

Centre Hospitalier de Cadillac

Restructuration de l'Unité Trélat



MAITRISE D'OUVRAGE

CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC

89, rue Cazeaux Cazalet - 33410 CADILLAC SUR GARONNE  
Tél : 05 56 76 54 54



ASSISTANT MAITRISE D'OUVRAGE

EMBASE  
29bis, boulevard de Strasbourg - 31000 TOULOUSE  
Tél : 05 62 79 69 34



CONTROLEUR TECHNIQUE

BUREAU VERITAS  
xxxxx  
Tél : 05 57 96 24 40



COORDONATEUR SPS

XXX  
xx  
xx

MAITRISE D'OEUVRE

ARCHITECTE

TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES  
13, rue Roger Mirassou - 33800 BORDEAUX  
Tél : 05 57 59 04 70  
contact@tlr-architecture.fr



BET ECONOMIE, STRUCTURE ET FLUIDES

AEC INGENIERIE  
13, rue Roger Mirassou - 33800 BORDEAUX  
Tél : 05 56 33 95 00  
contact@aec-ingenierie.fr



ARCHITECTE D'INTERIEUR

ATELIER COULEUR  
13, rue Roger Mirassou - 33800 BORDEAUX  
Tél : 05 56 33 95 00  
mail@ateliercouleur.com



OPC

OPMO  
18, boulevard Jules Simon - 33100 BORDEAUX  
Tél : 05 56 32 02 26



COORDINATEUR SSI

CSD & ASSOCIES  
30, avenue Hubert Dubedout - 33150 CENON  
Tél : 05 57 54 30 80



ACOUSTICIEN







































EMACOUSTIC  
5bis rue Claude Taffanel - 33100 BORDEAUX  
Tél : 05 56 85 96 89



Date : 18/10/ 2024		PDG						N° Affaire
Ech : 1:100								868
Projet	Phase	Entrep.	Lot	Type	Zone	Niveau	Num	Indice
CADILLAC	DCE	AEC	FLU	PLAN	TRELAT	TN	SYN400	1




























# LEGENDES

## LEGENDE :


	Gaine soufflage		Echangeur rotatif
	Gaine reprise		Piège à sons
	Gaine extraction VMC		Gainable
	Gaine air neuf		Split
	Gaine air rejeté		Cassette
	Gaine extraction cuisine		Radiateur horizontal
	Gaine compensation cuisine		Radiateur vertical
	Régulation		Radiant
	Réseau chauffage aller		Boîte pression constante débit variable
	Réseau chauffage retour		Sonde de pression
	Réseau eau glacée aller		Boitier de sélection
	Réseau eau glacée retour		Bouche de reprise / extraction VMC
	Réseau PAC 1 tube		Bouche de soufflage / grille de soufflage
	Réseau PAC 2 tube		Plafond filtrant
	Réseau PAC 3 tube		Caisson DSF / Tourelle DSF
	Ventilateur		Ventilation Haute (VH)
	Filtre		Ventilation Basse (VB)
	Registre		
	Batterie froide		
	Batterie chaude		
	Echangeur à plaque		

## LEGENDE :


	Réseau eau froide
	Réseau eau chaude / Départ ECS
	Réseau retour bouclage
	Réseau chauffage aller
	Réseau chauffage retour
	Réseau gaz
	Réseau eau glacée aller
	Réseau eau glacée retour
	Réseau change over aller
	Réseau change over retour

	Vanne d'isolement		Thermomètre
	Vanne deux voies motorisée		Sonde de température
	Vanne trois voies motorisée		Manomètre
	Vanne d'équilibrage		Thermostat
	Disconnecteur		Pressostat
	Filtre		Aquastat
	Soupape de sécurité		Réducteur de pression
	Evacuation		Clapet anti-retour
	Manchon anti-vibratile		Purgeur d'air
	Doigt de gant		Compteur
	Pompe double à débit variable		Vanne de vidange
	Pompe simple à débit variable		Manomètre différentiel
	Pompe simple à débit constant		Echangeur
	Vase d'expension		


# DOUBLE FLUX - CTA ZONE NORD

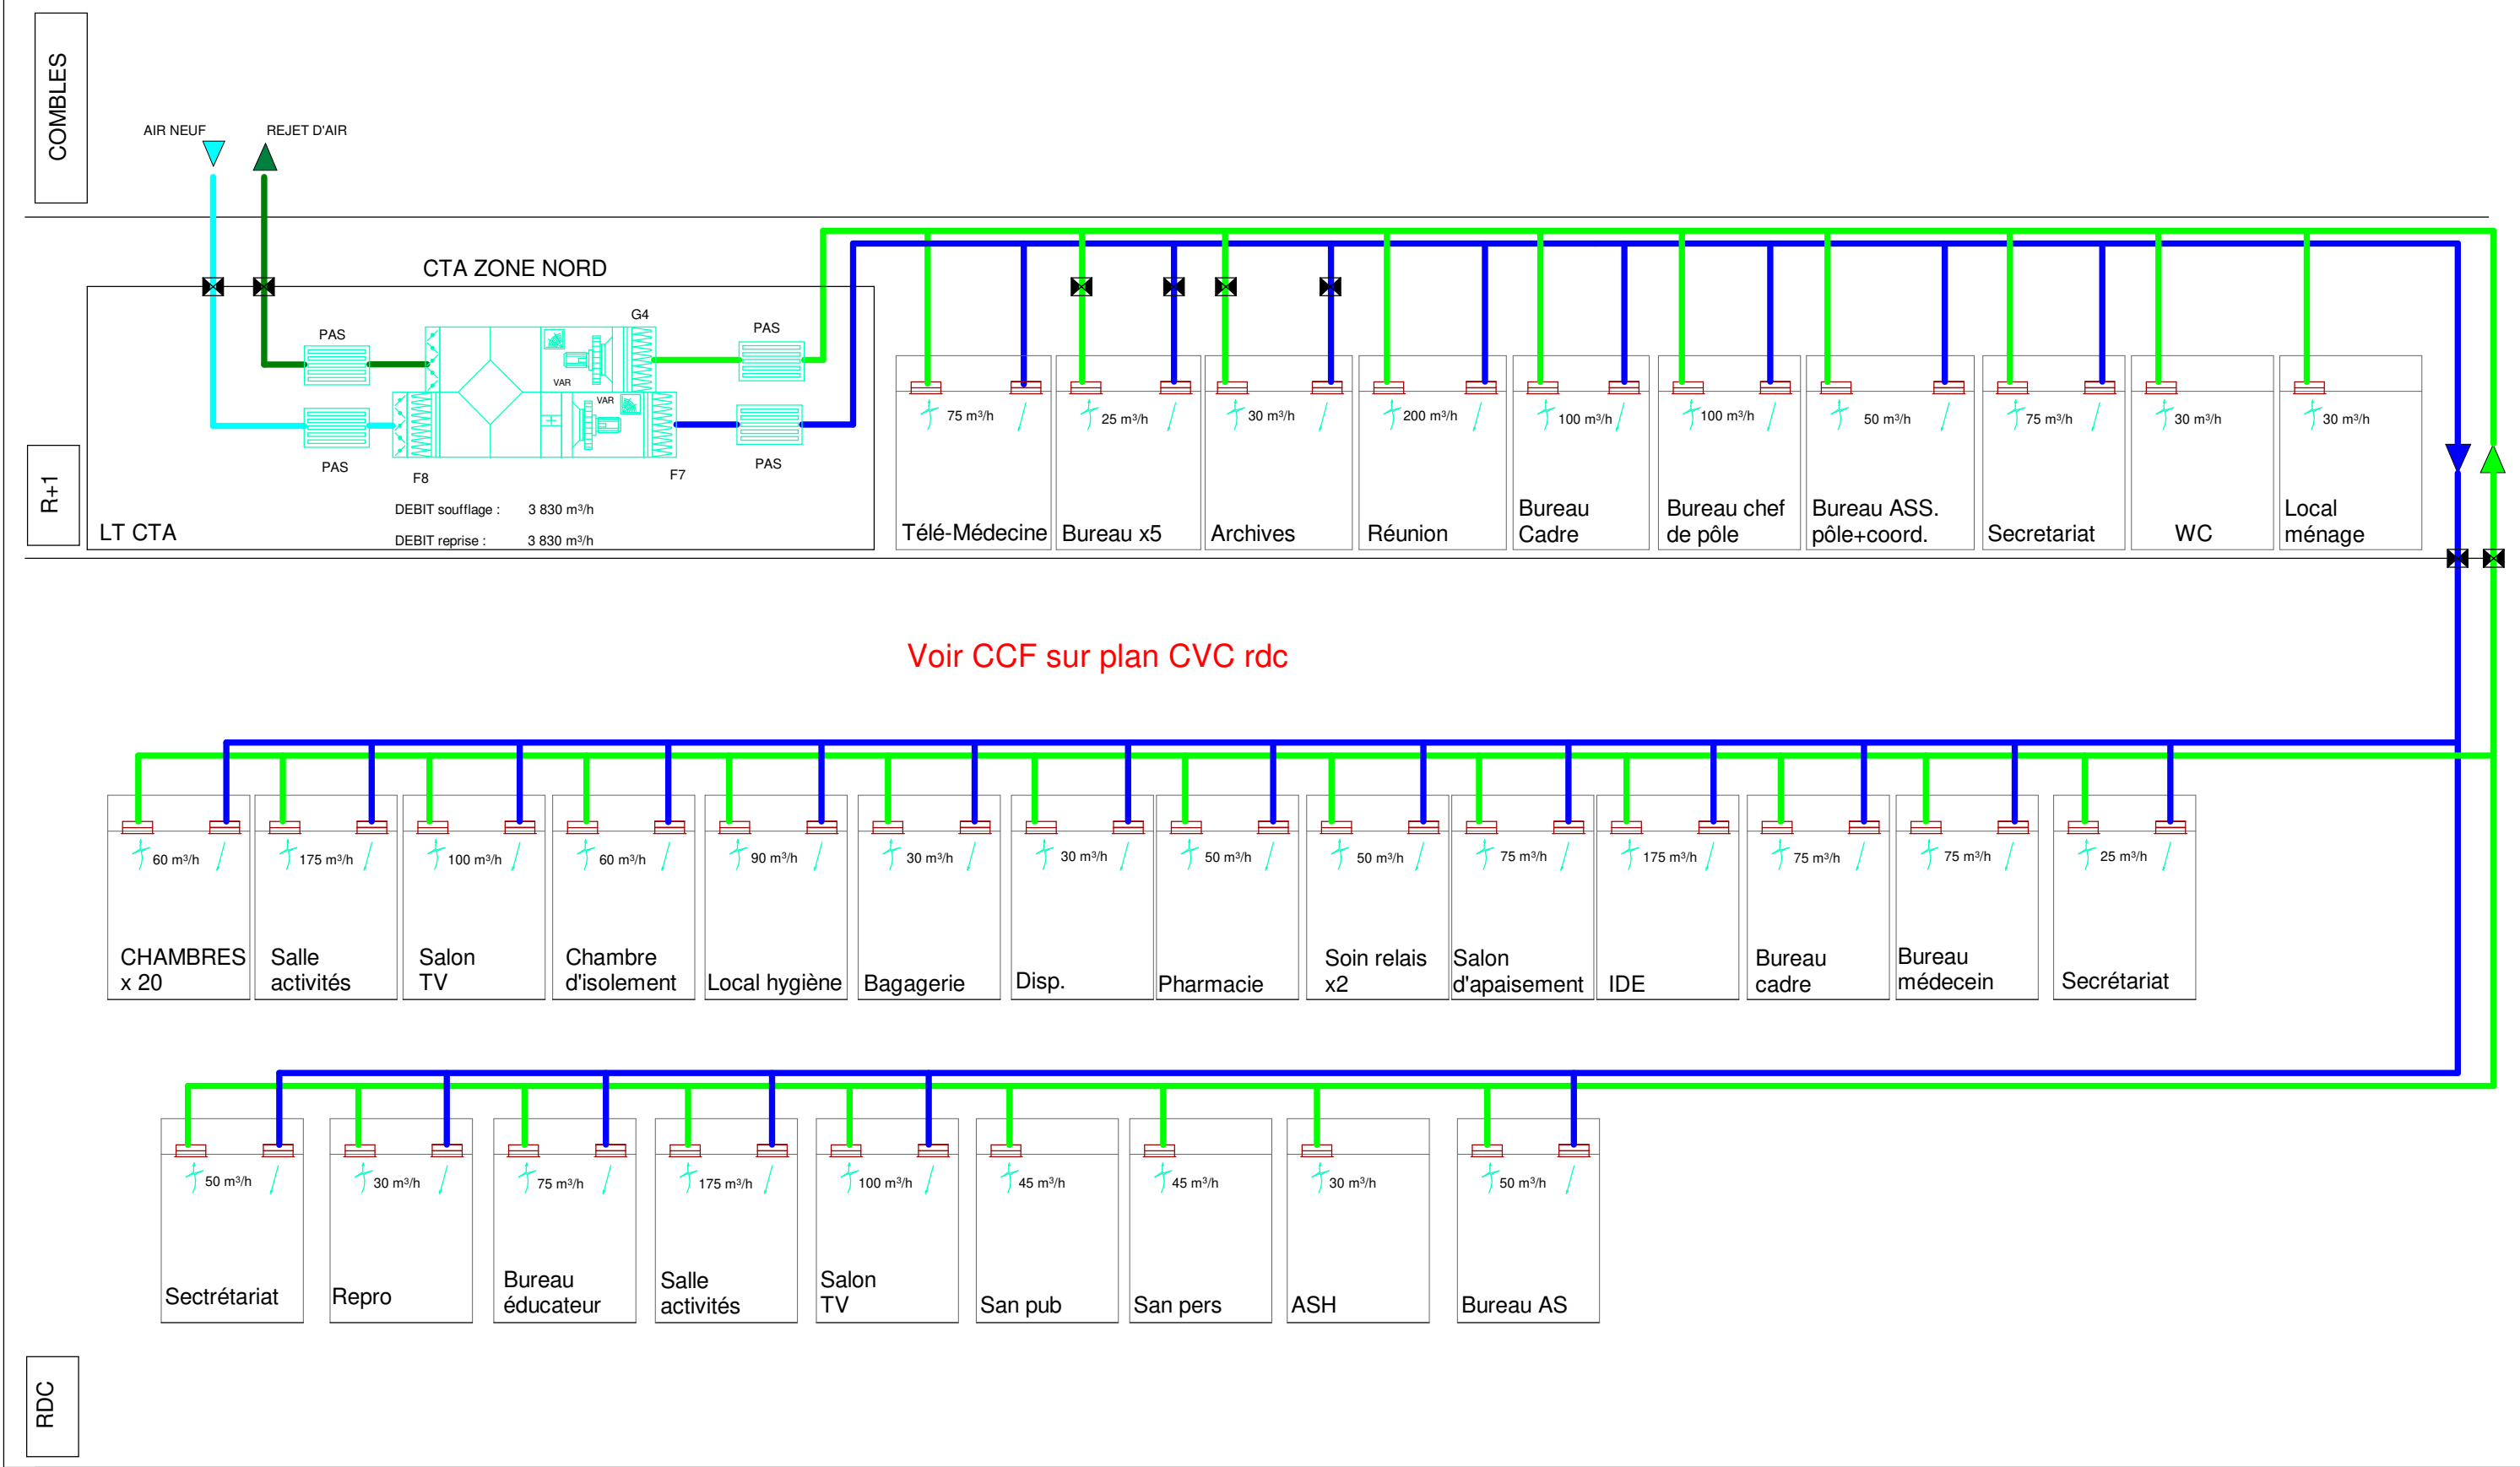

# DOUBLE FLUX - CTA ZONE SUD

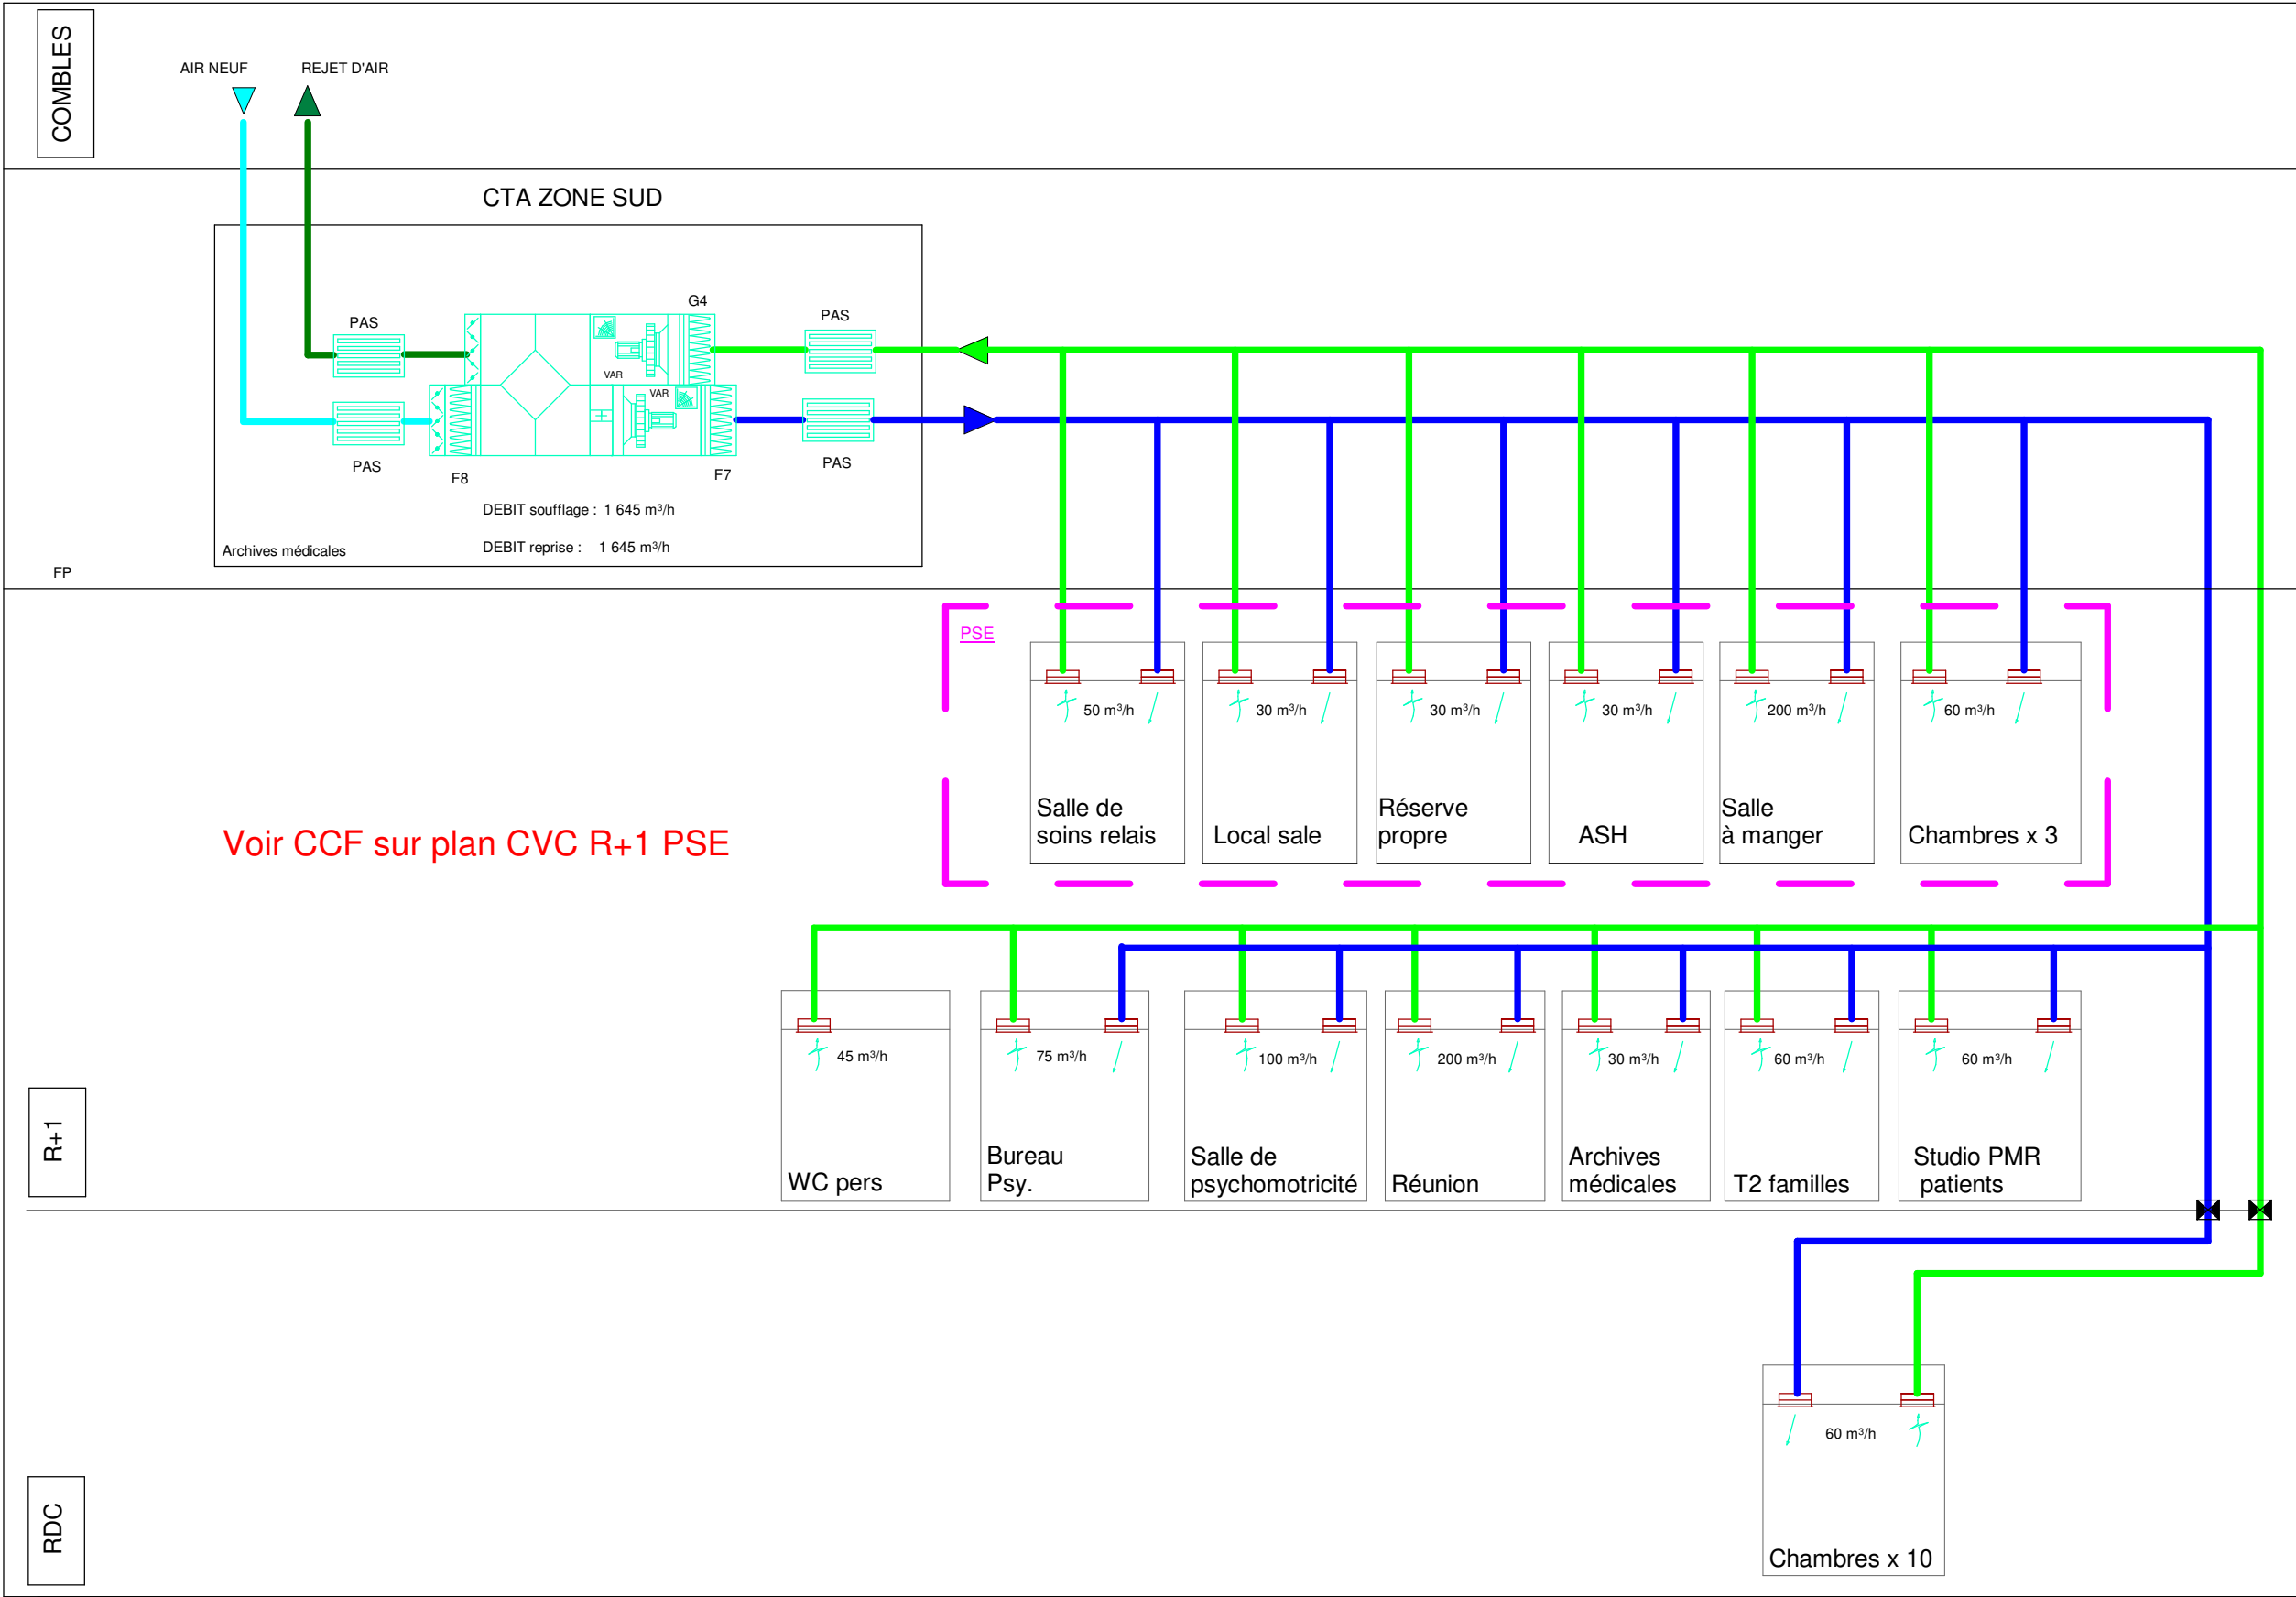

# DOUBLE FLUX - CTA ZONE ADMINISTRATIVE

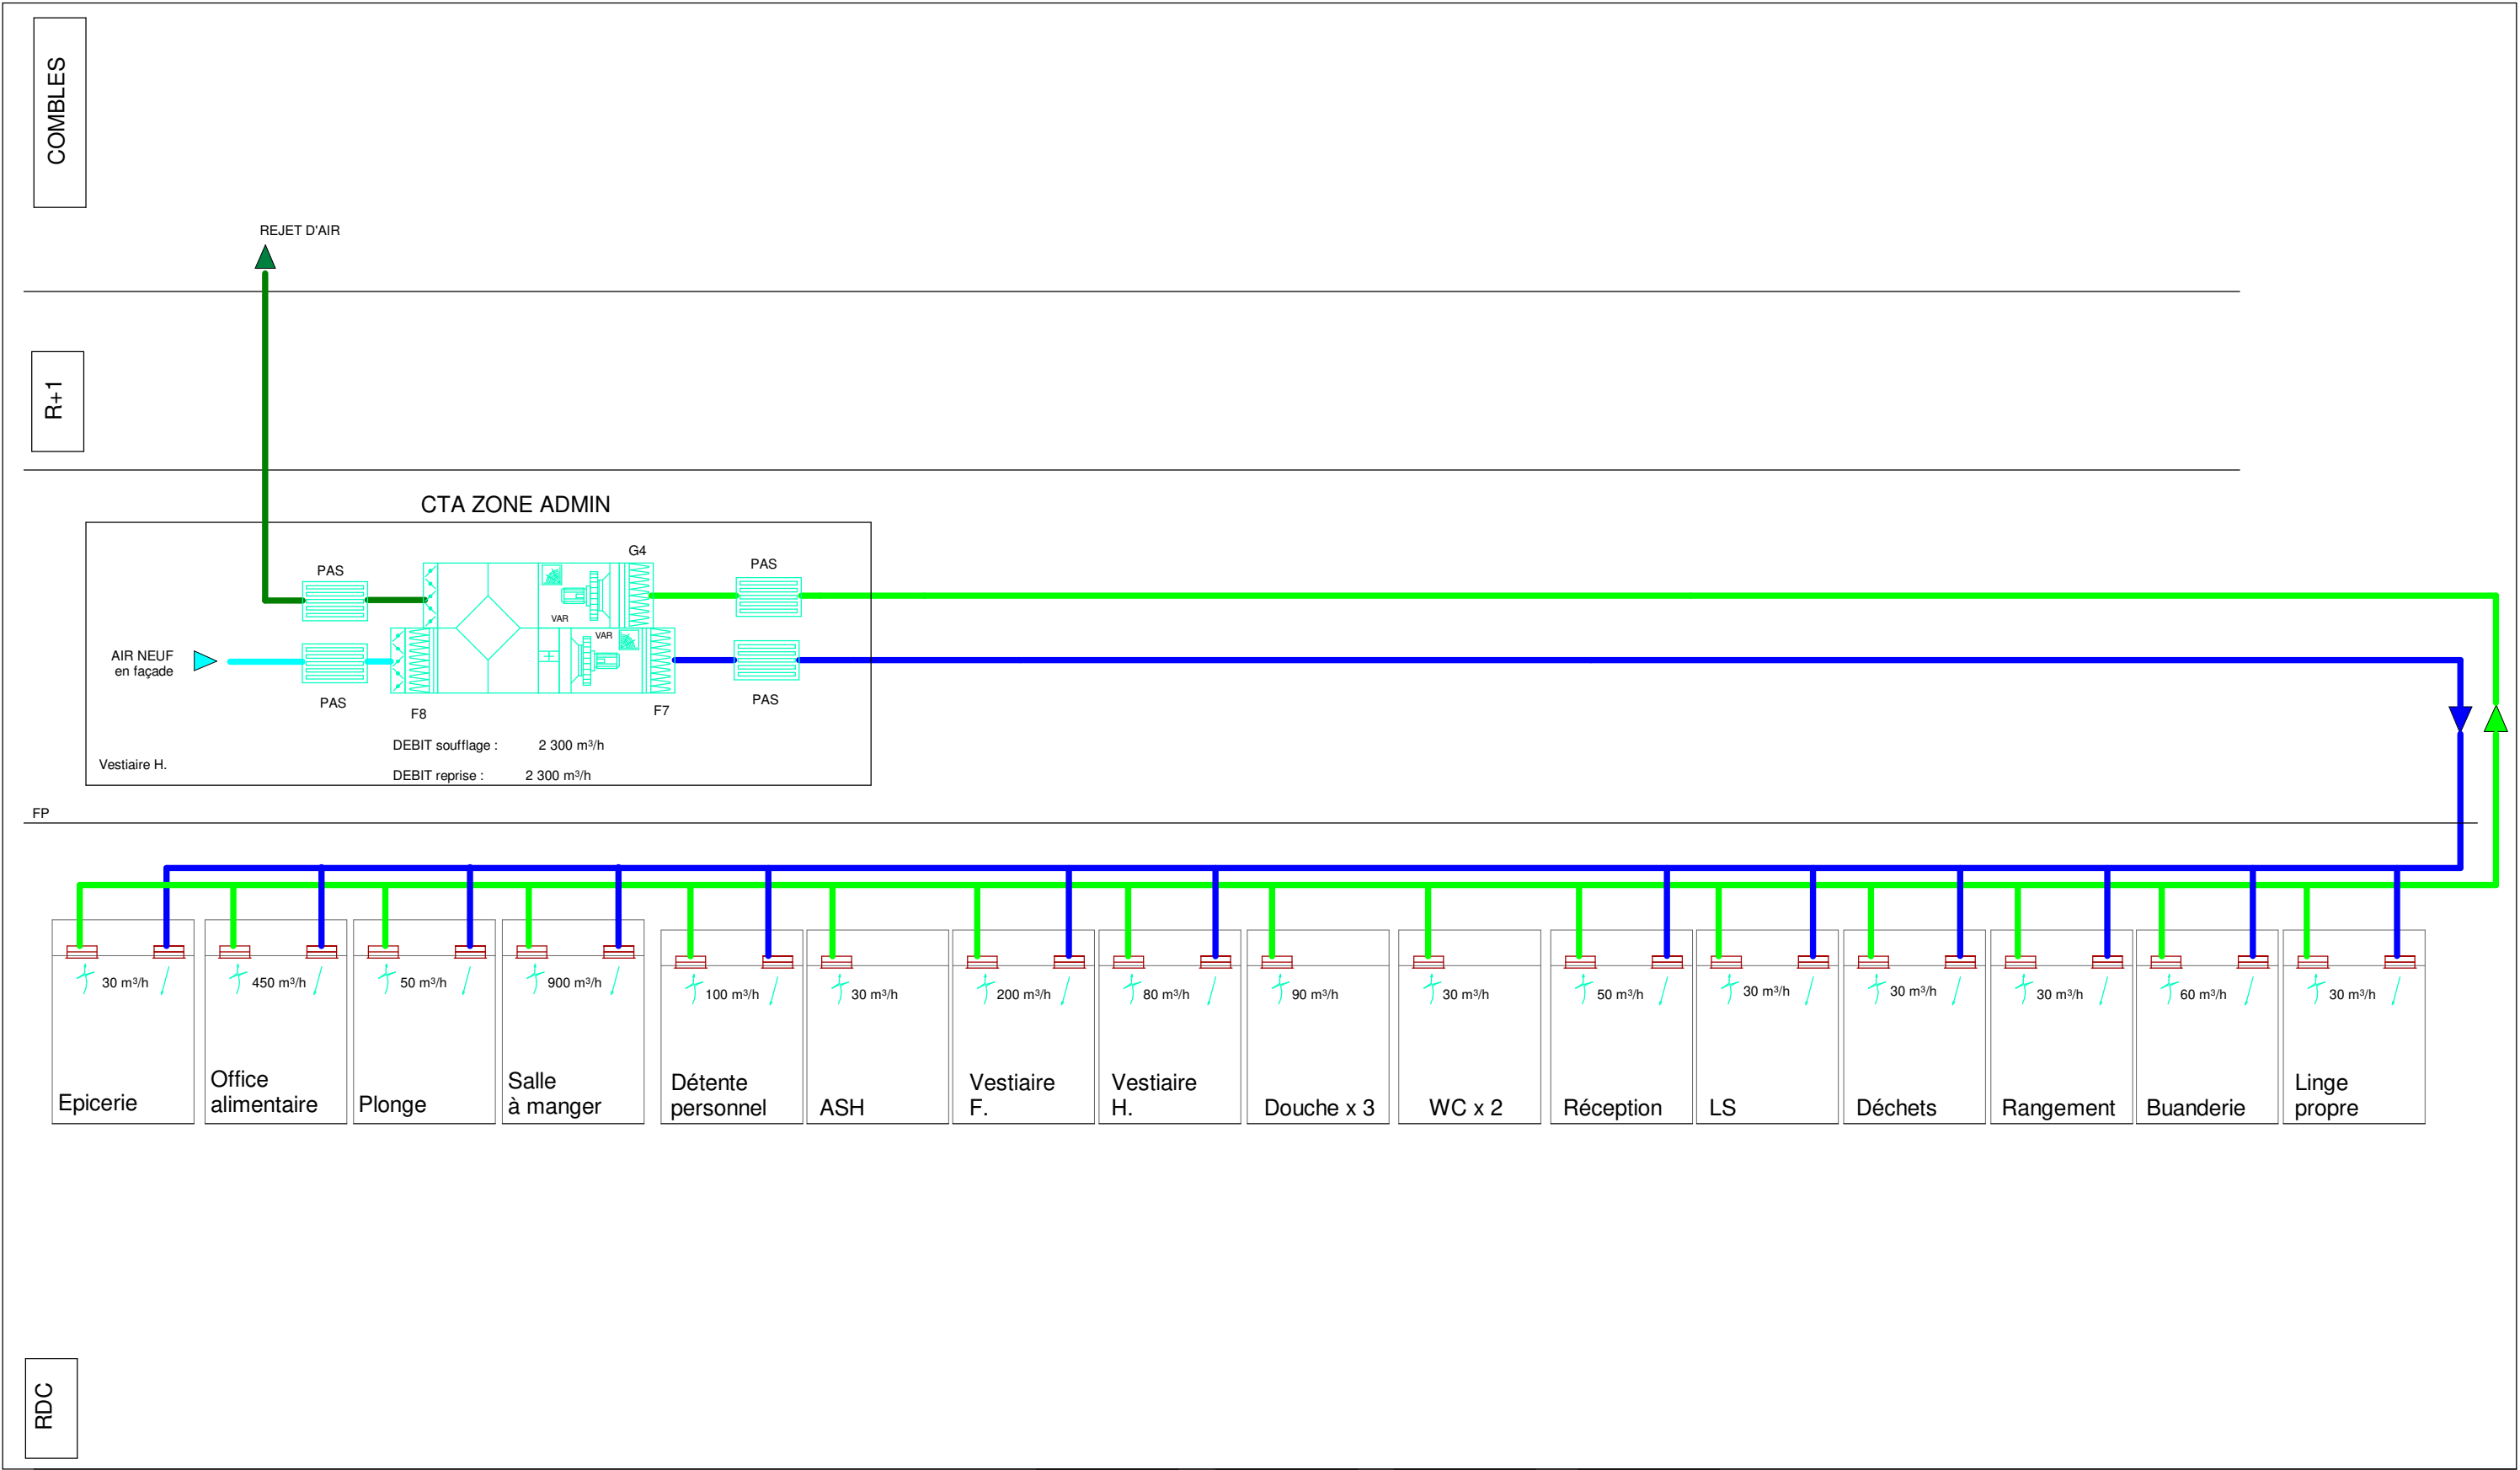

CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT


COMBLES

R+1

RDC

- CH aller CH retour  
Chambres NORD
- CH aller CH retour  
Chambres SUD
- CH aller CH retour  
Locaux
- CH aller CH retour  
Etage SUD
- CH aller CH retour  
Etage NORD
- CH aller CH retour  
CIRCU
- CH aller CH retour  
CTA

Sous-Station

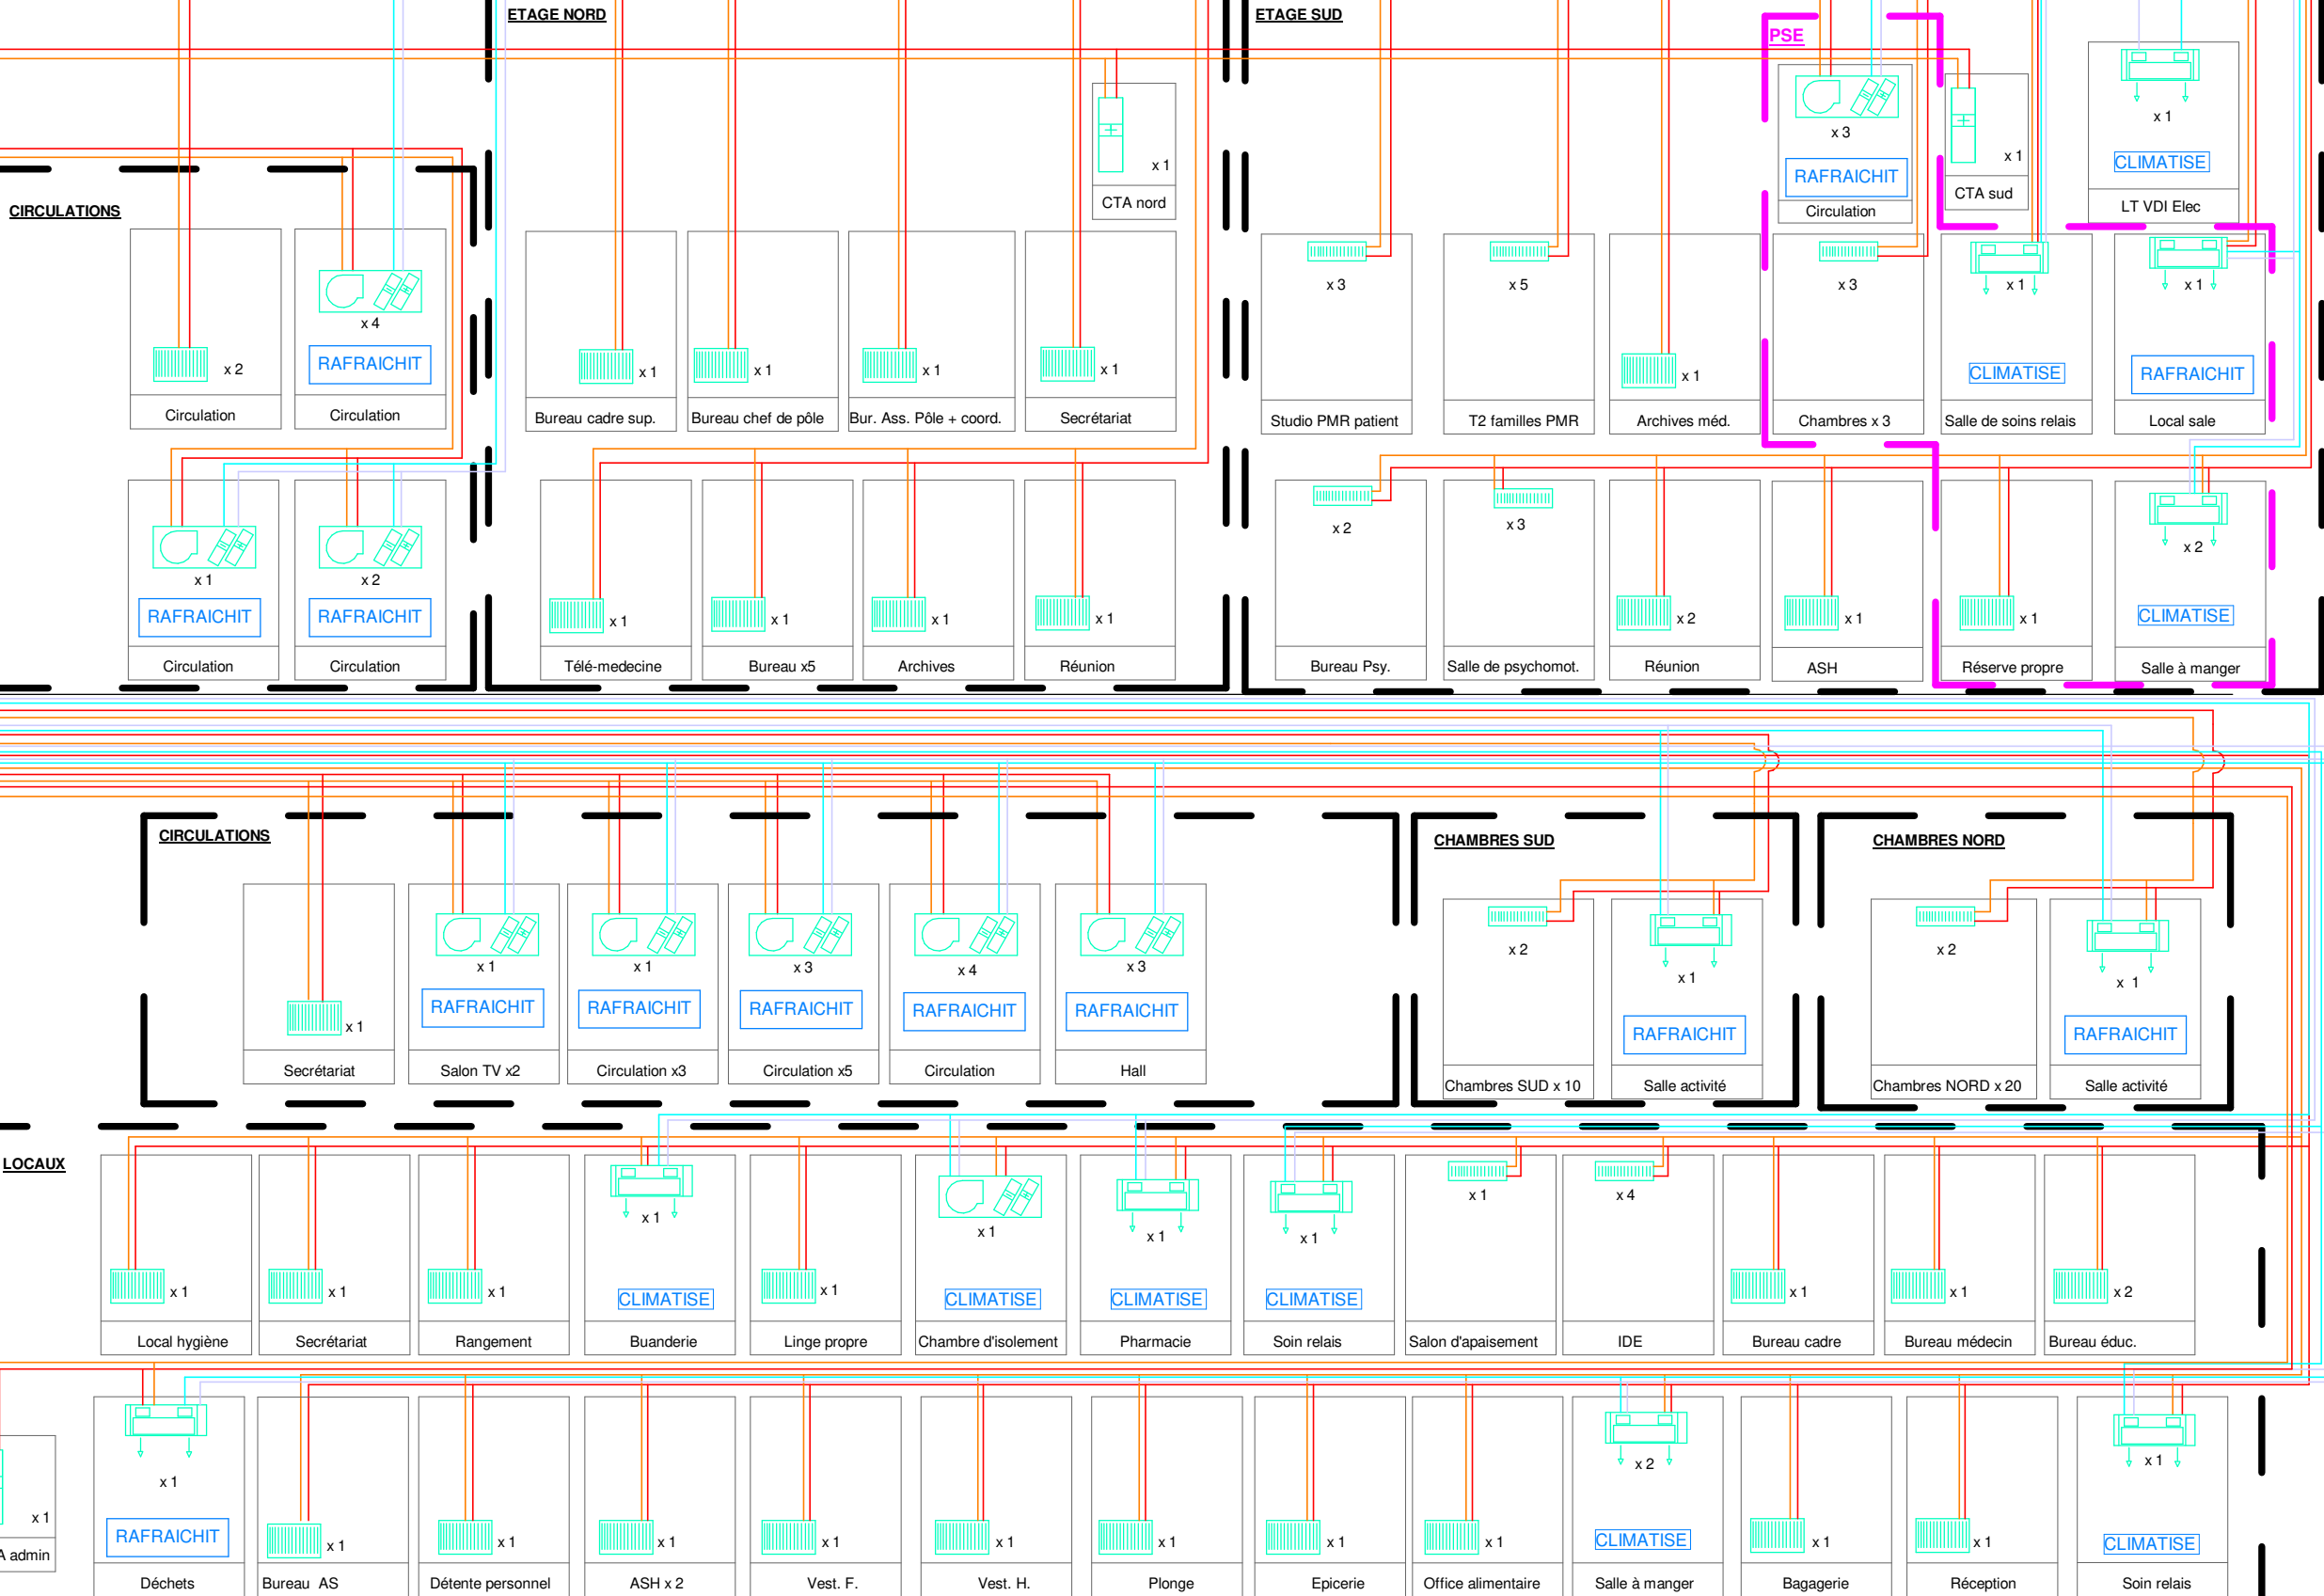


ECS


COMBLES

R+1

RDC

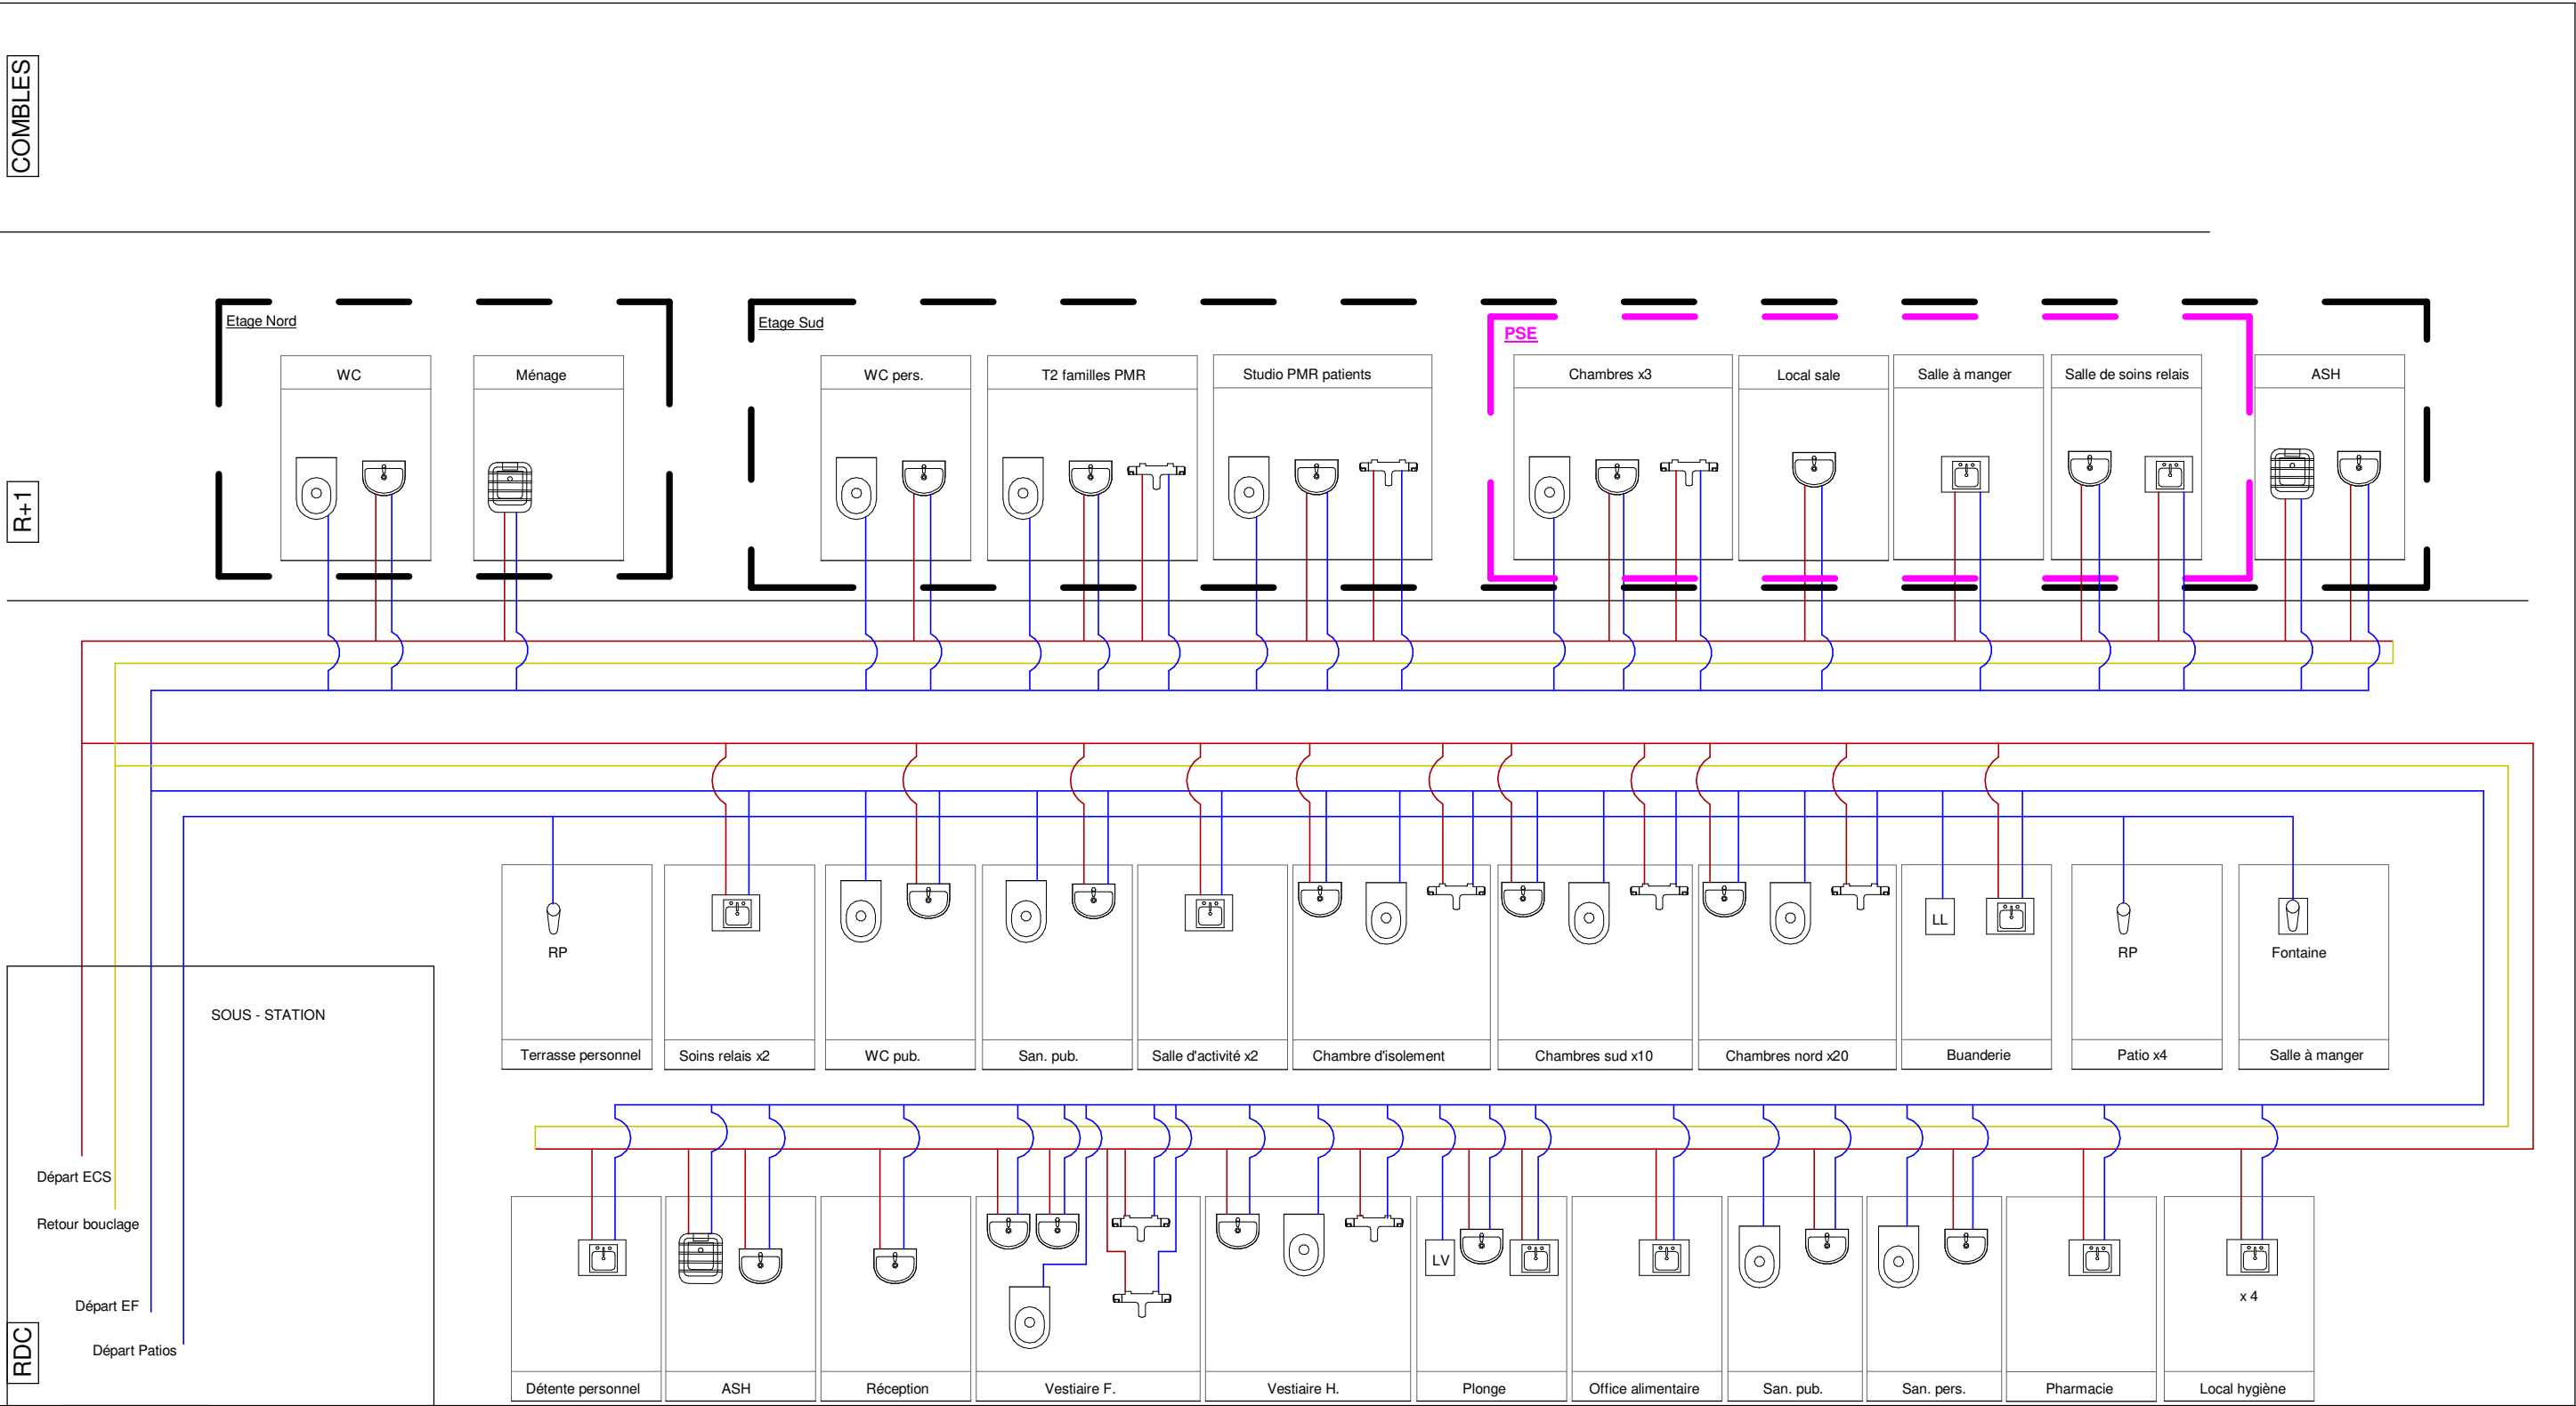

SOUS - STATION

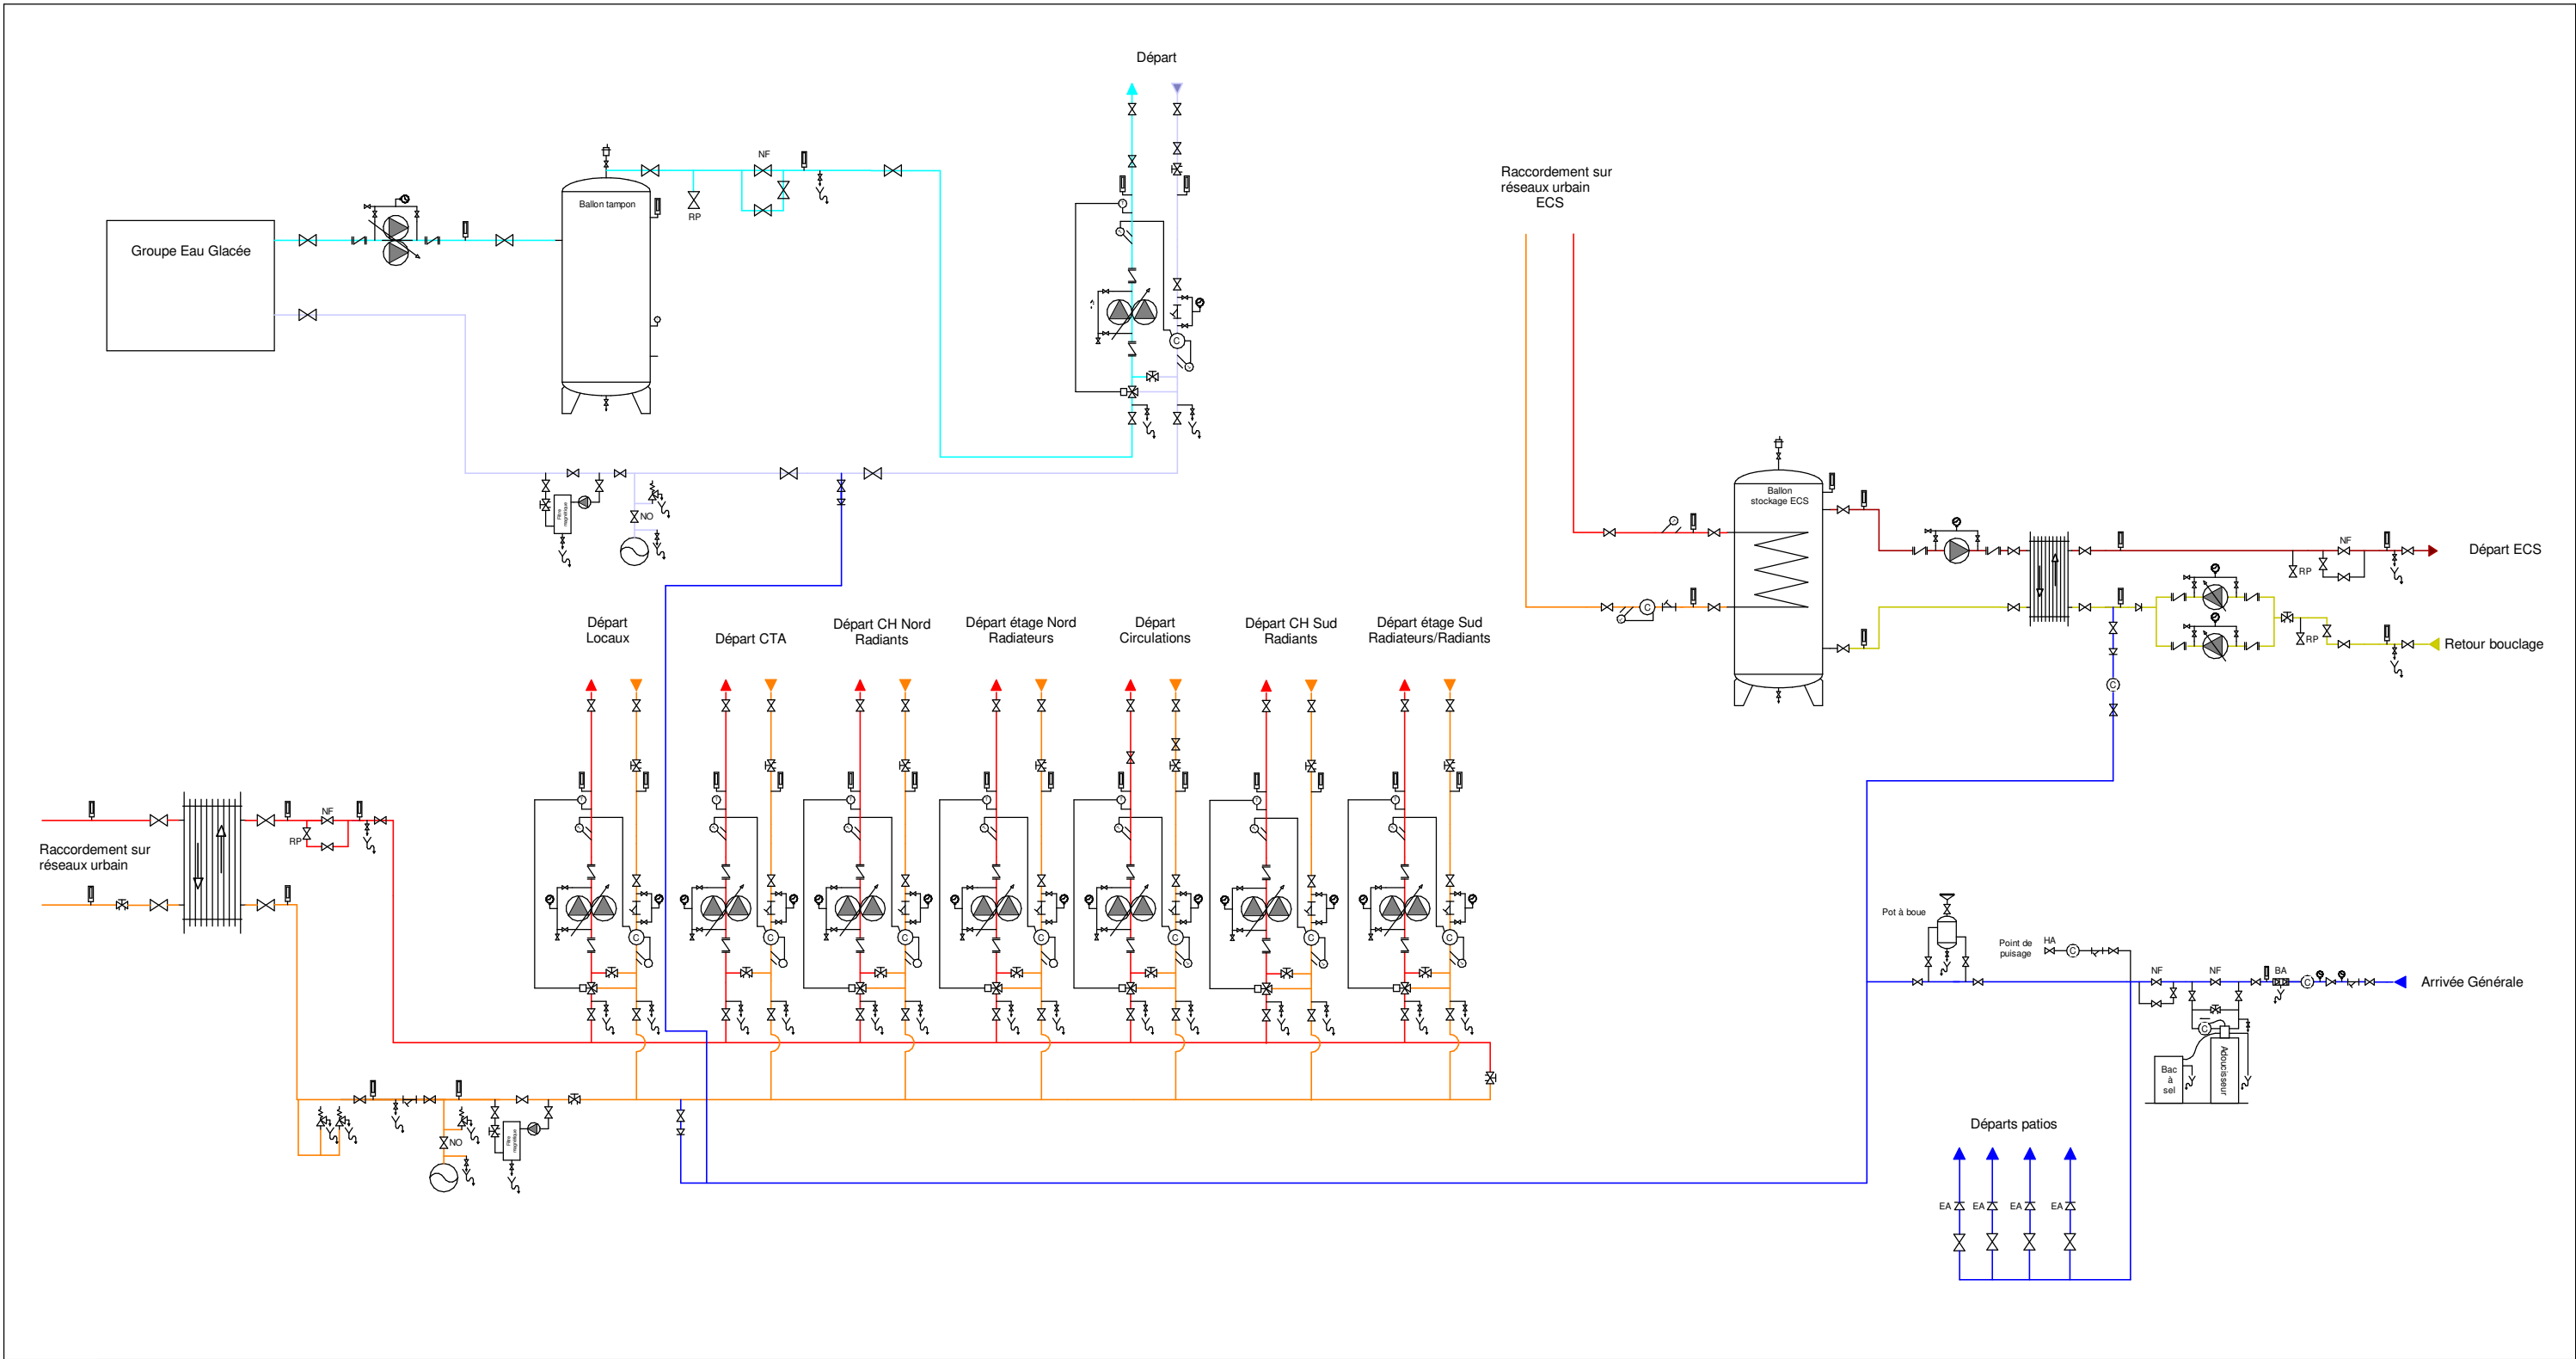



DESENFUMAGE

