Ce document est la propriété d'ALGOTHERM INGENIERIE SAS, sa reproduction est interdite sans notre accord écrit.

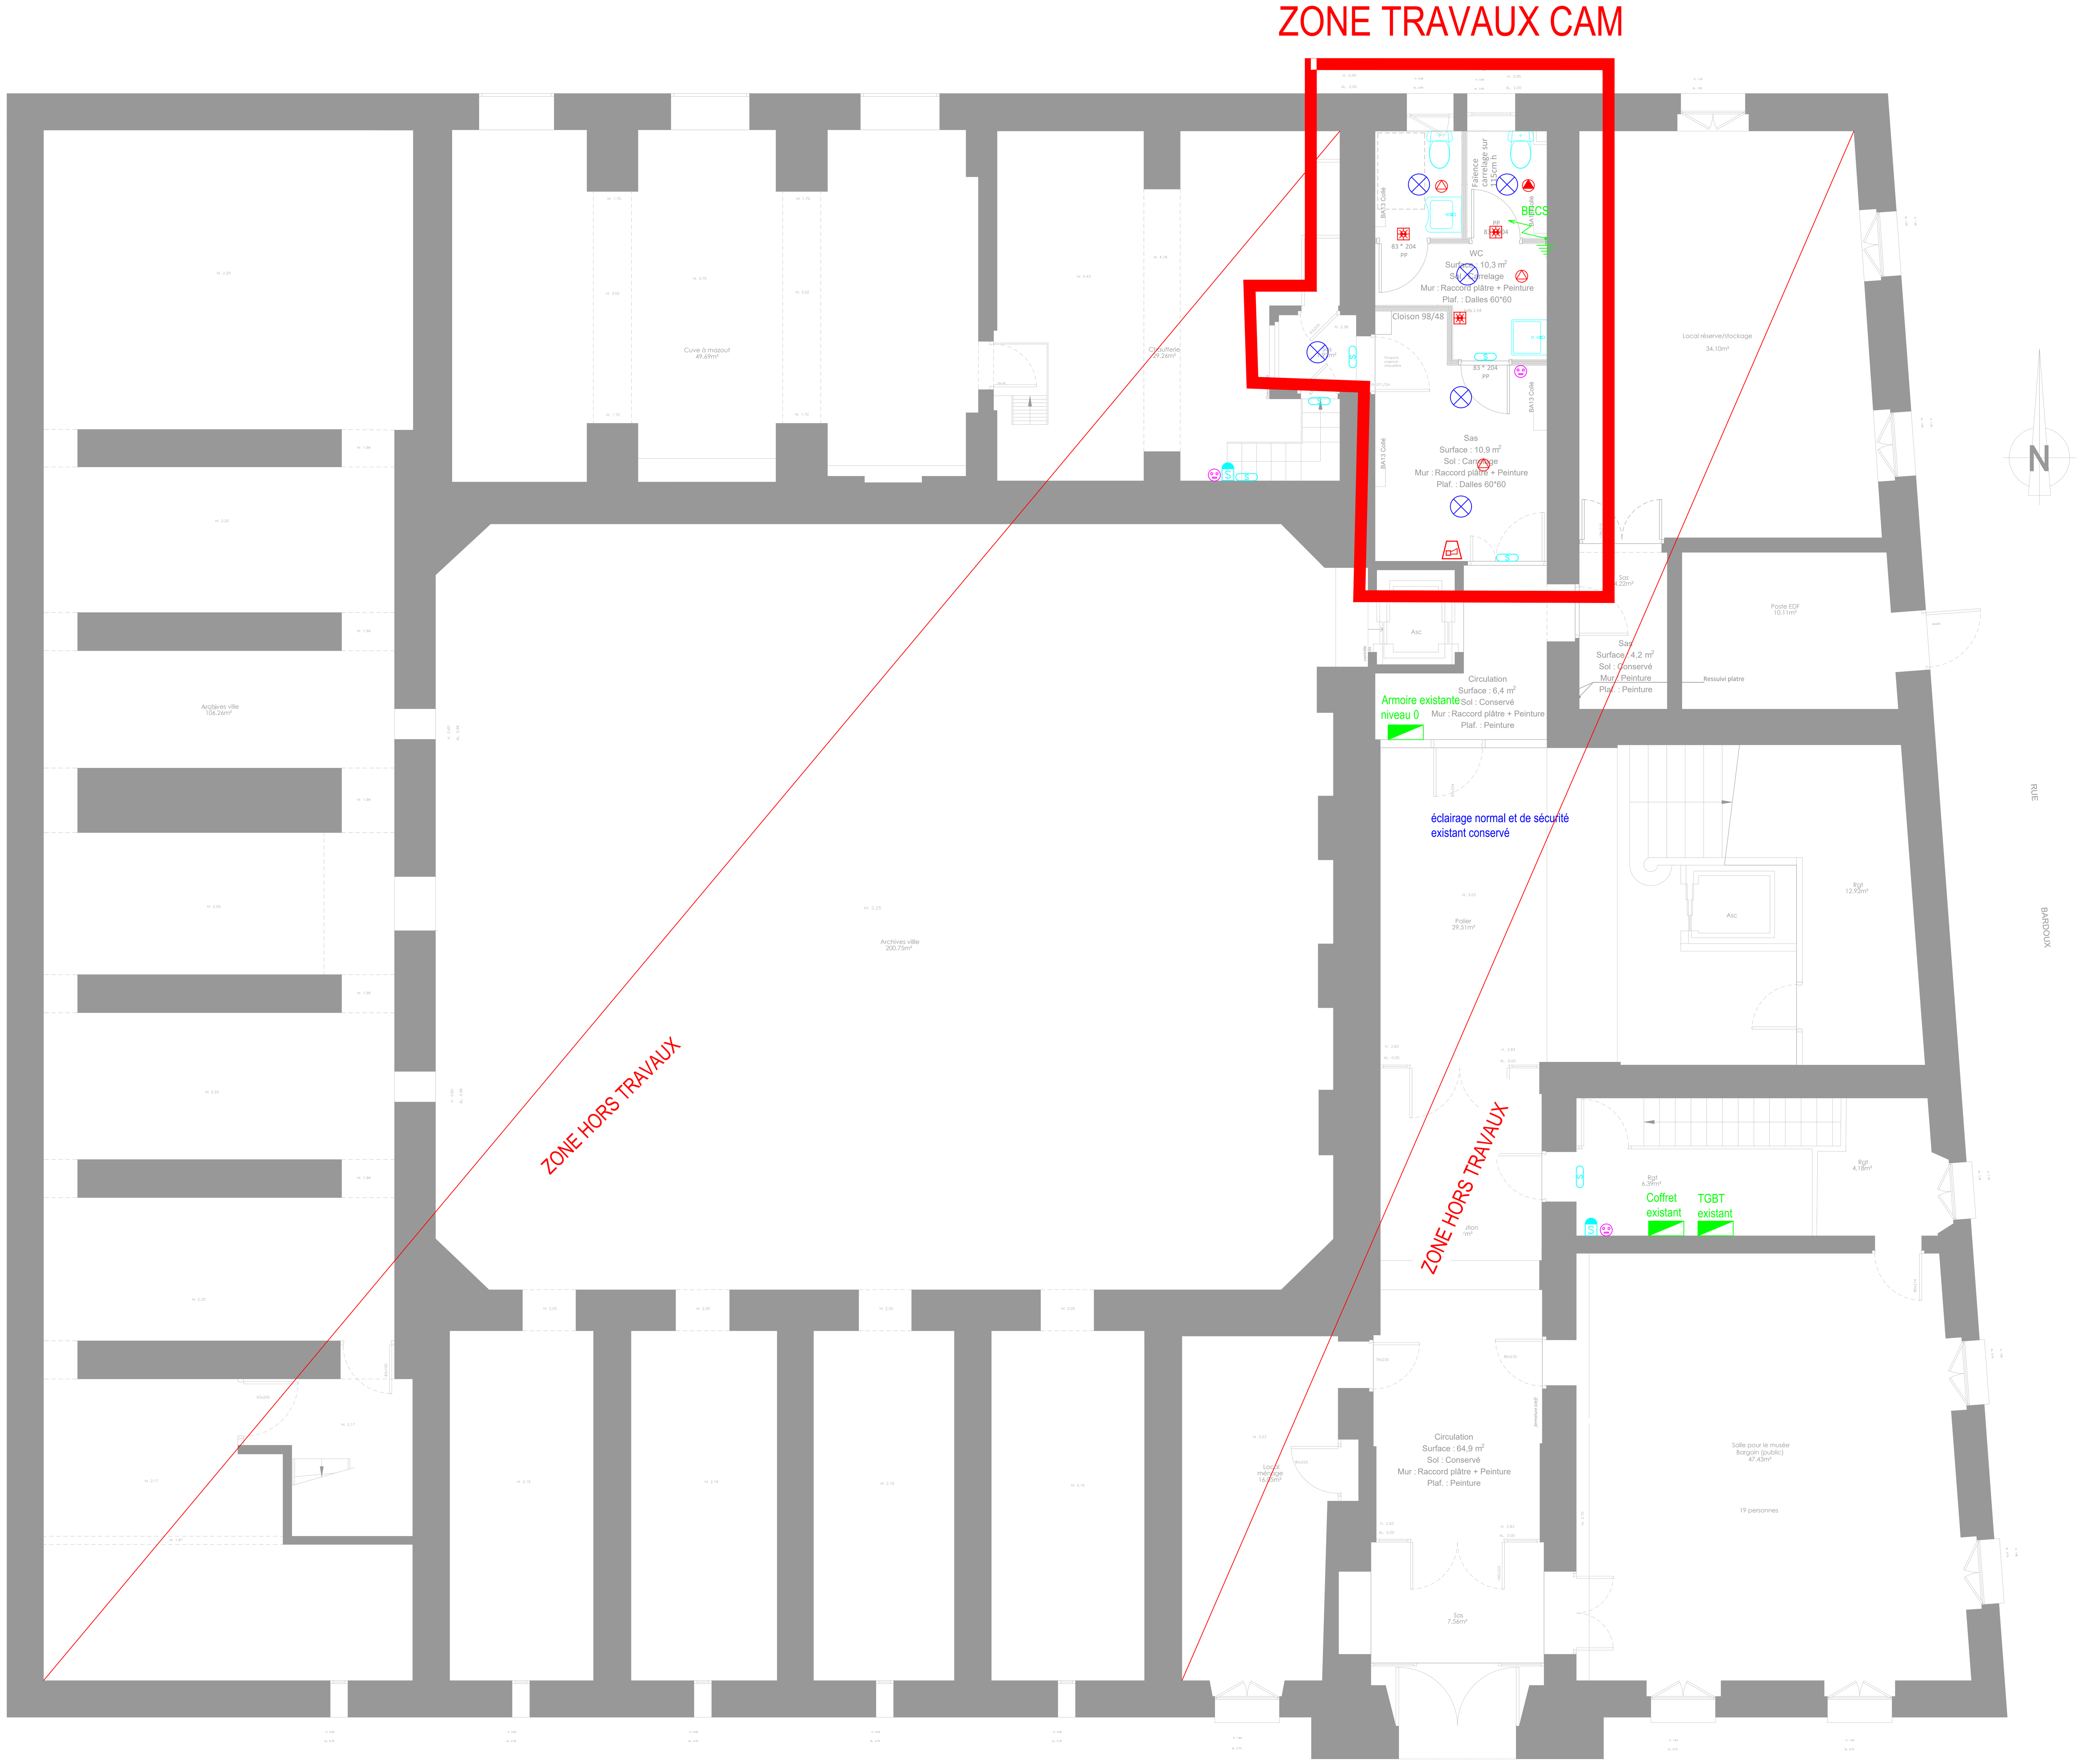

Légende :

- Type A
- Type B
- Type C
- Type D
- Type E
- Type F
- Tableau de commande éclairage
- Interrupteur simple allumage
- Interrupteur simple allumage double
- Interrupteur va et vient
- Bouton poussoir lumineux
- Interrupteur à clé
- Bloc d'évacuation 45 lm
- Bloc d'ambiance 360 lm
- Bloc sécurité portatif
- Poste de travail 1 comprenant :
  - 5 prises de courant 2P+T
  - 1 RJ45 cat 6a
- Poste de travail 2 comprenant :
  - 4 prises de courant 2P+T
- Poste copieur comprenant :
  - 1 prise de courant 2P+T
  - 1 RJ45 cat 6a
- Prise de courant 2P+T
- Prise de courant 2P+T sous commande
- Centrale incendie
- Diffuseur lumineux alarme incendie
- Diffuseur sonore alarme incendie
- Détecteur optique alarme incendie ajouté
- Détecteur optique alarme incendie conservé
- Alimentation électrique
- Armoire électrique
- Arrêt d'urgence général
- Baie informatique
- Prise RJ45 cat 6a WIFI
- Goulotte PVC
- Chemin de câble courants forts
- Chemin de câble courants faibles
- Remontée cdc, fourreau ou goulotte PVC
- Liaison équipotentielle

Université Clermont Auvergne
34, avenue Carnot
63000 CLERMONT-FERRAND

ALGO THERM
9, rue Louis Rosier
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél.: 04.73.98.51.27
Mél.: algotherm@algotherm-ing.fr

UCA Opération 1126
Repli bibliothèque Mitterrand dans Lafayette
1 boulevard Lafayette - 63000 Clermont Ferrand

Plan d'implantation lot n°6 Electricité
Niveau rez-de-chaussée

Dossier : 34-2024

Nature des modifications	Vérification	Indice	Date
Emission originale	F.TOURATON	0	24 Janvier 2025

Type	Phase	Emetteur	Bâtiment	Niveau	Lot	N° de doc.	Indice	Echelle
PLAN	DCE	ALGO	TOUT	RDC	06	EL00	0	1/50

V U T S R Q P O N M L K J I H G F E

11 10 9 8 7 6 5