

[illegible]

1 Boulevard Lafayette - BP27
63001 CLERMONT-FERRAND

34 avenue Carnot
BP 185
63006 Clermont-Ferrand Cedex
Tel : 04 73 17 72 97
Mail : caroline.chambriard@uca.fr

N° du plan	Indice
SSI01	0

Nom mise en page
<p align="center"> DOSSIER D'IDENTITE DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE Carnet de plans des zones de détection </p>

Echelle
1/125

Date 18/12/2024

REF : 24.07

Dossier : 34-2024

ALPES CONTROLE
8 avenue Maréchal Leclerc - 63800 CURNON d'Auvergne
Tel: 04 44 05 31 32 - Mail: clermont@alpes-contrôle.fr

DOSSIER D'IDENTITE DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
ZONES DE DETECTION AUTOMATIQUE ET ZONE DE DECLenchement MANUEL
NIVEAU SOUS-SOL

Ech:1/125

UCA Repli Lafayette - 1 Boulevard Lafayette - BP 27 - 63001 CLERMONT-FERRAND



9, rue Louis Rosier
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04.73.98.51.27
E-mail : algotherm@algotherm-ing.fr

AT


SSI01-01 Ind0
NUMERO IND.

RUE LECOQ


Légende:

- ZDM1.-1.1 : Zone de Déclenchement Manuel 1.-1.1
- ZDA1.-1.1 : Zone de Détection Automatique 1.-1.1

ZDM1.-1.1

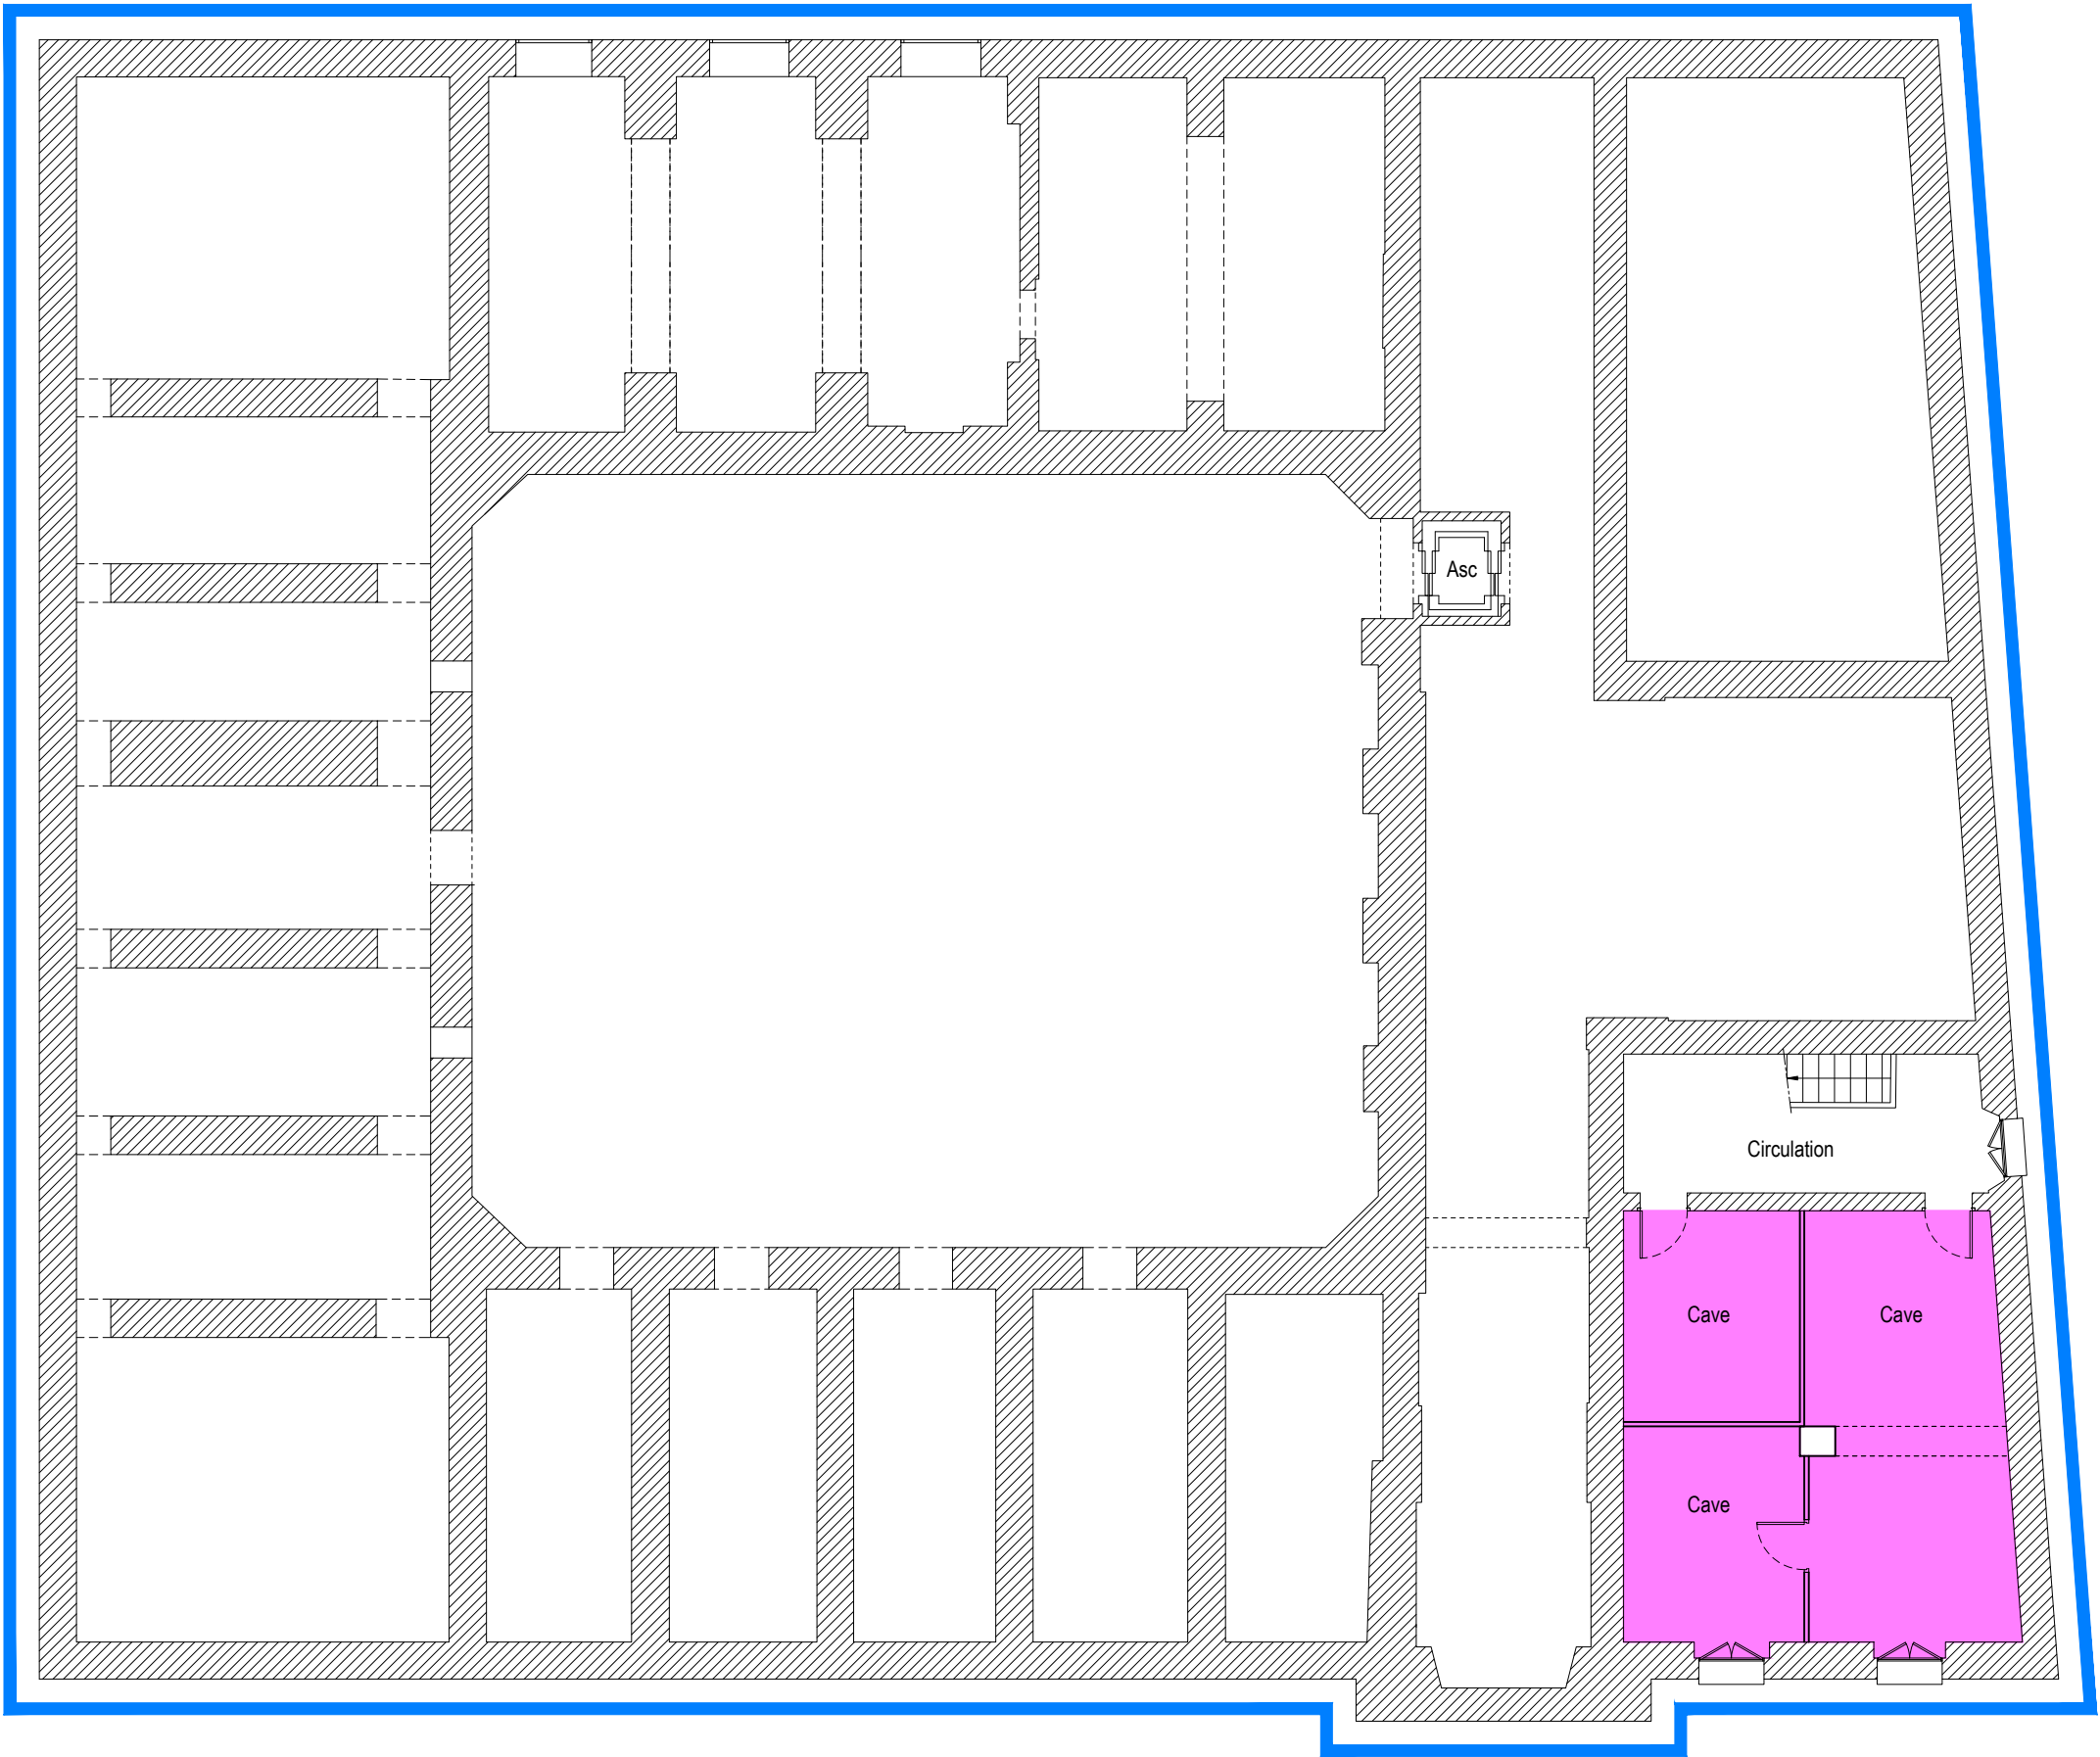

RUE BARDoux



BOULEVARD LAFAYETTE

DOSSIER D'IDENTITE DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
ZONES DE DETECTION AUTOMATIQUE ET ZONE DE DECLenchement MANUEL
NIVEAU REZ-DE-CHAUSSEE

Ech:1/125

UCA Repli Lafayette - 1 Boulevard Lafayette - BP 27 - 63001 CLERMONT-FERRAND



9, rue Louis Rosier
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04.73.98.51.27
E-mail : algotherm@algotherm-ing.fr

AT

SSI01-02 Ind0
NUMERO IND.


RUE LECOQ

ZDM1.0.1

Légende:

- ZDM1.0.1 : Zone de Déclenchement Manuel 1.0.1
- ZDA1.e.1 : Zone de Détection Automatique 1.e.1
- ZDA1.e.3 : Zone de Détection Automatique 1.e.3
- ZDA1.0.1 : Zone de Détection Automatique 1.0.1
- ZDA1.0.2 : Zone de Détection Automatique 1.0.2
- ZDA1.0.3 : Zone de Détection Automatique 1.0.3
- ZDA1.0.4 : Zone de Détection Automatique 1.0.4
- ZDA1.0.5 : Zone de Détection Automatique 1.0.5
- ZDA1.0.6 : Zone de Détection Automatique 1.0.6
- ZDA1.0.7 : Zone de Détection Automatique 1.0.7

RUE BARDOUX



BOULEVARD LAFAYETTE

DOSSIER D'IDENTITE DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
ZONES DE DETECTION AUTOMATIQUE ET ZONE DE DECLenchement MANUEL
NIVEAU 1 ER ETAGE

Ech:1/125

UCA Repli Lafayette - 1 Boulevard Lafayette - BP 27 - 63001 CLERMONT-FERRAND




9, rue Louis Rosier
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04.73.98.51.27
E-mail : algotherm@algotherm-ing.fr

AT


SSI01-03 Ind0
NUMERO IND.

RUE LECOQ

ZDM1.1.1

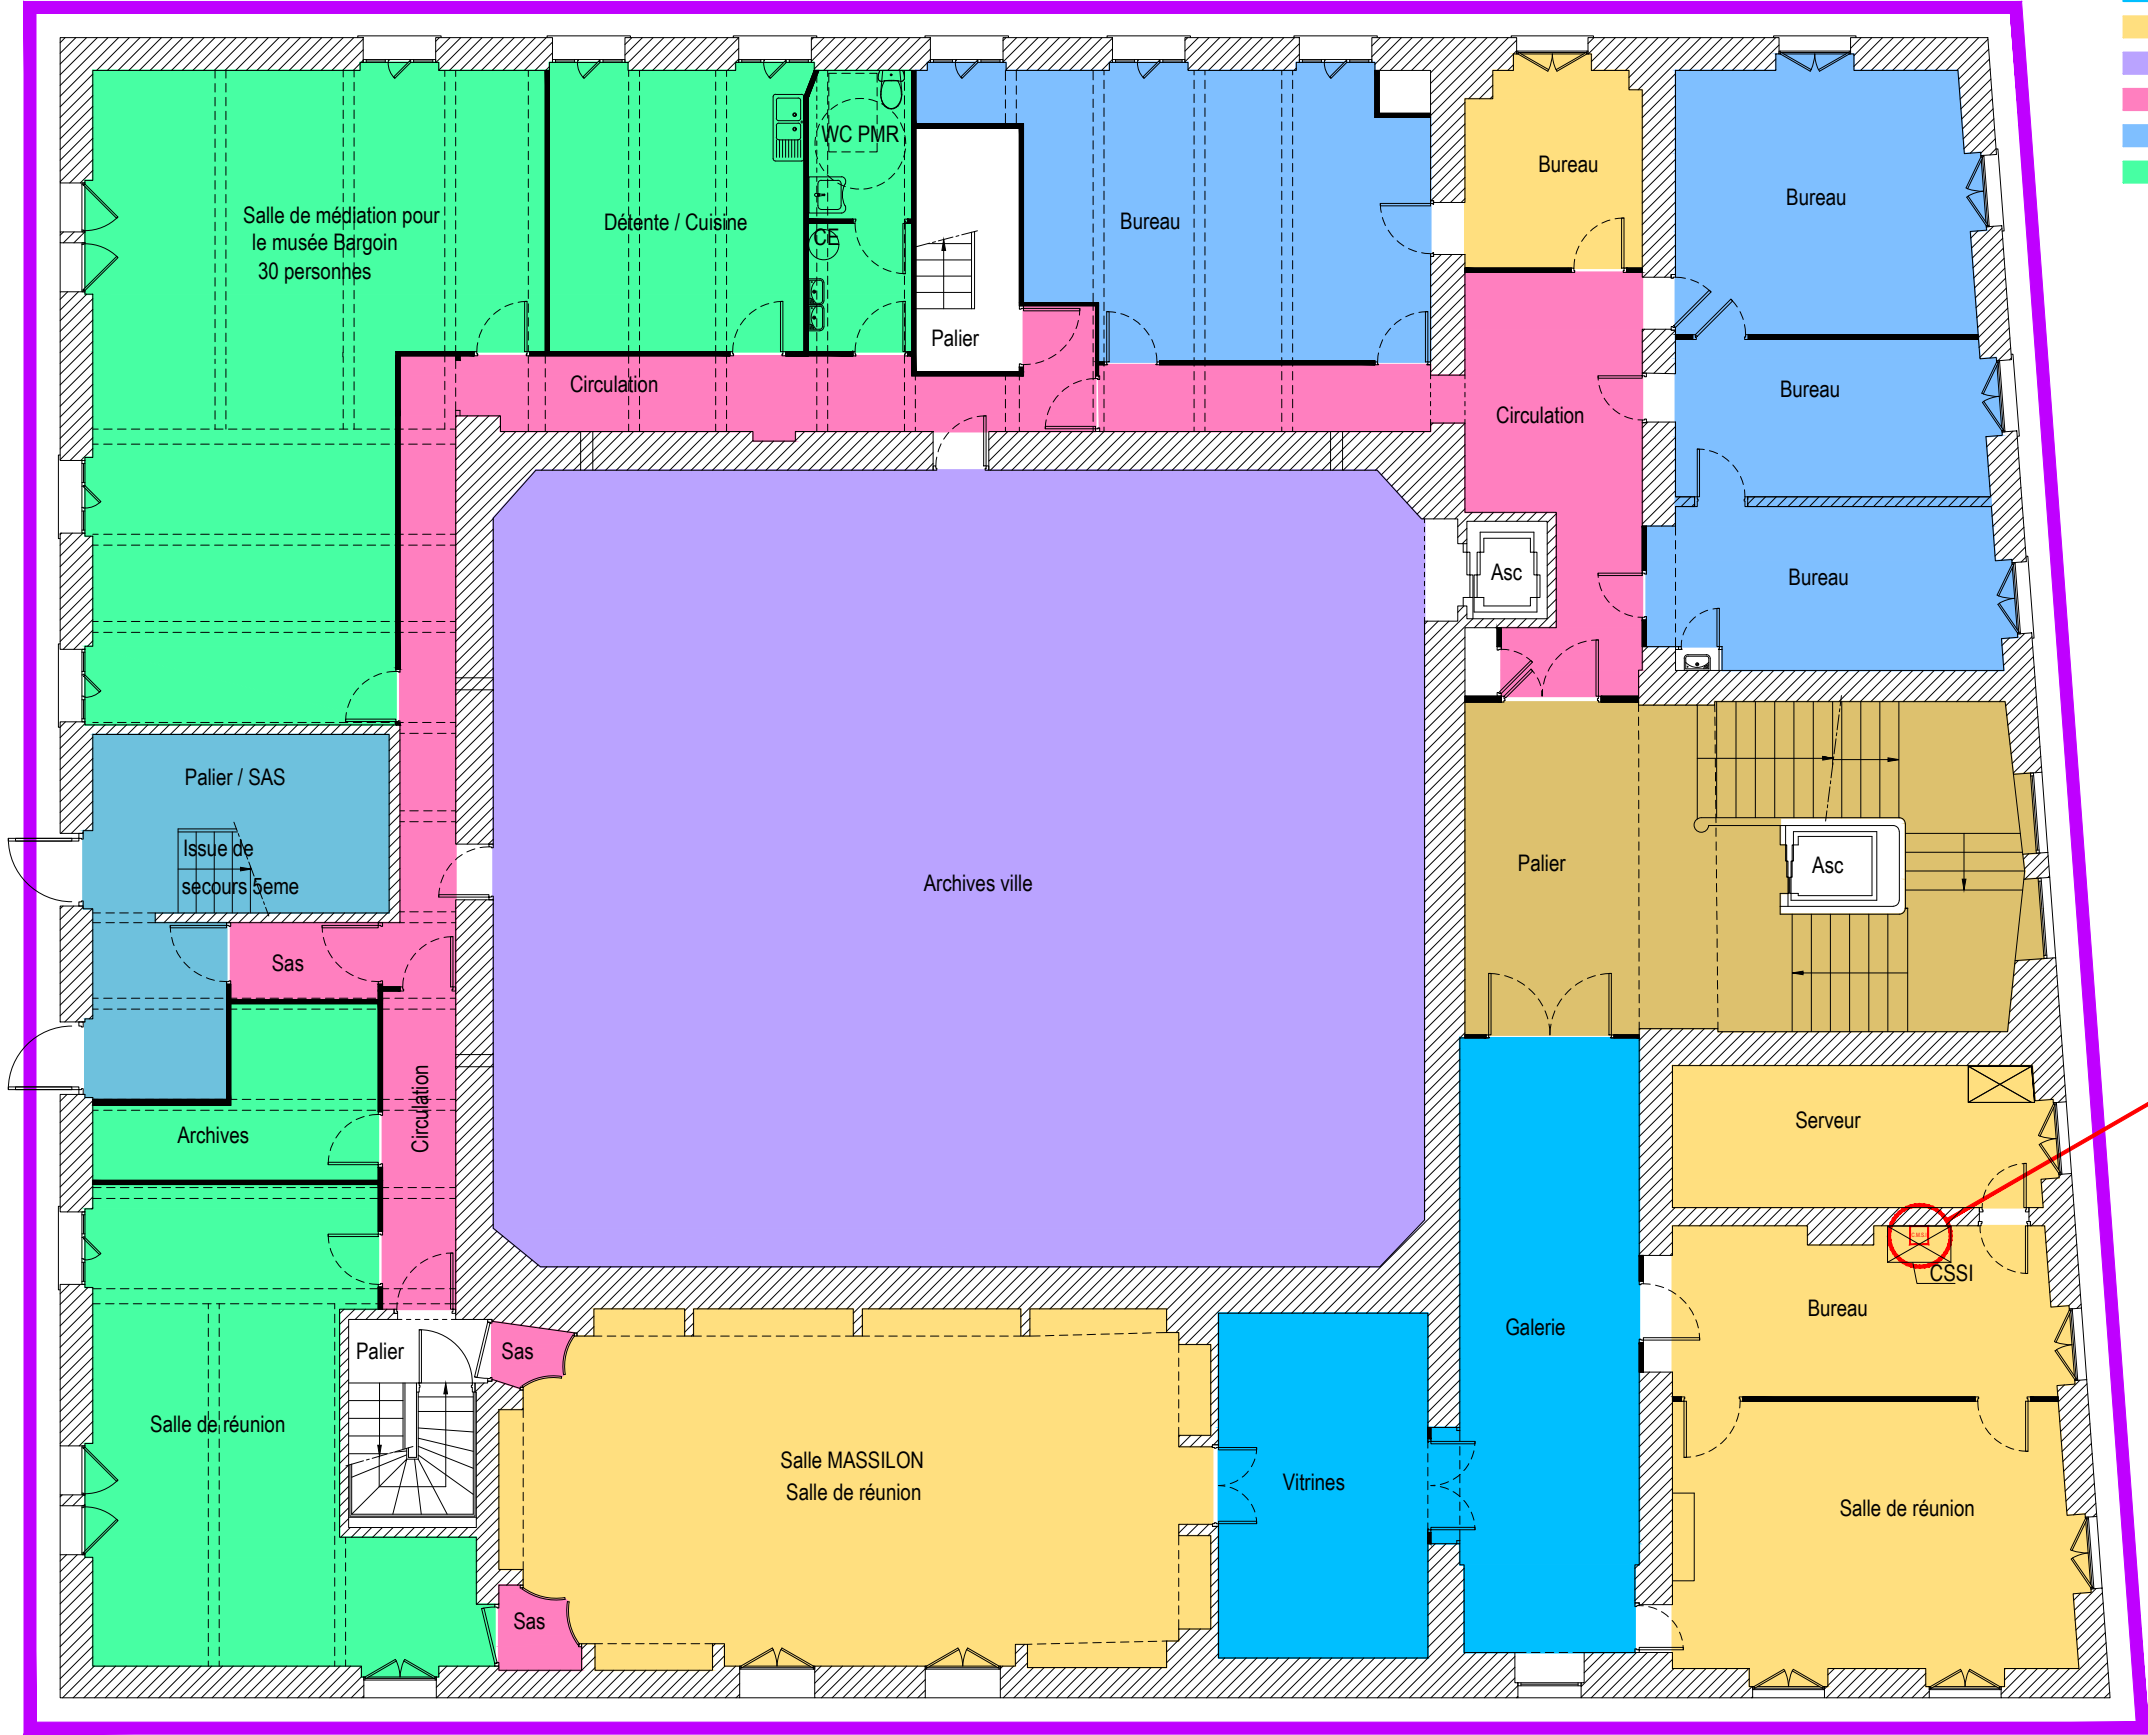

RUE BARDOUX




Centrale
alarme incendie

BOULEVARD LAFAYETTE

RUE LECOQ

ZDM1.3.1

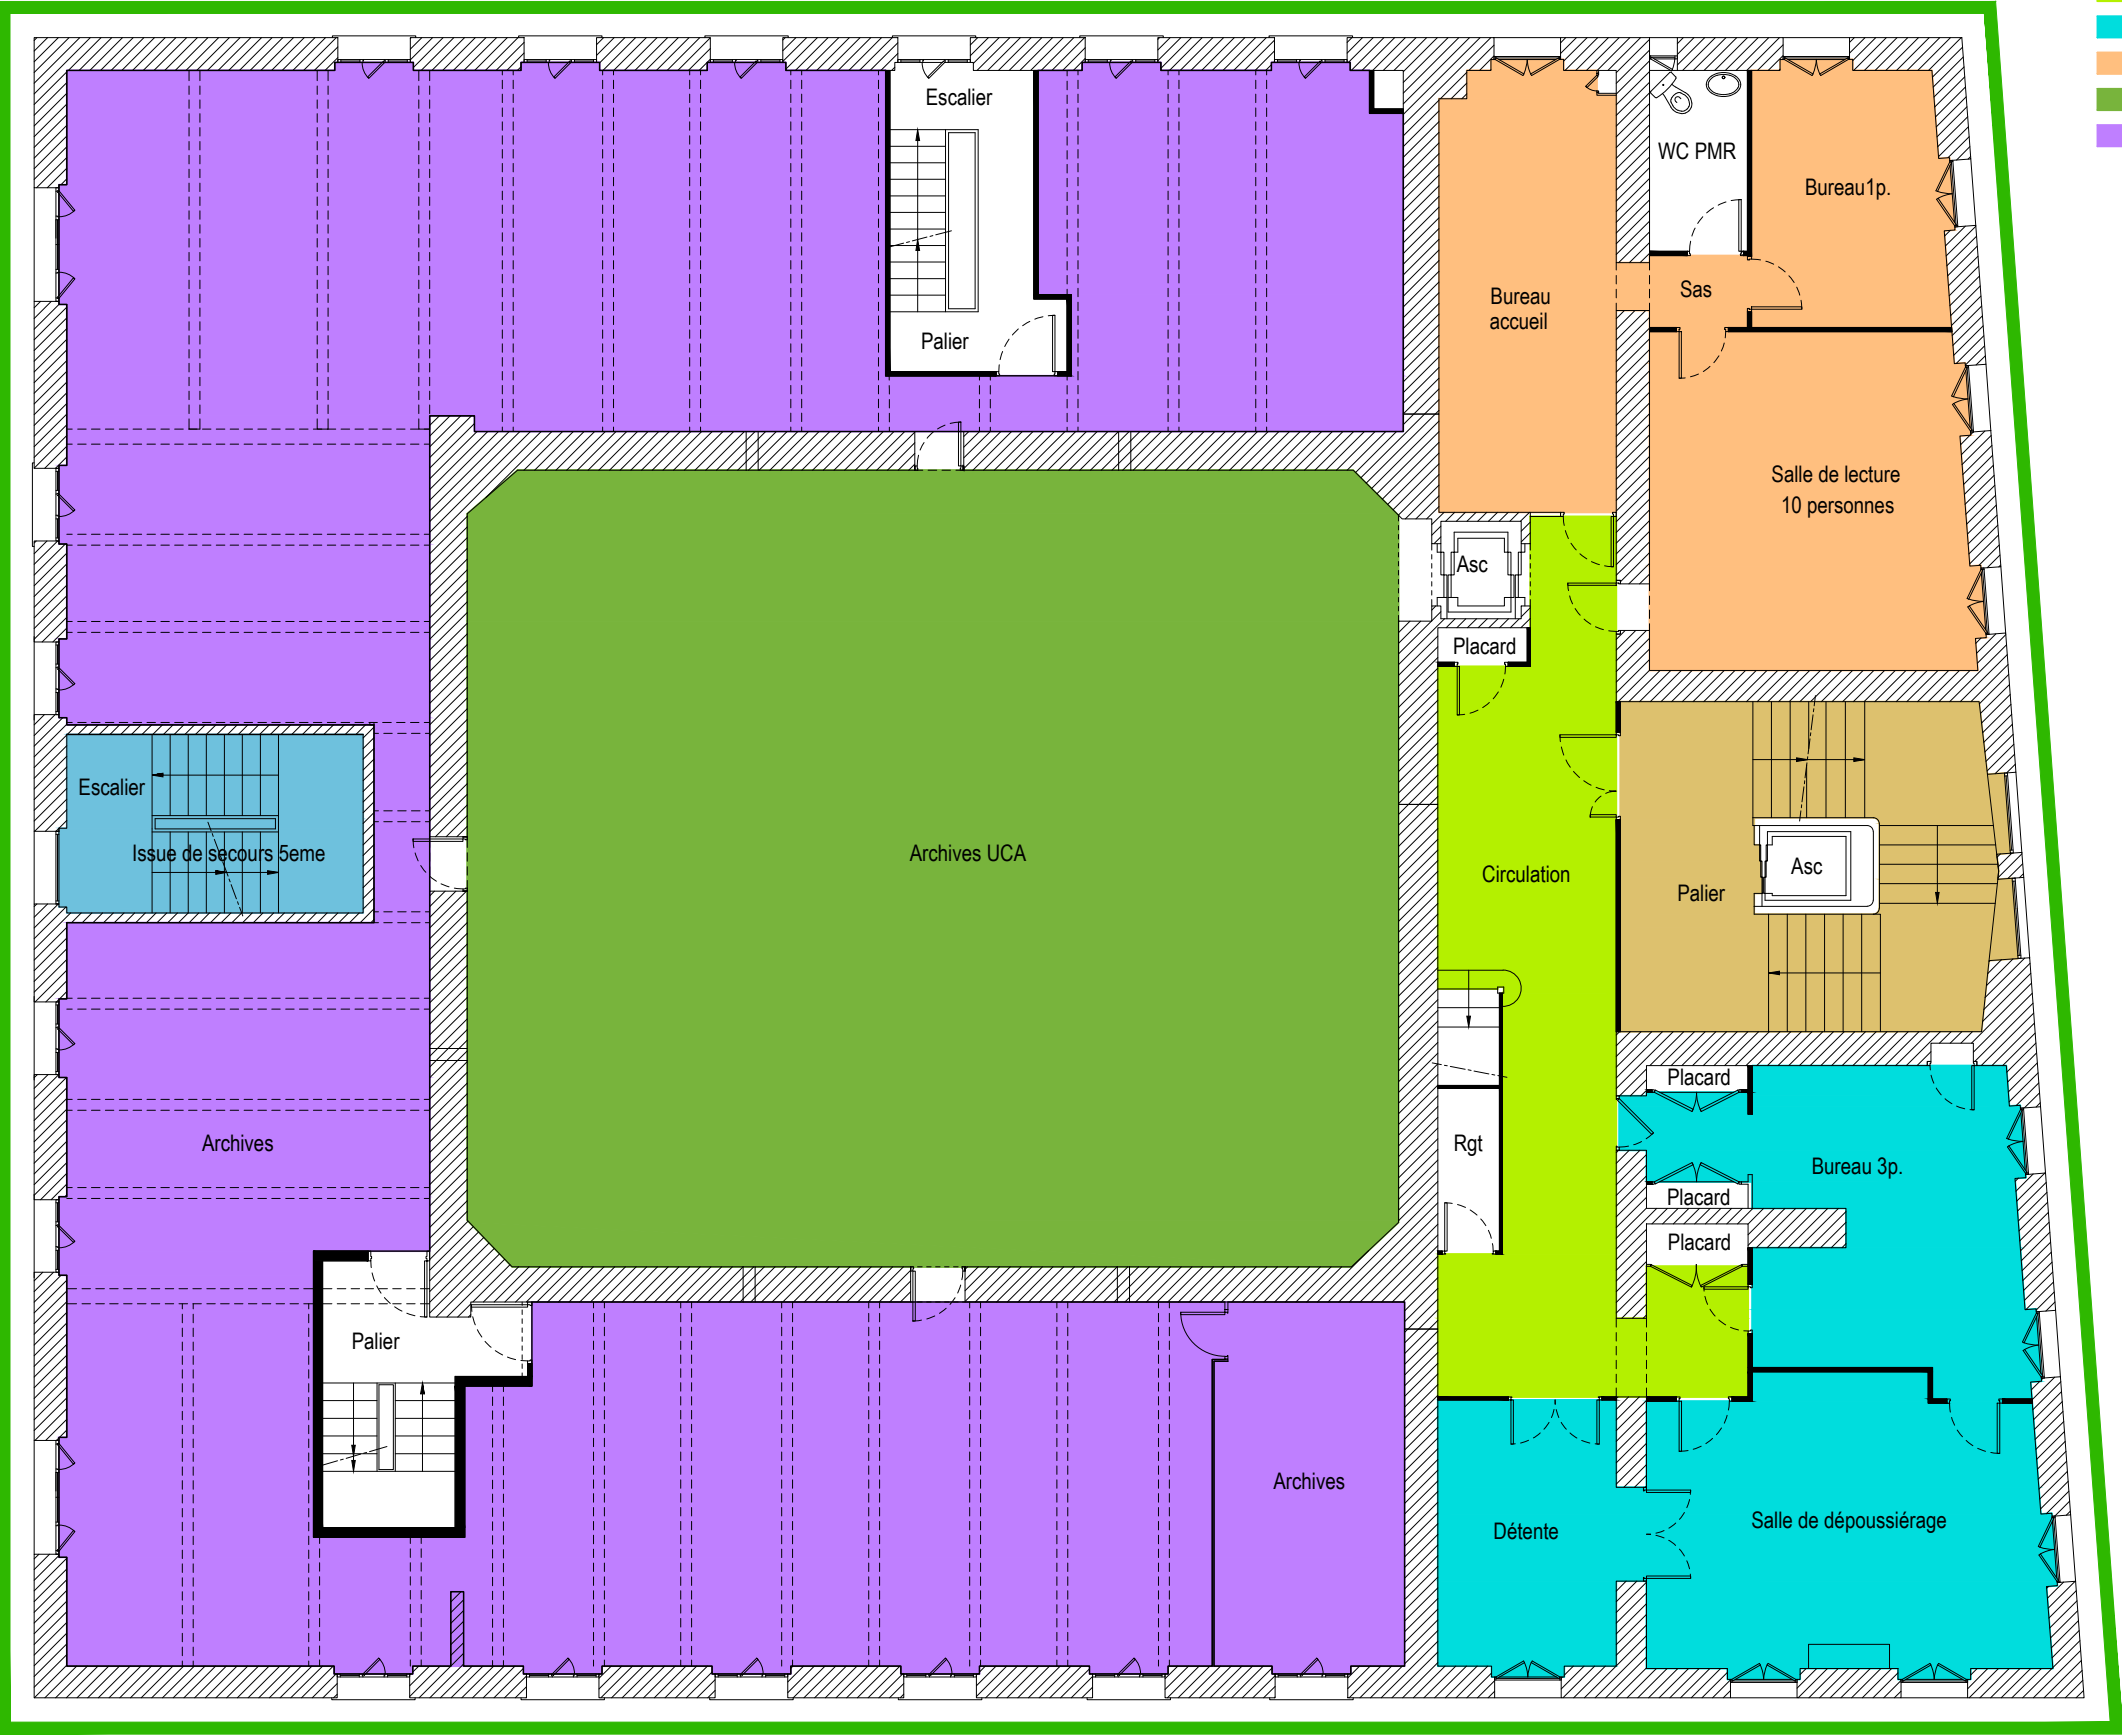


BOULEVARD LAFAYETTE

Légende:

- ZDM1.3.1 : Zone de Déclenchement Manuel 1.3.1
- ZDA1.e.1 : Zone de Détection Automatique 1.e.1
- ZDA1.e.3 : Zone de Détection Automatique 1.e.3
- ZDA1.3.1 : Zone de Détection Automatique 1.3.1
- ZDA1.3.2 : Zone de Détection Automatique 1.3.2
- ZDA1.3.3 : Zone de Détection Automatique 1.3.3
- ZDA1.3.4 : Zone de Détection Automatique 1.3.4
- ZDA1.3.5 : Zone de Détection Automatique 1.3.5

RUE BARDoux



DOSSIER D'IDENTITE DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
ZONES DE DETECTION AUTOMATIQUE ET ZONE DE DECLenchement MANUEL
NIVEAU 3 EME ETAGE



9, rue Louis Rosier
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04.73.98.51.27
E-mail : algotherm@algotherm-ing.fr

AT

SSI01-05 Ind0
NUMERO IND.


DOSSIER : 34-2024
DATE : 18/12/2024

Ech:1/125

UCA Repli Lafayette - 1 Boulevard Lafayette - BP 27 - 63001 CLERMONT-FERRAND

RUE LECOQ


ZDM1.4.1

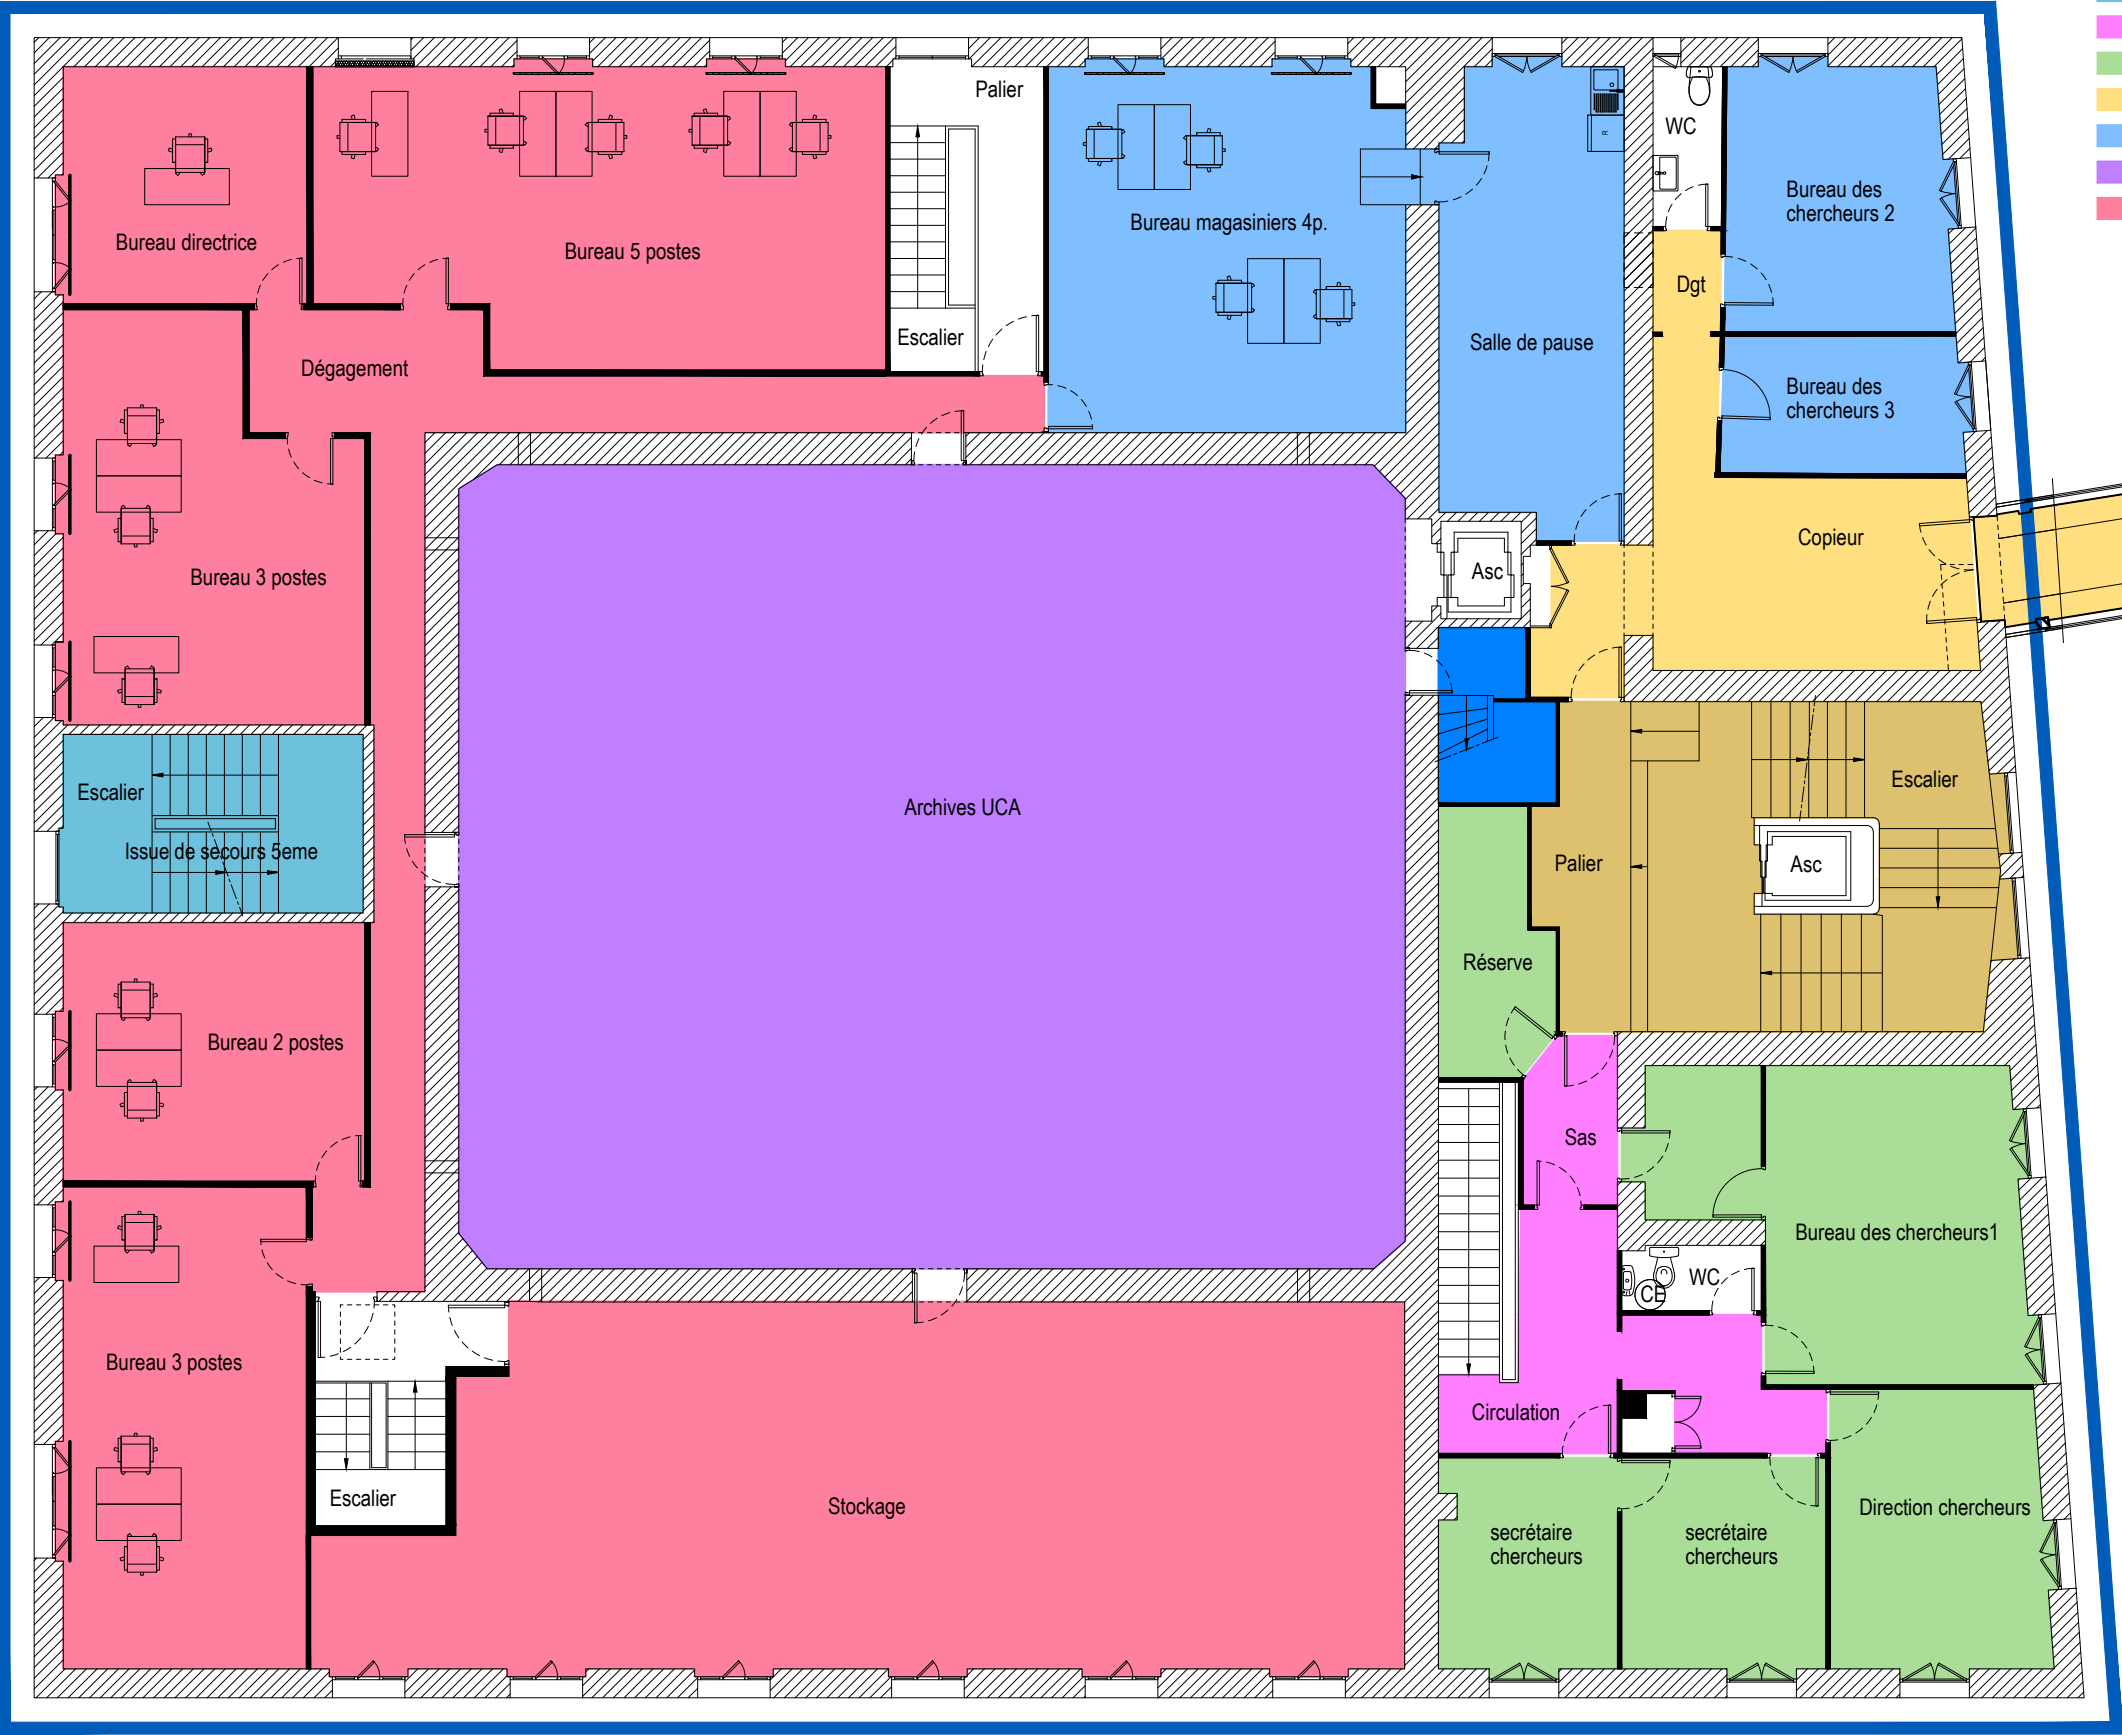

BOULEVARD LAFAYETTE

- Légende:
- ZDM1.4.1 : Zone de Déclenchement Manuel 1.4.1
 - ZDA1.e.1 : Zone de Détection Automatique 1.e.1
 - ZDA1.e.2 : Zone de Détection Automatique 1.e.2
 - ZDA1.e.3 : Zone de Détection Automatique 1.e.3
 - ZDA1.4.1 : Zone de Détection Automatique 1.4.1
 - ZDA1.4.2 : Zone de Détection Automatique 1.4.2
 - ZDA1.4.3 : Zone de Détection Automatique 1.4.3
 - ZDA1.4.4 : Zone de Détection Automatique 1.4.4
 - ZDA1.4.5 : Zone de Détection Automatique 1.4.5
 - ZDA1.4.6 : Zone de Détection Automatique 1.4.6

RUE BARDoux



DOSSIER : 34-2024
DATE : 18/12/2024

DOSSIER D'IDENTITE DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
ZONES DE DETECTION AUTOMATIQUE ET ZONE DE DECLenchEMENT MANUEL
NIVEAU 4 EME ETAGE

Ech:1/125

UCA Repli Lafayette - 1 Boulevard Lafayette - BP 27 - 63001 CLERMONT-FERRAND




9, rue Louis Rosier
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04.73.98.51.27
E-mail : algotherm@algotherm-ing.fr

AT

SSI01-06 Ind0
NUMERO IND.

RUE LECOQ

- Légende:
- ZDM1.5.1 : Zone de Déclenchement Manuel 1.5.1
 - ZDA1.e.1 : Zone de Détection Automatique 1.e.1
 - ZDA1.e.2 : Zone de Détection Automatique 1.e.2
 - ZDA1.e.3 : Zone de Détection Automatique 1.e.3
 - ZDA1.5.1 : Zone de Détection Automatique 1.5.1
 - ZDA1.5.2 : Zone de Détection Automatique 1.5.2
 - ZDA1.5.3 : Zone de Détection Automatique 1.5.3

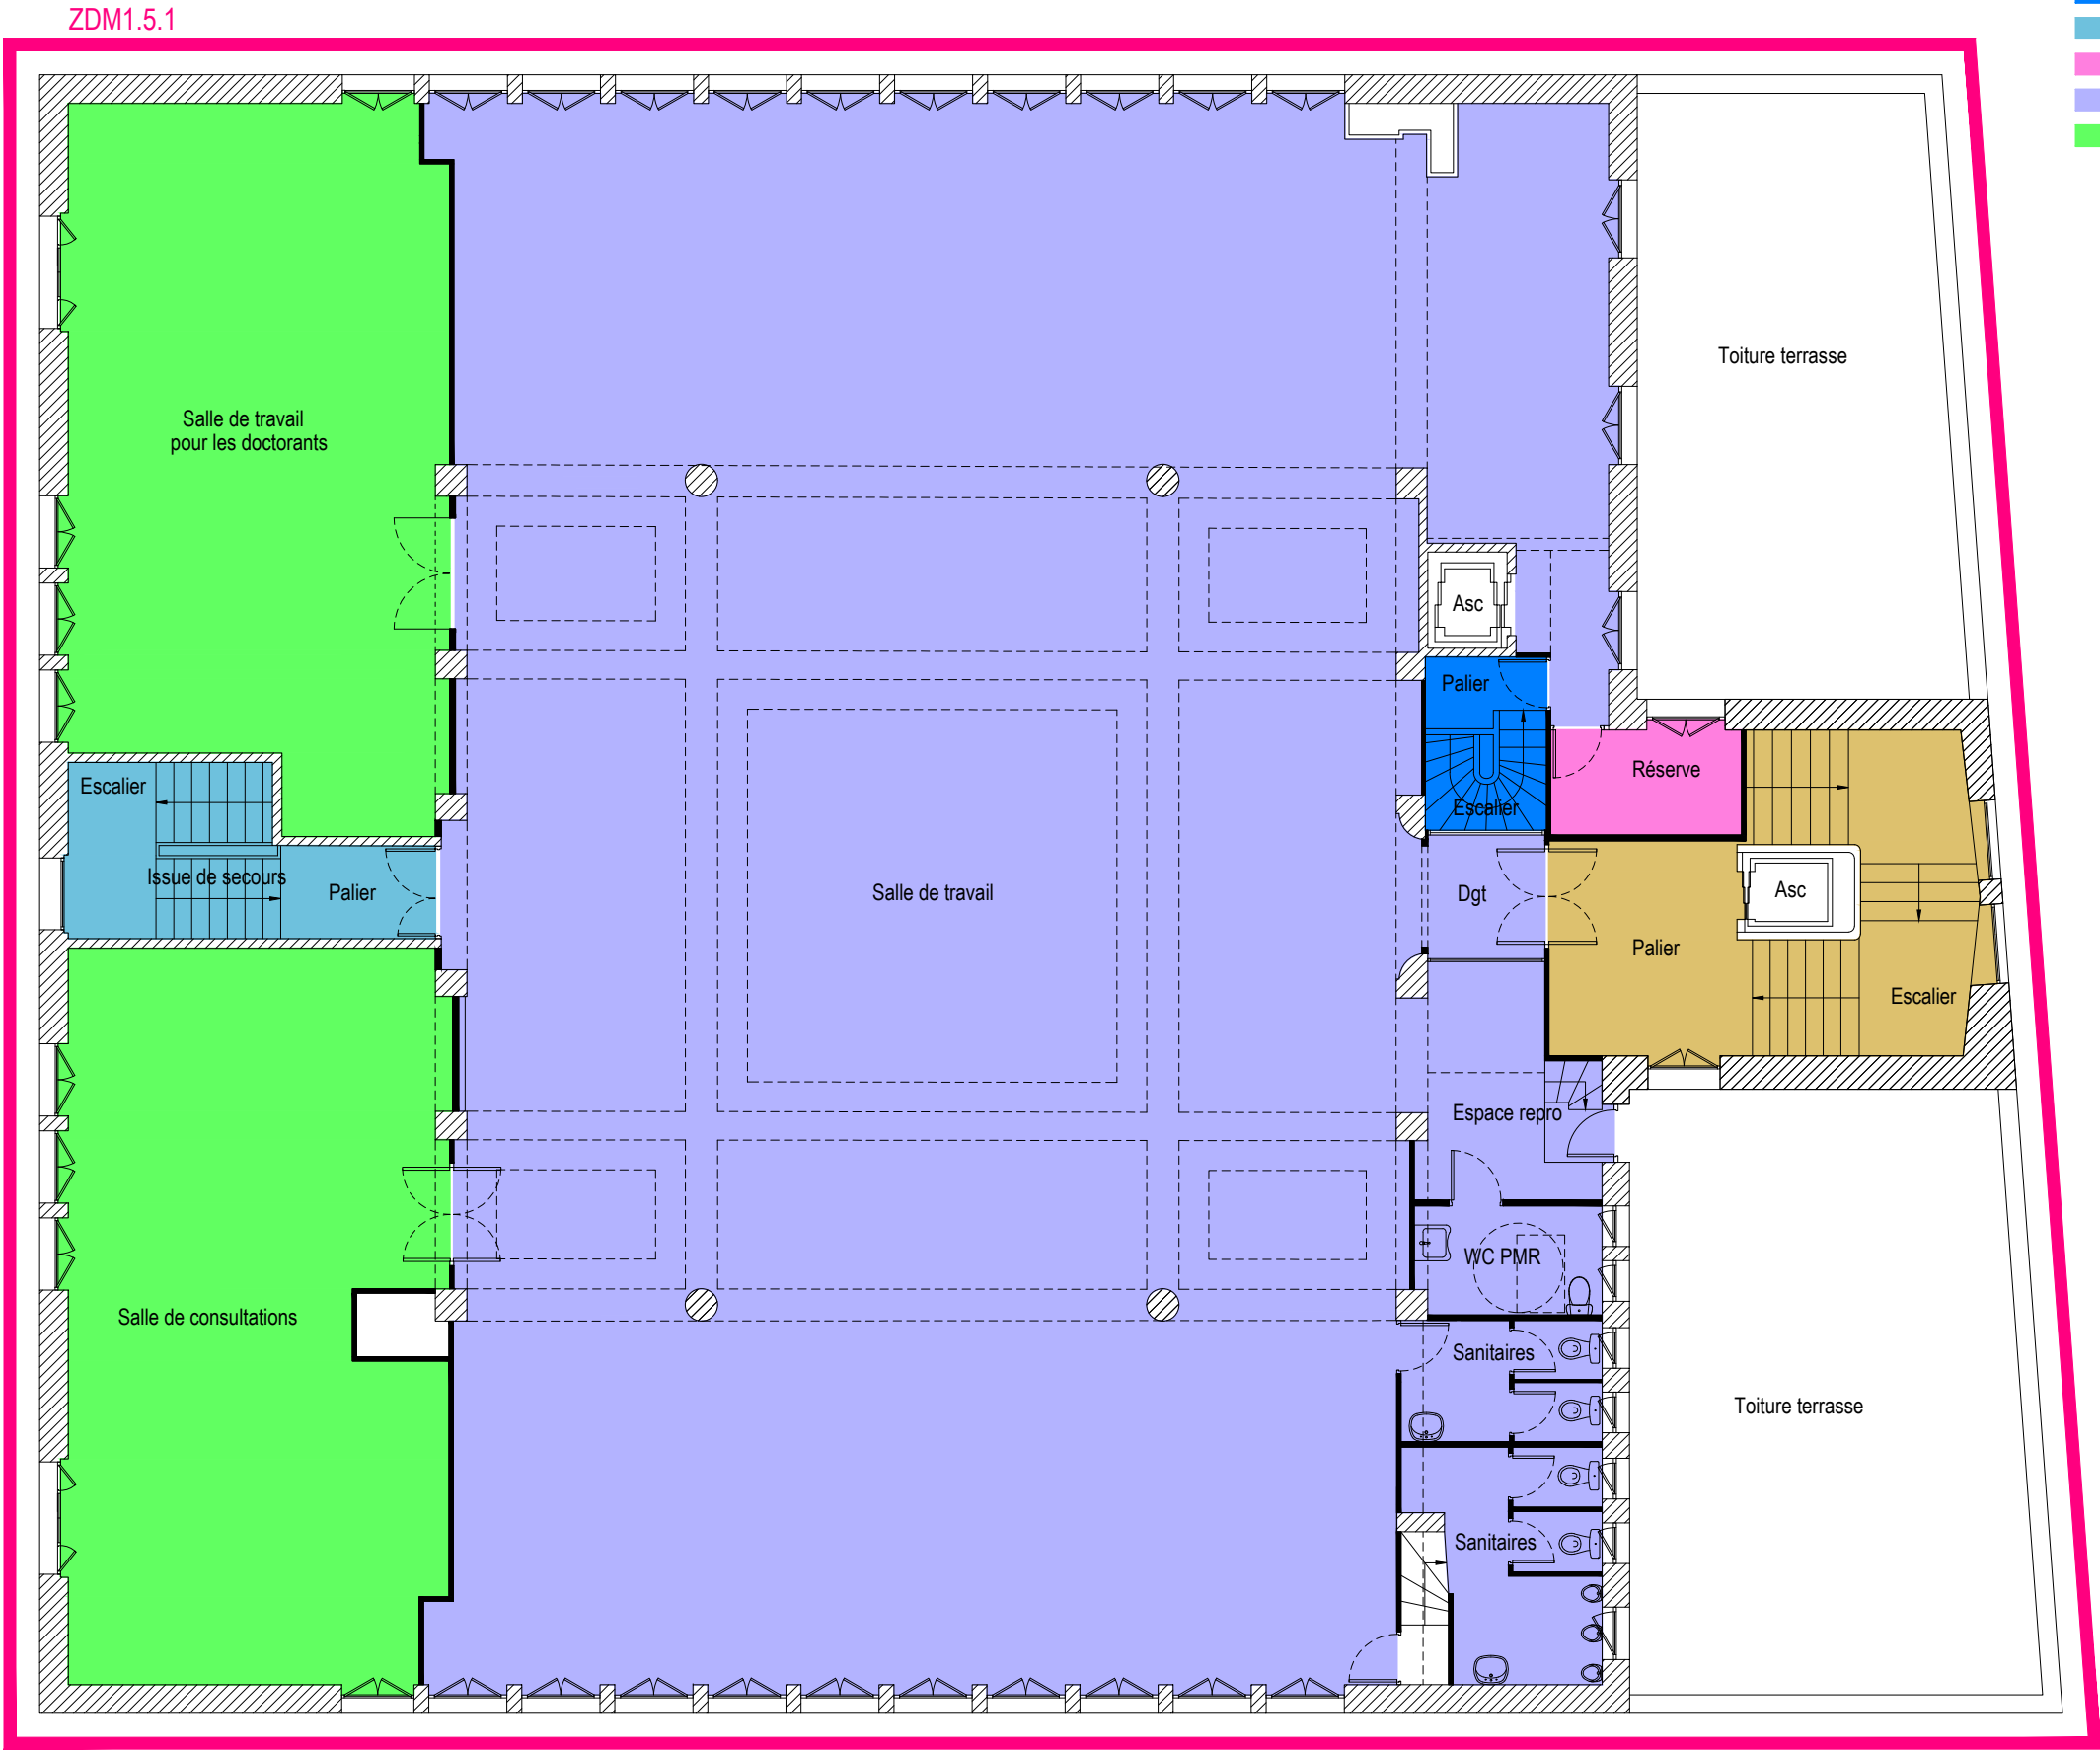

DOSSIER D'IDENTITE DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
ZONES DE DETECTION AUTOMATIQUE ET ZONE DE DECLenchement MANUEL
NIVEAU 5 EME ETAGE



9, rue Louis Rosier
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04.73.98.51.27
E-mail : algotherm@algotherm-ing.fr

AT

SSI01-07 Ind0
NUMERO IND.

DOSSIER : 34-2024
DATE : 18/12/2024

Ech:1/125

UCA Repli Lafayette - 1 Boulevard Lafayette - BP 27 - 63001 CLERMONT-FERRAND