





COUPE -AA-

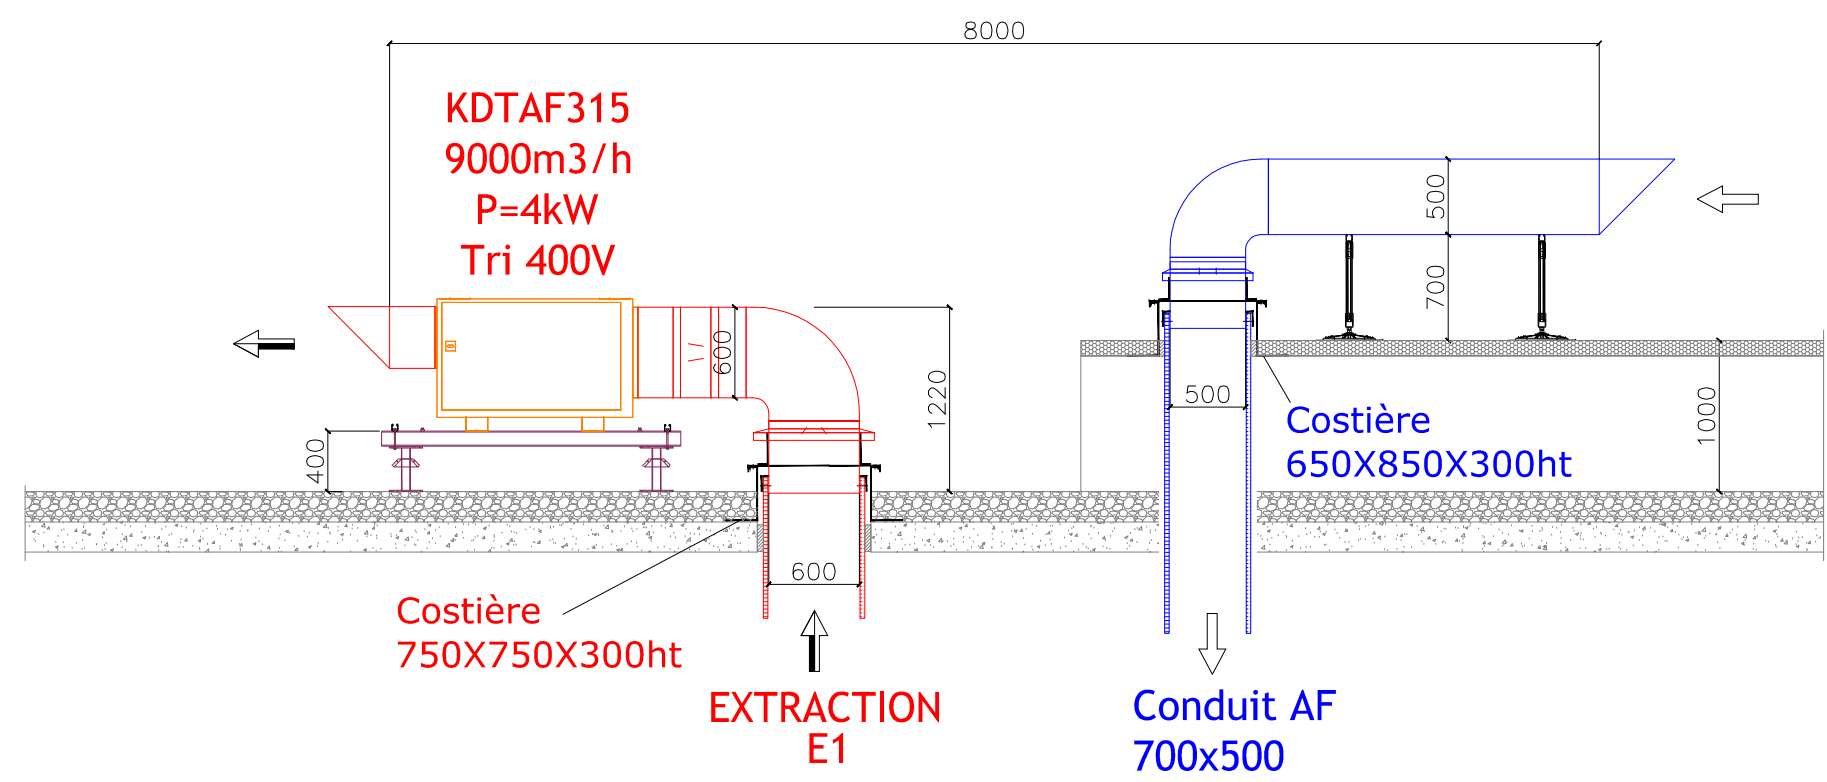

COUPE -CC-

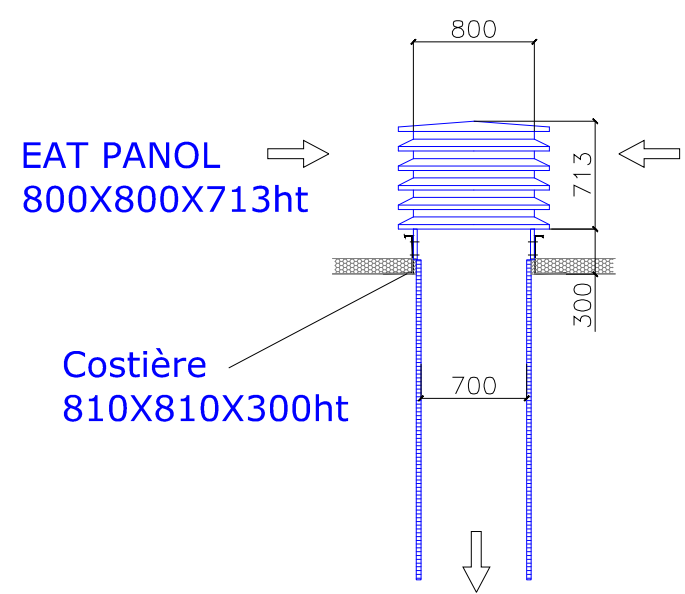


COUPE -BB-

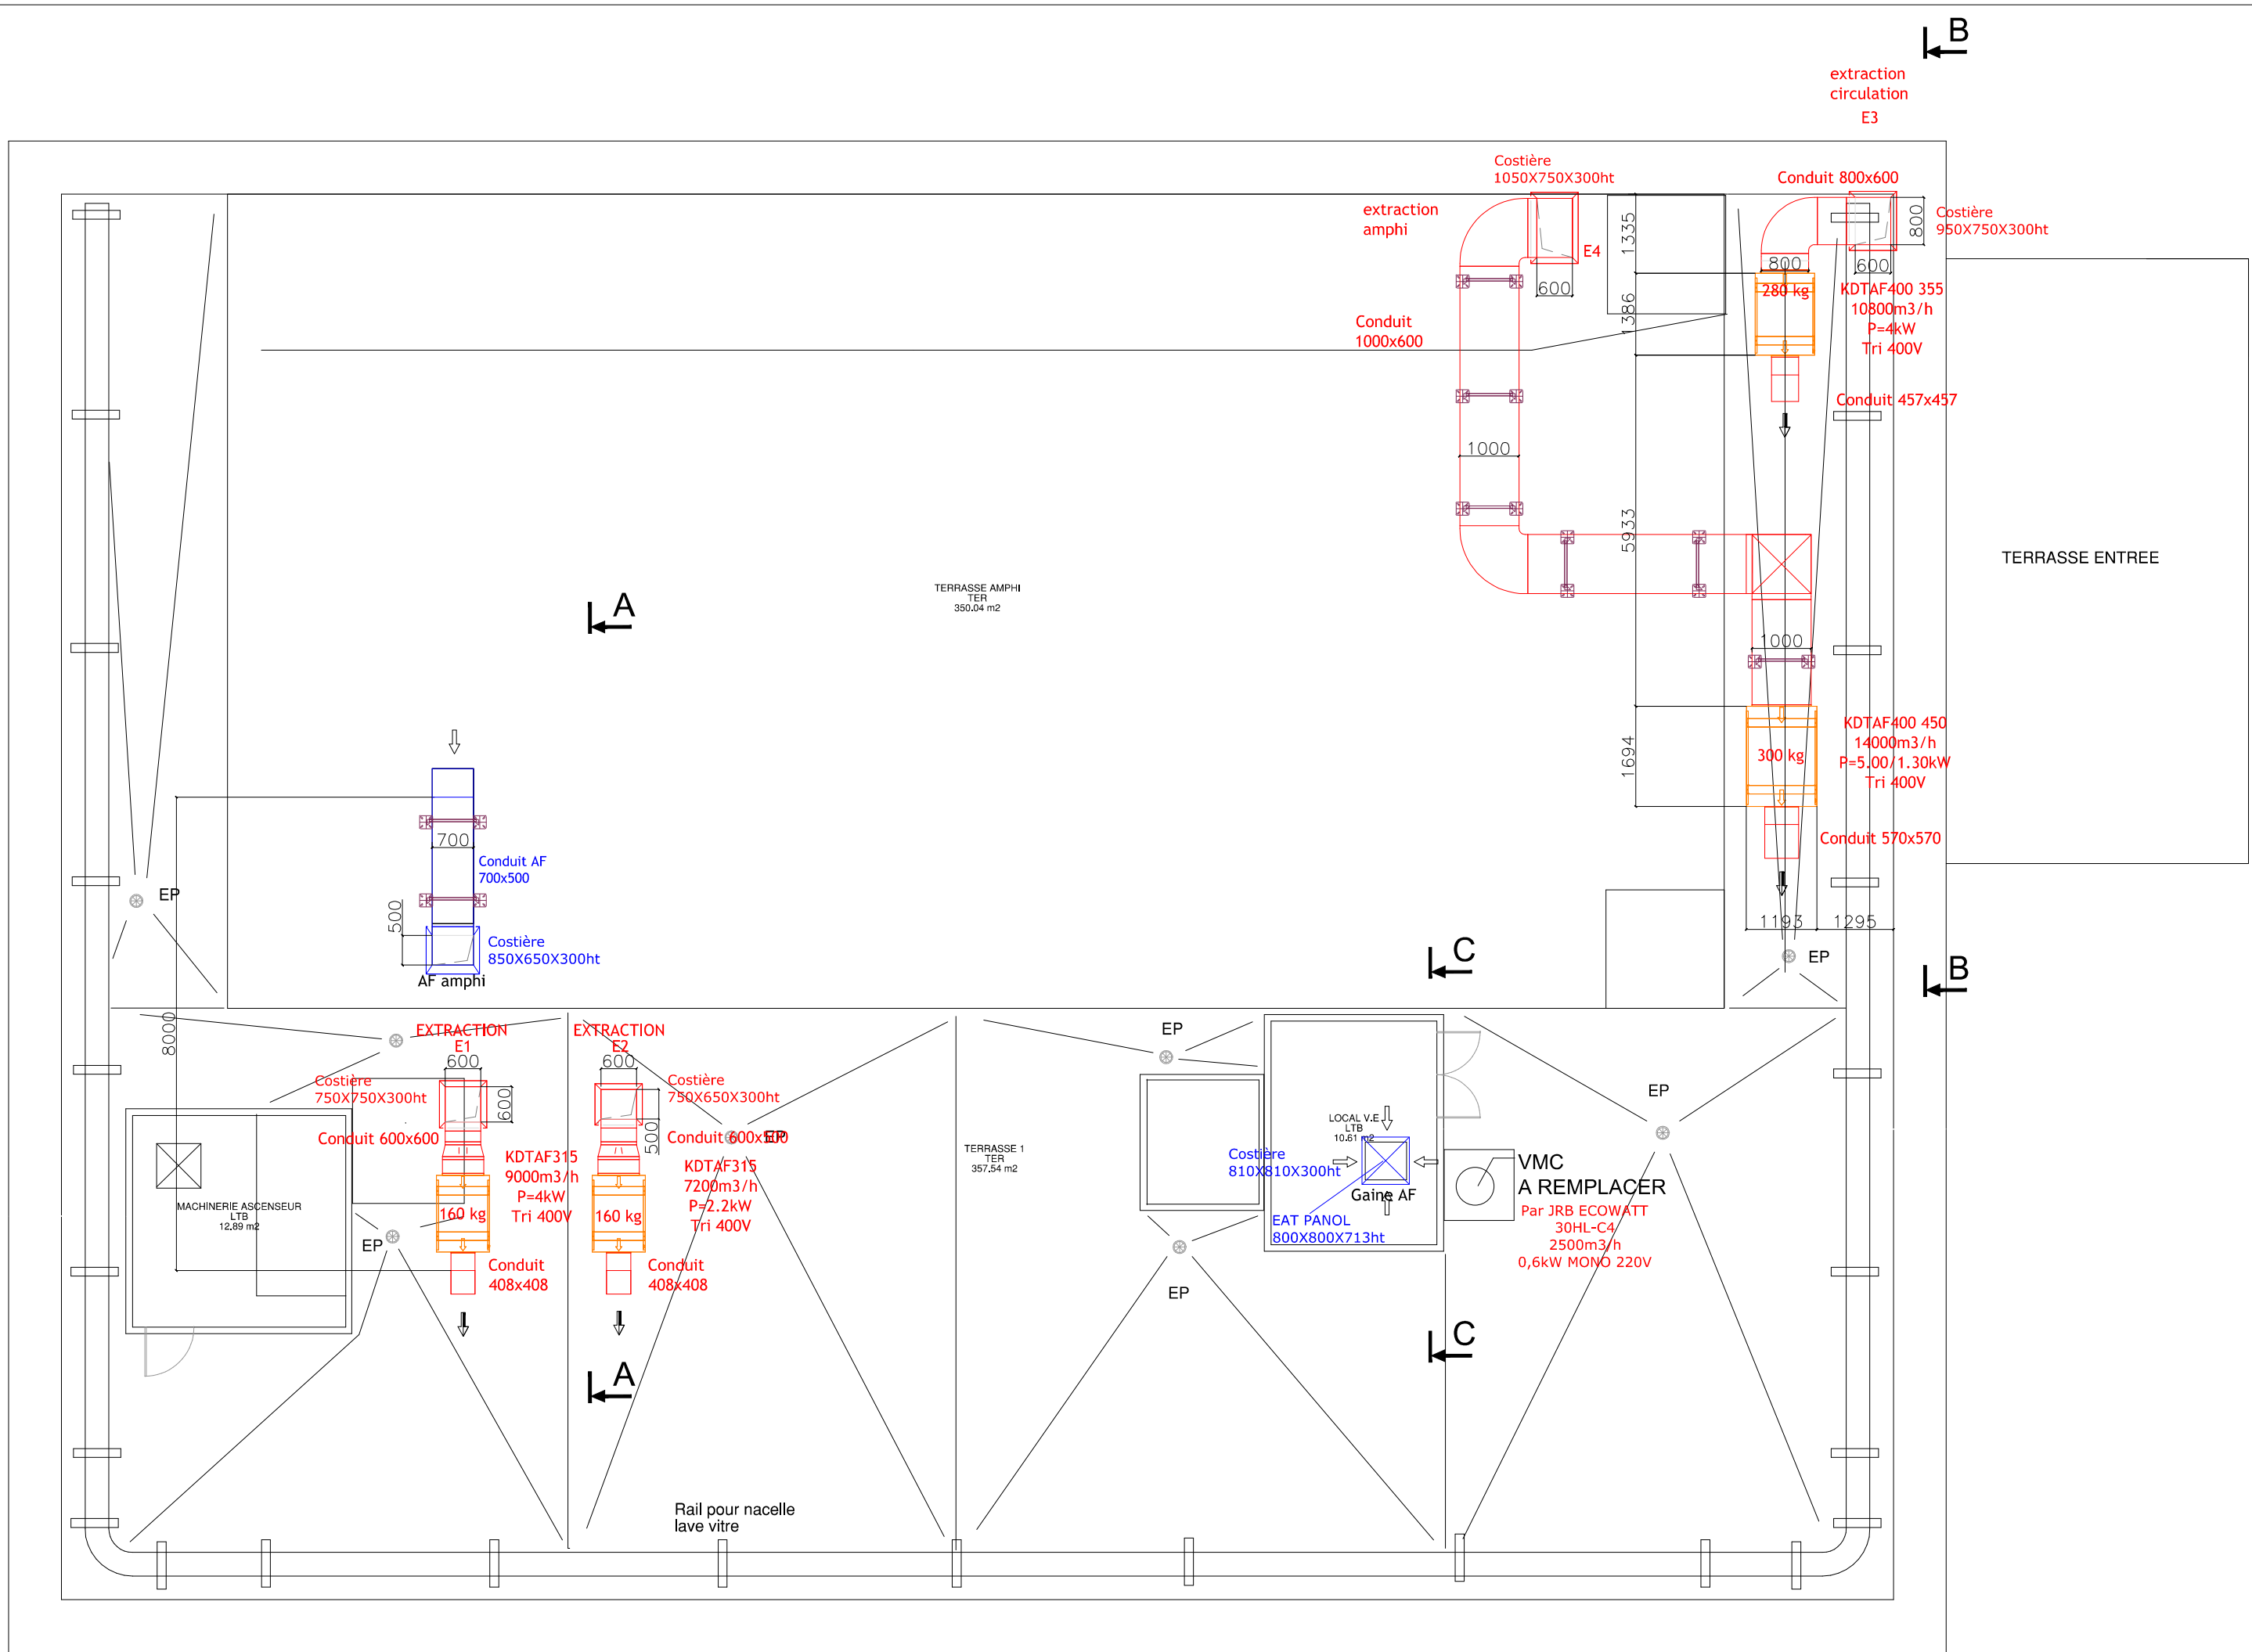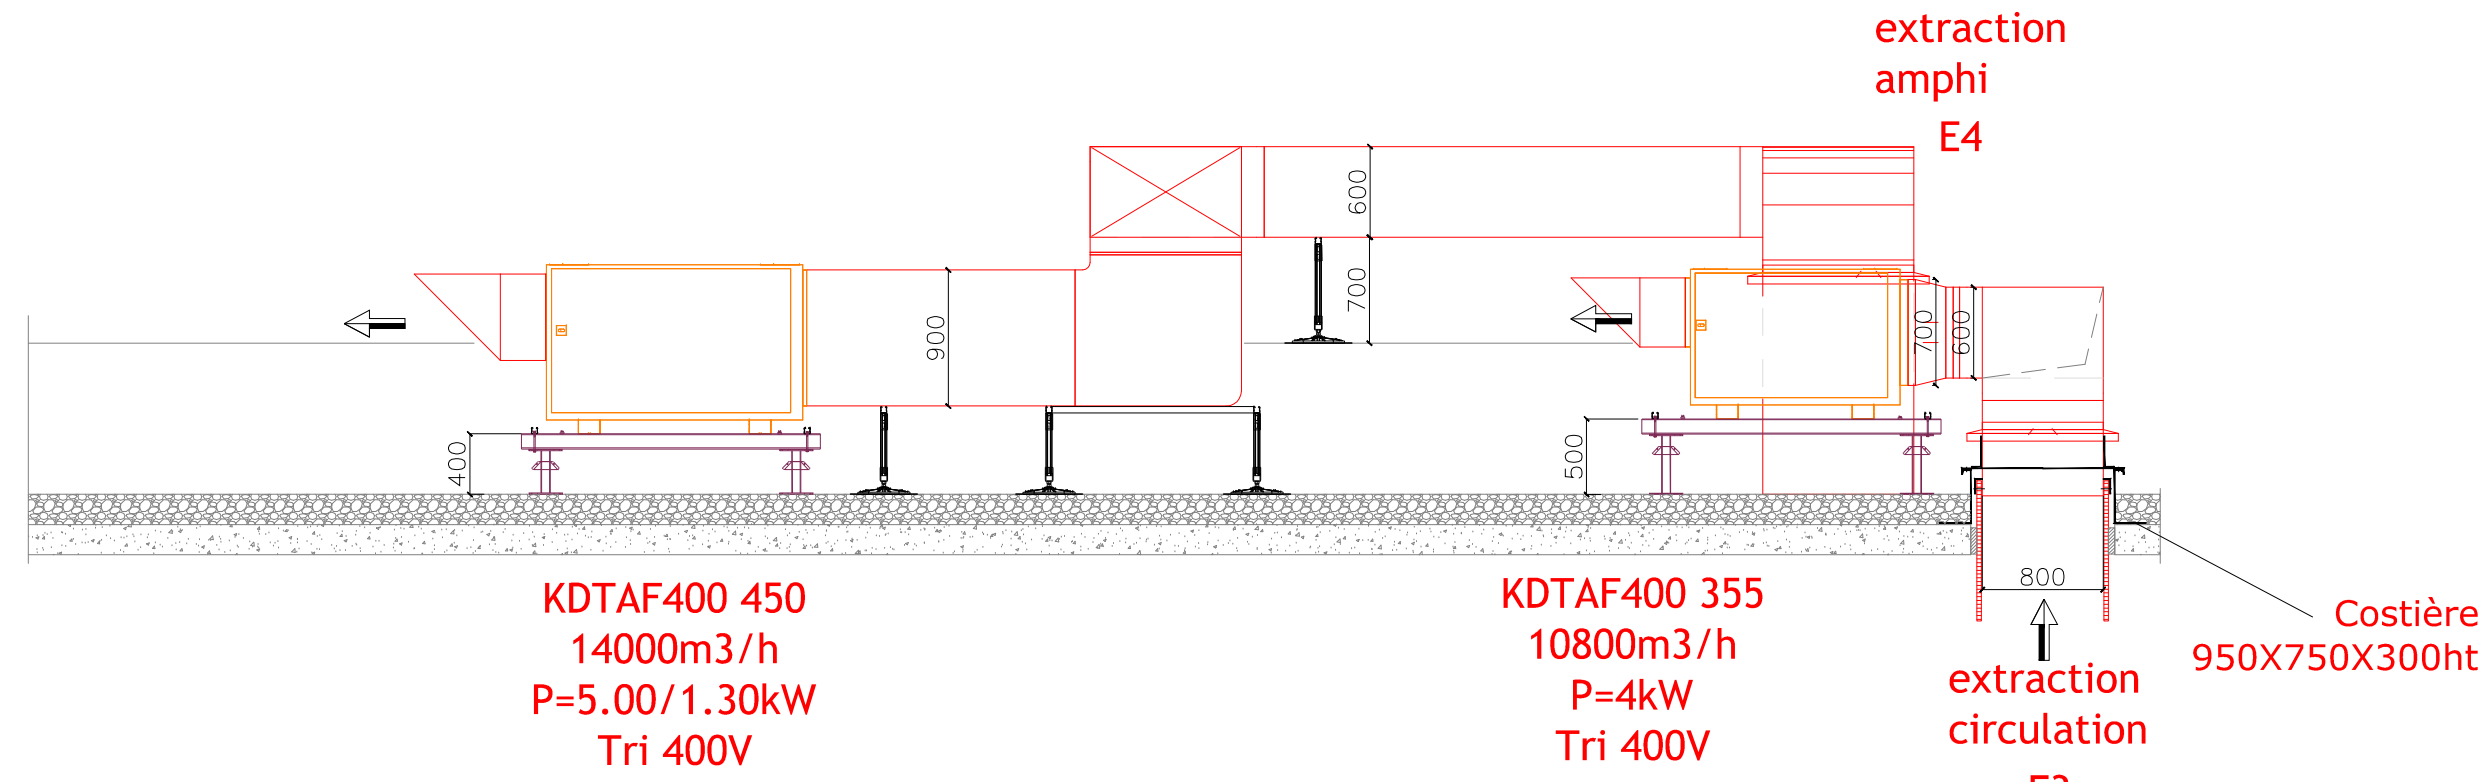


CAMPUS CITE SCIENTIFIQUE VILLENEUVE D'ACQ - BATIMENT C1
SELECTION EXTRACTEURS DESENEFUMAGE

SAINT SAULVE LE 28/06/2024


REPERE	NOM	TYPE	DEBIT THEORIQUE m³/h	DEBIT AVEC FUITE m³/h	PRESSION DISPONIBLE mmce	PUISSANCE ELECTRIQUE kW	TENSION V
E1	CIRCULATION NORD	KDTA F400 315	9000	9900	10,12	4,00	TRI 400V
E2	CIRCULATION CENTRALE	KDTA F400 315	7200	7900	16,15	2,20	TRI 400V
E3	CIRCULATION SUD	KDTA F400 355	10800	11880	9,23	4,00	TRI 400V
E4	AMPHITHEATRES	KDTA F400 450	14000	15400	30	5,00/1,30	TRI 400V
E5	VMC SANITAIRE	JRB ECOWATT 30 HL C4	2500		15	0,60	MONO 220V

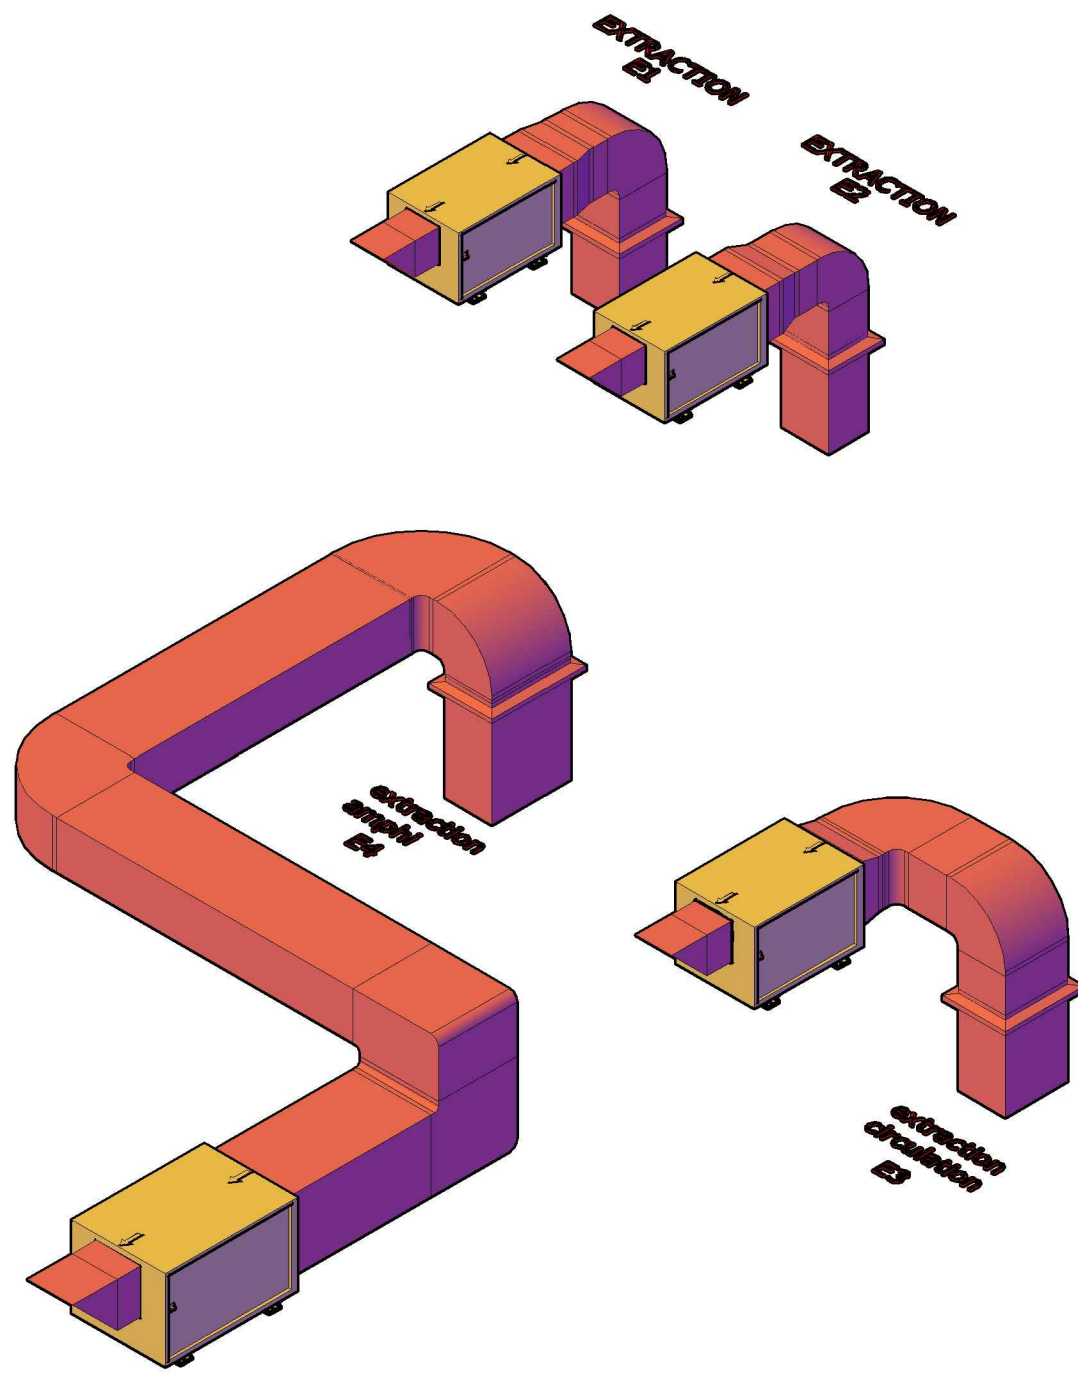


PRINCIPE SORTIE GAINES

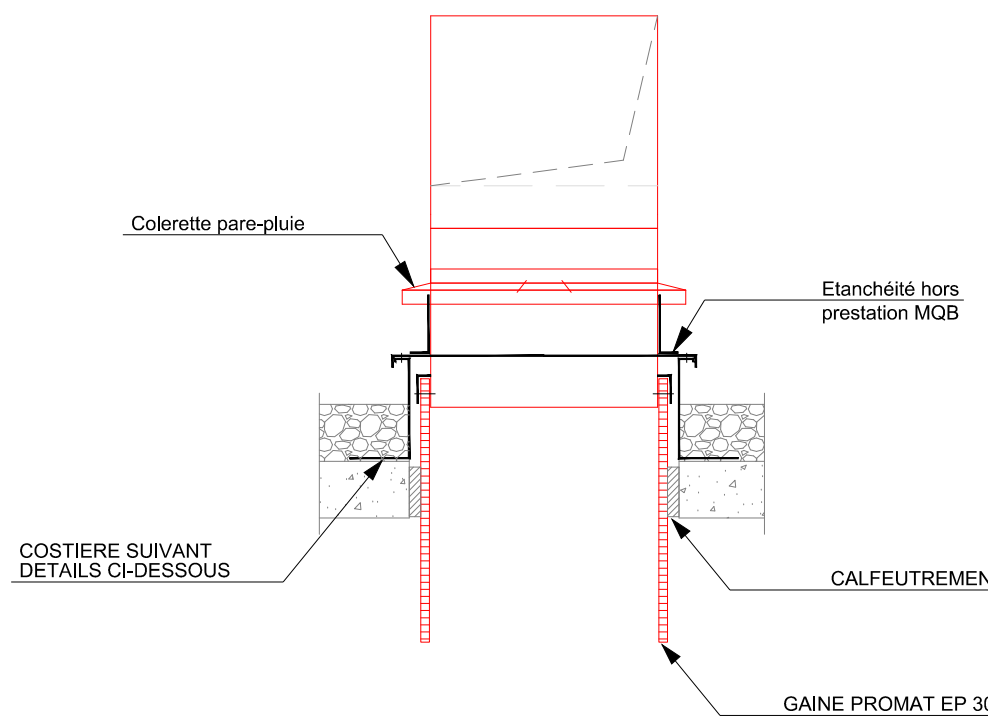


Costière - E1
750X750X300ht

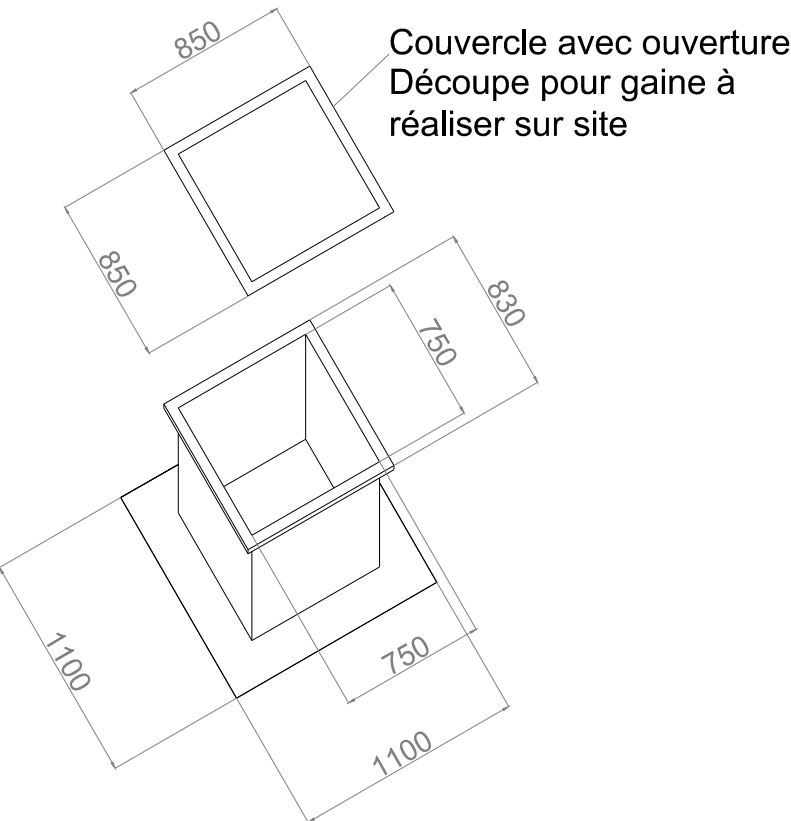


Costière - E2
750X650X300ht

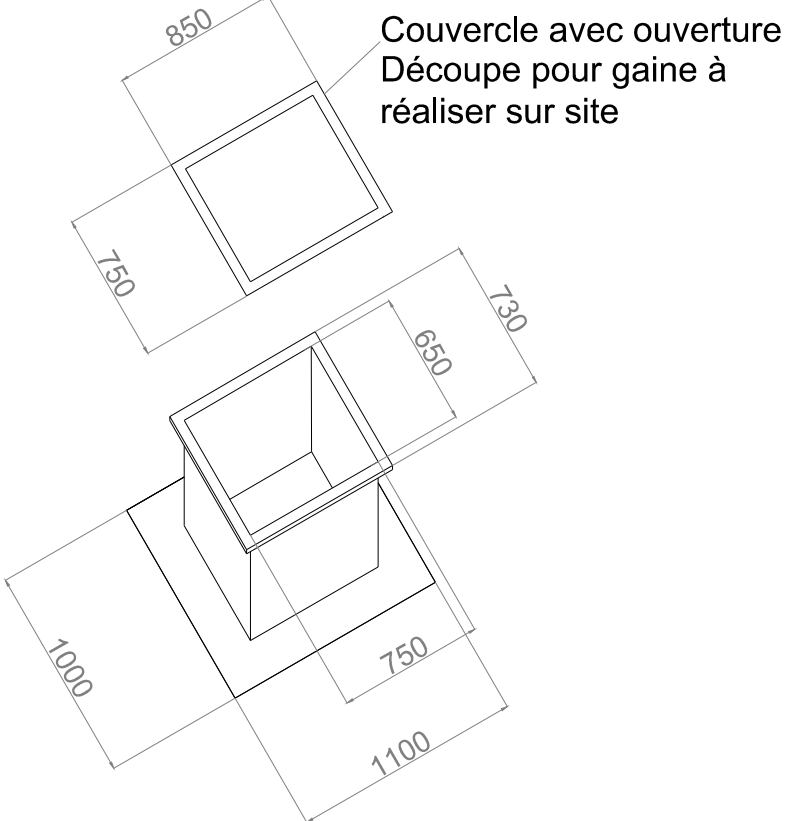


Costière - E3
950X750X300ht

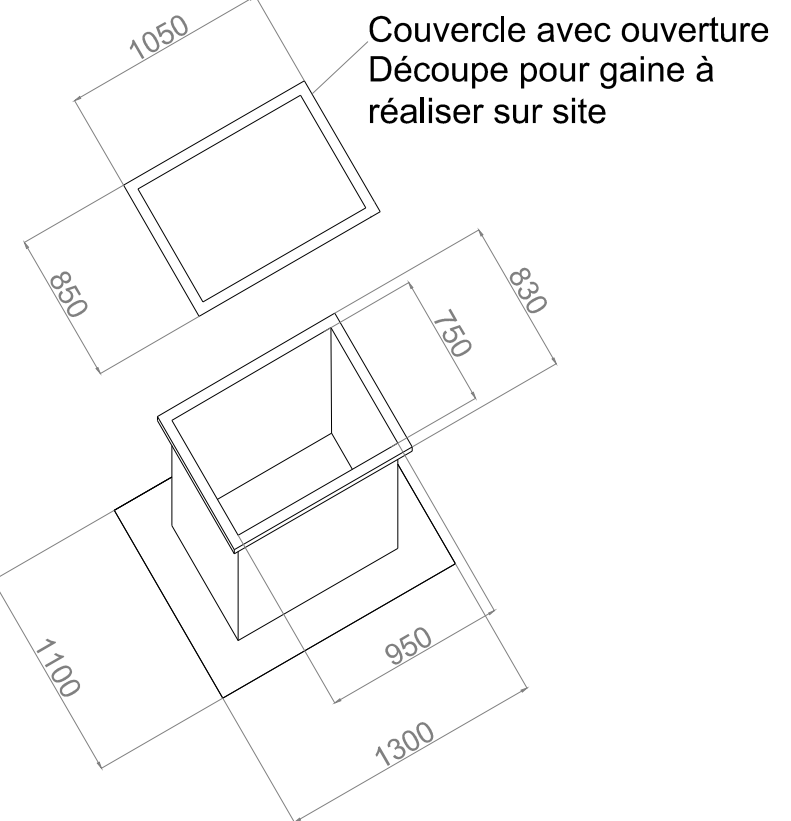


Costière
1050X750X300ht

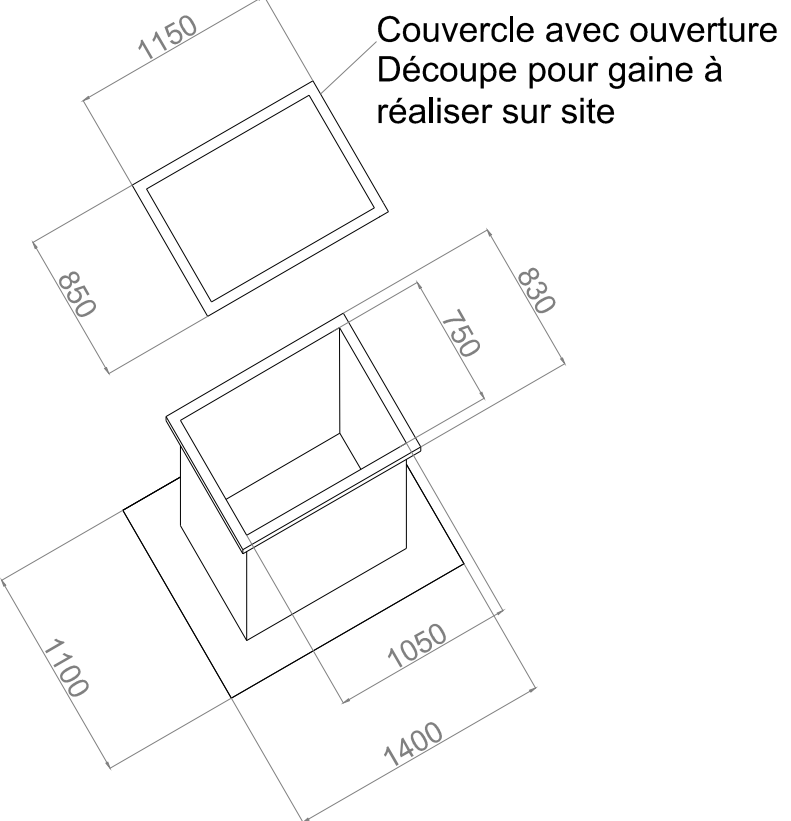

Costière - AIR NEUF
850X650X300ht

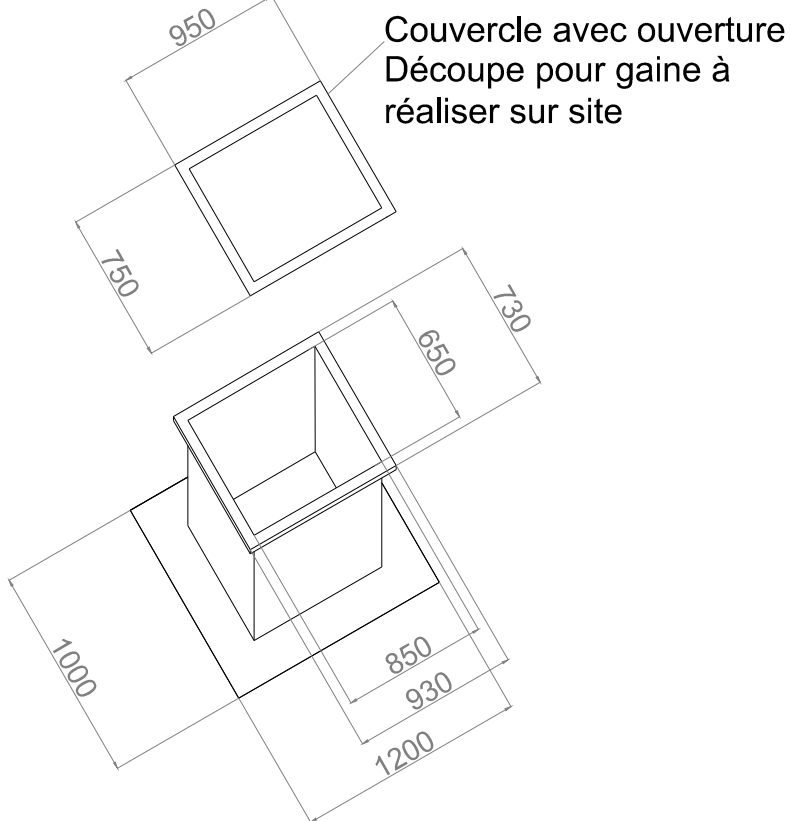

COSTIERE - EAT
810X810X300ht

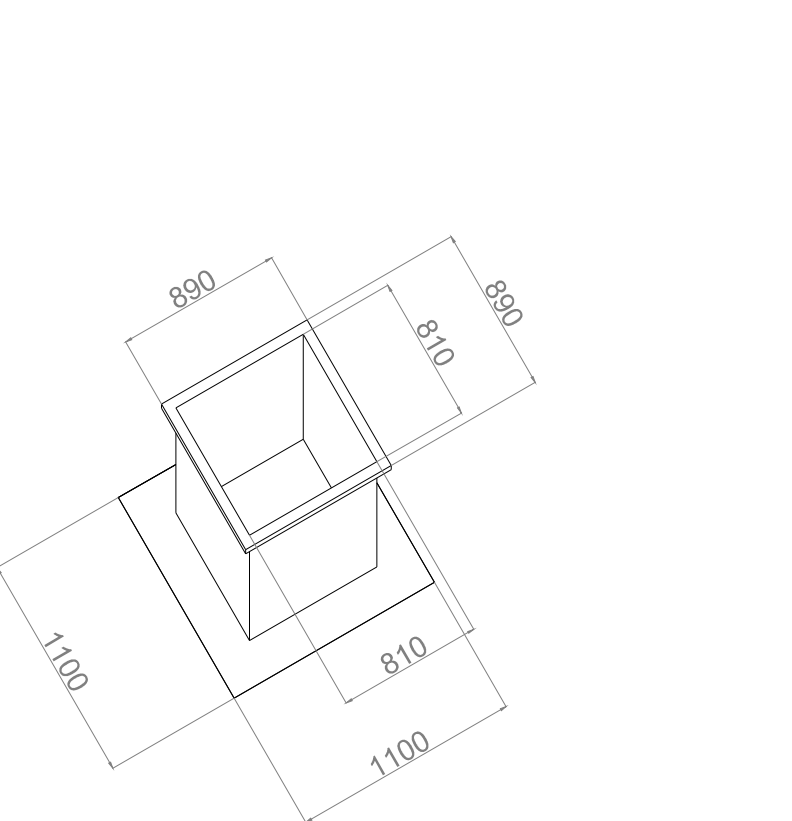

Université de Lille

Cité Scientifique
Villeneuve d'Ascq 59650

Mise en sécurité et rénovation partielle du bâtiment C1
du campus cité scientifique de l'Université de Lille

MAITRE D'OEUVRE	B.E.T
BUREAU DE CONTROLE	OPC

D	Modification implantation colonne Desenfum E4 Extracteurs E3	17/01/25	M.A.
C	Modification implantation Extracteurs E3 & E4	28/10/24	M.A.
B	Modification Extracteur E4	04/07/24	J.H.
A	Modification ventilation et cartouche	01/07/24	J.H.
O	Emission	27/06/24	J.H.

Lot n°09 : Chauffage-Ventilation-Plomberie-Sanitaire

MISSENERD
CLIMATIQUE

55, Rue Henri Barbusse 59 880 SAINT SAULVE
Tél. 03.27.46.12.65

Niveau Toiture Ventilation et Besoins Sécurité Incendie				
Date d'origine	Numero de dossier	Echelle	Lot	Plan
27/06/24		1/50 - 1/100	N°03	VTL_Techn