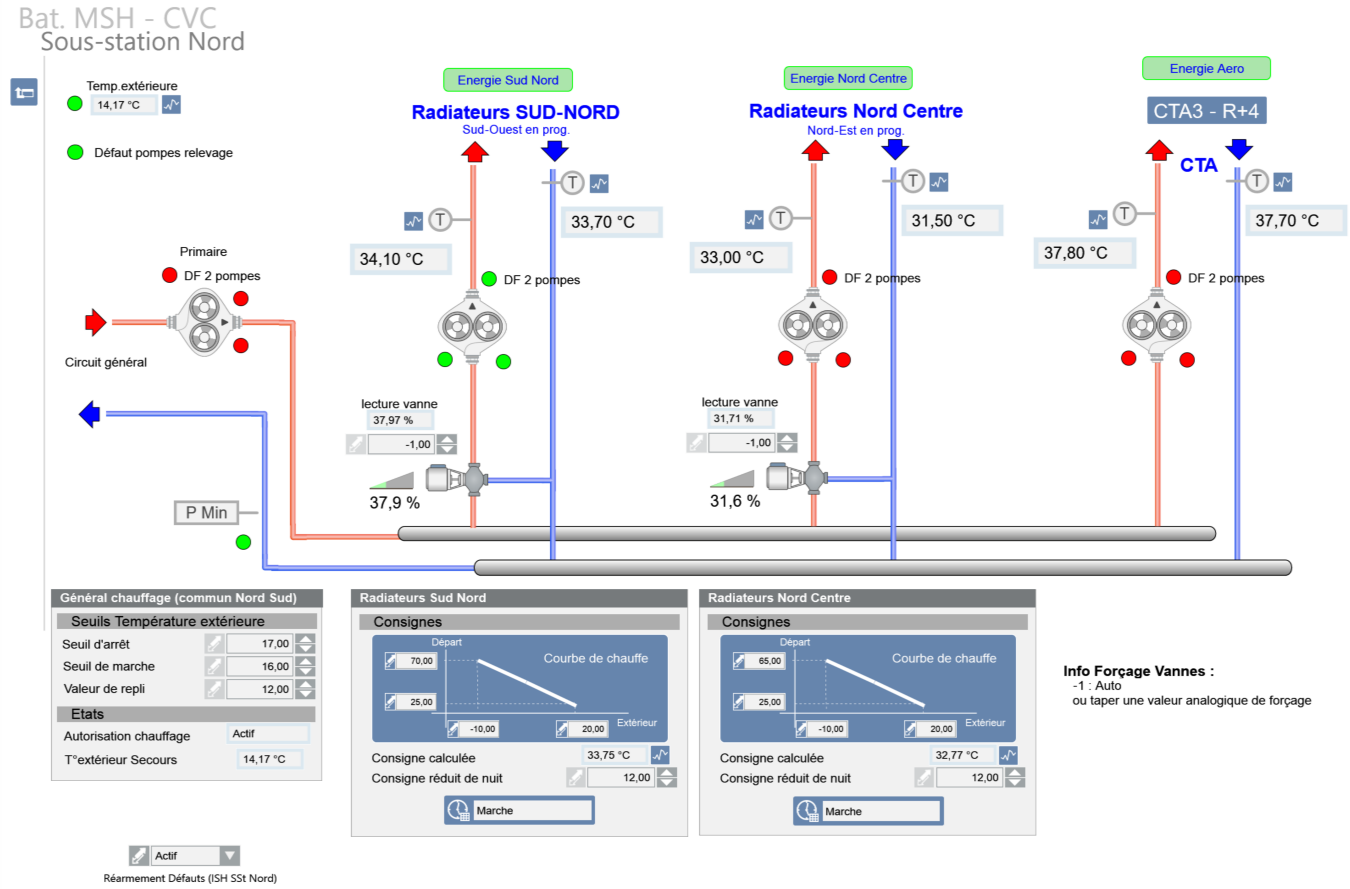
Bat. MSH - CVC
Sous-station Nord
Temp.extérieure
14,17 °C
Défaut pompes relevage
Energie Sud Nord
Radiateurs SUD-NORD
Sud-Ouest en prog.
34,10 °C
33,70 °C
DF 2 pompes
Energie Nord Centre
Radiateurs Nord Centre
Nord-Est en prog.
33,00 °C
31,50 °C
DF 2 pompes
Energie Aero
CTA3 - R+4
CTA
37,80 °C
37,70 °C
DF 2 pompes
Primaire
DF 2 pompes
Circuit général
lecture vanne
37,97 %
-1,00
37,9 %
lecture vanne
31,71 %
-1,00
31,6 %
P Min
Général chauffage (commun Nord Sud)
Seuils Température extérieure
Seuil d'arrêt 17,00
Seuil de marche 16,00
Valeur de repli 12,00
Etats
Autorisation chauffage Actif
T°extérieur Secours 14,17 °C
Radiateurs Sud Nord
Consignes
Départ
70,00
25,00
Courbe de chauffe
-10,00
20,00
Extérieur
Consigne calculée 33,75 °C
Consigne réduit de nuit 12,00
Marche
Radiateurs Nord Centre
Consignes
Départ
65,00
25,00
Courbe de chauffe
-10,00
20,00
Extérieur
Consigne calculée 32,77 °C
Consigne réduit de nuit 12,00
Marche
Info Forçage Vannes :
-1 : Auto
ou taper une valeur analogique de forçage
Actif
Réarmement Défauts (ISH SSt Nord)