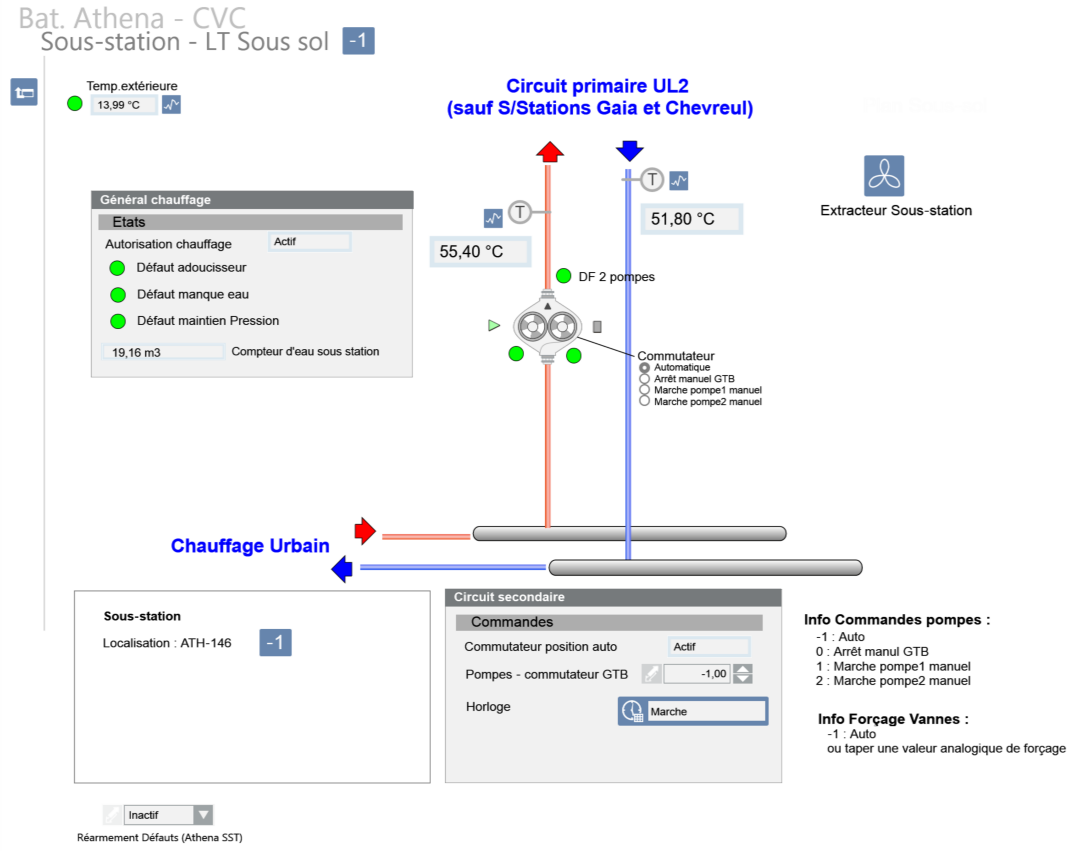
Bat. Athena - CVC
Sous-station - LT Sous sol -1
Temp.extérieure
13,99 °C
Circuit primaire UL2
(sauf S/Stations Gaia et Chevreul)
Général chauffage
Etats
Autorisation chauffage
Actif
Défaut adoucisseur
Défaut manque eau
Défaut maintien Pression
19,16 m3
Compteur d'eau sous station
55,40 °C
51,80 °C
DF 2 pompes
Commutateur
Automatique
Arrêt manuel GTB
Marche pompe1 manuel
Marche pompe2 manuel
Extracteur Sous-station
Chauffage Urbain
Sous-station
Localisation : ATH-146
-1
Circuit secondaire
Commandes
Commutateur position auto
Actif
Pompes - commutateur GTB
-1,00
Horloge
Marche
Info Commandes pompes :
-1 : Auto
0 : Arrêt manul GTB
1 : Marche pompe1 manuel
2 : Marche pompe2 manuel
Info Forçage Vannes :
-1 : Auto
ou taper une valeur analogique de forçage
Inactif
Réarmement Défauts (Athena SST)