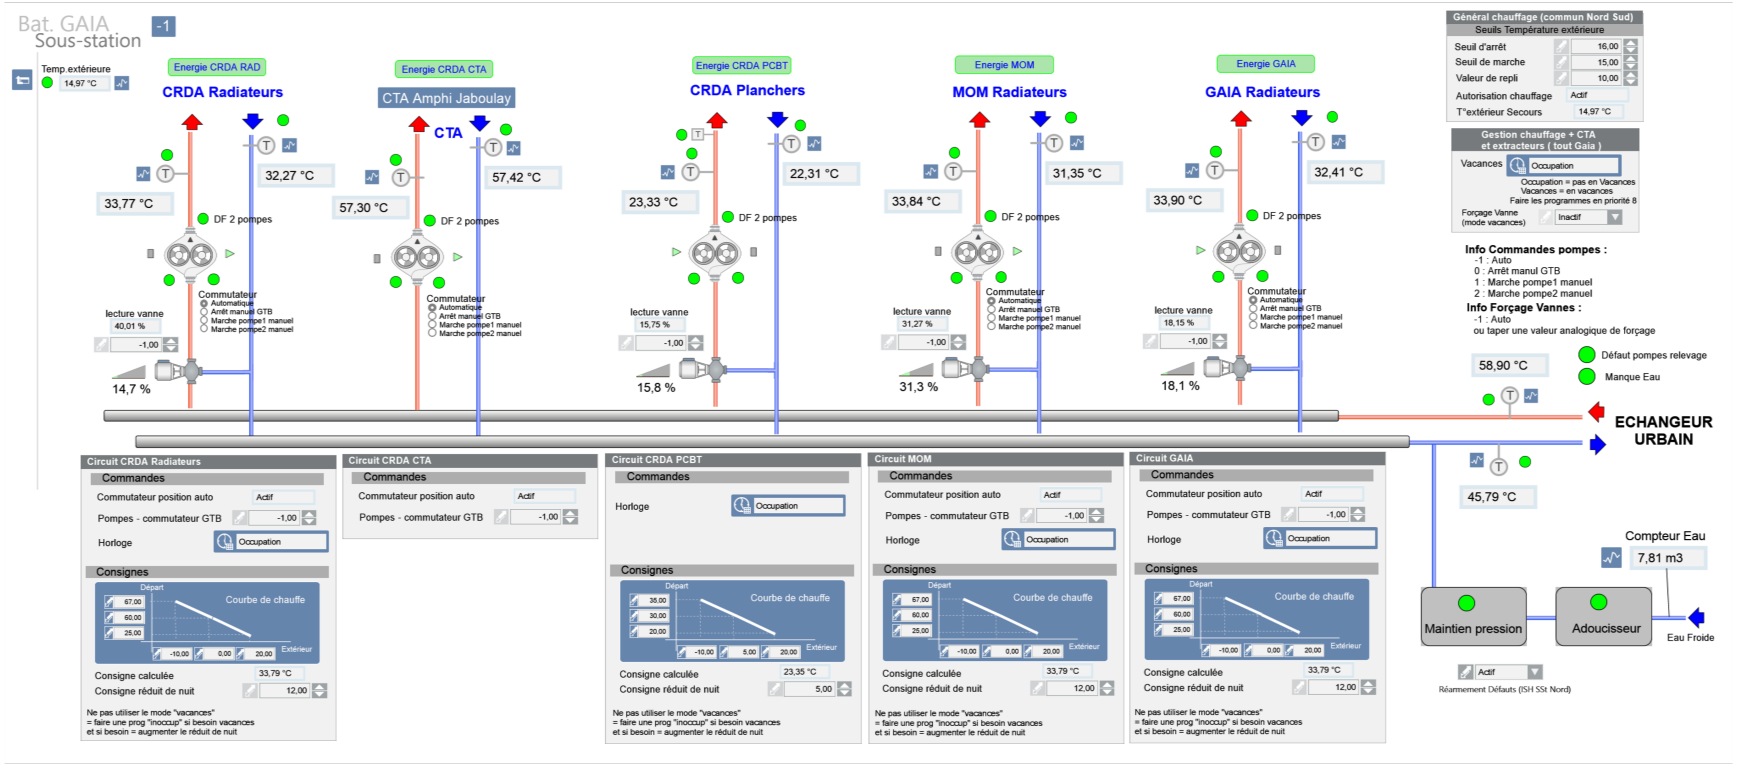
Bat. GAIA
Sous-station
-1
Temp extérieure
14,97 °C
Energie CRDA RAD
CRDA Radiateurs
33,77 °C
32,27 °C
DF 2 pompes
Commutateur
Automatique
Arrêt manuel GTB
Marche pompe1 manuel
Marche pompe2 manuel
lecture vanne
40,01 %
-1,00
14,7 %
Energie CRDA CTA
CTA Amphi Jaboulay
CTA
57,30 °C
57,42 °C
DF 2 pompes
Energie CRDA PCBT
CRDA Planchers
23,33 °C
22,31 °C
DF 2 pompes
lecture vanne
15,75 %
15,8 %
Energie MOM
MOM Radiateurs
33,84 °C
31,35 °C
DF 2 pompes
lecture vanne
31,27 %
31,3 %
Energie GAIA
GAIA Radiateurs
33,90 °C
32,41 °C
DF 2 pompes
lecture vanne
18,15 %
18,1 %
Général chauffage (commun Nord Sud)
Seuils Température extérieure
Seuil d'arrêt 16,00
Seuil de marche 15,00
Valeur de repli 10,00
Autorisation chauffage Actif
T°extérieur Secours 14,97 °C
Gestion chauffage + CTA et extracteurs (tout Gaia)
Vacances Occupation
Occupation = pas en Vacances
Vacances = en vacances
Faire les programmes en priorité 8
Forçage Vanne (mode vacances) Inactif
Info Commandes pompes :
-1 : Auto
0 : Arrêt manul GTB
1 : Marche pompe1 manuel
2 : Marche pompe2 manuel
Info Forçage Vannes :
-1 : Auto
ou taper une valeur analogique de forçage
58,90 °C
Défaut pompes relevage
Manque Eau
ECHANGEUR URBAIN
45,79 °C
Compteur Eau
7,81 m3
Maintien pression
Adoucisseur
Eau Froide
Actif
Réarmement Défauts (ISH SSt Nord)
Circuit CRDA Radiateurs
Commandes
Commutateur position auto Actif
Pompes - commutateur GTB -1,00
Horloge Occupation
Consignes
Courbe de chauffe
Consigne calculée 33,79 °C
Consigne réduit de nuit 12,00
Ne pas utiliser le mode "vacances"
= faire une prog "inoccup" si besoin vacances
et si besoin = augmenter le réduit de nuit
Circuit CRDA CTA
Commandes
Commutateur position auto Actif
Pompes - commutateur GTB -1,00
Circuit CRDA PCBT
Commandes
Horloge Occupation
Consignes
Courbe de chauffe
Consigne calculée 23,35 °C
Consigne réduit de nuit 5,00
Ne pas utiliser le mode "vacances"
= faire une prog "inoccup" si besoin vacances
et si besoin = augmenter le réduit de nuit
Circuit MOM
Commandes
Commutateur position auto Actif
Pompes - commutateur GTB -1,00
Horloge Occupation
Consignes
Courbe de chauffe
Consigne calculée 33,79 °C
Consigne réduit de nuit 12,00
Ne pas utiliser le mode "vacances"
= faire une prog "inoccup" si besoin vacances
et si besoin = augmenter le réduit de nuit
Circuit GAIA
Commandes
Commutateur position auto Actif
Pompes - commutateur GTB -1,00
Horloge Occupation
Consignes
Courbe de chauffe
Consigne calculée 33,79 °C
Consigne réduit de nuit 12,00
Ne pas utiliser le mode "vacances"
= faire une prog "inoccup" si besoin vacances
et si besoin = augmenter le réduit de nuit