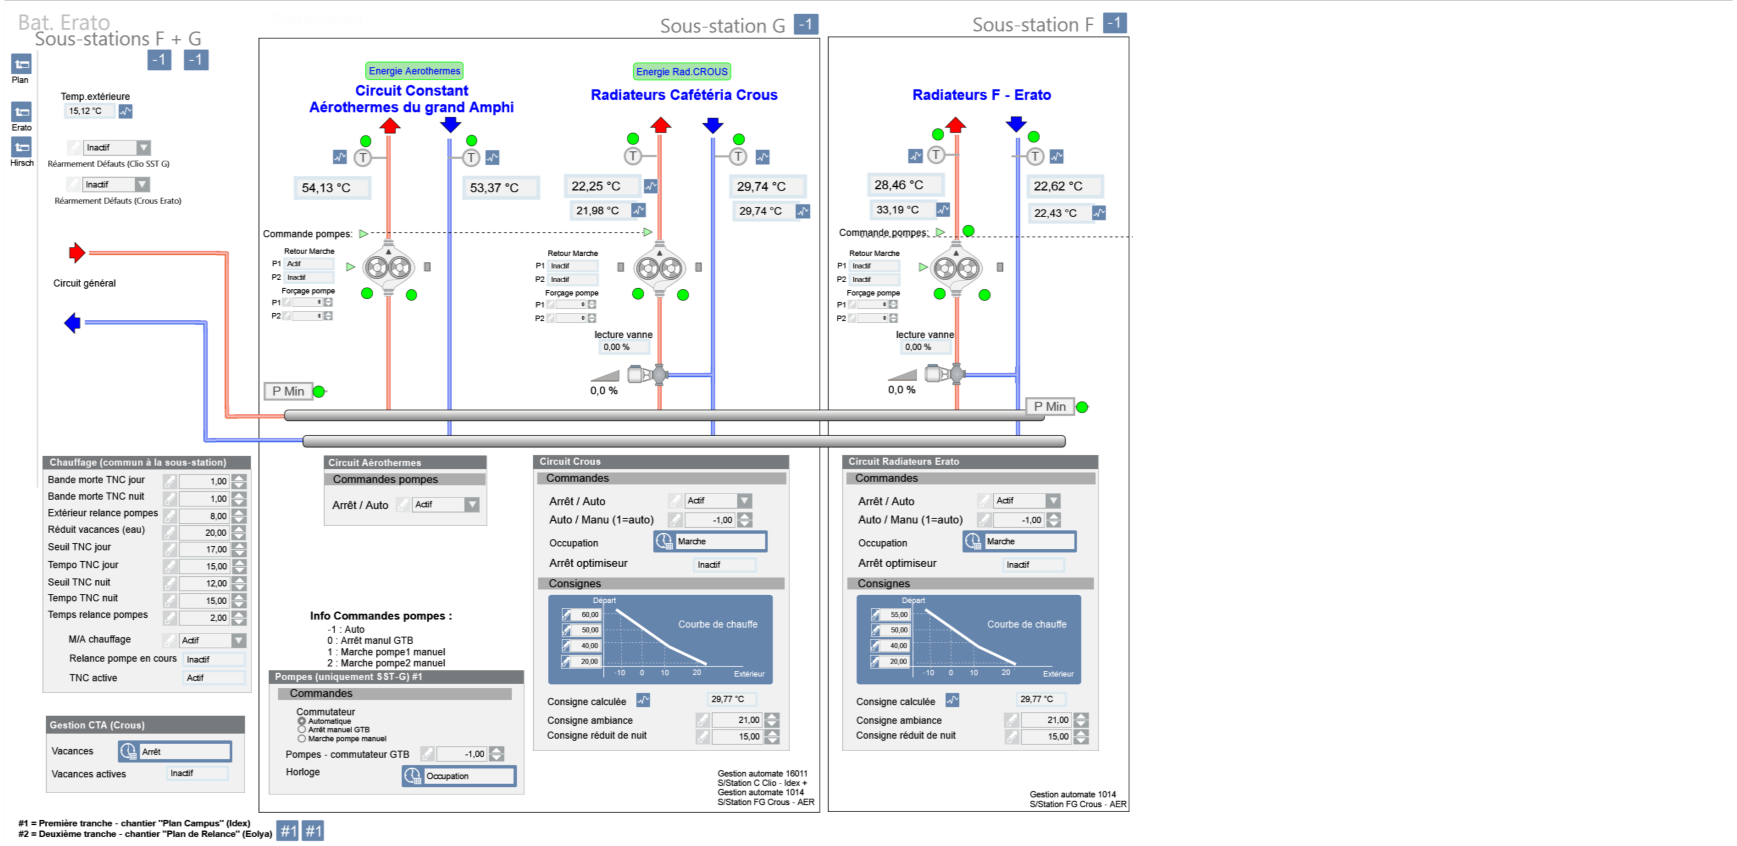
Bat. Erato
Sous-stations F + G
Sous-station G
Sous-station F
Energie Aerothermes
Circuit Constant
Aérothermes du grand Amphi
Energie Rad.CROUS
Radiateurs Cafétéria Crous
Radiateurs F - Erato
Temp.extérieure
15,12 °C
Réarmement Défauts (Clio SST G)
Réarmement Défauts (Crous Erato)
Circuit général
Commande pompes:
Retour Marche
Forçage pompe
lecture vanne
P Min
Chauffage (commun à la sous-station)
Bande morte TNC jour
Bande morte TNC nuit
Extérieur relance pompes
Réduit vacances (eau)
Seuil TNC jour
Tempo TNC jour
Seuil TNC nuit
Tempo TNC nuit
Temps relance pompes
M/A chauffage
Relance pompe en cours
TNC active
Gestion CTA (Crous)
Vacances
Vacances actives
Circuit Aérothermes
Commandes pompes
Arrêt / Auto
Info Commandes pompes :
-1 : Auto
0 : Arrêt manul GTB
1 : Marche pompe1 manuel
2 : Marche pompe2 manuel
Pompes (uniquement SST-G) #1
Commandes
Commutateur
Automatique
Arrêt manuel GTB
Marche pompe manuel
Pompes - commutateur GTB
Horloge
Circuit Crous
Commandes
Auto / Manu (1=auto)
Occupation
Arrêt optimiseur
Consignes
Départ
Courbe de chauffe
Extérieur
Consigne calculée
Consigne ambiance
Consigne réduit de nuit
Circuit Radiateurs Erato
Gestion automate 16011
S/Station C Clio - Idex +
Gestion automate 1014
S/Station FG Crous - AER
#1 = Première tranche - chantier "Plan Campus" (Idex)
#2 = Deuxième tranche - chantier "Plan de Relance" (Eolya)