




Lyon 2 - Porte des Alpes - Bâtiment D

Gestion de la qualité d'air - Niveau 1

T°C Extérieure

#COM

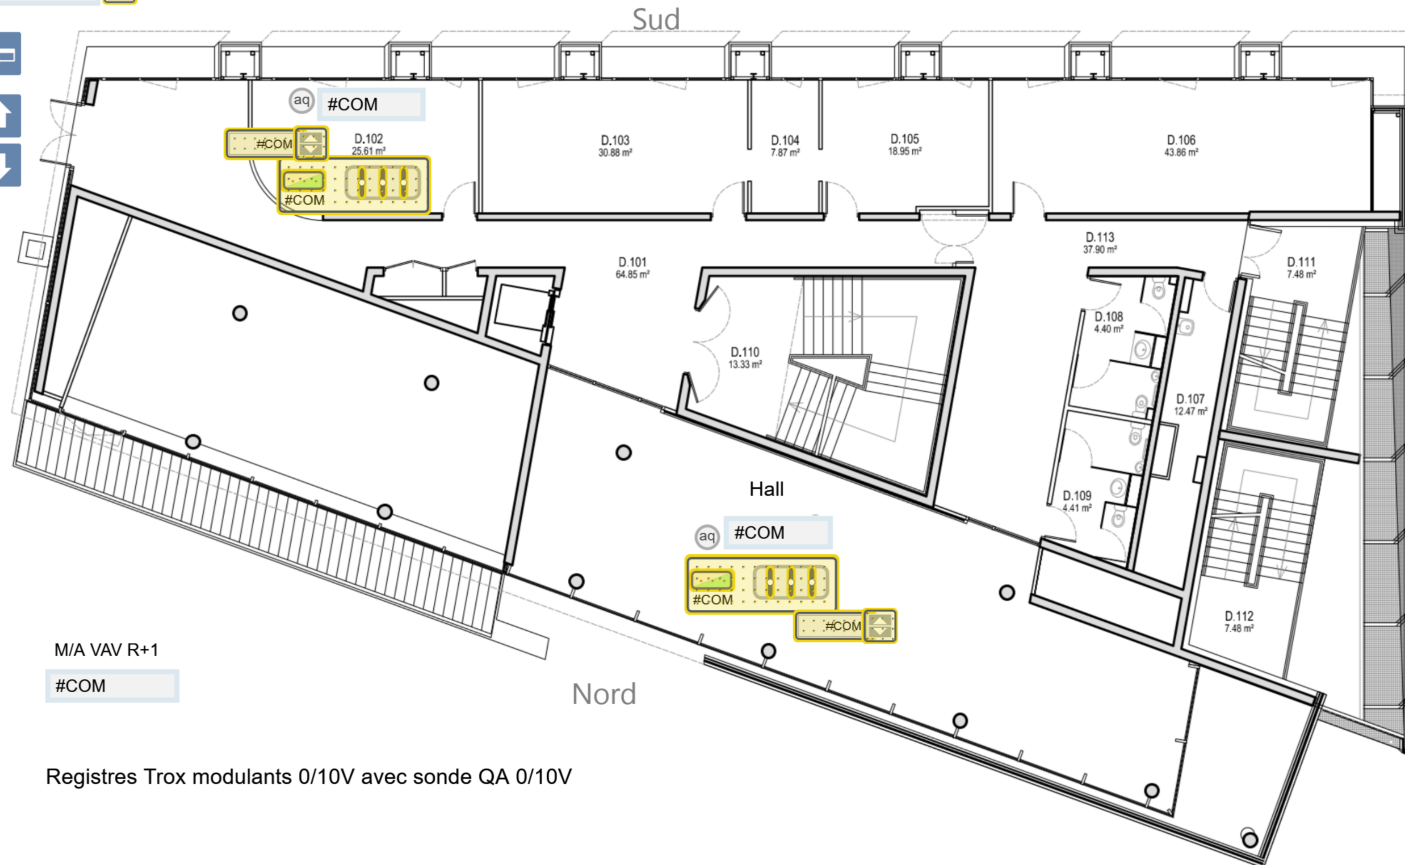

M/A VAV R+1

#COM

Registres Trox modulants 0/10V avec sonde QA 0/10V