




# Université Lyon 2 Porte des Alpes - Bâtiments V+W

Distribution Chaud - Circuit radiateurs amphithéâtre V2

Amphi Ouest - Paul Vidal De La Blache (Ex.Condorcet)

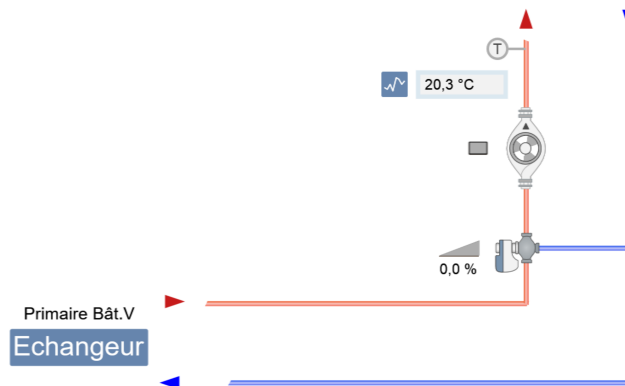

## Consignes Circuit Radiateurs

Mode de Fonctionnement Manuel

Protection ▼

Consigne Confort	20,0
Consigne Economie	16,0
Consigne TNC Occupation	17,0
Consigne TNC Inoccupation	14,0

Consigne Abaissement T°C Départ Vacances	30,0
Consigne Arrêt Pompes en mode Vacances	5,0

Programme horaire Confort

Courbe de Chauffe