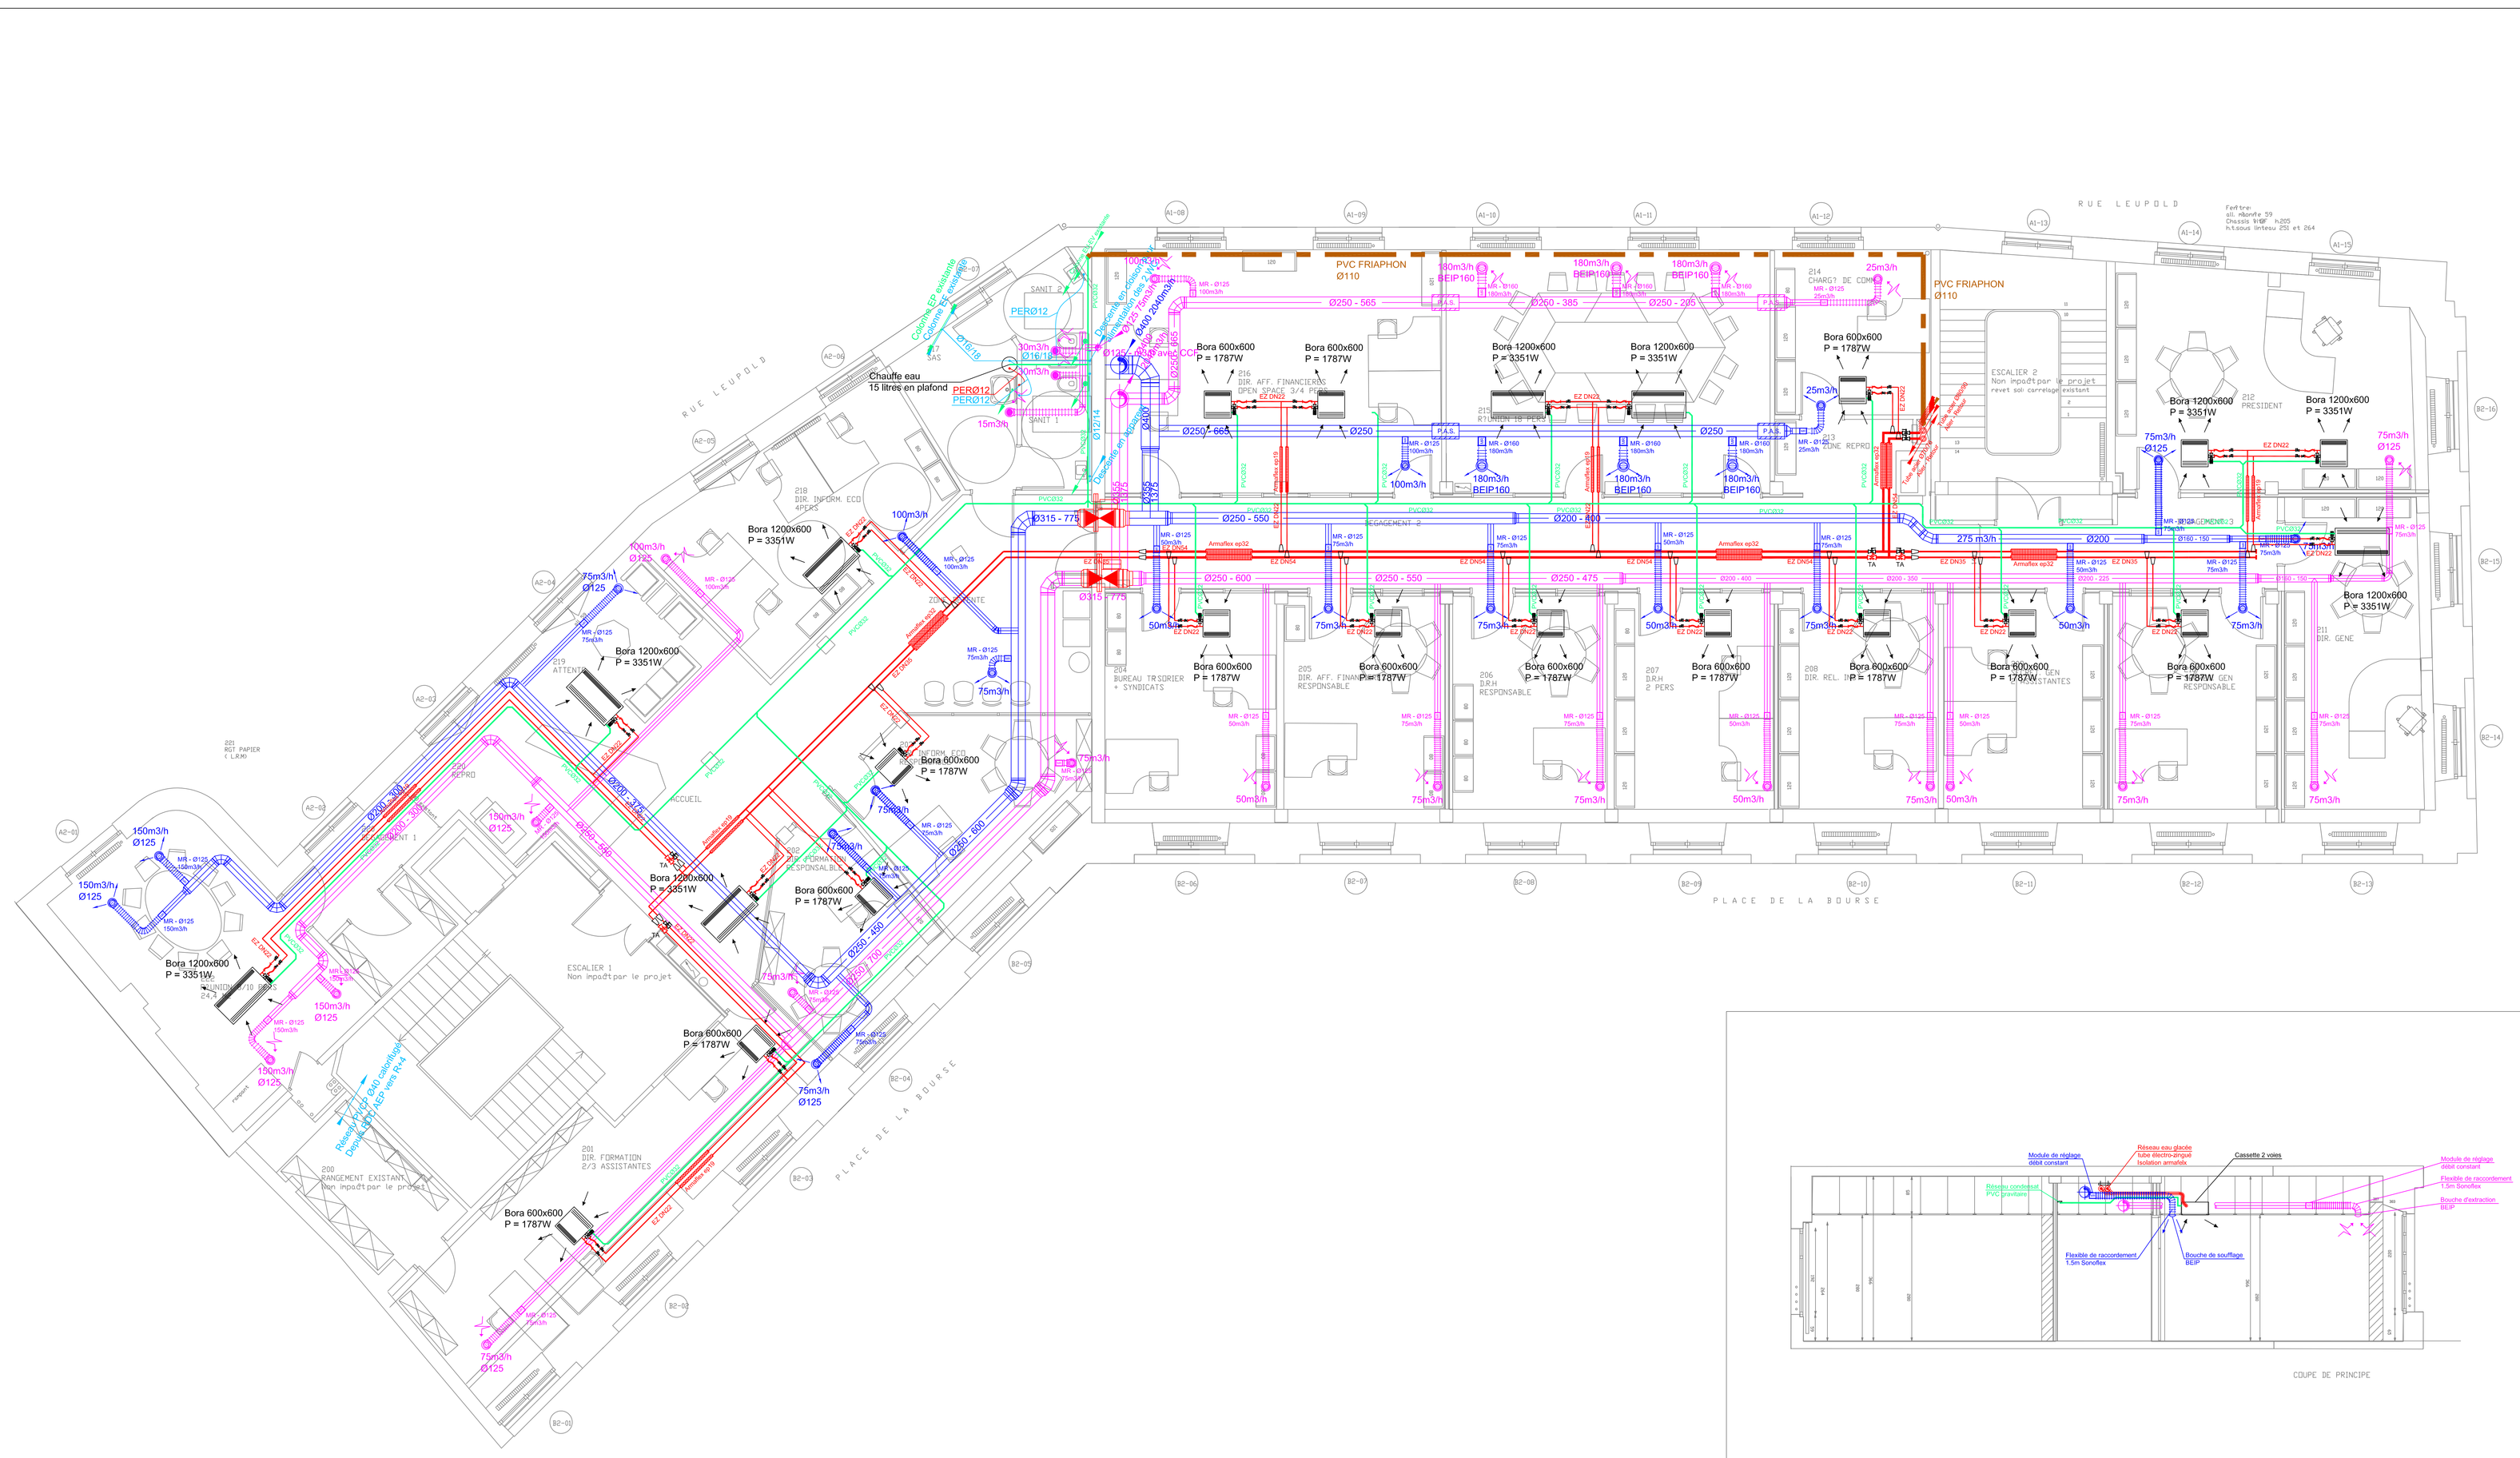

LEGENDE

- Bouche d'extraction : Marque Ouest Ventil Type BEIP
- Bouche de soufflage : Marque Ouest Ventil Type BEIP
- Bouche d'extraction VMC : Marque Ouest Ventil Type Alizé auto simple débit
- Bouche d'extraction VMC : Marque LINDAB Type Alizé hygro 60-150m3/h
- Flexible de raccordement : Marque Ouest Ventil Type Sonoflex
- Module de réglage : Marque Ouest Ventil Type RDR
- Piège à son Marque : ERVENT
- Clapet coupe feu
- Calorifuge Armaflex épaisseur 19mm Ø<25 épaisseur 32mm Ø>25
- Cassette 600x600 Marque AIRCALO Type Bora EC P = 1787 W
- Cassette 1200x600 Marque AIRCALO Type Bora EC P = 3351 W
- Flexible de raccordement
- Vanne d'isolement BS
- Vanne de réglage terminale STK
- Vanne de réglage TA
- Vanne 3 voies intégrée à la cassette

- Réseau aéraulique VMC/Extraction
- Réseau aéraulique Soufflage
- Réseau hydraulique Electro-zingué Eau glacée Aller - Retour
- Réseau évacuation PVC Condensat
- Réseau évacuation PVC Eau usée / Eau vanne
- Réseau évacuation PVC Friaphon Eau usée groupes froid
- Réseau plomberie cuivre Eau froide
- Réseau plomberie PER Eau froide
- Réseau plomberie PER Eau chaude sanitaire

CHAMBRE D'INDUSTRIE ET DE COMMERCE DE BORDEAUX
2/8 Place de la Bourse - 33076 Bordeaux

RENOVATION DES BUREAUX R+1 / R+2

C.C.I. Bordeaux
17, Place de la Bourse
33 000 Bordeaux
05 56 79 50 47 jakrich@bordeaux.cci.fr

Agence d'Architecture LAFFITTE
141, avenue Montaigne
33 160 St Médard en Jalles
05 56 70 04 40 laffitte.architecte@orange.fr

CETAB INGENIERIE
61, rue du Professeur Lannelongue
33 300 Bordeaux
05 57 19 12 00 cetab.bx@cetab.fr

ALPES CONTROLES
4, rue Théodore Blanc
33 049 Bordeaux
05 56 39 05 60 hulvois@alpes-controles.fr

Coanda
Chauffage Climatisation Energies Fluides

COANDA ENERGIES
ZA les pins verts 22 Allée Migélane
33650 SAUCATS
05.40.05.72.72 contact@coanda.fr

CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT
VENTILATION - PLOMBERIE / NIVEAU R+2

Indice	Date	Modifications	Visé par
C	10022017	Dossier des ouvrages exécutés	BG
B	20092016	Mise à jour	BG
A	26082016	Emission	BG

Echelle	Dessin	App	Date	Fichier	N°Affaire	N°Plan
1/50	LC	BG	22082016	/	16PU064	CVPS01