21 OCT. 1992

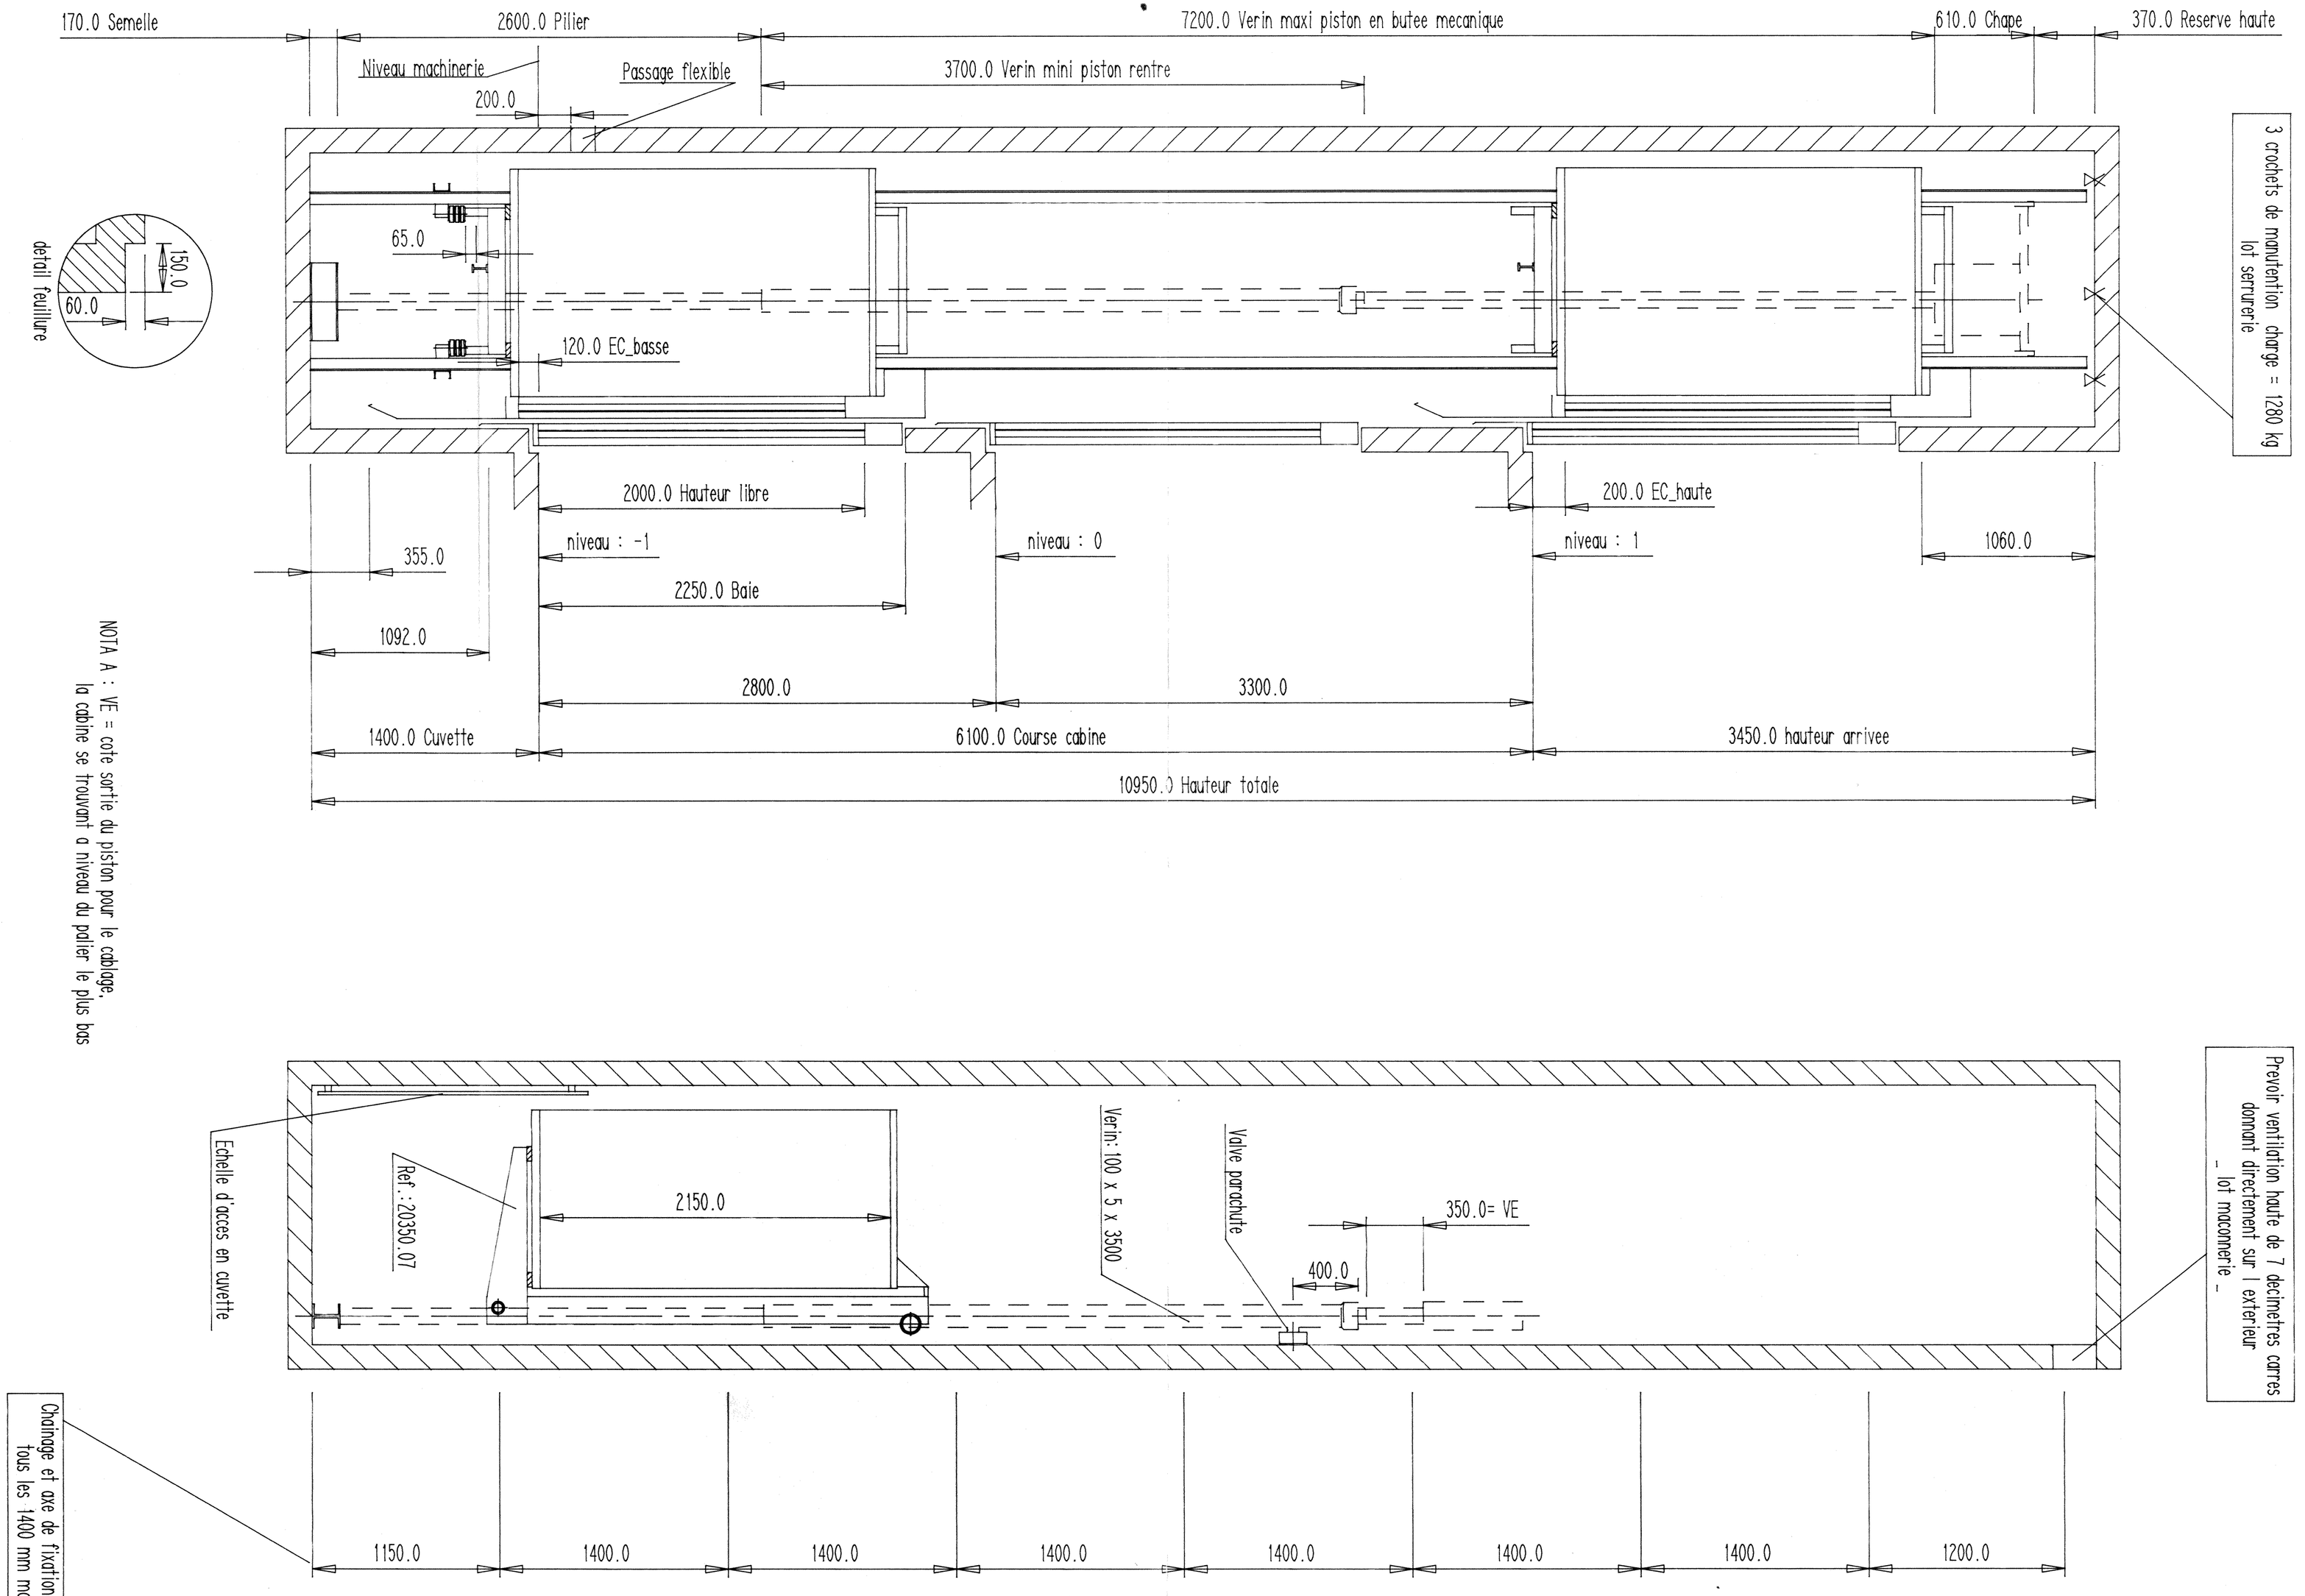

21 OCT. 1992

Loire Ascenseurs

Adresse

POLE LETTRE ADMINISTRATION

CARACTERISTIQUES

Type Ascenseur lateral mouflé — Groupe oléodynamique

Charge 630 kg — Nombre de personnes 8

Vitesse 0,60m/s — Gaine Maçonnée

Niveaux 3 — Nombre 1

Services Même face — Course 6 100 mm.

Courant 380 V — Manœuvre Blocage

Portes Slycma — Parachute

Treuil — Parachute 3006C

Cabine — L 1100 P 1100 H 2150

Parachute 3006C — Guides Cab 9x45x16 CP

Architecte

BON POUR ACCEPTATION

Date — Signature

IND	MODIFICATIONS	NATURE	NOM	DATE
A				
B				
C				

DATE 6/01/92

ECHELLES 1/20

PLAN N° 91c 5354 2/2

DESSINE PAR Cath. JEHAN

TRAVAUX A LA CHARGE DU CLIENT

GENERALITES

1 Les travaux à la charge du client doivent être conformes à la norme et en particulier aux normes P 82 210 C 15-100 et au decret 65-48 du 8 janvier 1965

2 L'entreprise de gros-œuvre doit livrer une gaine dont les parois et ouvertures doivent être protégées conformément au décret 65-48

PARTICULARITES

Maçonnerie

— Le faux-aplomb maxi des parois de la gaine sera de 2 cm et de 1 cm sur la face de service
— La fixation des ancrages des guides nécessite des parois en beton. L'epaisseur de ces parois ne devra pas être inférieure à 12 cm
— Les parois et le plancher de la machinerie feront l'objet d'un traitement anti-poussière
— Aucune canalisation ne pourra être placée dans la gaine et machinerie
— Calfeutrement et rebouchage des baies après pose des portes
— Ne pas omettre l'etanchéité de la cuvette si nécessaire

Serrurerie

— Crochets au plafond du local machinerie — Voir plan
— Echelles d'accès en machinerie avec crochet et poignée de maintien
— Trappe d'accès en machinerie — Voir plan
— Porte de passage L = 800 H = 2000 s'ouvrant vers l'extérieur du local, équipée d'un verrou ouverture sans clé de l'intérieur
— Dans le cas d'accès sur terrasse par le local machinerie, fourniture et pose du grillage de séparation

Electricité

— L'arrivée du courant doit être conforme aux normes en vigueur DTU 70-1, P 82 201, C 15-100 et comportera
— 1 arrivée force avec combiné équipé de fusibles série verte correspondant aux valeurs Tension et intensité Voir tableau ci-dessous
— 1 arrivée lumière cabine avec son disjoncteur ou combiné équipé de fusible
— 1 prise de courant alimentée par transformateur de séparation 220 V 1000 VA ou un disjoncteur différentiel sensibilité 30 mA - 1000 VA
— 1 circuit de mise à la terre et 1 circuit d'éclairage local machinerie conforme au décret 62-1454
— Tension admissible - 5 % (courant triphasé alternatif)
— Notes particulières

— Toutes les canalisations et tiferies partant du local machinerie interphone, téléphone, tableau synoptique etc seront à fournir, y compris le circuit d'alarme avec sa sonnerie l'emplacement à définir par M. l'architecte et et sa pile d'alimentation.
Chaque fois que le bâtiment disposera d'un circuit d'éclairage de sécurité, l'éclairage de la cabine ainsi que du local machinerie y sera raccordé Art. 29-142 Norme P 82-207 et art. 7.17 DTU 70-1
Le chantier doit disposer de courant électrique de 6 kW destiné à l'éclairage, aux outils et engins de levage ainsi que du courant force en machinerie

TENSION LUMIERE		INTENSITES	
220 V	Vm/s	220 V	380 V
TENSION FORCE		IN = A	IN = 28 A
Tri 220 V ☐ Tri 380 V ☒	0,6	ID = A	ID = 33,6 A

Ventilation

— La température du local machinerie doit être maintenue entre + 5 et + 40 C
— Dans le cas de la machinerie en bas, lorsque le bâtiment a été classé par rapport à la ventilation « sécurité contre l'incendie », la ventilation doit correspondre à l'article CO 26

Isolation acoustique

La dalle, les parois de gaine et machinerie (portes, trappes, grilles, fenêtres, etc...) doivent être traitées de manière à ne pas transmettre de bruit gênant pour le voisinage. Si nécessaire, une étude acoustique sera entreprise dans les appartements le plus proche par l'entreprise de gros-œuvre