










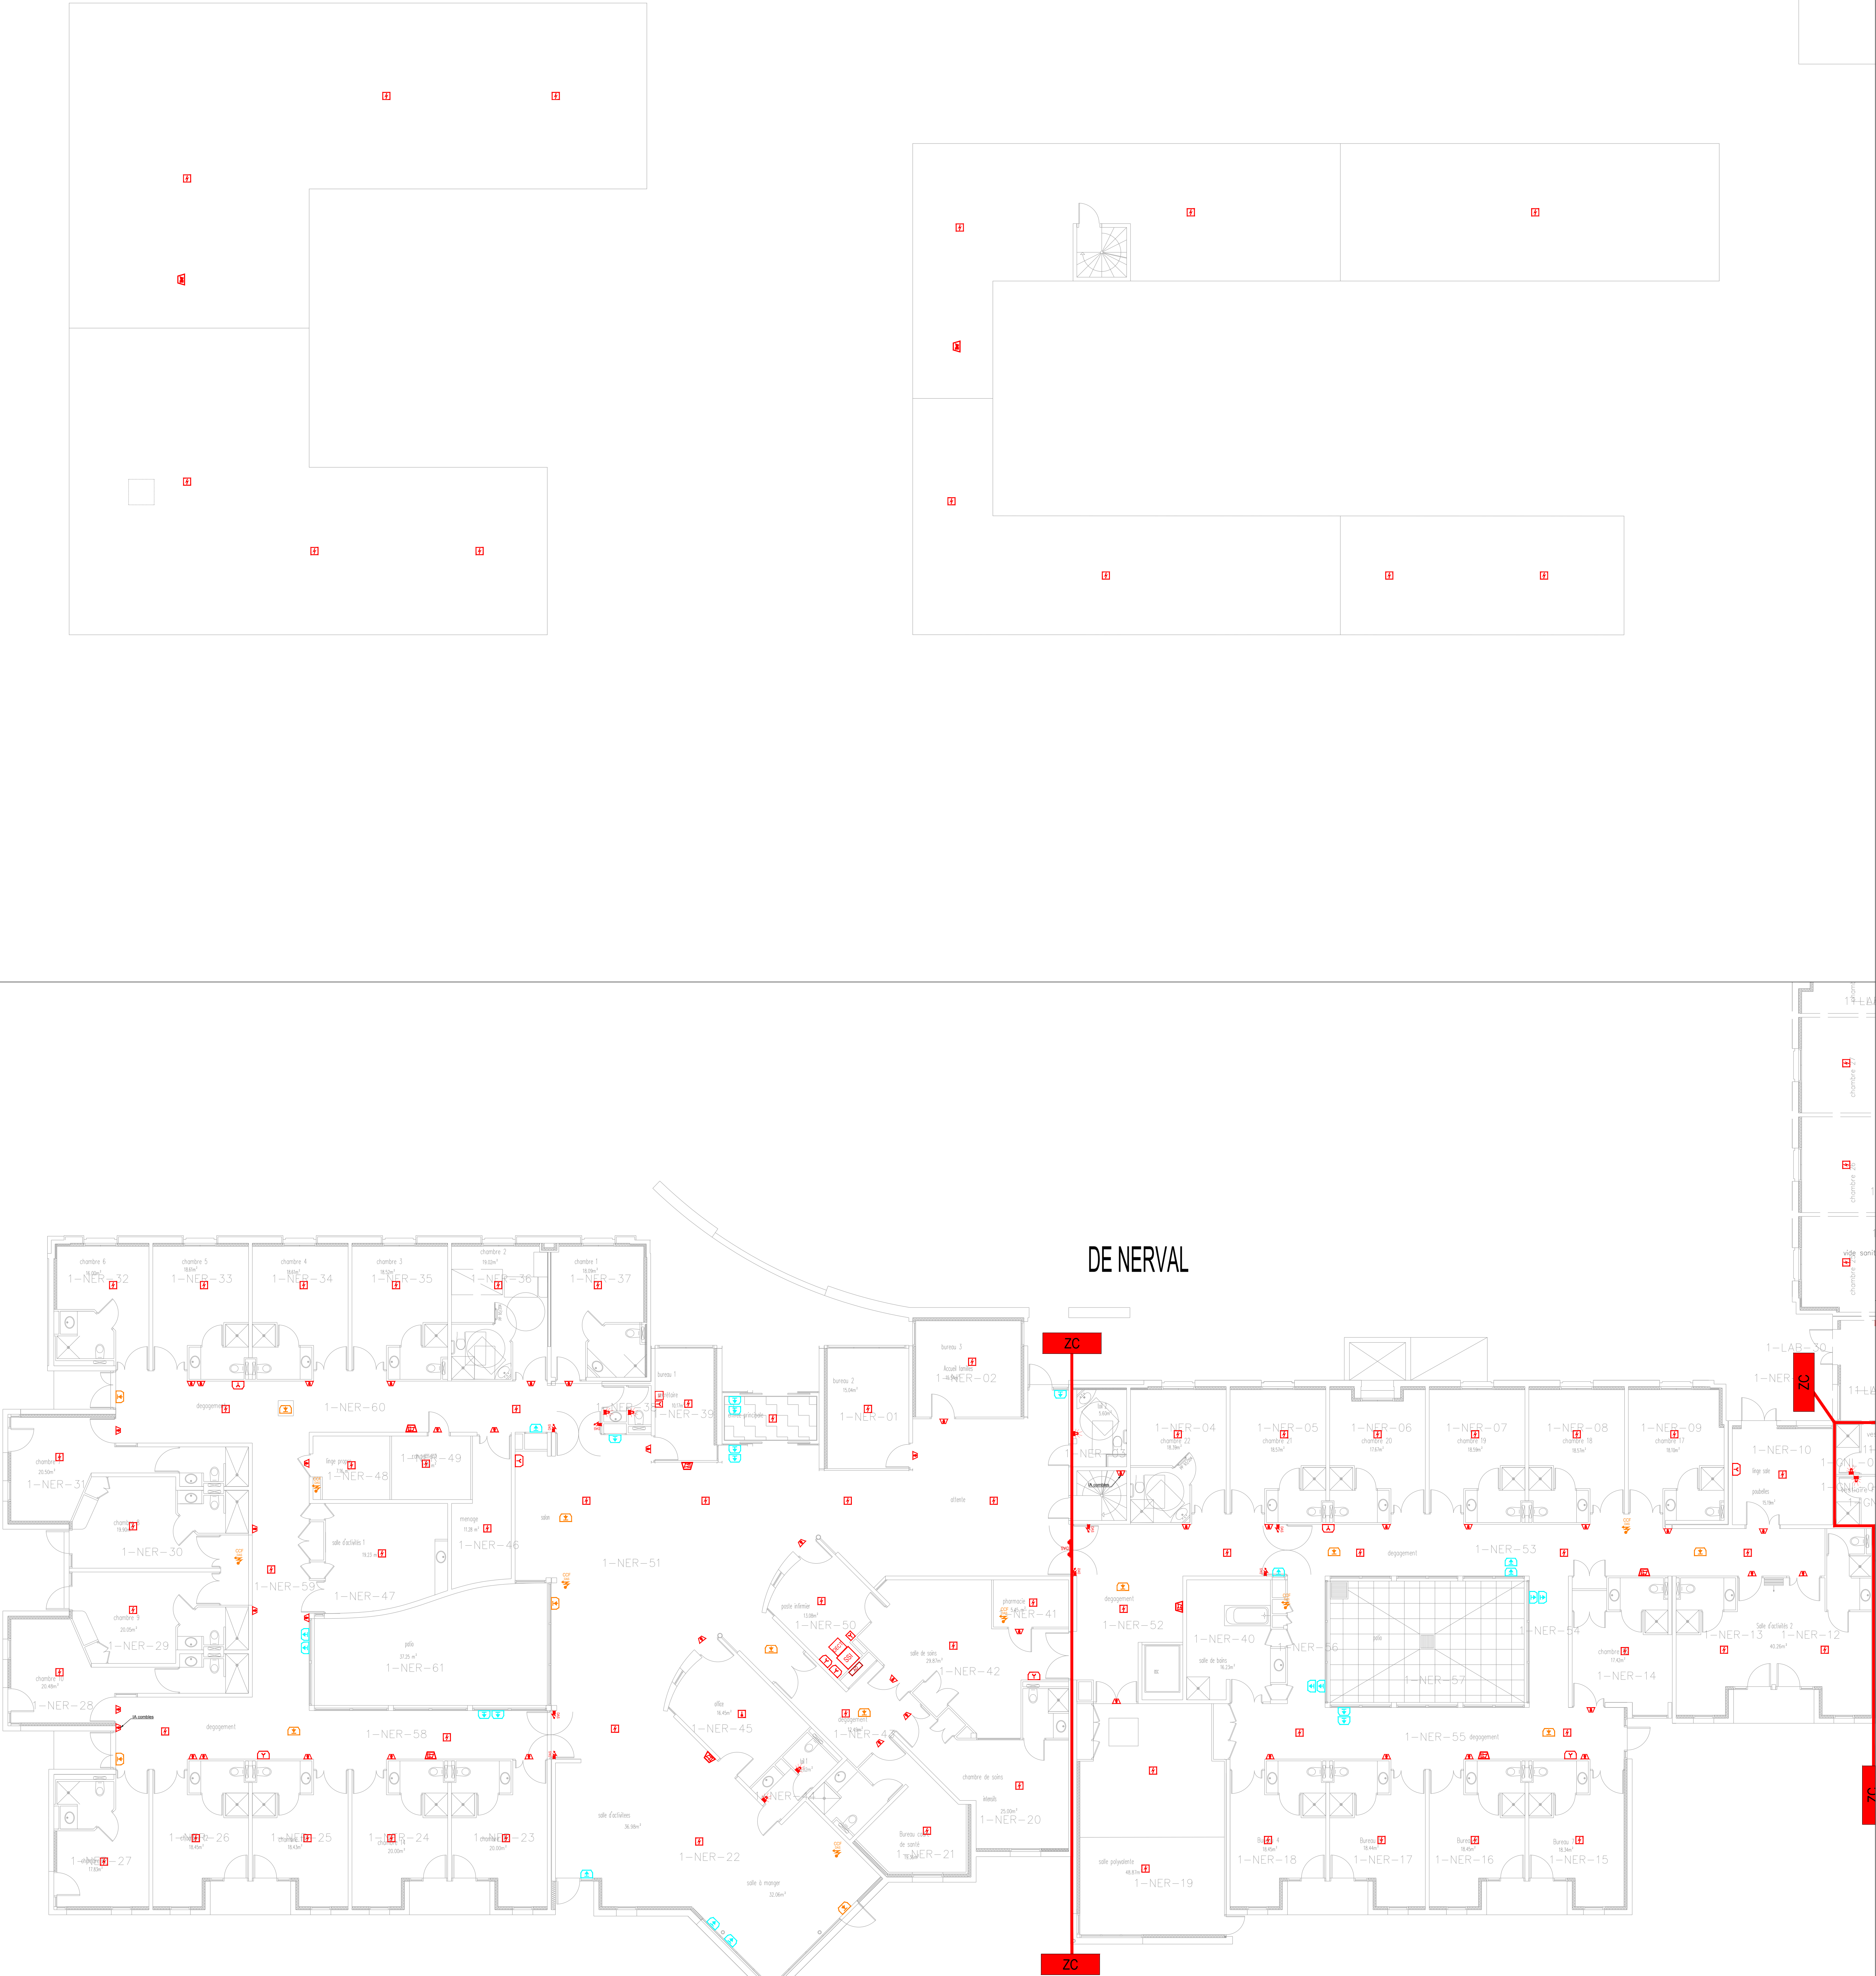









Combles

RDC



SYSTEME DE SECURITE INCENDIE - EQUIPEMENT D'ALARME TYPE 1			
	Centrale incendie (SSI / CMSI)		Retenues électromagnétique - DAS
	Centrale DECT		Diffuseur lumineux
	Tableau de report		Commande de désenfumage manuelle DAC
	Détecteur optique de fumée		Clapet Coupe Feu - DAS
	Détecteur d'élévation de température		Volet de désenfumage AN - DAS
	Indicateur d'action		Volet de désenfumage DF - DAS
	Dispositif manuel		Afficheur détection archives
	Diffuseur Alarme générale sélective		Commande manuelle d'extinction
	Diffuseur Alarme générale		
	Contacts de position - DAS		

Nom de l'opération :

MISE EN SECURITE ELECTRIQUE  
DU SITE DU CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL

Maitre d'Ouvrage :

CENTRE HOSPITALIER  
ESQUIROL LIMOGES  


Bureau d'étude

Bureau d'études : INGEPOLE  
20 allée du Poudrier  
87000 Limoges  
Tél : 05.55.56.25.90  
www.ingepole.fr  


Phase :

DIA ESQ APS APD **PRO** ACT EXE SYN AOR

Lot :

CFA - SSI  
RdC - Combes DE NERVAL  
Plan d'implantation des équipements

SSI 01-2	Date	Indice	Désignation
1/100	240202		