


LEGENDE

	PA-B : 2 prises ondulables - 2 standards et 2 prises RJ 45		
	PA-I : prise RJ 45		
	PA-A : 2 prises ondulables - 2 standards et 3 prises RJ 45		
	Coffret de 2 PC mono + 2 PC triphasé		
	Coffret de 4 PC triphasé		
	PCn : prise de courant standard		
	PA-c : prise de courant standard + 1 prise RJ45		
	Boitier de 6 prises de courant standard		
	Détecteur de présence		
	Interrupteur - Interrupteur va et vient		
	Arrêt coup de poing		
	Eclairage type Réglette led		
	Eclairage type Hublot		
	Eclairage type Pavé Led 60 x 60 cm		
	Goulottes Electriques		
	Chemin de câble		
	Alimentation Electrique		
	Boitier Alimentation Electrique		
	Aérotherme		
	VMC		
	Climatisation		Module extérieur de climatisation
	Point d'alimentation Electrique		
	Tableau divisionnaire		
	Tableautin de cellule (pour 2 cellules)		
	Equipements a remplacer		
	Equipements a supprimer		
	Equipements a maintenir		
	Nouveau équipement		
	Equipements a modifier		
	Goulottes existantes		

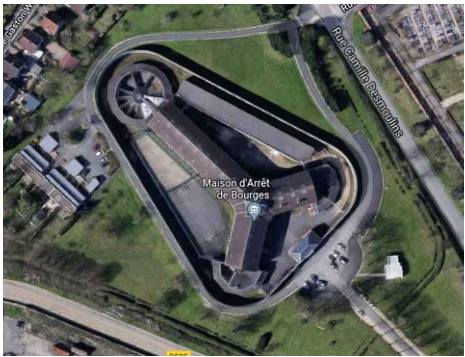

MAISON D'ARRÊT DE BOURGES

1, rue Médiane B.P. 631 18014 BOURGES CEDEX

MINISTERE DE LA JUSTICE

DIRECTION INTERREGIONALE DES  
SERVICES PENITENTIAIRES DE DIJON

DEPARTEMENT DES AFFAIRES IMMOBILIÈRES  
72A rue d'Auxonne - BP 13331 - 21033 DIJON Cedex


CS INGENIERIE

109 rue du Général de Gaulle  
94430 Chennevière sur Marne

Ind.	DATE	BATIMENTS / LIEUX	OBJET DE LA REVISION	Réf. page	REMARQUES
1	05/02/25	Sous-sol	Implantation d'équipements électriques	1	
1	05/02/25	RDC	Implantation d'équipements électriques	2	
1	05/02/25	R+1	Implantation d'équipements électriques	3	
1	05/02/25	R+2	Implantation d'équipements électriques	4	

Carnet de plans d'implantation des équipements Electriques


PROJET	PHASE	LOT	DATE	REALISE PAR	VALIDE PAR
PA Electrique	PRO	CFA	05/02/2025	P. PERCHULIN	C. BARNABE

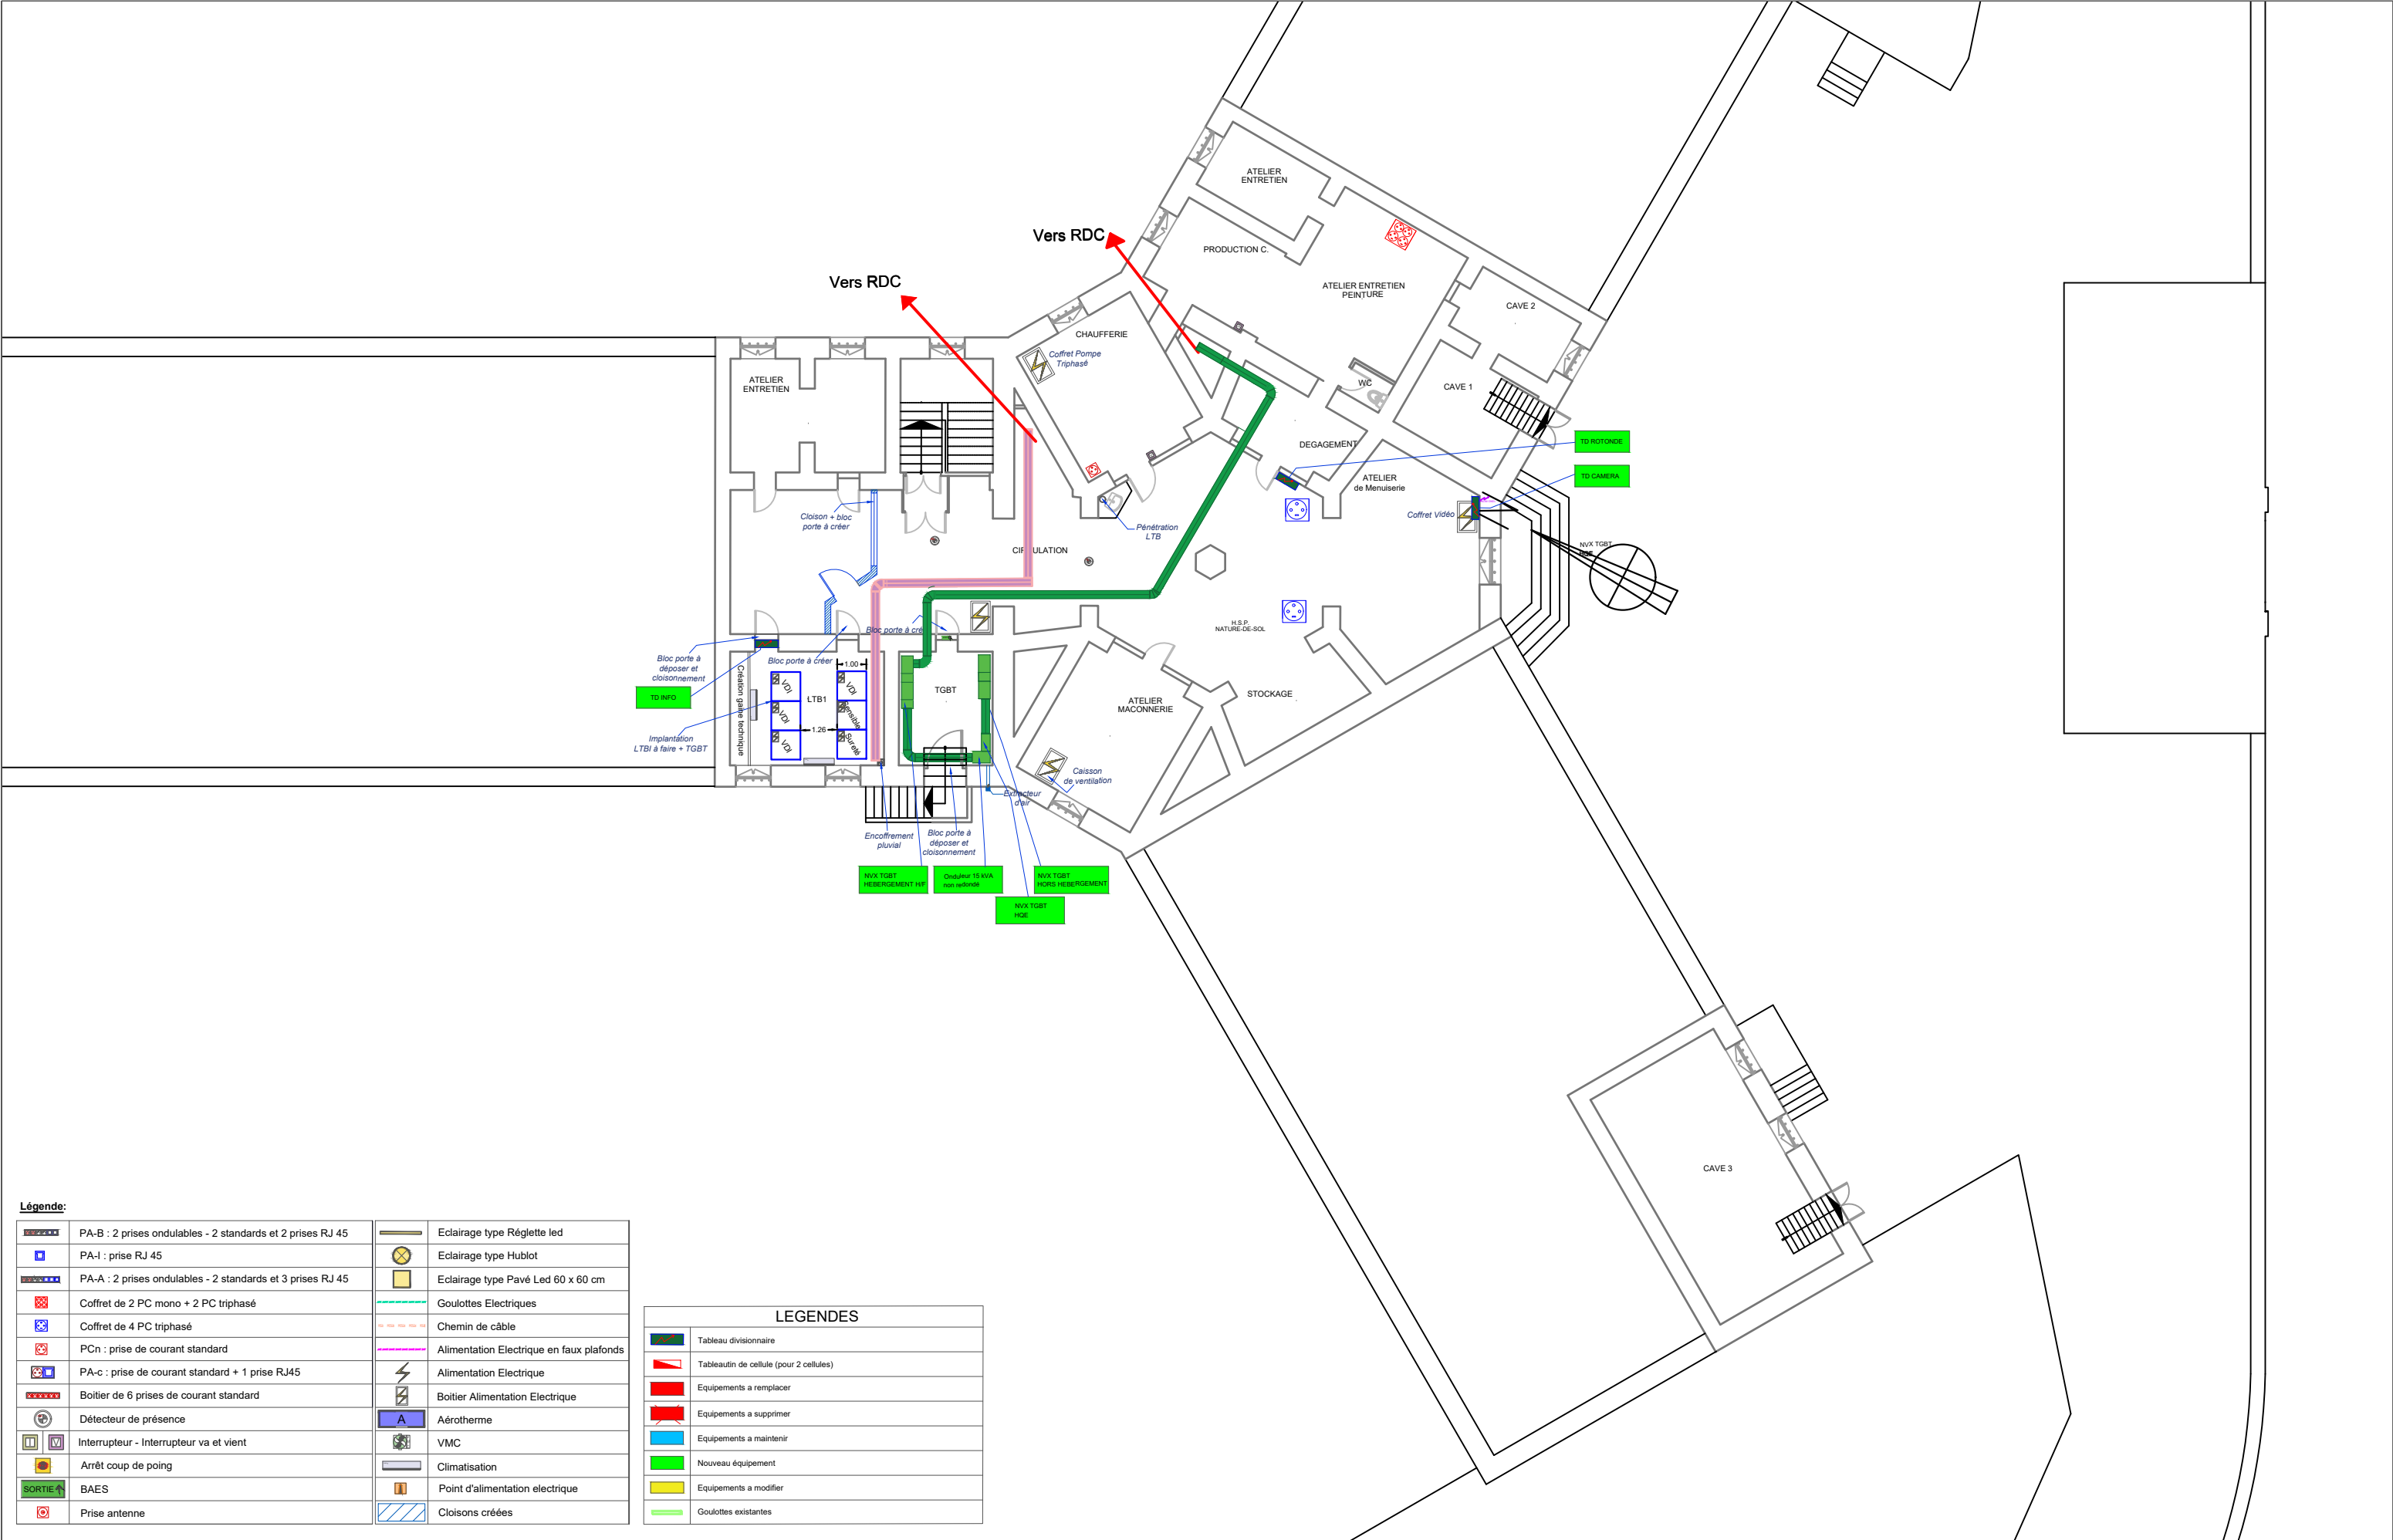

Légende:

	PA-B : 2 prises ondules - 2 standards et 2 prises RJ 45		Eclairage type Réglette led
	PA-I : prise RJ 45		Eclairage type Hublot
	PA-A : 2 prises ondules - 2 standards et 3 prises RJ 45		Eclairage type Pavé Led 60 x 60 cm
	Coffret de 2 PC mono + 2 PC triphasé		Goulottes Electriques
	Coffret de 4 PC triphasé		Chemin de câble
	PCn : prise de courant standard		Alimentation Electrique en faux plafonds
	PA-c : prise de courant standard + 1 prise RJ45		Alimentation Electrique
	Boitier de 6 prises de courant standard		Boitier Alimentation Electrique
	Détecteur de présence		Aérotherme
	Interrupteur - Interrupteur va et vient		VMC
	Arrêt coup de poing		Climatisation
	BAES		Point d'alimentation électrique
	Prise antenne		Cloisons créées

LEGENDES	
	Tableau divisionnaire
	Tableautin de cellule (pour 2 cellules)
	Equipements a remplacer
	Equipements a supprimer
	Equipements a maintenir
	Nouveau équipement
	Equipements a modifier
	Goulottes existantes

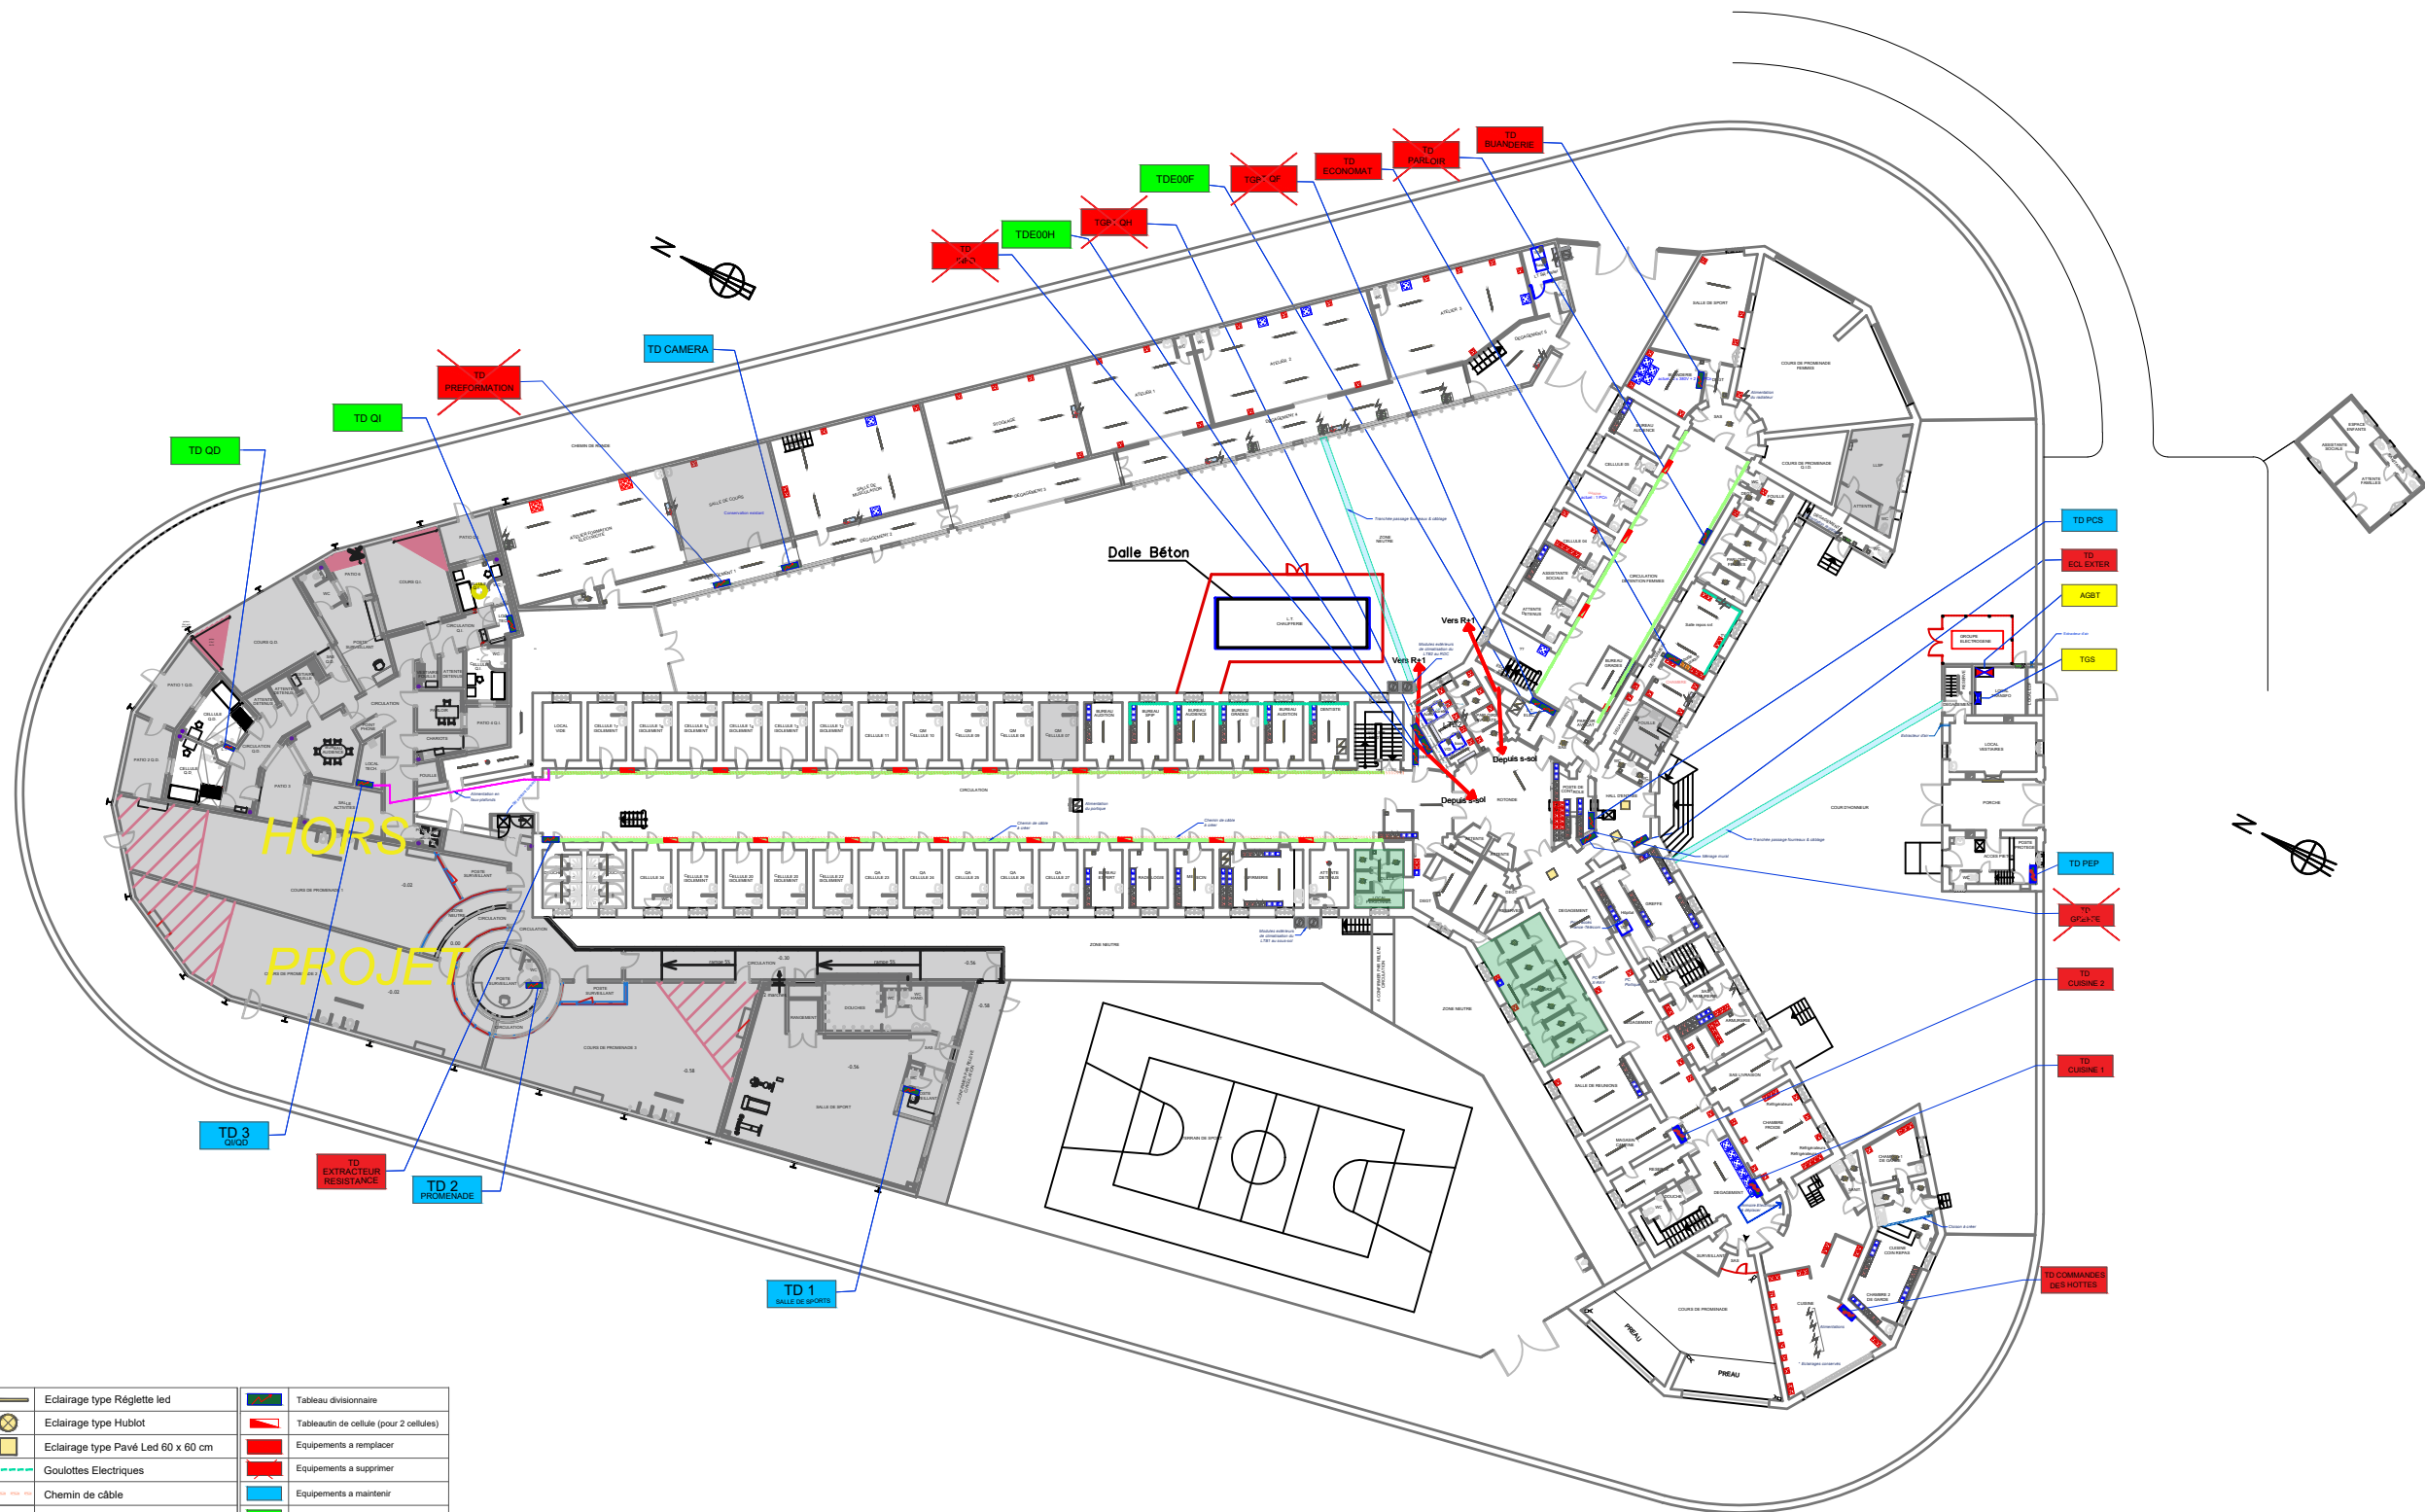

Légende:

	PA-B : 2 prises ondulables - 2 standards et 2 prises RJ 45		Eclairage type Réglette led		Tableau divisionnaire
	PA-I : prise RJ 45		Eclairage type Hublot		Tableauin de cellule (pour 2 cellules)
	PA-A : 2 prises ondulables - 2 standards et 3 prises RJ 45		Eclairage type Pavé Led 60 x 60 cm		Equipements a remplacer
	Coffret de 2 PC mono + 2 PC triphasé		Goulottes Electriques		Equipements a supprimer
	Coffret de 4 PC triphasé		Chemin de câble		Equipements a maintenir
	PCn : prise de courant standard		Alimentation Electrique en faux plafonds		Nouveau équipement
	PA-c : prise de courant standard + 1 prise RJ45		Alimentation Electrique		Equipements a modifier
	Boitier de 6 prises de courant standard		Boitier Alimentation Electrique		Goulottes existantes
	Détecteur de présence		Aérotherme		EP
	Interrupteur - Interrupteur va et vient		VMC		
	BAES		Climatisation		
	Prise antenne		Point d'alimentation électrique		
	Eclairage conservé		Cloisons créées		

Maison d'arrêt de Bourges  
1, rue Médiante  
B.P. 631  
18014 BOURGES CEDEX

Maître d'Ouvrage:  
**MINISTERE DE LA JUSTICE**  
DIRECTION INTERREGIONALE DES  
SERVICES PENITENTIAIRES DE DIJON  
DEPARTEMENT DES AFFAIRES IMMOBILIERES  
72A rue d'Auxonne - BP 13331 - 21033 DIJON Cedex

Maîtrise d'oeuvre:



AFFAIRE:

MA BOURGES

REFERENCE:

23259-PRO-PLN-112

NIVEAU:

RDC

TITRE:

Plan de mise aux normes  
électriques

Ind N°  
01

Format :  
A3

Echelle:  
---


DATE DE CREATION:  
24/10/2024

DATE DE MODIFICATION:  
05/02/2025

FOLIO  
2

5



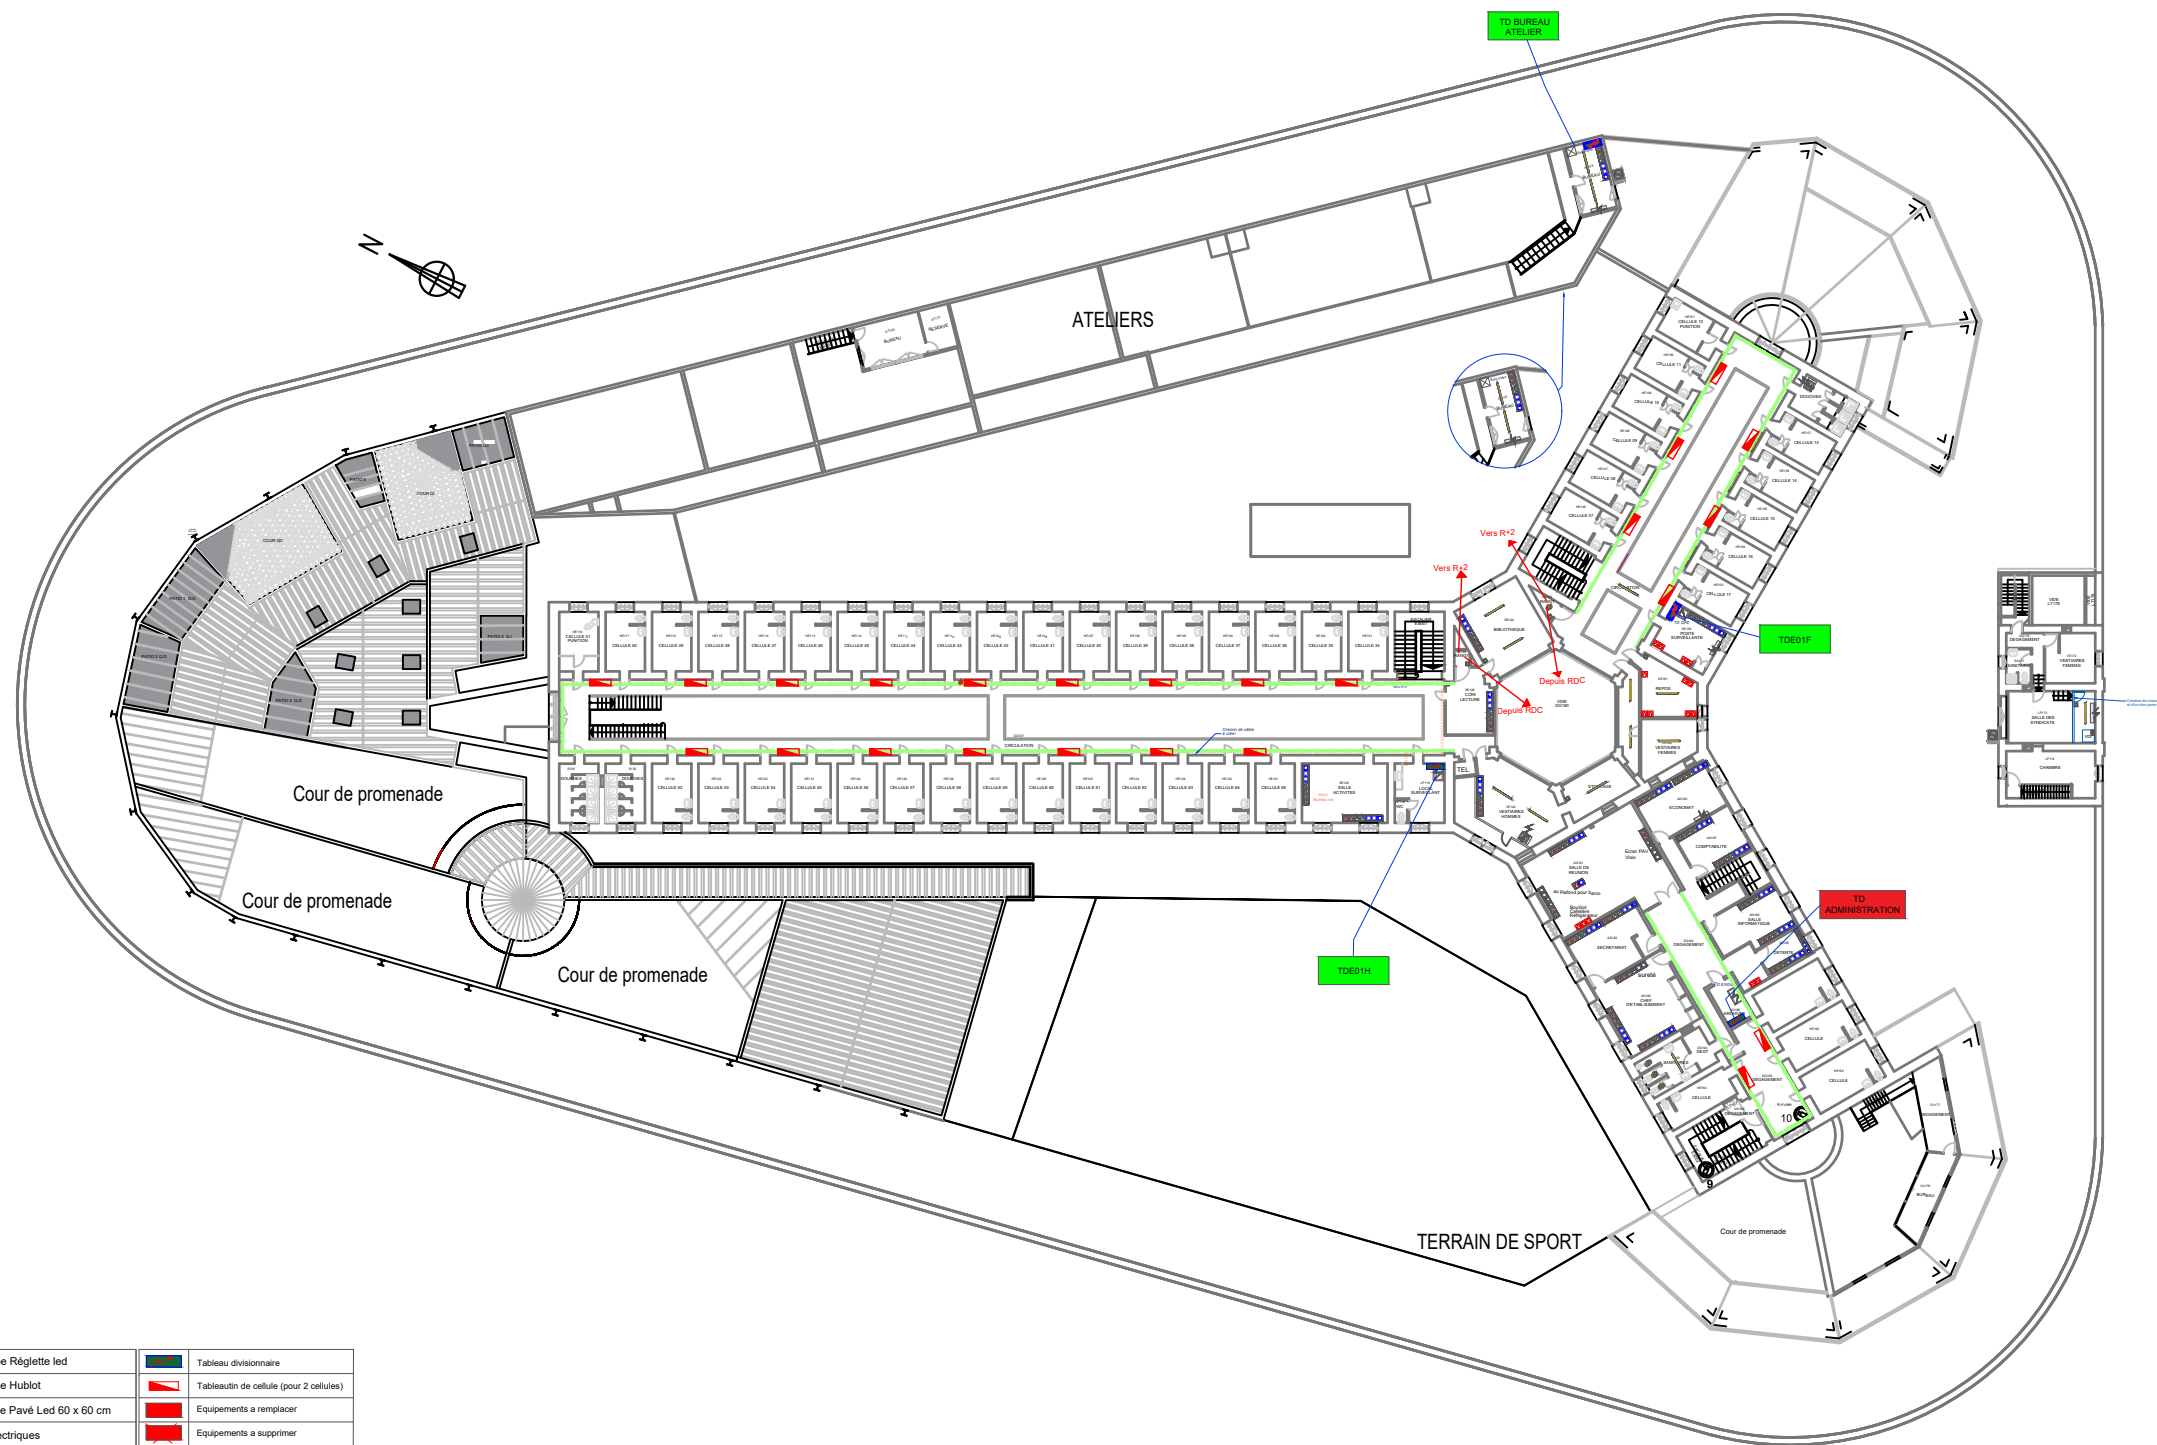

**Légende:**

	PA-B : 2 prises ondules - 2 standards et 2 prises RJ 45		Eclairage type Réglette led		Tableau divisionnaire
	PA-I : prise RJ 45		Eclairage type Hublot		Tableau de cellule (pour 2 cellules)
	PA-A : 2 prises ondules - 2 standards et 3 prises RJ 45		Eclairage type Pavé Led 60 x 60 cm		Equipements a remplacer
	Coffret de 2 PC mono + 2 PC triphasé		Goulottes Electriques		Equipements a supprimer
	Coffret de 4 PC triphasé		Chemin de câble		Equipements a maintenir
	PCn : prise de courant standard		Alimentation Electrique en faux plafonds		Nouveau équipement
	PA-c : prise de courant standard + 1 prise RJ45		Alimentation Electrique		Equipements a modifier
	Boitier de 6 prises de courant standard		Boitier Alimentation Electrique		Goulottes existantes
	Détecteur de présence		Aérotherme		EP
	Interrupteur - Interrupteur va et vient		VMC		
	BAES		Climatisation		
	Prise antenne		Point d'alimentation électrique		
	Eclairage conservé		Cloisons créées		

Maison d'arrêt de Bourges  
1, rue Médiane  
B.P. 631  
18014 BOURGES CEDEX

**Maître d'Ouvrage:**  
**MINISTERE DE LA JUSTICE**  
DIRECTION INTERREGIONALE DES  
SERVICES PENITENTIAIRES DE DIJON  
DEPARTEMENT DES AFFAIRES IMMOBILIERES  
72A rue d'Auxonne - BP 13331 - 21033 DIJON Cedex

**Maîtrise d'oeuvre:**



**AFFAIRE:** MA BOURGES

**REFERENCE:** 23259-PRO-PLN-112

**NIVEAU:** R+1

**TITRE:** Plan de mise aux normes  
électriques

Ind N°  
01

Format :  
A3


Echelle:  
---

DATE DE CREATION:  
24/10/2024

DATE DE MODIFICATION:  
05/02/2025

FOLIO  
3

5

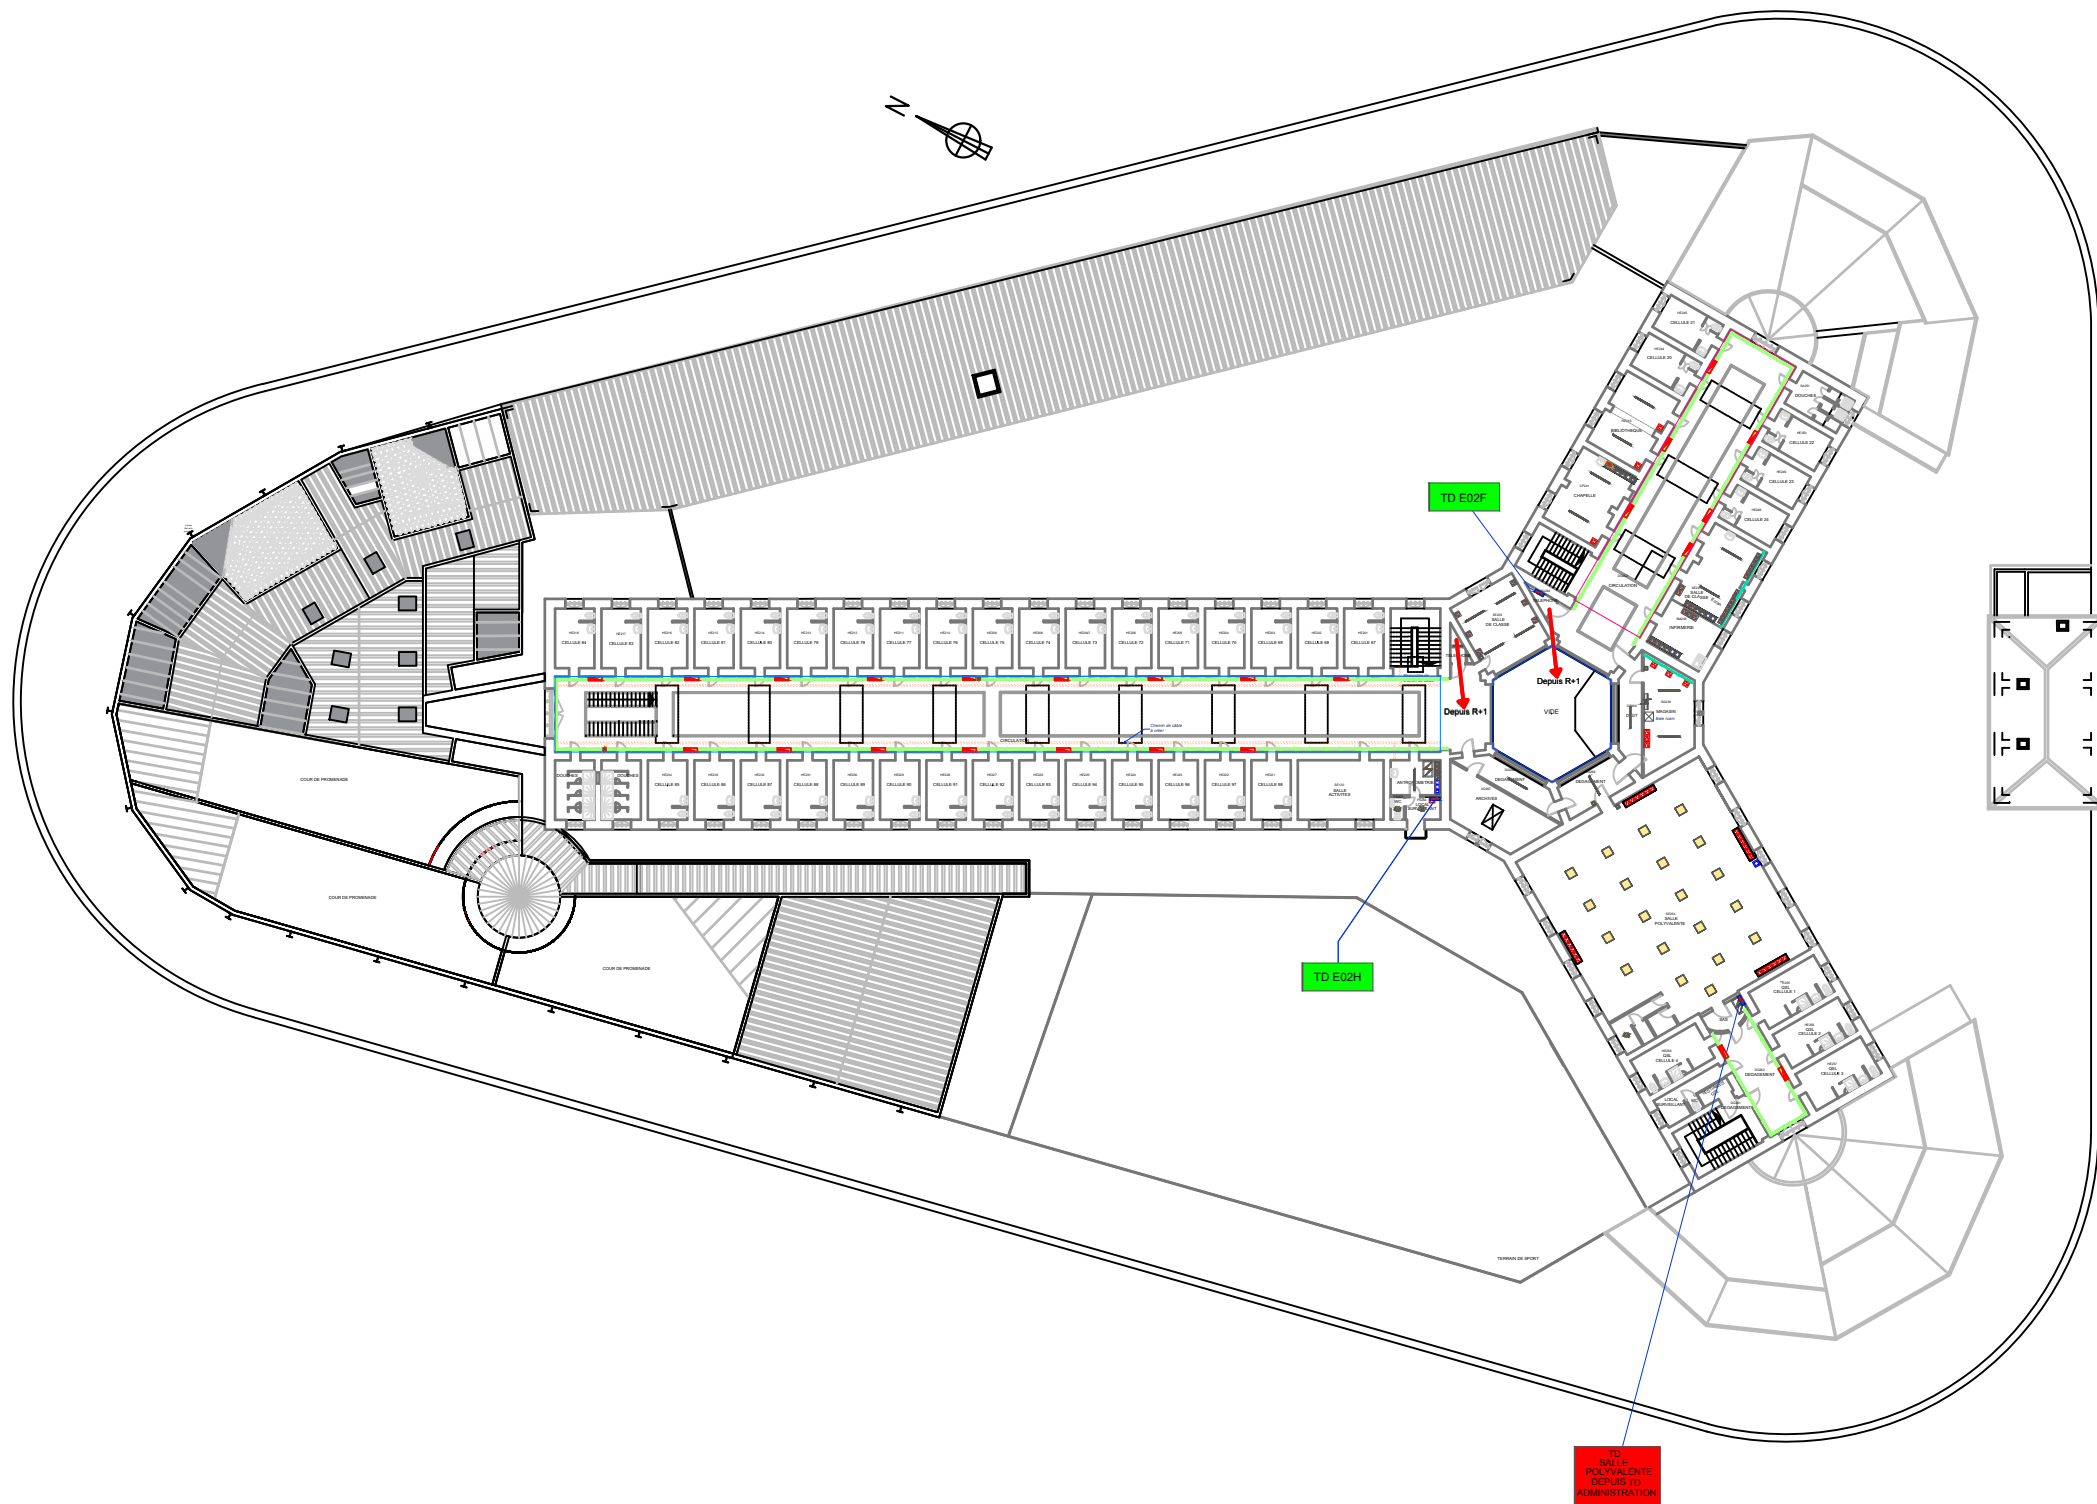

Légende:

	PA-B : 2 prises ondulables - 2 standards et 2 prises RJ 45		Eclairage type Réglette led		Tableau divisionnaire
	PA-I : prise RJ 45		Eclairage type Hublot		Tableau de cellule (pour 2 cellules)
	PA-A : 2 prises ondulables - 2 standards et 3 prises RJ 45		Eclairage type Pavé Led 60 x 60 cm		Equipements a remplacer
	Coffret de 2 PC mono + 2 PC triphasé		Goulottes Electriques		Equipements a supprimer
	Coffret de 4 PC triphasé		Chemin de câble		Equipements a maintenir
	PCn : prise de courant standard		Alimentation Electrique en faux plafonds		Nouveau équipement
	PA-c : prise de courant standard + 1 prise RJ45		Alimentation Electrique		Equipements a modifier
	Boitier de 6 prises de courant standard		Boitier Alimentation Electrique		Goulottes existantes
	Détecteur de présence		Aérotherme		EP
	Interrupteur - Interrupteur va et vient		VMC		
	BAES		Climatisation		
	Prise antenne		Point d'alimentation électrique		
	Eclairage conservé		Cloisons créées		

Maison d'arrêt de Bourges  
1, rue Médiane  
B.P. 631  
18014 BOURGES CEDEX

**Maître d'Ouvrage:**  
**MINISTERE DE LA JUSTICE**  
DIRECTION INTERREGIONALE DES  
SERVICES PENITENTIAIRES DE DIJON  
DEPARTEMENT DES AFFAIRES IMMOBILIERES  
72A rue d'Auxonne - BP 13331 - 21033 DIJON Cedex

**Maîtrise d'oeuvre:**



**AFFAIRE:** MA BOURGES

**REFERENCE:** 23259-PRO-PLN-112

**NIVEAU:** R+2

**TITRE:** Plan de mise aux normes  
électriques

Ind N°  
01

Format :  
A3





Echelle:  
---

DATE DE CREATION:  
24/10/2024

DATE DE MODIFICATION:  
05/02/2025

FOLIO  
4

5

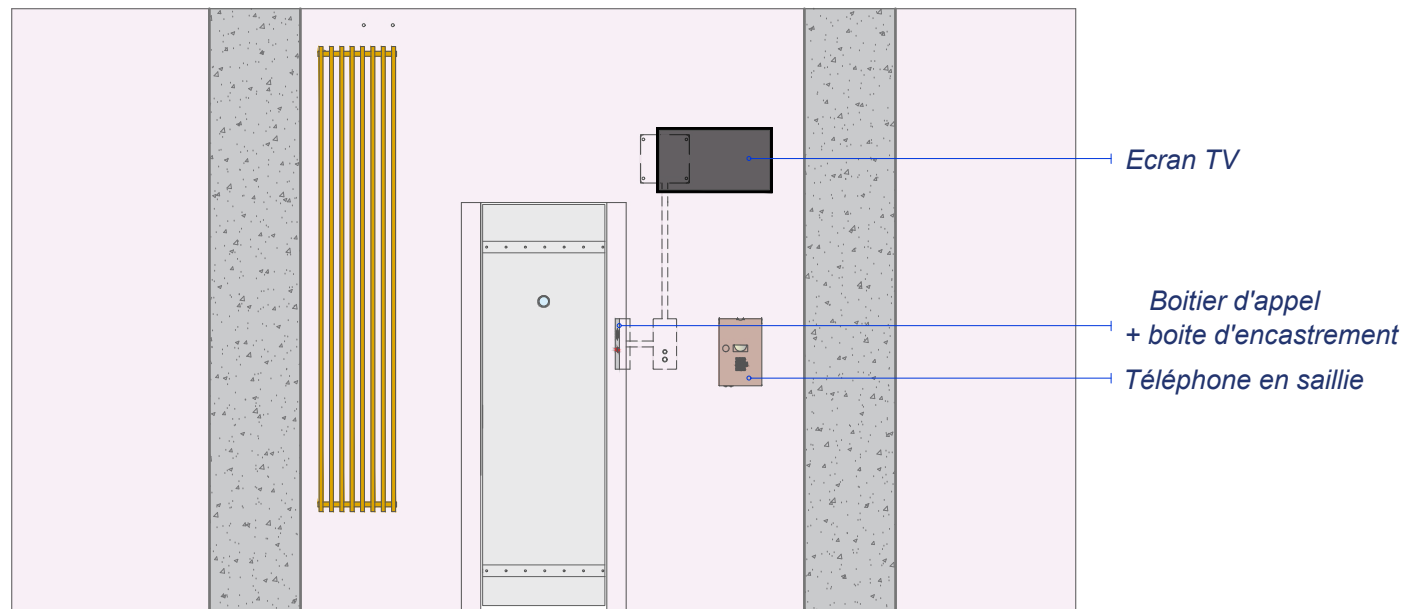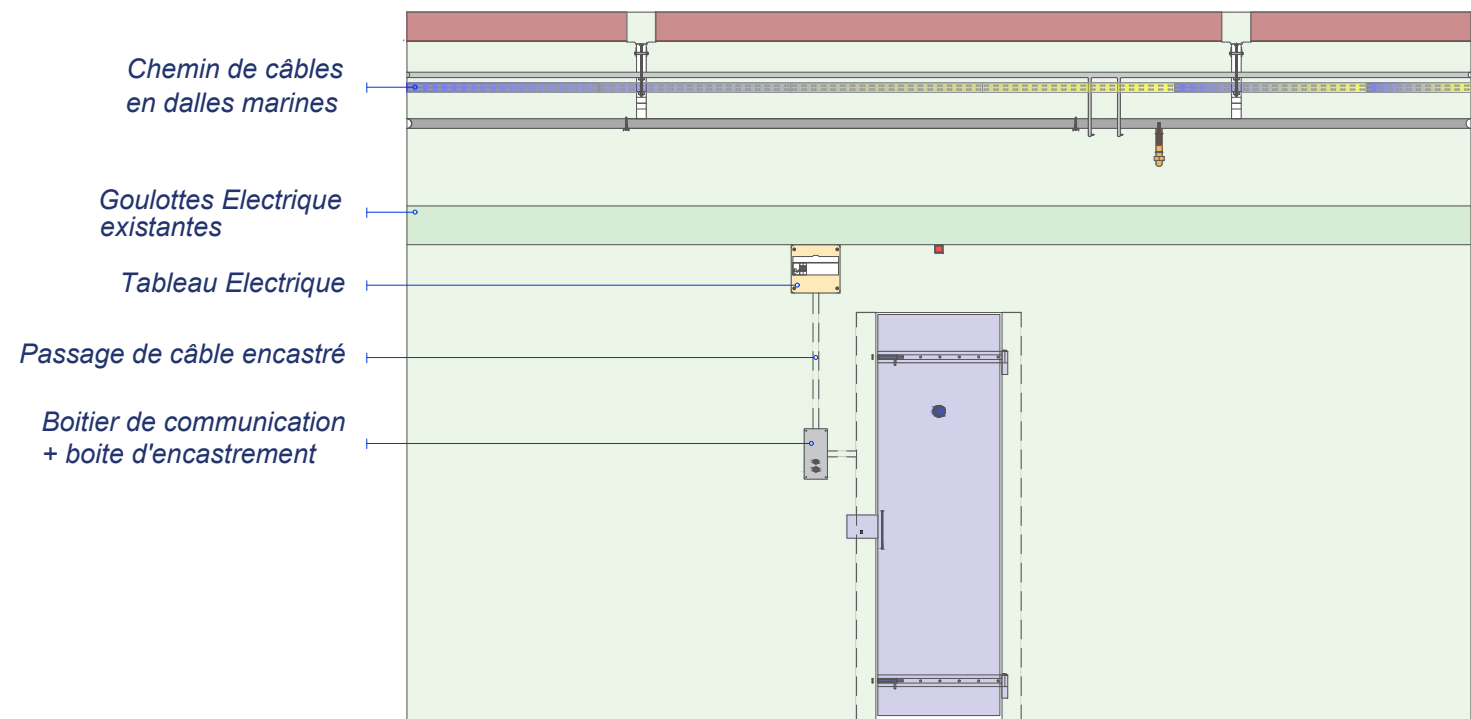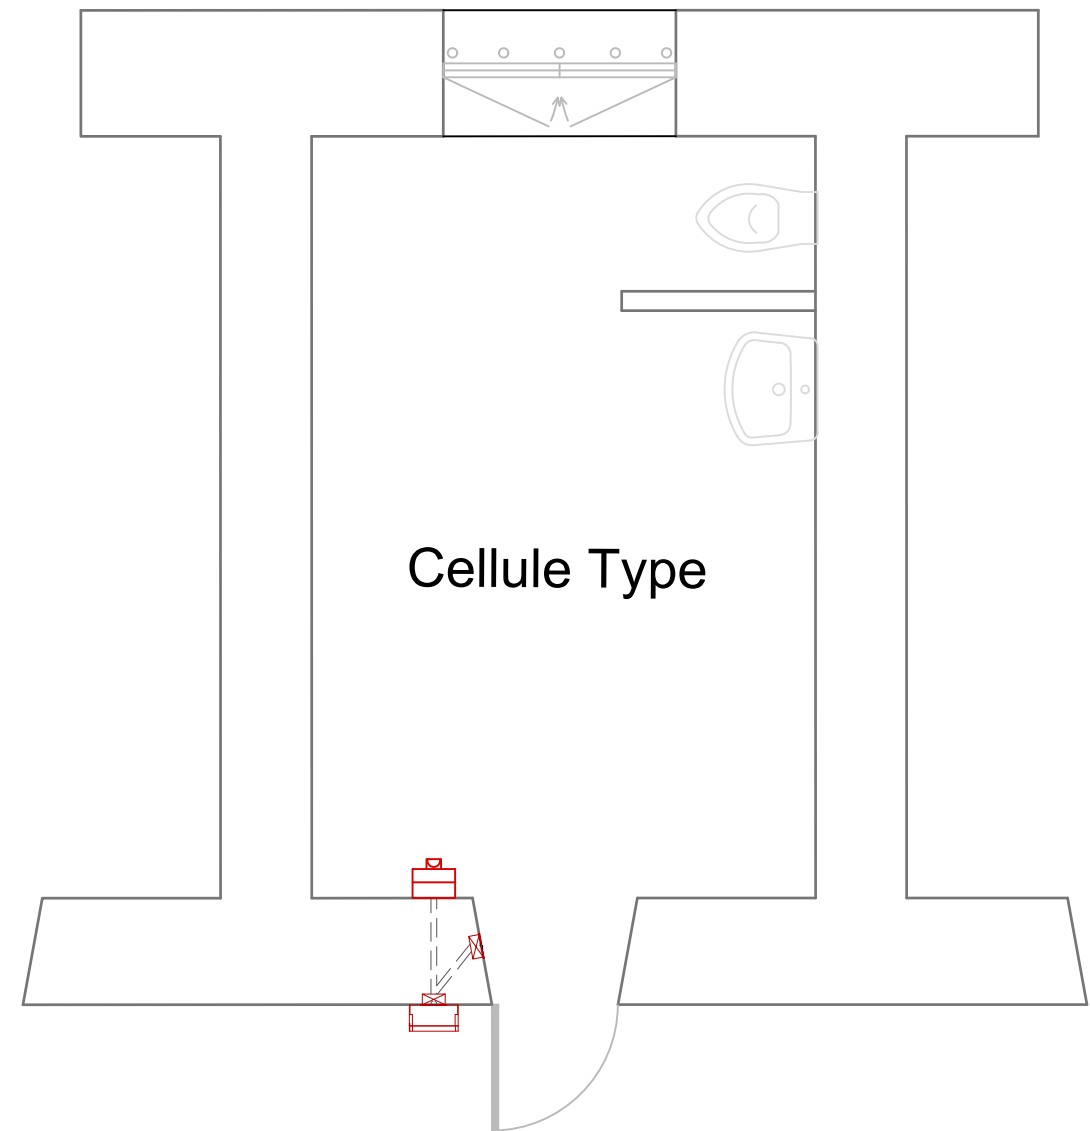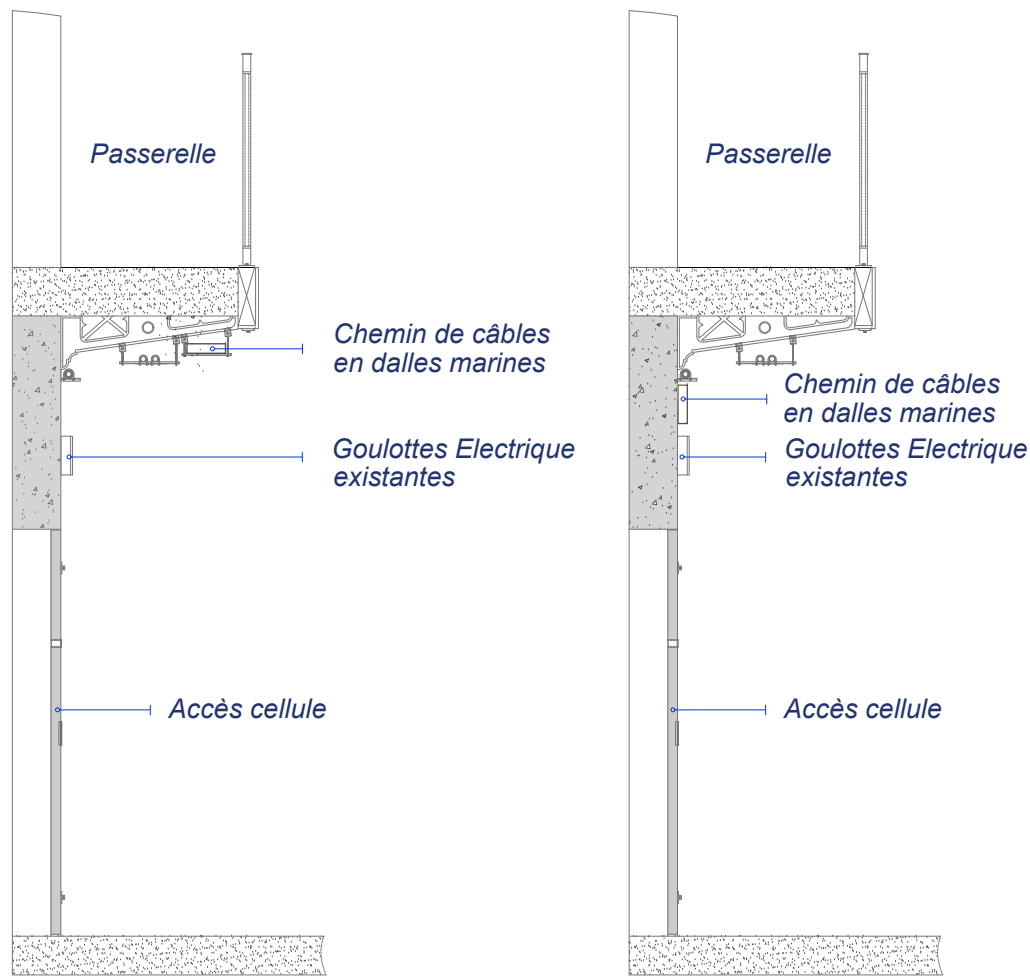

Vue extérieure cellule

Vue intérieure cellule

Maison d'arrêt de Bourges  
1, rue Médiante  
B.P. 631  
18014 BOURGES CEDEX

Maître d'Ouvrage:  
**MINISTERE DE LA JUSTICE**  
DIRECTION INTERREGIONALE DES  
SERVICES PENITENTIAIRES DE DIJON  
DEPARTEMENT DES AFFAIRES IMMOBILIERES  
72A rue d'Auxonne - BP 13331 - 21033 DIJON Cedex

Maîtrise d'oeuvre:



AFFAIRE: MA BOURGES

REFERENCE: 23259-PRO-PLN-112

NIVEAU: RDC

TITRE: Plan de détail cellule

Ind N°	Format :	Echelle:	FOLIO
01	A3	---	5
DATE DE CREATION: 24/10/2024		DATE DE MODIFICATION: 05/02/2025	5