

**Agence de MARSEILLE**

Centre d'Activité Concorde

Lot 14 – 11, Avenue de Rome

13127 VITROLLES

**Tél : 04.42.46.08.09 - Fax : 04.42.46.08.10**

**Agence.paca@geotec.fr**

1/39



**ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE - Mission G1**  
**ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION – Mission G2AVP**

**Atelier NTI2**

**2021/06907/MARSE**

**(2B) VENTISERI**

**Base Aérienne 126**

**3 Mars 2022**



**ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE - Mission G1**  
**ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION – Mission G2AVP**

**Atelier NTI2**

**2021/06907/MARSE**

**(2B) VENTISERI**

**Base Aérienne 126**

Références : 2021/06907/MARSE				Missions G1 + G2AVP		
Indice	Date	Modifications Observations	Nbre pages	Etabli par	Vérifié par	Approuvé par
			Texte + Annexes			
0	3/03/2022	Première émission	21 + 18	<b>A.JACQUIN</b>	<b>G.FLORIS</b>	<b>G.FLORIS</b>
A						
B						
C						

NB : l'indice le plus récent de la même mission, annule et remplace les indices précédents

## SOMMAIRE

<b>I. CADRE DE L'INTERVENTION .....</b>	<b>4</b>
<b>II. CONTEXTE DU SITE ET CONTENU DE LA RECONNAISSANCE .....</b>	<b>6</b>
<b>III. CADRE GEOLOGIQUE – RESULTATS DE LA RECONNAISSANCE.....</b>	<b>7</b>
<b>IV. TERRASSEMENTS .....</b>	<b>10</b>
<b>V. ETUDE DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES .....</b>	<b>12</b>
<b>VI. RECOMMANDATIONS POUR LA MISE AU POINT DU PROJET .....</b>	<b>16</b>
<b>Conditions générales .....</b>	<b>17</b>
<b>Conditions générales (SUITE).....</b>	<b>18</b>
<b>Classification des missions d'ingénierie géotechnique .....</b>	<b>19</b>
<b>Enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique .....</b>	<b>20</b>

### ANNEXES :

- Annexe 1 : PLAN DE SITUATION
- Annexe 2 : SCHEMA D'IMPLANTATION DES SONDAGES GEOTECHNIQUES
- Annexe 3 : SONDAGES ET ESSAIS GEOTECHNIQUE
- Annexe 4 : ANALYSES EN LABORATOIRE

## I. CADRE DE L'INTERVENTION

### I.1. INTERVENANTS

A la demande et pour le compte du Service d'Infrastructure de la Défense de Lyon, GEOTEC a réalisé la présente étude sur le site de la BA 701 de SOLENZARA (2B).

### I.2. PROJET, DOCUMENTS RECUS ET HYPOTHESES

Les documents suivants ont été mis à la disposition de GEOTEC :

<i>Documents</i>	<i>Emetteur</i>	<i>Référence</i>	<i>Date</i>	<i>Echelle</i>	<i>Cote altimétrique</i>
Plan des réseaux et plan topographique	ESID	N°507236	29/09/2021	-	Oui NGF
Plan de masse du projet		FDO	29/09/2021	-	Non

Le projet prévoit l'aménagement d'un hangar de maintenance de type NTi 1. Le projet est prévu en simple RdC sans sous-sol. Il s'agira d'un hangar métallique d'une emprise au sol d'environ 625 m<sup>2</sup>.

Il est également prévu la construction d'une aire de lavage et une extension de voirie sur une emprise de 3900 m<sup>2</sup>.

Un bassin de rétention de 200 m<sup>3</sup> est également prévu. Il ne sera pas étudié dans la présente mission.

En l'absence d'informations précises sur les ouvrages, nous supposerons les niveaux finis sensiblement au même niveau que le terrain actuel, soit des niveaux bas prévus vers 16,50 NGF pour le hangar métallique et l'aire de lavage.

Compte tenu de la topographie du site, des terrassements de l'ordre de 0,50 à 1 m de hauteur seront à envisager pour les mises à niveaux des plateformes.

Nous n'avons pas d'informations précises sur les descentes de charges de l'ouvrage. Nous prendrons ainsi pour hypothèse, que les charges verticales à l'ELS seront limitées à :

- 250 à 400 kN au droit des poteaux ( $\approx 25$  à 40 t/poteau),
- 100 à 200 kN/ml pour les murs porteurs ( $\approx 10$  à 20 t/ml),
- 2,5 à 5 kN / m<sup>2</sup> pour les dallages ( $\approx 0,25$  à 0,50 t/m<sup>2</sup>).

Ces charges devront être calculées avec précision par le BET Structures ou l'entreprise, et prises en compte dans les missions ultérieures si elles diffèrent de celles prises par hypothèse.

### I.3. MISSION

Conformément à son offre Réf. **2021/06907/MARSE**, GEOTEC a reçu la mission d'étude géotechnique préalable (mission G1), la mission d'étude géotechnique de conception (phase avant-projet – mission G2AVP) et la mission d'étude géotechnique de conception (phase projet – mission G2PRO).

**Le présent rapport constitue le compte rendu des missions G1+G2AVP.** Cette étude repose sur des investigations géotechniques réalisées par GEOTEC selon les termes de la norme NF P 94-500 révisée en novembre 2013, relative aux missions géotechniques.

Il est rappelé qu'une mission d'étude géotechnique de projet (G2AVP), seule, ne peut suffire pour concevoir le projet géotechnique et qu'il est indispensable de réaliser une mission d'étude géotechnique de conception (G2 phase PRO), en vue d'adapter l'ouvrage au contexte géotechnique.

**Il conviendra au Maitre d'Ouvrage de transmettre les éléments nécessaires à l'établissement de la mission G2PRO et d'intégrer les délais de cette mission dans le planning du projet.**

GEOTEC reste à la disposition des intervenants, et notamment de l'équipe de maîtrise d'œuvre, pour l'exécution des missions complémentaires de conception G2 et G4, la mission G3 étant réalisée par les entreprises de travaux.

L'exploitation et l'utilisation de ce rapport doivent respecter les « *Conditions d'utilisation du présent document* » données en fin de rapport.

Remarque : toutes les abréviations utilisées dans ce rapport sont conformes à la norme XP 94-010 hormis les suivantes :

- PHEC : plus hautes eaux connues
- TA : terrain actuel
- qd : résistance dynamique apparente (formule des Hollandais)
- EB : Eaux basses
- EH : Eaux hautes
- EE : Eaux exceptionnelles
- EC : Eaux de chantier

\*

\*      \*

## II. CONTEXTE DU SITE ET CONTENU DE LA RECONNAISSANCE

### II.1. LE SITE

Le site est localisé au sein de la BA126 de SOLENZARA (2B), à proximité immédiate des aménagements existants de l'entrepôt d'hydrocarbure situés à l'Est.

L'emprise du terrain étudié, et relatif à l'extension prévue, est d'environ 7600 m<sup>2</sup>. Le terrain présente une légère pente vers l'Est. Le point haut (17 NGF) de la zone d'étude se situe à l'Ouest, vers le projet de hangar métallique. Le point bas de la zone d'étude se situe à l'Est, au bout de l'extension de voirie (sondages ST1/PD1), vers la cote 14 NGF.

### II.2. CONTENU DES RECONNAISSANCES

La campagne de reconnaissance a consisté en l'exécution de :

- **3 sondages pressiométriques** (*SP1 à SP3*) réalisés en diamètre 64 mm. La sondeuse utilisée est de marque GEO205. Ces sondages ont été menés à 15,00 à 16,00 m/TA de profondeur. Ils ont permis de réaliser des essais préssiométriques selon un intervalle de 1.50 m environ.
- **1 piézomètre équipe le sondage SP1** il a été posé entre 4 et 5 m de profondeur / TA.
- **5 sondages géologiques** (*ST1 à ST5*) réalisés à la tarière hélicoïdale 64mm. Ils ont été menés jusqu'à 1,20 à 2,50 m / TA et ont permis de visualiser la nature des sols.
- **5 essais au pénétromètre dynamique** (*PD1 à PD5*) ont été couplés aux sondages précédents. Ils ont été poussés au refus, obtenus entre 1,00 à 1,80 m / TA.
- **2 analyses en laboratoire de type GTR** ont été réalisées sur des échantillons prélevés au sein des tarières entre 0,20 et 1,80 m / TA.

### II.3. IMPLANTATION ET NIVELLEMENT DES SONDAGES

La position des sondages et essais figure sur le schéma d'implantation en annexe.

L'implantation des sondages a été réalisée en présence du Maitre d'Ouvrage, en fonction des réseaux existants, au mieux des conditions d'accès, et au mieux de la précision des plans remis pour la campagne de reconnaissance.

Les profondeurs sont comptées par rapport au niveau du terrain le jour de notre intervention (TA).

\*

\*

\*

### III. CADRE GEOLOGIQUE – RESULTATS DE LA RECONNAISSANCE

D'après la carte géologique du secteur, et notre connaissance du site, le projet se situe au sein des formations suivantes, sous les remblais superficiels en lien avec l'activité anthropique du site :

- Formations quaternaires : alluvions fluviales du Würm récentes.



*Extrait de la carte géologique du secteur - source : [www.infoterre.brgm.fr](http://www.infoterre.brgm.fr)*

#### III.1. NATURE ET CARACTERISTIQUES DES SOLS

La campagne de reconnaissances a mis en évidence les formations suivantes :

- **Des formations alluvionnaires sablo-argileuses à galets**, mises en évidence sur toute la hauteur des sondages, soit jusqu'à environ 15 m de profondeur / TA. Une couche superficielle limono-argileuse a été mise en évidence au droit de certains sondages. Leurs caractéristiques mécaniques sont moyennes en tête (jusque 0,80 à 1,50 m / TA environ) avec :

$$\begin{aligned} 0,20 &\leq p_i^* \leq 1,68 \text{ MPa (2 essais)} \\ 1,90 &\leq E_M \leq 18 \text{ MPa (2 essais)} \\ 3 &\leq q_d \leq 6 \text{ à } 8 \text{ MPa} \end{aligned}$$

Elles sont ensuite très bonnes avec :

$$\begin{aligned} 2,07 &\leq p_i^* > 5 \text{ MPa} \\ 14,4 &\leq E_M \leq 52,60 \text{ à } 85 \text{ MPa} \\ 10 &\leq q_d \leq 20 \text{ voire } 30 \text{ MPa} \end{aligned}$$

Les essais au pénétromètre dynamique ont obtenu le refus au sein des formations alluviales entre 1,00 à 1,80 m / TA.

Les analyses en laboratoire, réalisées sur des échantillons prélevés au sein des tarières, ont permis de classer les sols en **C1B5** ou **B5** selon le GTR.

Les sols **C1B5** comportent des fines et des gros éléments. La matrice fine, classée **B5**, change brutalement de consistance pour de faibles variations de teneur en eau. Sa portance pourra chuter rapidement en cas de forte humidification.



**Remarque importante :** les sondages pressiométriques ont été réalisés en destructif. La coupe des terrains a été estimée à partir des remontées de cuttings. Les variations de lithologie (limon, argile, sable...) n'ont pas pu être déterminées précisément. Seul un sondage carotté permettrait de définir précisément la coupe géologique et la nature des sols.

### III.2. RISQUES NATURELS ET ANTHROPIQUES

Le terrain se situe en zone d'aléa très faible (1) selon le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention des risques sismiques, applicable au 1er mai 2011.

La commune de VENTISERI a fait l'objet de 6 arrêtés de catastrophe naturelle :

#### Arrêtés portant reconnaissance de catastrophes naturelles sur la commune

Inondations et coulées de boue : 6

Code national CATNAT	Début le	Fin le	Arrêté du	Sur le Journal Officiel du
2BPREF20090099	04/11/2008	04/11/2008	17/04/2009	22/04/2009
2BPREF20060096	14/09/2006	14/09/2006	19/12/2006	04/01/2007
2BPREF20060028	06/09/2005	07/09/2005	11/04/2006	22/04/2006
2BPREF19940119	04/11/1994	06/11/1994	21/11/1994	25/11/1994
2BPREF19930166	31/10/1993	02/11/1993	29/11/1993	15/12/1993
2BPREF19900038	01/09/1989	02/09/1989	08/01/1990	07/02/1990

D'après le site de renseignement [www.georisques.gouv.fr](http://www.georisques.gouv.fr), les risques et aléas suivants sont présents sur le site étudié :

Risque étudié	Niveau d'aléa
Retrait-gonflement des argiles	Nul
Territoire à Risque important d'Inondation	Non
Zone soumise à un PPRN inondation	Non
Mouvements de terrain	Non concerné dans un rayon < 500m*
Cavités	Non concerné dans un rayon < 500m*

Compte tenu des aménagements du sites, en fonction de l'historique précis de la zone d'étude, des remblais peuvent être présents sur le site, bien que non identifiés au droit de nos sondages. Les remblais peuvent contenir des vestiges de matériaux de construction (*réseaux, dalles béton, pavés...*) et/ou des obstacles de grandes dimensions.

Dans les formations alluvionnaires rencontrées, il n'est pas rare de constater des variations latérales de faciès (dépôts lenticulaires). Ainsi il sera toujours possible d'observer des niveaux purement graveleux, sableux, limoneux ou argileux au sein de cet horizon et des variations importantes du toit des sables et graviers.

### III.3. HYDROGEOLOGIE

Lors de notre campagne de reconnaissance (18 à 20 Octobre 2021), nous n'avons pas observé d'arrivées d'eau dans les sondages à la tarière menés jusque 1,80 m / TA.

Les forages pressiométriques ont été réalisé avec injection d'eau. De plus ils se sont éboulés vers 4 à 5 m / TA. Ils n'ont pas permis de relever un éventuel niveau d'eau en fin de forage.



Le piézomètre équipant le sondage SP1, posé jusque 4 à 5 m / TA, était sec à la fin des sondages.

Ces relevés ayant un caractère ponctuel et instantané, ils ne permettent pas de préciser l'amplitude des variations du niveau d'eau qui peut remonter fortement en période pluvieuse.

Des circulations d'eau superficielles peuvent également se produire en période pluvieuse.

Il appartient aux Responsables du Projet de se faire communiquer par les Services Compétents (DREAL...) le niveau des plus hautes eaux au droit du site afin de vérifier si le terrain étudié est ou non inondable.

\*

\*      \*

## IV. TERRASSEMENTS

### IV.1. CONTRAINTES DU SITE

Des terrassements d'environ 0,50 m à 1,00 m maximum sont nécessaires pour la mise à niveau des plateformes des projets.

Le mode d'exécution des terrassements dépendra étroitement des conditions environnementales, en particulier :

- du niveau d'assise et de la sensibilité des mitoyens pouvant nécessiter la réalisation de fouilles blindées ;
- de la présence de voirie circulée ou non à plus ou moins grande distance de la fouille et des possibilités de neutralisations partielles ou totales de celles-ci ;
- de l'espace libre disponible pour envisager éventuellement une solution talutage.

Mais de nombreux autres facteurs peuvent être déterminants pour le choix du mode d'exécution des terrassements (présence de réseaux sous chaussée, d'anciens ouvrages enterrés, etc.).

Compte tenu de l'environnement du site, les terrassements pourront à priori être réalisés de manière classique par talutage.

### IV.2. EXTRACTION

Dans les sols meubles (remblais, terrains de surface ...) les travaux de terrassement ne poseront pas de problèmes particuliers d'exécution. Les déblais pourront être extraits par des engins à lame ou à godet.

Dans les formations plus compactes (induration dans les sables et galets, ...) et en cas de rencontre de blocs (galets de grande dimension), les travaux de terrassement nécessiteront l'emploi d'engins de forte puissance (BRH par exemple).

Dans tous les cas, la méthodologie mise en œuvre devra tenir compte des avoisinants. Si nécessaire, une étude de vibrations sera menée.

Les travaux de terrassement devront impérativement être effectués avec toutes les précautions nécessaires pour ne pas déstabiliser le fond de forme qui est extrêmement sensible à l'eau. De plus, les travaux devront être effectués en rétro avec remblaiement à l'avancement en s'assurant qu'aucun engin ne circule sur le fond de forme.

Compte tenu du contexte géologique (sensibilité à l'eau des formations superficielles), il sera impératif de réaliser les travaux de décapage dans de bonnes conditions météorologiques.

Dans tous les cas, compte tenu de la nature des sols, nous conseillons de réaliser les terrassements en période climatique favorable.

### IV.3. STABILITE DES TALUS ET DES AVOISINANTS – TERRASSEMENT EN PLEINE FOUILLE

Des **talus en déblai provisoires secs et non surchargés en tête**, d'une hauteur maximale de 1,00 m, pourront être terrassés selon une pente de 3H/2V (3 horizontalement pour 2 verticalement) dans les sables, graviers et galets. Si l'environnement du site ne permet pas ce talutage au large, ou si des ouvrages se situent dans la zone d'influence du talus, on prévoira un ouvrage de soutènement, de type berlinoise par exemple.

**Les talus définitifs** d'une hauteur maximale de 1 m pourront être dressés selon une pente de 3H/1V (3 horizontalement pour 1 verticalement) dans les sables, graviers et galets. Toutes les dispositions seront prises pour assurer leur stabilité à long terme (engazonnement, plantes fixantes, système pérenne de récupération des eaux,...).

En phase définitive, les murs adossés au terrain seront calculés en soutènement.

#### **IV.4. SUJETIONS D'EXECUTION**

Les règles de l'art seront respectées et notamment :

- drainage permanent de la plate-forme (gravitaire,...) ;
- si malgré ces précautions, le drainage n'est pas suffisant, on devra prendre les dispositions suivantes : cloutage, géotextile,... ;
- protection des talus en phase provisoire (fossés de tête et de pied, polyane ...) ;
- protection de talus en phase définitive (engazonnement, plantations, système pérenne de récupération des eaux,...).

#### **IV.5. MISE HORS D'EAU**

##### **IV.5.1. Phase provisoire**

Lors de notre campagne de reconnaissance (18 à 20 Octobre 2021), nous n'avons pas observé d'arrivées d'eau dans les sondages à la tarière menés jusque 1,80 m / TA.

Les forages pressiométriques ont été réalisés avec injection d'eau. De plus ils se sont éboulés vers 4 à 5 m / TA. Ils n'ont pas permis de relever un éventuel niveau d'eau.

Le piézomètre équipant le sondage SP1, posé jusque 4 à 5 m / TA, était sec à la fin des sondages.

##### **Il s'agit ici de relevés ponctuels réalisés en fin de forage.**

Ces relevés ayant un caractère ponctuel et instantané, ils ne permettent pas de préciser l'amplitude des variations du niveau d'eau qui peut remonter fortement en période pluvieuse.

Cependant, en fonction de la date de réalisation des terrassements, des arrivées sont possibles. Un pompage provisoire pourra alors être nécessaire afin d'épuiser ces venues d'eau et d'assécher les fouilles.

##### **IV.5.2. Phase définitive**

Toute infiltration d'eau au niveau des fondations sera proscrite. Pour ce faire, les eaux de ruissellement et de toiture seront soigneusement collectées (gouttières, contre-pente, ...) et évacuées vers un exutoire dimensionné de manière suffisante et implanté de manière non dangereuse pour les existants et avoisinants.

Il appartiendra aux concepteurs de mener les enquêtes nécessaires auprès des services compétents (DREAL) afin de déterminer le niveau des plus hautes eaux connues dans le secteur pour prendre les dispositions nécessaires le cas échéant pour assurer la mise hors d'eau.

\*

\*      \*

## V. ETUDE DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES

### V.1. FONDATION DES OUVRAGES

#### V.1.1. Principe de fondation – niveaux d’assise

Le principe de fondation consistera à reporter les charges des structures par l’intermédiaire de **semelles superficielles, filantes et/ou isolées**, descendues dans les **sables graviers et galets**, moyennant un encastrement minimal de 0,50 m dans ces formations, et dans tous les cas descendues à une profondeur minimale de 1,20 m/ TA. On veillera à s’ancrer au-delà des éventuelles formations de remblais ou des poches décomprimées qui pourront être mises en évidence à l’ouverture des fouilles, comme cela est notamment le cas en SP1 à 1m par exemple.

Les fondations du projet et les fondations avoisinantes (talus, bâtiment, voiries, réseaux, etc.) arrêtées à des niveaux différents seront établies en redans selon une pente de 3H/2V (3 horizontalement pour 2 verticalement) conformément à la règle des fondations à niveau décalées (DTU 13.12 / NF P 94-261).

#### V.1.1. Contraintes limites de calcul (EC7)

Selon les prescriptions de la norme NF P 94-261, pour démontrer qu’une fondation superficielle supporte la charge de calcul avec une sécurité adéquate vis-à-vis d’une rupture par défaut de portance du terrain, on doit vérifier l’inégalité suivante :

$$V_d - R_0 \leq R_{v,d}$$

Avec :

$V_d$  : valeur de calcul de la composante verticale de la charge transmise

$R_0$  : valeur du poids du sol après travaux au niveau de la base de la fondation en faisant abstraction de celle-ci

$$R_{v,d} = A' \cdot \frac{q_{net}}{\Gamma}$$

Avec, pour  $R_{v,d}$  dans le cas des méthodes pénétrométriques et pressiométriques, un coefficient de sécurité global  $\Gamma$  de 1,68 (ELU fondamental) et 2,76 (ELS quasi-permanent et ELS caractéristique).

Sous réserve du respect du principe de fondation précité, et en l’absence des dimensions des semelles, les contraintes verticales centrées de calcul à prendre en compte pour la justification vis-à-vis des Etats limite Ultime et de Service seront limitées à :

$$\text{Aux ELU fondamentaux, } \leq \frac{q_{net}}{1,68} = 0,65 \text{ MPa}$$

$$\text{Aux ELS qp, } \leq \frac{q_{net}}{2,76} = 0,40 \text{ MPa}$$

#### V.1.2. Tassements

Moyennant une exécution soignée des fouilles et pour les descentes de charge considérées au §I.2, les tassements théoriques absolus seront inférieurs au centimètre.

### V.1.3. Dispositions constructives générales

En aucun cas, la largeur des semelles les moins chargées ne sera inférieure à 60 cm pour les semelles isolées et 40 cm pour les semelles filantes, afin d'assurer un bon contact sol / fondation.

Le plan de fondation sera conçu de manière à éviter les affouillements sous les existants et les tassements par influence.

Des joints de rupture complets seront créés entre les parties différemment chargées du bâtiment.

Les bétons utilisés seront adaptés à l'agressivité des eaux et sols du site.

### V.1.4. Sujétions d'exécution

Compte tenu du caractère sensible au remaniement et à l'eau du sol d'assise, les fonds de fouille seront finis manuellement ou au godet de curage.

On s'assurera que le sol d'assise des fondations est homogène sous l'ensemble des bâtiments.

Il convient de couler le béton de propreté ou le gros béton dès l'ouverture des fouilles afin d'éviter l'altération ou la décompression du sol d'assise. Le béton des semelles sera ensuite coulé à pleine fouille sur toute la hauteur.

Toute poche de remblai ou de moindre consistance détectée à l'ouverture des fouilles sera purgée et remplacée par un gros béton coulé pleine fouille.

Dans les formations compactes (sable, galets plus ou moins indurés, ...) et en cas de rencontre de blocs (galets de grande dimension), les travaux de terrassement nécessiteront l'emploi d'engins de forte puissance (BRH par exemple).

Tout vestige (souche d'arbre, ancien ouvrage enterré, ...) sera purgé et remplacé par un gros béton coulé pleine fouille.

Des surprofondeurs de l'horizon d'ancrage ne sont pas à exclure, ce qui nécessitera un gros béton de rattrapage.

En cas d'arrivées d'eau à l'ouverture des fouilles, il conviendra de les assécher par un dispositif adapté à leur importance et à la nature des terrains.

Compte tenu du risque d'éboulement des sols (des remblais, sables et graviers ...) le blindage des fouilles peut s'avérer nécessaire. Ce matériel devra être présent sur site en phase travaux.

Tous les travaux devront être réalisés selon les règles de l'Art.

## V.2. PLANCHER BAS DES OUVRAGES

### V.2.1. Principe

En l'absence d'information, nous supposons le niveau bas fini du bâtiment est prévu à la cote 18,76 NGF soit sensiblement au niveau du TA.

Compte tenu des caractéristiques du terrain et pour des charges limitées à celles prises par hypothèse, **un dallage sur terre-plein** peut être envisagé.

### V.2.2. Préparation de la plate-forme

Après décapage de la terre végétale et de la frange superficielle sur 20 cm (*altérations par les agents climatologiques*), le fond de forme obtenu sera constitué par des formations sablo-argileuse à galets.

Le compactage du fond de forme sera adapté à la nature du sol et aux conditions climatiques au moment des travaux.

Si des pluies se produisent pendant les travaux ou si les précipitations sont abondantes au cours des 2 mois précédents les travaux, des adaptations seront nécessaires (*cloutage du fond de forme, drainage, traitement à la chaux, etc.*) pouvant engendrer un surcoût non négligeable.

Une couche de forme propre ( $4 < \text{passant à } 80 \mu\text{m} < 8\%$ ) bien graduée ( $ES > 30$ , et compris dans le fuseau de Talbot) compactée à 95 % de l'OPM sera mise en œuvre, sur une épaisseur suffisante pour obtenir les valeurs suivantes, conformément au DTU 13-3 :

$$\begin{aligned} EV_2 &> 50 \text{ MPa} \\ EV_2 / EV_1 &< 2,2 \\ K_w &> 50 \text{ MPa / m} \end{aligned}$$

A titre indicatif, pour des travaux réalisés dans de bonnes conditions climatiques, l'épaisseur de la couche de forme sera d'au moins 30 à 40 cm sur un fond de forme de portance minimale  $EV_2 > 15$  à 20 MPa. Ces épaisseurs devront être adaptées à la portance réelle du fond de forme mesurée lors des travaux et en fonction des conditions climatiques.

Des valeurs supérieures pourront être demandées par le concepteur.

### V.2.3. Dispositions constructives

Les dallages seront conçus, dimensionnés et réalisés suivant le DTU 13-3.

Les bétons utilisés seront adaptés à l'agressivité des eaux et sols du site.

### V.2.4. Paramètres de dimensionnement

Les modules d'élasticité  $E_s$  du sol, estimés à partir des caractéristiques pressiométriques, à prendre en compte pour le calcul(\*) selon DTU 13.3 sont :

<i>Couches</i>	<i>Module estimé – <math>E_s</math> (MPa)</i>
Couche de forme	40 à 50 MPa - Hypothèses à valider
Alluvions sablo-argileuse à galets	20 à 25

(\*) cas simplifié d'un modèle élastique linéaire

### V.2.5. Essais de contrôle

La couche de forme sera réceptionnée par essais à la plaque mode opératoire LCPC afin de s'assurer que les valeurs cibles suivantes ont bien été atteintes :

$$\begin{aligned} EV_2 &> 50 \text{ MPa} \\ EV_2 / EV_1 &< 2,2 \\ K_w &> 50 \text{ MPa / m} \end{aligned}$$

Conformément au DTU 13-3, au moins un essai pour 500 m<sup>2</sup> (*et pour 50 cm d'épaisseur de la couche de forme*) sera réalisé, avec un minimum de 3.

### V.3. VOIRIE

Le projet comporte des voiries et parkings pour VL et une zone de livraison pour PL d'une emprise de 3900 m<sup>2</sup> environ.

#### - Préparation du fond de forme

Après décapage des formations superficielles (terre végétale, remblais...) sur une épaisseur moyenne de 0,40 m, le fond de forme sera constitué par les formations alluvionnaires, sableuses à galets (**classe GTR C1B5 ou B5**). Ces sols, s'ils se trouvent dans un état hydrique moyen (m), correspondent à une partie supérieure de terrassement PST n° 2, associée à une arase de terrassement de classe y (AR1). **Mais la portance peut chuter rapidement sous l'action des eaux météoriques et conduire à une arase de classe inférieure.**

Sur une PST n°3 / AR1, pour obtenir une plateforme de classe PF2, il sera nécessaire de mettre en œuvre une couche de forme épaisse d'au moins 0,40 m, à adapter selon la portance réelle mesurée lors des travaux et des conditions climatiques. La couche de forme sera constituée d'un matériau d'apport de classe D2 selon le GTR, comportant moins de 5 % de fines.

**NOTA** : Si les travaux ont lieu en période défavorable ou si le fond de forme présentait une teneur en eau trop importante, un cloutage du fond de forme et la pose d'un géotextile pourront s'avérer nécessaires. Un traitement du fond de forme pourra également être envisagé.

#### - Sujétions particulières

On veillera à limiter les infiltrations d'eau au niveau de ces sols supports de chaussée (fossés, drainage...).

Les couches de chaussée seront mises en œuvre, compactées et contrôlées suivant les spécifications en vigueur.

La mise en œuvre de l'ensemble des missions géotechnique (G2PRO, G3, G4) devra suivre la présente étude (G1+G2AVP)

\*

\* \*



## VI. RECOMMANDATIONS POUR LA MISE AU POINT DU PROJET

Le présent rapport constitue le compte rendu et fixe la fin de la mission géotechnique préalable (mission G1), ainsi que la mission géotechnique de conception phase Avant-Projet. Ces missions G1+G2AVP, confiées à GEOTEC ont permis de donner les hypothèses géotechniques à prendre en compte en fonction des résultats des investigations, et présentent certains principes d'adaptation au sol des ouvrages géotechniques projetés.

Les principales incertitudes qui subsistent concernent le contexte géotechnique du site et le projet, elles sont notamment :

- Les descentes de charge définitives des ouvrages envisagés,
- Les variations d'épaisseurs des formations superficielles, et la présence d'éventuels vestiges de construction (remblais ?),
- Les variations latérales de faciès qui peuvent être observées au sein des formations alluvionnaires,
- Les circulations d'eau superficielle en période pluvieuse, difficilement quantifiables,
- Les conditions climatiques lors des travaux pouvant modifier notamment la classe de PST pour les voiries,
- La cote du niveau de la nappe du secteur et ses fluctuations.

Ces incertitudes peuvent avoir une incidence importante sur le coût final des ouvrages géotechniques : il conviendra d'en tenir compte lors de la mise au point du projet. A cet effet, la mise en œuvre de l'ensemble des missions géotechniques (G2PRO à G4) devra suivre la présente étude).

Nous restons à l'entière disposition des Responsables du Projet pour tout renseignement complémentaire.

\*

\*            \*

## CONDITIONS GENERALES

### 1. Avertissement, préambule

Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du cocontractant, ci-après dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve des présentes conditions générales.

Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particulières contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la commande ne peut être considérée comme acceptée qu'après accord écrit du Prestataire.

### 2. Déclarations obligatoires à la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés)

Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en cas de dommages à des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la présence et l'emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement à sa mission.

Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, le Client doit fournir, à sa charge et sous sa responsabilité, l'implantation des réseaux privés, la liste et l'adresse des exploitants des réseaux publics à proximité des travaux, les plans, informations et résultats des investigations complémentaires consécutifs à sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour permettre les éventuelles DICT (le délai de réponse est de 15 jours) et pour connaître l'environnement du projet. En cas d'incertitude ou de complexité pour la localisation des réseaux sur domaine public, il pourra être nécessaire de faire réaliser, à la charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux par suite d'une mauvaise communication sont à la charge exclusive du Client.

Conformément à l'art L 411-1 du code minier, le Client s'engage à déclarer à la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De même, conformément à l'article R 214-1 du code de l'environnement, le Client s'engage à déclarer auprès de la DDT du lieu des travaux les sondages et forages destinés à la recherche, à la surveillance ou au prélèvement d'eaux souterraines (piézomètres notamment).

### 3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission

Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera l'objet d'un prix nouveau à négocier. Il est entendu que le Prestataire s'engage à procéder selon les moyens actuels de son art, à des recherches consciencieuses et à fournir les indications qu'on peut en attendre. Son obligation est une obligation de moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise la mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son offre (validité limitée à trois mois à compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat signé du Client.

La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n'abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifique comprenant des investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines.

Le Prestataire n'est solidaire d'aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s'exerce que sur la durée de la mission.

Par référence à la norme NF P 94-500, il appartient au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre ou à toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune des missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d'élaboration et d'exécution du projet. Si la mission d'investigations est commandée seule, elle est limitée à l'exécution matérielle de sondages et à l'établissement d'un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d'étude ou de conseil. La mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.

Si le Prestataire déclare être titulaire de la certification ISO 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son système qualité dans la réalisation de sa mission.

### 4. Plans et documents contractuels

Le Prestataire réalise la mission conformément à la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul responsable de l'exactitude de ces données. En cas d'absence de transmission ou d'erreur sur ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité.

### 5. Limites d'engagement sur les délais

Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d'intervention et d'exécution données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire. Sauf stipulation contraire, il ne sera pas appliqué de pénalités de retard et si tel devait être le cas elles seraient plafonnées à 5% de la commande. En toute hypothèse, la responsabilité du Prestataire est dégagée de plein droit en cas d'insuffisance des informations fournies par le Client ou si le Client n'a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d'événements imprévisibles (notamment la rencontre de sols inattendus, la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de manière générale en cas d'événement extérieur au Prestataire modifiant les conditions d'exécution des prestations objet de la commande ou les rendant impossibles.

Le Prestataire n'est pas responsable des délais de fabrication ou d'approvisionnement de fournitures lorsqu'elles font l'objet d'un contrat de négoce passé par le Client ou le Prestataire avec un autre Prestataire.

### 6. Formalités, autorisations et obligations d'information, accès, dégâts aux ouvrages et cultures

Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier l'obtention de l'autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission sont à la charge du Client. Le Client se charge d'une part d'obtenir et communiquer les autorisations requises pour l'accès du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans l'enceinte des propriétés privées ou sur le domaine public, d'autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux liés aux réseaux, aux obstacles enterrés et à la pollution des sols et des nappes. Le Client s'engage à communiquer les règles pratiques que les intervenants doivent respecter en matière de santé, sécurité et respect de l'environnement : il assure en tant que de besoin la formation du personnel, notamment celui du Prestataire, entrant dans ces domaines, préalablement à l'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel dû à une spécificité du site connue de lui et non clairement indiquée au Prestataire avant toutes interventions.

Sauf spécifications particulières, les travaux permettant l'accessibilité aux points de sondages ou d'essais et l'aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels utilisés sont à la charge du Client.

Les investigations peuvent entraîner d'inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu'il y ait négligence ou faute de la part de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnités correspondantes sont à la charge du Client.

### 7. Implantation, nivellement des sondages

Au cas où l'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs à ladite implantation. La mission ne comprend pas les implantations topographiques permettant de définir l'emprise des ouvrages et zones à étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou d'essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu'il s'agisse de cotes de références rattachées à un repère arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu'à titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu'elles soient relevées par un Géomètre Expert avant remodelage du terrain. Il en va de même pour l'implantation des sondages sur le terrain.

### 8. Hydrogéologie

Les niveaux d'eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et à un moment précis. En dépit de la qualité de l'étude les aléas suivants subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de l'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer les amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

### 9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de l'étude et réalité en cours de travaux

Si, en l'absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené à faire une ou des hypothèses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit ses observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour quelque raison que ce soit lui être reproché d'avoir établi son étude dans ces conditions.

L'étude géotechnique s'appuie sur les renseignements reçus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d'essais, et sur des profondeurs d'investigation limitées qui ne permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables à cette science naturelle. En dépit de la qualité de l'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractère ponctuel des investigations, de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire à traiter à forfait le prix des fondations compte tenu d'une hétérogénéité, naturelle ou du fait de l'homme, toujours possible et des aléas d'exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), l'application des recommandations du rapport nécessite une actualisation à chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant l'étape suivante.

L'estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d'étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par l'étude et mis en évidence lors de l'exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages aux avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement être portés à la connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d'exécution G3 et de supervision géotechnique d'exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d'exécution soient analysées par un homme de l'art.

### 10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client

A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document à fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle de l'approbation par le Client du dernier document à fournir dans le cadre de la mission. L'approbation doit intervenir au plus tard deux semaines après sa remise au Client, et est considérée implicite en cas de silence. La fin de la mission donne lieu au paiement du solde de la mission.

## CONDITIONS GENERALES (SUITE)

### 11. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes

Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent être utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le Client ne devient propriétaire des prestations réalisées par le Prestataire qu'après règlement intégral des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d'autres ouvrages sans accord écrit préalable du Prestataire. Le Client s'engage à maintenir confidentielle et à ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute information se rapportant au savoir-faire du Prestataire, qu'il soit breveté ou non, portée à sa connaissance au cours de la mission et qui n'est pas dans le domaine public, sauf accord préalable écrit du Prestataire. Si dans le cadre de sa mission, le Prestataire mettrait au point une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. Le Prestataire serait libre de déposer tout brevet s'y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, d'une licence non exclusive et non cessible, à titre gratuit et pour le seul ouvrage étudié.

### 12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation

La nature des prestations et des moyens à mettre en œuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le client et ceux recueillis lors de l'établissement de l'offre. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de l'établissement de son offre touchant à la géologie, aux hypothèses de travail, au projet et à son environnement, à la législation et aux règlements, à des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire à proposer au Client un avenant avec notamment modification des prix et des délais. A défaut d'un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la lettre d'adaptation de la mission. Le Prestataire est en droit de suspendre immédiatement l'exécution de sa mission, les prestations réalisées à cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état d'un préjudice. Dans l'hypothèse où le Prestataire est dans l'impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps d'immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client.

### 13. Modifications du projet après fin de mission, délai de validité du rapport

Le rapport constitue une synthèse de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou utilisation par un autre maître de l'ouvrage, un autre constructeur ou maître d'œuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité du Prestataire et pourra entraîner des poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification apportée au projet et à son environnement ou tout élément nouveau mis à jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d'origine, nécessite une adaptation du rapport initial dans le cadre d'une nouvelle mission.

Le client doit faire actualiser le dernier rapport de mission en cas d'ouverture du chantier plus de 1 an après sa livraison. Il en est de même notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de réhabilitation du site (à la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie des sols sur les emprises concernées par l'étude géotechnique.

### 14. Conditions d'établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue, retenue de garantie

Les prix unitaires s'entendent hors taxes. Ils sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. Ils sont établis aux conditions économiques en vigueur à la date d'établissement de l'offre. Ils sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-delà, ils sont actualisés par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les investigations in situ et en laboratoire, et par application de l'indice « SYNTEC » pour les prestations d'études, l'Indice de base étant celui du mois de l'établissement du devis.

Aucune retenue de garantie n'est appliquée sur le coût de la mission.

Dans le cas où le marché nécessite une intervention d'une durée supérieure à un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande ou de la signature du contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particulières et correspond à un pourcentage du total estimé des honoraires et frais correspondants à l'exécution du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d'un ouvrage public, les factures du Prestataire sont réglées directement et intégralement par le maître d'ouvrage, conformément à la loi n°75-1334 du 31/12/1975.

Les paiements interviennent à réception de la facture et sans escompte. En l'absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, il sera appliqué à compter dudit jour et de plein droit, un intérêt de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu'un rappel soit nécessaire à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.

En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €.

Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client s'interdit de déduire le montant des préjudices qu'il allègue des honoraires dus.

### 15. Résiliation anticipée

Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d'une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes du Prestataire, celui-ci a la faculté de résilier son contrat sous réserve d'en informer son Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothèse, en cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de ses obligations, et 8 jours après la mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut être résilié de plein droit. La résiliation du contrat implique le paiement de l'ensemble des prestations régulièrement exécutées par le Prestataire au jour de la résiliation et en sus, d'une indemnité égale à 20 % des honoraires qui resteraient à percevoir si la mission avait été menée jusqu'à son terme.

### 16. Répartition des risques, responsabilités et assurances

Le Prestataire n'est pas tenu d'avertir son Client sur les risques encourus déjà connus ou ne pouvant être ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple, l'attention du Client est attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revêtements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour s'adapter sans dommage aux variations d'ouverture des fissures. Le devoir de conseil du Prestataire vis-à-vis du Client ne s'exerce que dans les domaines de compétence requis pour l'exécution de la mission spécifiquement confiée. Tout élément nouveau connu du Client après la fin de la mission doit être communiqué au Prestataire qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d'une mission complémentaire. A défaut de communication des éléments nouveaux ou d'acceptation de la mission complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences d'un non-respect de ses préconisations ou d'une modification de celles-ci par le Client pour quelque raison que ce soit. L'attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités faite à partir de données obtenues par prélèvements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d'une incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles extrapolées à l'ensemble du site. Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans l'offre remise par le Prestataire ont la nature de dommages et intérêts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre sanction ou indemnisation.

Assurance décennale obligatoire

Le Prestataire bénéficie d'un contrat d'assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis à obligation d'assurance, conformément à l'article L.241-1 du Code des assurances. Conformément aux usages et aux capacités du marché de l'assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration préalable et d'adaptation de la garantie pour les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède au jour de la déclaration d'ouverture de chantier un montant de 15 M€. Il est expressément convenu que le client a l'obligation d'informer le Prestataire d'un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d'information nécessaires à l'adaptation de la garantie. Le client prend également l'engagement, de souscrire à ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Par ailleurs, les ouvrages de caractère exceptionnel, voir inusuels sont exclus du présent contrat et doivent faire l'objet d'une cotation particulière. Le prix fixé dans l'offre ayant été déterminé en fonction de conditions normales d'assurabilité de la mission, il sera réajusté, et le client s'engage à l'accepter, en cas d'éventuelle sur-cotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. A défaut de respecter ces engagements, le client en supportera les conséquences financières (notamment en cas de défaut de garantie du Prestataire, qui n'aurait pu s'assurer dans de bonnes conditions, faute d'informations suffisantes). Le maître d'ouvrage est tenu d'informer le Prestataire de la DOC (déclaration d'ouverture de chantier).

Ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance

Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède un montant de 15 M€ HT doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du Prestataire qui en référera à son assureur pour détermination des conditions d'assurance. Les limitations relatives au montant des chantiers auxquels le Prestataire participe ne sont pas applicables aux missions portant sur des ouvrages d'infrastructure linéaire, c'est-à-dire routes, voies ferrées, tramway, etc. En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé linéaire, la/les mission(s) de l'assuré porte(nt) sur des ouvrages précis tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il appartient au client de prendre en charge toute éventuelle sur cotisation qui serait demandée au prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Toutes les conséquences financières d'une déclaration insuffisante quant au coût de l'ouvrage seront supportées par le client et le maître d'ouvrage.

Le Prestataire assume les responsabilités qu'il engage par l'exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations dont la défectuosité lui est imputable. Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait l'objet du fait de ses prestations, de la part de tiers au présent contrat, le client ne garantissant cependant le Prestataire qu'au delà du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des prestations défectueuses. La responsabilité globale et cumulée du Prestataire au titre ou à l'occasion de l'exécution du contrat sera limitée à trois fois le montant de ses honoraires sans pour autant excéder les garanties délivrées par son assureur, et ce pour les dommages de quelque nature que ce soit et quel qu'en soit le fondement juridique. Il est expressément convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs ou non à un dommage matériel tels que, notamment, la perte d'exploitation, la perte de production, le manque à gagner, la perte de profit, la perte de contrat, la perte d'image, l'immobilisation de personnel ou d'équipements.

### 17. Cessibilité de contrat

Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer à quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d'autrui, l'existence d'une promesse de porte-fort ou encore l'existence d'une stipulation pour autrui.

### 18. Litiges

En cas de litige pouvant survenir dans l'application du contrat, seul le droit français est applicable. Seules les juridictions du ressort du siège social du Prestataire sont compétentes, même en cas de demande incidente ou d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

## CLASSIFICATION DES MISSIONS D'INGENIERIE GEOTECHNIQUE

L'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. Le maître d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.

### ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases:

#### Phase Étude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une première identification des risques géotechniques d'un site. - Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une première identification des risques géotechniques majeurs.

#### Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d'étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).

### ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet l'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases:

#### Phase Avant-projet (AVP)

Elle est réalisée au stade de l'avant-projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques.

#### Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site. - Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

#### Phase DCE / ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d'ouvrage pour l'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.

- Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).
- Assister éventuellement le maître d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participé à la finalisation des pièces techniques des contrats de travaux.

### ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées) ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée à l'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives:

#### Phase Étude

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques: notamment établissement d'une note d'hypothèses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d'exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles).
- Elaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs: plans d'exécution, de phasage et de suivi.

#### Phase Suivi

- Suivre en continu les auscultations et l'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Étude.
- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).
- Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO)

### SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives:

#### Phase Supervision de l'étude d'exécution

- Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l'entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

#### Phase Supervision du suivi d'exécution

- Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par l'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé par l'entrepreneur de l'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l'adaptation ou de l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par l'entrepreneur (G3).
- Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

### DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l'étude d'un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l'ouvrage existant.

- Définir, après enquête documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l'étude de l'état général de l'ouvrage existant.
- Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi qu'un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à l'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).



## ENCHAÎNEMENT DES MISSIONS D'INGENIERIE GEOTECHNIQUE

(Extraits de la norme NF P 94-500 du 30 novembre 2013 – Chapitre 4.2)

Le Maître d'Ouvrage doit associer l'ingénierie géotechnique au même titre que les autres ingénieries à la Maîtrise d'Œuvre et ce, à toutes les étapes successives de conception, puis de réalisation de l'ouvrage. Le Maître d'Ouvrage, ou son mandataire, doit veiller à la synchronisation des missions d'ingénierie géotechnique avec les phases effectives à la Maîtrise d'Œuvre du projet.

L'enchaînement et la définition synthétique des missions d'ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2. Deux ingénieries géotechniques différentes doivent intervenir : la première pour le compte du Maître d'Ouvrage ou de son mandataire lors des étapes 1 à 3, la seconde pour le compte de l'entreprise lors de l'étape 3.



Enchaînement des missions G1 à G4	Phases de la maîtrise d'oeuvre	Mission d'ingénierie géotechnique (GN) et Phase de la mission		Objectifs à atteindre pour les ouvrages géotechniques	Niveau de management des risques géotechniques attendu	Prestations d'investigations géotechniques à réaliser
Étape 1 : Etude géotechnique préalable (G1)		Etude géotechnique préalable (G1) <b>Phase Etude de Site (ES)</b>		Spécificités géotechniques du site	Première identification des risques présentés par le site	Fonction des données existantes et de la complexité géotechnique
	Etude préliminaire, Esquisse, APS	Etudes géotechnique préalable (G1) <b>Phase Principes Généraux de Construction (PGC)</b>		Première adaptation des futurs ouvrages aux spécificités du site	Première identification des risques pour les futurs ouvrages	Fonctions des données existantes et de la complexité géotechnique
Étape 2 : Etude géotechnique de conception (G2)	APD/AVP	Etude géotechnique de conception (G2) <b>Phase Avant-projet (AVP)</b>		Définition et comparaison des solutions envisageables pour le projet	Mesures préventives pour la réduction des risques identifiés, mesures correctives pour les risques résiduels avec détection au plus tôt de leur survenance	Fonction du site et de la complexité du projet ( <i>choix constructifs</i> )
	PRO	Etudes géotechniques de conception (G2) <b>Phase Projet (PRO)</b>		Conception et justifications du projet		Fonction du site et de la complexité du projet ( <i>choix constructifs</i> )
	DCE/ACT	Etude géotechnique de conception (G2) <b>Phase DCE/ACT</b>		Consultation sur le projet de base/choix de l'entreprise et mise au point du contrat de travaux		
Étape 3 : Etudes géotechniques de réalisation (G3/G4)		A la charge de l'entreprise	A la charge du maître d'ouvrage			
	EXE/VISA	Etude de suivi géotechniques d'exécution (G3) Phase Etude (en interaction avec la phase suivi)	<b>Supervision géotechnique d'exécution (G4)</b> <b>Phase Supervision de l'étude géotechnique d'exécution (en interaction avec la phase supervision du suivi)</b>	Etude d'exécution conforme aux exigences du projet, avec maîtrise de la qualité, du délai et du coût	Identification des risques résiduels, mesures correctives, contrôle du management des risques résiduels ( <i>réalité des actions, vigilance, mémorisation, capitalisation des retours d'expérience</i> )	Fonction des méthodes de construction et des adaptations proposées si des risques identifiés surviennent
	DET/AOR	Etude et suivi géotechniques d'exécutions (G3) Phase Suivi (en interaction avec la Phase Etude)	<b>Supervision géotechnique d'exécution (G4)</b> <b>Phase Supervision du suivi géotechnique d'exécution (en interaction avec la phase Supervision de l'étude)</b>	Exécution des travaux en toute sécurité et en conformité avec les attentes du maître d'ouvrage		Fonction du contexte géotechnique observé et du comportement de l'ouvrage et des avoisinants en cours de travaux
A toute étape d'un projet ou sur un ouvrage existant	Diagnostic	Diagnostic géotechnique (G5)		Influence d'un élément géotechnique spécifique sur le projet ou sur l'ouvrage existant	Influence de cet élément géotechnique sur les risques géotechniques identifiés	Fonction de l'élément géotechnique étudié

## **ANNEXES**

- Annexe 1 : PLAN DE SITUATION
- Annexe 2 : SCHEMA D'IMPLANTATION DES SONDAGES GEOTECHNIQUES
- Annexe 3 : SONDAGES ET ESSAIS GEOTECHNIQUE
- Annexe 4 : ANALYSES EN LABORATOIRE





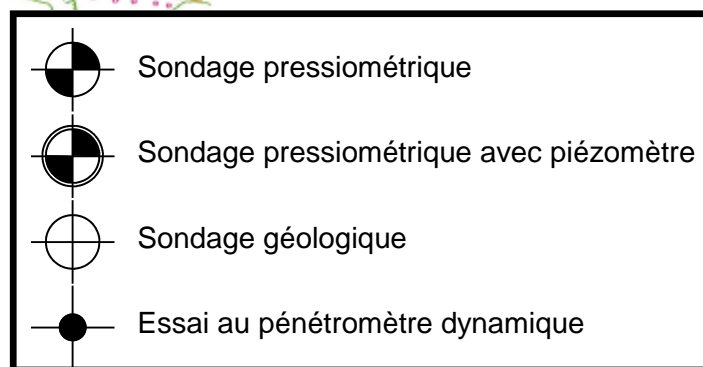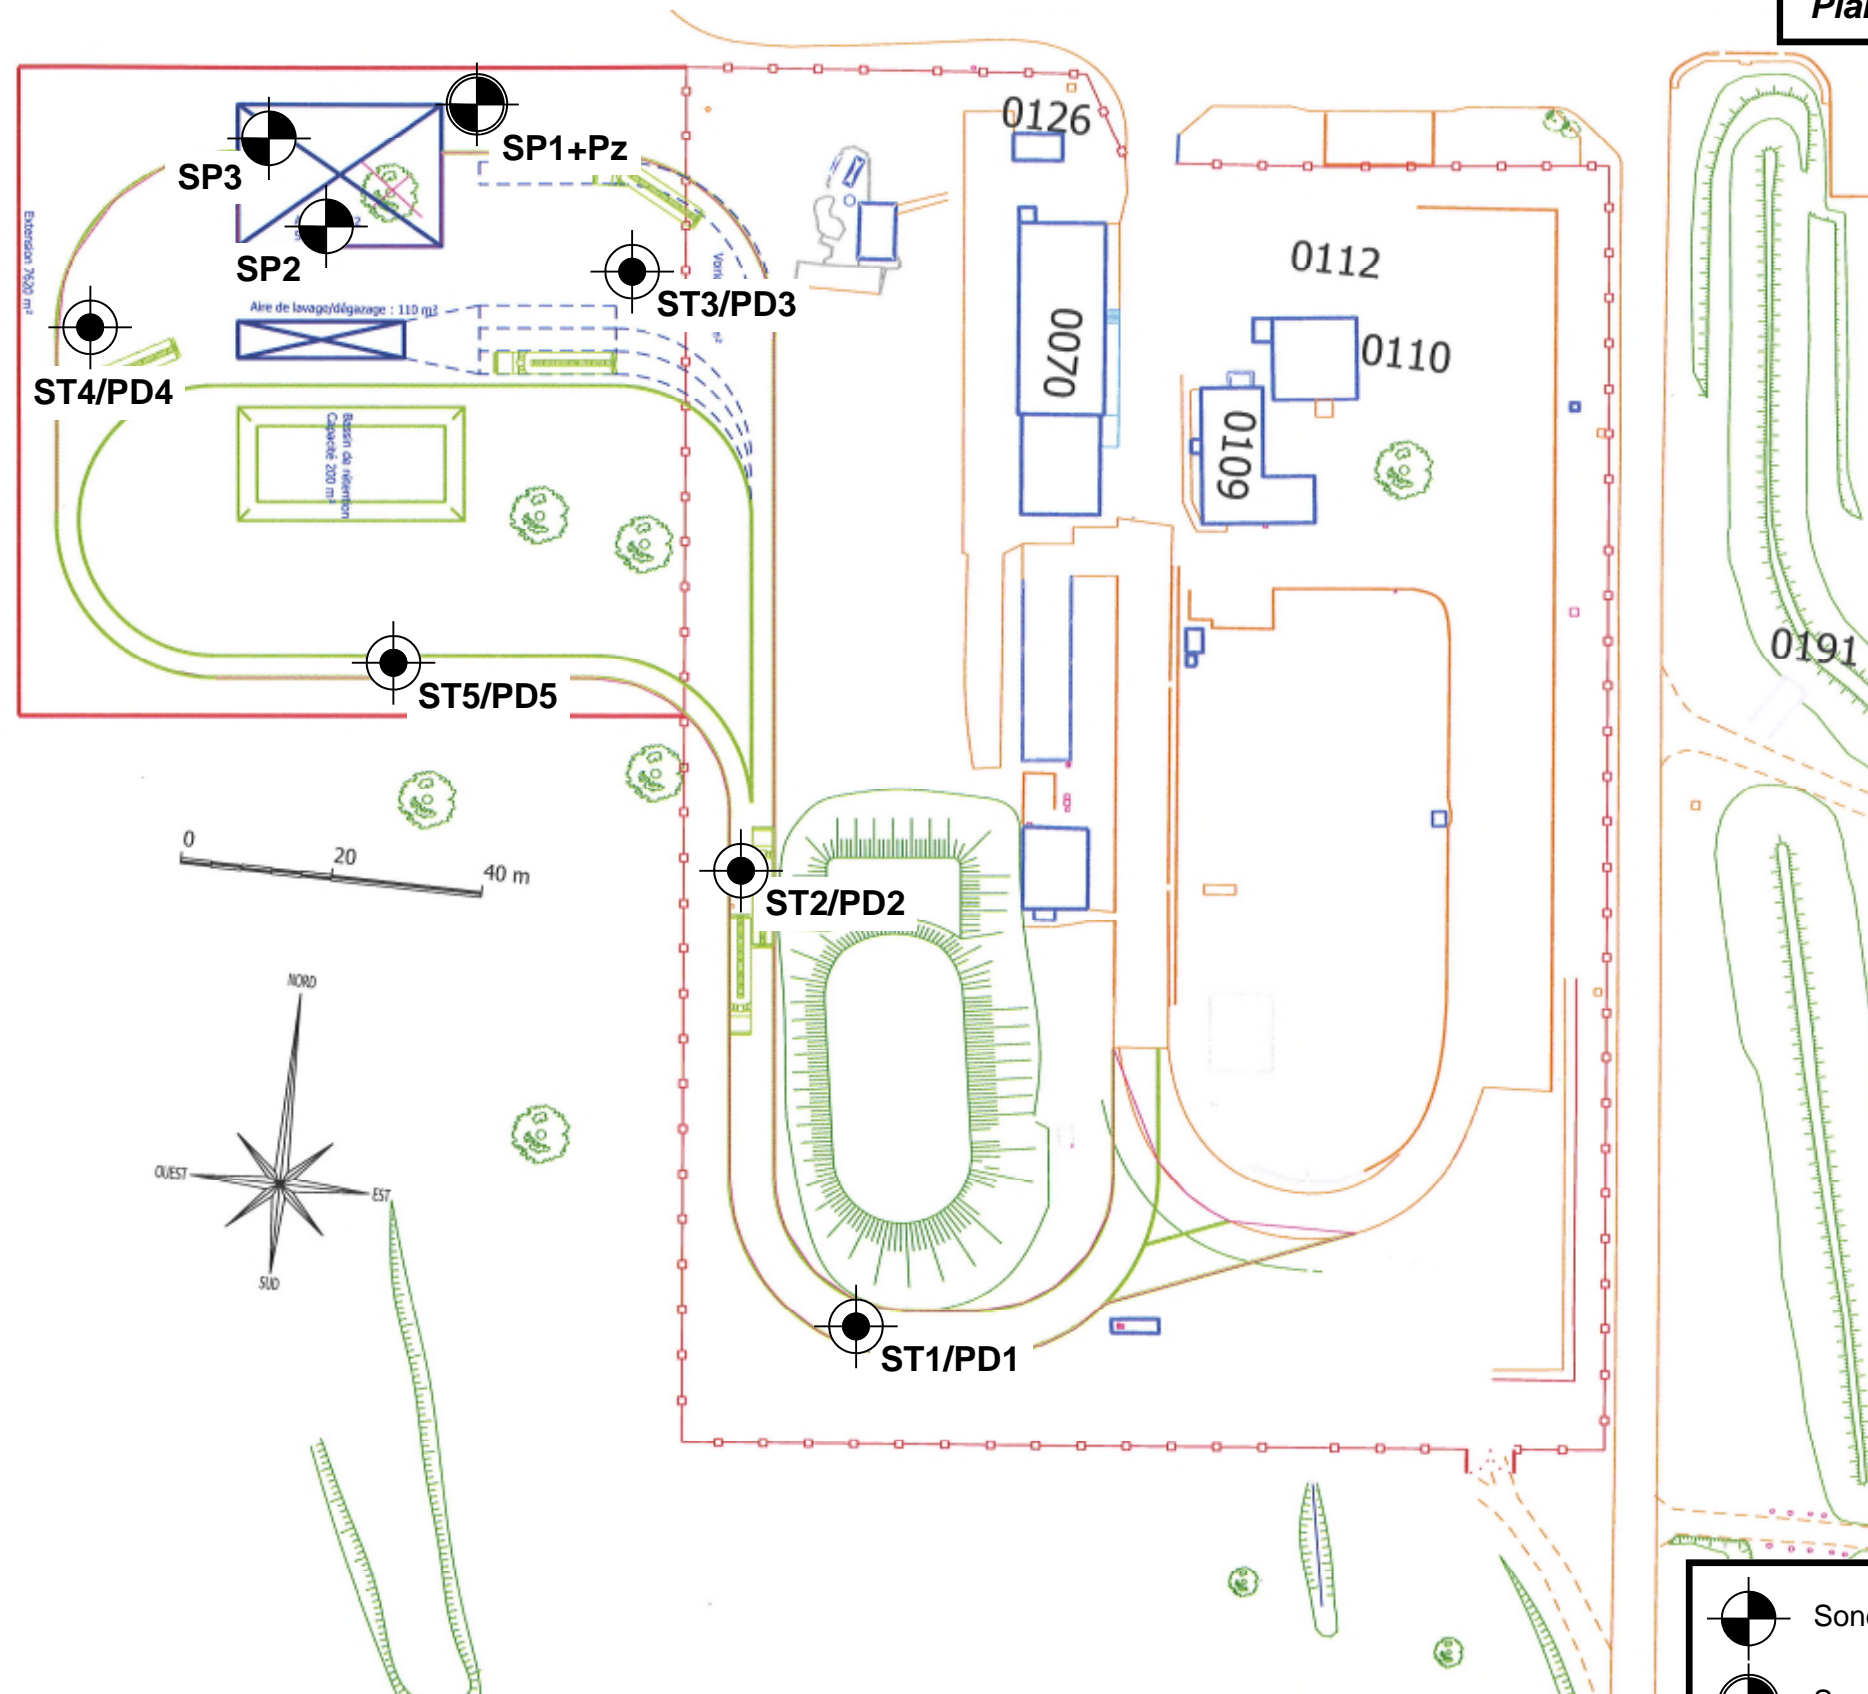

Forage

SP1

Machine

GEO205

Outil de forage

Taillant à boutons (rotopercussion)

Diamètre de l'outil

64 mm

## Paramètres de forage

Opérateur

PF

Date de début

18/10/2021 08:57:59

Durée de foration

1 h 57 min 1 s

Cote début

0 m

Cote fin

16 m

Longueur


16 m

Localisation GPS (lat, lon)

41.9182777, 9.3968096

Altitude (NGF)

Client

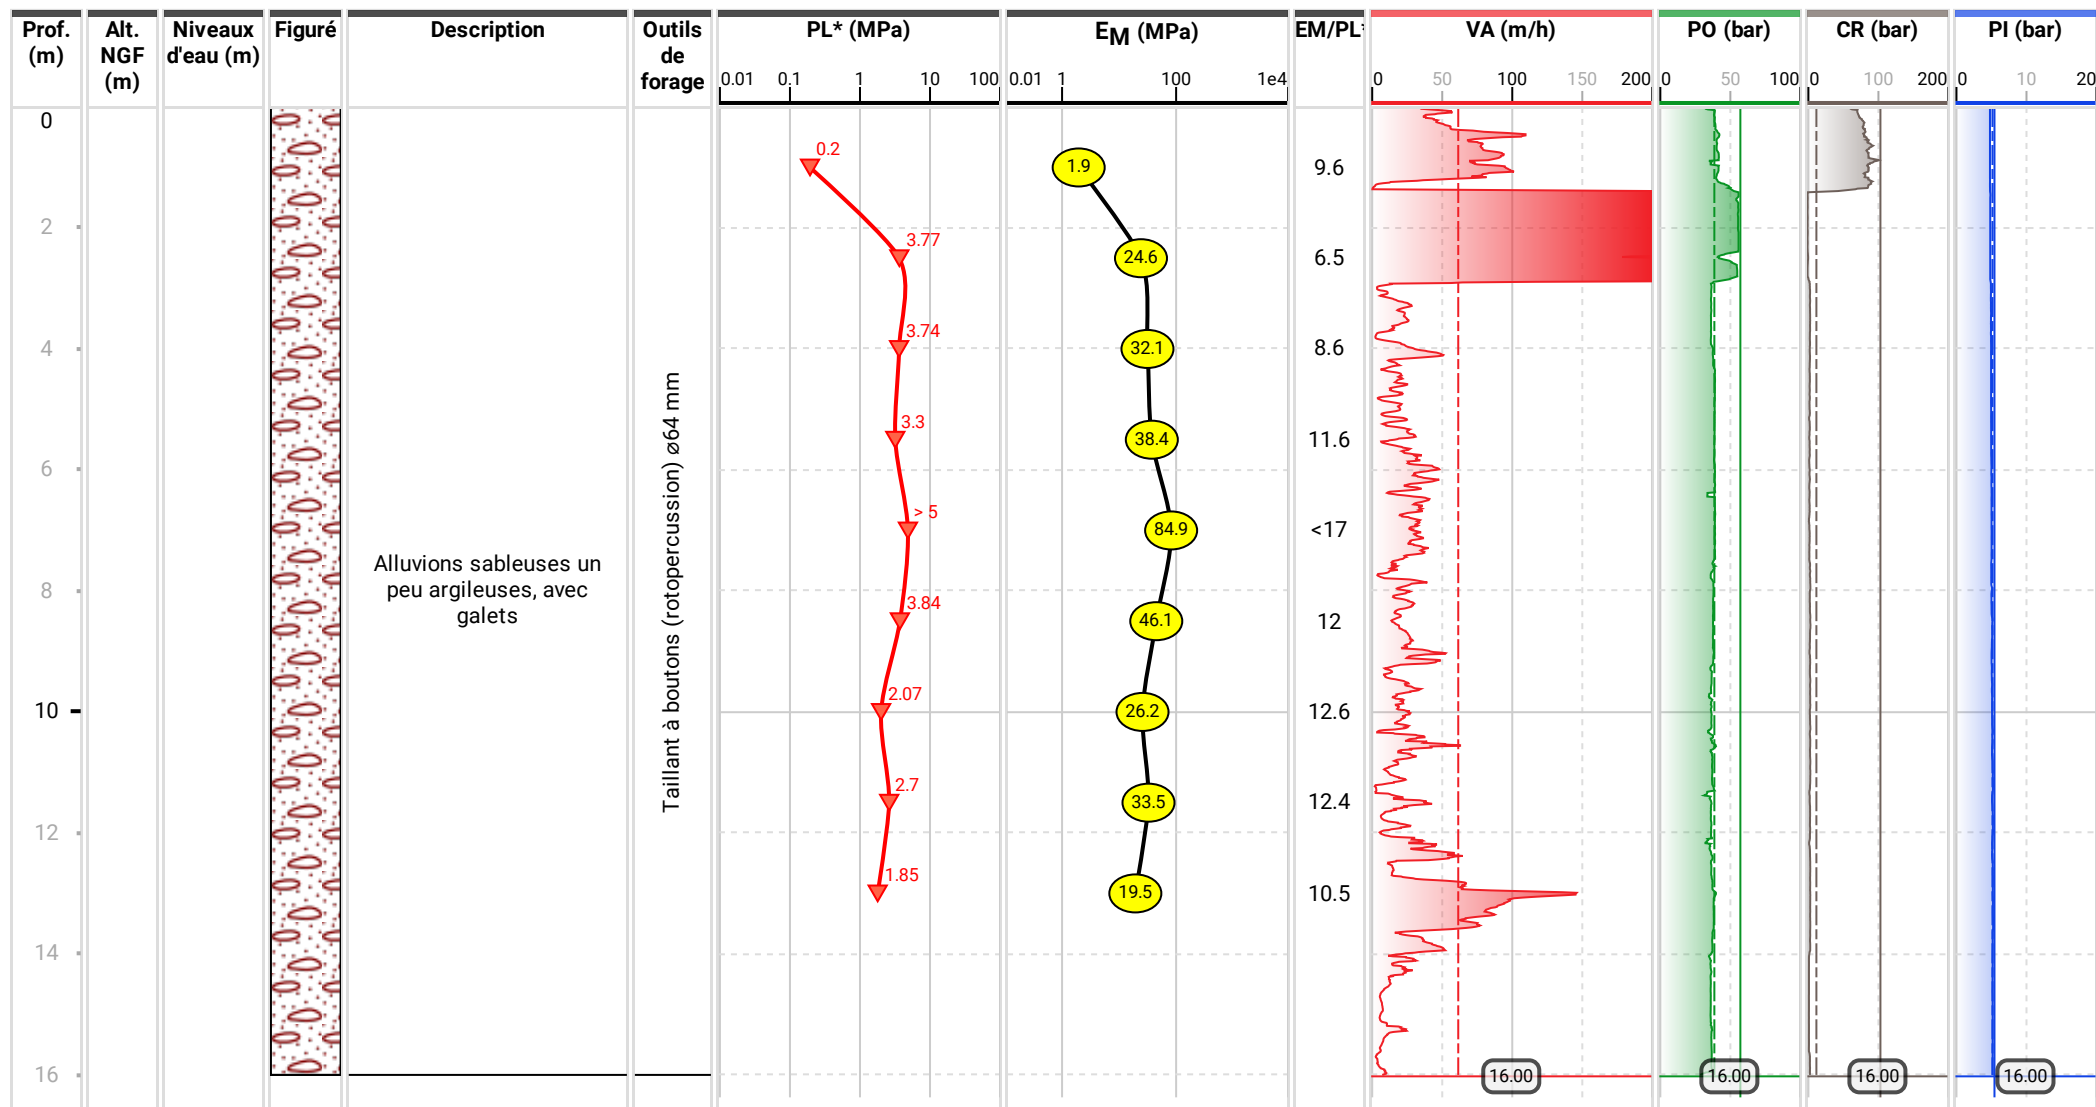


Forage  
**SP2**  
Machine  
GEO205  
Outil de forage  
Taillant à boutons (rotopercussion)  
Diamètre de l'outil  
64 mm

### Paramètres de forage

Opérateur	Cote début	Localisation GPS (lat, lon)
PF	0 m	41.9180832, 9.3967257
Date de début	Cote fin	Altitude (NGF)
19/10/2021 09:45:59	15.01 m	Client
Durée de foration	Longueur	
1 h 38 min 42 s	15.01 m	

### Dossier

DE0907213111 VENTISERI BASE AERIENNE

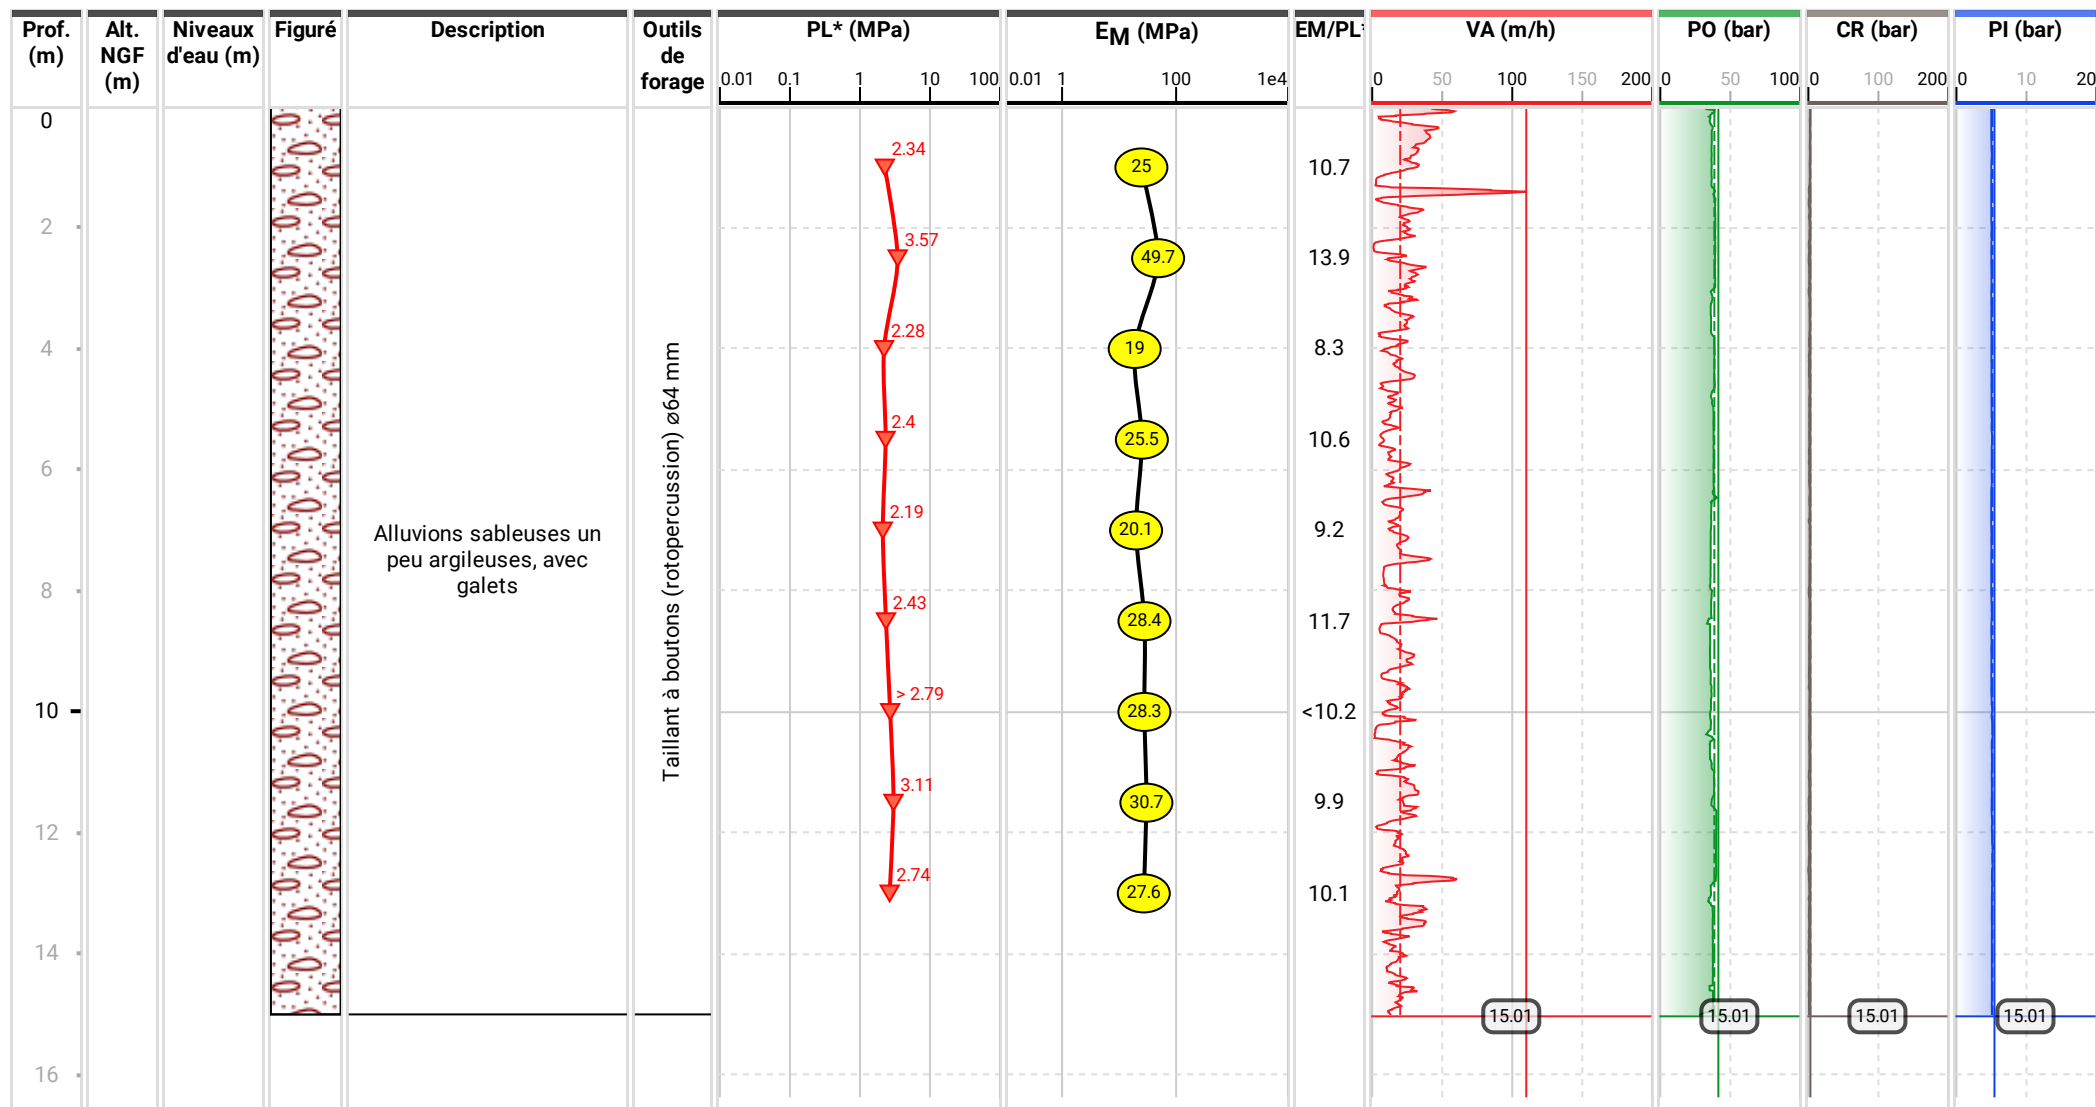

Forage

SP3

Machine

GEO205

Outil de forage

Taillant à boutons (rotopercussion)

Diamètre de l'outil

64 mm

## Paramètres de forage

Opérateur

PF

Date de début

20/10/2021 08:56:05

Durée de foration

1 h 49 min 10 s

Cote début

0 m

Cote fin

14.52 m

Longueur


14.52 m


Localisation GPS (lat, lon)


41.91819, 9.3966007


Altitude (NGF)

Client

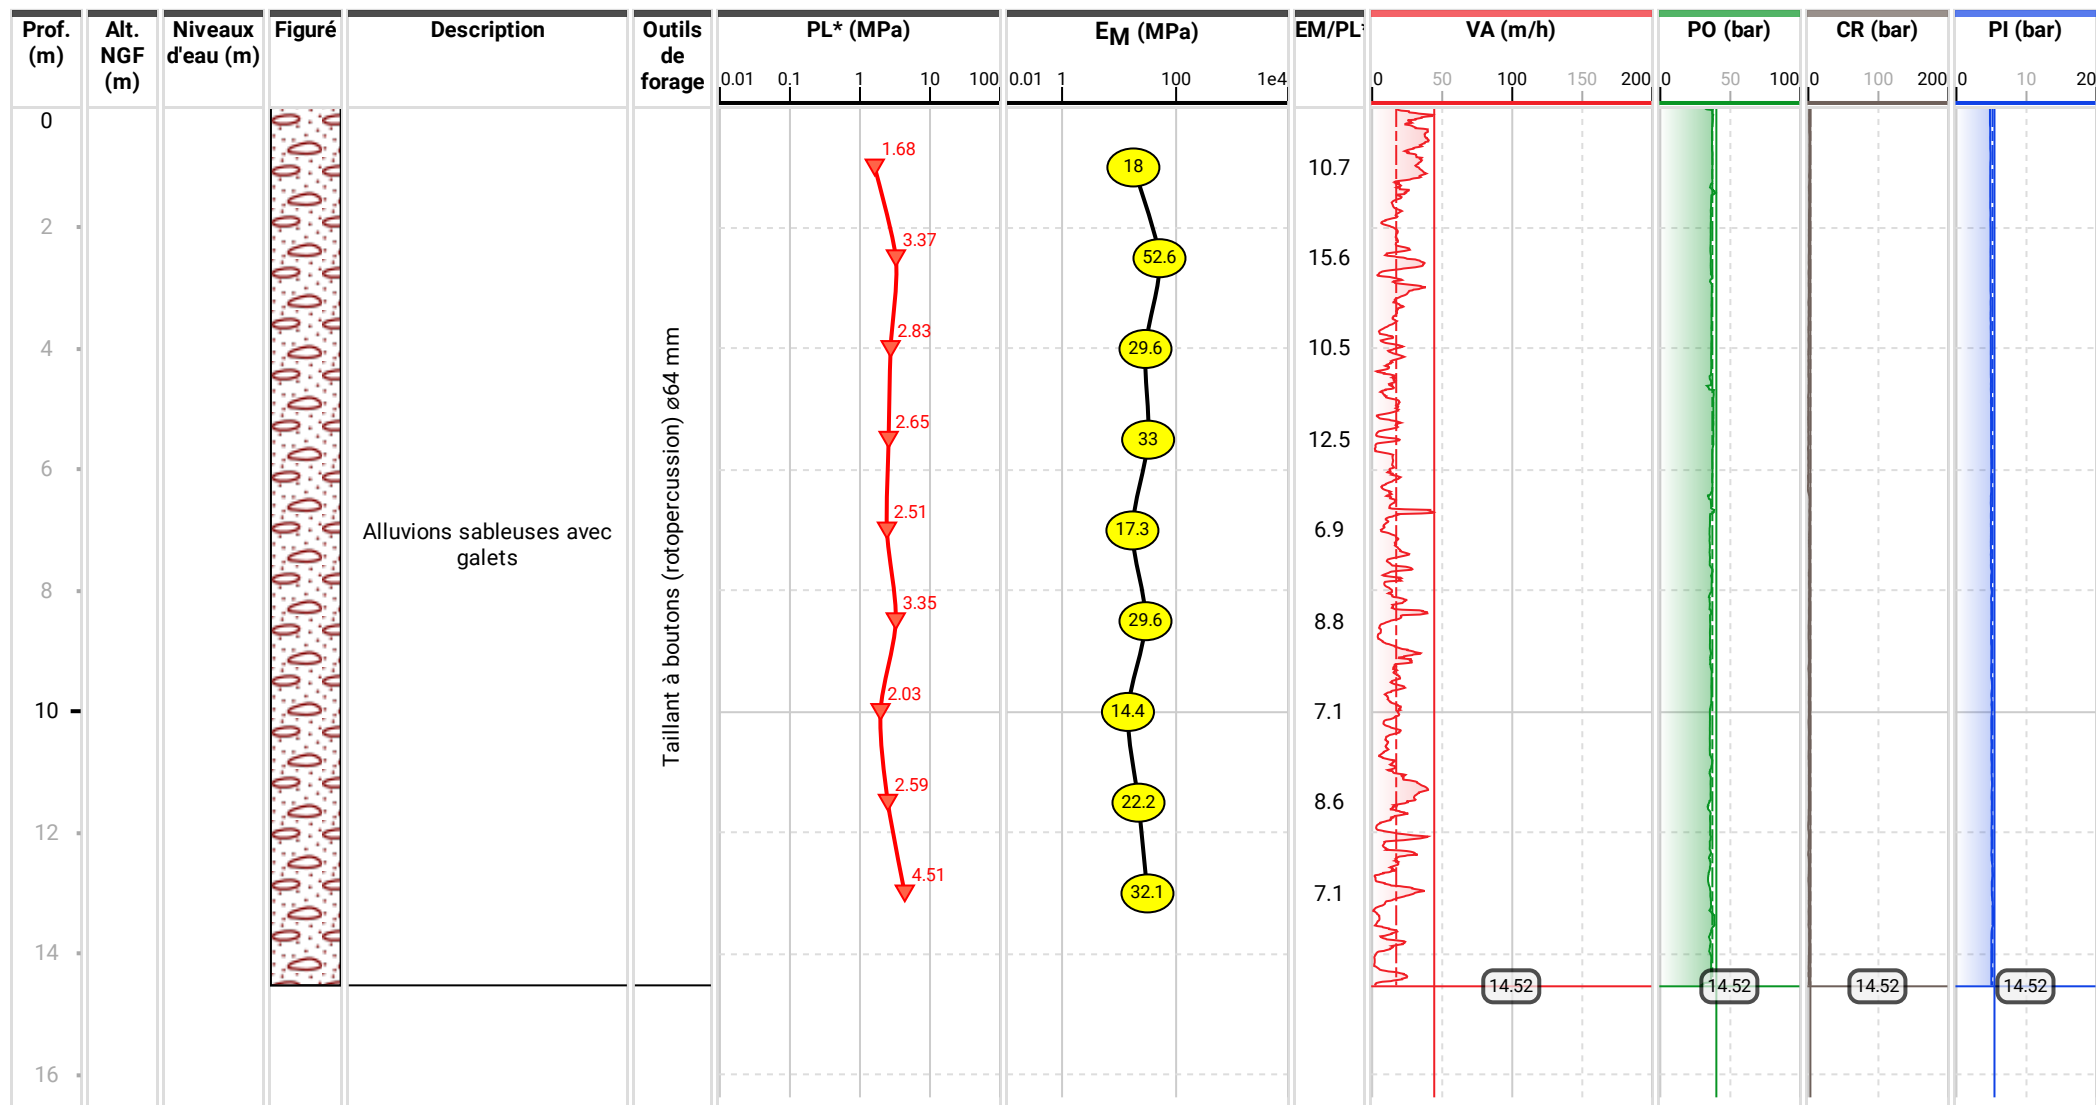


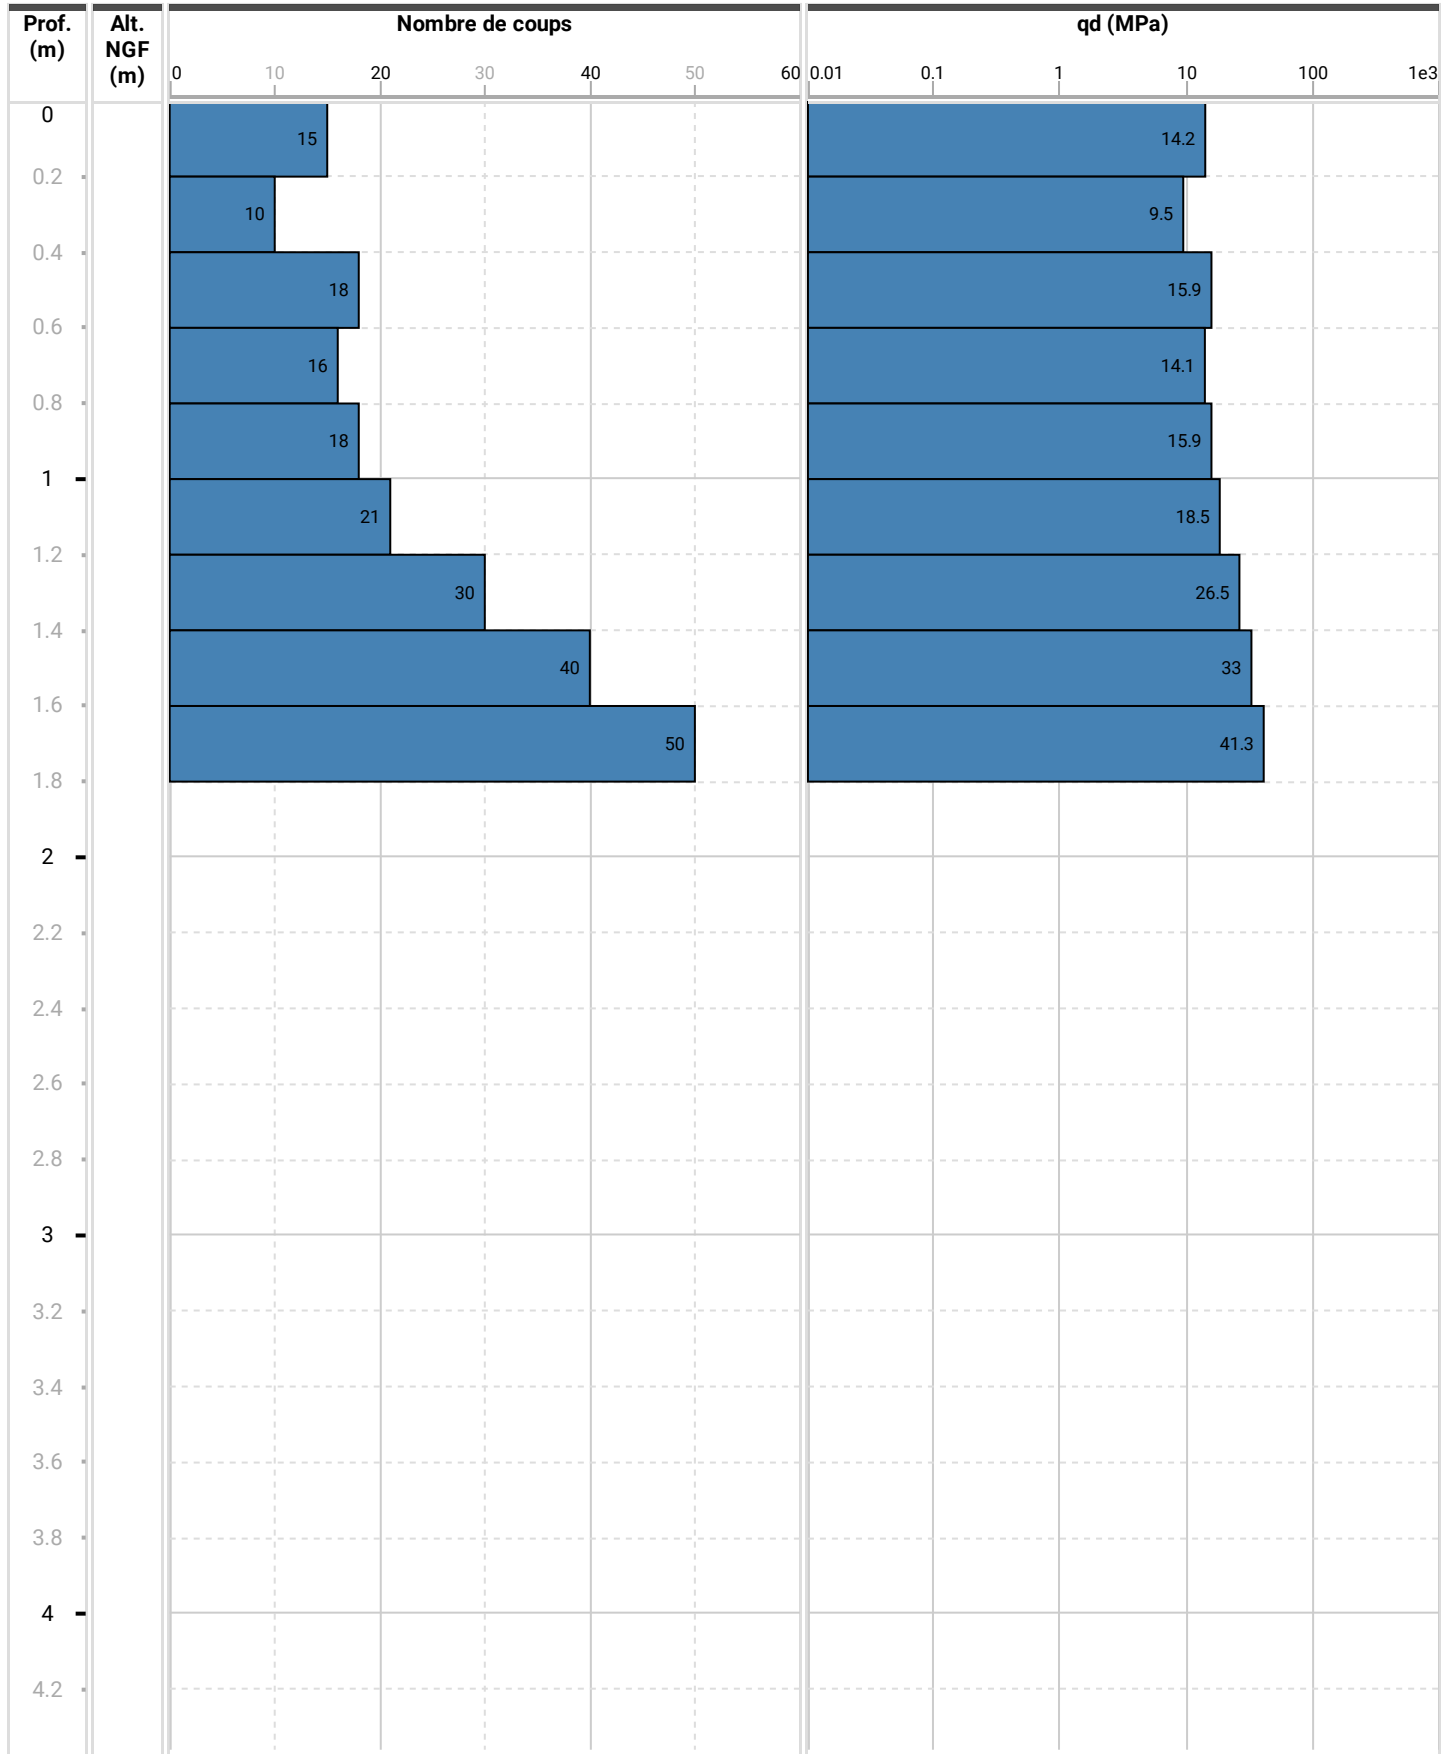


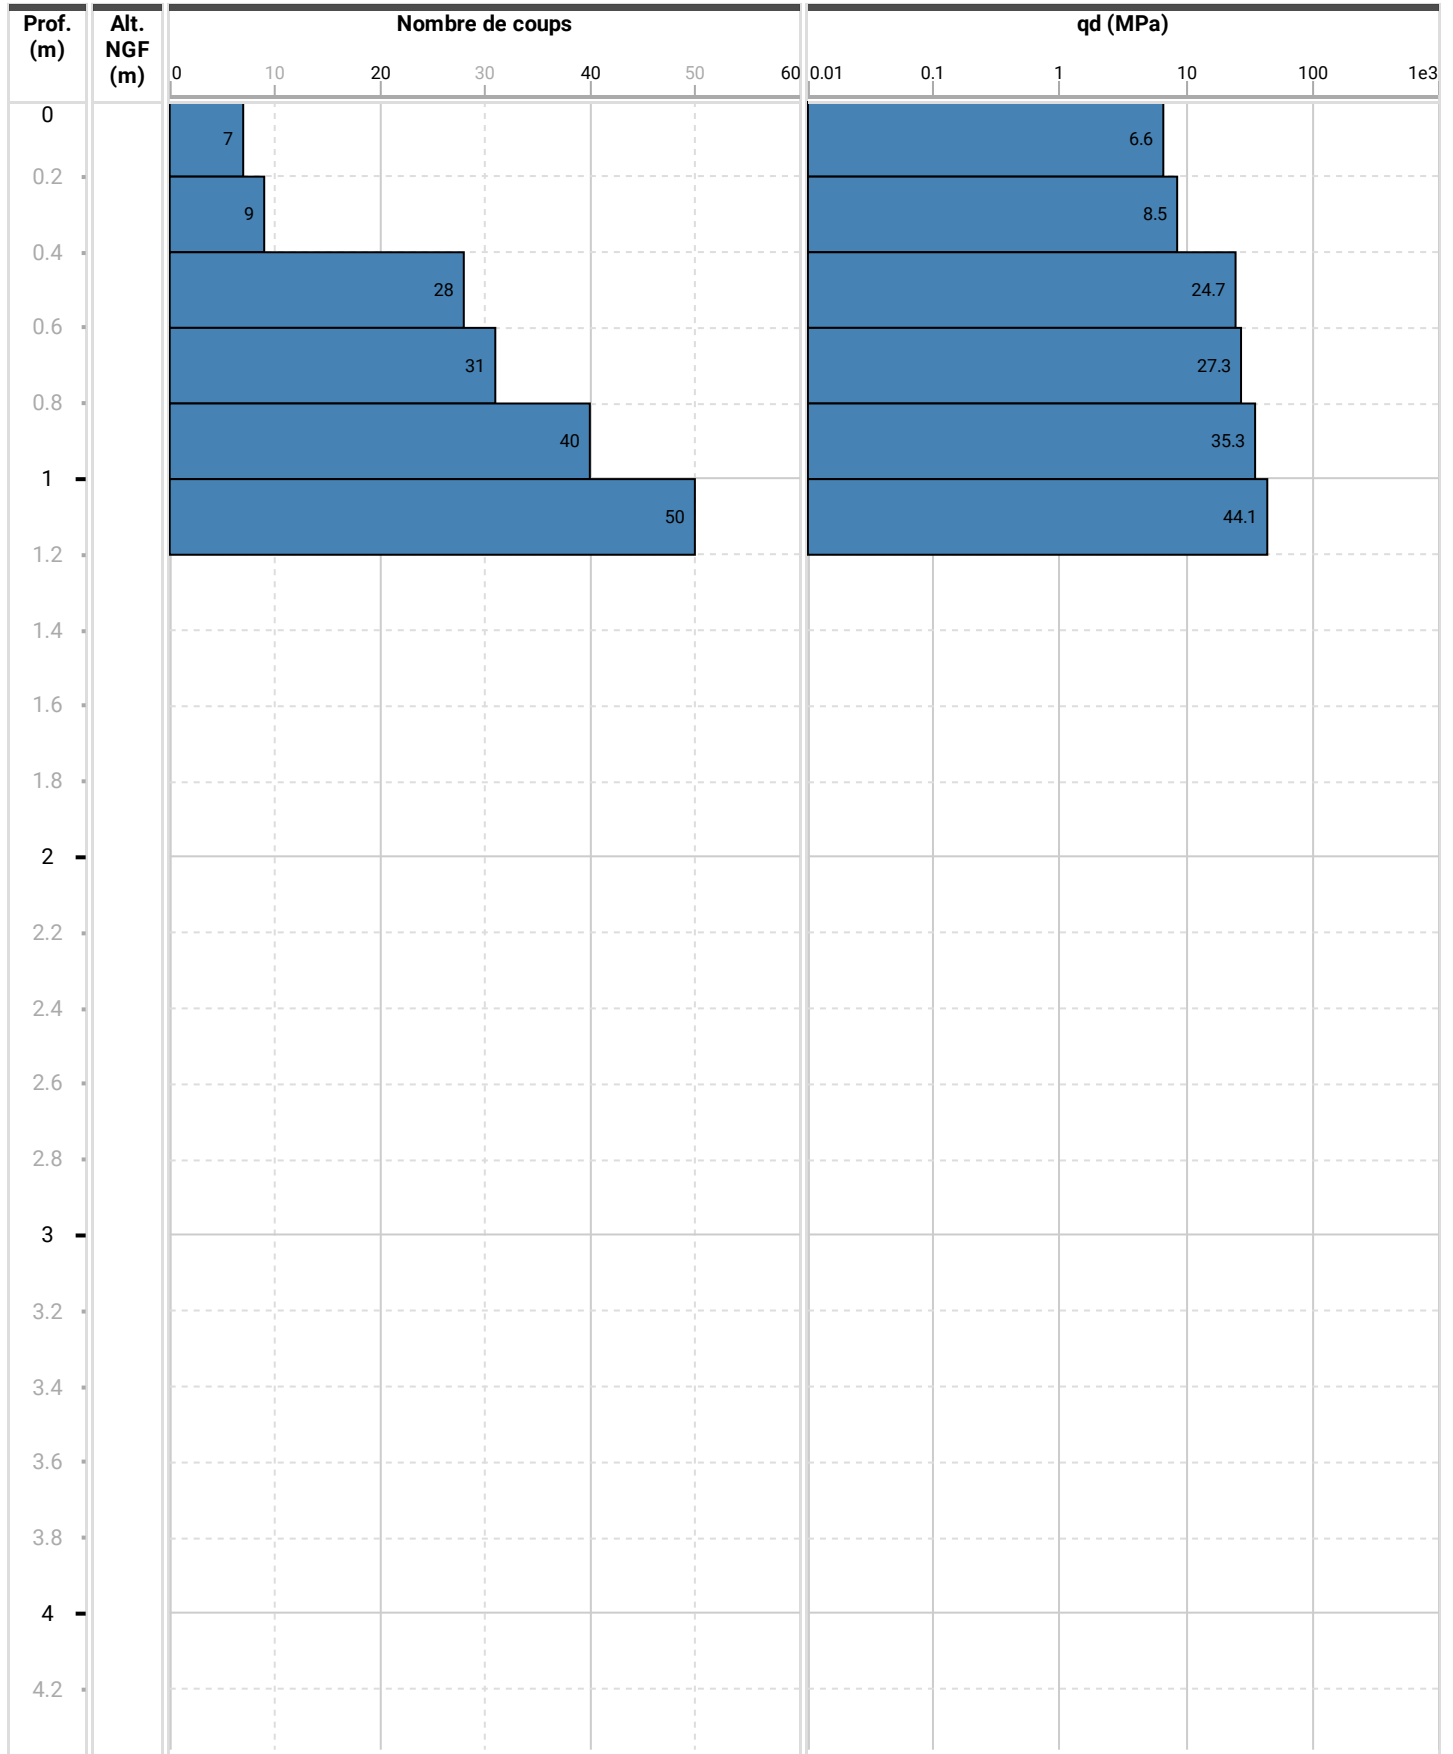

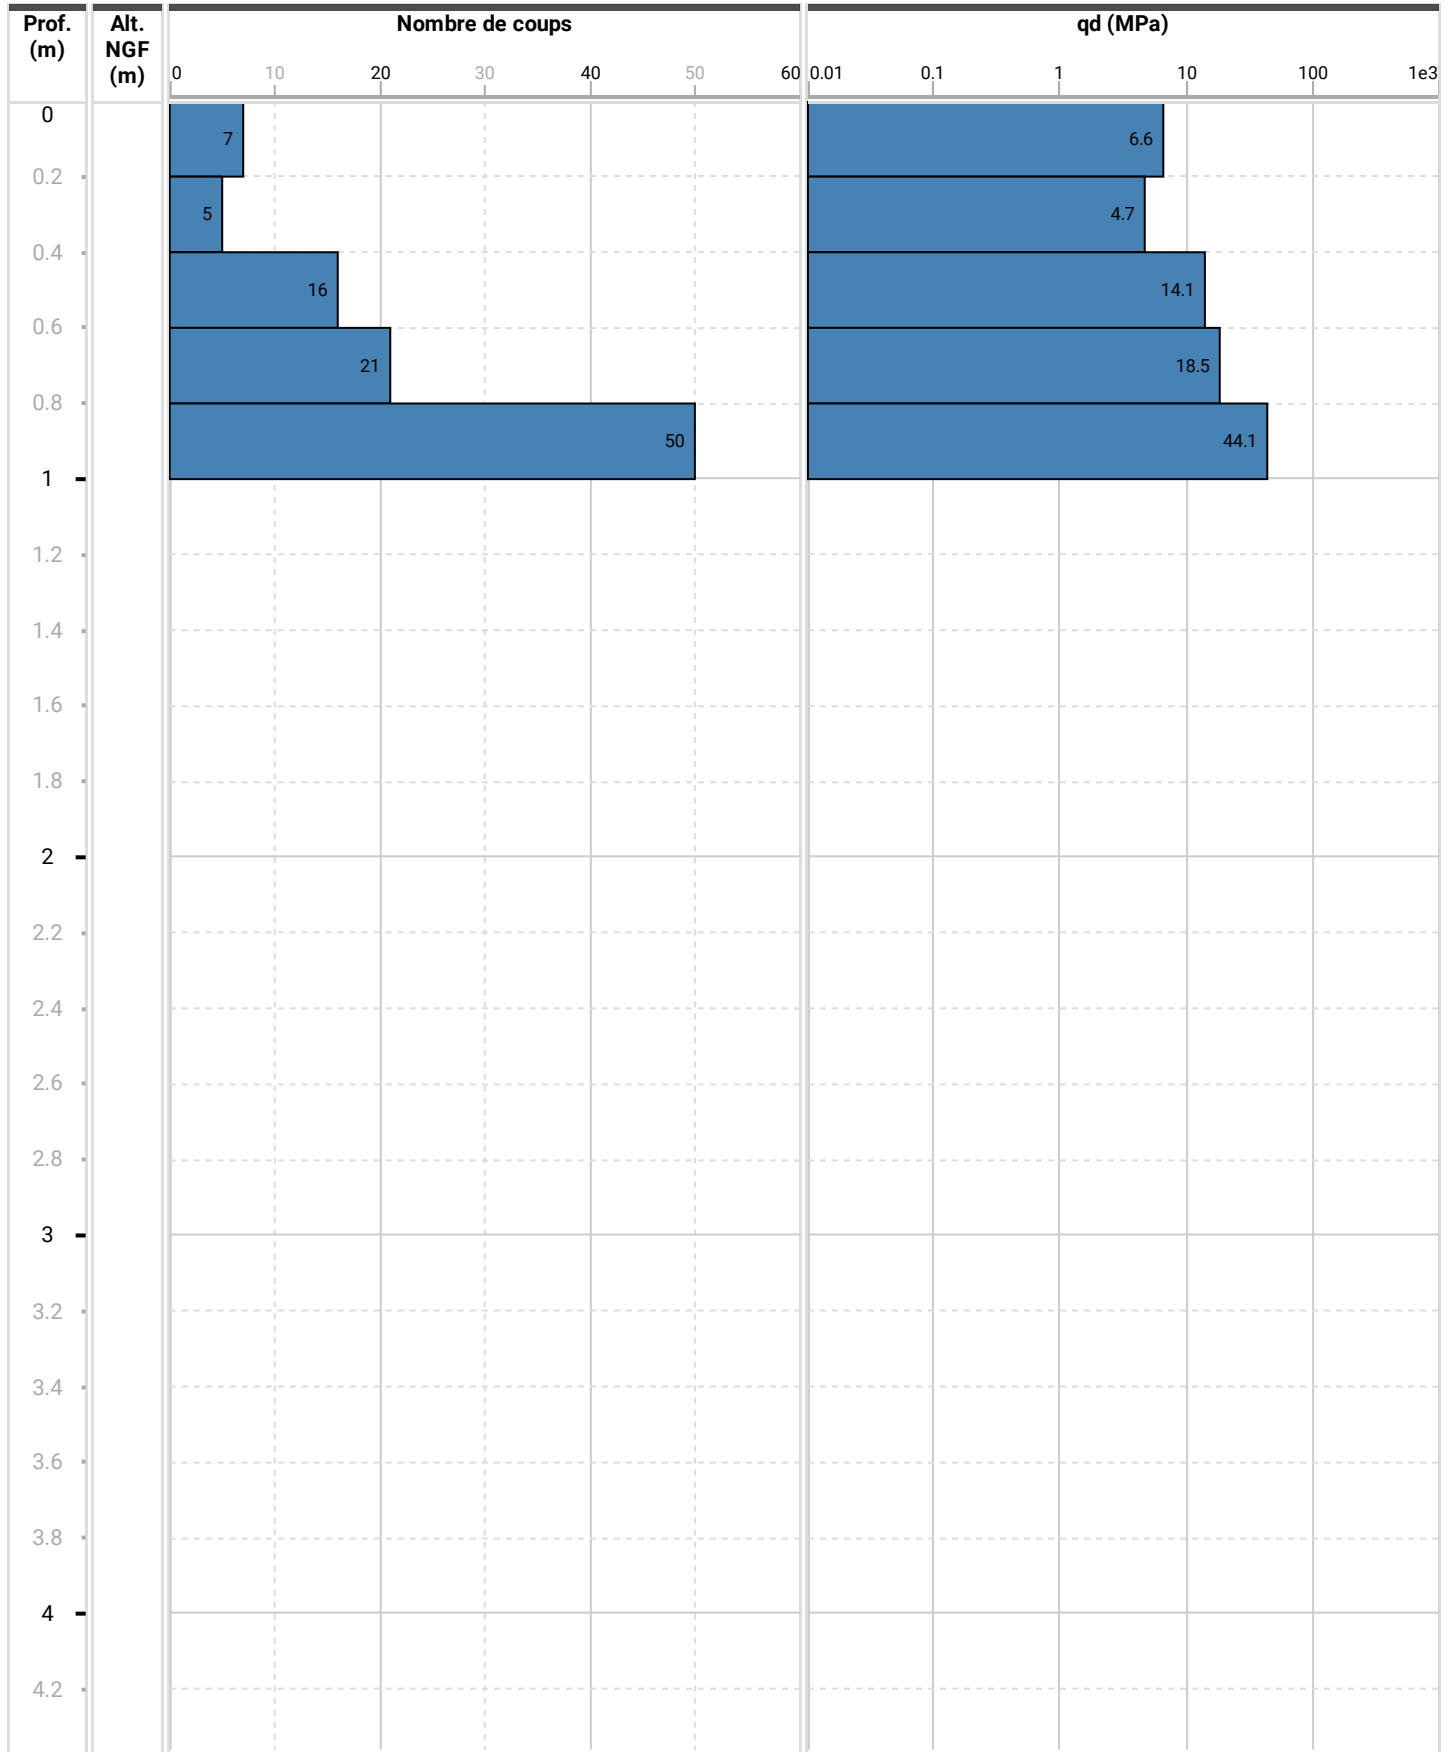



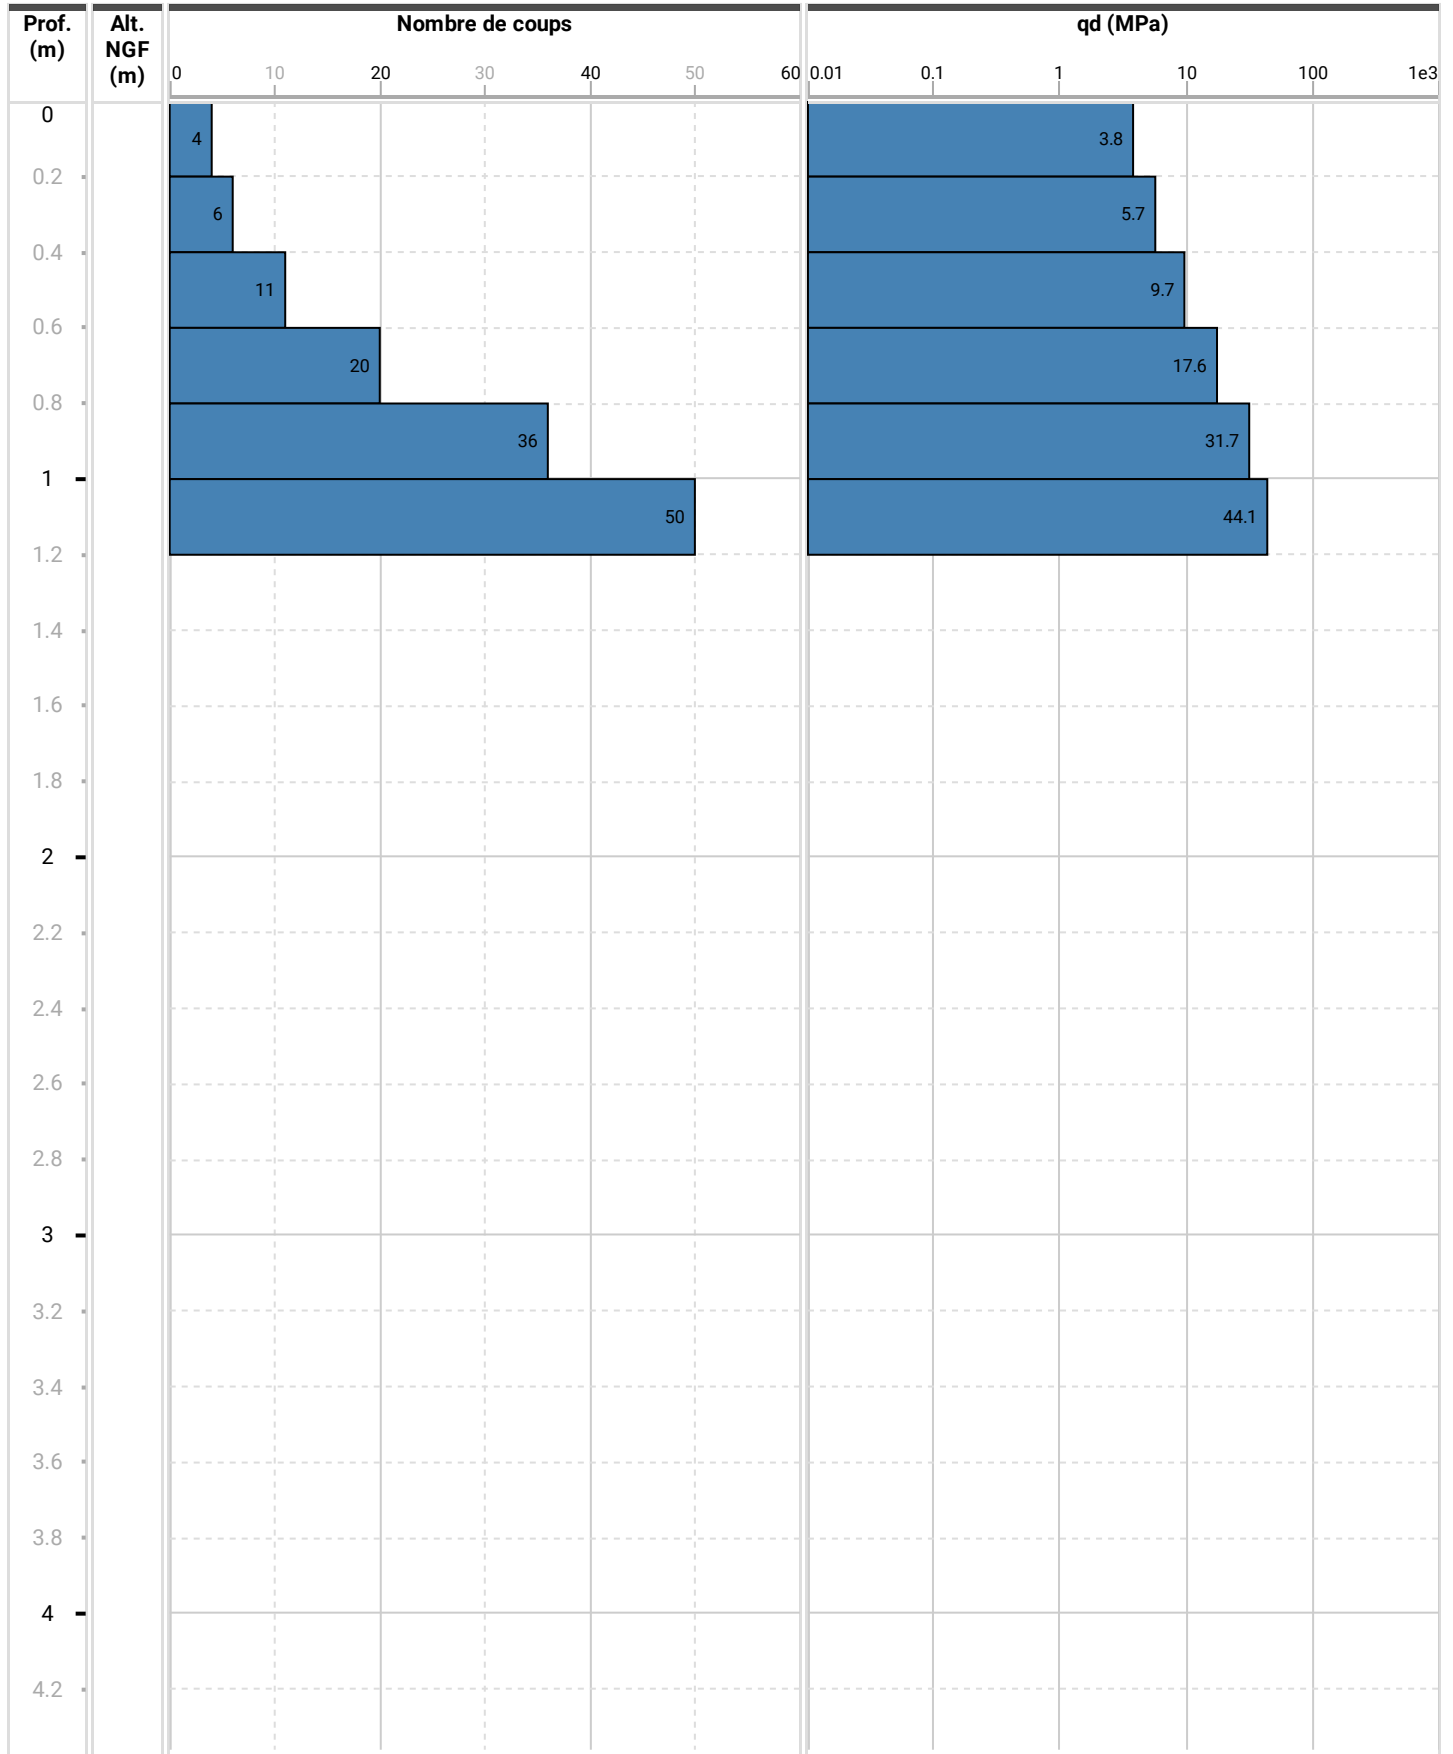

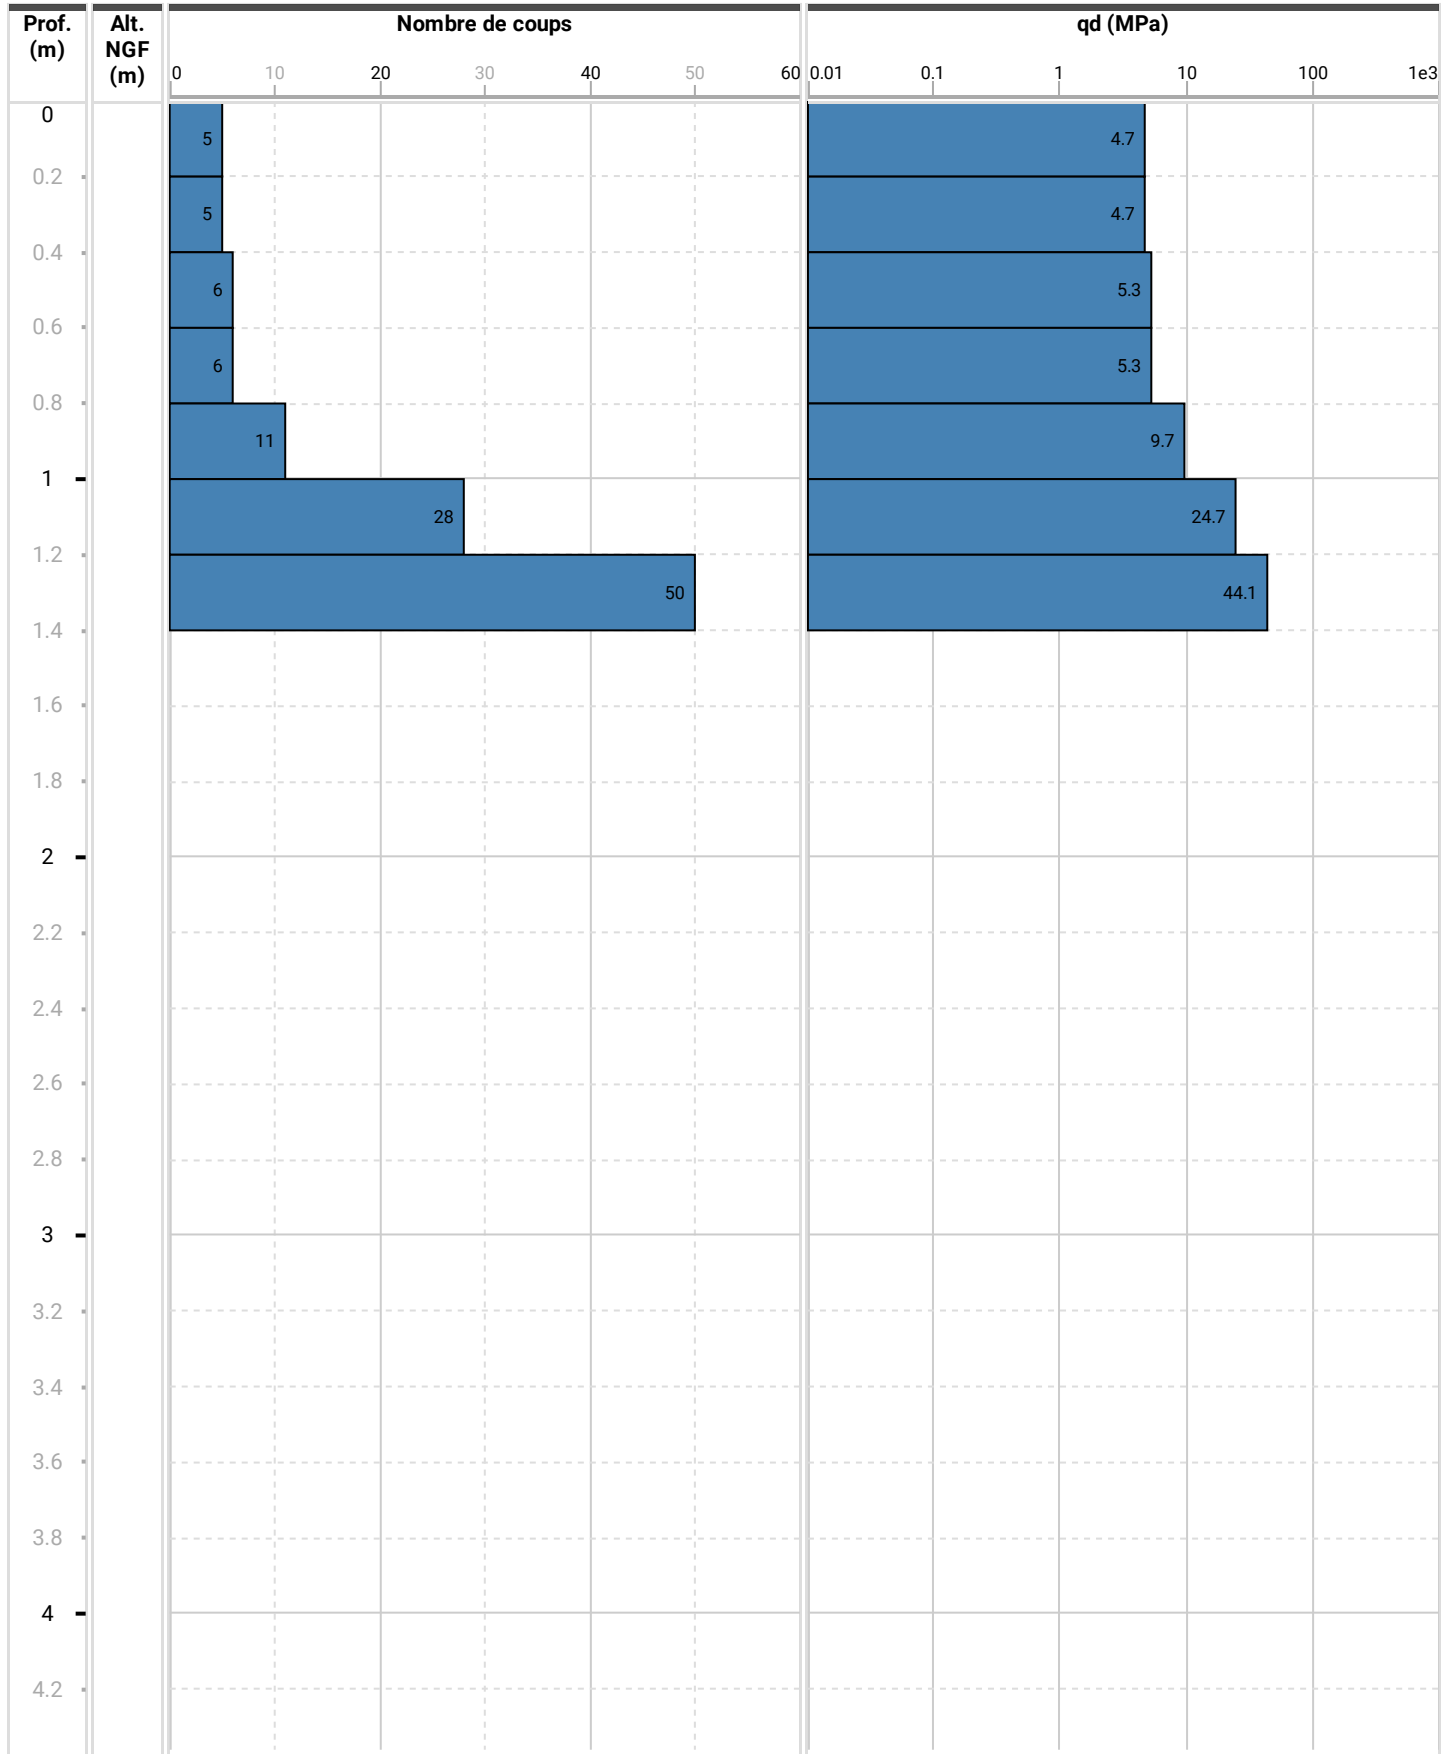

Forage

ST1

Machine

GEO205

Outil de forage

Tarière

Diamètre de l'outil

64 mm

## Paramètres de forage

Opérateur

PF

Date de début

21/10/2021 11:27:11

Durée de foration

5 min 46 s

Cote début

0 m

Cote fin

2 m

Longueur


2 m

Localisation GPS (lat, lon)

41.9167824, 9.397378

Altitude (NGF)

Client

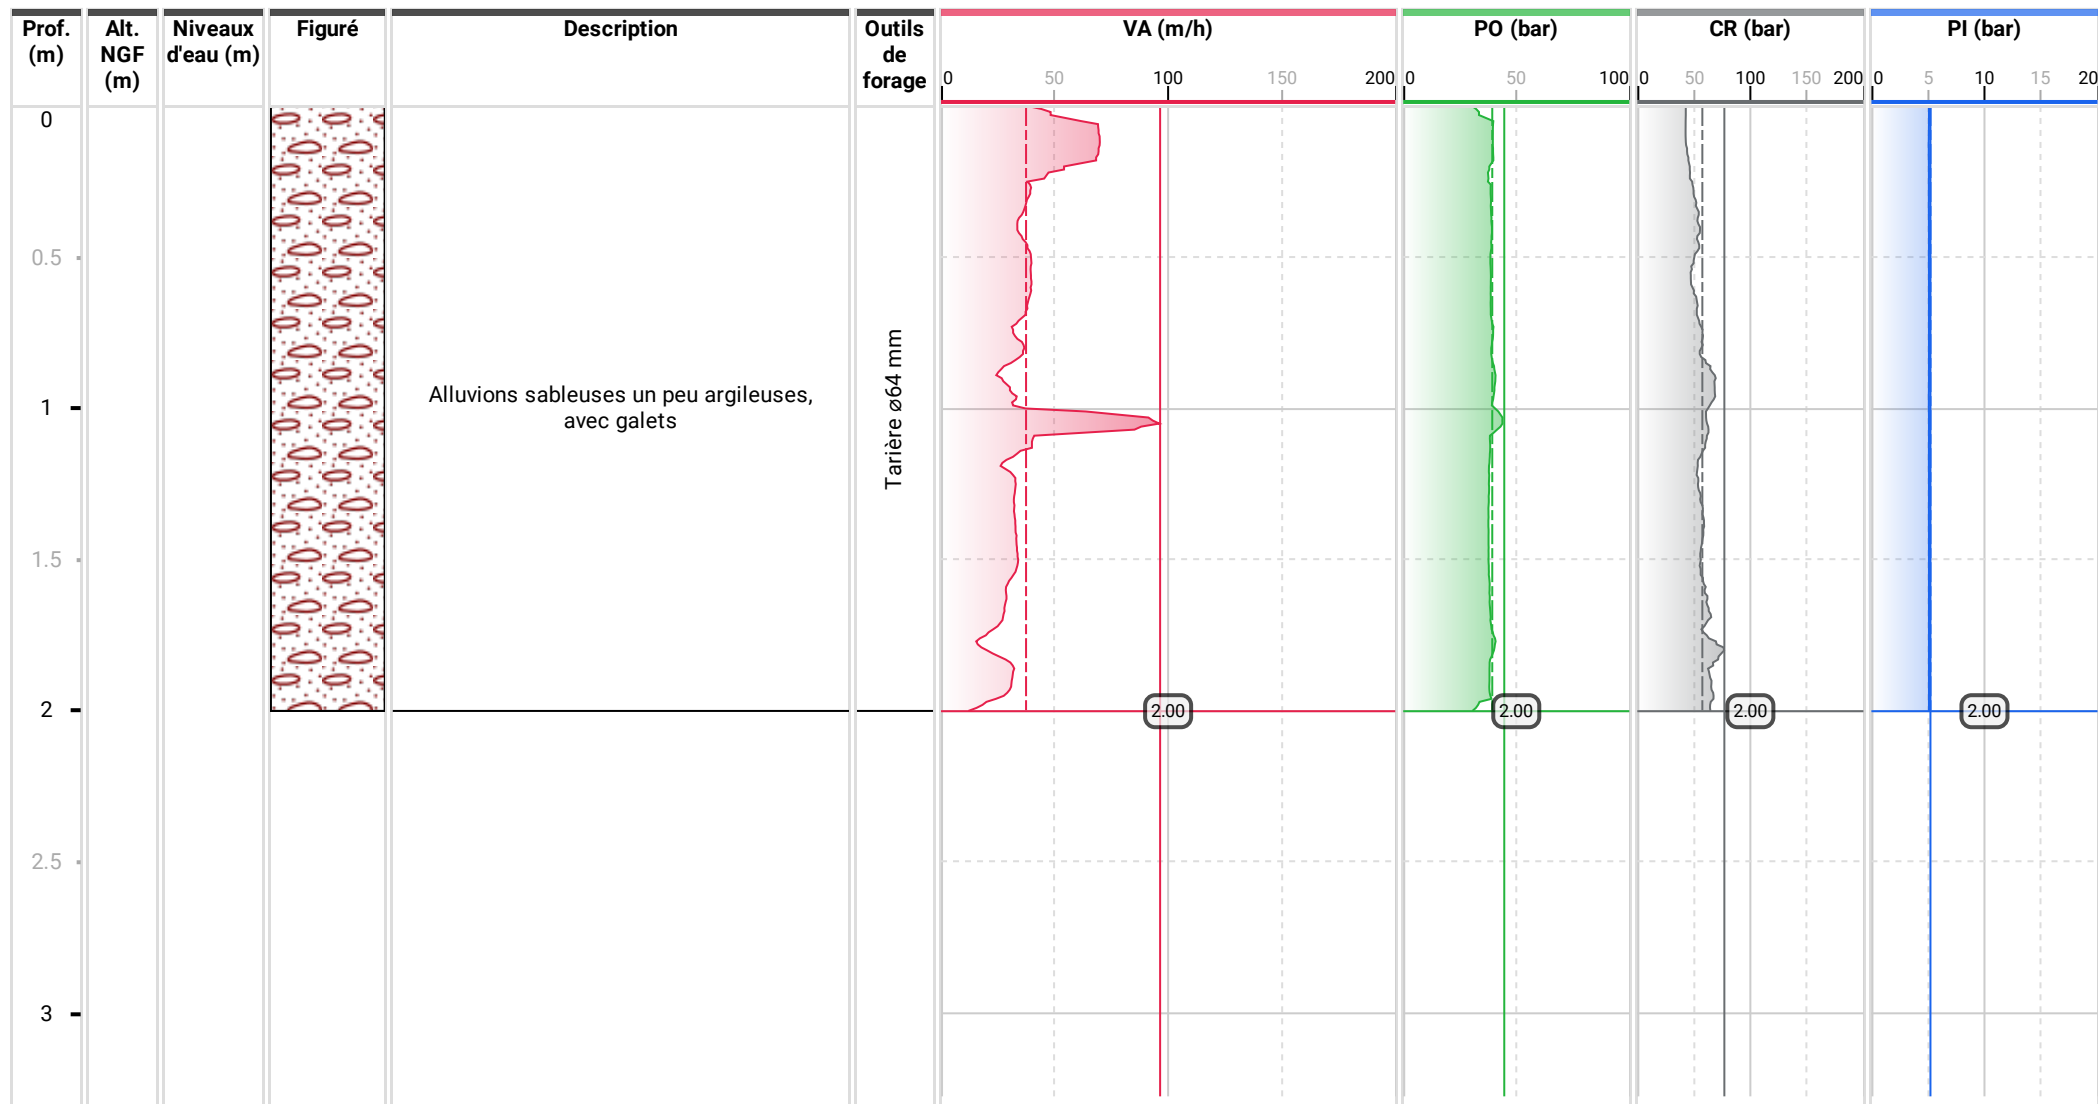

Forage

ST2

Machine

GEO205

Outil de forage

Tarière

Diamètre de l'outil

64 mm

## Paramètres de forage

Opérateur

PF

Date de début

21/10/2021 11:42:18

Durée de foration

3 min 32 s

Cote début

0 m

Cote fin

1.5 m

Longueur


1.5 m

Localisation GPS (lat, lon)

41.9170723, 9.3972168

Altitude (NGF)

Client

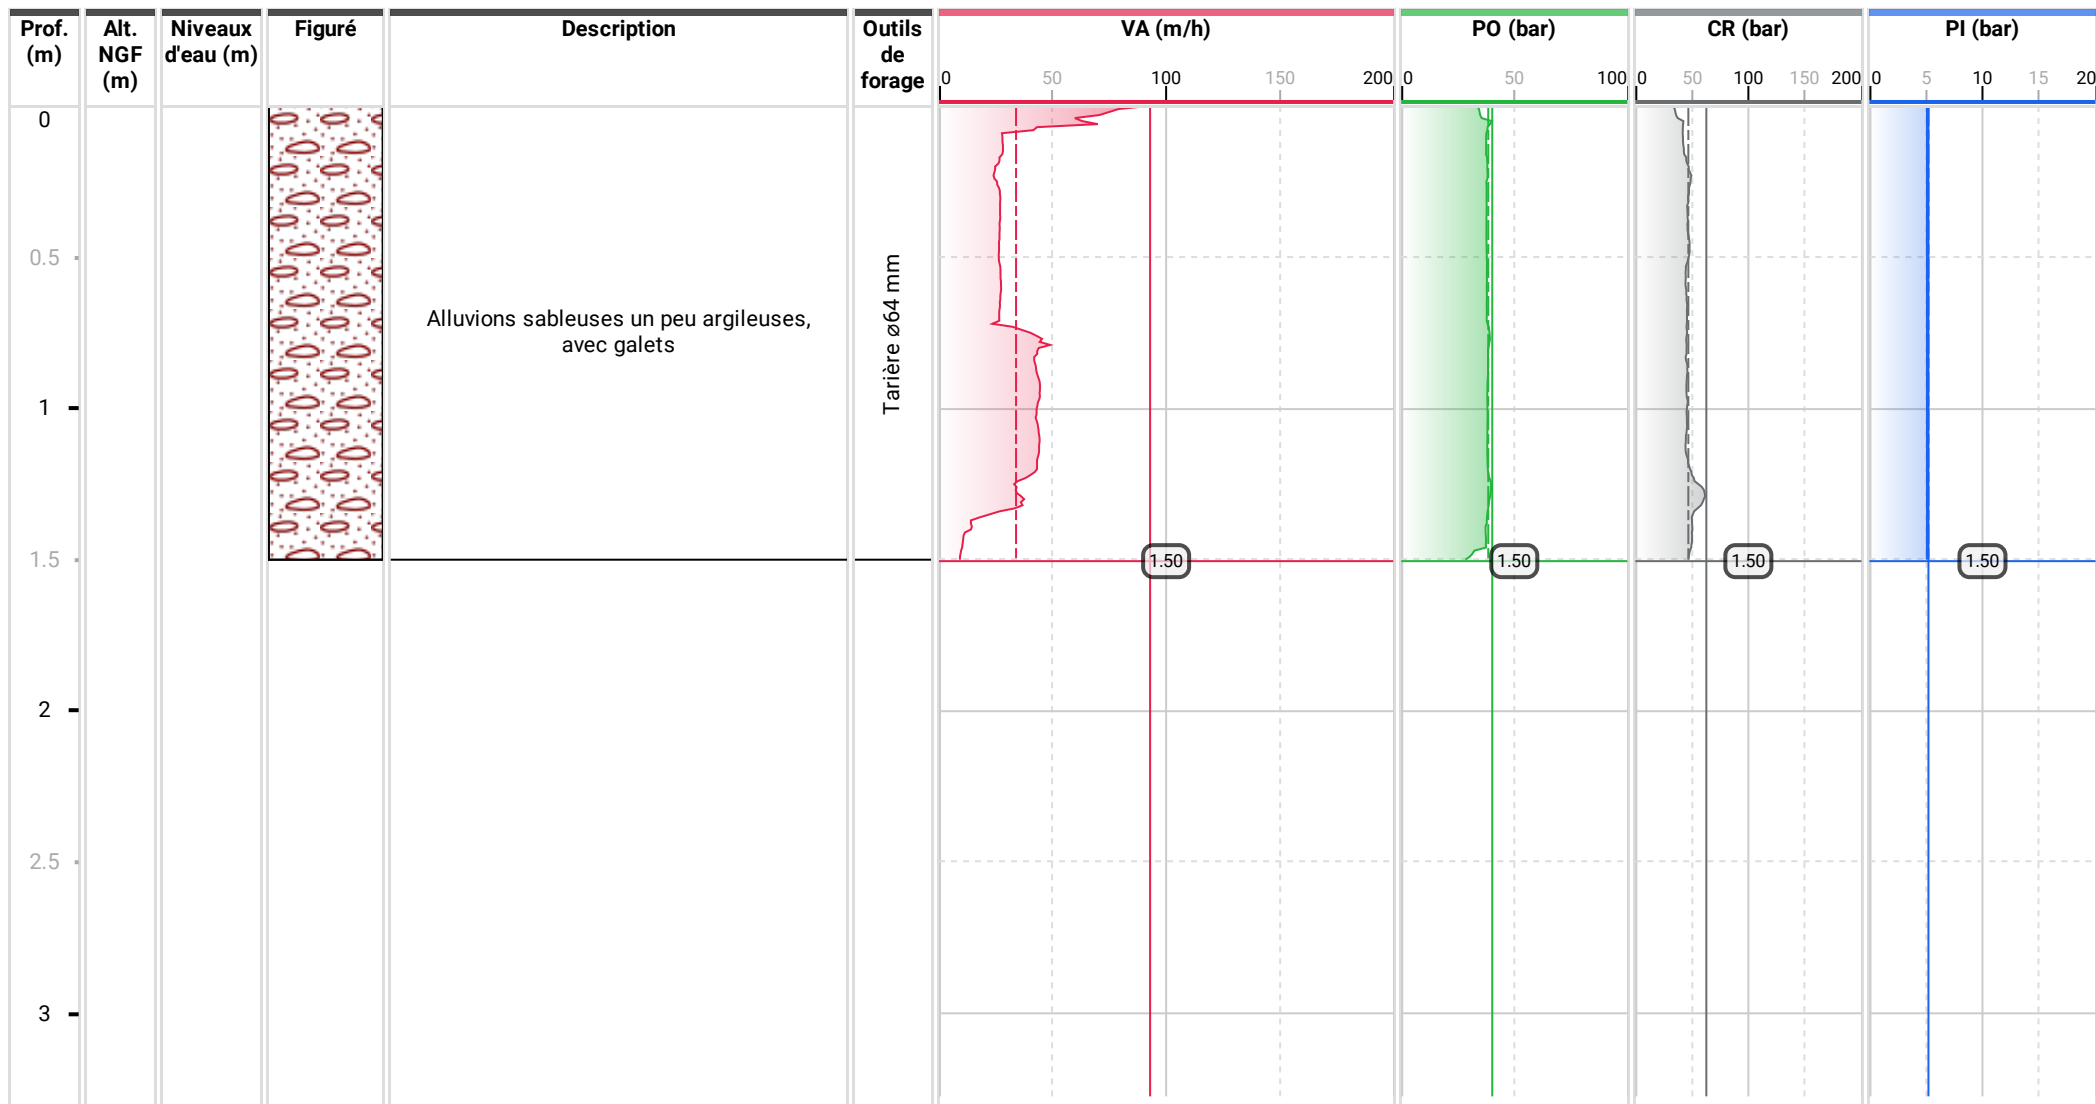

Forage

ST3

Machine

GEO205

Outil de forage

Tarière

Diamètre de l'outil

64 mm

## Paramètres de forage

Opérateur

PF

Date de début

21/10/2021 09:23:22

Durée de foration

3 min 46 s

Cote début

0 m

Cote fin

1.5 m

Longueur


1.5 m

Localisation GPS (lat, lon)

41.9180489, 9.3967743

Altitude (NGF)

Client

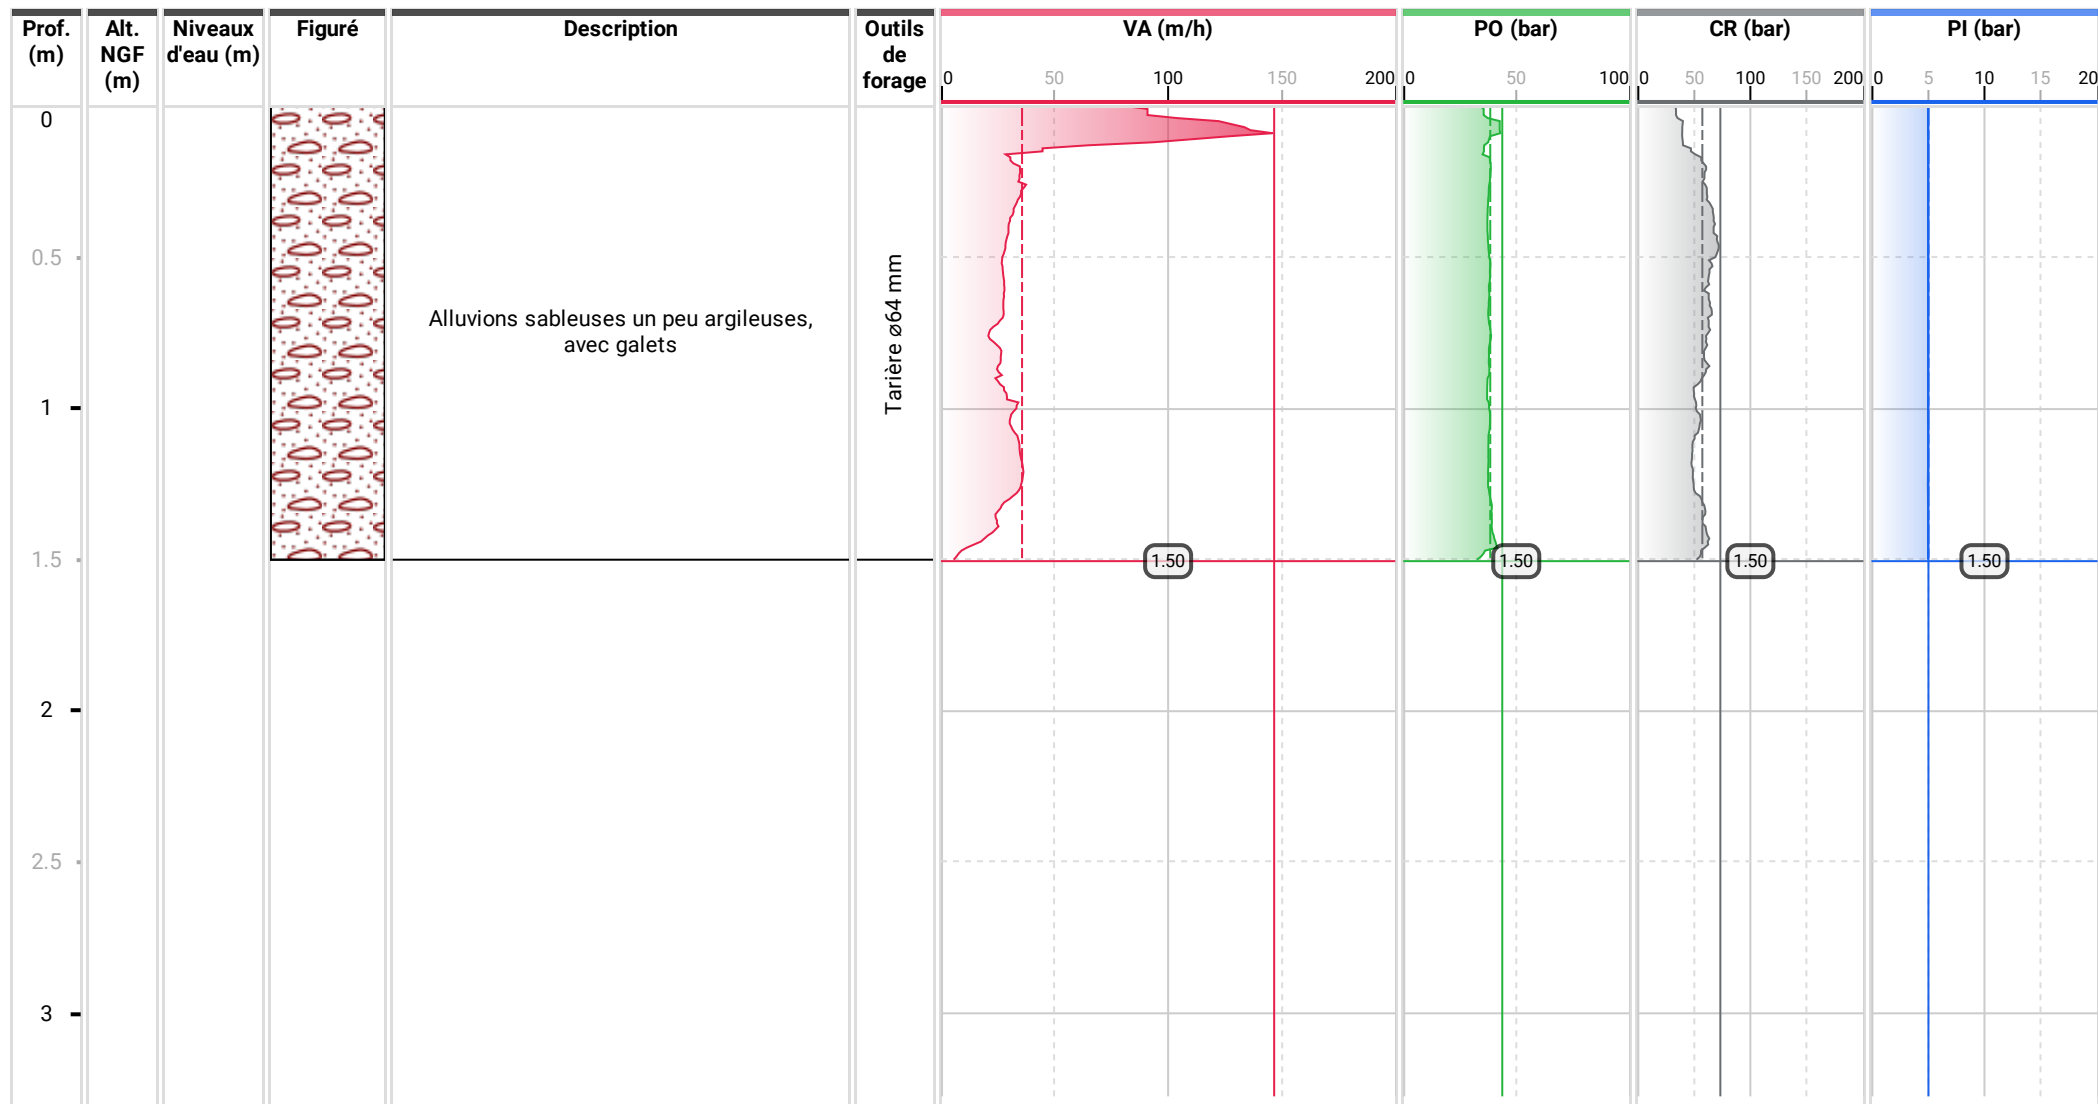

Forage

ST4

Machine

GEO205

Outil de forage

Tarière

Diamètre de l'outil

64 mm

## Paramètres de forage

Opérateur

PF

Date de début

21/10/2021 08:45:56

Durée de foration

7 min 26 s

Cote début

0 m

Cote fin

1.2 m

Longueur


1.2 m

Localisation GPS (lat, lon)

41.9179535, 9.3964548

Altitude (NGF)

Client

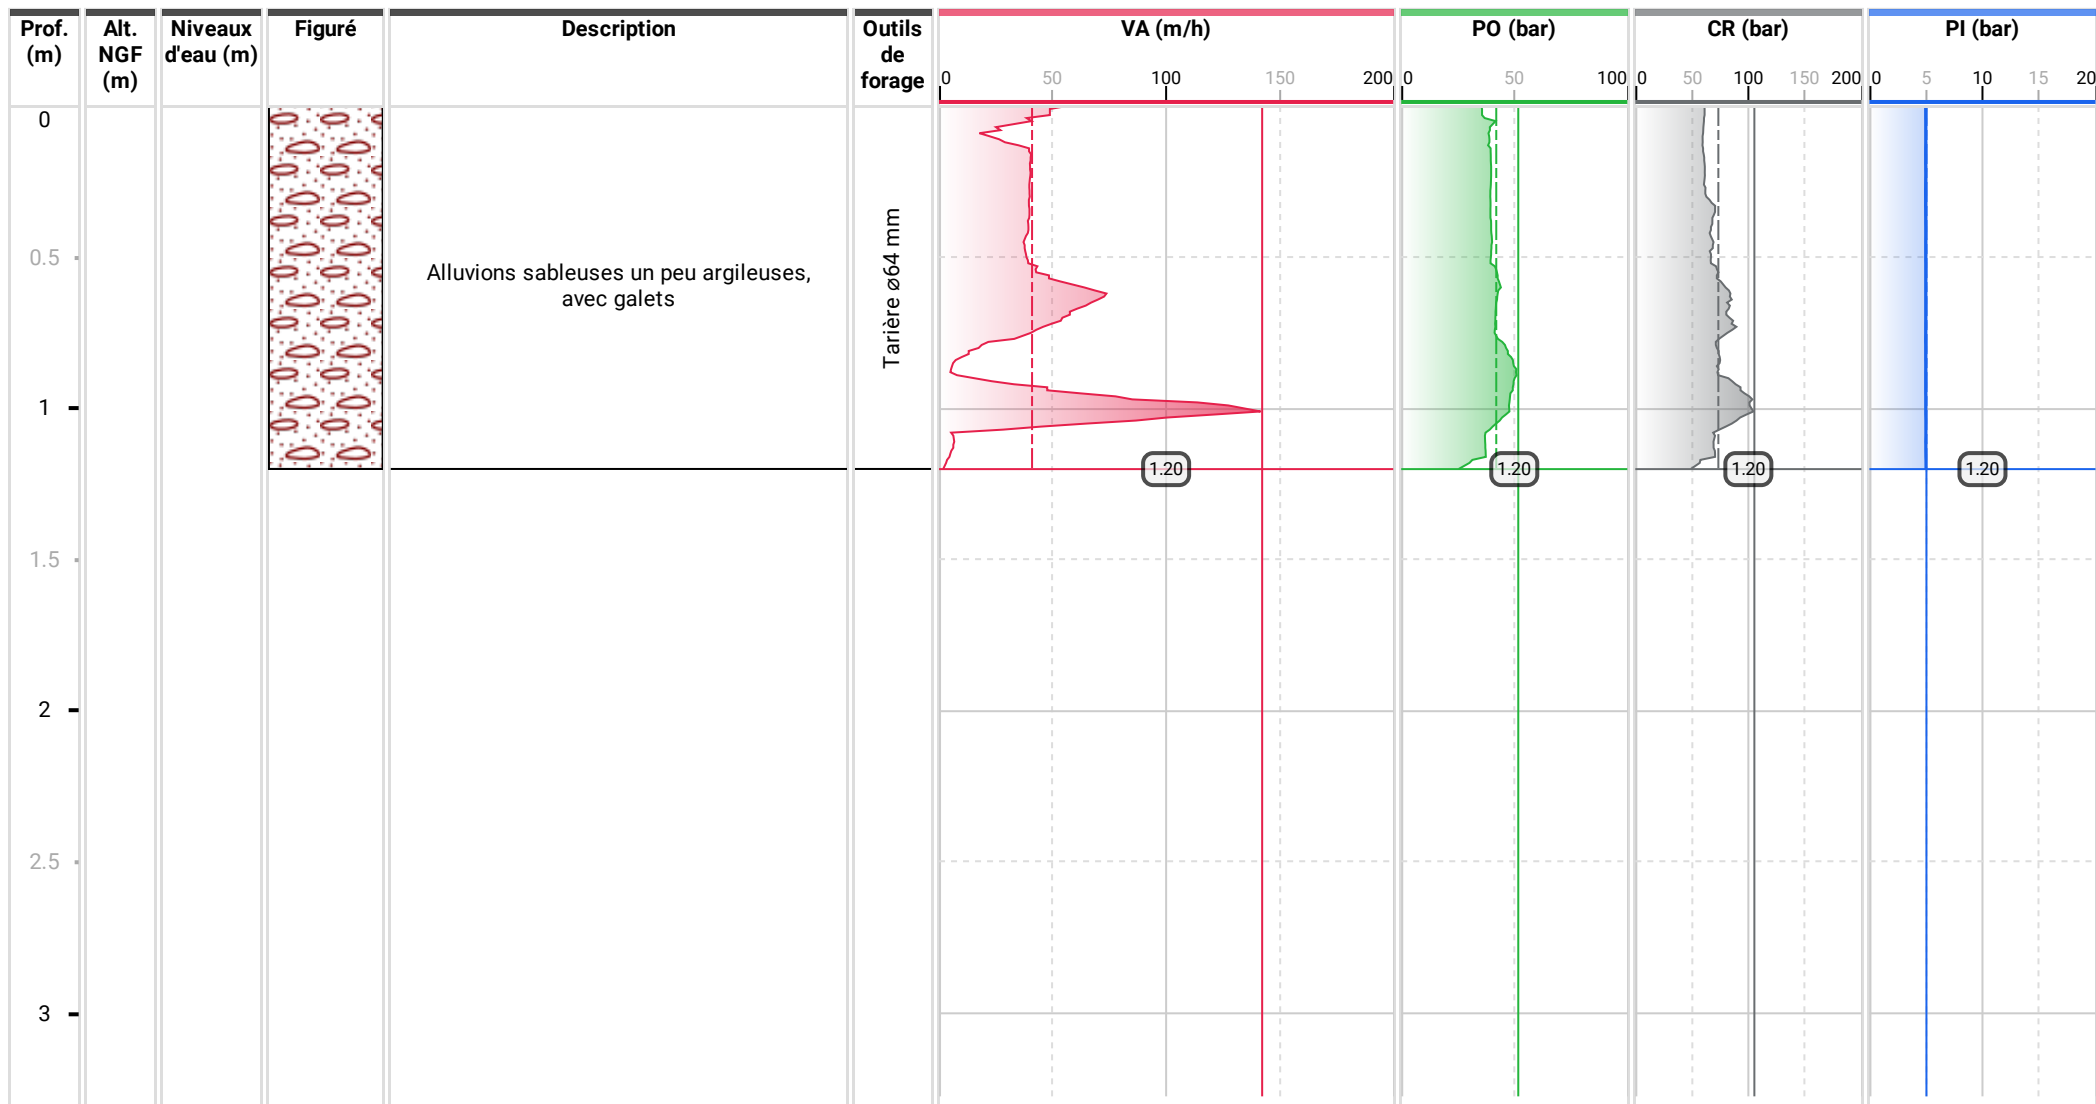

Forage

ST5

Machine

GEO205

Outil de forage

Tarière

Diamètre de l'outil

64 mm

## Paramètres de forage

Opérateur

PF

Date de début

21/10/2021 09:05:39

Durée de foration

6 min 49 s

Cote début

0 m

Cote fin

2.5 m

Longueur


2.5 m

Localisation GPS (lat, lon)


41.9178543, 9.3967009

Altitude (NGF)

Client

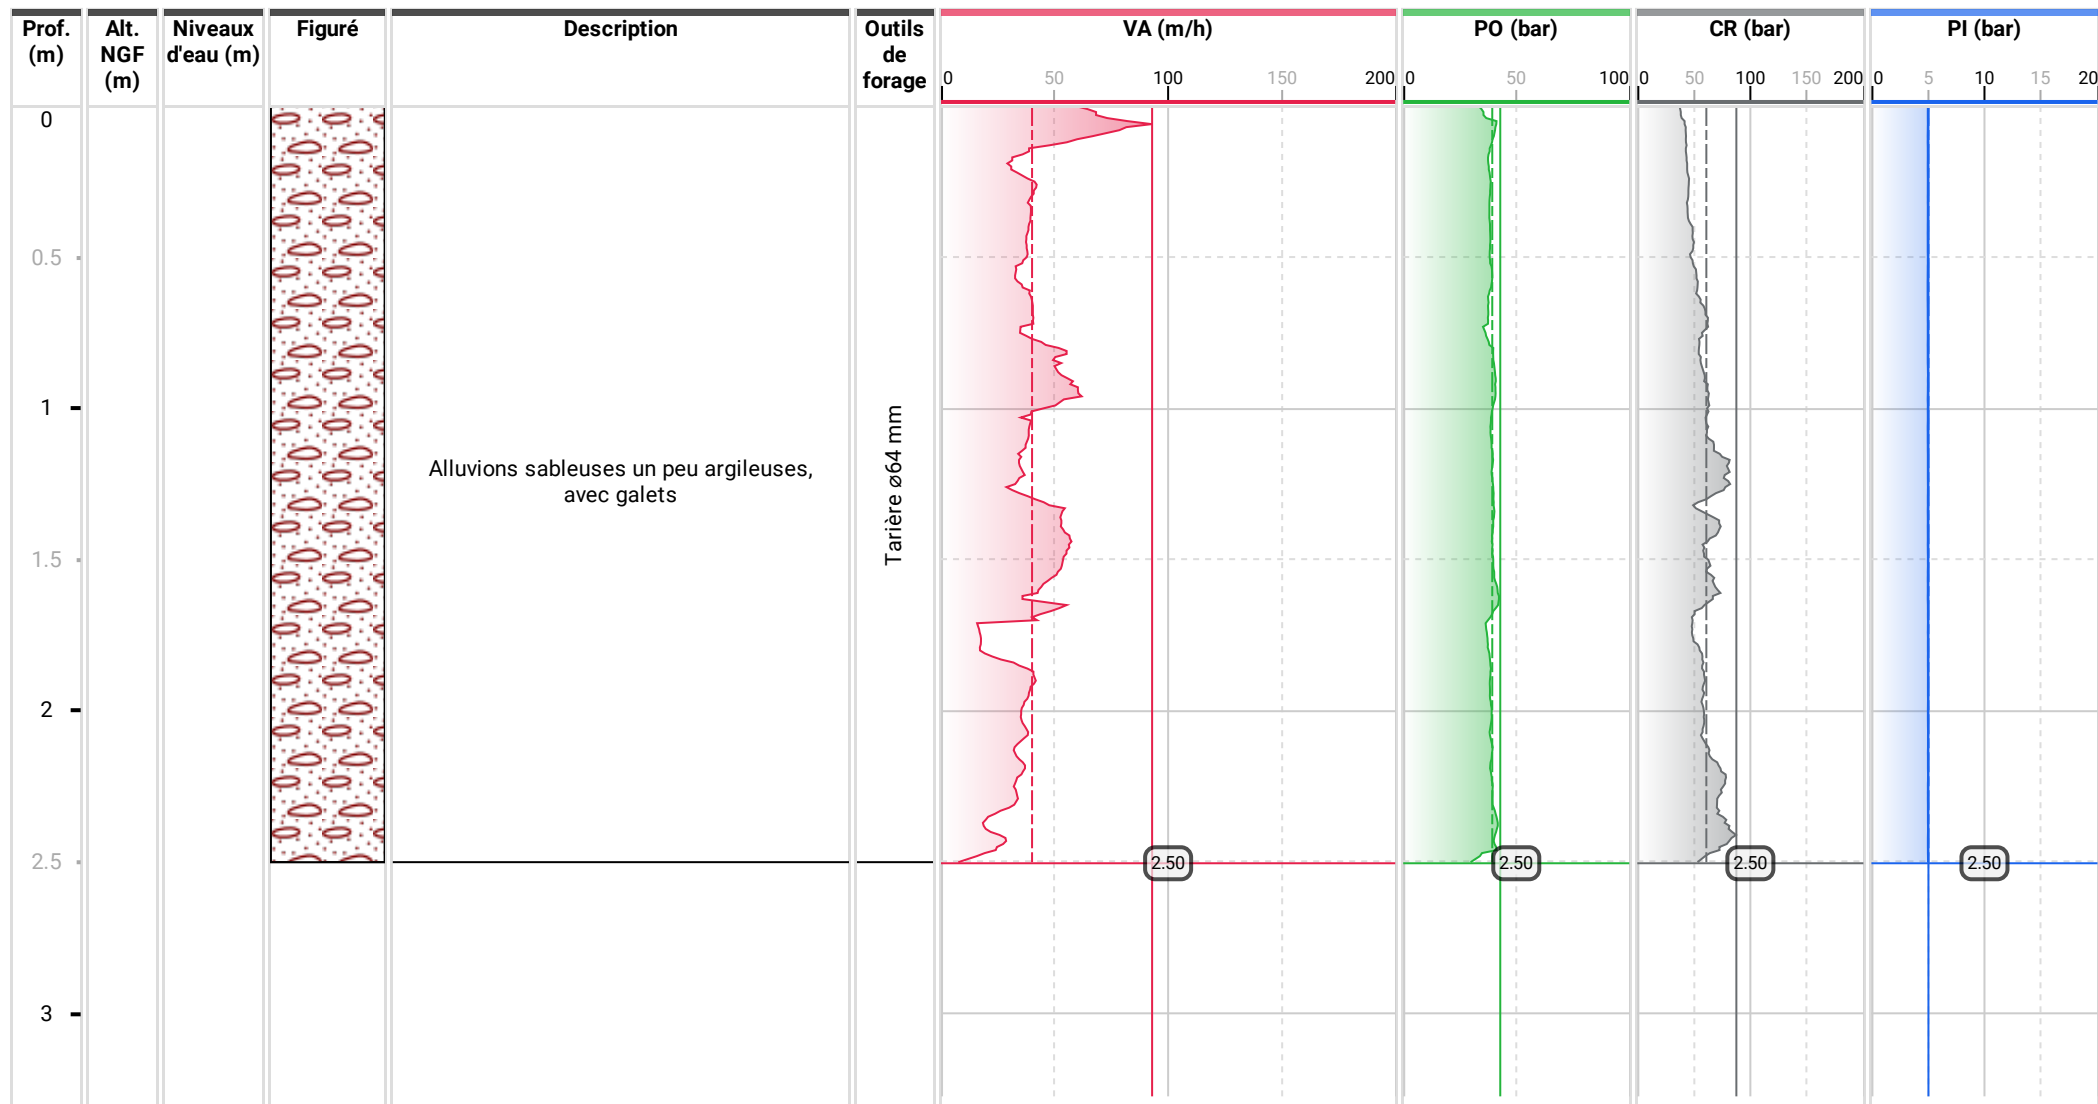



AFFAIRE	2112955	Opérateur	SD	
SITE	SOLENZARA	Vérificateur	A.CALAMAND	
Date	15/12/2021			

Sondage	PREL 1	PREL 2				
Profondeur						
Description	Sable légèrement limoneux marron à graviers, galets et racines	Sable légèrement limoneux marron à rares graviers				

**ESSAIS D'IDENTIFICATION ET DE CLASSIFICATION DES SOLS**

Teneur en eau naturelle (0/D)	Wnat	(%)	7,6	25,2			
Masse volumique humide	ph	(g/cm <sup>3</sup> )					
Masse volumique sèche	pd	(g/cm <sup>3</sup> )					
Indice des vides	e						
Degré de saturation	Sr	(%)					

**Granulométrie par tamisage - Sédimentométrie**

Diamètre maximal	Dmax	(mm)	62,0	6,0			
Passant à 50 mm	< 50 mm	(%)	86,8	100,0			
Passant à 2 mm	< 2 mm	(%)	64,0	94,3			
Passant à 80 µm	< 80 µm	(%)	25,7	25,7			
Passant à 2 µm	< 2 µm	(%)	-	-			

**Valeur au Bleu de Méthylène**

Valeur au Bleu de Méthylène	V.B.S	(g/100g)	0,29	0,61			
-----------------------------	-------	----------	------	------	--	--	--

**Limites d'Atterberg**

Limite de liquidité	W <sub>L</sub>	(%)					
Limite de plasticité	W <sub>P</sub>	(%)					
Indice de plasticité	I <sub>P</sub>						
Indice de consistance	I <sub>C</sub>						

**Equivalent de sable**

Equivalent de sable	SE(10)	(%)					
---------------------	--------	-----	--	--	--	--	--

**CLASSIFICATION (G.T.R 92 et NF P 11-300)**
**C1 B5**
**B5**
**ANALYSES CHIMIQUES**

Teneur en matières organiques	MO	(%)					
Teneur en carbonates	CaCO <sub>3</sub>	(%)					

**ESSAIS DE COMPACTAGE ET DE PORTANCE**

Teneur en eau à l'OPN	Wopn	(%)					
Densité sèche à l'OPN	pd (Wopn)	(g/cm <sup>3</sup> )					
Indice Portant Immédiat à l'OPN	IPI (Wopn)						
Indice Portant Immédiat à Wnat	IPI (Wnat)						
Indice CBR Immédiat à Wnat	ICBR (Wnat)						

**ESSAIS DE PERMEABILITE**

Coefficient de perméabilité	k	(m/s)					
-----------------------------	---	-------	--	--	--	--	--

**ESSAIS TRIAXIAUX**

Type UU	Cohésion	C <sub>uu</sub>	(kPa)				
Type CU	Angle de frottement	Φ <sub>uu</sub>	( ° )				
Type CU	Cohésion	C'	(kPa)				
Type CU	Angle de frottement	Φ'	( ° )				

**CISAILLEMENT RECTILIGNE DIRECT A LA BOITE**

Type UU	Cohésion	C <sub>uu</sub>	(kPa)				
Type UU	Angle de frottement	Φ <sub>uu</sub>	( ° )				
Type CD	Cohésion	C'	(kPa)				
Type CD	Angle de frottement	Φ'	( ° )				

**COMPRESSIBILITE A L'OEDOMETRE**

Contrainte de préconsolidation	σ <sub>p</sub>	(kPa)					
Indice de compression	C <sub>c</sub>						
Indice de gonflement	C <sub>s</sub>						

**GONFLEMENT A L'OEDOMETRE**

Pression de gonflement	σ <sub>g</sub>	(kPa)					
Rapport de gonflement	R <sub>g</sub>						

**RETRAIT LINEAIRE**

Limite de retrait effectif	W <sub>Re</sub>	(%)					
Facteur de retrait effectif	R <sub>I</sub>						

**ESSAIS SUR LES ROCHES ET GRANULATS**

Essai Los Angeles	LA						
Essai Micro-Deval	MDE						
Coefficient de dégradabilité	DG						
Coefficient de fragmentabilité	FR						
Résist. à la compression uniaxiale	σ <sub>c</sub>	MPa					
Module de Young	E	MPa					
Coefficient de Poisson	ν						
Résistance à la traction indirecte	σ <sub>tb</sub>	MPa					

AFFAIRE	2112955
SITE	SOLENZARA
Date	2021-12-06
Opérateur	SD


W% sur 0/D (NF P 94-050)		7,6
W% sur 0/20 (NF P 94-050)		9,6
Dmax (mm)		62,0
Passants (en %)	50 mm	86,8
	2 mm	64,0
	80 µm	25,7
	2 µm	-
VBS (NF P 94-068)		0,29

T°C de séchage	105°C
Sédimentométrie	NON
Sondage	PREL 1
Profondeur	- - - m

Description	Sable légèrement limoneux marron à graviers, galets et racines
-------------	--

Ø tamis (mm)	200	100	80	63	50	31,5	20	16	10	5	2	1	0,5	0,4	0,2	0,08
Passant (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	86,8	82,5	79,0	75,6	72,3	69,9	64,0	57,9	50,2	44,8	30,0	25,7

Ø tamis (µm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passant (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

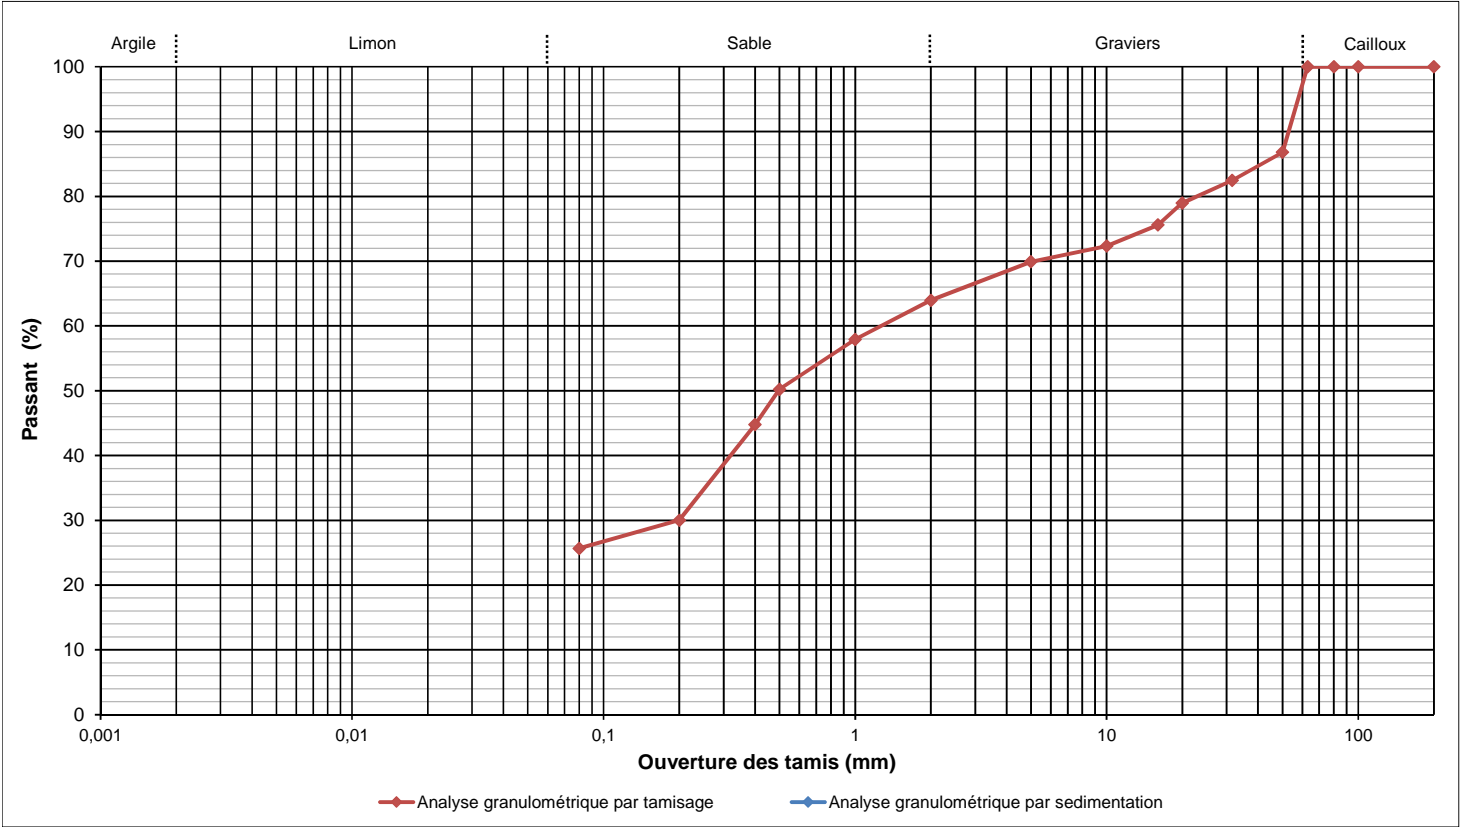

Densimètre	H <sub>0</sub> (cm) =	-	H <sub>1</sub> (cm) =	-	h <sub>1</sub> (cm) =	-	V <sub>d</sub> (cm <sup>3</sup> ) =	-
Facteurs correcteurs	Cm =	-	Cd =	-	Eprouvette : A (cm <sup>2</sup> ) =	-		
Masse volumique des grains estimée (g/cm <sup>3</sup> )		-						

Temps de lecture (min)	R	T°C	Ct	D (%)	D (µm)
0,5	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-
80	-	-	-	-	-
240	-	-	-	-	-
1440	-	-	-	-	-

Observations	
--------------	--

AFFAIRE	2112955
SITE	SOLENZARA
Date	2021-12-06
Opérateur	SD


W% sur 0/D (NF P 94-050)		25,2
W% sur 0/20 (NF P 94-050)		-
Dmax (mm)		6,0
Passants (en %)	50 mm	100,0
	2 mm	94,3
	80 µm	25,7
	2 µm	-
VBS (NF P 94-068)		0,61

T°C de séchage	105°C
Sédimentométrie	NON
Sondage	PREL 2
Profondeur	- - - m

Description	Sable légèrement limoneux marron à rares graviers
-------------	---

Ø tamis (mm)	200	100	80	63	50	31,5	20	16	10	5	2	1	0,5	0,4	0,2	0,08
Passant (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	94,3	84,0	68,1	60,3	35,9	25,7

Ø tamis (µm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passant (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

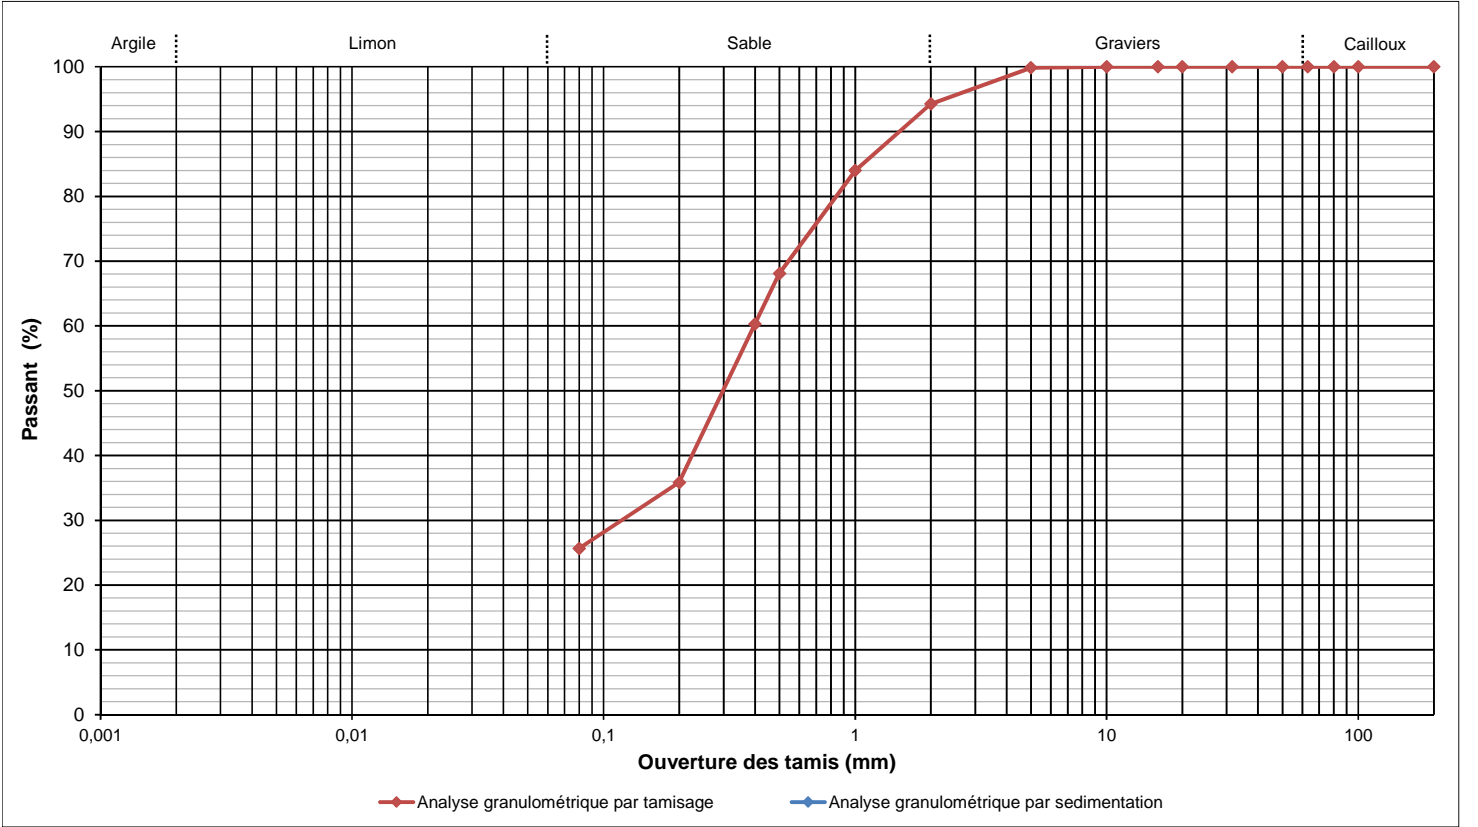

Densimètre	H <sub>0</sub> (cm) =	-	H <sub>1</sub> (cm) =	-	h <sub>1</sub> (cm) =	-	V <sub>d</sub> (cm <sup>3</sup> ) =	-
Facteurs correcteurs	Cm =	-	Cd =	-	Eprouvette : A (cm <sup>2</sup> ) =	-		
Masse volumique des grains estimée (g/cm <sup>3</sup> )		-						

Temps de lecture (min)	R	T°C	Ct	D (%)	D (µm)
0,5	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-
80	-	-	-	-	-
240	-	-	-	-	-
1440	-	-	-	-	-

Observations	
--------------	--