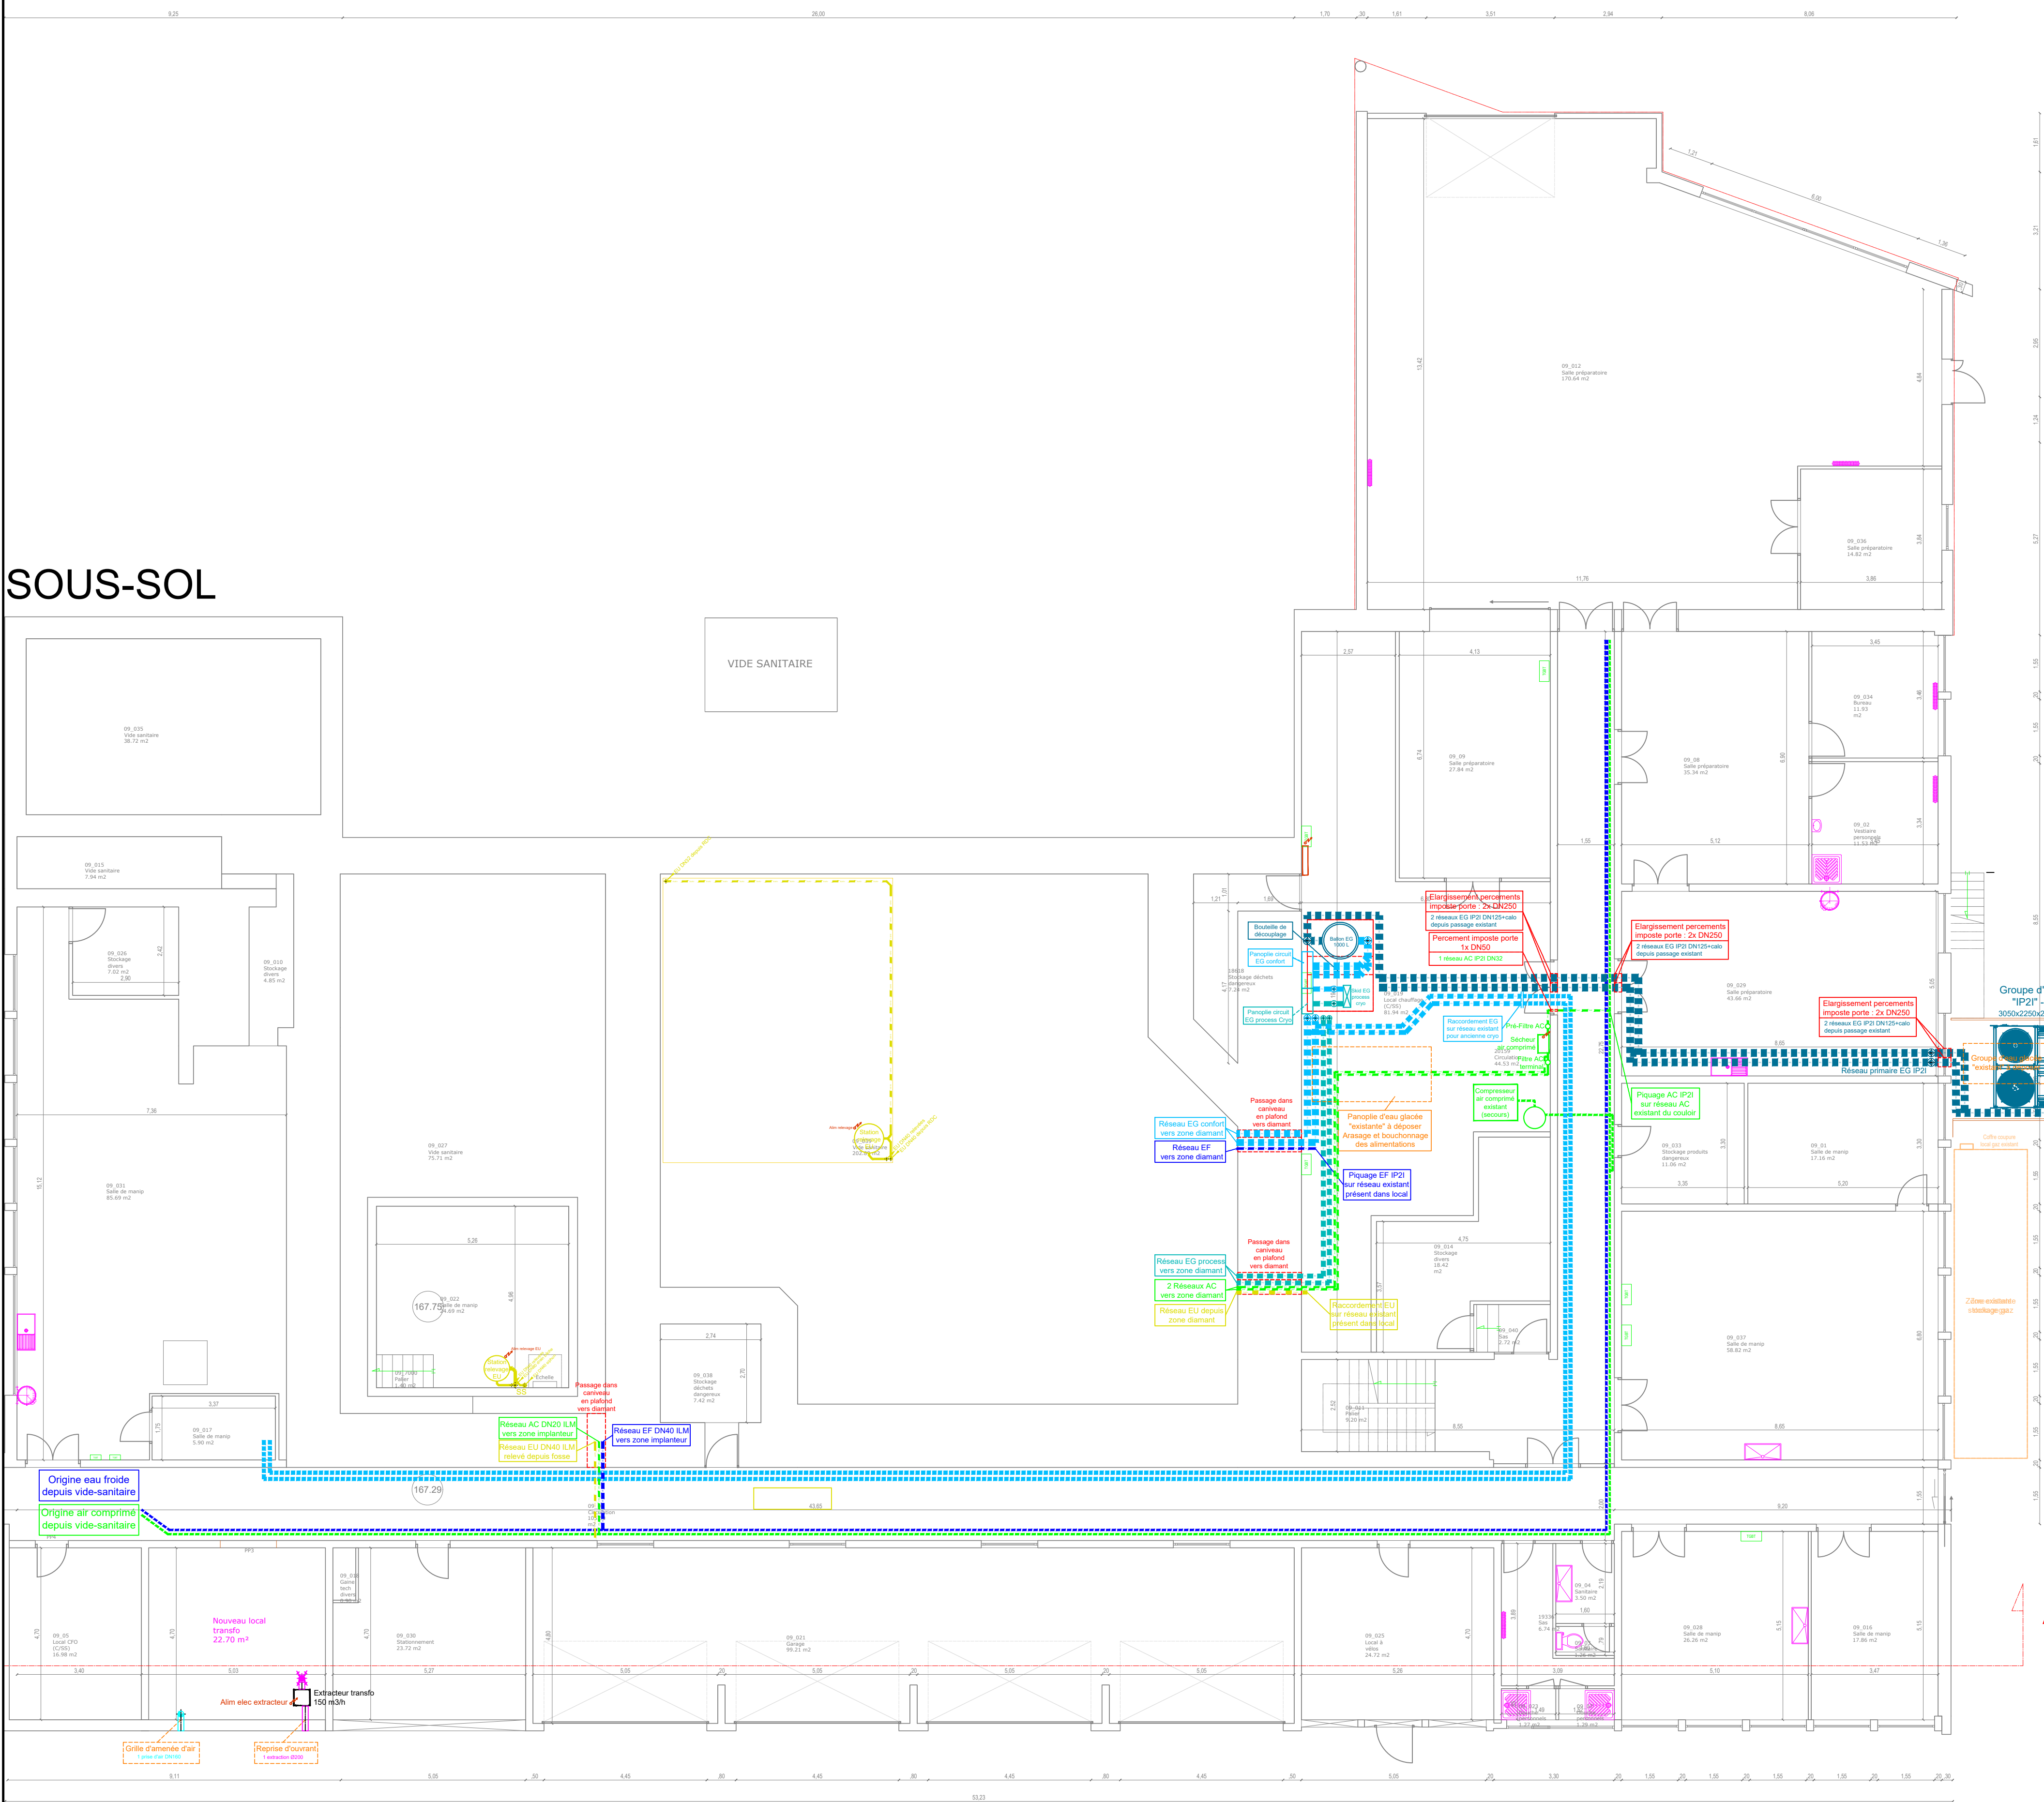


# SOUS-SOL

[illegible]

**LEGENDE PLOMBERIE**

**REMARQUES ET ANNOTATIONS**

<u>RESEAUX PLOMBERIE</u>	<u>EQUIPEMENTS PLOMBERIE</u>
EAU CHAUDE SANITAIRE	Traitement EAU ZONE 4 (POTABLE)
EAU CHAUDE & FROID	BALLON ECS GLC
EAU FROID EXISTANT	SECOURS D'AIR COMPRESSE
EAU FROID TRAITÉE	
EAU USEE	STATION DE RELIAGE EVACUATION VERS RESEAU EAU
EAU VAINES	POINT D'ALIMENTATION GAZ
EAU USEE (EAU VAINES & CRIERON)	PLATEAU DISTRIBUTION
EAU VAINES (EAU VAINES & COLLECTEUR EXISTANT)	EAU CHAUDE
DIVERS GAZ	ATTACHEMENT CENTRALISE POINTE DE PURGE

# AMENAGEMENT DE MACHINES SCIENTIFIQUES

## BÂTIMENT HAEFELY



## Plan de principe équipements CVC-PB

<p><u>MAITRE D'OUVRAGE</u></p> <p><b>UCBL1</b> Site de La Doua - Bâtiment Atlas 69100 VILLEURBANNE</p>	<p><u>STRUCTURE / ECONOMIE</u></p> <p><b>VARIANCE INGENIERIE</b> 73 ter, Rue Francis de Pressensé 69100 VILLEURBANNE</p>
<p><u>BET ELECTRICITE</u></p> <p><b>SL Innov</b> - M. Sylvain Liébart Telephone : 06.82.18.71.40 Mail: sylvain.slinnov@gmail.com</p>	<p><u>BET CVC-PB</u></p> <p><b>AJ Innov</b> - M. Alexandre Jacqueson Telephone : 06.81.27.89.17 Mail: alex.ajinnov@gmail.com</p>

Indice	Date	Modifications		
0	22 Janvier 2025	Rendu DCE		
DCE	Ech. : $\frac{1}{100}e$	N° : AJ-2023-04	CVCPBFS-SS	Ind. 0