



PAC

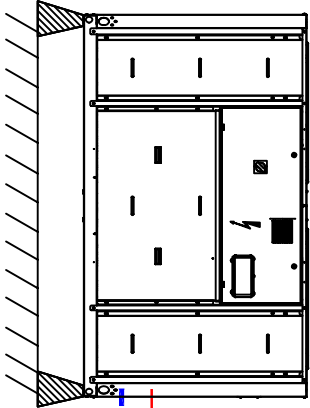

Réseau Ventilios
convecteurs direct
45°C-40°C
7°C-12°C

Vannes de by pass
Secours chaudière

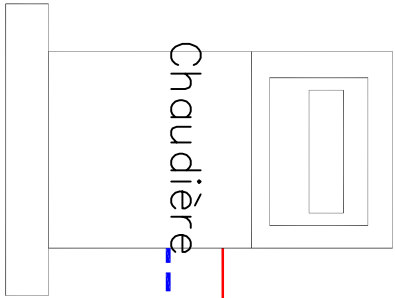


70°C-50°C
70°C-50°C

Secours

Réseau radiateurs
Extension

Réseau radiateurs
Existant

Réseau Ventilios
Convecteurs secours
PAC

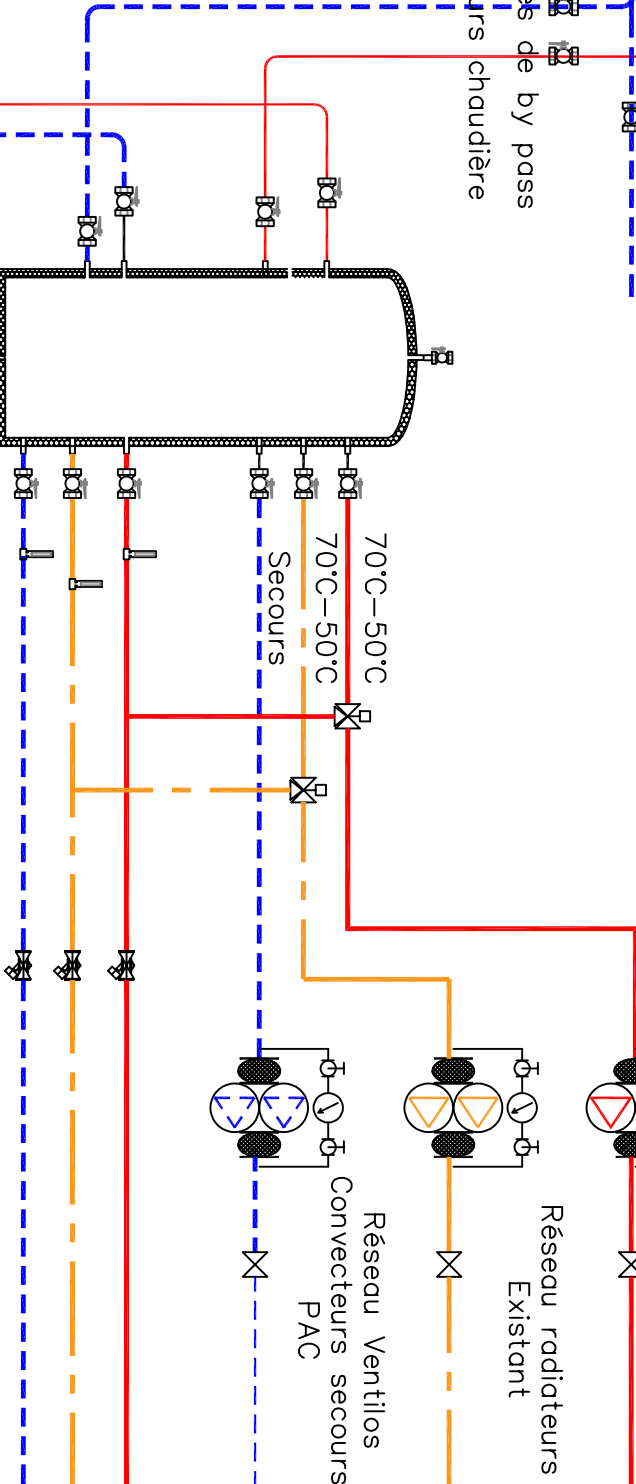

SCHEMA DE PRINCIPE – Installation de chauffage

Date _ N° affaire _

Phase _ Folio _

DSDEN

DOE

01

ALBI CHAUFFAGE