

MARCHE PUBLIC DE SERVICES

CCTP - ANNEXE 1 **(Plans d'implantation des investigations)**

l'Acheteur

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord


Représentant de l'acheteur (RA)

Madame la Directrice interdépartementale des routes Nord, par arrêté du préfet coordonnateur des itinéraires routiers, préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, en date du 28 mars 2024

Objet de la consultation

ANALYSE DE RISQUES « VIPP » (OA55-TD-TG ; PI33b-TD-TG ; PI303-TD)

A) OA55 Tablier droit

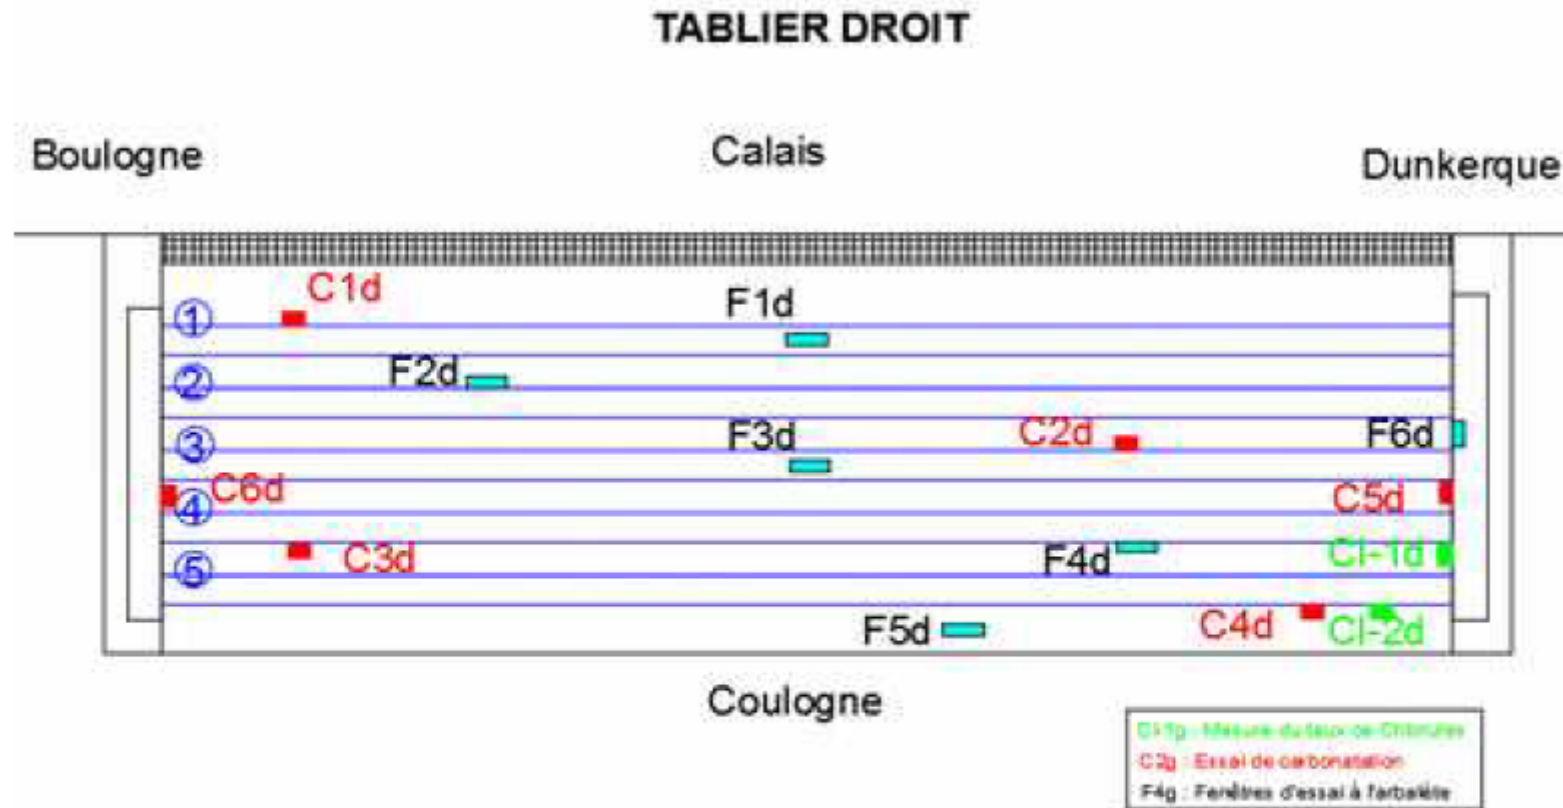


L'implantation des prélèvements pour mesures de chlorures se fera préférentiellement dans des zones de coulures d'eau ou d'humidité.

Y
|


Page laissée blanche intentionnellement

B) OA55 Tablier gauche

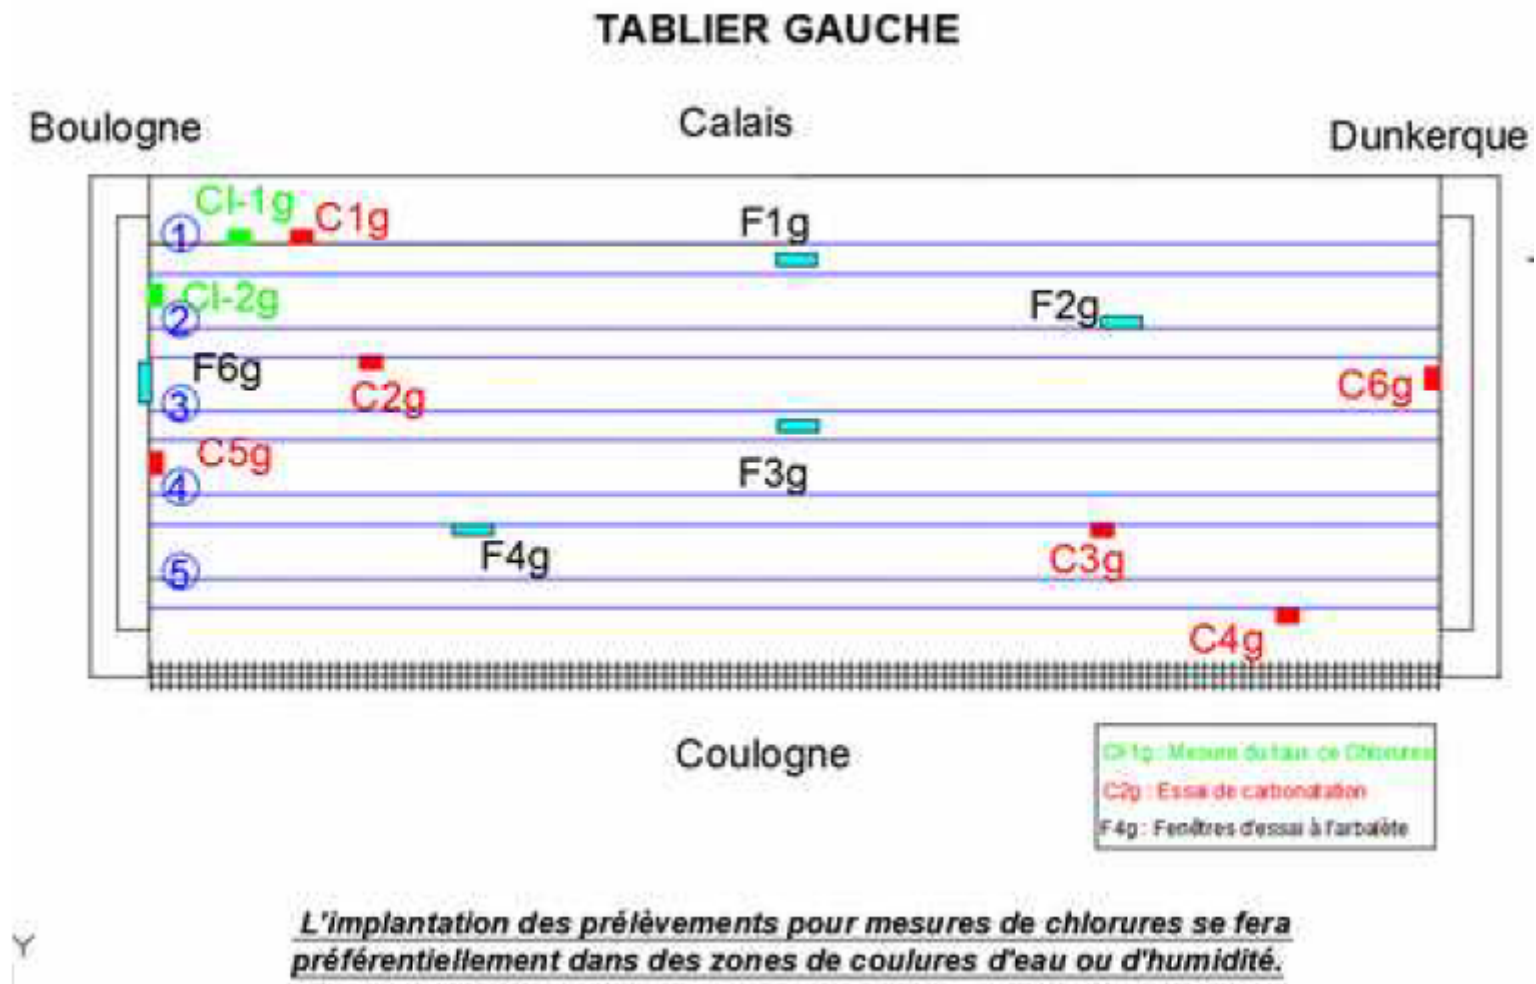


Page laissée blanche intentionnellement

C) PI33b

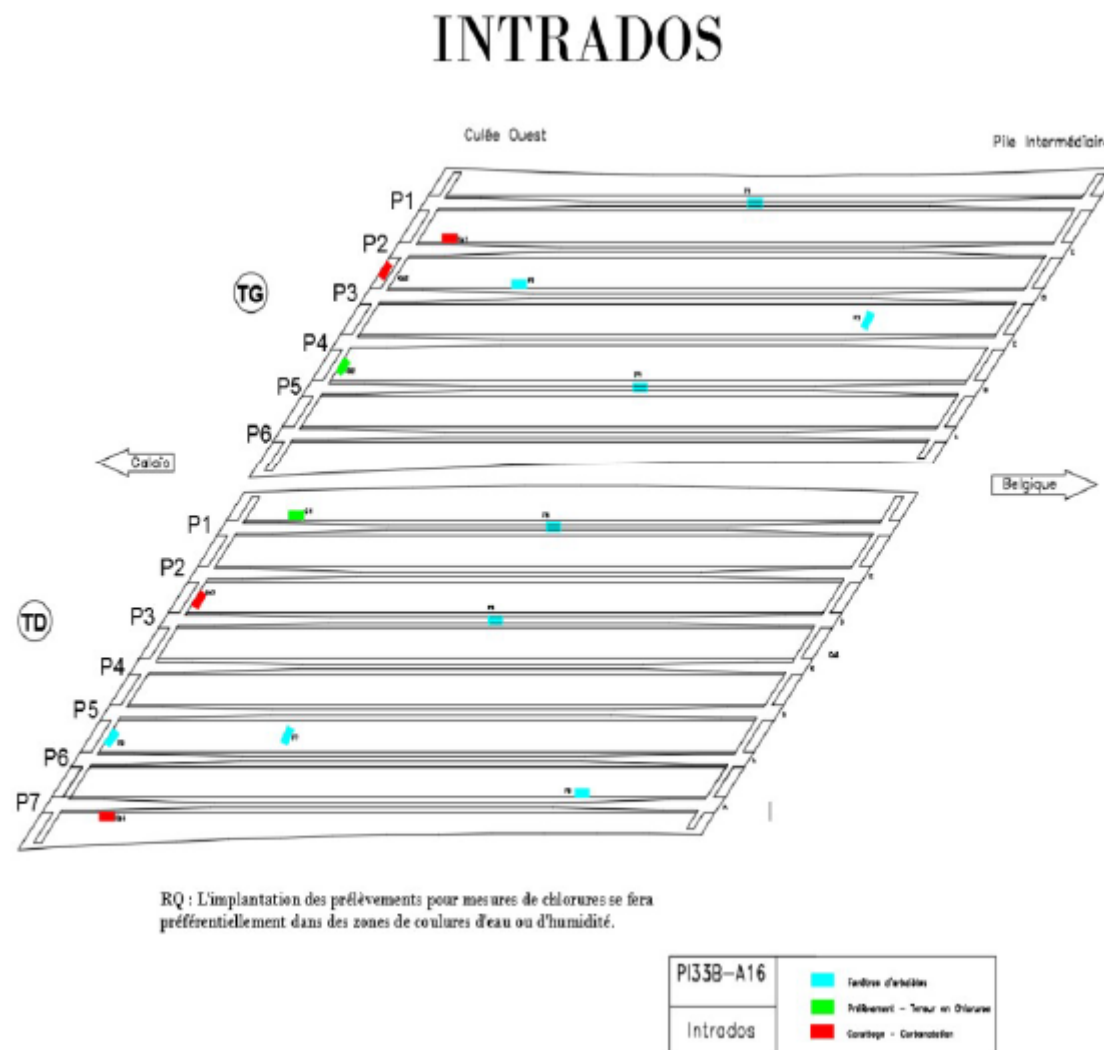

Page laissée blanche intentionnellement

D) PI303 (tablier droit)

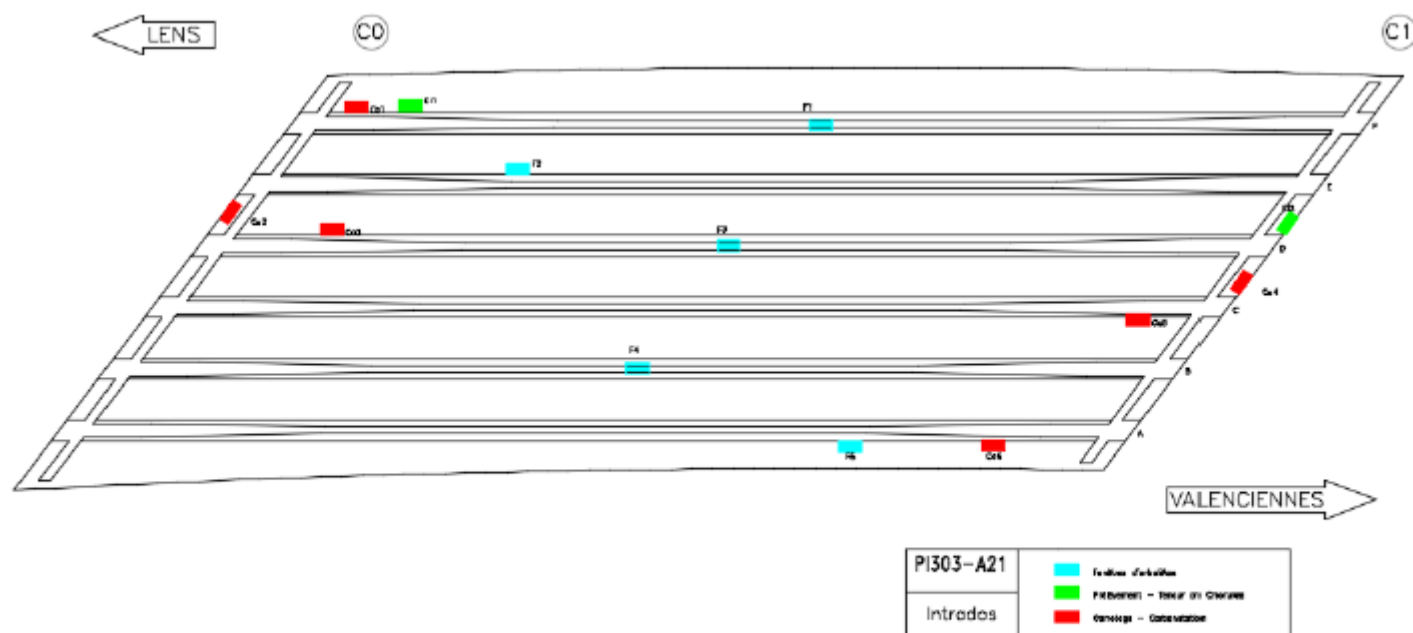

RQ : L'implantation des prélèvements pour mesures de chlorures se fera préférentiellement dans les zones de coulures d'eau ou d'humidité