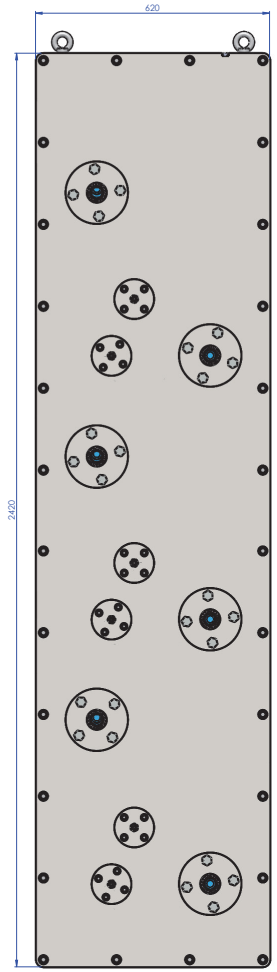

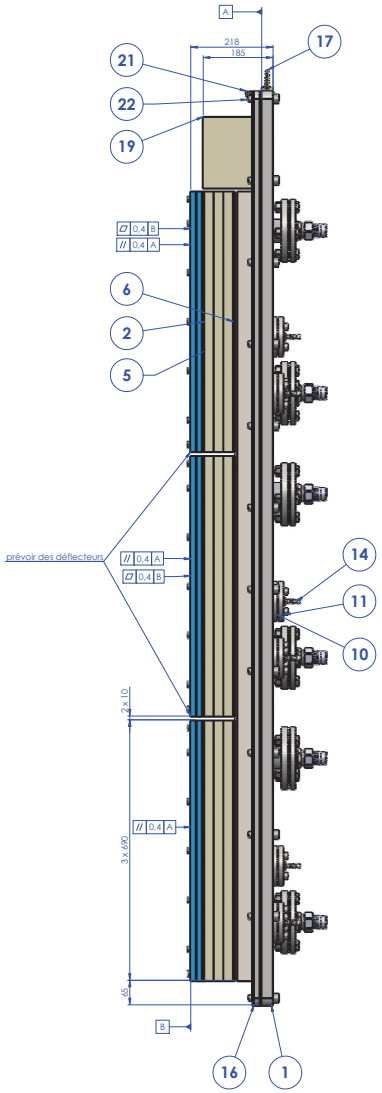

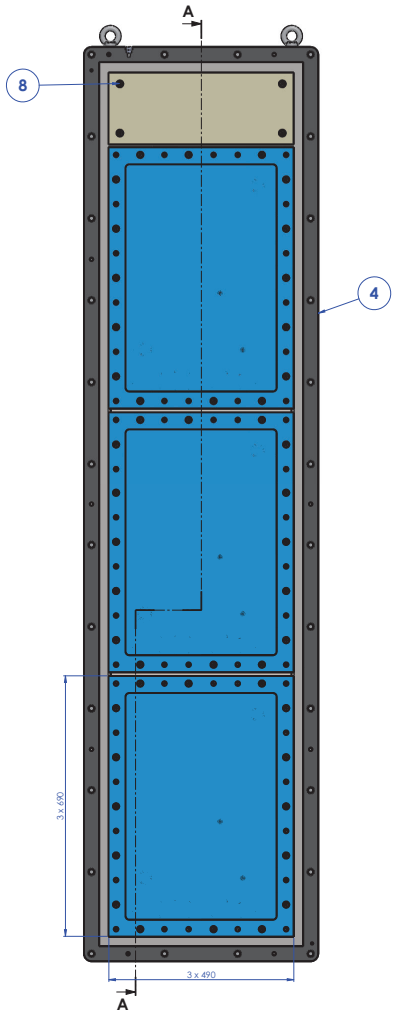

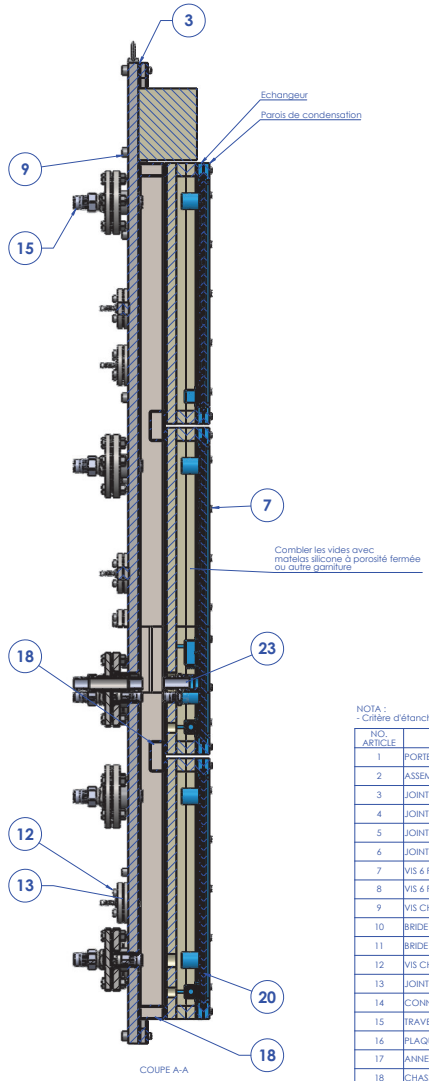

COUPE A-A

NOTA :
- Critère d'étanchéité entre la paroi de condensation et l'échangeur : 1.10-4 Pa.m3/s à froid

NO ARTICLE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	PORTE	1
2	ASSEMBLAGE EN DELTHERM	3
3	JOINT DE PORTE	1
4	JOINT PLAQUE PORTE JOINT	1
5	JOINT PAROIS DE CONDENSATION	3
6	JOINT ASSEMBLAGE DELTHERM	3
7	VIS 6 PANS CREUX EPAULEE - GUIDAGE Ø10 LONG:100	48
8	VIS 6 PANS CREUX EPAULEE - GUIDAGE Ø10 LONG:80	4
9	VIS CHC M16 X 65	28
10	BRIDE A SOUDER SORTIE INSTRUMENTATION	6
11	BRIDE PLEINE_SORTIE INSTRUMENTATION	6
12	VIS CHC M12 X 25	24
13	JOINT DE BRIDE INSTRUMENTATION	6
14	CONNECTEUR FLUXMETRES 12 CONTACT	6
15	TRAVERSÉES TUYAUTERIES_G1-1_4	6
16	PLAQUE PORTE JOINT PORTE	1
17	ANNEAU DE LEVAGE CMU 800 KG	2
18	CHASSIS SUPPORT PAROIS DE CONDENSATION	1
19	DELTHERM ZONE MORTE HAUTE	1
20	ASSEMBLAGE PAROIS DE CONDENSATION	3
21	CLAVETTE EXTÉRIEURE POUR PPJ	1
22	VIS CHC M6 X 20	2
23	COUPLEUR À PASSAGE INTÉGRAL FILETÉ 1"1/4 GAZ	6

INDICE	DATE	OBJET DE LA MODIFICATION	ETABLI	VERIFIE	APPROUVE
1					
0	25-09-24	EMISSION INITIALE	T.ALBERTINI	JC. PRELE	E.MAGLICA

MASSE (kg)	685.285	TOL. GENE.	ISO 2768 MK
MATIERE	316 L ou 304 L	USINAGE	-
TRAITEMENT		PROTECTION	
INSTALLATION	KOKOMO	AFFAIRE	24013

PASTIS

KOKOMO

PAROIS REFROIDIE SUR PORTE

Echelle : 1:5 | RAISON SOCIALE TITULAIRE | REFERENCE CONSTRUCTEUR

IRSN/PSN-RES/SIPR | Format A0 | CE-CADARACHE - BP3 13115 SAINT PAUL LEZ DURANCE CEDEX | Folio 1/1

CE PLAN EST LA PROPRIETE DE L'IRSN
SA REPRODUCTION ET SA REPRESENTATION SONT STRICTEMENT INTERDITES
LOI DU 11 MARS 1957

KOK 2E 0000 DE 24013 400

DESSINE AUTODESK(R) INVENTOR(R) PAROI DE CONDENSATION
KOK 2E 0000 DE 24013 400 PAROIS REFROIDIE SUR PORTE