

Rapport de repérage Plomb avant travaux

Référence : D-24153 - DEPIL - 27, bd Jean Moulin - 13005 MARSEILLE

R+2 - Campus Médecine

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants
Norme NF X46-035 Juin 2021

Le 05/07/2024



Bien : **Espace Bureaux R+2**
Adresse : **27, boulevard Jean Moulin**
13005 MARSEILLE

PROPRIETAIRE

DEPIL
27, boulevard Jean Moulin
13005 MARSEILLE

DEMANDEUR

DEPIL
27, boulevard Jean Moulin
13005 MARSEILLE

Date de visite : **21/06/2024**

Opérateur de repérage : **Pierre LEMONNIER**

SGI COMPLIANCE FRANCE
100, Chemin de l'Aumône Vieille
ZA Actiburo 2 - 13400 Aubagne
Tél : 04.86.77.82.50
Mail : gestion@sgicompliance.fr
Siret : 514 406 727 00040

SOMMAIRE

DESCRIPTION DE LA MISSION	3
OBJET DE LA MISSION :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	3
IDENTIFICATION DU BATIMENT OU DU LOCAL CONCERNE :	3
LISTE DES DOCUMENTS REMIS :	3
PROGRAMME DE TRAVAUX ET PERIMETRE DE MISSION	4
PERIMETRE DE LA MISSION	4
ELEMENT DE LA MISSION DE REPERAGE	6
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	6
L'APPAREIL PORTABLE A FLUORESCENCE X	6
VERIFICATION DE LA JUSTESSE DE L'APPAREIL (MESURE SUR ETALONS)	6
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE EN CAS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE	6
CONCLUSIONS	7
RESULTATS DU REPERAGE ET COMMENTAIRES	7
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	27
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE	28

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

L'objectif du repérage Plomb avant travaux est de permettre l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits contenant du Plomb susceptibles d'être impactés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme du donneur d'ordre.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de Plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de Plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de Plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du Plomb.

Références de l'ordre de mission : **D-24153 - DEPIL - 27, bd Jean Moulin - 13005 MARSEILLE R+2 - Campus Médecine**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	DEPIL
Demeurant :	27, boulevard Jean Moulin - 13005 MARSEILLE
Représenté par :	-
Donneur d'ordre du repérage :	DEPIL
Coordonnées du donneur d'ordre :	27, boulevard Jean Moulin - 13005 MARSEILLE
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur LEMONNIER Pierre
Nom et adresse de l'entreprise :	SGI COMPLIANCE France - ZA Actiburo 2 - Bâtiment A 100 Chemin de l'Aumône Vieille - 13400 AUBAGNE
N° de Siret :	51440672700040
RCP-compagnie-n° de police :	AON RISK SOLUTIONS - V0100096498

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	-
Adresse complète :	27 boulevard Jean Moulin - 13005 MARSEILLE
Référence Cadastre :	0B - 0004

1.4 Identification du bâtiment ou du local concerné :

Construction :	Antérieur au 1er janvier 1949
Fonction principale du bâtiment :	Espace bureaux R+2
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :	-

1.5 Liste des documents remis :

Programme de travaux

Statut : remis

2 Programme de Travaux et périmètre de mission**Périmètre de la mission****Nature des travaux :****CISARM + :**

- Dépose sol plastique
- Dépose faux plafond
- Dépose murs de cloisons
- Dépose portes
- Retrait coffre-fort

DIRNUM :


- Dépose sol plastique
- Dépose faux plafond
- Dépose murs de cloisons
- Dépose portes
- Création ouverture sur mur pour pose porte
- Dépose parois vitrées

SCASC Campus :

- Dépose sol plastique
- Dépose faux plafond
- Dépose murs de cloisons
- Dépose portes
- Retrait coffre-fort

SCASC / DRV :

- Dépose faux plafond
- Dépose murs de cloisons
- Dépose portes

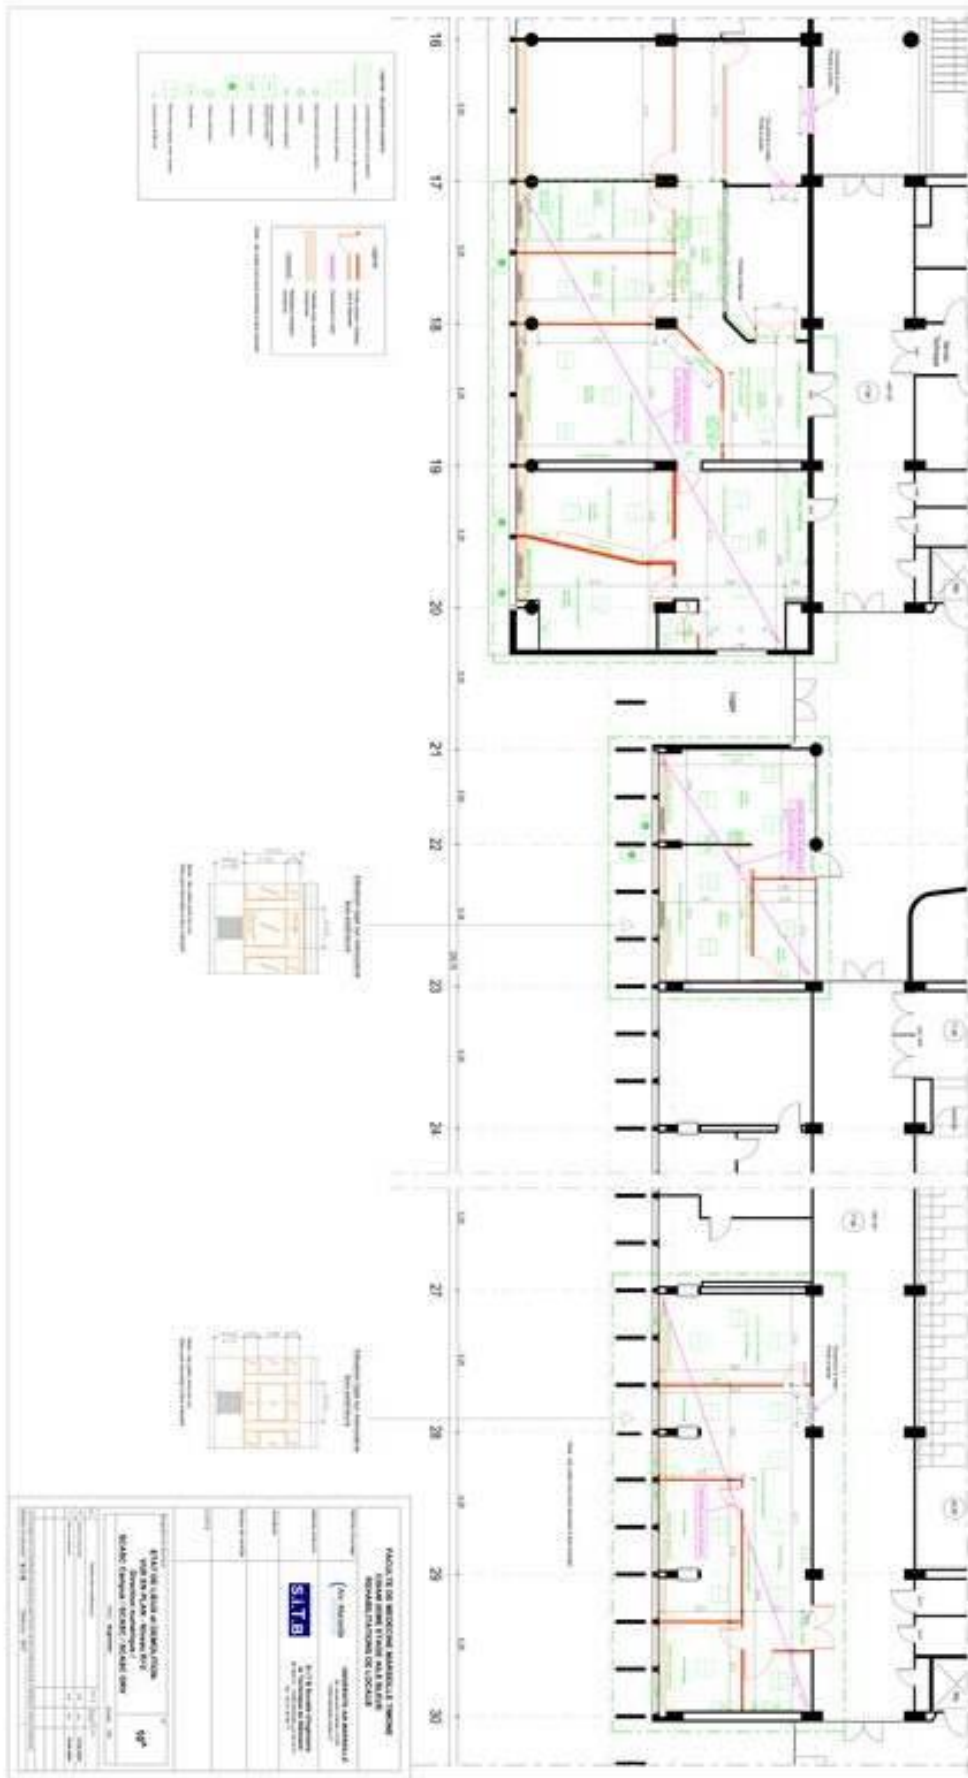

3 Elément de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Local	Etage	Visité	Justification de non visite
Local n°1	2ème	OUI	
Local n°2	2ème	OUI	
Local n°3	2ème	OUI	
Local n°4	2ème	OUI	
Local n°5	2ème	OUI	
Local n°6	2ème	OUI	
Local n°7	2ème	OUI	
Local n°8	2ème	OUI	
Local n°9	2ème	OUI	
Local n°10	2ème	OUI	
Local n°11	2ème	OUI	
Local n°12	2ème	OUI	
Local n°13	2ème	OUI	
Local n°14	2ème	OUI	
Local n°15	2ème	OUI	
Local n°16	2ème	OUI	
Local n°17	2ème	OUI	
Local n°18	2ème	OUI	
Local n°19	2ème	OUI	

3.2 L'appareil portable à fluorescence X

Marque :	Fondis Electronic
Modèle :	FEnX
Numéro de série :	2-0710
Date de changement de source :	27/11/2023
Nature du radionucléide :	109 Cd
Activité de la source :	395 MBq
Fabricant de l'étalon :	ROTEM
Concentration de l'étalon :	0,71
Incertitude de l'étalon :	0,08
N° NIST de l'étalon :	SRM2573

3.3 Vérification de la justesse de l'appareil (mesure sur étalons)

N° de mesure	Teneur (mg/cm²)	Marge	Date	Observation
1	1	0,03	21/06/2024	Etalonnage de début de diagnostic
2	1	0,03	21/06/2024	Etalonnage de début de diagnostic
345	1	0,03	21/06/2024	Etalonnage de fin de diagnostic
346	1	0,03	21/06/2024	Etalonnage de fin de diagnostic

3.4 Identification du laboratoire en cas d'analyse physico-chimique

Nom :	FIBRECOUNT FRANCE
Adresse :	LE BOURBON 1 - 8 AVENUE DE ST MENET - 13011 MARSEILLE
Numéro d'accréditation :	1-6017

Conclusions

Aucun revêtement contenant du Plomb n'a été mis en évidence

Ce rapport a pour but d'informer la Maîtrise d'œuvre sur la présence de Plomb dans les divers bâtiments investigués et de la teneur en Plomb (exprimée en mg/cm²) de chaque analyses réalisées.
Cependant, ce rapport ne contient pas de valeur correspondante à un seuil de positivité pouvant caractériser une pollution au Plomb.

Il conviendra à la Maîtrise d'œuvre de déterminer ce seuil.
Afin de faciliter la lecture du rapport nous avons procédé à au code couleur suivant :

- **En Bleu les valeurs inférieures (-) à 1,00 mg/cm²**
- **En Orange les valeurs comprises en 0,50 mg/cm² et 1.00 mg/cm²**
- **En Rouge les valeurs supérieures (+) à 1,00 mg/cm²**

4 Résultats du repérage et commentaires

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du repérage divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre.
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en Plomb)

NOTE : Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

LEGENDE

Localisation de la mesure

HG : en Haut à Gauche
MG : au Milieu à Gauche
BG : en Bas à Gauche

HC : en Haut au Centre
C : au Centre
BC : en Bas au Centre

HD : en Haut à Droite
MD : au Milieu à Droite
BD : en Bas à Droite

Local n°1 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
15	Murs	Murs	Bande calicot	blanche	C	0,05	
16					HD	0,05	
5	Murs	Murs	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,11	
6					HD	0,03	
	Murs	Murs	Panneaux bois	Non peint			Non peint
	Murs	Murs	Placoplâtre	Lisse + peinture			Postérieur à 1949
	Murs	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint
17	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Blanche carrée	C	0,06	
18					HD	0,04	
7	Plafond	Plafond	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,03	
8					HD	0,05	
	Sol	Plancher	Colle de dalle de sol	Jaune			Matériaux connus
	Sol	Plancher	Dalles de sol	Beige			Matériaux connus
	Sol	Plancher	Ragréage	Rose			Matériaux connus
13	Toutes zones	Cadre de porte	Métal	Peinture	C	0,04	
14					HD	0,09	
21	Toutes zones	Coffre fort	Colle de dalle de sol	Jaune	C	0,11	
22					HD	0,04	
	Toutes zones	Coffre fort	Dalles de sol + colle	Marron			Matériaux connus
23	Toutes zones	Coffre fort	Peinture	Grise	C	0,03	
24					HD	0,13	
	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC + Métal	Non peint			Non peint
3	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Bois	Vernis	C	0,08	
4					HD	0,09	
19	Toutes zones	Gaine technique	Panneaux bois	Peinture	C	0,07	
20					HD	0,16	
9	Toutes zones	Porte (ouvrant)	Bois	Peinture	C	0,1	
10					HD	0,11	
25	Toutes zones	Poteaux	Enduit ciment	Peinture	C	0,03	
26					HD	0,1	
11	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,19	
12					HD	0,11	
Nombre total d'unités de repérage							20
Commentaire sur le local							Néant

Local n°2 (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
37	Murs	Murs	Bande calicot	blanche	C	0,18	
38					HD	0,05	
27	Murs	Murs	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,07	
28					HD	0,09	
	Murs	Murs	Faïence (colle)	Blanche 20/20			Matériaux connus
	Murs	Murs	Placoplâtre	Lisse + peinture			Postérieur à 1949
29	Plafond	Plafond	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,07	
30					HD	0,02	
31	Toutes zones	Cadre de porte	Métal	Peinture	C	0,11	
32					HD	0,1	
	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC + Métal	Non peint			Non peint
41	Toutes zones	Gaine technique	Enveloppe de calorifuge	Marron	C	0,04	
42					HD	0,08	
43	Toutes zones	Gaine technique	Isolant de calorifuge	Jaune	C	0,09	
44					HD	0,07	
39	Toutes zones	Gaine technique	Panneaux bois	Peinture	C	0,05	
40					HD	0,1	
33	Toutes zones	Porte (ouvrant)	Bois	Peinture	C	0,03	
34					HD	0,08	
35	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,04	
36					HD	0,09	

Nombre total d'unités de repérage	12
Commentaire sur le local	Néant

Local n°3 (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
57	Murs	Murs	Bande calicot	blanche	C	0,1	
58					HD	0,06	
45	Murs	Murs	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,13	
46					HD	0,05	
	Murs	Murs	Panneaux bois	Non peint			Non peint
	Murs	Murs	Placoplâtre	Lisse + peinture			Postérieur à 1949
59	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Blanche carrée	C	0,06	
60					HD	0,12	
47	Plafond	Plafond	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,1	
48					HD	0,1	
49	Toutes zones	Cadre de porte	Métal	Peinture	C	0,06	
50					HD	0,04	
	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC + Métal	Non peint			Non peint
51	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Bois	Vernis	C	0,08	
52					HD	0,09	
53	Toutes zones	Porte (ouvrant)	Bois	Peinture	C	0,08	
54					HD	0,11	
55	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,08	
56					HD	0,06	

Nombre total d'unités de repérage	11
Commentaire sur le local	Néant

Local n°4 (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
73	Murs	Murs	Bande calicot	blanche	C	0,1	
74					HD	0,07	
61	Murs	Murs	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,08	
62					HD	0,06	
	Murs	Murs	Panneaux bois	Non peint			Non peint
	Murs	Murs	Placoplâtre	Lisse + peinture			Postérieur à 1949
	Murs	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint
75	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Blanche carrée	C	0,1	
76					HD	0,03	
63	Plafond	Plafond	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,09	
64					HD	0,1	
	Sol	Plancher	Colle de dalle de sol	Jaune			Matériaux connus
	Sol	Plancher	Dalles de sol	Beige			Matériaux connus
	Sol	Plancher	Ragréage	Rose			Matériaux connus
65	Toutes zones	Cadre de porte	Métal	Peinture	C	0,1	
66					HD	0,04	
	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC + Métal	Non peint			Non peint
77	Toutes zones	Faux-plafond	Isolant de calorifuge mousse	Noir	C	0,2	
78					HD	0,08	
67	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Bois	Vernis	C	0,1	
68					HD	0,03	
69	Toutes zones	Porte (ouvrant)	Bois	Peinture	C	0,06	
70					HD	0,11	
79	Toutes zones	Poteaux	Enduit ciment	Peinture	C	0,01	
80					HD	0,09	
71	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,03	
72					HD	0,15	

Nombre total d'unités de repérage	17
Commentaire sur le local	Néant

Local n°5 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
93	Murs	Murs	Bande calicot	blanche	C	0,1	
94					HD	0,04	
81	Murs	Murs	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,09	
82					HD	0,08	
	Murs	Murs	Placoplâtre	Lisse + peinture			Postérieur à 1949
95	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Blanche carrée	C	0,03	
96					HD	0,09	
83	Plafond	Plafond	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,04	
84					HD	0,04	
85	Toutes zones	Cadre de porte	Métal	Peinture	C	0,05	
86					HD	0,04	
	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC + Métal	Non peint			Non peint
87	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Bois	Vernis	C	0,2	
88					HD	0,1	
101	Toutes zones	Gaine technique	Panneaux bois	Peinture	C	0,06	
102					HD	0,1	
97	Toutes zones	Gaine technique - Conduit (diam. 100)	Fibrociment	Gris	C	0,1	
98					HD	0,1	
89	Toutes zones	Porte (ouvrant)	Bois	Peinture	C	0,11	
90					HD	0,09	
99	Toutes zones	Poteaux	Enduit ciment	Peinture	C	0,08	
100					HD	0,1	
91	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,03	
92					HD	0,07	
Nombre total d'unités de repérage							13
Commentaire sur le local							Néant

Local n°6 (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
103	Murs	Murs	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,05	
104					HD	0,07	
115	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Blanche	C	0,04	
116					HD	0,11	
105	Plafond	Plafond	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,1	
106					HD	0,06	
107	Toutes zones	Cadre de porte	Métal	Peinture	C	0,1	
108					HD	0,1	
	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC + Métal	Non peint			Non peint
109	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Bois	Vernis	C	0,03	
110					HD	0,1	
119	Toutes zones	Gaine technique	Panneaux bois	Peinture	C	0,07	
120					HD	0,07	
111	Toutes zones	Porte (ouvrant)	Bois	Peinture	C	0,04	
112					HD	0,18	
117	Toutes zones	Poteaux	Enduit ciment	Peinture	C	0,03	
118					HD	0,06	
113	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,06	
114					HD	0,08	

Nombre total d'unités de repérage
10
Commentaire sur le local
Néant

Local n°7 (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
121	Murs	Murs	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,08	
122					HD	0,04	
133	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Blanche	C	0,11	
134					HD	0,15	
123	Plafond	Plafond	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,03	
124					HD	0,08	
125	Toutes zones	Cadre de porte	Métal	Peinture	C	0,08	
126					HD	0,07	
	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC + Métal	Non peint			Non peint
127	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Bois	Vernis	C	0,04	
128					HD	0,07	
137	Toutes zones	Gaine technique	Panneaux bois	Peinture	C	0,04	
138					HD	0,08	
129	Toutes zones	Porte (ouvrant)	Bois	Peinture	C	0,05	
130					HD	0,08	
135	Toutes zones	Poteaux	Enduit ciment	Peinture	C	0,04	
136					HD	0,1	
131	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,04	
132					HD	0,04	

Nombre total d'unités de repérage	10
Commentaire sur le local	Néant

Local n°8 (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
139	Murs	Murs	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,03	
140					HD	0,09	
151	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Blanche	C	0,07	
152					HD	0,05	
141	Plafond	Plafond	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,04	
142					HD	0,11	
143	Toutes zones	Cadre de porte	Métal	Peinture	C	0,08	
144					HD	0,14	
	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC + Métal	Non peint			Non peint
145	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Bois	Vernis	C	0,06	
146					HD	0,07	
155	Toutes zones	Gaine technique	Panneaux bois	Peinture	C	0,09	
156					HD	0,06	
147	Toutes zones	Porte (ouvrant)	Bois	Peinture	C	0,1	
148					HD	0,16	
153	Toutes zones	Poteaux	Enduit ciment	Peinture	C	0,04	
154					HD	0,13	
149	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,1	
150					HD	0,03	

Nombre total d'unités de repérage
10
Commentaire sur le local
Néant

Local n°9 (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
171	Murs	Murs	Bande calicot	blanche	C	0,08	
172					HD	0,06	
157	Murs	Murs	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,07	
158					HD	0,07	
	Murs	Murs	Placoplâtre	Lisse + peinture			Postérieur à 1949
169	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Blanche	C	0,05	
170					HD	0,05	
159	Plafond	Plafond	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,09	
160					HD	0,06	
161	Toutes zones	Cadre de porte	Métal	Peinture	C	0,03	
162					HD	0,04	
	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC + Métal	Non peint			Non peint
163	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Bois	Vernis	C	0,08	
164					HD	0,17	
165	Toutes zones	Porte (ouvrant)	Bois	Peinture	C	0,07	
166					HD	0,05	
167	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,2	
168					HD	0,05	

Nombre total d'unités de repérage	10
Commentaire sur le local	Néant

Local n°10 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
173	Murs	Murs	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,04	
174					HD	0,08	
185	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Blanche	C	0,05	
186					HD	0,1	
175	Plafond	Plafond	Enduit plâtre + filasse	Lisse + peinture	C	0,04	
176					HD	0,11	
177	Toutes zones	Cadre de porte	Métal	Peinture	C	0,04	
178					HD	0,13	
	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC + Métal	Non peint			Non peint
179	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Bois	Vernis	C	0,04	
180					HD	0,08	
181	Toutes zones	Porte (ouvrant)	Bois	Peinture	C	0,06	
182					HD	0,15	
187	Toutes zones	Poteaux	Enduit ciment	Peinture	C	0,1	
188					HD	0,1	
183	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,08	
184					HD	0,19	
Nombre total d'unités de repérage							9
Commentaire sur le local							Néant

Local n°11 (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
189	Murs	Murs	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,05	
190					HD	0,1	
201	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Blanche	C	0,1	
202					HD	0,08	
191	Plafond	Plafond	Enduit plâtre + filasse	Lisse + peinture	C	0,04	
192					HD	0,08	
193	Toutes zones	Cadre de porte	Métal	Peinture	C	0,09	
194					HD	0,08	
203	Toutes zones	Conduit de fluide	Isolant de calorifuge mousse	Noir	C	0,09	
204					HD	0,06	
	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC + Métal	Non peint			Non peint
195	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Bois	Vernis	C	0,07	
196					HD	0,03	
197	Toutes zones	Porte (ouvrant)	Bois	Peinture	C	0,05	
198					HD	0,06	
205	Toutes zones	Poteaux	Enduit ciment	Peinture	C	0,07	
206					HD	0,13	
199	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,06	
200					HD	0,05	
Nombre total d'unités de repérage							10
Commentaire sur le local							Néant

Local n°12 (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
207	Murs	Murs	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,11	
208					HD	0,07	
219	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Blanche trouée	C	0,08	
220					HD	0,08	
209	Plafond	Plafond	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,1	
210					HD	0,09	
211	Toutes zones	Cadre de porte	Métal	Peinture	C	0,13	
212					HD	0,06	
	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC + Métal	Non peint			Non peint
213	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Bois	Vernis	C	0,05	
214					HD	0,19	
215	Toutes zones	Porte (ouvrant)	Bois	Peinture	C	0,11	
216					HD	0,1	
221	Toutes zones	Poteaux	Enduit ciment	Peinture	C	0,13	
222					HD	0,04	
217	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,07	
218					HD	0,06	
Nombre total d'unités de repérage							9
Commentaire sur le local							Néant

Local n°13 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
223	Murs	Murs	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,05	
224					HD	0,06	
235	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Blanche trouée	C	0,09	
236					HD	0,09	
225	Plafond	Plafond	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,14	
226					HD	0,11	
227	Toutes zones	Cadre de porte	Métal	Peinture	C	0,08	
228					HD	0,07	
	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC + Métal	Non peint			Non peint
229	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Bois	Vernis	C	0,14	
230					HD	0,03	
231	Toutes zones	Porte (ouvrant)	Bois	Peinture	C	0,06	
232					HD	0,09	
237	Toutes zones	Poteaux	Enduit ciment	Peinture	C	0,04	
238					HD	0,03	
233	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,07	
234					HD	0,09	
Nombre total d'unités de repérage							9
Commentaire sur le local							Néant

Local n°14 (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
239	Murs	Murs	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,07	
240					HD	0,04	
253	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Blanche trouée	C	0,09	
254					HD	0,09	
241	Plafond	Plafond	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,08	
242					HD	0,04	
243	Toutes zones	Cadre de porte	Métal	Peinture	C	0,11	
244					HD	0,06	
251	Toutes zones	Coffre fort	Peinture	Grise	C	0,05	
252					HD	0,1	
	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC + Métal	Non peint			Non peint
245	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Bois	Vernis	C	0,09	
246					HD	0,09	
247	Toutes zones	Porte (ouvrant)	Bois	Peinture	C	0,04	
248					HD	0,08	
255	Toutes zones	Poteaux	Enduit ciment	Peinture	C	0,04	
256					HD	0,06	
249	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,09	
250					HD	0,06	

Nombre total d'unités de repérage
10
Commentaire sur le local
Néant

Local n°15 (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
257	Murs	Murs	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,08	
258					HD	0,04	
269	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Blanche trouée	C	0,05	
270					HD	0,15	
259	Plafond	Plafond	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,04	
260					HD	0,07	
261	Toutes zones	Cadre de porte	Métal	Peinture	C	0,06	
262					HD	0,06	
	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC + Métal	Non peint			Non peint
263	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Bois	Vernis	C	0,06	
264					HD	0,07	
265	Toutes zones	Porte (ouvrant)	Bois	Peinture	C	0,04	
266					HD	0,04	
267	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,1	
268					HD	0,06	

Nombre total d'unités de repérage
8
Commentaire sur le local
Néant

Local n°16 (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
271	Murs	Murs	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,08	
272					HD	0,05	
283	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Blanche trouée	C	0,09	
284					HD	0,07	
273	Plafond	Plafond	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,1	
274					HD	0,05	
275	Toutes zones	Cadre de porte	Métal	Peinture	C	0,01	
276					HD	0,09	
	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC + Métal	Non peint			Non peint
277	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Bois	Vernis	C	0,05	
278					HD	0,06	
279	Toutes zones	Porte (ouvrant)	Bois	Peinture	C	0,08	
280					HD	0,04	
285	Toutes zones	Poteaux	Enduit ciment	Peinture	C	0,09	
286					HD	0,07	
281	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,07	
282					HD	0,11	
Nombre total d'unités de repérage							9
Commentaire sur le local							Néant

Local n°17 (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
287	Murs	Murs	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,11	
288					HD	0,09	
299	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Blanche trouée	C	0,04	
300					HD	0,05	
289	Plafond	Plafond	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,06	
290					HD	0,04	
291	Toutes zones	Cadre de porte	Métal	Peinture	C	0,18	
292					HD	0,03	
	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC + Métal	Non peint			Non peint
293	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Bois	Vernis	C	0,1	
294					HD	0,11	
301	Toutes zones	Gaine technique	Panneaux bois	Peinture	C	0,1	
302					HD	0,09	
305	Toutes zones	Gaine technique - Conduit (diam. 100)	Fibrociment	Gris	C	0,09	
306					HD	0,05	
295	Toutes zones	Porte (ouvrant)	Bois	Peinture	C	0,1	
296					HD	0,03	
303	Toutes zones	Poteaux	Enduit ciment	Peinture	C	0,04	
304					HD	0,07	
297	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,09	
298					HD	0,04	

Nombre total d'unités de repérage
11
Commentaire sur le local
Néant

Local n°18 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
307	Murs	Murs	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,07	
308					HD	0,05	
319	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Blanche trouée	C	0,09	
320					HD	0,08	
309	Plafond	Plafond	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,09	
310					HD	0,06	
311	Toutes zones	Cadre de porte	Métal	Peinture	C	0,19	
312					HD	0,17	
	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC + Métal	Non peint			Non peint
313	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Bois	Vernis	C	0,07	
314					HD	0,05	
321	Toutes zones	Gaine technique	Panneaux bois	Peinture	C	0,04	
322					HD	0,08	
315	Toutes zones	Porte (ouvrant)	Bois	Peinture	C	0,02	
316					HD	0,06	
323	Toutes zones	Poteaux	Enduit ciment	Peinture	C	0,11	
324					HD	0,14	
317	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,08	
318					HD	0,1	
Nombre total d'unités de repérage							10
Commentaire sur le local							Néant

Local n°19 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
325	Murs	Murs	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,11	
326					HD	0,08	
337	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Blanche trouée	C	0,08	
338					HD	0,03	
327	Plafond	Plafond	Enduit plâtre	Lisse + peinture	C	0,06	
328					HD	0,1	
329	Toutes zones	Cadre de porte	Métal	Peinture	C	0,06	
330					HD	0,09	
	Toutes zones	Ensemble Conduits et tuyauterie	PVC + Métal	Non peint			Non peint
331	Toutes zones	Fenêtre + cadre	Bois	Vernis	C	0,11	
332					HD	0,03	
339	Toutes zones	Gaine technique	Panneaux bois	Peinture	C	0,09	
340					HD	0,09	
341	Toutes zones	Gaine technique - Conduit (diam. 100)	Fibrociment	Gris	C	0,06	
342					HD	0,06	
333	Toutes zones	Porte (ouvrant)	Bois	Peinture	C	0,03	
334					HD	0,04	
343	Toutes zones	Poteaux	Enduit ciment	Peinture	C	0,05	
344					HD	0,06	
335	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,05	
336					HD	0,09	
Nombre total d'unités de repérage							11
Commentaire sur le local							Néant

ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE



Accréditation
n°4-0557
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr



Bureau Contrôle Certification

N° de certification
B2C 0607

CERTIFICATION DE PERSONNES
 attribuée à :
Pierre LEMONNIER
 Dans les domaines suivants :

Amiante sans mention : Secteur B : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante <small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.</small>	
Obtenu le : 28/11/2022	Valable jusqu'au : 27/11/2029*
Amiante avec mention : Secteur Bbis : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante <small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.</small>	
Obtenu le : 28/11/2022	Valable jusqu'au : 27/11/2029*
Plomb sans mention : Secteur A : Certification de personnes réalisant des constats de risque d'exposition au plomb (CREP) <small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.</small>	
Obtenu le : 28/11/2022	Valable jusqu'au : 27/11/2029*
Termites : Secteur C : certification des personnes réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment, en métropole <small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.</small>	
Obtenu le : 28/11/2022	Valable jusqu'au : 27/11/2029*
Termites : Secteur C : certification des personnes réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment, en métropole et en outre-mer <small>Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.</small>	
Obtenu le : 19/06/2020	Valable jusqu'au : 18/06/2027*

Fait à STRASBOURG, le 25 novembre 2022

Responsable qualité,
 Sandrine SCHNEIDER


*Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance.
 La conformité de cette certification peut être vérifiée sur le site : www.b2c-france.com

24 rue des Prés • 67380 LINGOLSHEIM • Tél : 03 88 22 21 97 • e-mail : b.2.c@orange.fr • www.b2c-france.com

ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, **Aon**, courtiers en assurances à Rotterdam, confirmons avoir établi la police d'assurance suivante:

Numéro de police	: V0100096498
Prenuer	: SGI Compliance Netherlands B.V.
Assuré	: SGI Compliance France SARL
Somme assurée	: EUR 10.000.000,00 par sinistre, dommages corporels et matériels confondus et EUR 20.000.000,00 par année d'assurances EUR 1.000.000,00 par sinistre, dommages corporels et immatériels pur confondus pour le client, et EUR 2.000.000,00 par année
Assureur	: 100% HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Directie voor Nederland
Date d'effet	: Le 30 Mai 2024
Prochaine échéance	: Le 30 Mai 2025
Durée du contrat	: Un an avec tacite reconduction annuelle
Les activités assurées sont	: Diagnostics Amiante avant travaux / avant démolition (Normes NF X 46-020 + NF X 46-100 + NF X 46-102 Diagnostics Amiante des Parities Privatives (DAPP) / Dianostics Techniques Amiante (DTA) Diagnostic Plomb (Norme NF X 46-035) Diagnostic Termites Examens visuels après travaux de retrait d'amiante (Norme NF X 46-021)

Police d'assurance responsabilité civile, numéro V0100096498 par Aon aux conditions générales.
En cas de différences entre le texte de la police et le texte du présent document, le texte de la police prévaudra.

Fait à Rotterdam, 8 Mai 2024
Aon



Aon Risk Solutions
P.O. Box 518, 3000 AM Rotterdam | Admiraliteitskade 62, 3063 ED Rotterdam, The Netherlands
t +31 (0)10 448 89 11 | aon.nl
Aon Nederland | Trade register Rotterdam 24061634 | VAT NL 8006.78.746.B.01
BIC: RABONL2U | IBAN: NL81RABO0633026417



The General Terms and Conditions of Aon apply to all services performed by Aon.
The General Terms and Conditions can be viewed at www.aon.nl/algemenevoorwaarden and will be sent free of charge upon request.

150009

Plomb