

	Armature électrique
	ECP2D
	Baie VDI 800x800 42U
	BAES saillie
	BAES drapeau
	Détecteur de présence 360°
	Prise normale
	Prise à 1.2m
	Prise étanche
	Prise RJ45
	Déclencheur manuel
	Flash lumineux
	Luminaire type 06
	Luminaire type 04
	Luminaire type 02
	Luminaire type 07
	Bouton d'arrêt d'urgence
	Luminaire type 01
	Luminaire type 03
	Luminaire type 05
	Détecteur de présence mural
	Double V&V
	V&V à voyant
	V&V
	Interrupteur simple allumage à voyant étanche
	Interrupteur simple allumage
	Interrupteur double allumage
	Bouton poussoir étanche à voyant
	Bouton poussoir à voyant
	Coffret branchement TJ
	Sirène et flash lumineux
	Sèche mains
	Alimentation diverse en attente
	Sèche-serviette

OFII NANTES REZE

30, boulevard Jean Monnet - 44400 Rezé

Emetteur :

VIV

Phase :

DCE

N° Feuille :

01

Niveau :

RdC

Modèle :

ELE

Type de doc :

-

Plan d'implantation du RdC

Vers.Ind : 0

Echelle : 1 : 50

Format : A0

06/12/2024

Révisions :

(Informations des dernières révisions)

Maîtrise d'Ouvrage :

OFII

Tél. : 01 53 69 53 00

44, rue de Bargue

75015 - Paris

BET : Fluides

VIVLEN

Tél. : 05 55 40 68 10

3, rue Hautefeuille - 75005 PARIS

BET : Acoustique

ITAC

Tél. : 02 40 14 01 95

350, rue de Vaugrand - 75 015 PARIS

Maîtrise d'Oeuvre :

TERTIAM

Tél. : 01 40 25 90 00

03, rue de Gramont

75002 - Paris

Bureau de Contrôle :

ANCO

Tél. : 06 95 68 69 42

Centre La Bourdière - 92350 LE PLESSIS ROBINSON


ancho

Coordonnateur SPS :

Vincent MOLLICA

Tél. : 06 63 28 08 88

22, rue de Berry - 75012 PARIS

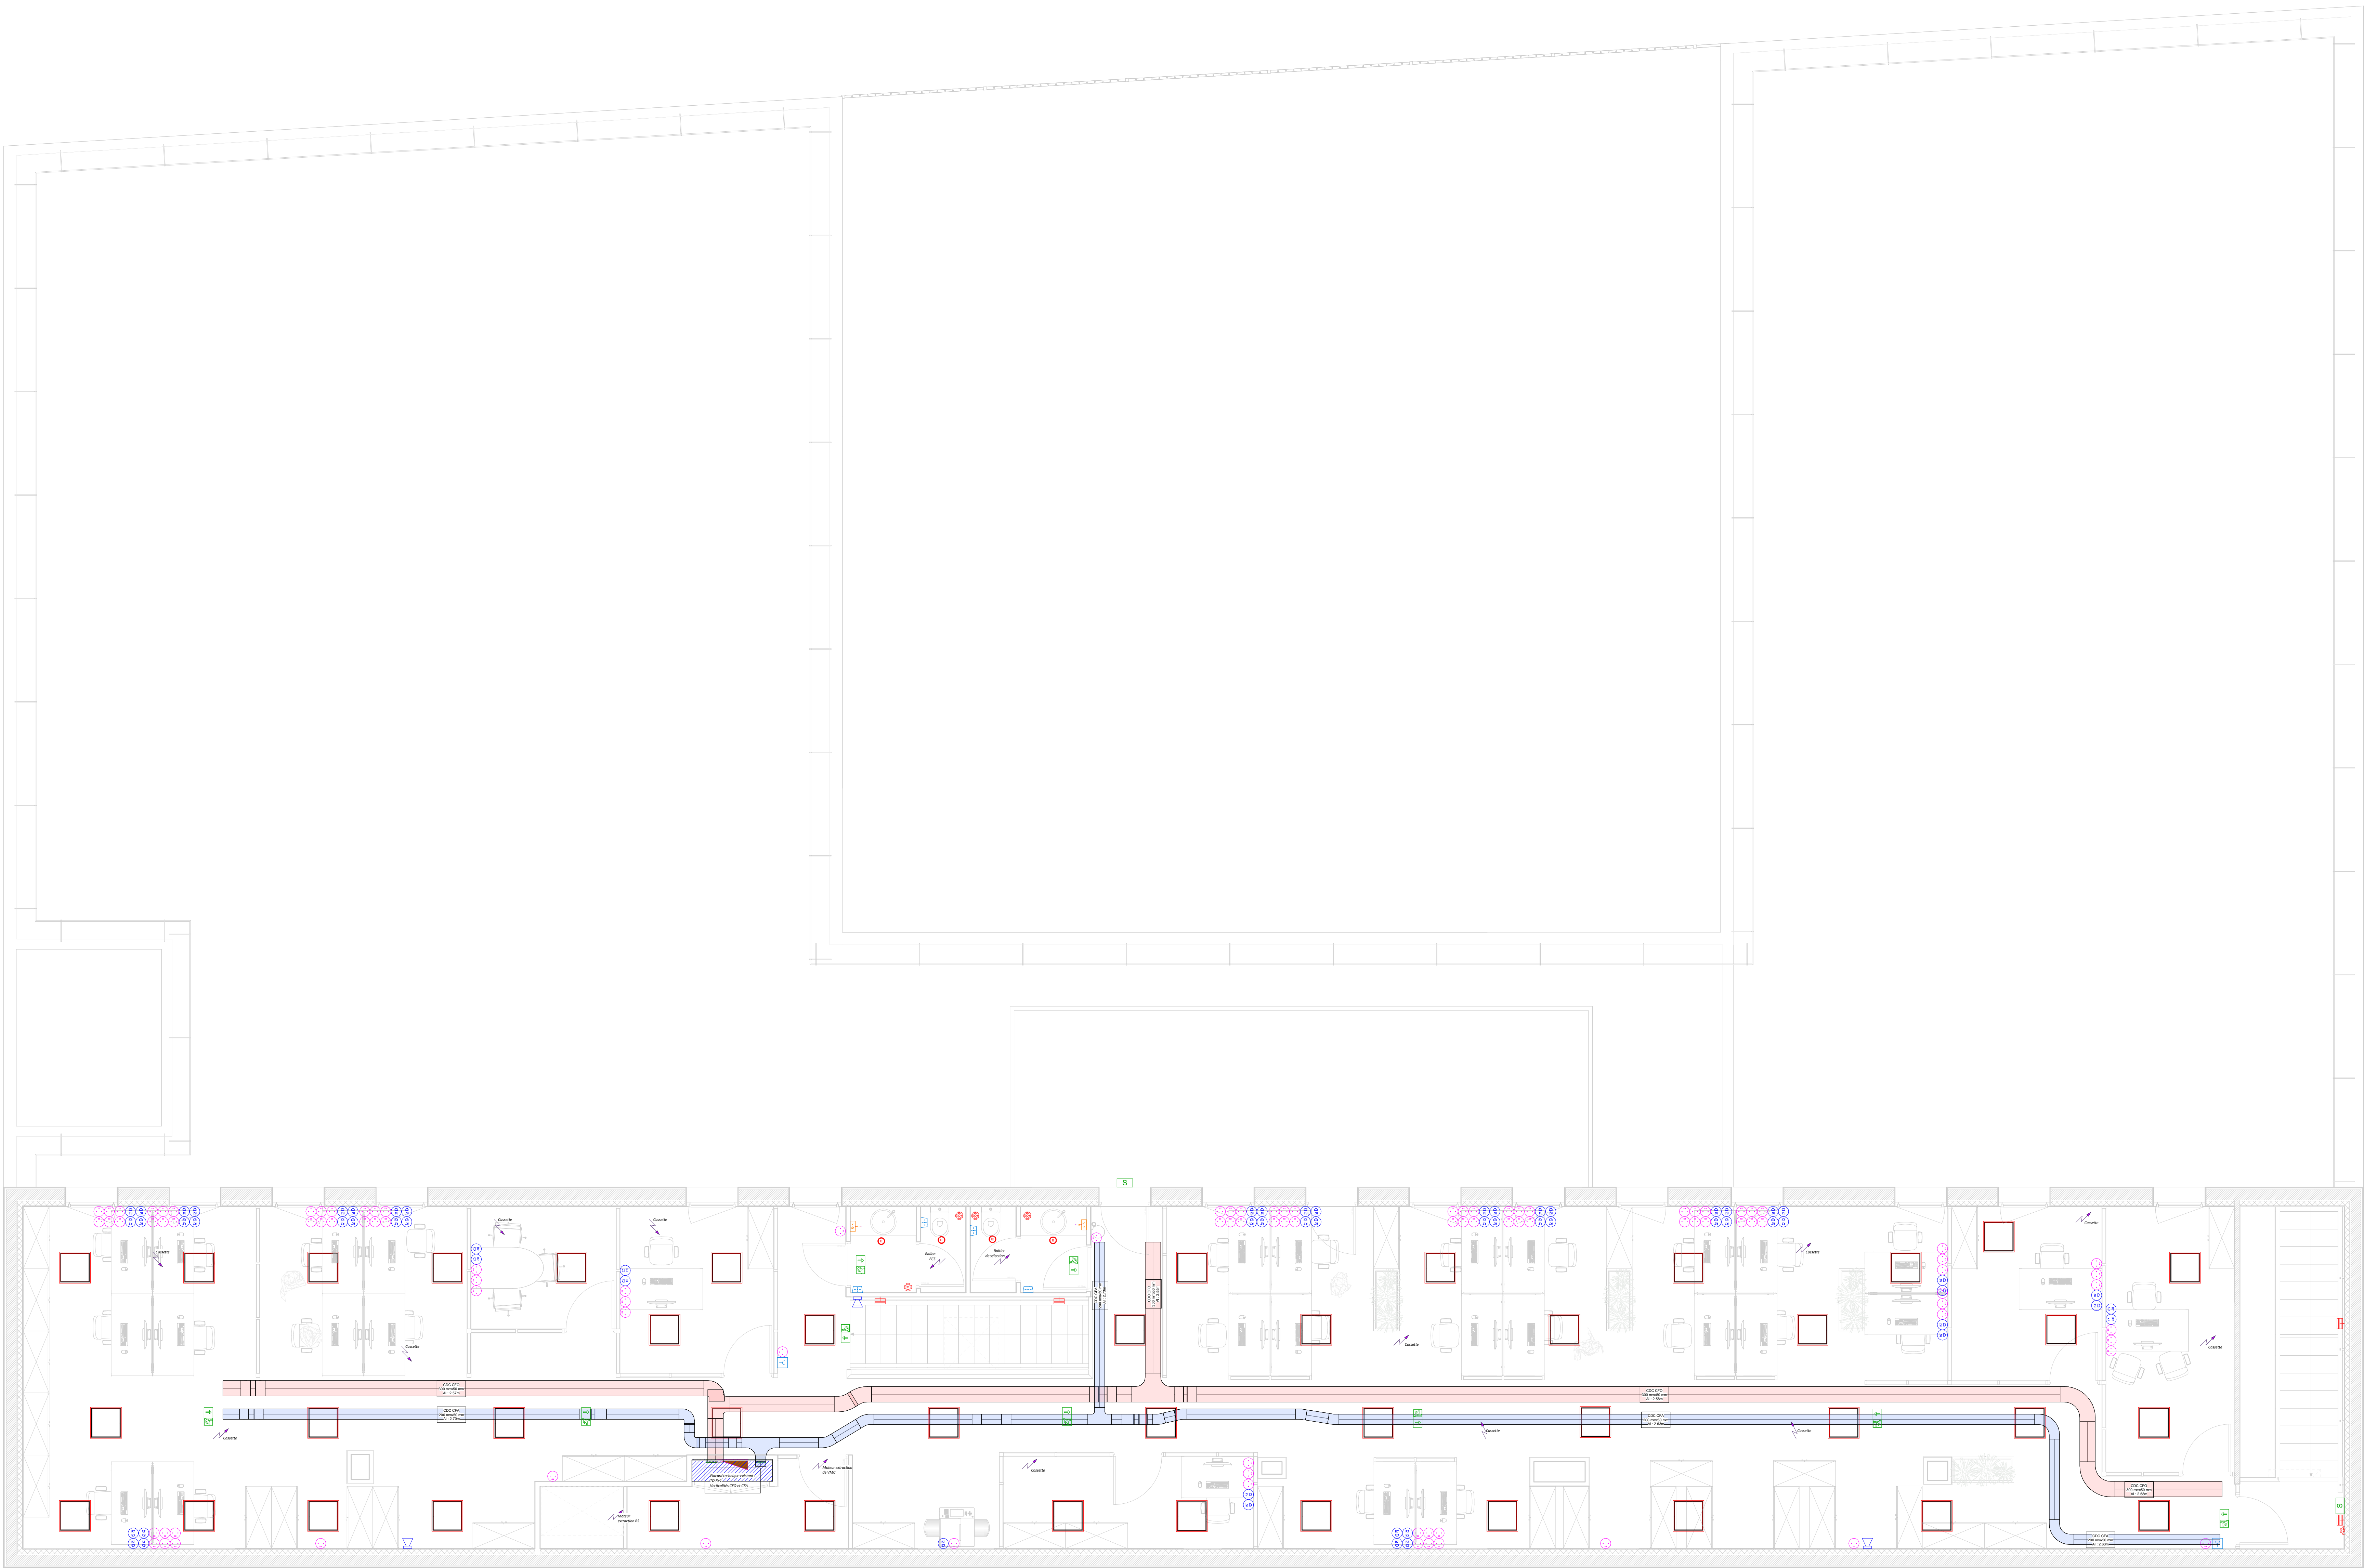

	Armoire électrique
	ECP2D
	Base VDI 800x800 42U
	BAES saillie
	BAES drapeau
	Détecteur de présence 360°
	Prise normale
	Prise à 1.2m
	Prise étanche
	Prise RJ45
	Déclencheur manuel
	Flash lumineux
	Luminaire type 06
	Luminaire type 04
	Luminaire type 02
	Luminaire type 07
	Bouton d'arrêt d'urgence
	Luminaire type 01
	Luminaire type 03
	Luminaire type 05
	Détecteur de présence mural
	Double V&V
	V&V à voyant
	V&V
	Interrupteur simple allumage à voyant étanche
	Interrupteur simple allumage
	Interrupteur double allumage
	Bouton poussoir étanche à voyant
	Bouton poussoir à voyant
	Coffret branchement TJ
	Sirène et flash lumineux
	Sèche mains
	Alimentation diverse en attente
	Sèche-serviette

OFII NANTES REZE

30, boulevard Jean Monnet - 44400 Rezé




Emetteur :	Niveau :
VIV	R+1
Phase :	Modèle :
DCE	ELE
N° Feuille :	Type de doc :
02	-

Plan d'implantation du R+1

Vers.Ind :	0	Echelle :	1 : 50	Format :	A0	06/12/2024
------------	---	-----------	--------	----------	----	------------

Révisions) :
(Informations des dernières révisions)

Maîtrise d'Ouvrage : OFII Tél. : 01 53 69 53 00 44, rue de Bargue 75015 - Paris	 OFII CENTRE FRANÇAIS D'ACCUEIL ET DE RECHERCHE	Maîtrise d'Oeuvre : TERTIAM Tél. : 01 40 25 90 00 03, rue de Gramont 75002 - Paris	
BET : Fluides VIVIEN Tél. : 05 55 40 68 10 3, rue Hautefeuille - 75006 PARIS		Bureau de Contrôle : ANCO Tél. : 06 95 68 69 43 Centre La Bourdière - 92350 LE PLESSIS ROBINSON	
BET : Acoustique ITAC Tél. : 02 40 14 01 95 350, rue de Vaugrand - 75 015 PARIS		Coordonnateur SPS : Vincent MOLLICA Tél. : 06 63 28 08 88 22, rue de Berry - 75012 PARIS	

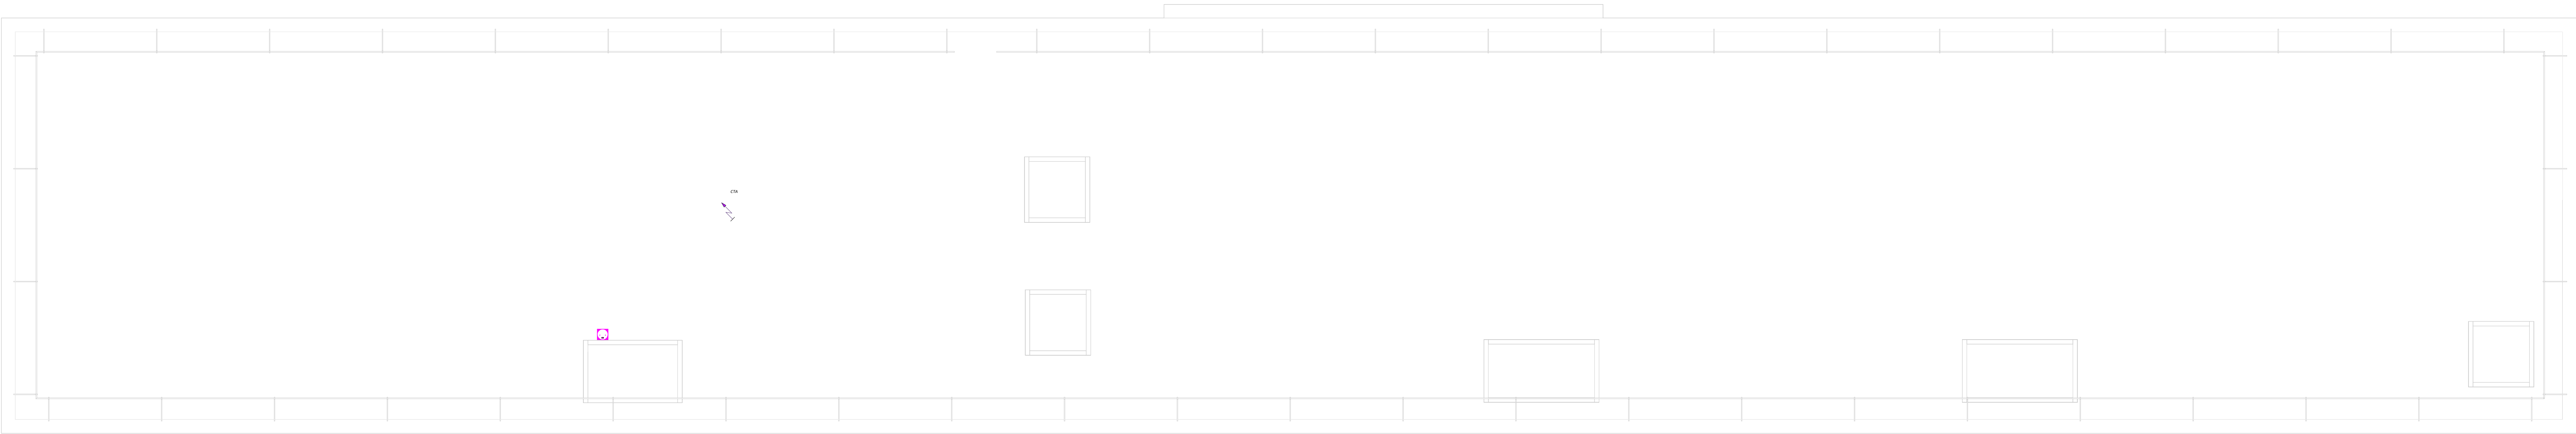

	Armoire électrique
	ECP2D
	Boite VDI 800x800 42U
	BAES saillie
	BAES drapeau
	Détecteur de présence 360°
	Prise normale
	Prise à 1.2m
	Prise étanche
	Prise RJ45
	Déclencheur manuel
	Flash lumineux
	Luminaire type 06
	Luminaire type 04
	Luminaire type 02
	Luminaire type 07
	Bouton d'arrêt d'urgence
	Luminaire type 01
	Luminaire type 03
	Luminaire type 05
	Détecteur de présence mural
	Double V&V
	V&V à voyant
	V&V
	Interrupteur simple allumage à voyant étanche
	Interrupteur simple allumage
	Interrupteur double allumage
	Bouton poussoir étanche à voyant
	Bouton poussoir à voyant
	Coffret branchement TJ
	Sirène et flash lumineux
	Sèche mains
	Alimentation diverse en attente
	Sèche-serviette

OFII NANTES REZE

30, boulevard Jean Monnet - 44400 Rezé



Emetteur :
VIV

Niveau :
R+1

Phase :
DCE

Modèle :
ELE

N° Feuille :
03

Type de doc :
-

Vers.Ind :
0

Echelle :
1 : 50

Format :
A0

06/12/2024

Révision(s) :
(Informations des dernières révisions)

Maîtrise d'Ouvrage :

OFII

Tél. : 01 53 69 53 00

44, rue de Bargue

75015 - Paris

BET : Fluides

VIVIEN

Tél. : 05 55 40 68 10

3, rue Hautefeuille - 75006 PARIS

BET : Acoustique

ITAC

Tél. : 02 40 14 01 95

350, rue de Vaugrard - 75 015 PARIS

Maîtrise d'Oeuvre :

TERTIAM

Tél. : 01 40 25 90 00

03, rue de Gramont

75002 - Paris

Bureau de Contrôle :

ANCO

Tél. : 06 95 68 69 42

Centre La Bourssière - 92350 LE PLESSIS ROBINSON

Coordonnateur SPS :

Vincent MOLLIKA

Tél. : 06 63 28 08 88

22, rue de Berry - 75012 PARIS