

Rapport de repérage du plomb avant travaux

Version : V02

Numéro de dossier : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**
Norme employée : **AFNOR NF X46-035**
Date du repérage : **29/04/2024**
Heure d'arrivée : **09 h 00**
Date émission : **14/06/2024**

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage des matériaux et produits contenant du plomb avant réalisation de travaux conformément l'art. R4412-5 du Code du Travail. Le diagnostic a été réalisé au regard du périmètre des travaux défini par le client.

Tous les éléments du bâti susceptibles de contenir du plomb doivent faire l'objet d'une mesure. Il est de la responsabilité du donneur d'ordre d'évaluer le risque lié au plomb éventuellement contenu dans les matériaux, en fonction du matériau et du type d'intervention prévue.

Le présent rapport n'est pas un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) et ne peut être utilisé dans le cadre de la vente ou la location d'un bien immobilier.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction uniquement accessible lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.

Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT**

Référence cadastrale : **Non communiquée**

Propriétaire

Nom : **ETABLISSEMENT DU SERVICE**
Adresse : **D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE L'ILE-
DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT
KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**

Donneur d'ordre


Qualité du donneur d'ordre : **Apporteur**
(Sur déclaration de l'intéressé)
Nom : **Mme ETABLISSEMENT DU SERVICE**
Adresse : **D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE L'ILE-
DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT
KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00019**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité :
7627751904 / 01/07/2024

Opérateur(s) et signataire(s)

NOM Prénom	Organisme certification	Détail de la certification	Signature
DIANGANA Mousa	ABCDIA CERTIFICATION	Obtention : 12/10/2022 Échéance : 11/10/2029 N° de certification : 22-1813	

Liste de rapports antérieurs

Date	Objet
Néant	Néant

Sommaire

A.	Références réglementaires.....	4
B.	Renseignements complémentaires concernant la mission.....	4
	B.1. Commanditaire de la mission.....	4
	B.2. L'appareil à fluorescence X.....	4
	B.3. Etalonnage de l'appareil à fluorescence X.....	4
	B.4. Le bien objet de la mission.....	4
	B.5. Liste des locaux visités :.....	5
	B.6. Liste des locaux non visités (avec justification) :.....	7
C.	Résultats des mesures.....	8
D.	Commentaires et signature.....	296
E.	Méthodologie d'intervention.....	297
F.	Notice d'information à remettre au donneur d'ordre.....	298
G.	Planches de repérage.....	300



Programme de travaux

- Bât. 008 – RDC, Entresol, R+1 et R+2 combles.
Toitures et façades de l'ensemble des bâtiments

A. Références réglementaires

- ❖ Principes généraux de prévention de l'article L4121-2 du code du travail
- ❖ Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Articles R4412-59 et suivants du code du travail

B. Renseignements complémentaires concernant la mission

B.1. Commanditaire de la mission

Nom et prénom: **Mme ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE L'ILE-DE-FRANCE**
Adresse : **(Apporteur - Sur déclaration de l'intéressé)**
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

B.2. L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil : **Fondis Electronic**
Modèle de l'appareil : **PB200i**
N° de série de l'appareil : **8641**
Nature du radionucléide : **57Co**
Date du dernier chargement de la source : **05/07/2022** (Activité à cette date : **200 MBq**)
Déclaration ASN - N° : **T140445**
Déclaration ASN - Date : **07/02/2024**
Précision de l'appareil : **0,1 mg/cm²**

B.3. Etalonnage de l'appareil à fluorescence X

Etalon {Fab. : SRM; NIST : 2573; Concentration : 1,04 mg/cm²; Précision : 0,064 mg/cm²}

Vérification de la justesse de l'appareil	Date de la vérification	Concentration (mg/cm²)
Etalonnage entrée	29/04/2024	1,11
Etalonnage sortie	29/04/2024	1,09

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil. En début et en fin de chaque repérage une vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

B.4. Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier	ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Description de l'ensemble immobilier	Autres
Année de construction	NC
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes)	ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE L'ILE-DE-FRANCE BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202 78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

B.5. Liste des locaux visités :

- ❖ BATIMENT 08 / R02 - HALL 59
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 058
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 056
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 049
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 047
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 045
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 043
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - SAS 040
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 038
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Escalier 15
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Rangement 051
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 030
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 019
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 020
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 082
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 080
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 078
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 070
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 068
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 066
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 064
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 062
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 040
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Escalier 014
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Escalier 003
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 019
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - L.T
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Escalier 016
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Rangement 087
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 055
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 053
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 046
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 044
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Wc 041
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 039
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Palier 13
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 029
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 027
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 025
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Palier 089
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 079
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Couloir 052
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 071
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 069
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 065
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 063
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074
- ❖ BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 045
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Escalier 001
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 012
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 041
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Palier 030
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 023
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 022
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Couloir 020
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - AMPHITHEATRE 029
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Conférencier 026

- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - sas 071
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Escalier 008
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - WC 056
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Escalier 003
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Salle 037
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Wc 032
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Escalier 013
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Escalier 010
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Escalier 009
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - HALL 076
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Escalier 009
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Escalier 007
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Escalier 004
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032 bis
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 029
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Hall 55
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Entrée 056
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - sas 01
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Escalier 002
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 033
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 026
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025
- ❖ BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1
- ❖ BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3
- ❖ BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5
- ❖ BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Hall 042
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Salle 036
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Escalier 011
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Wc 033
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Passage 033
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Escalier 012
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Hall 028
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - SAS 017
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 070
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - SAS 073
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Escalier 008
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Escalier 006
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Escalier 005
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 030
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 058
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Escalier 01
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Entrée 057
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 049
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 034
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011
- ❖ BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2
- ❖ BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4
- ❖ BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6
- ❖ BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8



B.6. Liste des locaux non visités (avec justification) :

Néant



c. Résultats des mesures

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
2	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	A	1	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,08	0,1	
3	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	A	1	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,06	0,1	
4	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	B	2	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,02	0,1	
5	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	B	2	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,10	0,1	
6	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	C	3	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,06	0,1	
7	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	C	3	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,02	0,1	
8	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	D	4	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,08	0,1	
9	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	D	4	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,12	0,1	
10	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	E	5	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,05	0,1	
11	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	E	5	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,05	0,1	
12	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	F	6	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,00	0,1	
13	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	F	6	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,15	0,1	
14	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	G	7	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,05	0,1	
15	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	G	7	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,14	0,1	
16	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	H	8	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
17	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	H	8	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
18	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	I	9	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,17	0,1	
19	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	I	9	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
20	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	J	10	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,18	0,1	
21	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	J	10	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,20	0,1	
22	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59		11	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
23	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59		11	Plafond	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
24	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59		12	Plinthes	Bois	Peinture	0,04	0,1	
25	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59		12	Plinthes	Bois	Peinture	0,02	0,1	
26	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59		13	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
27	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59		13	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
28	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59		14	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
29	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59		14	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
30	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59		15	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
31	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59		15	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
32	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59		16	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
33	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59		16	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
34	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	A	17	Porte dormant 1	Bois	Peinture	0,01	0,1	
35	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	A	17	Porte dormant 1	Bois	Peinture	0,07	0,1	
36	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	B	18	Porte dormant 2	Bois	Peinture	0,15	0,1	
37	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	B	18	Porte dormant 2	Bois	Peinture	0,16	0,1	
38	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	D	19	Porte dormant 3	Bois	Peinture	0,19	0,1	
39	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	D	19	Porte dormant 3	Bois	Peinture	0,03	0,1	
40	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	E	20	Porte dormant 4	Bois	Peinture	0,01	0,1	
41	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	E	20	Porte dormant 4	Bois	Peinture	0,12	0,1	
42	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	A	21	Porte ouvrant 1	Bois	Peinture	0,18	0,1	
43	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	A	21	Porte ouvrant 1	Bois	Peinture	0,05	0,1	
44	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	B	22	Porte ouvrant 2	Bois	Peinture	0,13	0,1	
45	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	B	22	Porte ouvrant 2	Bois	Peinture	0,01	0,1	
46	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	D	23	Porte ouvrant 3	Bois	Peinture	0,18	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
47	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	D	23	Porte ouvrant 3	Bois	Peinture	0,14	0,1	
48	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	E	24	Porte ouvrant 4	Bois	Peinture	0,07	0,1	
49	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	E	24	Porte ouvrant 4	Bois	Peinture	0,10	0,1	
50	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	F	25	Porte ouvrant 5	Bois	Peinture	0,10	0,1	
51	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	F	25	Porte ouvrant 5	Bois	Peinture	0,10	0,1	
52	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	F	26	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
53	BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	F	26	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,06	0,1	
54	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 016	A	27	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,03	0,1	
55	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 016	A	27	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,06	0,1	
56	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 016	B	28	Mur	Bois	Tapisserie	0,18	0,1	
57	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 016	B	28	Mur	Bois	Tapisserie	0,03	0,1	
58	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 016	C	29	Mur	Bois	Tapisserie	0,02	0,1	
59	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 016	C	29	Mur	Bois	Tapisserie	0,08	0,1	
60	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 016		30	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
61	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 016		30	Plafond	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
62	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 016		31	Garde corps	Métal	Peinture	4,37	0,1	
63	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 016		32	Limon	Plâtre	Peinture	7,62	0,1	
64	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060	A	33	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
65	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060	A	33	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
66	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060	B	34	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
67	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060	B	34	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
68	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060	C	35	Mur	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
69	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060	C	35	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
70	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060	D	36	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
71	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060	D	36	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
72	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060		37	Plafond	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
73	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060		37	Plafond	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
74	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060		38	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
75	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060		38	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
76	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060		39	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
77	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060		39	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
78	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060		40	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
79	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060		40	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
80	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060		41	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
81	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060		41	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
82	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060		42	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,20	0,1	
83	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060		42	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,11	0,1	
84	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060		43	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,03	0,1	
85	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060		43	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,10	0,1	
86	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060		44	Radiateur	Métal	Peinture	0,05	0,1	
87	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060		44	Radiateur	Métal	Peinture	0,06	0,1	
88	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060		45	Conduit	Métal	Peinture	0,16	0,1	
89	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060		45	Conduit	Métal	Peinture	0,06	0,1	
90	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 087	A	46	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,11	0,1	
91	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 087	A	46	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,08	0,1	
92	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 087	B	47	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,15	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
93	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 087	B	47	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,14	0,1	
94	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 087	C	48	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,03	0,1	
95	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 087	C	48	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,11	0,1	
96	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 087	D	49	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,01	0,1	
97	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 087	D	49	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,18	0,1	
98	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 087		50	Plafond	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
99	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 087		50	Plafond	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
100	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 087		51	Plinthes	Bois	Peinture	0,07	0,1	
101	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 087		51	Plinthes	Bois	Peinture	0,13	0,1	
102	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 087		52	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
103	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 087		52	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
104	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 087		53	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
105	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 087		53	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
106	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 087		54	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
107	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 087		54	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
108	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 087		55	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
109	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 087		55	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
110	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 087		56	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,20	0,1	
111	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 087		56	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,02	0,1	
112	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 087		57	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,05	0,1	
113	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 087		57	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,01	0,1	
114	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 058	A	58	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,13	0,1	
115	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 058	A	58	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,16	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
116	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 058	B	59	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,17	0,1	
117	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 058	B	59	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,16	0,1	
118	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 058	C	60	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,18	0,1	
119	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 058	C	60	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,07	0,1	
120	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 058	D	61	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,09	0,1	
121	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 058	D	61	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,12	0,1	
122	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 058		62	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
123	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 058		62	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
124	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 058		63	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
125	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 058		63	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
126	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 058		64	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
127	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 058		64	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
128	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 058		65	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
129	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 058		65	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
130	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 058		66	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,09	0,1	
131	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 058		66	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,07	0,1	
132	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 058		67	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,01	0,1	
133	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 058		67	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,14	0,1	
134	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 058		68	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
135	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 058		68	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
136	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	A	69	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
137	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	A	69	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
138	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	A	69	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
139	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	B	70	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	5,34	0,1	
140	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	C	71	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
141	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	C	71	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
142	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	C	71	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
143	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	D	72	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
144	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	D	72	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
145	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	D	72	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
146	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057		73	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
147	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057		73	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
148	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	C	74	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
149	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	C	74	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
150	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	C	75	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
151	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	C	75	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
152	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	C	76	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
153	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	C	76	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
154	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	C	77	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
155	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	C	77	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
156	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	A	78	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,15	0,1	
157	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	A	78	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,02	0,1	
158	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	A	79	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,15	0,1	
159	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	A	79	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
160	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	C	80	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
161	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	C	80	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
162	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	C	81	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
163	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	C	81	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
164	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057		82	Garde corps	Métal	Peinture	1,80	0,1	
165	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 056	A	83	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
166	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 056	A	83	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
167	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 056	A	83	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
168	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 056	B	84	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,72	0,1	
169	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 056	B	84	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,64	0,1	
170	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 056	B	84	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
171	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 056	C	85	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	6,58	0,1	
172	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 056	D	86	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	3,54	0,1	
173	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 056		87	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
174	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 056		87	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
175	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 056	C	88	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
176	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 056	C	88	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
177	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 056	C	89	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
178	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 056	C	89	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
179	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 056	C	90	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
180	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 056	C	90	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
181	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 056	C	91	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
182	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 056	C	91	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
183	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 056	A	92	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,07	0,1	
184	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 056	A	92	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,19	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
185	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 056	A	93	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
186	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 056	A	93	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,18	0,1	
187	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 056	C	94	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
188	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 056	C	94	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
189	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 056	C	95	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
190	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 056	C	95	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
191	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 056		96	Garde corps	Métal	Peinture	4,65	0,1	
192	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 055	A	97	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
193	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 055	A	97	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
194	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 055	A	97	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
195	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 055	B	98	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	2,99	0,1	
196	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 055	C	99	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	7,89	0,1	
197	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 055	D	100	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,72	0,1	
198	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 055	D	100	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,37	0,1	
199	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 055	D	100	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
200	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 055		101	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
201	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 055		101	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
202	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 055	C	102	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
203	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 055	C	102	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
204	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 055	C	103	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
205	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 055	C	103	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
206	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 055	C	104	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
207	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 055	C	104	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
208	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 055	C	105	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
209	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 055	C	105	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
210	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 055	A	106	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,03	0,1	
211	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 055	A	106	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,20	0,1	
212	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 055	A	107	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,16	0,1	
213	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 055	A	107	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,01	0,1	
214	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 055	C	108	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
215	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 055	C	108	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
216	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 055	C	109	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
217	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 055	C	109	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
218	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 055		110	Garde corps	Métal	Peinture	2,23	0,1	
219	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054	A	111	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
220	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054	A	111	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
221	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054	A	111	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
222	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054	B	112	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,52	0,1	
223	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054	B	112	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,89	0,1	
224	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054	B	112	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
225	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054	C	113	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,48	0,1	
226	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054	C	113	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,37	0,1	
227	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054	C	113	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
228	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054	D	114	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	3,89	0,1	
229	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054		115	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
230	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054		115	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
231	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054	C	116	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
232	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054	C	116	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
233	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054	C	117	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
234	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054	C	117	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
235	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054	C	118	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
236	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054	C	118	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
237	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054	C	119	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
238	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054	C	119	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
239	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054	A	120	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,10	0,1	
240	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054	A	120	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
241	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054	A	121	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,08	0,1	
242	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054	A	121	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,10	0,1	
243	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054	C	122	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
244	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054	C	122	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
245	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054	C	123	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	2,23	0,1	
246	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054		124	Garde corps	Métal	Peinture	2,72	0,1	
247	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 053	A	125	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
248	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 053	A	125	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
249	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 053	B	126	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,37	0,1	
250	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 053	B	126	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,54	0,1	
251	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 053	C	127	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,36	0,1	
252	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 053	C	127	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,39	0,1	
253	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 053	D	128	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,50	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
254	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 053	D	128	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,60	0,1	
255	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 053		129	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
256	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 053		129	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
257	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 053	C	130	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
258	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 053	C	130	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
259	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 053	C	131	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
260	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 053	C	131	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
261	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 053	C	132	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
262	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 053	C	132	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
263	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 053	C	133	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
264	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 053	C	133	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
265	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 053	A	134	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
266	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 053	A	134	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,13	0,1	
267	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 053	A	135	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,06	0,1	
268	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 053	A	135	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
269	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 053	C	136	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
270	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 053	C	136	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
271	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 053	C	137	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,73	0,1	
272	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 053	C	137	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,75	0,1	
273	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 053		138	Garde corps	Métal	Peinture	4,17	0,1	
274	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 049	A	139	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
275	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 049	A	139	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
276	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 049	B	140	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
277	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 049	B	140	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
278	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 049	C	141	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
279	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 049	C	141	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
280	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 049	D	142	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
281	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 049	D	142	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
282	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 049		143	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
283	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 049		143	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
284	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 049		144	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
285	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 049		144	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
286	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 049		145	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
287	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 049		145	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
288	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 049		146	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
289	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 049		146	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
290	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 049		147	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
291	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 049		147	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
292	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 049	A	148	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,06	0,1	
293	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 049	A	148	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,02	0,1	
294	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 049	A	149	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,08	0,1	
295	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 049	A	149	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
296	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 049		150	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
297	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 049		150	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
298	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	A	151	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
299	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	A	151	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
300	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	B	152	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
301	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	B	152	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
302	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	C	153	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
303	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	C	153	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
304	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	D	154	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
305	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	D	154	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
306	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	E	155	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
307	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	E	155	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
308	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	F	156	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
309	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	F	156	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
310	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048		157	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
311	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048		157	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
312	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	C	158	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
313	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	C	158	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
314	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	C	159	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
315	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	C	159	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
316	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	C	160	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
317	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	C	160	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
318	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	C	161	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
319	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	C	161	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
320	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	A	162	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,01	0,1	
321	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	A	162	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,07	0,1	
322	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	B	163	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,15	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
323	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	B	163	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,16	0,1	
324	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	E	164	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,19	0,1	
325	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	E	164	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,03	0,1	
326	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	A	165	Porte dormant 1	Bois	Peinture	0,01	0,1	
327	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	A	165	Porte dormant 1	Bois	Peinture	0,12	0,1	
328	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	B	166	Porte dormant 2	Bois	Peinture	0,18	0,1	
329	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	B	166	Porte dormant 2	Bois	Peinture	0,05	0,1	
330	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	E	167	Porte dormant 3	Bois	Peinture	0,13	0,1	
331	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	E	167	Porte dormant 3	Bois	Peinture	0,01	0,1	
332	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	C	168	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
333	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048	C	168	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
334	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048		169	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
335	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048		169	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
336	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048		170	Allège fenêtre	Bois	Toile de verre peint	0,10	0,1	
337	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048		170	Allège fenêtre	Bois	Toile de verre peint	0,10	0,1	
338	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048		171	Garde corps	Métal	Peinture	2,72	0,1	
339	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 047	A	172	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,12	0,1	
340	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 047	A	172	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,06	0,1	
341	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 047	B	173	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,03	0,1	
342	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 047	B	173	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,06	0,1	
343	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 047	C	174	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,18	0,1	
344	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 047	C	174	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,03	0,1	
345	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 047	D	175	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,02	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
346	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 047	D	175	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,08	0,1	
347	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 047		176	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
348	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 047		176	Plafond	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
349	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 047		177	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,08	0,1	
350	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 047		177	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
351	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 047		178	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,03	0,1	
352	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 047		178	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,00	0,1	
353	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 046	A	179	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
354	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 046	A	179	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
355	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 046	B	180	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,50	0,1	
356	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 046	B	180	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,58	0,1	
357	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 046	C	181	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,62	0,1	
358	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 046	C	181	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,58	0,1	
359	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 046	D	182	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,89	0,1	
360	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 046	D	182	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,71	0,1	
361	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 046		183	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
362	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 046		183	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
363	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 046	C	184	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
364	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 046	C	184	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
365	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 046	C	185	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
366	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 046	C	185	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
367	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 046	C	186	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
368	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 046	C	186	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
369	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 046	C	187	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
370	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 046	C	187	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
371	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 046	A	188	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
372	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 046	A	188	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,00	0,1	
373	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 046	A	189	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,20	0,1	
374	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 046	A	189	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,11	0,1	
375	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 046	C	190	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
376	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 046	C	190	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
377	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 046	C	191	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,43	0,1	
378	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 046	C	191	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,40	0,1	
379	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 046		192	Garde corps	Métal	Peinture	9,06	0,1	
380	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 045	A	193	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
381	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 045	A	193	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
382	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 045	B	194	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,87	0,1	
383	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 045	B	194	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,75	0,1	
384	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 045	C	195	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,79	0,1	
385	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 045	C	195	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,55	0,1	
386	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 045		196	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
387	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 045		196	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
388	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 045	C	197	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
389	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 045	C	197	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
390	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 045	C	198	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
391	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 045	C	198	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
392	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 045	C	199	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
393	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 045	C	199	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
394	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 045	C	200	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
395	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 045	C	200	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
396	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 045	A	201	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,16	0,1	
397	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 045	A	201	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,01	0,1	
398	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 045	A	202	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,07	0,1	
399	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 045	A	202	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,13	0,1	
400	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 045	C	203	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
401	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 045	C	203	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
402	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 045	C	204	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,48	0,1	
403	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 045	C	204	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,76	0,1	
404	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 045		205	Garde corps	Métal	Peinture	4,86	0,1	
405	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 044	A	206	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
406	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 044	A	206	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
407	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 044	B	207	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,61	0,1	
408	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 044	B	207	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,87	0,1	
409	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 044	C	208	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,90	0,1	
410	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 044	C	208	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,49	0,1	
411	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 044		209	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
412	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 044		209	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
413	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 044	C	210	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
414	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 044	C	210	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
415	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 044	C	211	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
416	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 044	C	211	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
417	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 044	C	212	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
418	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 044	C	212	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
419	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 044	C	213	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
420	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 044	C	213	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
421	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 044	A	214	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
422	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 044	A	214	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,16	0,1	
423	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 044	A	215	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,18	0,1	
424	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 044	A	215	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,07	0,1	
425	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 044	C	216	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
426	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 044	C	216	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
427	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 044	C	217	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,73	0,1	
428	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 044	C	217	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,45	0,1	
429	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 044		218	Garde corps	Métal	Peinture	6,10	0,1	
430	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 043	A	219	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
431	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 043	A	219	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
432	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 043	B	220	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,79	0,1	
433	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 043	B	220	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,38	0,1	
434	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 043	C	221	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,71	0,1	
435	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 043	C	221	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,69	0,1	
436	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 043	D	222	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,51	0,1	
437	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 043	D	222	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,36	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
438	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 043		223	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
439	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 043		223	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
440	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 043	C	224	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
441	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 043	C	224	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
442	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 043	C	225	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
443	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 043	C	225	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
444	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 043	C	226	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
445	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 043	C	226	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
446	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 043	C	227	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
447	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 043	C	227	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
448	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 043	A	228	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,14	0,1	
449	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 043	A	228	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,02	0,1	
450	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 043	A	229	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,13	0,1	
451	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 043	A	229	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,15	0,1	
452	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 043	C	230	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
453	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 043	C	230	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
454	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 043	C	231	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,41	0,1	
455	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 043	C	231	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,39	0,1	
456	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 043		232	Garde corps	Métal	Peinture	4,79	0,1	
457	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042		233	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
458	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042		233	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
459	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	C	234	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
460	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	C	234	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
461	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	C	235	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
462	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	C	235	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
463	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	C	236	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
464	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	C	236	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
465	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	C	237	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
466	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	C	237	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
467	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	A	238	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,06	0,1	
468	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	A	238	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,13	0,1	
469	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	A	239	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,03	0,1	
470	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	A	239	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,13	0,1	
471	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	C	240	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
472	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	C	240	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
473	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	C	241	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,90	0,1	
474	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	C	241	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,40	0,1	
475	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042		242	Garde corps	Métal	Peinture	7,75	0,1	
476	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	A	243	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
477	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	A	243	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
478	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	B	244	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
479	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	B	244	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
480	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	C	245	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
481	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	C	245	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
482	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	D	246	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
483	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	D	246	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
484	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	E	247	Mur	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
485	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	E	247	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
486	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	F	248	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
487	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	F	248	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
488	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042		249	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
489	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042		249	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
490	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	C	250	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
491	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	C	250	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
492	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	C	251	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
493	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	C	251	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
494	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	C	252	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
495	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	C	252	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
496	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	C	253	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
497	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	C	253	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
498	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	A	254	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,19	0,1	
499	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	A	254	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
500	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	A	255	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,18	0,1	
501	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	A	255	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
502	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	C	256	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
503	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	C	256	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
504	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	C	257	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,84	0,1	
505	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	C	257	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,37	0,1	
506	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042		258	Garde corps	Métal	Peinture	5,13	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
507	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	A	259	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
508	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	A	259	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
509	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	B	260	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
510	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	B	260	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
511	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	C	261	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
512	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	C	261	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
513	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	D	262	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
514	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	D	262	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
515	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	E	263	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
516	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	E	263	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
517	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	F	264	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
518	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	F	264	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
519	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40	A	265	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
520	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40	A	265	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
521	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40	B	266	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
522	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40	B	266	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
523	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40	C	267	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
524	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40	C	267	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
525	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40	D	268	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
526	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40	D	268	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
527	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40	E	269	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
528	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40	E	269	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
529	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40	F	270	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
530	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40	F	270	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
531	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40		271	Plinthes	Bois	Peinture	0,04	0,1	
532	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40		271	Plinthes	Bois	Peinture	0,08	0,1	
533	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40	A	272	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,12	0,1	
534	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40	A	272	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,03	0,1	
535	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40	C	273	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,11	0,1	
536	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40	C	273	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,03	0,1	
537	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40	D	274	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,12	0,1	
538	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40	D	274	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,19	0,1	
539	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40	A	275	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,04	0,1	
540	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40	A	275	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,19	0,1	
541	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40	C	276	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,18	0,1	
542	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40	C	276	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,16	0,1	
543	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40	D	277	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,03	0,1	
544	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40	D	277	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,02	0,1	
545	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40	E	278	Embrasure	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
546	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40	E	278	Embrasure	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
547	BATIMENT 08 / R02 - Wc 041		279	Conduit	Métal	Peinture	0,08	0,1	
548	BATIMENT 08 / R02 - Wc 041		279	Conduit	Métal	Peinture	0,10	0,1	
-	BATIMENT 08 / R02 - Wc 041		280	Conduit	PVC	Peinture	NM		Partie non visée par la réglementation
549	BATIMENT 08 / R02 - Wc 041	A	281	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,09	0,1	
550	BATIMENT 08 / R02 - Wc 041	A	281	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,13	0,1	
551	BATIMENT 08 / R02 - Wc 041	A	282	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,20	0,1	
552	BATIMENT 08 / R02 - Wc 041	A	282	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,00	0,1	
553	BATIMENT 08 / R02 - SAS 040	A	283	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
554	BATIMENT 08 / R02 - SAS 040	A	283	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
555	BATIMENT 08 / R02 - SAS 040	B	284	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
556	BATIMENT 08 / R02 - SAS 040	B	284	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
557	BATIMENT 08 / R02 - SAS 040	C	285	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
558	BATIMENT 08 / R02 - SAS 040	C	285	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
559	BATIMENT 08 / R02 - SAS 040	D	286	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
560	BATIMENT 08 / R02 - SAS 040	D	286	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
561	BATIMENT 08 / R02 - SAS 040		287	Plafond	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
562	BATIMENT 08 / R02 - SAS 040		287	Plafond	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
563	BATIMENT 08 / R02 - SAS 040		288	Plinthes	Bois	Peinture	0,17	0,1	
564	BATIMENT 08 / R02 - SAS 040		288	Plinthes	Bois	Peinture	0,13	0,1	
565	BATIMENT 08 / R02 - SAS 040	A	289	Porte ouvrant 1	Bois	Peinture	0,06	0,1	
566	BATIMENT 08 / R02 - SAS 040	A	289	Porte ouvrant 1	Bois	Peinture	0,04	0,1	
567	BATIMENT 08 / R02 - SAS 040	B	290	Porte ouvrant 2	Bois	Peinture	0,04	0,1	
568	BATIMENT 08 / R02 - SAS 040	B	290	Porte ouvrant 2	Bois	Peinture	0,03	0,1	
569	BATIMENT 08 / R02 - SAS 040	C	291	Porte ouvrant 3	Bois	Peinture	0,05	0,1	
570	BATIMENT 08 / R02 - SAS 040	C	291	Porte ouvrant 3	Bois	Peinture	0,19	0,1	
571	BATIMENT 08 / R02 - SAS 040	A	292	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,17	0,1	
572	BATIMENT 08 / R02 - SAS 040	A	292	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,20	0,1	
573	BATIMENT 08 / R02 - SAS 040	B	293	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,11	0,1	
574	BATIMENT 08 / R02 - SAS 040	B	293	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,01	0,1	
575	BATIMENT 08 / R02 - SAS 040	C	294	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,16	0,1	
576	BATIMENT 08 / R02 - SAS 040	C	294	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,02	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
577	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 039	A	295	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
578	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 039	A	295	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
579	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 039	B	296	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
580	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 039	B	296	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
581	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 039	C	297	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
582	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 039	C	297	Mur	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
583	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 039	D	298	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
584	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 039	D	298	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
585	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 039	E	299	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
586	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 039	E	299	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
587	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 039	F	300	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
588	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 039	F	300	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
589	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 039		301	Plafond	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
590	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 039		301	Plafond	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
591	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 039	A	302	Porte dormant 1	Bois	Peinture	0,05	0,1	
592	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 039	A	302	Porte dormant 1	Bois	Peinture	0,05	0,1	
593	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 039	B	303	Porte dormant 2	Bois	Peinture	0,00	0,1	
594	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 039	B	303	Porte dormant 2	Bois	Peinture	0,15	0,1	
595	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 039		304	Conduit	Métal	Peinture	0,05	0,1	
596	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 039		304	Conduit	Métal	Peinture	0,14	0,1	
597	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 038	A	305	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
598	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 038	A	305	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
599	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 038	B	306	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
600	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 038	B	306	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
601	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 038	C	307	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
602	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 038	C	307	Mur	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
603	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 038	D	308	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
604	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 038	D	308	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
605	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 038	E	309	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
606	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 038	E	309	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
607	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 038	F	310	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
608	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 038	F	310	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
609	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 038		311	Plafond	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
610	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 038		311	Plafond	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
611	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 038	A	312	Porte dormant 1	Bois	Peinture	0,15	0,1	
612	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 038	A	312	Porte dormant 1	Bois	Peinture	0,17	0,1	
613	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 038		313	Conduit	Métal	Peinture	0,15	0,1	
614	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 038		313	Conduit	Métal	Peinture	0,20	0,1	
615	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 038	A	314	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,01	0,1	
616	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 038	A	314	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,07	0,1	
617	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13	A	315	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
618	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13	A	315	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
619	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13	B	316	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
620	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13	B	316	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
621	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13	C	317	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
622	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13	C	317	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
623	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13	D	318	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
624	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13	D	318	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
625	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13		319	Plafond	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
626	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13		319	Plafond	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
627	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13		320	Plinthes	Bois	Peinture	0,18	0,1	
628	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13		320	Plinthes	Bois	Peinture	0,14	0,1	
629	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13		321	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
630	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13		321	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
631	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13		322	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
632	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13		322	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
633	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13		323	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
634	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13		323	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
635	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13		324	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
636	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13		324	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
637	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13	C	325	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,18	0,1	
638	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13	C	325	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,03	0,1	
639	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13	C	326	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,02	0,1	
640	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13	C	326	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,08	0,1	
641	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13	C	327	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,10	0,1	
642	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13	C	327	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,11	0,1	
643	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13	C	328	Porte Dormant 4	Bois	Peinture	0,08	0,1	
644	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13	C	328	Porte Dormant 4	Bois	Peinture	0,17	0,1	
645	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13	A	329	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
646	BATIMENT 08 / R02 - Palier 13	A	329	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
647	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 15	A	330	Mur	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
648	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 15	A	330	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
649	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 15	B	331	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
650	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 15	B	331	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
651	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 15	C	332	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
652	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 15	C	332	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
653	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 15		333	Limon	Bois	Peinture	0,84	0,1	
654	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 15		333	Limon	Bois	Peinture	0,59	0,1	
-	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 15		334	Garde corps	PVC	Peinture	NM		Partie non visée par la réglementation
655	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 15		335	Contre-marches	Bois	Peinture	0,60	0,1	
656	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 15		335	Contre-marches	Bois	Peinture	0,81	0,1	
657	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	A	336	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,14	0,1	
658	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	A	336	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,18	0,1	
659	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	B	337	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,06	0,1	
660	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	B	337	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,11	0,1	
661	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	C	338	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,06	0,1	
662	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	C	338	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,01	0,1	
663	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	D	339	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,12	0,1	
664	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	D	339	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,00	0,1	
665	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012		340	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
666	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012		340	Plafond	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
667	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012		341	Plinthes	Bois	Peinture	0,03	0,1	
668	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012		341	Plinthes	Bois	Peinture	0,10	0,1	
669	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	D	342	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,05	0,1	
670	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	D	342	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,06	0,1	
671	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	D	343	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,16	0,1	
672	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	D	343	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,06	0,1	
673	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	D	344	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,11	0,1	
674	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	D	344	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,08	0,1	
675	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	D	345	Porte Dormant 4	Bois	Peinture	0,15	0,1	
676	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	D	345	Porte Dormant 4	Bois	Peinture	0,14	0,1	
677	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	D	346	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,03	0,1	
678	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	D	346	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,11	0,1	
679	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	D	347	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,01	0,1	
680	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	D	347	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,18	0,1	
681	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	D	348	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,16	0,1	
682	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	D	348	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,01	0,1	
683	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	D	349	Porte Ouvrant 4	Bois	Peinture	0,07	0,1	
684	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	D	349	Porte Ouvrant 4	Bois	Peinture	0,13	0,1	
685	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	C	350	Embrasure porte	Plâtre	Tapisserie	0,01	0,1	
686	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	C	350	Embrasure porte	Plâtre	Tapisserie	0,17	0,1	
687	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	B	351	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Tapisserie	0,00	0,1	
688	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	B	351	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Tapisserie	0,09	0,1	
689	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	B	352	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Tapisserie	0,07	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
690	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	B	352	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
691	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	B	353	Embrasure fenêtre 3	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
692	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	B	353	Embrasure fenêtre 3	Plâtre	Tapisserie	0,12	0,1	
693	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	B	354	Garde corps 1	Métal	Peinture	8,58	0,1	
694	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	B	355	Garde corps 2	Métal	Peinture	2,51	0,1	
695	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	B	356	Garde corps 3	Métal	Peinture	6,37	0,1	
696	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	A	357	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,20	0,1	
697	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	A	357	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,02	0,1	
698	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	B	358	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,05	0,1	
699	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	B	358	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,01	0,1	
700	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	C	359	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,13	0,1	
701	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	C	359	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,16	0,1	
702	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	D	360	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,17	0,1	
703	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	D	360	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,16	0,1	
704	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011		361	Plafond	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
705	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011		361	Plafond	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
706	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011		362	Plinthes	Bois	Peinture	0,09	0,1	
707	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011		362	Plinthes	Bois	Peinture	0,12	0,1	
708	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	B	363	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
709	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	B	363	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
710	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	B	364	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
711	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	B	364	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
712	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	B	365	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
713	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	B	365	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
714	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	B	366	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
715	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	B	366	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
716	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	B	367	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
717	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	B	367	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
718	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	B	368	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
719	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	B	368	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
720	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	B	369	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
721	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	B	369	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
722	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	B	370	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
723	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	B	370	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
724	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	D	371	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,00	0,1	
725	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	D	371	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,19	0,1	
726	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	D	372	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,12	0,1	
727	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	D	372	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,18	0,1	
728	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	D	373	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,07	0,1	
729	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	D	373	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,07	0,1	
730	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	D	374	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,18	0,1	
731	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	D	374	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,01	0,1	
732	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	A	375	Embrasure 1	Plâtre	Tapisserie	0,06	0,1	
733	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	A	375	Embrasure 1	Plâtre	Tapisserie	0,17	0,1	
734	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	D	376	Embrasure 2	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
735	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	D	376	Embrasure 2	Plâtre	Tapisserie	0,16	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
736	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	B	377	Garde corps 1	Métal	Peinture	8,10	0,1	
737	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	B	378	Garde corps 2	Métal	Peinture	8,72	0,1	
738	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	B	379	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Tapisserie	0,06	0,1	
739	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	B	379	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Tapisserie	0,13	0,1	
740	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	B	380	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Tapisserie	0,03	0,1	
741	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011	B	380	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Tapisserie	0,13	0,1	
742	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	A	381	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,17	0,1	
743	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	A	381	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,15	0,1	
744	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	B	382	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,02	0,1	
745	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	B	382	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,15	0,1	
746	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	C	383	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
747	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	C	383	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,18	0,1	
748	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	D	384	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,02	0,1	
749	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	D	384	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
750	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050		385	Plafond	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
751	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050		385	Plafond	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
752	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050		386	Plinthes	Bois	Peinture	0,14	0,1	
753	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050		386	Plinthes	Bois	Peinture	0,19	0,1	
754	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	B	387	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
755	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	B	387	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
756	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	B	388	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
757	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	B	388	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
758	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	B	389	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
759	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	B	389	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
760	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	B	390	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
761	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	B	390	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
762	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	B	391	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
763	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	B	391	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
764	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	B	392	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
765	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	B	392	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
766	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	B	393	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
767	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	B	393	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
768	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	B	394	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
769	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	B	394	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
770	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	D	395	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,19	0,1	
771	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	D	395	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,13	0,1	
772	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	D	396	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,16	0,1	
773	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	D	396	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,18	0,1	
774	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	D	397	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,05	0,1	
775	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	D	397	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,15	0,1	
776	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	D	398	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,15	0,1	
777	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	D	398	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,01	0,1	
778	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	A	399	Embrasure 1	Plâtre	Tapisserie	0,17	0,1	
779	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	A	399	Embrasure 1	Plâtre	Tapisserie	0,18	0,1	
780	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	D	400	Embrasure 2	Plâtre	Tapisserie	0,15	0,1	
781	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	D	400	Embrasure 2	Plâtre	Tapisserie	0,05	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
782	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	B	401	Garde corps 1	Métal	Peinture	8,31	0,1	
783	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	B	402	Garde corps 2	Métal	Peinture	5,41	0,1	
784	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	B	403	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Tapisserie	0,16	0,1	
785	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	B	403	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Tapisserie	0,08	0,1	
786	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	B	404	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Tapisserie	0,07	0,1	
787	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	B	404	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Tapisserie	0,20	0,1	
788	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 051		405	Plafond	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
789	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 051		405	Plafond	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
790	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 051		406	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
791	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 051		406	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
792	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 051		407	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
793	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 051		407	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
794	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 051		408	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
795	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 051		408	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
796	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 051		409	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
797	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 051		409	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
798	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 051		410	Porte dormant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
799	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 051		410	Porte dormant	Bois	Peinture	0,08	0,1	
800	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 051		411	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
801	BATIMENT 08 / R02 - Rangement 051		411	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,03	0,1	
802	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	A	412	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,11	0,1	
803	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	A	412	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,03	0,1	
804	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	B	413	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,12	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
805	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	B	413	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
806	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	C	414	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
807	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	C	414	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
808	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	D	415	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,18	0,1	
809	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	D	415	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,16	0,1	
810	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009		416	Plafond	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
811	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009		416	Plafond	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
812	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009		417	Plinthes	Bois	Peinture	0,10	0,1	
813	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009		417	Plinthes	Bois	Peinture	0,04	0,1	
814	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	B	418	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
815	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	B	418	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
816	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	B	419	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
817	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	B	419	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
818	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	B	420	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
819	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	B	420	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
820	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	B	421	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
821	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	B	421	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
822	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	B	422	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
823	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	B	422	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
824	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	B	423	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
825	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	B	423	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
826	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	B	424	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
827	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	B	424	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
828	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	B	425	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
829	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	B	425	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
830	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	D	426	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,17	0,1	
831	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	D	426	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,13	0,1	
832	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	D	427	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,06	0,1	
833	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	D	427	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,04	0,1	
834	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	D	428	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,04	0,1	
835	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	D	428	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,03	0,1	
836	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	D	429	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,05	0,1	
837	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	D	429	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,19	0,1	
838	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	A	430	Embrasure 1	Plâtre	Tapisserie	0,17	0,1	
839	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	A	430	Embrasure 1	Plâtre	Tapisserie	0,20	0,1	
840	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	D	431	Embrasure 2	Plâtre	Tapisserie	0,11	0,1	
841	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	D	431	Embrasure 2	Plâtre	Tapisserie	0,01	0,1	
842	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	B	432	Garde corps 1	Métal	Peinture	6,58	0,1	
843	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	B	433	Garde corps 2	Métal	Peinture	5,48	0,1	
844	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	B	434	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Tapisserie	0,16	0,1	
845	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	B	434	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Tapisserie	0,02	0,1	
846	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	B	435	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Tapisserie	0,03	0,1	
847	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009	B	435	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Tapisserie	0,05	0,1	
848	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036	A	436	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
849	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036	A	436	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
850	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036	B	437	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
851	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036	B	437	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
852	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036	C	438	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
853	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036	C	438	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
854	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036	D	439	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
855	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036	D	439	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
856	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036		440	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
857	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036		440	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
858	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036		441	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
859	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036		441	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
860	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036		442	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
861	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036		442	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
862	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036		443	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
863	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036		443	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
864	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036		444	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
865	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036		444	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
866	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036		445	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,19	0,1	
867	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036		445	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
868	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036		446	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,81	0,1	
869	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036		446	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,55	0,1	
870	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036		447	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
871	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036		447	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
872	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036		448	Poutre	Bois	Peinture	0,18	0,1	
873	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036		448	Poutre	Bois	Peinture	0,20	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
874	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035	A	449	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
875	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035	A	449	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
876	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035	B	450	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
877	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035	B	450	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
878	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035	C	451	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
879	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035	C	451	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
880	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035	D	452	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
881	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035	D	452	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
882	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035		453	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
883	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035		453	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
884	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035		454	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
885	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035		454	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
886	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035		455	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
887	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035		455	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
888	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035		456	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
889	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035		456	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
890	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035		457	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
891	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035		457	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
892	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035		458	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,01	0,1	
893	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035		458	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
894	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035		459	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,83	0,1	
895	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035		459	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,54	0,1	
896	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035		460	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
897	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035		460	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
898	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035		461	Poutre	Bois	Peinture	0,13	0,1	
899	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035		461	Poutre	Bois	Peinture	0,01	0,1	
900	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034	A	462	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
901	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034	A	462	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
902	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034	B	463	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
903	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034	B	463	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
904	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034	C	464	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
905	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034	C	464	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
906	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034	D	465	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
907	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034	D	465	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
908	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034		466	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
909	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034		466	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
910	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034		467	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
911	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034		467	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
912	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034		468	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
913	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034		468	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
914	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034		469	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
915	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034		469	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
916	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034		470	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
917	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034		470	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
918	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034		471	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,03	0,1	
919	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034		471	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
920	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034		472	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,44	0,1	
921	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034		472	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,36	0,1	
922	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034		473	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
923	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034		473	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
924	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034		474	Poutre	Bois	Peinture	0,08	0,1	
925	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034		474	Poutre	Bois	Peinture	0,16	0,1	
926	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033	A	475	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
927	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033	A	475	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
928	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033	B	476	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
929	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033	B	476	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
930	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033	C	477	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
931	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033	C	477	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
932	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033	D	478	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
933	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033	D	478	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
934	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033		479	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
935	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033		479	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
936	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033		480	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
937	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033		480	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
938	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033		481	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
939	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033		481	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
940	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033		482	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
941	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033		482	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
942	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033		483	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
943	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033		483	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
944	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033		484	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,11	0,1	
945	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033		484	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,08	0,1	
946	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033		485	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,83	0,1	
947	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033		485	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,53	0,1	
948	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033		486	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
949	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033		486	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
950	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033		487	Poutre	Bois	Peinture	0,03	0,1	
951	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033		487	Poutre	Bois	Peinture	0,11	0,1	
952	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033		488	Garde corps	Métal	Peinture	6,24	0,1	
953	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033		489	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
954	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033		489	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
955	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis	A	490	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
956	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis	A	490	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
957	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis	B	491	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
958	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis	B	491	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
959	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis	C	492	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
960	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis	C	492	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
961	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis	D	493	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
962	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis	D	493	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
963	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis		494	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
964	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis		494	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
965	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis		495	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
966	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis		495	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
967	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis		496	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
968	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis		496	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
969	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis		497	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
970	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis		497	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
971	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis		498	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
972	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis		498	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
973	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis		499	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
974	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis		499	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,16	0,1	
975	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis		500	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,76	0,1	
976	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis		500	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,48	0,1	
977	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis		501	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
978	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis		501	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
979	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis		502	Poutre	Bois	Peinture	0,09	0,1	
980	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis		502	Poutre	Bois	Peinture	0,12	0,1	
981	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031	A	503	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
982	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031	A	503	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
983	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031	B	504	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
984	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031	B	504	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
985	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031	C	505	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
986	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031	C	505	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
987	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031	D	506	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
988	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031	D	506	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
989	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031		507	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
990	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031		507	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
991	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031		508	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
992	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031		508	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
993	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031		509	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
994	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031		509	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
995	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031		510	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
996	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031		510	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
997	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031		511	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
998	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031		511	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
999	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031		512	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1000	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031		512	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1001	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031		513	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,47	0,1	
1002	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031		513	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,47	0,1	
1003	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031		514	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
1004	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031		514	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
1005	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031		515	Poutre	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1006	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031		515	Poutre	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1007	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031		516	Garde corps	Métal	Peinture	7,06	0,1	
1008	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031		517	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
1009	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031		517	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
1010	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 030	A	518	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
1011	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 030	A	518	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1012	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 030	B	519	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
1013	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 030	B	519	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
1014	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 030	D	520	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
1015	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 030	D	520	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
1016	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 030		521	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
1017	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 030		521	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
1018	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 030		522	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1019	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 030		522	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1020	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 030		523	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1021	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 030		523	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1022	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 030		524	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1023	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 030		524	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1024	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 030		525	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1025	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 030		525	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1026	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 030		526	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1027	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 030		526	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1028	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 030		527	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,77	0,1	
1029	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 030		527	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,89	0,1	
1030	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 030		528	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
1031	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 030		528	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
1032	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 029	A	529	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
1033	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 029	A	529	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
1034	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 029	B	530	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1035	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 029	B	530	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
1036	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 029	D	531	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
1037	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 029	D	531	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
1038	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 029		532	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
1039	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 029		532	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
1040	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 029		533	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1041	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 029		533	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1042	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 029		534	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1043	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 029		534	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1044	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 029		535	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1045	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 029		535	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1046	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 029		536	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1047	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 029		536	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1048	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 029		537	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1049	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 029		537	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1050	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 029		538	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,82	0,1	
1051	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 029		538	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,43	0,1	
1052	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 029		539	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
1053	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 029		539	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
1054	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028	A	540	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
1055	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028	A	540	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
1056	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028	B	541	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
1057	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028	B	541	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1058	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028	C	542	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
1059	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028	C	542	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
1060	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028	D	543	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
1061	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028	D	543	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
1062	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028		544	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
1063	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028		544	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
1064	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028		545	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1065	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028		545	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1066	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028		546	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
1067	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028		546	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1068	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028		547	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1069	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028		547	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1070	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028		548	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1071	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028		548	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1072	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028		549	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1073	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028		549	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1074	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028		550	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,64	0,1	
1075	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028		550	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,41	0,1	
1076	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028		551	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
1077	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028		551	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
1078	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028		552	Poutre	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1079	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028		552	Poutre	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1080	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028		553	Garde corps	Métal	Peinture	7,82	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1081	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028		554	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
1082	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028		554	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
1083	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 027	A	555	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
1084	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 027	A	555	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
1085	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 027	B	556	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
1086	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 027	B	556	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
1087	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 027	D	557	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
1088	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 027	D	557	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
1089	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 027		558	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
1090	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 027		558	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
1091	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 027		559	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1092	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 027		559	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1093	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 027		560	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1094	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 027		560	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1095	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 027		561	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1096	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 027		561	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1097	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 027		562	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
1098	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 027		562	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1099	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 027		563	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1100	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 027		563	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1101	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 027		564	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,38	0,1	
1102	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 027		564	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,71	0,1	
1103	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 027		565	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1104	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 027		565	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
1105	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 027		566	Poutre	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1106	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 027		566	Poutre	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1107	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026	A	567	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
1108	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026	A	567	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
1109	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026	B	568	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
1110	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026	B	568	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
1111	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026	C	569	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
1112	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026	C	569	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
1113	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026	D	570	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
1114	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026	D	570	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
1115	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026		571	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
1116	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026		571	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
1117	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026		572	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1118	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026		572	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1119	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026		573	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1120	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026		573	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
1121	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026		574	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1122	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026		574	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1123	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026		575	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1124	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026		575	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1125	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026		576	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1126	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026		576	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,05	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1127	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026		577	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,55	0,1	
1128	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026		577	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,90	0,1	
1129	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026		578	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
1130	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026		578	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
1131	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026		579	Poutre	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1132	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026		579	Poutre	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1133	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026		580	Garde corps	Métal	Peinture	3,34	0,1	
1134	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026		581	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
1135	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026		581	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
1136	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 025	A	582	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
1137	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 025	A	582	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
1138	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 025	B	583	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
1139	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 025	B	583	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
1140	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 025	D	584	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
1141	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 025	D	584	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
1142	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 025		585	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
1143	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 025		585	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
1144	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 025		586	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1145	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 025		586	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1146	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 025		587	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1147	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 025		587	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1148	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 025		588	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1149	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 025		588	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1150	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 025		589	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1151	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 025		589	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1152	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 025		590	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1153	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 025		590	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,20	0,1	
1154	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 025		591	Porte Dormant	Bois	Peinture	6,93	0,1	
1155	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 025		592	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
1156	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 025		592	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
1157	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 025		593	Poutre	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1158	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 025		593	Poutre	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1159	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024	A	594	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1160	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024	A	594	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1161	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024	B	595	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1162	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024	B	595	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1163	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024	B	596	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1164	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024	B	596	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1165	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024	B	597	Porte Dormant 4	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1166	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024	B	597	Porte Dormant 4	Bois	Peinture	0,20	0,1	
1167	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024	A	598	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1168	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024	A	598	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1169	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024	B	599	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1170	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024	B	599	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1171	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024	B	600	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1172	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024	B	600	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,03	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1173	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024	B	601	Porte Ouvrant 4	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1174	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024	B	601	Porte Ouvrant 4	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1175	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024		602	Conduit	Métal	Peinture	0,18	0,1	
1176	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024		602	Conduit	Métal	Peinture	0,05	0,1	
1177	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024		603	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1178	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024		603	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1179	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024		604	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1180	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024		604	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1181	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024		605	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1182	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024		605	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1183	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024		606	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1184	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024		606	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1185	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023	A	607	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1186	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023	A	607	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1187	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023	B	608	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1188	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023	B	608	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1189	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023	B	609	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1190	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023	B	609	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1191	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023	B	610	Porte Dormant 4	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1192	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023	B	610	Porte Dormant 4	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1193	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023	A	611	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1194	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023	A	611	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1195	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023	B	612	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,08	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1196	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023	B	612	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1197	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023	B	613	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1198	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023	B	613	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1199	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023	B	614	Porte Ouvrant 4	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1200	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023	B	614	Porte Ouvrant 4	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1201	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023		615	Conduit	Métal	Peinture	0,08	0,1	
1202	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023		615	Conduit	Métal	Peinture	0,16	0,1	
1203	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023		616	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1204	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023		616	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1205	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023		617	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1206	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023		617	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1207	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023		618	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1208	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023		618	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1209	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023		619	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1210	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023		619	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1211	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023		620	Garde corps	Métal	Peinture	8,10	0,1	
1212	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 019	A	621	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
1213	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 019	A	621	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1214	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 019	B	622	Mur	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
1215	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 019	B	622	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
1216	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 019	C	623	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
1217	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 019	C	623	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
1218	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 019	D	624	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1219	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 019	D	624	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
1220	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 019	E	625	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
1221	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 019	E	625	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
1222	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 019	F	626	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
1223	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 019	F	626	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
1224	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 019		627	Plafond	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
1225	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 019		627	Plafond	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
1226	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 019		628	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1227	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 019		628	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1228	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 019		629	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1229	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 019		629	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1230	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 019		630	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1231	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 019		630	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1232	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 019		631	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1233	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 019		631	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1234	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 019		632	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1235	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 019		632	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1236	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 019		633	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1237	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 019		633	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1238	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021	A	634	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,07	0,1	
1239	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021	A	634	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
1240	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021	B	635	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
1241	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021	B	635	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1242	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021	C	636	Mur	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
1243	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021	C	636	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
1244	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021		637	Plinthes	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1245	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021		637	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1246	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021		638	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1247	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021		638	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1248	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021		639	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1249	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021		639	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1250	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021		640	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1251	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021		640	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1252	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021		641	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1253	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021		641	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1254	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021		642	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1255	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021		642	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1256	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021		643	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1257	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021		643	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1258	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021		644	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
1259	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021		644	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
1260	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021		645	Allège fenêtre	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1261	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021		645	Allège fenêtre	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1262	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021	+	646	Garde corps	Métal	Peinture	3,41	0,1	
1263	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 020	A	647	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,09	0,1	
1264	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 020	A	647	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,07	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1265	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 020	B	648	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,01	0,1	
1266	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 020	B	648	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,14	0,1	
1267	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 020	C	649	Mur	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
1268	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 020	C	649	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
1269	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 020	D	650	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
1270	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 020	D	650	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
1271	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 020		651	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1272	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 020		651	Plafond	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
1273	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 020		652	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1274	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 020		652	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1275	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 020		653	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1276	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 020		653	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1277	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	A	654	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,18	0,1	
1278	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	A	654	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,01	0,1	
1279	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	B	655	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,06	0,1	
1280	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	B	655	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,17	0,1	
1281	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	C	656	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
1282	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	C	656	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
1283	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	D	657	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
1284	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	D	657	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
1285	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	E	658	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
1286	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	E	658	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
1287	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	F	659	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1288	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	F	659	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
1289	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022		660	Plafond	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
1290	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022		660	Plafond	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
1291	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022		661	Plinthes	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1292	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022		661	Plinthes	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1293	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	D	662	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1294	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	D	662	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1295	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	D	663	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1296	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	D	663	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1297	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	D	664	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1298	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	D	664	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1299	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	D	665	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1300	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	D	665	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1301	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	A	666	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1302	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	A	666	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1303	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	B	667	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1304	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	B	667	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1305	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	A	668	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1306	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	A	668	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1307	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	B	669	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1308	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	B	669	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1309	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	C	670	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
1310	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	C	670	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1311	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	D	671	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
1312	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	D	671	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
1313	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	+	672	Garde corps	Métal	Peinture	4,37	0,1	
1314	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	A	673	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,18	0,1	
1315	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	A	673	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,17	0,1	
1316	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	B	674	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
1317	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	B	674	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,13	0,1	
1318	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	C	675	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,16	0,1	
1319	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	C	675	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,18	0,1	
1320	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	D	676	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,05	0,1	
1321	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	D	676	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,15	0,1	
1322	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018		677	Plafond	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
1323	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018		677	Plafond	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
1324	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018		678	Plinthes	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1325	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018		678	Plinthes	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1326	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018		679	Fenêtre Dormant plafond 1 intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1327	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018		679	Fenêtre Dormant plafond 1 intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1328	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018		680	Fenêtre Dormant plafond 1 extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1329	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018		680	Fenêtre Dormant plafond 1 extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1330	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018		681	Fenêtre Dormant plafond 2 intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1331	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018		681	Fenêtre Dormant plafond 2 intérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
1332	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018		682	Fenêtre Dormant plafond 2 extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1333	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018		682	Fenêtre Dormant plafond 2 extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1334	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018		683	Fenêtre Ouvrant plafond 1 intérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
1335	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018		683	Fenêtre Ouvrant plafond 1 intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1336	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018		684	Fenêtre Ouvrant plafond 1 extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1337	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018		684	Fenêtre Ouvrant plafond 1 extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1338	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018		685	Fenêtre Ouvrant plafond 2 intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1339	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018		685	Fenêtre Ouvrant plafond 2 intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1340	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018		686	Fenêtre Ouvrant plafond 2 extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1341	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018		686	Fenêtre Ouvrant plafond 2 extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1342	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	D	687	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1343	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	D	687	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1344	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	D	688	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1345	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	D	688	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1346	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	D	689	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1347	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	D	689	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1348	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	D	690	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1349	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	D	690	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1350	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	D	691	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1351	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	D	691	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1352	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	D	692	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1353	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	D	692	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1354	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	D	693	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1355	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	D	693	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1356	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	D	694	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1357	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	D	694	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1358	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	B	695	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1359	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	B	695	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1360	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	B	696	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1361	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	B	696	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1362	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	B	697	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,20	0,1	
1363	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	B	697	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1364	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	B	698	Porte Ouvrant 4	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1365	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	B	698	Porte Ouvrant 4	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1366	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	B	699	Porte Ouvrant 5	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1367	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	B	699	Porte Ouvrant 5	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1368	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	B	700	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1369	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	B	700	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1370	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	B	701	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1371	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	B	701	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1372	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	B	702	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1373	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	B	702	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1374	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	B	703	Porte Dormant 4	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1375	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	B	703	Porte Dormant 4	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1376	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	B	704	Porte Dormant 5	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1377	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	B	704	Porte Dormant 5	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1378	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	A	705	Embrasure porte 1	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
1379	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	A	705	Embrasure porte 1	Plâtre	Tapisserie	0,03	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1380	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	C	706	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
1381	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	C	706	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
1382	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	D	707	Garde corps 1	Métal	Peinture	8,17	0,1	
1383	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	D	708	Garde corps 2	Métal	Peinture	2,44	0,1	
1384	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017	A	709	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,17	0,1	
1385	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017	A	709	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,20	0,1	
1386	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017	B	710	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,11	0,1	
1387	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017	B	710	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,01	0,1	
1388	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017	C	711	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,16	0,1	
1389	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017	C	711	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,02	0,1	
1390	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017	D	712	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,03	0,1	
1391	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017	D	712	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,05	0,1	
1392	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017		713	Plafond	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
1393	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017		713	Plafond	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
1394	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017		714	Plinthes	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1395	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017		714	Plinthes	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1396	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017		715	Fenêtre Ouvrant plafond intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1397	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017		715	Fenêtre Ouvrant plafond intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1398	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017		716	Fenêtre Ouvrant plafond extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1399	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017		716	Fenêtre Ouvrant plafond extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1400	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017		717	Fenêtre Dormant plafond intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1401	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017		717	Fenêtre Dormant plafond intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1402	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017		718	Fenêtre Dormant plafond extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1403	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017		718	Fenêtre Dormant plafond extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1404	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017	B	719	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1405	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017	B	719	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1406	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017	B	720	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1407	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017	B	720	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1408	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017	A	721	Embrasure porte 1	Plâtre	Tapisserie	0,05	0,1	
1409	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017	A	721	Embrasure porte 1	Plâtre	Tapisserie	0,14	0,1	
1410	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017	C	722	Embrasure porte 2	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
1411	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017	C	722	Embrasure porte 2	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
1412	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014	A	723	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,17	0,1	
1413	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014	A	723	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
1414	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014	B	724	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,18	0,1	
1415	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014	B	724	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,20	0,1	
1416	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014	C	725	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,10	0,1	
1417	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014	C	725	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,05	0,1	
1418	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014	D	726	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
1419	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014	D	726	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,02	0,1	
1420	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014		727	Plafond	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
1421	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014		727	Plafond	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
1422	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014		728	Plinthes	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1423	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014		728	Plinthes	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1424	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014		729	Fenêtre Ouvrant plafond intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1425	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014		729	Fenêtre Ouvrant plafond intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1426	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014		730	Fenêtre Ouvrant plafond extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1427	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014		730	Fenêtre Ouvrant plafond extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
1428	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014		731	Fenêtre Dormant plafond intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1429	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014		731	Fenêtre Dormant plafond intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1430	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014		732	Fenêtre Dormant plafond extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1431	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014		732	Fenêtre Dormant plafond extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1432	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014	B	733	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1433	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014	B	733	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1434	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014	B	734	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1435	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014	B	734	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1436	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014	A	735	Embrasure porte 1	Plâtre	Tapisserie	0,18	0,1	
1437	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014	A	735	Embrasure porte 1	Plâtre	Tapisserie	0,05	0,1	
1438	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014	C	736	Embrasure porte 2	Plâtre	Tapisserie	0,13	0,1	
1439	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014	C	736	Embrasure porte 2	Plâtre	Tapisserie	0,01	0,1	
1440	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	A	737	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,18	0,1	
1441	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	A	737	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,14	0,1	
1442	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	B	738	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,07	0,1	
1443	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	B	738	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,10	0,1	
1444	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	C	739	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,10	0,1	
1445	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	C	739	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,10	0,1	
1446	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	D	740	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,12	0,1	
1447	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	D	740	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,06	0,1	
1448	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037		741	Plafond	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1449	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037		741	Plafond	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
1450	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037		742	Plinthes	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1451	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037		742	Plinthes	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1452	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	D	743	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1453	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	D	743	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1454	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	D	744	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1455	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	D	744	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1456	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	D	745	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1457	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	D	745	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1458	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	D	746	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1459	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	D	746	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1460	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	D	747	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1461	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	D	747	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1462	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	D	748	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1463	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	D	748	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1464	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	D	749	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1465	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	D	749	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1466	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	D	750	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1467	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	D	750	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1468	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	A	751	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1469	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	A	751	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1470	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	A	752	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1471	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	A	752	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,06	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1472	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	A	753	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1473	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	A	753	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1474	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	A	754	Porte Ouvrant 4	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1475	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	A	754	Porte Ouvrant 4	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1476	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	A	755	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1477	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	A	755	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1478	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	A	756	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1479	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	A	756	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1480	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	A	757	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1481	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	A	757	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1482	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	A	758	Porte Dormant 4	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1483	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	A	758	Porte Dormant 4	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1484	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037		759	Fenêtre Dormant plafond intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1485	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037		759	Fenêtre Dormant plafond intérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
1486	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037		760	Fenêtre Dormant plafond extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1487	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037		760	Fenêtre Dormant plafond extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1488	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037		761	Fenêtre Ouvrant plafond intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1489	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037		761	Fenêtre Ouvrant plafond intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1490	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037		762	Fenêtre Ouvrant plafond extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1491	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037		762	Fenêtre Ouvrant plafond extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1492	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	D	763	Garde corps 1	Métal	Peinture	2,79	0,1	
1493	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	D	764	Garde corps 2	Métal	Peinture	3,61	0,1	
1494	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	A	765	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,13	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1495	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	A	765	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,18	0,1	
1496	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	B	766	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,07	0,1	
1497	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	B	766	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,02	0,1	
1498	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	C	767	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,05	0,1	
1499	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	C	767	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,15	0,1	
1500	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	D	768	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,13	0,1	
1501	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	D	768	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
1502	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92		769	Plafond	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
1503	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92		769	Plafond	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
1504	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92		770	Plinthes	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1505	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92		770	Plinthes	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1506	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	D	771	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1507	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	D	771	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1508	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	D	772	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1509	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	D	772	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1510	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	D	773	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1511	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	D	773	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1512	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	D	774	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1513	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	D	774	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1514	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	D	775	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1515	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	D	775	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1516	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	D	776	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1517	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	D	776	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1518	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	D	777	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1519	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	D	777	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1520	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	D	778	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1521	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	D	778	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1522	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	A	779	Embrasure porte 1	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
1523	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	A	779	Embrasure porte 1	Plâtre	Tapisserie	0,09	0,1	
1524	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	C	780	Embrasure porte 2	Plâtre	Tapisserie	0,15	0,1	
1525	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	C	780	Embrasure porte 2	Plâtre	Tapisserie	0,12	0,1	
1526	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	D	781	Garde corps 1	Métal	Peinture	7,48	0,1	
1527	BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	D	782	Garde corps 2	Métal	Peinture	8,72	0,1	
1528	BATIMENT 08 / R02 - Palier 089	A	783	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
1529	BATIMENT 08 / R02 - Palier 089	A	783	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
1530	BATIMENT 08 / R02 - Palier 089	B	784	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
1531	BATIMENT 08 / R02 - Palier 089	B	784	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
1532	BATIMENT 08 / R02 - Palier 089	C	785	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
1533	BATIMENT 08 / R02 - Palier 089	C	785	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
1534	BATIMENT 08 / R02 - Palier 089		786	Plafond	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
1535	BATIMENT 08 / R02 - Palier 089		786	Plafond	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
1536	BATIMENT 08 / R02 - Palier 089		787	Plinthes	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1537	BATIMENT 08 / R02 - Palier 089		787	Plinthes	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1538	BATIMENT 08 / R02 - Palier 089		788	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1539	BATIMENT 08 / R02 - Palier 089		788	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1540	BATIMENT 08 / R02 - Palier 089		789	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1541	BATIMENT 08 / R02 - Palier 089		789	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1542	BATIMENT 08 / R02 - Palier 089		790	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1543	BATIMENT 08 / R02 - Palier 089		790	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1544	BATIMENT 08 / R02 - Palier 089		791	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1545	BATIMENT 08 / R02 - Palier 089		791	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1546	BATIMENT 08 / R02 - Palier 089	A	792	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1547	BATIMENT 08 / R02 - Palier 089	A	792	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1548	BATIMENT 08 / R02 - Palier 089	C	793	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1549	BATIMENT 08 / R02 - Palier 089	C	793	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1550	BATIMENT 08 / R02 - Palier 089	C	794	Garde corps	Métal	Peinture	6,17	0,1	
1551	BATIMENT 08 / R02 - Palier 089	B	795	Allège fenêtre	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1552	BATIMENT 08 / R02 - Palier 089	B	795	Allège fenêtre	Bois	Peinture	0,20	0,1	
1553	BATIMENT 08 / R02 - Palier 089	B	796	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
1554	BATIMENT 08 / R02 - Palier 089	B	796	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
1555	BATIMENT 08 / R02 - Palier 089		797	Plinthes	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1556	BATIMENT 08 / R02 - Palier 089		797	Plinthes	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1557	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010	A	798	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
1558	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010	A	798	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
1559	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010	B	799	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
1560	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010	B	799	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
1561	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010	C	800	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
1562	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010	C	800	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
1563	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010		801	Plafond	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1564	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010		801	Plafond	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
1565	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010		802	Plinthes	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1566	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010		802	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1567	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010		803	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1568	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010		803	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1569	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010		804	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1570	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010		804	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1571	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010		805	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1572	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010		805	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1573	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010		806	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1574	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010		806	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1575	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010	B	807	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
1576	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010	B	807	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
1577	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010		808	Garde corps	Métal	Peinture	5,75	0,1	
1578	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010		809	Escalier limon	Bois	Peinture	7,96	0,1	
1579	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085	A	810	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
1580	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085	A	810	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
1581	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085	B	811	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
1582	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085	B	811	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
1583	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085	C	812	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
1584	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085	C	812	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
1585	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085	D	813	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
1586	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085	D	813	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1587	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085		814	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
1588	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085		814	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
1589	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085		815	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1590	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085		815	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1591	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085		816	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1592	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085		816	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1593	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085		817	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1594	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085		817	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1595	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085		818	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1596	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085		818	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1597	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085		819	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1598	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085		819	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1599	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085		820	Porte Dormant	Bois	Peinture	4,99	0,1	
1600	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085		821	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
1601	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085		821	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
1602	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085		822	Poutre	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1603	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085		822	Poutre	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1604	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085	C	823	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,77	0,1	
1605	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085	C	823	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,89	0,1	
1606	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085	D	824	Garde corps	Métal	Peinture	4,60	0,1	
1607	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084	A	825	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
1608	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084	A	825	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
1609	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084	B	826	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1610	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084	B	826	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
1611	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084	C	827	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
1612	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084	C	827	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
1613	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084	D	828	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
1614	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084	D	828	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
1615	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084		829	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
1616	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084		829	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
1617	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084		830	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1618	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084		830	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1619	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084		831	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1620	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084		831	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1621	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084		832	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1622	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084		832	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1623	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084		833	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1624	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084		833	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1625	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084		834	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1626	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084		834	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1627	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084		835	Porte Dormant	Bois	Peinture	5,75	0,1	
1628	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084		836	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
1629	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084		836	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
1630	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084		837	Poutre	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1631	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084		837	Poutre	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1632	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084	C	838	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	3,20	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1633	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083	A	839	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
1634	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083	A	839	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
1635	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083	B	840	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
1636	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083	B	840	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
1637	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083	C	841	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
1638	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083	C	841	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
1639	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083	D	842	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
1640	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083	D	842	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
1641	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083		843	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
1642	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083		843	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
1643	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083		844	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1644	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083		844	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
1645	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083		845	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1646	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083		845	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1647	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083		846	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1648	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083		846	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1649	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083		847	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1650	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083		847	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1651	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083		848	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1652	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083		848	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1653	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083		849	Porte Dormant	Bois	Peinture	5,20	0,1	
1654	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083		850	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
1655	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083		850	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1656	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083		851	Poutre	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1657	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083		851	Poutre	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1658	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083	C	852	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,54	0,1	
1659	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083	C	852	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,78	0,1	
1660	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083		853	Garde corps	Métal	Peinture	2,85	0,1	
1661	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 082	A	854	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,01	0,1	
1662	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 082	A	854	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,07	0,1	
1663	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 082	B	855	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,09	0,1	
1664	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 082	B	855	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,10	0,1	
1665	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 082	C	856	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,07	0,1	
1666	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 082	C	856	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,16	0,1	
1667	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 082	D	857	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,07	0,1	
1668	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 082	D	857	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
1669	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 082		858	Plinthes	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1670	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 082		858	Plinthes	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1671	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 082		859	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1672	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 082		859	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1673	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 082		860	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1674	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 082		860	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1675	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 082		861	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1676	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 082		861	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1677	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 082		862	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1678	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 082		862	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1679	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 082		863	Porte ouvrant	Métal	Peinture	0,05	0,1	
1680	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 082		863	Porte ouvrant	Métal	Peinture	0,00	0,1	
1681	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 082		864	Porte dormant	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1682	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 082		864	Porte dormant	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1683	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 082		865	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
1684	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 082		865	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
1685	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 082		866	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	2,44	0,1	
1686	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 082		867	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	5,61	0,1	
1687	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081	A	868	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,02	0,1	
1688	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081	A	868	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,09	0,1	
1689	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081	B	869	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
1690	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081	B	869	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,05	0,1	
1691	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081	C	870	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,15	0,1	
1692	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081	C	870	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,11	0,1	
1693	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081	D	871	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,10	0,1	
1694	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081	D	871	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,07	0,1	
1695	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081		872	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1696	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081		872	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1697	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081		873	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1698	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081		873	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1699	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081		874	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
1700	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081		874	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1701	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081		875	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1702	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081		875	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1703	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081		876	Porte dormant	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1704	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081		876	Porte dormant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1705	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081		877	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1706	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081		877	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1707	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081		878	Allège fenêtre	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
1708	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081		878	Allège fenêtre	Plâtre	Tapisserie	0,08	0,1	
1709	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 080	A	879	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,06	0,1	
1710	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 080	A	879	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,18	0,1	
1711	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 080	B	880	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
1712	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 080	B	880	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,11	0,1	
1713	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 080	C	881	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
1714	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 080	C	881	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,06	0,1	
1715	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 080	D	882	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
1716	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 080	D	882	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,20	0,1	
1717	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 080	E	883	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,12	0,1	
1718	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 080	E	883	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,15	0,1	
1719	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 080	F	884	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,16	0,1	
1720	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 080	F	884	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,15	0,1	
1721	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 080		885	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1722	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 080		885	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1723	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 080		886	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1724	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 080		886	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1725	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 080		887	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1726	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 080		887	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1727	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 080		888	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1728	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 080		888	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1729	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 080		889	Porte dormant	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1730	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 080		889	Porte dormant	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1731	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 080		890	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1732	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 080		890	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1733	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 080		891	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
1734	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 080		891	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
1735	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 079	A	892	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
1736	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 079	A	892	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,13	0,1	
1737	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 079	B	893	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,13	0,1	
1738	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 079	B	893	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,01	0,1	
1739	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 079	C	894	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,12	0,1	
1740	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 079	C	894	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,14	0,1	
1741	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 079	D	895	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
1742	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 079	D	895	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,03	0,1	
1743	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 079		896	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1744	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 079		896	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1745	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 079		897	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1746	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 079		897	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1747	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 079		898	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1748	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 079		898	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1749	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 079		899	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1750	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 079		899	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1751	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 079		900	Porte dormant	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1752	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 079		900	Porte dormant	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1753	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 079		901	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1754	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 079		901	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1755	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 079		902	Allège fenêtre	Plâtre	Tapisserie	0,02	0,1	
1756	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 079		902	Allège fenêtre	Plâtre	Tapisserie	0,12	0,1	
1757	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 078	A	903	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,16	0,1	
1758	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 078	A	903	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,14	0,1	
1759	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 078	B	904	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,01	0,1	
1760	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 078	B	904	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,20	0,1	
1761	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 078	C	905	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,08	0,1	
1762	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 078	C	905	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,17	0,1	
1763	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 078	D	906	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,06	0,1	
1764	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 078	D	906	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,03	0,1	
1765	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 078		907	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1766	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 078		907	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1767	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 078		908	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1768	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 078		908	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1769	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 078		909	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1770	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 078		909	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1771	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 078		910	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1772	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 078		910	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1773	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 078		911	Porte dormant	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1774	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 078		911	Porte dormant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1775	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 078		912	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1776	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 078		912	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1777	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 078		913	Allège fenêtre	Plâtre	Tapisserie	0,05	0,1	
1778	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 078		913	Allège fenêtre	Plâtre	Tapisserie	0,07	0,1	
1779	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077	A	914	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
1780	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077	A	914	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
1781	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077	B	915	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
1782	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077	B	915	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
1783	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077	C	916	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
1784	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077	C	916	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
1785	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077		917	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
1786	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077		917	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
1787	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077		918	Plinthes	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1788	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077		918	Plinthes	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1789	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077		919	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1790	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077		919	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1791	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077		920	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1792	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077		920	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1793	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077		921	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1794	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077		921	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1795	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077		922	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1796	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077		922	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1797	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077	D	923	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
1798	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077	D	923	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
1799	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077	C	924	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
1800	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077	C	924	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
1801	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077	C	925	Garde corps	Métal	Peinture	7,68	0,1	
1802	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077		926	Charpente	Bois	Peinture	0,20	0,1	
1803	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077		926	Charpente	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1804	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076	A	927	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
1805	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076	A	927	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
1806	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076	B	928	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
1807	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076	B	928	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
1808	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076	C	929	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
1809	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076	C	929	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
-	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076	D	930	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
1810	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076		931	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
1811	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076		931	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
1812	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076		932	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1813	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076		932	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1814	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076		933	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1815	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076		933	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1816	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076		934	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1817	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076		934	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1818	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076		935	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1819	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076		935	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1820	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076		936	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1821	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076		936	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1822	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076		937	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,85	0,1	
1823	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076		937	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,57	0,1	
1824	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076		938	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
1825	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076		938	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
1826	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076		939	Poutre	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1827	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076		939	Poutre	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1828	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076		940	Garde corps	Métal	Peinture	4,51	0,1	
1829	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076		941	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
1830	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076		941	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
1831	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	A	942	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,07	0,1	
1832	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	A	942	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,09	0,1	
1833	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	B	943	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,08	0,1	
1834	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	B	943	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,12	0,1	
1835	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	C	944	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
1836	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	C	944	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,05	0,1	
1837	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	D	945	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,08	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1838	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	D	945	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,08	0,1	
1839	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008		946	Plafond	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
1840	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008		946	Plafond	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
1841	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008		947	Plinthes	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1842	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008		947	Plinthes	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1843	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	B	948	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
1844	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	B	948	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
1845	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008		949	Escalier limon	Bois	Peinture	7,34	0,1	
1846	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	B	950	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1847	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	B	950	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1848	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	B	951	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1849	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	B	951	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1850	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	D	952	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1851	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	D	952	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1852	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	D	953	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1853	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	D	953	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1854	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	B	954	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1855	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	B	954	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1856	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	B	955	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1857	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	B	955	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1858	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	D	956	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1859	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	D	956	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1860	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	D	957	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1861	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	D	957	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1862	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008		958	Garde corps fenêtre	Métal	Peinture	6,86	0,1	
1863	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008		959	Garde corps Escalier	Métal	Peinture	8,37	0,1	
1864	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	D	960	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Tapisserie	0,02	0,1	
1865	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	D	960	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
1866	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	D	961	Allège fenêtre	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1867	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	D	961	Allège fenêtre	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1868	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075	A	962	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,01	0,1	
1869	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075	A	962	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,13	0,1	
1870	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075	B	963	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,12	0,1	
1871	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075	B	963	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,05	0,1	
1872	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075	C	964	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,01	0,1	
1873	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075	C	964	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,09	0,1	
1874	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075	D	965	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,05	0,1	
1875	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075	D	965	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,01	0,1	
1876	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075		966	Plafond	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
1877	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075		966	Plafond	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
1878	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075		967	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1879	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075		967	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1880	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075		968	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1881	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075		968	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1882	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075		969	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1883	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075		969	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1884	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075		970	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1885	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075		970	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1886	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075		971	Embrasure fenêtre	Plâtre	Tapisserie	0,16	0,1	
1887	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075		971	Embrasure fenêtre	Plâtre	Tapisserie	0,08	0,1	
1888	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075		972	Allège fenêtre	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1889	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075		972	Allège fenêtre	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1890	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075		973	Garde corps	Métal	Peinture	5,96	0,1	
1891	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001	A	974	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,09	0,1	
1892	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001	A	974	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
1893	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001	B	975	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,03	0,1	
1894	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001	B	975	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,01	0,1	
-	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001	C	976	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001	D	977	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
1895	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001		978	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1896	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001		978	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1897	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001		979	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1898	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001		979	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1899	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001		980	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1900	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001		980	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1901	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001		981	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1902	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001		981	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001	A	982	Embrasure porte 1	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001	C	983	Embrasure porte 2	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
1903	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001		984	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
1904	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001		984	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
1905	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001		985	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
1906	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001		985	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
1907	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001		986	Poutres	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1908	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001		986	Poutres	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1909	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	A	987	Mur	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
1910	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	A	987	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
1911	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	B	988	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
1912	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	B	988	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
1913	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	C	989	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
1914	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	C	989	Mur	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
1915	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	990	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
1916	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	990	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
1917	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086		991	Plinthes	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1918	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086		991	Plinthes	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1919	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	992	Fenêtre ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1920	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	992	Fenêtre ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1921	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	993	Fenêtre ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1922	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	993	Fenêtre ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1923	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	994	Fenêtre ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1924	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	994	Fenêtre ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1925	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	995	Fenêtre ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1926	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	995	Fenêtre ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1927	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	996	Fenêtre ouvrant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1928	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	996	Fenêtre ouvrant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1929	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	997	Fenêtre ouvrant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1930	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	997	Fenêtre ouvrant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1931	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	998	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1932	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	998	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1933	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	999	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1934	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	999	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1935	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	1000	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1936	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	1000	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1937	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	1001	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1938	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	1001	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1939	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	1002	Fenêtre Dormant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1940	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	1002	Fenêtre Dormant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1941	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	1003	Fenêtre Dormant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1942	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	1003	Fenêtre Dormant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1943	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	A	1004	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1944	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	A	1004	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1945	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	B	1005	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,05	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1946	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	B	1005	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1947	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	B	1006	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1948	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	B	1006	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1949	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	B	1007	Porte Ouvrant 4	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1950	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	B	1007	Porte Ouvrant 4	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1951	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	B	1008	Porte Dormant 1	Métal	Peinture	0,02	0,1	
1952	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	B	1008	Porte Dormant 1	Métal	Peinture	0,09	0,1	
1953	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	B	1009	Porte Dormant 2	Métal	Peinture	0,04	0,1	
1954	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	B	1009	Porte Dormant 2	Métal	Peinture	0,05	0,1	
1955	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	B	1010	Porte Dormant 3	Métal	Peinture	0,15	0,1	
1956	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	B	1010	Porte Dormant 3	Métal	Peinture	0,11	0,1	
1957	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	B	1011	Porte Dormant 4	Métal	Peinture	0,10	0,1	
1958	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	B	1011	Porte Dormant 4	Métal	Peinture	0,07	0,1	
1959	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	C	1012	Porte Ouvrant 6	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1960	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	C	1012	Porte Ouvrant 6	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1961	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	1013	Allège fenêtre 1	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1962	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	1013	Allège fenêtre 1	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1963	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	1014	Allège fenêtre 2	Bois	Peinture	0,20	0,1	
1964	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	1014	Allège fenêtre 2	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1965	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	1015	Allège fenêtre 3	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1966	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	1015	Allège fenêtre 3	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1967	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	1016	Garde corps 1	Métal	Peinture	2,65	0,1	
1968	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	1017	Garde corps 2	Métal	Peinture	5,82	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1969	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	1018	Garde corps 3	Métal	Peinture	2,65	0,1	
1970	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	1019	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
1971	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	1019	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
1972	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	1020	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1973	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	1020	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
1974	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	1021	Embrasure fenêtre 3	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
1975	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	D	1021	Embrasure fenêtre 3	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
1976	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	A	1022	Embrasure porte 1	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
1977	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	A	1022	Embrasure porte 1	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
1978	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	C	1023	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
1979	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	C	1023	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
-	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 052	A	1024	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 052	C	1025	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 052	D	1026	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
1980	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 052	B	1027	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
1981	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 052	B	1027	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,06	0,1	
1982	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 052		1028	Plafond	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
1983	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 052		1028	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
1984	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 052		1029	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1985	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 052		1029	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1986	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 052		1030	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1987	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 052		1030	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1988	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 052		1031	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1989	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 052		1031	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1990	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 052		1032	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1991	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 052		1032	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1992	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 052	A	1033	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1993	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 052	A	1033	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1994	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 052	A	1034	Porte Dormant	Métal	Peinture	0,08	0,1	
1995	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 052	A	1034	Porte Dormant	Métal	Peinture	0,14	0,1	
1996	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	A	1035	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
1997	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	A	1035	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
1998	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	B	1036	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
1999	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	B	1036	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
2000	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	C	1037	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
2001	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	C	1037	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
2002	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1038	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
2003	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1038	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
2004	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088		1039	Plinthes	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2005	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088		1039	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2006	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1040	Fenêtre ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2007	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1040	Fenêtre ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
2008	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1041	Fenêtre ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2009	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1041	Fenêtre ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2010	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1042	Fenêtre ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2011	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1042	Fenêtre ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
2012	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1043	Fenêtre ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2013	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1043	Fenêtre ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2014	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1044	Fenêtre ouvrant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
2015	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1044	Fenêtre ouvrant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2016	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1045	Fenêtre ouvrant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
2017	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1045	Fenêtre ouvrant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
2018	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1046	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
2019	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1046	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
2020	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1047	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2021	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1047	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2022	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1048	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2023	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1048	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2024	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1049	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
2025	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1049	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
2026	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1050	Fenêtre Dormant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2027	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1050	Fenêtre Dormant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
2028	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1051	Fenêtre Dormant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2029	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1051	Fenêtre Dormant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
2030	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	A	1052	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2031	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	A	1052	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2032	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	B	1053	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,02	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2033	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	B	1053	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2034	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	B	1054	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2035	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	B	1054	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,18	0,1	
2036	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	B	1055	Porte Ouvrant 4	Bois	Peinture	0,07	0,1	
2037	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	B	1055	Porte Ouvrant 4	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2038	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	B	1056	Porte Ouvrant 5	Bois	Peinture	0,05	0,1	
2039	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	B	1056	Porte Ouvrant 5	Bois	Peinture	0,15	0,1	
2040	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	B	1057	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	2,44	0,1	
2041	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	B	1058	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	7,34	0,1	
2042	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	B	1059	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	7,89	0,1	
2043	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	B	1060	Porte Dormant 4	Métal	Peinture	0,13	0,1	
2044	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	B	1060	Porte Dormant 4	Métal	Peinture	0,04	0,1	
2045	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	B	1060	Porte Dormant 4	Métal	Peinture	0,05	0,1	
2046	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	B	1061	Porte Dormant 5	Métal	Peinture	0,17	0,1	
2047	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	B	1061	Porte Dormant 5	Métal	Peinture	0,05	0,1	
2048	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	B	1061	Porte Dormant 5	Métal	Peinture	0,07	0,1	
2049	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	C	1062	Porte Dormant 6	Métal	Peinture	0,10	0,1	
2050	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	C	1062	Porte Dormant 6	Métal	Peinture	0,06	0,1	
2051	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	C	1062	Porte Dormant 6	Métal	Peinture	0,18	0,1	
2052	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	C	1063	Porte Ouvrant 6	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2053	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	C	1063	Porte Ouvrant 6	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2054	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1064	Allège fenêtre 1	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2055	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1064	Allège fenêtre 1	Bois	Peinture	0,03	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2056	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1065	Allège fenêtre 2	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2057	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1065	Allège fenêtre 2	Bois	Peinture	0,15	0,1	
2058	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1066	Allège fenêtre 3	Bois	Peinture	0,17	0,1	
2059	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1066	Allège fenêtre 3	Bois	Peinture	0,09	0,1	
2060	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1067	Garde corps 1	Métal	Peinture	5,96	0,1	
2061	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1068	Garde corps 2	Métal	Peinture	5,82	0,1	
2062	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1069	Garde corps 3	Métal	Peinture	2,44	0,1	
2063	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1070	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
2064	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1070	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
2065	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1071	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2066	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1071	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
2067	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1072	Embrasure fenêtre 3	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
2068	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	D	1072	Embrasure fenêtre 3	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
2069	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	A	1073	Embrasure porte 1	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
2070	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	A	1073	Embrasure porte 1	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
2071	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	C	1074	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
2072	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	C	1074	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
2073	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088		1075	Conduit	Métal	Peinture	0,61	0,1	
2074	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088		1075	Conduit	Métal	Peinture	0,72	0,1	
2075	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073	A	1076	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
2076	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073	A	1076	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,20	0,1	
2077	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073	B	1077	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,08	0,1	
2078	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073	B	1077	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2079	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073	C	1078	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
2080	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073	C	1078	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
2081	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073		1079	Porte Dormant	Métal	Peinture	0,04	0,1	
2082	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073		1079	Porte Dormant	Métal	Peinture	0,18	0,1	
-	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073		1080	Porte Ouvrant 1	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2083	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073		1081	Plinthes	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2084	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073		1081	Plinthes	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2085	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073	C	1082	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
2086	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073	C	1082	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
2087	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073	C	1083	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
2088	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073	C	1083	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2089	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073	C	1084	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2090	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073	C	1084	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2091	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073	C	1085	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2092	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073	C	1085	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2093	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073	C	1086	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
2094	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073	C	1086	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2095	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073		1087	Garde corps	Métal	Peinture	2,92	0,1	
2096	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072	A	1088	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,18	0,1	
2097	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072	A	1088	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2098	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072	A	1089	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,20	0,1	
2099	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072	A	1089	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,07	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2100	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072		1090	Conduit	Métal	Peinture	0,01	0,1	
2101	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072		1090	Conduit	Métal	Peinture	0,09	0,1	
2102	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072		1091	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2103	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072		1091	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
2104	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072		1092	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
2105	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072		1092	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2106	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072		1093	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2107	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072		1093	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2108	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072		1094	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
2109	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072		1094	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2110	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072		1095	Garde corps	Métal	Peinture	4,03	0,1	
2111	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 071	A	1096	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,08	0,1	
2112	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 071	A	1096	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,12	0,1	
2113	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 071	B	1097	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,01	0,1	
2114	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 071	B	1097	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
2115	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 071	C	1098	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
2116	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 071	C	1098	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
-	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 071	D	1099	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2117	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 071		1100	Plafond	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
2118	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 071		1100	Plafond	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
2119	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 071		1101	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
2120	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 071		1101	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2121	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 071		1102	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2122	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 071		1102	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
2123	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 071		1103	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2124	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 071		1103	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2125	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 071		1104	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2126	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 071		1104	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
2127	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 071		1105	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
2128	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 071		1105	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2129	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 070	A	1106	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
2130	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 070	A	1106	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,10	0,1	
2131	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 070	B	1107	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,00	0,1	
2132	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 070	B	1107	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,00	0,1	
2133	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 070	C	1108	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
2134	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 070	C	1108	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
-	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 070	D	1109	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2135	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 070		1110	Plafond	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
2136	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 070		1110	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2137	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 070		1111	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
2138	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 070		1111	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
2139	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 070		1112	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2140	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 070		1112	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2141	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 070		1113	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2142	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 070		1113	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2143	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 070		1114	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
2144	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 070		1114	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
2145	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 070		1115	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2146	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 070		1115	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
2147	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 069	A	1116	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,11	0,1	
2148	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 069	A	1116	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
2149	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 069	B	1117	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
2150	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 069	B	1117	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
2151	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 069	C	1118	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
2152	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 069	C	1118	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
-	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 069	D	1119	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2153	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 069		1120	Plafond	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
2154	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 069		1120	Plafond	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
2155	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 069		1121	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
2156	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 069		1121	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
2157	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 069		1122	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2158	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 069		1122	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
2159	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 069		1123	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
2160	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 069		1123	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
2161	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 069		1124	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
2162	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 069		1124	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2163	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 069		1125	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2164	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 069		1125	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2165	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 068	A	1126	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,07	0,1	
2166	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 068	A	1126	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,16	0,1	
2167	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 068	B	1127	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,09	0,1	
2168	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 068	B	1127	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,14	0,1	
2169	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 068	C	1128	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
2170	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 068	C	1128	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
-	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 068	D	1129	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2171	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 068		1130	Plafond	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
2172	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 068		1130	Plafond	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
2173	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 068		1131	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
2174	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 068		1131	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
2175	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 068		1132	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
2176	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 068		1132	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
2177	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 068		1133	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
2178	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 068		1133	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
2179	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 068		1134	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2180	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 068		1134	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
2181	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 068		1135	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2182	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 068		1135	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2183	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067	A	1136	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,20	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2184	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067	A	1136	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,03	0,1	
2185	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067	B	1137	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
2186	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067	B	1137	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,11	0,1	
2187	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067	C	1138	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
2188	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067	C	1138	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
-	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067	D	1139	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2189	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067		1140	Plafond	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
2190	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067		1140	Plafond	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
2191	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067		1141	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
2192	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067		1141	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
2193	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067		1142	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
2194	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067		1142	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
2195	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067		1143	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
2196	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067		1143	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2197	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067		1144	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
2198	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067		1144	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
2199	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067		1145	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2200	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067		1145	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
2201	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 066	A	1146	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,16	0,1	
2202	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 066	A	1146	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,07	0,1	
2203	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 066	B	1147	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
2204	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 066	B	1147	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,13	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2205	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 066	C	1148	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
2206	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 066	C	1148	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
-	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 066	D	1149	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2207	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 066		1150	Plafond	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
2208	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 066		1150	Plafond	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
2209	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 066		1151	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
2210	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 066		1151	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
2211	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 066		1152	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
2212	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 066		1152	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2213	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 066		1153	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2214	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 066		1153	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
2215	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 066		1154	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2216	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 066		1154	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2217	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 066		1155	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2218	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 066		1155	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
2219	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 065	A	1156	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,10	0,1	
2220	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 065	A	1156	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,02	0,1	
2221	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 065	B	1157	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,09	0,1	
2222	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 065	B	1157	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
2223	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 065	C	1158	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
2224	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 065	C	1158	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
-	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 065	D	1159	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2225	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 065		1160	Plafond	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
2226	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 065		1160	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
2227	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 065		1161	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
2228	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 065		1161	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
2229	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 065		1162	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2230	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 065		1162	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2231	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 065		1163	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2232	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 065		1163	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
2233	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 065		1164	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2234	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 065		1164	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2235	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 065		1165	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
2236	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 065		1165	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2237	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 064	A	1166	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,12	0,1	
2238	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 064	A	1166	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,00	0,1	
-	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 064	B	1167	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2239	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 064	C	1168	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,01	0,1	
2240	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 064	C	1168	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
2241	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 064	D	1169	Mur	Bois	Tapisserie	0,08	0,1	
2242	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 064	D	1169	Mur	Bois	Tapisserie	0,06	0,1	
2243	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 064		1170	Plafond	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
2244	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 064		1170	Plafond	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
2245	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 064		1171	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2246	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 064		1171	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
2247	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 064		1172	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2248	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 064		1172	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
2249	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 064		1173	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
2250	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 064		1173	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2251	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 064		1174	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
2252	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 064		1174	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
2253	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 064		1175	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
2254	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 064		1175	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
2255	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 063	A	1176	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,11	0,1	
2256	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 063	A	1176	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,08	0,1	
2257	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 063	B	1177	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,11	0,1	
2258	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 063	B	1177	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,03	0,1	
2259	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 063	C	1178	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
2260	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 063	C	1178	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
-	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 063	D	1179	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2261	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 063		1180	Plafond	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
2262	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 063		1180	Plafond	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
2263	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 063		1181	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
2264	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 063		1181	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
2265	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 063		1182	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2266	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 063		1182	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2267	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 063		1183	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2268	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 063		1183	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2269	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 063		1184	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2270	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 063		1184	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2271	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 063		1185	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2272	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 063		1185	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2273	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 062	A	1186	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,14	0,1	
2274	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 062	A	1186	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
-	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 062	B	1187	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2275	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 062	C	1188	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
2276	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 062	C	1188	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
2277	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 062	D	1189	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,17	0,1	
2278	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 062	D	1189	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,12	0,1	
2279	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 062		1190	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2280	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 062		1190	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
2281	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 062		1191	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2282	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 062		1191	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
2283	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 062		1192	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
2284	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 062		1192	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
2285	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 062		1193	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
2286	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 062		1193	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
-	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 062		1194	Porte Ouvrant	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 062		1195	Porte Dormant	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2287	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 062	C	1196	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
2288	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 062	C	1196	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
2289	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 062		1197	Garde corps	Métal	Peinture	4,72	0,1	
2290	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	A	1198	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,12	0,1	
2291	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	A	1198	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,16	0,1	
-	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	B	1199	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2292	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	C	1200	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
2293	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	C	1200	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
2294	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	D	1201	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,20	0,1	
2295	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	D	1201	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,08	0,1	
2296	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061		1202	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
2297	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061		1202	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2298	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061		1203	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2299	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061		1203	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2300	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061		1204	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2301	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061		1204	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2302	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061		1205	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
2303	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061		1205	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
-	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061		1206	Porte Ouvrant	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061		1207	Porte Dormant	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2304	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	C	1208	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
2305	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	C	1208	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
2306	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061		1209	Garde corps	Métal	Peinture	7,06	0,1	
2307	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061		1210	Allège fenêtre	Bois	Peinture	0,15	0,1	
2308	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061		1210	Allège fenêtre	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2309	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	A	1211	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
2310	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	A	1211	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
2311	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	B	1212	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
2312	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	B	1212	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
2313	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	C	1213	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
2314	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	C	1213	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
2315	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	D	1214	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
2316	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	D	1214	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
2317	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007		1215	Plinthes	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2318	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007		1215	Plinthes	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2319	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	A	1216	Porte dormant 1	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2320	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	A	1216	Porte dormant 1	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2321	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	B	1217	Porte dormant 2	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2322	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	B	1217	Porte dormant 2	Bois	Peinture	0,15	0,1	
2323	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	C	1218	Porte dormant 3	Bois	Peinture	0,17	0,1	
2324	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	C	1218	Porte dormant 3	Bois	Peinture	0,09	0,1	
2325	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	B	1219	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,14	0,1	
2326	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	B	1219	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,14	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2327	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006	A	1220	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,00	0,1	
2328	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006	A	1220	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,01	0,1	
2329	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006	B	1221	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,03	0,1	
2330	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006	B	1221	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
-	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006	C	1222	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2331	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006	D	1223	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
2332	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006	D	1223	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
2333	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006		1224	Fenêtre ouvrant Plafond intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2334	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006		1224	Fenêtre ouvrant Plafond intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2335	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006		1225	Fenêtre ouvrant Plafond extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2336	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006		1225	Fenêtre ouvrant Plafond extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
2337	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006		1226	Fenêtre Dormant Plafond intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2338	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006		1226	Fenêtre Dormant Plafond intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2339	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006		1227	Fenêtre Dormant Plafond extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2340	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006		1227	Fenêtre Dormant Plafond extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2341	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006	D	1228	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
2342	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006	D	1228	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
2343	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006	D	1229	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2344	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006	D	1229	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2345	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006	D	1230	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2346	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006	D	1230	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2347	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006	D	1231	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2348	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006	D	1231	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2349	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006	+	1232	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
2350	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006	+	1232	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
2351	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006		1233	Allège fenêtre	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2352	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006		1233	Allège fenêtre	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2353	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006		1234	Garde corps	Métal	Peinture	6,37	0,1	
2354	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006		1235	Poutre	Bois	Peinture	0,18	0,1	
2355	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006		1235	Poutre	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2356	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005	A	1236	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,18	0,1	
2357	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005	A	1236	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,02	0,1	
2358	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005	B	1237	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,20	0,1	
2359	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005	B	1237	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,07	0,1	
-	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005	C	1238	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2360	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005	D	1239	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
2361	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005	D	1239	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
2362	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005		1240	Fenêtre ouvrant Plafond intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2363	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005		1240	Fenêtre ouvrant Plafond intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
2364	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005		1241	Fenêtre ouvrant Plafond extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
2365	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005		1241	Fenêtre ouvrant Plafond extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2366	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005		1242	Fenêtre Dormant Plafond intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2367	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005		1242	Fenêtre Dormant Plafond intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2368	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005		1243	Fenêtre Dormant Plafond extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2369	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005		1243	Fenêtre Dormant Plafond extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2370	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005	D	1244	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2371	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005	D	1244	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2372	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005	D	1245	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2373	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005	D	1245	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2374	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005	D	1246	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2375	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005	D	1246	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2376	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005	D	1247	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2377	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005	D	1247	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2378	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005	+	1248	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
2379	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005	+	1248	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
2380	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005		1249	Allège fenêtre	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2381	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005		1249	Allège fenêtre	Bois	Peinture	0,05	0,1	
2382	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005		1250	Garde corps	Métal	Peinture	6,30	0,1	
2383	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005		1251	Poutre	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2384	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005		1251	Poutre	Bois	Peinture	0,03	0,1	
-	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005	A	1252	Embrasure porte 1	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005	B	1253	Embrasure porte 2	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2385	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074	A	1254	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,02	0,1	
2386	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074	A	1254	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
2387	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074	B	1255	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,18	0,1	
2388	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074	B	1255	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074	C	1256	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2389	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074	D	1257	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
2390	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074	D	1257	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
2391	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074		1258	Fenêtre ouvrant Plafond intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2392	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074		1258	Fenêtre ouvrant Plafond intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2393	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074		1259	Fenêtre ouvrant Plafond extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2394	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074		1259	Fenêtre ouvrant Plafond extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2395	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074		1260	Fenêtre Dormant Plafond intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
2396	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074		1260	Fenêtre Dormant Plafond intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2397	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074		1261	Fenêtre Dormant Plafond extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2398	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074		1261	Fenêtre Dormant Plafond extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2399	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074	D	1262	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2400	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074	D	1262	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2401	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074	D	1263	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
2402	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074	D	1263	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2403	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074	D	1264	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
2404	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074	D	1264	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
2405	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074	D	1265	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2406	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074	D	1265	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
2407	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074	+	1266	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
2408	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074	+	1266	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
2409	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074		1267	Allège fenêtre	Bois	Peinture	0,04	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2410	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074		1267	Allège fenêtre	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2411	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074		1268	Garde corps	Métal	Peinture	8,31	0,1	
2412	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074		1269	Poutre	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2413	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074		1269	Poutre	Bois	Peinture	0,10	0,1	
-	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074	A	1270	Embrasure porte 1	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074	B	1271	Embrasure porte 2	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2414	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004	A	1272	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,13	0,1	
2415	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004	A	1272	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,18	0,1	
2416	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004	B	1273	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,09	0,1	
2417	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004	B	1273	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,16	0,1	
-	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004	C	1274	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2418	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004	D	1275	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
2419	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004	D	1275	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
2420	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004		1276	Fenêtre ouvrant Plafond intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
2421	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004		1276	Fenêtre ouvrant Plafond intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
2422	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004		1277	Fenêtre ouvrant Plafond extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
2423	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004		1277	Fenêtre ouvrant Plafond extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2424	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004		1278	Fenêtre Dormant Plafond intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2425	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004		1278	Fenêtre Dormant Plafond intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2426	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004		1279	Fenêtre Dormant Plafond extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
2427	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004		1279	Fenêtre Dormant Plafond extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2428	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004	+	1280	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
2429	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004	+	1280	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
2430	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004		1281	Allège fenêtre	Bois	Peinture	0,16	0,1	
2431	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004		1281	Allège fenêtre	Bois	Peinture	0,14	0,1	
2432	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004		1282	Garde corps	Métal	Peinture	4,37	0,1	
2433	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004		1283	Poutre	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2434	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004		1283	Poutre	Bois	Peinture	0,05	0,1	
-	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004	A	1284	Embrasure porte 1	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004	B	1285	Embrasure porte 2	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2435	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003	A	1286	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,06	0,1	
2436	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003	A	1286	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,14	0,1	
2437	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003	B	1287	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,14	0,1	
2438	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003	B	1287	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,18	0,1	
-	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003	C	1288	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2439	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003	D	1289	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
2440	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003	D	1289	Mur	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
2441	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003		1290	Fenêtre ouvrant Plafond intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2442	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003		1290	Fenêtre ouvrant Plafond intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
2443	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003		1291	Fenêtre ouvrant Plafond extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2444	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003		1291	Fenêtre ouvrant Plafond extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2445	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003		1292	Fenêtre Dormant Plafond intérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2446	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003		1292	Fenêtre Dormant Plafond intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2447	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003		1293	Fenêtre Dormant Plafond extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2448	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003		1293	Fenêtre Dormant Plafond extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2449	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003	D	1294	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
2450	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003	D	1294	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
2451	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003	D	1295	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
2452	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003	D	1295	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2453	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003	D	1296	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
2454	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003	D	1296	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2455	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003	D	1297	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
2456	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003	D	1297	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
2457	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003	+	1298	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
2458	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003	+	1298	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
2459	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003		1299	Allège fenêtre	Bois	Peinture	0,07	0,1	
2460	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003		1299	Allège fenêtre	Bois	Peinture	0,09	0,1	
2461	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003		1300	Garde corps	Métal	Peinture	5,89	0,1	
2462	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003		1301	Poutre	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2463	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003		1301	Poutre	Bois	Peinture	0,07	0,1	
-	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003	A	1302	Embrasure porte 1	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003	B	1303	Embrasure porte 2	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2464	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002	A	1304	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,16	0,1	
2465	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002	A	1304	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,07	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2466	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002	B	1305	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
2467	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002	B	1305	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,13	0,1	
-	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002	C	1306	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2468	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002	D	1307	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
2469	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002	D	1307	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
2470	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002		1308	Fenêtre ouvrant Plafond intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
2471	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002		1308	Fenêtre ouvrant Plafond intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2472	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002		1309	Fenêtre ouvrant Plafond extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2473	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002		1309	Fenêtre ouvrant Plafond extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2474	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002		1310	Fenêtre Dormant Plafond intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
2475	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002		1310	Fenêtre Dormant Plafond intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2476	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002		1311	Fenêtre Dormant Plafond extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2477	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002		1311	Fenêtre Dormant Plafond extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
2478	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002	D	1312	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2479	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002	D	1312	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2480	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002	D	1313	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2481	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002	D	1313	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
2482	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002	D	1314	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2483	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002	D	1314	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2484	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002	D	1315	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
2485	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002	D	1315	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
2486	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002	+	1316	Embrasement fenêtre	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2487	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002	+	1316	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
2488	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002		1317	Allège fenêtre	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2489	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002		1317	Allège fenêtre	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2490	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002		1318	Garde corps	Métal	Peinture	6,44	0,1	
2491	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002		1319	Poutre	Bois	Peinture	0,07	0,1	
2492	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002		1319	Poutre	Bois	Peinture	0,14	0,1	
-	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002	A	1320	Embrasure porte 1	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002	B	1321	Embrasure porte 2	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2493	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 045	A	1322	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
2494	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 045	A	1322	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
2495	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 045	B	1323	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
2496	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 045	B	1323	Mur	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
2497	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 045	C	1324	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
2498	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 045	C	1324	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
2499	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 045	D	1325	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
2500	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 045	D	1325	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
2501	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 045	B	1326	Embrasure porte 1	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
2502	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 045	B	1326	Embrasure porte 1	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2503	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 045	B	1327	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
2504	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 045	B	1327	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
2505	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 045	C	1328	Embrasure porte 3	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
2506	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 045	C	1328	Embrasure porte 3	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2507	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 045	D	1329	Embrasure porte 4	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
2508	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 045	D	1329	Embrasure porte 4	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
-	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 045	D	1330	Embrasure porte 5	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2509	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	A	1331	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
2510	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	A	1331	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
2511	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	B	1332	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
2512	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	B	1332	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
2513	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	C	1333	Mur	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
2514	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	C	1333	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
2515	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	D	1334	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
2516	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	D	1334	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
2517	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044		1335	Plafond	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
2518	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044		1335	Plafond	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
2519	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	B	1336	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2520	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	B	1336	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2521	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	B	1337	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2522	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	B	1337	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2523	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	C	1338	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2524	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	C	1338	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2525	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	C	1339	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
2526	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	C	1339	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
2527	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	B	1340	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2528	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	B	1340	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2529	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	B	1341	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2530	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	B	1341	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2531	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	C	1342	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2532	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	C	1342	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2533	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	C	1343	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2534	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	C	1343	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2535	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	A	1344	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
2536	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	A	1344	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
2537	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	B	1345	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
2538	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	B	1345	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
2539	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	B	1346	Garde corps	Métal	Peinture	4,20	0,1	
2540	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	C	1347	Garde corps	Métal	Peinture	2,79	0,1	
2541	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044		1348	Poutre	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2542	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044		1348	Poutre	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2543	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 001	A	1349	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
2544	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 001	A	1349	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
2545	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 001	B	1350	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
2546	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 001	B	1350	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
2547	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 001	C	1351	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
2548	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 001	C	1351	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
2549	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 001	D	1352	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
2550	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 001	D	1352	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2551	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 001		1353	Plinthes	Bois	Peinture	0,15	0,1	
2552	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 001		1353	Plinthes	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2553	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 001		1354	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	2,85	0,1	
2554	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 001		1355	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	7,82	0,1	
2555	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 001		1356	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	3,34	0,1	
2556	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 001		1357	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	2,37	0,1	
2557	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 001	A	1358	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
2558	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 001	A	1358	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
2559	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 001		1359	Escalier Limon	Bois	Peinture	2,92	0,1	
2560	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 001		1360	Escalier Garde corp	Bois	Peinture	6,79	0,1	
2561	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	A	1361	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
2562	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	A	1361	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
2563	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	A	1361	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
2564	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	B	1362	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
2565	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	B	1362	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
2566	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	B	1362	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
2567	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	C	1363	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	4,72	0,1	
2568	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	D	1364	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	3,61	0,1	
2569	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	C	1365	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,53	0,1	
2570	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	C	1365	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,88	0,1	
2571	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	C	1366	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,44	0,1	
2572	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	C	1366	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,39	0,1	
2573	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	C	1367	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,40	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2574	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	C	1367	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,63	0,1	
2575	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	C	1368	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,58	0,1	
2576	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	C	1368	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,62	0,1	
2577	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	A	1369	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,17	0,1	
2578	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	A	1369	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2579	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	D	1370	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2580	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	D	1370	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2581	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	A	1371	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2582	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	A	1371	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2583	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	D	1372	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,18	0,1	
2584	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	D	1372	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,07	0,1	
2585	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	D	1373	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
2586	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	D	1373	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
2587	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	C	1374	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	5,68	0,1	
2588	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042		1375	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
2589	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042		1375	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
2590	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	C	1376	Garde corp	Métal	Peinture	3,27	0,1	
2591	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	D	1377	Poteaux	Béton	Peinture	5,48	0,1	
2592	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 012	A	1378	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
2593	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 012	A	1378	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
2594	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 012	B	1379	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
2595	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 012	B	1379	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
2596	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 012	C	1380	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2597	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 012	C	1380	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
2598	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 012	D	1381	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
2599	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 012	D	1381	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
2600	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 012	A	1382	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2601	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 012	A	1382	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2602	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 012	C	1383	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2603	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 012	C	1383	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2604	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 012	A	1384	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2605	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 012	A	1384	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,15	0,1	
2606	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 012	C	1385	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,17	0,1	
2607	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 012	C	1385	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,09	0,1	
2608	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	A	1386	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
2609	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	A	1386	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
2610	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	A	1386	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
2611	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	B	1387	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	8,93	0,1	
2612	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	C	1388	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
2613	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	C	1388	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
2614	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	C	1388	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
2615	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	D	1389	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	5,27	0,1	
2616	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	C	1390	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,86	0,1	
2617	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	C	1390	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,55	0,1	
2618	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	C	1391	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,67	0,1	
2619	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	C	1391	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,86	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2620	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	C	1392	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,44	0,1	
2621	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	C	1392	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,71	0,1	
2622	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	C	1393	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,68	0,1	
2623	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	C	1393	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,42	0,1	
2624	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	A	1394	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,09	0,1	
2625	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	A	1394	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,15	0,1	
2626	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	B	1395	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2627	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	B	1395	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2628	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	D	1396	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2629	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	D	1396	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,20	0,1	
2630	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	A	1397	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2631	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	A	1397	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2632	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	B	1398	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2633	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	B	1398	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2634	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	D	1399	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,04	0,1	
2635	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	D	1399	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,18	0,1	
2636	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	C	1400	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	3,27	0,1	
2637	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038		1401	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
2638	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038		1401	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
2639	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	C	1402	Garde corp	Métal	Peinture	8,17	0,1	
2640	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	A	1403	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
2641	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	A	1403	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
2642	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	B	1404	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2643	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	B	1404	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
2644	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	C	1405	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
2645	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	C	1405	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
2646	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	D	1406	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
2647	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	D	1406	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
2648	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	C	1407	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,51	0,1	
2649	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	C	1407	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,58	0,1	
2650	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	C	1408	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,75	0,1	
2651	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	C	1408	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,83	0,1	
2652	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	C	1409	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,71	0,1	
2653	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	C	1409	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,81	0,1	
2654	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	C	1410	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,46	0,1	
2655	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	C	1410	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,80	0,1	
2656	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	A	1411	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,18	0,1	
2657	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	A	1411	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2658	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	B	1412	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,18	0,1	
2659	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	B	1412	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2660	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	A	1413	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,20	0,1	
2661	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	A	1413	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,07	0,1	
2662	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	B	1414	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2663	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	B	1414	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,09	0,1	
2664	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	C	1415	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,51	0,1	
2665	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	C	1415	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,67	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2666	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039		1416	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
2667	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039		1416	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
2668	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	C	1417	Garde corp	Métal	Peinture	8,37	0,1	
2669	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	D	1418	Poteaux	Béton	Peinture	4,17	0,1	
2670	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 040	A	1419	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
2671	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 040	A	1419	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
2672	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 040	B	1420	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
2673	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 040	B	1420	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
2674	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 040	C	1421	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
2675	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 040	C	1421	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
2676	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 040	D	1422	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
2677	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 040	D	1422	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
2678	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 040	A	1423	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2679	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 040	A	1423	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2680	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 040	B	1424	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2681	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 040	B	1424	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2682	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 040	A	1425	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2683	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 040	A	1425	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2684	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 040	B	1426	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2685	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 040	B	1426	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,16	0,1	
2686	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 041	A	1427	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
2687	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 041	A	1427	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
2688	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 041	B	1428	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2689	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 041	B	1428	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
2690	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 041	C	1429	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
2691	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 041	C	1429	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
2692	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 041	D	1430	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
2693	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 041	D	1430	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
2694	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 041	A	1431	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,04	0,1	
2695	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 041	A	1431	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2696	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 041	B	1432	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2697	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 041	B	1432	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2698	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 041	A	1433	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2699	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 041	A	1433	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2700	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 041	B	1434	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,04	0,1	
2701	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 041	B	1434	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2702	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	A	1435	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
2703	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	A	1435	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
2704	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	B	1436	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
2705	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	B	1436	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
2706	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	C	1437	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
2707	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	C	1437	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
2708	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	D	1438	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
2709	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	D	1438	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
2710	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	C	1439	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,83	0,1	
2711	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	C	1439	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,66	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2712	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	C	1440	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,54	0,1	
2713	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	C	1440	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,53	0,1	
2714	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	C	1441	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,90	0,1	
2715	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	C	1441	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,74	0,1	
2716	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	C	1442	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,88	0,1	
2717	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	C	1442	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,54	0,1	
2718	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	C	1443	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,74	0,1	
2719	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	C	1443	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,82	0,1	
2720	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	C	1444	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,46	0,1	
2721	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	C	1444	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,71	0,1	
2722	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	C	1445	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,65	0,1	
2723	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	C	1445	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,44	0,1	
2724	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	C	1446	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,44	0,1	
2725	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	C	1446	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,58	0,1	
2726	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	A	1447	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2727	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	A	1447	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,07	0,1	
2728	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	A	1448	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2729	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	A	1448	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,04	0,1	
2730	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	B	1449	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,04	0,1	
2731	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	B	1449	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2732	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	A	1450	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2733	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	A	1450	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2734	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	A	1451	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,13	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2735	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	A	1451	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,18	0,1	
2736	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	A	1452	Porte Dormant 4	Bois	Peinture	0,09	0,1	
2737	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	A	1452	Porte Dormant 4	Bois	Peinture	0,16	0,1	
2738	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	C	1453	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,52	0,1	
2739	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	C	1453	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,62	0,1	
2740	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	C	1454	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,36	0,1	
2741	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	C	1454	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,69	0,1	
2742	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	C	1455	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
2743	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	C	1455	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
2744	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	C	1456	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
2745	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	C	1456	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
2746	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	C	1457	Garde corp 1	Métal	Peinture	5,20	0,1	
2747	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	C	1458	Garde corp 2	Métal	Peinture	2,99	0,1	
2748	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	A	1459	Mur 1	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
2749	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	A	1459	Mur 1	Plâtre	Tapisserie	0,03	0,1	
2750	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	B	1460	Mur 2	Plâtre	Tapisserie	0,01	0,1	
2751	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	B	1460	Mur 2	Plâtre	Tapisserie	0,08	0,1	
2752	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	C	1461	Mur 3	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
2753	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	C	1461	Mur 3	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
2754	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	D	1462	Mur 4	Plâtre	Tapisserie	0,09	0,1	
2755	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	D	1462	Mur 4	Plâtre	Tapisserie	0,14	0,1	
2756	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	C	1463	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,52	0,1	
2757	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	C	1463	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,79	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2758	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	C	1464	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,76	0,1	
2759	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	C	1464	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,50	0,1	
2760	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	C	1465	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,54	0,1	
2761	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	C	1465	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,45	0,1	
2762	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	C	1466	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,71	0,1	
2763	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	C	1466	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,43	0,1	
2764	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	C	1467	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,52	0,1	
2765	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	C	1467	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,70	0,1	
2766	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	C	1468	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,78	0,1	
2767	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	C	1468	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,56	0,1	
2768	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	C	1469	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,60	0,1	
2769	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	C	1469	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,64	0,1	
2770	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	C	1470	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,57	0,1	
2771	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	C	1470	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,44	0,1	
2772	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	A	1471	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,16	0,1	
2773	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	A	1471	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,14	0,1	
2774	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	A	1472	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2775	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	A	1472	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,05	0,1	
2776	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	B	1473	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2777	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	B	1473	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,14	0,1	
2778	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	A	1474	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,14	0,1	
2779	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	A	1474	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,18	0,1	
2780	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	A	1475	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,07	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2781	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	A	1475	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,20	0,1	
2782	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	A	1476	Porte Dormant 4	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2783	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	A	1476	Porte Dormant 4	Bois	Peinture	0,17	0,1	
2784	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	C	1477	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,43	0,1	
2785	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	C	1477	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,62	0,1	
2786	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	C	1478	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,41	0,1	
2787	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	C	1478	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,45	0,1	
2788	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	C	1479	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
2789	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	C	1479	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
2790	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	C	1480	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
2791	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	C	1480	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
2792	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	C	1481	Garde corp 1	Métal	Peinture	6,58	0,1	
2793	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	C	1482	Garde corp 2	Métal	Peinture	5,82	0,1	
2794	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036	A	1483	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
2795	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036	A	1483	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
2796	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036	B	1484	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
2797	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036	B	1484	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
2798	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036	C	1485	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
2799	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036	C	1485	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
2800	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036	D	1486	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
2801	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036	D	1486	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
2802	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036		1487	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	7,06	0,1	
2803	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036		1488	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	4,92	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2804	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036		1489	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	6,03	0,1	
2805	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036		1490	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	6,51	0,1	
2806	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036		1491	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,05	0,1	
2807	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036		1491	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,16	0,1	
2808	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036		1492	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,07	0,1	
2809	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036		1492	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2810	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036		1493	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	3,75	0,1	
2811	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036		1494	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
2812	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036		1494	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
2813	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036		1495	Garde corps	Métal	Peinture	2,44	0,1	
2814	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	A	1496	Mur 1	Plâtre	Tapisserie	0,10	0,1	
2815	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	A	1496	Mur 1	Plâtre	Tapisserie	0,07	0,1	
2816	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	B	1497	Mur 2	Plâtre	Tapisserie	0,16	0,1	
2817	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	B	1497	Mur 2	Plâtre	Tapisserie	0,07	0,1	
2818	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	C	1498	Mur 3	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
2819	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	C	1498	Mur 3	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
2820	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	D	1499	Mur 4	Plâtre	Tapisserie	0,11	0,1	
2821	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	D	1499	Mur 4	Plâtre	Tapisserie	0,07	0,1	
2822	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	C	1500	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,59	0,1	
2823	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	C	1500	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,40	0,1	
2824	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	C	1501	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,82	0,1	
2825	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	C	1501	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,64	0,1	
2826	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	C	1502	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,73	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2827	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	C	1502	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,77	0,1	
2828	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	C	1503	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,54	0,1	
2829	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	C	1503	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,38	0,1	
2830	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	C	1504	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,48	0,1	
2831	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	C	1504	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,55	0,1	
2832	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	C	1505	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,72	0,1	
2833	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	C	1505	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,81	0,1	
2834	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	C	1506	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,68	0,1	
2835	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	C	1506	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,80	0,1	
2836	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	C	1507	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,84	0,1	
2837	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	C	1507	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,77	0,1	
2838	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	A	1508	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,15	0,1	
2839	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	A	1508	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2840	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	A	1509	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2841	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	A	1509	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2842	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	A	1510	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,17	0,1	
2843	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	A	1510	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2844	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	C	1511	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,50	0,1	
2845	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	C	1511	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,90	0,1	
2846	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	C	1512	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,64	0,1	
2847	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	C	1512	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,72	0,1	
2848	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	C	1513	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
2849	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	C	1513	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2850	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	C	1514	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2851	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	C	1514	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
2852	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	C	1515	Garde corp 1	Métal	Peinture	7,13	0,1	
2853	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	C	1516	Garde corp 2	Métal	Peinture	2,23	0,1	
2854	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	D	1517	Moulure 1	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2855	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	D	1517	Moulure 1	Bois	Peinture	0,04	0,1	
2856	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	D	1518	Moulure 2	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2857	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	D	1518	Moulure 2	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2858	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	A	1519	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
2859	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	A	1519	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
2860	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	B	1520	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
2861	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	B	1520	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
2862	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	C	1521	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
2863	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	C	1521	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
2864	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	D	1522	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
2865	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	D	1522	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
2866	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	C	1523	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,71	0,1	
2867	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	C	1523	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,85	0,1	
2868	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	C	1524	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,67	0,1	
2869	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	C	1524	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,63	0,1	
2870	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	C	1525	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,45	0,1	
2871	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	C	1525	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,60	0,1	
2872	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	C	1526	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,51	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2873	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	C	1526	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,67	0,1	
2874	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	A	1527	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2875	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	A	1527	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2876	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	A	1528	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2877	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	A	1528	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,20	0,1	
2878	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	B	1529	Embrasure 1	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
2879	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	B	1529	Embrasure 1	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
2880	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	B	1530	Embrasure 2	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
2881	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	B	1530	Embrasure 2	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
2882	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	C	1531	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,40	0,1	
2883	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	C	1531	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,81	0,1	
2884	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	C	1532	Allège fenêtre	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2885	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	C	1532	Allège fenêtre	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2886	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	C	1533	Garde corp	Métal	Peinture	6,86	0,1	
2887	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	A	1534	Mur 1	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
2888	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	A	1534	Mur 1	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
2889	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	A	1534	Mur 1	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
2890	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	B	1535	Mur 2	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
2891	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	B	1535	Mur 2	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
2892	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	B	1535	Mur 2	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
2893	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	C	1536	Mur 3	Plâtre	Toile de verre peint	2,16	0,1	
2894	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	D	1537	Mur 4	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
2895	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	D	1537	Mur 4	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2896	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	D	1537	Mur 4	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
2897	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	C	1538	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	5,68	0,1	
2898	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	C	1539	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	4,17	0,1	
2899	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	C	1540	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	5,55	0,1	
2900	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	C	1541	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	8,58	0,1	
2901	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	C	1542	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,81	0,1	
2902	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	C	1542	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,60	0,1	
2903	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	C	1543	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,60	0,1	
2904	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	C	1543	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,74	0,1	
2905	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	C	1544	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,72	0,1	
2906	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	C	1544	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,71	0,1	
2907	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	C	1545	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,60	0,1	
2908	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	C	1545	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,60	0,1	
2909	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	A	1546	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,04	0,1	
2910	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	A	1546	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,20	0,1	
2911	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	A	1547	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2912	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	A	1547	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,15	0,1	
2913	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	B	1548	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,16	0,1	
2914	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	B	1548	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,15	0,1	
2915	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	A	1549	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,17	0,1	
2916	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	A	1549	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2917	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	A	1550	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2918	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	A	1550	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,11	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2919	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	A	1551	Porte Dormant 4	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2920	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	A	1551	Porte Dormant 4	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2921	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	C	1552	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,45	0,1	
2922	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	C	1552	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,59	0,1	
2923	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	C	1553	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,36	0,1	
2924	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	C	1553	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,90	0,1	
2925	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	C	1554	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
2926	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	C	1554	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
2927	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	C	1555	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
2928	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	C	1555	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
2929	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	C	1556	Garde corp 1	Métal	Peinture	7,75	0,1	
2930	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	C	1557	Garde corp 2	Métal	Peinture	3,48	0,1	
2931	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	A	1558	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
2932	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	A	1558	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
2933	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	A	1558	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
2934	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	B	1559	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
2935	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	B	1559	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
2936	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	B	1559	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
2937	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	C	1560	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
2938	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	C	1560	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
2939	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	C	1560	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
2940	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	D	1561	Mur	Plâtre	Peinture	4,23	0,1	
2941	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043		1562	Plinthes	Bois	Peinture	0,14	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2942	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043		1562	Plinthes	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2943	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	D	1563	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,67	0,1	
2944	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	D	1563	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,49	0,1	
2945	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	D	1564	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,76	0,1	
2946	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	D	1564	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,73	0,1	
2947	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	D	1565	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,47	0,1	
2948	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	D	1565	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,51	0,1	
2949	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	D	1566	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,42	0,1	
2950	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	D	1566	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,67	0,1	
2951	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	C	1567	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
2952	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	C	1567	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
2953	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	B	1568	Embrasure portes	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
2954	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	B	1568	Embrasure portes	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
2955	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	D	1569	Garde corp	Métal	Peinture	6,17	0,1	
2956	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	D	1570	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
2957	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	D	1570	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
2958	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	D	1571	Ensembles des embrasures fenêtres	Plâtre	Peinture	9,06	0,1	
2959	BATIMENT 08 / R01 - Palier 030	A	1572	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
2960	BATIMENT 08 / R01 - Palier 030	A	1572	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
2961	BATIMENT 08 / R01 - Palier 030	B	1573	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
2962	BATIMENT 08 / R01 - Palier 030	B	1573	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
2963	BATIMENT 08 / R01 - Palier 030	C	1574	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
2964	BATIMENT 08 / R01 - Palier 030	C	1574	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2965	BATIMENT 08 / R01 - Palier 030	D	1575	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
2966	BATIMENT 08 / R01 - Palier 030	D	1575	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
2967	BATIMENT 08 / R01 - Palier 030		1576	Plinthes	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2968	BATIMENT 08 / R01 - Palier 030		1576	Plinthes	Bois	Peinture	0,16	0,1	
2969	BATIMENT 08 / R01 - Palier 030		1577	Porte dormant	Bois	Peinture	0,14	0,1	
2970	BATIMENT 08 / R01 - Palier 030		1577	Porte dormant	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2971	BATIMENT 08 / R01 - Palier 030	A	1578	Embrasure porte 1	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
2972	BATIMENT 08 / R01 - Palier 030	A	1578	Embrasure porte 1	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
2973	BATIMENT 08 / R01 - Palier 030	C	1579	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
2974	BATIMENT 08 / R01 - Palier 030	C	1579	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
2975	BATIMENT 08 / R01 - Palier 030	D	1580	Embrasure porte 3	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
2976	BATIMENT 08 / R01 - Palier 030	D	1580	Embrasure porte 3	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
2977	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 014	A	1581	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
2978	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 014	A	1581	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
2979	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 014	B	1582	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
2980	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 014	B	1582	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
2981	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 014	C	1583	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
2982	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 014	C	1583	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
2983	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 014		1584	Escalier Limon	Bois	Peinture	7,68	0,1	
2984	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 014		1585	Escalier Garde corps	Métal	Peinture	3,06	0,1	
2985	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031	A	1586	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,15	0,1	
2986	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031	A	1586	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2987	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031	A	1587	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,04	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2988	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031	A	1587	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,05	0,1	
2989	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031		1588	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
2990	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031		1588	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
2991	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031		1589	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
2992	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031		1589	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
2993	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031		1590	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2994	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031		1590	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
2995	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031		1591	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2996	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031		1591	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2997	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031		1592	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2998	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031		1592	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2999	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031		1593	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3000	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031		1593	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
3001	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031		1594	Garde corps	Métal	Peinture	5,27	0,1	
3002	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 003	A	1595	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
3003	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 003	A	1595	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
3004	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 003	B	1596	Mur	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
3005	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 003	B	1596	Mur	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
3006	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 003	C	1597	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
3007	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 003	C	1597	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
3008	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 003	D	1598	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
3009	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 003	D	1598	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
3010	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 003		1599	Plafond	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3011	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 003		1599	Plafond	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
3012	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 003		1600	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3013	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 003		1600	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
3014	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 003		1601	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
3015	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 003		1601	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
3016	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 003		1602	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
3017	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 003		1602	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
3018	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 003		1603	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
3019	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 003		1603	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
3020	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 003		1604	Garde corps escalier	Métal	Peinture	6,65	0,1	
3021	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 003		1605	Garde corps Fenêtre	Métal	Peinture	8,31	0,1	
3022	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	A	1606	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
3023	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	A	1606	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
3024	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	A	1606	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
3025	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	B	1607	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
3026	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	B	1607	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
3027	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	B	1607	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
3028	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	C	1608	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	4,51	0,1	
3029	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	D	1609	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	3,61	0,1	
3030	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	C	1610	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
3031	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	C	1610	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
3032	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	C	1611	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
3033	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	C	1611	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3034	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	C	1612	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
3035	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	C	1612	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
3036	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	C	1613	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
3037	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	C	1613	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
3038	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	D	1614	Fenêtre Dormant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
3039	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	D	1614	Fenêtre Dormant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
3040	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	D	1615	Fenêtre Dormant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
3041	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	D	1615	Fenêtre Dormant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
3042	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	D	1616	Fenêtre Dormant 4 intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3043	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	D	1616	Fenêtre Dormant 4 intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
3044	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	D	1617	Fenêtre Dormant 4 extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
3045	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	D	1617	Fenêtre Dormant 4 extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
3046	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	C	1618	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
3047	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	C	1618	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
3048	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	C	1619	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3049	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	C	1619	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
3050	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	C	1620	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
3051	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	C	1620	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
3052	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	C	1621	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
3053	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	C	1621	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3054	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	D	1622	Fenêtre Ouvrant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3055	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	D	1622	Fenêtre Ouvrant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
3056	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	D	1623	Fenêtre Ouvrant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3057	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	D	1623	Fenêtre Ouvrant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
3058	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	D	1624	Fenêtre Ouvrant 4 intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
3059	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	D	1624	Fenêtre Ouvrant 4 intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
3060	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	D	1625	Fenêtre Ouvrant 4 extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
3061	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	D	1625	Fenêtre Ouvrant 4 extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
3062	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029		1626	Porte dormant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3063	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029		1626	Porte dormant	Bois	Peinture	0,05	0,1	
3064	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	C	1627	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	3,75	0,1	
3065	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	C	1628	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	7,55	0,1	
3066	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	D	1629	Allège fenêtre 3	Plâtre	Peinture	7,27	0,1	
3067	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	D	1630	Allège fenêtre 4	Plâtre	Peinture	4,72	0,1	
3068	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	C	1631	Garde corps 1	Métal	Peinture	7,41	0,1	
3069	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	C	1632	Garde corps 2	Métal	Peinture	7,68	0,1	
3070	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	D	1633	Garde corps 3	Métal	Peinture	6,79	0,1	
3071	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	D	1634	Garde corps 4	Métal	Peinture	5,06	0,1	
3072	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029		1635	Poutres	Bois	Peinture	0,03	0,1	
3073	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029		1635	Poutres	Bois	Peinture	0,03	0,1	
3074	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029		1636	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
3075	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029		1636	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
3076	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	C	1637	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Toile de verre peint	3,34	0,1	
3077	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	C	1638	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Toile de verre peint	8,51	0,1	
3078	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	D	1639	Embrasure fenêtre 3	Plâtre	Toile de verre peint	4,79	0,1	
3079	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	D	1640	Embrasure fenêtre 4	Plâtre	Toile de verre peint	4,86	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3080	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	B	1641	Embrasure	Plâtre	Toile de verre peint	8,17	0,1	
3081	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	A	1642	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
3082	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	A	1642	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
3083	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	B	1643	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
3084	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	B	1643	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
3085	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1644	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
3086	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1644	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
3087	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	D	1645	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
3088	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	D	1645	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
3089	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027		1646	Plinthes	Bois	Peinture	0,04	0,1	
3090	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027		1646	Plinthes	Bois	Peinture	0,00	0,1	
3091	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1647	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
3092	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1647	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3093	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1648	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
3094	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1648	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3095	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1649	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
3096	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1649	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3097	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1650	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
3098	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1650	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
3099	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1651	Fenêtre Ouvrant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3100	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1651	Fenêtre Ouvrant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
3101	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1652	Fenêtre Ouvrant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
3102	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1652	Fenêtre Ouvrant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3103	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1653	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
3104	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1653	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
3105	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1654	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
3106	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1654	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
3107	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1655	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
3108	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1655	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
3109	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1656	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
3110	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1656	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
3111	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1657	Fenêtre Dormant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
3112	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1657	Fenêtre Dormant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
3113	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1658	Fenêtre Dormant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
3114	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1658	Fenêtre Dormant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
3115	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	A	1659	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,04	0,1	
3116	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	A	1659	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,03	0,1	
3117	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	A	1660	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3118	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	A	1660	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,08	0,1	
3119	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	A	1661	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,07	0,1	
3120	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	A	1661	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,16	0,1	
3121	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	A	1662	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,09	0,1	
3122	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	A	1662	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,14	0,1	
3123	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1663	Garde corps 1	Métal	Peinture	4,99	0,1	
3124	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1664	Garde corps 2	Métal	Peinture	6,99	0,1	
3125	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1665	Garde corps 3	Métal	Peinture	8,58	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3126	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1666	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
3127	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1666	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
3128	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1667	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
3129	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1667	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
3130	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1668	Allège fenêtre 3	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
3131	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027	C	1668	Allège fenêtre 3	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
3132	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027		1669	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Toile de verre peint	0,44	0,1	
3133	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027		1669	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Toile de verre peint	0,56	0,1	
3134	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027		1670	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Toile de verre peint	0,60	0,1	
3135	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027		1670	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Toile de verre peint	0,78	0,1	
3136	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027		1671	Embrasure fenêtre 3	Plâtre	Toile de verre peint	0,49	0,1	
3137	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027		1671	Embrasure fenêtre 3	Plâtre	Toile de verre peint	0,72	0,1	
3138	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	A	1672	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
3139	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	A	1672	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
3140	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	A	1672	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
3141	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	B	1673	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
3142	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	B	1673	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
3143	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	B	1673	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
3144	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1674	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	7,62	0,1	
3145	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	D	1675	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
3146	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	D	1675	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
3147	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	D	1675	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
3148	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028		1676	Plinthes	Bois	Peinture	0,20	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3149	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028		1676	Plinthes	Bois	Peinture	0,11	0,1	
3150	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1677	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
3151	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1677	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
3152	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1678	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3153	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1678	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
3154	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1679	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
3155	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1679	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
3156	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1680	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
3157	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1680	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
3158	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1681	Fenêtre Ouvrant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
3159	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1681	Fenêtre Ouvrant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
3160	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1682	Fenêtre Ouvrant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
3161	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1682	Fenêtre Ouvrant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
3162	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1683	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
3163	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1683	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
3164	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1684	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
3165	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1684	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
3166	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1685	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3167	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1685	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
3168	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1686	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
3169	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1686	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
3170	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1687	Fenêtre Dormant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
3171	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1687	Fenêtre Dormant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3172	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1688	Fenêtre Dormant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
3173	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1688	Fenêtre Dormant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
3174	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	A	1689	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,13	0,1	
3175	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	A	1689	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,11	0,1	
3176	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	A	1690	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,07	0,1	
3177	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	A	1690	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,15	0,1	
3178	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	A	1691	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,11	0,1	
3179	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	A	1691	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,08	0,1	
3180	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	A	1692	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,13	0,1	
3181	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	A	1692	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,17	0,1	
3182	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1693	Garde corps 1	Métal	Peinture	8,31	0,1	
3183	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1694	Garde corps 2	Métal	Peinture	6,24	0,1	
3184	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1695	Garde corps 3	Métal	Peinture	3,68	0,1	
3185	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1696	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	3,68	0,1	
3186	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1697	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	3,89	0,1	
3187	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	C	1698	Allège fenêtre 3	Plâtre	Peinture	4,79	0,1	
3188	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028		1699	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Toile de verre peint	3,06	0,1	
3189	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028		1700	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Toile de verre peint	2,58	0,1	
3190	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028		1701	Embrasure fenêtre 3	Plâtre	Toile de verre peint	6,17	0,1	
3191	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	A	1702	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
3192	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	A	1702	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
3193	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	B	1703	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
3194	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	B	1703	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3195	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1704	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
3196	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1704	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
3197	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	D	1705	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
3198	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	D	1705	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
3199	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026		1706	Plinthes	Bois	Peinture	0,02	0,1	
3200	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026		1706	Plinthes	Bois	Peinture	0,09	0,1	
3201	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1707	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
3202	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1707	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
3203	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1708	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
3204	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1708	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
3205	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1709	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
3206	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1709	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
3207	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1710	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
3208	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1710	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
3209	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1711	Fenêtre Ouvrant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
3210	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1711	Fenêtre Ouvrant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
3211	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1712	Fenêtre Ouvrant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
3212	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1712	Fenêtre Ouvrant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
3213	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1713	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3214	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1713	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
3215	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1714	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
3216	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1714	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3217	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1715	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3218	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1715	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3219	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1716	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
3220	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1716	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
3221	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1717	Fenêtre Dormant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
3222	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1717	Fenêtre Dormant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
3223	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1718	Fenêtre Dormant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
3224	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1718	Fenêtre Dormant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
3225	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	A	1719	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,19	0,1	
3226	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	A	1719	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,06	0,1	
3227	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	A	1720	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,04	0,1	
3228	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	A	1720	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,20	0,1	
3229	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	A	1721	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3230	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	A	1721	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,15	0,1	
3231	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	A	1722	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,16	0,1	
3232	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	A	1722	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,15	0,1	
3233	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1723	Garde corps 1	Métal	Peinture	2,16	0,1	
3234	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1724	Garde corps 2	Métal	Peinture	7,82	0,1	
3235	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1725	Garde corps 3	Métal	Peinture	9,00	0,1	
3236	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1726	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
3237	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1726	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
3238	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1727	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
3239	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1727	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
3240	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1728	Allège fenêtre 3	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3241	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	C	1728	Allège fenêtre 3	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
3242	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026		1729	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Toile de verre peint	0,54	0,1	
3243	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026		1729	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Toile de verre peint	0,36	0,1	
3244	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026		1730	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Toile de verre peint	0,52	0,1	
3245	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026		1730	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Toile de verre peint	0,74	0,1	
3246	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026		1731	Embrasure fenêtre 3	Plâtre	Toile de verre peint	0,51	0,1	
3247	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026		1731	Embrasure fenêtre 3	Plâtre	Toile de verre peint	0,40	0,1	
3248	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	A	1732	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
3249	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	A	1732	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
3250	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	B	1733	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
3251	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	B	1733	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
3252	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1734	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
3253	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1734	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
3254	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	D	1735	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
3255	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	D	1735	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
3256	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025		1736	Plinthes	Bois	Peinture	0,15	0,1	
3257	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025		1736	Plinthes	Bois	Peinture	0,16	0,1	
3258	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1737	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
3259	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1737	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
3260	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1738	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
3261	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1738	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
3262	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1739	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
3263	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1739	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3264	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1740	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
3265	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1740	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3266	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1741	Fenêtre Ouvrant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3267	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1741	Fenêtre Ouvrant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
3268	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1742	Fenêtre Ouvrant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
3269	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1742	Fenêtre Ouvrant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
3270	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1743	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
3271	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1743	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
3272	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1744	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3273	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1744	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
3274	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1745	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
3275	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1745	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
3276	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1746	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
3277	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1746	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
3278	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1747	Fenêtre Dormant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
3279	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1747	Fenêtre Dormant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
3280	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1748	Fenêtre Dormant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
3281	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1748	Fenêtre Dormant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3282	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	A	1749	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,02	0,1	
3283	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	A	1749	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3284	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	A	1750	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,16	0,1	
3285	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	A	1750	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,14	0,1	
3286	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	A	1751	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,01	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3287	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	A	1751	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,20	0,1	
3288	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	A	1752	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,08	0,1	
3289	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	A	1752	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,17	0,1	
3290	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1753	Garde corps 1	Métal	Peinture	4,86	0,1	
3291	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1754	Garde corps 2	Métal	Peinture	7,27	0,1	
3292	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1755	Garde corps 3	Métal	Peinture	8,51	0,1	
3293	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1756	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
3294	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1756	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
3295	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1757	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
3296	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1757	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
3297	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1758	Allège fenêtre 3	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
3298	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	C	1758	Allège fenêtre 3	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
3299	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025		1759	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Toile de verre peint	0,59	0,1	
3300	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025		1759	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Toile de verre peint	0,64	0,1	
3301	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025		1760	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Toile de verre peint	0,36	0,1	
3302	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025		1760	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Toile de verre peint	0,63	0,1	
3303	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025		1761	Embrasure fenêtre 3	Plâtre	Toile de verre peint	0,39	0,1	
3304	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025		1761	Embrasure fenêtre 3	Plâtre	Toile de verre peint	0,90	0,1	
3305	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024	A	1762	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,06	0,1	
3306	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024	A	1762	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,03	0,1	
3307	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024	A	1763	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,02	0,1	
3308	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024	A	1763	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,06	0,1	
3309	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024		1764	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3310	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024		1764	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
3311	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024		1765	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
3312	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024		1765	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
3313	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024		1766	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
3314	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024		1766	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
3315	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024		1767	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
3316	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024		1767	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
3317	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024		1768	Garde corps	Métal	Peinture	8,65	0,1	
3318	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 023	A	1769	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,05	0,1	
3319	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 023	A	1769	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,17	0,1	
3320	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 023	A	1770	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,05	0,1	
3321	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 023	A	1770	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,07	0,1	
3322	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 023		1771	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
3323	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 023		1771	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
3324	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 023		1772	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
3325	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 023		1772	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
3326	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 023		1773	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
3327	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 023		1773	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3328	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 023		1774	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
3329	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 023		1774	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3330	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 023		1775	Garde corps	Métal	Peinture	3,96	0,1	
3331	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021		1776	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
3332	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021		1776	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3333	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	B	1777	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
3334	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	B	1777	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
3335	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	C	1778	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
3336	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	C	1778	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
3337	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	D	1779	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
3338	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	D	1779	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
3339	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021		1780	Plafond	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
3340	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021		1780	Plafond	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
3341	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021		1781	Plinthes	Bois	Peinture	0,15	0,1	
3342	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021		1781	Plinthes	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3343	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	A	1782	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,06	0,1	
3344	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	A	1782	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,19	0,1	
3345	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	C	1783	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Toile de verre peint	0,80	0,1	
3346	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	C	1783	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Toile de verre peint	0,72	0,1	
3347	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	C	1784	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Toile de verre peint	0,80	0,1	
3348	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	C	1784	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Toile de verre peint	0,77	0,1	
3349	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	C	1785	Embrasure fenêtre 3	Plâtre	Toile de verre peint	0,51	0,1	
3350	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	C	1785	Embrasure fenêtre 3	Plâtre	Toile de verre peint	0,54	0,1	
3351	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	D	1786	Embrasure fenêtre 4	Plâtre	Toile de verre peint	0,38	0,1	
3352	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	D	1786	Embrasure fenêtre 4	Plâtre	Toile de verre peint	0,44	0,1	
3353	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	D	1787	Embrasure fenêtre 5	Plâtre	Toile de verre peint	0,50	0,1	
3354	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	D	1787	Embrasure fenêtre 5	Plâtre	Toile de verre peint	0,44	0,1	
3355	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	C	1788	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	7,55	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3356	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	C	1789	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	3,34	0,1	
3357	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	C	1790	Allège fenêtre 3	Plâtre	Peinture	3,54	0,1	
3358	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	D	1791	Allège fenêtre 4	Plâtre	Peinture	4,51	0,1	
3359	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	D	1792	Allège fenêtre 5	Plâtre	Peinture	6,58	0,1	
3360	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	C	1793	Garde corps 1	Métal	Peinture	7,89	0,1	
3361	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	C	1794	Garde corps 2	Métal	Peinture	2,79	0,1	
3362	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	C	1795	Garde corps 3	Métal	Peinture	4,86	0,1	
3363	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	D	1796	Garde corps 4	Métal	Peinture	9,06	0,1	
3364	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	D	1797	Garde corps 5	Métal	Peinture	7,20	0,1	
3365	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021		1798	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
3366	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021		1798	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
3367	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 022	A	1799	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
3368	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 022	A	1799	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,00	0,1	
3369	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 022	B	1800	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,06	0,1	
3370	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 022	B	1800	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
3371	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 022	C	1801	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,18	0,1	
3372	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 022	C	1801	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,03	0,1	
3373	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 022	D	1802	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,13	0,1	
3374	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 022	D	1802	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,13	0,1	
3375	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 022		1803	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
3376	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 022		1803	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
3377	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 022		1804	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
3378	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 022		1804	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3379	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 022		1805	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
3380	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 022		1805	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
3381	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 022		1806	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
3382	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 022		1806	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
3383	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 022		1807	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,08	0,1	
3384	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 022		1807	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,18	0,1	
3385	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 022		1808	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,02	0,1	
3386	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 022		1808	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,20	0,1	
3387	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 022		1809	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,81	0,1	
3388	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 022		1809	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,51	0,1	
3389	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 022		1810	Garde corps	Métal	Peinture	2,85	0,1	
3390	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 019	A	1811	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
3391	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 019	A	1811	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
3392	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 019	B	1812	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
3393	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 019	B	1812	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
3394	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 019	C	1813	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
3395	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 019	C	1813	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
3396	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 019	D	1814	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
3397	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 019	D	1814	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
3398	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 019	D	1815	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
3399	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 019	D	1815	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
3400	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 019	D	1816	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
3401	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 019	D	1816	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3402	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 019	D	1817	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3403	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 019	D	1817	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3404	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 019	D	1818	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
3405	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 019	D	1818	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
3406	BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 019	D	1819	Garde corps	Métal	Peinture	4,10	0,1	
3407	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 020	A	1820	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
3408	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 020	A	1820	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
3409	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 020	B	1821	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
3410	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 020	B	1821	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
3411	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 020	C	1822	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
3412	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 020	C	1822	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
3413	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 020	D	1823	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
3414	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 020	D	1823	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
3415	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 020	C	1824	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
3416	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 020	C	1824	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
3417	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 020	C	1825	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
3418	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 020	C	1825	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
3419	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 020	C	1826	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3420	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 020	C	1826	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
3421	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 020	C	1827	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
3422	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 020	C	1827	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
3423	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 020	C	1828	Garde corps	Métal	Peinture	4,23	0,1	
3424	BATIMENT 08 / RDC - L.T	A	1829	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
3425	BATIMENT 08 / RDC - L.T	A	1829	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3426	BATIMENT 08 / RDC - L.T	B	1830	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
3427	BATIMENT 08 / RDC - L.T	B	1830	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
3428	BATIMENT 08 / RDC - L.T	C	1831	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
3429	BATIMENT 08 / RDC - L.T	C	1831	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
3430	BATIMENT 08 / RDC - L.T	D	1832	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
3431	BATIMENT 08 / RDC - L.T	D	1832	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
3432	BATIMENT 08 / RDC - L.T	A	1833	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3433	BATIMENT 08 / RDC - L.T	A	1833	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,05	0,1	
3434	BATIMENT 08 / RDC - L.T	A	1834	Porte dormant	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3435	BATIMENT 08 / RDC - L.T	A	1834	Porte dormant	Bois	Peinture	0,09	0,1	
-	BATIMENT 08 / RDC - AMPHITHEATRE 029	A	1835	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT 08 / RDC - AMPHITHEATRE 029	B	1836	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT 08 / RDC - AMPHITHEATRE 029	C	1837	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT 08 / RDC - AMPHITHEATRE 029	D	1838	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT 08 / RDC - AMPHITHEATRE 029	A	1839	Embrasure fenêtres	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
3436	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	A	1840	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
3437	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	A	1840	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
3438	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	B	1841	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
3439	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	B	1841	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
3440	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	C	1842	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
3441	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	C	1842	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
3442	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	D	1843	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
3443	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	D	1843	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
3444	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027		1844	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
3445	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027		1844	Plafond	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3446	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	B	1845	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,61	0,1	
3447	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	B	1845	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,63	0,1	
3448	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	B	1846	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,78	0,1	
3449	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	B	1846	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,62	0,1	
3450	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	B	1847	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,53	0,1	
3451	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	B	1847	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,78	0,1	
3452	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	B	1848	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,59	0,1	
3453	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	B	1848	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,86	0,1	
3454	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	B	1849	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
3455	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	B	1849	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
3456	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	A	1850	Embrasure portes 1	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
3457	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	A	1850	Embrasure portes 1	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
3458	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	C	1851	Embrasure portes 2	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
3459	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	C	1851	Embrasure portes 2	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
3460	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	A	1852	Porte dormant 1	Bois	Peinture	0,09	0,1	
3461	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	A	1852	Porte dormant 1	Bois	Peinture	0,04	0,1	
3462	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	C	1853	Porte dormant 2	Bois	Peinture	0,03	0,1	
3463	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	C	1853	Porte dormant 2	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3464	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	D	1854	Porte dormant 3	Bois	Peinture	0,08	0,1	
3465	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	D	1854	Porte dormant 3	Bois	Peinture	0,07	0,1	
3466	BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	A	1855	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
3467	BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	A	1855	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
3468	BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	B	1856	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3469	BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	B	1856	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
3470	BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	C	1857	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
3471	BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	C	1857	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
3472	BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	D	1858	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
3473	BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	D	1858	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
3474	BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	B	1859	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,80	0,1	
3475	BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	B	1859	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,39	0,1	
3476	BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	B	1860	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,61	0,1	
3477	BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	B	1860	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,72	0,1	
3478	BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	B	1861	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,45	0,1	
3479	BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	B	1861	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,63	0,1	
3480	BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	B	1862	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,54	0,1	
3481	BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	B	1862	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,70	0,1	
3482	BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026		1863	Porte dormant	Bois	Peinture	0,14	0,1	
3483	BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026		1863	Porte dormant	Bois	Peinture	0,14	0,1	
3484	BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026		1864	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,18	0,1	
3485	BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026		1864	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,07	0,1	
3486	BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026		1865	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,69	0,1	
3487	BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026		1865	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,66	0,1	
3488	BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	B	1866	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
3489	BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	B	1866	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
3490	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	A	1867	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
3491	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	A	1867	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3492	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	B	1868	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
3493	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	B	1868	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
3494	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	C	1869	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
3495	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	C	1869	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
3496	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	D	1870	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
3497	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	D	1870	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
3498	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	A	1871	Embrasure porte 1	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
3499	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	A	1871	Embrasure porte 1	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
3500	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	C	1872	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
3501	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	C	1872	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
3502	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	B	1873	Fenêtre ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
3503	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	B	1873	Fenêtre ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
3504	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	B	1874	Fenêtre ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
3505	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	B	1874	Fenêtre ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
3506	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	D	1875	Fenêtre ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3507	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	D	1875	Fenêtre ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
3508	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	D	1876	Fenêtre ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
3509	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	D	1876	Fenêtre ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
3510	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	B	1877	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	5,68	0,1	
3511	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	B	1878	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	6,37	0,1	
3512	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	D	1879	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	4,58	0,1	
3513	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	D	1880	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	3,82	0,1	
3514	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010		1881	Escalier Limon	Bois	Peinture	2,51	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3515	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010		1882	Escalier Garde-corps	Bois	Peinture	2,72	0,1	
3516	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	C	1883	Garde corps fenêtre	Métal	Peinture	5,48	0,1	
3517	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072	A	1884	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
3518	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072	A	1884	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
3519	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072	A	1884	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
3520	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072	B	1885	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
3521	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072	B	1885	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
3522	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072	B	1885	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
3523	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072	C	1886	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	6,65	0,1	
3524	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072	D	1887	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
3525	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072	D	1887	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
3526	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072	D	1887	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
3527	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072	C	1888	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
3528	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072	C	1888	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
3529	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072	C	1889	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
3530	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072	C	1889	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
3531	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072	C	1890	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
3532	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072	C	1890	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
3533	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072	C	1891	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
3534	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072	C	1891	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
3535	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072		1892	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,19	0,1	
3536	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072		1892	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
3537	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072		1893	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,10	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3538	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072		1893	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,02	0,1	
3539	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072		1894	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	8,24	0,1	
3540	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072	C	1895	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
3541	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072	C	1895	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
3542	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072	C	1896	Garde corps	Métal	Peinture	8,03	0,1	
3543	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072		1897	Plinthes	Bois	Peinture	0,05	0,1	
3544	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072		1897	Plinthes	Bois	Peinture	0,15	0,1	
3545	BATIMENT 08 / R01 - sas 071	A	1898	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,11	0,1	
3546	BATIMENT 08 / R01 - sas 071	A	1898	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,10	0,1	
3547	BATIMENT 08 / R01 - sas 071	B	1899	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,07	0,1	
3548	BATIMENT 08 / R01 - sas 071	B	1899	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,14	0,1	
3549	BATIMENT 08 / R01 - sas 071	C	1900	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,13	0,1	
3550	BATIMENT 08 / R01 - sas 071	C	1900	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,02	0,1	
3551	BATIMENT 08 / R01 - sas 071	D	1901	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
3552	BATIMENT 08 / R01 - sas 071	D	1901	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
3553	BATIMENT 08 / R01 - sas 071	A	1902	Porte dormant 1	Bois	Peinture	0,02	0,1	
3554	BATIMENT 08 / R01 - sas 071	A	1902	Porte dormant 1	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3555	BATIMENT 08 / R01 - sas 071	D	1903	Porte dormant 2	Bois	Peinture	0,05	0,1	
3556	BATIMENT 08 / R01 - sas 071	D	1903	Porte dormant 2	Bois	Peinture	0,06	0,1	
3557	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013	A	1904	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
3558	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013	A	1904	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
3559	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013	A	1904	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
3560	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013	B	1905	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3561	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013	B	1905	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
3562	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013	B	1905	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
3563	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013	C	1906	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	5,41	0,1	
3564	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013	D	1907	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
3565	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013	D	1907	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
3566	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013	D	1907	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
3567	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013	C	1908	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
3568	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013	C	1908	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
3569	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013	C	1909	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
3570	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013	C	1909	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
3571	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013	C	1910	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3572	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013	C	1910	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
3573	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013	C	1911	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
3574	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013	C	1911	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
3575	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013		1912	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
3576	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013		1912	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,11	0,1	
3577	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013		1913	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,08	0,1	
3578	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013		1913	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,11	0,1	
3579	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013		1914	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	4,37	0,1	
3580	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013	C	1915	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
3581	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013	C	1915	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
3582	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013	C	1916	Garde corps	Métal	Peinture	6,65	0,1	
3583	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013		1917	Plinthes	Bois	Peinture	0,08	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3584	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013		1917	Plinthes	Bois	Peinture	0,14	0,1	
3585	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015	A	1918	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
3586	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015	A	1918	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
3587	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015	A	1918	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
3588	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015	B	1919	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
3589	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015	B	1919	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
3590	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015	B	1919	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
3591	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015	C	1920	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	6,17	0,1	
3592	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015	D	1921	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
3593	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015	D	1921	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
3594	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015	D	1921	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
3595	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015	C	1922	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3596	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015	C	1922	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3597	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015	C	1923	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
3598	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015	C	1923	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
3599	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015	C	1924	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
3600	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015	C	1924	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
3601	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015	C	1925	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
3602	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015	C	1925	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3603	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015		1926	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,06	0,1	
3604	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015		1926	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
3605	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015		1927	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,06	0,1	
3606	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015		1927	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,05	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3607	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015		1928	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	2,92	0,1	
3608	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015	C	1929	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
3609	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015	C	1929	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
3610	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015	C	1930	Garde corps	Métal	Peinture	4,86	0,1	
3611	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015		1931	Plinthes	Bois	Peinture	0,15	0,1	
3612	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015		1931	Plinthes	Bois	Peinture	0,10	0,1	
3613	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	A	1932	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
3614	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	A	1932	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
3615	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	A	1932	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
3616	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	B	1933	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
3617	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	B	1933	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
3618	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	B	1933	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
3619	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	C	1934	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
3620	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	C	1934	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
3621	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	C	1934	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
3622	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	D	1935	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
3623	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	D	1935	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
3624	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	D	1935	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
3625	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	E	1936	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	5,82	0,1	
3626	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	F	1937	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
3627	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	F	1937	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
3628	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	F	1937	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
3629	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	E	1938	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3630	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	E	1938	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
3631	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	E	1939	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
3632	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	E	1939	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
3633	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	E	1940	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
3634	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	E	1940	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
3635	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	E	1941	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
3636	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	E	1941	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
3637	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	E	1942	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
3638	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	E	1942	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
3639	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	E	1943	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3640	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	E	1943	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
3641	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	E	1944	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
3642	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	E	1944	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3643	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	E	1945	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
3644	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	E	1945	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3645	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070		1946	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,14	0,1	
3646	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070		1946	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,03	0,1	
3647	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070		1947	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,05	0,1	
3648	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070		1947	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,08	0,1	
3649	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	E	1948	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	6,03	0,1	
3650	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	E	1949	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	8,86	0,1	
3651	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	E	1950	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
3652	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	E	1950	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3653	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	E	1951	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
3654	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	E	1951	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
3655	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	E	1952	Garde corps 1	Métal	Peinture	3,34	0,1	
3656	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070	E	1953	Garde corps 2	Métal	Peinture	2,99	0,1	
3657	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069	A	1954	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
3658	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069	A	1954	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
3659	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069	A	1954	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
3660	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069	B	1955	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
3661	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069	B	1955	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
3662	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069	B	1955	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
3663	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069	C	1956	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	3,27	0,1	
3664	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069	D	1957	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
3665	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069	D	1957	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
3666	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069	D	1957	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
3667	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069	C	1958	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
3668	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069	C	1958	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
3669	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069	C	1959	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
3670	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069	C	1959	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
3671	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069	C	1960	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
3672	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069	C	1960	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
3673	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069	C	1961	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
3674	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069	C	1961	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
3675	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069		1962	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,03	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3676	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069		1962	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,14	0,1	
3677	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069		1963	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
3678	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069		1963	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,02	0,1	
3679	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069		1964	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	7,89	0,1	
3680	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069	C	1965	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
3681	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069	C	1965	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
3682	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069	C	1966	Garde corps	Métal	Peinture	5,68	0,1	
3683	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069		1967	Plinthes	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3684	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069		1967	Plinthes	Bois	Peinture	0,02	0,1	
3685	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	A	1968	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
3686	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	A	1968	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
3687	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	A	1968	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
3688	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	B	1969	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
3689	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	B	1969	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
3690	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	B	1969	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
3691	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	C	1970	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	6,79	0,1	
3692	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	D	1971	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
3693	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	D	1971	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
3694	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	D	1971	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
3695	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	C	1972	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
3696	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	C	1972	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
3697	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	C	1973	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
3698	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	C	1973	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3699	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	C	1974	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
3700	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	C	1974	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
3701	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	C	1975	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
3702	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	C	1975	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
3703	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068		1976	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,02	0,1	
3704	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068		1976	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3705	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068		1977	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,10	0,1	
3706	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068		1977	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3707	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068		1978	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	3,27	0,1	
3708	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	C	1979	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
3709	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	C	1979	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
3710	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	C	1980	Garde corps	Métal	Peinture	4,37	0,1	
3711	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068		1981	Plinthes	Bois	Peinture	0,17	0,1	
3712	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068		1981	Plinthes	Bois	Peinture	0,04	0,1	
3713	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067	A	1982	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
3714	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067	A	1982	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
3715	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067	A	1982	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
3716	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067	B	1983	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
3717	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067	B	1983	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
3718	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067	B	1983	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
3719	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067	C	1984	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	5,20	0,1	
3720	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067	D	1985	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
3721	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067	D	1985	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3722	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067	D	1985	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
3723	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067	C	1986	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
3724	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067	C	1986	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3725	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067	C	1987	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
3726	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067	C	1987	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
3727	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067	C	1988	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
3728	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067	C	1988	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
3729	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067	C	1989	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
3730	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067	C	1989	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
3731	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067		1990	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3732	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067		1990	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3733	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067		1991	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
3734	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067		1991	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,03	0,1	
3735	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067		1992	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	4,10	0,1	
3736	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067	C	1993	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
3737	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067	C	1993	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
3738	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067	C	1994	Garde corps	Métal	Peinture	3,06	0,1	
3739	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067		1995	Plinthes	Bois	Peinture	0,19	0,1	
3740	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067		1995	Plinthes	Bois	Peinture	0,16	0,1	
3741	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066	A	1996	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
3742	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066	A	1996	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
3743	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066	A	1996	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
3744	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066	B	1997	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3745	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066	B	1997	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
3746	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066	B	1997	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
3747	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066	C	1998	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	2,79	0,1	
3748	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066	D	1999	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
3749	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066	D	1999	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
3750	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066	D	1999	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
3751	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066	C	2000	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
3752	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066	C	2000	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
3753	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066	C	2001	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
3754	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066	C	2001	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
3755	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066	C	2002	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
3756	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066	C	2002	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
3757	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066	C	2003	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
3758	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066	C	2003	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
3759	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066		2004	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,14	0,1	
3760	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066		2004	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3761	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066		2005	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,19	0,1	
3762	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066		2005	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,18	0,1	
3763	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066		2006	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	4,51	0,1	
3764	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066	C	2007	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
3765	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066	C	2007	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
3766	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066	C	2008	Garde corps	Métal	Peinture	2,23	0,1	
3767	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066		2009	Plinthes	Bois	Peinture	0,04	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3768	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066		2009	Plinthes	Bois	Peinture	0,06	0,1	
3769	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064	A	2010	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
3770	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064	A	2010	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
3771	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064	A	2010	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
3772	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064	B	2011	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
3773	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064	B	2011	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
3774	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064	B	2011	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
3775	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064	C	2012	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	7,89	0,1	
3776	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064	D	2013	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
3777	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064	D	2013	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
3778	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064	D	2013	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
3779	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064	C	2014	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
3780	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064	C	2014	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
3781	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064	C	2015	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
3782	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064	C	2015	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
3783	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064	C	2016	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
3784	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064	C	2016	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
3785	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064	C	2017	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
3786	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064	C	2017	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3787	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064		2018	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,20	0,1	
3788	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064		2018	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,20	0,1	
3789	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064		2019	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,19	0,1	
3790	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064		2019	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,01	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3791	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064		2020	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	7,62	0,1	
3792	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064	C	2021	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
3793	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064	C	2021	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
3794	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064	C	2022	Garde corps	Métal	Peinture	5,61	0,1	
3795	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064		2023	Plinthes	Bois	Peinture	0,15	0,1	
3796	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064		2023	Plinthes	Bois	Peinture	0,07	0,1	
3797	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	A	2024	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
3798	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	A	2024	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
3799	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	B	2025	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
3800	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	B	2025	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
3801	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2026	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,40	0,1	
3802	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2026	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,64	0,1	
3803	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	D	2027	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
3804	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	D	2027	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
3805	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2028	Fenêtre ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
3806	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2028	Fenêtre ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
3807	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2029	Fenêtre ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
3808	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2029	Fenêtre ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
3809	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2030	Fenêtre ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
3810	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2030	Fenêtre ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
3811	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2031	Fenêtre ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
3812	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2031	Fenêtre ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
3813	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2032	Fenêtre ouvrant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3814	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2032	Fenêtre ouvrant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
3815	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2033	Fenêtre ouvrant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
3816	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2033	Fenêtre ouvrant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3817	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2034	Fenêtre dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3818	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2034	Fenêtre dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
3819	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2035	Fenêtre dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
3820	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2035	Fenêtre dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3821	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2036	Fenêtre dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
3822	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2036	Fenêtre dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
3823	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2037	Fenêtre dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
3824	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2037	Fenêtre dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
3825	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2038	Fenêtre dormant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
3826	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2038	Fenêtre dormant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
3827	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2039	Fenêtre dormant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
3828	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2039	Fenêtre dormant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
3829	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	A	2040	Porte dormant 1	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3830	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	A	2040	Porte dormant 1	Bois	Peinture	0,00	0,1	
3831	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	A	2041	Porte dormant 2	Bois	Peinture	0,18	0,1	
3832	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	A	2041	Porte dormant 2	Bois	Peinture	0,05	0,1	
3833	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	A	2042	Porte dormant 3	Bois	Peinture	0,04	0,1	
3834	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	A	2042	Porte dormant 3	Bois	Peinture	0,13	0,1	
3835	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	A	2043	Porte ouvrant 1	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3836	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	A	2043	Porte ouvrant 1	Bois	Peinture	0,10	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3837	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	A	2044	Porte ouvrant 2	Bois	Peinture	0,13	0,1	
3838	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	A	2044	Porte ouvrant 2	Bois	Peinture	0,11	0,1	
3839	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	A	2045	Porte ouvrant 3	Bois	Peinture	0,16	0,1	
3840	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	A	2045	Porte ouvrant 3	Bois	Peinture	0,17	0,1	
-	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2046	Embrasure fenêtre 1			NM		Absence de revêtement
-	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2047	Embrasure fenêtre 2			NM		Absence de revêtement
-	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2048	Embrasure fenêtre 3			NM		Absence de revêtement
-	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2049	Allège fenêtre 1			NM		Absence de revêtement
-	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2050	Allège fenêtre 2			NM		Absence de revêtement
-	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2051	Allège fenêtre 3			NM		Absence de revêtement
3841	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2052	Garde corps 1	Métal	Peinture	3,61	0,1	
3842	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2053	Garde corps 2	Métal	Peinture	6,51	0,1	
3843	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	C	2054	Garde corps 3	Métal	Peinture	4,37	0,1	
3844	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 008	A	2055	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
3845	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 008	A	2055	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
3846	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 008	B	2056	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
3847	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 008	B	2056	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
3848	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 008	C	2057	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
3849	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 008	C	2057	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
3850	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 008		2058	Escalier Limon	Bois	Peinture	5,27	0,1	
3851	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 008		2059	Escalier Garde corps	Métal	Peinture	8,37	0,1	
3852	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 008	B	2060	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
3853	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 008	B	2060	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3854	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 008	B	2061	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3855	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 008	B	2061	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
3856	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 008	B	2062	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
3857	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 008	B	2062	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
3858	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 008	B	2063	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
3859	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 008	B	2063	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
3860	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 008		2064	Garde corps fenêtres	Métal	Peinture	6,30	0,1	
3861	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060	A	2065	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
3862	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060	A	2065	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
3863	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060	A	2065	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
3864	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060	B	2066	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
3865	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060	B	2066	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
3866	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060	B	2066	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
3867	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060	C	2067	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	5,34	0,1	
3868	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060	D	2068	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
3869	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060	D	2068	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
3870	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060	D	2068	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
3871	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060	C	2069	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
3872	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060	C	2069	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
3873	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060	C	2070	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
3874	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060	C	2070	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
3875	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060	C	2071	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
3876	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060	C	2071	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3877	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060	C	2072	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
3878	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060	C	2072	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
3879	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060		2073	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,10	0,1	
3880	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060		2073	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,03	0,1	
3881	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060		2074	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
3882	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060		2074	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3883	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060		2075	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	3,13	0,1	
3884	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060	C	2076	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
3885	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060	C	2076	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
3886	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060	C	2077	Garde corps	Métal	Peinture	5,61	0,1	
3887	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060		2078	Plinthes	Bois	Peinture	0,10	0,1	
3888	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060		2078	Plinthes	Bois	Peinture	0,14	0,1	
3889	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059	A	2079	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
3890	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059	A	2079	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
3891	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059	A	2079	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
3892	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059	B	2080	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
3893	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059	B	2080	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
3894	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059	B	2080	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
3895	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059	C	2081	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	6,65	0,1	
3896	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059	D	2082	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
3897	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059	D	2082	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
3898	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059	D	2082	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
3899	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059	C	2083	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3900	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059	C	2083	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3901	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059	C	2084	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
3902	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059	C	2084	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3903	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059	C	2085	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
3904	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059	C	2085	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
3905	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059	C	2086	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
3906	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059	C	2086	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
3907	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059		2087	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,10	0,1	
3908	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059		2087	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,19	0,1	
3909	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059		2088	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,07	0,1	
3910	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059		2088	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
3911	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059		2089	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	5,61	0,1	
3912	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059	C	2090	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
3913	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059	C	2090	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
3914	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059	C	2091	Garde corps	Métal	Peinture	2,79	0,1	
3915	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059		2092	Plinthes	Bois	Peinture	0,17	0,1	
3916	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059		2092	Plinthes	Bois	Peinture	0,03	0,1	
3917	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	A	2093	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
3918	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	A	2093	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
3919	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	A	2093	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
3920	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	B	2094	Mur	Plâtre	Peinture	2,37	0,1	
3921	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	C	2095	Mur	Plâtre	Peinture	7,41	0,1	
3922	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	D	2096	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,16	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3923	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	D	2096	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,05	0,1	
3924	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	D	2096	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,03	0,1	
3925	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058		2097	Plinthes	Bois	Peinture	0,15	0,1	
3926	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058		2097	Plinthes	Bois	Peinture	0,15	0,1	
3927	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	B	2098	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
3928	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	B	2098	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
3929	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	B	2099	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
3930	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	B	2099	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3931	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	C	2100	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
3932	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	C	2100	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
3933	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	C	2101	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3934	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	C	2101	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
3935	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	B	2102	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3936	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	B	2102	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
3937	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	B	2103	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
3938	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	B	2103	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
3939	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	C	2104	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
3940	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	C	2104	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
3941	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	C	2105	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
3942	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	C	2105	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
3943	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	B	2106	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	9,00	0,1	
3944	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	C	2107	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	4,58	0,1	
3945	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	B	2108	Garde corps fenêtres 1	Métal	Peinture	7,20	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3946	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	C	2109	Garde corps fenêtres 2	Métal	Peinture	6,10	0,1	
3947	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017	A	2110	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
3948	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017	A	2110	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
3949	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017	A	2110	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
3950	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017	B	2111	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
3951	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017	B	2111	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
3952	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017	B	2111	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
3953	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017	C	2112	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	8,51	0,1	
3954	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017	D	2113	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
3955	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017	D	2113	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
3956	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017	D	2113	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
3957	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017	C	2114	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
3958	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017	C	2114	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
3959	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017	C	2115	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
3960	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017	C	2115	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
3961	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017	C	2116	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
3962	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017	C	2116	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
3963	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017	C	2117	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
3964	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017	C	2117	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
3965	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017		2118	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,03	0,1	
3966	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017		2118	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,03	0,1	
3967	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017		2119	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,14	0,1	
3968	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017		2119	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,17	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3969	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017		2120	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	6,86	0,1	
3970	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017	C	2121	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
3971	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017	C	2121	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
3972	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017	C	2122	Garde corps	Métal	Peinture	6,65	0,1	
3973	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017		2123	Plinthes	Bois	Peinture	0,00	0,1	
3974	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017		2123	Plinthes	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3975	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01	A	2124	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
3976	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01	A	2124	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
3977	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01	B	2125	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
3978	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01	B	2125	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
3979	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01	C	2126	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
3980	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01	C	2126	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
3981	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01	D	2127	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
3982	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01	D	2127	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
3983	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01	E	2128	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
3984	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01	E	2128	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
3985	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01	F	2129	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
3986	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01	F	2129	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
3987	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01	F	2130	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
3988	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01	F	2130	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
3989	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01	F	2131	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
3990	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01	F	2131	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
3991	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01	F	2132	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3992	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01	F	2132	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
3993	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01	F	2133	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
3994	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01	F	2133	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
3995	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01		2134	Portes ouvrants	Bois	Peinture	0,10	0,1	
3996	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01		2134	Portes ouvrants	Bois	Peinture	0,01	0,1	
3997	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01		2135	Portes dormants	Bois	Peinture	6,99	0,1	
3998	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01		2136	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,80	0,1	
3999	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01		2136	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,48	0,1	
-	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01		2137	Embrasure fenêtre			NM		Absence de revêtement
4000	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01		2138	Garde corps	Métal	Peinture	6,79	0,1	
4001	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	A	2139	Mur	Plâtre	Peinture	2,99	0,1	
4002	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	B	2140	Mur	Plâtre	Peinture	8,31	0,1	
4003	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	C	2141	Mur	Plâtre	Peinture	2,23	0,1	
4004	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	D	2142	Mur	Plâtre	Peinture	4,23	0,1	
4005	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	B	2143	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
4006	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	B	2143	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
4007	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	B	2144	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
4008	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	B	2144	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
4009	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	B	2145	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
4010	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	B	2145	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
4011	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	B	2146	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
4012	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	B	2146	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
4013	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061		2147	Ensembles des embrasures couloir	Plâtre	Peinture	5,34	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4014	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	D	2148	Porte Ouvrants	Bois	Peinture	0,14	0,1	
4015	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	D	2148	Porte Ouvrants	Bois	Peinture	0,13	0,1	
4016	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	D	2149	Porte Dormants	Bois	Peinture	0,15	0,1	
4017	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	D	2149	Porte Dormants	Bois	Peinture	0,09	0,1	
4018	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	B	2150	Garde corps	Métal	Peinture	3,75	0,1	
4019	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057	A	2151	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
4020	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057	A	2151	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
4021	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057	B	2152	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
4022	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057	B	2152	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
4023	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057	C	2153	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,78	0,1	
4024	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057	C	2153	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,41	0,1	
4025	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057	D	2154	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
4026	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057	D	2154	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
4027	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057	C	2155	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
4028	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057	C	2155	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
4029	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057	C	2156	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
4030	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057	C	2156	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
4031	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057	C	2157	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
4032	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057	C	2157	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
4033	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057	C	2158	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
4034	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057	C	2158	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
4035	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057		2159	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,11	0,1	
4036	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057		2159	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,19	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4037	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057		2160	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,16	0,1	
4038	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057		2160	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
4039	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057		2161	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	7,34	0,1	
4040	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057	C	2162	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	7,06	0,1	
4041	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057	C	2163	Garde corps	Métal	Peinture	8,24	0,1	
4042	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057		2164	Plinthes	Bois	Peinture	0,17	0,1	
4043	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057		2164	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
4044	BATIMENT 08 / R01 - WC 056	A	2165	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,15	0,1	
4045	BATIMENT 08 / R01 - WC 056	A	2165	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,15	0,1	
4046	BATIMENT 08 / R01 - WC 056	A	2166	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,10	0,1	
4047	BATIMENT 08 / R01 - WC 056	A	2166	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,10	0,1	
4048	BATIMENT 08 / R01 - WC 056		2167	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
4049	BATIMENT 08 / R01 - WC 056		2167	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
4050	BATIMENT 08 / R01 - WC 056		2168	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
4051	BATIMENT 08 / R01 - WC 056		2168	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
4052	BATIMENT 08 / R01 - WC 056		2169	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
4053	BATIMENT 08 / R01 - WC 056		2169	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
4054	BATIMENT 08 / R01 - WC 056		2170	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
4055	BATIMENT 08 / R01 - WC 056		2170	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
4056	BATIMENT 08 / R01 - WC 056		2171	Garde corps	Métal	Peinture	8,17	0,1	
4057	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054	A	2172	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
4058	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054	A	2172	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
4059	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054	B	2173	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4060	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054	B	2173	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
4061	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054	C	2174	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,50	0,1	
4062	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054	C	2174	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,47	0,1	
4063	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054	D	2175	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
4064	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054	D	2175	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
4065	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054	C	2176	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
4066	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054	C	2176	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
4067	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054	C	2177	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
4068	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054	C	2177	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
4069	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054	C	2178	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
4070	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054	C	2178	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
4071	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054	C	2179	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
4072	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054	C	2179	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
4073	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054		2180	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,05	0,1	
4074	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054		2180	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,05	0,1	
4075	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054		2181	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,09	0,1	
4076	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054		2181	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,18	0,1	
4077	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054		2182	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	8,86	0,1	
4078	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054	C	2183	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,83	0,1	
4079	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054	C	2183	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,76	0,1	
4080	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054	C	2184	Garde corps	Métal	Peinture	3,68	0,1	
4081	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054		2185	Plinthes	Bois	Peinture	0,11	0,1	
4082	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054		2185	Plinthes	Bois	Peinture	0,02	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4083	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054		2186	Crémone	Métal	Peinture	6,79	0,1	
4084	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	A	2187	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
4085	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	A	2187	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
4086	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	B	2188	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
4087	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	B	2188	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
4088	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	C	2189	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,86	0,1	
4089	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	C	2189	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,83	0,1	
4090	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	D	2190	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
4091	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	D	2190	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
4092	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	C	2191	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
4093	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	C	2191	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
4094	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	C	2192	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
4095	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	C	2192	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
4096	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	C	2193	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
4097	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	C	2193	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
4098	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	C	2194	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
4099	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	C	2194	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
4100	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055		2195	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,07	0,1	
4101	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055		2195	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
4102	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055		2196	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
4103	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055		2196	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,18	0,1	
4104	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055		2197	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	3,27	0,1	
4105	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	C	2198	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,59	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4106	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	C	2198	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,52	0,1	
4107	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	C	2199	Garde corps	Métal	Peinture	4,99	0,1	
4108	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055		2200	Plinthes	Bois	Peinture	0,19	0,1	
4109	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055		2200	Plinthes	Bois	Peinture	0,00	0,1	
4110	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055		2201	Crémone	Métal	Peinture	8,10	0,1	
4111	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053	A	2202	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
4112	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053	A	2202	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
4113	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053	B	2203	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
4114	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053	B	2203	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
4115	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053	C	2204	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
4116	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053	C	2204	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
4117	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053	D	2205	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
4118	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053	D	2205	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
4119	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053	E	2206	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
4120	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053	E	2206	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
4121	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053	F	2207	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
4122	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053	F	2207	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
4123	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053		2208	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
4124	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053		2208	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
4125	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053		2209	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
4126	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053		2209	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
4127	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053		2210	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
4128	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053		2210	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4129	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053		2211	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
4130	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053		2211	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
4131	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053		2212	Porte dormant	Bois	Peinture	0,84	0,1	
4132	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053		2212	Porte dormant	Bois	Peinture	0,81	0,1	
4133	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053		2213	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,55	0,1	
4134	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053		2213	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,59	0,1	
4135	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053	C	2214	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	3,13	0,1	
4136	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053		2215	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,85	0,1	
4137	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053		2215	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,51	0,1	
4138	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053		2216	Garde corps	Métal	Peinture	6,65	0,1	
4139	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	A	2217	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
4140	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	A	2217	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
4141	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	B	2218	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
4142	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	B	2218	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
4143	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	C	2219	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
4144	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	C	2219	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
4145	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	D	2220	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
4146	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	D	2220	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
4147	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	C	2221	Fenêtre dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
4148	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	C	2221	Fenêtre dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
4149	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	C	2222	Fenêtre dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
4150	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	C	2222	Fenêtre dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
4151	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	C	2223	Fenêtre dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4152	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	C	2223	Fenêtre dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
4153	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	C	2224	Fenêtre dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
4154	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	C	2224	Fenêtre dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
4155	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	C	2225	Fenêtre ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
4156	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	C	2225	Fenêtre ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
4157	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	C	2226	Fenêtre ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
4158	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	C	2226	Fenêtre ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
4159	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	C	2227	Fenêtre ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
4160	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	C	2227	Fenêtre ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
4161	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	C	2228	Fenêtre ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
4162	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	C	2228	Fenêtre ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
4163	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051		2229	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,76	0,1	
4164	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051		2229	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,50	0,1	
4165	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051		2230	Porte dormant	Bois	Peinture	0,46	0,1	
4166	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051		2230	Porte dormant	Bois	Peinture	0,42	0,1	
4167	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	C	2231	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	3,27	0,1	
4168	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	C	2232	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	7,48	0,1	
4169	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	C	2233	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,63	0,1	
4170	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	C	2233	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,57	0,1	
4171	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	C	2234	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,72	0,1	
4172	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	C	2234	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,36	0,1	
4173	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	C	2235	Garde corps 1	Métal	Peinture	6,03	0,1	
4174	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	C	2236	Garde corps 2	Métal	Peinture	3,68	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4175	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050	A	2237	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
4176	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050	A	2237	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
4177	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050	B	2238	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
4178	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050	B	2238	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
4179	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050	C	2239	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,79	0,1	
4180	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050	C	2239	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,74	0,1	
4181	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050	D	2240	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
4182	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050	D	2240	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
4183	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050	C	2241	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
4184	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050	C	2241	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
4185	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050	C	2242	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
4186	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050	C	2242	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
4187	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050	C	2243	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
4188	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050	C	2243	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
4189	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050	C	2244	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
4190	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050	C	2244	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
4191	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050		2245	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,13	0,1	
4192	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050		2245	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,18	0,1	
4193	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050		2246	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,18	0,1	
4194	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050		2246	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
4195	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050		2247	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	7,96	0,1	
4196	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050	C	2248	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,74	0,1	
4197	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050	C	2248	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,61	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4198	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050	C	2249	Garde corps	Métal	Peinture	4,86	0,1	
4199	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050		2250	Plinthes	Bois	Peinture	0,06	0,1	
4200	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050		2250	Plinthes	Bois	Peinture	0,07	0,1	
4201	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	A	2251	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
4202	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	A	2251	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
4203	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	B	2252	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
4204	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	B	2252	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
4205	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	C	2253	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
4206	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	C	2253	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
4207	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	D	2254	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
4208	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	D	2254	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
4209	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	C	2255	Fenêtre dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
4210	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	C	2255	Fenêtre dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
4211	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	C	2256	Fenêtre dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
4212	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	C	2256	Fenêtre dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
4213	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	C	2257	Fenêtre dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
4214	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	C	2257	Fenêtre dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
4215	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	C	2258	Fenêtre dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
4216	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	C	2258	Fenêtre dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
4217	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	C	2259	Fenêtre ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
4218	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	C	2259	Fenêtre ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
4219	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	C	2260	Fenêtre ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
4220	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	C	2260	Fenêtre ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4221	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	C	2261	Fenêtre ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
4222	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	C	2261	Fenêtre ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
4223	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	C	2262	Fenêtre ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
4224	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	C	2262	Fenêtre ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
4225	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049		2263	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,74	0,1	
4226	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049		2263	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,44	0,1	
4227	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049		2264	Porte dormant	Bois	Peinture	0,45	0,1	
4228	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049		2264	Porte dormant	Bois	Peinture	0,71	0,1	
4229	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	C	2265	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	9,06	0,1	
4230	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	C	2266	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	6,93	0,1	
4231	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	C	2267	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,82	0,1	
4232	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	C	2267	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,86	0,1	
4233	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	C	2268	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,50	0,1	
4234	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	C	2268	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,41	0,1	
4235	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	C	2269	Garde corps 1	Métal	Peinture	7,82	0,1	
4236	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049	C	2270	Garde corps 2	Métal	Peinture	7,89	0,1	
4237	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	A	2271	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
4238	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	A	2271	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
4239	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	B	2272	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
4240	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	B	2272	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
4241	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	C	2273	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
4242	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	C	2273	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
4243	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	D	2274	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4244	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	D	2274	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
4245	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	C	2275	Fenêtre dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
4246	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	C	2275	Fenêtre dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
4247	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	C	2276	Fenêtre dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
4248	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	C	2276	Fenêtre dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
4249	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	C	2277	Fenêtre dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
4250	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	C	2277	Fenêtre dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
4251	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	C	2278	Fenêtre dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
4252	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	C	2278	Fenêtre dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
4253	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	C	2279	Fenêtre ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
4254	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	C	2279	Fenêtre ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
4255	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	C	2280	Fenêtre ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
4256	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	C	2280	Fenêtre ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
4257	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	C	2281	Fenêtre ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
4258	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	C	2281	Fenêtre ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
4259	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	C	2282	Fenêtre ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
4260	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	C	2282	Fenêtre ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
4261	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048		2283	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,68	0,1	
4262	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048		2283	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,36	0,1	
4263	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048		2284	Porte dormant	Bois	Peinture	0,58	0,1	
4264	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048		2284	Porte dormant	Bois	Peinture	0,70	0,1	
4265	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	C	2285	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	6,79	0,1	
4266	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	C	2286	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	9,00	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4267	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	C	2287	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,63	0,1	
4268	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	C	2287	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,67	0,1	
4269	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	C	2288	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,52	0,1	
4270	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	C	2288	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,57	0,1	
4271	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	C	2289	Garde corps 1	Métal	Peinture	5,55	0,1	
4272	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	C	2290	Garde corps 2	Métal	Peinture	8,17	0,1	
4273	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	A	2291	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
4274	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	A	2291	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
4275	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	B	2292	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
4276	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	B	2292	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
4277	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	C	2293	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
4278	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	C	2293	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
4279	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	D	2294	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
4280	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	D	2294	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
4281	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047		2295	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
4282	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047		2295	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
4283	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	C	2296	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
4284	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	C	2296	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
4285	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	C	2297	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
4286	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	C	2297	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
4287	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	C	2298	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
4288	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	C	2298	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
4289	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	C	2299	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4290	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	C	2299	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
4291	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	A	2300	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,05	0,1	
4292	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	A	2300	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,03	0,1	
4293	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	B	2301	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,16	0,1	
4294	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	B	2301	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,09	0,1	
4295	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	A	2302	Porte dormant 1	Bois	Peinture	0,10	0,1	
4296	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	A	2302	Porte dormant 1	Bois	Peinture	0,18	0,1	
4297	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	B	2303	Porte dormant 2	Bois	Peinture	0,09	0,1	
4298	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	B	2303	Porte dormant 2	Bois	Peinture	0,11	0,1	
4299	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	C	2304	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
4300	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	C	2304	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
4301	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047		2305	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
4302	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047		2305	Embrasure fenêtre plafond	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
4303	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047		2306	Allège fenêtre	Bois	Toile de verre peint	0,03	0,1	
4304	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047		2306	Allège fenêtre	Bois	Toile de verre peint	0,03	0,1	
4305	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047		2307	Garde corps	Métal	Peinture	7,34	0,1	
4306	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046	A	2308	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
4307	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046	A	2308	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
4308	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046	B	2309	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
4309	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046	B	2309	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
4310	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046	C	2310	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
4311	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046	C	2310	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
4312	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046	D	2311	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4313	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046	D	2311	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
4314	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046	B	2312	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
4315	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046	B	2312	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
4316	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046	B	2313	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
4317	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046	B	2313	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
4318	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046	B	2314	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
4319	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046	B	2314	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
4320	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046	B	2315	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
4321	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046	B	2315	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
4322	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046		2316	Porte dormant	Bois	Peinture	0,65	0,1	
4323	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046		2316	Porte dormant	Bois	Peinture	0,57	0,1	
4324	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046		2317	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,51	0,1	
4325	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046		2317	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,81	0,1	
4326	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046	B	2318	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	6,65	0,1	
4327	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046	C	2319	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,66	0,1	
4328	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046	C	2319	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,59	0,1	
4329	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046	B	2320	Garde corps	Métal	Peinture	3,41	0,1	
4330	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052	A	2321	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
4331	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052	A	2321	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
4332	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052	B	2322	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
4333	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052	B	2322	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
4334	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052	C	2323	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
4335	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052	C	2323	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4336	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052	D	2324	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
4337	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052	D	2324	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
4338	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052		2325	Portes ouvrants	Bois	Peinture	0,02	0,1	
4339	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052		2325	Portes ouvrants	Bois	Peinture	0,12	0,1	
4340	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052		2326	Portes dormants	Bois	Peinture	0,39	0,1	
4341	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052		2326	Portes dormants	Bois	Peinture	0,38	0,1	
4342	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052		2327	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,75	0,1	
4343	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052		2327	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,60	0,1	
-	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052		2328	Embrasure fenêtre			NM		Absence de revêtement
4344	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052		2329	Garde corps	Métal	Peinture	8,72	0,1	
4345	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052	B	2330	Fenêtres Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
4346	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052	B	2330	Fenêtres Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
4347	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052	B	2331	Fenêtres Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
4348	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052	B	2331	Fenêtres Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
4349	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052	B	2332	Fenêtres Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
4350	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052	B	2332	Fenêtres Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
4351	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052	B	2333	Fenêtres Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
4352	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052	B	2333	Fenêtres Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
4353	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052		2334	Embrasure 1	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
4354	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052		2334	Embrasure 1	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
4355	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052		2335	Embrasure 2	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
4356	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052		2335	Embrasure 2	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
4357	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052		2336	Embrasure 3	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4358	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052		2336	Embrasure 3	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
4359	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052		2337	Embrasure 4	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
4360	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052		2337	Embrasure 4	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
4361	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052		2338	Embrasure 5	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
4362	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052		2338	Embrasure 5	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
4363	BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	A	2339	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
4364	BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	A	2339	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
4365	BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	B	2340	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
4366	BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	B	2340	Mur	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
4367	BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	C	2341	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
4368	BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	C	2341	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
4369	BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	D	2342	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
4370	BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	D	2342	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
4371	BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	E	2343	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
4372	BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	E	2343	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
4373	BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	F	2344	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
4374	BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	F	2344	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
4375	BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	A	2345	Porte dormant	Bois	Peinture	0,16	0,1	
4376	BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	A	2345	Porte dormant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
4377	BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	A	2346	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
4378	BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	A	2346	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,01	0,1	
4379	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 003	A	2347	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
4380	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 003	A	2347	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4381	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 003	B	2348	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
4382	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 003	B	2348	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
4383	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 003	C	2349	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
4384	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 003	C	2349	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
4385	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 003		2350	Escalier Garde corps	Métal	Peinture	8,93	0,1	
4386	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 003	B	2351	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
4387	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 003	B	2351	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
4388	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 003	B	2352	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
4389	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 003	B	2352	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
4390	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 003	B	2353	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
4391	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 003	B	2353	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
4392	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 003	B	2354	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
4393	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 003	B	2354	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
4394	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 003		2355	Garde corps fenêtres	Métal	Peinture	8,24	0,1	
4395	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	A	2356	Mur	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
4396	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	A	2356	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
4397	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	B	2357	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
4398	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	B	2357	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
4399	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	C	2358	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
4400	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	C	2358	Mur	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
4401	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	D	2359	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
4402	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	D	2359	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
4403	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039		2360	Plafond	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4404	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039		2360	Plafond	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
4405	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039		2361	Plinthes	Bois	Peinture	0,16	0,1	
4406	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039		2361	Plinthes	Bois	Peinture	0,16	0,1	
4407	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	C	2362	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
4408	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	C	2362	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
4409	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	C	2363	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
4410	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	C	2363	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
4411	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	C	2364	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
4412	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	C	2364	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
4413	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	C	2365	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
4414	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	C	2365	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
4415	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	C	2366	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
4416	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	C	2366	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
4417	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	C	2367	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
4418	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	C	2367	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
4419	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	C	2368	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
4420	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	C	2368	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
4421	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	C	2369	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
4422	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	C	2369	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
4423	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	A	2370	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,01	0,1	
4424	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	A	2370	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,15	0,1	
4425	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	A	2371	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,13	0,1	
4426	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	A	2371	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,15	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4427	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	A	2372	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,07	0,1	
4428	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	A	2372	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,17	0,1	
4429	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	A	2373	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,12	0,1	
4430	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	A	2373	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,18	0,1	
4431	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	C	2374	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	3,27	0,1	
4432	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	C	2375	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	4,86	0,1	
4433	BATIMENT 08 / RDC - Salle 037	A	2376	Mur	Plâtre	Peinture	5,61	0,1	
4434	BATIMENT 08 / RDC - Salle 037	B	2377	Mur	Plâtre	Peinture	6,10	0,1	
4435	BATIMENT 08 / RDC - Salle 037	C	2378	Mur	Plâtre	Peinture	4,17	0,1	
4436	BATIMENT 08 / RDC - Salle 037	D	2379	Mur	Plâtre	Peinture	2,92	0,1	
4437	BATIMENT 08 / RDC - Salle 037		2380	Plafond	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
4438	BATIMENT 08 / RDC - Salle 037		2380	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
4439	BATIMENT 08 / RDC - Salle 037		2381	Plinthes	Bois	Peinture	0,17	0,1	
4440	BATIMENT 08 / RDC - Salle 037		2381	Plinthes	Bois	Peinture	0,07	0,1	
4441	BATIMENT 08 / RDC - Salle 037	C	2382	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
4442	BATIMENT 08 / RDC - Salle 037	C	2382	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
4443	BATIMENT 08 / RDC - Salle 037	C	2383	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
4444	BATIMENT 08 / RDC - Salle 037	C	2383	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
4445	BATIMENT 08 / RDC - Salle 037	C	2384	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
4446	BATIMENT 08 / RDC - Salle 037	C	2384	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
4447	BATIMENT 08 / RDC - Salle 037	C	2385	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
4448	BATIMENT 08 / RDC - Salle 037	C	2385	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
4449	BATIMENT 08 / RDC - Salle 037	C	2386	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	2,51	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4450	BATIMENT 08 / RDC - Salle 037	C	2387	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	2,23	0,1	
4451	BATIMENT 08 / RDC - Salle 037	C	2388	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	2,85	0,1	
4452	BATIMENT 08 / RDC - Salle 037	C	2389	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	3,34	0,1	
4453	BATIMENT 08 / RDC - Salle 037	A	2390	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,04	0,1	
4454	BATIMENT 08 / RDC - Salle 037	A	2390	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,08	0,1	
4455	BATIMENT 08 / RDC - Salle 037	A	2391	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,01	0,1	
4456	BATIMENT 08 / RDC - Salle 037	A	2391	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,01	0,1	
4457	BATIMENT 08 / RDC - Salle 037	C	2392	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	5,61	0,1	
4458	BATIMENT 08 / RDC - Salle 037	C	2393	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	3,68	0,1	
4459	BATIMENT 08 / RDC - Salle 037	D	2394	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
4460	BATIMENT 08 / RDC - Salle 037	D	2394	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
4461	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	A	2395	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	3,96	0,1	
4462	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	B	2396	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	2,79	0,1	
4463	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2397	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	9,00	0,1	
4464	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	D	2398	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	8,03	0,1	
4465	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2399	Fenêtre dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	3,06	0,1	
4466	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2400	Fenêtre dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	5,89	0,1	
4467	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2401	Fenêtre dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	2,58	0,1	
4468	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2402	Fenêtre dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	8,17	0,1	
4469	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2403	Fenêtre dormant 3 intérieure	Bois	Peinture	7,82	0,1	
4470	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2404	Fenêtre dormant 3 extérieure	Bois	Peinture	2,58	0,1	
4471	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2405	Fenêtre dormant 4 intérieure	Bois	Peinture	2,99	0,1	
4472	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2406	Fenêtre dormant 4 extérieure	Bois	Peinture	5,20	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4473	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2407	Fenêtre ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,86	0,1	
4474	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2407	Fenêtre ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,54	0,1	
4475	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2408	Fenêtre ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,66	0,1	
4476	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2408	Fenêtre ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,72	0,1	
4477	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2409	Fenêtre ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,44	0,1	
4478	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2409	Fenêtre ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,71	0,1	
4479	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2410	Fenêtre ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,68	0,1	
4480	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2410	Fenêtre ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,41	0,1	
4481	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2411	Fenêtre ouvrant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,45	0,1	
4482	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2411	Fenêtre ouvrant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,77	0,1	
4483	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2412	Fenêtre ouvrant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,62	0,1	
4484	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2412	Fenêtre ouvrant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,75	0,1	
4485	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2413	Fenêtre ouvrant 4 intérieure	Bois	Peinture	0,40	0,1	
4486	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2413	Fenêtre ouvrant 4 intérieure	Bois	Peinture	0,58	0,1	
4487	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2414	Fenêtre ouvrant 4 extérieure	Bois	Peinture	0,66	0,1	
4488	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2414	Fenêtre ouvrant 4 extérieure	Bois	Peinture	0,45	0,1	
4489	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	A	2415	Porte dormant 1	Bois	Peinture	0,01	0,1	
4490	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	A	2415	Porte dormant 1	Bois	Peinture	0,10	0,1	
4491	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	A	2416	Porte dormant 2	Bois	Peinture	0,15	0,1	
4492	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	A	2416	Porte dormant 2	Bois	Peinture	0,00	0,1	
4493	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	A	2417	Porte dormant 3	Bois	Peinture	0,13	0,1	
4494	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	A	2417	Porte dormant 3	Bois	Peinture	0,20	0,1	
4495	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	A	2418	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,14	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4496	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	A	2418	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,16	0,1	
4497	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	A	2419	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,06	0,1	
4498	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	A	2419	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,01	0,1	
4499	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	A	2420	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,00	0,1	
4500	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	A	2420	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,18	0,1	
4501	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2421	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
4502	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2421	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
4503	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2422	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
4504	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2422	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
4505	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2423	Allège fenêtre 3	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
4506	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2423	Allège fenêtre 3	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
4507	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2424	Allège fenêtre 4	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
4508	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2424	Allège fenêtre 4	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
4509	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036		2425	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	5,89	0,1	
4510	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036		2426	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	8,65	0,1	
4511	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036		2427	Embrasure fenêtre 3	Plâtre	Peinture	7,06	0,1	
4512	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2428	Poteaux 1	Plâtre	Peinture	2,99	0,1	
4513	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	C	2429	Poteaux 2	Plâtre	Peinture	4,03	0,1	
4514	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	A	2430	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
4515	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	A	2430	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
4516	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	B	2431	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
4517	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	B	2431	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
4518	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	C	2432	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4519	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	C	2432	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
4520	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	D	2433	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
4521	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	D	2433	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
4522	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	C	2434	Fenêtre ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
4523	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	C	2434	Fenêtre ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
4524	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	C	2435	Fenêtre ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
4525	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	C	2435	Fenêtre ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
4526	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	C	2436	Fenêtre ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
4527	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	C	2436	Fenêtre ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
4528	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	C	2437	Fenêtre ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
4529	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	C	2437	Fenêtre ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
4530	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	C	2438	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
4531	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	C	2438	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
4532	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	C	2439	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
4533	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	C	2439	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
4534	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	C	2440	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
4535	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	C	2440	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
4536	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	C	2441	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
4537	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	C	2441	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
4538	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035		2442	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,18	0,1	
4539	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035		2442	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
4540	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035		2443	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,06	0,1	
4541	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035		2443	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,07	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4542	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	C	2444	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
4543	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	C	2444	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
4544	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	C	2445	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
4545	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	C	2445	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
4546	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	C	2446	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
4547	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	C	2446	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
4548	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	C	2447	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
4549	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	C	2447	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
4550	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 011	A	2448	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
4551	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 011	A	2448	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
4552	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 011		2449	Garde corps	Métal	Peinture	0,41	0,1	
4553	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 011		2449	Garde corps	Métal	Peinture	0,58	0,1	
4554	BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034		2450	Sol	Béton	Peinture	0,10	0,1	
4555	BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034		2450	Sol	Béton	Peinture	0,14	0,1	
4556	BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034	A	2451	Mur	Béton	Peinture	0,02	0,1	
4557	BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034	A	2451	Mur	Béton	Peinture	0,07	0,1	
4558	BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034	B	2452	Mur	Béton	Peinture	0,02	0,1	
4559	BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034	B	2452	Mur	Béton	Peinture	0,17	0,1	
4560	BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034	C	2453	Mur	Béton	Peinture	0,08	0,1	
4561	BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034	C	2453	Mur	Béton	Peinture	0,16	0,1	
4562	BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034	D	2454	Mur	Béton	Peinture	0,16	0,1	
4563	BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034	D	2454	Mur	Béton	Peinture	0,06	0,1	
4564	BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034	B	2455	Embrasure	Béton	Peinture	0,19	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4565	BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034	B	2455	Embrasure	Béton	Peinture	0,06	0,1	
4566	BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034		2456	Portes Ouvrant	Bois	Peinture	0,01	0,1	
4567	BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034		2456	Portes Ouvrant	Bois	Peinture	0,02	0,1	
4568	BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034		2457	Portes Dormant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
4569	BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034		2457	Portes Dormant	Bois	Peinture	0,02	0,1	
4570	BATIMENT 08 / RDC - Wc 033	A	2458	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,07	0,1	
4571	BATIMENT 08 / RDC - Wc 033	A	2458	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
4572	BATIMENT 08 / RDC - Wc 033	A	2459	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,11	0,1	
4573	BATIMENT 08 / RDC - Wc 033	A	2459	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,10	0,1	
4574	BATIMENT 08 / RDC - Wc 033		2460	Conduit	Métal	Peinture	0,19	0,1	
4575	BATIMENT 08 / RDC - Wc 033		2460	Conduit	Métal	Peinture	0,07	0,1	
4576	BATIMENT 08 / RDC - Wc 032	A	2461	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
4577	BATIMENT 08 / RDC - Wc 032	A	2461	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,14	0,1	
4578	BATIMENT 08 / RDC - Wc 032	A	2462	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
4579	BATIMENT 08 / RDC - Wc 032	A	2462	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
4580	BATIMENT 08 / RDC - Wc 032		2463	Conduit	Métal	Peinture	0,03	0,1	
4581	BATIMENT 08 / RDC - Wc 032		2463	Conduit	Métal	Peinture	0,09	0,1	
4582	BATIMENT 08 / RDC - Passage 033	A	2464	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,47	0,1	
4583	BATIMENT 08 / RDC - Passage 033	A	2464	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,80	0,1	
4584	BATIMENT 08 / RDC - Passage 033	B	2465	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,36	0,1	
4585	BATIMENT 08 / RDC - Passage 033	B	2465	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,74	0,1	
4586	BATIMENT 08 / RDC - Passage 033	C	2466	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,41	0,1	
4587	BATIMENT 08 / RDC - Passage 033	C	2466	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,67	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4588	BATIMENT 08 / RDC - Passage 033	D	2467	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,70	0,1	
4589	BATIMENT 08 / RDC - Passage 033	D	2467	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,84	0,1	
4590	BATIMENT 08 / RDC - Passage 033	E	2468	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,61	0,1	
4591	BATIMENT 08 / RDC - Passage 033	E	2468	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,60	0,1	
4592	BATIMENT 08 / RDC - Passage 033	F	2469	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,42	0,1	
4593	BATIMENT 08 / RDC - Passage 033	F	2469	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,81	0,1	
4594	BATIMENT 08 / RDC - Passage 033	G	2470	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,56	0,1	
4595	BATIMENT 08 / RDC - Passage 033	G	2470	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,63	0,1	
4596	BATIMENT 08 / RDC - Passage 033	H	2471	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,42	0,1	
4597	BATIMENT 08 / RDC - Passage 033	H	2471	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,72	0,1	
4598	BATIMENT 08 / RDC - Passage 033	A	2472	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
4599	BATIMENT 08 / RDC - Passage 033	A	2472	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
4600	BATIMENT 08 / RDC - Passage 033	A	2473	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,16	0,1	
4601	BATIMENT 08 / RDC - Passage 033	A	2473	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,05	0,1	
4602	BATIMENT 08 / RDC - Passage 033		2474	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
4603	BATIMENT 08 / RDC - Passage 033		2474	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
4604	BATIMENT 08 / RDC - Passage 033		2475	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,65	0,1	
4605	BATIMENT 08 / RDC - Passage 033		2475	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,88	0,1	
4606	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042	A	2476	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,84	0,1	
4607	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042	A	2476	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,49	0,1	
4608	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042	B	2477	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,61	0,1	
4609	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042	B	2477	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,88	0,1	
4610	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042	C	2478	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,61	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4611	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042	C	2478	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,71	0,1	
4612	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042	D	2479	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,44	0,1	
4613	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042	D	2479	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,59	0,1	
4614	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042		2480	Plinthes	Bois	Peinture	0,15	0,1	
4615	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042		2480	Plinthes	Bois	Peinture	0,08	0,1	
4616	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042	C	2481	Fenêtres ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,72	0,1	
4617	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042	C	2481	Fenêtres ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,90	0,1	
4618	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042	C	2482	Fenêtres ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,44	0,1	
4619	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042	C	2482	Fenêtres ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,63	0,1	
4620	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042	C	2483	Fenêtres Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,62	0,1	
4621	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042	C	2483	Fenêtres Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,81	0,1	
4622	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042	C	2484	Fenêtres Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,60	0,1	
4623	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042	C	2484	Fenêtres Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,45	0,1	
4624	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042	B	2485	Portes Ouvrants	Bois	Peinture	0,16	0,1	
4625	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042	B	2485	Portes Ouvrants	Bois	Peinture	0,18	0,1	
4626	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042	B	2486	Portes Dormants	Bois	Peinture	0,01	0,1	
4627	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042	B	2486	Portes Dormants	Bois	Peinture	0,17	0,1	
4628	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042	B	2487	Embrasures portes	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
4629	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042	B	2487	Embrasures portes	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
4630	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042		2488	Embrasures fenêtres	Plâtre	Peinture	0,72	0,1	
4631	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042		2488	Embrasures fenêtres	Plâtre	Peinture	0,85	0,1	
4632	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042	B	2489	Allèges fenêtres	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
4633	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042	B	2489	Allèges fenêtres	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4634	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 012		2490	Garde corps	Métal	Peinture	0,14	0,1	
4635	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 012		2490	Garde corps	Métal	Peinture	0,03	0,1	
4636	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 013		2491	Garde corps	Métal	Peinture	0,05	0,1	
4637	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 013		2491	Garde corps	Métal	Peinture	0,08	0,1	
4638	BATIMENT 08 / RDC - Hall 028	A	2492	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
4639	BATIMENT 08 / RDC - Hall 028	A	2492	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
4640	BATIMENT 08 / RDC - Hall 028	B	2493	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
4641	BATIMENT 08 / RDC - Hall 028	B	2493	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
4642	BATIMENT 08 / RDC - Hall 028	C	2494	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
4643	BATIMENT 08 / RDC - Hall 028	C	2494	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
4644	BATIMENT 08 / RDC - Hall 028	D	2495	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
4645	BATIMENT 08 / RDC - Hall 028	D	2495	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
4646	BATIMENT 08 / RDC - Hall 028		2496	Plafond	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
4647	BATIMENT 08 / RDC - Hall 028		2496	Plafond	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
4648	BATIMENT 08 / RDC - Hall 028		2497	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
4649	BATIMENT 08 / RDC - Hall 028		2497	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
4650	BATIMENT 08 / RDC - Hall 028		2498	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
4651	BATIMENT 08 / RDC - Hall 028		2498	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
4652	BATIMENT 08 / RDC - Hall 028		2499	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
4653	BATIMENT 08 / RDC - Hall 028		2499	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
4654	BATIMENT 08 / RDC - Hall 028		2500	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
4655	BATIMENT 08 / RDC - Hall 028		2500	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
4656	BATIMENT 08 / RDC - Hall 028		2501	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,08	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4657	BATIMENT 08 / RDC - Hall 028		2501	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,14	0,1	
4658	BATIMENT 08 / RDC - Hall 028		2502	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,03	0,1	
4659	BATIMENT 08 / RDC - Hall 028		2502	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,03	0,1	
4660	BATIMENT 08 / RDC - Hall 028		2503	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
4661	BATIMENT 08 / RDC - Hall 028		2503	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
4662	BATIMENT 08 / RDC - Hall 028		2504	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
4663	BATIMENT 08 / RDC - Hall 028		2504	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
4664	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 010	A	2505	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
4665	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 010	A	2505	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
4666	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 010	B	2506	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
4667	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 010	B	2506	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
4668	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 010	C	2507	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
4669	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 010	C	2507	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
4670	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 010		2508	Escalier Limon	Bois	Peinture	6,10	0,1	
4671	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 010		2509	Escalier Garde corps	Métal	Peinture	3,41	0,1	
4672	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025	A	2510	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
4673	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025	A	2510	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
4674	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025	B	2511	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
4675	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025	B	2511	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
4676	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025	C	2512	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
4677	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025	C	2512	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
4678	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025	D	2513	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
4679	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025	D	2513	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4680	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025		2514	Plafond	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
4681	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025		2514	Plafond	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
4682	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025		2515	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
4683	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025		2515	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
4684	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025		2516	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
4685	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025		2516	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
4686	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025		2517	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
4687	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025		2517	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
4688	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025		2518	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
4689	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025		2518	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
4690	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025		2519	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,02	0,1	
4691	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025		2519	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,14	0,1	
4692	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025		2520	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
4693	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025		2520	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
4694	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025		2521	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
4695	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025		2521	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
4696	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025		2522	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
4697	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025		2522	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
4698	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025		2523	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
4699	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025		2523	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
4700	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026	A	2524	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
4701	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026	A	2524	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
4702	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026	B	2525	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4703	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026	B	2525	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
4704	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026	C	2526	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
4705	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026	C	2526	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
4706	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026	D	2527	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
4707	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026	D	2527	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
4708	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026		2528	Plafond	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
4709	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026		2528	Plafond	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
4710	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026		2529	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
4711	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026		2529	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
4712	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026		2530	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
4713	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026		2530	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
4714	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026		2531	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
4715	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026		2531	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
4716	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026		2532	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
4717	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026		2532	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
4718	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026		2533	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,16	0,1	
4719	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026		2533	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
4720	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026		2534	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
4721	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026		2534	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,01	0,1	
4722	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026		2535	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
4723	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026		2535	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
4724	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026		2536	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
4725	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026		2536	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4726	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026		2537	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
4727	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026		2537	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
4728	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024	A	2538	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
4729	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024	A	2538	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
4730	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024	B	2539	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
4731	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024	B	2539	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
4732	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024	C	2540	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
4733	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024	C	2540	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
4734	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024	D	2541	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
4735	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024	D	2541	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
4736	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024		2542	Plafond	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
4737	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024		2542	Plafond	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
4738	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024		2543	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
4739	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024		2543	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
4740	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024		2544	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
4741	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024		2544	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
4742	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024		2545	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
4743	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024		2545	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
4744	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024		2546	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
4745	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024		2546	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
4746	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024		2547	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,16	0,1	
4747	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024		2547	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,16	0,1	
4748	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024		2548	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,05	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4749	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024		2548	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,05	0,1	
4750	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024		2549	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
4751	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024		2549	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
4752	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024		2550	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
4753	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024		2550	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
4754	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024		2551	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
4755	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024		2551	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
4756	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023	A	2552	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
4757	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023	A	2552	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
4758	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023	B	2553	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
4759	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023	B	2553	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
4760	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023	C	2554	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
4761	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023	C	2554	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
4762	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023	D	2555	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
4763	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023	D	2555	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
4764	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023		2556	Plafond	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
4765	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023		2556	Plafond	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
4766	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023		2557	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
4767	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023		2557	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
4768	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023		2558	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
4769	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023		2558	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
4770	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023		2559	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
4771	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023		2559	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4772	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023		2560	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
4773	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023		2560	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
4774	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023		2561	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
4775	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023		2561	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,07	0,1	
4776	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023		2562	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,18	0,1	
4777	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023		2562	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,10	0,1	
4778	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023		2563	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
4779	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023		2563	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
4780	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023		2564	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
4781	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023		2564	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
4782	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023		2565	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
4783	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023		2565	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
4784	BATIMENT 08 / RDC - SAS 017	A	2566	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
4785	BATIMENT 08 / RDC - SAS 017	A	2566	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
4786	BATIMENT 08 / RDC - SAS 017	B	2567	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
4787	BATIMENT 08 / RDC - SAS 017	B	2567	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
4788	BATIMENT 08 / RDC - SAS 017	C	2568	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
4789	BATIMENT 08 / RDC - SAS 017	C	2568	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
4790	BATIMENT 08 / RDC - SAS 017	D	2569	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
4791	BATIMENT 08 / RDC - SAS 017	D	2569	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
4792	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 009	A	2570	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
4793	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 009	A	2570	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
4794	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 009	B	2571	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4795	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 009	B	2571	Mur	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
4796	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 009	C	2572	Mur	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
4797	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 009	C	2572	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
4798	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 009	D	2573	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
4799	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 009	D	2573	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
4800	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 009		2574	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
4801	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 009		2574	Plafond	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
4802	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 009		2575	Escalier limon	Bois	Peinture	0,05	0,1	
4803	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 009		2575	Escalier limon	Bois	Peinture	0,04	0,1	
4804	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2576	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
4805	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2576	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
4806	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	B	2577	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
4807	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	B	2577	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
4808	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	C	2578	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
4809	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	C	2578	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
4810	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	D	2579	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
4811	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	D	2579	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
4812	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021		2580	Plafond	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
4813	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021		2580	Plafond	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
4814	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2581	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
4815	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2581	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
4816	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2582	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
4817	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2582	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4818	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2583	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
4819	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2583	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
4820	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2584	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
4821	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2584	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
4822	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2585	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
4823	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2585	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
4824	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2586	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
4825	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2586	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
4826	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2587	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
4827	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2587	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
4828	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2588	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
4829	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2588	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
4830	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	C	2589	Fenêtre Dormant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
4831	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	C	2589	Fenêtre Dormant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
4832	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	C	2590	Fenêtre Dormant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
4833	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	C	2590	Fenêtre Dormant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
4834	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	C	2591	Fenêtre Dormant 4 intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
4835	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	C	2591	Fenêtre Dormant 4 intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
4836	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	C	2592	Fenêtre Dormant 4 extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
4837	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	C	2592	Fenêtre Dormant 4 extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
4838	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	C	2593	Fenêtre Ouvrant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
4839	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	C	2593	Fenêtre Ouvrant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
4840	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	C	2594	Fenêtre Ouvrant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4841	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	C	2594	Fenêtre Ouvrant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
4842	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	C	2595	Fenêtre Ouvrant 4 intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
4843	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	C	2595	Fenêtre Ouvrant 4 intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
4844	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	C	2596	Fenêtre Ouvrant 4 extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
4845	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	C	2596	Fenêtre Ouvrant 4 extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
4846	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2597	Porte Ouvrants 1	Bois	Peinture	0,03	0,1	
4847	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2597	Porte Ouvrants 1	Bois	Peinture	0,05	0,1	
4848	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	D	2598	Porte Ouvrants 2	Bois	Peinture	0,10	0,1	
4849	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	D	2598	Porte Ouvrants 2	Bois	Peinture	0,14	0,1	
4850	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2599	Porte Dormants 1	Bois	Peinture	0,02	0,1	
4851	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2599	Porte Dormants 1	Bois	Peinture	0,07	0,1	
4852	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	D	2600	Porte Dormants 2	Bois	Peinture	0,02	0,1	
4853	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	D	2600	Porte Dormants 2	Bois	Peinture	0,17	0,1	
4854	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2601	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
4855	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2601	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
4856	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2602	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
4857	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2602	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
4858	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	C	2603	Embrasure fenêtre 3	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
4859	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	C	2603	Embrasure fenêtre 3	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
4860	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	C	2604	Embrasure fenêtre 4	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
4861	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	C	2604	Embrasure fenêtre 4	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
4862	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2605	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
4863	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2605	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4864	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2606	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
4865	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2606	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
4866	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	C	2607	Allège fenêtre 3	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
4867	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	C	2607	Allège fenêtre 3	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
4868	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	C	2608	Allège fenêtre 4	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
4869	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	C	2608	Allège fenêtre 4	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
4870	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2609	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
4871	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	A	2609	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
4872	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021		2610	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
4873	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021		2610	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
4874	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021		2611	Poutre	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
4875	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021		2611	Poutre	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
4876	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082	A	2612	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,17	0,1	
4877	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082	A	2612	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,12	0,1	
4878	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082	B	2613	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,16	0,1	
4879	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082	B	2613	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,05	0,1	
4880	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082	C	2614	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,03	0,1	
4881	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082	C	2614	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,15	0,1	
4882	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082	D	2615	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,15	0,1	
4883	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082	D	2615	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,08	0,1	
4884	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082		2616	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
4885	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082		2616	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
4886	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082		2617	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4887	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082		2617	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
4888	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082		2618	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
4889	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082		2618	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
4890	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082		2619	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
4891	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082		2619	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
4892	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082		2620	Portes Dormant	Métal	Peinture	0,14	0,1	
4893	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082		2620	Portes Dormant	Métal	Peinture	0,03	0,1	
4894	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082		2621	Portes ouvrant	Métal	Peinture	0,05	0,1	
4895	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082		2621	Portes ouvrant	Métal	Peinture	0,08	0,1	
4896	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082		2622	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	3,13	0,1	
4897	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082		2623	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
4898	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082		2623	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
4899	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081	A	2624	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
4900	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081	A	2624	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,11	0,1	
4901	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081	B	2625	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,12	0,1	
4902	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081	B	2625	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,13	0,1	
4903	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081	C	2626	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,10	0,1	
4904	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081	C	2626	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,20	0,1	
4905	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081	D	2627	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,05	0,1	
4906	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081	D	2627	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,03	0,1	
4907	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081		2628	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
4908	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081		2628	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
4909	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081		2629	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4910	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081		2629	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
4911	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081		2630	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
4912	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081		2630	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
4913	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081		2631	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
4914	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081		2631	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
4915	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081		2632	Portes Dormant	Métal	Peinture	0,08	0,1	
4916	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081		2632	Portes Dormant	Métal	Peinture	0,14	0,1	
4917	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081		2633	Portes ouvrant	Métal	Peinture	0,03	0,1	
4918	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081		2633	Portes ouvrant	Métal	Peinture	0,03	0,1	
4919	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081		2634	Embrasure fenêtre	Plâtre	Tapisserie	0,43	0,1	
4920	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081		2634	Embrasure fenêtre	Plâtre	Tapisserie	0,52	0,1	
4921	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080	A	2635	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,14	0,1	
4922	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080	A	2635	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,17	0,1	
4923	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080	B	2636	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,02	0,1	
4924	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080	B	2636	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,13	0,1	
4925	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080	C	2637	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,00	0,1	
4926	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080	C	2637	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,12	0,1	
4927	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080	D	2638	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,02	0,1	
4928	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080	D	2638	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,09	0,1	
4929	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080	E	2639	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,18	0,1	
4930	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080	E	2639	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,09	0,1	
4931	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080	F	2640	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,13	0,1	
4932	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080	F	2640	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,11	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4933	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080		2641	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
4934	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080		2641	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
4935	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080		2642	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
4936	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080		2642	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
4937	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080		2643	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
4938	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080		2643	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
4939	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080		2644	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
4940	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080		2644	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
4941	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080		2645	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,10	0,1	
4942	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080		2645	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,15	0,1	
4943	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080		2646	Porte dormant	Bois	Peinture	0,18	0,1	
4944	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080		2646	Porte dormant	Bois	Peinture	0,19	0,1	
4945	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080		2647	Embrasure fenêtre	Plâtre	Tapisserie	0,02	0,1	
4946	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080		2647	Embrasure fenêtre	Plâtre	Tapisserie	0,12	0,1	
4947	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079	A	2648	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,10	0,1	
4948	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079	A	2648	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,01	0,1	
4949	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079	B	2649	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,02	0,1	
4950	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079	B	2649	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,14	0,1	
4951	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079	C	2650	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,17	0,1	
4952	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079	C	2650	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
4953	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079	D	2651	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,07	0,1	
4954	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079	D	2651	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,03	0,1	
4955	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079		2652	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4956	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079		2652	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
4957	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079		2653	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
4958	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079		2653	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
4959	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079		2654	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
4960	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079		2654	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
4961	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079		2655	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
4962	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079		2655	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
4963	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079		2656	Portes Dormant	Métal	Peinture	0,01	0,1	
4964	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079		2656	Portes Dormant	Métal	Peinture	0,11	0,1	
4965	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079		2657	Portes ouvrant	Métal	Peinture	0,11	0,1	
4966	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079		2657	Portes ouvrant	Métal	Peinture	0,17	0,1	
4967	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079		2658	Embrasure fenêtre	Plâtre	Tapisserie	0,44	0,1	
4968	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079		2658	Embrasure fenêtre	Plâtre	Tapisserie	0,57	0,1	
4969	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078	A	2659	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
4970	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078	A	2659	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
4971	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078	B	2660	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
4972	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078	B	2660	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
4973	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078	C	2661	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
4974	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078	C	2661	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
4975	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078	D	2662	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
4976	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078	D	2662	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
4977	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078		2663	Plafond	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
4978	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078		2663	Plafond	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4979	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078		2664	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
4980	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078		2664	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
4981	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078		2665	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
4982	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078		2665	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
4983	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078		2666	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
4984	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078		2666	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
4985	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078		2667	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
4986	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078		2667	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
4987	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078		2668	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,00	0,1	
4988	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078		2668	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,03	0,1	
4989	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078		2669	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,08	0,1	
4990	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078		2669	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,19	0,1	
4991	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078		2670	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
4992	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078		2670	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
4993	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078		2671	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
4994	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078		2671	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
4995	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 070	A	2672	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
4996	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 070	A	2672	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
4997	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 070	B	2673	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
4998	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 070	B	2673	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
4999	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 070	C	2674	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
5000	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 070	C	2674	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
5001	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 070	D	2675	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5002	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 070	D	2675	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
5003	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 070		2676	Plafond	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
5004	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 070		2676	Plafond	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
5005	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 070		2677	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
5006	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 070		2677	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
5007	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 070		2678	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
5008	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 070		2678	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
5009	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 070		2679	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
5010	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 070		2679	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
5011	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 070		2680	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
5012	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 070		2680	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
5013	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 070		2681	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,11	0,1	
5014	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 070		2681	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,02	0,1	
5015	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 070		2682	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,08	0,1	
5016	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 070		2682	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,00	0,1	
5017	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 070		2683	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
5018	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 070		2683	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
5019	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 070		2684	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
5020	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 070		2684	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
5021	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077	A	2685	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
5022	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077	A	2685	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
5023	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077	B	2686	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
5024	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077	B	2686	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5025	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077	C	2687	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
5026	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077	C	2687	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
5027	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077	D	2688	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
5028	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077	D	2688	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
5029	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077		2689	Plafond	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
5030	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077		2689	Plafond	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
5031	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077		2690	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
5032	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077		2690	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
5033	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077		2691	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
5034	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077		2691	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
5035	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077		2692	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
5036	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077		2692	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
5037	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077		2693	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
5038	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077		2693	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
5039	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077		2694	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
5040	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077		2694	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,02	0,1	
5041	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077		2695	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,18	0,1	
5042	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077		2695	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,06	0,1	
5043	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077		2696	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
5044	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077		2696	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
5045	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077		2697	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
5046	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077		2697	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
5047	BATIMENT 08 / RDC - SAS 073		2698	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5048	BATIMENT 08 / RDC - SAS 073		2698	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
5049	BATIMENT 08 / RDC - SAS 073		2699	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
5050	BATIMENT 08 / RDC - SAS 073		2699	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
5051	BATIMENT 08 / RDC - SAS 073	B	2700	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,01	0,1	
5052	BATIMENT 08 / RDC - SAS 073	B	2700	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,10	0,1	
5053	BATIMENT 08 / RDC - SAS 073	C	2701	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,15	0,1	
5054	BATIMENT 08 / RDC - SAS 073	C	2701	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,00	0,1	
5055	BATIMENT 08 / RDC - SAS 073	D	2702	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,13	0,1	
5056	BATIMENT 08 / RDC - SAS 073	D	2702	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,20	0,1	
5057	BATIMENT 08 / RDC - SAS 073		2703	Plinthes	Bois	Peinture	0,14	0,1	
5058	BATIMENT 08 / RDC - SAS 073		2703	Plinthes	Bois	Peinture	0,16	0,1	
5059	BATIMENT 08 / RDC - SAS 073		2704	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
5060	BATIMENT 08 / RDC - SAS 073		2704	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
5061	BATIMENT 08 / RDC - SAS 073		2705	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
5062	BATIMENT 08 / RDC - SAS 073		2705	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
5063	BATIMENT 08 / RDC - SAS 073		2706	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
5064	BATIMENT 08 / RDC - SAS 073		2706	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
5065	BATIMENT 08 / RDC - SAS 073		2707	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
5066	BATIMENT 08 / RDC - SAS 073		2707	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
5067	BATIMENT 08 / RDC - SAS 073		2708	Porte dormant	Bois	Peinture	5,68	0,1	
5068	BATIMENT 08 / RDC - SAS 073		2709	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,57	0,1	
5069	BATIMENT 08 / RDC - SAS 073		2709	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,87	0,1	
5070	BATIMENT 08 / RDC - SAS 073		2710	Embrasement porte	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5071	BATIMENT 08 / RDC - SAS 073		2710	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
5072	BATIMENT 08 / RDC - SAS 073		2711	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
5073	BATIMENT 08 / RDC - SAS 073		2711	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
5074	BATIMENT 08 / RDC - SAS 073		2712	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
5075	BATIMENT 08 / RDC - SAS 073		2712	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
5076	BATIMENT 08 / RDC - HALL 076	A	2713	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
5077	BATIMENT 08 / RDC - HALL 076	A	2713	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
5078	BATIMENT 08 / RDC - HALL 076	B	2714	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
5079	BATIMENT 08 / RDC - HALL 076	B	2714	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
5080	BATIMENT 08 / RDC - HALL 076	C	2715	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
5081	BATIMENT 08 / RDC - HALL 076	C	2715	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
5082	BATIMENT 08 / RDC - HALL 076	D	2716	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
5083	BATIMENT 08 / RDC - HALL 076	D	2716	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
5084	BATIMENT 08 / RDC - HALL 076	A	2717	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,09	0,1	
5085	BATIMENT 08 / RDC - HALL 076	A	2717	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,17	0,1	
5086	BATIMENT 08 / RDC - HALL 076	C	2718	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,14	0,1	
5087	BATIMENT 08 / RDC - HALL 076	C	2718	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,10	0,1	
5088	BATIMENT 08 / RDC - HALL 076	D	2719	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,02	0,1	
5089	BATIMENT 08 / RDC - HALL 076	D	2719	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,06	0,1	
5090	BATIMENT 08 / RDC - HALL 076	A	2720	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,06	0,1	
5091	BATIMENT 08 / RDC - HALL 076	A	2720	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,06	0,1	
5092	BATIMENT 08 / RDC - HALL 076	A	2721	Embrasure porte 1	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
5093	BATIMENT 08 / RDC - HALL 076	A	2721	Embrasure porte 1	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5094	BATIMENT 08 / RDC - HALL 076	D	2722	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
5095	BATIMENT 08 / RDC - HALL 076	D	2722	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
5096	BATIMENT 08 / RDC - HALL 076		2723	Plafond	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
5097	BATIMENT 08 / RDC - HALL 076		2723	Plafond	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
5098	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 008	A	2724	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
5099	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 008	A	2724	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
5100	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 008	B	2725	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
5101	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 008	B	2725	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
5102	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 008	C	2726	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
5103	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 008	C	2726	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
5104	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 008		2727	Escalier Limon	Bois	Peinture	2,99	0,1	
5105	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 008		2728	Escalier Garde corps	Métal	Peinture	5,55	0,1	
5106	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Escalier 009	A	2729	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
5107	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Escalier 009	A	2729	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
5108	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Escalier 009	B	2730	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
5109	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Escalier 009	B	2730	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
5110	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Escalier 009	C	2731	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
5111	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Escalier 009	C	2731	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
5112	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Escalier 009	D	2732	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
5113	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Escalier 009	D	2732	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
5114	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Escalier 009		2733	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
5115	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Escalier 009		2733	Plafond	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
5116	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Escalier 009		2734	Escalier limon	Bois	Peinture	0,02	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5117	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Escalier 009		2734	Escalier limon	Bois	Peinture	0,07	0,1	
5118	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024	A	2735	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
5119	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024	A	2735	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
5120	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024	B	2736	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
5121	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024	B	2736	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
5122	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024	C	2737	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
5123	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024	C	2737	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
5124	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024	D	2738	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
5125	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024	D	2738	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
5126	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024		2739	Plafond	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
5127	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024		2739	Plafond	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
5128	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024		2740	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
5129	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024		2740	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
5130	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024		2741	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
5131	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024		2741	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
5132	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024		2742	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
5133	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024		2742	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
5134	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024		2743	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
5135	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024		2743	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
5136	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024		2744	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
5137	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024		2744	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,14	0,1	
5138	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024		2745	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
5139	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024		2745	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,17	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5140	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024		2746	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
5141	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024		2746	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
5142	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024		2747	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
5143	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024		2747	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
5144	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024		2748	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
5145	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024		2748	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
5146	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024		2749	Garde corps	Métal	Peinture	0,03	0,1	
5147	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024		2749	Garde corps	Métal	Peinture	0,15	0,1	
5148	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023	A	2750	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
5149	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023	A	2750	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
5150	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023	B	2751	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
5151	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023	B	2751	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
5152	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023	C	2752	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
5153	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023	C	2752	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
5154	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023	D	2753	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
5155	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023	D	2753	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
5156	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023		2754	Plafond	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
5157	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023		2754	Plafond	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
5158	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023		2755	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
5159	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023		2755	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
5160	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023		2756	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
5161	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023		2756	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
5162	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023		2757	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5163	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023		2757	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
5164	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023		2758	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
5165	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023		2758	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
5166	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023		2759	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
5167	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023		2759	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,13	0,1	
5168	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023		2760	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,10	0,1	
5169	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023		2760	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,20	0,1	
5170	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023		2761	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
5171	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023		2761	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
5172	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023		2762	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
5173	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023		2762	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
5174	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023		2763	Poutres	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
5175	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023		2763	Poutres	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
5176	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020	A	2764	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
5177	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020	A	2764	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
5178	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020	B	2765	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
5179	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020	B	2765	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
5180	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020	C	2766	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
5181	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020	C	2766	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
5182	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020	D	2767	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
5183	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020	D	2767	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
5184	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020		2768	Plafond	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
5185	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020		2768	Plafond	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5186	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020		2769	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
5187	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020		2769	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
5188	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020		2770	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
5189	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020		2770	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
5190	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020		2771	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
5191	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020		2771	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
5192	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020		2772	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
5193	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020		2772	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
5194	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020		2773	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,13	0,1	
5195	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020		2773	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,11	0,1	
5196	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020		2774	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,18	0,1	
5197	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020		2774	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,11	0,1	
5198	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020		2775	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
5199	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020		2775	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
5200	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020		2776	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
5201	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020		2776	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
5202	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021	A	2777	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
5203	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021	A	2777	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
5204	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021	B	2778	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
5205	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021	B	2778	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
5206	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021	C	2779	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
5207	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021	C	2779	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
5208	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021	D	2780	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5209	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021	D	2780	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
5210	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021		2781	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
5211	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021		2781	Plafond	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
5212	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021		2782	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
5213	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021		2782	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
5214	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021		2783	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
5215	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021		2783	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
5216	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021		2784	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
5217	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021		2784	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
5218	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021		2785	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
5219	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021		2785	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
5220	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021		2786	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,14	0,1	
5221	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021		2786	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,13	0,1	
5222	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021		2787	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,15	0,1	
5223	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021		2787	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,09	0,1	
5224	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021		2788	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
5225	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021		2788	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
5226	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021		2789	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
5227	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021		2789	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
5228	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021		2790	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
5229	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021		2790	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
5230	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022	A	2791	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
5231	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022	A	2791	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5232	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022	B	2792	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
5233	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022	B	2792	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
5234	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022	C	2793	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
5235	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022	C	2793	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
5236	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022	D	2794	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
5237	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022	D	2794	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
5238	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022		2795	Plafond	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
5239	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022		2795	Plafond	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
5240	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022		2796	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
5241	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022		2796	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
5242	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022		2797	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
5243	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022		2797	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
5244	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022		2798	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
5245	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022		2798	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
5246	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022		2799	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
5247	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022		2799	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
5248	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022		2800	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,00	0,1	
5249	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022		2800	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,03	0,1	
5250	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022		2801	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,08	0,1	
5251	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022		2801	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,19	0,1	
5252	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022		2802	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
5253	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022		2802	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
5254	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022		2803	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5255	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022		2803	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
5256	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075	A	2804	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
5257	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075	A	2804	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
5258	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075	B	2805	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
5259	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075	B	2805	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
5260	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075		2806	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
5261	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075		2806	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
5262	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075		2807	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
5263	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075		2807	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
5264	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075		2808	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
5265	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075		2808	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
5266	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075		2809	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
5267	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075		2809	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
5268	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075		2810	Porte ouvrant 1	Bois	Peinture	0,36	0,1	
5269	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075		2810	Porte ouvrant 1	Bois	Peinture	0,77	0,1	
5270	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075		2811	Porte dormant	Bois	Peinture	0,60	0,1	
5271	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075		2811	Porte dormant	Bois	Peinture	0,48	0,1	
5272	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075		2812	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
5273	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075		2812	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
5274	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075		2813	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
5275	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075		2813	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
5276	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075		2814	Conduit	Métal	Peinture	0,09	0,1	
5277	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075		2814	Conduit	Métal	Peinture	0,18	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5278	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074	A	2815	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
5279	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074	A	2815	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
5280	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074	B	2816	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
5281	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074	B	2816	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
5282	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074	C	2817	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
5283	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074	C	2817	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
5284	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074	D	2818	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
5285	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074	D	2818	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
5286	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074		2819	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
5287	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074		2819	Plinthes	Bois	Peinture	0,20	0,1	
5288	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074		2820	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
5289	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074		2820	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
5290	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074		2821	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
5291	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074		2821	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
5292	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074		2822	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
5293	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074		2822	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
5294	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074		2823	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
5295	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074		2823	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
5296	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074		2824	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,40	0,1	
5297	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074		2824	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,45	0,1	
5298	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074		2825	Porte dormant	Bois	Peinture	0,51	0,1	
5299	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074		2825	Porte dormant	Bois	Peinture	0,45	0,1	
5300	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074		2826	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,80	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5301	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074		2826	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,59	0,1	
5302	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074		2827	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
5303	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074		2827	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
5304	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073	A	2828	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
5305	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073	A	2828	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
5306	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073	B	2829	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
5307	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073	B	2829	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
5308	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073	C	2830	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
5309	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073	C	2830	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
5310	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073	D	2831	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
5311	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073	D	2831	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
5312	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073		2832	Plinthes	Bois	Peinture	0,18	0,1	
5313	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073		2832	Plinthes	Bois	Peinture	0,06	0,1	
5314	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073		2833	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
5315	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073		2833	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
5316	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073		2834	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
5317	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073		2834	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
5318	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073		2835	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
5319	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073		2835	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
5320	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073		2836	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
5321	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073		2836	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
5322	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073		2837	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,45	0,1	
5323	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073		2837	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,54	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5324	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073		2838	Porte dormant	Bois	Peinture	0,42	0,1	
5325	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073		2838	Porte dormant	Bois	Peinture	0,42	0,1	
5326	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073		2839	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,87	0,1	
5327	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073		2839	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,53	0,1	
5328	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073		2840	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
5329	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073		2840	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
5330	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072	A	2841	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
5331	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072	A	2841	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
5332	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072	B	2842	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
5333	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072	B	2842	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
5334	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072	C	2843	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
5335	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072	C	2843	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
5336	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072	D	2844	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
5337	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072	D	2844	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
5338	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072		2845	Plinthes	Bois	Peinture	0,00	0,1	
5339	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072		2845	Plinthes	Bois	Peinture	0,18	0,1	
5340	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072		2846	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
5341	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072		2846	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
5342	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072		2847	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
5343	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072		2847	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
5344	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072		2848	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
5345	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072		2848	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
5346	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072		2849	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5347	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072		2849	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
5348	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072		2850	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,86	0,1	
5349	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072		2850	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,71	0,1	
5350	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072		2851	Porte dormant	Bois	Peinture	0,45	0,1	
5351	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072		2851	Porte dormant	Bois	Peinture	0,53	0,1	
5352	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072		2852	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,86	0,1	
5353	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072		2852	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,62	0,1	
5354	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072		2853	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
5355	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072		2853	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
5356	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071	A	2854	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
5357	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071	A	2854	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
5358	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071	B	2855	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
5359	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071	B	2855	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
5360	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071	C	2856	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
5361	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071	C	2856	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
5362	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071	D	2857	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
5363	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071	D	2857	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
5364	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071		2858	Plinthes	Bois	Peinture	0,09	0,1	
5365	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071		2858	Plinthes	Bois	Peinture	0,17	0,1	
5366	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071		2859	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
5367	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071		2859	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
5368	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071		2860	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
5369	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071		2860	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5370	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071		2861	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
5371	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071		2861	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
5372	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071		2862	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
5373	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071		2862	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
5374	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071		2863	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,45	0,1	
5375	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071		2863	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,81	0,1	
5376	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071		2864	Porte dormant	Bois	Peinture	0,42	0,1	
5377	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071		2864	Porte dormant	Bois	Peinture	0,63	0,1	
5378	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071		2865	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,37	0,1	
5379	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071		2865	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,81	0,1	
5380	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071		2866	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
5381	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071		2866	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
5382	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068	A	2867	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
5383	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068	A	2867	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
5384	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068	B	2868	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
5385	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068	B	2868	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
5386	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068	C	2869	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,81	0,1	
5387	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068	C	2869	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,65	0,1	
5388	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068	D	2870	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
5389	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068	D	2870	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
5390	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068		2871	Plafond	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
5391	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068		2871	Plafond	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
5392	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068		2872	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5393	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068		2872	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
5394	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068		2873	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
5395	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068		2873	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
5396	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068		2874	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
5397	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068		2874	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
5398	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068		2875	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
5399	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068		2875	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
5400	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068		2876	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,10	0,1	
5401	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068		2876	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,14	0,1	
5402	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068		2877	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,02	0,1	
5403	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068		2877	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,08	0,1	
5404	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068		2878	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	7,89	0,1	
5405	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068		2879	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	8,37	0,1	
5406	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067	A	2880	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
5407	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067	A	2880	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
5408	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067	B	2881	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
5409	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067	B	2881	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
5410	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067	C	2882	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,62	0,1	
5411	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067	C	2882	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,70	0,1	
5412	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067	D	2883	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
5413	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067	D	2883	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
5414	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067		2884	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
5415	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067		2884	Plafond	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5416	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067		2885	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
5417	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067		2885	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
5418	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067		2886	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
5419	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067		2886	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
5420	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067		2887	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
5421	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067		2887	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
5422	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067		2888	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
5423	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067		2888	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
5424	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067		2889	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,19	0,1	
5425	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067		2889	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,08	0,1	
5426	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067		2890	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
5427	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067		2890	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,14	0,1	
5428	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067		2891	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	8,44	0,1	
5429	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067		2892	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	7,06	0,1	
5430	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066	A	2893	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
5431	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066	A	2893	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
5432	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066	B	2894	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
5433	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066	B	2894	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
5434	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066	C	2895	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,54	0,1	
5435	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066	C	2895	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,54	0,1	
5436	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066	D	2896	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
5437	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066	D	2896	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
5438	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066		2897	Plafond	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5439	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066		2897	Plafond	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
5440	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066		2898	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
5441	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066		2898	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
5442	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066		2899	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
5443	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066		2899	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
5444	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066		2900	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
5445	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066		2900	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
5446	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066		2901	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
5447	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066		2901	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
5448	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066		2902	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,09	0,1	
5449	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066		2902	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,13	0,1	
5450	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066		2903	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,13	0,1	
5451	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066		2903	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
5452	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066		2904	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	4,58	0,1	
5453	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066		2905	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	6,37	0,1	
5454	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065	A	2906	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
5455	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065	A	2906	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
5456	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065	A	2906	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
5457	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065	B	2907	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
5458	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065	B	2907	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
5459	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065	B	2907	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
5460	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065	C	2908	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	3,48	0,1	
5461	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065	D	2909	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5462	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065	D	2909	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
5463	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065	D	2909	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
5464	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065		2910	Plafond	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
5465	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065		2910	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
5466	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065		2911	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
5467	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065		2911	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
5468	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065		2912	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
5469	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065		2912	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
5470	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065		2913	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
5471	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065		2913	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
5472	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065		2914	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
5473	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065		2914	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
5474	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065		2915	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,11	0,1	
5475	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065		2915	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
5476	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065		2916	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,15	0,1	
5477	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065		2916	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,09	0,1	
5478	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065		2917	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	7,96	0,1	
5479	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065		2918	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	4,17	0,1	
5480	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064	A	2919	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,14	0,1	
5481	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064	A	2919	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
5482	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064	B	2920	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
5483	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064	B	2920	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,14	0,1	
5484	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064	C	2921	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,17	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5485	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064	C	2921	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,02	0,1	
5486	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064	D	2922	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,13	0,1	
5487	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064	D	2922	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,01	0,1	
5488	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064		2923	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,13	0,1	
5489	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064		2923	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,02	0,1	
5490	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064		2924	Porte dormant	Bois	Peinture	0,09	0,1	
5491	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064		2924	Porte dormant	Bois	Peinture	0,19	0,1	
5492	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064		2925	Poteaux	Métal	Peinture	7,89	0,1	
5493	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 007		2926	Garde corps	Métal	Peinture	0,09	0,1	
5494	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 007		2926	Garde corps	Métal	Peinture	0,13	0,1	
5495	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063	A	2927	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
5496	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063	A	2927	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
5497	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063	A	2927	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
5498	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063	B	2928	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
5499	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063	B	2928	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
5500	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063	B	2928	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
5501	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063	C	2929	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	4,58	0,1	
5502	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063	D	2930	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
5503	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063	D	2930	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
5504	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063	D	2930	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
5505	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063		2931	Plinthes	Bois	Peinture	0,10	0,1	
5506	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063		2931	Plinthes	Bois	Peinture	0,16	0,1	
5507	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063		2932	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5508	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063		2932	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
5509	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063		2933	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
5510	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063		2933	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
5511	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063		2934	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
5512	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063		2934	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
5513	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063		2935	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
5514	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063		2935	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
5515	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063		2936	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,88	0,1	
5516	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063		2936	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,48	0,1	
5517	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063		2937	Porte dormant	Bois	Peinture	0,58	0,1	
5518	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063		2937	Porte dormant	Bois	Peinture	0,79	0,1	
5519	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063		2938	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	7,68	0,1	
5520	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063		2939	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
5521	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063		2939	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
5522	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063	B	2940	Embrasure	Plâtre	Tapisserie	7,62	0,1	
5523	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063	B	2941	Dormant de l'embrasure du mur B	Plâtre	Tapisserie	2,58	0,1	
5524	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062	A	2942	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
5525	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062	A	2942	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
5526	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062	B	2943	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
5527	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062	B	2943	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
5528	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062	C	2944	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,80	0,1	
5529	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062	C	2944	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,71	0,1	
5530	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062	D	2945	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5531	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062	D	2945	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
5532	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062		2946	Plinthes	Bois	Peinture	0,15	0,1	
5533	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062		2946	Plinthes	Bois	Peinture	0,09	0,1	
5534	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062		2947	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
5535	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062		2947	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
5536	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062		2948	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
5537	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062		2948	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
5538	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062		2949	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
5539	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062		2949	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
5540	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062		2950	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
5541	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062		2950	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
5542	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062		2951	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,46	0,1	
5543	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062		2951	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,82	0,1	
5544	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062		2952	Porte dormant	Bois	Peinture	0,43	0,1	
5545	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062		2952	Porte dormant	Bois	Peinture	0,65	0,1	
5546	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062		2953	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	2,58	0,1	
5547	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062		2954	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
5548	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062		2954	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
5549	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 006		2955	Garde corps	Métal	Peinture	0,83	0,1	
5550	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 006		2955	Garde corps	Métal	Peinture	0,48	0,1	
5551	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 006	A	2956	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
5552	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 006	A	2956	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
5553	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 006	B	2957	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5554	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 006	B	2957	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
5555	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 006	C	2958	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
5556	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 006	C	2958	Mur	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
5557	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 006	D	2959	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
5558	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 006	D	2959	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
5559	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013	A	2960	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
5560	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013	A	2960	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
5561	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013	B	2961	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
5562	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013	B	2961	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
5563	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013	C	2962	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,64	0,1	
5564	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013	C	2962	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,37	0,1	
5565	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013	D	2963	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
5566	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013	D	2963	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
5567	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013		2964	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
5568	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013		2964	Plinthes	Bois	Peinture	0,04	0,1	
5569	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013		2965	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
5570	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013		2965	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
5571	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013		2966	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
5572	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013		2966	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
5573	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013		2967	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
5574	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013		2967	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
5575	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013		2968	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
5576	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013		2968	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5577	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013		2969	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,67	0,1	
5578	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013		2969	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,79	0,1	
5579	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013		2970	Porte dormant	Bois	Peinture	0,60	0,1	
5580	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013		2970	Porte dormant	Bois	Peinture	0,41	0,1	
5581	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013		2971	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	7,34	0,1	
5582	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013		2972	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
5583	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013		2972	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
5584	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061	A	2973	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
5585	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061	A	2973	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
5586	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061	B	2974	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
5587	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061	B	2974	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
5588	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061	C	2975	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,52	0,1	
5589	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061	C	2975	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,68	0,1	
5590	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061	D	2976	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
5591	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061	D	2976	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
5592	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061		2977	Plinthes	Bois	Peinture	0,05	0,1	
5593	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061		2977	Plinthes	Bois	Peinture	0,10	0,1	
5594	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061		2978	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
5595	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061		2978	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
5596	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061		2979	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
5597	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061		2979	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
5598	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061		2980	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
5599	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061		2980	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5600	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061		2981	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
5601	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061		2981	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
5602	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061		2982	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,56	0,1	
5603	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061		2982	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,79	0,1	
5604	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061		2983	Porte dormant	Bois	Peinture	0,76	0,1	
5605	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061		2983	Porte dormant	Bois	Peinture	0,65	0,1	
5606	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061		2984	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	3,06	0,1	
5607	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061		2985	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
5608	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061		2985	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
5609	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085	A	2986	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
5610	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085	A	2986	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
5611	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085	B	2987	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
5612	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085	B	2987	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
5613	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085	C	2988	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,54	0,1	
5614	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085	C	2988	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,49	0,1	
5615	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085	D	2989	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
5616	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085	D	2989	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
5617	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085		2990	Plinthes	Bois	Peinture	0,00	0,1	
5618	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085		2990	Plinthes	Bois	Peinture	0,20	0,1	
5619	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085		2991	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
5620	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085		2991	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
5621	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085		2992	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
5622	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085		2992	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5623	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085		2993	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
5624	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085		2993	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
5625	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085		2994	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
5626	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085		2994	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
5627	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085		2995	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,83	0,1	
5628	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085		2995	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,63	0,1	
5629	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085		2996	Porte dormant	Bois	Peinture	0,71	0,1	
5630	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085		2996	Porte dormant	Bois	Peinture	0,57	0,1	
5631	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085		2997	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	2,72	0,1	
5632	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085		2998	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
5633	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085		2998	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
5634	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 005		2999	Garde corps	Métal	Peinture	0,77	0,1	
5635	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 005		2999	Garde corps	Métal	Peinture	0,45	0,1	
5636	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 005	A	3000	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
5637	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 005	A	3000	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
5638	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 005	B	3001	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
5639	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 005	B	3001	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
5640	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 005	C	3002	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
5641	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 005	C	3002	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
5642	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 005	D	3003	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
5643	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 005	D	3003	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
5644	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060	A	3004	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
5645	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060	A	3004	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5646	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060	B	3005	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
5647	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060	B	3005	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
5648	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060	C	3006	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,74	0,1	
5649	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060	C	3006	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,84	0,1	
5650	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060	D	3007	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
5651	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060	D	3007	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
5652	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060		3008	Plinthes	Bois	Peinture	0,16	0,1	
5653	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060		3008	Plinthes	Bois	Peinture	0,11	0,1	
5654	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060		3009	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
5655	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060		3009	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
5656	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060		3010	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
5657	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060		3010	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
5658	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060		3011	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
5659	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060		3011	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
5660	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060		3012	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
5661	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060		3012	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
5662	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060		3013	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,78	0,1	
5663	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060		3013	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,36	0,1	
5664	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060		3014	Porte dormant	Bois	Peinture	0,60	0,1	
5665	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060		3014	Porte dormant	Bois	Peinture	0,78	0,1	
5666	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060		3015	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	6,37	0,1	
5667	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060		3016	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
5668	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060		3016	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5669	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084	A	3017	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
5670	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084	A	3017	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
5671	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084	B	3018	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
5672	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084	B	3018	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
5673	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084	C	3019	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,76	0,1	
5674	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084	C	3019	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,37	0,1	
5675	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084	D	3020	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
5676	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084	D	3020	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
5677	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084		3021	Plinthes	Bois	Peinture	0,11	0,1	
5678	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084		3021	Plinthes	Bois	Peinture	0,13	0,1	
5679	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084		3022	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
5680	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084		3022	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
5681	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084		3023	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
5682	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084		3023	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
5683	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084		3024	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
5684	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084		3024	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
5685	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084		3025	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
5686	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084		3025	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
5687	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084		3026	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,58	0,1	
5688	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084		3026	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,81	0,1	
5689	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084		3027	Porte dormant	Bois	Peinture	0,89	0,1	
5690	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084		3027	Porte dormant	Bois	Peinture	0,63	0,1	
5691	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 004		3028	Garde corps	Métal	Peinture	0,50	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5692	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 004		3028	Garde corps	Métal	Peinture	0,90	0,1	
5693	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 004	A	3029	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
5694	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 004	A	3029	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
5695	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 004	B	3030	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
5696	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 004	B	3030	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
5697	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 004	C	3031	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
5698	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 004	C	3031	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
5699	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 004	D	3032	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
5700	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 004	D	3032	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
5701	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 004		3033	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	8,51	0,1	
5702	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 004		3034	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	4,86	0,1	
5703	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032	A	3035	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,07	0,1	
5704	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032	A	3035	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,06	0,1	
5705	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032	B	3036	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,08	0,1	
5706	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032	B	3036	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,02	0,1	
5707	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032	C	3037	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
5708	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032	C	3037	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,02	0,1	
5709	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032	D	3038	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,14	0,1	
5710	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032	D	3038	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
5711	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032		3039	Plinthes	Bois	Peinture	0,18	0,1	
5712	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032		3039	Plinthes	Bois	Peinture	0,05	0,1	
5713	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032	A	3040	Fenêtre fixe intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
5714	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032	A	3040	Fenêtre fixe intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5715	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032	A	3041	Fenêtre fixe extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
5716	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032	A	3041	Fenêtre fixe extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
5717	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059	A	3042	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
5718	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059	A	3042	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
5719	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059	B	3043	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
5720	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059	B	3043	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
5721	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059	C	3044	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
5722	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059	C	3044	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
5723	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059	D	3045	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
5724	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059	D	3045	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
5725	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059		3046	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
5726	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059		3046	Plafond	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
5727	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059		3047	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
5728	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059		3047	Fenêtre Ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
5729	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059		3048	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
5730	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059		3048	Fenêtre Ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
5731	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059		3049	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
5732	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059		3049	Fenêtre Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
5733	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059		3050	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
5734	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059		3050	Fenêtre Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
5735	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059		3051	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,20	0,1	
5736	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059		3051	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,06	0,1	
5737	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059		3052	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,01	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5738	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059		3052	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,03	0,1	
5739	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059		3053	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
5740	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059		3053	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
5741	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059		3054	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
5742	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059		3054	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
5743	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	A	3055	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
5744	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	A	3055	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
5745	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	B	3056	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
5746	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	B	3056	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
5747	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	C	3057	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
5748	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	C	3057	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
5749	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	D	3058	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
5750	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	D	3058	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
5751	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	B	3059	Fenêtre ouvrants 1 intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
5752	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	B	3059	Fenêtre ouvrants 1 intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
5753	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	B	3060	Fenêtre ouvrants 1 extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
5754	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	B	3060	Fenêtre ouvrants 1 extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
5755	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	D	3061	Fenêtre ouvrants 2 intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
5756	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	D	3061	Fenêtre ouvrants 2 intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
5757	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	D	3062	Fenêtre ouvrants 2 extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
5758	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	D	3062	Fenêtre ouvrants 2 extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
5759	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	B	3063	Fenêtre dormants 1 intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
5760	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	B	3063	Fenêtre dormants 1 intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5761	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	B	3064	Fenêtre dormants 1 extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
5762	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	B	3064	Fenêtre dormants 1 extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
5763	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	D	3065	Fenêtre dormants 2 intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
5764	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	D	3065	Fenêtre dormants 2 intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
5765	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	D	3066	Fenêtre dormants 2 extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
5766	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	D	3066	Fenêtre dormants 2 extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
5767	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	A	3067	Porte dormant 1	Bois	Peinture	0,70	0,1	
5768	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	A	3067	Porte dormant 1	Bois	Peinture	0,88	0,1	
5769	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	B	3068	Porte dormant 2	Bois	Peinture	0,79	0,1	
5770	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	B	3068	Porte dormant 2	Bois	Peinture	0,63	0,1	
5771	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	D	3069	Porte dormant 3	Bois	Peinture	0,64	0,1	
5772	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	D	3069	Porte dormant 3	Bois	Peinture	0,75	0,1	
5773	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	A	3070	Porte ouvrants 1	Bois	Peinture	0,43	0,1	
5774	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	A	3070	Porte ouvrants 1	Bois	Peinture	0,72	0,1	
5775	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	B	3071	Porte ouvrants 2	Bois	Peinture	0,44	0,1	
5776	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	B	3071	Porte ouvrants 2	Bois	Peinture	0,42	0,1	
5777	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	D	3072	Porte ouvrants 3	Bois	Peinture	0,59	0,1	
5778	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	D	3072	Porte ouvrants 3	Bois	Peinture	0,44	0,1	
5779	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	D	3073	Ensembles des embrasures portes	Plâtre	Peinture	2,58	0,1	
5780	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003		3074	Ensembles des embrasures fenêtres	Plâtre	Peinture	4,86	0,1	
5781	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003		3075	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
5782	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003		3075	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
5783	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003		3076	Ensembles des embrasures couloir	Plâtre	Peinture	4,99	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5784	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032 bis	A	3077	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
5785	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032 bis	A	3077	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
5786	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032 bis	B	3078	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
5787	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032 bis	B	3078	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
5788	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032 bis	C	3079	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,51	0,1	
5789	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032 bis	C	3079	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,76	0,1	
5790	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032 bis	D	3080	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
5791	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032 bis	D	3080	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
5792	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032 bis		3081	Plinthes	Bois	Peinture	0,05	0,1	
5793	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032 bis		3081	Plinthes	Bois	Peinture	0,11	0,1	
5794	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032 bis		3082	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,84	0,1	
5795	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032 bis		3082	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,63	0,1	
5796	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032 bis		3083	Porte dormant	Bois	Peinture	0,62	0,1	
5797	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032 bis		3083	Porte dormant	Bois	Peinture	0,67	0,1	
5798	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 030	A	3084	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
5799	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 030	A	3084	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
5800	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 030	B	3085	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
5801	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 030	B	3085	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
5802	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 030	C	3086	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,82	0,1	
5803	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 030	C	3086	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,46	0,1	
5804	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 030	D	3087	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
5805	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 030	D	3087	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
5806	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 030		3088	Plinthes	Bois	Peinture	5,48	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5807	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 030		3089	Porte ouvrant	Bois	Peinture	5,82	0,1	
5808	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 030		3090	Porte dormant	Bois	Peinture	8,03	0,1	
5809	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 030		3091	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,56	0,1	
5810	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 030		3091	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,60	0,1	
5811	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 030		3092	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
5812	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 030		3092	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
5813	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 030	A	3093	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	2,44	0,1	
5814	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 030	A	3094	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	5,06	0,1	
5815	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 030	B	3095	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	7,68	0,1	
5816	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 030	B	3096	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	8,65	0,1	
5817	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 030	A	3097	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	4,51	0,1	
5818	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 030	A	3098	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	5,96	0,1	
5819	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 030	B	3099	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	7,89	0,1	
5820	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 030	B	3100	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	5,61	0,1	
5821	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 029	A	3101	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
5822	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 029	A	3101	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
5823	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 029	B	3102	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
5824	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 029	B	3102	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
5825	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 029	C	3103	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,39	0,1	
5826	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 029	C	3103	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,39	0,1	
5827	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 029	D	3104	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
5828	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 029	D	3104	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
5829	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 029		3105	Plinthes	Bois	Peinture	0,09	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5830	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 029		3105	Plinthes	Bois	Peinture	0,14	0,1	
5831	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 029		3106	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
5832	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 029		3106	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
5833	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 029		3107	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
5834	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 029		3107	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
5835	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 029		3108	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
5836	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 029		3108	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
5837	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 029		3109	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
5838	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 029		3109	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
5839	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 029		3110	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,44	0,1	
5840	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 029		3110	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,45	0,1	
5841	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 029		3111	Porte dormant	Bois	Peinture	0,82	0,1	
5842	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 029		3111	Porte dormant	Bois	Peinture	0,55	0,1	
5843	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 029		3112	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	2,65	0,1	
5844	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 029		3113	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
5845	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 029		3113	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
5846	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 058		3114	Porte ouvrant 1	Bois	Peinture	0,90	0,1	
5847	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 058		3114	Porte ouvrant 1	Bois	Peinture	0,57	0,1	
5848	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 058		3115	Porte dormant	Bois	Peinture	0,51	0,1	
5849	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 058		3115	Porte dormant	Bois	Peinture	0,40	0,1	
5850	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 058		3116	Conduit	Métal	Peinture	0,10	0,1	
5851	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 058		3116	Conduit	Métal	Peinture	0,01	0,1	
5852	BATIMENT 08 / RDC - Hall 55	A	3117	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
5853	BATIMENT 08 / RDC - Hall 55	A	3117	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5854	BATIMENT 08 / RDC - Hall 55	B	3118	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
5855	BATIMENT 08 / RDC - Hall 55	B	3118	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
5856	BATIMENT 08 / RDC - Hall 55	C	3119	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
5857	BATIMENT 08 / RDC - Hall 55	C	3119	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
5858	BATIMENT 08 / RDC - Hall 55	A	3120	Embrasure porte 1	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
5859	BATIMENT 08 / RDC - Hall 55	A	3120	Embrasure porte 1	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
5860	BATIMENT 08 / RDC - Hall 55	D	3121	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
5861	BATIMENT 08 / RDC - Hall 55	D	3121	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
5862	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 01	A	3122	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
5863	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 01	A	3122	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
5864	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 01	A	3122	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
5865	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 01	B	3123	Mur	Plâtre	Peinture	7,96	0,1	
5866	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 01	C	3124	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
5867	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 01	C	3124	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
5868	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 01	C	3124	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
5869	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 01		3125	Escalier Limon	Bois	Peinture	3,75	0,1	
5870	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 01		3126	Escalier Garde corps	Métal	Peinture	6,17	0,1	
5871	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 01	C	3127	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	2,37	0,1	
5872	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 01	C	3128	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	3,13	0,1	
5873	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 01	C	3129	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	3,20	0,1	
5874	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 01	C	3130	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	4,23	0,1	
5875	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 01		3131	Garde corps fenêtre	Métal	Tapisserie	2,99	0,1	
-	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 01		3132	Embrasure fenêtre	Bois		NM		Absence de revêtement
5876	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 056	A	3133	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
5877	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 056	A	3133	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
5878	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 056	B	3134	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
5879	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 056	B	3134	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5880	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 056	C	3135	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
5881	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 056	C	3135	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
5882	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 056	D	3136	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
5883	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 056	D	3136	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
5884	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 056		3137	Plafond	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
5885	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 056		3137	Plafond	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
5886	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 056	A	3138	Embrasure porte 1	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
5887	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 056	A	3138	Embrasure porte 1	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
5888	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 056	C	3139	Embrasure porte 2	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
5889	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 056	C	3139	Embrasure porte 2	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
5890	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 056	C	3140	Porte dormant	Bois	Peinture	0,18	0,1	
5891	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 056	C	3140	Porte dormant	Bois	Peinture	0,02	0,1	
5892	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 056	C	3141	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,15	0,1	
5893	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 056	C	3141	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,15	0,1	
-	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 057	A	3142	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
5894	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 057	B	3143	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
5895	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 057	B	3143	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
5896	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 057	C	3144	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
5897	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 057	C	3144	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
5898	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 057	D	3145	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
5899	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 057	D	3145	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
-	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 057	A	3146	Embrasure porte 1	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5900	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 057	B	3147	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
5901	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 057	B	3147	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
5902	BATIMENT 08 / RDC - sas 01	A	3148	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,08	0,1	
5903	BATIMENT 08 / RDC - sas 01	A	3148	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,15	0,1	
5904	BATIMENT 08 / RDC - sas 01	B	3149	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,20	0,1	
5905	BATIMENT 08 / RDC - sas 01	B	3149	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,15	0,1	
5906	BATIMENT 08 / RDC - sas 01	C	3150	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,14	0,1	
5907	BATIMENT 08 / RDC - sas 01	C	3150	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,12	0,1	
5908	BATIMENT 08 / RDC - sas 01	D	3151	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
5909	BATIMENT 08 / RDC - sas 01	D	3151	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,18	0,1	
5910	BATIMENT 08 / RDC - sas 01		3152	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,07	0,1	
5911	BATIMENT 08 / RDC - sas 01		3152	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,00	0,1	
5912	BATIMENT 08 / RDC - sas 01		3153	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
5913	BATIMENT 08 / RDC - sas 01		3153	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,07	0,1	
5914	BATIMENT 08 / RDC - sas 01	D	3154	Poteaux 1	Plâtre	Tapisserie	0,05	0,1	
5915	BATIMENT 08 / RDC - sas 01	D	3154	Poteaux 1	Plâtre	Tapisserie	0,10	0,1	
5916	BATIMENT 08 / RDC - sas 01	D	3155	Poteaux 2	Plâtre	Tapisserie	0,16	0,1	
5917	BATIMENT 08 / RDC - sas 01	D	3155	Poteaux 2	Plâtre	Tapisserie	0,17	0,1	
5918	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054	A	3156	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
5919	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054	A	3156	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
5920	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054	A	3156	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
5921	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054	B	3157	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
5922	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054	B	3157	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
5923	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054	B	3157	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
5924	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054	C	3158	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	2,30	0,1	
5925	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054	D	3159	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
5926	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054	D	3159	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
5927	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054	D	3159	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
5928	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054		3160	Plinthes	Bois	Peinture	0,11	0,1	
5929	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054		3160	Plinthes	Bois	Peinture	0,14	0,1	
5930	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054		3161	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5931	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054		3161	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
5932	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054		3162	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
5933	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054		3162	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
5934	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054		3163	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
5935	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054		3163	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
5936	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054		3164	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
5937	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054		3164	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
5938	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054		3165	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,56	0,1	
5939	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054		3165	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,36	0,1	
5940	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054		3166	Porte dormant	Bois	Peinture	0,44	0,1	
5941	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054		3166	Porte dormant	Bois	Peinture	0,84	0,1	
5942	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054		3167	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	6,17	0,1	
5943	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054		3168	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
5944	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054		3168	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
5945	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054	D	3169	Embrasure mur	Plâtre	Peinture	8,24	0,1	
5946	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053	A	3170	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
5947	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053	A	3170	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
5948	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053	B	3171	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
5949	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053	B	3171	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
5950	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053	C	3172	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
5951	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053	C	3172	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
5952	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053	D	3173	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
5953	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053	D	3173	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5954	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053		3174	Plinthes	Bois	Peinture	0,10	0,1	
5955	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053		3174	Plinthes	Bois	Peinture	0,04	0,1	
5956	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053		3175	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
5957	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053		3175	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
5958	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053		3176	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
5959	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053		3176	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
5960	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053		3177	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
5961	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053		3177	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
5962	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053		3178	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
5963	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053		3178	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
5964	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053		3179	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,77	0,1	
5965	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053		3179	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,47	0,1	
5966	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053		3180	Porte dormant	Bois	Peinture	0,90	0,1	
5967	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053		3180	Porte dormant	Bois	Peinture	0,64	0,1	
5968	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053		3181	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,81	0,1	
5969	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053		3181	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,81	0,1	
5970	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053		3182	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
5971	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053		3182	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
5972	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052	A	3183	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
5973	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052	A	3183	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
5974	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052	B	3184	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
5975	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052	B	3184	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
5976	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052	C	3185	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5977	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052	C	3185	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
5978	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052	D	3186	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
5979	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052	D	3186	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
5980	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052		3187	Plinthes	Bois	Peinture	0,16	0,1	
5981	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052		3187	Plinthes	Bois	Peinture	0,06	0,1	
5982	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052		3188	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
5983	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052		3188	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
5984	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052		3189	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
5985	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052		3189	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
5986	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052		3190	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
5987	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052		3190	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
5988	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052		3191	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
5989	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052		3191	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
5990	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052		3192	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,86	0,1	
5991	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052		3192	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,89	0,1	
5992	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052		3193	Porte dormant	Bois	Peinture	0,39	0,1	
5993	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052		3193	Porte dormant	Bois	Peinture	0,45	0,1	
5994	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052		3194	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	8,31	0,1	
5995	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052		3195	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
5996	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052		3195	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
5997	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051	A	3196	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
5998	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051	A	3196	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
5999	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051	B	3197	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
6000	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051	B	3197	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
6001	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051	C	3198	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
6002	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051	C	3198	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
6003	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051	D	3199	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
6004	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051	D	3199	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
6005	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051		3200	Plinthes	Bois	Peinture	0,09	0,1	
6006	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051		3200	Plinthes	Bois	Peinture	0,15	0,1	
6007	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051		3201	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
6008	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051		3201	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
6009	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051		3202	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
6010	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051		3202	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
6011	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051		3203	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
6012	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051		3203	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
6013	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051		3204	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
6014	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051		3204	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
6015	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051		3205	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,84	0,1	
6016	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051		3205	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,77	0,1	
6017	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051		3206	Porte dormant	Bois	Peinture	0,49	0,1	
6018	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051		3206	Porte dormant	Bois	Peinture	0,46	0,1	
6019	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051		3207	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
6020	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051		3207	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
6021	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051	C	3208	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
6022	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051	C	3208	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
6023	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051	C	3209	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
6024	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051	C	3209	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
6025	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050	A	3210	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
6026	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050	A	3210	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,18	0,1	
6027	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050	B	3211	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,05	0,1	
6028	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050	B	3211	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,06	0,1	
6029	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050	C	3212	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,07	0,1	
6030	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050	C	3212	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
6031	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050	D	3213	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,14	0,1	
6032	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050	D	3213	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
6033	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050		3214	Plafond	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
6034	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050		3214	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
6035	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050		3215	Plinthes	Bois	Peinture	0,03	0,1	
6036	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050		3215	Plinthes	Bois	Peinture	0,04	0,1	
6037	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050		3216	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
6038	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050		3216	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
6039	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050		3217	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
6040	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050		3217	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
6041	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050		3218	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
6042	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050		3218	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
6043	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050		3219	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
6044	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050		3219	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
6045	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050		3220	Embrasures fenêtres	Plâtre	Peinture	5,75	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
6046	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050	D	3221	Embrasure	Béton	Peinture	0,17	0,1	
6047	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050	D	3221	Embrasure	Béton	Peinture	0,08	0,1	
6048	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 002		3222	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,16	0,1	
6049	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 002		3222	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,16	0,1	
6050	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 049	A	3223	Mur	Plâtre	Tapisserie	2,85	0,1	
6051	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 049	B	3224	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,07	0,1	
6052	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 049	B	3224	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,20	0,1	
6053	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 049	B	3224	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,06	0,1	
6054	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 049	C	3225	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,63	0,1	
6055	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 049	C	3225	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,74	0,1	
6056	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 049	C	3225	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,01	0,1	
6057	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 049	D	3226	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,03	0,1	
6058	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 049	D	3226	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,12	0,1	
6059	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 049	D	3226	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,03	0,1	
6060	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 049	C	3227	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
6061	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 049	C	3227	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
6062	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 049	C	3228	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
6063	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 049	C	3228	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
6064	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 049	C	3229	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
6065	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 049	C	3229	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
6066	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 049	C	3230	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
6067	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 049	C	3230	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
6068	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 049	C	3231	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,13	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
6069	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 049	C	3231	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
6070	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 049	C	3232	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
6071	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 049	C	3232	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,09	0,1	
6072	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 049	C	3233	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,84	0,1	
6073	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 049	C	3233	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,63	0,1	
6074	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	A	3234	Mur	Plâtre	Tapisserie	8,58	0,1	
6075	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	B	3235	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,18	0,1	
6076	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	B	3235	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,13	0,1	
6077	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	B	3235	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,16	0,1	
6078	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	C	3236	Mur	Plâtre	Tapisserie	3,61	0,1	
6079	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	D	3237	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,06	0,1	
6080	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	D	3237	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
6081	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	D	3237	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,15	0,1	
6082	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	C	3238	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
6083	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	C	3238	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
6084	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	C	3239	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
6085	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	C	3239	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
6086	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	C	3240	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
6087	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	C	3240	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
6088	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	C	3241	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
6089	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	C	3241	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
6090	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	C	3242	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,13	0,1	
6091	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	C	3242	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,12	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
6092	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	C	3243	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,14	0,1	
6093	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	C	3243	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,03	0,1	
6094	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	C	3244	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	5,75	0,1	
6095	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	A	3245	Mur	Plâtre	Tapisserie	4,86	0,1	
6096	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	B	3246	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,06	0,1	
6097	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	B	3246	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,08	0,1	
6098	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	B	3246	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,00	0,1	
6099	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	C	3247	Mur	Plâtre	Tapisserie	2,99	0,1	
6100	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	D	3248	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,05	0,1	
6101	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	D	3248	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,05	0,1	
6102	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	D	3248	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,11	0,1	
6103	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	C	3249	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
6104	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	C	3249	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
6105	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	C	3250	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
6106	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	C	3250	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
6107	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	C	3251	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
6108	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	C	3251	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
6109	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	C	3252	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
6110	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	C	3252	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
6111	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	C	3253	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,11	0,1	
6112	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	C	3253	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,19	0,1	
6113	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	C	3254	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,10	0,1	
6114	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	C	3254	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,11	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
6115	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	C	3255	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	5,75	0,1	
6116	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046	A	3256	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
6117	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046	A	3256	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
6118	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046	B	3257	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
6119	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046	B	3257	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
6120	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046	C	3258	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
6121	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046	C	3258	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
6122	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046	D	3259	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
6123	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046	D	3259	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
6124	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046		3260	Plinthes	Bois	Peinture	0,02	0,1	
6125	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046		3260	Plinthes	Bois	Peinture	0,13	0,1	
6126	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046		3261	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
6127	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046		3261	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
6128	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046		3262	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
6129	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046		3262	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
6130	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046		3263	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
6131	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046		3263	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
6132	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046		3264	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
6133	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046		3264	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
6134	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046		3265	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,72	0,1	
6135	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046		3265	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,53	0,1	
6136	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046		3266	Porte dormant	Bois	Peinture	0,44	0,1	
6137	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046		3266	Porte dormant	Bois	Peinture	0,84	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
6138	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046		3267	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
6139	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046		3267	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
6140	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046	C	3268	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	7,27	0,1	
6141	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046	C	3269	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	5,68	0,1	
6142	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044	A	3270	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
6143	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044	A	3270	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
6144	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044	B	3271	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
6145	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044	B	3271	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
6146	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044	C	3272	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
6147	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044	C	3272	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
6148	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044	D	3273	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
6149	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044	D	3273	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
6150	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044		3274	Plinthes	Bois	Peinture	0,19	0,1	
6151	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044		3274	Plinthes	Bois	Peinture	0,19	0,1	
6152	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044		3275	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
6153	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044		3275	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
6154	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044		3276	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
6155	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044		3276	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
6156	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044		3277	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
6157	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044		3277	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
6158	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044		3278	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
6159	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044		3278	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
6160	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044		3279	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,86	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
6161	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044		3279	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,79	0,1	
6162	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044		3280	Porte dormant	Bois	Peinture	0,89	0,1	
6163	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044		3280	Porte dormant	Bois	Peinture	0,86	0,1	
6164	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044		3281	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
6165	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044		3281	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
6166	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044	C	3282	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	3,68	0,1	
6167	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044	C	3283	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	7,75	0,1	
6168	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043	A	3284	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
6169	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043	A	3284	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
6170	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043	A	3284	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
6171	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043	B	3285	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
6172	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043	B	3285	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
6173	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043	B	3285	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
6174	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043	C	3286	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	5,75	0,1	
6175	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043	D	3287	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	3,34	0,1	
6176	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043		3288	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
6177	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043		3288	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
6178	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043		3289	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
6179	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043		3289	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
6180	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043		3290	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
6181	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043		3290	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
6182	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043		3291	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
6183	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043		3291	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
6184	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043		3292	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,74	0,1	
6185	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043		3292	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,60	0,1	
6186	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043		3293	Porte dormant	Bois	Peinture	0,90	0,1	
6187	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043		3293	Porte dormant	Bois	Peinture	0,41	0,1	
6188	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043		3294	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	2,44	0,1	
6189	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043		3295	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
6190	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043		3295	Allège fenêtres	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
6191	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	B	3296	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,12	0,1	
6192	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	B	3296	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
6193	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	D	3297	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,03	0,1	
6194	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	D	3297	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,16	0,1	
6195	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	B	3298	Portes Dormants	Bois	Peinture	0,12	0,1	
6196	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	B	3298	Portes Dormants	Bois	Peinture	0,20	0,1	
6197	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	B	3299	Portes Ouvrants	Bois	Peinture	0,16	0,1	
6198	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	B	3299	Portes Ouvrants	Bois	Peinture	0,12	0,1	
6199	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	D	3300	Fenêtres ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
6200	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	D	3300	Fenêtres ouvrants intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
6201	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	D	3301	Fenêtres ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
6202	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	D	3301	Fenêtres ouvrants extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
6203	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	D	3302	Fenêtres Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
6204	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	D	3302	Fenêtres Dormants intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
6205	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	D	3303	Fenêtres Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
6206	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	D	3303	Fenêtres Dormants extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
6207	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	D	3304	Allèges	Bois	Peinture	0,09	0,1	
6208	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	D	3304	Allèges	Bois	Peinture	0,19	0,1	
6209	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 033	A	3305	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,07	0,1	
6210	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 033	A	3305	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	
6211	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 033	B	3306	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,08	0,1	
6212	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 033	B	3306	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,15	0,1	
6213	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 033	C	3307	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,20	0,1	
6214	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 033	C	3307	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,15	0,1	
6215	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 033	D	3308	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,56	0,1	
6216	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 033	D	3308	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,72	0,1	
6217	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 033		3309	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
6218	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 033		3309	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
6219	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 033		3310	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
6220	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 033		3310	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
6221	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 033		3311	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
6222	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 033		3311	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
6223	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 033		3312	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
6224	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 033		3312	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
6225	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 033		3313	Plafond	Plâtre	Peinture	3,06	0,1	
6226	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028	A	3314	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
6227	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028	A	3314	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
6228	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028	B	3315	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
6229	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028	B	3315	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
6230	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028	C	3316	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
6231	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028	C	3316	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
6232	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028	D	3317	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
6233	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028	D	3317	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
6234	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028		3318	Plafond	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
6235	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028		3318	Plafond	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
6236	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028		3319	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
6237	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028		3319	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
6238	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028		3320	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
6239	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028		3320	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
6240	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028		3321	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
6241	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028		3321	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
6242	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028		3322	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
6243	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028		3322	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
6244	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028		3323	Conduit	Métal	Peinture	0,87	0,1	
6245	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028		3323	Conduit	Métal	Peinture	0,56	0,1	
6246	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028		3324	Poutre	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
6247	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028		3324	Poutre	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
6248	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028		3325	Ensembles des embrasures fenêtres	Plâtre	Peinture	3,13	0,1	
6249	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 026	A	3326	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
6250	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 026	A	3326	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
6251	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 026	B	3327	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
6252	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 026	B	3327	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
6253	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 026	C	3328	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
6254	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 026	C	3328	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
6255	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 026	D	3329	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
6256	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 026	D	3329	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
6257	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 026		3330	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
6258	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 026		3330	Plafond	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
6259	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 026		3331	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
6260	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 026		3331	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
6261	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 026		3332	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
6262	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 026		3332	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
6263	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 026		3333	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
6264	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 026		3333	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
6265	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 026		3334	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
6266	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 026		3334	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
6267	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 026		3335	Conduit	Métal	Peinture	0,56	0,1	
6268	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 026		3335	Conduit	Métal	Peinture	0,77	0,1	
6269	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 026		3336	Poutre	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
6270	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 026		3336	Poutre	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
6271	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 026		3337	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	8,93	0,1	
6272	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 026		3338	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	2,65	0,1	
6273	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 026		3339	Embrasure fenêtre 3	Plâtre	Peinture	2,37	0,1	
6274	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 026		3340	Embrasure fenêtre 4	Plâtre	Peinture	8,31	0,1	
6275	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 034	A	3341	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
6276	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 034	A	3341	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
6277	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 034	B	3342	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
6278	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 034	B	3342	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
6279	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 034	C	3343	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
6280	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 034	C	3343	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
6281	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 034	D	3344	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
6282	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 034	D	3344	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
6283	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 034		3345	Plafond	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
6284	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 034		3345	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
6285	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 034		3346	Plinthes	Bois	Peinture	0,13	0,1	
6286	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 034		3346	Plinthes	Bois	Peinture	0,00	0,1	
6287	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 034		3347	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
6288	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 034		3347	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
6289	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 034		3348	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
6290	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 034		3348	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
6291	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 034		3349	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
6292	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 034		3349	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
6293	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 034		3350	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
6294	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 034		3350	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
6295	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 034		3351	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
6296	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 034		3351	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
6297	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 034		3352	Conduit	Métal	Peinture	2,37	0,1	
6298	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 034		3353	Poutre	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
6299	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 034		3353	Poutre	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
6300	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025	A	3354	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
6301	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025	A	3354	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
6302	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025	B	3355	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
6303	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025	B	3355	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
6304	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025	C	3356	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
6305	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025	C	3356	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
6306	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025	D	3357	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
6307	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025	D	3357	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
6308	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025		3358	Plafond	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
6309	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025		3358	Plafond	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
6310	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025		3359	Plinthes	Bois	Peinture	0,15	0,1	
6311	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025		3359	Plinthes	Bois	Peinture	0,02	0,1	
6312	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025		3360	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
6313	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025		3360	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
6314	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025		3361	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
6315	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025		3361	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
6316	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025		3362	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
6317	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025		3362	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
6318	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025		3363	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
6319	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025		3363	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
6320	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025		3364	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
6321	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025		3364	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
6322	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025		3365	Conduit	Métal	Peinture	7,82	0,1	
6323	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025		3366	Poutre	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
6324	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025		3366	Poutre	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
6325	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011	A	3367	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
6326	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011	A	3367	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
6327	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011	B	3368	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
6328	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011	B	3368	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
6329	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011	C	3369	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
6330	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011	C	3369	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
6331	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011	D	3370	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
6332	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011	D	3370	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
6333	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011		3371	Plafond	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
6334	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011		3371	Plafond	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
6335	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011		3372	Plinthes	Bois	Peinture	0,10	0,1	
6336	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011		3372	Plinthes	Bois	Peinture	0,03	0,1	
6337	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011		3373	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
6338	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011		3373	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
6339	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011		3374	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
6340	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011		3374	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
6341	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011		3375	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
6342	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011		3375	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
6343	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011		3376	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
6344	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011		3376	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
6345	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011		3377	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
6346	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011		3377	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
6347	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011		3378	Conduit	Métal	Peinture	6,24	0,1	
6348	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011		3379	Poutre	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
6349	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011		3379	Poutre	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
6350	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1		3380	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
6351	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1		3380	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
6352	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1		3381	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
6353	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1		3381	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
6354	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1		3382	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
6355	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1		3382	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
6356	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1		3383	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
6357	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1		3383	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
6358	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1		3384	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
6359	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1		3384	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
6360	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1		3385	Portes dormants	Bois	Peinture	0,12	0,1	
6361	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1		3385	Portes dormants	Bois	Peinture	0,10	0,1	
6362	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1		3386	Portes Ouvrants	Bois	Peinture	0,19	0,1	
6363	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1		3386	Portes Ouvrants	Bois	Peinture	0,08	0,1	
6364	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1		3387	Embrasures porte ls	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
6365	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1		3387	Embrasures porte ls	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
6366	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1		3388	Embrasures fenêtres	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
6367	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1		3388	Embrasures fenêtres	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
6368	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1		3389	Soubassement	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
6369	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1		3389	Soubassement	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
6370	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1		3390	Conduit EP	Métal	Peinture	0,83	0,1	
6371	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1		3390	Conduit EP	Métal	Peinture	0,53	0,1	
6372	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1		3391	Grille ventilation	Métal	Peinture	0,72	0,1	
6373	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1		3391	Grille ventilation	Métal	Peinture	0,64	0,1	
6374	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2		3392	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
6375	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2		3392	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
6376	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2		3393	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
6377	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2		3393	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
6378	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2		3394	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
6379	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2		3394	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
6380	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2		3395	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
6381	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2		3395	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
6382	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2		3396	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
6383	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2		3396	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
6384	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2		3397	Portes dormants	Bois	Peinture	0,01	0,1	
6385	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2		3397	Portes dormants	Bois	Peinture	0,17	0,1	
6386	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2		3398	Portes Ouvrants	Bois	Peinture	0,09	0,1	
6387	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2		3398	Portes Ouvrants	Bois	Peinture	0,13	0,1	
6388	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2		3399	Embrasures porte ls	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
6389	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2		3399	Embrasures porte ls	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
6390	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2		3400	Embrasures fenêtres	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
6391	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2		3400	Embrasures fenêtres	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
6392	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2		3401	Soubassement	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
6393	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2		3401	Soubassement	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
6394	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2		3402	Conduit EP	Métal	Peinture	0,36	0,1	
6395	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2		3402	Conduit EP	Métal	Peinture	0,83	0,1	
6396	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2		3403	Grille ventilation	Métal	Peinture	0,42	0,1	
6397	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2		3403	Grille ventilation	Métal	Peinture	0,72	0,1	
6398	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3		3404	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
6399	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3		3404	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
6400	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3		3405	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
6401	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3		3405	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
6402	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3		3406	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
6403	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3		3406	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
6404	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3		3407	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
6405	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3		3407	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
6406	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3		3408	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
6407	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3		3408	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
6408	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3		3409	Portes dormants	Bois	Peinture	0,17	0,1	
6409	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3		3409	Portes dormants	Bois	Peinture	0,10	0,1	
6410	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3		3410	Portes Ouvrants	Bois	Peinture	0,11	0,1	
6411	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3		3410	Portes Ouvrants	Bois	Peinture	0,19	0,1	
6412	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3		3411	Embrasures porte ls	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
6413	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3		3411	Embrasures porte ls	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
6414	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3		3412	Embrasures fenêtres	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
6415	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3		3412	Embrasures fenêtres	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
6416	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3		3413	Soubassement	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
6417	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3		3413	Soubassement	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
6418	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3		3414	Conduit EP	Métal	Peinture	0,58	0,1	
6419	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3		3414	Conduit EP	Métal	Peinture	0,66	0,1	
6420	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3		3415	Grille ventilation	Métal	Peinture	0,54	0,1	
6421	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3		3415	Grille ventilation	Métal	Peinture	0,64	0,1	
6422	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4		3416	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
6423	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4		3416	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
6424	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4		3417	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
6425	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4		3417	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
6426	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4		3418	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
6427	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4		3418	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
6428	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4		3419	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
6429	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4		3419	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
6430	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4		3420	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
6431	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4		3420	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
6432	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4		3421	Portes dormants	Bois	Peinture	0,19	0,1	
6433	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4		3421	Portes dormants	Bois	Peinture	0,09	0,1	
6434	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4		3422	Portes Ouvrants	Bois	Peinture	0,13	0,1	
6435	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4		3422	Portes Ouvrants	Bois	Peinture	0,11	0,1	
6436	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4		3423	Embrasures porte ls	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
6437	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4		3423	Embrasures porte ls	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
6438	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4		3424	Embrasures fenêtres	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
6439	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4		3424	Embrasures fenêtres	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
6440	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4		3425	Soubassement	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
6441	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4		3425	Soubassement	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
6442	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4		3426	Conduit EP	Métal	Peinture	0,39	0,1	
6443	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4		3426	Conduit EP	Métal	Peinture	0,81	0,1	
6444	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4		3427	Grille ventilation	Métal	Peinture	0,86	0,1	
6445	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4		3427	Grille ventilation	Métal	Peinture	0,63	0,1	
6446	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5		3428	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
6447	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5		3428	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
6448	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5		3429	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
6449	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5		3429	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
6450	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5		3430	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
6451	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5		3430	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
6452	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5		3431	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
6453	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5		3431	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
6454	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5		3432	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
6455	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5		3432	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
6456	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5		3433	Portes dormants	Bois	Peinture	0,02	0,1	
6457	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5		3433	Portes dormants	Bois	Peinture	0,14	0,1	
6458	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5		3434	Portes Ouvrants	Bois	Peinture	0,17	0,1	
6459	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5		3434	Portes Ouvrants	Bois	Peinture	0,04	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
6460	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5		3435	Embrasures porte ls	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
6461	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5		3435	Embrasures porte ls	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
6462	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5		3436	Embrasures fenêtres	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
6463	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5		3436	Embrasures fenêtres	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
6464	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5		3437	Soubassement	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
6465	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5		3437	Soubassement	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
6466	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5		3438	Grilles fenêtres	Métal	Peinture	7,75	0,1	
6467	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5		3439	Garde corps	Métal	Peinture	8,24	0,1	
6468	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5		3440	Garde Poubelles	Métal	Peinture	7,89	0,1	
6469	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5		3441	Conduit EP	Métal	Peinture	5,89	0,1	
6470	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5		3442	Robinet	Métal	Peinture	8,31	0,1	
6471	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6		3443	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
6472	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6		3443	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
6473	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6		3444	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
6474	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6		3444	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
6475	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6		3445	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
6476	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6		3445	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
6477	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6		3446	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
6478	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6		3446	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
6479	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6		3447	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
6480	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6		3447	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
6481	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6		3448	Portes dormants	Bois	Peinture	0,11	0,1	
6482	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6		3448	Portes dormants	Bois	Peinture	0,01	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
6483	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6		3449	Portes Ouvrants	Bois	Peinture	0,12	0,1	
6484	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6		3449	Portes Ouvrants	Bois	Peinture	0,04	0,1	
6485	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6		3450	Embrasures porte	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
6486	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6		3450	Embrasures porte	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
6487	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6		3451	Embrasures fenêtres	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
6488	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6		3451	Embrasures fenêtres	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
6489	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6		3452	Soubassement	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
6490	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6		3452	Soubassement	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
6491	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6		3453	Conduits	Métal	Peinture	5,06	0,1	
6492	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6		3454	Garde Poubelles	Métal	Peinture	2,99	0,1	
6493	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7		3455	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
6494	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7		3455	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
6495	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7		3456	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
6496	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7		3456	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
6497	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7		3457	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
6498	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7		3457	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
6499	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7		3458	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
6500	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7		3458	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
6501	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7		3459	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
6502	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7		3459	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
6503	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7		3460	Portes dormants	Bois	Peinture	0,07	0,1	
6504	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7		3460	Portes dormants	Bois	Peinture	0,19	0,1	
6505	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7		3461	Portes Ouvrants	Bois	Peinture	0,08	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
6506	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7		3461	Portes Ouvrants	Bois	Peinture	0,15	0,1	
6507	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7		3462	Embrasures porte	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
6508	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7		3462	Embrasures porte	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
6509	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7		3463	Embrasures fenêtres	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
6510	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7		3463	Embrasures fenêtres	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
6511	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7		3464	Soubassement	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
6512	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7		3464	Soubassement	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
6513	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7		3465	Conduits	Métal	Peinture	0,65	0,1	
6514	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7		3465	Conduits	Métal	Peinture	0,87	0,1	
6515	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7		3466	Garde Poubelles	Métal	Peinture	2,79	0,1	
6516	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8		3467	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
6517	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8		3467	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
6518	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8		3468	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
6519	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8		3468	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
6520	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8		3469	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
6521	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8		3469	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
6522	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8		3470	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
6523	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8		3470	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
6524	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8		3471	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
6525	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8		3471	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
6526	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8		3472	Portes dormants	Bois	Peinture	0,09	0,1	
6527	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8		3472	Portes dormants	Bois	Peinture	0,18	0,1	
6528	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8		3473	Portes Ouvrants	Bois	Peinture	0,11	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
6529	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8		3473	Portes Ouvrants	Bois	Peinture	0,02	0,1	
6530	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8		3474	Embrasures porte	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
6531	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8		3474	Embrasures porte	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
6532	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8		3475	Embrasures fenêtres	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
6533	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8		3475	Embrasures fenêtres	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
6534	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8		3476	Soubassement	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
6535	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8		3476	Soubassement	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
6536	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8		3477	Conduits	Métal	Peinture	0,73	0,1	
6537	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8		3477	Conduits	Métal	Peinture	0,62	0,1	
6538	BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8		3478	Garde Poubelles	Métal	Peinture	5,96	0,1	


D. Commentaires et signature

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : **Aucun document n'a été remis**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : **Le donneur d'ordre**

Fait à **PARIS 7EME ARRONDISSEMENT**, le **14/06/2024**

Par : **DIANGANA Mousa**



E. Méthodologie d'intervention

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage.

Identification des locaux et des zones

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Le local est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux concernés par les travaux. Il dresse la liste détaillée des locaux visités. Si des locaux concernés par les travaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités.

Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux concernés par les travaux et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction. Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Si des travaux sont réalisés sur la faïence (retrait, perceuse,...) le repérage est nécessaire.

Identification des matériaux

Les matériaux susceptibles de contenir du plomb doivent faire l'objet d'un repérage par le diagnostiqueur.

Choix des points de mesures

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

F. Notice d'information à remettre au donneur d'ordre

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers

- ❖ en travaillant sans protection,
- ❖ en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- ❖ en se rongant les ongles,
- ❖ en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- ❖ Exploiter le diagnostic plomb avant démolition pour construire le projet de démolition
- ❖ Remettre le diagnostic plomb avant démolition aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- ❖ Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage
- ❖ mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- ❖ Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- ❖ Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- ❖ Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- ❖ Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- ❖ Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- ❖ Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- ❖ Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - ✓ interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - ✓ rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - ✓ interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ✓ ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- ❖ des conseils dans le choix des protections,
- ❖ une aide à l'information et à la formation,
- ❖ une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centre
www.carsat-centre.fr
Tél 02 38 81 50 00
prev@carsat-centre.fr



OPPBTP Centre
www.preventionbtp.fr
Tél 02 38 83 60 21
orleans@oppbtp.fr



RSI région Centre
www.rsi.fr/centre
Tél 08 20 20 96 26



Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre :

www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre

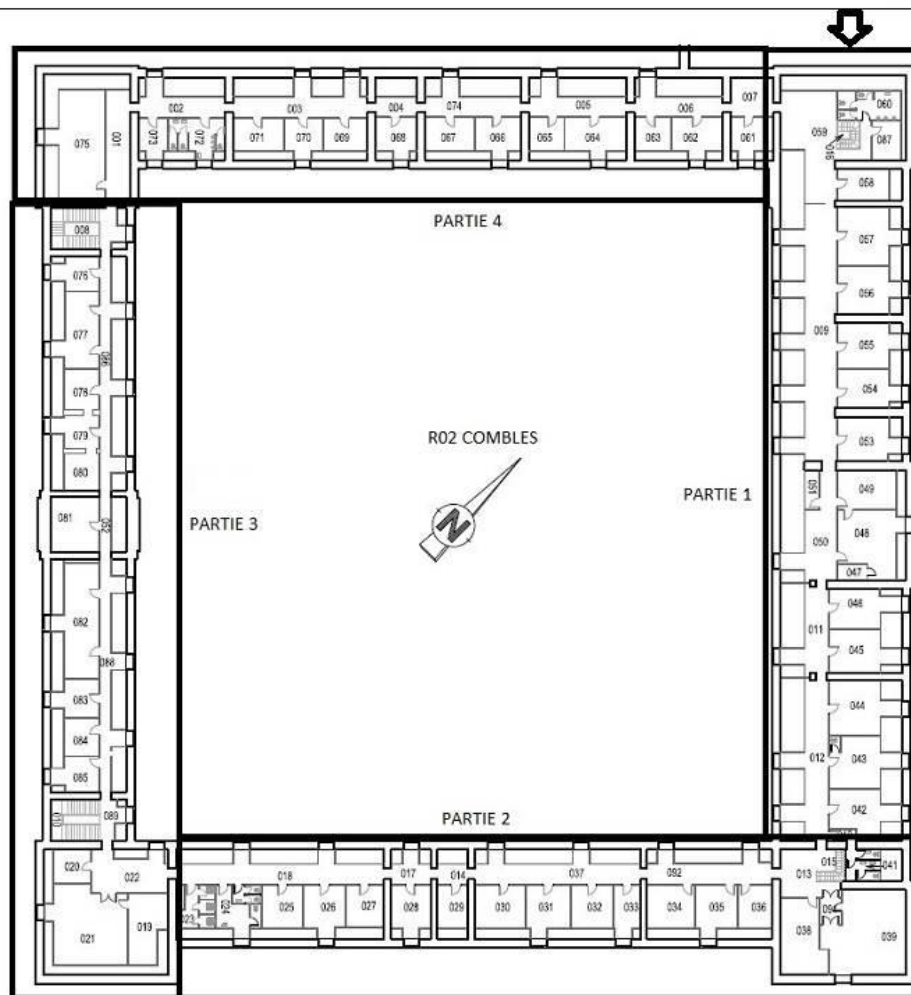
Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- ❖ le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- ❖ la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- ❖ Les guides de prévention :
 - ✓ Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
 - ✓ Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

G. Planches de repérage


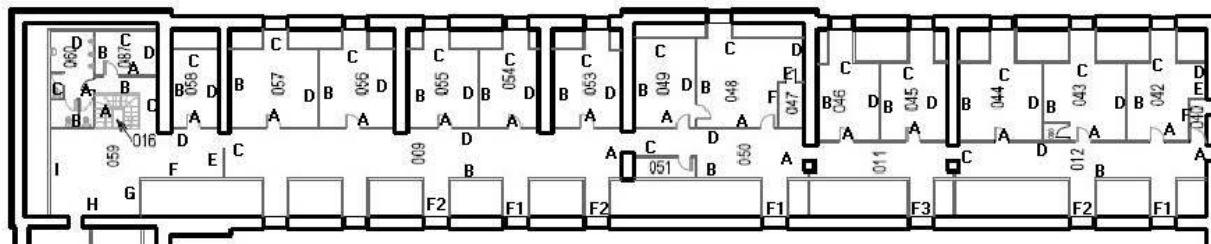
PLAN GENERAL COMBLE BAT 08/R02

Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEBien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENTEtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 1 / 24

Version : V02
du : 14/06/2024


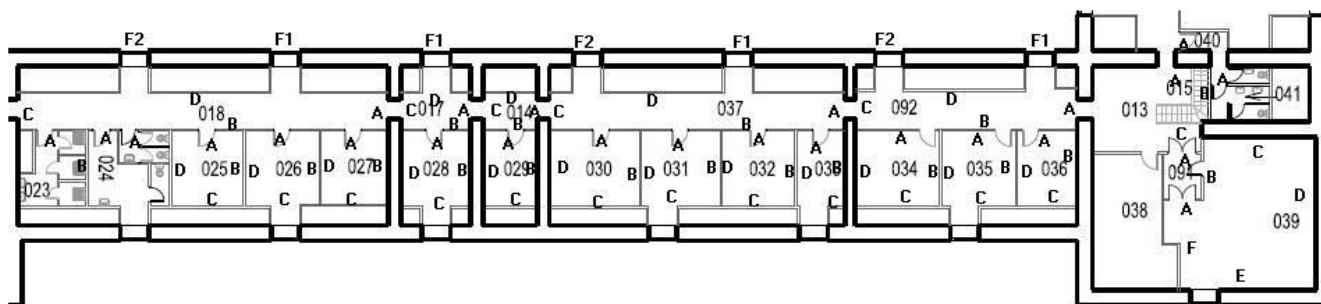
----- BATIMENT 08 / R02 ----- PARTIE 1

Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEBien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENTEtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 2 / 24

Version : V02
du : 14/06/2024


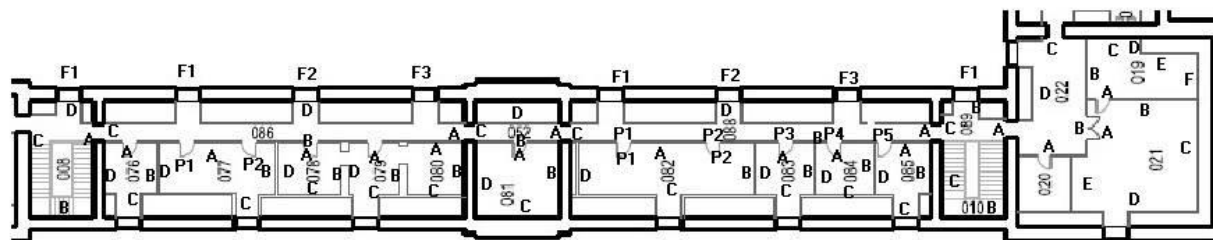
----- BATIMENT 08 / R02 ----- PARTIE 2

Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEBien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENTEtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 3 / 24

Version : V02
du : 14/06/2024

----- BATIMENT 08 / R02 ----- PARTIE 3



Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**

Propriétaire :	ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE L'ILE-DE-FRANCE BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202 78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
----------------	---


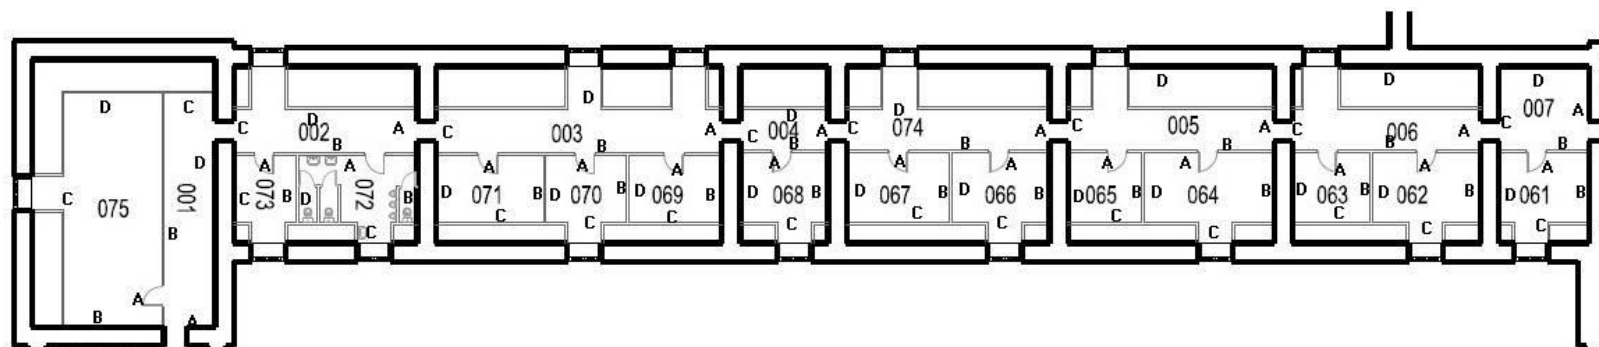
Bien :	ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
--------	---

Etabli par :	DIANGANA Mousa
Société :	AED Groupe
Le :	14/06/2024

Croquis 4 / 24

Version :	V02
du :	14/06/2024

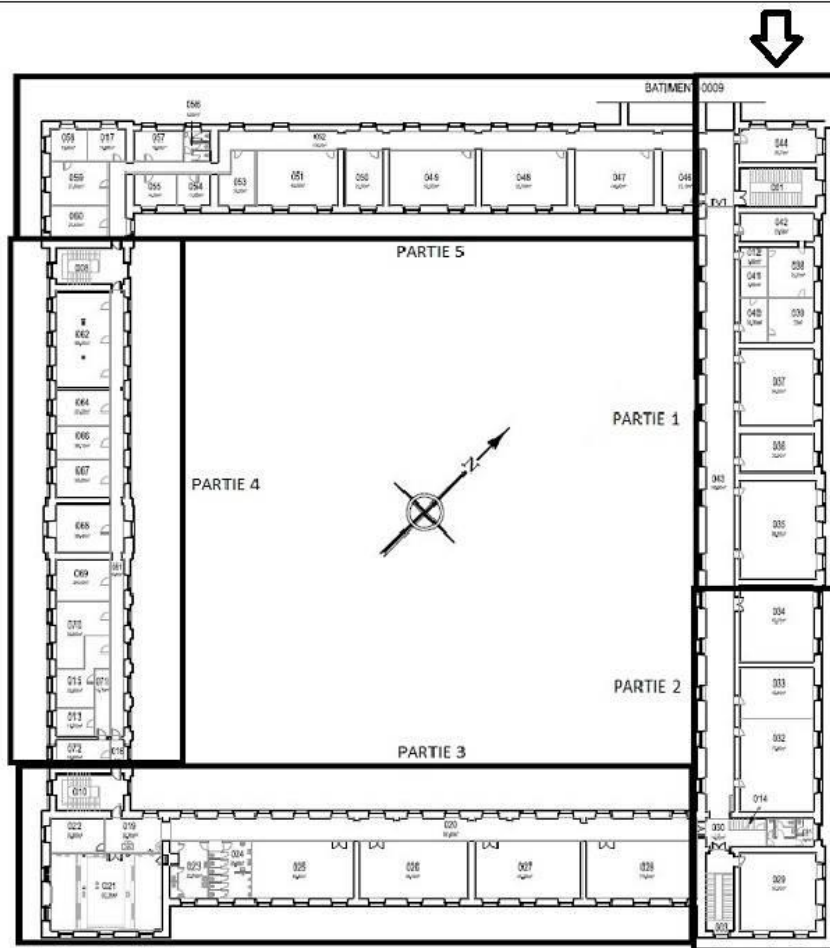
----- BATIMENT 08 / R02 ----- PARTIE 4

Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEBien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENTEtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 5 / 24

Version : V02
du : 14/06/2024

PLAN GENERAL BAT 08 / R01



Annexe au rapport : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT

Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE


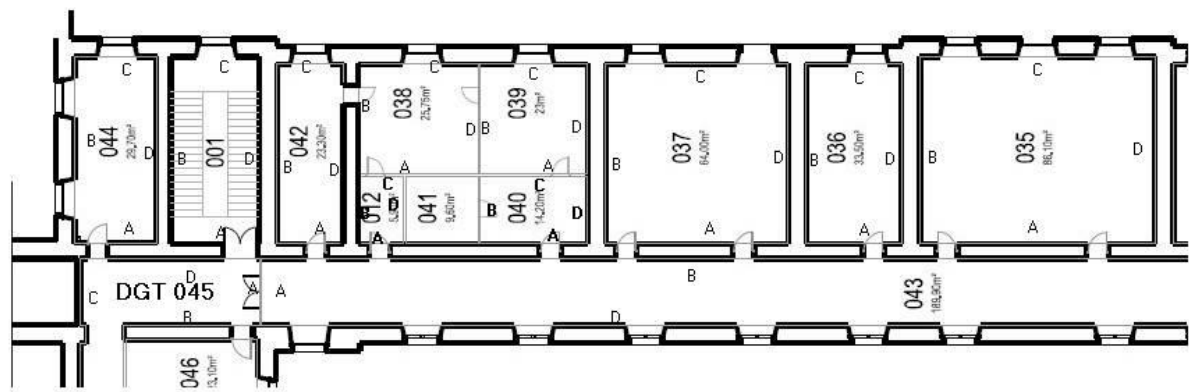
Bien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 6 / 24

Version : V02
du : 14/06/2024

----- BATIMENT 08 / R01 -----PARTIE 1

Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**

Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE


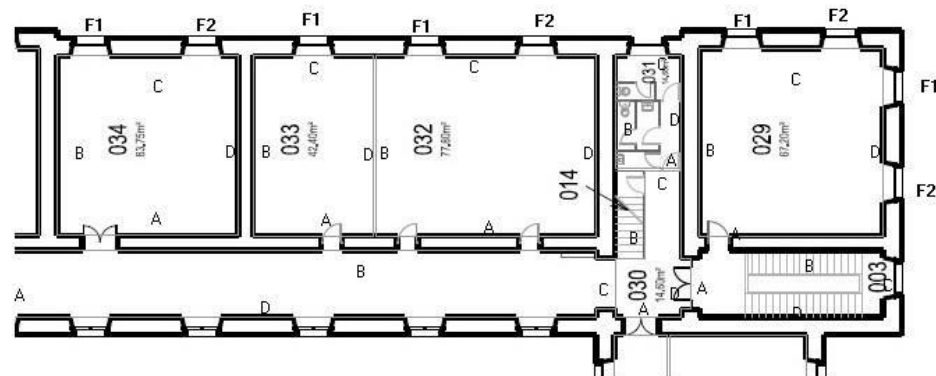
Bien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 7 / 24

Version : V02
du : 14/06/2024


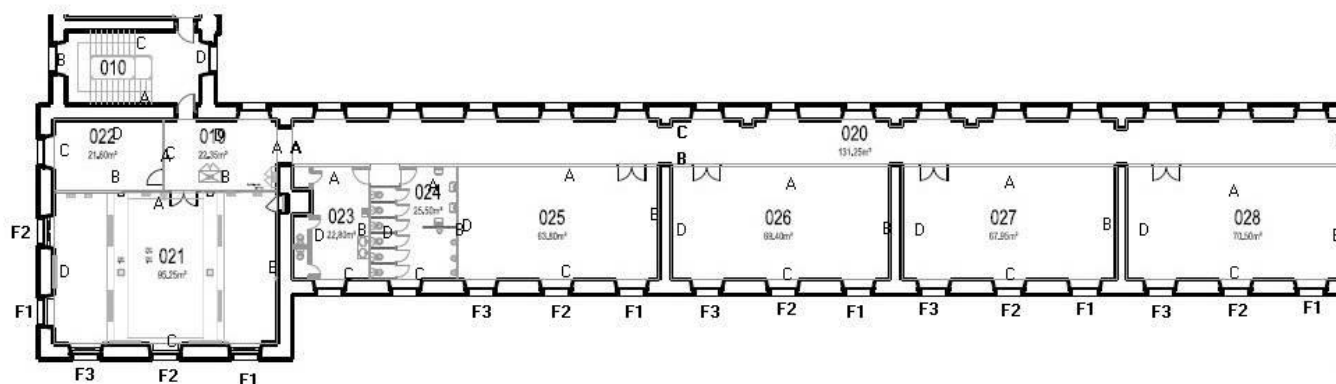
----- BATIMENT 08/R01 -----PARTIE 2

Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEBien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENTEtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 8 / 24

Version : V02
du : 14/06/2024

----- BATIMENT 08/R01 -----PARTIE 3

Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**

Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE


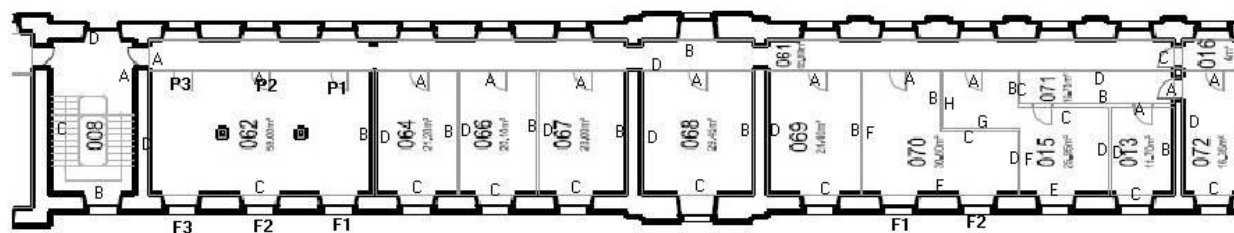
Bien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024


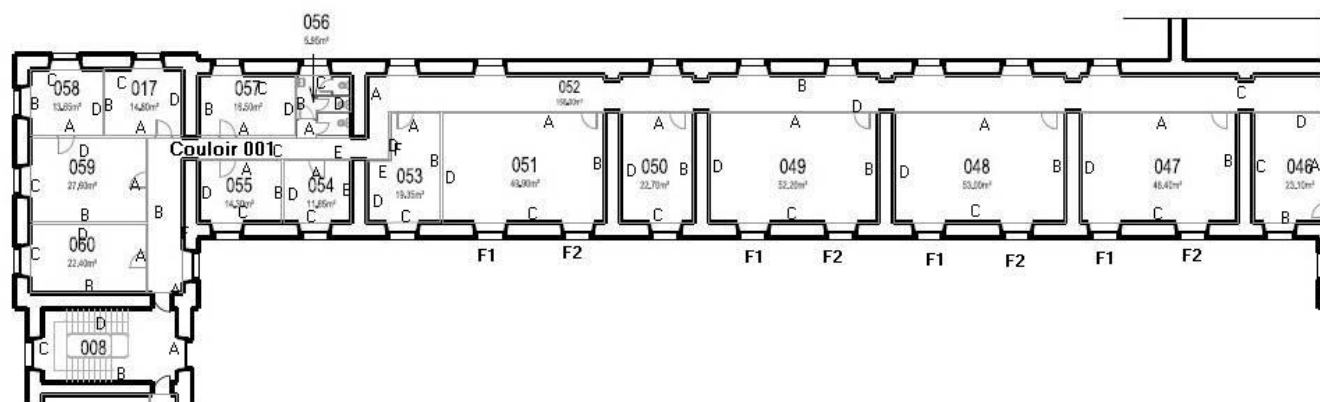
Croquis 9 / 24

Version : V02
du : 14/06/2024

----- BATIMENT 08 / R01 -----PARTIE 4

Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEBien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENTEtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024Croquis 10 / 24
Version : V02
du : 14/06/2024

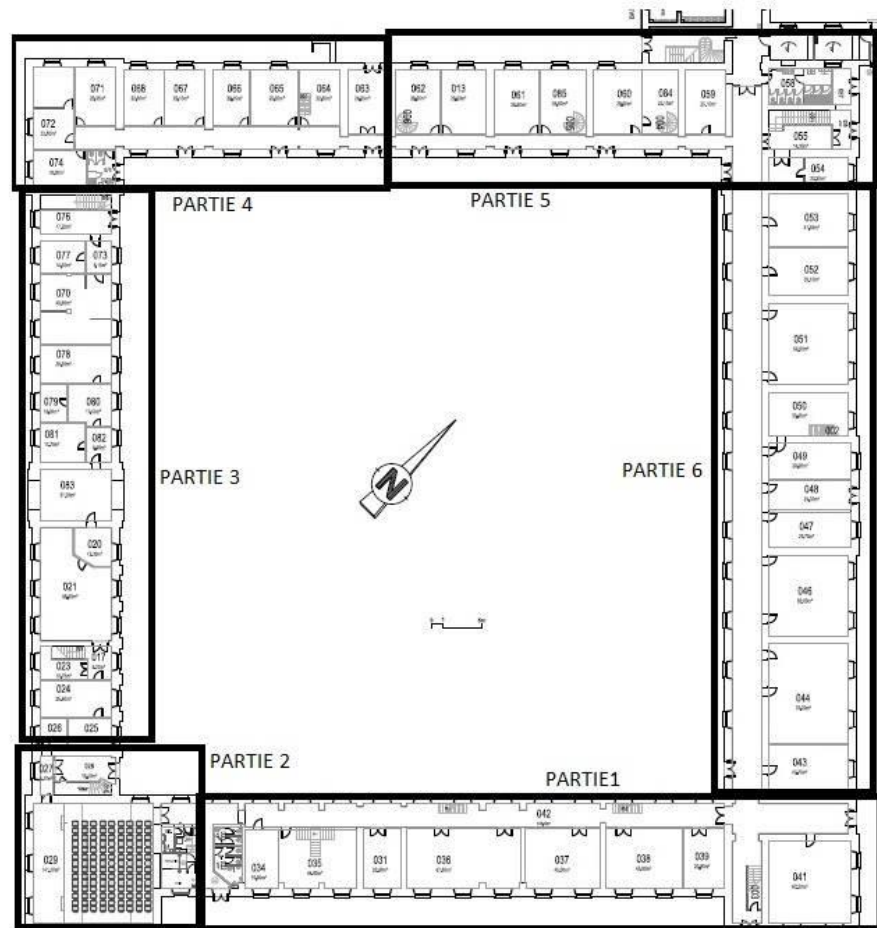
----- BATIMENT 08 / R01 -----PARTIE 5

Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEBien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENTEtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 11 / 24

Version : V02
du : 14/06/2024


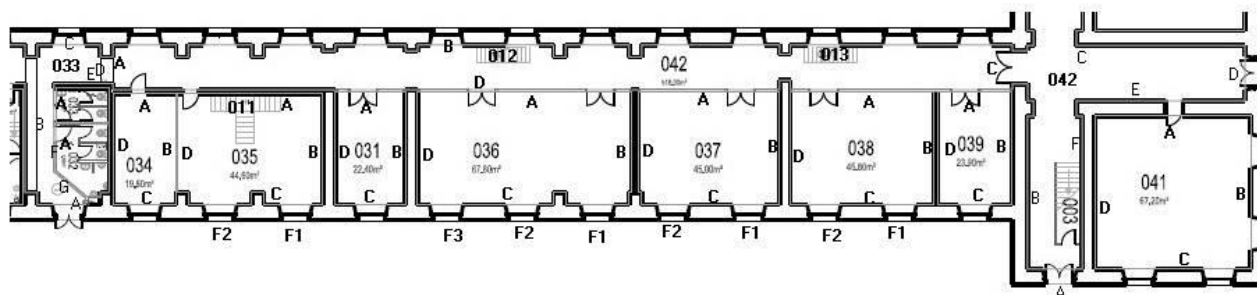
----- BATIMENT 08 / RDC ----- PLAN GENERAL

Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEBien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENTEtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

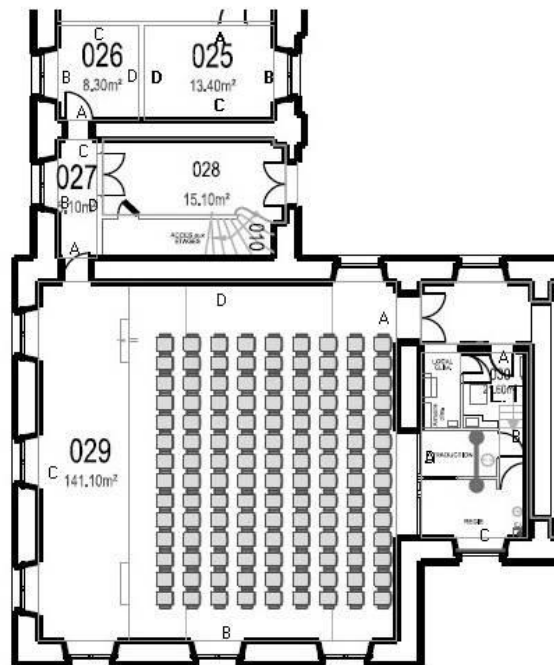
Croquis 12 / 24

Version : V02
du : 14/06/2024

----- BATIMENT 08 / RDC -----PARTIE 1

Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEBien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENTEtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024Croquis 13 / 24
Version : V02
du : 14/06/2024

----- BATIMENT 08 / RDC -----PARTIE 2

Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**

Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE


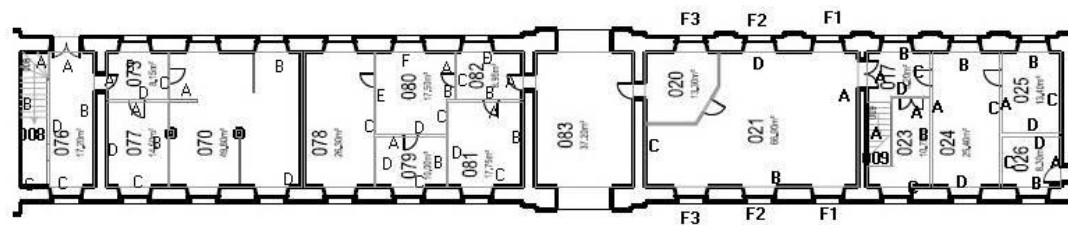
Bien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 14 / 24

Version : V02
du : 14/06/2024


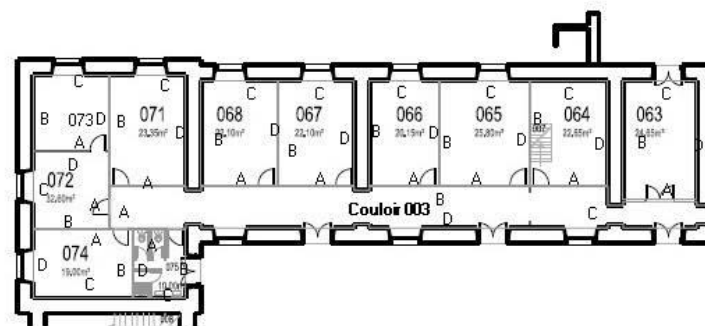
----- BATIMENT 08 / RDC -----PARTIE 3

Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEBien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENTEtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 15 / 24

Version : V02
du : 14/06/2024


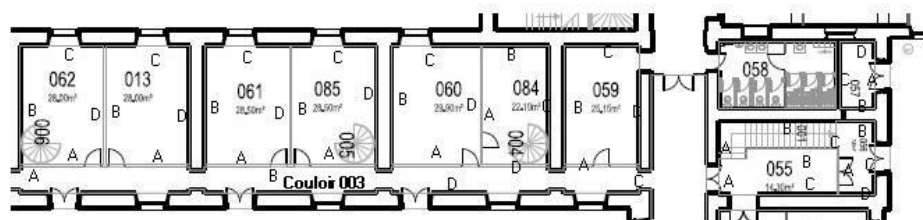
----- BATIMENT 08 / RDC -----PARTIE 4

Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEBien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENTEtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 16 / 24

Version : V02
du : 14/06/2024

----- BATIMENT 08 / RDC -----PARTIE 5

Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**


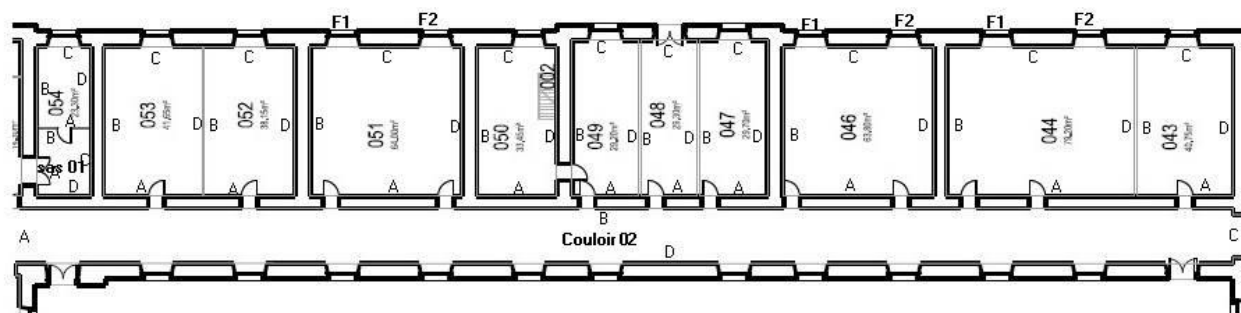
Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Bien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 17 / 24
Version : V02
du : 14/06/2024

----- BATIMENT 08 / RDC -----PARTIE 6

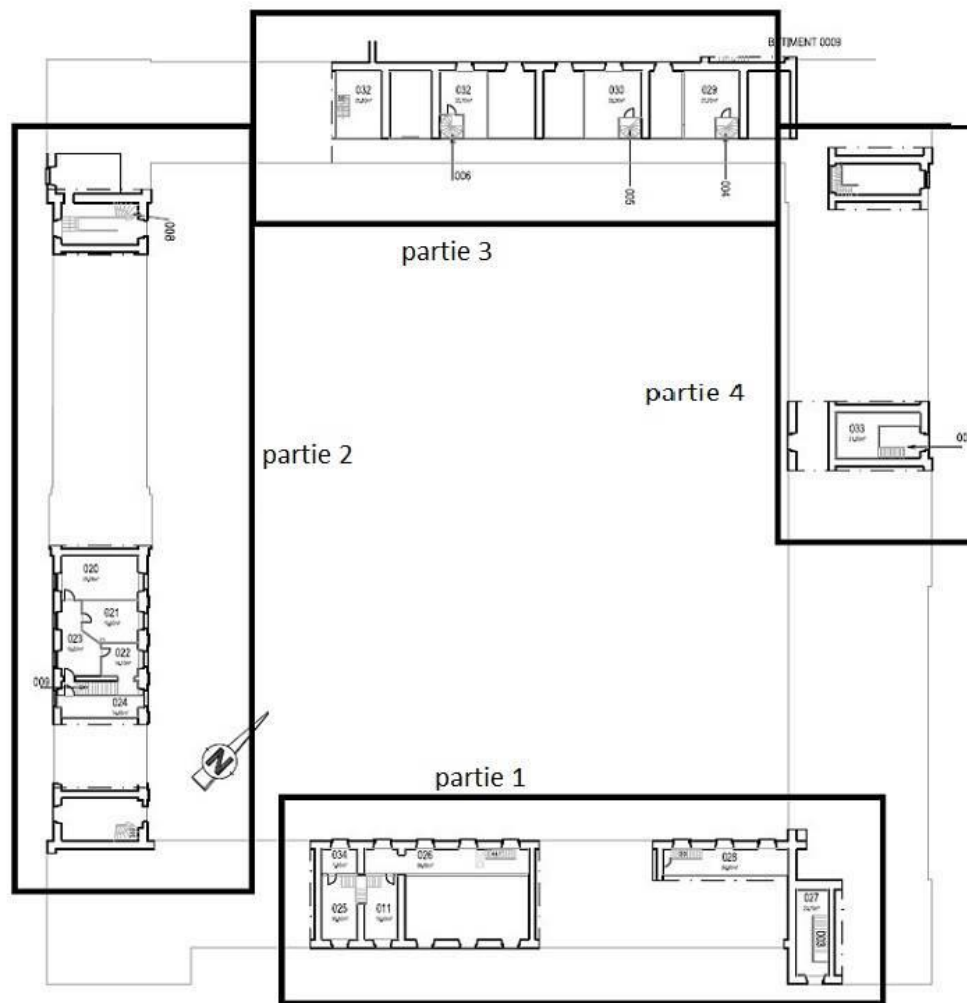
Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**

Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Bien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 18 / 24
Version : V02
du : 14/06/2024

Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**


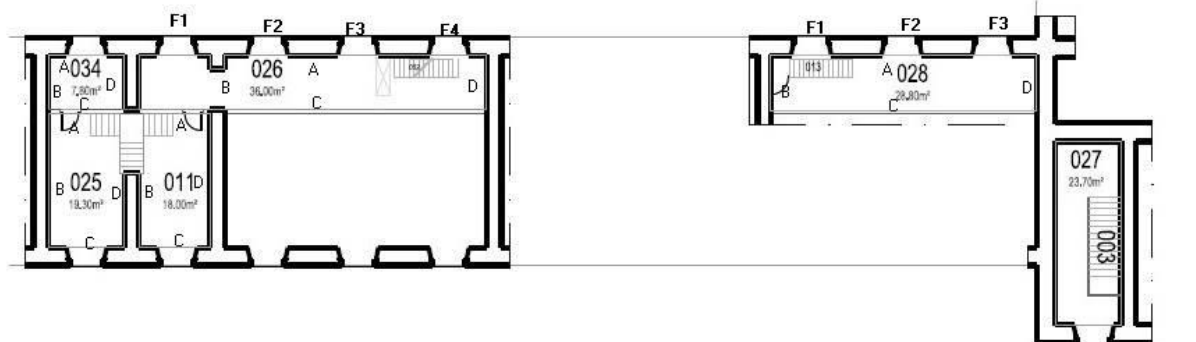
Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Bien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 19 / 24
Version : V02
du : 14/06/2024


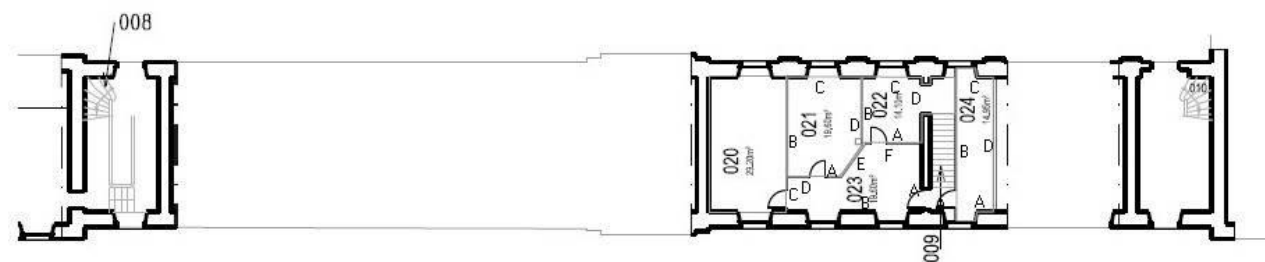
----- BATIMENT 08 / ENTRE SOL --PARTIE 1----

Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEBien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENTEtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 20 / 24

Version : V02
du : 14/06/2024

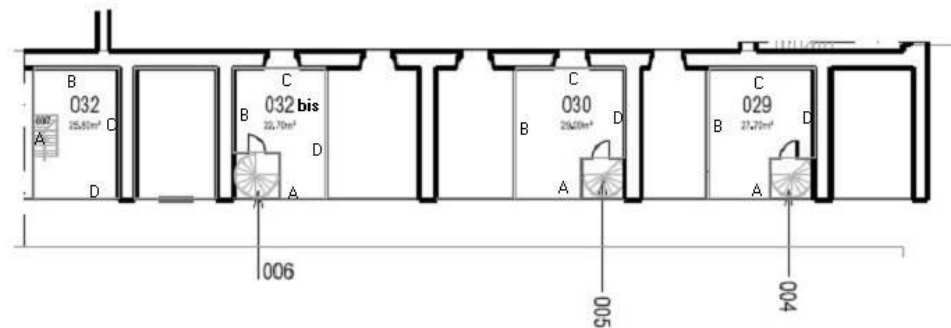
---- BATIMENT 08 / ENTRE SOL --PARTIE 2----

Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEBien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENTEtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 21 / 24

Version : V02
du : 14/06/2024

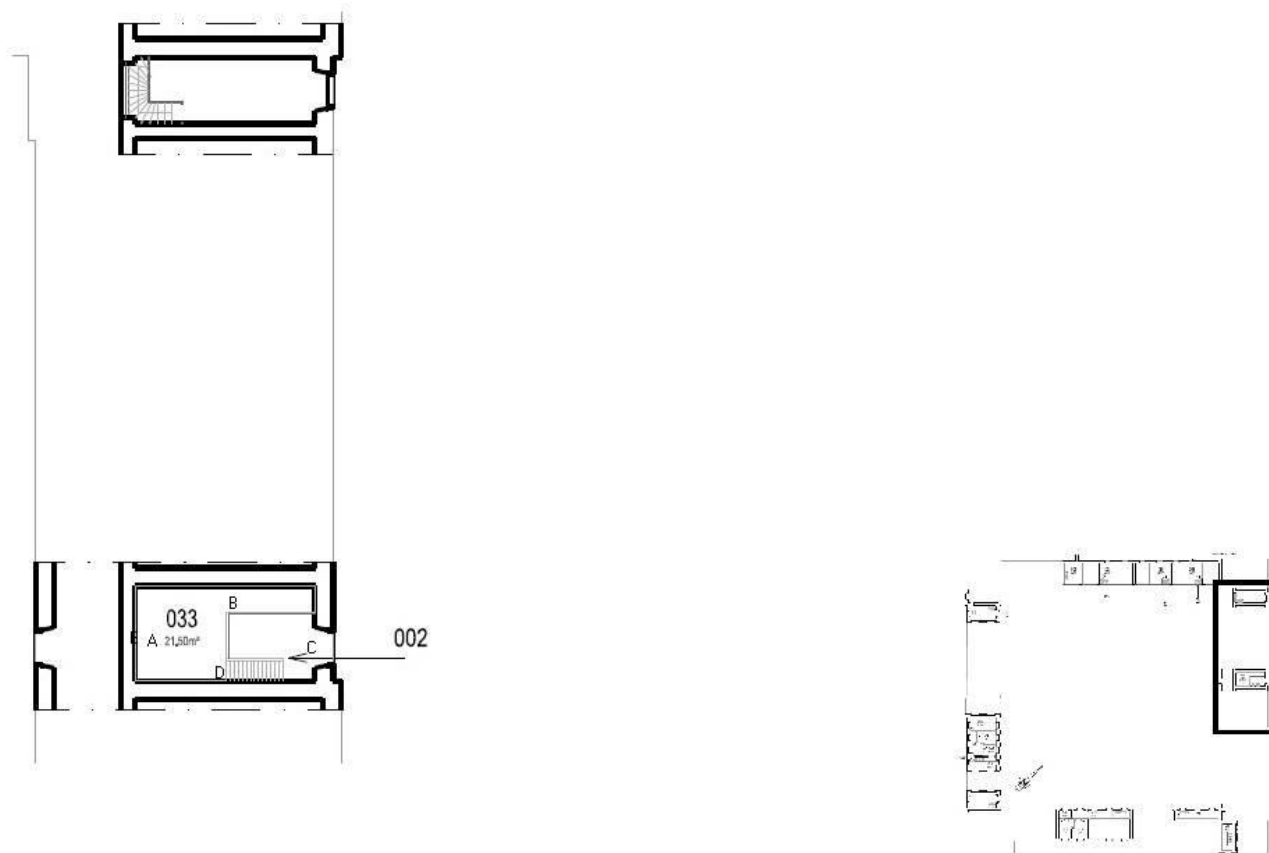
----- BATIMENT 08 / ENTRE SOL --PARTIE 3---

Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEBien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENTEtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 22 / 24

Version : V02
du : 14/06/2024

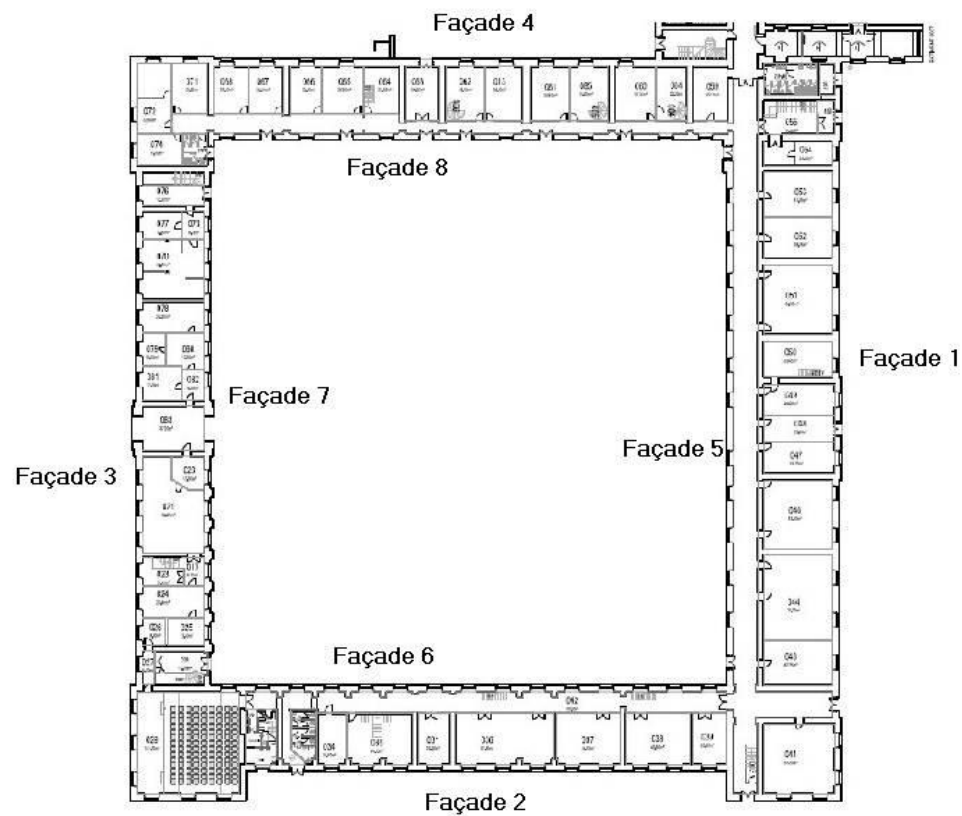
----- BATIMENT 08 / ENTRE SOL --PARTIE 4---

Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEBien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENTEtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 23 / 24

Version : V02
du : 14/06/2024

---- BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR ----

Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEBien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENTEtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 24 / 24

Version : V02
du : 14/06/2024

La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

DIANGANA Mousa
sous le numéro 22-1813

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Amiante sans mention | Prise d'effet : 30/11/2022 | Validité : 29/11/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Amiante avec mention | Prise d'effet : 30/11/2022 | Validité : 29/11/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DPE individuel | Prise d'effet : 02/12/2022 | Validité : 01/12/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gaz | Prise d'effet : 16/12/2022 | Validité : 15/12/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CREP | Prise d'effet : 12/10/2022 | Validité : 11/10/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Termites
Métropole | Prise d'effet : 12/10/2022 | Validité : 11/10/2029 |
| Zone d'intervention : France métropolitaine
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Electricité | Prise d'effet : 30/11/2022 | Validité : 29/11/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |

22-1813 - v4 - 16/12/2022

SAS AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC FR

AGENT

DE LA CHAPELLE STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES

Tél : 0557341313

Fax : 05 57 34 06 62

Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR

Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904

Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

**SAS AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/01/2023** garantissant sa responsabilité civile et professionnelle, tant pour son compte que pour celui de ses assurés additionnels :

A E D EXPERTISES
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

AED AMIANTE ET
ENVIRONNEMENT
226 RUE DE L'ECOSSAIS
69400 LIMAS

AED EXPERTISE CENTRE
AUVERGNE
1 allée Allan Turing
63170 AUBIERES

AED FIDELIS EXPERTISES
4 AV GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

AED SERVICES
4 AV GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

Pour l'ensemble des activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

1/ **En cas de vente** d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation :

2/ **En cas de location** de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au **plomb** prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'**amiante** prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de **gaz** prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des **risques naturels, miniers et technologiques** prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure **d'électricité** prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'information sur la présence d'un risque de **mérule** prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique,.

Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.

Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.

Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2023** au **01/07/2024** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 26 juin 2023

Pour la société :



NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES	FRANCHISES par sinistre
----------------------	-----------------------	----------------------------

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance	
Dont :		
• Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance	NEANT
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance	450 €
• Dommages immatériels non consécutifs	€ par année d'assurance	10 % Mini : 400 € Maxi : 2.500 €
• Dommages aux biens confiés	150 000 € par sinistre	
Autres garanties :		
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre	380 €
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre	3 200 €
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :		
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance	400 € 400 €
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu	Selon la franchise de la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige	Seuil d'intervention : 380 €

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance