

Rapport de repérage du plomb avant travaux

Version : V02

Numéro de dossier : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.009_DAT**
Norme employée : **AFNOR NF X46-035**
Date du repérage : **29/04/2024**
Heure d'arrivée : **13 h 00**
Date émission : **26/06/2024**

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage des matériaux et produits contenant du plomb avant réalisation de travaux conformément l'art. R4412-5 du Code du Travail. Le diagnostic a été réalisé au regard du périmètre des travaux défini par le client.

Tous les éléments du bâti susceptibles de contenir du plomb doivent faire l'objet d'une mesure. Il est de la responsabilité du donneur d'ordre d'évaluer le risque lié au plomb éventuellement contenu dans les matériaux, en fonction du matériau et du type d'intervention prévue.

Le présent rapport n'est pas un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) et ne peut être utilisé dans le cadre de la vente ou la location d'un bien immobilier.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction uniquement accessible lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.

Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT**

Référence cadastrale : **Non communiquée**

Propriétaire

Nom : **ETABLISSEMENT DU SERVICE**
Adresse : **D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE L'ILE-
DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT
KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**

Donneur d'ordre


Qualité du donneur d'ordre : **Apporteur**
(Sur déclaration de l'intéressé)
Nom : **Mme ETABLISSEMENT DU SERVICE**
Adresse : **D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE L'ILE-
DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT
KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00019**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité :
7627751904 / 01/07/2024

Opérateur(s) et signataire(s)

NOM Prénom	Organisme certification	Détail de la certification	Signature
DIANGANA Mousa	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 12/10/2022 Échéance : 11/10/2029 N° de certification : 22-1813	

Liste de rapports antérieurs

Date	Objet
Néant	Néant

Sommaire

A.	Références réglementaires.....	4
B.	Renseignements complémentaires concernant la mission.....	4
	B.1. Commanditaire de la mission.....	4
	B.2. L'appareil à fluorescence X.....	4
	B.3. Etalonnage de l'appareil à fluorescence X.....	4
	B.4. Le bien objet de la mission.....	4
	B.5. Liste des locaux visités :.....	5
	B.6. Liste des locaux non visités (avec justification) :.....	5
C.	Résultats des mesures.....	6
D.	Commentaires et signature.....	128
E.	Méthodologie d'intervention.....	129
F.	Notice d'information à remettre au donneur d'ordre.....	130
G.	Planches de repérage.....	132



Programme de travaux

Bât. 009 – RDC, Entresol, R+1 et R+2 combles
- Toitures et façades de l'ensemble des bâtiments

A. Références réglementaires

- ❖ Principes généraux de prévention de l'article L4121-2 du code du travail
- ❖ Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Articles R4412-59 et suivants du code du travail

B. Renseignements complémentaires concernant la mission

B.1. Commanditaire de la mission

Nom et prénom: **Mme ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE L'ILE-DE-FRANCE**
Adresse : **(Apporteur - Sur déclaration de l'intéressé)**
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

B.2. L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil : **Fondis Electronic**
Modèle de l'appareil : **PB200i**
N° de série de l'appareil : **8641**
Nature du radionucléide : **⁵⁷Co**
Date du dernier chargement de la source : **05/07/2022** (Activité à cette date : **200 MBq**)
Déclaration ASN - N° : **T140445**
Déclaration ASN - Date : **07/02/2024**
Précision de l'appareil : **0,1 mg/cm²**

B.3. Etalonnage de l'appareil à fluorescence X

Etalon {Fab. : SRM; NIST : 2573; Concentration : 1,04 mg/cm²; Précision : 0,064 mg/cm²}

Vérification de la justesse de l'appareil	Date de la vérification	Concentration (mg/cm²)
Etalonnage entrée	29/04/2024	1,06
Etalonnage sortie	29/04/2024	1,03

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil. En début et en fin de chaque repérage une vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

B.4. Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier	ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Description de l'ensemble immobilier	Autres
Année de construction	NC
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes)	ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE L'ILE-DE-FRANCE BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202 78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

B.5. Liste des locaux visités :

- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier B
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Circulation 027
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 14
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 27
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 11
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 9
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 8
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 24
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - WC 1
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 23
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 3
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 3
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 034
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 1
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 054
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 056
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Cuisine 051
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Sanitaire 037
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 057
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 031
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 029
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier B
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 026
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier B
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - SAS 1
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Amphi 025
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 01
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Local technique
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 029
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 033
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 035
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 053
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 3
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 045
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 1
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Palier 076
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 28
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 18
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 12
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 10
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 25
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 7
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 5
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard elec
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 4
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 22
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 21
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 053
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 055
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Plonge 050
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 032
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 030
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 052
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Sanitaire 021
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - SAS 1
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 1
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - WC 023
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Salon 022
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - WC 1
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 01
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 02
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 755
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 032
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Wc 036
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 039
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 1
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 2
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 046
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 051
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1
- ❖ E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR

B.6. Liste des locaux non visités (avec justification) :

Néant



c. Résultats des mesures

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
2	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier B	A	1	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
3	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier B	A	1	Mur	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
4	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier B	B	2	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
5	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier B	B	2	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
6	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier B		3	Plafond	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
7	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier B		3	Plafond	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
8	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier B		4	Garde corps	Métal	Peinture	0,10	0,1	
9	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier B		4	Garde corps	Métal	Peinture	0,10	0,1	
10	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier B		5	Limon	Béton	Peinture	0,05	0,1	
11	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier B		5	Limon	Béton	Peinture	0,20	0,1	
12	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Palier 076	A	6	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
13	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Palier 076	A	6	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
14	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Palier 076	B	7	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
15	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Palier 076	B	7	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
16	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Palier 076	C	8	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
17	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Palier 076	C	8	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
18	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Palier 076		9	Plafond	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
19	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Palier 076		9	Plafond	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
20	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Circulation 027	A	10	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
21	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Circulation 027	A	10	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
22	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Circulation 027	B	11	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
23	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Circulation 027	B	11	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
24	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Circulation 027		12	Plafond	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
25	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Circulation 027		12	Plafond	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
26	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Circulation 027		13	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
27	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Circulation 027		13	Plinthes	Bois	Peinture	0,10	0,1	
28	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Circulation 027		14	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	3,50	0,1	
29	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Circulation 027		15	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
30	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Circulation 027		15	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
31	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Circulation 027		16	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
32	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Circulation 027		16	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
33	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Circulation 027		17	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
34	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Circulation 027		17	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
35	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Circulation 027	A	18	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,20	0,1	
36	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Circulation 027	A	18	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,00	0,1	
37	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Circulation 027	A	19	Porte dormant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
38	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Circulation 027	A	19	Porte dormant	Bois	Peinture	0,08	0,1	
39	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Circulation 027		20	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
40	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Circulation 027		20	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
41	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Circulation 027		21	Allège fenêtre	Plâtre	Papier peint	0,03	0,1	
42	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Circulation 027		21	Allège fenêtre	Plâtre	Papier peint	0,10	0,1	
43	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Circulation 027		22	Poteaux	Plâtre	Papier peint	2,50	0,1	
44	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Circulation 027		23	Poutre	Plâtre	Papier peint	0,18	0,1	
45	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Circulation 027		23	Poutre	Plâtre	Papier peint	0,05	0,1	
46	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75	A	24	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
47	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75	A	24	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
48	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75	B	25	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
49	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75	B	25	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
50	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75	C	26	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
51	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75	C	26	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
52	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75	D	27	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
53	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75	D	27	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
54	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		28	Plafond	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
55	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		28	Plafond	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
56	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		29	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
57	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		29	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
58	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		30	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
59	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		30	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
60	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		31	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
61	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		31	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
62	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		32	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
63	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		32	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
64	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75	A	33	Porte dormant	Bois	Peinture	0,08	0,1	
65	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75	A	33	Porte dormant	Bois	Peinture	0,05	0,1	
66	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75	A	34	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,19	0,1	
67	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75	A	34	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
68	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		35	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
69	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		35	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
70	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		36	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
71	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		36	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
72	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		37	Poteaux	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
73	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		37	Poteaux	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
74	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		38	Radiateur	Métal	Peinture	0,11	0,1	
75	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		38	Radiateur	Métal	Peinture	0,16	0,1	
76	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		39	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,11	0,1	
77	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		39	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,06	0,1	
78	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		40	Poteaux	Bois	Peinture	0,16	0,1	
79	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		40	Poteaux	Bois	Peinture	0,05	0,1	
80	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		41	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
81	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		41	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
82	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75	A	42	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
83	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75	A	42	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
84	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75	B	43	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
85	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75	B	43	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
86	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75	C	44	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
87	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75	C	44	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
88	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75	D	45	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
89	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75	D	45	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
90	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		46	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
91	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		46	Plafond	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
92	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		47	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
93	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		47	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
94	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		48	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
95	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		48	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
96	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		49	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
97	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		49	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
98	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		50	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
99	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		50	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
100	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75	A	51	Porte dormant	Bois	Peinture	0,06	0,1	
101	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75	A	51	Porte dormant	Bois	Peinture	0,01	0,1	
102	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75	A	52	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,05	0,1	
103	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75	A	52	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,14	0,1	
104	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		53	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
105	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		53	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
106	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		54	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
107	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		54	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
108	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		55	Poteaux	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
109	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		55	Poteaux	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
110	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		56	Radiateur	Métal	Peinture	0,10	0,1	
111	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		56	Radiateur	Métal	Peinture	0,06	0,1	
112	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		57	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,18	0,1	
113	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		57	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
114	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		58	Poteaux	Bois	Peinture	0,01	0,1	
115	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		58	Poteaux	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
116	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		59	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
117	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 75		59	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
118	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074	A	60	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
119	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074	A	60	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
120	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074	B	61	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
121	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074	B	61	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
122	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074	C	62	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
123	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074	C	62	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
124	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074	D	63	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
125	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074	D	63	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
126	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074		64	Plafond	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
127	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074		64	Plafond	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
128	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074		65	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
129	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074		65	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
130	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074		66	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
131	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074		66	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
132	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074		67	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
133	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074		67	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
134	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074		68	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
135	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074		68	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
136	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074	A	69	Porte dormant	Bois	Peinture	0,05	0,1	
137	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074	A	69	Porte dormant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
138	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074	A	70	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,17	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
139	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074	A	70	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,02	0,1	
140	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074		71	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
141	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074		71	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
142	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074		72	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
143	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074		72	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
144	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074		73	Radiateur	Métal	Peinture	0,11	0,1	
145	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074		73	Radiateur	Métal	Peinture	0,02	0,1	
146	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074		74	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,09	0,1	
147	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074		74	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
148	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074		75	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
149	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074		75	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
150	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074		76	Plinthes	Bois	Peinture	0,07	0,1	
151	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074		76	Plinthes	Bois	Peinture	0,17	0,1	
152	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074		77	Poutres	Bois	Peinture	0,02	0,1	
153	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 074		77	Poutres	Bois	Peinture	0,19	0,1	
154	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073	A	78	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
155	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073	A	78	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
156	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073	B	79	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
157	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073	B	79	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
158	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073	C	80	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
159	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073	C	80	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
160	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073	D	81	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
161	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073	D	81	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
162	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073		82	Plafond	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
163	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073		82	Plafond	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
164	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073		83	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
165	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073		83	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
166	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073		84	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
167	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073		84	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
168	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073		85	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
169	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073		85	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
170	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073		86	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
171	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073		86	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
172	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073	A	87	Porte dormant	Bois	Peinture	0,05	0,1	
173	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073	A	87	Porte dormant	Bois	Peinture	0,13	0,1	
174	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073	A	88	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,16	0,1	
175	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073	A	88	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
176	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073		89	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
177	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073		89	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
178	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073		90	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
179	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073		90	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
180	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073		91	Radiateur	Métal	Peinture	0,04	0,1	
181	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073		91	Radiateur	Métal	Peinture	0,18	0,1	
182	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073		92	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
183	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073		92	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,03	0,1	
184	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073		93	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
185	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073		93	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
186	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073		94	Plinthes	Bois	Peinture	0,20	0,1	
187	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 073		94	Plinthes	Bois	Peinture	0,06	0,1	
188	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072	A	95	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
189	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072	A	95	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
190	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072	B	96	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
191	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072	B	96	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
192	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072	C	97	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
193	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072	C	97	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
194	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072	D	98	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
195	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072	D	98	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
196	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072		99	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
197	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072		99	Plafond	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
198	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072		100	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
199	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072		100	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
200	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072		101	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
201	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072		101	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
202	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072		102	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
203	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072		102	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
204	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072		103	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
205	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072		103	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
206	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072	A	104	Porte dormant	Bois	Peinture	0,09	0,1	
207	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072	A	104	Porte dormant	Bois	Peinture	0,12	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
208	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072	A	105	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
209	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072	A	105	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,08	0,1	
210	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072		106	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
211	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072		106	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
212	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072		107	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
213	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072		107	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
214	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072		108	Radiateur	Métal	Peinture	0,08	0,1	
215	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072		108	Radiateur	Métal	Peinture	0,04	0,1	
216	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072		109	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,03	0,1	
217	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072		109	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
218	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072		110	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
219	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072		110	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
220	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072		111	Plinthes	Bois	Peinture	0,15	0,1	
221	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072		111	Plinthes	Bois	Peinture	0,09	0,1	
222	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072		112	Poutres	Bois	Peinture	0,13	0,1	
223	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 072		112	Poutres	Bois	Peinture	0,15	0,1	
224	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071	A	113	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
225	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071	A	113	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
226	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071	B	114	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
227	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071	B	114	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
228	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071	C	115	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
229	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071	C	115	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
230	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071	D	116	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
231	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071	D	116	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
232	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071		117	Plafond	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
233	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071		117	Plafond	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
234	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071		118	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
235	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071		118	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
236	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071		119	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
237	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071		119	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
238	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071		120	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
239	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071		120	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
240	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071		121	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
241	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071		121	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
242	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071	A	122	Porte dormant	Bois	Peinture	0,09	0,1	
243	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071	A	122	Porte dormant	Bois	Peinture	0,08	0,1	
244	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071	A	123	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,10	0,1	
245	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071	A	123	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
246	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071		124	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
247	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071		124	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
248	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071		125	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
249	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071		125	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
250	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071		126	Radiateur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
251	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071		126	Radiateur	Métal	Peinture	0,07	0,1	
252	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071		127	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,08	0,1	
253	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071		127	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,09	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
254	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071		128	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
255	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071		128	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
256	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071		129	Plinthes	Bois	Peinture	0,07	0,1	
257	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071		129	Plinthes	Bois	Peinture	0,19	0,1	
258	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071		130	Poutres	Bois	Peinture	0,13	0,1	
259	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 071		130	Poutres	Bois	Peinture	0,11	0,1	
260	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070	A	131	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
261	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070	A	131	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
262	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070	B	132	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
263	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070	B	132	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
264	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070	C	133	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
265	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070	C	133	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
266	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070	D	134	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
267	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070	D	134	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
268	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070		135	Plafond	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
269	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070		135	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
270	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070		136	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
271	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070		136	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
272	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070		137	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
273	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070		137	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
274	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070		138	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
275	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070		138	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
276	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070		139	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
277	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070		139	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
278	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070	A	140	Porte dormant	Bois	Peinture	0,15	0,1	
279	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070	A	140	Porte dormant	Bois	Peinture	0,10	0,1	
280	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070	A	141	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,09	0,1	
281	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070	A	141	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,07	0,1	
282	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070		142	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
283	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070		142	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
284	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070		143	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
285	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070		143	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
286	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070		144	Radiateur	Métal	Peinture	0,19	0,1	
287	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070		144	Radiateur	Métal	Peinture	0,02	0,1	
288	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070		145	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
289	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070		145	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,05	0,1	
290	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070		146	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
291	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070		146	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
292	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070		147	Plinthes	Bois	Peinture	0,20	0,1	
293	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070		147	Plinthes	Bois	Peinture	0,00	0,1	
294	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070		148	Poutres	Bois	Peinture	0,04	0,1	
295	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070		148	Poutres	Bois	Peinture	0,08	0,1	
296	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070		149	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
297	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070		149	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
298	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070		150	Poteaux	Bois	Toile de verre peint	0,03	0,1	
299	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 070		150	Poteaux	Bois	Toile de verre peint	0,10	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
300	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069	A	151	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
301	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069	A	151	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
302	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069	B	152	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
303	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069	B	152	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
304	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069	C	153	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
305	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069	C	153	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
306	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069	D	154	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
307	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069	D	154	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
308	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069		155	Plafond	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
309	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069		155	Plafond	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
310	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069		156	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
311	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069		156	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
312	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069		157	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
313	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069		157	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
314	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069		158	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
315	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069		158	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
316	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069		159	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
317	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069		159	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
318	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069	A	160	Porte dormant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
319	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069	A	160	Porte dormant	Bois	Peinture	0,02	0,1	
320	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069	A	161	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,08	0,1	
321	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069	A	161	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,05	0,1	
322	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069		162	Embrasement fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
323	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069		162	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
324	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069		163	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
325	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069		163	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
326	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069		164	Radiateur	Métal	Peinture	0,12	0,1	
327	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069		164	Radiateur	Métal	Peinture	0,14	0,1	
328	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069		165	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,19	0,1	
329	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069		165	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,03	0,1	
330	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069		166	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
331	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069		166	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
332	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069		167	Plinthes	Bois	Peinture	0,11	0,1	
333	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069		167	Plinthes	Bois	Peinture	0,06	0,1	
334	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069		168	Poutres	Bois	Peinture	0,16	0,1	
335	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 069		168	Poutres	Bois	Peinture	0,05	0,1	
336	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068	A	169	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
337	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068	A	169	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
338	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068	B	170	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
339	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068	B	170	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
340	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068	C	171	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
341	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068	C	171	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
342	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068	D	172	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
343	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068	D	172	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
344	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068		173	Plafond	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
345	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068		173	Plafond	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
346	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068		174	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
347	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068		174	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
348	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068		175	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
349	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068		175	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
350	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068		176	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
351	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068		176	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
352	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068		177	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
353	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068		177	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
354	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068	A	178	Porte dormant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
355	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068	A	178	Porte dormant	Bois	Peinture	0,18	0,1	
356	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068	A	179	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,06	0,1	
357	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068	A	179	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,01	0,1	
358	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068		180	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
359	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068		180	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
360	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068		181	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
361	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068		181	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
362	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068		182	Radiateur	Métal	Peinture	0,04	0,1	
363	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068		182	Radiateur	Métal	Peinture	0,17	0,1	
364	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068		183	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,04	0,1	
365	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068		183	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,06	0,1	
366	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068		184	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
367	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068		184	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
368	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068		185	Plinthes	Bois	Peinture	0,18	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
369	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068		185	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
370	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068		186	Poutres	Bois	Peinture	0,01	0,1	
371	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 068		186	Poutres	Bois	Peinture	0,01	0,1	
372	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067	A	187	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
373	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067	A	187	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
374	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067	B	188	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
375	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067	B	188	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
376	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067	C	189	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
377	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067	C	189	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
378	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067	D	190	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
379	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067	D	190	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
380	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067		191	Plafond	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
381	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067		191	Plafond	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
382	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067		192	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
383	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067		192	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
384	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067		193	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
385	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067		193	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
386	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067		194	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
387	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067		194	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
388	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067		195	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
389	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067		195	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
390	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067	A	196	Porte dormant	Bois	Peinture	0,18	0,1	
391	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067	A	196	Porte dormant	Bois	Peinture	0,20	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
392	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067	A	197	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,05	0,1	
393	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067	A	197	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
394	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067		198	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
395	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067		198	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
396	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067		199	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
397	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067		199	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
398	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067		200	Radiateur	Métal	Peinture	0,03	0,1	
399	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067		200	Radiateur	Métal	Peinture	0,06	0,1	
400	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067		201	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,11	0,1	
401	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067		201	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,02	0,1	
402	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067		202	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
403	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067		202	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
404	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067		203	Plinthes	Bois	Peinture	0,11	0,1	
405	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067		203	Plinthes	Bois	Peinture	0,17	0,1	
406	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067		204	Poutres	Bois	Peinture	0,07	0,1	
407	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 067		204	Poutres	Bois	Peinture	0,17	0,1	
408	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066	A	205	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
409	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066	A	205	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
410	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066	B	206	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
411	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066	B	206	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
412	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066	C	207	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
413	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066	C	207	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
414	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066	D	208	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
415	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066	D	208	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
416	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066		209	Plafond	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
417	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066		209	Plafond	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
418	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066		210	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
419	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066		210	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
420	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066		211	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
421	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066		211	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
422	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066		212	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
423	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066		212	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
424	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066		213	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
425	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066		213	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
426	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066	A	214	Porte dormant	Bois	Peinture	0,10	0,1	
427	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066	A	214	Porte dormant	Bois	Peinture	0,03	0,1	
428	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066	A	215	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,05	0,1	
429	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066	A	215	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,13	0,1	
430	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066		216	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
431	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066		216	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
432	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066		217	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
433	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066		217	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
434	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066		218	Radiateur	Métal	Peinture	0,02	0,1	
435	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066		218	Radiateur	Métal	Peinture	0,02	0,1	
436	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066		219	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,04	0,1	
437	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066		219	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,18	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
438	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066		220	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
439	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066		220	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
440	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066		221	Plinthes	Bois	Peinture	0,10	0,1	
441	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066		221	Plinthes	Bois	Peinture	0,20	0,1	
442	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066		222	Poutres	Bois	Peinture	0,20	0,1	
443	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 066		222	Poutres	Bois	Peinture	0,06	0,1	
444	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002	A	223	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
445	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002	A	223	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
446	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002	B	224	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
447	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002	B	224	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
448	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002	C	225	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
449	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002	C	225	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
450	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002	D	226	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
451	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002	D	226	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
452	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002		227	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
453	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002		227	Plafond	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
454	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002		228	Plinthes	Bois	Peinture	0,04	0,1	
455	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002		228	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
456	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002		229	Limon	Bois	Peinture	0,06	0,1	
457	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002		229	Limon	Bois	Peinture	0,10	0,1	
458	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002		230	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	3,50	0,1	
459	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002		231	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
460	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002		231	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
461	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002		232	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
462	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002		232	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
463	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002		233	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
464	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002		233	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
465	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002		234	Poteaux	Plâtre	Papier peint	0,17	0,1	
466	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002		234	Poteaux	Plâtre	Papier peint	0,08	0,1	
467	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002		235	Poutres	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
468	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002		235	Poutres	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
469	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002		236	Conduit	Métal	Peinture	0,17	0,1	
470	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002		236	Conduit	Métal	Peinture	0,04	0,1	
471	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002		237	Marches	Bois	Peinture	0,08	0,1	
472	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002		237	Marches	Bois	Peinture	0,04	0,1	
473	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002		238	Contre Marches	Bois	Peinture	0,03	0,1	
474	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 002		238	Contre Marches	Bois	Peinture	0,00	0,1	
475	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031	A	239	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
476	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031	A	239	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
477	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031	B	240	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
478	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031	B	240	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
479	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031	C	241	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
480	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031	C	241	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
481	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031	D	242	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
482	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031	D	242	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
483	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031		243	Plafond	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
484	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031		243	Plafond	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
485	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031		244	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
486	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031		244	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
487	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031		245	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
488	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031		245	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
489	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031		246	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
490	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031		246	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
491	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031		247	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
492	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031		247	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
493	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031	A	248	Porte dormant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
494	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031	A	248	Porte dormant	Bois	Peinture	0,19	0,1	
495	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031	A	249	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,02	0,1	
496	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031	A	249	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,18	0,1	
497	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031		250	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
498	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031		250	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
499	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031		251	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
500	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031		251	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
501	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031		252	Radiateur	Métal	Peinture	0,10	0,1	
502	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031		252	Radiateur	Métal	Peinture	0,04	0,1	
503	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031		253	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,02	0,1	
504	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031		253	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,04	0,1	
505	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031		254	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
506	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031		254	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
507	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031		255	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
508	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 031		255	Plinthes	Bois	Peinture	0,07	0,1	
509	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032	A	256	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
510	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032	A	256	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
511	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032	B	257	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
512	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032	B	257	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
513	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032	C	258	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
514	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032	C	258	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
515	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032	D	259	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
516	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032	D	259	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
517	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032		260	Plafond	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
518	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032		260	Plafond	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
519	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032		261	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
520	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032		261	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
521	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032		262	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
522	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032		262	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
523	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032		263	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
524	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032		263	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
525	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032		264	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
526	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032		264	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
527	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032	A	265	Porte dormant	Bois	Peinture	0,10	0,1	
528	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032	A	265	Porte dormant	Bois	Peinture	0,19	0,1	
529	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032	A	266	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,04	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
530	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032	A	266	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,09	0,1	
531	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032		267	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
532	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032		267	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
533	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032		268	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
534	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032		268	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
535	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032		269	Radiateur	Métal	Peinture	0,15	0,1	
536	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032		269	Radiateur	Métal	Peinture	0,10	0,1	
537	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032		270	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,09	0,1	
538	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032		270	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,07	0,1	
539	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032		271	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
540	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032		271	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
541	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032		272	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
542	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 032		272	Plinthes	Bois	Peinture	0,10	0,1	
543	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039	A	273	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
544	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039	A	273	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
545	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039	B	274	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
546	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039	B	274	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
547	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039	C	275	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
548	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039	C	275	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
549	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039	D	276	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
550	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039	D	276	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
551	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039		277	Plafond	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
552	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039		277	Plafond	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
553	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039		278	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
554	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039		278	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
555	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039		279	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
556	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039		279	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
557	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039		280	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
558	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039		280	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
559	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039		281	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
560	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039		281	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
561	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039	A	282	Porte dormant	Bois	Peinture	0,11	0,1	
562	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039	A	282	Porte dormant	Bois	Peinture	0,15	0,1	
563	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039	A	283	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,15	0,1	
564	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039	A	283	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,14	0,1	
565	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039		284	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
566	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039		284	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
567	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039		285	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
568	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039		285	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
569	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039		286	Radiateur	Métal	Peinture	0,02	0,1	
570	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039		286	Radiateur	Métal	Peinture	0,07	0,1	
571	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039		287	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,07	0,1	
572	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039		287	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,13	0,1	
573	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039		288	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
574	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039		288	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
575	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039		289	Plinthes	Bois	Peinture	0,12	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
576	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039		289	Plinthes	Bois	Peinture	0,02	0,1	
577	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039		290	Poutres	Bois	Peinture	0,08	0,1	
578	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039		290	Poutres	Bois	Peinture	0,05	0,1	
579	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039		291	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
580	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039		291	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
581	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039		292	Poteaux	Bois	Toile de verre peint	0,13	0,1	
582	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 039		292	Poteaux	Bois	Toile de verre peint	0,01	0,1	
583	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 28	A	293	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
584	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 28	A	293	Mur	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
585	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 28	B	294	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
586	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 28	B	294	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
587	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 28	C	295	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
588	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 28	C	295	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
589	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 28	D	296	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
590	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 28	D	296	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
591	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 28		297	Plafond	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
592	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 28		297	Plafond	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
593	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 28		298	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,05	0,1	
594	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 28		298	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,15	0,1	
595	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 28		299	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,08	0,1	
596	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 28		299	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,15	0,1	
597	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 28		300	Poteaux	Bois	Vernis	0,09	0,1	
598	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 28		300	Poteaux	Bois	Vernis	0,11	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
599	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 14	A	301	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
600	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 14	A	301	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
601	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 14	B	302	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
602	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 14	B	302	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
603	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 14	C	303	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
604	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 14	C	303	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
605	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 14	D	304	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
606	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 14	D	304	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
607	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 14		305	Plafond	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
608	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 14		305	Plafond	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
609	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 14		306	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,01	0,1	
610	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 14		306	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,06	0,1	
611	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 14		307	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,12	0,1	
612	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 14		307	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,18	0,1	
613	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 14		308	Poteaux	Bois	Vernis	0,06	0,1	
614	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 14		308	Poteaux	Bois	Vernis	0,01	0,1	
615	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 18	A	309	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
616	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 18	A	309	Mur	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
617	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 18	B	310	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
618	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 18	B	310	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
619	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 18	C	311	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
620	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 18	C	311	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
621	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 18	D	312	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
622	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 18	D	312	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
623	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 18		313	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
624	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 18		313	Plafond	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
625	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 18		314	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,18	0,1	
626	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 18		314	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,01	0,1	
627	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 18		315	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,01	0,1	
628	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 18		315	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,01	0,1	
629	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 18		316	Poteaux	Bois	Vernis	0,03	0,1	
630	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 18		316	Poteaux	Bois	Vernis	0,12	0,1	
631	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 27	A	317	Mur	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
632	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 27	A	317	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
633	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 27	B	318	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
634	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 27	B	318	Mur	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
635	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 27	C	319	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
636	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 27	C	319	Mur	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
637	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 27	D	320	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
638	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 27	D	320	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
639	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 27		321	Plafond	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
640	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 27		321	Plafond	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
641	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 27		322	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,14	0,1	
642	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 27		322	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,11	0,1	
643	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 27		323	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,05	0,1	
644	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 27		323	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,18	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
645	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 27		324	Poteaux	Bois	Vernis	0,19	0,1	
646	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 27		324	Poteaux	Bois	Vernis	0,07	0,1	
647	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 12	A	325	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
648	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 12	A	325	Mur	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
649	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 12	B	326	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
650	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 12	B	326	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
651	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 12	C	327	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
652	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 12	C	327	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
653	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 12	D	328	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
654	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 12	D	328	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
655	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 12		329	Plafond	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
656	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 12		329	Plafond	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
657	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 12		330	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,11	0,1	
658	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 12		330	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,02	0,1	
659	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 12		331	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,09	0,1	
660	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 12		331	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,01	0,1	
661	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 12		332	Poteaux	Bois	Vernis	0,11	0,1	
662	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 12		332	Poteaux	Bois	Vernis	0,17	0,1	
663	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 11	A	333	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
664	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 11	A	333	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
665	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 11	B	334	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
666	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 11	B	334	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
667	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 11	C	335	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
668	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 11	C	335	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
669	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 11	D	336	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
670	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 11	D	336	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
671	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 11		337	Plafond	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
672	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 11		337	Plafond	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
673	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 11		338	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,07	0,1	
674	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 11		338	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,12	0,1	
675	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 11		339	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,18	0,1	
676	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 11		339	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,04	0,1	
677	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 11		340	Poteaux	Bois	Vernis	0,07	0,1	
678	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 11		340	Poteaux	Bois	Vernis	0,08	0,1	
679	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 10	A	341	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
680	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 10	A	341	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
681	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 10	B	342	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
682	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 10	B	342	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
683	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 10	C	343	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
684	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 10	C	343	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
685	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 10	D	344	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
686	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 10	D	344	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
687	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 10		345	Plafond	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
688	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 10		345	Plafond	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
689	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 10		346	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,04	0,1	
690	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 10		346	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,02	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
691	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 10		347	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,02	0,1	
692	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 10		347	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,02	0,1	
693	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 10		348	Poteaux	Bois	Vernis	0,04	0,1	
694	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 10		348	Poteaux	Bois	Vernis	0,18	0,1	
695	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 9	A	349	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
696	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 9	A	349	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
697	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 9	B	350	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
698	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 9	B	350	Mur	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
699	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 9	C	351	Mur	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
700	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 9	C	351	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
701	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 9	D	352	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
702	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 9	D	352	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
703	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 9		353	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
704	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 9		353	Plafond	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
705	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 9		354	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,01	0,1	
706	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 9		354	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,12	0,1	
707	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 9		355	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,12	0,1	
708	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 9		355	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,05	0,1	
709	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 9		356	Poteaux	Bois	Vernis	0,00	0,1	
710	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 9		356	Poteaux	Bois	Vernis	0,08	0,1	
711	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 25	A	357	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
712	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 25	A	357	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
713	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 25	B	358	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
714	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 25	B	358	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
715	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 25	C	359	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
716	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 25	C	359	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
717	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 25	D	360	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
718	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 25	D	360	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
719	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 25		361	Plafond	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
720	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 25		361	Plafond	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
721	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 25		362	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,17	0,1	
722	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 25		362	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,08	0,1	
723	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 25		363	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,16	0,1	
724	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 25		363	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,08	0,1	
725	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 25		364	Poteaux	Bois	Vernis	0,17	0,1	
726	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 25		364	Poteaux	Bois	Vernis	0,04	0,1	
727	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 8	A	365	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
728	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 8	A	365	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
729	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 8	B	366	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
730	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 8	B	366	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
731	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 8	C	367	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
732	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 8	C	367	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
733	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 8	D	368	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
734	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 8	D	368	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
735	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 8		369	Plafond	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
736	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 8		369	Plafond	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
737	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 8		370	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,14	0,1	
738	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 8		370	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,18	0,1	
739	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 8		371	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,05	0,1	
740	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 8		371	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,05	0,1	
741	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 8		372	Poteaux	Bois	Vernis	0,13	0,1	
742	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 8		372	Poteaux	Bois	Vernis	0,14	0,1	
743	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 7	A	373	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
744	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 7	A	373	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
745	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 7	B	374	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
746	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 7	B	374	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
747	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 7	C	375	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
748	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 7	C	375	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
749	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 7	D	376	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
750	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 7	D	376	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
751	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 7		377	Plafond	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
752	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 7		377	Plafond	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
753	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 7		378	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,10	0,1	
754	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 7		378	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,09	0,1	
755	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 7		379	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,09	0,1	
756	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 7		379	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,08	0,1	
757	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 7		380	Poteaux	Bois	Vernis	0,10	0,1	
758	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 7		380	Poteaux	Bois	Vernis	0,04	0,1	
759	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 24	A	381	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
760	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 24	A	381	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
761	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 24	B	382	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
762	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 24	B	382	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
763	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 24	C	383	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
764	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 24	C	383	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
765	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 24	D	384	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
766	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 24	D	384	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
767	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 24		385	Plafond	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
768	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 24		385	Plafond	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
769	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 24		386	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,07	0,1	
770	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 24		386	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,19	0,1	
771	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 24		387	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,13	0,1	
772	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 24		387	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,11	0,1	
773	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 24		388	Poteaux	Bois	Vernis	0,07	0,1	
774	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 24		388	Poteaux	Bois	Vernis	0,14	0,1	
775	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 5	A	389	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
776	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 5	A	389	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
777	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 5	B	390	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
778	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 5	B	390	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
779	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 5	C	391	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
780	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 5	C	391	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
781	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 5	D	392	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
782	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 5	D	392	Mur	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
783	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 5		393	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
784	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 5		393	Plafond	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
785	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 5		394	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,04	0,1	
786	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 5		394	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,09	0,1	
787	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 5		395	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,02	0,1	
788	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 5		395	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,09	0,1	
789	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 5		396	Poteaux	Bois	Vernis	0,03	0,1	
790	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 5		396	Poteaux	Bois	Vernis	0,05	0,1	
791	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - WC 1	A	397	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
792	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - WC 1	A	397	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
793	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - WC 1		398	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
794	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - WC 1		398	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
795	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - WC 1		399	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
796	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - WC 1		399	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
797	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - WC 1		400	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
798	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - WC 1		400	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
799	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - WC 1		401	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
800	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - WC 1		401	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
801	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - WC 1		402	Porte Ouvrant	Bois	Vernis	0,00	0,1	
802	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - WC 1		402	Porte Ouvrant	Bois	Vernis	0,05	0,1	
803	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - WC 1		403	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,06	0,1	
804	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - WC 1		403	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,11	0,1	
805	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - WC 1		404	Conduit	Métal	Peinture	0,20	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
806	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - WC 1		404	Conduit	Métal	Peinture	0,00	0,1	
807	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard elec	A	405	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
808	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard elec	A	405	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
809	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard elec	B	406	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
810	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard elec	B	406	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
811	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard elec	C	407	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
812	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard elec	C	407	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
813	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard elec	D	408	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
814	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard elec	D	408	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
815	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard elec		409	Plafond	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
816	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard elec		409	Plafond	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
817	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard elec		410	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,11	0,1	
818	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard elec		410	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,15	0,1	
819	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard elec		411	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,15	0,1	
820	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard elec		411	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,14	0,1	
821	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard elec		412	Poteaux	Bois	Vernis	0,16	0,1	
822	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard elec		412	Poteaux	Bois	Vernis	0,11	0,1	
823	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 23	A	413	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
824	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 23	A	413	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
825	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 23	B	414	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
826	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 23	B	414	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
827	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 23	C	415	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
828	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 23	C	415	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
829	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 23	D	416	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
830	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 23	D	416	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
831	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 23		417	Plafond	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
832	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 23		417	Plafond	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
833	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 23		418	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,08	0,1	
834	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 23		418	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,05	0,1	
835	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 23		419	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,19	0,1	
836	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 23		419	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,12	0,1	
837	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 23		420	Poteaux	Bois	Vernis	0,13	0,1	
838	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 23		420	Poteaux	Bois	Vernis	0,01	0,1	
839	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 4	A	421	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
840	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 4	A	421	Mur	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
841	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 4	B	422	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
842	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 4	B	422	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
843	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 4	C	423	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
844	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 4	C	423	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
845	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 4	D	424	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
846	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 4	D	424	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
847	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 4		425	Plafond	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
848	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 4		425	Plafond	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
849	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 4		426	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,05	0,1	
850	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 4		426	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,15	0,1	
851	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 4		427	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,08	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
852	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 4		427	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,15	0,1	
853	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 4		428	Poteaux	Bois	Vernis	0,09	0,1	
854	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 4		428	Poteaux	Bois	Vernis	0,11	0,1	
855	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 3	A	429	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
856	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 3	A	429	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
857	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 3	B	430	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
858	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 3	B	430	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
859	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 3	C	431	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
860	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 3	C	431	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
861	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 3	D	432	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
862	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 3	D	432	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
863	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 3		433	Plafond	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
864	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 3		433	Plafond	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
865	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 3		434	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,01	0,1	
866	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 3		434	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,06	0,1	
867	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 3		435	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,12	0,1	
868	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 3		435	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,18	0,1	
869	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 3		436	Poteaux	Bois	Vernis	0,06	0,1	
870	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 3		436	Poteaux	Bois	Vernis	0,01	0,1	
871	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 22	A	437	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
872	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 22	A	437	Mur	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
873	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 22	B	438	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
874	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 22	B	438	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
875	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 22	C	439	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
876	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 22	C	439	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
877	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 22	D	440	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
878	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 22	D	440	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
879	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 22		441	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
880	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 22		441	Plafond	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
881	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 22		442	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,18	0,1	
882	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 22		442	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,01	0,1	
883	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 22		443	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,01	0,1	
884	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 22		443	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,01	0,1	
885	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 22		444	Poteaux	Bois	Vernis	0,03	0,1	
886	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Placard 22		444	Poteaux	Bois	Vernis	0,12	0,1	
887	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 3		445	Marches	Bois	Vernis	0,14	0,1	
888	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 3		445	Marches	Bois	Vernis	0,17	0,1	
889	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 3		446	Contre-marches	Bois	Vernis	0,09	0,1	
890	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 3		446	Contre-marches	Bois	Vernis	0,14	0,1	
891	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 3		447	Limon	Bois	Vernis	0,13	0,1	
892	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 3		447	Limon	Bois	Vernis	0,20	0,1	
893	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 3	A	448	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
894	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 3	A	448	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
895	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 3	B	449	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
896	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 3	B	449	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
897	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 3	A	450	Fenêtre Fixe intérieure	Métal	Peinture	2,70	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
898	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 3	A	451	Fenêtre Fixe extérieure	Métal	Peinture	0,14	0,1	
899	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 3	A	451	Fenêtre Fixe extérieure	Métal	Peinture	0,11	0,1	
900	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier 3		452	Fenêtre Fixe plafond intérieure	Métal	Peinture	18,60	0,1	
901	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033	A	453	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
902	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033	A	453	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
903	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033	B	454	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
904	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033	B	454	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
905	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033	C	455	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
906	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033	C	455	Mur	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
907	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033	D	456	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
908	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033	D	456	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
909	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033		457	Plafond	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
910	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033		457	Plafond	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
911	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033		458	Plinthes	Bois	Peinture	0,12	0,1	
912	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033		458	Plinthes	Bois	Peinture	0,12	0,1	
913	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033	B	459	Fenêtre Fixe intérieure	Métal	Peinture	2,70	0,1	
914	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033	B	460	Fenêtre Fixe extérieure	Métal	Peinture	0,03	0,1	
915	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033	B	460	Fenêtre Fixe extérieure	Métal	Peinture	0,06	0,1	
916	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033		461	Poutre	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
917	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033		461	Poutre	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
918	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033		462	Conduit radiateur	Métal	Peinture	0,09	0,1	
919	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033		462	Conduit radiateur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
920	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033		463	radiateur	Métal	Peinture	0,11	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
921	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033		463	radiateur	Métal	Peinture	0,17	0,1	
922	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033		464	Fenêtre Ouvrant plafond intérieure	Bois	Vernis	0,07	0,1	
923	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033		464	Fenêtre Ouvrant plafond intérieure	Bois	Vernis	0,17	0,1	
924	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033		465	Fenêtre Ouvrant plafond extérieure	Bois	Vernis	0,02	0,1	
925	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033		465	Fenêtre Ouvrant plafond extérieure	Bois	Vernis	0,19	0,1	
926	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033		466	Fenêtre dormant plafond intérieure	Bois	Vernis	0,07	0,1	
927	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033		466	Fenêtre dormant plafond intérieure	Bois	Vernis	0,00	0,1	
928	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033		467	Fenêtre dormant plafond extérieure	Bois	Vernis	0,09	0,1	
929	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 033		467	Fenêtre dormant plafond extérieure	Bois	Vernis	0,03	0,1	
930	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 034	A	468	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
931	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 034	A	468	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
932	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 034	B	469	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
933	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 034	B	469	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
934	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 034	C	470	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
935	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 034	C	470	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
936	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 034	D	471	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
937	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 034	D	471	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
938	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 034		472	Plafond	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
939	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 034		472	Plafond	Plâtre	Peinture	9,90	0,1	
940	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 034		473	Plinthes	Bois	Peinture	0,00	0,1	
941	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 034		473	Plinthes	Bois	Peinture	0,18	0,1	
942	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 034		474	Poutre	Plâtre	Peinture	1,20	0,1	
943	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 034		475	Conduit radiateur	Métal	Peinture	0,10	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
944	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 034		475	Conduit radiateur	Métal	Peinture	0,10	0,1	
945	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 034		476	radiateur	Métal	Peinture	0,03	0,1	
946	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 034		476	radiateur	Métal	Peinture	0,05	0,1	
947	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 034		477	Fenêtre Ouvrant plafond intérieure	Bois	Vernis	4,40	0,1	
948	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 034		478	Fenêtre Ouvrant plafond extérieure	Bois	Vernis	0,13	0,1	
949	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 034		478	Fenêtre Ouvrant plafond extérieure	Bois	Vernis	0,16	0,1	
950	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 034		479	Fenêtre dormant plafond intérieure	Bois	Vernis	4,40	0,1	
951	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 034		480	Fenêtre dormant plafond extérieure	Bois	Vernis	0,12	0,1	
952	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 034		480	Fenêtre dormant plafond extérieure	Bois	Vernis	0,04	0,1	
953	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 034	B	481	Moulure porte	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
954	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Bureau 034	B	481	Moulure porte	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
-	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 053	A	482	Mur	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 053	B	483	Mur	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 053	C	484	Mur	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 053	D	485	Mur	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
955	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 053		486	Plafond	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
956	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 053		486	Plafond	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
957	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 053		487	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
958	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 053		487	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
959	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 053		488	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
960	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 053		488	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
961	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 053		489	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
962	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 053		489	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
963	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 053		490	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
964	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 053		490	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
-	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 053		491	Embrasure fenêtre	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 053		492	Allège fenêtre	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
965	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 053		493	Garde corps	Métal	Peinture	14,00	0,1	
-	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 054	A	494	Mur	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 054	B	495	Mur	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 054	C	496	Mur	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 054	D	497	Mur	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
966	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 054		498	Plafond	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
967	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 054		498	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
-	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 054		499	Embrasure porte	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 054		500	Embrasure fenêtre	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 054		501	Allège fenêtre 1	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 054		502	Allège fenêtre 2	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
968	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 054		503	Garde corps	Métal	Peinture	14,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 055		504	Embrasure	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 055	A	505	Mur	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 055	B	506	Mur	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 055	C	507	Mur	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 055	D	508	Mur	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
969	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 055		509	Plafond	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
970	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 055		509	Plafond	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
971	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 056	A	510	Mur	Béton	Tapisserie	0,12	0,1	
972	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 056	A	510	Mur	Béton	Tapisserie	0,12	0,1	
973	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 056	B	511	Mur	Béton	Tapisserie	0,05	0,1	
974	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 056	B	511	Mur	Béton	Tapisserie	0,00	0,1	
975	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 056	C	512	Mur	Béton	Tapisserie	0,08	0,1	
976	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 056	C	512	Mur	Béton	Tapisserie	0,04	0,1	
977	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 056	D	513	Mur	Béton	Tapisserie	0,01	0,1	
978	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 056	D	513	Mur	Béton	Tapisserie	0,06	0,1	
979	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 056		514	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
980	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 056		514	Plafond	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
981	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 056		515	Porte dormant	Bois	Peinture	0,03	0,1	
982	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 056		515	Porte dormant	Bois	Peinture	0,19	0,1	
983	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 056		516	Embrasure Porte	Plâtre	Tapisserie	0,19	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
984	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 056		516	Embrasure Porte	Plâtre	Tapisserie	0,09	0,1	
985	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034	A	517	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
986	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034	A	517	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
987	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034	B	518	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
988	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034	B	518	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
989	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034	C	519	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
990	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034	C	519	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
991	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034	D	520	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
992	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034	D	520	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
993	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034		521	Plafond	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
994	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034		521	Plafond	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
995	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034		522	Plinthes	Bois	Vernis	0,00	0,1	
996	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034		522	Plinthes	Bois	Vernis	0,08	0,1	
997	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034		523	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
998	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034		523	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
999	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034		524	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1000	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034		524	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1001	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034		525	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1002	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034		525	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1003	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034		526	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1004	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034		526	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1005	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034		527	Porte dormant	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1006	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034		527	Porte dormant	Bois	Peinture	0,13	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1007	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034		528	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	18,00	0,1	
1008	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034		529	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
1009	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034		529	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
1010	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034		530	conduit radiateur	Métal	Peinture	0,07	0,1	
1011	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034		530	conduit radiateur	Métal	Peinture	0,19	0,1	
1012	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034		531	Coffre horizontaux	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
1013	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 034		531	Coffre horizontaux	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
1014	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035	A	532	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
1015	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035	A	532	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
1016	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035	B	533	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
1017	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035	B	533	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
1018	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035	C	534	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
1019	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035	C	534	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
1020	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035	D	535	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
1021	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035	D	535	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
1022	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035		536	Plafond	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
1023	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035		536	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
1024	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035		537	Plinthes	Bois	Vernis	0,04	0,1	
1025	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035		537	Plinthes	Bois	Vernis	0,02	0,1	
1026	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035		538	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1027	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035		538	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1028	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035		539	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1029	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035		539	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1030	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035		540	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1031	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035		540	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1032	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035		541	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1033	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035		541	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1034	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035		542	Porte dormant	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1035	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035		542	Porte dormant	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1036	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035		543	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	18,00	0,1	
1037	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035		544	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
1038	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035		544	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
1039	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035		545	conduit radiateur	Métal	Peinture	0,11	0,1	
1040	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035		545	conduit radiateur	Métal	Peinture	0,07	0,1	
1041	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035		546	Coffre horizontaux	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
1042	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 035		546	Coffre horizontaux	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
1043	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036	A	547	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
1044	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036	A	547	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
1045	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036	B	548	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
1046	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036	B	548	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
1047	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036	C	549	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
1048	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036	C	549	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
1049	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036	D	550	Mur	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
1050	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036	D	550	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
1051	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036		551	Plafond	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
1052	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036		551	Plafond	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1053	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036		552	Plinthes	Bois	Vernis	0,09	0,1	
1054	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036		552	Plinthes	Bois	Vernis	0,02	0,1	
1055	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036		553	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1056	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036		553	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1057	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036		554	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1058	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036		554	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1059	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036		555	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1060	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036		555	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1061	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036		556	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1062	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036		556	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1063	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036		557	Porte dormant	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1064	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036		557	Porte dormant	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1065	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036		558	Embrasure fenêtres	Plâtre	Peinture	18,00	0,1	
1066	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036		559	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
1067	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036		559	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
1068	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036		560	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
1069	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036		560	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1070	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036		561	conduit radiateur	Métal	Peinture	0,05	0,1	
1071	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036		561	conduit radiateur	Métal	Peinture	0,06	0,1	
1072	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036		562	Poutre	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
1073	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036		562	Poutre	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
1074	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036		563	Volet	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1075	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036		563	Volet	Bois	Peinture	0,04	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1076	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036		564	Moulure plafond	Bois	Peinture	2,18	0,1	
1077	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036		565	Coffrage cheminé	Plâtre	Peinture	12,00	0,1	
1078	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036		566	Coffre horizontaux	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
1079	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 036		566	Coffre horizontaux	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
1080	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Cuisine 051	A	567	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
1081	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Cuisine 051	A	567	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
1082	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Cuisine 051	B	568	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
1083	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Cuisine 051	B	568	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
1084	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Cuisine 051	C	569	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
1085	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Cuisine 051	C	569	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
1086	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Cuisine 051	D	570	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
1087	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Cuisine 051	D	570	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
1088	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Cuisine 051		571	Plafond	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
1089	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Cuisine 051		571	Plafond	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
1090	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Cuisine 051		572	Plinthes	Bois	Vernis	0,14	0,1	
1091	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Cuisine 051		572	Plinthes	Bois	Vernis	0,16	0,1	
1092	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Cuisine 051		573	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1093	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Cuisine 051		573	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1094	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Cuisine 051		574	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1095	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Cuisine 051		574	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1096	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Cuisine 051		575	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1097	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Cuisine 051		575	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1098	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Cuisine 051		576	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1099	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Cuisine 051		576	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1100	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Cuisine 051		577	Porte dormant	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1101	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Cuisine 051		577	Porte dormant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1102	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Cuisine 051		578	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	18,00	0,1	
1103	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Cuisine 051		579	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
1104	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Cuisine 051		579	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
1105	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Plonge 050	A	580	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
1106	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Plonge 050	A	580	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
1107	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Plonge 050	B	581	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
1108	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Plonge 050	B	581	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
1109	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Plonge 050	C	582	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
1110	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Plonge 050	C	582	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
1111	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Plonge 050	D	583	Mur	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
1112	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Plonge 050	D	583	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
1113	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Plonge 050		584	Plafond	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
1114	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Plonge 050		584	Plafond	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
1115	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Plonge 050		585	Plinthes	Bois	Vernis	0,16	0,1	
1116	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Plonge 050		585	Plinthes	Bois	Vernis	0,11	0,1	
1117	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Plonge 050		586	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1118	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Plonge 050		586	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1119	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Plonge 050		587	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1120	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Plonge 050		587	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1121	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Plonge 050		588	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1122	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Plonge 050		588	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1123	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Plonge 050		589	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1124	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Plonge 050		589	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1125	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Plonge 050		590	Porte dormant	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1126	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Plonge 050		590	Porte dormant	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1127	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Plonge 050		591	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	18,00	0,1	
1128	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Plonge 050		592	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
1129	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Plonge 050		592	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
1130	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Sanitaire 037	A	593	Mur partie haute	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
1131	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Sanitaire 037	A	593	Mur partie haute	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1132	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Sanitaire 037	B	594	Mur partie haute	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
1133	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Sanitaire 037	B	594	Mur partie haute	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
1134	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Sanitaire 037	C	595	Mur partie haute	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
1135	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Sanitaire 037	C	595	Mur partie haute	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
1136	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Sanitaire 037	D	596	Mur partie haute	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
1137	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Sanitaire 037	D	596	Mur partie haute	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
1138	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Sanitaire 037		597	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1139	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Sanitaire 037		597	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1140	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Sanitaire 037		598	Porte dormant	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1141	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Sanitaire 037		598	Porte dormant	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1142	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033		599	Embrasure porte	Bois	Vernis	0,01	0,1	
1143	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033		599	Embrasure porte	Bois	Vernis	0,05	0,1	
1144	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033	A	600	Mur	Bois	Vernis	0,14	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1145	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033	A	600	Mur	Bois	Vernis	0,12	0,1	
1146	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033	B	601	Mur	Bois	Vernis	0,03	0,1	
1147	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033	B	601	Mur	Bois	Vernis	0,04	0,1	
1148	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033	C	602	Mur	Bois	Vernis	0,17	0,1	
1149	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033	C	602	Mur	Bois	Vernis	0,04	0,1	
1150	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033	D	603	Mur	Bois	Vernis	0,06	0,1	
1151	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033	D	603	Mur	Bois	Vernis	0,10	0,1	
1152	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033		604	Plafond	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
1153	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033		604	Plafond	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
1154	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033		605	Plinthes	Bois	Vernis	0,01	0,1	
1155	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033		605	Plinthes	Bois	Vernis	0,01	0,1	
1156	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033	C	606	Fenêtre dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1157	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033	C	606	Fenêtre dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1158	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033	C	607	Fenêtre dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1159	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033	C	607	Fenêtre dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1160	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033	D	608	Fenêtre dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1161	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033	D	608	Fenêtre dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1162	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033	D	609	Fenêtre dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1163	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033	D	609	Fenêtre dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1164	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033	C	610	Fenêtre ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
1165	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033	C	610	Fenêtre ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1166	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033	C	611	Fenêtre ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1167	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033	C	611	Fenêtre ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1168	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033	D	612	Fenêtre ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1169	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033	D	612	Fenêtre ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1170	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033	D	613	Fenêtre ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1171	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033	D	613	Fenêtre ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1172	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033		614	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,18	0,1	
1173	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033		614	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,19	0,1	
1174	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033		615	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,07	0,1	
1175	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033		615	Porte ouvrant	Bois	Vernis	0,18	0,1	
1176	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033		616	radiateur	Métal	Peinture	0,20	0,1	
1177	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033		616	radiateur	Métal	Peinture	0,05	0,1	
1178	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033		617	conduit radiateur	Métal	Peinture	0,04	0,1	
1179	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 033		617	conduit radiateur	Métal	Peinture	0,17	0,1	
1180	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 057	A	618	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
1181	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 057	A	618	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
1182	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 057	B	619	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
1183	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 057	B	619	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
1184	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 057	C	620	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
1185	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 057	C	620	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
1186	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 057	D	621	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
1187	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 057	D	621	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
1188	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 057		622	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1189	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 057		622	Plinthes	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1190	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 057		623	Embrasure Porte	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1191	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 057		623	Embrasure Porte	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
1192	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 057		624	Garde corps	Métal	Peinture	0,17	0,1	
1193	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 057		624	Garde corps	Métal	Peinture	0,02	0,1	
1194	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 057		625	Escalier limon	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1195	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier 057		625	Escalier limon	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1196	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 032	A	626	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1197	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 032	A	626	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
1198	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 032	B	627	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
1199	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 032	B	627	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
1200	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 032	C	628	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
1201	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 032	C	628	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
1202	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 032	D	629	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
1203	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 032	D	629	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
1204	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 032		630	Plafond	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
1205	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 032		630	Plafond	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
1206	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 032		631	Plinthes	Bois	Vernis	0,08	0,1	
1207	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 032		631	Plinthes	Bois	Vernis	0,11	0,1	
1208	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 032		632	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1209	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 032		632	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1210	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 032		633	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1211	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 032		633	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1212	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 032		634	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1213	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 032		634	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1214	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 032		635	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1215	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 032		635	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1216	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 032		636	Porte dormant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1217	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 032		636	Porte dormant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1218	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 032		637	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	17,00	0,1	
1219	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 032		638	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
1220	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 032		638	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
1221	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 032		639	conduit radiateur	Métal	Peinture	0,02	0,1	
1222	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 032		639	conduit radiateur	Métal	Peinture	0,04	0,1	
1223	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 031	A	640	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
1224	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 031	A	640	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
1225	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 031	B	641	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
1226	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 031	B	641	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
1227	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 031	C	642	Mur	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
1228	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 031	C	642	Mur	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
1229	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 031	D	643	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
1230	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 031	D	643	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
1231	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 031		644	Plafond	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
1232	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 031		644	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
1233	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 031		645	Plinthes	Bois	Vernis	0,09	0,1	
1234	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 031		645	Plinthes	Bois	Vernis	0,01	0,1	
1235	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 031		646	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1236	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 031		646	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1237	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 031		647	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1238	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 031		647	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1239	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 031		648	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1240	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 031		648	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1241	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 031		649	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1242	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 031		649	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1243	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 031		650	Porte dormant	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1244	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 031		650	Porte dormant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1245	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 031		651	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	16,00	0,1	
1246	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 031		652	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
1247	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 031		652	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
1248	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 031		653	conduit radiateur	Métal	Peinture	0,19	0,1	
1249	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 031		653	conduit radiateur	Métal	Peinture	0,09	0,1	
1250	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 030	A	654	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
1251	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 030	A	654	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
1252	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 030	B	655	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
1253	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 030	B	655	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
1254	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 030	C	656	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
1255	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 030	C	656	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
1256	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 030	D	657	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
1257	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 030	D	657	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
1258	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 030		658	Plafond	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
1259	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 030		658	Plafond	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1260	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 030		659	Plinthes	Bois	Vernis	0,00	0,1	
1261	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 030		659	Plinthes	Bois	Vernis	0,08	0,1	
1262	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 030		660	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1263	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 030		660	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1264	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 030		661	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1265	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 030		661	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1266	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 030		662	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1267	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 030		662	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1268	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 030		663	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1269	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 030		663	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1270	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 030		664	Porte dormant	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1271	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 030		664	Porte dormant	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1272	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 030		665	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	18,00	0,1	
1273	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 030		666	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
1274	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 030		666	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
1275	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 030		667	conduit radiateur	Métal	Peinture	0,07	0,1	
1276	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 030		667	conduit radiateur	Métal	Peinture	0,19	0,1	
1277	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 029	A	668	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
1278	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 029	A	668	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
1279	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 029	B	669	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
1280	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 029	B	669	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
1281	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 029	C	670	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
1282	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 029	C	670	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1283	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 029	D	671	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
1284	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 029	D	671	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
1285	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 029		672	Plafond	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
1286	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 029		672	Plafond	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
1287	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 029		673	Plinthes	Bois	Vernis	0,08	0,1	
1288	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 029		673	Plinthes	Bois	Vernis	0,10	0,1	
1289	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 029		674	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1290	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 029		674	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1291	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 029		675	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1292	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 029		675	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1293	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 029		676	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1294	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 029		676	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1295	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 029		677	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1296	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 029		677	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1297	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 029		678	Porte dormant	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1298	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 029		678	Porte dormant	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1299	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 029		679	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	18,00	0,1	
1300	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 029		680	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
1301	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 029		680	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
1302	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 029		681	conduit radiateur	Métal	Peinture	0,19	0,1	
1303	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 029		681	conduit radiateur	Métal	Peinture	0,13	0,1	
1304	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 052	A	682	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
1305	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 052	A	682	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1306	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 052	B	683	Mur	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
1307	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 052	B	683	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
1308	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 052	C	684	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
1309	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 052	C	684	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
1310	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 052	D	685	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
1311	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 052	D	685	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
1312	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 052	A	686	Embrasure porte 1	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
1313	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 052	A	686	Embrasure porte 1	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
1314	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 052	D	687	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
1315	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 052	D	687	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
1316	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 052	B	688	Ensembles des embrasures fenêtres	Plâtre	Peinture	6,72	0,1	
1317	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 052	B	689	Garde corps	Métal	Peinture	4,30	0,1	
1318	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 052		690	Radiateur	Métal	Peinture	0,19	0,1	
1319	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 052		690	Radiateur	Métal	Peinture	0,04	0,1	
1320	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 052		691	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,09	0,1	
1321	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 052		691	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,02	0,1	
1322	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier B	D	692	Ensembles des dormants portes	Bois	Peinture	2,16	0,1	
1323	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 052	D	693	Ensembles des ouvrant portes	Bois	Peinture	7,82	0,1	
1324	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 052		694	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
1325	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 052		694	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
1326	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 052		695	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	8,17	0,1	
1327	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 052		696	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1328	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 052		696	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1329	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 052		697	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	5,68	0,1	
1330	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 052		698	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1331	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Circulation 052		698	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1332	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028	A	699	Mur	Plâtre	Peinture	2,37	0,1	
1333	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028	B	700	Mur	Plâtre	Peinture	6,24	0,1	
1334	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028	C	701	Mur	Plâtre	Peinture	5,48	0,1	
1335	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028	D	702	Mur	Plâtre	Peinture	5,06	0,1	
1336	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028		703	Plafond	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
1337	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028		703	Plafond	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
1338	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028		704	Plinthes	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1339	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028		704	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1340	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028		705	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	7,68	0,1	
1341	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028		706	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1342	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028		706	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1343	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028		707	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	4,51	0,1	
1344	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028		708	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1345	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028		708	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1346	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028		709	Embrasure fenêtre	Bois	Peinture	7,96	0,1	
1347	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028		710	Coffrage	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1348	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028		710	Coffrage	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1349	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028	B	711	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
1350	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028	B	711	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
1351	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028		712	Coffrage	Bois	Peinture	0,00	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1352	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028		712	Coffrage	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1353	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028		713	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
1354	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028		713	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
1355	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028		714	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,17	0,1	
1356	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028		714	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,03	0,1	
1357	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028		715	Radiateur	Métal	Peinture	0,10	0,1	
1358	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028		715	Radiateur	Métal	Peinture	0,18	0,1	
1359	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028		716	Embrasure	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
1360	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028		716	Embrasure	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
1361	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 028		717	Garde corps	Métal	Peinture	8,37	0,1	
1362	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027	A	718	Mur	Plâtre	Peinture	7,48	0,1	
1363	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027	B	719	Mur	Plâtre	Peinture	6,99	0,1	
1364	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027	C	720	Mur	Plâtre	Peinture	3,68	0,1	
1365	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027	D	721	Mur	Plâtre	Peinture	5,75	0,1	
1366	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027		722	Plafond	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
1367	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027		722	Plafond	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
1368	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027		723	Plinthes	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1369	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027		723	Plinthes	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1370	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027		724	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	6,30	0,1	
1371	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027		725	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1372	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027		725	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1373	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027		726	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	7,06	0,1	
1374	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027		727	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1375	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027		727	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1376	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027		728	Embrasure fenêtre	Bois	Peinture	6,17	0,1	
1377	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027		729	Coffrage	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1378	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027		729	Coffrage	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1379	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027	B	730	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
1380	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027	B	730	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
1381	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027		731	Coffrage	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1382	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027		731	Coffrage	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1383	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027		732	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
1384	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027		732	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
1385	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027		733	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,02	0,1	
1386	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027		733	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,08	0,1	
1387	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027		734	Radiateur	Métal	Peinture	0,05	0,1	
1388	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027		734	Radiateur	Métal	Peinture	0,19	0,1	
1389	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027		735	Embrasure	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
1390	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027		735	Embrasure	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
1391	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 027		736	Garde corps	Métal	Peinture	8,93	0,1	
1392	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026	A	737	Mur	Plâtre	Peinture	6,79	0,1	
1393	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026	B	738	Mur	Plâtre	Peinture	4,44	0,1	
1394	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026	C	739	Mur	Plâtre	Peinture	4,79	0,1	
1395	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026	D	740	Mur	Plâtre	Peinture	5,13	0,1	
1396	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026		741	Plafond	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
1397	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026		741	Plafond	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1398	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026		742	Plinthes	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1399	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026		742	Plinthes	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1400	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026		743	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	6,24	0,1	
1401	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026		744	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1402	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026		744	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1403	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026		745	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	3,96	0,1	
1404	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026		746	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1405	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026		746	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1406	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026		747	Embrasure fenêtre	Bois	Peinture	4,65	0,1	
1407	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026		748	Coffrage	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1408	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026		748	Coffrage	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1409	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026	B	749	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
1410	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026	B	749	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
1411	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026		750	Coffrage	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1412	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026		750	Coffrage	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1413	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026		751	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,48	0,1	
1414	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026		751	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,71	0,1	
1415	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026		752	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,15	0,1	
1416	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026		752	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,09	0,1	
1417	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026		753	Radiateur	Métal	Peinture	0,11	0,1	
1418	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026		753	Radiateur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
1419	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026		754	Embrasure	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
1420	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026		754	Embrasure	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1421	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 026		755	Garde corps	Métal	Peinture	7,13	0,1	
1422	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025	A	756	Mur	Plâtre	Peinture	7,89	0,1	
1423	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025	B	757	Mur	Plâtre	Peinture	3,96	0,1	
1424	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025	C	758	Mur	Plâtre	Peinture	8,24	0,1	
1425	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025	D	759	Mur	Plâtre	Peinture	2,72	0,1	
1426	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025		760	Plafond	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
1427	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025		760	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1428	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025		761	Plinthes	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1429	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025		761	Plinthes	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1430	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025		762	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	2,44	0,1	
1431	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025		763	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1432	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025		763	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1433	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025		764	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	8,51	0,1	
1434	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025		765	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1435	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025		765	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1436	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025		766	Embrasure fenêtre	Bois	Peinture	3,54	0,1	
1437	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025		767	Coffrage	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1438	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025		767	Coffrage	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1439	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025	B	768	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
1440	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025	B	768	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
1441	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025		769	Coffrage	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1442	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025		769	Coffrage	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1443	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025		770	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,77	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1444	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025		770	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,61	0,1	
1445	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025		771	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,14	0,1	
1446	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025		771	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,12	0,1	
1447	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025		772	Radiateur	Métal	Peinture	0,03	0,1	
1448	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025		772	Radiateur	Métal	Peinture	0,04	0,1	
1449	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025		773	Embrasure	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
1450	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025		773	Embrasure	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
1451	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 025		774	Garde corps	Métal	Peinture	2,44	0,1	
1452	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024	A	775	Mur	Plâtre	Peinture	3,27	0,1	
1453	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024	B	776	Mur	Plâtre	Peinture	2,37	0,1	
1454	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024	C	777	Mur	Plâtre	Peinture	7,55	0,1	
1455	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024	D	778	Mur	Plâtre	Peinture	7,06	0,1	
1456	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024		779	Plafond	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
1457	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024		779	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
1458	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024		780	Plinthes	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1459	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024		780	Plinthes	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1460	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024		781	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	3,13	0,1	
1461	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024		782	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1462	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024		782	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1463	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024		783	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	5,61	0,1	
1464	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024		784	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1465	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024		784	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1466	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024		785	Embrasure fenêtre	Bois	Peinture	4,72	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1467	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024		786	Coffrage	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1468	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024		786	Coffrage	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1469	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024	B	787	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
1470	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024	B	787	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
1471	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024		788	Coffrage	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1472	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024		788	Coffrage	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1473	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024		789	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,89	0,1	
1474	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024		789	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,62	0,1	
1475	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024		790	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,20	0,1	
1476	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024		790	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
1477	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024		791	Radiateur	Métal	Peinture	0,02	0,1	
1478	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024		791	Radiateur	Métal	Peinture	0,19	0,1	
1479	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024		792	Embrasure	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
1480	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024		792	Embrasure	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
1481	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 024		793	Garde corps	Métal	Peinture	5,75	0,1	
1482	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023	A	794	Mur	Plâtre	Peinture	4,51	0,1	
1483	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023	B	795	Mur	Plâtre	Peinture	5,89	0,1	
1484	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023	C	796	Mur	Plâtre	Peinture	7,62	0,1	
1485	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023	D	797	Mur	Plâtre	Peinture	2,85	0,1	
1486	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023		798	Plafond	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
1487	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023		798	Plafond	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
1488	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023		799	Plinthes	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1489	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023		799	Plinthes	Bois	Peinture	0,19	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1490	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023		800	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	5,20	0,1	
1491	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023		801	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1492	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023		801	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1493	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023		802	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	4,58	0,1	
1494	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023		803	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
1495	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023		803	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1496	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023		804	Embrasure fenêtre	Bois	Peinture	3,68	0,1	
1497	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023		805	Coffrage	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1498	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023		805	Coffrage	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1499	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023	B	806	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
1500	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023	B	806	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
1501	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023		807	Coffrage	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1502	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023		807	Coffrage	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1503	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023		808	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,58	0,1	
1504	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023		808	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,58	0,1	
1505	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023		809	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,06	0,1	
1506	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023		809	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,11	0,1	
1507	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023		810	Radiateur	Métal	Peinture	0,02	0,1	
1508	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023		810	Radiateur	Métal	Peinture	0,09	0,1	
1509	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023		811	Embrasure	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
1510	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023		811	Embrasure	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
1511	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 023		812	Garde corps	Métal	Peinture	5,89	0,1	
1512	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022	A	813	Mur	Plâtre	Peinture	5,75	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1513	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022	B	814	Mur	Plâtre	Peinture	3,34	0,1	
1514	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022	C	815	Mur	Plâtre	Peinture	7,34	0,1	
1515	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022	D	816	Mur	Plâtre	Peinture	7,82	0,1	
1516	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022		817	Plafond	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
1517	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022		817	Plafond	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
1518	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022		818	Plinthes	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1519	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022		818	Plinthes	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1520	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022		819	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	7,62	0,1	
1521	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022		820	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1522	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022		820	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1523	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022		821	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	8,79	0,1	
1524	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022		822	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1525	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022		822	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1526	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022		823	Embrasure fenêtre	Bois	Peinture	6,93	0,1	
1527	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022		824	Coffrage	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1528	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022		824	Coffrage	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1529	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022	B	825	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
1530	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022	B	825	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
1531	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022		826	Coffrage	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1532	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022		826	Coffrage	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1533	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022		827	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,73	0,1	
1534	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022		827	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,63	0,1	
1535	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022		828	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,04	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1536	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022		828	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,07	0,1	
1537	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022		829	Radiateur	Métal	Peinture	0,08	0,1	
1538	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022		829	Radiateur	Métal	Peinture	0,11	0,1	
1539	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022		830	Embrasure	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1540	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022		830	Embrasure	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
1541	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Bureau 022		831	Garde corps	Métal	Peinture	3,68	0,1	
1542	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Sanitaire 021		832	Conduit eau potables	Métal	Peinture	0,10	0,1	
1543	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Sanitaire 021		832	Conduit eau potables	Métal	Peinture	0,10	0,1	
1544	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Sanitaire 021		833	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1545	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Sanitaire 021		833	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1546	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Sanitaire 021		834	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1547	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Sanitaire 021		834	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1548	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Sanitaire 021		835	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1549	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Sanitaire 021		835	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1550	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Sanitaire 021		836	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1551	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Sanitaire 021		836	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1552	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Sanitaire 021		837	Conduit radiateur	Métal	Peinture	0,02	0,1	
1553	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Sanitaire 021		837	Conduit radiateur	Métal	Peinture	0,04	0,1	
-	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Sanitaire 021		838	radiateur	Métal	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
1554	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Sanitaire 021		839	Garde corps	Métal	Peinture	6,93	0,1	
1555	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier B	A	840	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
1556	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier B	A	840	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1557	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier B	B	841	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
1558	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier B	B	841	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
1559	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier B		842	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
1560	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier B		842	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
1561	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier B		843	Garde corps	Métal	Peinture	0,06	0,1	
1562	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier B		843	Garde corps	Métal	Peinture	0,02	0,1	
1563	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier B		844	Limon	Béton	Peinture	0,03	0,1	
1564	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier B		844	Limon	Béton	Peinture	0,20	0,1	
1565	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier B		845	sous face escalier	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
1566	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier B		845	sous face escalier	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
1567	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier B		846	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
1568	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - Escalier B		846	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
1569	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - SAS 1	A	847	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
1570	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - SAS 1	A	847	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1571	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - SAS 1	B	848	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
1572	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - SAS 1	B	848	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
1573	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - SAS 1	C	849	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
1574	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - SAS 1	C	849	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
1575	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - SAS 1	C	850	Porte fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1576	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - SAS 1	C	850	Porte fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1577	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - SAS 1	C	851	Porte fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1578	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - SAS 1	C	851	Porte fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1579	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - SAS 1	C	852	Porte fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1580	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - SAS 1	C	852	Porte fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1581	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - SAS 1	C	853	Porte fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1582	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - SAS 1	C	853	Porte fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1583	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - SAS 1	C	854	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
1584	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - SAS 1	C	854	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
1585	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - SAS 1		855	poutre	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
1586	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - SAS 1		855	poutre	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
1587	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier B	D	856	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	8,51	0,1	
1588	E.MILITAIRE BAT 09 / R01 - SAS 1		857	Garde corps	Métal	Peinture	8,31	0,1	
1589	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 026	A	858	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
1590	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 026	A	858	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
1591	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 026	A	858	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
1592	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 026	B	859	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
1593	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 026	B	859	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
1594	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 026	B	859	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
1595	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 026	C	860	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	8,31	0,1	
1596	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 026	D	861	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
1597	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 026	D	861	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
1598	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 026	D	861	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
1599	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 026	E	862	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
1600	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 026	E	862	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
1601	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 026	E	862	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
1602	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 026		863	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1603	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 026		863	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
1604	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 026		864	Plinthes	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1605	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 026		864	Plinthes	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1606	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 026		865	conduit	Métal	Peinture	0,14	0,1	
1607	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 026		865	conduit	Métal	Peinture	0,18	0,1	
1608	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 026		866	Coffrage	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
1609	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 026		866	Coffrage	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
1610	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 026		867	Poutre	Plâtre	Peinture	6,72	0,1	
1611	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 1	A	868	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	6,93	0,1	
1612	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 1	B	869	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	2,37	0,1	
1613	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 1	C	870	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	4,17	0,1	
1614	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 1	D	871	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	2,51	0,1	
1615	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 1		872	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
1616	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 1		872	Plafond	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
1617	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 1		873	Plinthes	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1618	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 1		873	Plinthes	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1619	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 1		874	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	5,75	0,1	
1620	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 1		875	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1621	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 1		875	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1622	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 1		876	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	9,06	0,1	
1623	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 1		877	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1624	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 1		877	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1625	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 1	A	878	Embrasure	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1626	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 1	A	878	Embrasure	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
1627	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 1		879	conduit	Métal	Peinture	0,08	0,1	
1628	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 1		879	conduit	Métal	Peinture	0,10	0,1	
1629	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 1		880	Garde corps	Métal	Peinture	0,04	0,1	
1630	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 1		880	Garde corps	Métal	Peinture	0,02	0,1	
1631	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) - Vestiaire 1		881	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	8,44	0,1	
1632	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier B	A	882	Mur	Plâtre	Peinture	1,20	0,1	
1633	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier B	B	883	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
1634	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier B	B	883	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
1635	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier B	B	883	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
1636	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier B	C	884	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
1637	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier B	C	884	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
1638	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier B	C	884	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
1639	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier B	D	885	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
1640	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier B	D	885	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
1641	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier B	D	885	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
1642	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier B		886	Plafond	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
1643	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier B		886	Plafond	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
1644	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier B		887	Garde corps	Métal	Peinture	0,13	0,1	
1645	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier B		887	Garde corps	Métal	Peinture	0,11	0,1	
1646	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier B		888	Limon	Béton	Peinture	0,07	0,1	
1647	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier B		888	Limon	Béton	Peinture	0,14	0,1	
1648	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier B	A	889	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	12,00	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1649	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier B		890	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1650	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier B		890	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1651	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier B		891	Porte dormant	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1652	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier B		891	Porte dormant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1653	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier B		892	Coffrage	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
1654	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier B		892	Coffrage	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
1655	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - WC 023		893	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	1,60	0,1	
1656	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - WC 023		894	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1657	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - WC 023		894	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
1658	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - WC 023		895	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	1,90	0,1	
1659	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - WC 023		896	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1660	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - WC 023		896	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1661	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - WC 023		897	Porte Ouvrant	Bois	Vernis	0,04	0,1	
1662	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - WC 023		897	Porte Ouvrant	Bois	Vernis	0,09	0,1	
1663	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - WC 023		898	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,02	0,1	
1664	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - WC 023		898	Porte Dormant	Bois	Vernis	0,09	0,1	
1665	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - WC 023		899	Conduit	Métal	Peinture	0,03	0,1	
1666	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - WC 023		899	Conduit	Métal	Peinture	0,05	0,1	
1667	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - WC 023		900	Plafond plenum	Plâtre	Peinture noir	7,68	0,1	
1668	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - SAS 1	A	901	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
1669	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - SAS 1	A	901	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
1670	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - SAS 1	B	902	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
1671	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - SAS 1	B	902	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1672	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - SAS 1	C	903	Mur	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
1673	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - SAS 1	C	903	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
1674	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - SAS 1	D	904	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
1675	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - SAS 1	D	904	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
1676	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - SAS 1		905	Plafond plenum	Plâtre	Peinture noir	8,24	0,1	
1677	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - SAS 1	A	906	Porte dormant	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1678	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - SAS 1	A	906	Porte dormant	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1679	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - SAS 1	A	907	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1680	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - SAS 1	A	907	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1681	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - SAS 1	A	908	Embrasure porte 1	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
1682	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - SAS 1	A	908	Embrasure porte 1	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
1683	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - SAS 1	C	909	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
1684	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - SAS 1	C	909	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1685	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - SAS 1	A	910	Poteaux	Plâtre	Peinture	5,68	0,1	
1686	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - SAS 1	C	911	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
1687	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - SAS 1	C	911	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
1688	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - SAS 1	C	911	Poteaux	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
1689	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Salon 022	A	912	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
1690	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Salon 022	A	912	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
1691	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Salon 022	B	913	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
1692	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Salon 022	B	913	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
1693	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Salon 022	C	914	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
1694	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Salon 022	C	914	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1695	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Salon 022	D	915	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
1696	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Salon 022	D	915	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
1697	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Salon 022		916	Plafond	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
1698	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Salon 022		916	Plafond	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
-	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Salon 022		917	Plinthes			NM		Absence de revêtement
1699	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Salon 022	A	918	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1700	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Salon 022	A	918	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1701	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Salon 022	B	919	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1702	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Salon 022	B	919	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1703	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Salon 022	A	920	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1704	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Salon 022	A	920	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1705	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Salon 022	B	921	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1706	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Salon 022	B	921	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1707	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Salon 022	B	922	Embrasure porte	Plâtre	Toile verre peint	0,13	0,1	
1708	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Salon 022	B	922	Embrasure porte	Plâtre	Toile verre peint	0,15	0,1	
1709	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	A	923	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	8,24	0,1	
1710	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	B	924	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	5,68	0,1	
1711	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	C	925	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
1712	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	C	925	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
1713	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	C	925	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
1714	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	D	926	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
1715	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	D	926	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
1716	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	D	926	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1717	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024		927	Plafond	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
1718	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024		927	Plafond	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
1719	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	A	928	Porte dormant 1	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1720	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	A	928	Porte dormant 1	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1721	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	B	929	Porte dormant 2	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1722	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	B	929	Porte dormant 2	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1723	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	C	930	Porte dormant 3	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1724	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	C	930	Porte dormant 3	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1725	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	D	931	Porte dormant 4	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1726	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	D	931	Porte dormant 4	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1727	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	A	932	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1728	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	A	932	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1729	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	B	933	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1730	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	B	933	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1731	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	C	934	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1732	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	C	934	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1733	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	D	935	Porte Ouvrant 4	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1734	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	D	935	Porte Ouvrant 4	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1735	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	A	936	Embrasure porte 1	Plâtre	Toile verre peint	8,10	0,1	
1736	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	B	937	Embrasure porte 2	Plâtre	Toile verre peint	0,11	0,1	
1737	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	B	937	Embrasure porte 2	Plâtre	Toile verre peint	0,01	0,1	
1738	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	B	937	Embrasure porte 2	Plâtre	Toile verre peint	0,11	0,1	
1739	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	C	938	Embrasure porte 3	Plâtre	Toile verre peint	0,15	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1740	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	C	938	Embrasure porte 3	Plâtre	Toile verre peint	0,13	0,1	
1741	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 024	C	938	Embrasure porte 3	Plâtre	Toile verre peint	0,00	0,1	
1742	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - WC 1		939	Conduit	Métal	Peinture	0,19	0,1	
1743	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - WC 1		939	Conduit	Métal	Peinture	0,08	0,1	
-	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - WC 1		940	Conduit	PVC	Peinture	NM		Partie non visée par la réglementation
1744	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Amphi 025	A	941	Mur	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1745	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Amphi 025	A	941	Mur	Bois	Peinture	0,06	0,1	
-	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Amphi 025	B	942	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Amphi 025	C	943	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Amphi 025	D	944	Mur	Bois	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
1746	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Amphi 025		945	Ensembles des embrasures fenêtres	Plâtre	Peinture	6,37	0,1	
1747	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 01	A	946	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
1748	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 01	A	946	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
1749	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 01	A	946	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
1750	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 01	B	947	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
1751	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 01	B	947	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
1752	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 01	B	947	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
1753	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 01	C	948	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	3,61	0,1	
1754	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 01		949	Plafond	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
1755	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 01		949	Plafond	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
1756	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 01		950	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,14	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1757	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 01		950	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1758	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 01		951	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1759	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 01		951	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1760	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 01		952	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1761	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 01		952	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1762	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 01		953	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1763	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 01		953	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1764	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 01	B	954	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	2,92	0,1	
1765	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 01		955	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1766	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 01		955	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1767	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 01		956	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1768	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 01		956	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1769	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 01		957	Escalier limon	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1770	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 01		957	Escalier limon	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1771	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 01		958	Garde corps	Métal	Peinture	0,12	0,1	
1772	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 01		958	Garde corps	Métal	Peinture	0,14	0,1	
1773	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 01		959	Poutre	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
1774	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 01		959	Poutre	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
1775	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 01		960	Embrasure 1	Plâtre	Toile verre peint	0,14	0,1	
1776	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 01		960	Embrasure 1	Plâtre	Toile verre peint	0,13	0,1	
1777	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 01		961	Embrasure Porte	Plâtre	Toile verre peint	6,24	0,1	
1778	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 01	A	962	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
1779	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 01	A	962	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1780	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 01	A	962	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
1781	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 01	B	963	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	8,51	0,1	
1782	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 01	C	964	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
1783	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 01	C	964	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
1784	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 01	C	964	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
1785	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 01	D	965	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
1786	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 01	D	965	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
1787	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 01	D	965	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
1788	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 01		966	Plafond	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
1789	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 01		966	Plafond	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
1790	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 01		967	Plinthes	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1791	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 01		967	Plinthes	Bois	Peinture	0,20	0,1	
1792	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 01		968	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1793	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 01		968	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1794	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 01		969	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1795	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 01		969	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1796	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 02	A	970	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
1797	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 02	A	970	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
1798	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 02	B	971	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
1799	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 02	B	971	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
1800	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 02	C	972	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
1801	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 02	C	972	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
1802	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 02		973	Garde corps	Métal	Peinture	0,09	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1803	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 02		973	Garde corps	Métal	Peinture	0,01	0,1	
1804	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 02		974	Escalier limon	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1805	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 02		974	Escalier limon	Bois	Peinture	0,17	0,1	
-	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Localt technique	A	975	Mur	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Localt technique	B	976	Mur	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Localt technique	C	977	Mur	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Localt technique	D	978	Mur	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
1806	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 755	A	979	Mur	Plâtre	Peinture	0,85	0,1	
1807	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 755	A	979	Mur	Plâtre	Peinture	0,57	0,1	
1808	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 755	A	979	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
1809	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 755	B	980	Mur	Plâtre	Peinture	0,54	0,1	
1810	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 755	B	980	Mur	Plâtre	Peinture	0,49	0,1	
1811	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 755	B	980	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
1812	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 755	C	981	Mur	Plâtre	Peinture	0,72	0,1	
1813	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 755	C	981	Mur	Plâtre	Peinture	0,72	0,1	
1814	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 755	C	981	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
1815	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 755	D	982	Mur	Plâtre	Peinture	2,44	0,1	
1816	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 755		983	Plinthes	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1817	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 755		983	Plinthes	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1818	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 755	A	984	Porte ouvrant 1	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1819	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 755	A	984	Porte ouvrant 1	Bois	Peinture	0,09	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1820	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 755	B	985	Porte ouvrant 2	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1821	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 755	B	985	Porte ouvrant 2	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1822	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 755	D	986	Porte ouvrant 3	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1823	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 755	D	986	Porte ouvrant 3	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1824	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 755	A	987	Porte dormants 1	Bois	Peinture	3,54	0,1	
1825	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 755	B	988	Porte dormants 2	Bois	Peinture	9,00	0,1	
1826	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 755	D	989	Porte dormants 3	Bois	Peinture	4,30	0,1	
1827	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 755	D	990	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	7,96	0,1	
1828	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 755		991	Embrasure 1	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
1829	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 755		991	Embrasure 1	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
1830	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 755		992	Embrasure 2	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
1831	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 755		992	Embrasure 2	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
1832	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 029	A	993	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,08	0,1	
1833	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 029	A	993	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,11	0,1	
1834	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 029	A	993	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,00	0,1	
1835	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 029	B	994	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,18	0,1	
1836	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 029	B	994	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,10	0,1	
1837	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 029	B	994	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,10	0,1	
1838	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 029	C	995	Mur	Plâtre	Tapisserie	6,24	0,1	
1839	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 029	D	996	Mur	Plâtre	Tapisserie	8,37	0,1	
1840	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 029		997	Plinthes	Bois	Peinture	5,68	0,1	
1841	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 029	A	998	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,49	0,1	
1842	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 029	A	998	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,43	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1843	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 029	A	998	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1844	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 029	A	999	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,57	0,1	
1845	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 029	A	999	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,76	0,1	
1846	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 029	A	999	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1847	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 029	B	1000	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,55	0,1	
1848	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 029	B	1000	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,61	0,1	
1849	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 029	B	1000	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1850	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 029	B	1001	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	6,86	0,1	
1851	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 029	C	1002	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	4,44	0,1	
1852	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 029	C	1003	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	8,44	0,1	
1853	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 029	C	1004	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	8,93	0,1	
1854	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	A	1005	Mur	Bois	Tapisserie	0,16	0,1	
1855	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	A	1005	Mur	Bois	Tapisserie	0,12	0,1	
1856	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	B	1006	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
1857	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	B	1006	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,02	0,1	
1858	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	C	1007	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,02	0,1	
1859	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	C	1007	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,02	0,1	
1860	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	D	1008	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,04	0,1	
1861	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	D	1008	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,18	0,1	
1862	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	E	1009	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,01	0,1	
1863	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	E	1009	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,03	0,1	
1864	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	F	1010	Mur	Bois	Tapisserie	0,10	0,1	
1865	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	F	1010	Mur	Bois	Tapisserie	0,20	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1866	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031		1011	Plinthes	Bois	Peinture	0,20	0,1	
1867	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031		1011	Plinthes	Bois	Peinture	0,06	0,1	
-	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	A	1012	Porte Dormant 1	Pvc	PVC	NM		Partie non visée par la réglementation
1868	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	A	1013	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1869	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	A	1013	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1870	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	A	1013	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,20	0,1	
1871	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	B	1014	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	5,61	0,1	
1872	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	B	1015	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	4,51	0,1	
1873	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	B	1016	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	5,13	0,1	
1874	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	D	1017	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Tapisserie	4,51	0,1	
1875	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	D	1018	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Tapisserie	3,54	0,1	
1876	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	D	1019	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	3,61	0,1	
1877	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	D	1020	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	3,27	0,1	
1878	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	D	1021	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1879	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	D	1021	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
1880	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	D	1022	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1881	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	D	1022	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
1882	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	D	1023	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1883	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	D	1023	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
1884	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	D	1024	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1885	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	D	1024	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1886	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	D	1025	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1887	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	D	1025	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1888	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	D	1026	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1889	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	D	1026	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1890	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	D	1027	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
1891	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	D	1027	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1892	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	D	1028	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1893	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 031	D	1028	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1894	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030	A	1029	Mur	Plâtre	Tapisserie	6,79	0,1	
1895	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030	B	1030	Mur	Plâtre	Tapisserie	5,61	0,1	
1896	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030	C	1031	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,58	0,1	
1897	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030	C	1031	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,51	0,1	
1898	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030	C	1031	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,12	0,1	
1899	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030	D	1032	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,36	0,1	
1900	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030	D	1032	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,74	0,1	
1901	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030	D	1032	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,17	0,1	
1902	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030	C	1033	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	8,17	0,1	
1903	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030	C	1034	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1904	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030	C	1034	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
1905	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030	C	1035	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	4,10	0,1	
1906	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030	C	1036	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1907	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030	C	1036	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1908	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030	A	1037	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,86	0,1	
1909	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030	A	1037	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,80	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1910	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030	A	1037	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1911	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030	A	1038	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,39	0,1	
1912	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030	A	1038	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,58	0,1	
1913	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030	A	1038	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1914	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030	D	1039	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	2,44	0,1	
1915	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030	D	1040	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	6,93	0,1	
1916	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030	A	1041	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	7,27	0,1	
1917	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030	C	1042	Embrasure fenêtre	Plâtre	Tapisserie	2,58	0,1	
1918	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030	C	1043	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	6,24	0,1	
1919	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030	A	1044	Moulure mur	Bois	Peinture	4,72	0,1	
1920	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030	B	1045	Moulure mur	Bois	Peinture	2,30	0,1	
1921	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030	C	1046	Moulure mur	Bois	Peinture	6,03	0,1	
1922	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 030	D	1047	Moulure mur	Bois	Peinture	5,82	0,1	
1923	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 032	A	1048	Mur	Plâtre	Peinture	5,96	0,1	
1924	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 032	B	1049	Mur	Plâtre	Peinture	3,82	0,1	
1925	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 032	C	1050	Mur	Plâtre	Peinture	4,92	0,1	
1926	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 032	D	1051	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
1927	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 032	D	1051	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
1928	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 032	D	1051	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
1929	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 032	A	1052	Porte dormant 1	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1930	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 032	A	1052	Porte dormant 1	Bois	Peinture	0,06	0,1	
1931	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 032	C	1053	Porte dormant 2	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1932	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 032	C	1053	Porte dormant 2	Bois	Peinture	0,09	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1933	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 032	A	1054	Porte ouvrant 1	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1934	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 032	A	1054	Porte ouvrant 1	Bois	Peinture	0,15	0,1	
1935	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 032	C	1055	Porte ouvrant 2	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1936	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 032	C	1055	Porte ouvrant 2	Bois	Peinture	0,18	0,1	
1937	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 032	A	1056	Embrasure porte 1	Plâtre	Peinture	4,17	0,1	
1938	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 032	D	1057	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
1939	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 032	D	1057	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
1940	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 032	D	1057	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
1941	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 032		1058	Plinthes	Bois	Peinture	3,48	0,1	
1942	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 033	A	1059	Mur	Plâtre	Peinture	2,65	0,1	
1943	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 033	B	1060	Mur	Plâtre	Peinture	4,03	0,1	
1944	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 033	C	1061	Mur	Plâtre	Peinture	3,96	0,1	
1945	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 033	D	1062	Mur	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
1946	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 033	D	1062	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
1947	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 033	D	1062	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
1948	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 033	A	1063	Embrasure porte 1	Plâtre	Peinture	8,86	0,1	
1949	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 033		1064	Plinthes	Bois	Peinture	6,72	0,1	
1950	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 033	C	1065	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
1951	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 033	C	1065	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
1952	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 033	C	1066	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
1953	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 033	C	1066	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
1954	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 033		1067	Radiateur	Métal	Peinture	0,12	0,1	
1955	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 033		1067	Radiateur	Métal	Peinture	0,19	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1956	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 033		1068	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,02	0,1	
1957	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 033		1068	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,18	0,1	
1958	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 033	C	1069	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	6,93	0,1	
1959	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 033	C	1070	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1960	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 033	C	1070	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1961	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 033	C	1071	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	4,65	0,1	
1962	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 033	C	1072	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1963	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 033	C	1072	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
1964	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 033	A	1073	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1965	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 033	A	1073	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1966	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 033	A	1074	Porte dormant	Bois	Peinture	0,02	0,1	
1967	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 033	A	1074	Porte dormant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1968	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	A	1075	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,16	0,1	
1969	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	A	1075	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,06	0,1	
1970	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	A	1075	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,01	0,1	
1971	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	B	1076	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,07	0,1	
1972	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	B	1076	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,08	0,1	
1973	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	B	1076	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,09	0,1	
1974	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	C	1077	Mur	Plâtre	Tapisserie	8,31	0,1	
1975	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	D	1078	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,06	0,1	
1976	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	D	1078	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,16	0,1	
1977	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	D	1078	Mur	Plâtre	Tapisserie	0,07	0,1	
1978	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034		1079	Plinthes	Bois	Peinture	0,19	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
1979	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034		1079	Plinthes	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1980	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	C	1080	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1981	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	C	1080	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1982	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	C	1081	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
1983	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	C	1081	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
1984	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	C	1082	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
1985	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	C	1082	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
1986	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	C	1083	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
1987	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	C	1083	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1988	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	C	1084	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1989	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	C	1084	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
1990	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	C	1085	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
1991	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	C	1085	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
1992	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	C	1086	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
1993	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	C	1086	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
1994	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	C	1087	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
1995	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	C	1087	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
-	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034		1088	Porte Ouvrant			NM		Absence de revêtement
-	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034		1089	Porte Dormant			NM		Absence de revêtement
1996	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	C	1090	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Tapisserie	3,06	0,1	
1997	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	C	1091	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Tapisserie	5,27	0,1	
1998	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	C	1092	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	5,75	0,1	
1999	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 034	C	1093	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	3,82	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2000	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 035	A	1094	Mur	Plâtre	Peinture	6,44	0,1	
2001	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 035	B	1095	Mur	Plâtre	Peinture	7,06	0,1	
2002	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 035	C	1096	Mur	Plâtre	Peinture	6,37	0,1	
2003	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 035	D	1097	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
2004	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 035	D	1097	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
2005	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 035	D	1097	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
2006	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 035	A	1098	Porte dormant 1	Bois	Peinture	0,15	0,1	
2007	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 035	A	1098	Porte dormant 1	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2008	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 035	C	1099	Porte dormant 2	Bois	Peinture	0,09	0,1	
2009	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 035	C	1099	Porte dormant 2	Bois	Peinture	0,07	0,1	
2010	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 035	A	1100	Porte ouvrant 1	Bois	Peinture	0,14	0,1	
2011	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 035	A	1100	Porte ouvrant 1	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2012	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 035	C	1101	Porte ouvrant 2	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2013	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 035	C	1101	Porte ouvrant 2	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2014	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 035	A	1102	Embrasure porte 1	Plâtre	Peinture	4,99	0,1	
2015	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 035	D	1103	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
2016	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 035	D	1103	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
2017	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 035	D	1103	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2018	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 035		1104	Plinthes	Bois	Peinture	5,34	0,1	
2019	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Wc 036	A	1105	Porte dormant	Bois	Peinture	0,05	0,1	
2020	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Wc 036	A	1105	Porte dormant	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2021	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Wc 036	A	1106	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2022	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Wc 036	A	1106	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,20	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2023	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Wc 036	C	1107	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	6,51	0,1	
2024	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Wc 036	C	1108	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2025	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Wc 036	C	1108	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
2026	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Wc 036	C	1109	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	4,72	0,1	
2027	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Wc 036	C	1110	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2028	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Wc 036	C	1110	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2029	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Wc 036	C	1111	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
2030	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Wc 036	C	1111	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
2031	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Wc 036		1112	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,10	0,1	
2032	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Wc 036		1112	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,18	0,1	
2033	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Wc 036		1113	Radiateur	Métal	Peinture	0,05	0,1	
2034	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Wc 036		1113	Radiateur	Métal	Peinture	0,03	0,1	
2035	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038	A	1114	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
2036	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038	A	1114	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
2037	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038	A	1114	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
2038	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038	B	1115	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
2039	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038	B	1115	Mur	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
2040	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038	B	1115	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
2041	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038	C	1116	Mur	Plâtre	Peinture	8,65	0,1	
2042	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038	D	1117	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
2043	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038	D	1117	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
2044	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038	D	1117	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
2045	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038		1118	Plinthes	Bois	Peinture	0,02	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2046	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038		1118	Plinthes	Bois	Peinture	0,07	0,1	
2047	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038	C	1119	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
2048	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038	C	1119	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2049	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038	C	1120	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
2050	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038	C	1120	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
2051	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038	C	1121	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2052	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038	C	1121	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2053	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038	C	1122	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2054	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038	C	1122	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
2055	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038	A	1123	Porte dormant	Bois	Peinture	5,75	0,1	
2056	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038		1124	Radiateur	Métal	Peinture	0,19	0,1	
2057	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038		1124	Radiateur	Métal	Peinture	0,12	0,1	
2058	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038		1125	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,13	0,1	
2059	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038		1125	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
2060	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038	A	1126	Moulure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2061	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038	A	1126	Moulure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
2062	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038	B	1127	Moulure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2063	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038	B	1127	Moulure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2064	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038	C	1128	Moulure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2065	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038	C	1128	Moulure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
2066	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038	D	1129	Moulure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2067	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038	D	1129	Moulure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2068	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 038		1130	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	8,44	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2069	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 039	A	1131	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
2070	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 039	A	1131	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
2071	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 039	B	1132	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
2072	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 039	B	1132	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
2073	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 039	C	1133	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
2074	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 039	C	1133	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
2075	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 039	D	1134	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
2076	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 039	D	1134	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
2077	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 039		1135	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2078	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 039		1135	Plinthes	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2079	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 039	C	1136	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
2080	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 039	C	1136	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2081	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 039	C	1137	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2082	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 039	C	1137	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2083	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 039	C	1138	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2084	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 039	C	1138	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
2085	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 039	C	1139	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2086	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 039	C	1139	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2087	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 039	A	1140	Porte dormant	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2088	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 039	A	1140	Porte dormant	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2089	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 039		1141	Radiateur	Métal	Peinture	0,12	0,1	
2090	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 039		1141	Radiateur	Métal	Peinture	0,18	0,1	
2091	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 039		1142	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,06	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2092	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 039		1142	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
2093	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 053		1143	Plafond	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
2094	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 053		1143	Plafond	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
2095	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 053		1144	Garde corps	Métal	Peinture	0,12	0,1	
2096	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 053		1144	Garde corps	Métal	Peinture	0,03	0,1	
-	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 053	A	1145	Mur	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 053	B	1146	Mur	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 053	C	1147	Mur	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Escalier 053	D	1148	Mur	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 1	A	1149	Mur	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 1	B	1150	Mur	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 1	C	1151	Mur	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 1	D	1152	Mur	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2097	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	A	1153	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
2098	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	A	1153	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
2099	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	B	1154	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
2100	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	B	1154	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
2101	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	C	1155	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
2102	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	C	1155	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2103	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	D	1156	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
2104	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	D	1156	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
2105	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	E	1157	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
2106	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	E	1157	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
2107	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	F	1158	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
2108	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	F	1158	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
2109	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	G	1159	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
2110	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	G	1159	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
2111	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	H	1160	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
2112	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	H	1160	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
2113	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	I	1161	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
2114	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	I	1161	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
2115	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	J	1162	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
2116	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	J	1162	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
2117	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	B	1163	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2118	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	B	1163	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2119	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	B	1164	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
2120	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	B	1164	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2121	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	B	1165	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
2122	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	B	1165	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
2123	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	B	1166	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2124	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	B	1166	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
2125	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	A	1167	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,18	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2126	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	A	1167	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,20	0,1	
2127	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	A	1168	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,05	0,1	
2128	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	A	1168	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
2129	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	A	1169	Embrasure porte 1	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
2130	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	A	1169	Embrasure porte 1	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
2131	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	C	1170	Embrasure porte 2	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
2132	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	C	1170	Embrasure porte 2	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
2133	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	B	1171	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
2134	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1	B	1171	Allège fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
2135	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1		1172	Radiateur	Métal	Peinture	0,11	0,1	
2136	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1		1172	Radiateur	Métal	Peinture	0,02	0,1	
2137	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1		1173	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,09	0,1	
2138	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Vestiaire 1		1173	Conduit Radiateur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
2139	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 2	A	1174	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
2140	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 2	A	1174	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
2141	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 2	A	1174	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
2142	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 2	B	1175	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
2143	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 2	B	1175	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
2144	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 2	B	1175	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
2145	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 2	C	1176	Mur	Plâtre	Peinture	7,62	0,1	
2146	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 2	D	1177	Mur	Plâtre	Peinture	6,03	0,1	
2147	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 2	E	1178	Mur	Plâtre	Peinture	3,20	0,1	
2148	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 2	F	1179	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2149	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 2	F	1179	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2150	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 2	F	1179	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
2151	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 2	G	1180	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
2152	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 2	G	1180	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
2153	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 2	G	1180	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
2154	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 2		1181	Plinthes	Bois	Peinture	4,17	0,1	
2155	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 2	A	1182	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,07	0,1	
2156	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 2	A	1182	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2157	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 2	A	1183	Porte Dormant	Bois	Peinture	8,37	0,1	
2158	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 2	A	1184	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
2159	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 2	A	1184	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
2160	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 3	A	1185	Mur	Plâtre	Peinture	6,03	0,1	
2161	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 3	B	1186	Mur	Plâtre	Peinture	6,58	0,1	
2162	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 3	C	1187	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
2163	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 3	C	1187	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
2164	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 3	C	1187	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
2165	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 3	D	1188	Mur	Plâtre	Peinture	3,34	0,1	
2166	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 3		1189	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2167	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 3		1189	Plafond	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
2168	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 3		1190	Plinthes	Bois	Peinture	3,68	0,1	
2169	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 3	A	1191	Embrasure porte 1	Plâtre	Peinture	5,06	0,1	
2170	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 3	C	1192	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	2,72	0,1	
2171	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 3	A	1193	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,56	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2172	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 3	A	1193	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,52	0,1	
2173	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 3	A	1194	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,79	0,1	
2174	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 3	A	1194	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,62	0,1	
2175	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 3	C	1195	Fenêtre Ouvrant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,71	0,1	
2176	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 3	C	1195	Fenêtre Ouvrant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,74	0,1	
2177	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 3	C	1196	Fenêtre Ouvrant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,65	0,1	
2178	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 3	C	1196	Fenêtre Ouvrant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,50	0,1	
2179	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	A	1197	Mur	Plâtre	Peinture	5,06	0,1	
2180	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	B	1198	Mur	Plâtre	Peinture	4,10	0,1	
2181	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	C	1199	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
2182	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	C	1199	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
2183	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	C	1199	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
2184	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	D	1200	Mur	Plâtre	Peinture	3,82	0,1	
2185	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1		1201	Plafond	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
2186	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1		1201	Plafond	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
2187	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1		1202	Plinthes	Bois	Peinture	2,37	0,1	
2188	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	A	1203	Embrasure porte 1	Plâtre	Peinture	5,48	0,1	
2189	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	C	1204	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture	4,17	0,1	
2190	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	A	1205	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,64	0,1	
2191	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	A	1205	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,40	0,1	
2192	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	A	1205	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
2193	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	A	1206	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,79	0,1	
2194	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	A	1206	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,75	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2195	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	B	1207	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	6,58	0,1	
2196	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	B	1208	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2197	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	B	1208	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
2198	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	C	1209	Fenêtre Dormant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,88	0,1	
2199	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	C	1209	Fenêtre Dormant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,55	0,1	
2200	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	C	1209	Fenêtre Dormant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2201	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	C	1210	Fenêtre Dormant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,65	0,1	
2202	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	C	1210	Fenêtre Dormant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,69	0,1	
2203	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	D	1211	Fenêtre Dormant 4 intérieure	Bois	Peinture	0,63	0,1	
2204	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	D	1211	Fenêtre Dormant 4 intérieure	Bois	Peinture	0,54	0,1	
2205	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	D	1211	Fenêtre Dormant 4 intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2206	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	D	1212	Fenêtre Dormant 4 extérieure	Bois	Peinture	0,71	0,1	
2207	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	D	1212	Fenêtre Dormant 4 extérieure	Bois	Peinture	0,78	0,1	
2208	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	A	1213	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,56	0,1	
2209	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	A	1213	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,87	0,1	
2210	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	A	1213	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2211	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	A	1214	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,70	0,1	
2212	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	A	1214	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,67	0,1	
2213	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	B	1215	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	8,10	0,1	
2214	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	B	1216	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
2215	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	B	1216	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
2216	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	C	1217	Fenêtre Ouvrant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,80	0,1	
2217	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	C	1217	Fenêtre Ouvrant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,47	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2218	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	C	1217	Fenêtre Ouvrant 3 intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2219	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	C	1218	Fenêtre Ouvrant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,43	0,1	
2220	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	C	1218	Fenêtre Ouvrant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,45	0,1	
2221	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	D	1219	Fenêtre Ouvrant 4 intérieure	Bois	Peinture	0,65	0,1	
2222	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	D	1219	Fenêtre Ouvrant 4 intérieure	Bois	Peinture	0,71	0,1	
2223	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	D	1219	Fenêtre Ouvrant 4 intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2224	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	D	1220	Fenêtre Ouvrant 4 extérieure	Bois	Peinture	0,72	0,1	
2225	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Bureau 1	D	1220	Fenêtre Ouvrant 4 extérieure	Bois	Peinture	0,79	0,1	
2226	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4	A	1221	Mur	Plâtre	Peinture	9,06	0,1	
2227	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4	B	1222	Mur	Plâtre	Peinture	8,79	0,1	
2228	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4	C	1223	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
2229	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4	C	1223	Mur	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
2230	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4	C	1223	Mur	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
2231	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4	D	1224	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
2232	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4	D	1224	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
2233	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4	D	1224	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
2234	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4		1225	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
2235	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4		1225	Plafond	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
2236	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4		1226	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2237	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4		1226	Plinthes	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2238	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4	A	1227	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	6,51	0,1	
2239	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4	B	1228	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2240	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4	B	1228	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,05	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2241	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4	B	1228	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2242	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4	C	1229	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2243	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4	C	1229	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,04	0,1	
2244	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4	C	1229	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2245	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4	D	1230	Porte Ouvrant 4	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2246	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4	D	1230	Porte Ouvrant 4	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2247	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4	D	1230	Porte Ouvrant 4	Bois	Peinture	0,04	0,1	
2248	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4	A	1231	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	8,58	0,1	
2249	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4	B	1232	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2250	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4	B	1232	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2251	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4	B	1232	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2252	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4	C	1233	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,09	0,1	
2253	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4	C	1233	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2254	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4	C	1233	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,17	0,1	
2255	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4	D	1234	Porte Dormant 4	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2256	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4	D	1234	Porte Dormant 4	Bois	Peinture	0,16	0,1	
2257	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4	D	1234	Porte Dormant 4	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2258	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Hall 4	D	1235	Embrasure mur	Plâtre	Peinture	6,37	0,1	
2259	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 046	A	1236	Mur	Plâtre	Peinture	0,39	0,1	
2260	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 046	A	1236	Mur	Plâtre	Peinture	0,49	0,1	
2261	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 046	B	1237	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
2262	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 046	B	1237	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
2263	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 046	C	1238	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2264	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 046	C	1238	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
2265	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 046	D	1239	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
2266	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 046	D	1239	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
2267	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 046		1240	Plafond	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
2268	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 046		1240	Plafond	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
2269	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 046		1241	Plinthes	Bois	Peinture	0,15	0,1	
2270	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 046		1241	Plinthes	Bois	Peinture	0,09	0,1	
2271	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 046	A	1242	Porte Dormant	Bois	Peinture	2,30	0,1	
2272	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 046	A	1243	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	3,61	0,1	
2273	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 046	A	1244	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	2,23	0,1	
2274	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043	A	1245	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
2275	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043	A	1245	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
2276	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043	A	1245	Mur	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
2277	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043	B	1246	Mur	Plâtre	Peinture	3,75	0,1	
2278	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043	C	1247	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
2279	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043	C	1247	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
2280	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043	C	1247	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
2281	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043	D	1248	Mur	Plâtre	Peinture	9,06	0,1	
2282	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043		1249	Plafond	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
2283	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043		1249	Plafond	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
2284	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043	C	1250	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
2285	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043	C	1250	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
2286	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043	C	1251	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2287	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043	C	1251	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2288	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043	C	1252	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
2289	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043	C	1252	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
2290	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043	C	1253	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2291	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043	C	1253	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2292	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043	A	1254	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2293	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043	A	1254	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,18	0,1	
2294	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043	A	1254	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2295	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043	D	1255	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	5,48	0,1	
2296	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043	A	1256	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	5,41	0,1	
2297	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043	D	1257	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	5,61	0,1	
2298	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043		1258	Volet	Bois	Peinture	0,41	0,1	
2299	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043		1258	Volet	Bois	Peinture	0,67	0,1	
2300	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043		1259	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	6,44	0,1	
2301	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043	B	1260	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	6,79	0,1	
2302	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 043	C	1261	Embrasure Fenêtre	Plâtre	Peinture	5,41	0,1	
2303	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	A	1262	Mur	Plâtre	Peinture	0,38	0,1	
2304	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	A	1262	Mur	Plâtre	Peinture	0,59	0,1	
2305	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	B	1263	Mur	Plâtre	Peinture	0,80	0,1	
2306	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	B	1263	Mur	Plâtre	Peinture	0,88	0,1	
2307	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	C	1264	Mur	Plâtre	Peinture	0,54	0,1	
2308	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	C	1264	Mur	Plâtre	Peinture	0,51	0,1	
2309	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	D	1265	Mur	Plâtre	Peinture	0,81	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2310	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	D	1265	Mur	Plâtre	Peinture	0,78	0,1	
2311	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048		1266	Plafond	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
2312	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048		1266	Plafond	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
2313	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048		1267	Plinthes	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2314	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048		1267	Plinthes	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2315	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	C	1268	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,67	0,1	
2316	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	C	1268	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,58	0,1	
2317	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	C	1269	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,43	0,1	
2318	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	C	1269	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,56	0,1	
2319	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	C	1270	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,45	0,1	
2320	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	C	1270	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,63	0,1	
2321	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	C	1271	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,71	0,1	
2322	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	C	1271	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,50	0,1	
2323	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	A	1272	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,69	0,1	
2324	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	A	1272	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,89	0,1	
2325	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	B	1273	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,46	0,1	
2326	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	B	1273	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,73	0,1	
2327	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	C	1274	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,49	0,1	
2328	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	C	1274	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,45	0,1	
2329	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	A	1275	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,88	0,1	
2330	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	A	1275	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,47	0,1	
2331	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	B	1276	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,37	0,1	
2332	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	B	1276	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,44	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2333	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	C	1277	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,64	0,1	
2334	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	C	1277	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,72	0,1	
2335	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	D	1278	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	2,58	0,1	
2336	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	D	1279	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	2,79	0,1	
2337	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	A	1280	Mur Partie basse	Bois	Peinture	3,75	0,1	
2338	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	B	1281	Mur Partie basse	Bois	Peinture	8,93	0,1	
2339	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	C	1282	Mur Partie basse	Bois	Peinture	8,44	0,1	
2340	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 048	D	1283	Mur Partie basse	Bois	Peinture	2,99	0,1	
2341	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050	A	1284	Mur	Bois	Peinture	4,44	0,1	
2342	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050	B	1285	Mur	Plâtre	Peinture	0,39	0,1	
2343	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050	B	1285	Mur	Plâtre	Peinture	0,88	0,1	
2344	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050	B	1285	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
2345	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050	C	1286	Mur	Plâtre	Peinture	0,47	0,1	
2346	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050	C	1286	Mur	Plâtre	Peinture	0,67	0,1	
2347	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050	C	1286	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
2348	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050	D	1287	Mur	Plâtre	Peinture	0,46	0,1	
2349	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050	D	1287	Mur	Plâtre	Peinture	0,51	0,1	
2350	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050	D	1287	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
2351	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050		1288	Plafond	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
2352	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050		1288	Plafond	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
2353	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050		1289	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2354	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050		1289	Plinthes	Bois	Peinture	0,07	0,1	
2355	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050	C	1290	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,76	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2356	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050	C	1290	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,74	0,1	
2357	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050	C	1291	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,64	0,1	
2358	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050	C	1291	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,64	0,1	
2359	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050	C	1292	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,54	0,1	
2360	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050	C	1292	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,75	0,1	
2361	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050	C	1293	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,70	0,1	
2362	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050	C	1293	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,72	0,1	
2363	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050	A	1294	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,82	0,1	
2364	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050	A	1294	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,37	0,1	
2365	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050	C	1295	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,87	0,1	
2366	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050	C	1295	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,80	0,1	
2367	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050	A	1296	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,52	0,1	
2368	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050	A	1296	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,49	0,1	
2369	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050	C	1297	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,58	0,1	
2370	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050	C	1297	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,61	0,1	
2371	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier B	D	1298	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	7,75	0,1	
2372	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 050	D	1299	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	8,65	0,1	
2373	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 051	A	1300	Mur	Plâtre	Peinture	0,72	0,1	
2374	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 051	A	1300	Mur	Plâtre	Peinture	0,42	0,1	
2375	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 051	B	1301	Mur	Plâtre	Peinture	0,78	0,1	
2376	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 051	B	1301	Mur	Plâtre	Peinture	0,49	0,1	
2377	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 051	C	1302	Mur	Plâtre	Peinture	0,37	0,1	
2378	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 051	C	1302	Mur	Plâtre	Peinture	0,66	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2379	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 051	D	1303	Mur	Plâtre	Peinture	0,83	0,1	
2380	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 051	D	1303	Mur	Plâtre	Peinture	0,81	0,1	
2381	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 051	D	1304	Placard	Bois	Peinture	7,55	0,1	
2382	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 051	A	1305	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,77	0,1	
2383	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 051	A	1305	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,38	0,1	
2384	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 051	B	1306	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,77	0,1	
2385	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 051	B	1306	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,79	0,1	
2386	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 051	C	1307	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,90	0,1	
2387	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 051	C	1307	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,45	0,1	
2388	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 051	A	1308	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,36	0,1	
2389	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 051	A	1308	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,83	0,1	
2390	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 051	B	1309	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,55	0,1	
2391	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 051	B	1309	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,38	0,1	
2392	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 051	C	1310	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,47	0,1	
2393	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 051	C	1310	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,50	0,1	
2394	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052	A	1311	Mur	Plâtre	Peinture	0,55	0,1	
2395	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052	A	1311	Mur	Plâtre	Peinture	0,55	0,1	
2396	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052	B	1312	Mur	Plâtre	Peinture	0,45	0,1	
2397	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052	B	1312	Mur	Plâtre	Peinture	0,66	0,1	
2398	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052	C	1313	Mur	Plâtre	Peinture	0,87	0,1	
2399	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052	C	1313	Mur	Plâtre	Peinture	0,40	0,1	
2400	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052	D	1314	Mur	Plâtre	Peinture	0,62	0,1	
2401	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052	D	1314	Mur	Plâtre	Peinture	0,73	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2402	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052		1315	Plinthes	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2403	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052		1315	Plinthes	Bois	Peinture	0,09	0,1	
2404	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052	D	1316	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	4,86	0,1	
2405	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052	D	1317	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2406	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052	D	1317	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	
2407	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052	D	1318	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	6,30	0,1	
2408	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052	D	1319	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,07	0,1	
2409	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052	D	1319	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2410	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052	A	1320	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	8,24	0,1	
2411	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052	B	1321	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	5,06	0,1	
2412	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052	C	1322	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	3,27	0,1	
2413	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052	A	1323	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	3,27	0,1	
2414	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052	B	1324	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,56	0,1	
2415	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052	B	1324	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,39	0,1	
2416	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052	B	1324	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2417	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052	C	1325	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,62	0,1	
2418	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052	C	1325	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,87	0,1	
2419	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052	C	1325	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2420	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052		1326	Volet	Bois	Peinture	8,93	0,1	
2421	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052	D	1327	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,38	0,1	
2422	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052	D	1327	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,81	0,1	
2423	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 052	D	1328	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	8,37	0,1	
2424	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	A	1329	Mur	Bois	Peinture	8,03	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2425	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	B	1330	Mur	Bois	Peinture	5,06	0,1	
2426	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	C	1331	Mur	Bois	Peinture	2,51	0,1	
2427	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	D	1332	Mur	Bois	Peinture	6,99	0,1	
2428	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049		1333	Plafond	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
2429	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049		1333	Plafond	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
2430	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049		1334	Plinthes	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2431	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049		1334	Plinthes	Bois	Peinture	0,07	0,1	
2432	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	C	1335	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	6,30	0,1	
2433	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	C	1336	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	6,79	0,1	
2434	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	C	1337	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	4,79	0,1	
2435	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	C	1338	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2436	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	C	1338	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
2437	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	C	1338	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2438	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	C	1339	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	6,17	0,1	
2439	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	C	1340	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2440	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	C	1340	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
2441	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	C	1341	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	2,85	0,1	
2442	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	C	1342	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
2443	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	C	1342	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2444	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	A	1343	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	6,99	0,1	
2445	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	B	1344	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	9,00	0,1	
2446	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	B	1345	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	4,99	0,1	
2447	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	D	1346	Porte Dormant 4	Bois	Peinture	4,17	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2448	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	A	1347	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	5,27	0,1	
2449	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	B	1348	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	6,24	0,1	
2450	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	B	1349	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	7,75	0,1	
2451	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	D	1350	Porte Ouvrant 4	Bois	Peinture	9,00	0,1	
2452	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	A	1351	Embrasure porte 1	Bois	Peinture	4,37	0,1	
2453	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	C	1352	Embrasure porte 2	Bois	Peinture	6,17	0,1	
2454	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	C	1353	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	4,51	0,1	
2455	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	C	1354	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	7,27	0,1	
2456	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	C	1355	Volet 1	Bois	Peinture	5,68	0,1	
2457	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	C	1356	Volet 2	Bois	Peinture	6,44	0,1	
2458	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049		1357	Moulure Plafond	Bois	Peinture	8,51	0,1	
2459	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	C	1358	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	2,65	0,1	
2460	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 049	C	1359	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	7,34	0,1	
2461	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 045	A	1360	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
2462	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 045	A	1360	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
2463	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 045	B	1361	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
2464	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 045	B	1361	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
2465	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 045	C	1362	Mur	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	
2466	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 045	C	1362	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
2467	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 045	D	1363	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
2468	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 045	D	1363	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
2469	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 045		1364	Plafond	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
2470	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 045		1364	Plafond	Plâtre	Peinture	0,09	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2471	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 045		1365	Plinthes	Bois	Peinture	0,07	0,1	
2472	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 045		1365	Plinthes	Bois	Peinture	0,14	0,1	
2473	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 045	B	1366	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2474	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 045	B	1366	Fenêtre Dormant intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2475	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 045	B	1367	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2476	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 045	B	1367	Fenêtre Dormant extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2477	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 045	B	1368	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2478	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 045	B	1368	Fenêtre Ouvrant intérieure	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2479	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 045	B	1369	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
2480	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 045	B	1369	Fenêtre Ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2481	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 045	A	1370	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2482	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 045	A	1370	Porte Dormant	Bois	Peinture	0,20	0,1	
2483	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 045	A	1371	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2484	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 045	A	1371	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
2485	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 045	B	1372	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	8,31	0,1	
2486	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 045		1373	Volet	Bois	Peinture	8,31	0,1	
2487	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 045	B	1374	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	6,03	0,1	
2488	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 045	A	1375	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	2,30	0,1	
2489	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	A	1376	Mur	Bois	Peinture	4,86	0,1	
2490	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	B	1377	Mur	Bois	Peinture	4,99	0,1	
2491	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	C	1378	Mur	Bois	Peinture	4,58	0,1	
2492	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	D	1379	Mur	Bois	Peinture	2,58	0,1	
2493	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044		1380	Plafond	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2494	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044		1380	Plafond	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
2495	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044		1381	Plinthes	Bois	Peinture	6,30	0,1	
2496	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	A	1382	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	4,92	0,1	
2497	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier B	C	1383	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
2498	E.MILITAIRE BAT 09 / R02 - Escalier B	C	1383	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2499	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	A	1384	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2500	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	A	1384	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2501	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	B	1385	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	3,48	0,1	
2502	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	B	1386	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2503	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	B	1386	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
2504	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	C	1387	Fenêtre Ouvrant 3 intérieure	Bois	Peinture	4,17	0,1	
2505	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	C	1388	Fenêtre Ouvrant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
2506	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	C	1388	Fenêtre Ouvrant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2507	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	C	1389	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	7,68	0,1	
2508	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	C	1390	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	2,65	0,1	
2509	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	B	1391	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	6,17	0,1	
2510	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	B	1392	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2511	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	B	1392	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2512	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	B	1392	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
2513	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	C	1393	Fenêtre Dormant 3 intérieure	Bois	Peinture	3,75	0,1	
2514	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	C	1394	Fenêtre Dormant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,15	0,1	
2515	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	C	1394	Fenêtre Dormant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
2516	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	C	1394	Fenêtre Dormant 3 extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2517	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	A	1395	Volet 1	Bois	Peinture	5,61	0,1	
2518	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	B	1396	Volet 2	Bois	Peinture	5,34	0,1	
2519	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	C	1397	Volet 3	Bois	Peinture	2,79	0,1	
2520	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	A	1398	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	5,55	0,1	
2521	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	D	1399	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	5,75	0,1	
2522	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	A	1400	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	4,86	0,1	
2523	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	D	1401	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	3,13	0,1	
2524	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	A	1402	Embrasure porte	Plâtre	Peinture	2,65	0,1	
2525	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	A	1403	Moulure porte 1	Bois	Peinture	4,03	0,1	
2526	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	D	1404	Moulure porte 2	Bois	Peinture	6,10	0,1	
2527	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	B	1405	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	3,41	0,1	
2528	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	C	1406	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	8,44	0,1	
2529	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	B	1407	Allège fenêtre 1	Plâtre	Peinture	6,65	0,1	
2530	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - R 044	C	1408	Allège fenêtre 2	Plâtre	Peinture	3,06	0,1	
2531	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1	A	1409	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
2532	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1	A	1409	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
2533	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1	B	1410	Mur	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
2534	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1	B	1410	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
2535	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1	C	1411	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
2536	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1	C	1411	Mur	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
2537	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1	D	1412	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
2538	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1	D	1412	Mur	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
2539	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1		1413	Plafond	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2540	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1		1413	Plafond	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
2541	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1		1414	Plinthes	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2542	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1		1414	Plinthes	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2543	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1	B	1415	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,05	0,1	
2544	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1	B	1415	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2545	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1	D	1416	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2546	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1	D	1416	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2547	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1	B	1417	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2548	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1	B	1417	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2549	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1	C	1418	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,14	0,1	
2550	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1	C	1418	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2551	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1	A	1419	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,84	0,1	
2552	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1	A	1419	Embrasure fenêtre 1	Plâtre	Peinture	0,58	0,1	
2553	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1	B	1420	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,55	0,1	
2554	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1	B	1420	Embrasure fenêtre 2	Plâtre	Peinture	0,54	0,1	
2555	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1	D	1421	Embrasure fenêtre 3	Plâtre	Peinture	0,71	0,1	
2556	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1	D	1421	Embrasure fenêtre 3	Plâtre	Peinture	0,56	0,1	
2557	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1		1422	Escalier limon	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2558	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1		1422	Escalier limon	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2559	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1		1423	Garde corps	Métal	Peinture	0,16	0,1	
2560	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Cage 1		1423	Garde corps	Métal	Peinture	0,11	0,1	
2561	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	A	1424	Mur	Plâtre	Peinture	0,68	0,1	
2562	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	A	1424	Mur	Plâtre	Peinture	0,78	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2563	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	A	1424	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
2564	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	B	1425	Mur	Plâtre	Peinture	5,96	0,1	
2565	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	C	1426	Mur	Plâtre	Peinture	0,43	0,1	
2566	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	C	1426	Mur	Plâtre	Peinture	0,55	0,1	
2567	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	C	1426	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
2568	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	D	1427	Mur	Plâtre	Peinture	7,68	0,1	
2569	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1		1428	Plafond	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
2570	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1		1428	Plafond	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
2571	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1		1429	Plinthes	Bois	Peinture	0,15	0,1	
2572	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1		1429	Plinthes	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2573	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	A	1430	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,69	0,1	
2574	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	A	1430	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,89	0,1	
2575	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	A	1430	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,15	0,1	
2576	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	B	1431	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,77	0,1	
2577	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	B	1431	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,49	0,1	
2578	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	B	1431	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,09	0,1	
2579	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	C	1432	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,45	0,1	
2580	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	C	1432	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,55	0,1	
2581	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	C	1432	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2582	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	C	1433	Porte Dormant 4	Bois	Peinture	5,68	0,1	
2583	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	C	1434	Porte Dormant 5	Bois	Peinture	0,75	0,1	
2584	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	C	1434	Porte Dormant 5	Bois	Peinture	0,89	0,1	
2585	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	C	1434	Porte Dormant 5	Bois	Peinture	0,01	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2586	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	D	1435	Porte Dormant 6	Bois	Peinture	0,78	0,1	
2587	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	D	1435	Porte Dormant 6	Bois	Peinture	0,40	0,1	
2588	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	D	1435	Porte Dormant 6	Bois	Peinture	0,11	0,1	
2589	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	A	1436	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,66	0,1	
2590	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	A	1436	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,50	0,1	
2591	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	D	1437	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,72	0,1	
2592	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	D	1437	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,43	0,1	
2593	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	B	1438	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	3,34	0,1	
2594	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	C	1439	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	3,75	0,1	
2595	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	C	1440	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,36	0,1	
2596	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	C	1440	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,40	0,1	
2597	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	C	1440	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	0,15	0,1	
2598	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	C	1441	Porte Ouvrant 4	Bois	Peinture	0,80	0,1	
2599	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	C	1441	Porte Ouvrant 4	Bois	Peinture	0,71	0,1	
2600	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	C	1441	Porte Ouvrant 4	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2601	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	B	1442	Embrasure porte 1	Bois	Peinture	2,16	0,1	
2602	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Entrée 1	D	1443	Embrasure porte 2	Bois	Peinture	4,79	0,1	
2603	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 1	A	1444	Mur	Plâtre	Peinture	0,62	0,1	
2604	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 1	A	1444	Mur	Plâtre	Peinture	0,84	0,1	
2605	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 1	B	1445	Mur	Plâtre	Peinture	0,38	0,1	
2606	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 1	B	1445	Mur	Plâtre	Peinture	0,82	0,1	
2607	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 1	C	1446	Mur	Plâtre	Peinture	0,60	0,1	
2608	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 1	C	1446	Mur	Plâtre	Peinture	0,72	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2609	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 1	D	1447	Mur	Plâtre	Peinture	0,41	0,1	
2610	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 1	D	1447	Mur	Plâtre	Peinture	0,59	0,1	
2611	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 1		1448	Plinthes	Bois	Peinture	0,00	0,1	
2612	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 1		1448	Plinthes	Bois	Peinture	0,19	0,1	
2613	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 1	A	1449	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	4,65	0,1	
2614	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 1	B	1450	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	4,03	0,1	
2615	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 1	C	1451	Porte Ouvrant 3	Bois	Peinture	3,06	0,1	
2616	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 1	A	1452	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	2,72	0,1	
2617	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 1	B	1453	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	2,37	0,1	
2618	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 1	C	1454	Porte Dormant 3	Bois	Peinture	7,20	0,1	
2619	E.MILITAIRE BAT 09 / RDC - Couloir 1		1455	Volet	Bois	Peinture	7,82	0,1	
2620	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	A	1456	Mur partie basse	Plâtre	Peinture	8,24	0,1	
2621	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	B	1457	Mur partie basse	Plâtre	Peinture	4,17	0,1	
2622	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	A	1458	Mur partie Haute	Plâtre	Peinture	0,90	0,1	
2623	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	A	1458	Mur partie Haute	Plâtre	Peinture	0,63	0,1	
2624	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	B	1459	Mur partie Haute	Plâtre	Peinture	0,47	0,1	
2625	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	B	1459	Mur partie Haute	Plâtre	Peinture	0,79	0,1	
2626	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	A	1460	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
2627	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	A	1460	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2628	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	A	1461	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2629	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	A	1461	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2630	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	B	1462	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2631	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	B	1462	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2632	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	B	1463	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2633	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	B	1463	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
2634	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	A	1464	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2635	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	A	1464	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2636	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	A	1465	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,05	0,1	
2637	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	A	1465	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
2638	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	B	1466	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2639	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	B	1466	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2640	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	B	1467	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,04	0,1	
2641	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	B	1467	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
2642	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	A	1468	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,54	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2643	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	A	1468	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,36	0,1	
2644	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	B	1469	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,80	0,1	
2645	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	B	1469	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,83	0,1	
2646	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	A	1470	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,68	0,1	
2647	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	A	1470	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,58	0,1	
2648	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	B	1471	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,75	0,1	
2649	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	B	1471	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,69	0,1	
-	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	A	1472	Embrasure porte 1	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	B	1473	Embrasure porte 2	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	A	1474	Embrasure fenêtre 1	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR	B	1475	Embrasure fenêtre 2	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2650	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR		1476	Conduit EP	Métal	Peinture	4,17	0,1	
2651	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR		1477	Grille ventilation	Métal	Peinture	3,68	0,1	
2652	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR		1478	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
2653	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR INTERIEUR		1478	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2654	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	A	1479	Mur partie basse	Plâtre	Peinture	3,13	0,1	
2655	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	B	1480	Mur partie basse	Plâtre	Peinture	3,20	0,1	
2656	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	A	1481	Mur partie Haute	Plâtre	Peinture	0,52	0,1	
2657	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	A	1481	Mur partie Haute	Plâtre	Peinture	0,90	0,1	
2658	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	B	1482	Mur partie Haute	Plâtre	Peinture	0,57	0,1	
2659	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	B	1482	Mur partie Haute	Plâtre	Peinture	0,83	0,1	
2660	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	A	1483	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,10	0,1	
2661	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	A	1483	Fenêtre Dormant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,06	0,1	
2662	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	A	1484	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
2663	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	A	1484	Fenêtre Dormant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2664	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	B	1485	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2665	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	B	1485	Fenêtre Dormant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2666	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	B	1486	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,03	0,1	
2667	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	B	1486	Fenêtre Dormant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	
2668	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	A	1487	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2669	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	A	1487	Fenêtre Ouvrant 1 intérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
2670	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	A	1488	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
2671	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	A	1488	Fenêtre Ouvrant 1 extérieure	Bois	Peinture	0,14	0,1	
2672	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	B	1489	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,13	0,1	
2673	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	B	1489	Fenêtre Ouvrant 2 intérieure	Bois	Peinture	0,20	0,1	
2674	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	B	1490	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,01	0,1	
2675	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	B	1490	Fenêtre Ouvrant 2 extérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
2676	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	A	1491	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,58	0,1	
2677	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	A	1491	Porte Ouvrant 1	Bois	Peinture	0,88	0,1	
2678	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	B	1492	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,38	0,1	
2679	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	B	1492	Porte Ouvrant 2	Bois	Peinture	0,73	0,1	
2680	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	A	1493	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,66	0,1	
2681	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	A	1493	Porte Dormant 1	Bois	Peinture	0,67	0,1	
2682	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	B	1494	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,50	0,1	
2683	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	B	1494	Porte Dormant 2	Bois	Peinture	0,78	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	A	1495	Embrasure porte 1	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	B	1496	Embrasure porte 2	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	A	1497	Embrasure fenêtre 1	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR	B	1498	Embrasure fenêtre 2	Béton	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
2684	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR		1499	Conduit EP	Métal	Peinture	3,89	0,1	
2685	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR		1500	Grille ventilation	Métal	Peinture	6,03	0,1	
2686	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR		1501	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
2687	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR		1501	Appui fenêtre	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
2688	E.MILITAIRE BAT 09 EXTERIEUR - COUR EXTERIEUR		1502	Garde corps	Métal	Peinture	7,89	0,1	


D. Commentaires et signature

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : **Aucun document n'a été remis**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : **Le donneur d'ordre**

Fait à **PARIS 7EME ARRONDISSEMENT**, le **26/06/2024**

Par : **DIANGANA Mousa**



E. Méthodologie d'intervention

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage.

Identification des locaux et des zones

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Le local est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux concernés par les travaux. Il dresse la liste détaillée des locaux visités. Si des locaux concernés par les travaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités.

Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux concernés par les travaux et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction. Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Si des travaux sont réalisés sur la faïence (retrait, perceuse,...) le repérage est nécessaire.

Identification des matériaux

Les matériaux susceptibles de contenir du plomb doivent faire l'objet d'un repérage par le diagnostiqueur.

Choix des points de mesures

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

F. Notice d'information à remettre au donneur d'ordre

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers

- ❖ en travaillant sans protection,
- ❖ en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- ❖ en se rongant les ongles,
- ❖ en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- ❖ Exploiter le diagnostic plomb avant démolition pour construire le projet de démolition
- ❖ Remettre le diagnostic plomb avant démolition aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- ❖ Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage
- ❖ mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- ❖ Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- ❖ Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- ❖ Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- ❖ Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- ❖ Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- ❖ Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- ❖ Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - ✓ interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - ✓ rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - ✓ interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ✓ ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- ❖ des conseils dans le choix des protections,
- ❖ une aide à l'information et à la formation,
- ❖ une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centre
www.carsat-centre.fr
Tél 02 38 81 50 00
prev@carsat-centre.fr



OPPBTP Centre
www.preventionbtp.fr
Tél 02 38 83 60 21
orleans@oppbtp.fr



RSI région Centre
www.rsi.fr/centre
Tél 08 20 20 96 26



Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre :

www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre

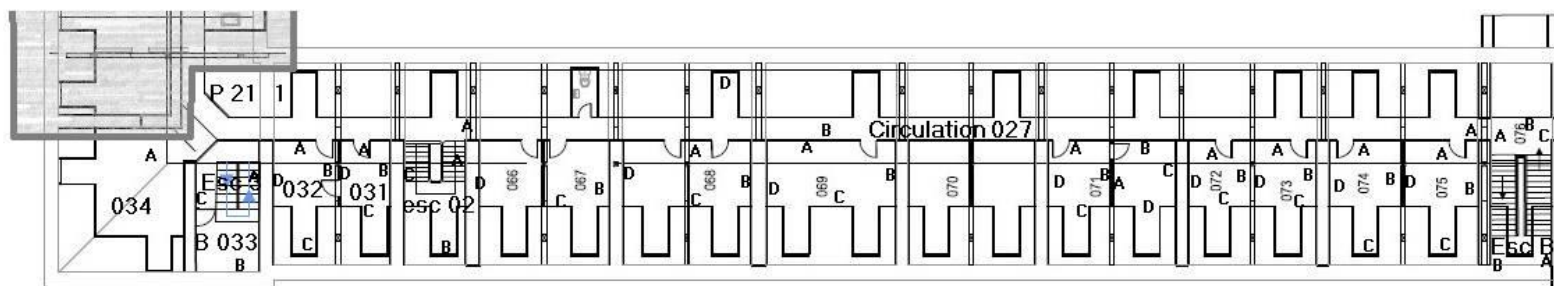
Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- ❖ le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- ❖ la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- ❖ Les guides de prévention :
 - ✓ Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
 - ✓ Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

G. Planches de repérage

----- E.MILITAIRE BAT 09/R02 -----

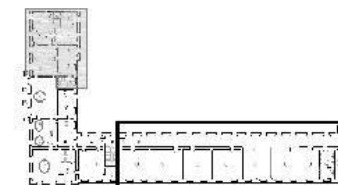
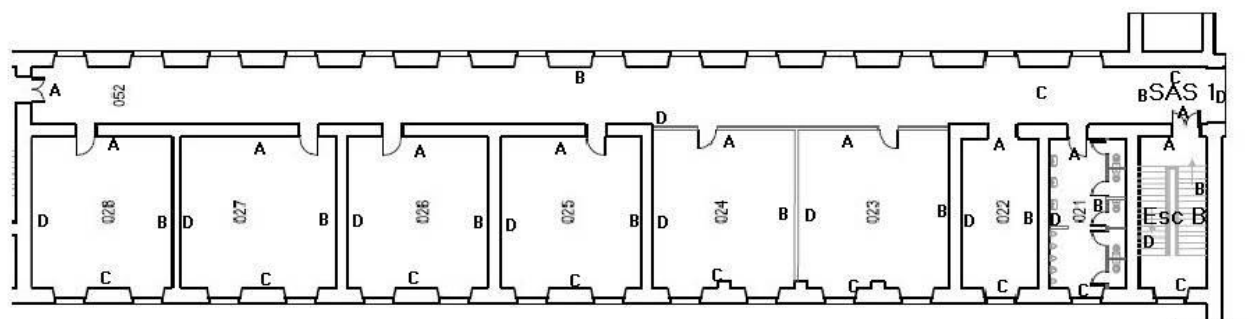
Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.009_DAT**Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEBien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENTEtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 26/06/2024

Croquis 1 / 12

Version : V02
du : 26/06/2024

Pb		E. MILITAIRE BAT 09 / R01 (PLAN GENERAL)	
ECH. 1/250		2014	
NIVEAU 02		HORS PERIMETRE	
BATIMENT 0009		PARTIE 2	
PETIT ATLAS DES BATIMENTS MILITAIRES		PARTIE 1	
ECOLE MILITAIRE 750_056_024 Q			
Annexe au rapport : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.009_DAT			
Propriétaire :	ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE L'ILE-DE-FRANCE BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202 78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE	Bien :	ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Etabli par :	DIANGANA Mousa	Société :	AED Groupe
Le :	26/06/2024	Version :	V02
		du :	26/06/2024
Croquis 2 / 12			

----- E.MILITAIRE BAT 09/R01 ----- PARTIE 1

Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.009_DAT**

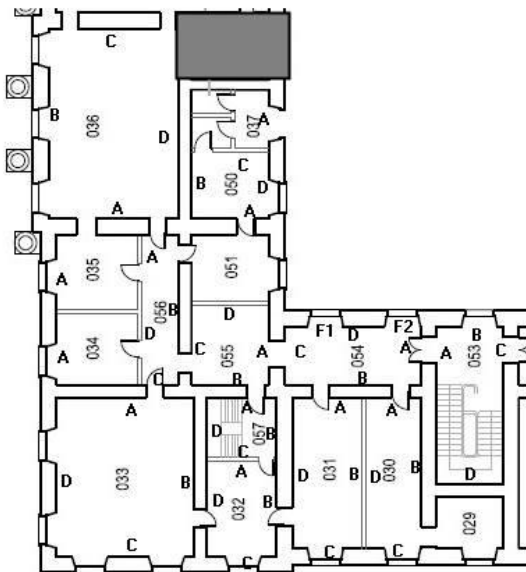
Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Bien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 26/06/2024

Croquis 3 / 12
Version : V02
du : 26/06/2024

----- E. MILITAIRE BAT 09 / R01 -----PARTIE 2

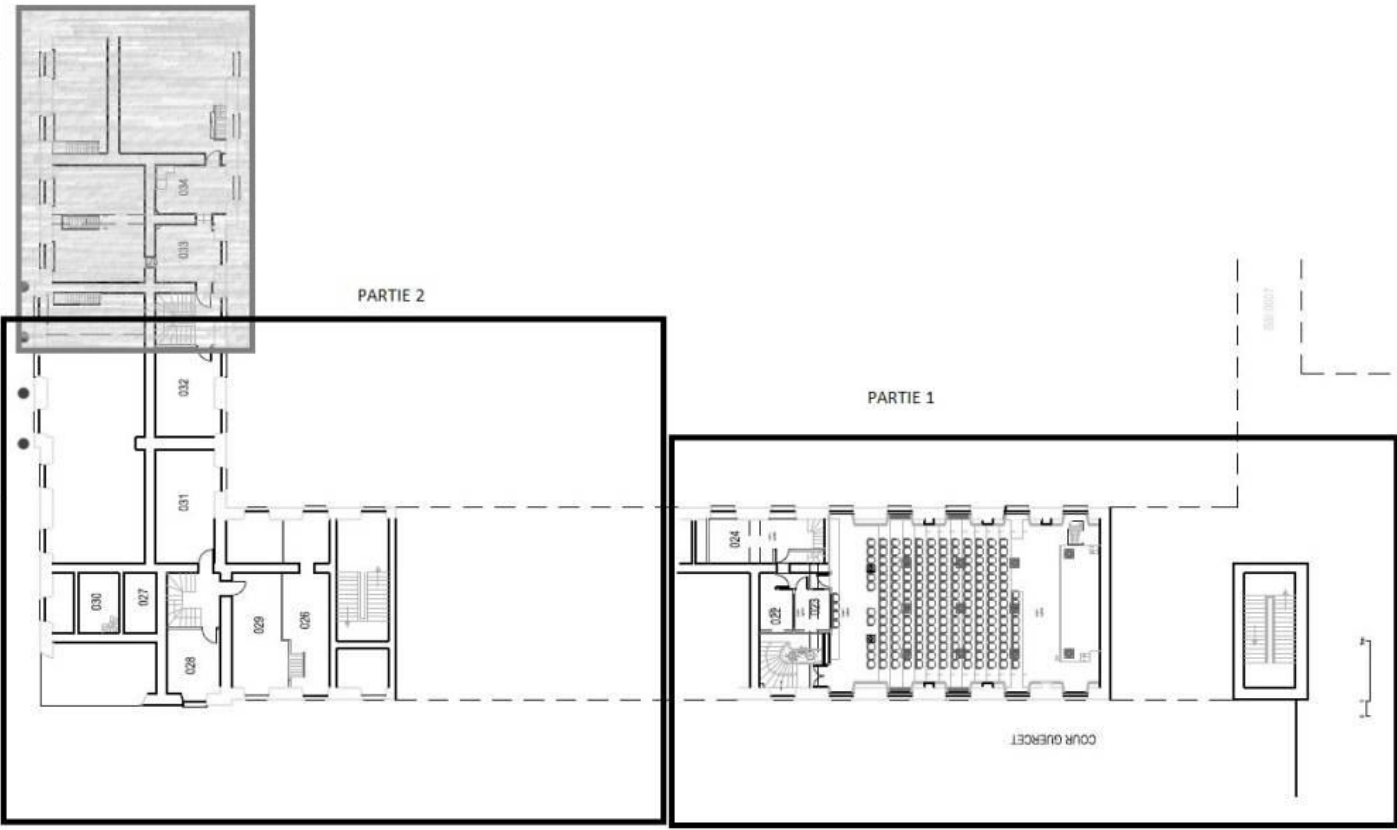
Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.009_DAT**

Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE


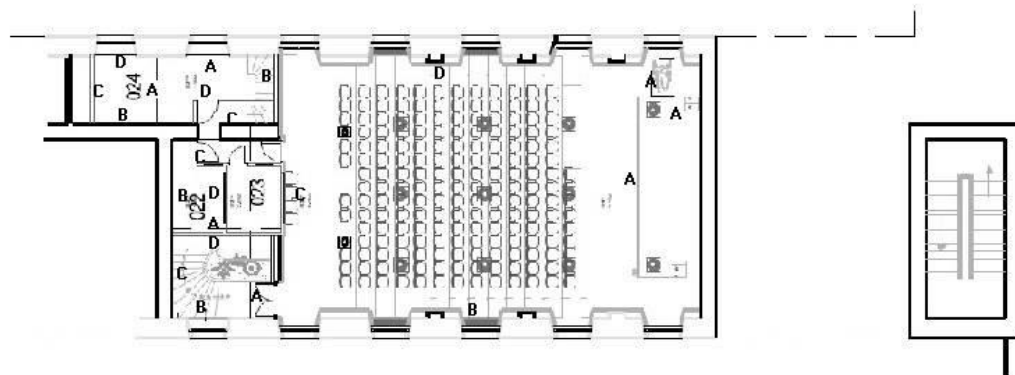
Bien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 26/06/2024

Croquis 4 / 12
Version : V02
du : 26/06/2024

PETIT ATLAS DES BATIMENTS MILITAIRES				ECH. 1/250	2014
ECOLE MILITAIRE 750_056_024 Q				BATIMENT 0009	
				NIVEAU 01	
					
Annexe au rapport : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.009_DAT					
Propriétaire :	ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE L'ILE-DE-FRANCE BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202 78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE	Bien :	ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Etabli par :	DIANGANA Mousa
				Société :	AED Groupe
				Le :	26/06/2024
					Croquis 5 / 12
				Version :	V02
				du :	26/06/2024


----- E. MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) ----- PARTIE 1

Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.009_DAT**Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEBien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENTEtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 26/06/2024

Croquis 6 / 12

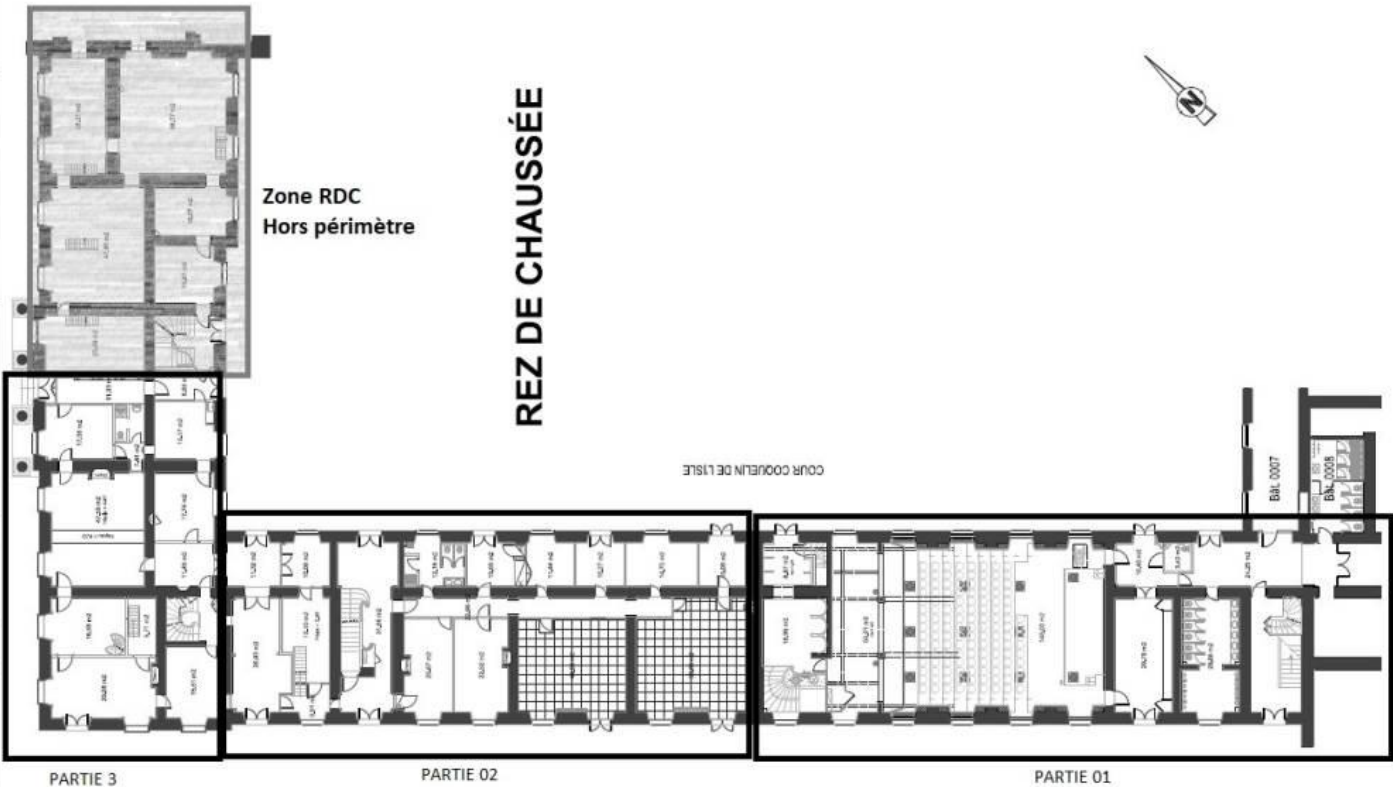
Version : V02
du : 26/06/2024

----- E. MILITAIRE BAT 09 / RDC (entresol) ----- PARTIE 2

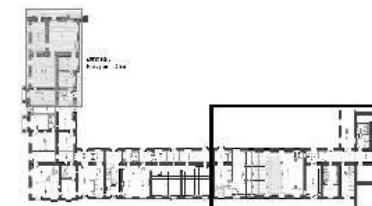
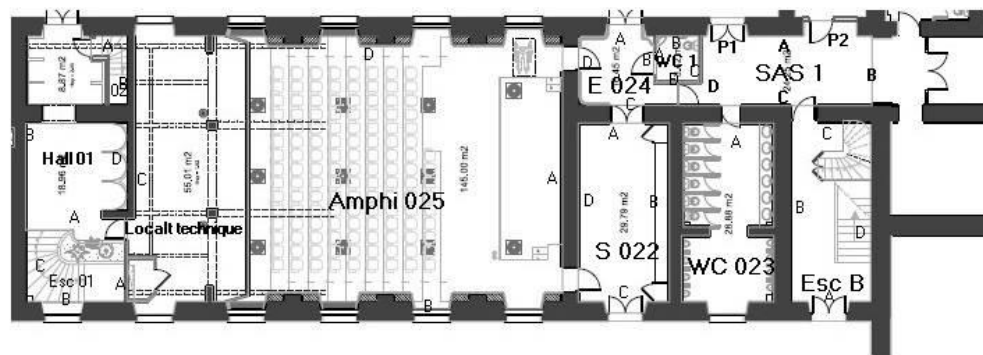
Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.009_DAT**Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEBien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENTEtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 26/06/2024

Croquis 7 / 12

Version : V02
du : 26/06/2024

PETIT ATLAS DES BATIMENTS MILITAIRES				ECH. 1/250
ECOLE MILITAIRE 750_056_024 Q				NIVEAU 00
				2021
				
Annexe au rapport : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.009_DAT				
Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE L'ILE-DE-FRANCE BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202 78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE	Bien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Etabli par : DIANGANA Mousa Société : AED Groupe Le : 26/06/2024	Croquis 8 / 12 Version : V02 du : 26/06/2024	

----- E. MILITAIRE BAT 09 / RDC ----- PARTIE 1

Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.009_DAT**

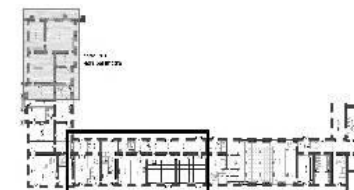
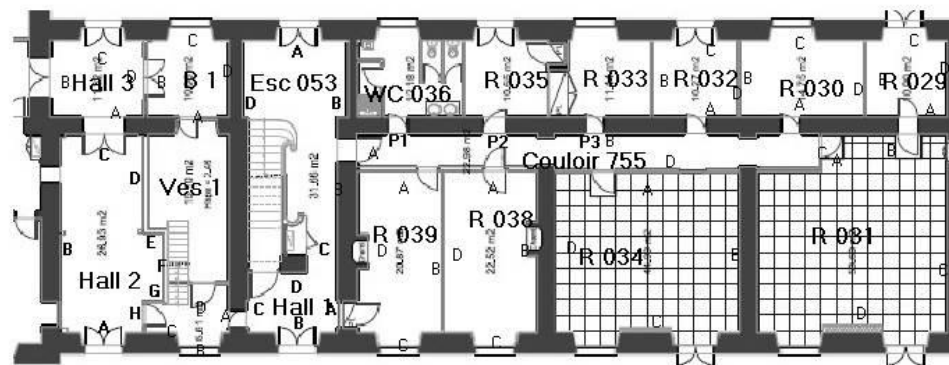
Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Bien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 26/06/2024

Croquis 9 / 12
Version : V02
du : 26/06/2024

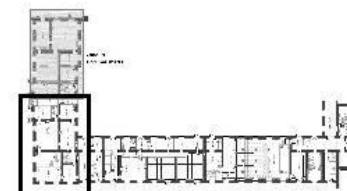
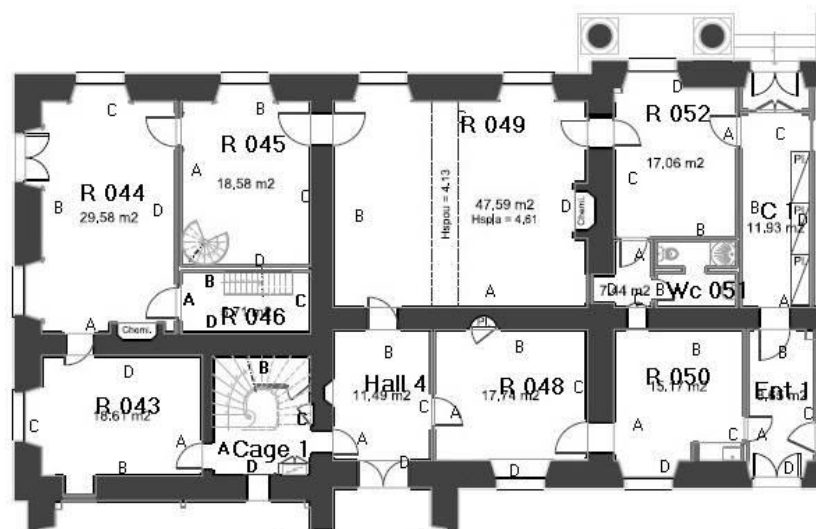
----- E. MILITAIRE BAT 09 / RDC ----- PARTIE 2

Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.009_DAT**Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEBien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENTEtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 26/06/2024

Croquis 10 / 12

Version : V02
du : 26/06/2024

----- E. MILITAIRE BAT 09 / RDC ----- PARTIE 3



Annexe au rapport : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.009_DAT

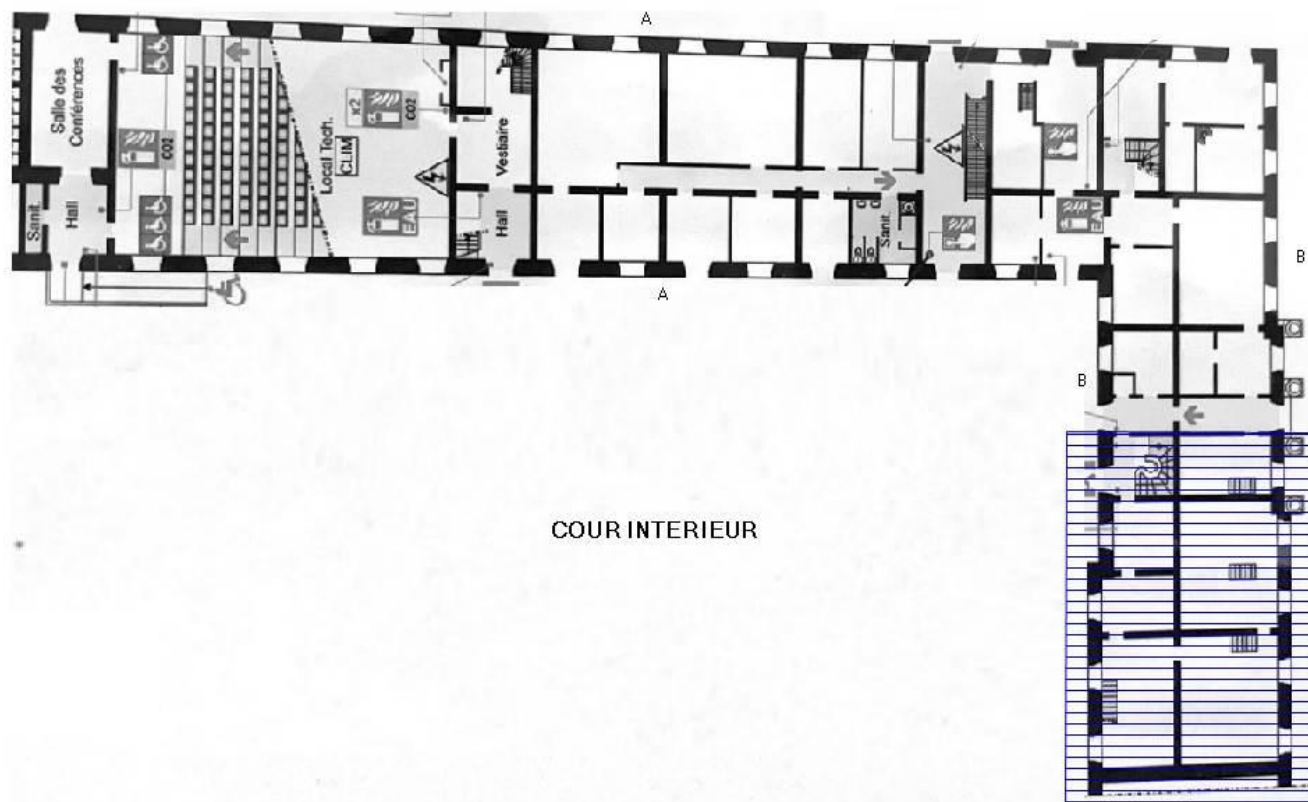
Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Bien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 26/06/2024

Croquis 11 / 12
Version : V02
du : 26/06/2024

BATIMENT 09 EXTERIEUR



Hors périmètre travaux

Annexe au rapport : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.009_DAT

Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Bien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 26/06/2024

Croquis 12 / 12
Version : V02
du : 26/06/2024

La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

DIANGANA Mousa
sous le numéro 22-1813

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Amiante sans mention | Prise d'effet : 30/11/2022 | Validité : 29/11/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Amiante avec mention | Prise d'effet : 30/11/2022 | Validité : 29/11/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DPE individuel | Prise d'effet : 02/12/2022 | Validité : 01/12/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gaz | Prise d'effet : 16/12/2022 | Validité : 15/12/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CREP | Prise d'effet : 12/10/2022 | Validité : 11/10/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Termites
Métropole | Prise d'effet : 12/10/2022 | Validité : 11/10/2029 |
| Zone d'intervention : France métropolitaine
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Electricité | Prise d'effet : 30/11/2022 | Validité : 29/11/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |

22-1813 - v4 - 16/12/2022

SAS AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC FR

AGENT

DE LA CHAPELLE STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES

Tél : 0557341313

Fax : 05 57 34 06 62

Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR

Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904

Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

**SAS AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/01/2023** garantissant sa responsabilité civile et professionnelle, tant pour son compte que pour celui de ses assurés additionnels :

A E D EXPERTISES
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

AED AMIANTE ET
ENVIRONNEMENT
226 RUE DE L'ECOSSAIS
69400 LIMAS

AED EXPERTISE CENTRE
AUVERGNE
1 allée Allan Turing
63170 AUBIERES

AED FIDELIS EXPERTISES
4 AV GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

AED SERVICES
4 AV GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

Pour l'ensemble des activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

1/ **En cas de vente** d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation :

2/ **En cas de location** de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au **plomb** prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'**amiante** prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de **gaz** prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des **risques naturels, miniers et technologiques** prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure **d'électricité** prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'information sur la présence d'un risque de **mérule** prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique,.

Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.

Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.

Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS


DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2023** au **01/07/2024** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 26 juin 2023

Pour la société :



NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES	FRANCHISES par sinistre
----------------------	-----------------------	----------------------------

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance	
Dont :		
• Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance	NEANT
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance	450 €
• Dommages immatériels non consécutifs	€ par année d'assurance	10 % Mini : 400 € Maxi : 2.500 €
• Dommages aux biens confiés	150 000 € par sinistre	
Autres garanties :		
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre	380 €
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre	3 200 €
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :		
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance	400 € 400 €
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu	Selon la franchise de la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige	Seuil d'intervention : 380 €

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance