



2ème étage

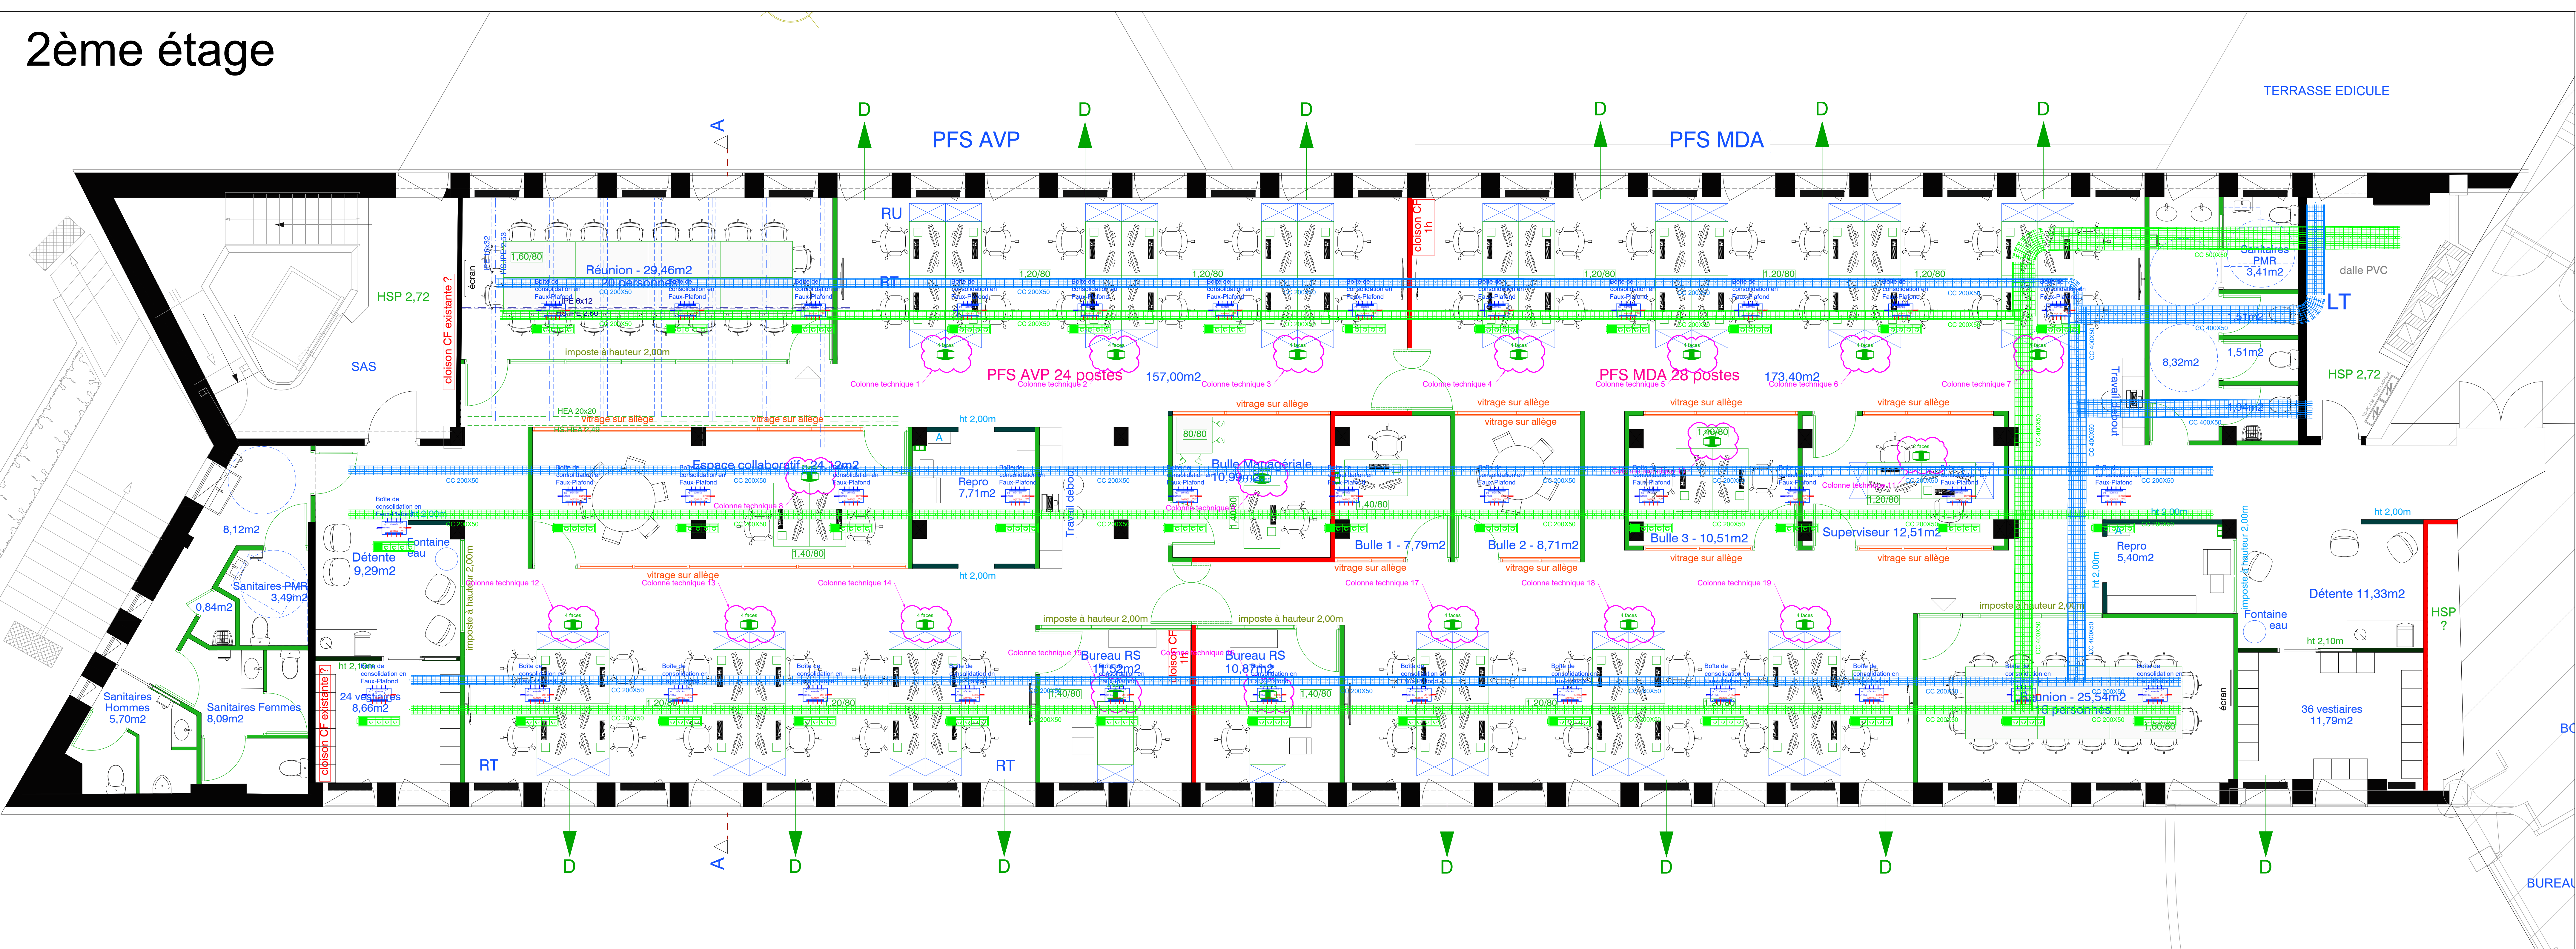


APPAREILLAGE	
	Bouton Poussoir encastré
	Détecteur de présence local
	Détecteur de présence extérieur
	Tableau d'Allumage
	PC 2P+T 10/16A en encastré
	PC 2P+T 10/16A en encastré à hauteur
	PC 2P+T 10/16A détrompée en encastré
	PC 2P+T 10/16A sur plinthe
	PC 2P+T 10/16A détrompée sur plinthe
	PC 2P+T 10/16A étanche
	Boîtier de consolidation CFO (normal/secouru)
ECLAIRAGE	
	ECL-001
	ECL-003
	ECL-100
	ECL-154
DIVERS	
	Tableau Basse Tension <630A
	Colonne technique verticale 2 compartiments
	Boîtier encastré de sol 12 appareillages
ECLAIRAGE SECURITE	
	BAES Evacuation 45m
	Bloc portable d'intervention
SSI - Type 1 cat.a	
	Déclencheur Manuel
	Diffuseur Sonore
	Diffuseur Lumineux
	Déclencheur Manuel désenfumage jaune
	Module 4M16
	DAS DSE Télécommande et Position
	RJ45 Cat5A en encastré
	RJ45 Cat6A sur plinthe
	RJ45 Cat6A borne WIFI en encastré
	Prise HDMI encastrée
	Prise HDMI sur plinthe
	Boîtier de consolidation CFA (4RJ cat 6A)

Coupe du bâtiment

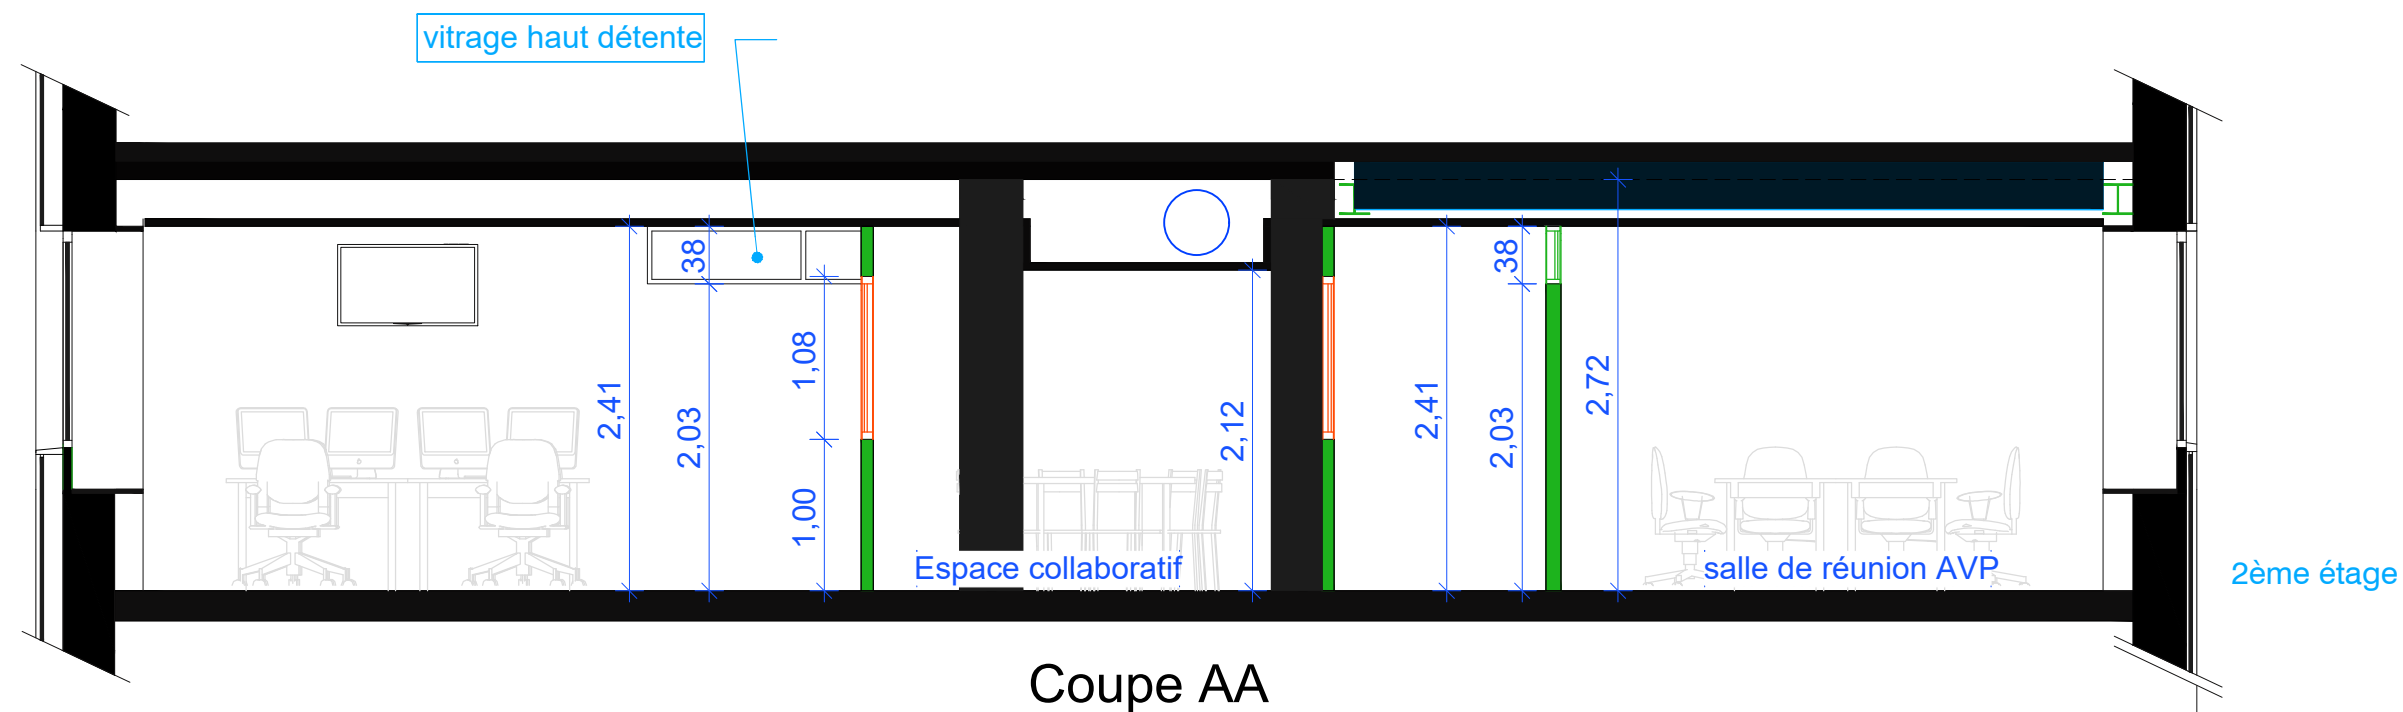

Coupe AA

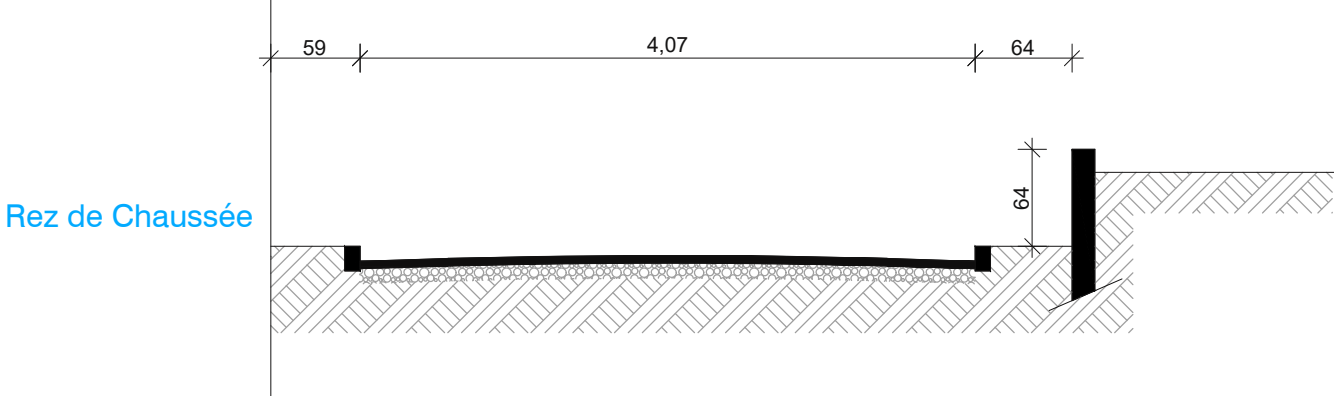

Rez de Chaussée

FLUIDES - ELECTRICITE - SSI

Rapatriement et regroupement de la PFSMDA et du CNMAS
Bâtiment O24S001A - 2ème étage de la CPAM
24000 - PERIGUEUX

CPAM
50 rue Claude Bernard
24000 - PERIGUEUX

LINE
CREPIN
13, rue Mirabeau - 24000 Périgueux
Tél. 05 53 09 52 93
E-mail : crepin.line@wanadoo.fr

WORKS
INGENIERIE
105, rue Pierre Magne - 24000 Périgueux
Tél. 05 53 09 31 17 - E-mail : contact@works-ing.fr
www.works-ing.fr

LOT : ELECTRICITE CFO / CFA / SSI

VUE EN PLAN
IMPLANTATION COLONNES TECHNIQUES,
BOÎTES DE CONSOLIDATION ET CHEMINEMENTS

N° AFFAIRE	PHASE	N° PLAN	ECHELLE	DESSINE PAR
571_09_23	PRO	EL_02	1/50	GB
DATE	INDICE	MODIFICATIONS		
03/10/2024	a	Créations des plans		
09/10/2024	b	MAJ fonds de plans du 08/10/2024		
28/10/2024	c	Modifications plans		
30/10/2024	d	Modifications plans		
20/02/2025	e	Modifications alimentations colonnes techniques		