2ème étage

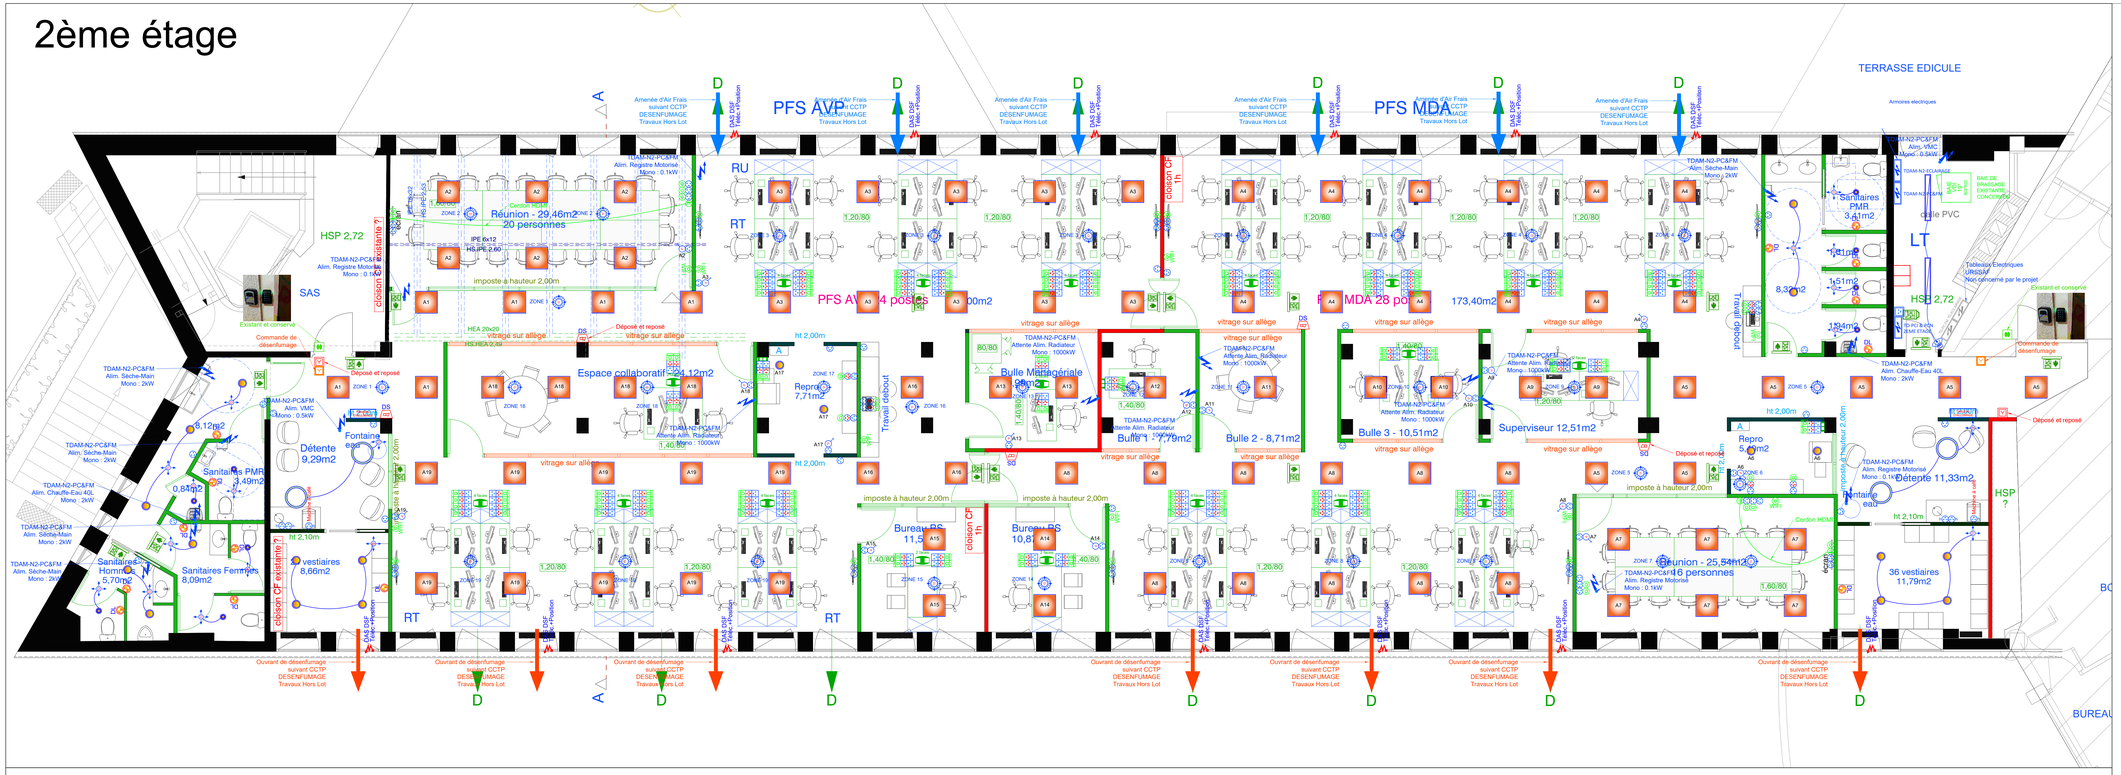

Coupe du bâtiment

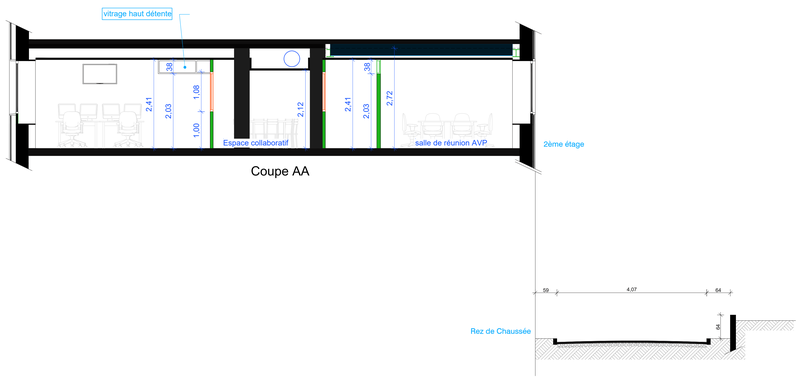

APPAREILLAGE

- Bouton Poussoir encastré
- Détecteur de présence local
- Détecteur de présence extérieur
- Tableau d'Allumage
- PC 2P+T 10/16A en encastré
- PC 2P+T 10/16A en encastré à hauteur
- PC 2P+T 10/16A détrompée en encastré
- PC 2P+T 10/16A sur plinthe
- PC 2P+T 10/16A détrompée sur plinthe
- PC 2P+T 10/16A étanche
- Boitier de consolidation CFO (normal/secouru)

ECLAIRAGE

- ECL-001
- ECL-003
- ECL-100
- ECL-154

DIVERS

- Tableau Basse Tension <630A
- Colonne technique verticale 2 compartiments
- Boitier encastre de sol 12 appareillages

ECLAIRAGE SECURITE

- BAES Evacuation 45lm
- Bloc portable d'intervention

SSI - Type 1 cat.a

- Déclencheur Manuel
- DS — Diffuseur Sonore
- DL — Diffuseur Lumineux
- Déclencheur Manuel désemfumage jaune
- MD — Module VDI
- DAS DSF Téléc.+Position — DAS Désenfumage Télécommande et Position

- RJ45 Cat6A en encastré
- RJ45 Cat6A sur plinthe
- RJ45 Cat6A borne WIFI en encastré
- Prise HDMI encastrée
- Prise HDMI sur plinthe
- BIBRBO — Boitier de consolidation CFA (4RJ cat 6A)

FLUIDES - ELECTRICITE - SSI

Rapatriement et regroupement de la PFSMDA et du CNMAS
Bâtiment O24S001A - 2ème étage de la CPAM
24000 - PERIGUEUX

CPAM
50 rue Claude Bernard
24000 - PERIGUEUX

LINE CREPIN
13, rue Mirabeau - 24000 Périgueux
Tél. **05 53 09 52 03**
E-mail : **crepin.line@wanadoo.fr**

WORKS INGENIERIE
105, rue Pierre Magne - 24000 Périgueux
Tél. **05 33 09 31 17** - E-mail : **contact@works-ing.fr**
www.works-ing.fr

LOT N°08 : ELECTRICITE CFO / CFA / SSI

IMPLANTATION CFO/CFA

N° AFFAIRE	PHASE	N° PLAN	ECHELLE	DESSINE PAR
571_09_23	PRO	EL_01	1/50	GB

DATE	INDICE	MODIFICATIONS
03/10/2024	a	Créations des plans
09/10/2024	b	MAJ fonds de plans du 08/10/2024
28/10/2024	c	Modifications plans
30/10/2024	d	Modifications plans
20/02/2025	e	Modifications alimentations colonnes techniques