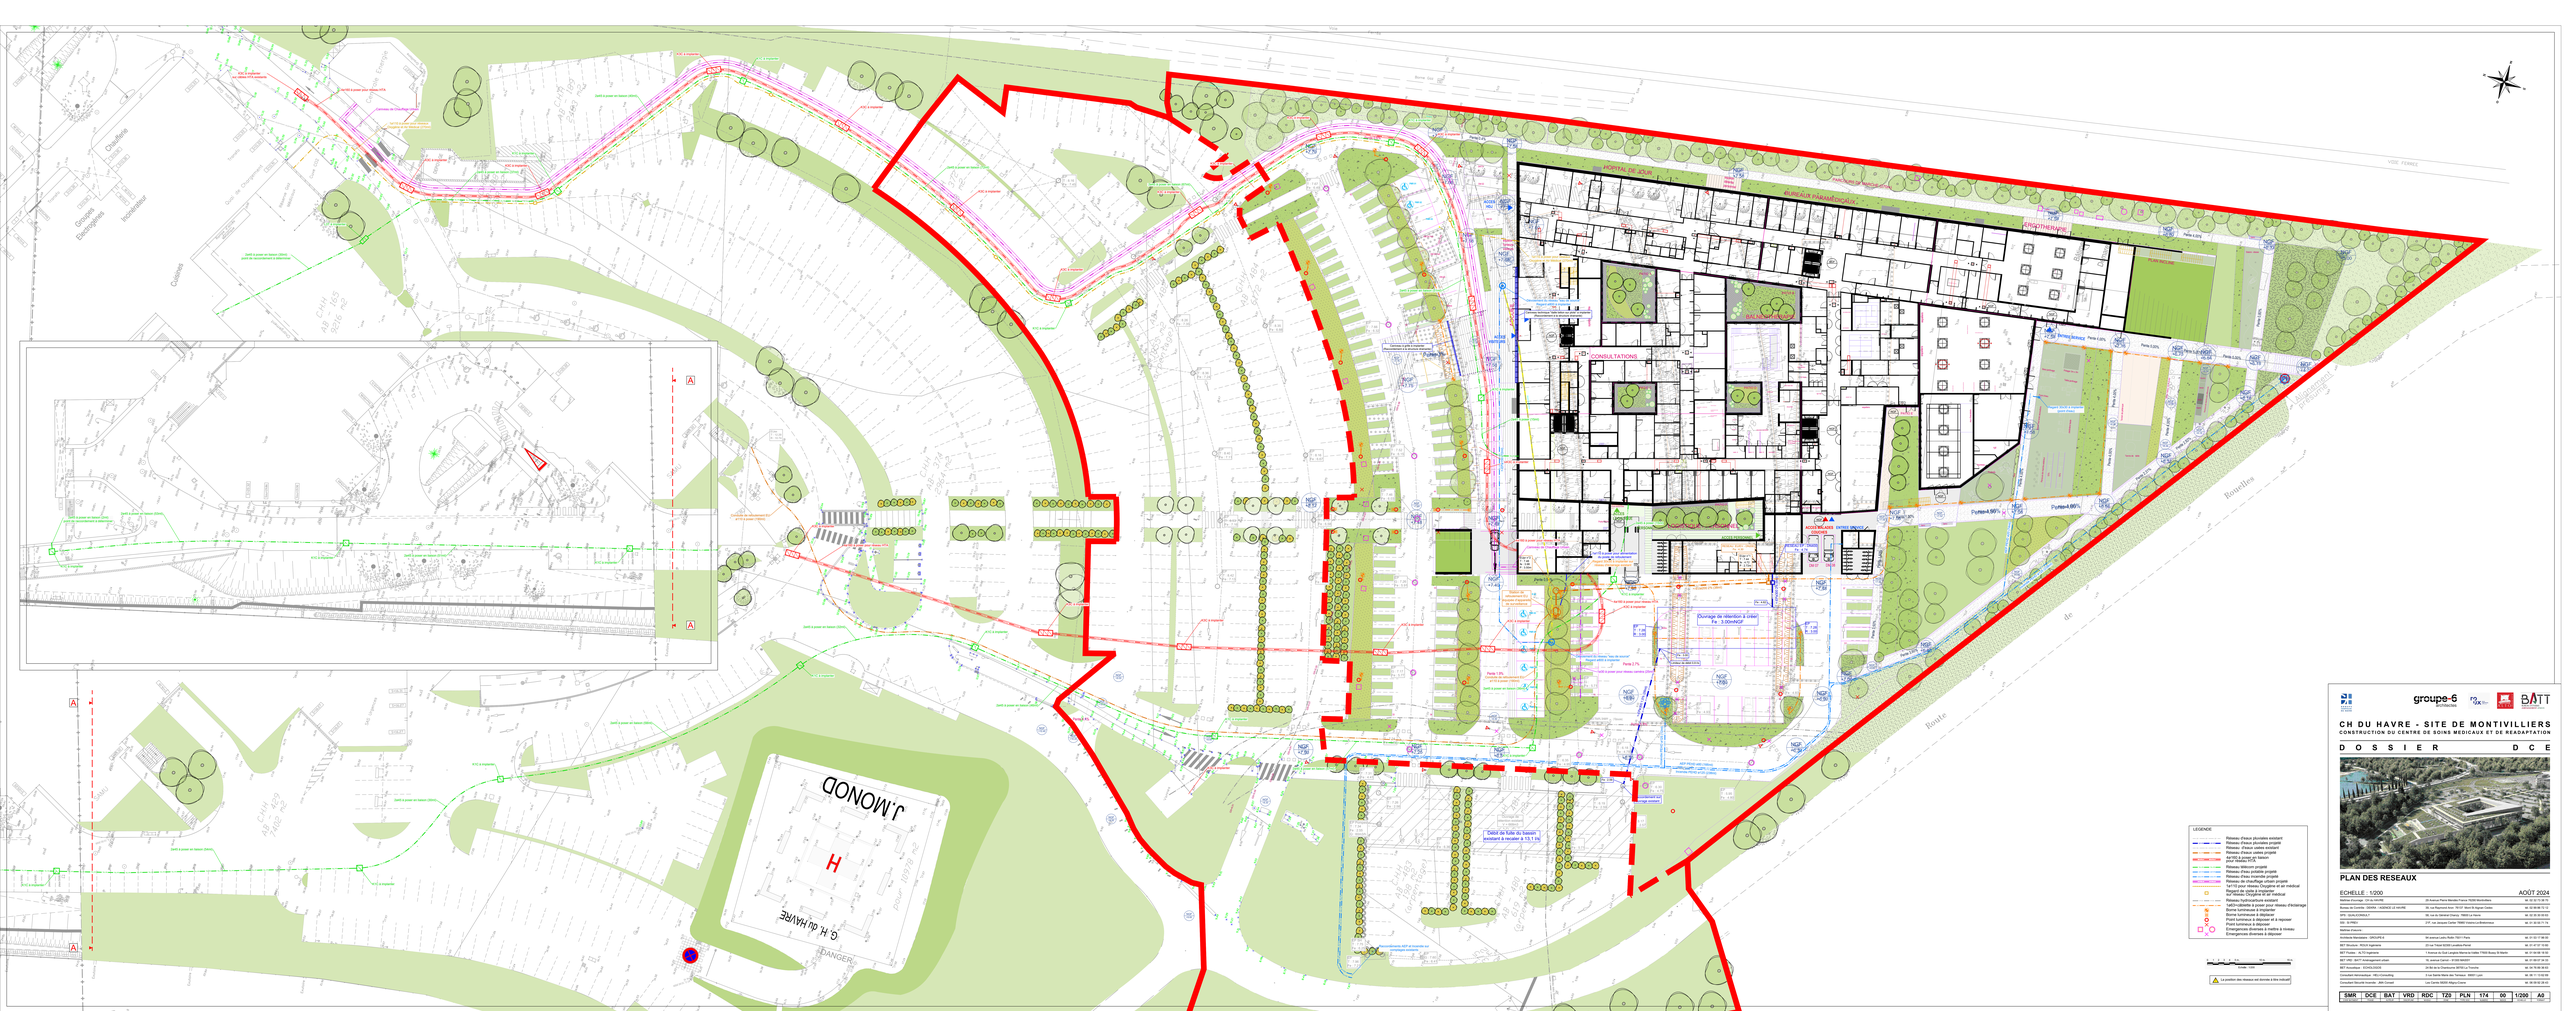
J.MONOD
H
G. H. du HAVRE
DANGER
Débit de fuite du bassin existant à rectifier à 13,1 l/s
Ouvrage de rétention à créer Fe : 2.00m/NGF
CONSULTATIONS
ACCUEIL/URGENCES - SERVICE MEDICAUX
ACCUEIL/URGENCES - SERVICES MEDICAUX
Pente 4.99%
Pente 4.99%
Pente 1.0%
Pente 2.7%
Pente 0.5%
Pente 0.5%
Pente 0.5