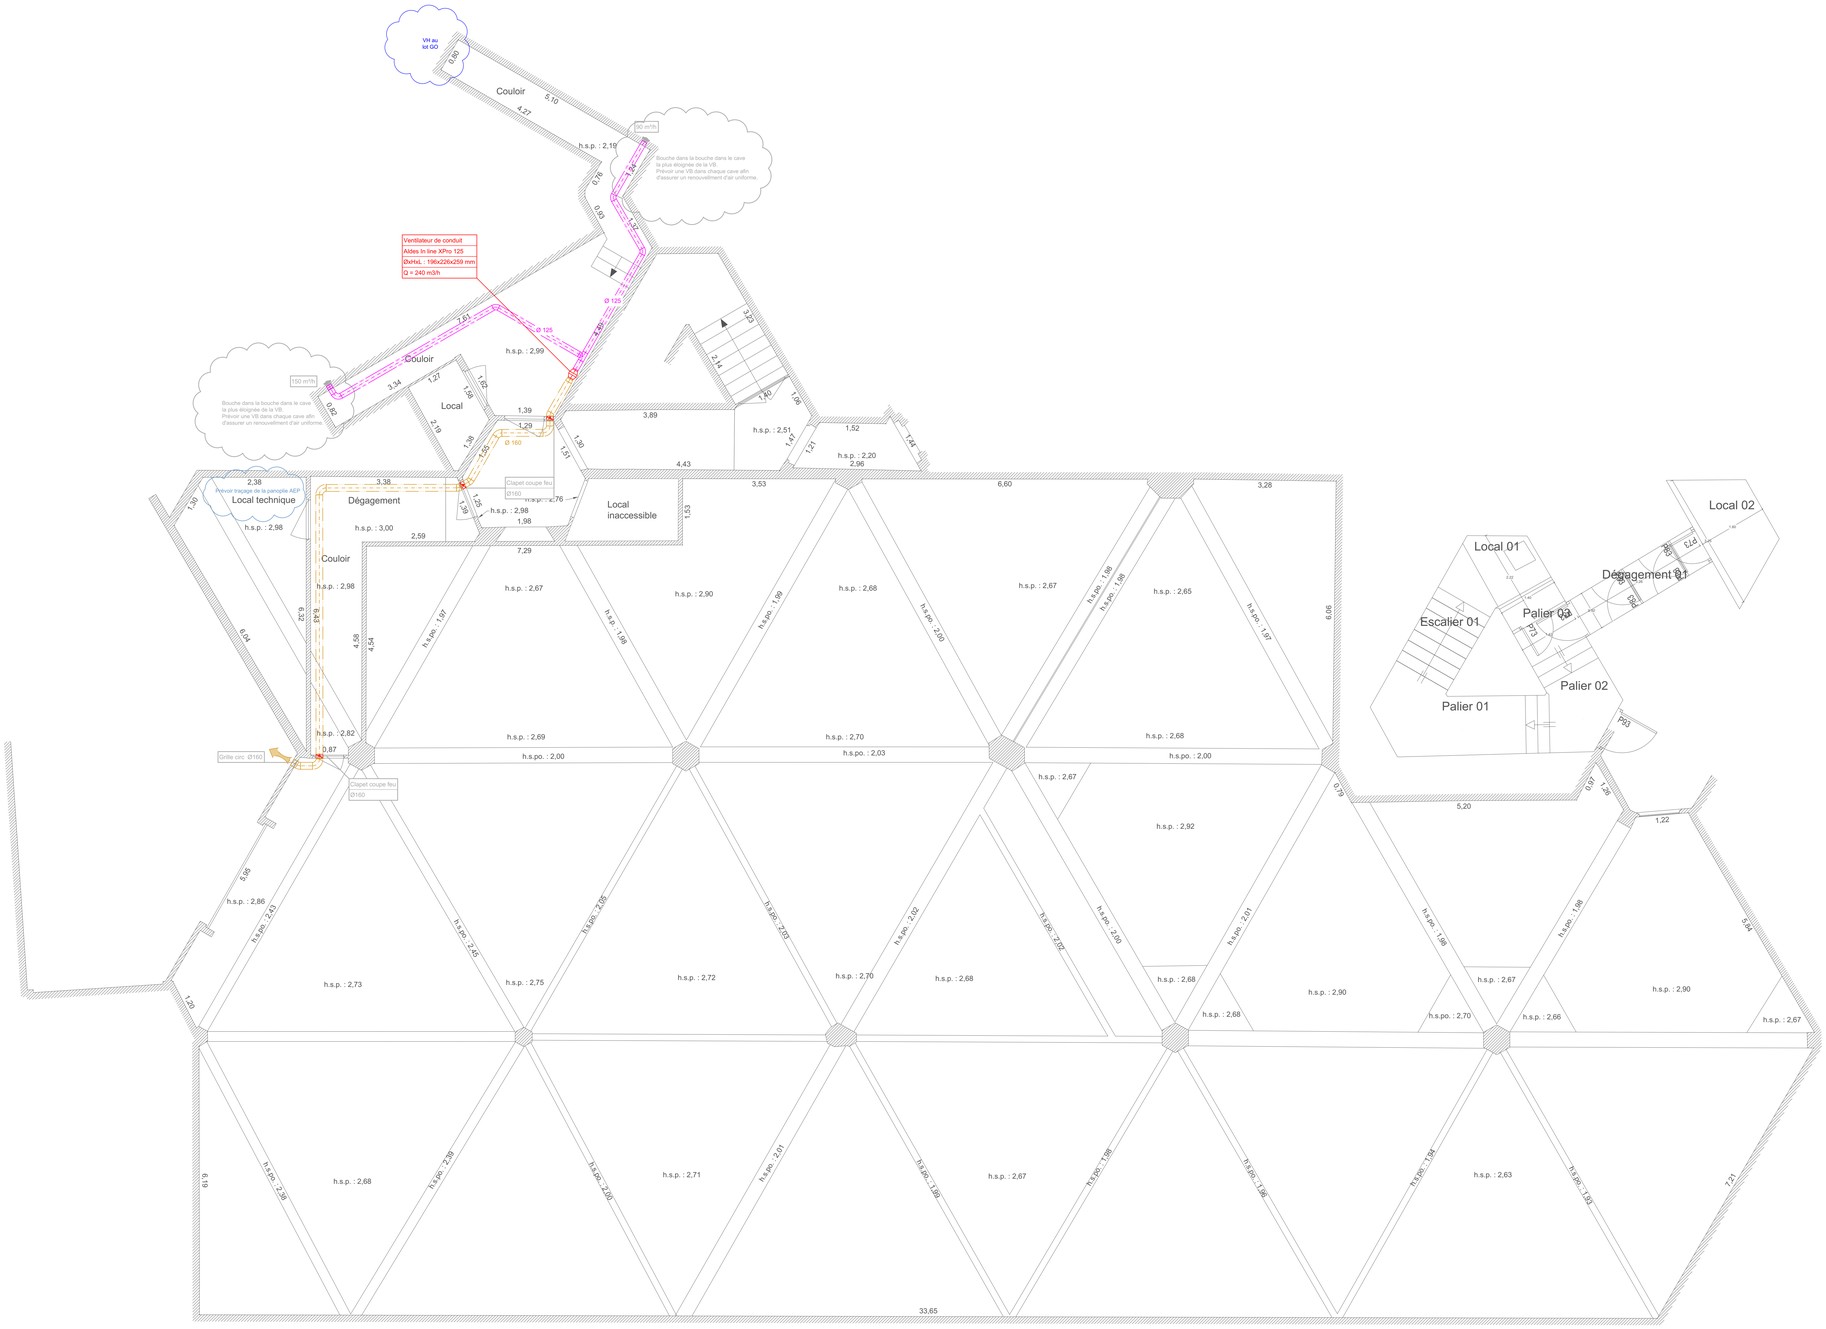
VH au lot GO
0,80
Couloir
5,10
4,27
h.s.p. : 2,19
50 m³/h
Bouche dans la bouche dans le cave la plus éloignée de la VB. Prévoir une VB dans chaque cave afin d'assurer un renouvellement d'air uniforme.
0,76
1,84
0,69
1,42
Ventilateur de conduit
Aldes In line XPro 125
ØxHxL : 196x226x259 mm
Q = 240 m3/h
Ø 125
7,61
4,85
3,23
3,14
1,40
1,08
h.s.p. : 2,99
Couloir
150 m³/h
3,34
1,27
1,58
1,62
0,62
Bouche dans la bouche dans le cave la plus éloignée de la VB. Prévoir une VB dans chaque cave afin d'assurer un renouvellement d'air uniforme.
Local
2,19
1,38
1,39
1,29
Ø 160
1,65
1,30
7,51
3,89
h.s.p. : 2,51
1,47
1,21
1,52
h.s.p. : 2,20
2,96
1,45
4,43
3,53
6,60
3,28
2,38
Prévoir traçage de la panoplie AEP
Local technique
h.s.p. : 2,98
1,30
3,38
Dégagement
h.s.p. : 3,00
2,59
Clapet coupe feu
Ø160
1,58
1,32
h.s.p. : 2,76
h.s.p. : 2,98
1,98
Local inaccessible
1,53
7,29
Couloir
h.s.p. : 2,98
6,24
22,5
21,75
4,58
4,54
h.s.p. : 2,82
0,87
Grille circ Ø160
Clapet coupe feu
Ø160
h.s.p. : 2,67
h.s.p. : 2,90
h.s.p. : 2,68
h.s.p. : 2,67
h.s.p. : 2,65
h.s.p. : 2,69
h.s.po. : 2,00
h.s.p. : 2,70
h.s.po. : 2,03
h.s.p. : 2,68
h.s.po. : 2,00
h.s.p. : 2,67
h.s.p. : 2,92
0,79
5,20
0,07
1,26
1,22
5,65
h.s.p. : 2,86
h.s.po. : 2,43
h.s.po. : 2,45
h.s.p. : 2,73
h.s.p. : 2,75
h.s.po. : 2,05
h.s.p. : 2,72
h.s.po. : 2,03
h.s.p. : 2,70
h.s.po. : 2,02
h.s.p. : 2,68
h.s.po. : 2,02
h.s.po. : 2,00
h.s.p. : 2,68
h.s.po. : 2,01
h.s.p. : 2,90
h.s.po. : 1,98
h.s.p. : 2,68
h.s.po. : 2,70
h.s.p. : 2,67
h.s.p. : 2,66
h.s.po. : 1,98
5,44
h.s.p. : 2,90
h.s.p. : 2,67
1,20
6,19
h.s.p. : 2,68
h.s.po. : 2,39
h.s.po. : 2,28
h.s.p. : 2,71
h.s.po. : 2,01
h.s.po. : 2,00
h.s.p. : 2,67
h.s.po. : 1,98
h.s.po. : 1,94
h.s.p. : 2,63
h.s.po. : 1,93
7,21
33,65
Local 01
Local 02
Dégagement 01
Escalier 01
Palier 03
Palier 02
Palier 01
P=3
2,19
2,19
2,19