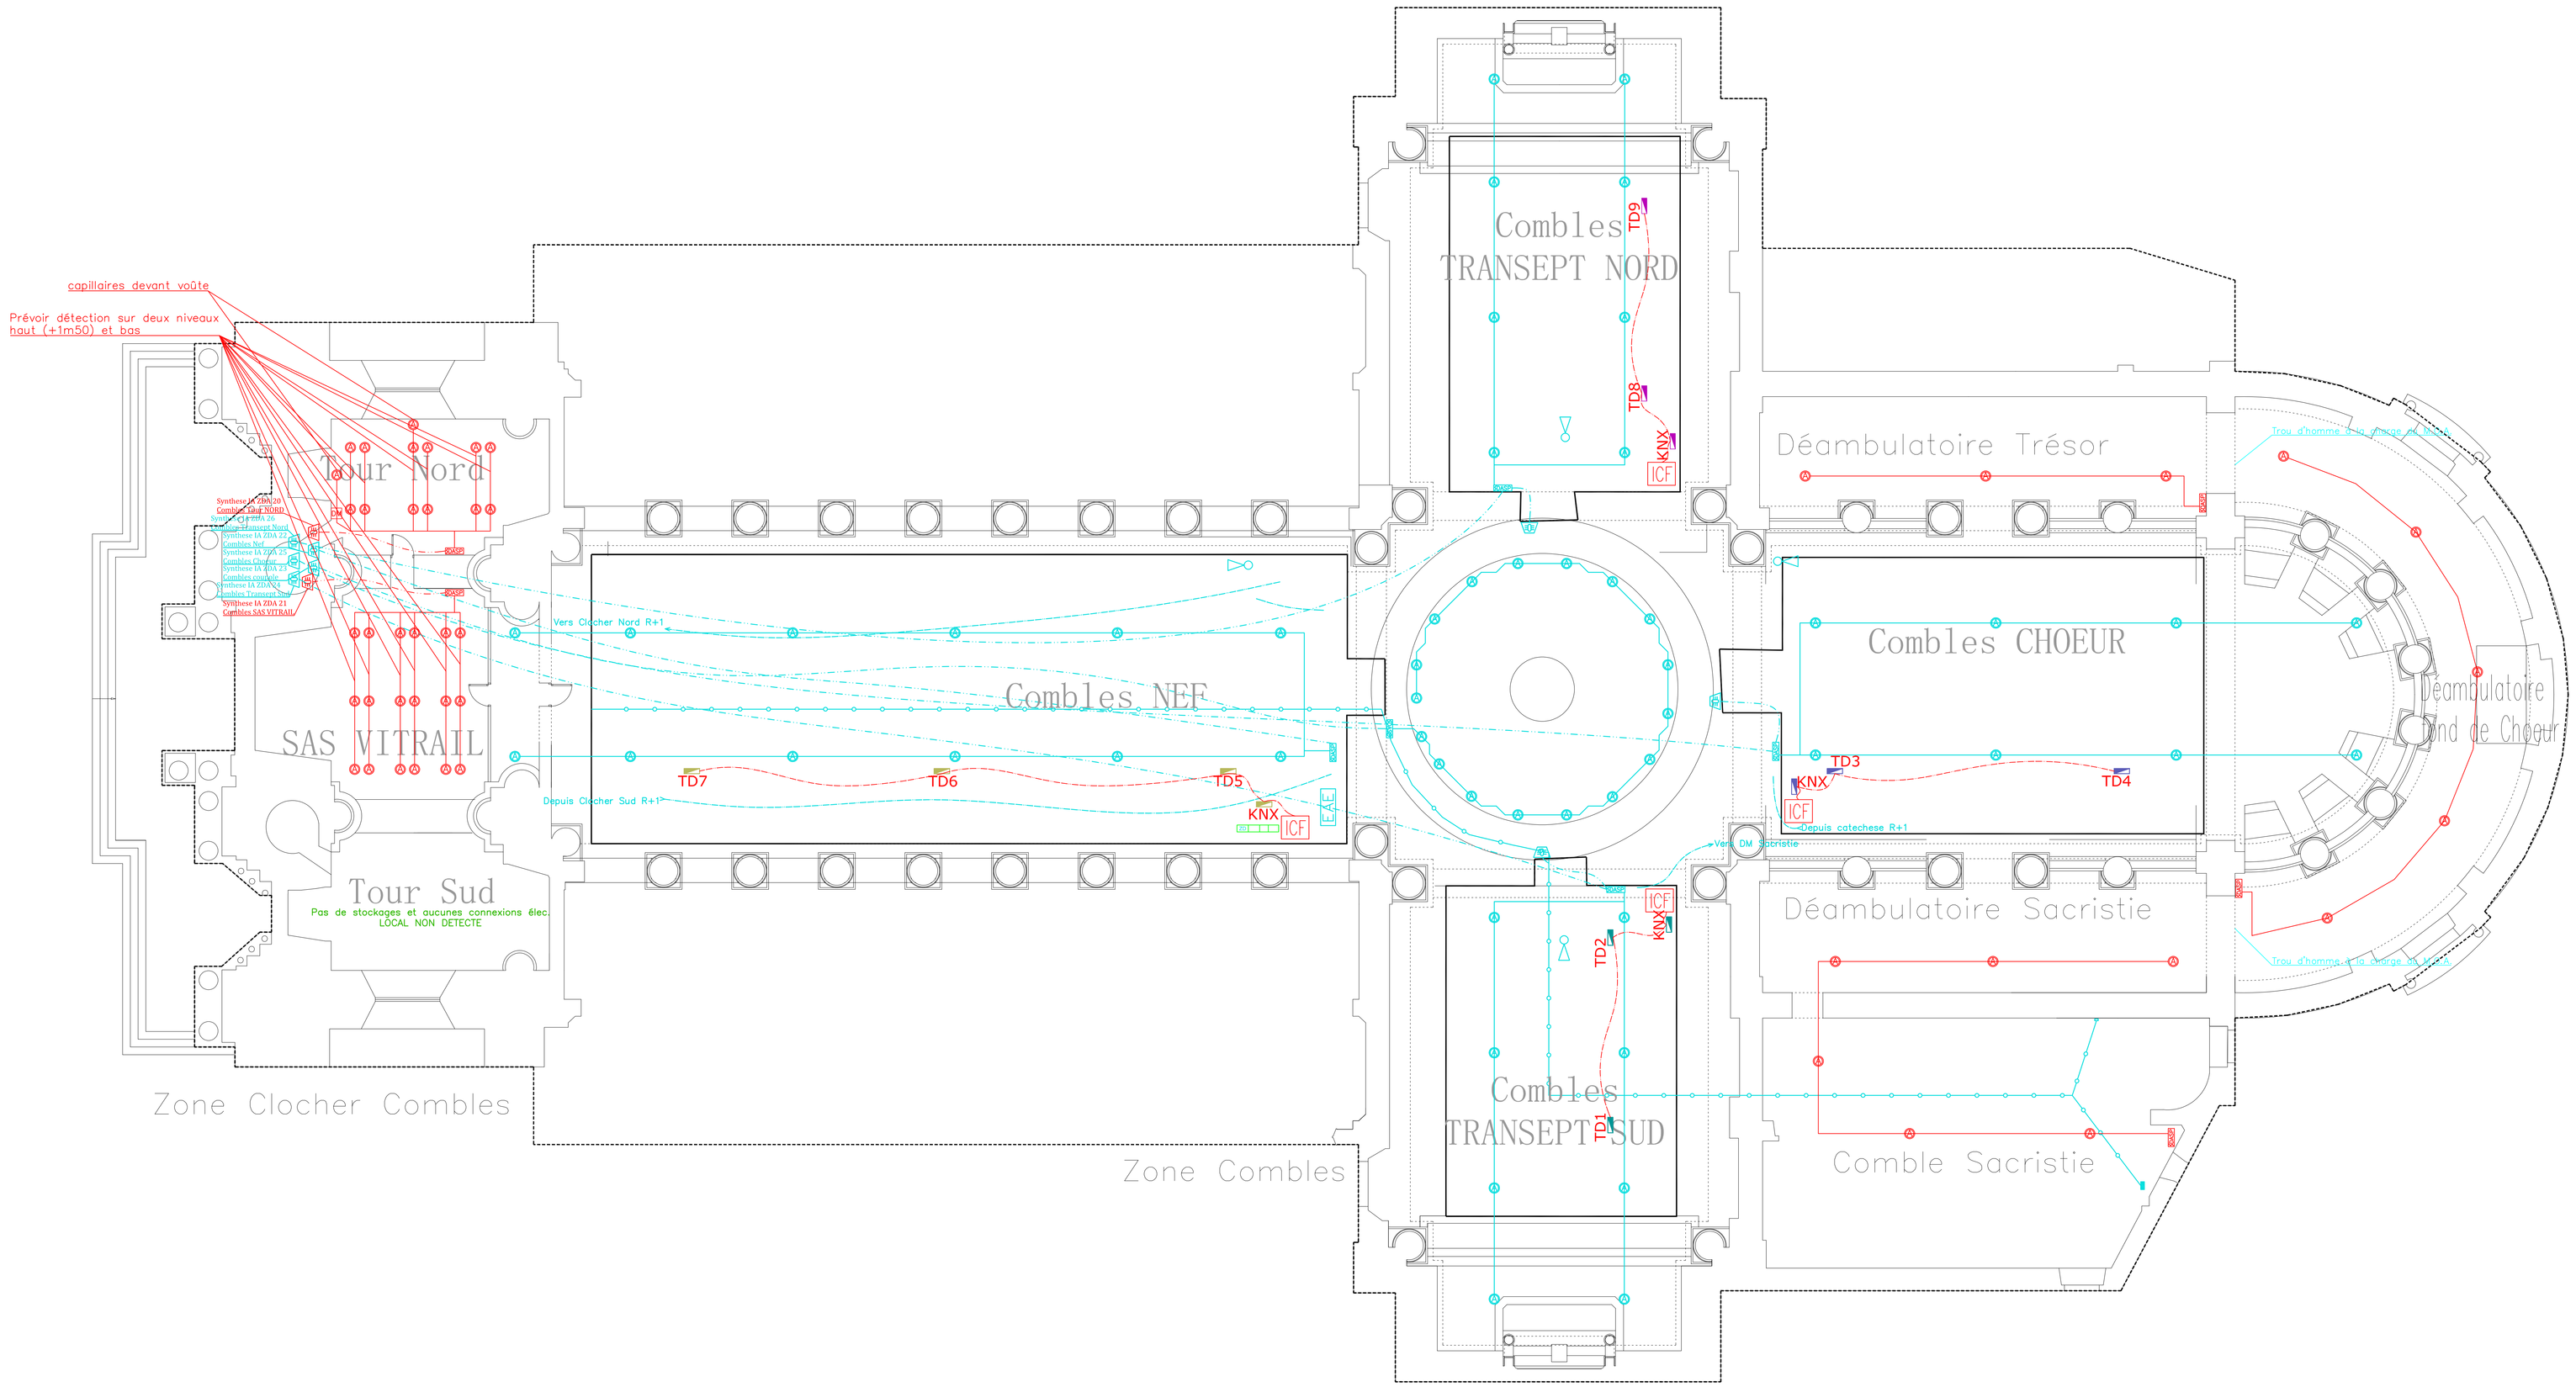

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE BRETAGNE

COMPLEMENT DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE DE LA CATHEDRALE SAINT PIERRE

RENNES

DCE	SECURITE INCENDIE PHASE 3 NIVEAU COMBLES + ZONE CLOCHER	SI N°09 - Ph3
JANVIER 2025		Affaire N°:23.16
ECH: 1/100		

INDICE:	DATE:	MODIFICATIONS:

MAITRE D'OUVRAGE: DRAC BRETAGNE
Conservation Régionale des Monuments Historiques
6 rue du Chapitre
35044 RENNES Cedex

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES: Bureau d'études HAY
Parc d'affaires Kléber Bât A
55bis rue de Rennes
35510 CESSON-SEVIGNE
TEL: 02.99.83.46.47
e-mail: contact@bet-hay.com

LEGENDE SSI

DM	déclencheur manuel
	diffuseur sonore incendie
	diffuseur sonore et visuel incendie
T.R.	tableau de report incendie
	détecteur thermovélocymétrique
	détecteur optique de fumée
M	détecteur multicapteur de fumée
	détecteur linéaire récepteur
	détecteur linéaire émetteur à piles
DASP	détecteur par aspiration
	tubes pour système de détection par aspiration
	point d'aspiration sur réseau
	indicateur d'action
EAE	Equipement d'Alimentation Electrique
ICF	dispositif d'entrée sortie avec ICC
Module déporté	module déporté
	armoire électrique
KNX	armoire électrique KNX
	bus détection incendie
	câblage indicateur d'action
	câblage diffuseurs sonores et visuels
	CDC SSI existant conservé
	goulotte existante conservée
ROUGE	équipements incendie neufs à prévoir (couleur ROUGE)
BLEU	équipements incendie existants à remplacer PHASE 1 (couleur BLEU)
VIOLET	équipements incendie existants à déposer PHASE 1 (couleur VIOLET)
BLEU CLAIR	équipements incendie PHASES Précédentes (couleur BLEU CLAIR)
ROSE	équipements incendie PHASES Suivantes (couleur ROSE)
VERT	équipements incendie existants conservés (couleur VERT)