

Boîtier consolidation réseau normal - Fixé dans FP

Boîtier consolidation réseau ondulable - Fixé dans FP

Boîtier consolidation 8 RJ45 - Fixé dans FP

Prise de courant normal 2P+T 16A - Ai = 0.4m du sol fini

Prise de courant normal 2P+T 16A - Axe à 0.9m du sol fini

Prise de courant normal 2P+T 16A - Ai = 0.4m du sol fini

Interrupteur double allumage - Axe à 1.10m du sol fini

Interrupteur double allumage V&V - Axe à 1.10m du sol fini

Interrupteur V&V - Axe à 1.10m du sol fini

Interrupteur simple allumage - Axe à 1.10m du sol fini

Bouton poussoir - Axe à 1.10m du sol fini

Détecteur de présence plafonnier / Etanche

Commande de Brasseur d'Air - Axe à 1.10m du sol fini

Dispositif de Sécurité :

BAES (Sortie / Direction)

Axe à 2,30m en applique & sous faux plafond

Bloc d'ambiance

Alarme incendie:

Centrale incendie E.A.2A - Ai à 1.20m

Sirène incendie - Ai à 2.30m

Déclencheur manuel - Axe à 1.10m

Flash lumineux + sirène - Ai à 2.30m

Espace attente sécurisé:

Interphone EAS - Arase supérieur à 1.30m

Bloc anti panique 300lm

Bloc DBR

Alimentation:

Attente Electrique

Arrêt d'urgence - AS à 1.50m

Coupure d'urgence Générale - Ai à 2.50m

Distribution:

Chemin de câble CFa

Chemin de câble CFO

Dalle led 600x600 (Bureau)

Spot Encastre (Circulation)

Spot Encastre (bloc sanitaire)

Reglette Etanche (Local Technique)

Hublot Etanche avec Detecteur (rgt/Esc.)

Hublot Etanche (Esc.)

Brasseur d'Air - Pales à +2.30m minimum

DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DE SAINT-PIERRE

Maître d'Ouvrage :

CGSS DE LA REUNION
4 BOULEVARD DORET
97400 - SAINT DENIS
PHILIPPE.DUFRENE@ASSURANCE-MALADIE.FR

Architecte :

MAGMA ARCHITECTURES
1 RUE JOSE MARTI
97419 - LA POSSESSION
R.MANIER@MAGMA-ARCHITECTURES.COM

B.E.T Structures/VRD/Etanchéité :

DRAGONFLY
14, rue Jules Thirel
97460 SAINT-PAUL
VANO@DRAGONFLY.RE

OPC :

JTC
14, IMPASSE DES DODOS
97419 LA POSSESSION
JTCOORDINATION974@GMAIL.COM

B.E.T. Fluides :

INSET
8, rue Henri Cornu
CS 61071 | 97495 SAINTE-CLOTILDE CEDEX
Tel : 0262 21 54 43
Email : bet.inset@inset.fr

Opération :

GRAND SUD
AMENAGEMENT DES TRAVAUX PRENEUR

Lot :

N°08 - ELECTRICITE CF / cf

Plan existant

INDICE	DATE	MODIFICATIONS
A		
B		
C		

Dessiné par :
DH/DB

Vérifié par :
DH/KE


Echelle :
1/75


Date :
JUIL. 2024

Affaire n° :
2023-041

Phase :
DCE

Plan :
EL01

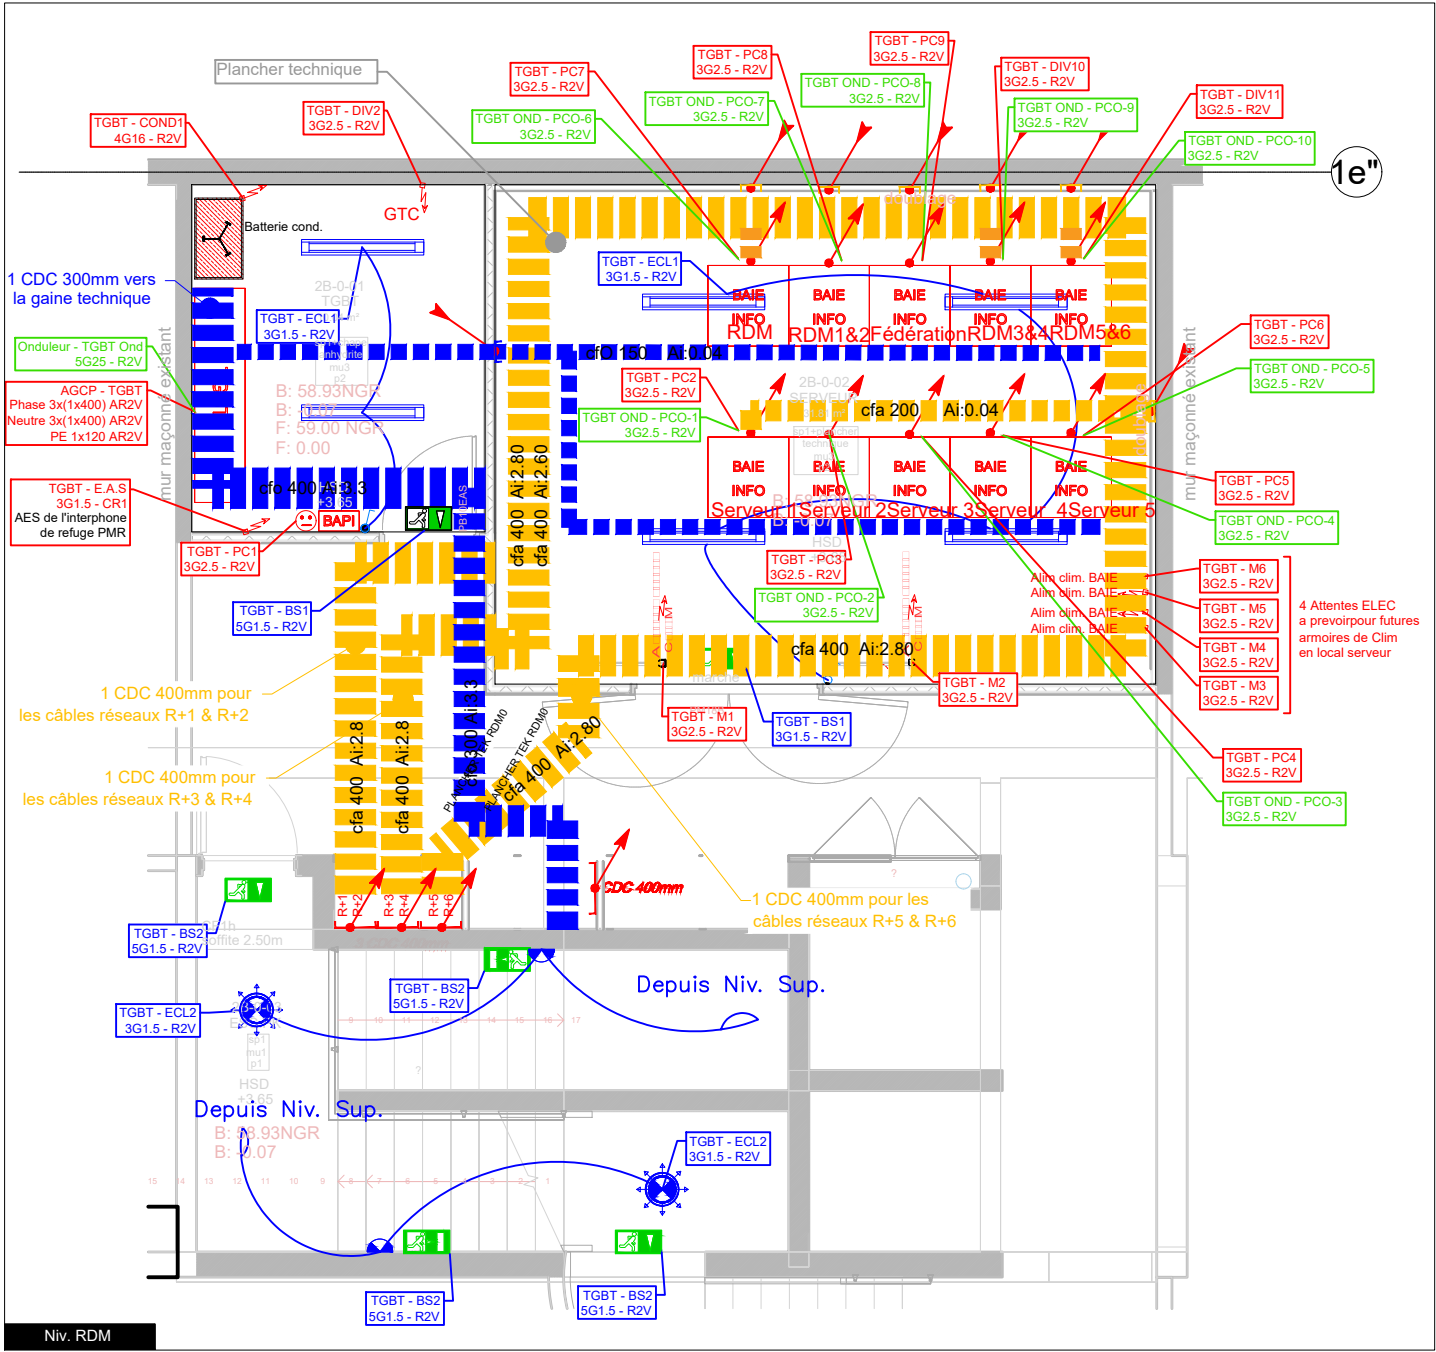

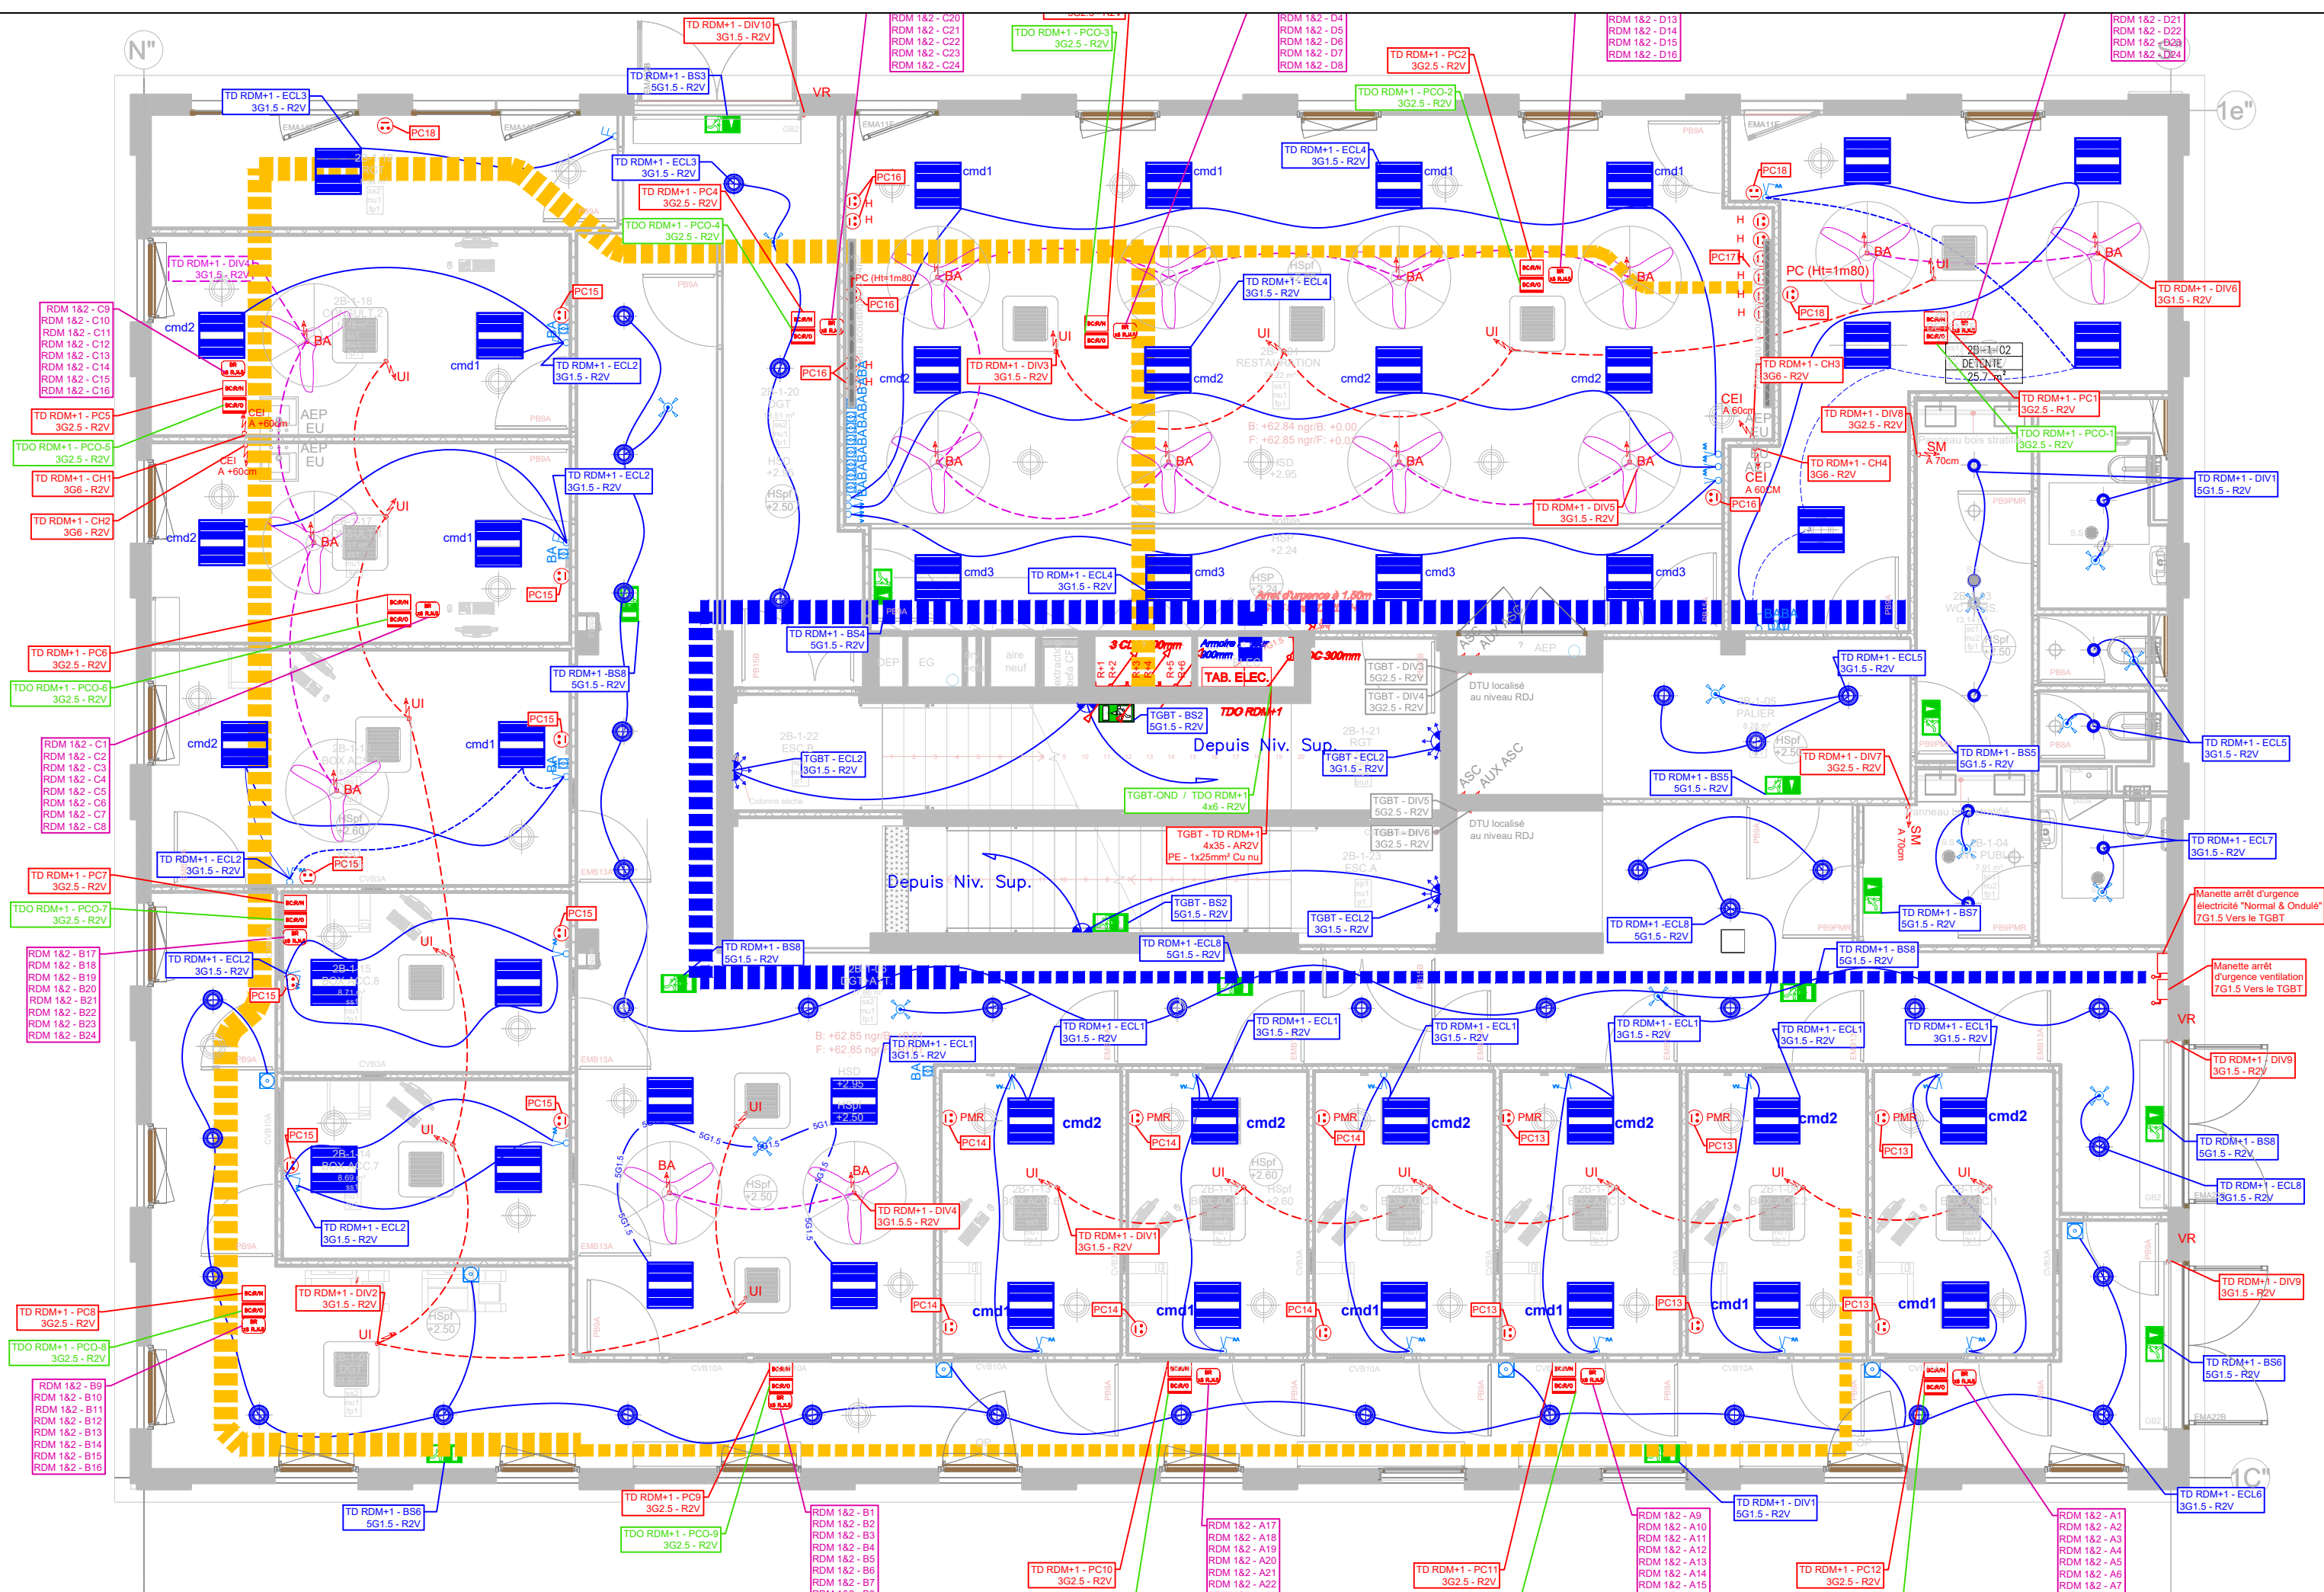

DCE

Affaire n°: 23-041

Date: JUILLET 2024

Lot: ELECTRICITE CF / cf

Affaire:

Intitulé:

GRAND SUD | Aménagement des travaux preneur

Plan existant _ Niveau R+1

inset

N° Plan: EL01

Indice: 0

Echelle: 1:75

Folio: 02

