

Légende Chauffage - Climatisation		
		Réseau CH PRIM Aller
		Réseau CH PRIM Retour
		Réseau CTA Aller
		Réseau CTA Retour
		Réseau Chauffage VC Aller
		Réseau Chauffage VC Retour
		Réseau Eau Glacée Aller
		Réseau Eau Glacée Retour
		Réseau Eau Glacée Aller CTA
		Réseau Eau Glacée Retour CTA
		Réseau Eau Glacée Aller VC
		Réseau Eau Glacée Retour VC
		Réseau Eau Glacée PROCESS
Repere	visuelle	Designation
RBS		Vanne à boisseau sphérique
VP		Vanne papillon
EQU		Vanne STAD
FIL		Filtre à tamis
TH		Thermometre
DIS		Disconnecteur
CPT		compteur eau froide
V3V		Vanne 3 voies
RAD		Radiateur
BAT		Batterie eau chaude
PPE		pompe / circulateur
VAS		Vase d'expansion
INJ		Pot d'introduction
PUR		Purgeur
		Zone de maintenance

Légende ventilation	
	Gaine de soufflage
	Gaine de reprise
	Gaine d'extraction sanitaire
	Gaine d'air neuf
	Gaine d'air rejeté
	Registre de réglage
	Régulateur de débit
	Registre motorisé
	Registre débit constant
	Registre débit variable
	Clapet coupe-feu encastré
	Trappe de visite
	Bouche de Soufflage
	Bouche de VMC
	Grille de Reprise
	Cassette EG 4 voies
	Cassette EG 2 voies
	Thermostat
	Zone de maintenance
NOTA :	
- Les gaines à l'extérieur sont isolées avec un calorifuge de 50 mm d'épaisseur	
- Les gaines de soufflage à l'intérieur sont isolées avec un calorifuge de 25 mm d'épaisseur	
- Implantation des trappes de visites tous les 10m et à chaque changement de direction de plus de 45°	

DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DE SAINT-PIERRE

Maître d'Ouvrage :

CGSS DE LA REUNION
4 BOULEVARD DORET
97400 - SAINT DENIS
PHILIPPE.DUFRENE@ASSURANCE-MALADIE.FR

Architecte :

MAGMA ARCHITECTURES
1 RUE JOSE MARTI
97419 - LA POSSESSION
R.MANIER@MAGMA-ARCHITECTURES.COM

B.E.T Structures/VRD/Etanchéité :

DRAGONFLY
14, rue Jules Thirel
97460 SAINT-PAUL
VANO@DRAGONFLY.RE

OPC :

JTC
14, IMPASSE DES DODOS
97419 LA POSSESSION
JTCOORDINATION974@GMAIL.COM

B.E.T. Fluides :

INSET
8, rue Henri Cornu
CS 61071 | 97495 SAINTE-CLOTILDE CEDEX
Tel : 0262 21 54 43
Email : bet.inset@inset.fr

Opération :
GRAND SUD
AMENAGEMENT DES TRAVAUX PRENEUR

Lot :
N°11 - CLIMATISATION / VENTILATION

Plan des installations existantes (y compris GTC)

INDICE	DATE	MODIFICATIONS
A		
B		
C		

Dessiné par :
DH/DB

Vérifié par :
DH/KE


Echelle :
1:75


Date :
JUIL. 2024


Affaire n° :
2023-041


Phase :
DCE

Plan :
CL01

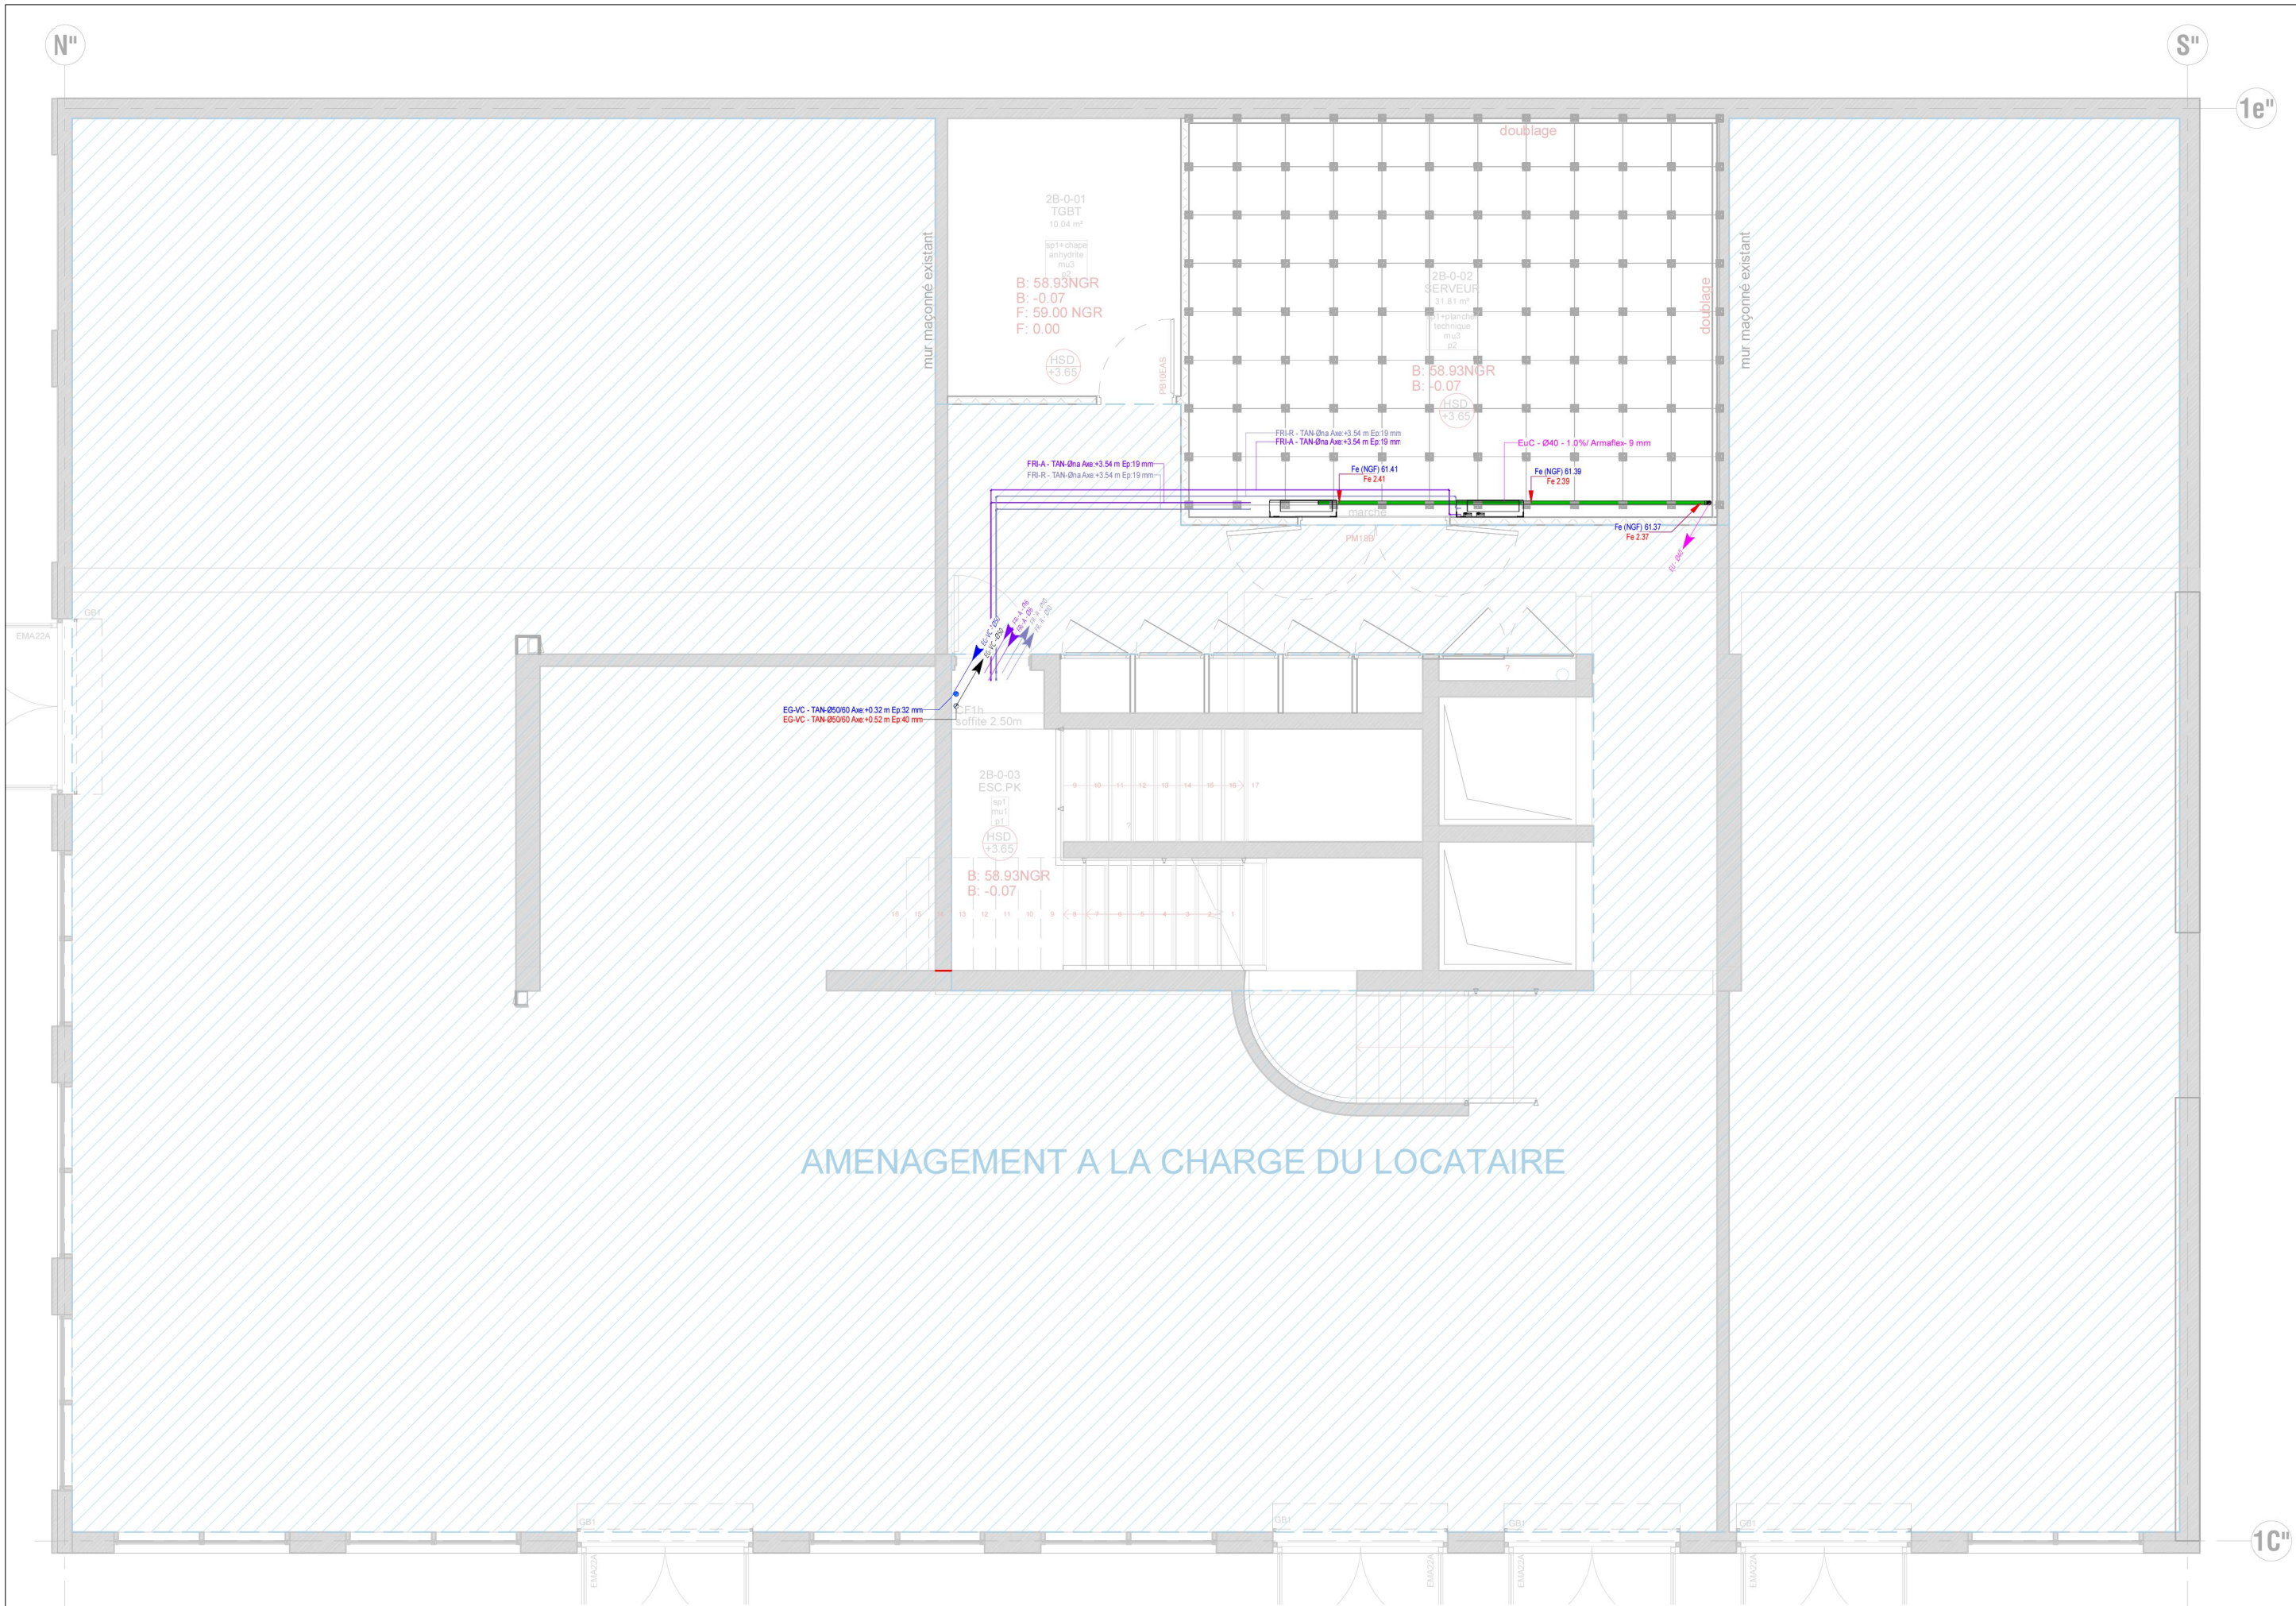

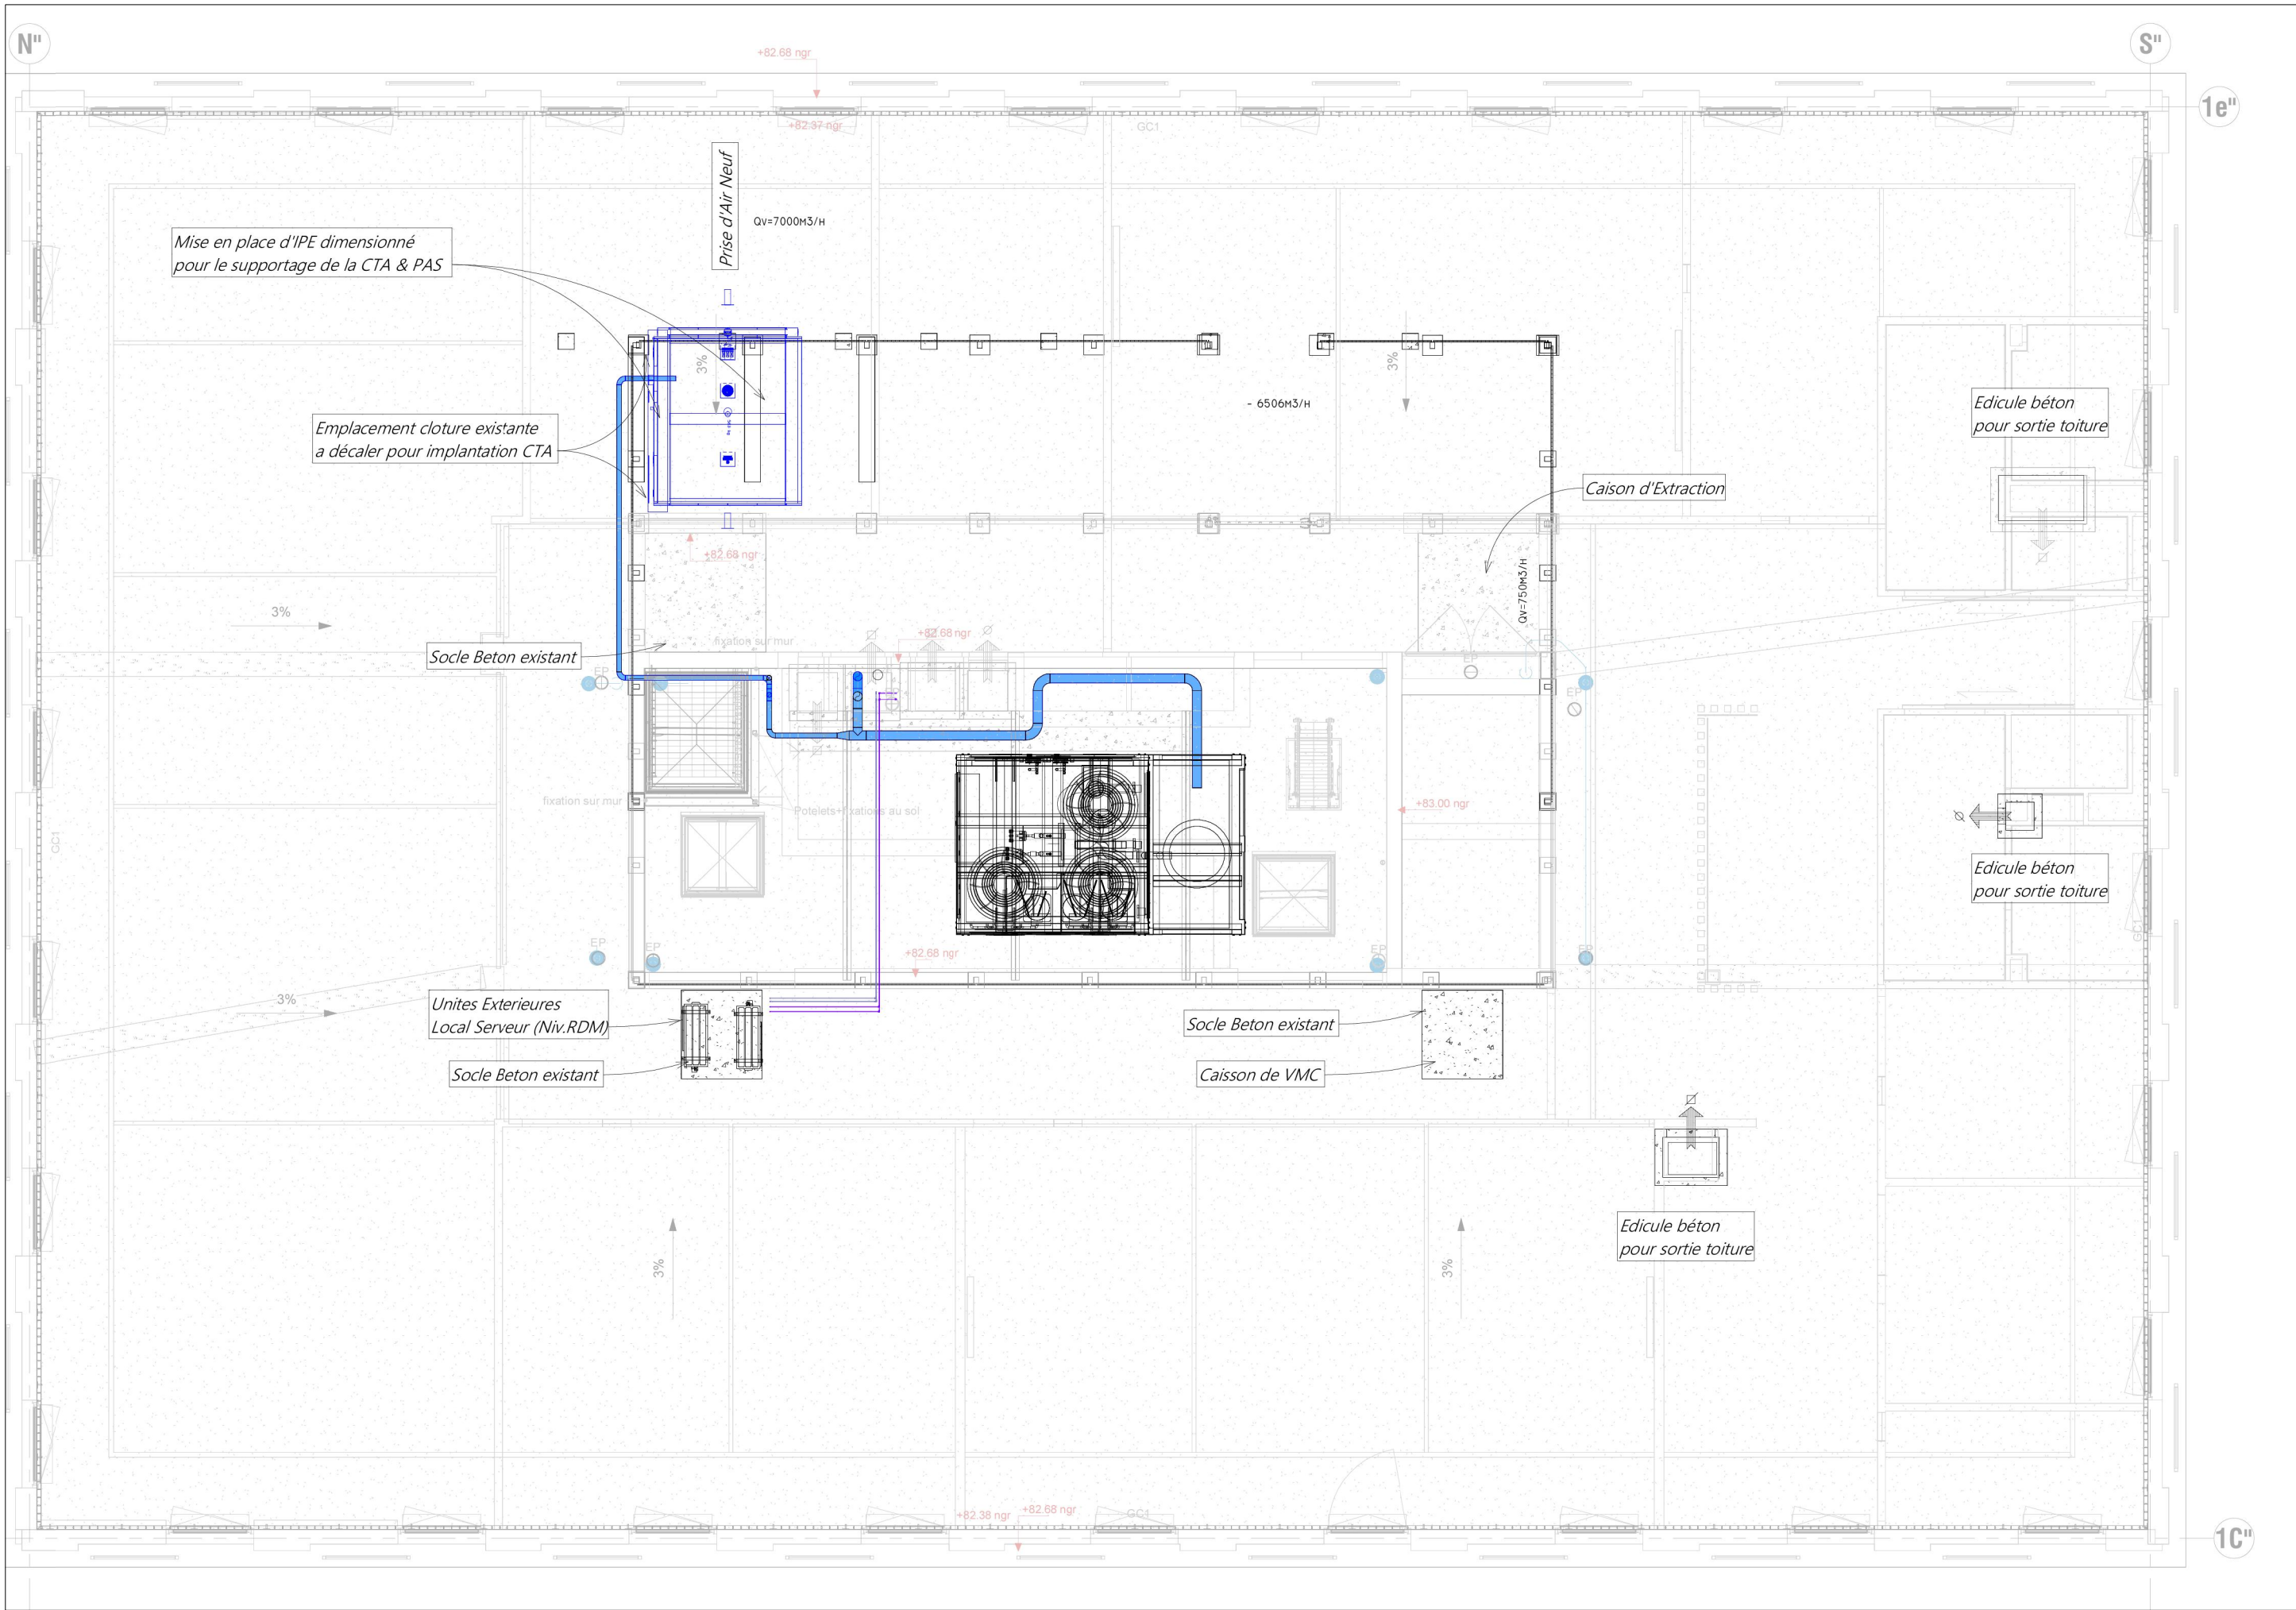

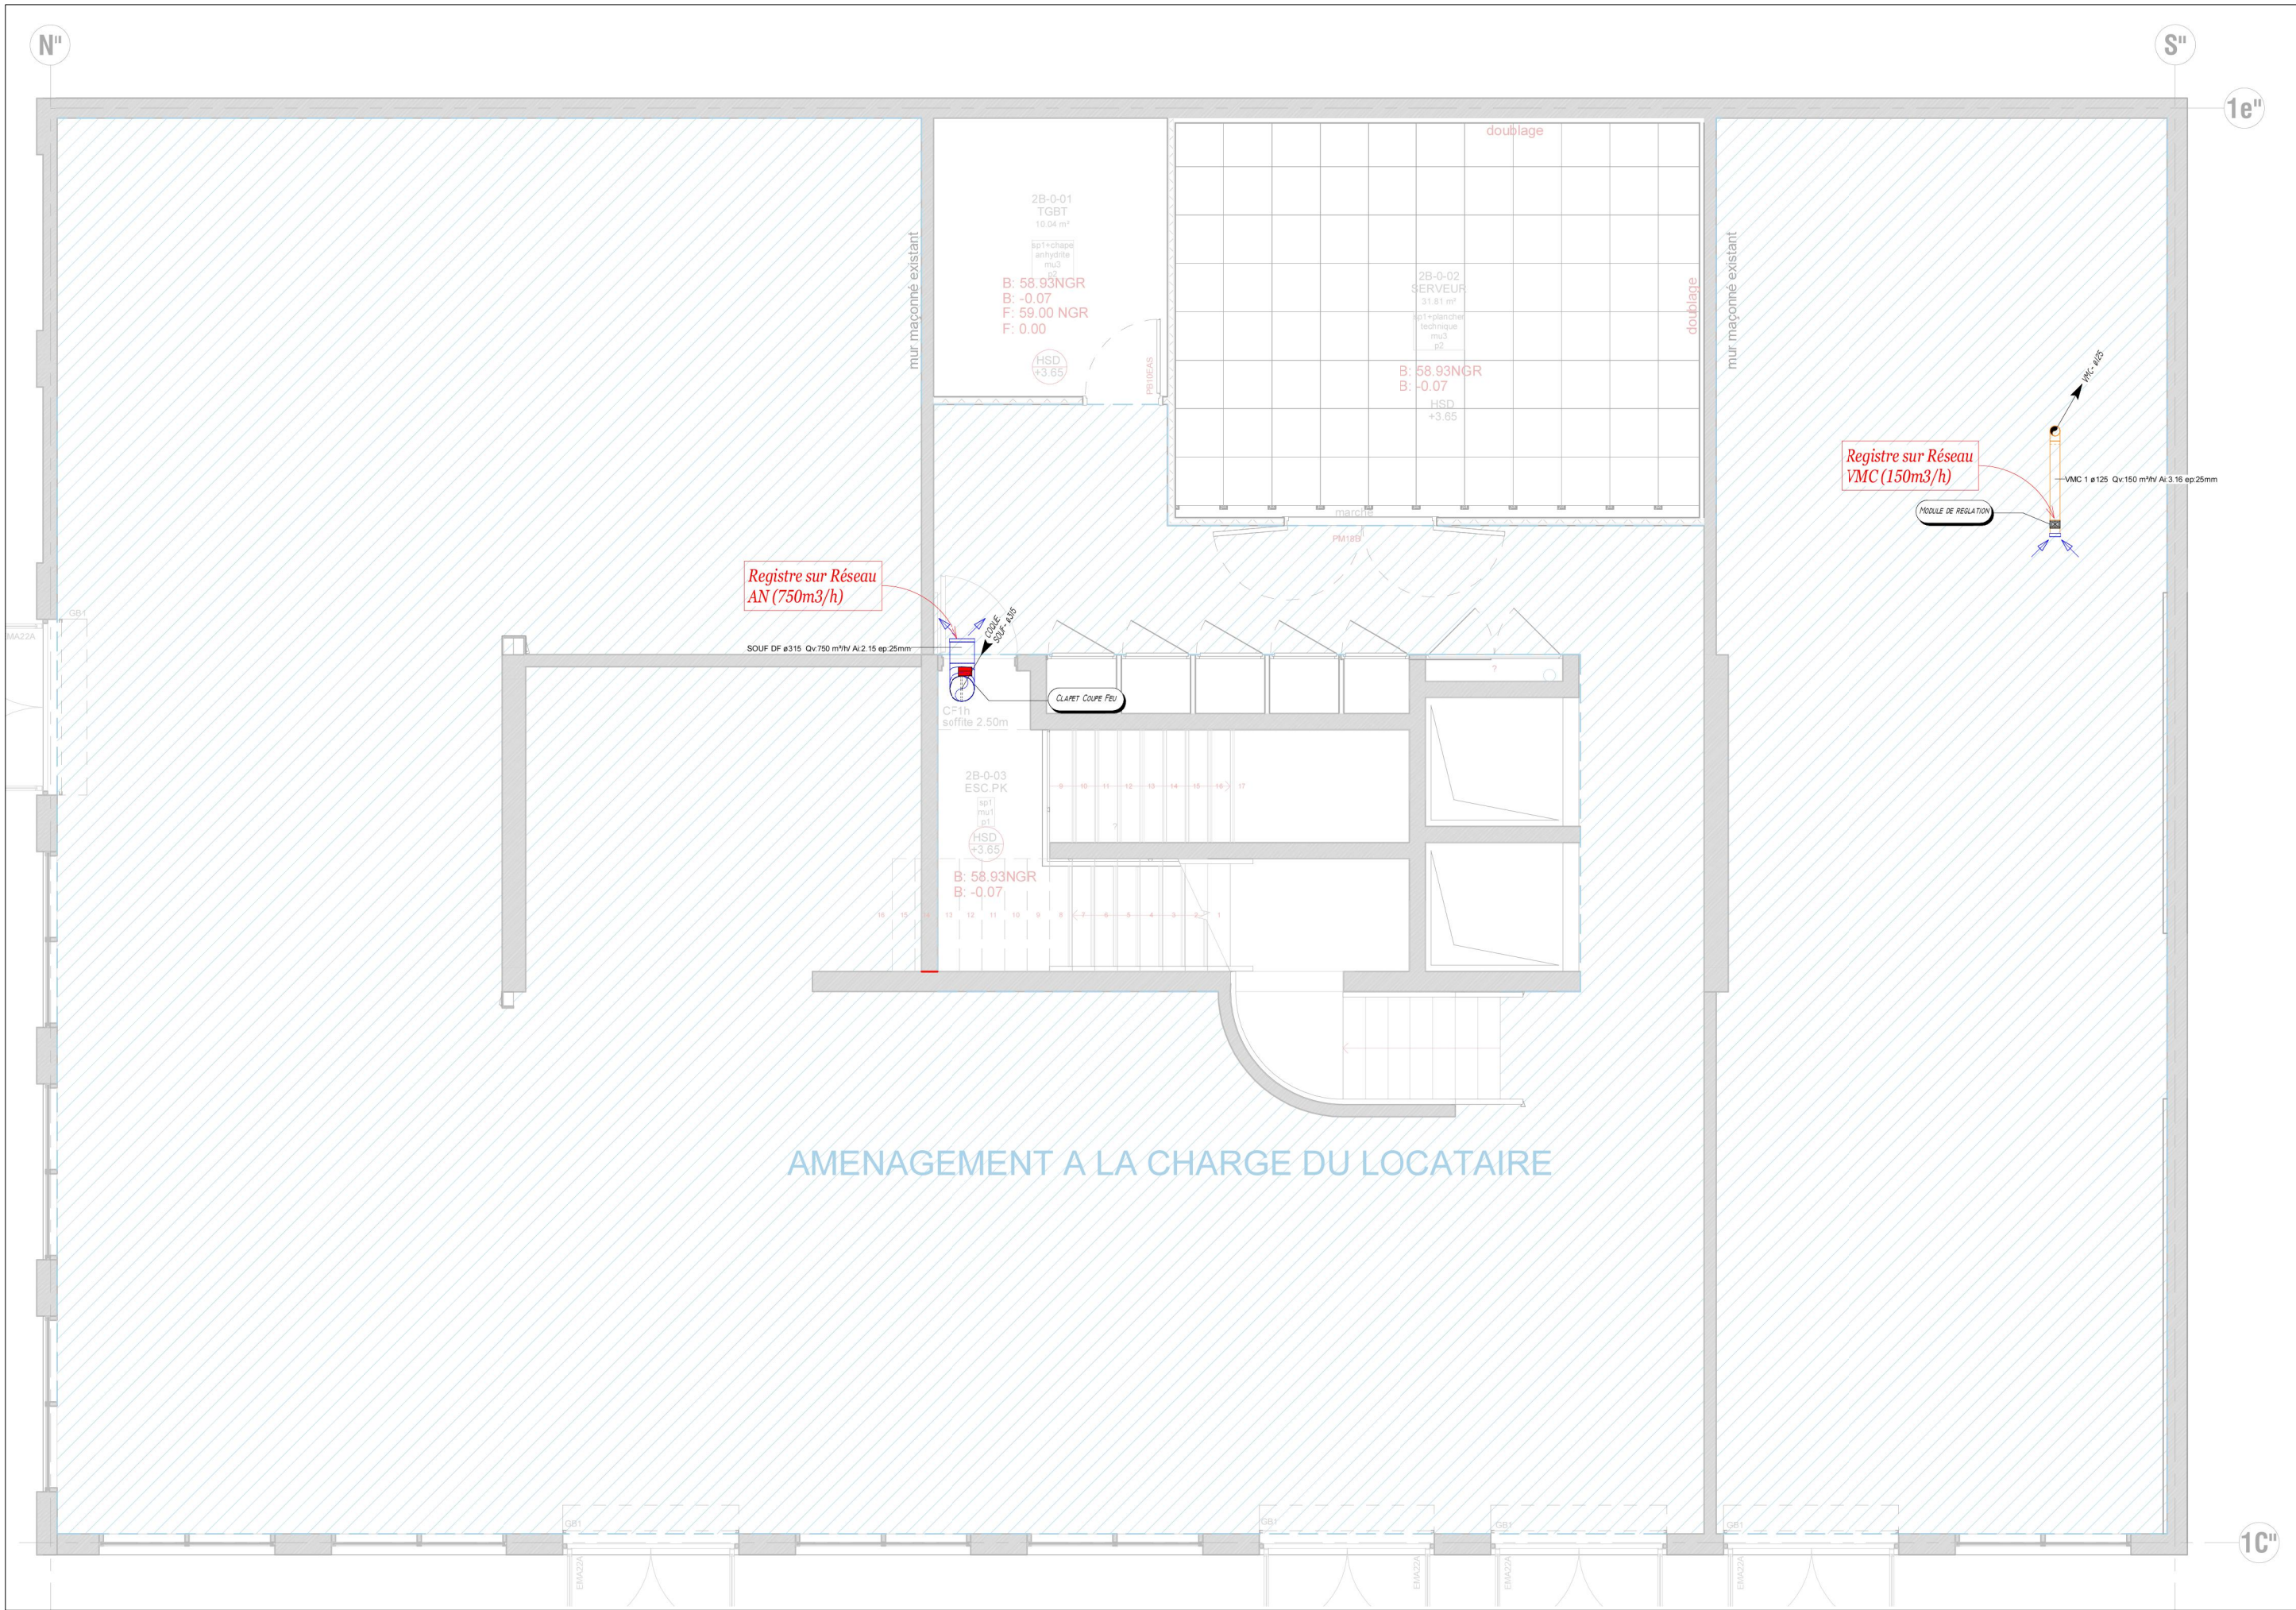

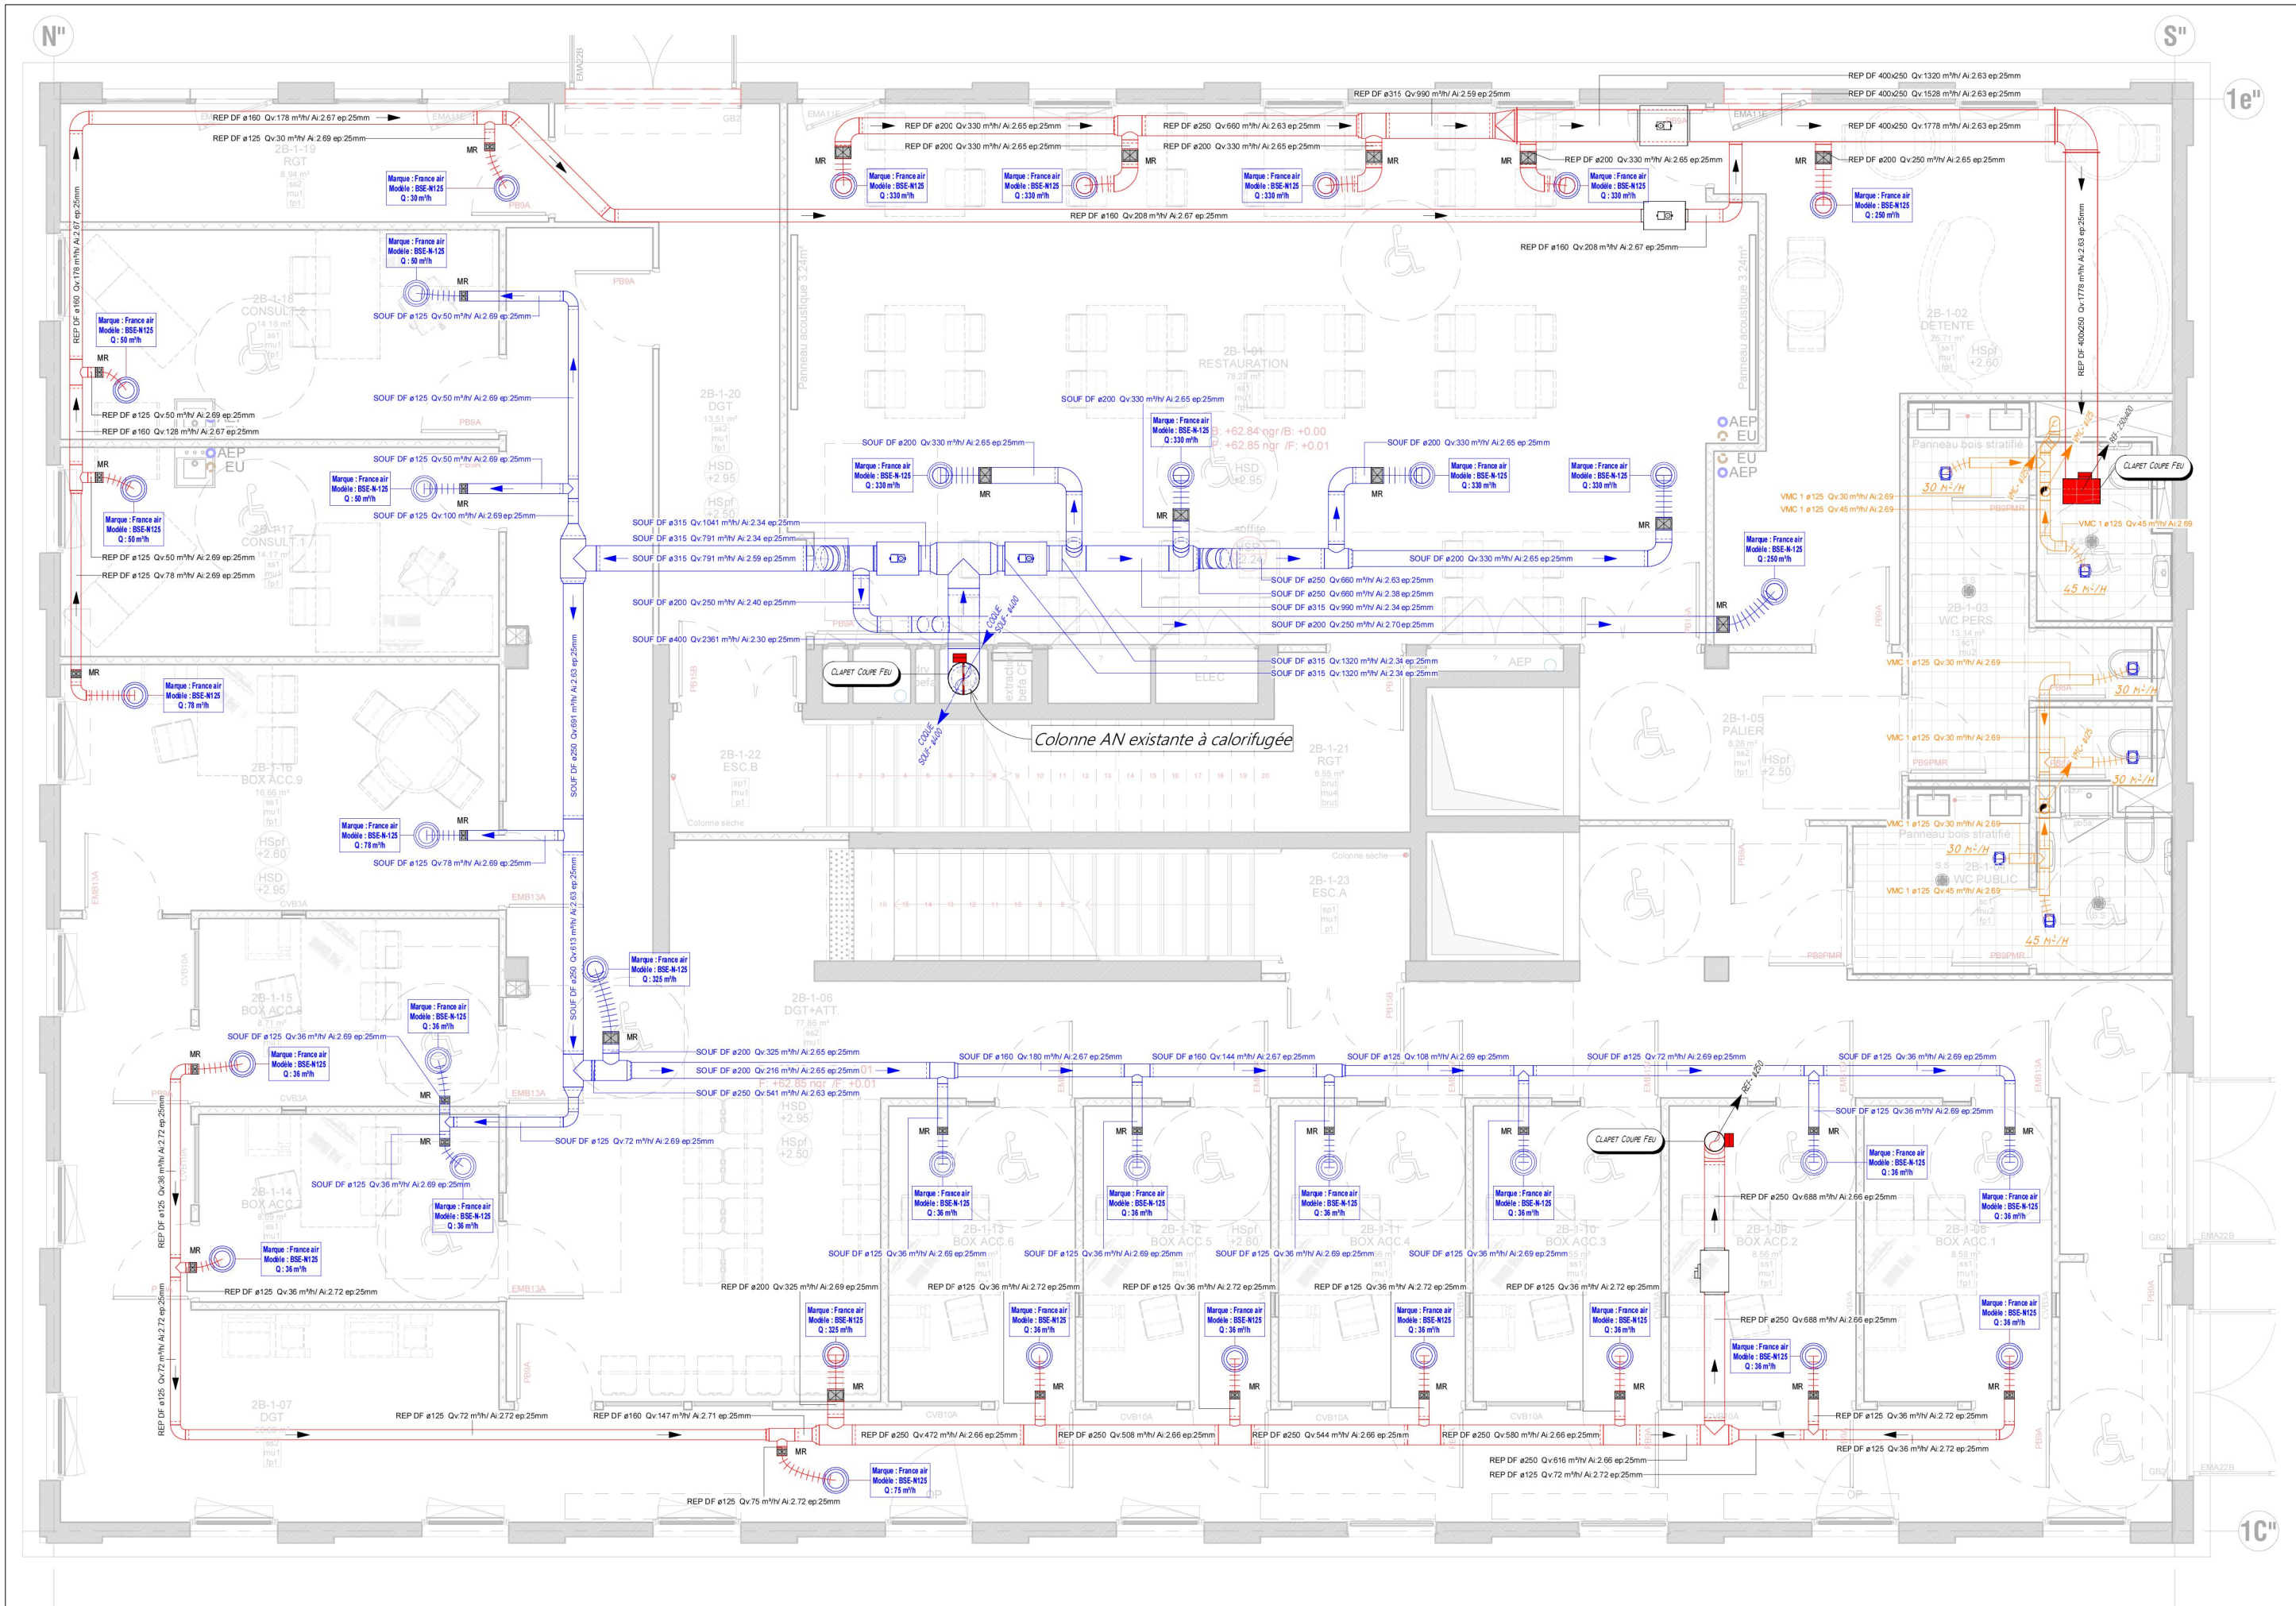

SYNOPTIQUE GTB

