
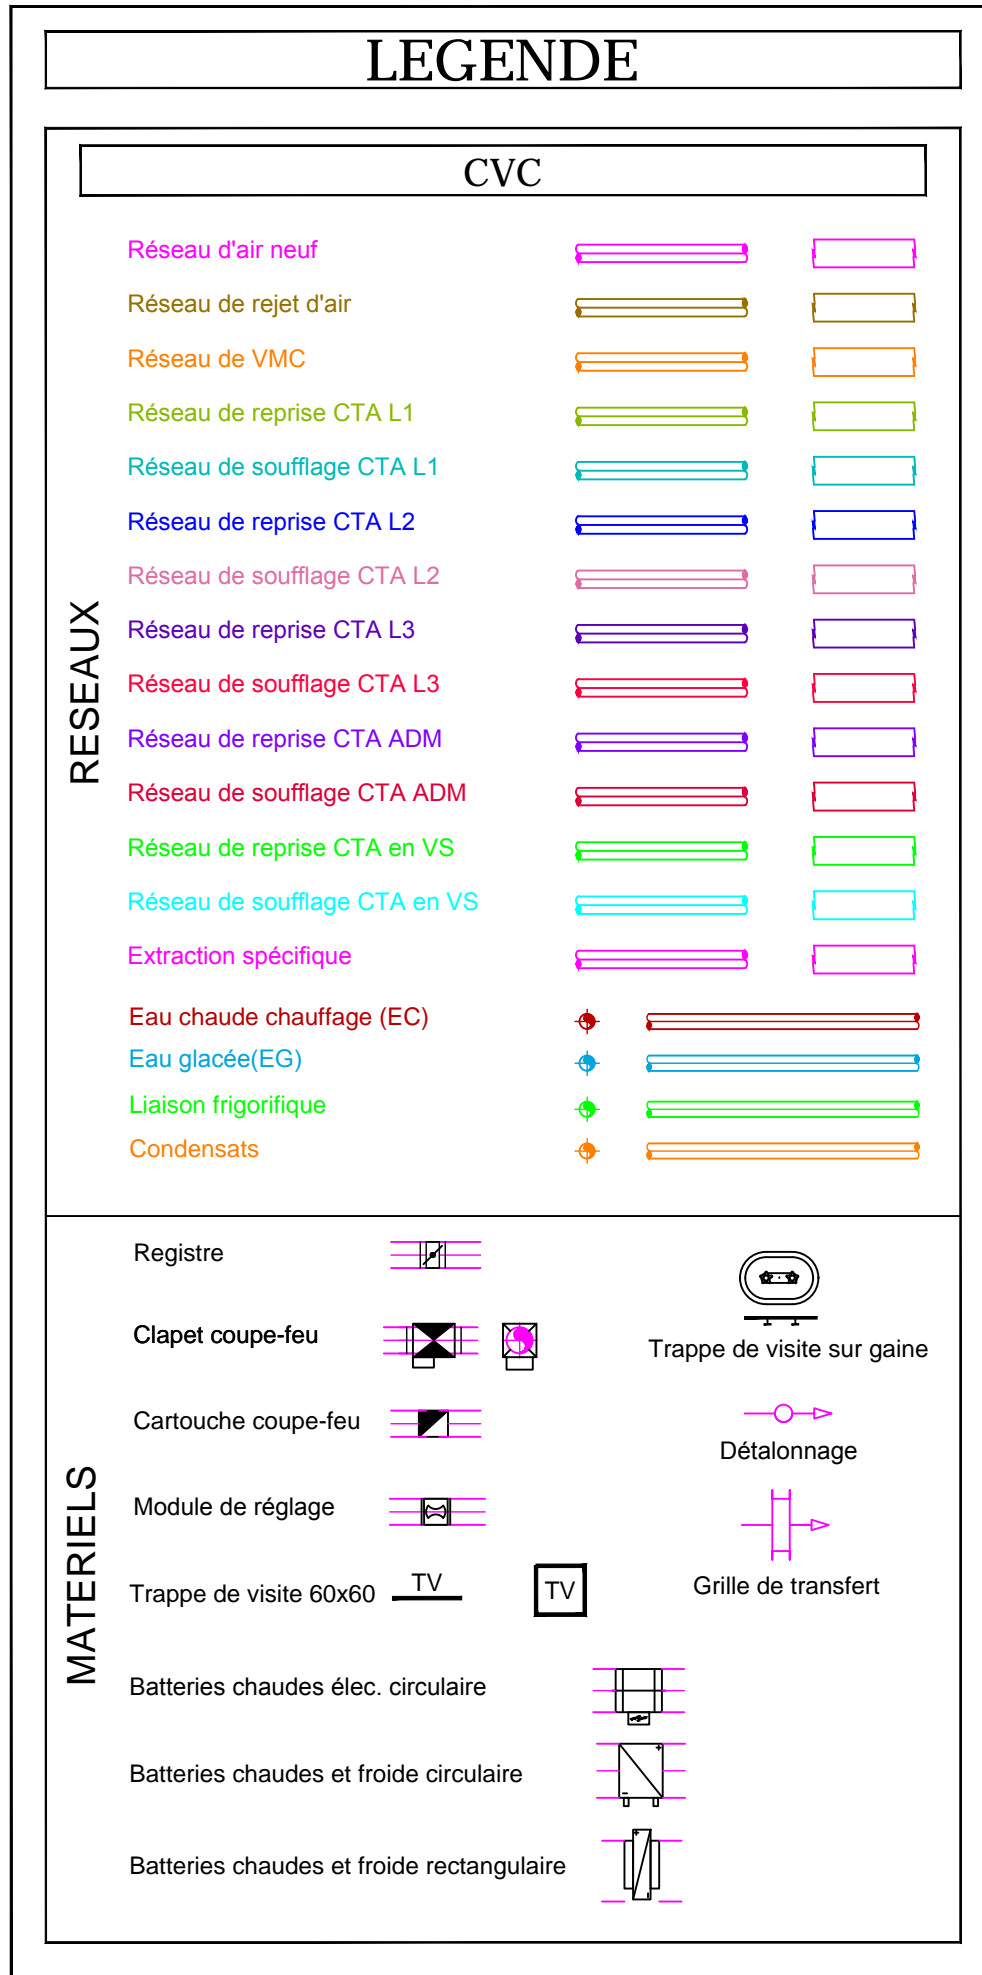


Calorifuge :
Réseaux Eaux Chaudes:
EC => Calorifuge Ep.30mm dans volume non chauffé
EG => Calorifuge Ep.19mm dans volume chauffé
Réseaux Eaux Glacées:
EG => Calorifuge Ep.30mm

LEGENDE REGISTRE

- REGISTRE PELLE (RG)
- REGISTRE A IRIS
- REGISTRE (A DETERMINER)
- MODULE DE REGLAGE (MR)
- CLAPET DE DESINFECTION

NOMENCLATURE						
MATÉRIEL						
Repère	Marque	Type	Dimension hors tout LongXlargXhgt	Débit d'air en m³/h	Puissance Batterie CH	Poids en Kgs
CTA L1	HYDRONIC	AXM125 MEDICAL	3280x1635xH1375	11260	91,68kW	1008
EXT L1	HYDRONIC	AXM125 MEDICAL	1375x1635xH1970	10795		527
CTA L2	HYDRONIC	AXM65 MEDICAL	2800x1315xH1055	5310	43,33kW	552
EXT L2	HYDRONIC	AXM65 MEDICAL	2570x1635xH1055	5675		566
CTA L3	HYDRONIC	AXM65 MEDICAL	4120x995xH1055	1970	16,08kW	595
EXT L3	HYDRONIC	AXM65 MEDICAL	1240x995xH770	2540		164
EXT L3 BIS	HYDRONIC	AXM20 MEDICAL	1240x995xH770	1270		155
CTA ADM	HYDRONIC	AXM20 MEDICAL	2210x995xH770	2015	16,44kW	275

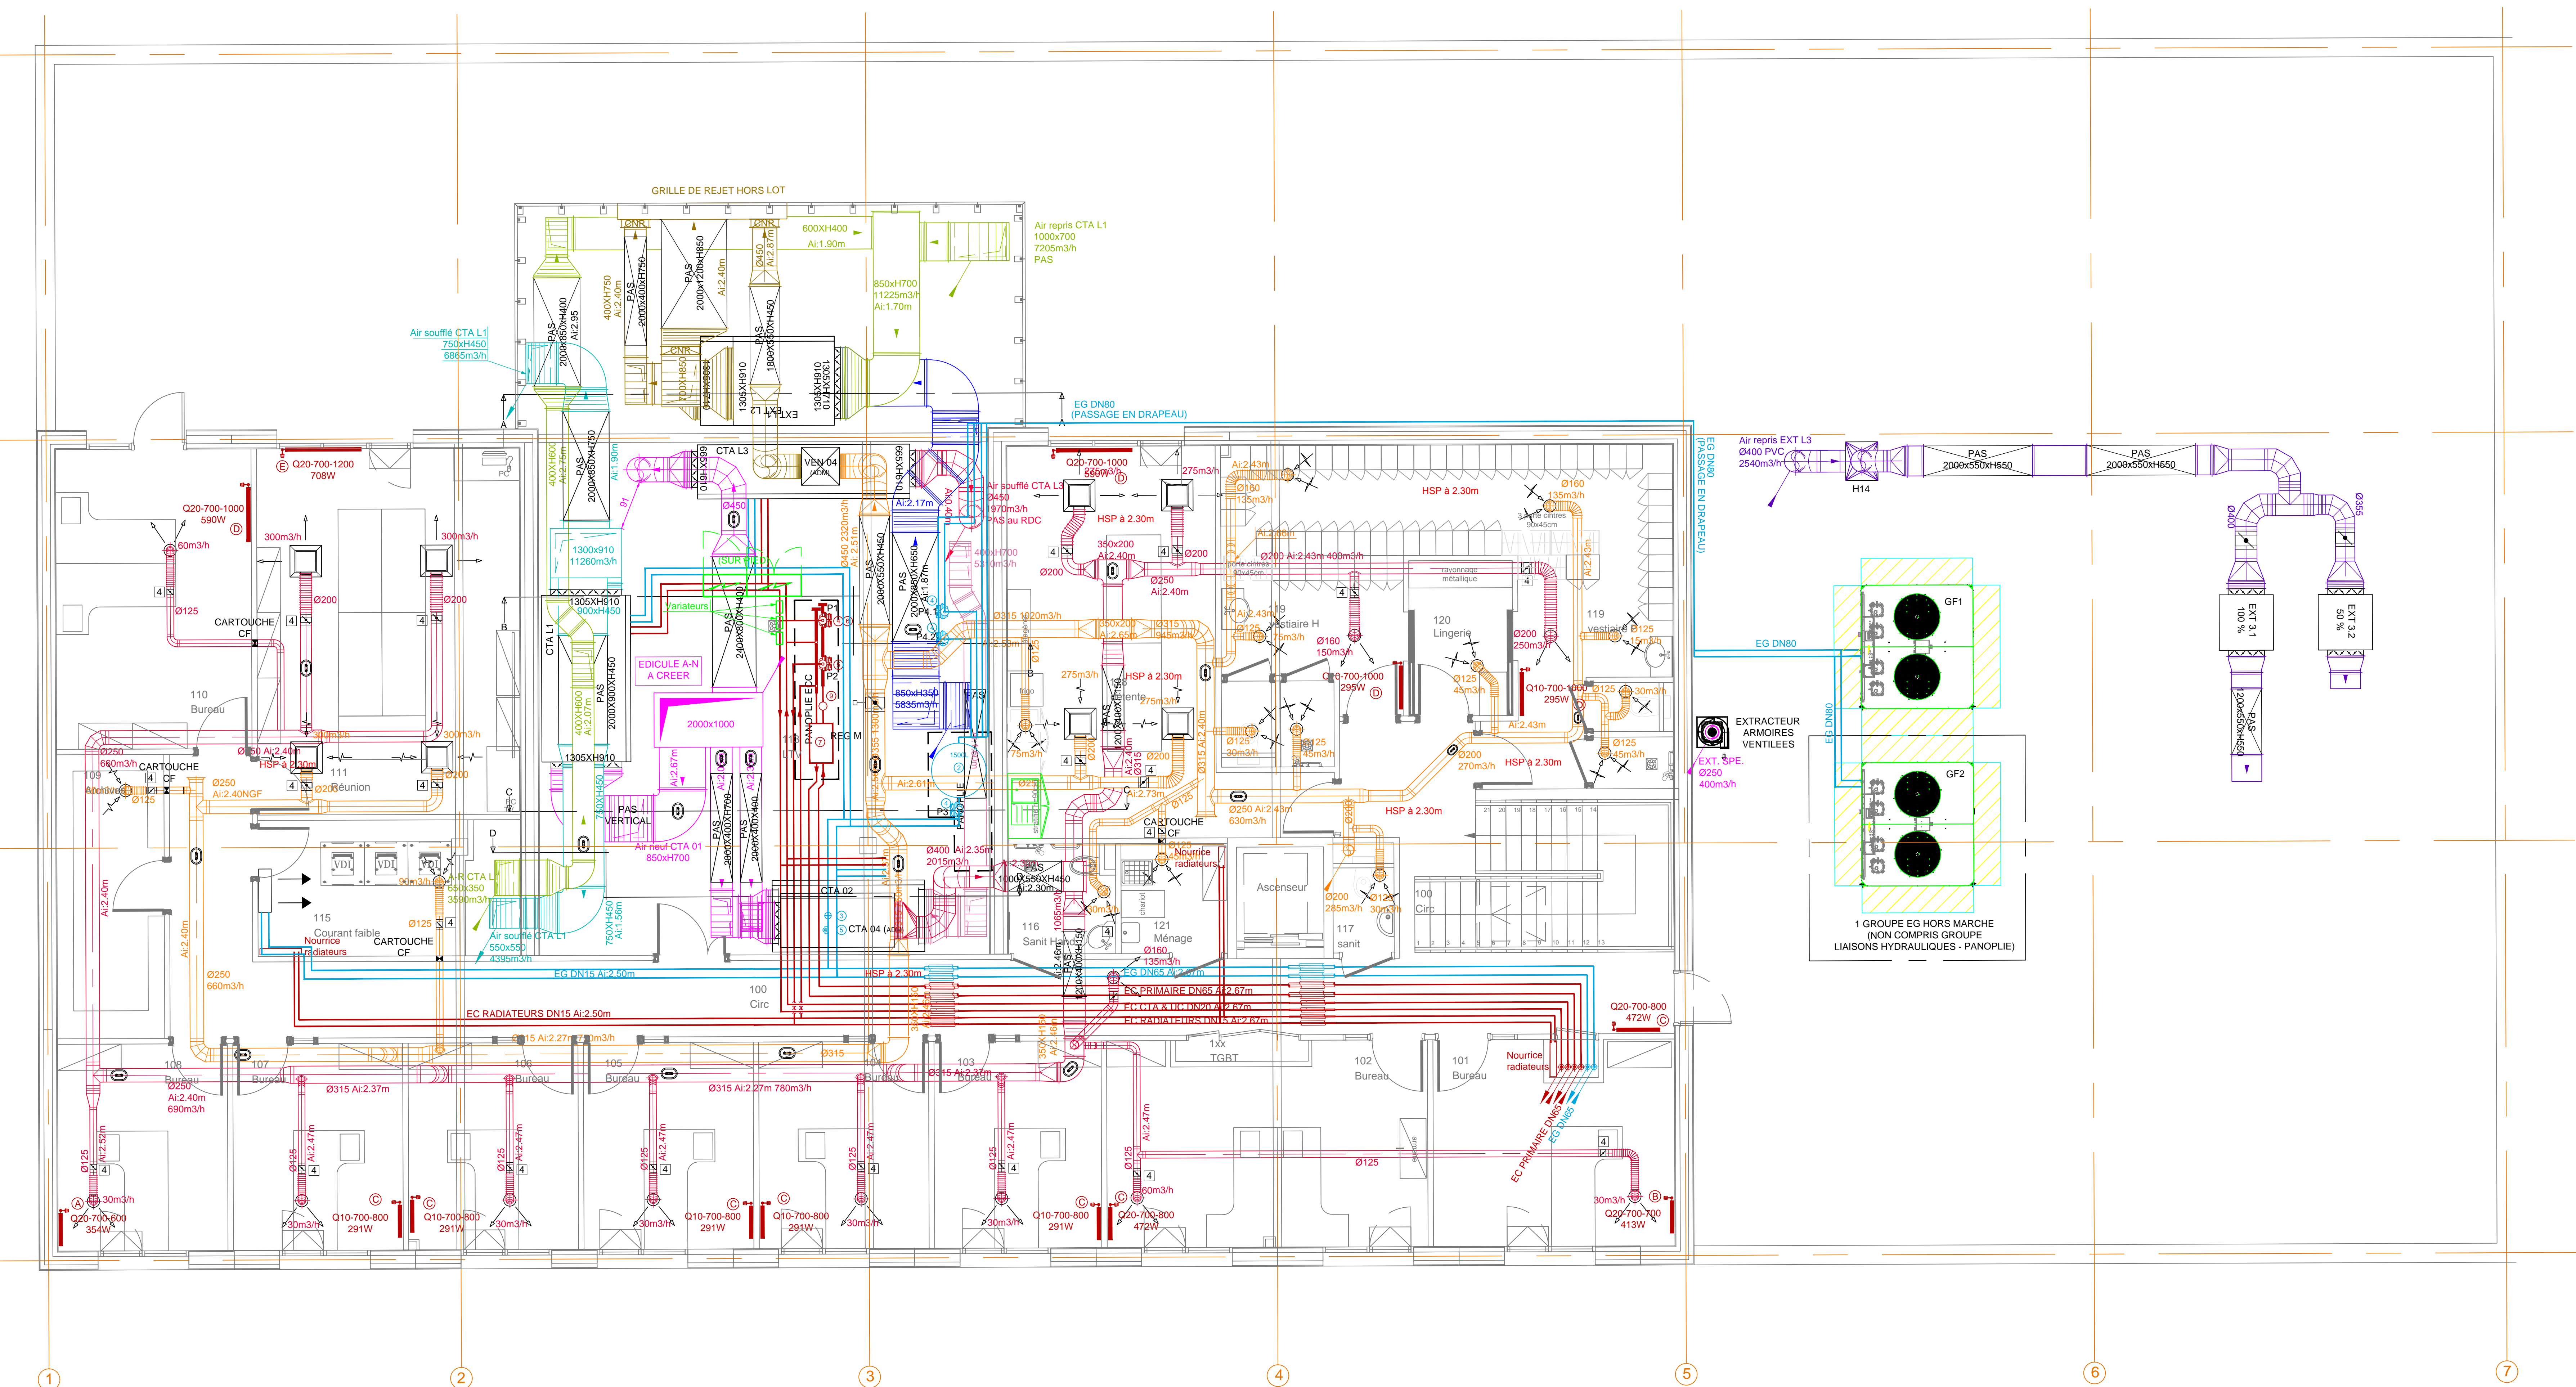

Conception et réalisation du Laboratoire de biologie
Centre Hospitalier de Cornouaille à Quimper



MAITRISE D'OUVRAGE		MAITRISE D'OEUVRE	
Centre Hospitalier de Cornouaille Avenue Yves Tregat - BP 23107 - 29000 QUIMPER CEDEX Tél : 02 98 52 61 72 - o.cornouaille@ch-cornouaille.fr h.cornouaille@ch-cornouaille.fr		Quille Construction 5, rue de Cronstadt - BP 72311 - 29223 BREST CEDEX 2 Tél : 02 98 62 07 38 - fax : 02 98 44 40 15 g.m@quille-construction.fr y.mary@quille-construction.fr	
Bureau de Contrôle Apave Quimper 12 allée Claude Dervent CS 63009 29334 Quimper Tél : 02 98 10 09 09 - fax : 02 98 10 09 10 bureau.quimper@apave.com		Architecte TLA Architecture & Associés 13, rue Mersau - 33000 BORDEAUX Tél : 05 57 59 84 70 - fax : 05 57 59 84 71 agence@tla-architecture.fr	
Coordonnateur SPS Apave Quimper 12 allée Claude Dervent CS 63009 29334 Quimper Tél : 02 98 10 09 09 - fax : 02 98 10 09 10 bureau.quimper@apave.com		B.E.T. TCE Ingénierie CS 63004 - 70, Bd Marcel Paul Espace Modulo 44810 SAINT HERBLAN CEDEX Tél : 02 40 94 46 00 - fax : 02 40 94 46 88 michel.campion@ingenio.com - stephane.gourdin@ingenio.com vincent.faurand@ingenio.com	
Conseil laboratoires 2B concept consulting 41, résidence Les Ardoises 33060 MONTAUBAN DE BRETAGNE Tél : 02 99 61 73 18 - fax : 02 99 61 73 18 2b@2b-concept-consulting.fr		RECEVÉ PAR LE CLIENT CSO	

Fichier : DXI-CSO-RSV-01		Designation : CHAUF/VEN/CLIM	
Ech : 1/50ème		ETAGE	
Date : 30/09/2015			
Dessinateur :	N° affaire :	Phase :	Nature du doc. :
AD	321	DOE	CVC
			11
			G