



REFOULEMENT

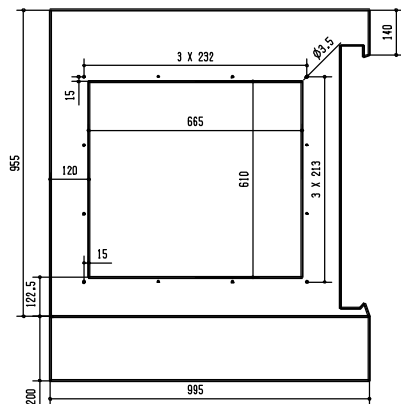


ASPIRATION

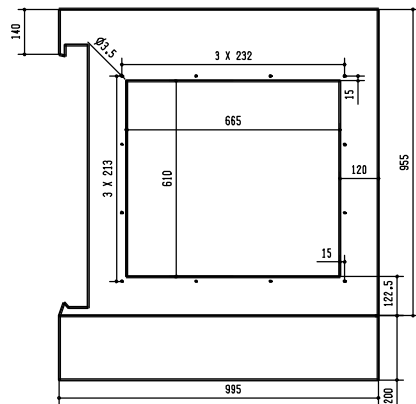


- TOLERANCE SUR TOLERIE +/- 2MM /M
- TOLERANCE SUR ENTR'AXE COLLECTEUR +/- 10MM
- ELEMENT 3 , 9 : MANOMETRE TUBE EN U
- ELEMENT 4 : BATTERIE CHAUDE 2ROS 4CTS RACCORDS M243GCU 28 FILETE G 1"
- ELEMENT 6 : BATTERIE FROIDE 3ROS 5CTS RACCORDS M243GCU 28 FILETE G 1"
- ELEMENT 8 : INTERRUPTEUR DE PROXIMITE

REFOULEMENT

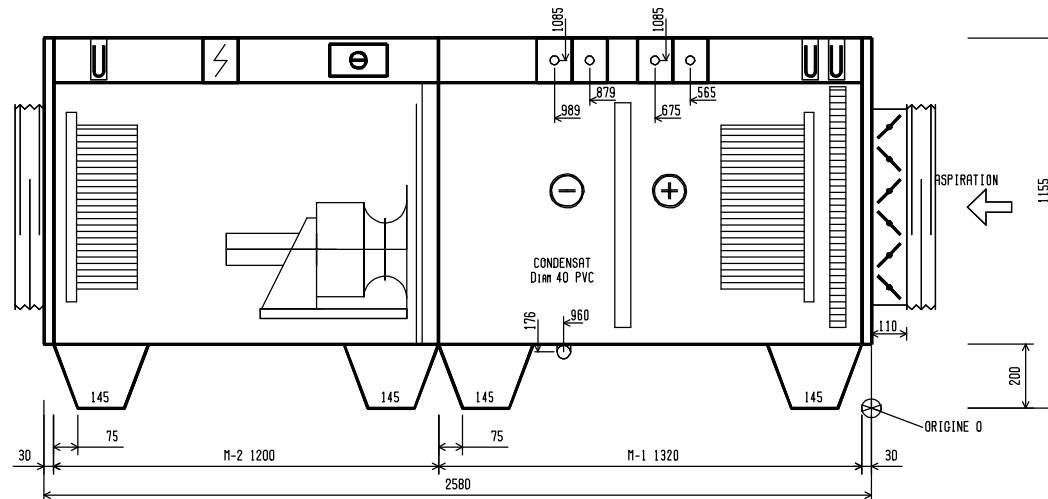

ASPIRATION

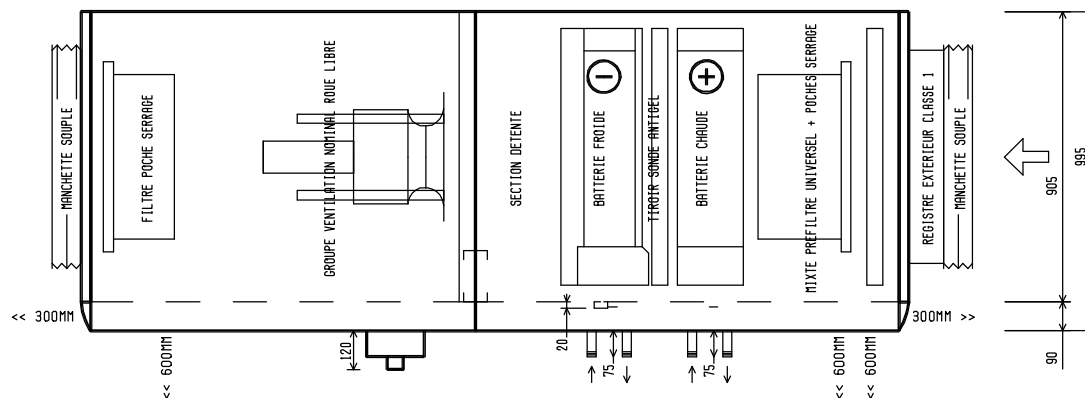

MODIFIE PAR	IND	DATE	MODIFICATION			
MATIERE:			TRAITEMENT:			MASSE:
APPAREIL AX*M 45			DISP.	ACCES GAUCHE	VENTILATEUR	CLIENT : CSO
DESIGNATION ENCOMBREMENT CENTRALE MEDICAL			ECHELLE SLC			AFFAIRE: 14090048
NUMERO DE COMMANDE: H14002263			FOLIO 1/2			REP. CLIENT: CTA SOUFFLAGE NIVEAU 5
REPERE: A			NOMBRE: 1			FAMILLE DE PRODUIT:
VERIFIE PAR:			DATE:			NUMERO DE PLAN C141204
DESSIN PAR: KERMARREC ADREN			DATE: 12-09-14			INDICE 10
FORMAT A3						