



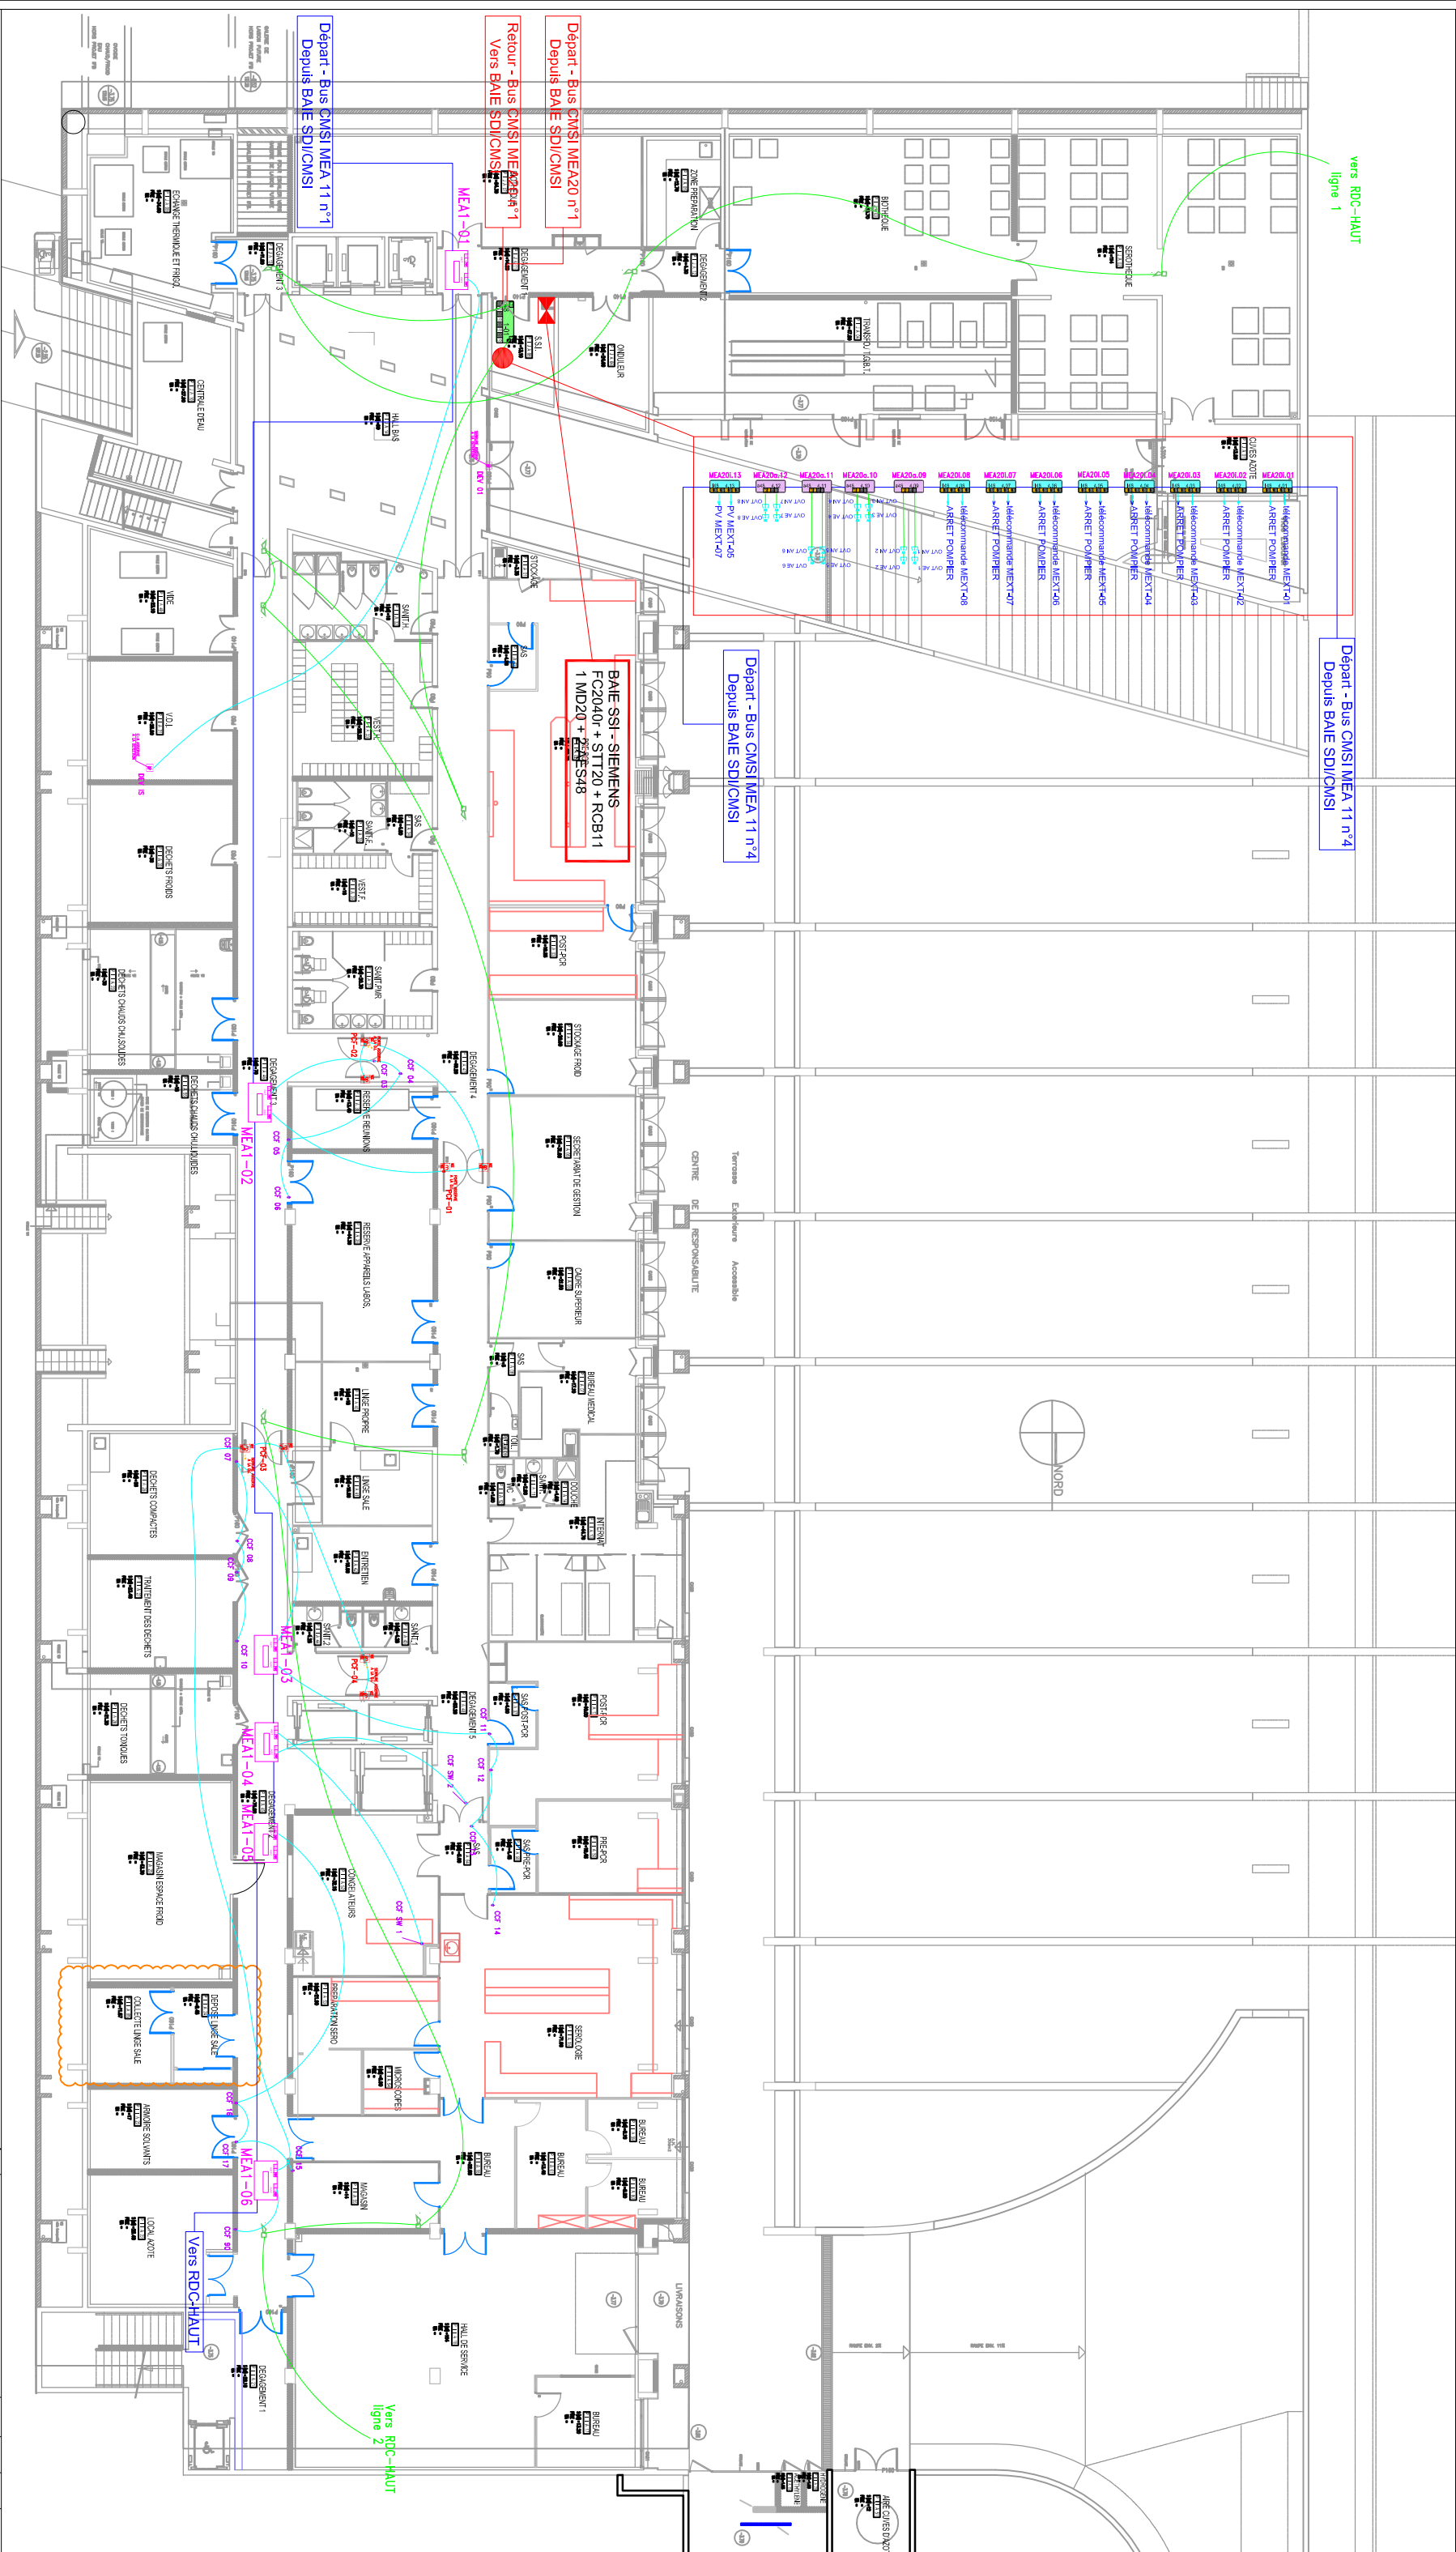
	Déclencheur thermique Sinteso - FDT1221
	Déclencheur manuel d'alarme Sinteso - FDM225
	Détecteur optique de fumée Sinteso - FDO221
	Indicateur d'action DJ1191/192
	Tableau de report d'alarme FT2011

[illegible]



24 : 1,01 ; 1,01	MEA20 24 ou 48V - STT20 Module adressable (2 LT / 8 LC / 1 DAS surveilles par LC)
824 : 1,01 ; 1,01	MEA20a 24 ou 48V - STT20 Module adressable (2 LT / 2 LC / 4 DAS surveilles et adressables par LC)
124 : 1,01 ; 1,01	MEA20i 24 ou 48V - STT20 Module adressable (4 lignes max - 4 LT max / 8 LC max / 5 DAS surveilles collectivement par LC)

[illegible]