


AD-1-05 Pièce noire

REGIME NEUTRE	IT
TENSION	400V
Icc 3	4.8 kA
Icc 1	2.56 kA
ΔU %	1.19%
IP	40
IK	09

- IP40, IK09, Avec porte transparente, Marque : SCHNEIDER PRISMA PLUS G
- Voyant leds en face avant porte : présence tension
- Serrure N°405
- Interrupteur sectionneur d'arrivée face avant jaune et organe de manoeuvre rouge
- Réserve 30%




Horizontaux de Toulouse



HOTEL DIEU




LA GRAVE



PURPAN




RANGUEIL



LARRY




SALLES



CHAPTER



ANGELY



LOGIPHARMA

[illegible]

POLE PATRIMOINE IMMOBILIER ET SERVICES TECHNIQUES


Tel: 05 61 77 80 92

HOTEL DIEU

Ce document est la propriété du CHU de Toulouse, il ne pourra être ni divulguer ni copié, sans son autorisation expresse et écrite.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Depuis F.02

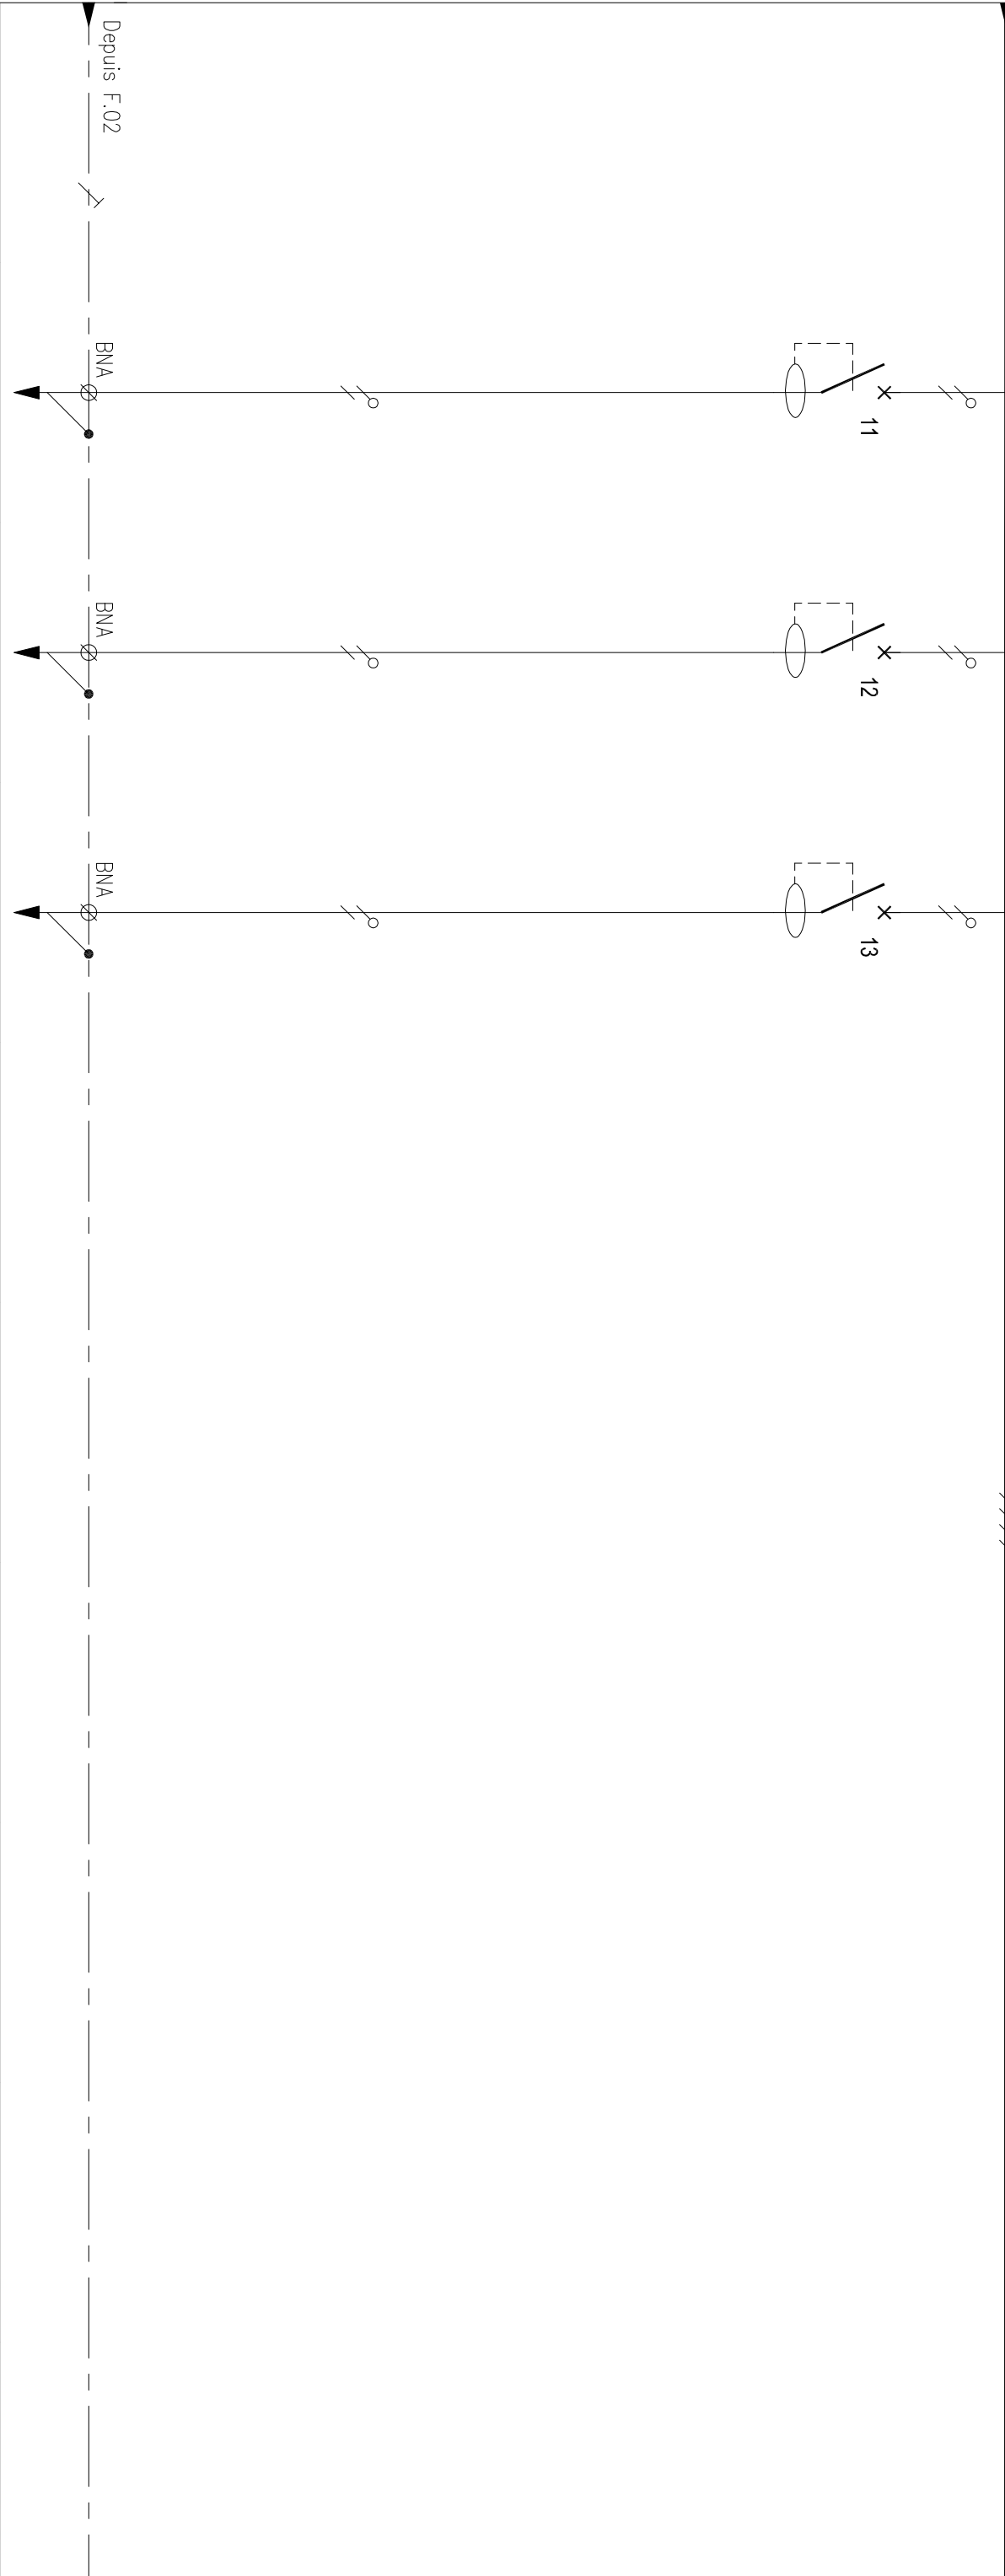

REPÈRE DU DÉPART	10	11	12	13	14	15	16	17	18
TYPE PROT. / CDE									
CALIBRE / DECL.	2x16A	2x16A	2x16A						
DIFFÉRENTIEL / TEMPO.	30mA	30mA	30mA						
REGL. I _r I _m / AUX									
PUISSANCE kW									
TYPE CABLE / SECTION	U1000R2V-3G2.5	U1000R2V-3G2.5	U1000R2V-3G2.5						
LONGUEUR / dU %									
ABOUTISSANT RÉCEPTEUR	ALIM PC LABO PAILLASSE	ALIM PC LABO PAILLASSE	ALIM PC LABO PAILLASSE						



Dessine par : OS

Verifie par : OS

Date : 25/10/2012 Echelle : /

Mise A Jour le :

CHU PURPAN

Réorganisation du Pôle Biologie bat. IFB R-1

AD-1-05 Pièce noire

AD-1-05

N° DE PLAN

HTPU_RPB_A_BA_06

LISTE DES FOLIOS

FOLIO N°

02

N° D'AFFAIRE

IND.

0