



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Depuis F.02

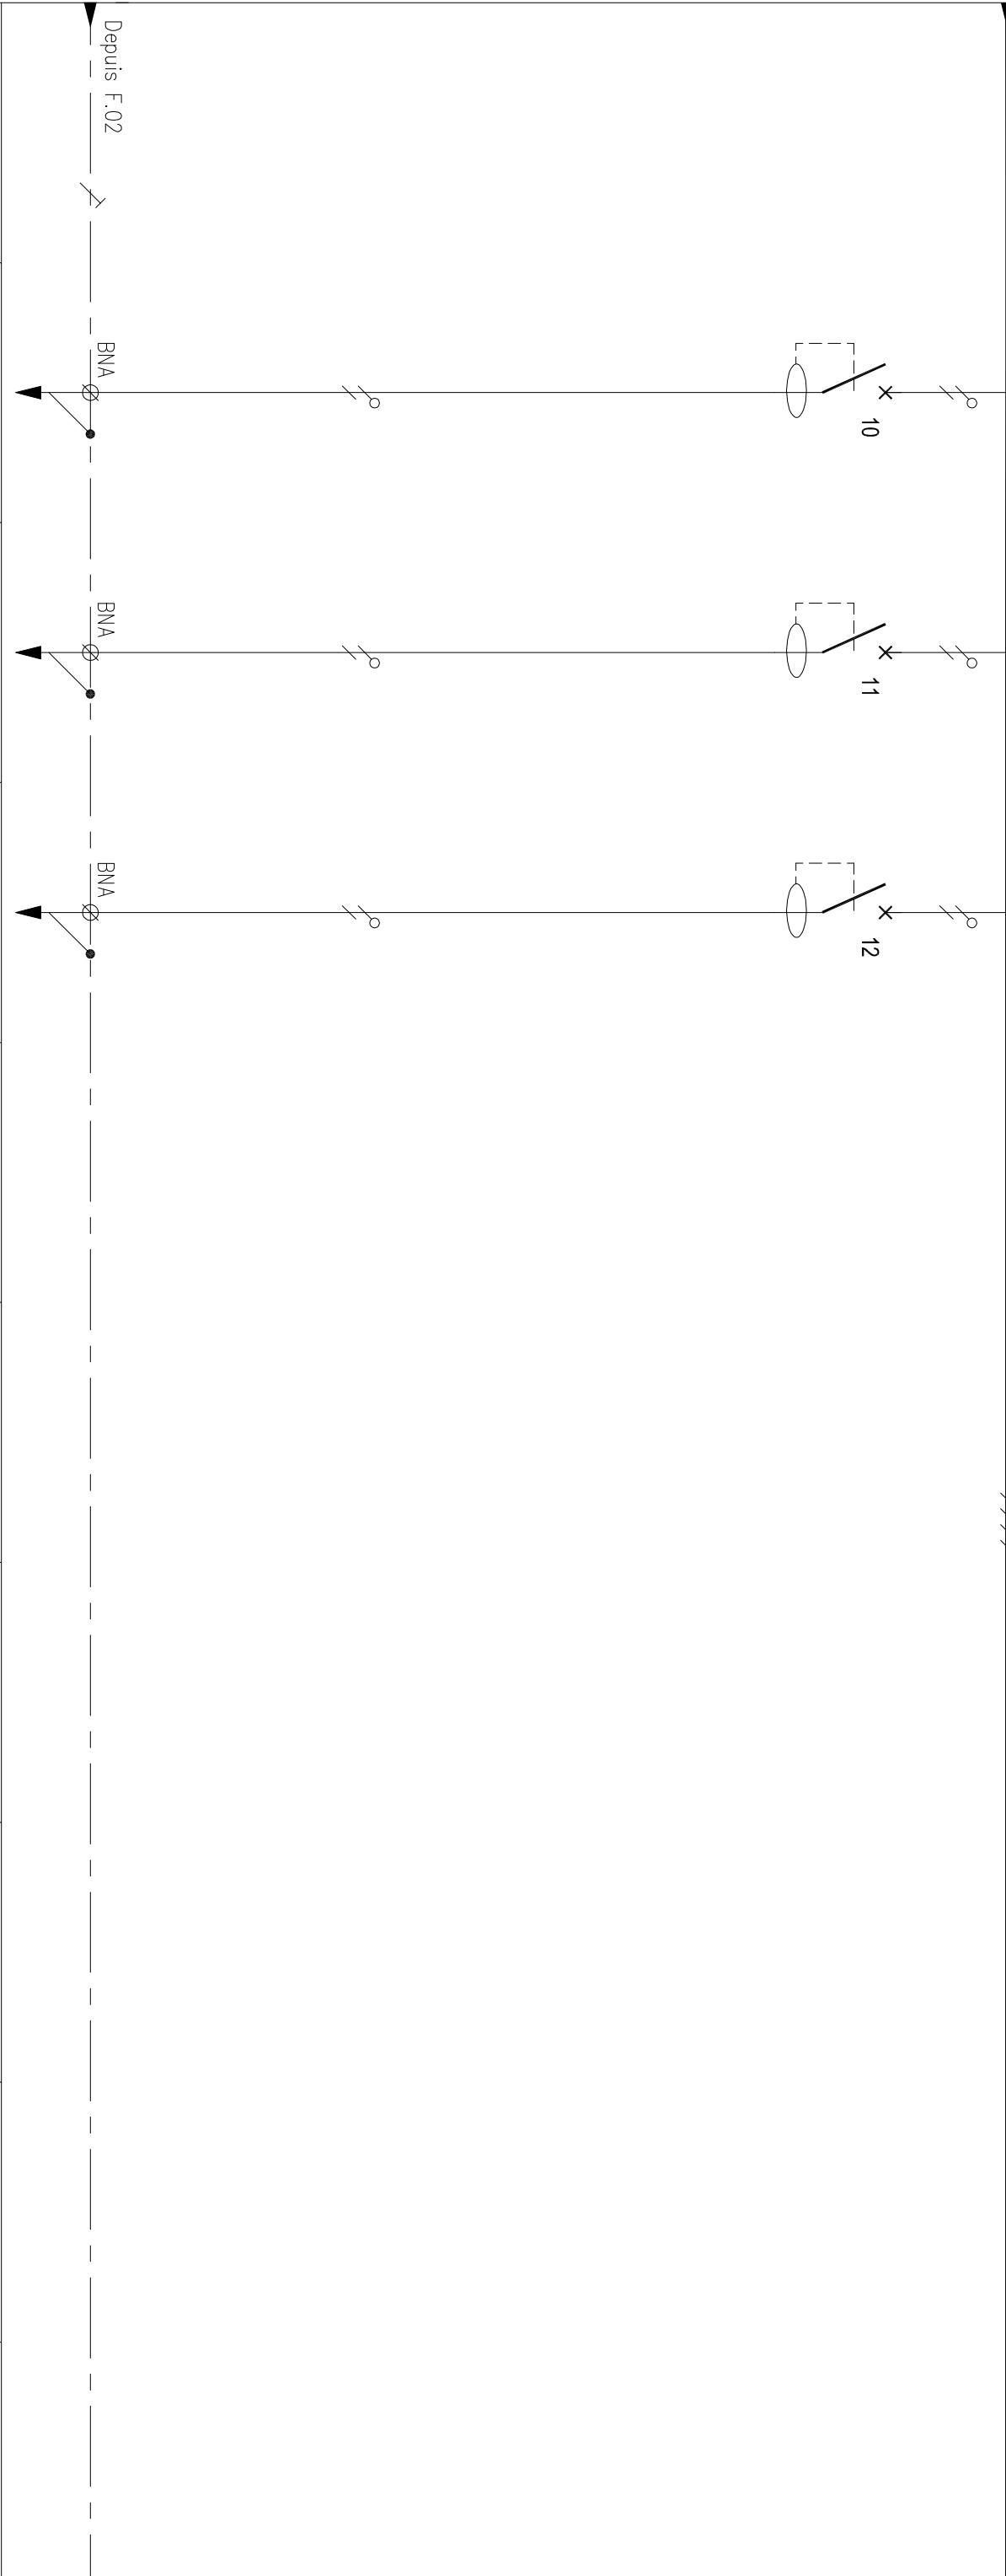

REPÈRE DU DÉPART	10	11	12	13	14	15	16	17	18
TYPE PROT. / CDE									
CALIBRE / DECL.	2x16A	2x16A	2x16A						
DIFFÉRENTIEL / TEMPO.	30mA	30mA	30mA						
REGL. Ir Im / AUX									
PUISSANCE kW									
TYPE CABLE / SECTION	U1000R2V-3G2.5	U1000R2V-3G2.5	U1000R2V-3G2.5						
LONGUEUR / du %									
ABOUTISSANT RÉCEPTEUR	ALIM PC LABO PAILLASSE	ALIM PC LABO PAILLASSE	ALIM PC RÉFRIGÉRATEUR						

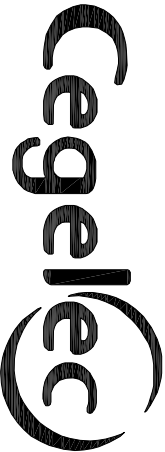

Dessine par : OS

Verifie par : OS

Date : 25/10/2012

Mise A Jour le :

CHU PURPAN

Réorganisation du Pôle Biologie bat. IFB R-1

AD-1-03 Préparation selles

AD-1-03

N° DE PLAN

HTPU_RPB_A_BA_05

LISTE DES FOLIOS

FOLIO N°

02

IND.

0