

REGIME NEUTRE	IT
TENSION	400V
Icc 3	5.53 kA
Icc 1	2.99 kA
ΔU %	1.33 %
IP	40
IK	09

- IP40, IK09, Avec porte transparente, Marque : SCHNEIDER PRISMA PLUS G
- Voyant leds en face avant porte : présence tension
- Serrure N°405
- Interrupteur sectionneur d'arrivée face avant jaune et organe de manoeuvre rouge
- Réserve 30%




Horizontaux de Toulouse



HOTEL DIEU




LA GRAVE



PURPAN




RANGUEIL



LARRY




SALLIES



CHAPTER



ANGELY



LOGIPHARMA



LOGIPHARMA

Echelle :
Niveau NGF : /

AutocAD : AD-1-01 PARASITOLOGIE.DWG

/

N° PROJET	SITE	ZONE	BATIMENT	SPECIALITE	NIVEAU	N° DOCUMENT	REVISION	PHASE
X0802	PUR	/	IFB	ELEC	N-1	06	0	DOE

Ind	DATE	HP	BF	Création DOE	MODIFICATIONS	Ind	DATE	Dessiné	Validé	MODIFICATIONS
0	20/12/12	HP	BF	Création DOE						


POLE PATRIMOINE IMMOBILIER ET SERVICES TECHNIQUES

Tel: 05 61 77 80 92

HOTEL DIEU

Ce document est la propriété du CHU de Toulouse, il ne pourra être ni divulgué ni copié, sans son autorisation expresse et écrite

[illegible][illegible]

							
	Dessine par :		OS				
	Verifie par :		OS				
	Date : 25/10/2012		Echelle : /				
	Mise A Jour le :						
<div>CHU PURPAN</div> <div>Réorganisation du Pôle Biologie bat. IFB R-1</div> <div>AD-1-01 Parasitologie</div>			<div>AD-1-01</div> <div>N° DE PLAN</div> <div>HTPU RPB A BA 03</div>			<div>LISTE DES FOLIOS</div> <div>N° D'AFFAIRE</div> <div></div>	<div>FOLIO N°</div> <div>00</div> <div>IND.</div> <div>0</div>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

RESERVE

REPÈRE DU DÉPART	10	11	12	13	14	15	16	17	18
TYPE PROT. / CDE									
CALIBRE / DECL.									
DIFFÉRENTIEL / TEMPO.									
REGL. 1r 1m / AUX									
PUISSANCE kW									
TYPE CABLE / SECTION									
LONGUEUR / du %									
ABOUTISSANT RÉCEPTEUR									


	Dessiné par :		OS	
	Vérifié par :		OS	
	Date :	25/10/2012	Echelle :	/
	Mise A Jour le :			

CHU PURPAN
Réorganisation du Pôle Biologie bat. IFB R-1
AD-1-01 Parasitologie

AD-1-01	LISTE DES FOLIOS	FOLIO N°
		02
N° DE PLAN		IND.
HTPU RPBA BA 03		
		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Depuis F.03

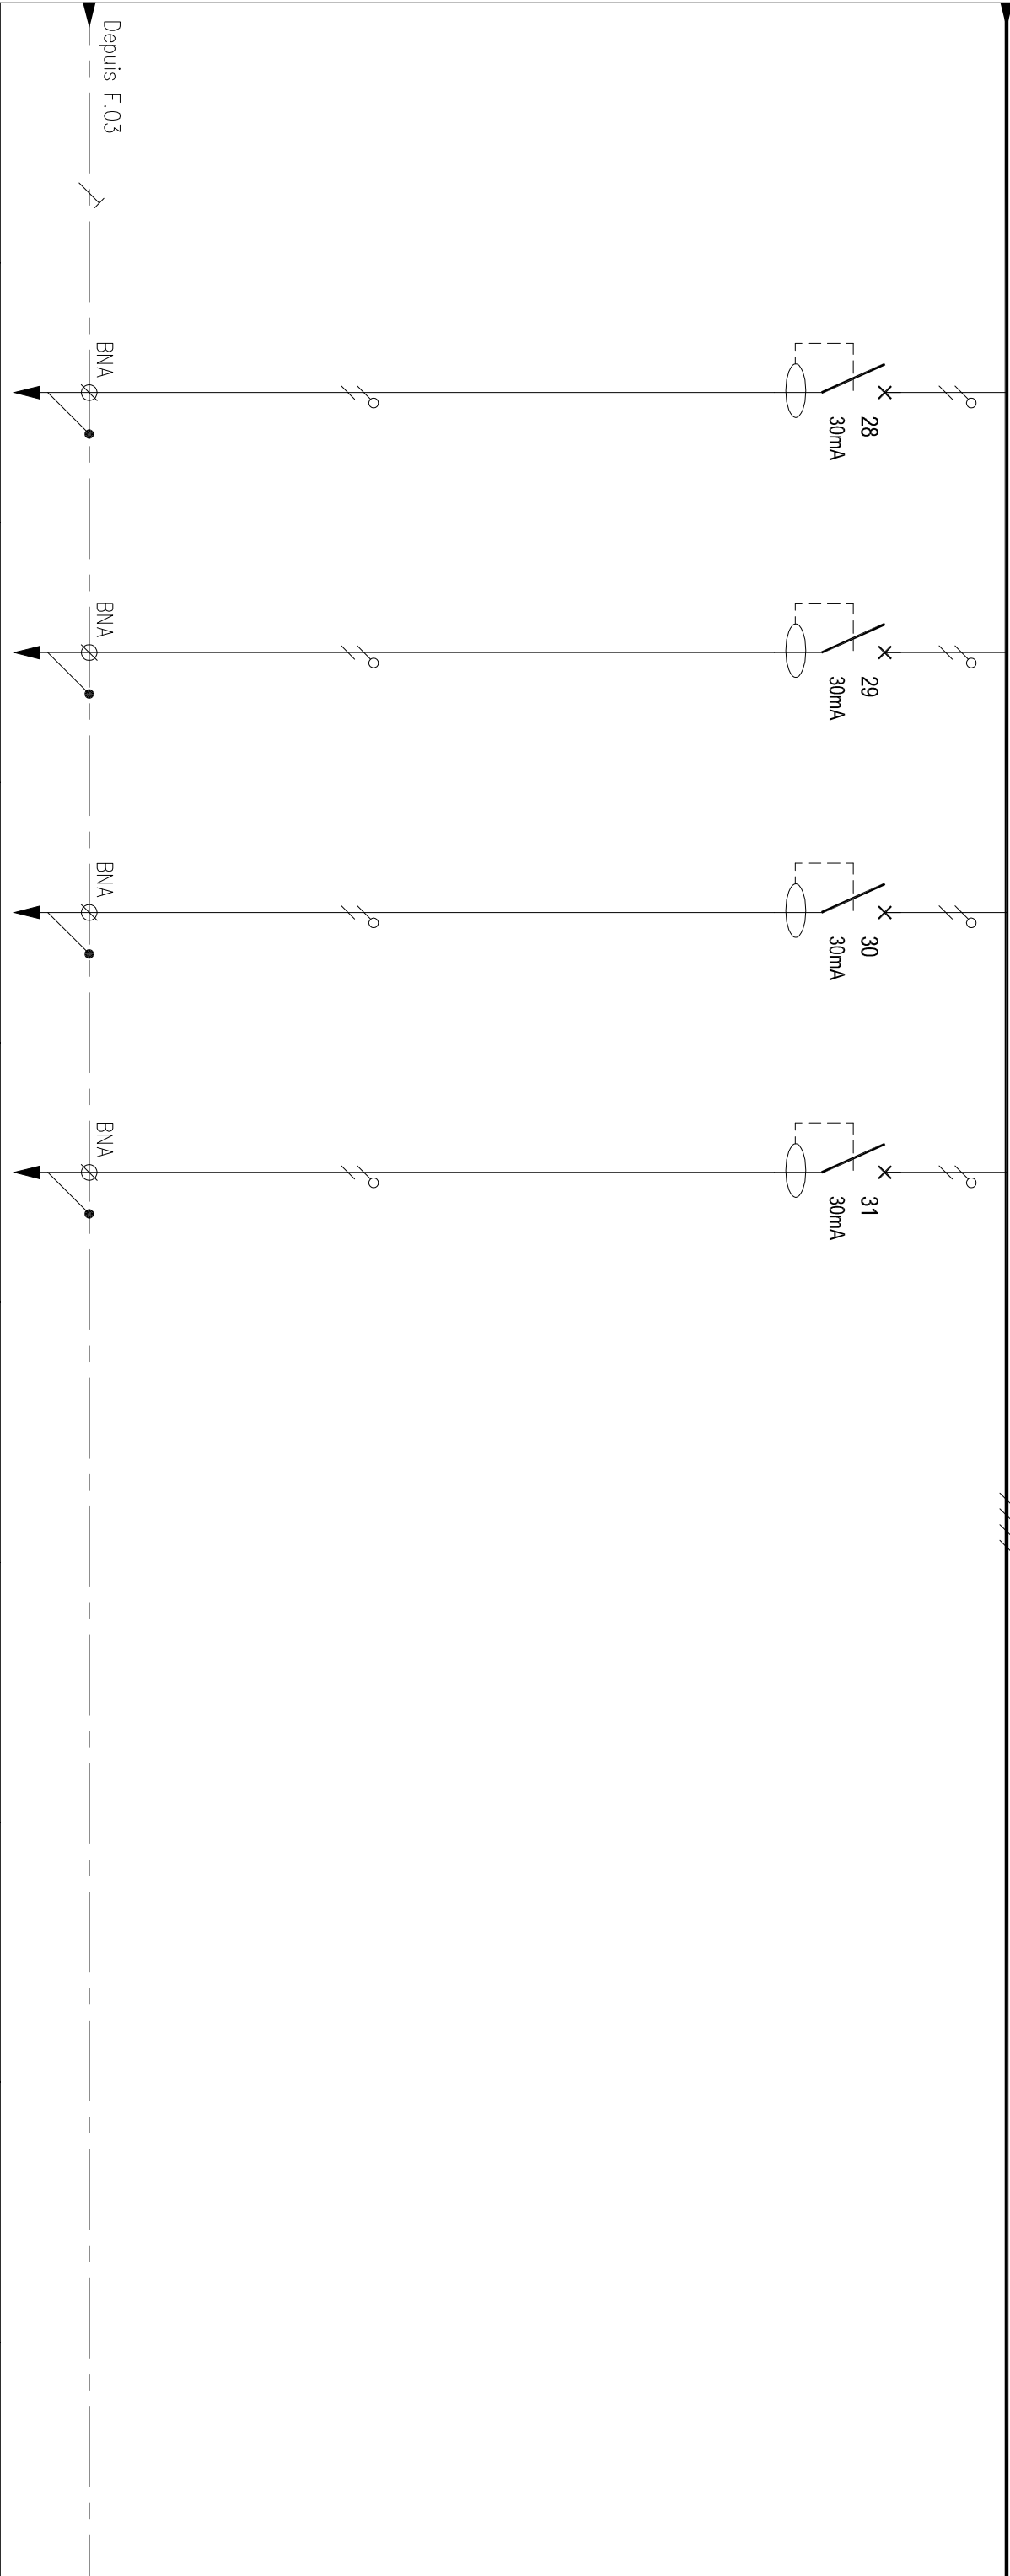

REPÈRE DU DÉPART	28	29	30	31					
TYPE PROT. / CDE									
CALIBRE / DECL.	2x16A	2x16A	2x16A	2x16A					
DIFFÉRENTIEL / TEMPO.	30mA	30mA	30mA	30mA					
REGL. Ir Im / AUX									
PUISSANCE kW									
TYPE CABLE / SECTION	U1000R2V-3G2.5	U1000R2V-3G2.5	U1000R2V-3G2.5	U1000R2V-3G2.5					
LONGUEUR / du %									
ABOUTISSANT RECEPTEUR	ALIM PC CENTRALE D'EAU PAILLASSE DROITE	ALIM PC CONGELATEUR PAILLASSE DROITE	ALIM PC PSM + BEC ELEC PAILLASSE DROITE	ALIM PC REFRIGERATEUR					



Dessine par : OS

Verifie par : OS

Date : 25/10/2012

Mise A Jour le :

Echelle : /

CHU PURPAN

Réorganisation du Pôle Biologie bat. IFB R-1

AD-1-01 Parasitologie

AD-1-01

N° DE PLAN

HTPU_RPB_A_BA_03

LISTE DES FOLIOS

N° D'AFFAIRE

FOLIO N°

04

IND.

0