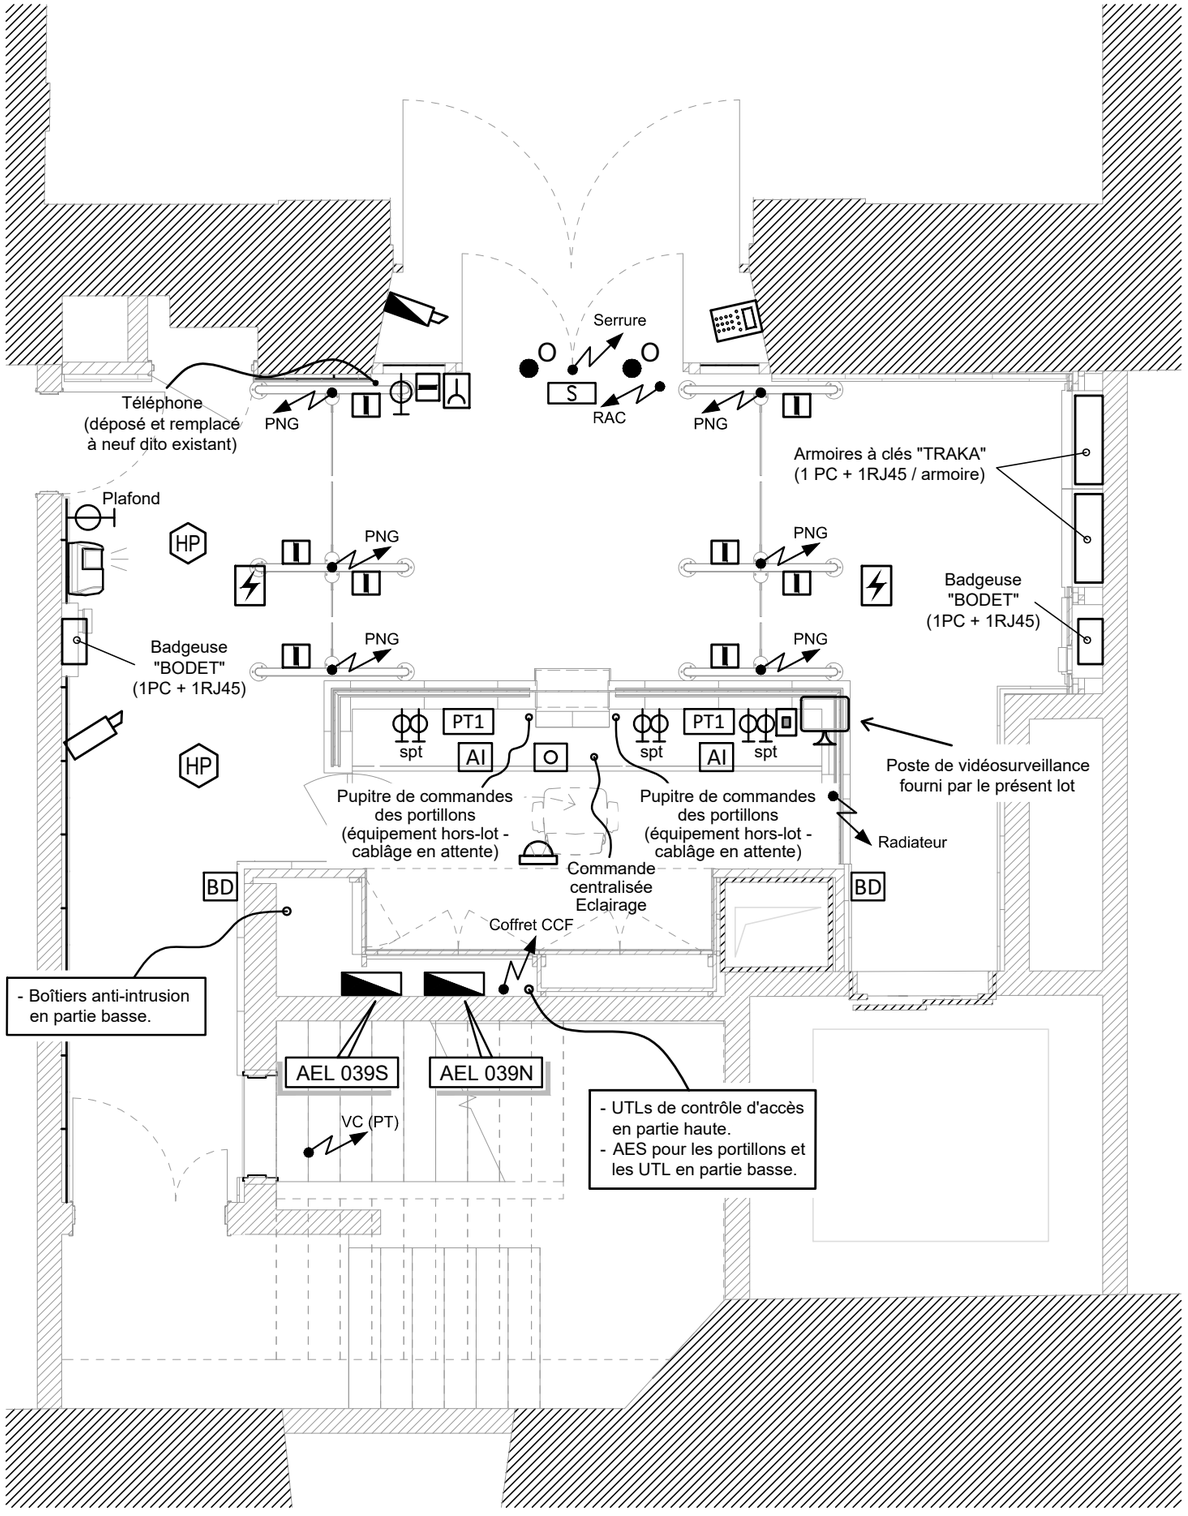

Légende Electricité

S	Bloc d'Eclairage de Sécurité led - 45/60 Lm - 1h - SATI - IP42 - IK07
BD	Boîtier de décondamnation des couloirs de passage rapide
AI	Bouton + Barre au pied du système Anti-Agression (existants et conservés)
O	Bouton-poussoir (système de verrouillage/déverrouillage de la serrure motorisée installée sur la porte d'accès au PAC depuis l'extérieur
PT1	Nourrice composée de 5 PC 2x10/16A+T + 3 prises RJ45
	P.C. 2x10/16A+T (spt : sous plan de travail)
	Alimentation électrique (PNG : portillon / VC (PT) : Ventilo-convecteur (Plénum technique)
	Prise RJ45
	Lecteur de badge (fourni par l'EPML - prévoir câbles en attente raccordés en amont au droit des lecteurs avec mou de 1m)
	Détecteur de présence / Radar anti-intrusion
HP	Haut-parleur plafonnier (sonorisation de sûreté)
	Contact d'ouverture (hors lot - cablâge, raccordement et programmation à prévoir)
	Caméra bullet de vidéosurveillance intérieure (existante et remplacée - prévoir 1 prise RJ45 + jarretière pour raccordement de la caméra)
	Caméra bullet de vidéosurveillance extérieure (existante et remplacée - prévoir 1 prise RJ45 + jarretière pour raccordement de la caméra)
	Caméra dôme de vidéosurveillance intérieure (existante et remplacée)
	Déclencheur manuel adressable (existant et conservé)
	Détecteur optique de fumée adressable (existant et conservé)
	Platine interphone (existante et conservée)

Notas :

Tous les équipements non spécifiés comme existants à conserver dans la légende sont à déposer, à remettre à l'EPML et à remplacer et/ou à prévoir en neuf.

L'entreprise du présent lot devra impérativement prendre connaissance des pièces écrites et graphiques de ce lot ainsi que des autres lots afin de prévoir toutes les attentes électriques demandées tous lots confondus (p.e. : alimentations des luminaires, des commandes d'éclairage, des CCF, des sèche-mains, des robinets à détection, des équipements d'environnements de portes DAS asservis au SSI, etc...).

L'entreprise s'assurera également de prévoir toutes les commandes locales d'éclairage prévues par l'éclairagiste dans sa notice. Commandes locales à faire valider par l'éclairagiste.

La stricte application des normes ainsi que le devoir de résultats, tous deux confortés par toutes les notes de calcul demandées par la maîtrise d'oeuvre seront les seules acceptées in fine.

Toute proposition de modification ou d'adaptation ne devra se faire qu'en concertation et avec l'aval de l'Architecte et du Bureau d'études Electricité.

MAITRE D'OUVRAGE	BUREAU DE CONTROLE	CSPS	MAITRE D'OEUVRE	PROJET	TITRE	DATE	ECHELLE	NUMERO	INDICE
Musée du Louvre	Alpha Contrôle	Alpha Contrôle	h2o architectes Inex VPEAS Agence ON	Réaménagement du PAC Oratoire	Plan d'implantation des équipements CFO-Cfa-SSI Niveau Rez-de-Chaussée	**06/01/25**	**1/50ème**	**EL 01**	**1**