


Chargement des Micropieux
Micropieux de Type II / 10 Unités
Efforts sur pieux: Descendant

Mpieux	Mp1	Mp2	Mp3	Mp4	Mp5	Mp6	Mp7	Mp8	Mp9	Mp10	Mp11	Mp12
ELS (Tonnes)	4	6	5	4	4	6	6	4	5	5	5	5


- N.B.**
- LES COTES ATTACHEES A L'EXISTANT NE SONT PAS LIMITATIVES. ELLES DOIVENT ETRE VERIFIEES ET CONFIRMEEES SUR LE CHANTIER
 - CE PLAN EST PROVISOIRE DANS L'ATTENTE DE L'ACCORD DE LA MAÎTRISE D'OEUVRE ET DU BUREAU DE CONTROLE.
 - TOUT NOUVEL INDICE ANNULE ET REMPLACE LE PRECEDENT EN TOUT POINT DE VUE.


- Béton: C30/37 (sauf indications contraires)
- Aciers de ferrailage: 500 MPa
- Enrobage: 3 cm (sauf indications contraires)
- Recouvrement des barres: 50 x diamètre.
- Recouvrement des T.S.:

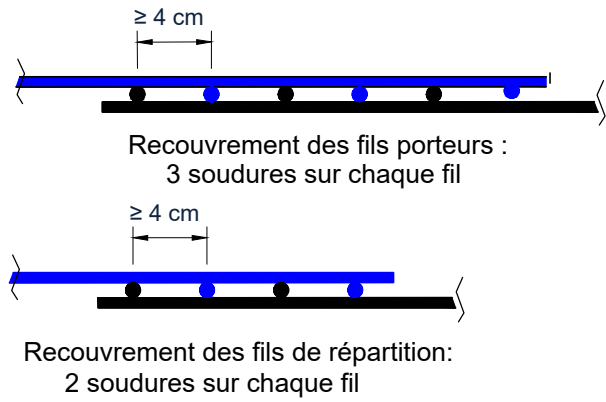

- **Etude Géotechnique:**
En attente de rapport par MOU

Accès condamnée

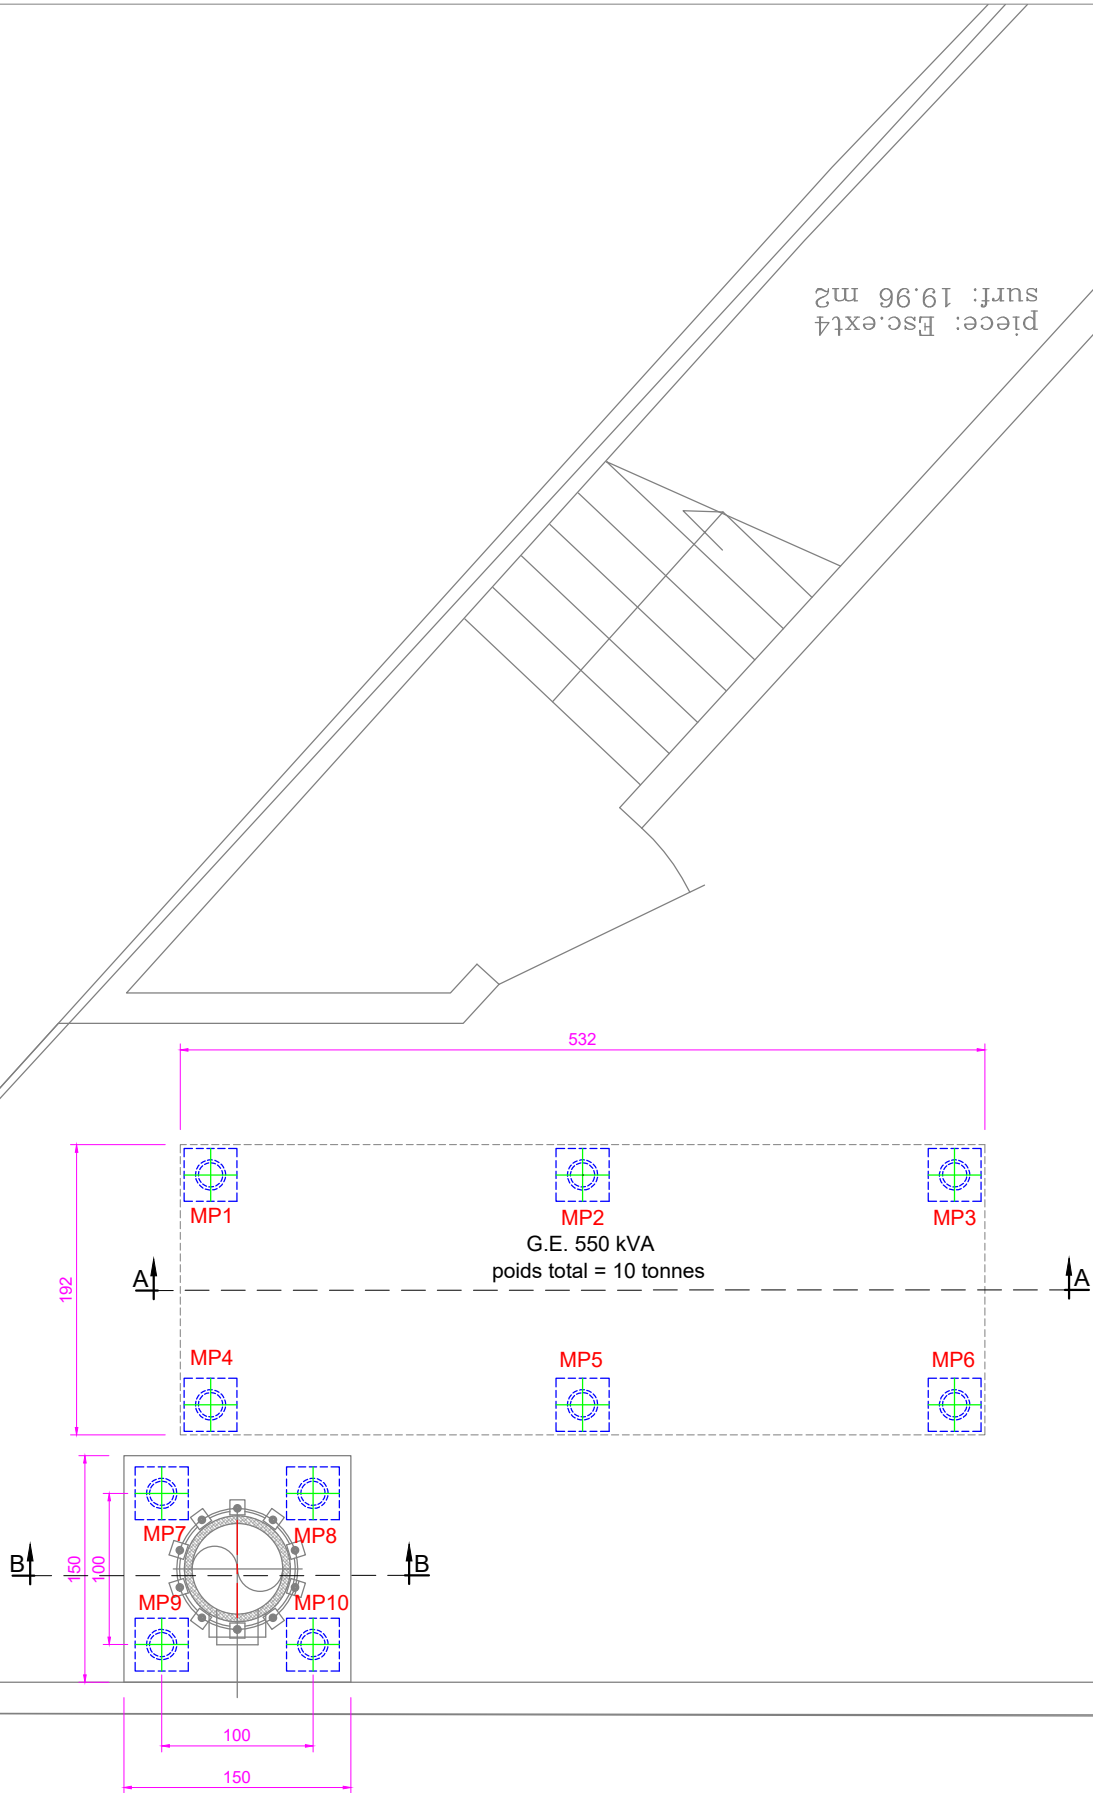



CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ
33, Boulevard du Port
95011
CERGY PONTOISE Cedex

Sécurisation des installations électriques
du site de Neuville de CY Cergy Paris Université

Ind	Date	Modifications
<div>BUREAU D'ETUDES</div> <div>T3E</div> <div>17 rue Véron</div> <div>94140 ALFORTVILLE</div> <div>Tél.: 01.41.79.35.60</div> <div>E.mail: t3eidf@t3e-idf.fr</div>		
<div>Date : Juillet 2024</div> <div>Echelle : 1/50</div> <div>N° : GC 24/02</div>		<div>Plan guide génie civil</div> <div>Neuville III</div> <div>Phase</div> <div></div> <div></div> <div>DCE</div>