



LEGENDE

— Existant  
— A créer


LOCAL TGBT  
NIVEAU RDC (Bâtiment D)

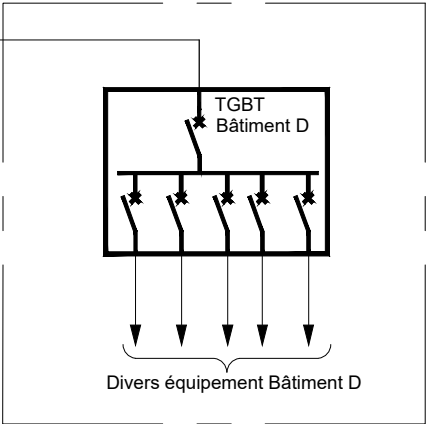

NIVEAU RDC  
GE Container/extérieur





Nouveau local à créer

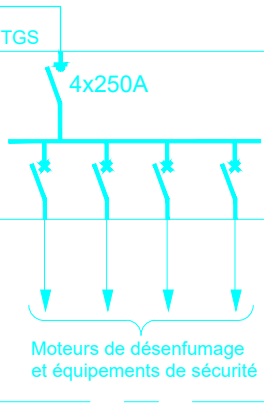


CR1


POSTE DE TRANSFORMATION  
NIVEAU -1 (Bâtiment A.B)

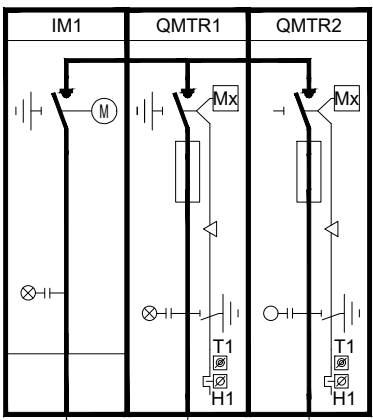

Nouveau local à créer

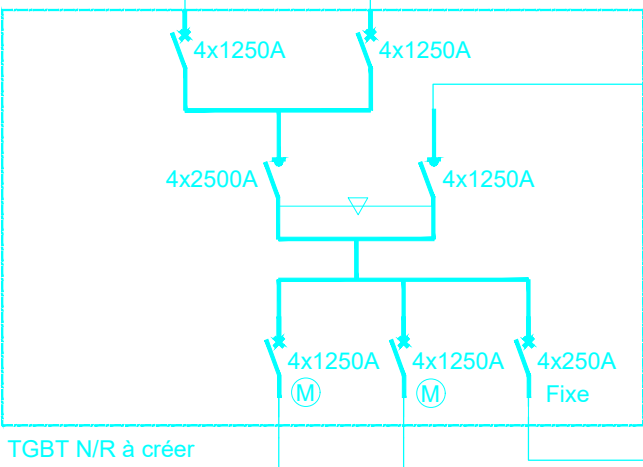


TGBT N/R à créer

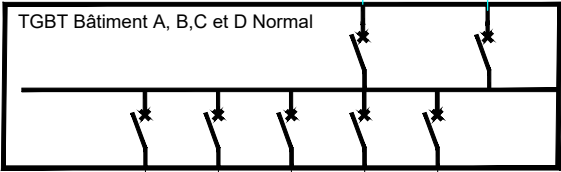

Divers TD et autres équipements  
Bâtiments A, B et C

POSTE DE LIVRAISON SORBONNE  
NIVEAU -1 (Bâtiment A.B)

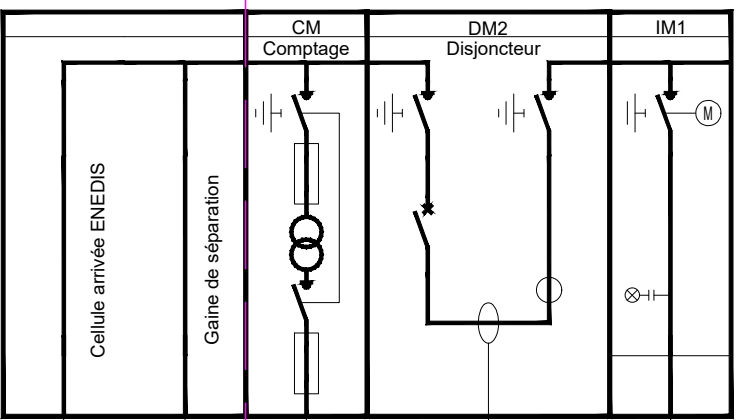

COMPTAGE  
TARIF  
VERT


Arrivées ENEDIS 20kV

A conserver

Liaison HTA enterrée

Grillage de séparation

NIVEAU -1 (Bâtiment A.B)

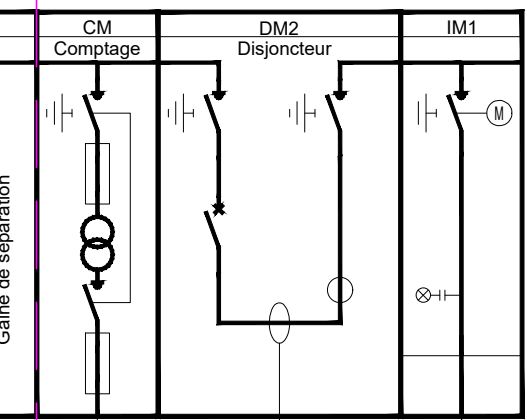

COMPTAGE  
TARIF  
VERT

Arrivées ENEDIS 20kV

CY CERGY PARIS UNIVERITE

33, boulevard du Port  
95011 CERGY PONTOISE Cedex

Sécurisation des installations électriques  
du site de Neuville de CY Cergy Paris Université

Date : Juillet 2024

Echelle : Sans

N° : SY 24/11

Synoptique distribution Neuville I et II  
(Bâtiments A, B, C et D)  
HT/BT  
Etat projeté

Phase

DCE

BUREAU D'ETUDES

T3E

17 rue Véron  
94140 ALFORTVILLE  
Tél.: 01.41.79.35.60  
E.mail: t3eidf@t3e-idf.fr