

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX (Hors champ du code de la santé publique)

Numéro de dossier : **22/ING/14275/MON**
 Date du repérage : **26/04/2022**
 Remis au propriétaire : **16/05/2022**

Adresse du bien immobilier

Localisation du ou des bâtiments :
 Département : ... **Meurthe-et-Moselle**
 Adresse : **Ancien collège Monplaisir**
14 Rue Jacques Callot
 Commune : **54500 VANDœuvre LES NANCY**
 Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
 Année de construction :
avant 1997

Donneur d'ordre / Propriétaire :

Donneur d'ordre :
CONSEIL DEPARTEMENTAL 54 - Mr Alexandro Sirigu
48 esplanade Jacques-Baudot
CO 90019
54034 NANCY Cedex
 Propriétaire :
DEPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE
Direction de l'Immobilier
Gestion administrative et Financière
48 Esplanade Jacques Baudot
CO 90019
54035 NANCY Cedex


Le Diagnostic suivant concerne

X	Avant travaux <i>N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</i>	
Nature des travaux : Rénovation / Réhabilitation : OUI Démolition : NON		

Société réalisant le constat

Nom et prénom de l'auteur du constat	MONFORT nicolas
N° de certificat de certification	C019-SE12-2016^{le} 07/01/2022
Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC	WI.CERT
Organisme d'assurance professionnelle	MSIG
N° de contrat d'assurance	F210.19.1503
Date de validité :	31/12/2022

Ce diagnostic plomb avant travaux a été rédigé par MONFORT nicolas le 26/04/2022.



Objectif de la mission :

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Périmètre des travaux :

Le donneur d'ordre remet au diagnostiqueur ces informations via un tableau synthétique dont le modèle est téléchargeable sur le site de la DIRECCTE Centre : Annexe 2 Tableau de recensement des travaux établi par le donneur d'ordre ainsi qu'une description détaillée des travaux, de leur localisation et si déjà définis le nom et adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d'informations précises pour définir la stratégie de mesures.

Appareil utilisé

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	Niton XLp 300 / 90340
Nature du radionucléide	109 Cd
Date du dernier chargement de la source	01/06/2014
Activité à cette date et durée de vie de la source	370 MBq

Tableau de recensement des travaux :

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenant
Collège Monplaisir	Réhabilitation globale	

1. Rappel des références réglementaires

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail,
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants,
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb,
- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS	
Modèle de l'appareil	Niton XLp 300	
N° de série de l'appareil	90340	
Nature du radionucléide	109 Cd	
Date du dernier chargement de la source	01/06/2014	Activité à cette date et durée de vie : 370 MBq
Autorisation ASN (DGSNR)	N° T540431	Date d'autorisation 14/02/2019
	Date de fin de validité de l'autorisation	
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	FORCADETTE Nicolas	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	FORCADETTE Nicolas	

Étalon : FONDIS ; 226722 ; 1,01 mg/cm² +/- 0,01 mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Etalonnage entrée	1	26/04/2022	1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	2095	26/04/2022	1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

Liste des locaux visités

**Rez de chaussée - Dégagement 1,
Rez de chaussée - Salle 1,
Rez de chaussée - San 1,**

**1er étage - Salle de classe 12,
1er étage - San,
1er étage - WC,**

Rez de chaussée - San 2,
 Rez de chaussée - Wc 1,
 Rez de chaussée - Wc 2,
 Rez de chaussée - Sous-escalier 1,
 Rez de chaussée - Cage d'escalier 1,
 Rez de chaussée - Cage d'escalier 2,
 Rez de chaussée - Sous-escalier 2,
 Rez de chaussée - Dégagement 2,
 Rez de chaussée - Dégagement 3,
 Rez de chaussée - Dégagement 4,
 Rez de chaussée - San 3,
 Rez de chaussée - Wc 3,
 Rez de chaussée - Salle 2,
 Rez de chaussée - Salle 3,
 Rez de chaussée - Salle 4,
 Rez de chaussée - Salle 5,
 Rez de chaussée - Salle 6,
 Rez de chaussée - WC Garçons,
 Rez de chaussée - WC Filles,
 1er étage - Salle de classe 1,
 1er étage - Salle de classe 2,
 1er étage - Salle de classe 3,
 1er étage - Salle de classe 4,
 1er étage - Salle de classe 5,
 1er étage - Local 1,
 1er étage - Local 2,
 1er étage - Cage d'escalier 1,
 1er étage - Cage d'escalier 2,
 1er étage - Salle de classe 6,
 1er étage - Salle de classe 7,
 1er étage - Salle de classe 8,
 1er étage - Salle de classe 9,
 1er étage - Salle de classe 10,
 1er étage - Salle de classe 11,

1er étage - Bureau,
 1er étage - Dégagement 1,
 1er étage - Dégagement 2,
 2ème étage - Cage d'escalier 1,
 2ème étage - Cage d'escalier 2,
 2ème étage - Local 1,
 2ème étage - Salle de classe 1,
 2ème étage - Salle de classe 2,
 2ème étage - Salle de classe 3,
 2ème étage - Salle de classe 4,
 2ème étage - Salle de classe 5,
 2ème étage - Salle de classe 6,
 2ème étage - Salle de classe 7,
 2ème étage - Salle de classe 8,
 2ème étage - Salle de classe 9,
 2ème étage - Salle de classe 10,
 2ème étage - Salle de classe 11,
 2ème étage - Dépôt 1,
 2ème étage - Dépôt 2,
 2ème étage - Dégagement 1,
 2ème étage - Dégagement 2,
 Extérieur - Façade,
 Extérieur - Toiture,
 Sous-Sol - Escalier,
 Sous-Sol - Sous-escalier,
 Sous-Sol - Loc.transformateur,
 Sous-Sol - Dégagement,
 Sous-Sol - VS 1,
 Sous-Sol - VS 2,
 Sous-Sol - VS 3,
 Sous-Sol - VS 4,
 Sous-Sol - VS 5,
 Sous-Sol - VS 6,
 Sous-Sol - VS 7

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Local	Justification
Rez de chaussée - Local avec porte métallique à droite en entrant	Absence de clé et risque de trop grande détérioration en cas de forçage du fait d'une huisserie métallique vissée dans cloison fine

3.Méthodologie employée

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

3.1 Stratégie de mesurage

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic (UD) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

5. Résultats des mesures

Rez de chaussée - Dégagement 1

Nombre d'unités de diagnostic : 17

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2		Plinthes	Plâtre	carrelage	mesure 1	0,47	
3					mesure 2	0,39	
4		Sol	Béton	Carrelage	mesure 1	0,53	
5					mesure 2	0,4	
6	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,78	
7					partie haute (> 1 m)	0,02	
8	A	Porte (P6)	Métal	peinture	partie mobile	0,31	
9					Huisserie	0,39	
10	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,16	
11					partie haute (> 1 m)	0,56	
12	B	Porte (P5)	Métal	peinture	partie mobile	0,18	
13					Huisserie	0,68	
14	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,67	
15					partie haute (> 1 m)	0,2	
16	C	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,86	
17	C	Porte (P1)	Métal	Peinture	Huisserie	0,58	
18	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,28	
19					partie haute (> 1 m)	0,74	
20	D	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,8	
21	D	Porte (P2)	Métal	Peinture	Huisserie	0,63	
22	D	Porte (P3)	Bois	Peinture	partie mobile	0,81	
23	D	Porte (P3)	Métal	Peinture	Huisserie	0,45	
24	D	Porte (P4)	Bois	Peinture	partie mobile	0,85	
25	D	Porte (P4)	Métal	Peinture	Huisserie	0	

26		Plafond	lambbris	Peinture	mesure 1	0,71	
27			métallique		mesure 2	0,45	

Rez de chaussée - Salle 1

Nombre d'unités de diagnostic : 25

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
28		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,72	
29					mesure 2	0,1	
30		Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,14	
31		Sol	béton	Carrelage	mesure 1	0,64	
32					mesure 2	0,28	
33	A	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,25	
34					partie haute (> 1 m)	0,36	
35	A	Porte (P1)	Métal	Peinture	Huisserie	0,23	
36	B	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,76	
37					partie haute (> 1 m)	0,9	
38	C	Fenêtre extérieure (F1)	PVC		partie mobile	7,55	
39					Huisserie	3,34	
40	C	Fenêtre extérieure (F2)	PVC		partie mobile	7,82	
41					Huisserie	7,34	
42	C	Fenêtre extérieure (F3)	PVC		partie mobile	3,41	
43					Huisserie	8,51	
44	C	Fenêtre extérieure (F4)	PVC		partie mobile	6,24	
45					Huisserie	4,92	
46	C	Fenêtre extérieure (F5)	PVC		partie mobile	8,03	
47					Huisserie	8,58	
48	C	Fenêtre intérieure (F1)	PVC		partie mobile	3,48	
49					Huisserie	3,2	
50	C	Fenêtre intérieure (F2)	PVC		partie mobile	3,54	
51					Huisserie	2,65	
52	C	Fenêtre intérieure (F3)	PVC		partie mobile	4,03	
53					Huisserie	6,17	
54	C	Fenêtre intérieure (F4)	PVC		partie mobile	6,72	
55					Huisserie	3,06	
56	C	Fenêtre intérieure (F5)	PVC		partie mobile	6,44	
57					Huisserie	4,03	
58	C	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,37	
59					partie haute (> 1 m)	0,54	
60	C	Porte (P2)	Métal	peinture	Huisserie	0,04	
61	C	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,32	
62	D	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,9	
63					partie haute (> 1 m)	0,42	
64	D	Porte (P3)	Métal	peinture	Huisserie	0,13	
65	D	Porte (P3)	Bois	Peinture	partie mobile	0,54	
66	D	Porte (P4)	Métal	peinture	Huisserie	0,04	
67	D	Porte (P4)	Bois	Peinture	partie mobile	0,48	
68		Plafond	lambbris	Peinture	mesure 1	0,47	
69			métallique		mesure 2	0,14	

Rez de chaussée - San 1

Nombre d'unités de diagnostic : 14

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
70		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,61	
71					mesure 2	0,62	
72		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,63	
73					mesure 2	0,74	
74	A	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,63	
75					partie haute (> 1 m)	0,58	
76	A	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0,57	
77	A	Porte (P1)	Métal	Peinture	Huisserie	0,54	
78	B	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,84	
79					partie haute (> 1 m)	0,48	
80	B	Porte (P2)	Métal	peinture	Huisserie	0,02	
81	B	Porte (P2)	Bois	peinture	partie mobile	0,51	
82	C	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,15	
83					partie haute (> 1 m)	0,14	
84	D	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,11	
85					partie haute (> 1 m)	0,04	
86	D	Mur	Plâtre	Carrelage	partie basse (< 1 m)	0,81	
87					partie haute (> 1 m)	0,85	
88	D	Porte (P3)	Métal	peinture	Huisserie	0,64	
89	D	Porte (P3)	Bois	peinture	partie mobile	0,82	
90		Plafond	Faux plafond		mesure 1	0,73	
91					mesure 2	0,02	

Rez de chaussée - San 2

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
92		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,09	
93					mesure 2	0,46	
94		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,79	
95					mesure 2	0,56	
96	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,57	
97					partie haute (> 1 m)	0,61	
98	A	Porte (P1)	bois	peinture	partie mobile	0,34	
99	A	Porte (P1)	Métal	Peinture	Huisserie	0,32	
100	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,52	
101					partie haute (> 1 m)	0,82	
102	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,46	
103					partie haute (> 1 m)	0,79	
104	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,41	
105					partie haute (> 1 m)	0,09	
106	D	Porte (P2)	bois	peinture	partie mobile	0,05	
107	D	Porte (P2)	Métal	Peinture	Huisserie	0,46	
108		Plafond	Faux plafond		mesure 1	0,79	

109					mesure 2	0,42	
-----	--	--	--	--	----------	------	--

Rez de chaussée - Wc 1

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
110		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,37	
111					mesure 2	0,64	
112		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,24	
113					mesure 2	0,62	
114	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,42	
115					partie haute (> 1 m)	0,66	
116	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,63	
117					partie haute (> 1 m)	0,56	
118	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,84	
119					partie haute (> 1 m)	0,22	
120	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,15	
121					partie haute (> 1 m)	0,12	

Rez de chaussée - Wc 2

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
122		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,76	
123					mesure 2	0,24	
124		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,9	
125					mesure 2	0,21	
126	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,62	
127					partie haute (> 1 m)	0,84	
128	A	Porte (P1)	bois	peinture	partie mobile	0,68	
129	A	Porte (P1)	Métal	peinture	Huisserie	0,63	
130	B	Fenêtre extérieure (F1)	PVC		partie mobile	6,93	
131					Huisserie	8,24	
132	B	Fenêtre intérieure (F1)	PVC		partie mobile	8,37	
133					Huisserie	4,51	
134	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,85	
135					partie haute (> 1 m)	0,44	
136	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,18	
137					partie haute (> 1 m)	0,69	
138	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,41	
139					partie haute (> 1 m)	0,04	
140		Plafond	Faux plafond		mesure 1	0,23	
141					mesure 2	0,37	

Rez de chaussée - Sous-escalier 1

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
142		Sol	béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,86	
143					mesure 2	0,6	
144	A	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,31	
145					partie haute (> 1 m)	0,68	
146	A	Porte (P1)	Métal	peinture	Huisserie	0,27	
147	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,66	
148	B	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,18	
149					partie haute (> 1 m)	0	
150	C	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,72	
151					partie haute (> 1 m)	0,24	
152	D	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,36	
153					partie haute (> 1 m)	0,47	
154		Plafond	béton	Peinture	mesure 1	0,22	
155					mesure 2	0,18	

Rez de chaussée - Cage d'escalier 1

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
156		Balustre	Métal	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,76	
157					partie haute (> 1 m)	0,78	
158		Main courante	Métal	Peinture	mesure 1	0,72	
159					mesure 2	0,22	
160		Sol	béton	Carrelage	mesure 1	0,76	
161					mesure 2	0,73	
162	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,05	
163					partie haute (> 1 m)	0,06	
164	A	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0,06	
165	A	Porte (P1)	Métal	Peinture	Huisserie	0,17	
166	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,88	
167					partie haute (> 1 m)	0,57	
168	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	6,58	
169					Huisserie	6,79	
170	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	6,44	
171					Huisserie	3,89	
172	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,67	
173					partie haute (> 1 m)	0,07	
174	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,6	
175					partie haute (> 1 m)	0,58	
176		Plafond	béton	Peinture	mesure 1	0,6	
177					mesure 2	0,21	

Rez de chaussée - Cage d'escalier 2

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
178		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,83	
179					mesure 2	0,4	
180	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,09	

181					partie haute (> 1 m)	0,83	
182	A	Porte (P1)	Métal	Peinture	Huisserie	0,4	
183	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,81	
184	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,63	
185					partie haute (> 1 m)	0,41	
186	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	7,2	
187					Huisserie	8,31	
188	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	6,44	
189					Huisserie	2,44	
190	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,27	
191					partie haute (> 1 m)	0,63	
192	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,45	
193					partie haute (> 1 m)	0,51	
194		Plafond	béton	Peinture	mesure 1	0,27	
195					mesure 2	0,82	

Rez de chaussée - Sous-escalier 2

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
196		Sol	béton		mesure 1	0,43	
197					mesure 2	0,76	
198	A	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,45	
199					partie haute (> 1 m)	0,09	
200	A	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0,24	
201	A	Porte (P1)	Métal	Peinture	Huisserie	0,05	
202	B	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,69	
203					partie haute (> 1 m)	0,58	
204	C	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,01	
205					partie haute (> 1 m)	0,83	
206	D	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,49	
207					partie haute (> 1 m)	0,43	
208		Plafond	béton	Peinture	mesure 1	0,79	
209					mesure 2	0,03	

Rez de chaussée - Dégagement 2

Nombre d'unités de diagnostic : 18

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
210		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,31	
211					mesure 2	0,28	
212		Sol	Béton	Carrelage	mesure 1	0,32	
213					mesure 2	0,15	
214	A	Porte (P8)	Métal	Peinture	partie mobile	0,03	
215					Huisserie	0,65	
216	B	Porte (P1)	Métal	Peinture	Huisserie	0,06	
217	B	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,45	
218	B	Porte (P2)	Métal	Peinture	Huisserie	0,41	
219	B	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,36	
220	B	Porte (P3)	Métal	Peinture	Huisserie	0,44	
221	B	Porte (P3)	Bois	Peinture	partie mobile	0,33	
222	B	Porte (P4)	Métal	Peinture	Huisserie	0,56	
223	B	Porte (P4)	Bois	Peinture	partie mobile	0,85	
224	B	Porte (P5)	Métal	Peinture	Huisserie	0,34	
225	B	Porte (P5)	Bois	Peinture	partie mobile	0,9	
226	C	Porte (P6)	Métal	Peinture	Huisserie	0,27	
227	C	Porte (P6)	Bois	Peinture	partie mobile	0,63	
228	D	Porte (P7)	Métal	Peinture	Huisserie	0,74	
229	D	Porte (P7)	Bois	Peinture	partie mobile	0,71	
230		Plafond	Lambris métallique	Peinture	mesure 1	0,29	
231					mesure 2	0,14	

Rez de chaussée - Dégagement 3

Nombre d'unités de diagnostic : 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
232		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,9	
233					mesure 2	0,7	
234		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,45	
235					mesure 2	0,45	
236	A	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,17	
237					partie haute (> 1 m)	0,54	
238	A	Porte (P1)	Métal	Peinture	Huisserie	0,08	
239	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,66	
240	B	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,73	
241					partie haute (> 1 m)	0,46	
242	C	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,63	
243					partie haute (> 1 m)	0,39	
244	C	Porte (P2)	Métal	Peinture	Huisserie	0,27	
245	C	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,07	
246	D	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,29	
247					partie haute (> 1 m)	0,31	
248	D	Porte (P3)	Métal	Peinture	Huisserie	0,19	
249	D	Porte (P3)	Bois	Peinture	partie mobile	0,26	
250	E	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,19	
251					partie haute (> 1 m)	0,24	
252	E	Porte (P4)	Métal	Peinture	Huisserie	0,5	
253	E	Porte (P4)	Bois	Peinture	partie mobile	0,64	
254	F	Mur	Plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,09	
255					partie haute (> 1 m)	0,16	
256	F	Porte (P5)	Métal	Peinture	Huisserie	0,73	
257	F	Porte (P5)	Bois	Peinture	partie mobile	0,03	
258		Plafond	Faux plafond		mesure 1	0,5	
259					mesure 2	0,72	

Rez de chaussée - Dégagement 4

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
260		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,85	
261					mesure 2	0,51	
262	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,05	
263					partie haute (> 1 m)	0,67	
264	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,87	
265					partie haute (> 1 m)	0,89	
266	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,5	
267					partie haute (> 1 m)	0,5	
268	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,42	
269					partie haute (> 1 m)	0,12	
270	D	Mur	Plâtre	Carrelage	au centre	3,27	
271	D	Porte (P1)	Métal	Peinture	Huisserie	0,85	
272	D	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,65	
273	E	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,35	
274					partie haute (> 1 m)	0,63	
275	F	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,27	
276					partie haute (> 1 m)	0,25	
277	F	Porte (P2)	Métal	Peinture	Huisserie	0,28	
278	F	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,02	
279		Plafond	Faux plafond		mesure 1	0,1	
280					mesure 2	0,41	

Rez de chaussée - San 3

Nombre d'unités de diagnostic : 14

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
281		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,79	
282					mesure 2	0,05	
283	A	Mur	plâtre	Peinture	au centre	0,7	
284	A	Porte (P1)	Métal	peinture	Huisserie	0,01	
285	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,43	
286	B	Mur	plâtre	Peinture	au centre	0,7	
287	B	Mur	plâtre	Carrelage	au centre	0,76	
288	B	Porte (P2)	Métal	peinture	Huisserie	0,16	
289	B	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,11	
290	C	Mur	plâtre	Peinture	au centre	0,7	
291	C	Mur	plâtre	Carrelage	au centre	0,49	
292	C	Porte (P3)	Métal	peinture	Huisserie	0,76	
293	C	Porte (P3)	Bois	Peinture	partie mobile	0,36	
294	D	Mur	plâtre	Peinture	au centre	0,7	
295		Plafond	Faux plafond		mesure 1	0,4	
296					mesure 2	0,36	

Rez de chaussée - Wc 3

Nombre d'unités de diagnostic : 15

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
297		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,78	
298					mesure 2	0,86	
299					mesure 1	0,01	
300		Sol	béton	carrelage	mesure 2	0,58	
301	A	Mur	plâtre	Peinture	au centre	0,66	
302	A	Mur	plâtre	Carrelage	au centre	0,26	
303	A	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0,56	
304	A	Porte (P1)	Métal	Peinture	Huisserie	0,74	
305	B	Mur	plâtre	Peinture	au centre	0,79	
306	B	Mur	plâtre	Carrelage	au centre	0,86	
307	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	3,61	
308					Huisserie	4,72	
309	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	2,92	
310					Huisserie	5,75	
311	C	Mur	plâtre	Peinture	au centre	0,32	
312	C	Mur	plâtre	Carrelage	au centre	0,36	
313	D	Mur	plâtre	Peinture	au centre	0,5	
314	D	Mur	plâtre	Carrelage	au centre	0,69	
315		Plafond	Faux plafond		mesure 1	0,33	
316					mesure 2	0,88	

Rez de chaussée - Salle 2

Nombre d'unités de diagnostic : 21

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
317		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	7,06	
318					mesure 1	0,82	
319		Sol	béton	carrelage	mesure 2	0,61	
320	A	Mur	plâtre	Peinture	au centre	0,14	
321	A	Porte (P1)	Métal	Peinture	Huisserie	0,06	
322	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,75	
323	B	Mur	plâtre	Peinture	au centre	0,69	
324	B	Porte (P2)	Métal	Peinture	Huisserie	0,23	
325	B	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,55	
326	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	7,2	
327					Huisserie	3,27	
328	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	3,75	
329					Huisserie	5,75	
330	C	Fenêtre extérieure (F3)	pvc		partie mobile	7,62	
331					Huisserie	8,58	
332	C	Fenêtre extérieure (F4)	pvc		partie mobile	6,72	
333					Huisserie	8,51	
334	C	Fenêtre extérieure (F5)	pvc		partie mobile	4,37	
335					Huisserie	5,13	
336	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	3,48	
337					Huisserie	8,44	
338	C	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	2,44	
339					Huisserie	3,82	
340	C	Fenêtre intérieure (F3)	pvc		partie mobile	8,65	

341					Huisserie	6,51	
342	C	Fenêtre intérieure (F4)	pvc		partie mobile	3,2	
343					Huisserie	4,44	
344	C	Fenêtre intérieure (F5)	pvc		partie mobile	3,2	
345					Huisserie	5,96	
346	C	Mur	plâtre	Peinture	au centre	0,45	
347	D	Mur	plâtre	Peinture	au centre	0,86	
348		Plafond	lambbris métallique	Peinture	mesure 1	0,01	
349					mesure 2	0,66	

Rez de chaussée - Salle 3

Nombre d'unités de diagnostic : 14

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
350		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	2,79	
351		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,69	
352					mesure 2	0	
353	A	Mur	plâtre	peinture	au centre	0,74	
354	A	Porte (P1)	bois	peinture	partie mobile	0,75	
355	A	Porte (P1)	Métal	peinture	Huisserie	0,15	
356	B	Mur	plâtre	peinture	au centre	0,35	
357	C	Mur	plâtre	peinture	au centre	0,25	
358	D	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	6,3	
359					Huisserie	6,03	
360	D	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	4,44	
361					Huisserie	3,54	
362	D	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	3,54	
363					Huisserie	2,51	
364	D	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	3,48	
365					Huisserie	6,17	
366	D	Mur	plâtre	peinture	au centre	0,19	
367	D	Porte (P2)	Métal	peinture	partie mobile	0,68	
368					Huisserie	0,45	
369		Plafond	lambris métallique	Peinture	mesure 1	0,35	
370					mesure 2	0,2	

Rez de chaussée - Salle 4

Nombre d'unités de diagnostic : 21

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
371		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,35	
372					mesure 2	0,61	
373		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,54	
374					mesure 2	0,14	
375	A	Mur	plâtre	peinture	au centre	0,9	
376	A	Porte (P1)	Métal	peinture	Huisserie	0,9	
377	A	Porte (P1)	Bois	peinture	partie mobile	0,66	
378	A	Porte (P2)	Métal	peinture	Huisserie	0,26	
379	A	Porte (P2)	Bois	peinture	partie mobile	0,86	
380	B	Mur	plâtre	peinture	au centre	0,24	
381	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	6,3	
382					Huisserie	5,96	
383	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	7,62	
384					Huisserie	6,24	
385	C	Fenêtre extérieure (F3)	pvc		partie mobile	4,17	
386					Huisserie	8,72	
387	C	Fenêtre extérieure (F4)	pvc		partie mobile	8,03	
388					Huisserie	6,44	
389	C	Fenêtre extérieure (F5)	pvc		partie mobile	7,13	
390					Huisserie	4,58	
391	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	7,13	
392					Huisserie	6,17	
393	C	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	3,89	
394					Huisserie	6,3	
395	C	Fenêtre intérieure (F3)	pvc		partie mobile	2,85	
396					Huisserie	6,79	
397	C	Fenêtre intérieure (F4)	pvc		partie mobile	9,06	
398					Huisserie	2,51	
399	C	Fenêtre intérieure (F5)	pvc		partie mobile	3,61	
400					Huisserie	7,34	
401	C	Mur	plâtre	peinture	au centre	0,45	
402	D	Mur	plâtre	peinture	au centre	0,12	
403		Plafond	lambris métallique	Peinture	mesure 1	0,89	
404					mesure 2	0,57	

Rez de chaussée - Salle 5

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
405		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,25	
406					mesure 2	0,63	
407		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,9	
408					mesure 2	0,72	
409	A	Mur	plâtre	peinture	au centre	0,56	
410	A	Porte (P1)	Métal	peinture	Huisserie	0,39	
411	A	Porte (P1)	Bois	peinture	partie mobile	0,15	
412	B	Mur	plâtre	peinture	au centre	0,16	
413	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	3,54	
414					Huisserie	7,34	
415	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	7,2	
416					Huisserie	7,41	
417	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	7,96	
418					Huisserie	4,58	
419	C	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	7,06	
420					Huisserie	4,51	
421	C	Mur	plâtre	peinture	au centre	0,54	
422	D	Mur	plâtre	peinture	au centre	0,26	
423		Plafond	lambris métallique	Peinture	mesure 1	0,59	

424			lambris métallique		mesure 2	0,36	
-----	--	--	-----------------------	--	----------	------	--

Rez de chaussée - Salle 6

Nombre d'unités de diagnostic : 14

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
425		Sol	béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,45	
426					mesure 2	0,53	
427	A	Mur	plâtre	peinture	au centre	0,11	
428	A	Porte (P1)	Bois	peinture	partie mobile	0,44	
429	A	Porte (P1)	Métal	peinture	Huisserie	0,23	
430	A	Porte (P2)	Bois	peinture	partie mobile	0,66	
431	A	Porte (P2)	Métal	peinture	Huisserie	0,77	
432	B	Mur	plâtre	peinture	au centre	0,46	
433	B	Porte (P3)	Bois	peinture	partie mobile	0,52	
434	B	Porte (P3)	Métal	peinture	Huisserie	0,53	
435	C	Mur	plâtre	peinture	au centre	0,5	
436	D	Mur	plâtre	peinture	au centre	0,37	
437	D	Porte (P4)	Bois	peinture	partie mobile	0,45	
438	D	Porte (P4)	Métal	peinture	Huisserie	0,54	
439			lambris métallique		mesure 1	0,46	
440		Plafond		Peinture	mesure 2	0,79	

Rez de chaussée - WC Garçons

Nombre d'unités de diagnostic : 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
441		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,25	
442					mesure 2	0,04	
443		Sol	béton	Carrelage	mesure 1	0,11	
444					mesure 2	0,46	
445	A	Mur	plâtre	peinture	au centre	0,1	
446	A	Mur	plâtre	Carrelage	au centre	3,34	
447	A	Porte (P1)	bois	peinture	partie mobile	0,59	
448	A	Porte (P1)	Métal	Peinture	Huisserie	0,79	
449	B	Mur	plâtre	peinture	au centre	0,06	
450	B	Mur	plâtre	Carrelage	au centre	2,85	
451	C	Mur	plâtre	peinture	au centre	0,7	
452	C	Mur	plâtre	Carrelage	au centre	6,44	
453	D	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	7,27	
454					Huisserie	4,72	
455	D	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	8,58	
456					Huisserie	4,99	
457	D	Fenêtre extérieure (F3)	pvc		partie mobile	3,34	
458					Huisserie	7,48	
459	D	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	3,75	
460					Huisserie	7,55	
461	D	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	7,41	
462					Huisserie	7,62	
463	D	Fenêtre intérieure (F3)	pvc		partie mobile	6,37	
464					Huisserie	8,1	
465	D	Mur	plâtre	peinture	au centre	0,77	
466	D	Mur	plâtre	Carrelage	au centre	8,51	
467		Plafond	lambris métallique		mesure 1	0,2	
468				peinture	mesure 2	0,28	

Rez de chaussée - WC Filles

Nombre d'unités de diagnostic : 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
469		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,73	
470					mesure 2	0,82	
471		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,22	
472					mesure 2	0,85	
473	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,15	
474					partie haute (> 1 m)	0,76	
475					au centre	0,73	
476	A	Mur	plâtre	Carrelage	au centre	7,34	
477	A	Porte (P1)	Métal	peinture	Huisserie	0,34	
478	A	Porte (P1)	Bois	peinture	partie mobile	0,79	
479	B	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	4,23	
480					Huisserie	7,06	
481	B	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	8,86	
482					Huisserie	3,48	
483	B	Fenêtre extérieure (F3)	pvc		partie mobile	5,06	
484					Huisserie	3,41	
485	B	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	2,3	
486					Huisserie	2,23	
487	B	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	4,92	
488					Huisserie	6,1	
489	B	Fenêtre intérieure (F3)	pvc		partie mobile	2,92	
490					Huisserie	5,2	
491	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,17	
492					partie haute (> 1 m)	0,5	
493					au centre	0,36	
494	B	Mur	plâtre	Carrelage	au centre	6,99	
495					partie basse (< 1 m)	0,44	
496	C	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,36	
497					au centre	0,23	
498	C	Mur	plâtre	Carrelage	au centre	3,13	
499					partie basse (< 1 m)	0,66	
500	D	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,62	
501					au centre	0,36	
502	D	Mur	plâtre	Carrelage	au centre	5,55	
503		Plafond	lambris métallique		mesure 1	0,32	
504				peinture	mesure 2	0,46	

1er étage - Salle de classe 1

Nombre d'unités de diagnostic : 23

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
505	A	Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,24	
506					mesure 2	0,72	
507		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,31	
508					mesure 2	0,89	
509		Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,38	
510					partie haute (> 1 m)	0,41	
511					au centre	0,54	
512		Porte (P1)	Bois	peinture	partie mobile	0,17	
513		Porte (P1)	Métal	peinture	Huisserie	0,76	
514		Porte (P2)	Bois	peinture	partie mobile	0,62	
515		Porte (P2)	Métal	peinture	Huisserie	0,81	
516	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,07	
517					partie haute (> 1 m)	0,25	
518					au centre	0,47	
519	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	8,86	
520					Huisserie	8,93	
521	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	7,13	
522					Huisserie	8,37	
523	C	Fenêtre extérieure (F3)	pvc		partie mobile	7,62	
524					Huisserie	4,99	
525	C	Fenêtre extérieure (F4)	pvc		partie mobile	5,2	
526					Huisserie	8,79	
527	C	Fenêtre extérieure (F5)	pvc		partie mobile	8,17	
528					Huisserie	7,96	
529	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	3,54	
530					Huisserie	2,85	
531	C	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	8,58	
532					Huisserie	4,72	
533	C	Fenêtre intérieure (F3)	pvc		partie mobile	8,86	
534					Huisserie	3,68	
535	C	Fenêtre intérieure (F4)	pvc		partie mobile	2,58	
536					Huisserie	2,92	
537	C	Fenêtre intérieure (F5)	pvc		partie mobile	7,27	
538					Huisserie	4,44	
539	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,75	
540					partie haute (> 1 m)	0,39	
541					au centre	0,16	
542	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,16	
543					partie haute (> 1 m)	0,35	
544					au centre	0,1	
545	D	Porte (P3)	Bois	peinture	partie mobile	0,56	
546		Porte (P3)	Métal	peinture	Huisserie	0,63	
547		Plafond	lambris métallique	peinture	mesure 1	0,56	
548					mesure 2	0,27	

1er étage - Salle de classe 2

Nombre d'unités de diagnostic : 23

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
549		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,48	
550					mesure 2	0,65	
551		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,67	
552					mesure 2	0,17	
553	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,35	
554					partie haute (> 1 m)	0,03	
555					au centre	0,33	
556	A	Porte (P1)	bois	peinture	partie mobile	0,8	
557	A	Porte (P1)	Métal	Peinture	Huisserie	0,87	
558	A	Porte (P2)	bois	peinture	partie mobile	0,61	
559	A	Porte (P2)	Métal	Peinture	Huisserie	0,87	
560	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,32	
561					partie haute (> 1 m)	0,35	
562					au centre	0,71	
563	B	Porte (P3)	bois	peinture	partie mobile	0,7	
564	B	Porte (P3)	Métal	Peinture	Huisserie	0,4	
565	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	5,13	
566					Huisserie	3,13	
567	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	6,1	
568					Huisserie	4,23	
569	C	Fenêtre extérieure (F3)	pvc		partie mobile	8,93	
570					Huisserie	5,75	
571	C	Fenêtre extérieure (F4)	pvc		partie mobile	8,86	
572					Huisserie	6,17	
573	C	Fenêtre extérieure (F5)	pvc		partie mobile	5,96	
574					Huisserie	3,27	
575	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	7,75	
576					Huisserie	6,86	
577	C	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	6,72	
578					Huisserie	8,86	
579	C	Fenêtre intérieure (F3)	pvc		partie mobile	2,44	
580					Huisserie	5,75	
581	C	Fenêtre intérieure (F4)	pvc		partie mobile	7,34	
582					Huisserie	4,86	
583	C	Fenêtre intérieure (F5)	pvc		partie mobile	4,17	
584					Huisserie	2,92	
585	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,26	
586					partie haute (> 1 m)	0,36	
587					au centre	0,87	
588	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,1	
589					partie haute (> 1 m)	0,71	
590					au centre	0,69	
591		Plafond	lambris métallique	peinture	mesure 1	0,12	
592					mesure 2	0,36	

1er étage - Salle de classe 3

Nombre d'unités de diagnostic : 21

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
593		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,72	
594					mesure 2	0,19	
595		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,65	
596					mesure 2	0,81	
597					partie basse (< 1 m)	0,18	
598	A	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,37	
599					au centre	0,84	
600	A	Porte (P1)	Métal	Peinture	Huisserie	0,04	
601	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,42	
602	A	Porte (P2)	Métal	Peinture	Huisserie	0,07	
603	A	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,63	
604					partie basse (< 1 m)	0,22	
605	B	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,76	
606					au centre	0,52	
607	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	4,86	
608					Huisserie	5,41	
609	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	8,86	
610					Huisserie	7,75	
611	C	Fenêtre extérieure (F3)	pvc		partie mobile	3,06	
612					Huisserie	3,48	
613	C	Fenêtre extérieure (F4)	pvc		partie mobile	4,58	
614					Huisserie	8,31	
615	C	Fenêtre extérieure (F5)	pvc		partie mobile	8,24	
616					Huisserie	8,44	
617	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	7,27	
618					Huisserie	6,86	
619	C	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	8,58	
620					Huisserie	7,2	
621	C	Fenêtre intérieure (F3)	pvc		partie mobile	3,27	
622					Huisserie	2,79	
623	C	Fenêtre intérieure (F4)	pvc		partie mobile	9	
624					Huisserie	5,61	
625	C	Fenêtre intérieure (F5)	pvc		partie mobile	8,1	
626					Huisserie	5,55	
627					partie basse (< 1 m)	0,29	
628	C	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,72	
629					au centre	0,23	
630					partie basse (< 1 m)	0,29	
631	D	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,5	
632					au centre	0,18	
633		Plafond	lambbris métallique	peinture	mesure 1	0,7	
634					mesure 2	0,81	

1er étage - Salle de classe 4

Nombre d'unités de diagnostic : 21

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
635		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,02	
636					mesure 2	0,88	
637		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,18	
638					mesure 2	0,03	
639					partie basse (< 1 m)	0,37	
640	A	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,61	
641					au centre	0,39	
642	A	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0,21	
643	A	Porte (P1)	Métal	Peinture	Huisserie	0,67	
644	A	Porte (P2)	bois	Peinture	partie mobile	0,65	
645	A	Porte (P2)	Métal	Peinture	Huisserie	0,2	
646					partie basse (< 1 m)	0,09	
647	B	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,54	
648					au centre	0,64	
649	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	8,72	
650					Huisserie	6,3	
651	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	6,99	
652					Huisserie	5,75	
653	C	Fenêtre extérieure (F3)	pvc		partie mobile	6,1	
654					Huisserie	6,03	
655	C	Fenêtre extérieure (F4)	pvc		partie mobile	8,72	
656					Huisserie	2,92	
657	C	Fenêtre extérieure (F5)	pvc		partie mobile	6,65	
658					Huisserie	8,93	
659	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	3,48	
660					Huisserie	5,34	
661	C	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	8,44	
662					Huisserie	9	
663	C	Fenêtre intérieure (F3)	pvc		partie mobile	5,55	
664					Huisserie	4,65	
665	C	Fenêtre intérieure (F4)	pvc		partie mobile	8,03	
666					Huisserie	3,96	
667	C	Fenêtre intérieure (F5)	pvc		partie mobile	3,96	
668					Huisserie	5,48	
669					partie basse (< 1 m)	0,25	
670	C	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,15	
671					au centre	0,09	
672					partie basse (< 1 m)	0,07	
673	D	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,16	
674					au centre	0,5	
675		Plafond	lambbris métallique	peinture	mesure 1	0,15	
676					mesure 2	0,62	

1er étage - Salle de classe 5

Nombre d'unités de diagnostic : 21

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
677		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,7	
678					mesure 2	0,07	
679		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,41	
680					mesure 2	0,22	
681					partie basse (< 1 m)	0,2	
682	A	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,03	
683					au centre	0,66	
684	A	Porte (P1)	Métal	Peinture	Huisserie	0,09	
685	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,18	
686	A	Porte (P2)	Métal	Peinture	Huisserie	0,14	
687	A	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,36	
688					partie basse (< 1 m)	0,33	
689	B	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,68	
690					au centre	0,71	
691	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	7,34	
692					Huisserie	6,86	
693	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	2,92	
694					Huisserie	6,17	
695	C	Fenêtre extérieure (F3)	pvc		partie mobile	5,75	
696					Huisserie	2,58	
697	C	Fenêtre extérieure (F4)	pvc		partie mobile	3,89	
698					Huisserie	4,37	
699	C	Fenêtre extérieure (F5)	pvc		partie mobile	7,82	
700					Huisserie	6,99	
701	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	3,06	
702					Huisserie	2,16	
703	C	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	3,54	
704					Huisserie	5,68	
705	C	Fenêtre intérieure (F3)	pvc		partie mobile	6,17	
706					Huisserie	2,58	
707	C	Fenêtre intérieure (F4)	pvc		partie mobile	4,17	
708					Huisserie	8,58	
709	C	Fenêtre intérieure (F5)	pvc		partie mobile	7,89	
710					Huisserie	6,65	
711					partie basse (< 1 m)	0,83	
712	C	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,61	
713					au centre	0,54	
714					partie basse (< 1 m)	0,59	
715	D	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,63	
716					au centre	0,27	
717		Plafond	lambbris métallique	peinture	mesure 1	0,81	
718					mesure 2	0,68	

1er étage - Local 1

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
719		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,3	
720					mesure 2	0,77	
721		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,48	
722					mesure 2	0,35	
723					partie basse (< 1 m)	0,54	
724	A	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,32	
725					au centre	0,26	
726	A	Porte (P1)	bois	peinture	partie mobile	0,21	
727	A	Porte (P1)	Métal	peinture	Huisserie	0,05	
728					partie basse (< 1 m)	0,72	
729	B	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,09	
730					au centre	0,64	
731	B	Mur	plâtre	Carrelage	au centre	0,38	
732	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	6,03	
733					Huisserie	2,58	
734	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	7,89	
735					Huisserie	4,17	
736					partie basse (< 1 m)	0,17	
737	C	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,17	
738					au centre	0,6	
739					partie basse (< 1 m)	0,11	
740	D	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,6	
741					au centre	0,8	
742		Plafond	Faux plafond		mesure 1	0,66	
743					mesure 2	0,59	

1er étage - Local 2

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
744		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,89	
745					mesure 2	0,87	
746		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,25	
747					mesure 2	0,81	
748					partie basse (< 1 m)	0,34	
749	A	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1 m)	0,71	
750					au centre	0,43	
751	A	Mur	plâtre	Carrelage	au centre	0,6	
752	A	Porte (P1)	Métal	peinture	Huisserie	0,65	
753	A	Porte (P1)	Bois	peinture	partie mobile	0,19	
754					partie basse (< 1 m)	0,57	
755	B	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1 m)	0,71	
756					au centre	0,9	
757					partie basse (< 1 m)	0,16	
758	C	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1 m)	0,45	
759					au centre	0,7	
760					partie basse (< 1 m)	0,48	
761	D	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1 m)	0,84	
762					au centre	0,63	
763	D	Mur	plâtre	Carrelage	au centre	0,04	

764		Plafond	lambris métallique	Peinture	mesure 1	0,11	
765					mesure 2	0,28	

1er étage - Cage d'escalier 1

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
766		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,19	
767					mesure 2	0,76	
768		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,27	
769					mesure 2	0,63	
770					partie basse (< 1 m)	0,89	
771	A	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1 m)	0,88	
772					au centre	0,24	
773	A	Porte (P1)	bois	peinture	partie mobile	0	
774	A	Porte (P1)	Métal	peinture	Huisserie	0,69	
775					partie basse (< 1 m)	0,62	
776	B	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1 m)	0,34	
777					au centre	0,48	
778	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	5,75	
779					Huisserie	8,58	
780	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	6,79	
781					Huisserie	4,65	
782					partie basse (< 1 m)	0,85	
783	C	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1 m)	0,81	
784					au centre	0,07	
785					partie basse (< 1 m)	0,36	
786	D	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1 m)	0,6	
787					au centre	0,38	
788		Plafond	lambris métallique	Peinture	mesure 1	0,68	
789					mesure 2	0,65	

1er étage - Cage d'escalier 2

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
790		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,52	
791					mesure 2	0,26	
792		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,38	
793					mesure 2	0,14	
794					partie basse (< 1 m)	0,08	
795	A	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,54	
796					au centre	0,58	
797	A	Porte (P1)	Métal	peinture	Huisserie	0,37	
798	A	Porte (P1)	Bois	peinture	partie mobile	0,1	
799					partie basse (< 1 m)	0,22	
800	B	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,88	
801					au centre	0,89	
802	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	7,2	
803					Huisserie	4,86	
804	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	5,06	
805					Huisserie	8,72	
806					partie basse (< 1 m)	0,42	
807	C	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,83	
808					au centre	0,18	
809					partie basse (< 1 m)	0,62	
810	D	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,3	
811					au centre	0,58	
812		Plafond	lambris métallique	Peinture	mesure 1	0,63	
813					mesure 2	0,58	

1er étage - Salle de classe 6

Nombre d'unités de diagnostic : 25

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
814		Carrelage sur paille	Béton	Carrelage	mesure 1	3,27	
815					mesure 1	0,08	
816		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 2	0,07	
817		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,38	
818					mesure 2	0,61	
819					partie basse (< 1 m)	0,83	
820	A	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,04	
821					au centre	0,3	
822	A	Porte (P1)	bois	peinture	partie mobile	0,9	
823	A	Porte (P1)	Métal	peinture	Huisserie	0,12	
824					partie basse (< 1 m)	0,45	
825	B	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,15	
826					au centre	0,12	
827	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	2,3	
828					Huisserie	5,13	
829	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	8,31	
830					Huisserie	3,27	
831	C	Fenêtre extérieure (F3)	pvc		partie mobile	7,68	
832					Huisserie	8,51	
833					partie mobile	4,3	
834	C	Fenêtre extérieure (F4)	pvc		Huisserie	4,1	
835					partie mobile	8,1	
836	C	Fenêtre extérieure (F5)	pvc		Huisserie	6,93	
837					partie mobile	7,27	
838	C	Fenêtre extérieure (F6)	pvc		Huisserie	6,86	
839					partie mobile	3,34	
840	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		Huisserie	8,1	
841					partie mobile	6,65	
842	C	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		Huisserie	6,03	
843					partie mobile	8,51	
844	C	Fenêtre intérieure (F3)	pvc		Huisserie	4,23	
845					partie mobile	5,48	
846	C	Fenêtre intérieure (F4)	pvc		Huisserie	4,72	

847	C	Fenêtre intérieure (F5)	pvc		partie mobile	4,79	
848					Huisserie	7,41	
849	C	Fenêtre intérieure (F6)	pvc		partie mobile	6,24	
850					Huisserie	5,34	
851	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,45	
852					partie haute (> 1 m)	0,79	
853					au centre	0,65	
854	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,73	
855					partie haute (> 1 m)	0,64	
856					au centre	0,37	
857	D	Mur	plâtre	Carrelage	au centre	3,27	
858	D	Porte (P2)	Bois	peinture	partie mobile	0,1	
859	D	Porte (P2)	Métal	peinture	Huisserie	0,53	
860		Plafond	lambris métallique	Peinture	mesure 1	0,16	
861					mesure 2	0,76	

1er étage - Salle de classe 7

Nombre d'unités de diagnostic : 15

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
862		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,78	
863					mesure 2	0,26	
864		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,49	
865					mesure 2	0,21	
866	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,58	
867					partie haute (> 1 m)	0,7	
868					au centre	0,47	
869	A	Porte (P1)	Métal	peinture	Huisserie	0,23	
870	A	Porte (P1)	Bois	peinture	partie mobile	0,77	
871	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,41	
872					partie haute (> 1 m)	0,88	
873					au centre	0,01	
874	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	4,37	
875					Huisserie	6,03	
876	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	6,86	
877					Huisserie	7,2	
878	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	2,65	
879					Huisserie	5,75	
880	C	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	4,92	
881					Huisserie	7,41	
882	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,55	
883					partie haute (> 1 m)	0,32	
884					au centre	0,32	
885	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,75	
886					partie haute (> 1 m)	0,27	
887					au centre	0,51	
888	D	Porte (P2)	Métal	peinture	Huisserie	0,3	
889	D	Porte (P2)	Bois	peinture	partie mobile	0,64	
890		Plafond	lambris métallique	Peinture	mesure 1	0,23	
891					mesure 2	0,69	

1er étage - Salle de classe 8

Nombre d'unités de diagnostic : 15

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
892		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,75	
893					mesure 2	0,18	
894		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,4	
895					mesure 2	0,69	
896	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,85	
897					partie haute (> 1 m)	0,87	
898					au centre	0,27	
899	A	Porte (P1)	Métal	peinture	Huisserie	0,65	
900	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,09	
901	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,01	
902					partie haute (> 1 m)	0,32	
903					au centre	0,49	
904	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	6,51	
905					Huisserie	3,75	
906	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	3,48	
907					Huisserie	6,58	
908	C	Fenêtre extérieure (F3)	pvc		partie mobile	2,58	
909					Huisserie	6,58	
910	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	7,68	
911					Huisserie	4,37	
912	C	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	8,86	
913					Huisserie	7,06	
914	C	Fenêtre intérieure (F3)	pvc		partie mobile	3,41	
915					Huisserie	4,99	
916	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,31	
917					partie haute (> 1 m)	0,77	
918					au centre	0,38	
919	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,04	
920					partie haute (> 1 m)	0,63	
921					au centre	0,68	
922		Plafond	lambris métallique	Peinture	mesure 1	0,38	
923					mesure 2	0,72	

1er étage - Salle de classe 9

Nombre d'unités de diagnostic : 21

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
924		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,03	
925					mesure 2	0,84	
926		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,16	
927					mesure 2	0,36	
928	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,78	
929					partie haute (> 1 m)	0,2	

930					au centre	0,49	
931	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,05	
932	A	Porte (P1)	Métal	Peinture	Huisserie	0,06	
933	A	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,62	
934	A	Porte (P2)	Métal	Peinture	Huisserie	0,44	
935					partie basse (< 1 m)	0,54	
936	B	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,58	
937					au centre	0,4	
938	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	2,99	
939					Huisserie	7,75	
940	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	6,58	
941					Huisserie	7,82	
942	C	Fenêtre extérieure (F3)	pvc		partie mobile	3,34	
943					Huisserie	7,89	
944	C	Fenêtre extérieure (F4)	pvc		partie mobile	2,23	
945					Huisserie	8,37	
946	C	Fenêtre extérieure (F5)	pvc		partie mobile	2,51	
947					Huisserie	5,13	
948	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	5,06	
949					Huisserie	7,06	
950	C	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	4,1	
951					Huisserie	6,86	
952	C	Fenêtre intérieure (F3)	pvc		partie mobile	3,2	
953					Huisserie	4,99	
954	C	Fenêtre intérieure (F4)	pvc		partie mobile	4,51	
955					Huisserie	5,27	
956	C	Fenêtre intérieure (F5)	pvc		partie mobile	6,1	
957					Huisserie	8,72	
958					partie basse (< 1 m)	0,86	
959	C	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,72	
960					au centre	0,31	
961					partie basse (< 1 m)	0,28	
962	D	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,85	
963					au centre	0,3	
964		Plafond	lambris métallique	Peinture	mesure 1	0,76	
965					mesure 2	0,18	

1er étage - Salle de classe 10

Nombre d'unités de diagnostic : 21

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
966		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,54	
967					mesure 2	0,07	
968		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,17	
969					mesure 2	0,63	
970					partie basse (< 1 m)	0,81	
971	A	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,54	
972					au centre	0,68	
973	A	Porte (P1)	bois	Peinture	partie mobile	0,75	
974	A	Porte (P1)	Métal	Peinture	Huisserie	0,5	
975	A	Porte (P2)	bois	Peinture	partie mobile	0,42	
976	A	Porte (P2)	Métal	Peinture	Huisserie	0	
977					partie basse (< 1 m)	0,73	
978	B	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,69	
979					au centre	0,85	
980	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	5,06	
981					Huisserie	3,2	
982	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	2,79	
983					Huisserie	4,72	
984	C	Fenêtre extérieure (F3)	pvc		partie mobile	2,23	
985					Huisserie	2,72	
986	C	Fenêtre extérieure (F4)	pvc		partie mobile	2,51	
987					Huisserie	8,58	
988	C	Fenêtre extérieure (F5)	pvc		partie mobile	4,99	
989					Huisserie	7,89	
990	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	7,48	
991					Huisserie	7,75	
992	C	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	3,27	
993					Huisserie	6,58	
994	C	Fenêtre intérieure (F3)	pvc		partie mobile	2,51	
995					Huisserie	6,93	
996	C	Fenêtre intérieure (F4)	pvc		partie mobile	7,68	
997					Huisserie	6,44	
998	C	Fenêtre intérieure (F5)	pvc		partie mobile	3,06	
999					Huisserie	2,99	
1000					partie basse (< 1 m)	0,25	
1001	C	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,48	
1002					au centre	0,27	
1003					partie basse (< 1 m)	0,87	
1004	D	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,42	
1005					au centre	0,53	
1006		Plafond	lambris métallique	Peinture	mesure 1	0,25	
1007					mesure 2	0,02	

1er étage - Salle de classe 11

Nombre d'unités de diagnostic : 20

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1008		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,84	
1009					mesure 2	0,08	
1010		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,39	
1011					mesure 2	0,54	
1012					partie basse (< 1 m)	0,16	
1013	A	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,4	
1014					au centre	0,18	
1015	A	Porte (P1)	Métal	Peinture	Huisserie	0,83	
1016	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,57	
1017	A	Porte (P2)	Métal	Peinture	Huisserie	0,28	
1018	A	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,9	

1019	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,78	
1020					partie haute (> 1 m)	0,33	
1021					au centre	0,44	
1022	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	4,03	
1023					Huisserie	3,68	
1024	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	5,34	
1025					Huisserie	3,96	
1026	C	Fenêtre extérieure (F3)	pvc		partie mobile	6,99	
1027					Huisserie	6,44	
1028	C	Fenêtre extérieure (F4)	pvc		partie mobile	5,75	
1029					Huisserie	2,37	
1030	C	Fenêtre extérieure (F5)	pvc		partie mobile	4,86	
1031					Huisserie	2,3	
1032	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	4,86	
1033					Huisserie	3,89	
1034	C	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	8,51	
1035					Huisserie	2,23	
1036	C	Fenêtre intérieure (F3)	pvc		partie mobile	5,61	
1037					Huisserie	4,51	
1038	C	Fenêtre intérieure (F4)	pvc		partie mobile	6,79	
1039					Huisserie	7,13	
1040	C	Fenêtre intérieure (F5)	pvc		partie mobile	8,24	
1041					Huisserie	5,13	
1042	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,76	
1043					partie haute (> 1 m)	0,66	
1044					au centre	0,36	
1045	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,58	
1046					partie haute (> 1 m)	0,67	
1047					au centre	0,1	

1er étage - Salle de classe 12

Nombre d'unités de diagnostic : 15

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1048		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,01	
1049					mesure 2	0,14	
1050		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,58	
1051					mesure 2	0,42	
1052	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,73	
1053					partie haute (> 1 m)	0,9	
1054					au centre	0,07	
1055	A	Porte (P1)	Métal	Peinture	Huisserie	0,35	
1056	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,43	
1057	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,05	
1058					partie haute (> 1 m)	0,79	
1059					au centre	0,04	
1060	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	2,44	
1061					Huisserie	4,58	
1062	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	5,13	
1063					Huisserie	8,37	
1064	C	Fenêtre extérieure (F3)	pvc		partie mobile	3,06	
1065					Huisserie	7,48	
1066	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	6,24	
1067					Huisserie	5,75	
1068	C	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	8,72	
1069					Huisserie	5,06	
1070	C	Fenêtre intérieure (F3)	pvc		partie mobile	4,65	
1071					Huisserie	8,37	
1072	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,83	
1073					partie haute (> 1 m)	0,11	
1074					au centre	0,1	
1075	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,36	
1076					partie haute (> 1 m)	0,73	
1077					au centre	0,45	
1078		Plafond	lambris métallique	Peinture	mesure 1	0,79	
1079					mesure 2	0,83	

1er étage - San

Nombre d'unités de diagnostic : 15

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1080		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,41	
1081					mesure 2	0,38	
1082		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,66	
1083					mesure 2	0,38	
1084	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,85	
1085					partie haute (> 1 m)	0,63	
1086					au centre	0,09	
1087	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,09	
1088	A	Porte (P1)	Métal	Peinture	Huisserie	0,32	
1089	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,78	
1090					partie haute (> 1 m)	0,28	
1091					au centre	0,55	
1092	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,69	
1093					partie haute (> 1 m)	0,39	
1094					au centre	0,37	
1095	C	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,72	
1096	C	Porte (P2)	Métal	Peinture	Huisserie	0,69	
1097	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,7	
1098					partie haute (> 1 m)	0,14	
1099					au centre	0,88	
1100	E	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,06	
1101					partie haute (> 1 m)	0,88	
1102					au centre	0,75	
1103	E	Mur	plâtre	Carrelage	partie basse (< 1 m)	0,33	
1104					partie haute (> 1 m)	0,36	
1105					au centre	0,42	
1106	F	Porte (P3)	Bois	Peinture	partie mobile	0,77	
1107	F	Porte (P3)	Métal	Peinture	Huisserie	0,41	

1108		Plafond	lambris	Peinture	mesure 1	0,16	
1109			métallique		mesure 2	0,89	

1er étage - WC

Nombre d'unités de diagnostic : 14

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1110		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,06	
1111					mesure 2	0,61	
1112		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,8	
1113					mesure 2	0,82	
1114	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,87	
1115					partie haute (> 1 m)	0,71	
1116					au centre	0,2	
1117	A	Porte (P1)	bois	peinture	partie mobile	0,69	
1118	A	Porte (P1)	Métal	peinture	Huisserie	0,17	
1119	A	Porte (P2)	bois	peinture	partie mobile	0,07	
1120	A	Porte (P2)	Métal	peinture	Huisserie	0,24	
1121					partie basse (< 1 m)	0,09	
1122	B	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1 m)	0,27	
1123					au centre	0,27	
1124					partie basse (< 1 m)	0,48	
1125	B	Mur	plâtre	Carrelage	partie haute (> 1 m)	0,61	
1126					au centre	0,5	
1127					partie basse (< 1 m)	0,53	
1128	C	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1 m)	0,9	
1129					au centre	0,62	
1130					partie basse (< 1 m)	0,65	
1131	C	Mur	plâtre	Carrelage	partie haute (> 1 m)	0,06	
1132					au centre	0,29	
1133					partie basse (< 1 m)	0,76	
1134	D	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1 m)	0,9	
1135					au centre	0,19	
1136					partie basse (< 1 m)	0,08	
1137	D	Mur	plâtre	Carrelage	partie haute (> 1 m)	0,44	
1138					au centre	0,22	
1139		Plafond	lambris	Peinture	mesure 1	0,75	
1140			métallique		mesure 2	0,12	

1er étage - Bureau

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1141		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,64	
1142					mesure 2	0,31	
1143		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,67	
1144					mesure 2	0,75	
1145	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,56	
1146					partie haute (> 1 m)	0,82	
1147					au centre	0,3	
1148	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,02	
1149					partie haute (> 1 m)	0,17	
1150					au centre	0,53	
1151	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	8,03	
1152					Huisserie	7,96	
1153	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	3,82	
1154					Huisserie	4,92	
1155	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	7,48	
1156					Huisserie	6,65	
1157	C	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	3,06	
1158					Huisserie	5,96	
1159					partie basse (< 1 m)	0,49	
1160	C	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1 m)	0,65	
1161					au centre	0,36	
1162					partie basse (< 1 m)	0,59	
1163	D	Mur	plâtre	Peinture	partie haute (> 1 m)	0,37	
1164					au centre	0,08	
1165		Plafond	lambris	Peinture	mesure 1	0,11	
1166			métallique		mesure 2	0,26	

1er étage - Dégagement 1

Nombre d'unités de diagnostic : 39

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1167		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,72	
1168					mesure 2	0,53	
1169		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,04	
1170					mesure 2	0,8	
1171					partie basse (< 1 m)	0,68	
1172	A	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,59	
1173					au centre	0,46	
1174	A	Porte (P1)	Métal	peinture	Huisserie	0,5	
1175	A	Porte (P1)	Bois	peinture	partie mobile	0,45	
1176	A	Porte (P2)	Métal	peinture	Huisserie	0,36	
1177	A	Porte (P2)	Bois	peinture	partie mobile	0,55	
1178	A	Porte (P3)	Métal	peinture	Huisserie	0,44	
1179	A	Porte (P3)	Bois	peinture	partie mobile	0,68	
1180	A	Porte (P4)	Métal	peinture	Huisserie	0,36	
1181	A	Porte (P4)	Bois	peinture	partie mobile	0,78	
1182	A	Porte (P5)	Métal	peinture	Huisserie	0,23	
1183	A	Porte (P5)	Bois	peinture	partie mobile	0,68	
1184	A	Porte (P6)	Métal	peinture	Huisserie	0,24	
1185	A	Porte (P6)	Bois	peinture	partie mobile	0,64	
1186	A	Porte (P7)	Métal	peinture	Huisserie	0,19	
1187	A	Porte (P7)	Bois	peinture	partie mobile	0,27	
1188	A	Porte (P8)	Métal	peinture	Huisserie	0,59	
1189	A	Porte (P8)	Bois	peinture	partie mobile	0,32	
1190	B	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	6,03	

1191					Huissierie	6,58	
1192					partie mobile	8,37	
1193	B	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		Huissierie	8,03	
1194					partie basse (< 1 m)	0,72	
1195	B	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,67	
1196					au centre	0,17	
1197					partie basse (< 1 m)	0,48	
1198	C	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,65	
1199					au centre	0,71	
1200	C	Porte (P10)	Métal	peinture	Huissierie	0,01	
1201	C	Porte (P10)	Bois	peinture	partie mobile	0,51	
1202	C	Porte (P11)	Métal	peinture	Huissierie	0,73	
1203	C	Porte (P11)	Bois	peinture	partie mobile	0,28	
1204	C	Porte (P12)	Métal	peinture	Huissierie	0,06	
1205	C	Porte (P12)	Bois	peinture	partie mobile	0,77	
1206	C	Porte (P13)	Métal	peinture	Huissierie	0,81	
1207	C	Porte (P13)	Bois	peinture	partie mobile	0,08	
1208	C	Porte (P14)	Métal	peinture	Huissierie	0,23	
1209	C	Porte (P14)	Bois	peinture	partie mobile	0,03	
1210	C	Porte (P9)	Métal	peinture	Huissierie	0,51	
1211	C	Porte (P9)	Bois	peinture	partie mobile	0,43	
1212					partie basse (< 1 m)	0,03	
1213	D	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,54	
1214					au centre	0,13	
1215	D	Porte (P15)	Métal	peinture	Huissierie	0,16	
1216	D	Porte (P15)	Bois	peinture	partie mobile	0,86	
1217		Plafond	lambbris	Peinture	mesure 1	0,1	
1218			métallique		mesure 2	0,49	

1er étage - Dégagement 2

Nombre d'unités de diagnostic : 35

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1219		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,73	
1220					mesure 2	0,6	
1221		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,45	
1222					mesure 2	0,32	
1223					partie basse (< 1 m)	0,36	
1224	A	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,19	
1225					au centre	0,35	
1226	A	Porte (P1)	bois	peinture	partie mobile	0,25	
1227	A	Porte (P1)	Métal	peinture	Huissierie	0,39	
1228	A	Porte (P2)	bois	peinture	partie mobile	0,82	
1229	A	Porte (P2)	Métal	peinture	Huissierie	0,27	
1230	A	Porte (P3)	bois	peinture	partie mobile	0,38	
1231	A	Porte (P3)	Métal	peinture	Huissierie	0,05	
1232	A	Porte (P4)	bois	peinture	partie mobile	0,77	
1233	A	Porte (P4)	Métal	peinture	Huissierie	0,89	
1234	A	Porte (P5)	bois	peinture	partie mobile	0,08	
1235	A	Porte (P5)	Métal	peinture	Huissierie	0,27	
1236	A	Porte (P6)	bois	peinture	partie mobile	0,48	
1237	A	Porte (P6)	Métal	peinture	Huissierie	0,55	
1238	A	Porte (P7)	bois	peinture	partie mobile	0,81	
1239	A	Porte (P7)	Métal	peinture	Huissierie	0,19	
1240					partie basse (< 1 m)	0,24	
1241	B	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,42	
1242					au centre	0,27	
1243	B	Porte (P8)	bois	peinture	partie mobile	0,69	
1244	B	Porte (P8)	Métal	peinture	Huissierie	0,62	
1245					partie basse (< 1 m)	0,53	
1246	C	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,9	
1247					au centre	0,62	
1248	C	Porte (P10)	bois	peinture	partie mobile	0,23	
1249	C	Porte (P10)	Métal	peinture	Huissierie	0,15	
1250	C	Porte (P11)	bois	peinture	partie mobile	0,66	
1251	C	Porte (P11)	Métal	peinture	Huissierie	0,56	
1252	C	Porte (P12)	bois	peinture	partie mobile	0,71	
1253	C	Porte (P12)	Métal	peinture	Huissierie	0,15	
1254	C	Porte (P13)	bois	peinture	partie mobile	0,64	
1255	C	Porte (P13)	Métal	peinture	Huissierie	0,36	
1256	C	Porte (P9)	bois	peinture	partie mobile	0,43	
1257	C	Porte (P9)	Métal	peinture	Huissierie	0,63	
1258	D	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	6,93	
1259					Huissierie	6,03	
1260	D	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	4,03	
1261					Huissierie	6,72	
1262					partie basse (< 1 m)	0,76	
1263	D	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,23	
1264					au centre	0,19	
1265		Plafond	lambbris	Peinture	mesure 1	0,19	
1266			métallique		mesure 2	0,6	

2ème étage - Cage d'escalier 1

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1267		Balustre	Métal	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,53	
1268					partie haute (> 1 m)	0,86	
1269		Main courante	Métal	Peinture	mesure 1	0,64	
1270					mesure 2	0,73	
1271		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,5	
1272					mesure 2	0,17	
1273		Porte (P1)	Métal	peinture	Huissierie	0,25	
1274		Porte (P1)	Bois	peinture	partie mobile	0,82	
1275		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,35	
1276					mesure 2	0,69	
1277	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,62	
1278					partie haute (> 1 m)	0,02	
1279					au centre	0,26	

1280	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,04	
1281					partie haute (> 1 m)	0,4	
1282					au centre	0,18	
1283	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	3,96	
1284					Huisserie	6,24	
1285	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	6,03	
1286					Huisserie	3,61	
1287	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,29	
1288					partie haute (> 1 m)	0,56	
1289					au centre	0,7	
1290	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,4	
1291					partie haute (> 1 m)	0,21	
1292					au centre	0,54	
1293		Plafond	lambris métallique	Peinture	mesure 1	0,24	
1294					mesure 2	0,06	

2ème étage - Cage d'escalier 2

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1295		Balustre	Métal	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,81	
1296					partie haute (> 1 m)	0,68	
1297		Main courante	Métal	Peinture	mesure 1	0,27	
1298					mesure 2	0,24	
1299		Porte (P1)	bois	peinture	partie mobile	0,06	
1300		Porte (P1)	Métal	peinture	Huisserie	0,53	
1301					mesure 1	0,29	
1302		Sol	béton	carrelage	mesure 2	0,51	
1303	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,14	
1304					partie haute (> 1 m)	0,4	
1305					au centre	0,77	
1306	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,5	
1307					partie haute (> 1 m)	0,64	
1308					au centre	0,1	
1309	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	2,79	
1310					Huisserie	9	
1311	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	3,2	
1312					Huisserie	9	
1313	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,3	
1314					partie haute (> 1 m)	0,23	
1315					au centre	0,53	
1316	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,76	
1317					partie haute (> 1 m)	0,54	
1318					au centre	0,24	
1319		Plafond	lambris métallique	Peinture	mesure 1	0,33	
1320					mesure 2	0,73	

2ème étage - Local 1

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1321		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,14	
1322					mesure 2	0,04	
1323		Porte (P1)	Métal	peinture	Huisserie	0,36	
1324		Porte (P1)	Bois	peinture	partie mobile	0,54	
1325		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,69	
1326					mesure 2	0,42	
1327	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,83	
1328					partie haute (> 1 m)	0,76	
1329					au centre	0,57	
1330	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,86	
1331					partie haute (> 1 m)	0,44	
1332					au centre	0,23	
1333	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	4,23	
1334					Huisserie	2,92	
1335	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	8,65	
1336					Huisserie	7,06	
1337	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,76	
1338					partie haute (> 1 m)	0,59	
1339					au centre	0,32	
1340	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,89	
1341					partie haute (> 1 m)	0,34	
1342					au centre	0,36	
1343	D	Mur	plâtre	Carrelage	au centre	7,96	
1344		Plafond	lambris métallique	Peinture	mesure 1	0,28	
1345					mesure 2	0,85	

2ème étage - Salle de classe 1

Nombre d'unités de diagnostic : 23

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1346		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,48	
1347					mesure 2	0,67	
1348		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,78	
1349					mesure 2	0,63	
1350	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,5	
1351					partie haute (> 1 m)	0,58	
1352					au centre	0,5	
1353	A	Porte (P1)	Bois	peinture	partie mobile	0,9	
1354	A	Porte (P1)	Métal	Peinture	Huisserie	0,74	
1355	A	Porte (P2)	Bois	peinture	partie mobile	0,65	
1356	A	Porte (P2)	Métal	Peinture	Huisserie	0,51	
1357	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,37	
1358					partie haute (> 1 m)	0,38	
1359					au centre	0,34	
1360	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	2,92	
1361					Huisserie	7,55	
1362	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	5,61	

1363					Huisserie	4,51	
1364	C	Fenêtre extérieure (F3)	pvc		partie mobile	3,54	
1365					Huisserie	8,31	
1366	C	Fenêtre extérieure (F4)	pvc		partie mobile	6,51	
1367					Huisserie	2,72	
1368	C	Fenêtre extérieure (F5)	pvc		partie mobile	8,79	
1369					Huisserie	4,37	
1370	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	4,92	
1371					Huisserie	8,79	
1372	C	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	7,41	
1373					Huisserie	2,99	
1374	C	Fenêtre intérieure (F3)	pvc		partie mobile	5,13	
1375					Huisserie	4,51	
1376	C	Fenêtre intérieure (F4)	pvc		partie mobile	7,96	
1377					Huisserie	4,1	
1378	C	Fenêtre intérieure (F5)	pvc		partie mobile	8,24	
1379					Huisserie	2,99	
1380	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,08	
1381					partie haute (> 1 m)	0,15	
1382					au centre	0,55	
1383	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,37	
1384					partie haute (> 1 m)	0,6	
1385					au centre	0,45	
1386	D	Porte (P3)	bois	peinture	partie mobile	0,68	
1387	D	Porte (P3)	Métal	Peinture	Huisserie	0,71	
1388		Plafond	lambbris	Peinture	mesure 1	0,68	
1389			métallique		mesure 2	0,61	

2ème étage - Salle de classe 2

Nombre d'unités de diagnostic : 25

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1390		Carrelage sur pailleasse	Béton	Carrelage	mesure 1	6,17	
1391					mesure 1	0,45	
1392		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 2	0,23	
1393					mesure 1	0,72	
1394		Sol	béton	carrelage	mesure 2	0,18	
1395					partie basse (< 1 m)	0,34	
1396	A	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,73	
1397					au centre	0,38	
1398	A	Porte (P1)	Métal	Peinture	Huisserie	0,83	
1399	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,18	
1400	A	Porte (P2)	Métal	Peinture	Huisserie	0,48	
1401	A	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,22	
1402					partie basse (< 1 m)	0,56	
1403	B	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,55	
1404					au centre	0,16	
1405	B	Porte (P3)	Métal	Peinture	Huisserie	0,66	
1406	B	Porte (P3)	Bois	Peinture	partie mobile	0,84	
1407	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	8,51	
1408					Huisserie	4,86	
1409	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	2,99	
1410					Huisserie	6,72	
1411	C	Fenêtre extérieure (F3)	pvc		partie mobile	8,03	
1412					Huisserie	8,51	
1413	C	Fenêtre extérieure (F4)	pvc		partie mobile	8,31	
1414					Huisserie	7,48	
1415	C	Fenêtre extérieure (F5)	pvc		partie mobile	3,89	
1416					Huisserie	6,79	
1417	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	2,23	
1418					Huisserie	4,3	
1419	C	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	3,48	
1420					Huisserie	6,72	
1421	C	Fenêtre intérieure (F3)	pvc		partie mobile	8,31	
1422					Huisserie	5,82	
1423	C	Fenêtre intérieure (F4)	pvc		partie mobile	8,37	
1424					Huisserie	7,13	
1425	C	Fenêtre intérieure (F5)	pvc		partie mobile	8,86	
1426					Huisserie	8,79	
1427					partie basse (< 1 m)	0,26	
1428	C	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,88	
1429					au centre	0,12	
1430					partie basse (< 1 m)	0,25	
1431	D	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,45	
1432					au centre	0,61	
1433	D	Mur	plâtre	Carrelage	au centre	2,23	
1434		Plafond	lambbris	Peinture	mesure 1	0,63	
1435			métallique		mesure 2	0,5	

2ème étage - Salle de classe 3

Nombre d'unités de diagnostic : 26

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1436		Carrelage sur pailleasse	béton	carrelage	mesure 1	5,06	
1437					mesure 1	0,38	
1438		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 2	0,53	
1439					mesure 1	0,28	
1440		Sol	béton	carrelage	mesure 2	0,72	
1441					partie basse (< 1 m)	0,35	
1442	A	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,53	
1443					au centre	0,52	
1444	A	Porte (P1)	Métal	Peinture	Huisserie	0,45	
1445	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,6	
1446	A	Porte (P2)	Métal	Peinture	Huisserie	0,62	
1447	A	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,63	
1448					partie basse (< 1 m)	0,78	
1449	B	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,26	
1450					au centre	0,88	
1451	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	8,93	

1452					Huisserie	3,82	
1453	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	6,72	
1454					Huisserie	7,55	
1455	C	Fenêtre extérieure (F3)	pvc		partie mobile	3,27	
1456					Huisserie	3,13	
1457	C	Fenêtre extérieure (F4)	pvc		partie mobile	7,13	
1458					Huisserie	5,96	
1459	C	Fenêtre extérieure (F5)	pvc		partie mobile	6,24	
1460					Huisserie	5,89	
1461	C	Fenêtre extérieure (F6)	pvc		partie mobile	4,3	
1462					Huisserie	4,72	
1463	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	7,27	
1464					Huisserie	6,65	
1465	C	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	5,55	
1466					Huisserie	3,27	
1467	C	Fenêtre intérieure (F3)	pvc		partie mobile	4,51	
1468					Huisserie	3,75	
1469	C	Fenêtre intérieure (F4)	pvc		partie mobile	3,82	
1470					Huisserie	6,37	
1471	C	Fenêtre intérieure (F5)	pvc		partie mobile	5,27	
1472					Huisserie	4,3	
1473	C	Fenêtre intérieure (F6)	pvc		partie mobile	8,93	
1474					Huisserie	2,99	
1475					partie basse (< 1 m)	0,12	
1476	C	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,25	
1477					au centre	0,45	
1478					partie basse (< 1 m)	0,61	
1479	D	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,9	
1480					au centre	0,24	
1481	D	Porte (P3)	Métal	Peinture	Huisserie	0,44	
1482	D	Porte (P3)	Bois	Peinture	partie mobile	0,66	
1483		Plafond	lambbris	Peinture	mesure 1	0,01	
1484			métallique		mesure 2	0,29	

2ème étage - Salle de classe 4

Nombre d'unités de diagnostic : 26

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1485		Carrelage sur pailleasse	béton	carrelage	mesure 1	8,51	
1486					mesure 1	0,55	
1487		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 2	0,54	
1488					mesure 1	0,66	
1489		Sol	béton	carrelage	mesure 2	0,75	
1490					partie basse (< 1 m)	0,59	
1491	A	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,54	
1492					au centre	0,04	
1493	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,55	
1494	A	Porte (P1)	Métal	Peinture	Huisserie	0,43	
1495	A	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie mobile	0,22	
1496	A	Porte (P2)	Métal	Peinture	Huisserie	0,06	
1497					partie basse (< 1 m)	0,36	
1498	B	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,76	
1499					au centre	0,58	
1500	B	Porte (P3)	Bois	Peinture	partie mobile	0,77	
1501	B	Porte (P3)	Métal	Peinture	Huisserie	0,54	
1502	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	8,65	
1503					Huisserie	4,17	
1504	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	7,89	
1505					Huisserie	6,72	
1506	C	Fenêtre extérieure (F3)	pvc		partie mobile	7,13	
1507					Huisserie	2,51	
1508	C	Fenêtre extérieure (F4)	pvc		partie mobile	8,65	
1509					Huisserie	7,34	
1510	C	Fenêtre extérieure (F5)	pvc		partie mobile	5,41	
1511					Huisserie	5,61	
1512	C	Fenêtre extérieure (F6)	pvc		partie mobile	5,41	
1513					Huisserie	9	
1514	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	5,96	
1515					Huisserie	5,61	
1516	C	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	7,55	
1517					Huisserie	6,17	
1518	C	Fenêtre intérieure (F3)	pvc		partie mobile	2,3	
1519					Huisserie	8,65	
1520	C	Fenêtre intérieure (F4)	pvc		partie mobile	6,1	
1521					Huisserie	4,58	
1522	C	Fenêtre intérieure (F5)	pvc		partie mobile	5,27	
1523					Huisserie	2,72	
1524	C	Fenêtre intérieure (F6)	pvc		partie mobile	6,51	
1525					Huisserie	4,86	
1526					partie basse (< 1 m)	0,8	
1527	C	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,65	
1528					au centre	0,08	
1529					partie basse (< 1 m)	0,9	
1530	D	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,71	
1531					au centre	0,1	
1532		Plafond	lambbris	Peinture	mesure 1	0,63	
1533			métallique		mesure 2	0,61	

2ème étage - Salle de classe 5

Nombre d'unités de diagnostic : 21

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1534					mesure 1	0,04	
1535		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 2	0,27	
1536					mesure 1	0,6	
1537		Sol	béton	carrelage	mesure 2	0,09	
1538					partie basse (< 1 m)	0,37	
1539	A	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,36	
1540					au centre	0,63	

1541	A	Porte (P1)	bois	peinture	partie mobile	0,8	
1542	A	Porte (P1)	Métal	peinture	Huisserie	0,63	
1543	A	Porte (P2)	bois	peinture	partie mobile	0,64	
1544	A	Porte (P2)	Métal	peinture	Huisserie	0,14	
1545					partie basse (< 1 m)	0,1	
1546	B	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,72	
1547					au centre	0,49	
1548	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	3,2	
1549					Huisserie	2,85	
1550	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	5,06	
1551					Huisserie	7,06	
1552	C	Fenêtre extérieure (F3)	pvc		partie mobile	5,61	
1553					Huisserie	8,31	
1554	C	Fenêtre extérieure (F4)	pvc		partie mobile	8,17	
1555					Huisserie	3,06	
1556	C	Fenêtre extérieure (F5)	pvc		partie mobile	6,1	
1557					Huisserie	8,31	
1558	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	6,44	
1559					Huisserie	4,44	
1560	C	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	8,93	
1561					Huisserie	5,13	
1562	C	Fenêtre intérieure (F3)	pvc		partie mobile	3,06	
1563					Huisserie	4,51	
1564	C	Fenêtre intérieure (F4)	pvc		partie mobile	2,92	
1565					Huisserie	5,89	
1566	C	Fenêtre intérieure (F5)	pvc		partie mobile	4,92	
1567					Huisserie	7,68	
1568					partie basse (< 1 m)	0,62	
1569	C	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,81	
1570					au centre	0,08	
1571					partie basse (< 1 m)	0,37	
1572	D	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,61	
1573					au centre	0,39	
1574		Plafond	lambris métallique	Peinture	mesure 1	0,63	
1575					mesure 2	0,41	

2ème étage - Salle de classe 6

Nombre d'unités de diagnostic : 15

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1576		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,03	
1577					mesure 2	0,27	
1578		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,9	
1579					mesure 2	0,38	
1580	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,09	
1581					partie haute (> 1 m)	0,53	
1582					au centre	0,27	
1583	A	Porte (P1)	Métal	peinture	Huisserie	0,63	
1584	A	Porte (P1)	Bois	peinture	partie mobile	0,02	
1585	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,75	
1586					partie haute (> 1 m)	0,06	
1587					au centre	0,63	
1588	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	5,13	
1589					Huisserie	6,51	
1590	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	6,58	
1591					Huisserie	7,96	
1592	C	Fenêtre extérieure (F3)	pvc		partie mobile	4,72	
1593					Huisserie	5,89	
1594	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	4,37	
1595					Huisserie	5,55	
1596	C	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	8,58	
1597					Huisserie	3,68	
1598	C	Fenêtre intérieure (F3)	pvc		partie mobile	2,16	
1599					Huisserie	4,99	
1600					partie basse (< 1 m)	0	
1601	C	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,07	
1602					au centre	0,06	
1603					partie basse (< 1 m)	0,79	
1604	D	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,27	
1605					au centre	0,15	
1606		Plafond	lambris métallique	Peinture	mesure 1	0,44	
1607					mesure 2	0,41	

2ème étage - Salle de classe 7

Nombre d'unités de diagnostic : 21

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1608		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,26	
1609					mesure 2	0,6	
1610		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,75	
1611					mesure 2	0,9	
1612	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,01	
1613					partie haute (> 1 m)	0,83	
1614					au centre	0,71	
1615	A	Porte (P1)	bois	peinture	partie mobile	0,53	
1616	A	Porte (P1)	Métal	peinture	Huisserie	0,66	
1617	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,72	
1618					partie haute (> 1 m)	0,67	
1619					au centre	0,41	
1620	B	Porte (P2)	Métal	peinture	Huisserie	0,87	
1621	B	Porte (P2)	Bois	peinture	partie mobile	0,19	
1622	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	3,68	
1623					Huisserie	8,03	
1624	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	3,13	
1625					Huisserie	7,2	
1626	C	Fenêtre extérieure (F3)	pvc		partie mobile	5,48	
1627					Huisserie	2,72	
1628	C	Fenêtre extérieure (F4)	pvc		partie mobile	4,58	
1629					Huisserie	7,75	

1630	C	Fenêtre extérieure (F5)	pvc		partie mobile	3,68	
1631					Huisserie	5,82	
1632	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	2,65	
1633					Huisserie	3,96	
1634	C	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	3,82	
1635					Huisserie	4,03	
1636	C	Fenêtre intérieure (F3)	pvc		partie mobile	6,65	
1637					Huisserie	3,34	
1638	C	Fenêtre intérieure (F4)	pvc		partie mobile	5,96	
1639					Huisserie	6,03	
1640	C	Fenêtre intérieure (F5)	pvc		partie mobile	4,51	
1641					Huisserie	6,1	
1642	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,89	
1643					partie haute (> 1 m)	0,16	
1644					au centre	0,88	
1645	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,44	
1646					partie haute (> 1 m)	0,05	
1647					au centre	0,77	
1648		Plafond	lambris métallique	Peinture	mesure 1	0,72	
1649					mesure 2	0,62	

2ème étage - Salle de classe 8

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1650		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,38	
1651					mesure 2	0,47	
1652		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,72	
1653					mesure 2	0,19	
1654	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,89	
1655					partie haute (> 1 m)	0,49	
1656					au centre	0,13	
1657	A	Porte (P1)	bois	peinture	partie mobile	0,86	
1658	A	Porte (P1)	Métal	peinture	Huisserie	0,27	
1659	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,79	
1660					partie haute (> 1 m)	0,8	
1661					au centre	0,07	
1662	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	2,85	
1663					Huisserie	9	
1664	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	2,72	
1665					Huisserie	8,65	
1666	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	7,41	
1667					Huisserie	7,2	
1668	C	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	7,96	
1669					Huisserie	8,58	
1670	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,72	
1671					partie haute (> 1 m)	0,07	
1672					au centre	0,27	
1673	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,86	
1674					partie haute (> 1 m)	0,48	
1675					au centre	0,77	
1676		Plafond	lambris métallique	Peinture	mesure 1	0,24	
1677					mesure 2	0,27	

2ème étage - Salle de classe 9

Nombre d'unités de diagnostic : 23

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1678		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,54	
1679					mesure 2	0,3	
1680		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,7	
1681					mesure 2	0,36	
1682	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,09	
1683					partie haute (> 1 m)	0,87	
1684					au centre	0,28	
1685	A	Porte (P1)	Métal	peinture	Huisserie	0,18	
1686	A	Porte (P1)	Bois	peinture	partie mobile	0,54	
1687	A	Porte (P2)	Métal	peinture	Huisserie	0,03	
1688	A	Porte (P2)	Bois	peinture	partie mobile	0,15	
1689	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,24	
1690					partie haute (> 1 m)	0,88	
1691					au centre	0,29	
1692	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	2,58	
1693					Huisserie	9	
1694	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	3,34	
1695					Huisserie	6,58	
1696	C	Fenêtre extérieure (F3)	pvc		partie mobile	4,44	
1697					Huisserie	8,17	
1698	C	Fenêtre extérieure (F4)	pvc		partie mobile	5,96	
1699					Huisserie	6,44	
1700	C	Fenêtre extérieure (F5)	pvc		partie mobile	6,24	
1701					Huisserie	5,41	
1702	C	Fenêtre extérieure (F6)	pvc		partie mobile	5,27	
1703					Huisserie	8,1	
1704	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	8,79	
1705					Huisserie	4,3	
1706	C	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	3,96	
1707					Huisserie	6,1	
1708	C	Fenêtre intérieure (F3)	pvc		partie mobile	6,65	
1709					Huisserie	8,17	
1710	C	Fenêtre intérieure (F4)	pvc		partie mobile	2,85	
1711					Huisserie	3,75	
1712	C	Fenêtre intérieure (F5)	pvc		partie mobile	6,3	
1713					Huisserie	5,06	
1714	C	Fenêtre intérieure (F6)	pvc		partie mobile	5,06	
1715					Huisserie	3,27	
1716	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,45	
1717					partie haute (> 1 m)	0,27	
1718					au centre	0,73	

1719	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,35	
1720					partie haute (> 1 m)	0,01	
1721					au centre	0,33	
1722		Plafond	lambbris métallique	Peinture	mesure 1	0,67	
1723					mesure 2	0,32	

2ème étage - Salle de classe 10

Nombre d'unités de diagnostic : 17

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1724		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,76	
1725					mesure 2	0,3	
1726					mesure 1	0,04	
1727		Sol	béton	carrelage	mesure 2	0,63	
1728					partie basse (< 1 m)	0,7	
1729					partie haute (> 1 m)	0,38	
1730	A	Mur	plâtre	peinture	au centre	0,66	
1731	A	Porte (P1)	bois	peinture	partie mobile	0,31	
1732	A	Porte (P1)	Métal	peinture	Huisserie	0,17	
1733	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,73	
1734					partie haute (> 1 m)	0,72	
1735					au centre	0,55	
1736	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	3,82	
1737	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		Huisserie	7,75	
1738					partie mobile	7,96	
1739					Huisserie	8,65	
1740	C	Fenêtre extérieure (F3)	pvc		partie mobile	7,68	
1741					Huisserie	6,99	
1742					partie mobile	4,03	
1743	C	Fenêtre extérieure (F4)	pvc		Huisserie	8,93	
1744					partie mobile	8,17	
1745					Huisserie	3,06	
1746	C	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	3,34	
1747					Huisserie	6,3	
1748					partie mobile	8,1	
1749	C	Fenêtre intérieure (F3)	pvc		Huisserie	6,99	
1750					partie mobile	6,03	
1751					Huisserie	4,44	
1752	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,7	
1753					partie haute (> 1 m)	0,59	
1754					au centre	0,78	
1755	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,77	
1756					partie haute (> 1 m)	0,12	
1757					au centre	0,5	
1758		Plafond	lambbris métallique	Peinture	mesure 1	0,55	
1759					mesure 2	0,12	

2ème étage - Salle de classe 11

Nombre d'unités de diagnostic : 17

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1760		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,13	
1761					mesure 2	0,17	
1762					mesure 1	0,22	
1763		Sol	béton	carrelage	mesure 2	0,78	
1764					partie basse (< 1 m)	0,84	
1765					partie haute (> 1 m)	0,41	
1766	A	Mur	plâtre	peinture	au centre	0,12	
1767					partie mobile	0,81	
1768					Huisserie	0,44	
1769	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,59	
1770					partie haute (> 1 m)	0,87	
1771					au centre	0,51	
1772	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	4,37	
1773					Huisserie	7,62	
1774					partie mobile	2,3	
1775	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		Huisserie	6,79	
1776					partie mobile	2,44	
1777					Huisserie	8,03	
1778	C	Fenêtre extérieure (F4)	pvc		partie mobile	2,16	
1779					Huisserie	9	
1780					partie mobile	7,96	
1781	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		Huisserie	6,17	
1782					partie mobile	3,89	
1783					Huisserie	7,62	
1784	C	Fenêtre intérieure (F3)	pvc		partie mobile	3,89	
1785					Huisserie	4,37	
1786					partie mobile	5,2	
1787	C	Fenêtre intérieure (F4)	pvc		Huisserie	2,51	
1788					partie basse (< 1 m)	0,03	
1789					partie haute (> 1 m)	0,1	
1790	D	Mur	plâtre	peinture	au centre	0,54	
1791					partie basse (< 1 m)	0,05	
1792					partie haute (> 1 m)	0,54	
1793		Plafond	lambbris métallique	Peinture	au centre	0,74	
1794					mesure 1	0,62	
1795					mesure 2	0,81	

2ème étage - Dépôt 1

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1796		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,58	
1797					mesure 2	0,9	
1798					mesure 1	0,48	
1799	A	Mur	plâtre	peinture	mesure 2	0,28	
1800					partie basse (< 1 m)	0,44	
1801					partie haute (> 1 m)	0,27	

1802					au centre	0,42	
1803	A	Porte (P1)	Métal	peinture	Huisserie	0,85	
1804	A	Porte (P1)	Bois	peinture	partie mobile	0,15	
1805					partie basse (< 1 m)	0,31	
1806	B	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,5	
1807					au centre	0,49	
1808	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	4,92	
1809					Huisserie	5,75	
1810	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	7,48	
1811					Huisserie	7,27	
1812	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	3,82	
1813					Huisserie	8,37	
1814	C	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	8,65	
1815					Huisserie	7,89	
1816					partie basse (< 1 m)	0,74	
1817	C	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,22	
1818					au centre	0,84	
1819	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,09	
1820					partie haute (> 1 m)	0,45	
1821					au centre	0,23	
1822		Plafond	lambbris	Peinture	mesure 1	0,27	
1823			métallique		mesure 2	0,62	

2ème étage - Dépôt 2

Nombre d'unités de diagnostic : 20

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1824		Carrelage sur pailleasse	béton	carrelage	mesure 1	7,55	
1825					mesure 1	0,36	
1826		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 2	0,24	
1827					mesure 1	0,09	
1828		Sol	béton	carrelage	mesure 2	0,16	
1829					partie basse (< 1 m)	0,83	
1830	A	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,21	
1831					au centre	0,75	
1832	A	Porte (P1)	Bois	peinture	partie mobile	0,86	
1833	A	Porte (P1)	Métal	peinture	Huisserie	0,37	
1834					partie basse (< 1 m)	0,51	
1835	B	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,27	
1836					au centre	0,71	
1837	B	Porte (P2)	Bois	peinture	partie mobile	0,72	
1838	B	Porte (P2)	Métal	peinture	Huisserie	0,85	
1839	C	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	3,61	
1840					Huisserie	7,68	
1841	C	Fenêtre extérieure (F2)	pvc		partie mobile	8,58	
1842					Huisserie	4,44	
1843	C	Fenêtre extérieure (F3)	pvc		partie mobile	8,93	
1844					Huisserie	3,34	
1845	C	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	5,2	
1846					Huisserie	5,13	
1847	C	Fenêtre intérieure (F2)	pvc		partie mobile	4,51	
1848					Huisserie	4,23	
1849	C	Fenêtre intérieure (F3)	pvc		partie mobile	4,65	
1850					Huisserie	5,55	
1851					partie basse (< 1 m)	0,22	
1852	C	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,71	
1853					au centre	0,01	
1854	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,59	
1855					partie haute (> 1 m)	0,21	
1856					au centre	0,28	
1857	D	Porte (P3)	Bois	peinture	partie mobile	0,41	
1858	D	Porte (P3)	Métal	peinture	Huisserie	0,64	
1859		Plafond	lambbris	Peinture	mesure 1	0,49	
1860			métallique		mesure 2	0,04	

2ème étage - Dégagement 1

Nombre d'unités de diagnostic : 31

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1861		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,45	
1862					mesure 2	0,59	
1863		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,72	
1864					mesure 2	0,18	
1865					partie basse (< 1 m)	0,72	
1866	A	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,45	
1867					au centre	0,6	
1868	A	Porte (P1)	Métal	peinture	Huisserie	0,72	
1869	A	Porte (P1)	Bois	peinture	partie mobile	0,29	
1870	A	Porte (P2)	Métal	peinture	Huisserie	0,56	
1871	A	Porte (P2)	Bois	peinture	partie mobile	0,68	
1872	A	Porte (P3)	Métal	peinture	Huisserie	0,89	
1873	A	Porte (P3)	Bois	peinture	partie mobile	0,89	
1874	A	Porte (P4)	Métal	peinture	Huisserie	0,81	
1875	A	Porte (P4)	Bois	peinture	partie mobile	0,15	
1876	A	Porte (P5)	Métal	peinture	Huisserie	0,62	
1877	A	Porte (P5)	Bois	peinture	partie mobile	0,45	
1878	A	Porte (P6)	Métal	peinture	Huisserie	0,01	
1879	A	Porte (P6)	Bois	peinture	partie mobile	0,09	
1880					partie basse (< 1 m)	0,72	
1881	B	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,02	
1882					au centre	0,18	
1883	B	Porte (P7)	Métal	peinture	Huisserie	0,48	
1884	B	Porte (P7)	Bois	peinture	partie mobile	0,73	
1885					partie basse (< 1 m)	0,48	
1886	C	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,27	
1887					au centre	0,28	
1888	C	Porte (P10)	Métal	peinture	Huisserie	0,64	
1889	C	Porte (P10)	Bois	peinture	partie mobile	0,05	
1890	C	Porte (P11)	Métal	peinture	Huisserie	0,36	

1891	C	Porte (P11)	Bois	peinture	partie mobile	0,23	
1892	C	Porte (P8)	Métal	peinture	Huisserie	0,28	
1893	C	Porte (P8)	Bois	peinture	partie mobile	0,72	
1894	C	Porte (P9)	Métal	peinture	Huisserie	0,81	
1895	C	Porte (P9)	Bois	peinture	partie mobile	0,26	
1896	D	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	5,2	
1897					Huisserie	5,75	
1898	D	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	5,48	
1899					Huisserie	3,06	
1900					partie basse (< 1 m)	0,64	
1901	D	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1 m)	0,19	
1902					au centre	0,3	
1903		Plafond	lambbris métallique	Peinture	mesure 1	0,45	
1904					mesure 2	0,22	

2ème étage - Dégagement 2

Nombre d'unités de diagnostic : 37

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1905		Plinthes	plâtre	carrelage	mesure 1	0,16	
1906					mesure 2	0,26	
1907		Sol	béton	carrelage	mesure 1	0,16	
1908					mesure 2	0,68	
1909	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,07	
1910					partie haute (> 1 m)	0,15	
1911					au centre	0,06	
1912	A	Porte (P1)	bois	peinture	partie mobile	0,06	
1913	A	Porte (P1)	Métal	Peinture	Huisserie	0,27	
1914	A	Porte (P2)	bois	peinture	partie mobile	0,14	
1915	A	Porte (P2)	Métal	Peinture	Huisserie	0,31	
1916	A	Porte (P3)	bois	peinture	partie mobile	0,61	
1917	A	Porte (P3)	Métal	Peinture	Huisserie	0,85	
1918	A	Porte (P4)	bois	peinture	partie mobile	0,46	
1919	A	Porte (P4)	Métal	Peinture	Huisserie	0,62	
1920	A	Porte (P5)	bois	peinture	partie mobile	0,61	
1921	A	Porte (P5)	Métal	Peinture	Huisserie	0,62	
1922	A	Porte (P6)	bois	peinture	partie mobile	0,85	
1923	A	Porte (P6)	Métal	Peinture	Huisserie	0,15	
1924	B	Fenêtre extérieure (F1)	pvc		partie mobile	5,61	
1925					Huisserie	8,17	
1926	B	Fenêtre intérieure (F1)	pvc		partie mobile	3,27	
1927					Huisserie	3,06	
1928	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,83	
1929					partie haute (> 1 m)	0,85	
1930					au centre	0,8	
1931	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,54	
1932					partie haute (> 1 m)	0,85	
1933					au centre	0,12	
1934	C	Porte (P10)	bois	peinture	partie mobile	0,24	
1935	C	Porte (P10)	Métal	Peinture	Huisserie	0,25	
1936	C	Porte (P11)	bois	peinture	partie mobile	0,45	
1937	C	Porte (P11)	Métal	Peinture	Huisserie	0,53	
1938	C	Porte (P12)	bois	peinture	partie mobile	0,84	
1939	C	Porte (P12)	Métal	Peinture	Huisserie	0,59	
1940	C	Porte (P13)	bois	peinture	partie mobile	0,27	
1941	C	Porte (P13)	Métal	Peinture	Huisserie	0,34	
1942	C	Porte (P7)	bois	peinture	partie mobile	0,61	
1943	C	Porte (P7)	Métal	Peinture	Huisserie	0,56	
1944	C	Porte (P8)	bois	peinture	partie mobile	0,29	
1945	C	Porte (P8)	Métal	Peinture	Huisserie	0,11	
1946	C	Porte (P9)	bois	peinture	partie mobile	0,74	
1947	C	Porte (P9)	Métal	Peinture	Huisserie	0,56	
1948	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1 m)	0,84	
1949					partie haute (> 1 m)	0,4	
1950					au centre	0,01	
1951	D	Porte (P14)	bois	peinture	partie mobile	0,16	
1952	D	Porte (P14)	Métal	Peinture	Huisserie	0,18	
1953		Plafond	lambbris métallique	Peinture	mesure 1	0,04	
1954					mesure 2	0,49	

Sous-Sol - Escalier

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1955		Sol	béton		mesure 1	0,89	
1956					mesure 2	0,46	
1957	A	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,72	
1958					partie haute (> 1 m)	0,31	
1959					au centre	0,27	
1960	B	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,84	
1961					partie haute (> 1 m)	0,29	
1962					au centre	0,33	
1963	C	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,45	
1964					partie haute (> 1 m)	0,89	
1965					au centre	0,16	
1966	D	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,39	
1967					partie haute (> 1 m)	0,66	
1968					au centre	0,31	
1969		Plafond	béton	Peinture	mesure 1	0,75	
1970					mesure 2	0,17	

Sous-Sol - Sous-escalier

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1971		Sol	Béton		mesure 1	0,9	
1972					mesure 2	0,27	
1973	A	Mur	Béton		partie basse (< 1 m)	0,17	

1974					partie haute (> 1 m)	0,58	
1975					au centre	0,16	
1976					partie basse (< 1 m)	0,36	
1977	B	Mur	Béton		partie haute (> 1 m)	0,05	
1978					au centre	0,33	
1979					partie basse (< 1 m)	0,4	
1980	C	Mur	Béton		partie haute (> 1 m)	0,38	
1981					au centre	0,22	
1982					partie basse (< 1 m)	0,37	
1983	D	Mur	Béton		partie haute (> 1 m)	0,26	
1984					au centre	0,45	
1985		Plafond	béton		mesure 1	0,16	
1986					mesure 2	0,44	

Sous-Sol - Loc.transformateur

Nombre d'unités de diagnostic : 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1987	A	Porte (P1)	Métal	Peinture	Huisserie	0,85	
1988	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie mobile	0,1	
1989		Plafond	Faux plafond		mesure 1	0,2	
1990					mesure 2	0,8	

Sous-Sol - Dégagement

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1991		Sol	Terre battue		mesure 1	0,01	
1992					mesure 2	0,46	
1993					partie basse (< 1 m)	0,01	
1994	A	Mur	béton		partie haute (> 1 m)	0,36	
1995					au centre	0,45	
1996					partie basse (< 1 m)	0,29	
1997	B	Mur	béton		partie haute (> 1 m)	0,9	
1998					au centre	0,77	
1999					partie basse (< 1 m)	0,12	
2000	C	Mur	béton		partie haute (> 1 m)	0,08	
2001					au centre	0,47	
2002					partie basse (< 1 m)	0,79	
2003	D	Mur	béton		partie haute (> 1 m)	0,05	
2004					au centre	0,11	
2005		Plafond	béton		mesure 1	0,4	
2006					mesure 2	0,1	

Sous-Sol - VS 1

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2007		Sol	Terre battue		mesure 1	0,55	
2008					mesure 2	0,49	
2009					partie basse (< 1 m)	0,85	
2010	A	Mur	béton		partie haute (> 1 m)	0,39	
2011					au centre	0,08	
2012					partie basse (< 1 m)	0,36	
2013	B	Mur	béton		partie haute (> 1 m)	0,43	
2014					au centre	0,18	
2015					partie basse (< 1 m)	0	
2016	C	Mur	béton		partie haute (> 1 m)	0,4	
2017					au centre	0,29	
2018					partie basse (< 1 m)	0,47	
2019	D	Mur	béton		partie haute (> 1 m)	0,46	
2020					au centre	0,03	
2021		Plafond	béton		mesure 1	0,45	
2022					mesure 2	0,04	

Sous-Sol - VS 2

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2023		Sol	Terre battue		mesure 1	0,33	
2024					mesure 2	0,25	
2025					partie basse (< 1 m)	0,38	
2026	A	Mur	béton		partie haute (> 1 m)	0,08	
2027					au centre	0,12	
2028					partie basse (< 1 m)	0,17	
2029	B	Mur	béton		partie haute (> 1 m)	0,89	
2030					au centre	0,68	
2031					partie basse (< 1 m)	0,31	
2032	C	Mur	béton		partie haute (> 1 m)	0,8	
2033					au centre	0,77	
2034					partie basse (< 1 m)	0,44	
2035	D	Mur	béton		partie haute (> 1 m)	0,79	
2036					au centre	0,81	
2037		Plafond	béton		mesure 1	0,22	
2038					mesure 2	0,02	

Sous-Sol - VS 3

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2039		Sol	Terre battue		mesure 1	0,07	
2040					mesure 2	0,21	
2041					partie basse (< 1 m)	0,84	
2042	A	Mur	béton		partie haute (> 1 m)	0,81	
2043					au centre	0,24	
2044					partie basse (< 1 m)	0,58	
2045	B	Mur	béton		partie haute (> 1 m)	0,44	

2046					au centre	0,52	
2047					partie basse (< 1 m)	0,44	
2048	C	Mur	béton		partie haute (> 1 m)	0,31	
2049					au centre	0,19	
2050					partie basse (< 1 m)	0,15	
2051	D	Mur	béton		partie haute (> 1 m)	0,54	
2052					au centre	0,86	
2053		Plafond	béton		mesure 1	0,57	
2054					mesure 2	0,43	

Sous-Sol - VS 4

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2055		Sol	Terre battue		mesure 1	0,37	
2056					mesure 2	0,06	
2057					partie basse (< 1 m)	0,39	
2058	A	Mur	béton		partie haute (> 1 m)	0,54	
2059					au centre	0,84	
2060					partie basse (< 1 m)	0,18	
2061	B	Mur	béton		partie haute (> 1 m)	0,87	
2062					au centre	0,56	
2063					partie basse (< 1 m)	0,11	
2064	C	Mur	béton		partie haute (> 1 m)	0,22	
2065					au centre	0,72	
2066					partie basse (< 1 m)	0,63	
2067	D	Mur	béton		partie haute (> 1 m)	0,12	
2068					au centre	0,33	
2069		Plafond	béton		mesure 1	0,34	
2070					mesure 2	0,8	

Sous-Sol - VS 5

Nombre d'unités de diagnostic : 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2071		Sol	Terre battue		mesure 1	0,4	
2072					mesure 2	0,16	
2073		Plafond	béton		mesure 1	0,75	
2074					mesure 2	0,47	

Sous-Sol - VS 6

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2075		Sol	Terre battue		mesure 1	0,8	
2076					mesure 2	0,08	
2077					partie basse (< 1 m)	0,81	
2078	A	Mur	béton		partie haute (> 1 m)	0,44	
2079					au centre	0,02	
2080					partie basse (< 1 m)	0,9	
2081	B	Mur	béton		partie haute (> 1 m)	0,82	
2082					au centre	0,27	
2083					partie basse (< 1 m)	0,31	
2084	C	Mur	béton		partie haute (> 1 m)	0,18	
2085					au centre	0,86	
2086					partie basse (< 1 m)	0,8	
2087	D	Mur	béton		partie haute (> 1 m)	0,36	
2088					au centre	0,64	
2089		Plafond	béton		mesure 1	0,49	
2090					mesure 2	0,21	

Sous-Sol - VS 7

Nombre d'unités de diagnostic : 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2091		Sol	Terre battue		mesure 1	0,66	
2092					mesure 2	0,26	
2093		Plafond	béton		mesure 1	0,32	
2094					mesure 2	0,67	

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation.

Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Constatations diverses :

Néant

Validité du constat :

Il n'existe pas de durée réglementaire de validité du diagnostic plomb avant travaux/démolition

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Sans accompagnateur


Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par
WI.CERT - 16, Rue de Villars 57100 THIONVILLE (détail sur www.info-certif.fr)

Fait à **VANDœuvre LES NANCY**, le **26/04/2022**


Par : MONFORT nicolas




6.Localisation des mesures sur croquis de repérage

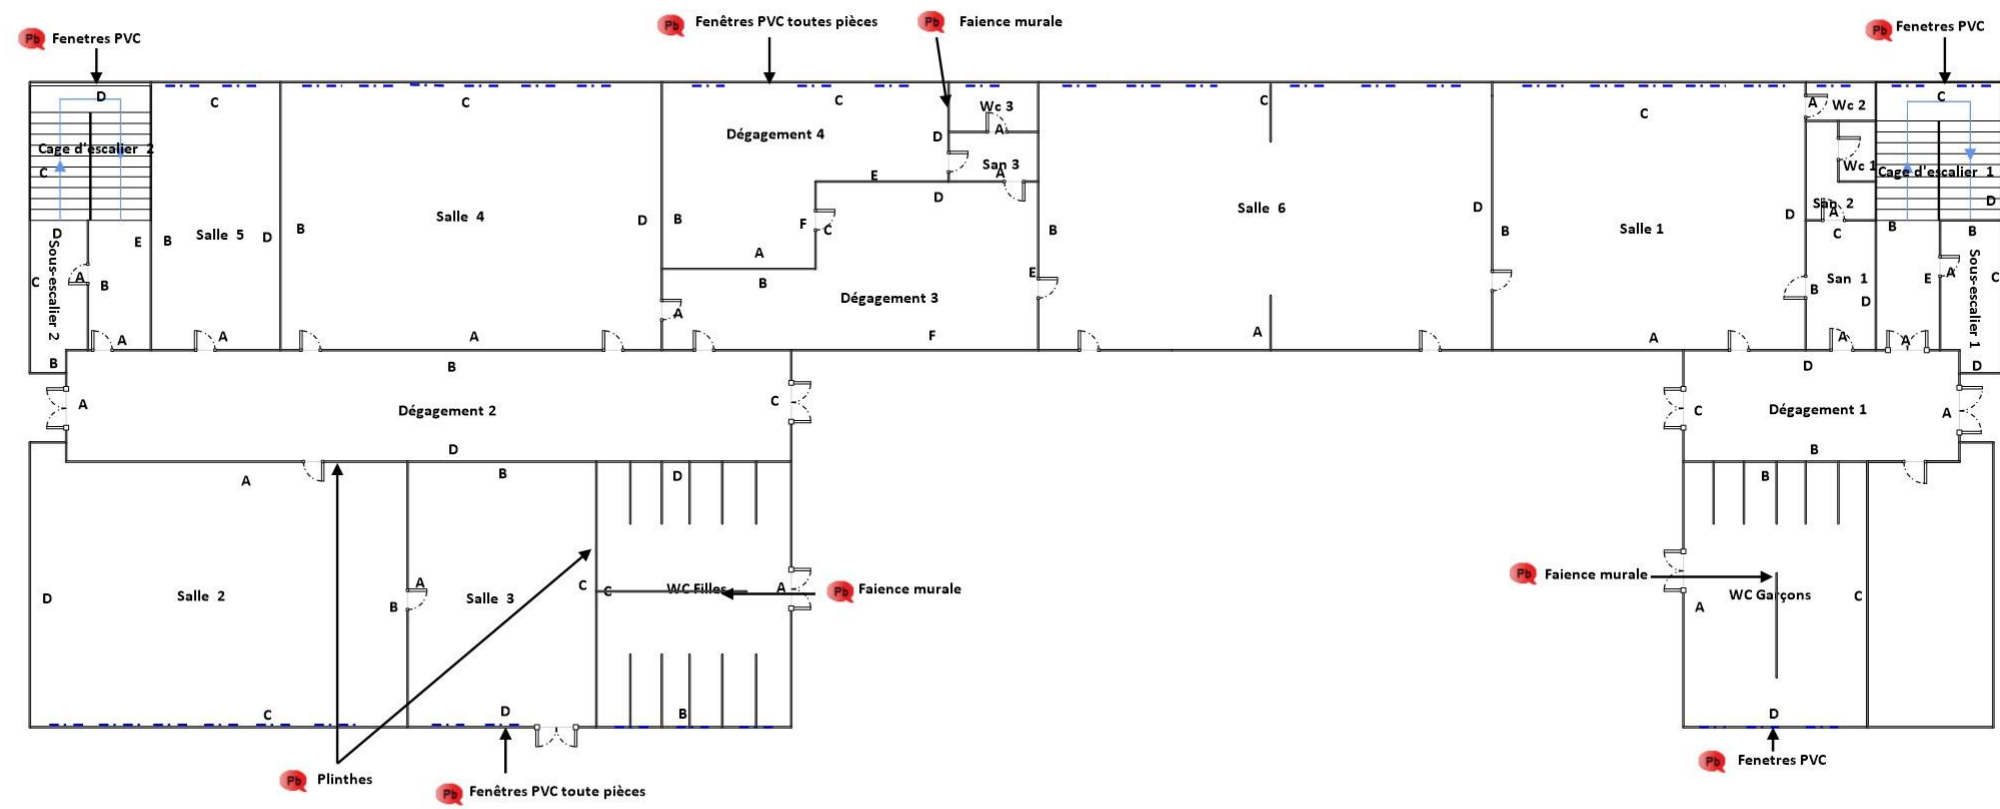


REZ DE CHAUSSEE

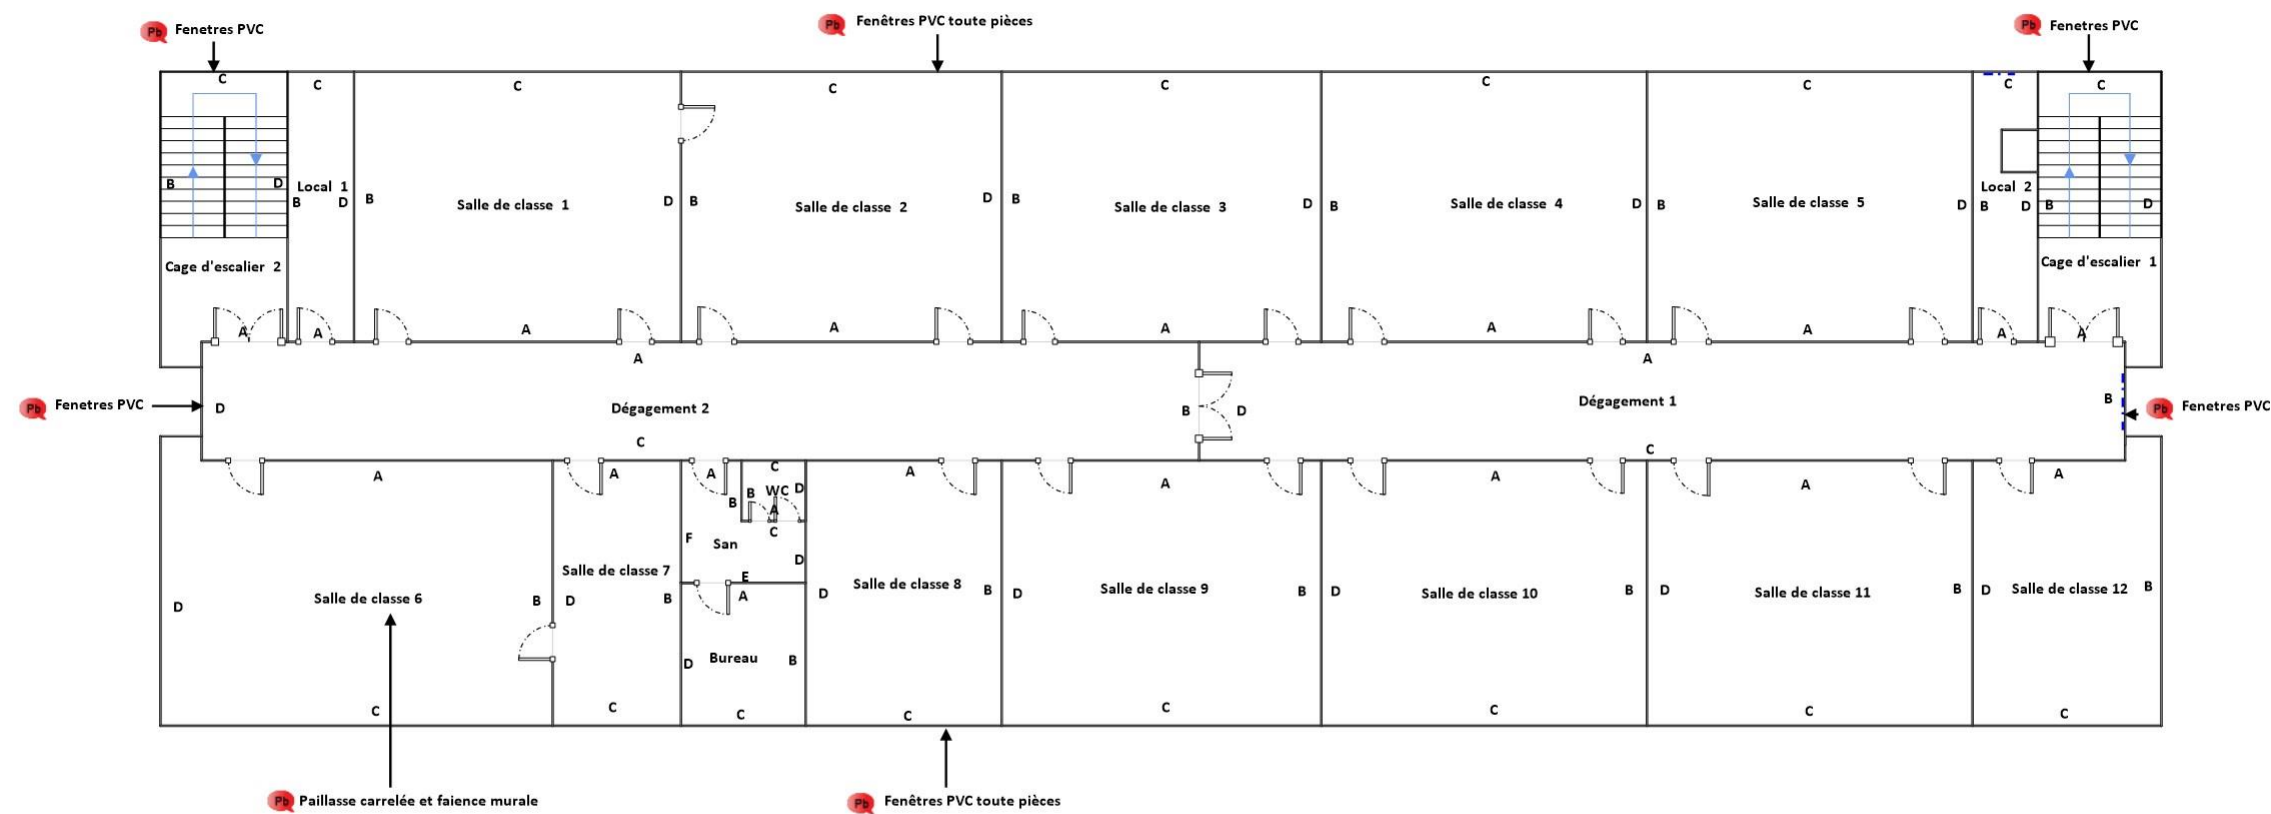

1^{ER} ETAGE

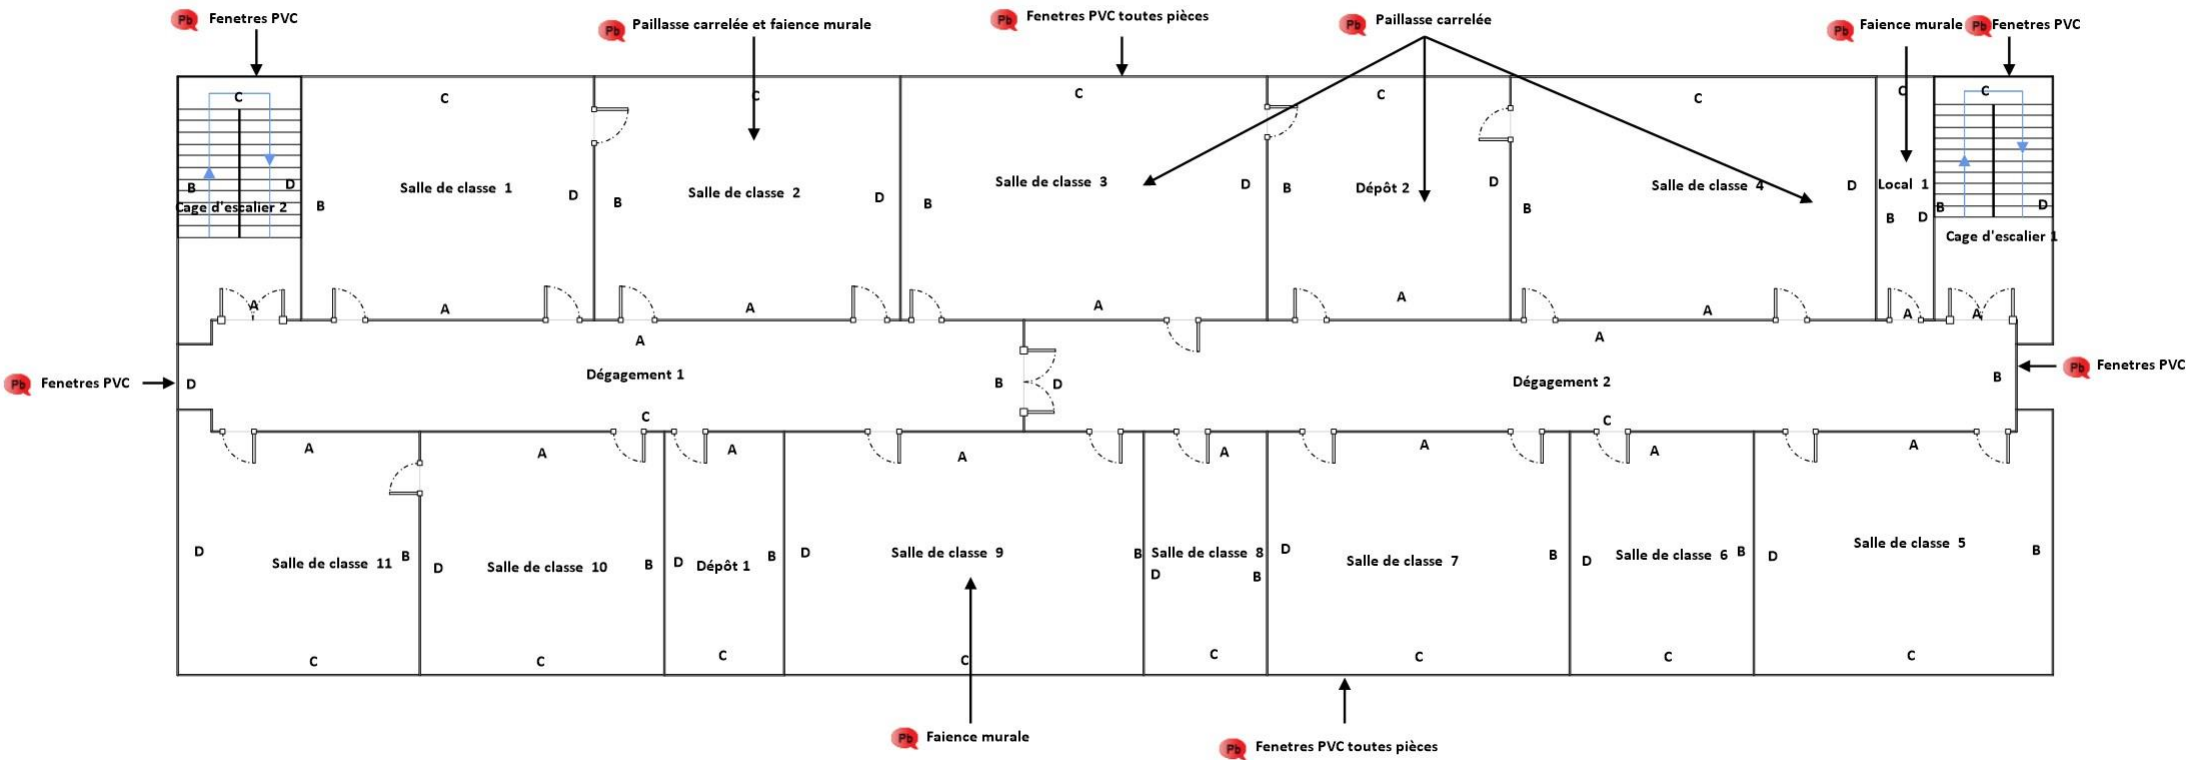

2EME ETAGE

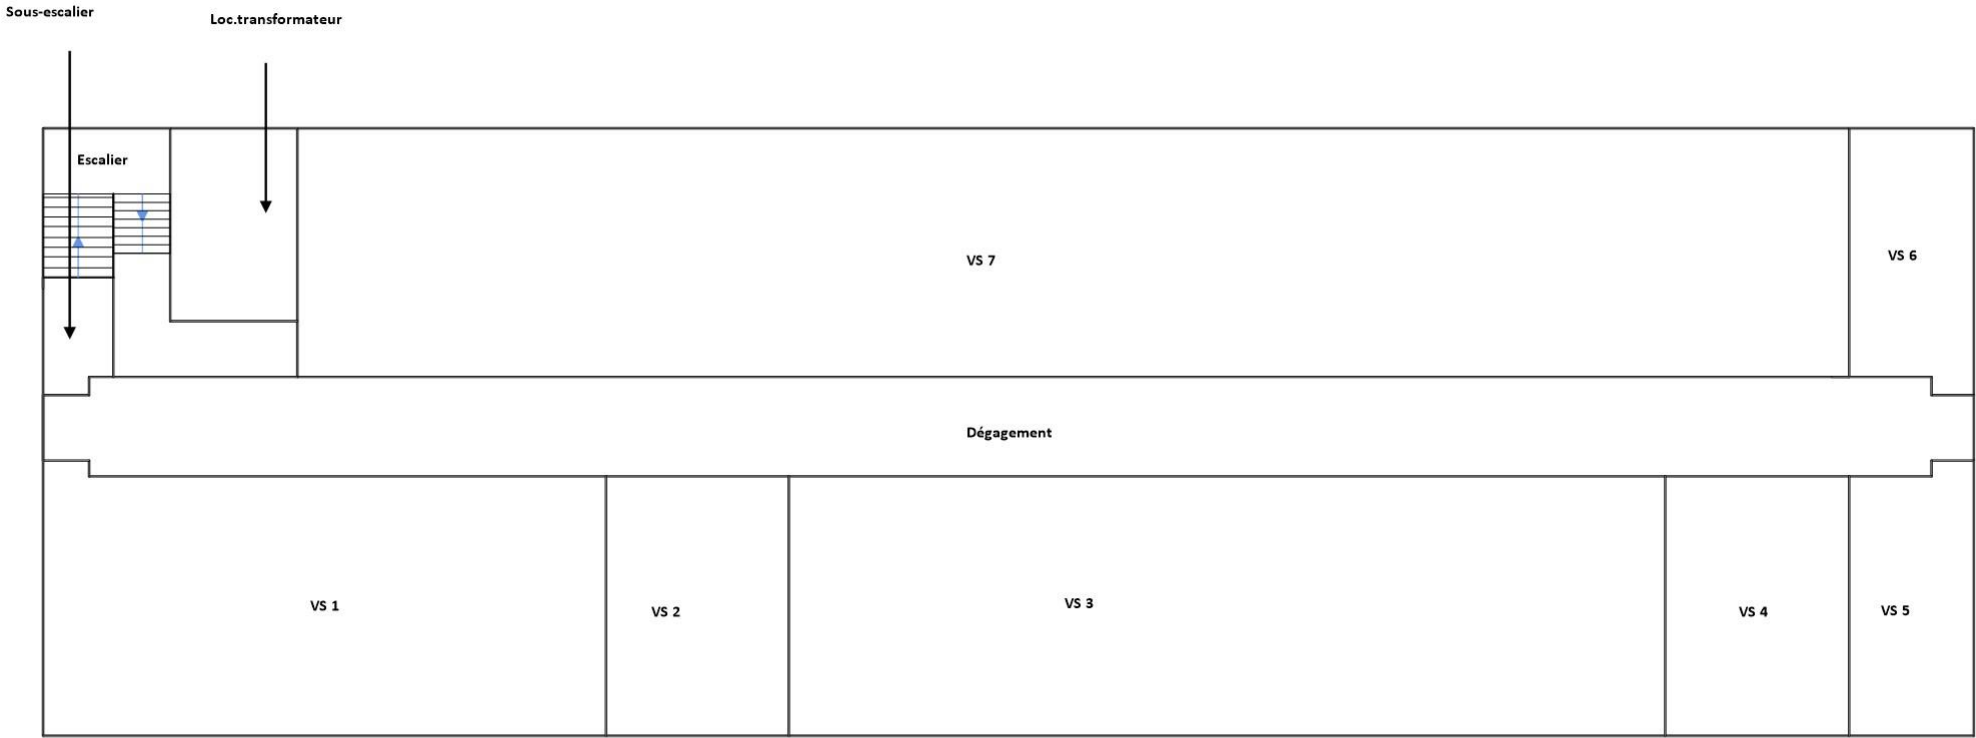

SOUS-SOL

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

7. Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

Notice d'information à remettre systématiquement aux donneurs d'ordre en annexe du diagnostic

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine -t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,

- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

8. Autres documents et rapports antérieurs

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

SAS INGEDIAG
40 RUE DE METZ
54670 CUSTINES

a souscrit auprès de notre Compagnie, un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.19.1503.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers résultant des activités garanties au titre du présent contrat :

- Assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine de l'amiante
- Les activités énumérées par l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation et listées ci-dessous, que ce soit dans le cadre de la vente d'un bien ou en dehors de la vente :
 - * Le Constat de risque d'exposition au plomb,
 - * Le repérage d'amiante (avant transaction, contrôle périodique amiante, dossier technique amiante),
 - * L'Etat de l'installation intérieure de Gaz,
 - * Le Diagnostic Performance Énergétique (DPE),
 - * L'Etat de l'installation intérieure d'électricité,
- Le Mesurage Loi Carrez / Loi Boutin / Loi Scellier ;
- Le Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété ;
- La Thermographie des bâtiments ;
- L'Infiltrométrie et l'hygrométrie;
- L'Audit énergétique selon qualification OPQIBI 1905 et études thermiques RT2012 (sans préconisations de travaux ni chiffrage détaillé) ;
- Le Repérage amiante avant / après travaux et démolition ;
- L'examen visuel amiante après travaux de désamiantage ;
- Le Diagnostic de gestion des déchets issus de la démolition ;
- Le Diagnostic radon ;
- Le Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans des locaux d'habitation ou recevant du public ;
- L'Etat descriptif de division ;

et ce dans la limite des montants de garantie ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) **par sinistre** **5 000 000 €**

Dont :

Dommages matériels et immatériels consécutifs **par sinistre** **2 000 000 €**
 Dommages immatériels non consécutifs **par année d'assurance** **250 000 €**
 Conséquences de la faute inexcusable de l'employeur **par année d'assurance** **500 000 €**
 Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles **par année d'assurance** **500 000 €**

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) **par année d'assurance** **1 000 000 €**
 Dommages immatériels non consécutifs **par année d'assurance** **500 000 €**

La présente attestation valable du 01/01/2022 au 31/12/2022 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Paris, le 27 décembre 2021

MSIG Insurance Europe AG
 65, rue de la Victoire - 75009 Paris
 Tél : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
 RCS Paris 753143882 00037 - APE 6512Z

WI.CERT

CERTIFICATION DE COMPETENCES

«Version 07»

Décerné à : **MONFORT Nicolas**

Sous le numéro : **C019-SE12-2016**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	Du 07/01/2022 Au 06/01/2024
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 07/01/2022 Au 06/01/2024
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 07/01/2022 Au 06/01/2024
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 07/01/2022 Au 06/01/2024
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 07/01/2022 Au 06/01/2024
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	Du 07/01/2022 Au 06/01/2024
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	X
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Délivré à Thionville, le 07/01/2022

Par WI.CERT

Responsable de certification

WI.CERT
16 RUE DE VILLARS
57100 THIONVILLE
Tél: 03 72 52 02 45
Siret N° 82885893600010 - APE 7120B