

Pré-Rapport du 28/06/2024 de la mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bâti

(Selon Norme NF X 46-035 de Juin 2021)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

BATI 372

Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu
83390 CUERS PIERREFEU

Propriétaire

ESID TOULON - BCMR TOULON
ARSENAL MARITIME, BP 71,
83800 TOULON CEDEX 9

Demandeur

ESID TOULON - BCMR TOULON
ARSENAL MARITIME, BP 71,
83800 TOULON CEDEX 9

Nature des travaux : Rénovation / Réhabilitation : OUI Démolition : NON

Programme des travaux : Voir chapitre I.3

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques

Date du rapport : 28/06/2024

Date de visite : 12/06/2024

Nombre de pages : 118

Fait à : 06560 VALBONNE

Référence du dossier : 2406CPASO
- B12220000000874

Le présent rapport est établi par :
Mathieu CHEVALIER

Contrat d'assurance :

AXA / n° 37503519275087 / échéance 31/12/2024

SOCOTEC DIAGNOSTIC
SIRET : 479 076 838 00222
Agence Sophia Antipolis
1681 Route des Dolines - Immeuble Taissounières
06560 VALBONNE
Tél : 04 42 28 91 73

Révision	Date	Objet
Néant		

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I.	CADRE DE LA MISSION	3
1.	Objet de la mission	3
2.	Références réglementaires et normatives	3
3.	Programme des travaux du donneur d'ordre	4
4.	Périmètre du repérage (locaux et parties de locaux concernés)	4
5.	Description du bien	6
II.	METHODOLOGIE EMPLOYEE	7
1.	Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb	7
2.	Stratégie de mesurage	7
3.	Présentation des résultats	8
III.	PROTOCOLE DU REPERAGE.....	8
1.	Identification des locaux	8
2.	Identification des zones	8
3.	Identification des revêtements	8
4.	Identification des unités de repérage et substrat.....	9
IV.	INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE.....	10
V.	DEROULEMENT DE LA MISSION	11
1.	Prestations réalisées :	11
2.	Personnes présentes lors de la visite :	11
3.	Informations complémentaires sur la visite	11
4.	Documents communiqués à Socotec dans le cadre de la présente mission	11
5.	Plans des parties d'immeuble concernées par la mission.....	11
VI.	RESULTATS DETAILLES	12
	Annexe 1 - REPERAGE DES LOCAUX.....	107
	Annexe 2 - REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE	112
	Annexe 3 - AUTRES DOCUMENTS / PV ANALYSES.....	113
	Annexe 4 - ATTESTATION D'ASSURANCE.....	114
	Annexe 5 - ATTESTATION DU FABRICANT DE L'ANALYSEUR XRF	116
	Annexe 6 - NOTICE D'INFORMATION.....	117

I. CADRE DE LA MISSION

1. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits de construction contenant du plomb susceptibles d'être impactés, directement ou indirectement, au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission, dans l'immeuble bâti considéré. L'altération de ces revêtements, matériaux et produits peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux.

La recherche se limite aux revêtements, matériaux et produits de construction impactés, directement ou indirectement, par les travaux.

Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux tels que:

- Peintures, enduits, vernis, papiers (comprenant une feuille de plomb entrecollée), tissus muraux peints, colle (surtout en utilisation au sein de monuments historiques pour des toiles marouflées)
- Feuilles de plomb laminé (couverture, accessoire de couverture ou d'étanchéité, isolation phonique), canalisations en plomb, sertissage de vitraux, câbles gainés de plomb, éléments décoratifs en plomb etc.

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement effectuée, leur recherche n'a pas été incluse dans le domaine d'application de la norme NF X 46 035 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

2. REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

- > Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- > Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants
- > Norme NF X 46-031 d'avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb
- > Norme NF X 46-035 de juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction

3. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Ce paragraphe est consacré à la description détaillée des travaux envisagés afin de permettre au diagnostiqueur de définir la stratégie de mesures la plus adaptée. En l'absence de programme détaillé fourni par le donneur d'ordre, notre responsabilité ne saurait être engagée sur la stratégie de mesure ou le périmètre de repérage établi.

PROGRAMME DE TRAVAUX TRANSMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE :

Dépose de tous les revêtements de l'ensemble des pièces du Bât 372 mentionnées dans le présent rapport, sol; mur; plafond; extérieurs

TABLEAU DE RECENSEMENT DES TRAVAUX ÉTABLI PAR LE DONNEUR D'ORDRE (si transmis au préalable)

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenante
Néant		

4. PERIMETRE DU REPERAGE (LOCAUX ET PARTIES DE LOCAUX CONCERNES)

Parties d'immeubles visitées :

Niveaux	Locaux
RDC - EXTERIEUR	FACADES
RDC - EXTERIEUR	EXTERIEUR
RDC - EXTERIEUR	Porche 1
RDC - EXTERIEUR	Porche 2
RDC - EXTERIEUR	Bac à sable
RDC - EXTERIEUR	ABRI
RDC	SALLE 1
RDC	HALL 1
RDC	HALL 2
RDC	BAR 1
RDC	Reserve BAR 1
RDC	BAR 2
RDC	SALLE 2
RDC	LOCAL 1
RDC	CHAUFFERIE
RDC	OFFICE
RDC	ESCALIER 1
RDC	ESCALIER 2
RDC	LOCAL 2
RDC	TELEVISION
RDC	ENTREE 1
RDC	ENTREE 2
R+1	HALL 3
R+1	ESCALIER 3
R+1	SANITAIRES 1
R+1	DEGAGEMENT 1
R+1	DEGAGEMENT 2
R+1	DEGAGEMENT 3
R+1	DEGAGEMENT 4
R+1	CH 01
R+1	CH 02
R+1	CH 03
R+1	CH 04
R+1	CH 05
R+1	CH 06
R+1	CH 07
R+1	ENTREE CH 11
R+1	CH 11
R+1	SDB CH 11

R+1	ENTREE CH 12
R+1	CH 12
R+1	SDB CH 12
R+1	ENTREE CH 13
R+1	CH 13
R+1	SDB CH 13
R+1	ENTREE CH 14
R+1	CH 14
R+1	SDB CH 14
R+1	ENTREE CH 15
R+1	CH 15
R+1	SDB CH 15
R+1	ENTREE CH 16
R+1	CH 16
R+1	SDB CH 16
R+1	ENTREE CH 17
R+1	CH 17
R+1	SDB CH 17
R+1	ENTREE CH 18
R+1	CH 18
R+1	SDB CH 18
R+1	ENTREE CH 19
R+1	CH 19
R+1	SDB CH 19
R+1	CH 20
R+1	CH 21
R+1	CH 22
R+1	CH 23
R+1	CH 24
R+1	LOCAL 2
R+1	LOCAL 3
R+1	HALL 4
R+1	DOUCHES
R+1	DOUCHE 1
R+1	DOUCHE 2
R+1	DOUCHE 3
R+1	DOUCHE 4
R+1	DOUCHE 5
R+1	ESCALIER 4
R+1	SANITAIRES 2
R+2	HALL 5
R+2	ESCALIER 5
R+2	SANITAIRES 4
R+2	DEGAGEMENT 1
R+2	ENTREE CH 42
R+2	CH 42
R+2	SDB CH 42
R+2	ENTREE CH 41
R+2	CH 41
R+2	SDB CH 41
R+2	ENTREE CH 40
R+2	CH 40
R+2	SDB CH 40
R+2	ENTREE CH 39
R+2	CH 39
R+2	SDB CH 39
R+2	DEGAGEMENT 2
R+2	ENTREE CH 34
R+2	CH 34
R+2	SDB CH 34
R+2	ENTREE CH 35
R+2	CH 35
R+2	SDB CH 35
R+2	ENTREE CH 36
R+2	CH 36

R+2	SDB CH 36
R+2	ENTREE CH 37
R+2	CH 37
R+2	SDB CH 37
R+2	ENTREE CH 38
R+2	CH 38
R+2	SDB CH 38
R+2	DEGAGEMENT 3
R+2	ENTREE CH 30
R+2	CH 30
R+2	SDB CH 30
R+2	ENTREE CH 31
R+2	CH 31
R+2	SDB CH 31
R+2	ENTREE CH 32
R+2	CH 32
R+2	SDB CH 32
R+2	ENTREE CH 33
R+2	CH 33
R+2	SDB CH 33
R+2	HALL 6
R+2	ESCALIER 6
R+2	SANITAIRES 3
R+2	ENTREE CH 25
R+2	CH 25
R+2	SDB CH 25
R+2	ENTREE CH 26
R+2	CH 26
R+2	SDB CH 26
R+2	ENTREE CH 27
R+2	CH 27
R+2	SDB CH 27
R+2	ENTREE CH 28
R+2	CH 28
R+2	SDB CH 28
R+2	ENTREE CH 29
R+2	CH 29
R+2	SDB CH 29
R+2	DEGAGEMENT 4
COMBLES	COMBLES
TOITURE	ENTREE 1
TOITURE	ENTREE 2

Parties d'immeubles non visitées :

Niveaux	Locaux
TOITURE	TOITURE

Eléments non contrôlables (le cas échéant) :

Local	Parties du local	Raisons
TOITURE - TOITURE	Localisation non Visitée	Hors d'atteinte, Sécurité insuffisante - prévoir les moyens d'accès nécessaires pour réaliser des investigations complémentaires
Toiture	Cheminées; Boisseaux de cheminées	Hors d'atteinte. Sécurité insuffisante. Prévoir les moyen d'accès nécessaire pour réaliser des investigations complémentaires.
2ème Etage	Vitrages en plafond	Hauteur trop importante. Prévoir les moyens d'accès nécessaire pour réaliser des investigations complémentaires.

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques

5. DESCRIPTION DU BIEN

Activité principale de l'immeuble : Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques
Année de construction : Antérieur au 1er juillet 1997

METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb ont été réalisées selon le cadre réglementaire défini précédemment, et selon les modalités de la norme NF X 46-035 de Juin 2021.

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux, produits et des unités de repérage sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de repérage qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de repérage impactées par les travaux font l'objet de mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil est réalisée avant la campagne de mesure, après tout redémarrage de l'analyseur et en fin de campagne.

En cas d'impossibilité de mesure par fluorescence X sur le revêtement, matériau, produit visé, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb total.

En cas d'unité de repérage située à une hauteur supérieure à 3 mètres, il appartient au donneur d'ordre de prendre les dispositions nécessaires, en accord avec la réglementation du travail, pour permettre à l'opérateur de repérage de réaliser les mesures de concentration en plomb sur celle-ci, faute de quoi le constat n'aurait de valeur que pour les unités diagnostiquées.

Il appartient également au donneur d'ordre de procéder aux opérations de démontage des éléments masquant les revêtements ou matériaux concernés par le périmètre de repérage et de faire procéder au démontage nécessitant des outillages et / ou aux investigations approfondies destructives demandées par l'opérateur de repérage.

1. VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB

En l'absence de valeur-seuil réglementaire de prise en compte du risque plomb dans le cadre de cette mission, le présent rapport n'a pas vocation à conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

Il appartient aux donneurs d'ordre et entreprises intervenantes de choisir la technique d'intervention la moins polluante et de définir les mesures de prévention des risques et d'hygiène adaptées à chaque situation de travail.

Les valeurs mesurées renseignent aussi sur la nature des composés. Dans la pratique les valeurs élevées mettent en évidence la présence de céruse ou de minium de plomb. Les valeurs faibles ($< 1\text{mg/cm}^2$) peuvent révéler la présence de siccatif de plomb (colle papier peint, peinture) ou d'impuretés dans les matériaux (support métallique, parpaings,...).

2. STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet de mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Le nombre de mesures est défini selon l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux.

Pour une unité de repérage définie, au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents, l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'unité de repérage définie initialement est décomposée en plusieurs unités de repérage distinctes et les mesures sont complétées jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Ces mesures sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...). Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, il est procédé à des mesures complémentaires.

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements, il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire.

3. PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le(s) croquis et dans le(s) tableau(x) des mesures est la suivante :

- > La zone de l'accès au local est nommée « A » et est reportée sur le(s) croquis ; les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;

Les unités de repérage (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet de mesures sont classées dans le(s) tableau(x) des mesures.

Nota : Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction.

II. PROTOCOLE DU REPERAGE

1. IDENTIFICATION DES LOCAUX

L'auteur du constat dresse la liste détaillée :

- des locaux ;
- des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures etc.).

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

- > chaque palier ;
- > chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers ;
- > gaine d'ascenseur.

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de-chaussée.

2. IDENTIFICATION DES ZONES

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage (porte, fenêtre, ...) peut être associée à une « zone ».

3. IDENTIFICATION DES REVETEMENTS

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement effectuée, leur recherche n'a pas été incluse dans le domaine d'application de la norme NF X 46 035 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction.

Sauf demande du donneur d'ordre, il n'est pas réalisé de mesures sur ces matériaux.

4. IDENTIFICATION DES UNITES DE REPERAGE ET SUBSTRAT

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de repérage à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous. L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de repérage.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).

Une unité de repérage définit soit :

- Un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- Un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants : le niveau, le local, la zone, le produit ou matériau, le substrat, le revêtement.

Peuvent constituer une seule et même unité de repérage :

- > l'ensemble des plinthes d'un même local ;
- > l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local ;
- > une porte et son huisserie dans un même local ;
- > une fenêtre et son huisserie dans un même local ;
- > l'ensemble des modénatures d'une façade.

Constituent des unités de repérage distinctes :

- > les différents murs d'une même pièce ;
- > des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- > les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- > des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte, d'une fenêtre, d'une cloison mobile... car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- > une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de repérage.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de repérage distinctes :

- > l'ensemble des marches ;
- > l'ensemble des contremarches ;
- > l'ensemble des balustres ;
- > le limon ;
- > la crémaillère ;
- > la main courante ;
- > le plafond.

III. INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS	
Modèle de l'appareil	FENX2	
N° de série de l'appareil	22-1069	
Nature du radionucléide	Cd109	
Date du dernier chargement de la source	16/06/2022	Activité à cette date et durée de vie : 850 Mbq
Autorisation ASN (DGSNR) Remplacé par Déclaration au 1 ^{er} Janvier 2019	N° T060487_CODEP-MRS-2022-006868	Date de déclaration 07/02/2022
	Date de fin de validité de l'autorisation Déclaration ASN / māj 2022	
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	DELATTRE Olivier	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	LAGARRIGUE Florian	

Étalon : NIST SRM2573 1.04mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Etalonnage entrée	1	12/06/2024	0,31 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	1886	12/06/2024	0,31 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

Ces vérifications sont effectuées selon les modalités définies par le fabricant de l'appareil.

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES :

- ☒ Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des revêtements, matériaux, produits susceptibles de contenir du plomb concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Mesures, avec un appareil à fluorescence X, de la concentration en plomb des revêtements, matériaux, produits repérés.
- ☐ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
- ☒ Enregistrement des données sur les revêtements, produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE :

Accompagnateur(s) :
> M. Massieux

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Etat d'occupation des locaux lors de notre visite :

Vide

Autres informations sur le déroulement de la mission :

Néant

4. DOCUMENTS COMMUNQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents remis
Aucun document n'a été remis

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans/schémas des parties d'immeubles concernées par la mission sont les suivants :

Etage	Intitulé du plan
Toitures / Locaux / Bâti 372	Plan Toitures
2ème Etage / Locaux / Bâti 372	Plan R+2
1er Etage / Locaux / Bâti 372	Plan R+1
Rez-de-chaussée / Locaux / Bâti 372	Plan RDC

V. RESULTATS DETAILLES

Analyses par fluorescence X :

RDC - EXTERIEUR - FACADES

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2	Mur		enduit	Peinture	Mur (Facade Gauche)	0	0.07	
3					Mur (Facade Droite)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 1								

RDC - EXTERIEUR - Porche 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P1)	A	Carrelage	brut	Plinthes (P1) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P2)	B	Carrelage	brut	Plinthes (P2) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P3)	C	Carrelage	brut	Plinthes (P3) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P4)	D	Carrelage	brut	Plinthes (P4) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
4	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
5	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
6	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
7	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
8	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
9	Canalisation		Métal	Peinture	Canalisation (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

RDC - EXTERIEUR - Porche 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P1)	A	Carrelage	brut	Plinthes (P1) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P2)	B	Carrelage	brut	Plinthes (P2) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P3)	C	Carrelage	brut	Plinthes (P3) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P4)	D	Carrelage	brut	Plinthes (P4) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
10	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
11	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
12	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
13	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
14	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
15	Canalisation		Métal	Peinture	Canalisation (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

RDC - EXTERIEUR - Bac à sable

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Ragréage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
16	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
17	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
18	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
19	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
20	Couvercle		Métal	Peinture	Couvercle (Centre)	1.12	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

RDC - EXTERIEUR - ABRI

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Ragréage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
21	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
22	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
23					Mur (Centre)	0	0.07	
24					Mur (Centre)	0	0.07	
25	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
26	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
27					Mur (Centre)	0	0.07	
28					Mur (Centre)	0	0.07	
29	Plafond		Metal	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
30	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Huisserie)	0	0.07	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

RDC - SALLE 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
31	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
32	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
33	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
34	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
35	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
36	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
37	Mur inférieur	A	bois	verniss	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
38	Mur inférieur	B	bois	verniss	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
39	Mur inférieur	C	bois	verniss	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
40	Mur inférieur	D	bois	verniss	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
41	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
42					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
43	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,37	0.07	
44					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,66	0.07	
45	Fenêtre intérieure (F2)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F2) (partie mobile)	0	0.07	
46					Fenêtre intérieure (F2) (Huisserie)	0	0.07	
47	Fenêtre extérieure (F2)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F2) (partie mobile)	1,13	0.07	
48					Fenêtre extérieure (F2) (Huisserie)	1,76	0.07	
49	Fenêtre intérieure (F3)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F3) (partie mobile)	0	0.07	
50					Fenêtre intérieure (F3) (Huisserie)	0	0.07	
51	Fenêtre extérieure (F3)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F3) (partie mobile)	2,19	0.07	
52					Fenêtre extérieure (F3) (Huisserie)	1,6	0.07	
53	Fenêtre intérieure (F4)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F4) (partie mobile)	0	0.07	
54					Fenêtre intérieure (F4) (Huisserie)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
55	Fenêtre extérieure (F4)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F4) (partie mobile)	1,36	0.07	
56					Fenêtre extérieure (F4) (Huisserie)	0,91	0.07	
57	Fenêtre intérieure (F5)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F5) (partie mobile)	0	0.07	
58					Fenêtre intérieure (F5) (Huisserie)	0	0.07	
59	Fenêtre extérieure (F5)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F5) (partie mobile)	1,89	0.07	
60					Fenêtre extérieure (F5) (Huisserie)	2,13	0.07	
61	Radiateur (R1)		Métal	peinture	Radiateur (R1) (Centre)	0	0.07	
62	Radiateur (R2)		Métal	peinture	Radiateur (R2) (Centre)	0	0.07	
63	Radiateur (R3)		Métal	peinture	Radiateur (R3) (Centre)	0	0.07	
64	Radiateur (R4)		Métal	peinture	Radiateur (R4) (Centre)	0	0.07	
65	Radiateur (R5)		Métal	peinture	Radiateur (R5) (Centre)	0	0.07	
66	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 28								

RDC - HALL 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P1)	A	Carrelage	brut	Plinthes (P1) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P2)	D	Carrelage	brut	Plinthes (P2) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
67	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
68	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
69	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
70	Mur inférieur	C	bois	verniss	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
71	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

RDC - HALL 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
72	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Huisserie)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P1)	A	Carrelage	brut	Plinthes (P1) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P2)	D	Carrelage	brut	Plinthes (P2) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1881	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1882	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1883	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1884	Mur inférieur	C	bois	vernis	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
1885	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

RDC - BAR 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
73	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
74	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
75	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
76	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
77	Mur	E	Bois	Vernis	Mur (Centre)	0	0.07	
78	Mur	F	Bois	Vernis	Mur (Centre)	0	0.07	
79	Plafond		Enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
80	Bar		Enduit	Peinture	Bar (Côté Salle)	0	0.07	
81					Bar (Côté Reserve)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
82	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
83					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
84	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,83	0.07	
85					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,44	0.07	
86	Fenêtre intérieure (F2)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F2) (partie mobile)	0	0.07	
87					Fenêtre intérieure (F2) (Huisserie)	0	0.07	
88	Fenêtre extérieure (F2)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F2) (partie mobile)	1,69	0.07	
89					Fenêtre extérieure (F2) (Huisserie)	1,42	0.07	
90	Radiateur (R1)		Métal	peinture	Radiateur (R1) (Centre)	0	0.07	
91	Radiateur (R2)		Métal	peinture	Radiateur (R2) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

RDC - Reserve BAR 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
92	Mur Inférieur	A	Bois	Vernis	Mur Inférieur (Centre)	0	0.07	
93	Mur Inférieur	B	Bois	Vernis	Mur Inférieur (Centre)	0	0.07	
94	Mur Inférieur	C	Bois	Vernis	Mur Inférieur (Centre)	0	0.07	
95	Mur Inférieur	F	Bois	Vernis	Mur Inférieur (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 4								

RDC - BAR 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
96	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
97	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
98	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
99	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
100	Mur Inférieur	A	bois	verniss	Mur Inférieur (Centre)	0	0.07	
101	Mur Inférieur	B	bois	verniss	Mur Inférieur (Centre)	0	0.07	
102	Mur Inférieur	C	bois	verniss	Mur Inférieur (Centre)	0	0.07	
103	Mur Inférieur	D	bois	verniss	Mur Inférieur (Centre)	0	0.07	
104	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
105	Huissierie Porte (P1)		bois	peinture	Huissierie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
106	Côté salle		Enduit	Peinture	Côté salle (Centre)	0	0.07	
107	Côté Mur Extérieur		Enduit	Peinture	Côté Mur Extérieur (Centre)	0	0.07	
108	Huissierie Porte (P2)		bois	peinture	Huissierie Porte (P2) (Centre)	0	0.07	
109	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
110	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
111					Fenêtre intérieure (F1) (Huissierie)	0	0.07	
112	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	0,74	0.07	
113					Fenêtre extérieure (F1) (Huissierie)	1,62	0.07	
114	Fenêtre intérieure (F2)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F2) (partie mobile)	0	0.07	
115					Fenêtre intérieure (F2) (Huissierie)	0	0.07	
116	Fenêtre extérieure (F2)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F2) (partie mobile)	1,45	0.07	
117					Fenêtre extérieure (F2) (Huissierie)	2,17	0.07	
118	Fenêtre intérieure (F3)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F3) (partie mobile)	0	0.07	
119					Fenêtre intérieure (F3) (Huissierie)	0	0.07	
120	Fenêtre extérieure (F3)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F3) (partie mobile)	1,38	0.07	
121					Fenêtre extérieure (F3) (Huissierie)	1,34	0.07	
122	Radiateur (R1)		Métal	peinture	Radiateur (R1) (Centre)	0	0.07	
123	Radiateur (R2)		Métal	peinture	Radiateur (R2) (Centre)	0	0.07	
124	Radiateur (R3)		Métal	peinture	Radiateur (R3) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 24								

RDC - SALLE 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
125	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
126	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
127	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
128	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
129	Mur inférieur	A	Bois	vernis	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
130	Mur inférieur	B	Bois	vernis	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
131	Mur inférieur	C	Bois	vernis	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
132	Mur inférieur	D	Bois	vernis	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
133	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
134					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
135	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,99	0.07	
136					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,68	0.07	
137	Fenêtre intérieure (F2)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F2) (partie mobile)	0	0.07	
138					Fenêtre intérieure (F2) (Huisserie)	0	0.07	
139	Fenêtre extérieure (F2)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F2) (partie mobile)	0,73	0.07	
140					Fenêtre extérieure (F2) (Huisserie)	0,73	0.07	
141	Fenêtre intérieure (F3)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F3) (partie mobile)	0	0.07	
142					Fenêtre intérieure (F3) (Huisserie)	0	0.07	
143	Fenêtre extérieure (F3)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F3) (partie mobile)	1,34	0.07	
144					Fenêtre extérieure (F3) (Huisserie)	1,12	0.07	
145	Fenêtre intérieure (F4)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F4) (partie mobile)	0	0.07	
146					Fenêtre intérieure (F4) (Huisserie)	0	0.07	
147	Fenêtre extérieure (F4)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F4) (partie mobile)	1,57	0.07	
148					Fenêtre extérieure (F4) (Huisserie)	1,98	0.07	
149	Radiateur (R1)		Métal	peinture	Radiateur (R1) (Centre)	0	0.07	
150	Radiateur (R2)		Métal	peinture	Radiateur (R2) (Centre)	0	0.07	
151	Radiateur (R3)		Métal	peinture	Radiateur (R3) (Centre)	0	0.07	
152	Radiateur (R4)		Métal	peinture	Radiateur (R4) (Centre)	0	0.07	
153	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Huisserie)	0	0.07	
154	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
155	Porte (P3)		bois	peinture	Porte (P3) (partie mobile)	0	0.07	
156	Huisserie Porte (P3)		bois	peinture	Huisserie Porte (P3) (Huisserie)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 25								

RDC - LOCAL 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Ragréage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
157	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
158	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
159	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
160	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
161	Mur inférieur	A	bois	vernis	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
162	Mur inférieur	B	bois	vernis	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
163	Mur inférieur	C	bois	vernis	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
164	Mur inférieur	D	bois	vernis	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
165	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
166	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
167	Radiateur (R1)		Métal	peinture	Radiateur (R1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

RDC - CHAUFFERIE

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Ragréage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
168	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
169	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
170	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
171	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
172	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
173	Fenêtre intérieure + huisserie		bois	Peinture	Fenêtre intérieure + huisserie (partie mobile)	0	0.07	
174	Fenêtre intérieure + huisserie(F2)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure + huisserie(F2) (Huisserie)	0	0.07	
175	Grilles Aération en Facade extérieure		Metal	Peinture	Grilles Aération en Facade extérieure (Partie basse Mur B)	0.90	0.07	
176	Grilles Aération Intérieure		Metal	Peinture	Grilles Aération Intérieure (Partie basse Mur B)	0	0.07	
177	Moteur Chaudière		Metal	Peinture	Moteur Chaudière (côté boisseau cheminée)	0.37	0.07	
178					Moteur Chaudière (côté boisseau cheminée)	0,31	0.07	
179	Cuves Ovale		Metal	Peinture	Cuves Ovale (1)	0	0.07	
180					Cuves Ovale (2)	0	0.07	
181	Robinets de brides Peinture Rouge		Metal	Peinture	Robinets de brides Peinture Rouge (Centre)	9.88	0.07	
182	Robinets de brides Peinture Bleue		Metal	Peinture	Robinets de brides Peinture Bleue (Centre)	0	0.07	
183	Vannes de brides Peinture Bleue		Metal	Peinture	Vannes de brides Peinture Bleue (Centre)	0	0.07	
184	Moteurs peinture verte		Metal	Peinture	Moteurs peinture verte (Centre)	0	0.07	
185	Chaudière 1		Metal	Peinture	Chaudière 1 (Centre)	0	0.07	
186	Chaudière 2 côté tableau Electrique		Metal	Peinture	Chaudière 2 côté tableau Electrique (Centre)	0	0.07	
187	Armoire Electrique		Metal	Peinture	Armoire Electrique (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 19								

RDC - OFFICE

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
188	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
189	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
190	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
191	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
192	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
193	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
194	Mur	G	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
195	Mur	H	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
196	Mur	I	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
197	Mur	J	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
198	Mur	K	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
199	Mur	L	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur inférieur	A	Faïence	brut	Mur inférieur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur inférieur	B	Faïence	brut	Mur inférieur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur inférieur	C	Faïence	brut	Mur inférieur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur inférieur	D	Faïence	brut	Mur inférieur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur inférieur	E	Faïence	brut	Mur inférieur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur inférieur	F	Faïence	brut	Mur inférieur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur inférieur	G	Faïence	brut	Mur inférieur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur inférieur	H	Faïence	brut	Mur inférieur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur inférieur	I	Faïence	brut	Mur inférieur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur inférieur	J	Faïence	brut	Mur inférieur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur inférieur	K	Faïence	brut	Mur inférieur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur inférieur	L	Faïence	brut	Mur inférieur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
200	Porte intérieure (P1)		Bois	Vernis	Porte intérieure (P1) (Centre)	0	0.07	
201					Porte intérieure (P1) (Centre)	0	0.07	
202	Huisserie Porte intérieure (P1)		Bois	Vernis	Huisserie Porte intérieure (P1) (Centre)	0	0.07	
203					Huisserie Porte intérieure (P1) (Centre)	0	0.07	
204	Porte extérieure (P1)		Bois	Vernis	Porte extérieure (P1) (Centre)	0	0.07	
205					Porte extérieure (P1) (Centre)	0	0.07	
206	Huisserie Porte extérieure (P1)		Bois	Vernis	Huisserie Porte extérieure (P1) (Centre)	0	0.07	
207					Huisserie Porte extérieure (P1) (Centre)	0	0.07	
208	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
209					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
210	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,39	0.07	
211					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,67	0.07	
212	Radiateur (R1)		Métal	peinture	Radiateur (R1) (Centre)	0	0.07	
213	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
214	tableau électrique		metal	peinture	tableau électrique (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 34								

RDC - LOCAL 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
215	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
216	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
217	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
218	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
219	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (partie mobile)	0	0.07	
220	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Huisserie)	0	0.07	
221	Porte (P2)		bois	peinture	Porte (P2) (partie mobile)	0	0.07	
222	Huisserie Porte (P2)		bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (Huisserie)	0	0.07	
223	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

RDC - TELEVISION

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
224	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
225	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
226	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
227	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
228	Mur inférieur	A	Bois	Vernis	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
229	Mur inférieur	B	Bois	Vernis	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
230	Mur inférieur	C	Bois	Vernis	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
231	Mur inférieur	D	Bois	Vernis	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
232	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
233					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
234	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	2,24	0.07	
235					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,75	0.07	
236	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
237	Radiateur (R1)		Métal	peinture	Radiateur (R1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

RDC - ENTREE 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
238	Mur	A	Plâtre	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
239	Mur	B	Plâtre	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
240	Mur	C	Plâtre	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
241	Mur	D	Plâtre	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
242	Mur inférieur	A	Bois	verniss	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
243	Mur inférieur	B	Bois	verniss	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
244	Mur inférieur	C	Bois	verniss	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
245	Mur inférieur	D	Bois	verniss	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
246	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
247	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
248	Plafond (P1)		enduit	peinture	Plafond (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

RDC - ENTREE 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
249	Mur	A	plâtre	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
250	Mur	B	plâtre	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
251	Mur	C	plâtre	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
252	Mur	D	plâtre	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
253	Mur inférieur	A	bois	verniss	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
254	Mur inférieur	B	bois	verniss	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
255	Mur inférieur	C	bois	verniss	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
256	Mur inférieur	D	bois	verniss	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
257	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
258	Huissérie Porte (P1)		bois	peinture	Huissérie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
259	Plafond (P1)		enduit	peinture	Plafond (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

R+1 - HALL 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P1)	B	Carrelage	brut	Plinthes (P1) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P2)	C	Carrelage	brut	Plinthes (P2) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P3)	D	Carrelage	brut	Plinthes (P3) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
260	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
261	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
262	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
263	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

R+1 - ESCALIER 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
264	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
265	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
266	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
267	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
268	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
269	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
270	Mur	G	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Plinthes (P1)	A	Carrelage	brut	Plinthes (P1) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P2)	B	Carrelage	brut	Plinthes (P2) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P3)	C	Carrelage	brut	Plinthes (P3) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P4)	D	Carrelage	brut	Plinthes (P4) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P5)	E	Carrelage	brut	Plinthes (P5) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P6)	F	Carrelage	brut	Plinthes (P6) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P7)	G	Carrelage	brut	Plinthes (P7) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
271	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
272					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
273	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	2,27	0.07	
274					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	2,33	0.07	
275	Moustiquaire (F1)		bois	peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	2,18	0.07	
276	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
277	Faux Limon		Enduit	Peinture	Faux Limon (Centre)	0	0.07	
278	Crémaillère		Enduit	Peinture	Crémaillère (Centre)	0	0.07	
279	Balustre		Métal	Peinture	Balustre (Centre)	1,91	0.07	
280	Main courante		Métal	Peinture	Main courante (Centre)	1,68	0.07	
-	Marches		Carrelage	brut	Marches (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Contremarches		Carrelage	brut	Contremarches (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
281	Sous-face escalier		enduit	peinture	Sous-face escalier (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 26								

R+1 - SANITAIRES 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
282	Huisserie Porte (P2)		bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (Centre)	0	0.07	
283	Huisserie Porte (P3)		bois	peinture	Huisserie Porte (P3) (Centre)	0	0.07	
284	Porte		bois	peinture	Porte (Centre)	0	0.07	
285	Huisserie Porte		bois	peinture	Huisserie Porte (Centre)	0	0.07	
-	Mur	A	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	F	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	G	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	H	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	I	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	J	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	K	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	L	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
286	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
287	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
288	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
289	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
290	Mur	E	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
291	Mur	F	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
292	Mur	G	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
293	Mur	H	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
294	Mur	I	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
295	Mur	J	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
296	Mur	K	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
297	Mur	L	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
298	Fenêtre intérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (Centre)	0	0.07	
299					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
300	Fenêtre extérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (Centre)	1,24	0.07	
301					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	0,99	0.07	
302	Fenêtre intérieure (F2)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F2) (Centre)	0	0.07	
303					Fenêtre intérieure (F2) (Huisserie)	0	0.07	
304	Fenêtre extérieure (F2)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F2) (Centre)	1,82	0.07	
305					Fenêtre extérieure (F2) (Huisserie)	1,52	0.07	
306	Fenêtre intérieure (F3)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F3) (Centre)	0	0.07	
307					Fenêtre intérieure (F3) (Huisserie)	0	0.07	
308	Fenêtre extérieure (F3)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F3) (Centre)	1,33	0.07	
309					Fenêtre extérieure (F3) (Huisserie)	1,04	0.07	
310	Fenêtre intérieure (F4)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F4) (Centre)	0	0.07	
311					Fenêtre intérieure (F4) (Huisserie)	0	0.07	
312	Fenêtre extérieure (F4)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F4) (Centre)	0,84	0.07	
313					Fenêtre extérieure (F4) (Huisserie)	1,56	0.07	
314	Fenêtre intérieure (F5)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F5) (Centre)	0	0.07	
315					Fenêtre intérieure (F5) (Huisserie)	0	0.07	
316	Fenêtre extérieure (F5)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F5) (Centre)	1,37	0.07	
317					Fenêtre extérieure (F5) (Huisserie)	1,66	0.07	
318	Fenêtre intérieure (F6)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F6) (Centre)	0	0.07	
319					Fenêtre intérieure (F6) (Huisserie)	0	0.07	
320	Fenêtre extérieure (F6)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F6) (Centre)	2,19	0.07	
321					Fenêtre extérieure (F6) (Huisserie)	1,6	0.07	
322	Fenêtre intérieure (F7)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F7) (Centre)	0	0.07	
323					Fenêtre intérieure (F7) (Huisserie)	0	0.07	
324	Fenêtre extérieure (F7)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F7) (Centre)	1,89	0.07	
325					Fenêtre extérieure (F7) (Huisserie)	2,13	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
326	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 45								

R+1 - DEGAGEMENT 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
327	Plinthes (P1)	A	Bois	Vernis	Plinthes (P1) (Centre)	0	0.07	
328	Plinthes (P2)	B	Bois	Vernis	Plinthes (P2) (Centre)	0	0.07	
329	Plinthes (P3)	C	Bois	Vernis	Plinthes (P3) (Centre)	0	0.07	
330	Plinthes (P4)	D	Bois	Vernis	Plinthes (P4) (Centre)	0	0.07	
331	Plinthes (P5)	E	Bois	Vernis	Plinthes (P5) (Centre)	0	0.07	
332	Plinthes (P6)	F	Bois	Vernis	Plinthes (P6) (Centre)	0	0.07	
333	Plinthes (P7)	G	Bois	Vernis	Plinthes (P7) (Centre)	0	0.07	
334	Plinthes (P8)	H	Bois	Vernis	Plinthes (P8) (Centre)	0	0.07	
335	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
336	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
337	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
338	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
339	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
340	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
341	Mur	G	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
342	Mur	H	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
343	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
344					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
345	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,75	0.07	
346					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	2,27	0.07	
347	Fenêtre intérieure (F2)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F2) (partie mobile)	0	0.07	
348					Fenêtre intérieure (F2) (Huisserie)	0	0.07	
349	Fenêtre extérieure (F2)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F2) (partie mobile)	0,99	0.07	
350					Fenêtre extérieure (F2) (Huisserie)	1,82	0.07	
351	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 23								

R+1 - DEGAGEMENT 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol	A	plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
352	Plinthes (P1)	B	bois	vernis	Plinthes (P1) (Centre)	0	0.07	
353	Plinthes (P2)	D	bois	vernis	Plinthes (P2) (Centre)	0	0.07	
354	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
355	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
356	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
357	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
358	Plafond (P1)		enduit	peinture	Plafond (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

R+1 - DEGAGEMENT 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol	A	plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
359	Plinthes (P1)	B	bois	vernis	Plinthes (P1) (Centre)	0	0.07	
360	Plinthes (P2)	D	bois	vernis	Plinthes (P2) (Centre)	0	0.07	
361	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
362	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
363	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
364	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
365	Plafond (P1)		enduit	peinture	Plafond (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

R+1 - DEGAGEMENT 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
366	Plinthes (P1)	A	bois	vernis	Plinthes (P1) (Centre)	0	0.07	
367	Plinthes (P2)	B	bois	vernis	Plinthes (P2) (Centre)	0	0.07	
368	Plinthes (P3)	C	bois	vernis	Plinthes (P3) (Centre)	0	0.07	
369	Plinthes (P4)	D	bois	vernis	Plinthes (P4) (Centre)	0	0.07	
370	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
371	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
372	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
373	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
374	Plafond (P1)		enduit	peinture	Plafond (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

R+1 - CH 01

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
375	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
376	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Sol		moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
377	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
378	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
379	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
380	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
381	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
382					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
383	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	2,24	0.07	
384					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,75	0.07	
385	moustiquaire (F1)		bois	peinture	moustiquaire (F1) (Centre)	2,27	0.07	
386	Radiateur (R1)		Métal	peinture	Radiateur (R1) (Centre)	0	0.07	
387	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
388	Plafond (P2)		enduit	peinture	Plafond (P2) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

R+1 - CH 02

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
389	Plinthes (P1)	A	bois	verniss	Plinthes (P1) (Centre)	0	0.07	
390	Plinthes (P2)	B	bois	verniss	Plinthes (P2) (Centre)	0	0.07	
391	Plinthes (P3)	C	bois	verniss	Plinthes (P3) (Centre)	0	0.07	
392	Plinthes (P4)	D	bois	verniss	Plinthes (P4) (Centre)	0	0.07	
393	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
394	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
395	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
396	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
397	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
398	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
399					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
400	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	2,24	0.07	
401					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,75	0.07	
402	moustiquaire (F1)		bois	peinture	moustiquaire (F1) (Centre)	2,27	0.07	
403	Radiateur (R1)		Métal	peinture	Radiateur (R1) (Centre)	0	0.07	
404	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

R+1 - CH 03

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
405	Plinthes (P1)	A	bois	vernis	Plinthes (P1) (Centre)	0	0.07	
406	Plinthes (P2)	B	bois	vernis	Plinthes (P2) (Centre)	0	0.07	
407	Plinthes (P3)	C	bois	vernis	Plinthes (P3) (Centre)	0	0.07	
408	Plinthes (P4)	D	bois	vernis	Plinthes (P4) (Centre)	0	0.07	
409	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
410	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
411	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
412	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
413	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
414					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
415	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	2,24	0.07	
416					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,75	0.07	
417	moustiquaire (F1)		bois	peinture	moustiquaire (F1) (Centre)	2,27	0.07	
418	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (partie mobile)	0	0.07	
419	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Huisserie)	0	0.07	
420	Radiateur (R1)		Métal	peinture	Radiateur (R1) (Centre)	0	0.07	
421	Plafond (P1)		enduit	peinture	Plafond (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 17								

R+1 - CH 04

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol	A	plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
422	Plinthes (P1)	A	bois	vernis	Plinthes (P1) (Centre)	0	0.07	
423	Plinthes (P2)	B	bois	vernis	Plinthes (P2) (Centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
424	Plinthes (P3)	C	bois	verniss	Plinthes (P3) (Centre)	0	0.07	
425	Plinthes (P4)	D	bois	verniss	Plinthes (P4) (Centre)	0	0.07	
426	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
427	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
428	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
429	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
430	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
431	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
432	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
433					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
434	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	2,16	0.07	
435					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	0,99	0.07	
436	moustiquaire (F1)		bois	peinture	moustiquaire (F1) (Centre)	1,36	0.07	
437	Plafond (P1)		enduit	peinture	Plafond (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
438	Radiateur (R1)		Métal	peinture	Radiateur (R1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 17								

R+1 - CH 05

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol	A	plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
439	Plinthes (P1)	A	bois	verniss	Plinthes (P1) (Centre)	0	0.07	
440	Plinthes (P2)	B	bois	verniss	Plinthes (P2) (Centre)	0	0.07	
441	Plinthes (P3)	C	bois	verniss	Plinthes (P3) (Centre)	0	0.07	
442	Plinthes (P4)	D	bois	verniss	Plinthes (P4) (Centre)	0	0.07	
443	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
444	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
445	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
446	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
447	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
448	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
449	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
450					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
451	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	0,81	0.07	
452					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,47	0.07	
453	moustiquaire (F1)		bois	peinture	moustiquaire (F1) (Centre)	0,8	0.07	
454	Plafond (P1)		enduit	peinture	Plafond (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
455	Radiateur (R1)		Métal	peinture	Radiateur (R1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 17								

R+1 - CH 06

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol	A	plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
456	Plinthes (P1)	A	bois	vernis	Plinthes (P1) (Centre)	0	0.07	
457	Plinthes (P2)	B	bois	vernis	Plinthes (P2) (Centre)	0	0.07	
458	Plinthes (P3)	C	bois	vernis	Plinthes (P3) (Centre)	0	0.07	
459	Plinthes (P4)	D	bois	vernis	Plinthes (P4) (Centre)	0	0.07	
460	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
461	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
462	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
463	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
464	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
465	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
466	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
467					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
468	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,29	0.07	
469					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,99	0.07	
470	moustiquaire (F1)		bois	peinture	moustiquaire (F1) (Centre)	1,36	0.07	
471	Plafond (P1)		enduit	peinture	Plafond (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
472	Radiateur (R1)		Métal	peinture	Radiateur (R1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 17								

R+1 - CH 07

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol	A	plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
473	Plinthes (P1)	A	bois	vernis	Plinthes (P1) (Centre)	0	0.07	
474	Plinthes (P2)	B	bois	vernis	Plinthes (P2) (Centre)	0	0.07	
475	Plinthes (P3)	C	bois	vernis	Plinthes (P3) (Centre)	0	0.07	
476	Plinthes (P4)	D	bois	vernis	Plinthes (P4) (Centre)	0	0.07	
477	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
478	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
479	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
480	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
481	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
482	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
483	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
484					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
485	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	0,99	0.07	
486					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,82	0.07	

Numéro du dossier : 2406CPASO - B112220000000874 -

Pré-Rapport du 28/06/2024 de la mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bâti

Lieu d'intervention : BAT 372 Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu - 83390 CUERS PIERREFEU

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
487	moustiquaire (F1)		bois	peinture	moustiquaire (F1) (Centre)	1,52	0.07	
488	Plafond (P1)		enduit	peinture	Plafond (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
489	Radiateur (R1)		Métal	peinture	Radiateur (R1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 17								

R+1 - ENTREE CH 11

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
490	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
491	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
492	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
493	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
494	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
495	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
496	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
497	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
498	Huissierie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huissierie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	Brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
499	Porte Placards (P2)		Bois	Peinture	Porte Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
500	Huissieries Portes de Placards (P2)		Bois	Peinture	Huissieries Portes de Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1839	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+1 - CH 11

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
501	Plinthes	A	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
502	Plinthes	B	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
503	Plinthes	D	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
504	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
505	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
506	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
507	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
508	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
509					Fenêtre intérieure (F1) (Huissierie)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
510	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	0,99	0.07	
511					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,82	0.07	
512	Moustiquaire (F1)		Bois	Peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	1,52	0.07	
513	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
514	Huisserie Porte (P1)		Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1840	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+1 - SDB CH 11

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
515	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
516	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
517	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
518	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
519	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
520	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
521	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
522	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+1 - ENTREE CH 12

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
523	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
524	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
525	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
526	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
527	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
528	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
529	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
530	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
531	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	Brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
532	Porte Placards (P2)		Bois	Peinture	Porte Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
533	Huisseries Portes de Placards (P2)		Bois	Peinture	Huisseries Portes de Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1841	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+1 - CH 12

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
534	Plinthes	A	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
535	Plinthes	B	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
536	Plinthes	D	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
537	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
538	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
539	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
540	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
541	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
542					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
543	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,06	0.07	
544					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,24	0.07	
545	Moustiquaire (F1)		Bois	Peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	1,51	0.07	
546	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (Centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
547	Huisserie Porte (P1)		Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1842	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+1 - SDB CH 12

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
548	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
549	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
550	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
551	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
552	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
553	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
554	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
555	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+1 - ENTREE CH 13

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
556	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
557	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
558	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
559	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
560	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
561	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
562	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
563	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
564	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	Brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
565	Porte Placards (P2)		Bois	Peinture	Porte Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
566	Huisseries Portes de Placards (P2)		Bois	Peinture	Huisseries Portes de Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1843	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+1 - CH 13

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
567	Plinthes	A	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
568	Plinthes	B	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
569	Plinthes	D	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
570	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
571	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
572	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
573	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
574	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
575					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
576	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,82	0.07	
577					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,62	0.07	
578	Moustiquaire (F1)		Bois	Peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	1,17	0.07	
579	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
580	Huisserie Porte (P1)		Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1844	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+1 - SDB CH 13

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
581	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
582	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
583	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
584	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
585	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
586	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
587	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
588	Huissierie Porte (P1)		bois	peinture	Huissierie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+1 - ENTREE CH 14

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
589	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
590	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
591	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
592	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
593	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
594	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
595	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
596	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
597	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	Brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
598	Porte Placards (P2)		Bois	Peinture	Porte Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
599	Huisseries Portes de Placards (P2)		Bois	Peinture	Huisseries Portes de Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1845	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+1 - CH 14

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
600	Plinthes	A	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
601	Plinthes	B	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
602	Plinthes	D	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
603	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
604	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
605	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
606	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
607	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
608					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
609	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,69	0.07	
610					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,21	0.07	
611	Moustiquaire (F1)		Bois	Peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	1,61	0.07	
612	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
613	Huisserie Porte (P1)		Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1846	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+1 - SDB CH 14

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
614	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
615	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
616	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
617	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
618	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
619	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
620	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
621	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+1 - ENTREE CH 15

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
622	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
623	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
624	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
625	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
626	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
627	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
628	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
629	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	

Numéro du dossier : 2406CPASO - B112220000000874 -

Pré-Rapport du 28/06/2024 de la mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bâti

Lieu d'intervention : BAT 372 Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu - 83390 CUERS PIERREFEU

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
630	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	Brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
631	Porte Placards (P2)		Bois	Peinture	Porte Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
632	Huisseries Portes de Placards (P2)		Bois	Peinture	Huisseries Portes de Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1847	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+1 - CH 15

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
633	Plinthes	A	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
634	Plinthes	B	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
635	Plinthes	D	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
636	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
637	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
638	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
639	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
640	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
641					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
642	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	0,99	0.07	
643					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,82	0.07	
644	Moustiquaire (F1)		Bois	Peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	1,52	0.07	
645	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
646	Huisserie Porte (P1)		Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1848	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+1 - SDB CH 15

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
647	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
648	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
649	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
650	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
651	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
652	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
653	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
654	Huissierie Porte (P1)		bois	peinture	Huissierie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+1 - ENTREE CH 16

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
655	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
656	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
657	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
658	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
659	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
660	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
661	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
662	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
663	Huissierie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huissierie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	Brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
664	Porte Placards (P2)		Bois	Peinture	Porte Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
665	Huisseries Portes de Placards (P2)		Bois	Peinture	Huisseries Portes de Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1849	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+1 - CH 16

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
666	Plinthes	A	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
667	Plinthes	B	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
668	Plinthes	D	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
669	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
670	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
671	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
672	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
673	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
674					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
675	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	2,07	0.07	
676					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,1	0.07	
677	Moustiquaire (F1)		Bois	Peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	1,04	0.07	
678	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
679	Huisserie Porte (P1)		Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1850	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+1 - SDB CH 16

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
680	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
681	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
682	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
683	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
684	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
685	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
686	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
687	Huissierie Porte (P1)		bois	peinture	Huissierie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+1 - ENTREE CH 17

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
688	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
689	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
690	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
691	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
692	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
693	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
694	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
695	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
696	Huissierie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huissierie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	Brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
697	Porte Placards (P2)		Bois	Peinture	Porte Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
698	Huissieries Portes de Placards (P2)		Bois	Peinture	Huissieries Portes de Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1851	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+1 - CH 17

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
699	Plinthes	A	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
700	Plinthes	B	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
701	Plinthes	D	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
702	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
703	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
704	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
705	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
706	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
707					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
708	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,75	0.07	
709					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,18	0.07	
710	Moustiquaire (F1)		Bois	Peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	1,51	0.07	
711	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
712	Huisserie Porte (P1)		Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1852	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+1 - SDB CH 17

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
713	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
714	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
715	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
716	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
717	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
718	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
719	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
720	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+1 - ENTREE CH 18

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
721	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
722	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
723	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
724	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
725	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
726	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
727	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
728	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
729	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	Brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
730	Porte Placards (P2)		Bois	Peinture	Porte Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
731	Huisseries Portes de Placards (P2)		Bois	Peinture	Huisseries Portes de Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1853	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+1 - CH 18

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
732	Plinthes	A	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
733	Plinthes	B	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
734	Plinthes	D	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
735	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
736	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
737	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
738	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
739	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
740					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
741	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,5	0.07	
742					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,21	0.07	
743	Moustiquaire (F1)		Bois	Peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	1,95	0.07	
744	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
745	Huisserie Porte (P1)		Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1854	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+1 - SDB CH 18

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
746	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
747	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
748	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
749	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
750	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
751	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
752	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
753	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+1 - ENTREE CH 19

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
754	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
755	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
756	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
757	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
758	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
759	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
760	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
761	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
762	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	Brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
763	Porte Placards (P2)		Bois	Peinture	Porte Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
764	Huisseries Portes de Placards (P2)		Bois	Peinture	Huisseries Portes de Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1855	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+1 - CH 19

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
765	Plinthes	A	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
766	Plinthes	B	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
767	Plinthes	D	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
768	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
769	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
770	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
771	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
772	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
773					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
774	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	0,9	0.07	
775					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,56	0.07	
776	Moustiquaire (F1)		Bois	Peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	0,72	0.07	
777	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
778	Huisserie Porte (P1)		Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1856	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+1 - SDB CH 19

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
779	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
780	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
781	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
782	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
783	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
784	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
785	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
786	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+1 - CH 20

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
787	Plinthes (P1)	A	bois	vernis	Plinthes (P1) (Centre)	0	0.07	
788	Plinthes (P2)	B	bois	vernis	Plinthes (P2) (Centre)	0	0.07	
789	Plinthes (P3)	C	bois	vernis	Plinthes (P3) (Centre)	0	0.07	
790	Plinthes (P4)	D	bois	vernis	Plinthes (P4) (Centre)	0	0.07	
791	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
792	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
793	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
794	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
795	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
796					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
797	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	2,14	0.07	
798					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,74	0.07	
799	moustiquaire (F1)		bois	peinture	moustiquaire (F1) (Centre)	1,74	0.07	
800	Radiateur (R1)		Métal	peinture	Radiateur (R1) (Centre)	0	0.07	
801	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (partie mobile)	0	0.07	
802	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Huisserie)	0	0.07	
803	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 17								

R+1 - CH 21

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
804	Plinthes (P1)	A	bois	vernis	Plinthes (P1) (Centre)	0	0.07	
805	Plinthes (P2)	B	bois	vernis	Plinthes (P2) (Centre)	0	0.07	
806	Plinthes (P3)	C	bois	vernis	Plinthes (P3) (Centre)	0	0.07	
807	Plinthes (P4)	D	bois	vernis	Plinthes (P4) (Centre)	0	0.07	
808	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
809	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
810	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
811	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
812	huisserie Porte (P1)		bois	peinture	huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
813	Radiateur (R1)		Métal	peinture	Radiateur (R1) (Centre)	0	0.07	
814	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
815					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
816	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	2,26	0.07	
817					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,93	0.07	
818	moustiquaire (F1)		bois	peinture	moustiquaire (F1) (Centre)	0,72	0.07	
819	Radiateur (R2)		Métal	peinture	Radiateur (R2) (Centre)	0	0.07	
820	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : 17

R+1 - CH 22

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
821	Plinthes (P1)	A	bois	vernis	Plinthes (P1) (Centre)	0	0.07	
822	Plinthes (P2)	B	bois	vernis	Plinthes (P2) (Centre)	0	0.07	
823	Plinthes (P3)	C	bois	vernis	Plinthes (P3) (Centre)	0	0.07	
824	Plinthes (P4)	D	bois	vernis	Plinthes (P4) (Centre)	0	0.07	
825	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
826	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
827	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
828	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
829	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
830	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
831	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
832					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
833	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	0,79	0.07	
834					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	0,75	0.07	
835	moustiquaire (F1)		bois	peinture	moustiquaire (F1) (Centre)	1,47	0.07	
836	Radiateur (R1)		Métal	peinture	Radiateur (R1) (Centre)	0	0.07	
837	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : 17

Numéro du dossier : 2406CPASO - B112220000000874 -

Pré-Rapport du 28/06/2024 de la mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bâti

Lieu d'intervention : BAT 372 Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu - 83390 CUERS PIERREFEU

R+1 - CH 23

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
838	Plinthes (P1)	A	bois	verniss	Plinthes (P1) (Centre)	0	0.07	
839	Plinthes (P2)	B	bois	verniss	Plinthes (P2) (Centre)	0	0.07	
840	Plinthes (P3)	C	bois	verniss	Plinthes (P3) (Centre)	0	0.07	
841	Plinthes (P4)	D	bois	verniss	Plinthes (P4) (Centre)	0	0.07	
842	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
843	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
844	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
845	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
846	Huissérie Porte (P1)		bois	peinture	Huissérie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
847	Radiateur (R1)		Métal	peinture	Radiateur (R1) (Centre)	0	0.07	
848	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
849					Fenêtre intérieure (F1) (Huissérie)	0	0.07	
850	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,7	0.07	
851					Fenêtre extérieure (F1) (Huissérie)	1,37	0.07	
852	moustiquaire (F1)		bois	peinture	moustiquaire (F1) (Centre)	1,14	0.07	
853	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

R+1 - CH 24

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
854	Plinthes (P1)	A	bois	verniss	Plinthes (P1) (Centre)	0	0.07	
855	Plinthes (P2)	B	bois	verniss	Plinthes (P2) (Centre)	0	0.07	
856	Plinthes (P3)	C	bois	verniss	Plinthes (P3) (Centre)	0	0.07	
857	Plinthes (P4)	D	bois	verniss	Plinthes (P4) (Centre)	0	0.07	
858	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
859	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
860	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
861	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
862	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
863					Fenêtre intérieure (F1) (Huissérie)	0	0.07	
864	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,78	0.07	
865					Fenêtre extérieure (F1) (Huissérie)	1,58	0.07	
866	moustiquaire (F1)		bois	peinture	moustiquaire (F1) (Centre)	1,94	0.07	
867	Radiateur (R1)		Métal	peinture	Radiateur (R1) (Centre)	0	0.07	
868	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
869	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
870	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 17								

R+1 - LOCAL 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Ragréage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
871	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
872	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
873	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
874	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
875	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
876	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
877	Plafond (P1)		enduit	peinture	Plafond (P1) (Centre)	0	0.07	
1857	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

R+1 - LOCAL 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Ragréage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
878	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
879	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
880	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
881	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
882	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
883	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
884	Plafond (P1)		enduit	peinture	Plafond (P1) (Centre)	0	0.07	
1858	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

R+1 - HALL 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P1)	B	Carrelage	brut	Plinthes (P1) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P2)	C	Carrelage	brut	Plinthes (P2) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P3)	D	Carrelage	brut	Plinthes (P3) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
885	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
886	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
887	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
888	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
1859	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

R+1 - DOUCHES

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P1)	A	Carrelage	brut	Plinthes (P1) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P2)	B	Carrelage	brut	Plinthes (P2) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P3)	C	Carrelage	brut	Plinthes (P3) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P4)	D	Carrelage	brut	Plinthes (P4) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
889	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
890	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
891	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
892	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
893	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
894					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
895	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,65	0.07	
896					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,85	0.07	
897	Radiateur (R1)		Métal	peinture	Radiateur (R1) (Centre)	0	0.07	
898	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
899	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1860	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+1 - DOUCHE 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
900	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
901	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
902	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
903	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur Inférieur	A	faïence	brut	Mur Inférieur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur Inférieur	B	faïence	brut	Mur Inférieur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur Inférieur	C	faïence	brut	Mur Inférieur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur Inférieur	D	faïence	brut	Mur Inférieur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

R+1 - DOUCHE 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
904	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
905	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
906	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
907	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
908	Mur inférieur	A	bois	vernis	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
909	Mur inférieur	B	bois	vernis	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
910	Mur inférieur	C	bois	vernis	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
911	Mur inférieur	D	bois	vernis	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

R+1 - DOUCHE 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
912	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
913	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
914	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
915	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
916	Mur inférieur	A	bois	vernis	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
917	Mur inférieur	B	bois	vernis	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
918	Mur inférieur	C	bois	vernis	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
919	Mur inférieur	D	bois	vernis	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

R+1 - DOUCHE 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
920	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
921	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
922	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
923	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur Inférieur	A	faïence	brut	Mur Inférieur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur Inférieur	B	faïence	brut	Mur Inférieur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur Inférieur	C	faïence	brut	Mur Inférieur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur Inférieur	D	faience	brut	Mur Inférieur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

R+1 - DOUCHE 5

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
924	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
925	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
926	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
927	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
928	Mur inférieur	A	bois	vernis	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
929	Mur inférieur	B	bois	vernis	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
930	Mur inférieur	C	bois	vernis	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
931	Mur inférieur	D	bois	vernis	Mur inférieur (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

R+1 - ESCALIER 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
932	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
933	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
934	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
935	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
936	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
937	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
938	Mur	G	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Plinthes (P1)	A	Carrelage	brut	Plinthes (P1) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P2)	B	Carrelage	brut	Plinthes (P2) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P3)	C	Carrelage	brut	Plinthes (P3) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Plinthes (P4)	D	Carrelage	brut	Plinthes (P4) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P5)	E	Carrelage	brut	Plinthes (P5) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P6)	F	Carrelage	brut	Plinthes (P6) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P7)	G	Carrelage	brut	Plinthes (P7) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
939	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
940					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
941	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	2,01	0.07	
942					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,76	0.07	
943	Moustiquaire (F1)		bois	peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	1,89	0.07	
944	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
945	Faux Limon		Enduit	Peinture	Faux Limon (Centre)	0	0.07	
946	Crémaillère		Enduit	Peinture	Crémaillère (Centre)	0	0.07	
947	Balustre		Métal	Peinture	Balustre (Centre)	1,77	0.07	
948	Main courante		Métal	Peinture	Main courante (Centre)	2,1	0.07	
-	Marches		Carrelage	brut	Marches (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Contremarches		Carrelage	brut	Contremarches (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Sous-face escalier		enduit	peinture	Sous-face escalier (Centre)			
1861	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 27								

R+1 - SANITAIRES 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
949	Huisserie Porte (P2)		bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (Centre)	0	0.07	
950	Huisserie Porte (P3)		bois	peinture	Huisserie Porte (P3) (Centre)	0	0.07	
951	Porte		bois	peinture	Porte (Centre)	0	0.07	
952	Huisserie Porte		bois	peinture	Huisserie Porte (Centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	A	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	F	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	G	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	H	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	I	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	J	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	K	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	L	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
953	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
954	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
955	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
956	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
957	Mur	E	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
958	Mur	F	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
959	Mur	G	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
960	Mur	H	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
961	Mur	I	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
962	Mur	J	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
963	Mur	K	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
964	Mur	L	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
965	Fenêtre intérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (Centre)	0	0.07	
966					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
967	Fenêtre extérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (Centre)	1,04	0.07	
968					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	2,33	0.07	
969	Fenêtre intérieure (F2)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F2) (Centre)	0	0.07	
970					Fenêtre intérieure (F2) (Huisserie)	0	0.07	
971	Fenêtre extérieure (F2)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F2) (Centre)	0,88	0.07	
972					Fenêtre extérieure (F2) (Huisserie)	1,59	0.07	
973	Fenêtre intérieure (F3)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F3) (Centre)	0	0.07	
974					Fenêtre intérieure (F3) (Huisserie)	0	0.07	
975	Fenêtre extérieure (F3)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F3) (Centre)	2,2	0.07	
976					Fenêtre extérieure (F3) (Huisserie)	1,39	0.07	
977	Fenêtre intérieure (F4)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F4) (Centre)	0	0.07	
978					Fenêtre intérieure (F4) (Huisserie)	0	0.07	
979	Fenêtre extérieure (F4)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F4) (Centre)	2,15	0.07	
980					Fenêtre extérieure (F4) (Huisserie)	0,83	0.07	
981	Fenêtre intérieure (F5)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F5) (Centre)	0	0.07	
982					Fenêtre intérieure (F5) (Huisserie)	0	0.07	
983	Fenêtre extérieure (F5)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F5) (Centre)	2,07	0.07	
984					Fenêtre extérieure (F5) (Huisserie)	1,7	0.07	
985	Fenêtre intérieure (F6)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F6) (Centre)	0	0.07	
986					Fenêtre intérieure (F6) (Huisserie)	0	0.07	
987	Fenêtre extérieure (F6)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F6) (Centre)	1,47	0.07	
988					Fenêtre extérieure (F6) (Huisserie)	0,76	0.07	
989	Fenêtre intérieure (F7)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F7) (Centre)	0	0.07	
990					Fenêtre intérieure (F7) (Huisserie)	0	0.07	
991	Fenêtre extérieure (F7)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F7) (Centre)	2,13	0.07	
992					Fenêtre extérieure (F7) (Huisserie)	2,01	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
993	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
1862	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
1863					Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 46								

R+2 - HALL 5

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P1)	B	Carrelage	brut	Plinthes (P1) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Plinthes (P2)	C	Carrelage	brut	Plinthes (P2) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P3)	D	Carrelage	brut	Plinthes (P3) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
994	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
995	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
996	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
997	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
1864	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

R+2 - ESCALIER 5

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
998	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
999	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1000	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1001	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1002	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1003	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1004	Mur	G	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Plinthes (P1)	A	Carrelage	brut	Plinthes (P1) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P2)	B	Carrelage	brut	Plinthes (P2) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P3)	C	Carrelage	brut	Plinthes (P3) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P4)	D	Carrelage	brut	Plinthes (P4) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P5)	E	Carrelage	brut	Plinthes (P5) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Plinthes (P6)	F	Carrelage	brut	Plinthes (P6) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P7)	G	Carrelage	brut	Plinthes (P7) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1005	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
1006					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
1007	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	0,92	0.07	
1008					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	0,86	0.07	
1009	Moustiquaire (F1)		bois	peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	0,72	0.07	
1010	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
1011	Faux Limon		Enduit	Peinture	Faux Limon (Centre)	0	0.07	
1012	Crémaillère		Enduit	Peinture	Crémaillère (Centre)	0	0.07	
1013	Balustre		Métal	Peinture	Balustre (Centre)	1,48	0.07	
1014	Main courante		Métal	Peinture	Main courante (Centre)	0,77	0.07	
-	Marches		Carrelage	Peinture	Marches (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Contremarches		Carrelage	Peinture	Contremarches (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1865	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 26								

R+2 - SANITAIRES 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1015	Huisserie Porte (P2)		bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (Centre)	0	0.07	
1016	Huisserie Porte (P3)		bois	peinture	Huisserie Porte (P3) (Centre)	0	0.07	
1017	Porte		bois	peinture	Porte (Centre)	0	0.07	
1018	Huisserie Porte		bois	peinture	Huisserie Porte (Centre)	0	0.07	
-	Mur	A	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	C	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	F	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	G	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	H	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	I	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	J	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	K	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	L	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1019	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1020	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1021	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1022	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1023	Mur	E	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1024	Mur	F	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1025	Mur	G	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1026	Mur	H	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1027	Mur	I	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1028	Mur	J	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1029	Mur	K	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1030	Mur	L	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1031	Fenêtre intérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (Centre)	0	0.07	
1032					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
1033	Fenêtre extérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (Centre)	0,9	0.07	
1034					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	2,3	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1035	Fenêtre intérieure (F2)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F2) (Centre)	0	0.07	
1036					Fenêtre intérieure (F2) (Huisserie)	0	0.07	
1037	Fenêtre extérieure (F2)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F2) (Centre)	1,2	0.07	
1038					Fenêtre extérieure (F2) (Huisserie)	1,87	0.07	
1039	Fenêtre intérieure (F3)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F3) (Centre)	0	0.07	
1040					Fenêtre intérieure (F3) (Huisserie)	0	0.07	
1041	Fenêtre extérieure (F3)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F3) (Centre)	0,88	0.07	
1042					Fenêtre extérieure (F3) (Huisserie)	1,15	0.07	
1043	Fenêtre intérieure (F4)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F4) (Centre)	0	0.07	
1044					Fenêtre intérieure (F4) (Huisserie)	0	0.07	
1045	Fenêtre extérieure (F4)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F4) (Centre)	1,21	0.07	
1046					Fenêtre extérieure (F4) (Huisserie)	1,36	0.07	
1047	Fenêtre intérieure (F5)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F5) (Centre)	0	0.07	
1048					Fenêtre intérieure (F5) (Huisserie)	0	0.07	
1049	Fenêtre extérieure (F5)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F5) (Centre)	1,94	0.07	
1050					Fenêtre extérieure (F5) (Huisserie)	2,06	0.07	
1051	Fenêtre intérieure (F6)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F6) (Centre)	0	0.07	
1052					Fenêtre intérieure (F6) (Huisserie)	0	0.07	
1053	Fenêtre extérieure (F6)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F6) (Centre)	1	0.07	
1054					Fenêtre extérieure (F6) (Huisserie)	0,71	0.07	
1055	Fenêtre intérieure (F7)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F7) (Centre)	0	0.07	
1056					Fenêtre intérieure (F7) (Huisserie)	0	0.07	
1057	Fenêtre extérieure (F7)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F7) (Centre)	1,95	0.07	
1058					Fenêtre extérieure (F7) (Huisserie)	2,05	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1059	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
1866	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
1867					Plafond (Centre)	0	0.07	

Nombre d'unités de diagnostic : 46

R+2 - DEGAGEMENT 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1060	Plinthes	A	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1061	Plinthes	B	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1062	Plinthes	C	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1063	Plinthes	D	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1064	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1065	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1066	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1067	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1068	Fenêtre intérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
1069					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
1070	Fenêtre extérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,33	0.07	
1071					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,13	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1072	Porte Placards (P1)		Bois	peinture	Porte Placards (P1) (Centre)	0	0.07	
1073	Huisseries Portes de Placards (P1)		Bois	peinture	Huisseries Portes de Placards (P1) (Centre)	0	0.07	
1074	Moustiquaire (F1)		bois	Peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	0,82	0.07	
1868	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

R+2 - ENTREE CH 42

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1075	Plinthes (P2)	A	bois	peinture	Plinthes (P2) (Centre)	0	0.07	
1076	Plinthes (P3)	B	bois	peinture	Plinthes (P3) (Centre)	0	0.07	
1077	Plinthes (P4)	C	bois	peinture	Plinthes (P4) (Centre)	0	0.07	
1078	Plinthes (P5)	D	bois	peinture	Plinthes (P5) (Centre)	0	0.07	
1079	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1080	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1081	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1082	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1083	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1084	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1085	Porte Placards (P2)		Bois	peinture	Porte Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1086	Huisseries Portes de Placards (P2)		Bois	peinture	Huisseries Portes de Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+2 - CH 42

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1087	Plinthes (P1)	A	bois	peinture	Plinthes (P1) (Centre)	0	0.07	
1088	Plinthes (P2)	B	bois	peinture	Plinthes (P2) (Centre)	0	0.07	
1089	Plinthes (P3)	C	bois	peinture	Plinthes (P3) (Centre)	0	0.07	
1090	Plinthes (P4)	D	bois	peinture	Plinthes (P4) (Centre)	0	0.07	
1091	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1092	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1093	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1094	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1095	Fenêtre intérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
1096					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
1097	Fenêtre extérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,77	0.07	
1098					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	0,9	0.07	
1099	Moustiquaire (F1)		bois	Peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	1,6	0.07	
1100	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Huisserie)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1101	Radiateur		Métal	peinture	Radiateur (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+2 - SDB CH 42

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1102	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1103	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1104	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1105	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1106	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1107	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	F	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1108	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1109	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

R+2 - ENTREE CH 41

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1110	Plinthes (P2)	A	bois	peinture	Plinthes (P2) (Centre)	0	0.07	
1111	Plinthes (P3)	B	bois	peinture	Plinthes (P3) (Centre)	0	0.07	
1112	Plinthes (P4)	C	bois	peinture	Plinthes (P4) (Centre)	0	0.07	
1113	Plinthes (P5)	D	bois	peinture	Plinthes (P5) (Centre)	0	0.07	
1114	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1115	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1116	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1117	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1118	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1119	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1120	Porte Placards (P2)		Bois	peinture	Porte Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1121	Huisseries Portes de Placards (P2)		Bois	peinture	Huisseries Portes de Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

R+2 - CH 41

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1122	Plinthes (P1)	A	bois	peinture	Plinthes (P1) (Centre)	0	0.07	
1123	Plinthes (P2)	B	bois	peinture	Plinthes (P2) (Centre)	0	0.07	
1124	Plinthes (P3)	C	bois	peinture	Plinthes (P3) (Centre)	0	0.07	
1125	Plinthes (P4)	D	bois	peinture	Plinthes (P4) (Centre)	0	0.07	
1126	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1127	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1128	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1129	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1130	Fenêtre intérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
1131					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
1132	Fenêtre extérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,9	0.07	
1133					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,24	0.07	
1134	Moustiquaire (F1)		bois	Peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	1,46	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1135	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Huisserie)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1136	Radiateur		Métal	peinture	Radiateur (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+2 - SDB CH 41

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1137	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1138	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1139	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1140	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1141	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1142	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	F	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1143	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1144	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

R+2 - ENTREE CH 40

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1145	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1146	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1147	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1148	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1149	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1150	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1151	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1152	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1153	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	Brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1154	Porte Placards (P2)		Bois	Peinture	Porte Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1155	Huisseries Portes de Placards (P2)		Bois	Peinture	Huisseries Portes de Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

R+2 - CH 40

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1156	Plinthes	A	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1157	Plinthes	B	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1158	Plinthes	D	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1159	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1160	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1161	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1162	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1163	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
1164					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
1165	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	2,23	0.07	
1166					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,15	0.07	
1167	Moustiquaire (F1)		Bois	Peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	1,85	0.07	
1168	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1169	Huisserie Porte (P1)		Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+2 - SDB CH 40

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1170	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1171	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1172	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1173	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1174	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1175	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1176	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1177	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+2 - ENTREE CH 39

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1178	Plinthes (P1)	A	bois	peinture	Plinthes (P1) (Centre)	0	0.07	
1179	Plinthes (P2)	B	bois	peinture	Plinthes (P2) (Centre)	0	0.07	
1180	Plinthes (P3)	C	bois	peinture	Plinthes (P3) (Centre)	0	0.07	
1181	Plinthes (P4)	D	bois	peinture	Plinthes (P4) (Centre)	0	0.07	

Numéro du dossier : 2406CPASO - B112220000000874 -

Pré-Rapport du 28/06/2024 de la mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bâti

Lieu d'intervention : BAT 372 Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu - 83390 CUERS PIERREFEU

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1182	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1183	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1184	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1185	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1186	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1187	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1188	Porte Placards (P2)		Bois	peinture	Porte Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1189	Huisseries Portes de Placards (P2)		Bois	peinture	Huisseries Portes de Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+2 - CH 39

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1190	Plinthes (P1)	A	bois	peinture	Plinthes (P1) (Centre)	0	0.07	
1191	Plinthes (P2)	B	bois	peinture	Plinthes (P2) (Centre)	0	0.07	
1192	Plinthes (P3)	C	bois	peinture	Plinthes (P3) (Centre)	0	0.07	
1193	Plinthes (P4)	D	bois	peinture	Plinthes (P4) (Centre)	0	0.07	
1194	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1195	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1196	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1197	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1198	Fenêtre intérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
1199					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
1200	Fenêtre extérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	0,75	0.07	
1201					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,96	0.07	
1202	Moustiquaire (F1)		bois	Peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	2,2	0.07	
1203	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1204	Radiateur		Métal	peinture	Radiateur (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+2 - SDB CH 39

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1205	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1206	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1207	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1208	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1209	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1210	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

R+2 - DEGAGEMENT 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1211	Plinthes	A	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1212	Plinthes	B	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1213	Plinthes	C	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1214	Plinthes	D	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1215	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1216	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1217	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1218	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1219	Fenêtre intérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
1220					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
1221	Fenêtre extérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	0,88	0.07	
1222					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	0,81	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1223	Porte Placards (P1)		Bois	peinture	Porte Placards (P1) (Centre)	0	0.07	
1224	Huisseries Portes de Placards (P1)		Bois	peinture	Huisseries Portes de Placards (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+2 - ENTREE CH 34

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1225	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1226	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1227	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1228	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1229	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1230	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1231	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1232	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1233	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	Brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1234	Porte Placards (P2)		Bois	Peinture	Porte Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1235	Huisseries Portes de Placards (P2)		Bois	Peinture	Huisseries Portes de Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

R+2 - CH 34

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1236	Plinthes	A	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1237	Plinthes	B	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1238	Plinthes	D	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1239	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1240	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1241	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1242	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1243	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
1244					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1245	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,09	0.07	
1246					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	2,27	0.07	
1247	Moustiquaire (F1)		Bois	Peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	1,48	0.07	
1248	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1249	Huisserie Porte (P1)		Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+2 - SDB CH 34

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1250	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1251	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1252	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1253	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1254	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1255	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1256	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1257	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+2 - ENTREE CH 35

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1258	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1259	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1260	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1261	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1262	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1263	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1264	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1265	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1266	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	Brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1267	Porte Placards (P2)		Bois	Peinture	Porte Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1268	Huisseries Portes de Placards (P2)		Bois	Peinture	Huisseries Portes de Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

R+2 - CH 35

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1269	Plinthes	A	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1270	Plinthes	B	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1271	Plinthes	D	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1272	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1273	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1274	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1275	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1276	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
1277					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
1278	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	2,19	0.07	
1279					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,88	0.07	
1280	Moustiquaire (F1)		Bois	Peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	0,83	0.07	
1281	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1282	Huisserie Porte (P1)		Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+2 - SDB CH 35

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1283	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1284	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1285	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1286	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1287	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1288	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1289	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1290	Huissierie Porte (P1)		bois	peinture	Huissierie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+2 - ENTREE CH 36

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1291	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1292	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1293	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1294	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	

Numéro du dossier : 2406CPASO - B112220000000874 -

Pré-Rapport du 28/06/2024 de la mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bâti

Lieu d'intervention : BAT 372 Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu - 83390 CUERS PIERREFEU

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1295	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1296	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1297	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1298	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1299	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	Brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1300	Porte Placards (P2)		Bois	Peinture	Porte Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1301	Huisseries Portes de Placards (P2)		Bois	Peinture	Huisseries Portes de Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

R+2 - CH 36

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1302	Plinthes	A	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1303	Plinthes	B	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1304	Plinthes	D	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1305	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1306	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1307	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1308	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1309	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
1310					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
1311	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,19	0.07	
1312					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,47	0.07	
1313	Moustiquaire (F1)		Bois	Peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	1,64	0.07	
1314	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1315	Huisserie Porte (P1)		Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+2 - SDB CH 36

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1316	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1317	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1318	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1319	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1320	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1321	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1322	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1323	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+2 - ENTREE CH 37

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1324	Plinthes (P1)	A	bois	peinture	Plinthes (P1) (Centre)	0	0.07	
1325	Plinthes (P2)	B	bois	peinture	Plinthes (P2) (Centre)	0	0.07	
1326	Plinthes (P3)	C	bois	peinture	Plinthes (P3) (Centre)	0	0.07	
1327	Plinthes (P4)	D	bois	peinture	Plinthes (P4) (Centre)	0	0.07	
1328	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1329	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1330	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1331	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1332	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1333	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1334	Porte Placards (P2)		Bois	peinture	Porte Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1335	Huisséries Portes de Placards (P2)		Bois	peinture	Huisséries Portes de Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+2 - CH 37

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1336	Plinthes (P1)	A	bois	peinture	Plinthes (P1) (Centre)	0	0.07	
1337	Plinthes (P2)	B	bois	peinture	Plinthes (P2) (Centre)	0	0.07	
1338	Plinthes (P3)	C	bois	peinture	Plinthes (P3) (Centre)	0	0.07	
1339	Plinthes (P4)	D	bois	peinture	Plinthes (P4) (Centre)	0	0.07	
1340	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1341	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1342	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1343	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1344	Fenêtre intérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
1345					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
1346	Fenêtre extérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,28	0.07	
1347					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1	0.07	
1348	Moustiquaire (F1)		bois	Peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	1,34	0.07	
1349	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1350	Radiateur		Métal	peinture	Radiateur (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+2 - SDB CH 37

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1351	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1352	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1353	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1354	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1355	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1356	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

R+2 - ENTREE CH 38

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1357	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1358	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1359	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1360	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1361	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1362	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1363	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1364	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1365	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	Brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1366	Porte Placards (P2)		Bois	Peinture	Porte Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1367	Huisseries Portes de Placards (P2)		Bois	Peinture	Huisseries Portes de Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1368	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1369	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1370	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1371	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1372	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1373	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1374	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1375	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1376	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	Brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1377	Porte Placards (P2)		Bois	Peinture	Porte Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1378	Huisseries Portes de Placards (P2)		Bois	Peinture	Huisseries Portes de Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 26								

R+2 - CH 38

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1379	Plinthes	A	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1380	Plinthes	B	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1381	Plinthes	D	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1382	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1383	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1384	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1385	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1386	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
1387					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
1388	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,41	0.07	
1389					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,22	0.07	
1390	Moustiquaire (F1)		Bois	Peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	1,12	0.07	
1391	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1392	Huisserie Porte (P1)		Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Sol		Moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1393	Plinthes	A	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1394	Plinthes	B	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1395	Plinthes	D	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1396	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1397	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1398	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1399	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1400	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
1401					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1402	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	2,08	0.07	
1403					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,46	0.07	
1404	Moustiquaire (F1)		Bois	Peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	2,08	0.07	
1405	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1406	Huisserie Porte (P1)		Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 28								

R+2 - SDB CH 38

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1407	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1408	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1409	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1410	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1411	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1412	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1413	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1414	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1415	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1416	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1417	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1418	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1419	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1420	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1421	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1422	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 30								

R+2 - DEGAGEMENT 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1423	Plinthes	A	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1424	Plinthes	B	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1425	Plinthes	C	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1426	Plinthes	D	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1427	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1428	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1429	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1430	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1431	Fenêtre intérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
1432					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
1433	Fenêtre extérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,46	0.07	
1434					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	2,08	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1435	Porte Placards (P1)		Bois	peinture	Porte Placards (P1) (Centre)	0	0.07	
1436	Huisseries Portes de Placards (P1)		Bois	peinture	Huisseries Portes de Placards (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+2 - ENTREE CH 30

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1437	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1438	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1439	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1440	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1441	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1442	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1443	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1444	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1445	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	Brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1446	Porte Placards (P2)		Bois	Peinture	Porte Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1447	Huisseries Portes de Placards (P2)		Bois	Peinture	Huisseries Portes de Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

R+2 - CH 30

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1448	Plinthes	A	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1449	Plinthes	B	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1450	Plinthes	D	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1451	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1452	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1453	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1454	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1455	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
1456					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
1457	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,74	0.07	
1458					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,41	0.07	
1459	Moustiquaire (F1)		Bois	Peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	1,22	0.07	
1460	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1461	Huisserie Porte (P1)		Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+2 - SDB CH 30

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1462	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1463	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1464	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1465	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1466	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1467	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1468	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1469	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+2 - ENTREE CH 31

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1470	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1471	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1472	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1473	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1474	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1475	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1476	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1477	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1478	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	Brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1479	Porte Placards (P2)		Bois	Peinture	Porte Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1480	Huisseries Portes de Placards (P2)		Bois	Peinture	Huisseries Portes de Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

R+2 - CH 31

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1481	Plinthes	A	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1482	Plinthes	B	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1483	Plinthes	D	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1484	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1485	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1486	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1487	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1488	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
1489					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1490	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,55	0.07	
1491					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,07	0.07	
1492	Moustiquaire (F1)		Bois	Peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	1,74	0.07	
1493	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1494	Huisserie Porte (P1)		Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+2 - SDB CH 31

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1495	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1496	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1497	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1498	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1499	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1500	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1501	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1502	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+2 - ENTREE CH 32

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1503	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1504	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1505	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1506	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1507	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1508	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1509	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1510	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1511	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	Brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1512	Porte Placards (P2)		Bois	Peinture	Porte Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1513	Huisseries Portes de Placards (P2)		Bois	Peinture	Huisseries Portes de Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

R+2 - CH 32

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1514	Plinthes	A	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1515	Plinthes	B	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1516	Plinthes	D	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1517	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1518	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1519	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1520	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1521	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
1522					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
1523	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	2,08	0.07	
1524					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,31	0.07	
1525	Moustiquaire (F1)		Bois	Peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	1,55	0.07	
1526	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1527	Huisserie Porte (P1)		Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+2 - SDB CH 32

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1528	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1529	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1530	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1531	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1532	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1533	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1534	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1535	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+2 - ENTREE CH 33

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1536	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1537	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1538	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1539	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1540	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1541	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1542	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1543	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1544	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	Brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1545	Porte Placards (P2)		Bois	Peinture	Porte Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1546	Huisseries Portes de Placards (P2)		Bois	Peinture	Huisseries Portes de Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

R+2 - CH 33

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1547	Plinthes	A	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1548	Plinthes	B	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1549	Plinthes	D	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1550	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1551	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1552	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1553	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1554	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
1555					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
1556	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	2,08	0.07	
1557					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,46	0.07	
1558	Moustiquaire (F1)		Bois	Peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	2,08	0.07	
1559	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1560	Huisserie Porte (P1)		Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+2 - SDB CH 33

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1561	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1562	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1563	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1564	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1565	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1566	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1567	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1568	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+2 - HALL 6

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P1)	B	Carrelage	brut	Plinthes (P1) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P2)	C	Carrelage	brut	Plinthes (P2) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Plinthes (P3)	D	Carrelage	brut	Plinthes (P3) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1569	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1570	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1571	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1572	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

R+2 - ESCALIER 6

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1573	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1574	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1575	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1576	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1577	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1578	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1579	Mur	G	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Plinthes (P1)	A	Carrelage	brut	Plinthes (P1) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P2)	B	Carrelage	brut	Plinthes (P2) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P3)	C	Carrelage	brut	Plinthes (P3) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P4)	D	Carrelage	brut	Plinthes (P4) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P5)	E	Carrelage	brut	Plinthes (P5) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P6)	F	Carrelage	brut	Plinthes (P6) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes (P7)	G	Carrelage	brut	Plinthes (P7) (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1580	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
1581					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
1582	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	2,08	0.07	
1583					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,46	0.07	
1584	Moustiquaire (F1)		bois	peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	2,08	0.07	
1585	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
1586	Faux Limon		Enduit	Peinture	Faux Limon (Centre)	0	0.07	
1587	Crémaillère		Enduit	Peinture	Crémaillère (Centre)	0	0.07	
1588	Balustre		Métal	Peinture	Balustre (Centre)	1,74	0.07	
1589	Main courante		Métal	Peinture	Main courante (Centre)	1,41	0.07	
-	Marches		Carrelage	brut	Marches (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Contremarches		Carrelage	brut	Contremarches (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
Nombre d'unités de diagnostic : 25								

R+2 - SANITAIRES 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1590	Huisserie Porte (P2)		bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (Centre)	0	0.07	
1591	Huisserie Porte (P3)		bois	peinture	Huisserie Porte (P3) (Centre)	0	0.07	
1592	Porte		bois	peinture	Porte (Centre)	0	0.07	
1593	Huisserie Porte		bois	peinture	Huisserie Porte (Centre)	0	0.07	
-	Mur	A	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	E	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	F	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	G	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	H	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	I	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	J	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	K	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	L	faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1594	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1595	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1596	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1597	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1598	Mur	E	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1599	Mur	F	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1600	Mur	G	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1601	Mur	H	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1602	Mur	I	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1603	Mur	J	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1604	Mur	K	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1605	Mur	L	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1606	Fenêtre intérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (Centre)	0	0.07	
1607					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
1608	Fenêtre extérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (Centre)	1,07	0.07	
1609					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,74	0.07	
1610	Fenêtre intérieure (F2)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F2) (Centre)	0	0.07	
1611					Fenêtre intérieure (F2) (Huisserie)	0	0.07	
1612	Fenêtre extérieure (F2)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F2) (Centre)	1,9	0.07	
1613					Fenêtre extérieure (F2) (Huisserie)	2,29	0.07	
1614	Fenêtre intérieure (F3)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F3) (Centre)	0	0.07	
1615					Fenêtre intérieure (F3) (Huisserie)	0	0.07	
1616	Fenêtre extérieure (F3)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F3) (Centre)	0,73	0.07	
1617					Fenêtre extérieure (F3) (Huisserie)	2,22	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1618	Fenêtre intérieure (F4)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F4) (Centre)	0	0.07	
1619					Fenêtre intérieure (F4) (Huisserie)	0	0.07	
1620	Fenêtre extérieure (F4)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F4) (Centre)	1,11	0.07	
1621					Fenêtre extérieure (F4) (Huisserie)	1,95	0.07	
1622	Fenêtre intérieure (F5)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F5) (Centre)	0	0.07	
1623					Fenêtre intérieure (F5) (Huisserie)	0	0.07	
1624	Fenêtre extérieure (F5)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F5) (Centre)	0,71	0.07	
1625					Fenêtre extérieure (F5) (Huisserie)	1,46	0.07	
1626	Fenêtre intérieure (F6)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F6) (Centre)	0	0.07	
1627					Fenêtre intérieure (F6) (Huisserie)	0	0.07	
1628	Fenêtre extérieure (F6)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F6) (Centre)	1,85	0.07	
1629					Fenêtre extérieure (F6) (Huisserie)	1,5	0.07	
1630	Fenêtre intérieure (F7)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F7) (Centre)	0	0.07	
1631					Fenêtre intérieure (F7) (Huisserie)	0	0.07	
1632	Fenêtre extérieure (F7)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F7) (Centre)	0,99	0.07	
1633					Fenêtre extérieure (F7) (Huisserie)	2,29	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1634	Plafond		enduit	peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
1869	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 46								

R+2 - ENTREE CH 25

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1635	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1636	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1637	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1638	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1639	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1640	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1641	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1642	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1643	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	Brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1644	Porte Placards (P2)		Bois	Peinture	Porte Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1645	Huisseries Portes de Placards (P2)		Bois	Peinture	Huisseries Portes de Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1870	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+2 - CH 25

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1646	Plinthes	A	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1647	Plinthes	B	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1648	Plinthes	D	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1649	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1650	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1651	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1652	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1653	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
1654					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
1655	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,51	0.07	
1656					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	0,71	0.07	
1657	Moustiquaire (F1)		Bois	Peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	2,12	0.07	
1658	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1659	Huisserie Porte (P1)		Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1871	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+2 - SDB CH 25

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1660	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1661	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1662	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1663	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1664	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1665	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1666	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1667	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+2 - ENTREE CH 26

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1668	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1669	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1670	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1671	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1672	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1673	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1674	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1675	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1676	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	Brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1677	Porte Placards (P2)		Bois	Peinture	Porte Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1678	Huisseries Portes de Placards (P2)		Bois	Peinture	Huisseries Portes de Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1872	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+2 - CH 26

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1679	Plinthes	A	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1680	Plinthes	B	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1681	Plinthes	D	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1682	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1683	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1684	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1685	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1686	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
1687					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
1688	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	0,7	0.07	
1689					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,69	0.07	
1690	Moustiquaire (F1)		Bois	Peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	1,31	0.07	
1691	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1692	Huisserie Porte (P1)		Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1873	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+2 - SDB CH 26

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1693	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1694	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1695	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1696	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1697	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1698	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1699	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1700	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+2 - ENTREE CH 27

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1701	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1702	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1703	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1704	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1705	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1706	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1707	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1708	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1709	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	Brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1710	Porte Placards (P2)		Bois	Peinture	Porte Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1711	Huisseries Portes de Placards (P2)		Bois	Peinture	Huisseries Portes de Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1874	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+2 - CH 27

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1712	Plinthes	A	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1713	Plinthes	B	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1714	Plinthes	D	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1715	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1716	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1717	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1718	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1719	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
1720					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
1721	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,55	0.07	
1722					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	2,03	0.07	
1723	Moustiquaire (F1)		Bois	Peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	0,95	0.07	
1724	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1725	Huisserie Porte (P1)		Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1875	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+2 - SDB CH 27

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1726	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1727	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1728	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1729	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1730	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1731	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1732	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1733	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+2 - ENTREE CH 28

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1734	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1735	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1736	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1737	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1738	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1739	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1740	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1741	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1742	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	Brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1743	Porte Placards (P2)		Bois	Peinture	Porte Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1744	Huisseries Portes de Placards (P2)		Bois	Peinture	Huisseries Portes de Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1876	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+2 - CH 28

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1745	Plinthes	A	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1746	Plinthes	B	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1747	Plinthes	D	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1748	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1749	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1750	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1751	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1752	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1753					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
1754	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,63	0.07	
1755					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,5	0.07	
1756	Moustiquaire (F1)		Bois	Peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	0,74	0.07	
1757	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1758	Huisserie Porte (P1)		Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1877	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+2 - SDB CH 28

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1759	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1760	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1761	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1762	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1763	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1764	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1765	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1766	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+2 - ENTREE CH 29

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1767	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1768	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1769	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1770	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1771	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1772	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1773	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1774	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1775	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	Brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1776	Porte Placards (P2)		Bois	Peinture	Porte Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1777	Huisseries Portes de Placards (P2)		Bois	Peinture	Huisseries Portes de Placards (P2) (Centre)	0	0.07	
1878	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

R+2 - CH 29

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Moquette	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1778	Plinthes	A	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1779	Plinthes	B	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1780	Plinthes	D	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1781	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1782	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1783	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1784	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1785	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
1786					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
1787	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1	0.07	
1788					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	0,8	0.07	
1789	Moustiquaire (F1)		Bois	Peinture	Moustiquaire (F1) (Centre)	0,88	0.07	
1790	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (Centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1791	Huisserie Porte (P1)		Bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1879	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+2 - SDB CH 29

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1792	Mur	A	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1793	Mur	B	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1794	Mur	C	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1795	Mur	D	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1796	Mur	E	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1797	Mur	F	enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1798	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
1799	Huisserie Porte (P1)		bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

R+2 - DEGAGEMENT 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		plastique (lino)	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1800	Plinthes	A	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1801	Plinthes	B	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1802	Plinthes	C	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1803	Plinthes	D	bois	peinture	Plinthes (Centre)	0	0.07	
1804	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1805	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1806	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1807	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1808	Fenêtre intérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
1809					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
1810	Fenêtre extérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	2,18	0.07	
1811					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	0,97	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de Faux Plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
1812	Porte Placards (P1)		Bois	peinture	Porte Placards (P1) (Centre)	0	0.07	
1813	Huisseries Portes de Placards (P1)		Bois	peinture	Huisseries Portes de Placards (P1) (Centre)	0	0.07	
1880	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

COMBLES - COMBLES

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1814	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1815	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1816	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1817	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1818	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 5								

TOITURE - TOITURE

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Tuiles	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 1								

TOITURE - ENTREE 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Etanchéité	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Etanchéité	Brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	B	Etanchéité	Brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	C	Etanchéité	Brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	D	Etanchéité	Brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 5								

TOITURE - ENTREE 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Etanchéité	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Etanchéité	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	B	Etanchéité	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	C	Etanchéité	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	D	Etanchéité	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 5								

RDC - ESCALIER 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Marches		Carrelage	Peinture	Marches (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Contremarches		Carrelage	Peinture	Contremarches (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1819	Balustre		Métal	Peinture	Balustre (Centre)	1,56	0.07	
1820					Balustre (Centre)	2,11	0.07	
1821	Main courante		Métal	Peinture	Main courante (Centre)	2,21	0.07	
1822					Main courante (Centre)	1,19	0.07	
1823	Faux Limon		Enduit	peinture	Faux Limon (Centre)	0	0.07	
1824					Faux Limon (Centre)	0	0.07	
1825	Crémaillère		Enduit	peinture	Crémaillère (Centre)	0	0.07	
1826					Crémaillère (Centre)	0	0.07	
1827	Mur	B	Enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1837	Sous Face		Enduit	Peinture	Sous Face (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

RDC - ESCALIER 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1828	Faux Limon		Enduit	peinture	Faux Limon (Centre)	0	0.07	
1829					Faux Limon (Centre)	0	0.07	
1830	Crémaillère		Enduit	peinture	Crémaillère (Centre)	0	0.07	
1831					Crémaillère (Centre)	0	0.07	
1832	Balustre		Métal	Peinture	Balustre (Centre)	0,83	0.07	
1833					Balustre (Centre)	0,8	0.07	
1834	Main courante		Métal	Peinture	Main courante (Centre)	1,58	0.07	
1835					Main courante (Centre)	0,83	0.07	
-	Marches		Carrelage	Peinture	Marches (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
-	Contremarches		Carrelage	Peinture	Contremarches (Non mesurée)			Partie non visée par la réglementation
1836	Mur	C	Enduit	peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
1838	Sous Face		enduit	Peinture	Sous Face (Centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

Analyses chimiques en laboratoire :

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/g)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
Néant								

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Commentaires relatifs aux mesures incohérentes (le cas échéant) : /

ANNEXE 1 - REPERAGE DES LOCAUX

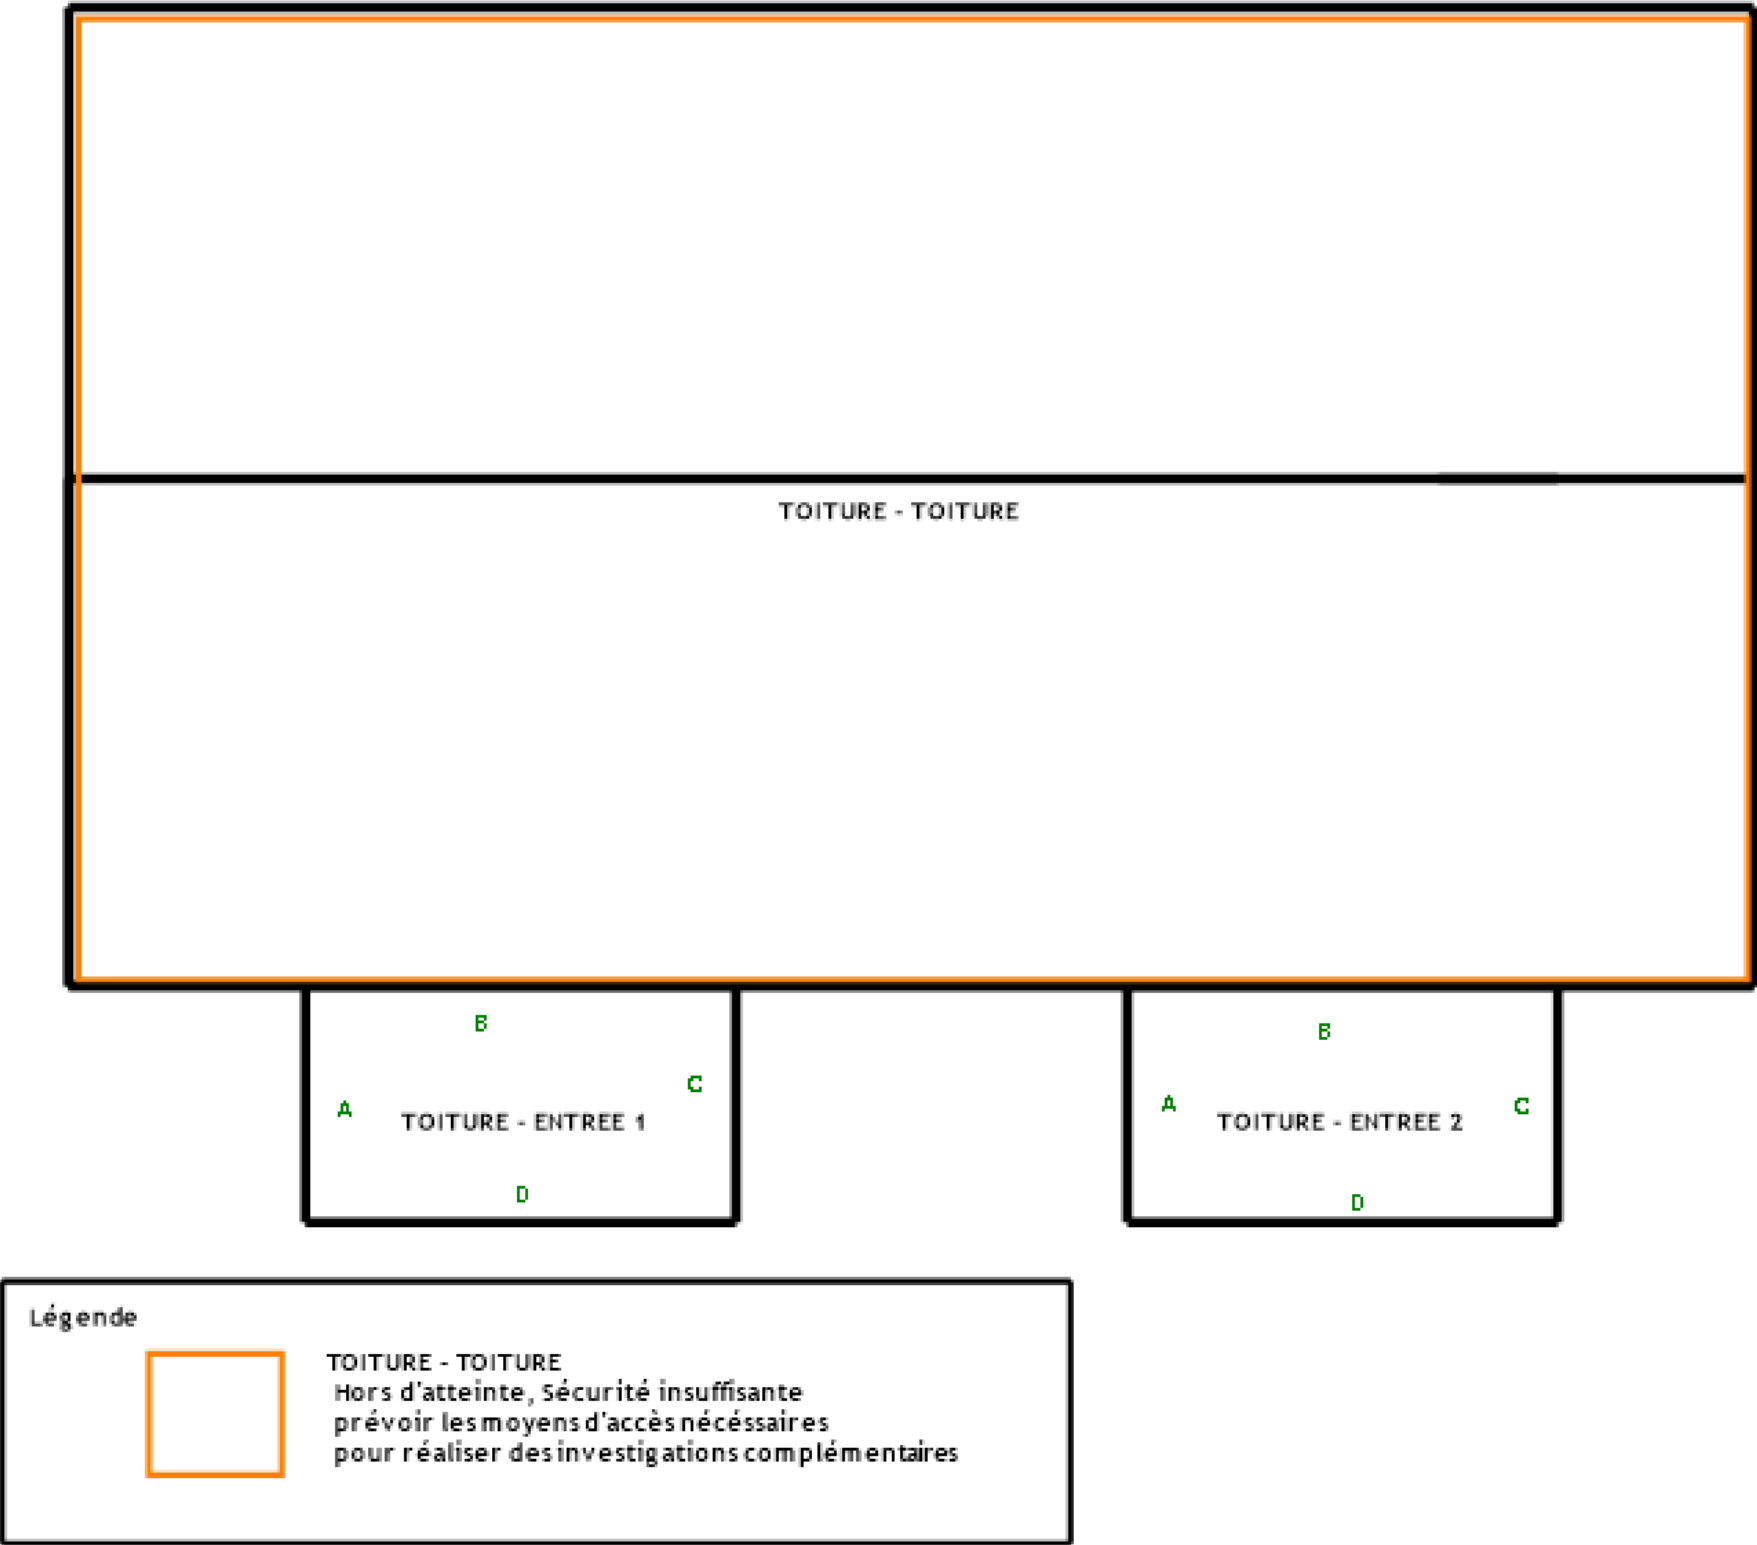


Planche de repérage technique

N° planche: 1/4

Nom du plan:
Toitures / Locaux / Bâti 372 - Plan
Toitures

Entreprise réalisant le repérage :
SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des
Dolines
06560 VALBONNE

Adresse du bien :
BAT 372 Atelier Industriel de l'Aéronautique
de Cuers Pierrefeu
83390 CUERS PIERREFEU

Informations relatives au rapport du
repérage :
Réf. du rapport : 2406CPASO -
BI12220000000874
Rédacteur : Mathieu CHEVALIER
Date : 28/06/2024

Commentaires :

Planche de repérage technique

N° planche: 2/4

Nom du plan:

2ème Etage / Locaux / Bâti 372 -
Plan R+2

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des
Dolines
06560 VALBONNE

Adresse du bien :

BAT 372 Atelier Industriel de l'Aéronautique
de Cuers Pierrefeu
83390 CUERS PIERREFEU

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -
BI12220000000874
Rédacteur : Mathieu CHEVALIER
Date : 28/06/2024

Commentaires :

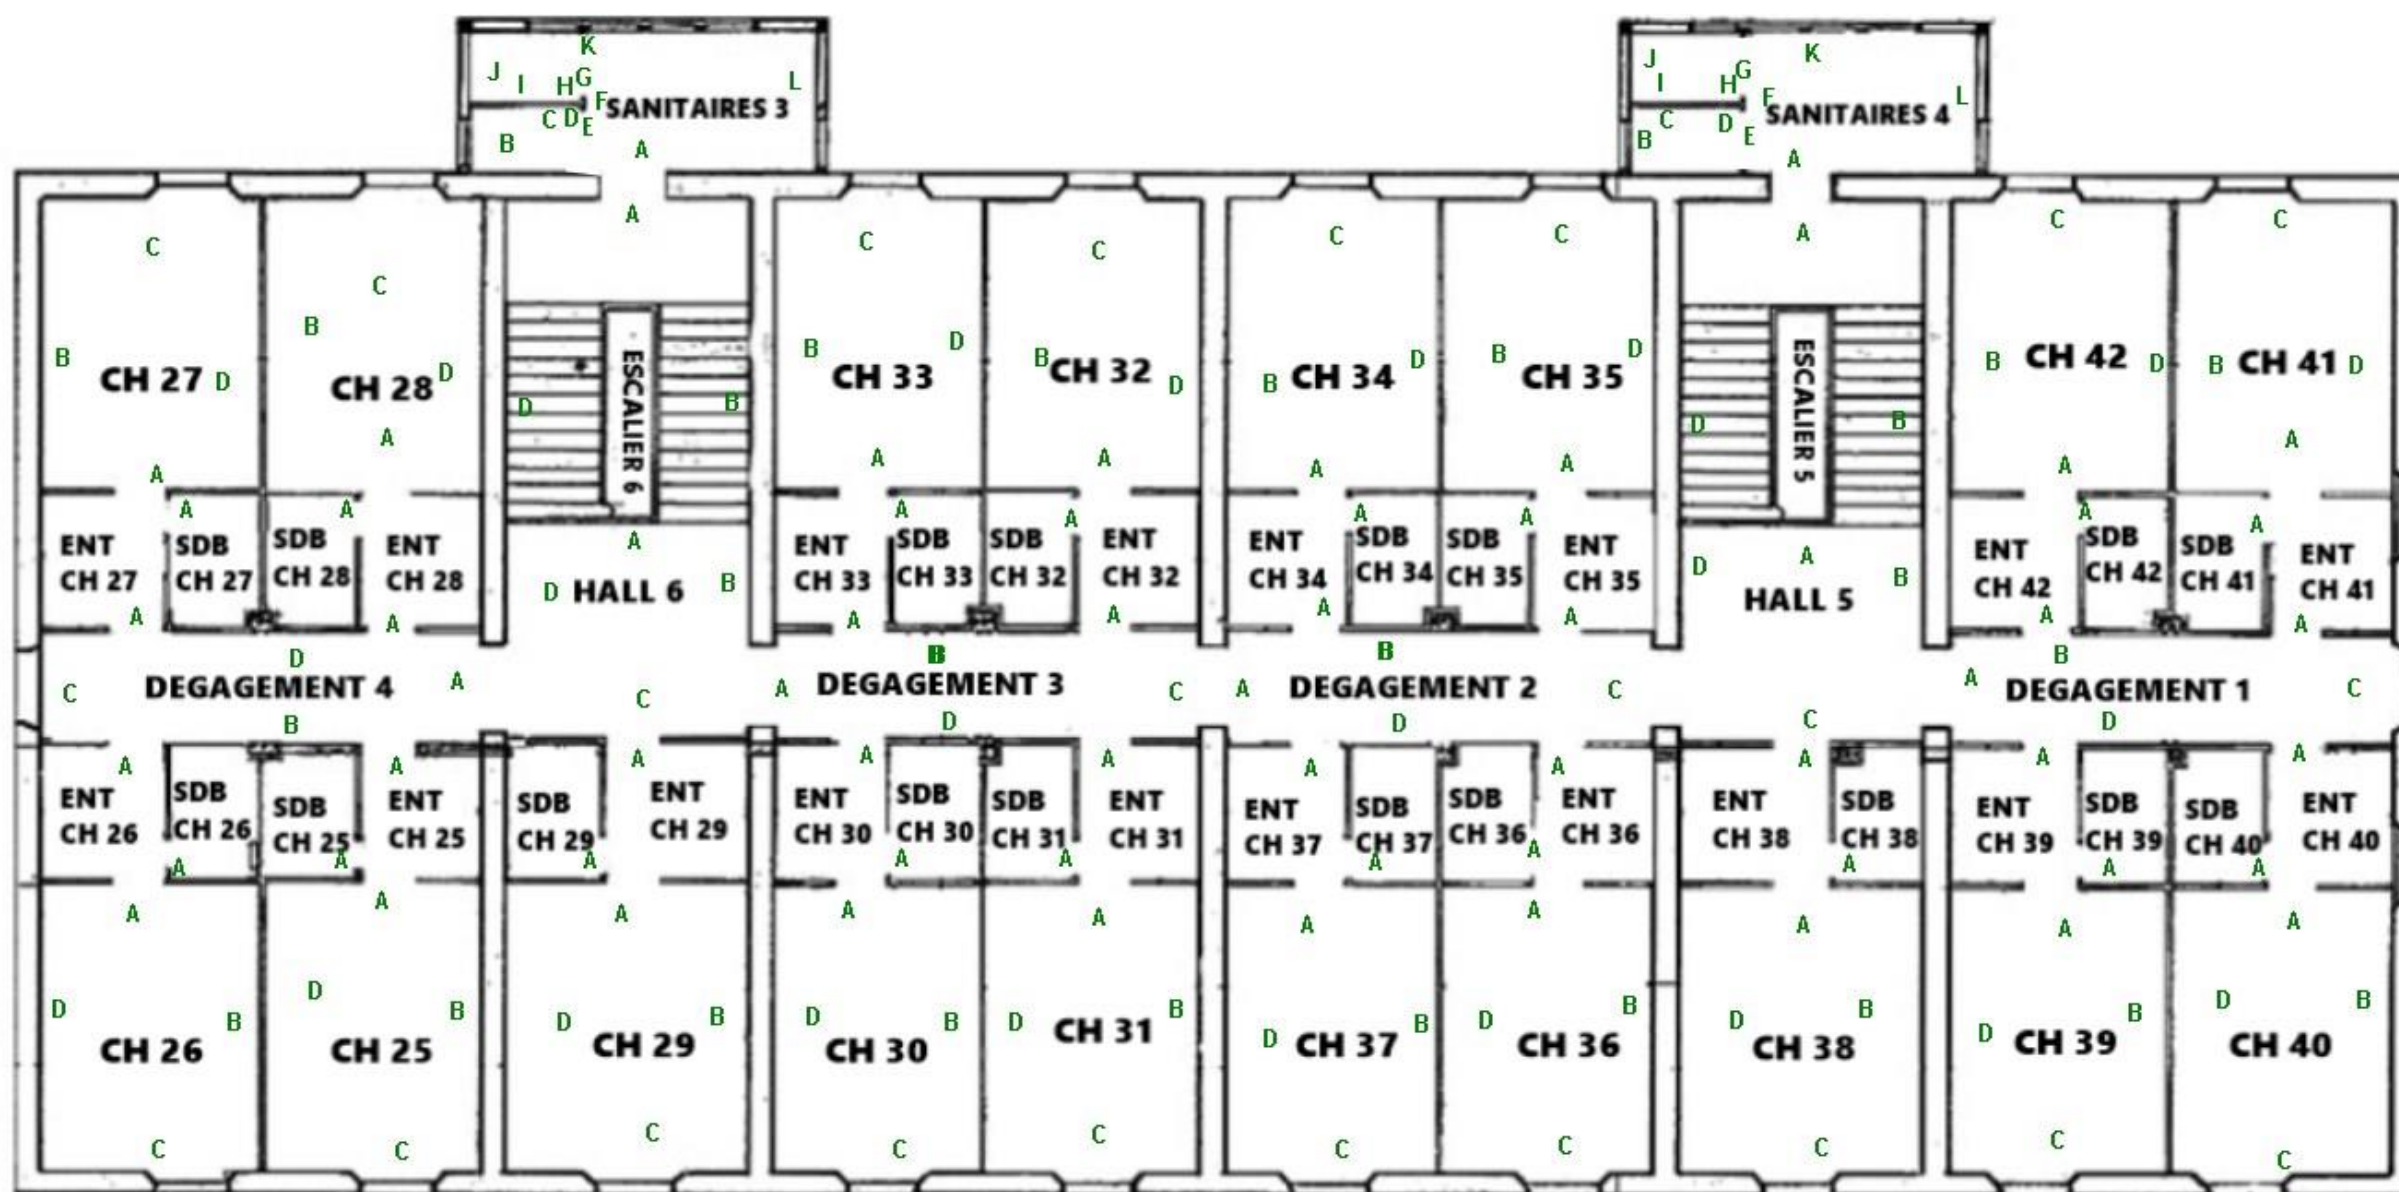


Planche de repérage technique

N° planche: 3/4

Nom du plan:

1er Etage / Locaux / Bâti 372 - Plan R+1

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des
Dolines
06560 VALBONNE

Adresse du bien :

BAT 372 Atelier Industriel de l'Aéronautique
de Cuers Pierrefeu
83390 CUERS PIERREFEU

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -
BI12220000000874
Rédacteur : Mathieu CHEVALIER
Date : 28/06/2024

Commentaires :

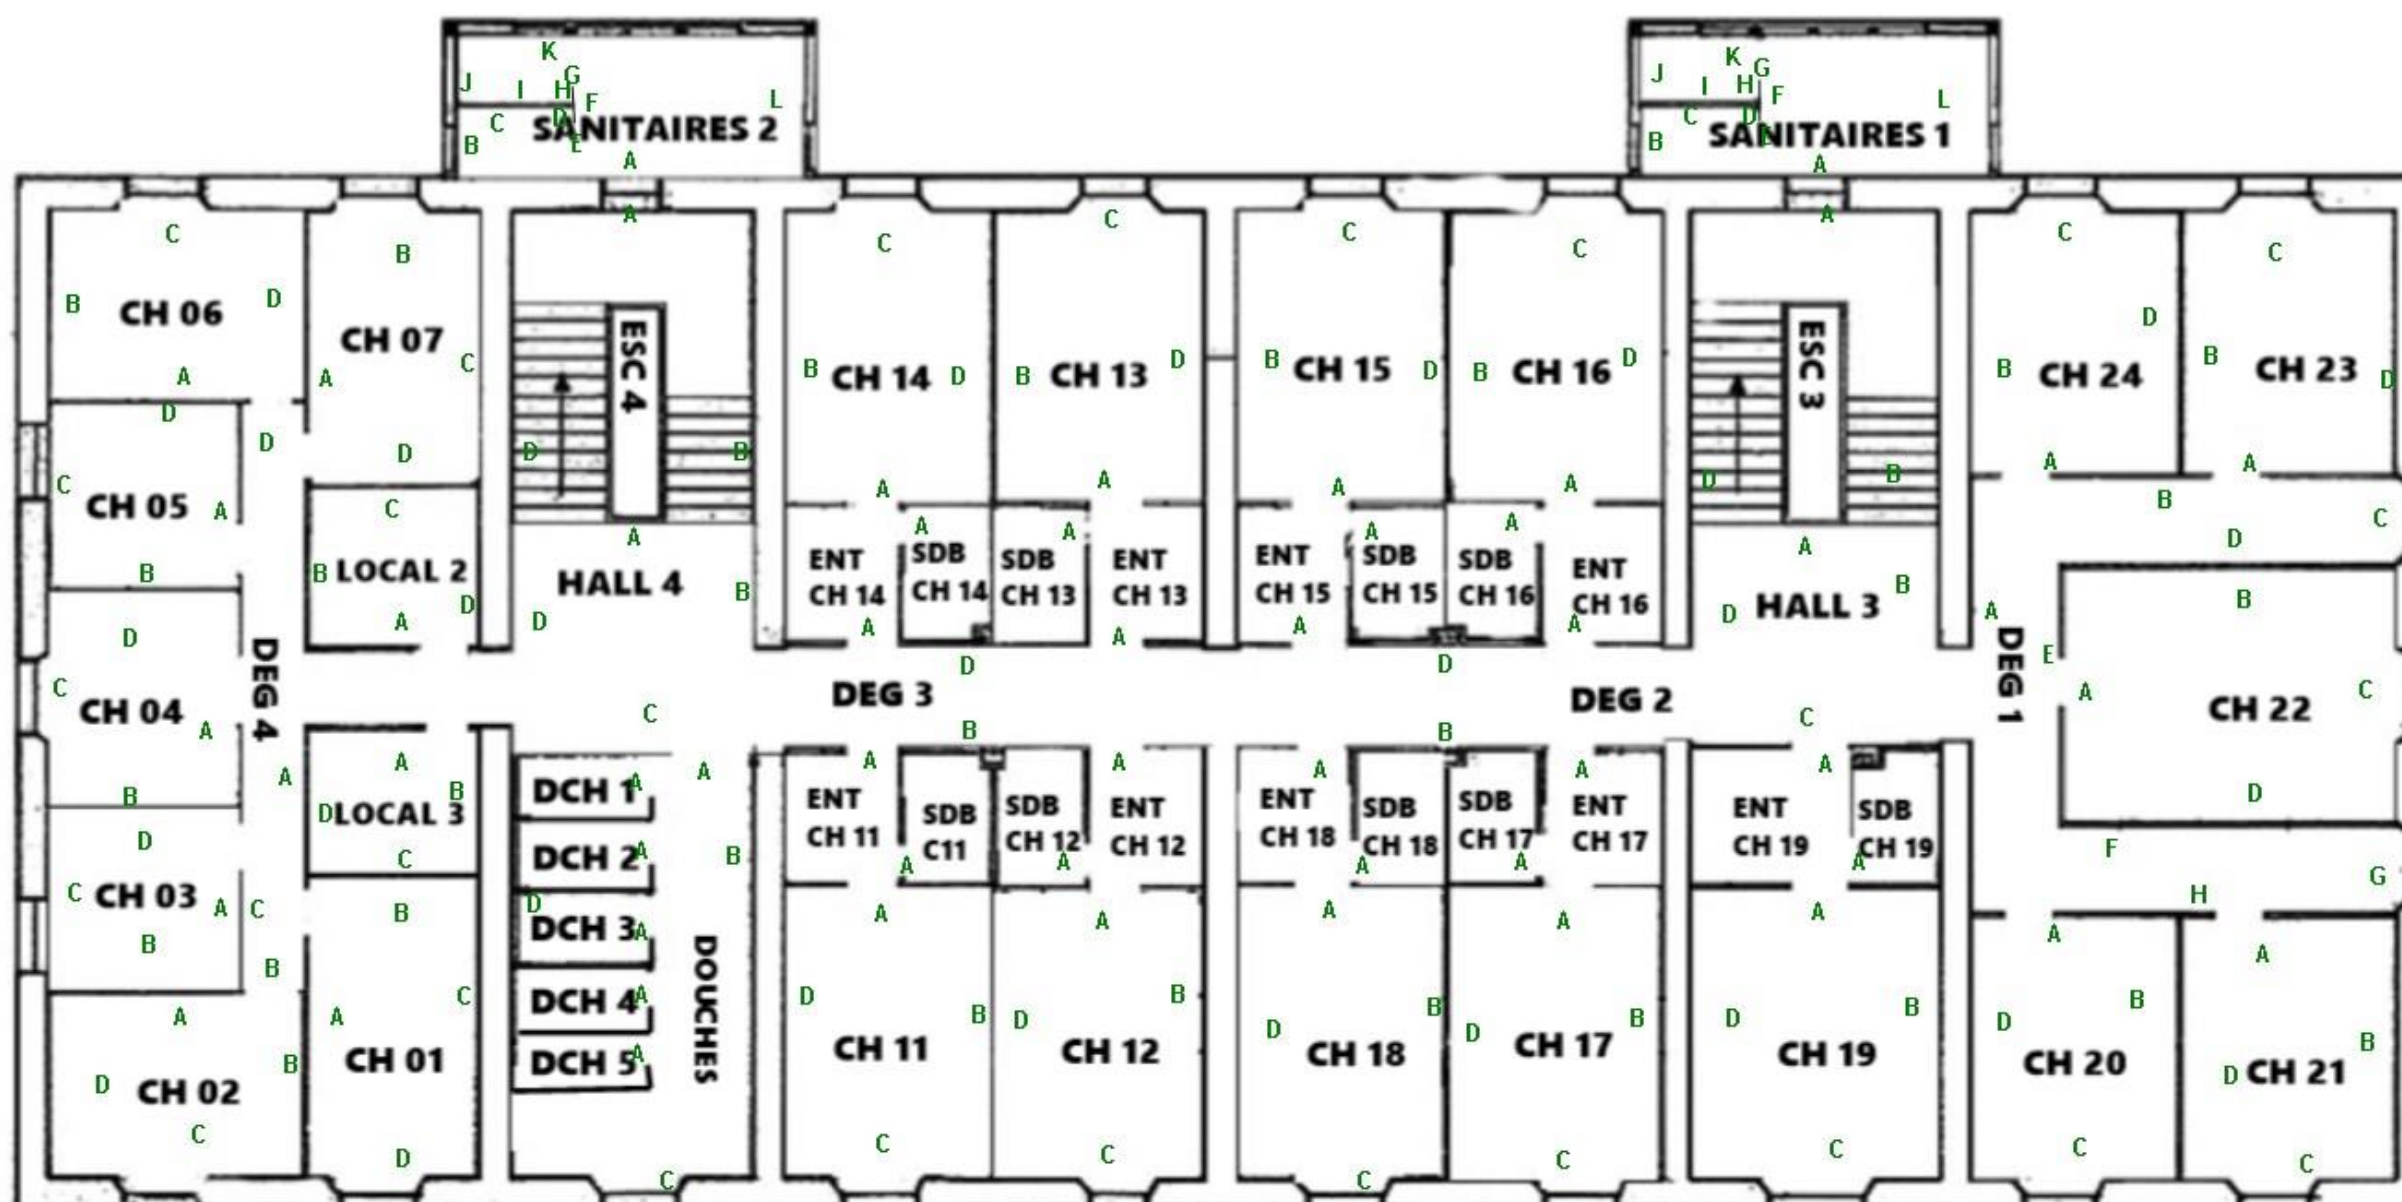
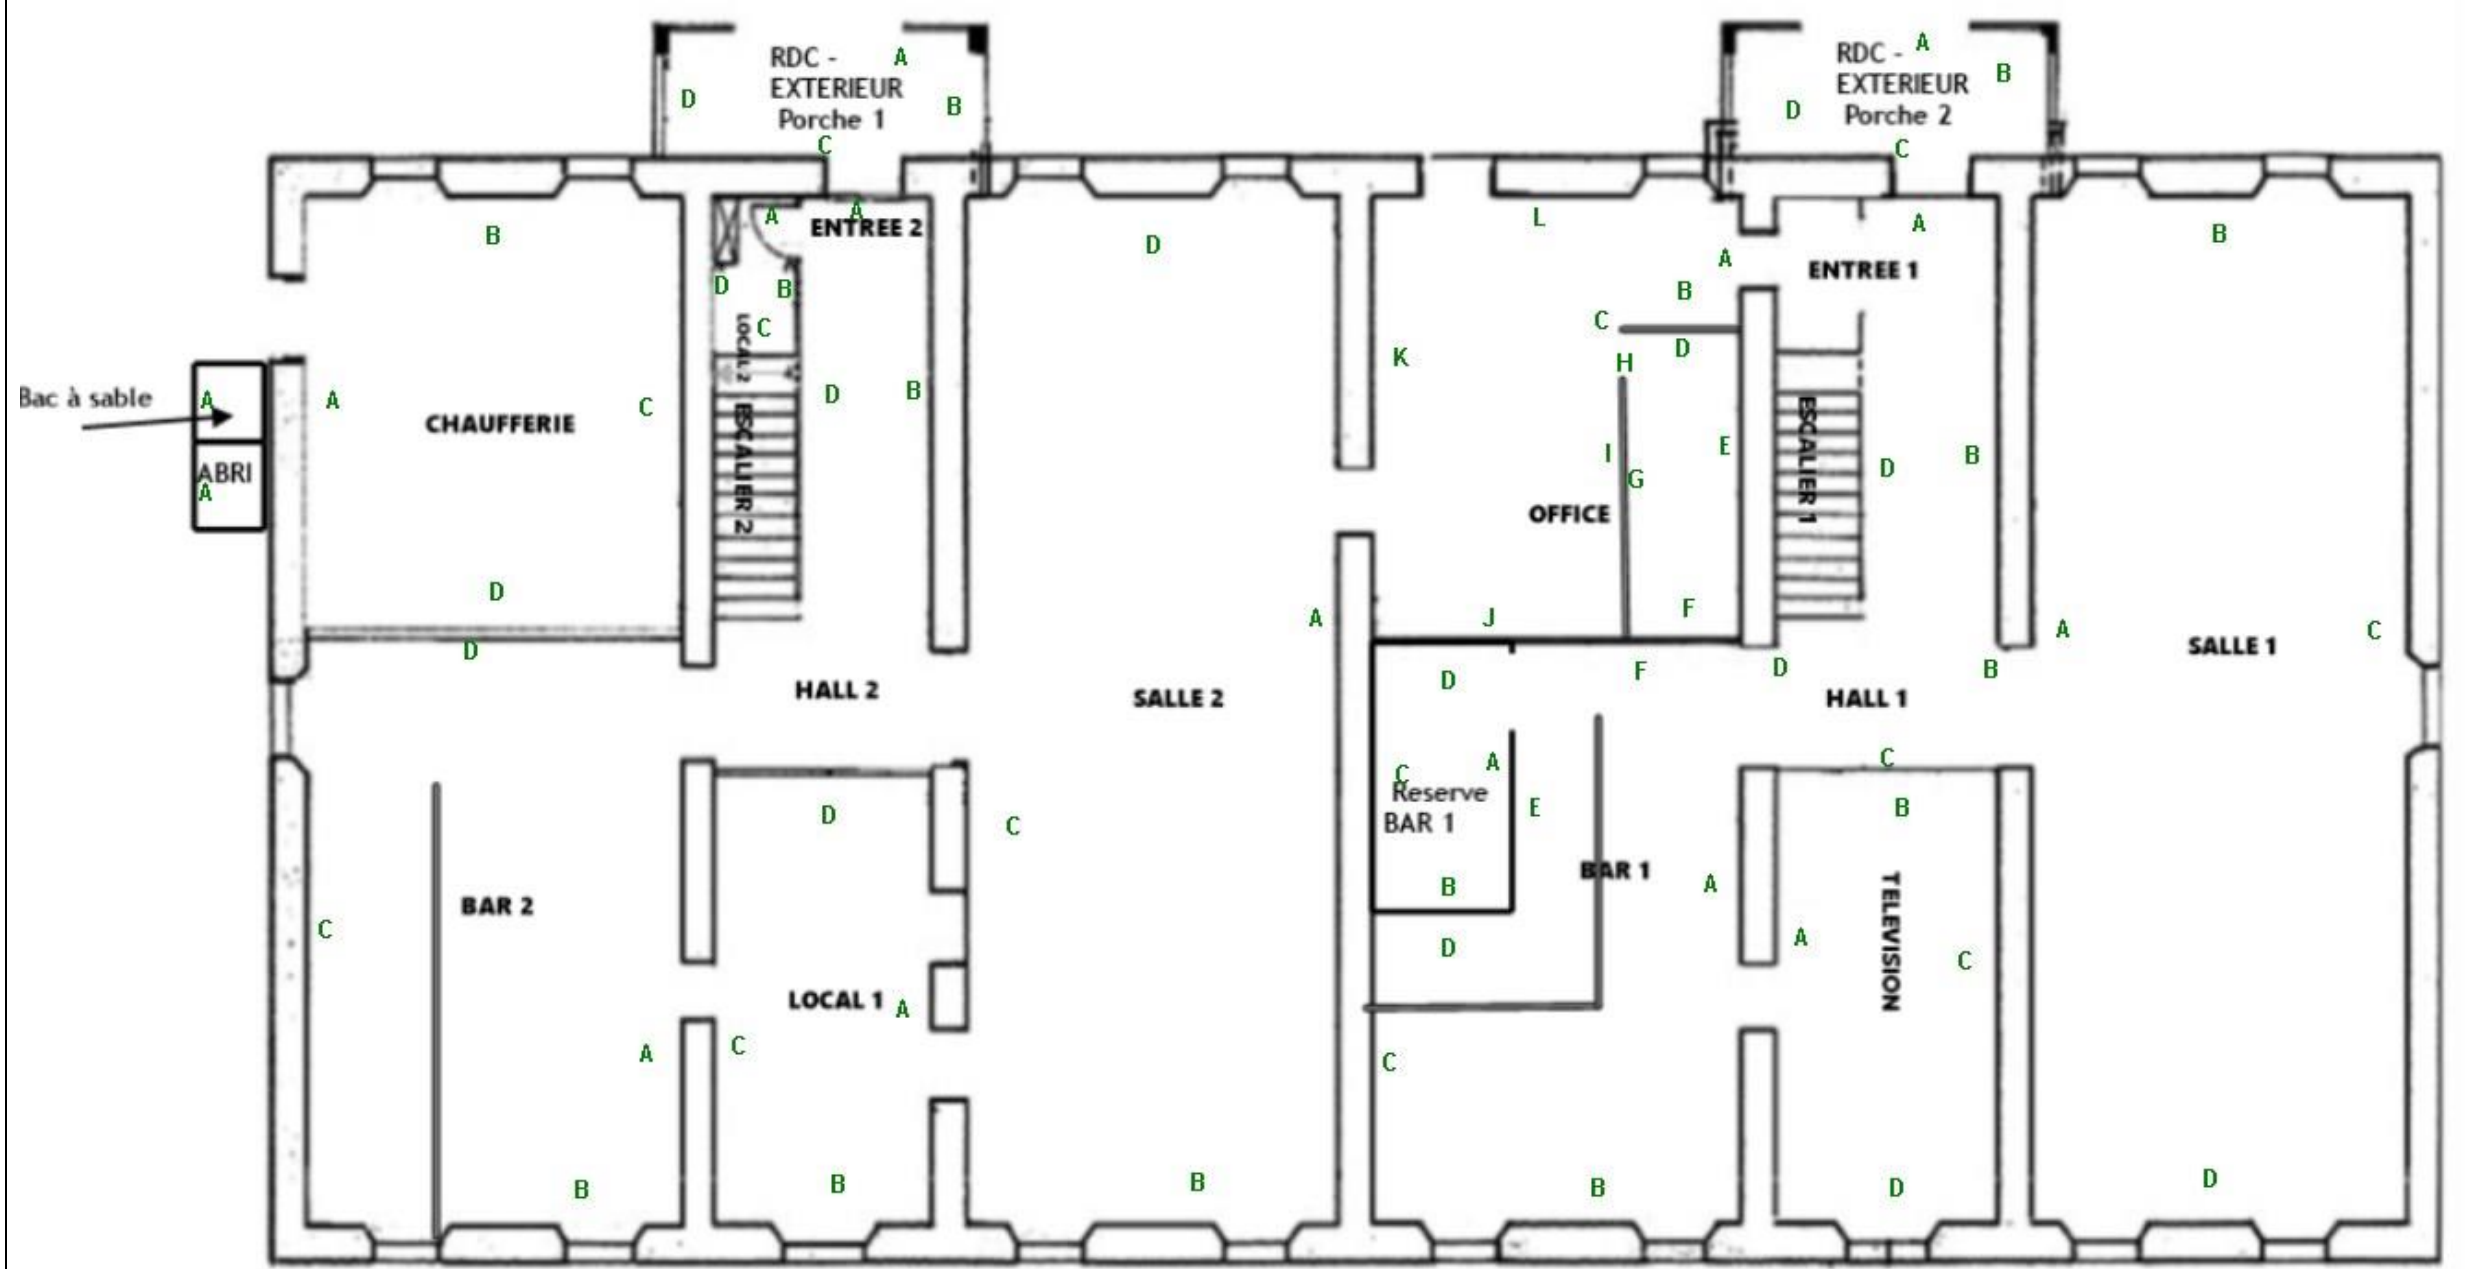


	Planche de repérage technique
	N° planche: 4/4
	Nom du plan: Rez-de-chaussée / Locaux / Bâti 372 - Plan RDC
	Entrepise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis Immeuble Taissounieres 1681 Rte des Dolines 06560 VALBONNE
	Adresse du bien : BAT 372 Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu 83390 CUERS PIERREFEU
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2406CPASO - BI12220000000874 Rédacteur : Mathieu CHEVALIER Date : 28/06/2024
	Commentaires :

ANNEXE 2 - REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS / PV ANALYSES

Néant

ANNEXE 4 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex



Assurance et Banque

☎ 01 41 34 50 00

📠 01 41 34 55 00

N°ORIAS 07 001 037
Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 27/11/2023

POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92121 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

Votre intermédiaire
MARSH SAS
 Département Construction
 Tour Ariane
 5, Place des Pyramides
 La Défense 9
 92088 Paris La Défense Cedex



Assurance et Banque

☎ **01 41 34 50 00**
 📠 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
 Site ORIAS www.orias.fr

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Votre contrat

Construction : Responsabilité
 civile professionnelle et
 exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
 Client : **0010834120**

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME
 N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

- 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non consécutifs.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 27/11/2023
 POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
 Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. **Juridica** - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

ANNEXE 5 - ATTESTATION DU FABRICANT DE L'ANALYSEUR XRF



Groupe
PHYSITEK Devices

Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109 dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est **55 MBq**. Cette valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit statistiquement et une durée d'analyse acceptables.

- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **850 MBq** cette valeur limite est atteinte après **60 mois**.
- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **370 MBq** cette valeur limite est atteinte après **36 mois**.

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroît même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d'utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Nom de la société : Socotec

Modèle de l'analyseur :	FEnX2
Numéro de série analyseur :	22-1069
Numéro de série de la source :	RTV-1531-23
Activité de la source (Mbq) :	850
Date d'origine de la source :	16/06/2022
Date de fin de validité de la source :	16/06/2027



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D - CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : <https://www.physitek.fr>



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.

ANNEXE 6 - NOTICE D'INFORMATION

1. LES EFFETS DU PLOMB SUR LA SANTE

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

2. COMMENT SE CONTAMINE-T-ON ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- > en travaillant sans protection,
- > en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- > en se rongant les ongles,
- > en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

3. QUE FAIRE EN CAS DE RISQUE POTENTIEL SUR UN CHANTIER ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- > Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
- > Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- > Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- > Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- > Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- > Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- > Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- > Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- > Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- > des conseils dans le choix des protections,
- > une aide à l'information et à la formation,
- > une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centre

www.carsat-centre.fr

Tél 02 38 81 50 00

prev@carsat-centre.fr



OPPBTP Centre

www.preventionbtp.fr

Tél 02 38 83 60 21

orleans@oppbtp.fr



RSI région Centre

<http://www.rsi.fr/centre>

Tél 08 20 20 96 26



Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre :

www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- > le rapport de repérage plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- > la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- > Les guides de prévention :
 - Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
 - Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 6374 (téléchargeable sur www.inrs.fr)