

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Référence : 186709/74974

Le 23/07/2020



| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Bien</u> : | Bâtiment |
| <u>Adresse</u> : | Services Techniques-Ateliers route d'Ars Laquenexy 57245 JURY |
| <u>Numéro de lot</u> : | Non communiquée |
| <u>Référence Cadastre</u> : | Non communiquée |
| <u>Référence externe</u> : | Administration-Pharmacie |

PROPRIETAIRE

CENTRE HOSPITALIER DE JURY
BP 75088
57245 JURY LES METZ CEDEX 03

DONNEUR D'ORDRE

CENTRE HOSPITALIER DE JURY
BP 75088
57245 JURY LES METZ CEDEX 03

Date de visite : **24/06/2020**
Opérateur de repérage : **BUCHER Carole**

ADIAG
8 rue Pierre Simon de Laplace
57070 METZ
metz@adiag.apave.com 06 78 12 33 31

CENTRE HOSPITALIER DE JURY
57245 JURY LES METZ CEDEX 03
A l'attention de

RAPPORT N° 186709/74974

Type de bien : **Bâtiment**
Adresse : **Services Techniques-Ateliers**
route d'Ars Laquenexy
57245 JURY
Réf. Cadastre : **Non communiquée**

Propriétaire : CENTRE HOSPITALIER DE JURY
57245 JURY LES METZ CEDEX 03



Synthèse des conclusions

(Se reporter au rapport de repérage pour la conclusion détaillée)

CONSTAT AMIANTE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»

Articles R.1334-14, R.1334-17 et 18, R.1334-20 et 21, R.1334-29-5 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ; Arrêtés du 12 décembre 2012, arrêté du 21 décembre 2012 ; Norme NF X46-020

A INFORMATIONS GÉNÉRALES

A.1 DÉSIGNATION DU BATIMENT

Adresse : **Services Techniques-Ateliers route d'Ars Laquenexy 57245 JURY**

Numéro de Lot : **Non communiquée**

Référence Cadastre : **Non communiquée**

Date du Permis de Construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**

Étage : **Sous sol-RDC-RDC/1er**

Escalier : **Sans objet**

Bâtiment : **Administration**

Porte : **Sans objet**

Nature du bâtiment : **Bâtiment**

Cat. du bâtiment : **Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques**

A.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom : **CENTRE HOSPITALIER DE JURY**

Adresse : **BP 75088 57245 JURY LES METZ CEDEX 03**

Qualité : **Propriétaire**

DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

Nom : **CENTRE HOSPITALIER DE JURY**

Adresse : **BP 75088 57245 JURY LES METZ CEDEX 03**

A.3 EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N° : **186709/74974 A**

Repérage réalisé par : **BUCHER Carole**

N° certificat de qualification : **C021-SE02-2018**

Date d'obtention : **16/04/2018**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : **Wi.Cert 16 rue Villars 57100 THIONVILLE**

Date de la commande : **17/06/2020**

Accompagnateur : **Aucun**

Laboratoire d'Analyses : **Agence ITGA Metz**

Adresse laboratoire : **Technopole 2000 1 Rue Graham Bell 57070 METZ**

Numéro d'accréditation : **1-6091**

Organisme d'assurance professionnelle : **AXA IARD**

Adresse assurance : **313 terrasses de l'Arche 92000 NANTERRE**

N° de contrat d'assurance : **RC 5271124804**

Date de validité : **31/12/2020**

B CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de l'entreprise



ADIAG
2 rue des Mouettes
76130 MONT ST AIGNAN
Tél : 02 35 02 75 15 - Fax : 02 35 61 01 82
contact@adiag.apave.com

DATE D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT

Date d'établissement du rapport :

Fait à **METZ** le **23/07/2020**

Cabinet : **ADIAG**

Nom du diagnostiqueur : **BUCHER Carole**

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.

Rapport n° : 186709/74974 A

Référence du donneur d'ordre : Administration-Pharmacie

ADIAG - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 06 78 12 33 31 Email : metz@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

C SOMMAIRE

| | |
|--|-----------|
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | 1 |
| DÉSIGNATION DU BATIMENT | 1 |
| DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE | 1 |
| DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE | 1 |
| EXECUTION DE LA MISSION | 1 |
| CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR | 1 |
| DATE D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT | 1 |
| SOMMAIRE | 2 |
| CONCLUSION(S) | 3 |
| 1. DANS LE CADRE DE LA MISSION DECRIT EN TETE DE RAPPORT, IL A ETE REPERE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE : | 3 |
| 2. DANS LE CADRE DE LA MISSION DECRIT EN TETE DE RAPPORT, IL A ETE REPERE DES MATERIAUX ET PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE : APRES ANALYSE, ILS NE CONTIENNENT PAS D'AMIANTE. | 4 |
| 3. LISTE DES LOCAUX NON VISITES ET JUSTIFICATION | 4 |
| 4. LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION | 4 |
| PROGRAMME DE REPERAGE | 5 |
| LISTE A DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-20) | 5 |
| LISTE B DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-21) | 5 |
| CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE | 6 |
| RAPPORTS PRECEDENTS | 6 |
| RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE | 6 |
| LISTE DES PIÈCES VISITÉES / NON VISITÉES ET JUSTIFICATION | 6 |
| DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE | 7 |
| LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE | 7 |
| LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, (AUTRES CRITÈRES DE DÉCISION) | 7 |
| LISTE DES MATÉRIAUX NE CONTENANT PAS D'AMIANTE | 7 |
| RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION | 8 |
| COMMENTAIRES : | 8 |
| ÉLÉMENTS D'INFORMATION | 8 |
| ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION DES OUVRAGES ET PARTIES D'OUVRAGES | 9 |
| ANNEXE 2 – CROQUIS | 14 |
| ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES | 18 |
| ANNEXE 4 – ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS | 24 |
| ANNEXE 5 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ | 37 |
| ATTESTATION(S) | 39 |

D CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

1. Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

| Local | Étage | Composant de la construction | Zone | Partie de composant | Liste | Méthode |
|------------------|----------|------------------------------|------|----------------------------------|-------|---------------------------|
| Accueil | RDC | Dalle - Gris | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage | B | Résultat d'analyse (P003) |
| Local frigo | Sous-sol | Dalle - Beige | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage | B | Résultat d'analyse (P002) |
| Pharmacien | RDC | Dalle - Beige | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage | B | Résultat d'analyse (P004) |
| Laverie | Sous-sol | Dalle - Beige | Sol | Colle et ragréage - Dalle de sol | B | Résultat d'analyse |
| Circulation n°1 | RDC | Dalle - Gris | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage | B | Résultat d'analyse |
| Salle de reunion | RDC | Dalle - Gris | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage | B | Résultat d'analyse |
| Services éco. | RDC | Dalle - Gris | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage | B | Résultat d'analyse |
| Finances | RDC | Dalle - Gris | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage | B | Résultat d'analyse |
| Service éco. | RDC | Dalle - Gris | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage | B | Résultat d'analyse |
| Circulation n°2 | RDC | Dalle - Gris | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage | B | Résultat d'analyse |
| Circulation n°3 | RDC/1er | Dalle - Gris | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage | B | Résultat d'analyse |
| Détente | RDC/1er | Dalle - Gris | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage | B | Résultat d'analyse |

Il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant

➔ Recommandation(s) au propriétaire

Voir grille(s) d'évaluation(s) de l'état de conservation des matériaux et produits en annexe.

EP - Évaluation périodique

| Local | Étage | Composant de la construction | Zone | Partie de composant |
|------------------|----------|------------------------------|------|----------------------------------|
| Accueil | RDC | Dalle - Gris | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage |
| Local frigo | Sous-sol | Dalle - Beige | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage |
| Pharmacien | RDC | Dalle - Beige | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage |
| Laverie | Sous-sol | Dalle - Beige | Sol | Colle et ragréage - Dalle de sol |
| Circulation n°1 | RDC | Dalle - Gris | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage |
| Salle de reunion | RDC | Dalle - Gris | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage |
| Services éco. | RDC | Dalle - Gris | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage |
| Finances | RDC | Dalle - Gris | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage |
| Service éco. | RDC | Dalle - Gris | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage |
| Circulation n°2 | RDC | Dalle - Gris | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage |
| Circulation n°3 | RDC/1er | Dalle - Gris | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage |
| Détente | RDC/1er | Dalle - Gris | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage |

2. Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

| Local | Étage | Composant de la construction | Zone | Partie de composant |
|----------------|----------|------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Administration | Sous-sol | Dalle | Sol | Enduit noir |
| Chaufferie | Sous-sol | Conduit | Toutes zones | Flocage |
| Local frigo | Sous-sol | Mur - Paillasse | C | Colle et ragréage - Carrelage |

3. Liste des locaux non visités et justification

Aucun

4. Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

| COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER |
|----------------------------------|
| Flocages |
| Calorifugeages |
| Faux plafonds |

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-16)

Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-21)

| COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER |
|--|---|
| 1. Parois verticales intérieures | |
| Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. | Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons. |
| 2. Planchers et plafonds | |
| Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers. | Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol |
| 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs | |
| Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...) Clapets/volets coupe-feu Portes coupe-feu. Vide-ordures. | Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits. |
| 4. Éléments extérieurs | |
| Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade. | Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée. |

F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon la liste citée au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Lorsque le repérage porte sur des parties communes d'immeubles, seules les parties directement accessibles le jour de l'intervention sont visitées. Les parties communes accessibles uniquement depuis les parties privatives (ex : coffrages techniques, vides ordures, ...) ne peuvent pas être investiguées.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Le repérage a été réalisé le : 24/06/2020

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 - Août 2017 : Sans objet

Documents fournis : **Néant**

Moyens mis à disposition : **Néant**

G RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES PIÈCES VISITÉES / NON VISITÉES ET JUSTIFICATION

| Local / partie d'immeuble | Étage | Visitée | Justification (locaux non visités) |
|---------------------------|----------|---------|------------------------------------|
| Administration | Sous-sol | OUI | |
| Chaudière | Sous-sol | OUI | |
| Accueil | RDC | OUI | |
| Local frigo | Sous-sol | OUI | |

| Local / partie d'immeuble | Étage | Visitée | Justification (locaux non visités) |
|---------------------------|----------|---------|------------------------------------|
| Pharmacien | RDC | OUI | |
| Laverie | Sous-sol | OUI | |
| Circulation n°1 | RDC | OUI | |
| Salle de reunion | RDC | OUI | |
| Services éco. | RDC | OUI | |
| Finances | RDC | OUI | |
| Service éco. | RDC | OUI | |
| Circulation n°2 | RDC | OUI | |
| Circulation n°3 | RDC/1er | OUI | |
| Détente | RDC/1er | OUI | |

DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

Néant

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

| Local / partie d'immeuble | Étage | Composant de la construction | Zone | Partie de composant | Référence prélèvement | Référence ZPSO | Obligation / Préconisation |
|---------------------------|----------|------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|
| Accueil | RDC | Dalle - Gris | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage | P003 | Z003 | EP |
| Local frigo | Sous-sol | Dalle - Beige | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage | P002 | Z002 | EP |
| Pharmacien | RDC | Dalle - Beige | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage | P004 | Z004 | EP |
| Laverie | Sous-sol | Dalle - Beige | Sol | Colle et ragréage - Dalle de sol | | Z002 | EP |
| Circulation n°1 | RDC | Dalle - Gris | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage | | Z003 | EP |
| Salle de reunion | RDC | Dalle - Gris | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage | | Z003 | EP |
| Services éco. | RDC | Dalle - Gris | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage | | Z003 | EP |
| Finances | RDC | Dalle - Gris | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage | | Z003 | EP |
| Service éco. | RDC | Dalle - Gris | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage | | Z003 | EP |
| Circulation n°2 | RDC | Dalle - Gris | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage | | Z003 | EP |
| Circulation n°3 | RDC/1er | Dalle - Gris | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage | | Z003 | EP |
| Détente | RDC/1er | Dalle - Gris | Sol | Dalle de sol, colle et ragréage | | Z003 | EP |

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, (AUTRES CRITÈRES DE DÉCISION)

Néant

LISTE DES MATÉRIAUX NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

| Local / partie d'immeuble | Étage | Composant de la construction | Zone | Partie de composant | Référence prélèvement | Référence ZPSO | Critère de décision |
|---------------------------|----------|------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|
| Chaufferie | Sous-sol | Conduit | Toutes zones | Flocage | P005 | Z005 | Résultat d'analyse (P005) |

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION

(Matériaux non visés par la liste A ou la liste B de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)

| Local / partie d'immeuble | Etage | Composant de la construction | Zone | Partie de composant | Critère de décision | Référence prélèvement | Référence ZPSO | Présence |
|---------------------------|----------|------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|----------|
| Administration | Sous-sol | Dalle | Sol | Enduit noir | Résultat d'analyse (P006) | P006 | Z006 | N |
| Local frigo | Sous-sol | Mur - Paillasse | C | Colle et ragréage - Carrelage | Résultat d'analyse (P001) | P001 | Z001 | N |

COMMENTAIRES :

Néant

LÉGENDE

| Présence | A : Amiante | N : Non Amianté | a? : Probabilité de présence d'Amiante |
|---|---|--|--|
| Liste A Obligation matériaux de type Flocage, calorifugeage ou faux-plafond Résultat de la grille d'évaluation | 1 | Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation | |
| | 2 | Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement | |
| | 3 | Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement | |
| Liste B Recommandations des autres matériaux et produits. Résultat de la grille d'évaluation | EP | Evaluation périodique | |
| | AC1 | Action corrective de premier niveau | |
| | AC2 | Action corrective de second niveau | |
| ZPSO | Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage (« ZPSO ») Partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages et les parties d'ouvrage sont semblables | | |

« Evaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.

Cette évaluation périodique consiste à :

- A.** Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- B.** Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

I ÉLÉMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épandements pleuraux, plaques pleurales).


L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.


Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.


Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org.


ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION DES OUVRAGES ET PARTIES D'OUVRAGES


| PRÉLÈVEMENT : P001 | | |
|---|--|---|
| Nom du client CENTRE HOSPITALIER DE JURY | Numéro de dossier 186709/74974 | Pièce ou local Sous-sol - Local frigo |
| Partie du composant Colle et ragréage - Carrelage | Date de prélèvement 24/06/2020 | Nom de l'opérateur BUCHER Carole |
| Composant de la construction Mur - C Paillasse | | |
| Résultat amiante Absence d'amiante | | |
| DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT : | | |
| Objet : Colle et ragréage / Carrelage |  | |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : | | |
| Référence Couche | Description visuelle | Épaisseur (cm) |
| Fr1 | Peinture non séparable + carrelage + colle beige en faible quantité + joint cassant gris en vrac non séparable | 0 |
| DETAIL DES RESULTATS : | | |
| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
| Fr1 | | Fibres d'amiante non détectées |

| PRÉLÈVEMENT : P002 | | |
|---|--|---|
| Nom du client CENTRE HOSPITALIER DE JURY | Numéro de dossier 186709/74974 | Pièce ou local Sous-sol - Local frigo |
| Partie du composant Dalle de sol, colle et ragréage | Date de prélèvement 24/06/2020 | Nom de l'opérateur BUCHER Carole |
| Composant de la construction Dalle - Sol Beige | | |
| Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante détectées) | | |
| Résultat de la grille d'évaluation Evaluation périodique | | |
| DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT : | | |
| Objet : Dalle de sol, colle et ragréage |  | |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : | | |
| Référence Couche | Description visuelle | Épaisseur (cm) |
| Fr1 | Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire | 0 |
| DETAIL DES RESULTATS : | | |
| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
| Fr1 | | Fibres d'amiante détectées |

| PRÉLÈVEMENT : P003 | | |
|---|--|--|
| Nom du client CENTRE HOSPITALIER DE JURY | Numéro de dossier 186709/74974 | Pièce ou local RDC - Accueil |
| Partie du composant Dalle de sol, colle et ragréage | Date de prélèvement 24/06/2020 | Nom de l'opérateur BUCHER Carole |
| Composant de la construction Dalle - Sol Gris | | |
| Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante détectées) | | |
| Résultat de la grille d'évaluation Evaluation périodique | | |
| DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT : | | |
| Objet : Dalle de sol, colle et ragréage |  | |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : | | |
| Référence Couche | Description visuelle | Épaisseur (cm) |
| Fr1 | Dalle dure cassante beige | 0 |
| Fr2 | Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable | 0 |
| DETAIL DES RESULTATS : | | |
| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
| Fr1 | | Fibres d'amiante détectées |
| Fr2 | | Fibres d'amiante détectées |


| PRÉLÈVEMENT : P004 | | |
|---|--|--|
| Nom du client CENTRE HOSPITALIER DE JURY | Numéro de dossier 186709/74974 | Pièce ou local RDC - Pharmacien |
| Partie du composant Dalle de sol, colle et ragréage | Date de prélèvement 24/06/2020 | Nom de l'opérateur BUCHER Carole |
| Composant de la construction Dalle - Sol Beige | | |
| Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante détectées) | | |
| Résultat de la grille d'évaluation Evaluation périodique | | |
| DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT : | | |
| Objet : Dalle de sol, colle et ragréage |  | |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : | | |
| Référence Couche | Description visuelle | Épaisseur (cm) |
| Fr1 | Dalle dure cassante beige | 0 |
| Fr2 | Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable | 0 |
| DETAIL DES RESULTATS : | | |
| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
| Fr1 | | Fibres d'amiante détectées |
| Fr2 | | Fibres d'amiante détectées |

| PRÉLÈVEMENT : P005 | | |
|---|--|--|
| Nom du client CENTRE HOSPITALIER DE JURY | Numéro de dossier 186709/74974 | Pièce ou local Sous-sol - Chaufferie |
| Partie du composant Flocage | Date de prélèvement 24/06/2020 | Nom de l'opérateur BUCHER Carole |
| Composant de la construction Conduit - Toutes zones | | |
| Résultat amiante Absence d'amiante | | |
| DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT : | | |
| Objet : Flocage |  | |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : | | |
| Référence Couche | Description visuelle | Épaisseur (cm) |
| Fr1 | Matériau cotonneux blanc avec poussières | 0 |
| DETAIL DES RESULTATS : | | |
| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
| Fr1 | | Fibres d'amiante non détectées |


| PRÉLÈVEMENT : P006 | | |
|---|--|--|
| Nom du client CENTRE HOSPITALIER DE JURY | Numéro de dossier 186709/74974 | Pièce ou local Sous-sol - Administration |
| Partie du composant Enduit noir | Date de prélèvement 24/06/2020 | Nom de l'opérateur BUCHER Carole |
| Composant de la construction Dalle - Sol | | |
| Résultat amiante Absence d'amiante | | |
| DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT : | | |
| Objet : Enduit noir |  | |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : | | |

| Référence Couche | Description visuelle | Épaisseur (cm) |
|-------------------------------|---|--------------------------------|
| Fr1 | Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène avec poussières | 0 |
| DETAIL DES RESULTATS : | | |
| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
| Fr1 | | Fibres d'amiante non détectées |

ANNEXE 2 – CROQUIS

| | | |
|---|--|-------------|
| <p>Adiag apave</p> <p>Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</p> | Client : CENTRE HOSPITALIER | |
| | N° dossier : 186709/74974 | |
| | N° planche : 1/3 | Version : 0 |
| | Type : Planche de repérage | |
| | Date : 23/07/2020 | |
| | Intervenant : BUCHER Carole | |
| | Origine du plan : Diagnostiqueur | |
| | Titre : Croquis N°1 | |
| | Adresse : Services Techniques-Ateliers route d'Ars Laquenexy | |
| | Bâtiment : Administration | |
| | Niveau : Sous-sol | |
| | Lot : | |
| | Commentaire : | |
| | <p>Légende :</p> <p> Dalles de sols contenant de l'amiante</p> | |


Administration bas (niveau sous-sol)

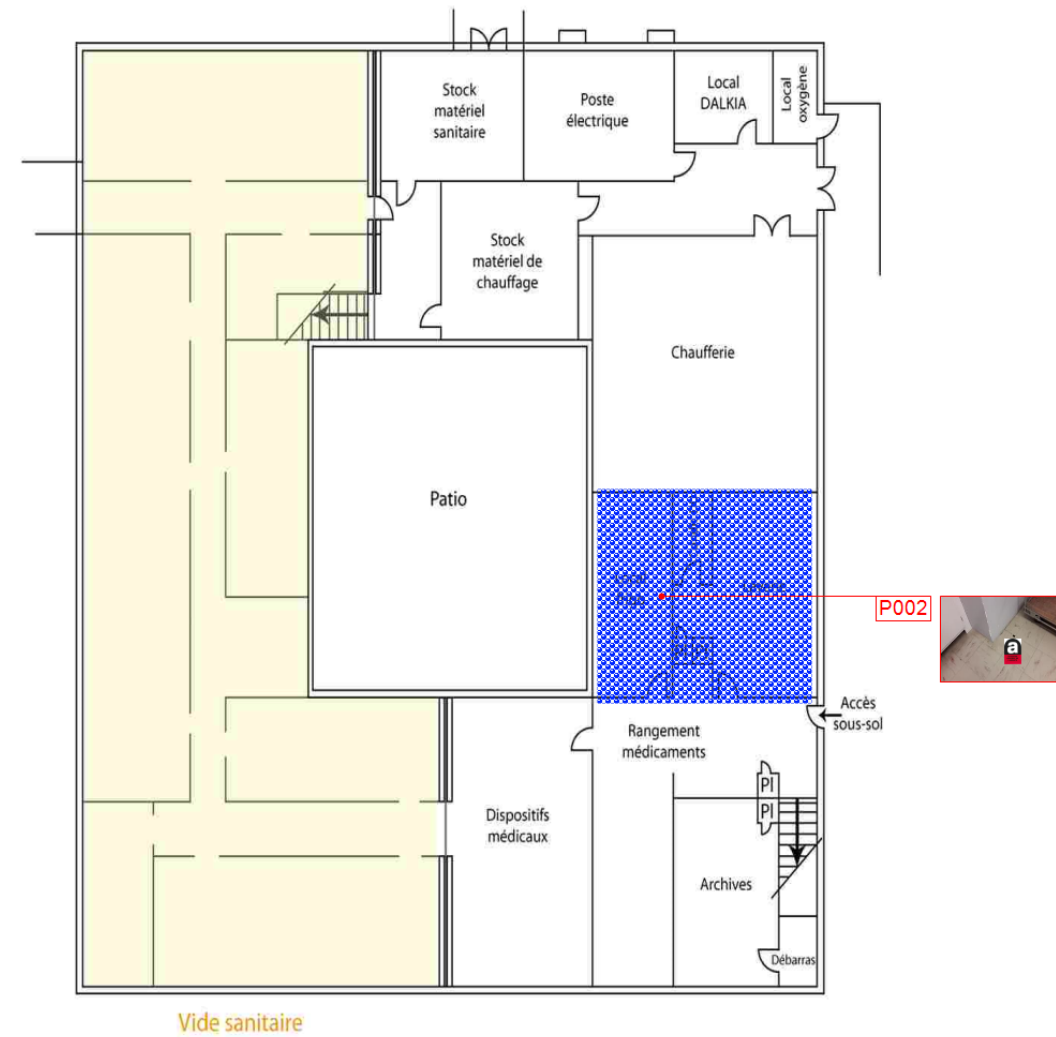

Services techniques - SM - 25/01/2011

| | | |
|---|---|-------------|
| <p>Adiag apave</p> | Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante | |
| | Client : CENTRE HOSPITALIER | |
| | N° dossier : 186709/74974 | |
| | N° planche : 2/3 | Version : 0 |
| | Type : Planche de repérage | |
| | Date : 23/07/2020 | |
| | Intervenant : BUCHER Carole | |
| | Origine du plan : Diagnostiqueur | |
| | Titre : Croquis N°2 | |
| | Adresse : Services Techniques-Ateliers route d'Ars Laquenexy | |
| Bâtiment : Administration | | |
| Niveau : RDC | | |
| Lot : | | |
| Commentaire : | | |
| Légende :  Dalles de sols contenant de l'amiante | | |

Administration bas (niveau bureaux)

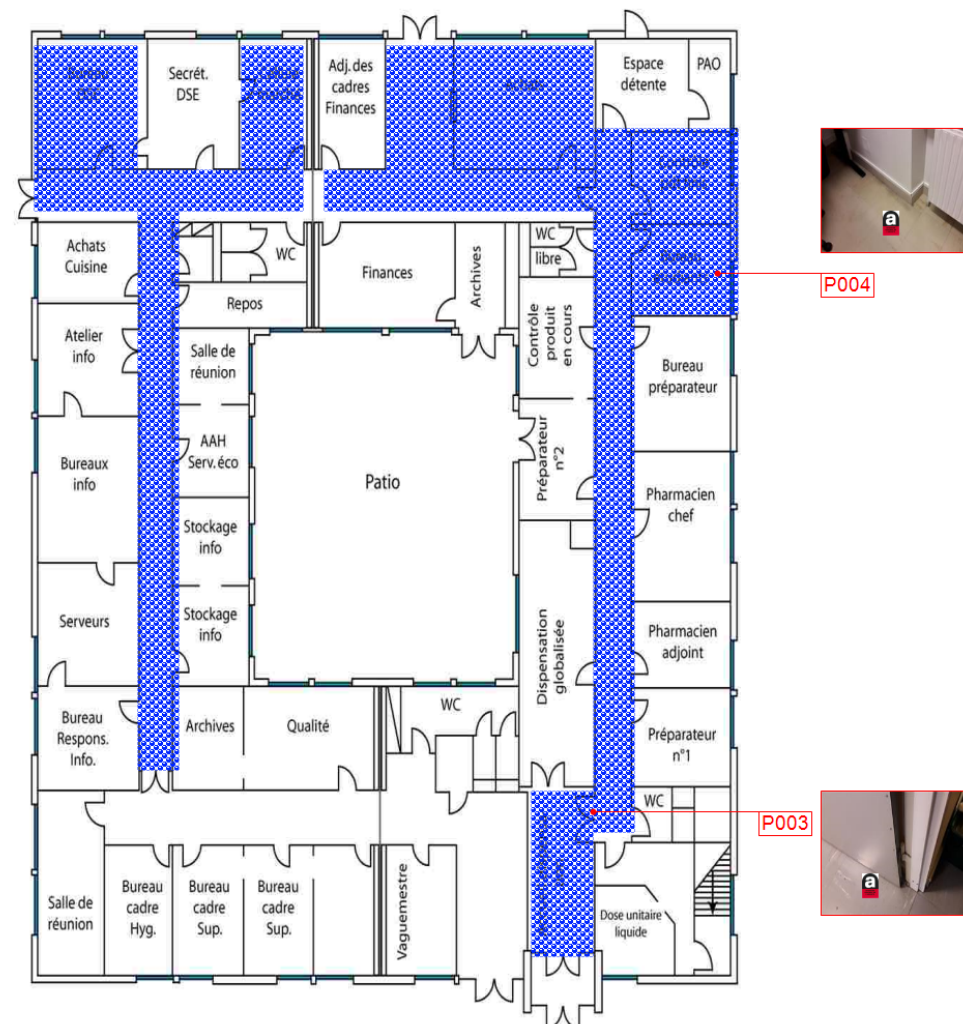

Services techniques - SM - 17/01/2011


| Adiag apave | Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante |
|-------------------|---|
| Client : | CENTRE HOSPITALIER |
| N° dossier : | 186709/74974 |
| N° planche : | 3/3 |
| Version : | 0 |
| Type : | Planche de repérage |
| Date : | 23/07/2020 |
| Intervenant : | BUCHER Carole |
| Origine du plan : | Diagnostiqueur |
| Titre : | Croquis N°3 |
| Adresse : | Services Techniques- Ateliers route d'Ars Laquenexy |
| Bâtiment : | Administration |
| Niveau : | RDC/1er |
| Lot : | |

Commentaire :

Légende :

 Dalles de sols contenant de l'amiante

ADMINISTRATION HAUT

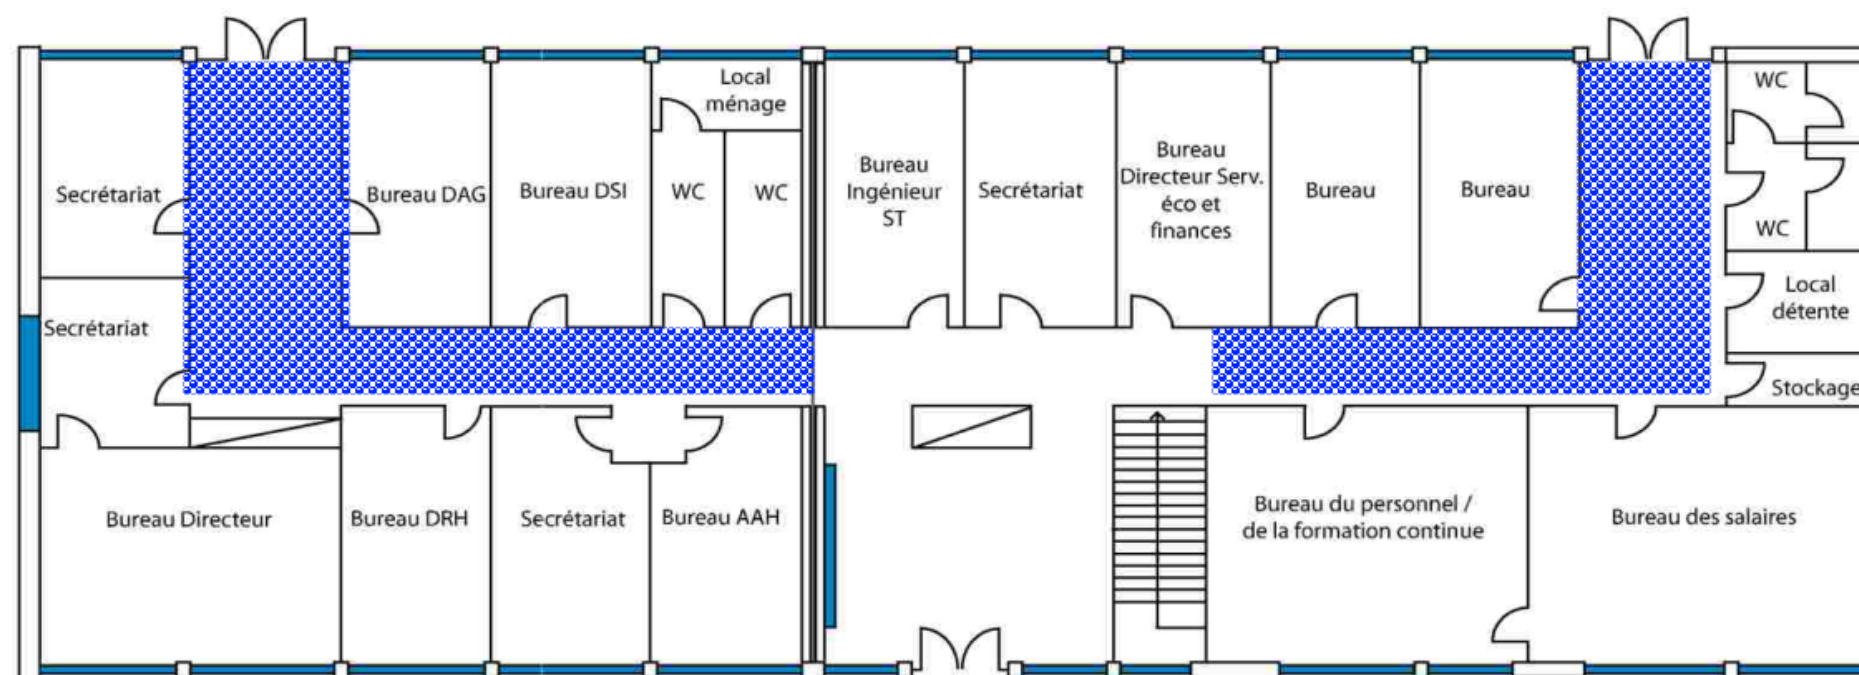

Services techniques - SM - 12/01/2011

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

E.14932778.0.PDF



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT032007-3737 EN DATE DU 24/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADIAG METZ
Mme Carole BUCHER
8 rue Pierre Simon de Laplace
BP 66175
57075 METZ CEDEX 3

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0320-4458
Echantillon ITGA : IT032007-3737
Reçu au laboratoire le : 17/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|--|
| Commande | 186709/74974--142--273--73-123131313 |
| Dossier client | CENTRE HOSPITALIER DE JURY + - Services Techniques-Ateliers - route d'Ars Laquenexy - 57245 - JURY |
| Echantillon | P001 - Colle et ragréage - Carrelage - Sous-sol - Local frigo - C - Mur |
| Description ITGA | Peinture / Carrelage / Colle beige en faible quantité / Joint cassant gris en vrac |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|--|---|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Peinture non séparable + carrelage + colle beige en faible quantité + joint cassant gris en vrac non séparable | META (1) le 22/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Thomas BASTAILLE - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT032007-3738 EN DATE DU 24/07/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

ADIAG METZ
Mme Carole BUCHER
8 rue Pierre Simon de Laplace
BP 66175
57075 METZ CEDEX 3

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0320-4458
Echantillon ITGA : IT032007-3738
Reçu au laboratoire le : 17/07/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|--|
| Commande | 186709/74974--142--273--73-123131313 |
| Dossier client | CENTRE HOSPITALIER DE JURY + - Services Techniques-Ateliers - route d'Ars Laquenexy - 57245 - JURY |
| Echantillon | P002 - Dalle de sol, colle et ragréage - Sous-sol - Local frigo - Sol - Dalle |
| Description ITGA | Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|--|---|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire | META (2) le 24/07/2020 | Présence de fibres d'amiante | Chrysotile | 1 |

Validé par : Thomas BASTAILLE - Analyste





1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT032007-3739 EN DATE DU 24/07/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADIAG METZ
Mme Carole BUCHER
8 rue Pierre Simon de Laplace
BP 66175
57075 METZ CEDEX 3

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0320-4458
Echantillon ITGA : IT032007-3739
Reçu au laboratoire le : 17/07/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|--|
| Commande | 186709/74974--142--273--73-123131313 |
| Dossier client | CENTRE HOSPITALIER DE JURY + - Services Techniques-Ateliers - route d'Ars Laquenexy - 57245 - JURY |
| Echantillon | P003 - Dalle de sol, colle et ragréage - RDC - Accueil - Sol - Dalle |
| Description ITGA | Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en vrac |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|--|---|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Dalle dure cassante beige | META (2) le 24/07/2020 | Présence de fibres d'amiante | Chrysotile | 1 |
| Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable | META (2) le 24/07/2020 | Présence de fibres d'amiante | Chrysotile | 1 |

Validé par : Thomas BASTAILLE - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-6091
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT032007-3740 EN DATE DU 24/07/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADIAG METZ
Mme Carole BUCHER
8 rue Pierre Simon de Laplace
BP 66175
57075 METZ CEDEX 3

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0320-4458
Echantillon ITGA : IT032007-3740
Reçu au laboratoire le : 17/07/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|--|
| Commande | 186709/74974--142--273--73-123131313 |
| Dossier client | CENTRE HOSPITALIER DE JURY + - Services Techniques-Ateliers - route d'Ars Laquenexy - 57245 - JURY |
| Echantillon | P004 - Dalle de sol, colle et ragréage - RDC - Pharmacien - Sol - Dalle |
| Description ITGA | Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en faible quantité en vrac |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|--|---|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Dalle dure cassante beige | META (2) le 24/07/2020 | Présence de fibres d'amiante | Chrysotile | 1 |
| Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable | META (2) le 24/07/2020 | Présence de fibres d'amiante | Chrysotile | 1 |

Validé par : Thomas BASTAILLE - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT032007-3741 EN DATE DU 24/07/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADIAG METZ
Mme Carole BUCHER
8 rue Pierre Simon de Laplace
BP 66175
57075 METZ CEDEX 3

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0320-4458
Echantillon ITGA : IT032007-3741
Reçu au laboratoire le : 17/07/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|--|
| Commande | 186709/74974--142--273--73-123131313 |
| Dossier client | CENTRE HOSPITALIER DE JURY + - Services Techniques-Ateliers - route d'Ars Laquenexy - 57245 - JURY |
| Echantillon | P005 - Flocage - Sous-sol - Chauffage - Toutes zones - Conduit |
| Description ITGA | Matériau cotonneux blanc avec poussières |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|---|---|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Matériau cotonneux blanc avec poussières | MOLP le 22/07/2020 Confirmé au META (1) | Amiante non détecté | --- | 3 |

Validé par : Thomas BASTAILLE - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT032007-3742 EN DATE DU 24/07/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADIAG METZ
Mme Carole BUCHER
8 rue Pierre Simon de Laplace
BP 66175
57075 METZ CEDEX 3

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0320-4458
Echantillon ITGA : IT032007-3742
Reçu au laboratoire le : 17/07/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|--|
| Commande | 186709/74974--142--273--73-123131313 |
| Dossier client | CENTRE HOSPITALIER DE JURY + - Services Techniques-Ateliers - route d'Ars Laquenexy - 57245 - JURY |
| Echantillon | P006 - Enduit noir - Sous-sol - Administration - Sol - Dalle |
| Description ITGA | Peinture / Enduit compact gris hétérogène avec poussières |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|---|---|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène avec poussières | META (1) le 22/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Thomas BASTAILLE - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1

ANNEXE 4 – ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B

**En cas de présence avérée d'amiante dans un matériaux de liste B,
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

« Évaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.

Cette évaluation périodique consiste à :

- A) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- B) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

« Action corrective de premier niveau »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.

Rappel : l'obligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou pour les autres opérations de maintenance.

Cette action corrective de premier niveau consiste à :

- A) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- B) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- C) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux ou produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- D) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation.

« Action corrective de second niveau »

Qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

Cette action corrective de second niveau consiste à :

- A) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- B) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- C) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- D) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 1

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

| Éléments d'information généraux | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|------------|
| N° de dossier | 186709/74974 A | Date de l'évaluation | 24/06/2020 |
| Bâtiment | Bâtiment Services Techniques-Ateliers route d'Ars Laquenexy 57245 JURY | | |
| Étage | RDC | | |
| Local ou zone homogène | Accueil | | |
| Destination déclarée du local | Accueil | | |
| Composant de la construction | Dalle | | |
| Partie de composant | Dalle de sol, colle et ragréage | | |
| Repérage | Sol | | |
| Recommandation | Evaluation périodique | | |

| État de conservation du matériau ou produit | | | Risque de dégradation | | Type de recommandation |
|---|--|--------------------------------------|---|--|------------------------|
| Protection physique | État de dégradation | Étendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | | |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/> | | | | | EP |
| | Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/> | | Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/> | | EP |
| | | | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/> | | AC1 |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | | | Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/> | | EP |
| | | Ponctuelle <input type="checkbox"/> | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/> | | AC1 |
| | Matériau dégradé <input type="checkbox"/> | | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/> | | AC2 |
| | | Généralisée <input type="checkbox"/> | | | |

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 2

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

| Éléments d'information généraux | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|------------|
| N° de dossier | 186709/74974 A | Date de l'évaluation | 24/06/2020 |
| Bâtiment | Bâtiment Services Techniques-Ateliers route d'Ars Laquenexy 57245 JURY | | |
| Étage | Sous-sol | | |
| Local ou zone homogène | Local frigo | | |
| Destination déclarée du local | Local frigo | | |
| Composant de la construction | Dalle | | |
| Partie de composant | Dalle de sol, colle et ragréage | | |
| Repérage | Sol | | |
| Recommandation | Evaluation périodique | | |

| État de conservation du matériau ou produit | | | Risque de dégradation | | Type de recommandation |
|---|--|--------------------------------------|---|--|------------------------|
| Protection physique | État de dégradation | Étendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | | |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/> | | | | | EP |
| | Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/> | | Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/> | | EP |
| | | | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/> | | AC1 |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | | | Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/> | | EP |
| | | Ponctuelle <input type="checkbox"/> | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/> | | AC1 |
| | Matériau dégradé <input type="checkbox"/> | | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/> | | AC2 |
| | | Généralisée <input type="checkbox"/> | | | |

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 3

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

| Éléments d'information généraux | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|------------|
| N° de dossier | 186709/74974 A | Date de l'évaluation | 24/06/2020 |
| Bâtiment | Bâtiment Services Techniques-Ateliers route d'Ars Laquenexy 57245 JURY | | |
| Étage | RDC | | |
| Local ou zone homogène | Pharmacien | | |
| Destination déclarée du local | Pharmacien | | |
| Composant de la construction | Dalle | | |
| Partie de composant | Dalle de sol, colle et ragréage | | |
| Repérage | Sol | | |
| Recommandation | Evaluation périodique | | |

| État de conservation du matériau ou produit | | Risque de dégradation | | Type de recommandation |
|---|--|--------------------------------------|---|------------------------|
| Protection physique | État de dégradation | Étendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/> | | | | EP |
| | Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/> | | Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/> | EP |
| | | | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/> | AC1 |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | | | Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/> | EP |
| | | Ponctuelle <input type="checkbox"/> | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC1 |
| | Matériau dégradé <input type="checkbox"/> | | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC2 |
| | | Généralisée <input type="checkbox"/> | | |

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 4

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

| Éléments d'information généraux | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|------------|
| N° de dossier | 186709/74974 A | Date de l'évaluation | 24/06/2020 |
| Bâtiment | Bâtiment Services Techniques-Ateliers route d'Ars Laquenexy 57245 JURY | | |
| Étage | Sous-sol | | |
| Local ou zone homogène | Laverie | | |
| Destination déclarée du local | Laverie | | |
| Composant de la construction | Dalle | | |
| Partie de composant | Colle et ragréage - Dalle de sol | | |
| Repérage | Sol | | |
| Recommandation | Evaluation périodique | | |

| État de conservation du matériau ou produit | | | Risque de dégradation | | Type de recommandation |
|---|--|--------------------------------------|---|--|------------------------|
| Protection physique | État de dégradation | Étendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | | |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/> | | | | | EP |
| | Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/> | | Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/> | | EP |
| | | | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/> | | AC1 |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | | | Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/> | | EP |
| | | Ponctuelle <input type="checkbox"/> | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/> | | AC1 |
| | Matériau dégradé <input type="checkbox"/> | | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/> | | AC2 |
| | | Généralisée <input type="checkbox"/> | | | |

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 5

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

| Éléments d'information généraux | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|------------|
| N° de dossier | 186709/74974 A | Date de l'évaluation | 24/06/2020 |
| Bâtiment | Bâtiment Services Techniques-Ateliers route d'Ars Laquenexy 57245 JURY | | |
| Étage | RDC | | |
| Local ou zone homogène | Circulation n°1 | | |
| Destination déclarée du local | Circulation n°1 | | |
| Composant de la construction | Dalle | | |
| Partie de composant | Dalle de sol, colle et ragréage | | |
| Repérage | Sol | | |
| Recommandation | Evaluation périodique | | |

| État de conservation du matériau ou produit | | | Risque de dégradation | | Type de recommandation |
|---|--|--------------------------------------|---|--|------------------------|
| Protection physique | État de dégradation | Étendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | | |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/> | | | | | EP |
| | Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/> | | Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/> | | EP |
| | | | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/> | | AC1 |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | | | Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/> | | EP |
| | | Ponctuelle <input type="checkbox"/> | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/> | | AC1 |
| | Matériau dégradé <input type="checkbox"/> | | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/> | | AC2 |
| | | Généralisée <input type="checkbox"/> | | | |

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 6

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

| Éléments d'information généraux | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|------------|
| N° de dossier | 186709/74974 A | Date de l'évaluation | 24/06/2020 |
| Bâtiment | Bâtiment Services Techniques-Ateliers route d'Ars Laquenexy 57245 JURY | | |
| Étage | RDC | | |
| Local ou zone homogène | Salle de reunion | | |
| Destination déclarée du local | Salle de reunion | | |
| Composant de la construction | Dalle | | |
| Partie de composant | Dalle de sol, colle et ragréage | | |
| Repérage | Sol | | |
| Recommandation | Evaluation périodique | | |

| État de conservation du matériau ou produit | | | Risque de dégradation | | Type de recommandation |
|---|--|--------------------------------------|---|--|------------------------|
| Protection physique | État de dégradation | Étendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | | |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/> | | | | | EP |
| | Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/> | | Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/> | | EP |
| | | | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/> | | AC1 |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | | | Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/> | | EP |
| | | Ponctuelle <input type="checkbox"/> | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/> | | AC1 |
| | Matériau dégradé <input type="checkbox"/> | | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/> | | AC2 |
| | | Généralisée <input type="checkbox"/> | | | |

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 7

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

| Éléments d'information généraux | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|------------|
| N° de dossier | 186709/74974 A | Date de l'évaluation | 24/06/2020 |
| Bâtiment | Bâtiment Services Techniques-Ateliers route d'Ars Laquenexy 57245 JURY | | |
| Étage | RDC | | |
| Local ou zone homogène | Services éco. | | |
| Destination déclarée du local | Services éco. | | |
| Composant de la construction | Dalle | | |
| Partie de composant | Dalle de sol, colle et ragréage | | |
| Repérage | Sol | | |
| Recommandation | Evaluation périodique | | |

| État de conservation du matériau ou produit | | Risque de dégradation | | Type de recommandation |
|---|--|--------------------------------------|---|------------------------|
| Protection physique | État de dégradation | Étendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/> | | | | EP |
| | Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/> | | Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/> | EP |
| | | | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/> | AC1 |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | | | Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/> | EP |
| | | Ponctuelle <input type="checkbox"/> | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC1 |
| | Matériau dégradé <input type="checkbox"/> | | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC2 |
| | | Généralisée <input type="checkbox"/> | | AC2 |

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 8

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

| Éléments d'information généraux | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|------------|
| N° de dossier | 186709/74974 A | Date de l'évaluation | 24/06/2020 |
| Bâtiment | Bâtiment Services Techniques-Ateliers route d'Ars Laquenexy 57245 JURY | | |
| Étage | RDC | | |
| Local ou zone homogène | Finances | | |
| Destination déclarée du local | Finances | | |
| Composant de la construction | Dalle | | |
| Partie de composant | Dalle de sol, colle et ragréage | | |
| Repérage | Sol | | |
| Recommandation | Evaluation périodique | | |

| État de conservation du matériau ou produit | | | Risque de dégradation | | Type de recommandation |
|---|--|--------------------------------------|---|--|------------------------|
| Protection physique | État de dégradation | Étendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | | |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/> | | | | | EP |
| | Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/> | | Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/> | | EP |
| | | | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/> | | AC1 |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | | | Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/> | | EP |
| | | Ponctuelle <input type="checkbox"/> | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/> | | AC1 |
| | Matériau dégradé <input type="checkbox"/> | | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/> | | AC2 |
| | | Généralisée <input type="checkbox"/> | | | |

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 9

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

| Éléments d'information généraux | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|------------|
| N° de dossier | 186709/74974 A | Date de l'évaluation | 24/06/2020 |
| Bâtiment | Bâtiment Services Techniques-Ateliers route d'Ars Laquenexy 57245 JURY | | |
| Étage | RDC | | |
| Local ou zone homogène | Service éco. | | |
| Destination déclarée du local | Service éco. | | |
| Composant de la construction | Dalle | | |
| Partie de composant | Dalle de sol, colle et ragréage | | |
| Repérage | Sol | | |
| Recommandation | Evaluation périodique | | |

| État de conservation du matériau ou produit | | Risque de dégradation | | Type de recommandation |
|---|--|--------------------------------------|---|------------------------|
| Protection physique | État de dégradation | Étendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/> | | | | EP |
| | Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/> | | Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/> | EP |
| | | | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/> | AC1 |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | | | Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/> | EP |
| | | Ponctuelle <input type="checkbox"/> | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC1 |
| | Matériau dégradé <input type="checkbox"/> | | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC2 |
| | | Généralisée <input type="checkbox"/> | | |

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 10

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

| Éléments d'information généraux | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|------------|
| N° de dossier | 186709/74974 A | Date de l'évaluation | 24/06/2020 |
| Bâtiment | Bâtiment Services Techniques-Ateliers route d'Ars Laquenexy 57245 JURY | | |
| Étage | RDC | | |
| Local ou zone homogène | Circulation n°2 | | |
| Destination déclarée du local | Circulation n°2 | | |
| Composant de la construction | Dalle | | |
| Partie de composant | Dalle de sol, colle et ragréage | | |
| Repérage | Sol | | |
| Recommandation | Evaluation périodique | | |

| État de conservation du matériau ou produit | | | Risque de dégradation | | Type de recommandation |
|---|--|--------------------------------------|---|--|------------------------|
| Protection physique | État de dégradation | Étendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | | |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/> | | | | | EP |
| | Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/> | | Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/> | | EP |
| | | | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/> | | AC1 |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | | | Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/> | | EP |
| | | Ponctuelle <input type="checkbox"/> | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/> | | AC1 |
| | Matériau dégradé <input type="checkbox"/> | | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/> | | AC2 |
| | | Généralisée <input type="checkbox"/> | | | |

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 11

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

| Éléments d'information généraux | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|------------|
| N° de dossier | 186709/74974 A | Date de l'évaluation | 24/06/2020 |
| Bâtiment | Bâtiment Services Techniques-Ateliers route d'Ars Laquenexy 57245 JURY | | |
| Étage | RDC/1er | | |
| Local ou zone homogène | Circulation n°3 | | |
| Destination déclarée du local | Circulation n°3 | | |
| Composant de la construction | Dalle | | |
| Partie de composant | Dalle de sol, colle et ragréage | | |
| Repérage | Sol | | |
| Recommandation | Evaluation périodique | | |

| État de conservation du matériau ou produit | | | Risque de dégradation | | Type de recommandation |
|---|--|--------------------------------------|---|--|------------------------|
| Protection physique | État de dégradation | Étendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | | |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/> | | | | | EP |
| | Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/> | | Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/> | | EP |
| | | | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/> | | AC1 |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | | | Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/> | | EP |
| | | Ponctuelle <input type="checkbox"/> | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/> | | AC1 |
| | Matériau dégradé <input type="checkbox"/> | | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/> | | AC2 |
| | | Généralisée <input type="checkbox"/> | | | |

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX N° 12

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

| Éléments d'information généraux | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|------------|
| N° de dossier | 186709/74974 A | Date de l'évaluation | 24/06/2020 |
| Bâtiment | Bâtiment Services Techniques-Ateliers route d'Ars Laquenexy 57245 JURY | | |
| Étage | RDC/1er | | |
| Local ou zone homogène | Détente | | |
| Destination déclarée du local | Détente | | |
| Composant de la construction | Dalle | | |
| Partie de composant | Dalle de sol, colle et ragréage | | |
| Repérage | Sol | | |
| Recommandation | Evaluation périodique | | |

| État de conservation du matériau ou produit | | | Risque de dégradation | | Type de recommandation |
|---|--|--------------------------------------|---|--|------------------------|
| Protection physique | État de dégradation | Étendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | | |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/> | | | | | EP |
| | Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/> | | Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/> | | EP |
| | | | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/> | | AC1 |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | | | Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/> | | EP |
| | | Ponctuelle <input type="checkbox"/> | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/> | | AC1 |
| | Matériau dégradé <input type="checkbox"/> | | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/> | | AC2 |
| | | Généralisée <input type="checkbox"/> | | | |

ANNEXE 5 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

A) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

B) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toutes natures contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de

l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

A. Conditionnement des déchets

Les déchets de toutes natures susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

B. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

C. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

D. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

E. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

ATTESTATION(S)

Contrat RC n° 5271124804 1/2



AXA France IARD
DIRECTION ENTREPRISES
Production R.C. – Grands Comptes
 Télécopie 01.57 65 07 90

ATTESTATION

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313, Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cedex, agissant en qualité d'apérateur en coassurance à 60% avec GENERALI, atteste par la présente que l'assuré :

APAVE
 191 rue Vaugirard
 75015 PARIS

agissant tant pour son compte que pour celui de **APAVE DEVELOPPEMENT et sa filiale ADIAG SA**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° **5271124804**, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités, à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- **des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation**
- **des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)**
- **des activités de classification et certification de navires et unités offshore.**



TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

| Nature des garanties | Limites des garanties |
|--|-------------------------------------|
| Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle | |
| Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus <i>Sans pouvoir excéder pour :</i> | 5 000 000 € par année d'assurance |
| a) les dommages immatériels non consécutifs | 5 000 000 € par année d'assurance |
| b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement | 2 500 000 € par année d'assurance |
| c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <i>sous-limités :</i> | 5 000 000 € par année d'assurance |
| c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA | 1 000 000 € par année d'assurance |
| d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb * | 2 500 000 € par année d'assurance * |

***Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2020 au 31/12/2020** inclus sous réserve du règlement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 05/12/2019
Pour servir et valoir ce que de droit.

POUR L'ASSUREUR :


COURTIER EN ASSURANCES
Adresse postale :
12, rue de Kerogan - CS 44012
29335 UIMPER cedex
Tél. 0 820 260 000 - Fax 0 820 209 242
contact@verlingue.fr - www.verlingue.fr

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Numéro d'accréditation
4-0598
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

WI.CERT
« CERTIFICATION DE COMPETENCES »
«Version 01»

Décerné à : **BUCHER Carole** Sous le numéro **C021-SE02-2018**

| DOMAINE (S) CONCERNE (S) | VALIDITE |
|---|--------------------------------|
| DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION) | Du 04/07/2018 Au 06/05/2023 |
| DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION) | X |
| DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ | Du 04/07/2018 Au 06/05/2023 |
| DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION | Du 04/07/2018 Au 06/05/2023 |
| DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB | Du 04/07/2018 Au 15/04/2023 |
| DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION) | Du 04/07/2018 Au 15/04/2023 |
| DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION) | Du 04/06/2019 Au 15/04/2023 |
| DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE) | Du 04/07/2018 Au 15/04/2023 |

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 25 Juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009 , 2 décembre 2011 et 10 Aout 2015.

Délivré à Thionville, le 04/06/2019

Par WI.CERT



Wi.Cert - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : contact@qualit-competences.com;
SARL au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 8288589360010

FIN DU RAPPORT