




N  
NIVEAU 000

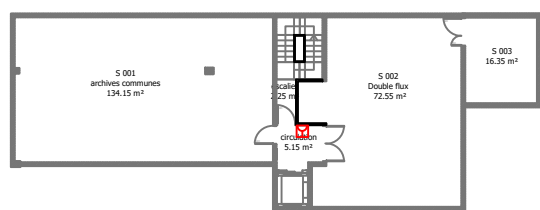


N  
NIVEAU 100

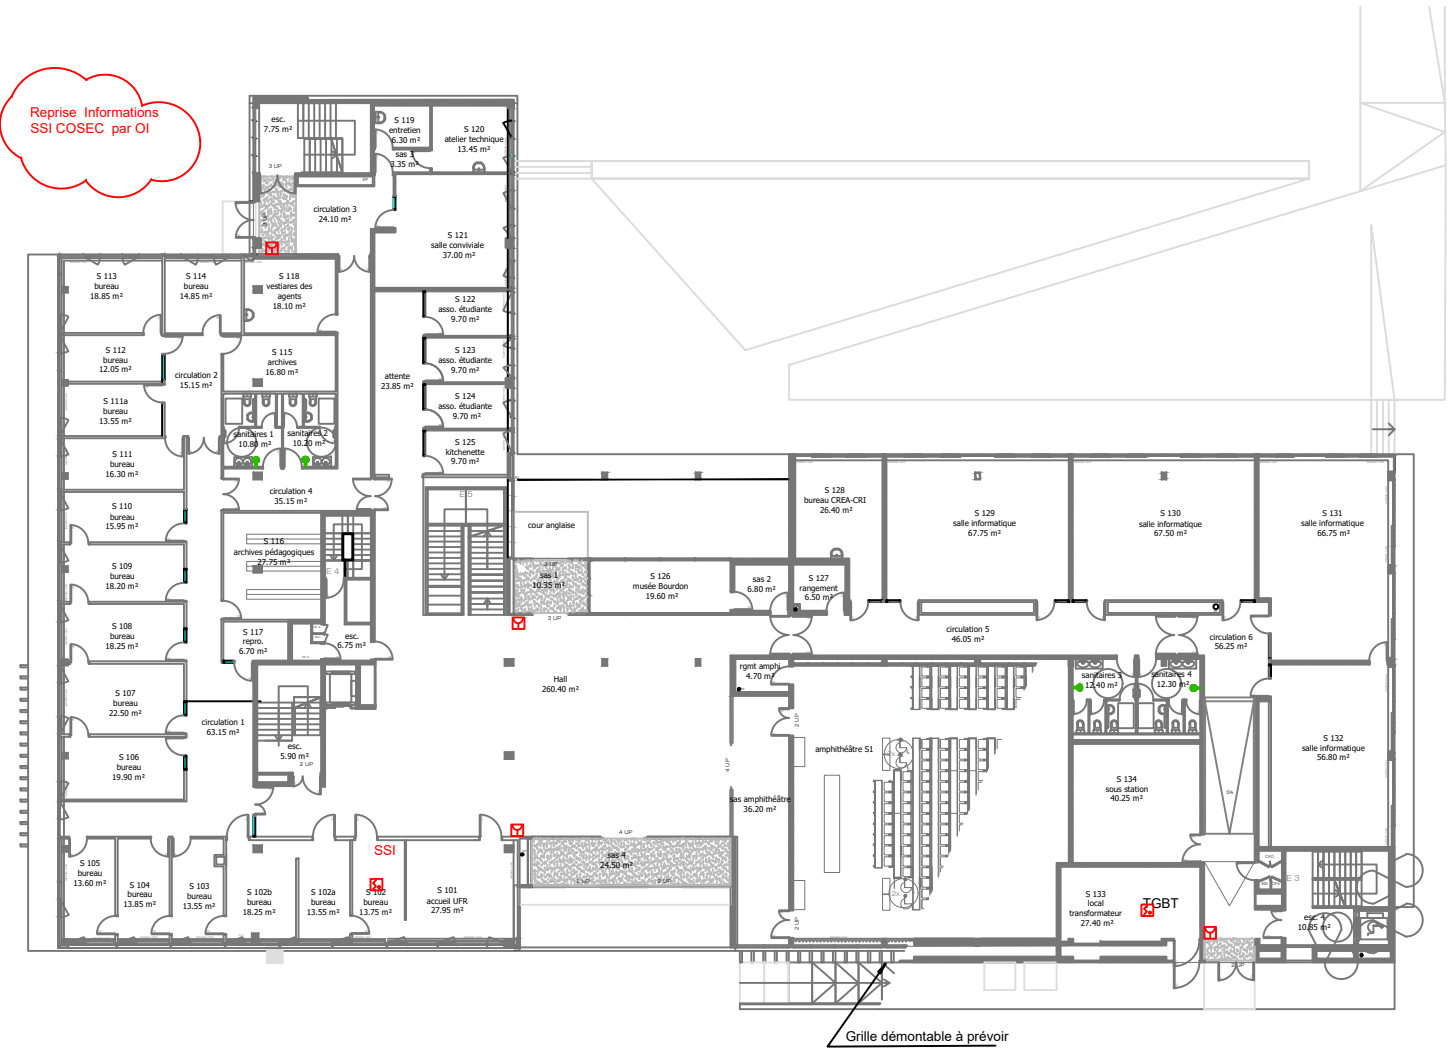


N  
NIVEAU 200

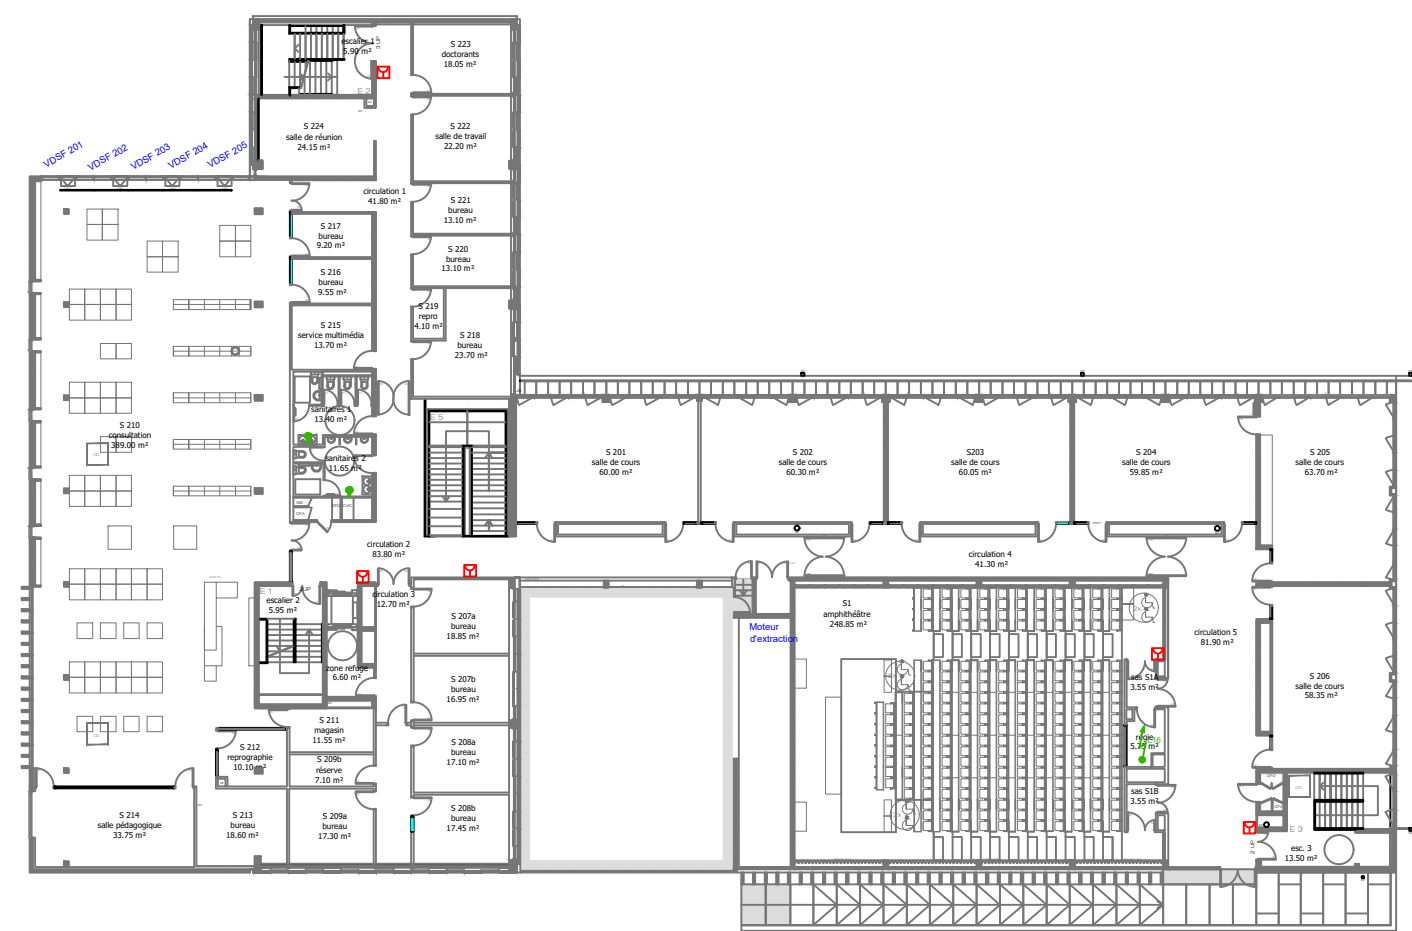


N  
NIVEAU 300

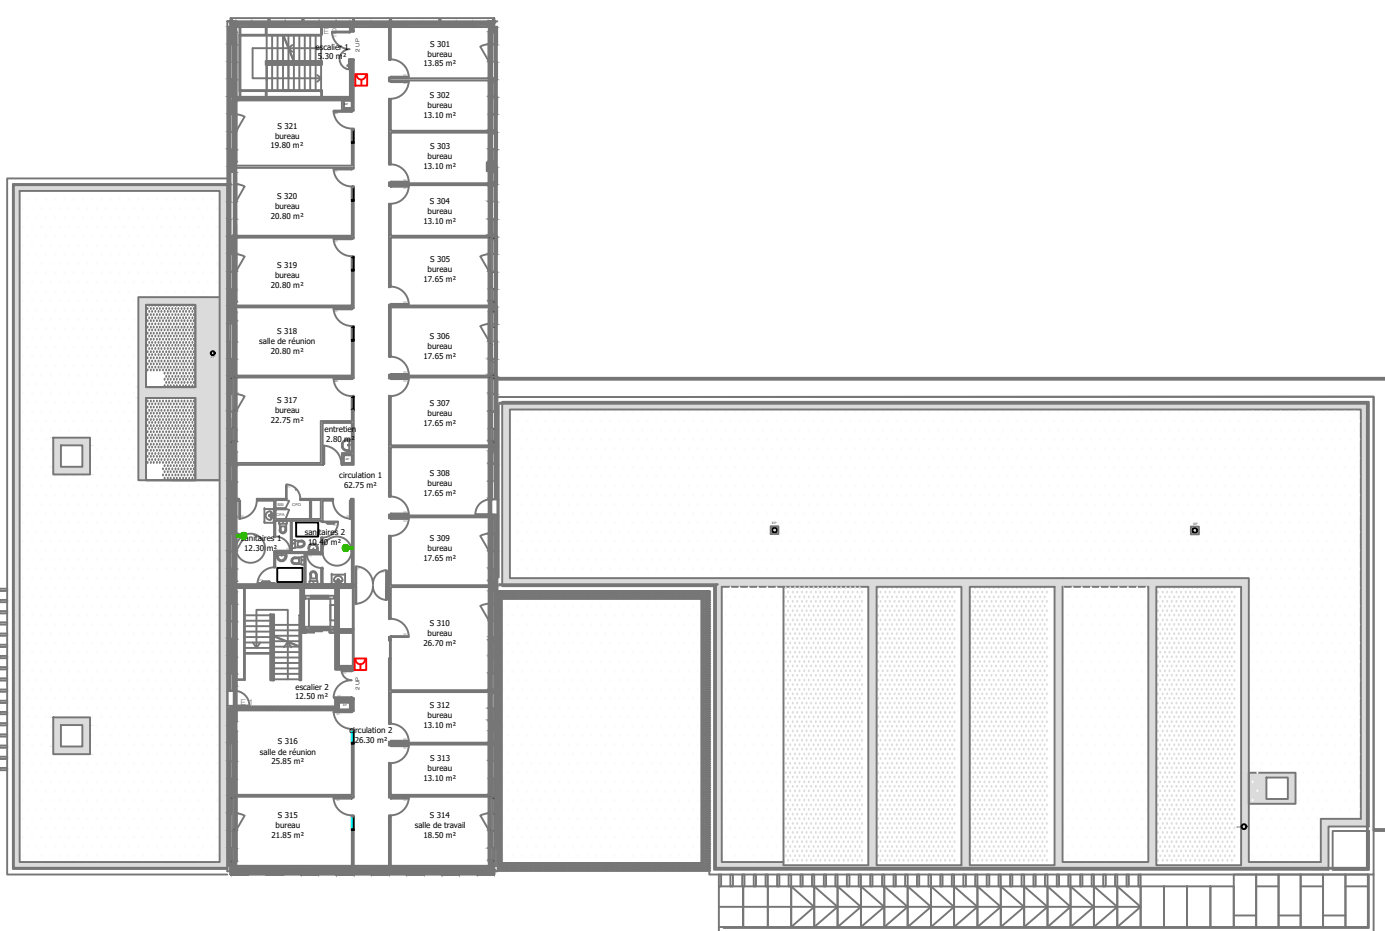

N  
NIVEAU 400

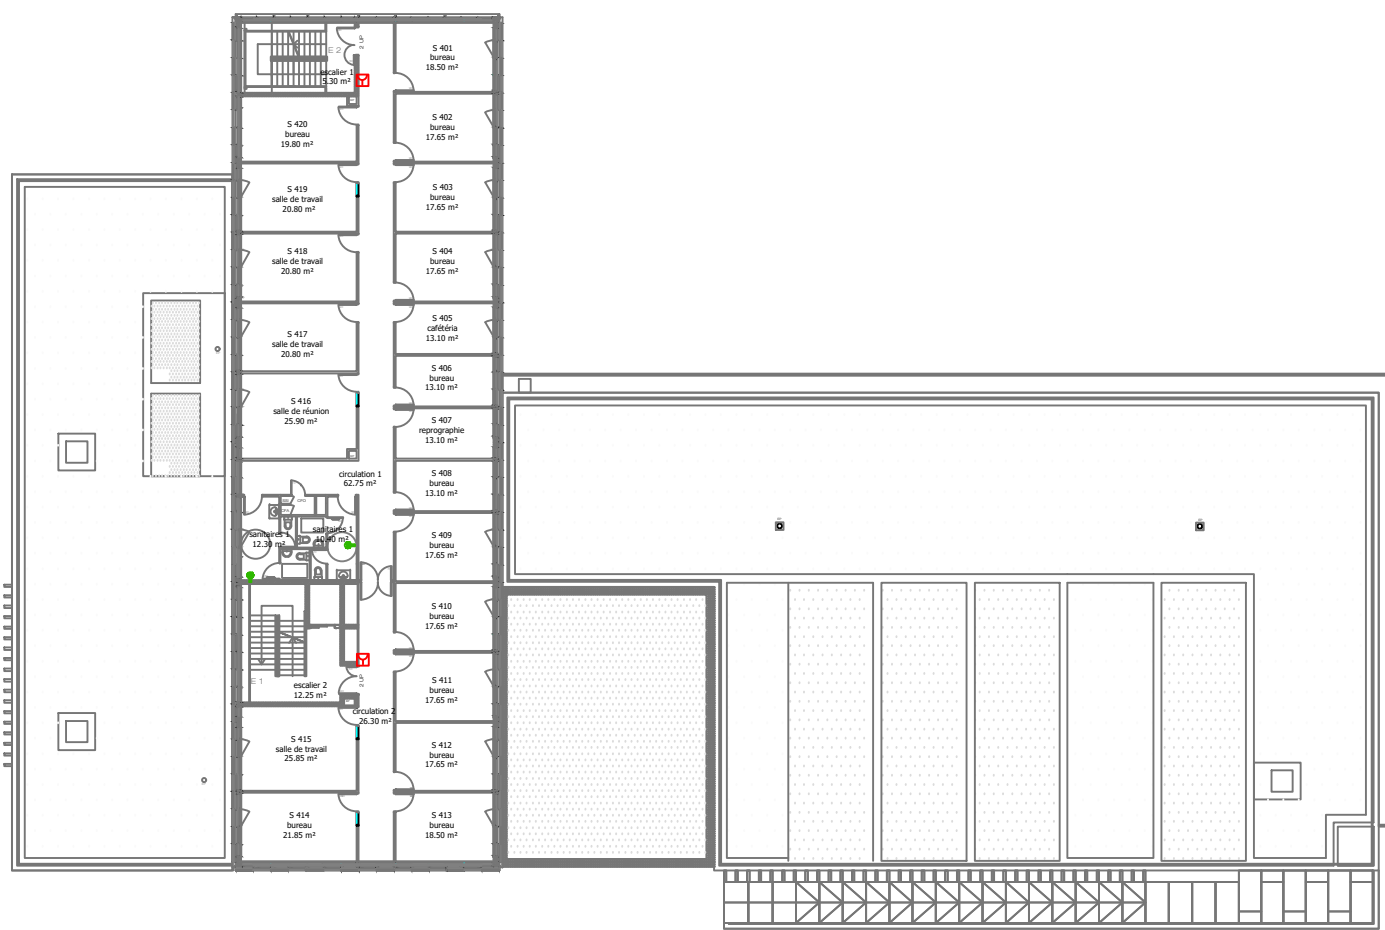

N  
NIVEAU 500

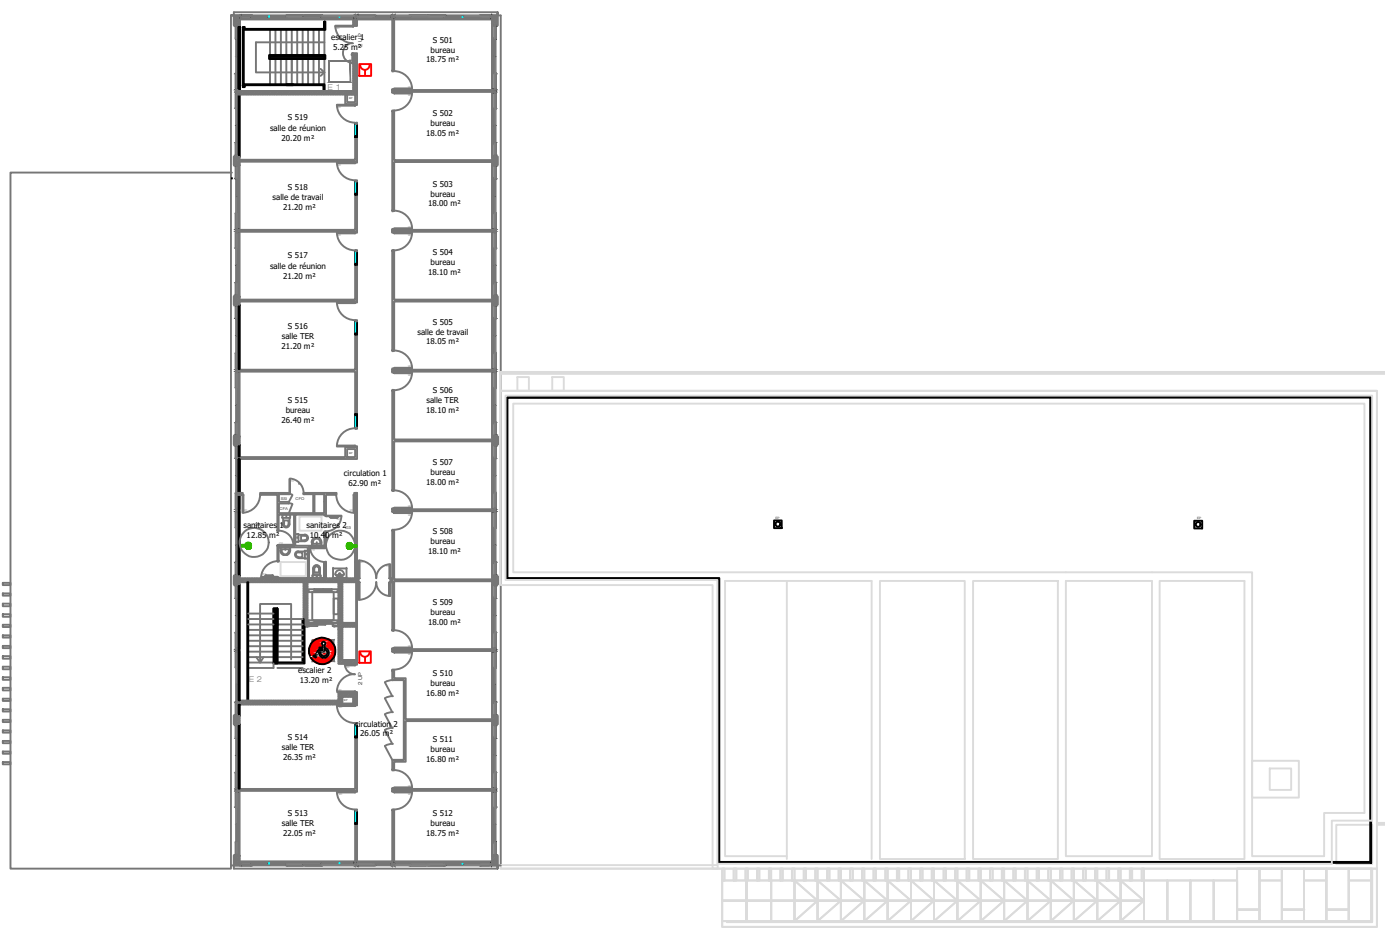

Sym.	Désignation
ECS	Equipement de controle et de signalisation
	Déclencheur Manuel
	Détecteur Optique de fumée
	Détecteur Optique linéaire

Sym.	Désignation
	Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
	Arrêt Technique L16
	Dispositif Adaptateur de Commande
	Volet bas de désenfumage
	Volet haut de désenfumage
	Espace d'Attente Sécurisé
	Dispositif natuel d'évacuation des fumées- skydome



UR 2 - Campus Villejean  
- Bâtiments DLRS  
Place du Recteur H. Le Moal  
35000 RENNES



Conseil, Etudes, Prévention SSI - Sureté

Coordination SSI & MOE

77 Le Clos Relis - 35480 Guipry-Messac  
Tél : +33 (0) 7 69 69 54 76 - E-mail : cepssi35@gmail.com

Système Sécurité Incendie  
Mission MOE

-	-	-	-	-
B	05/03/2025	Mise à jour DAI	DC	
A	18/12/2024	Première émission	DC	
Indices	Dates	DESIGNATIONS	N° Affaire :	Echelle :
Objet : Bâtiment S Remplacement du SSI - Mise en Place SSS Plan implantation matériel SDI - SMSI Tous Niveaux			24-061101 SANS Phase : DCE	SANS N° Document : 01