




NIVEAU 000

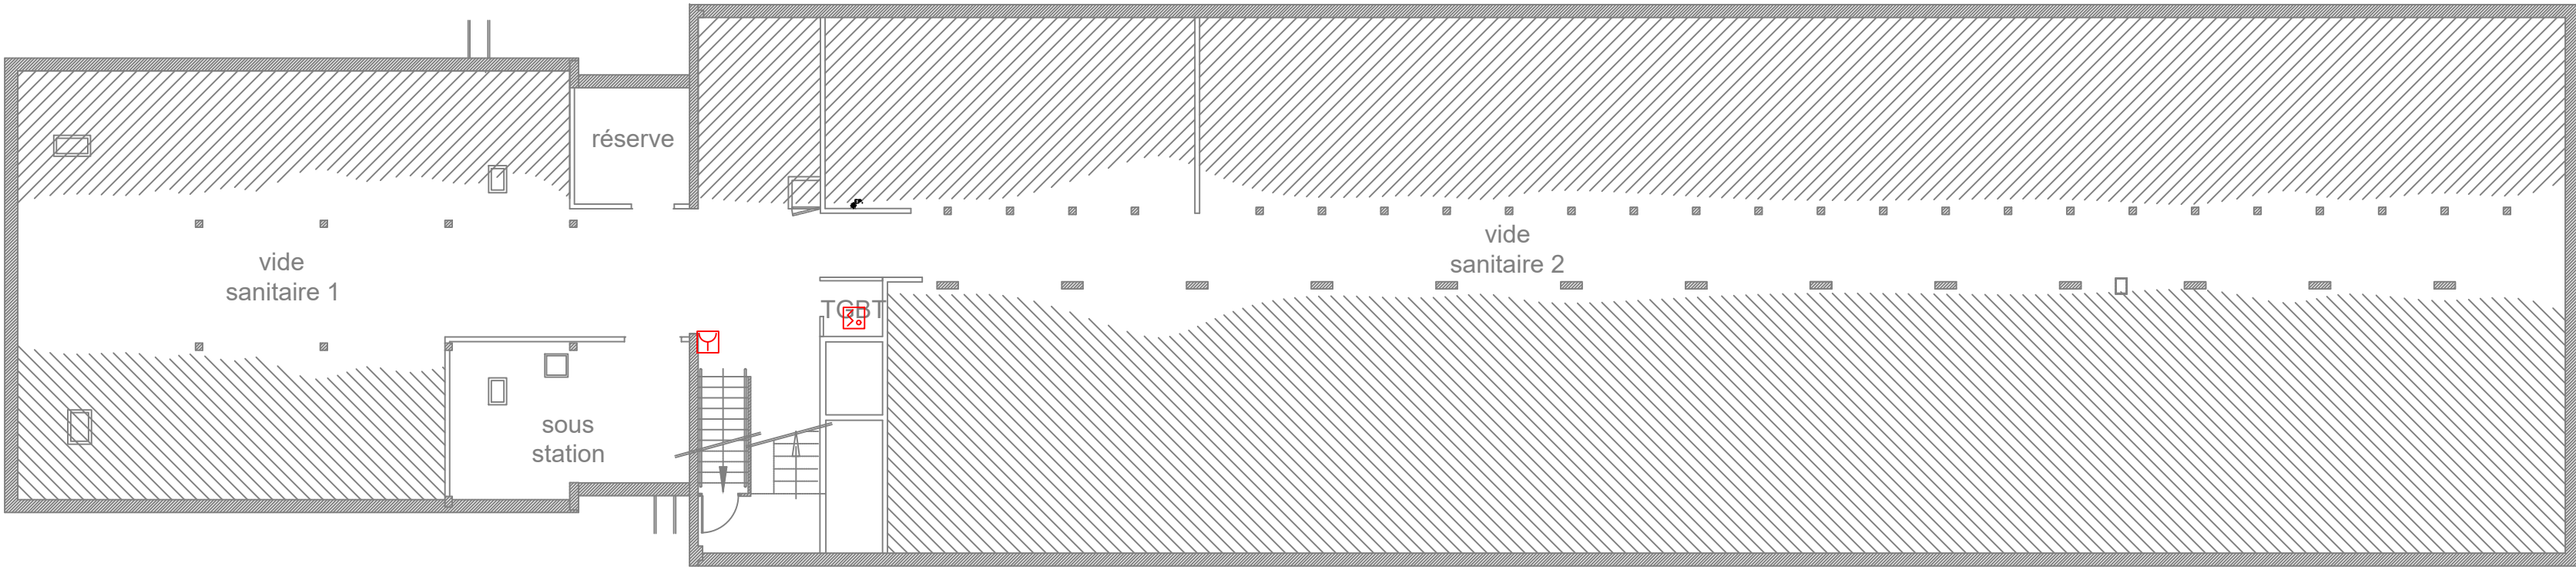


NIVEAU 100

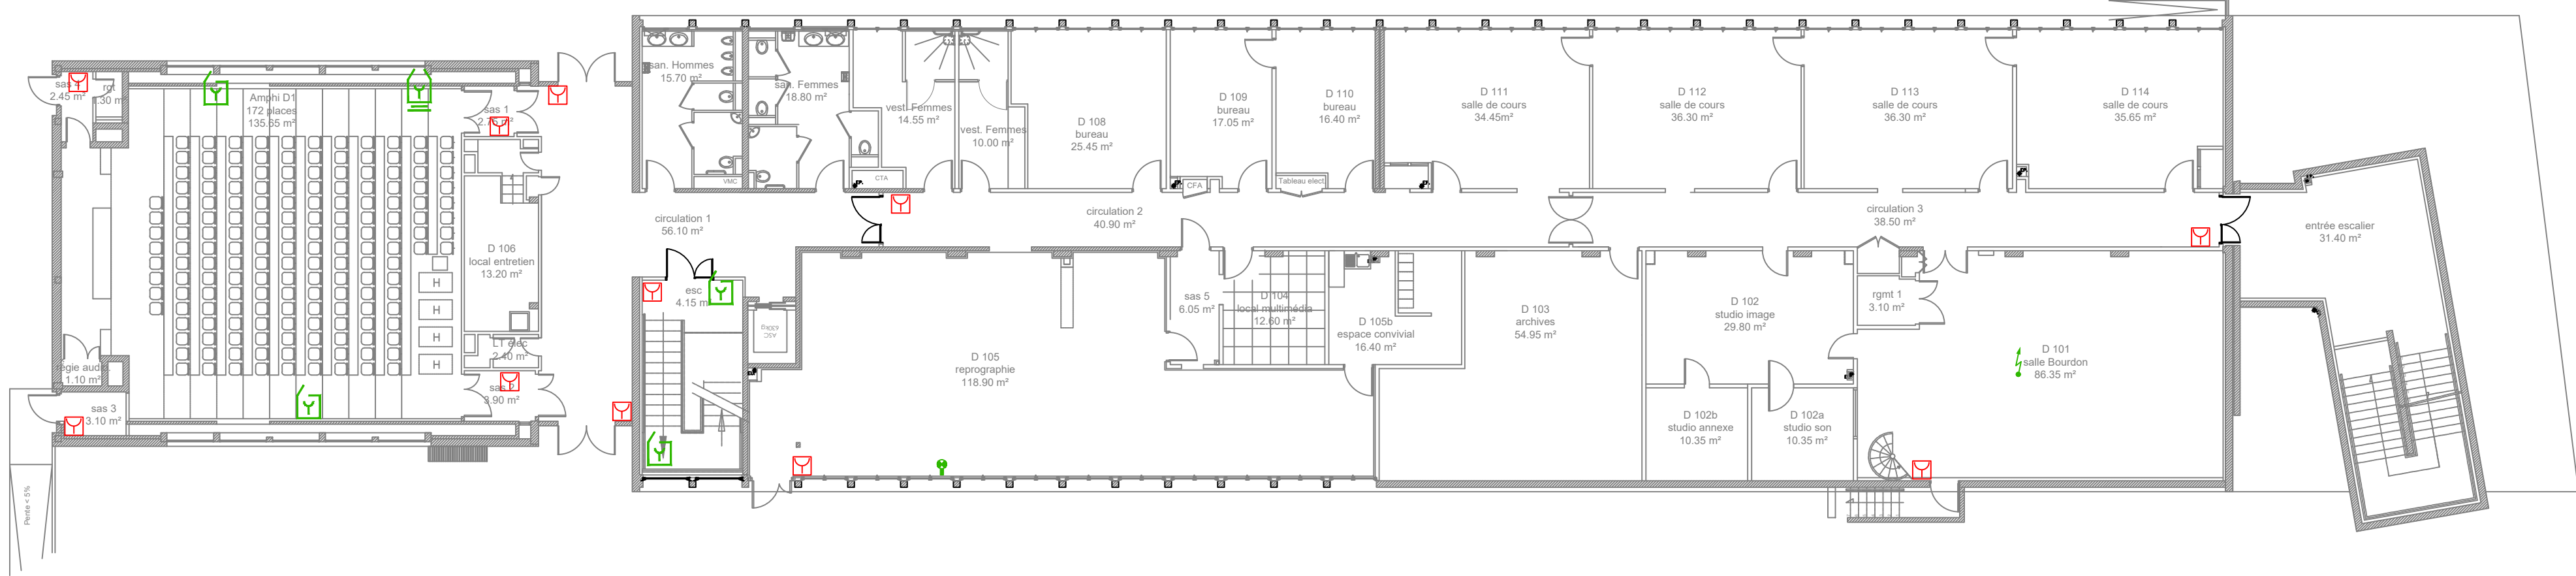


NIVEAU 200

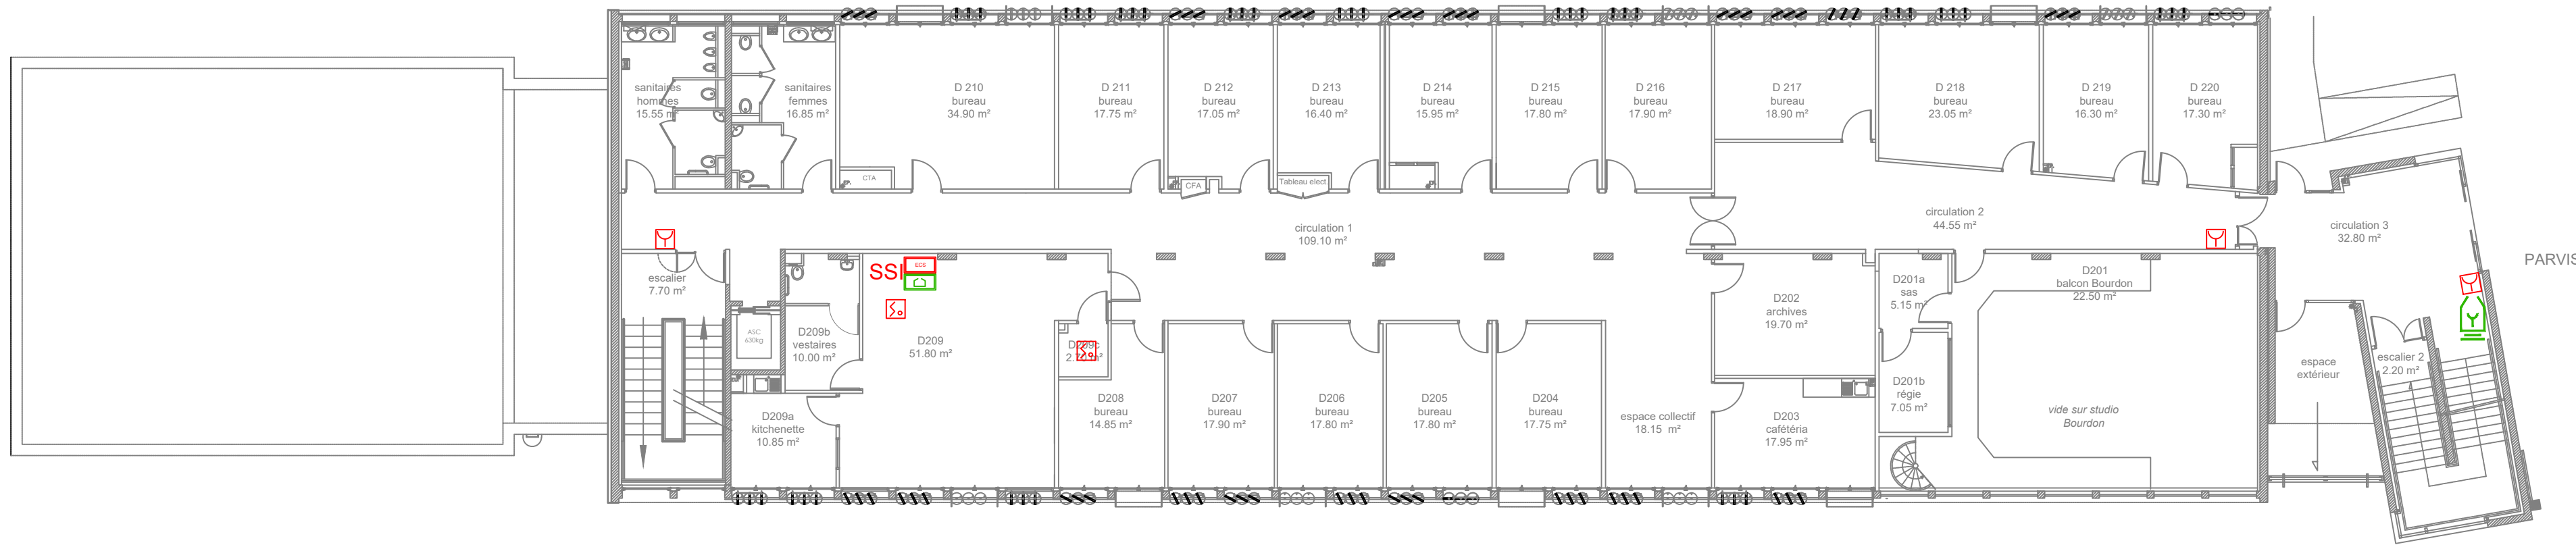

NIVEAU 300

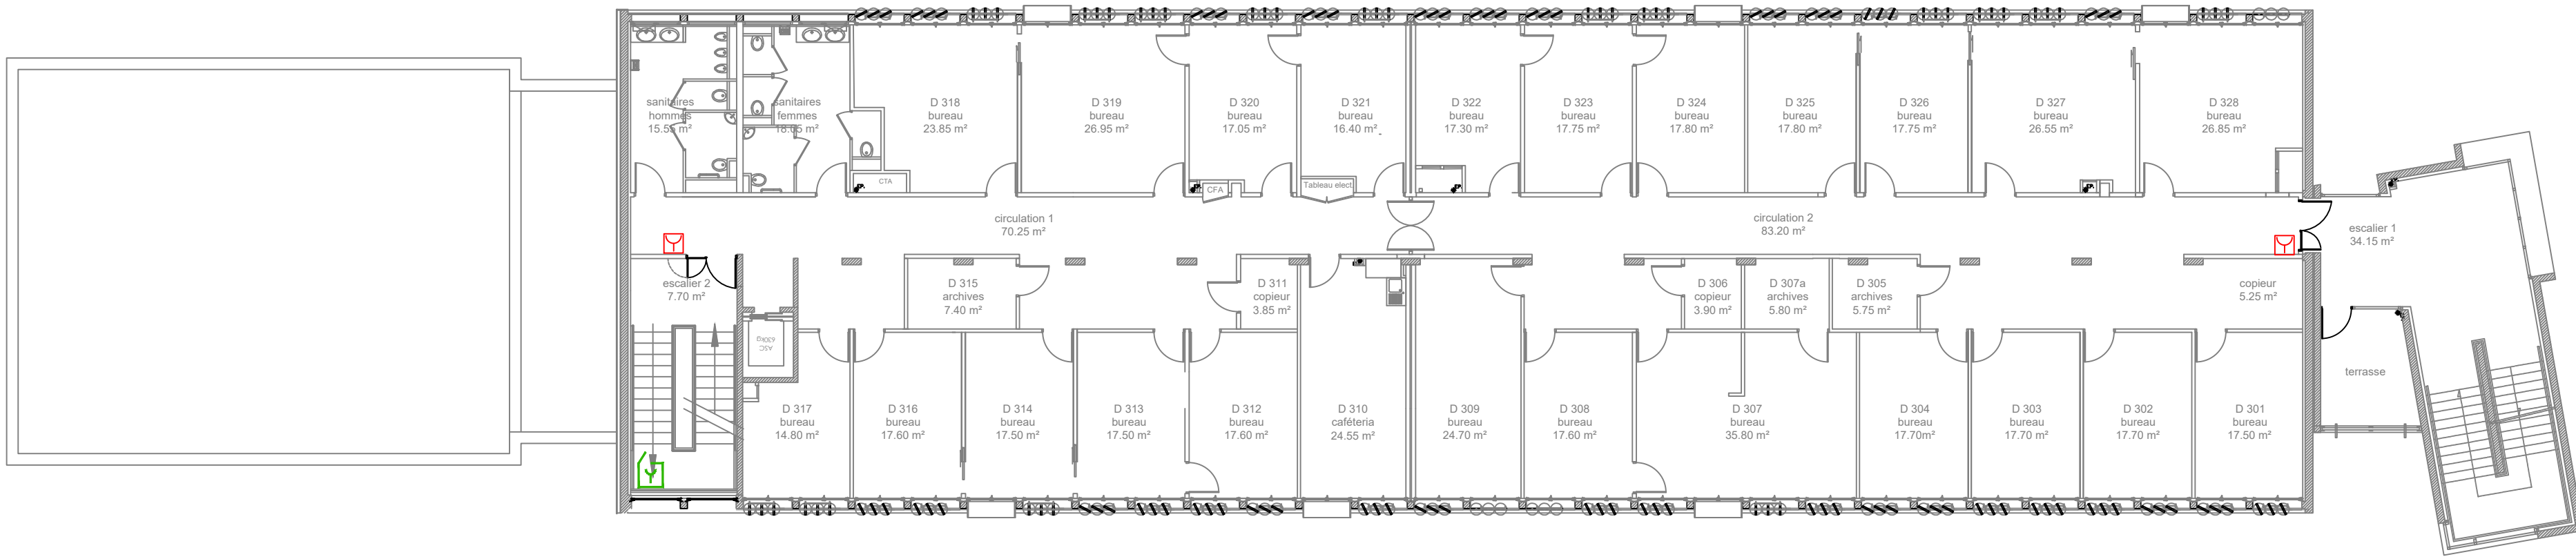

NIVEAU 400

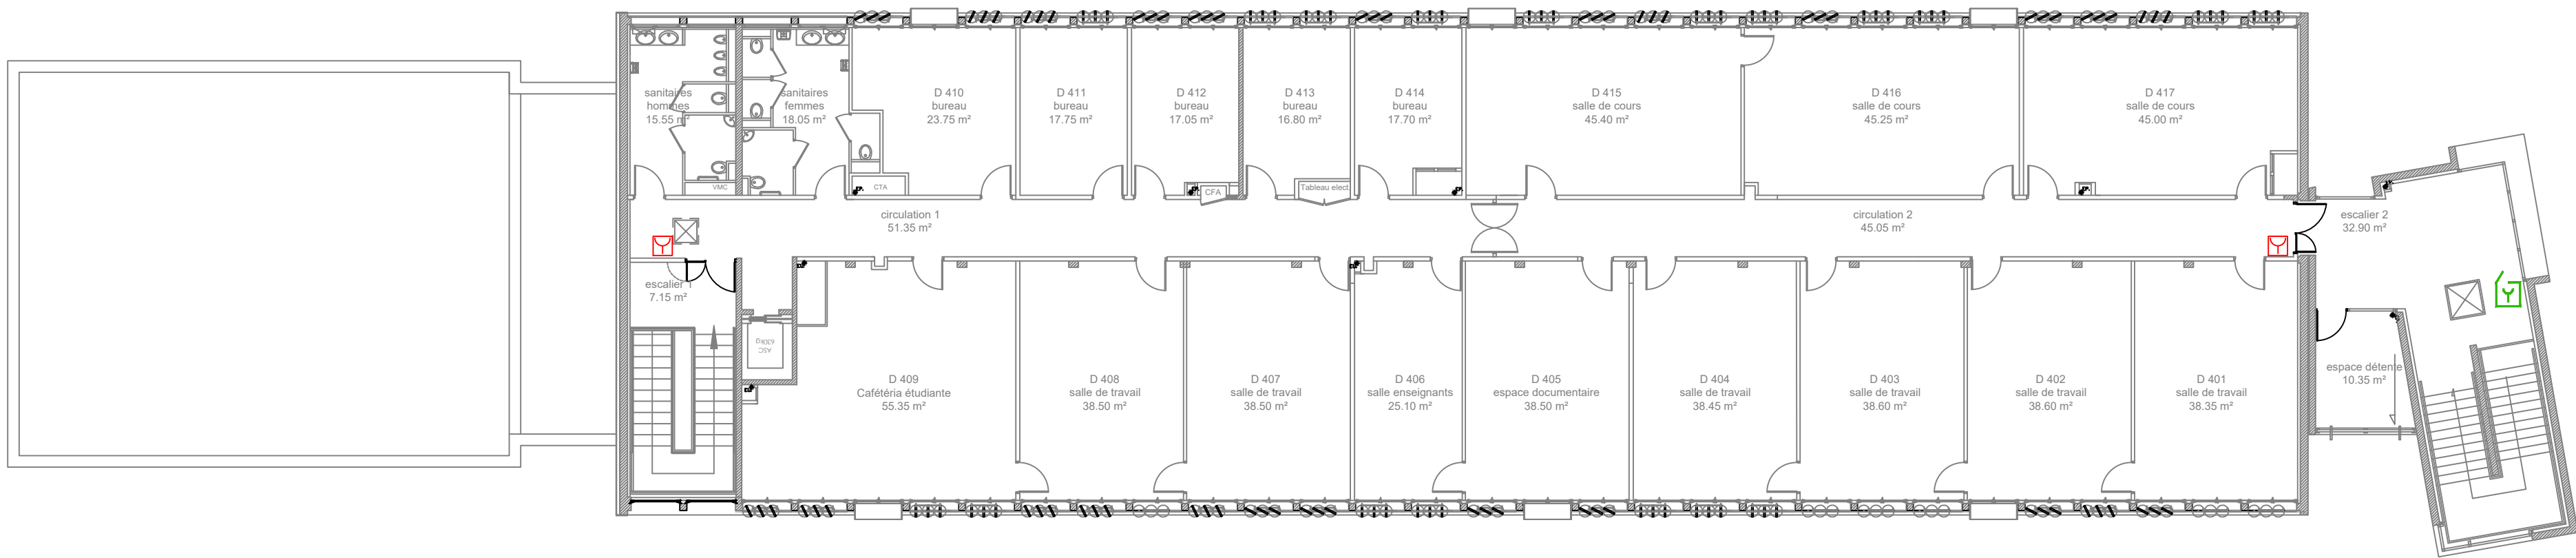

Sym.	Désignation
	Equipement de controle et de signalisation
	Déclencheur Manuel
	Détecteur Optique de fumée
	Détecteur Optique linéaire

Sym.	Désignation
	Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
	Arrêt Technique L16
	Dispositif Adaptateur de Commande
	Volet bas de désenfumage
	Volet haut de désenfumage
	Espace d'Attente Sécurisé
	Dispositif natuel d'évacuation des fumées- skydome



UR 2 - Campus Villejean
- Bâtiments DLRS
Place du Recteur H. Le Moal
35000 RENNES



Conseil, Etudes, Prévention SSI - Sureté

Coordination SSI & MOE

77 Le Clos Relis - 35480 Guipry-Messac
Tél : +33 (0) 7 69 69 54 76 - E-mail : cepssi35@gmail.com

Système Sécurité Incendie
Mission MOE

B	17/02/2025	Mise à jour			DC
A	18/12/2024	Première émission			DC
Indices	Dates	DESIGNATIONS	Objet :	N° Affaire :	Echelle :
			Batiment D	24-061101	SANS
			Remplacement du SSI - Mise en Place SSS	Phase :	N° Document :
			Plan implantation materiel SDI- SMSI	DCE	01
			Tous Niveaux		