




N
NIVEAU 000

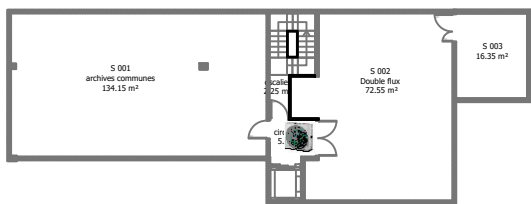

N
NIVEAU 100

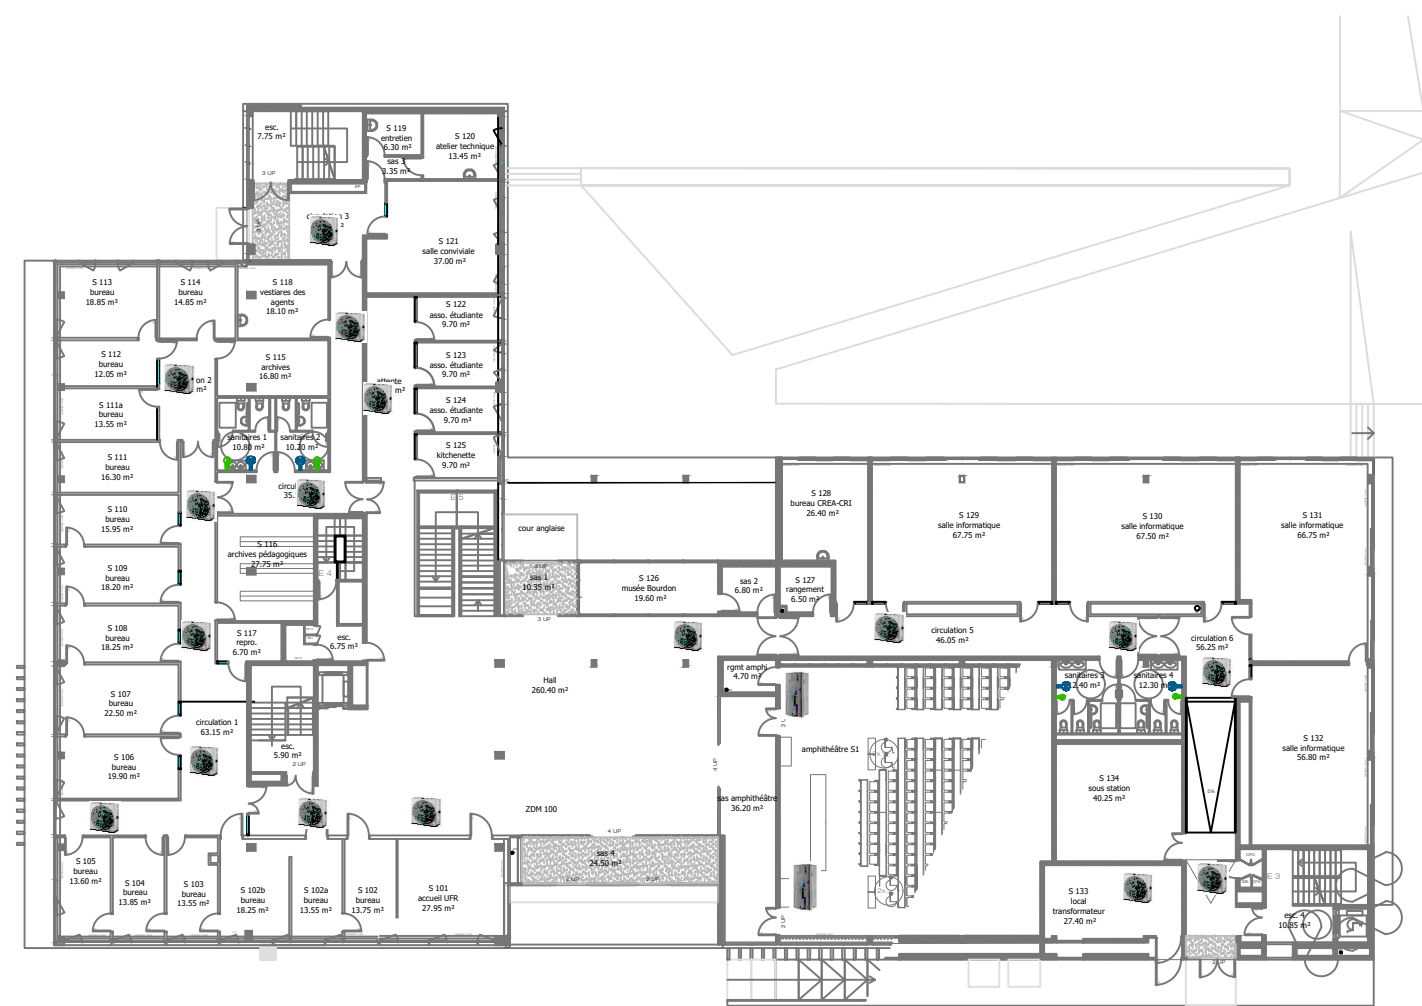


N
NIVEAU 200

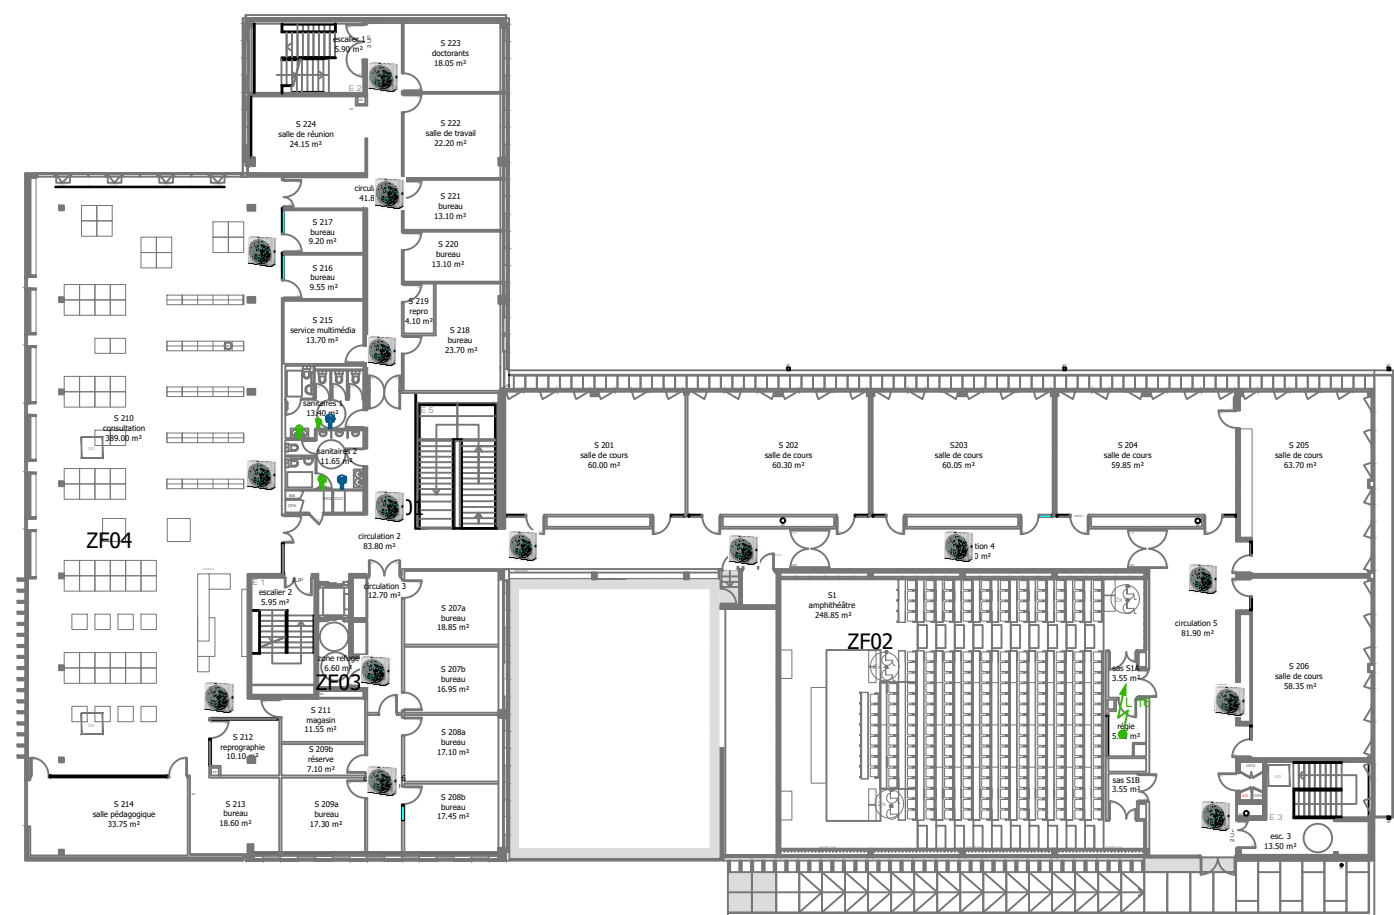


N
NIVEAU 300



N
NIVEAU 400

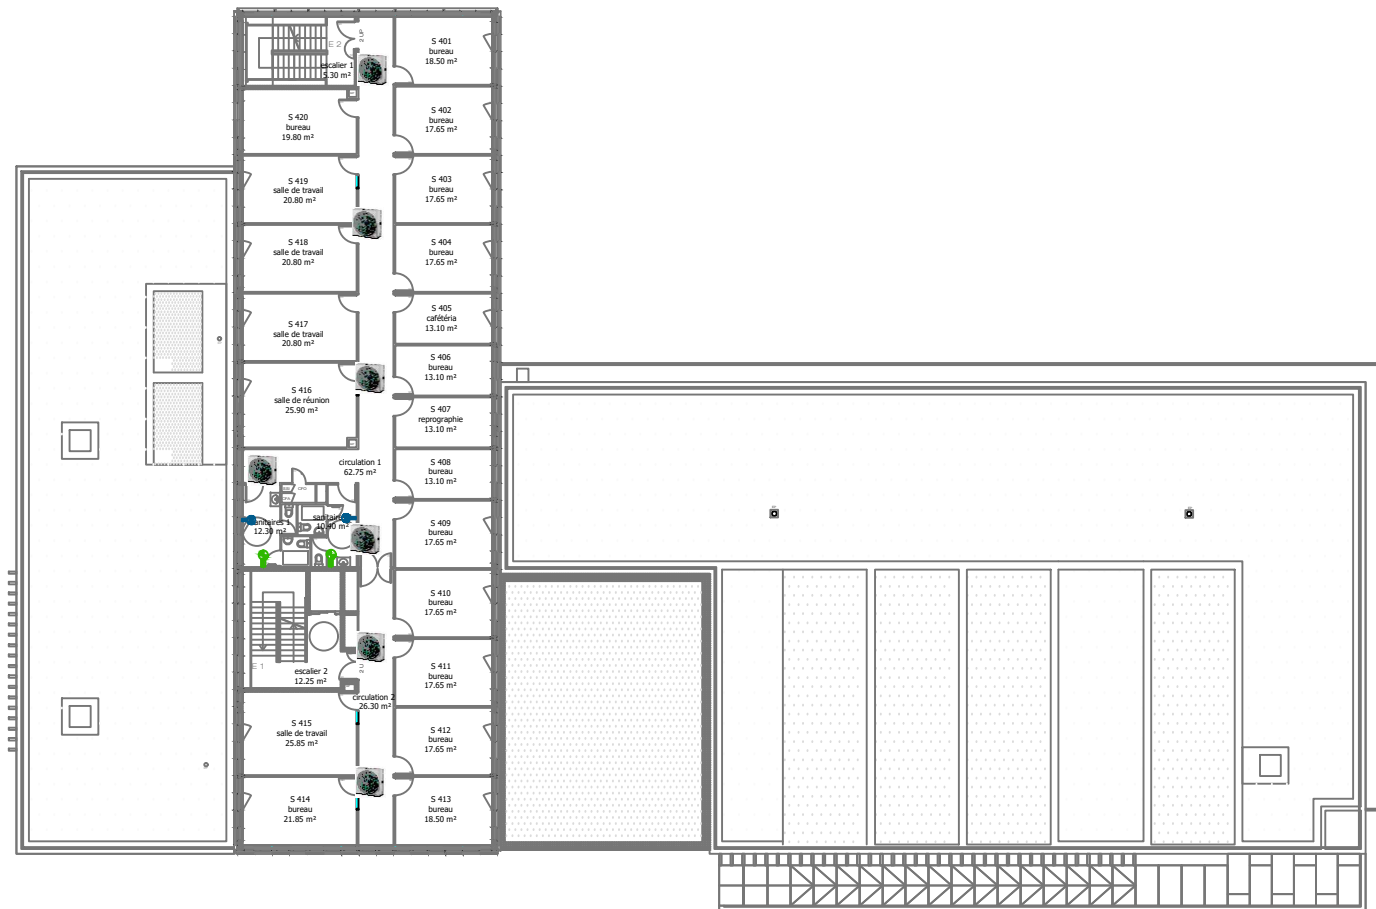

N
NIVEAU 500

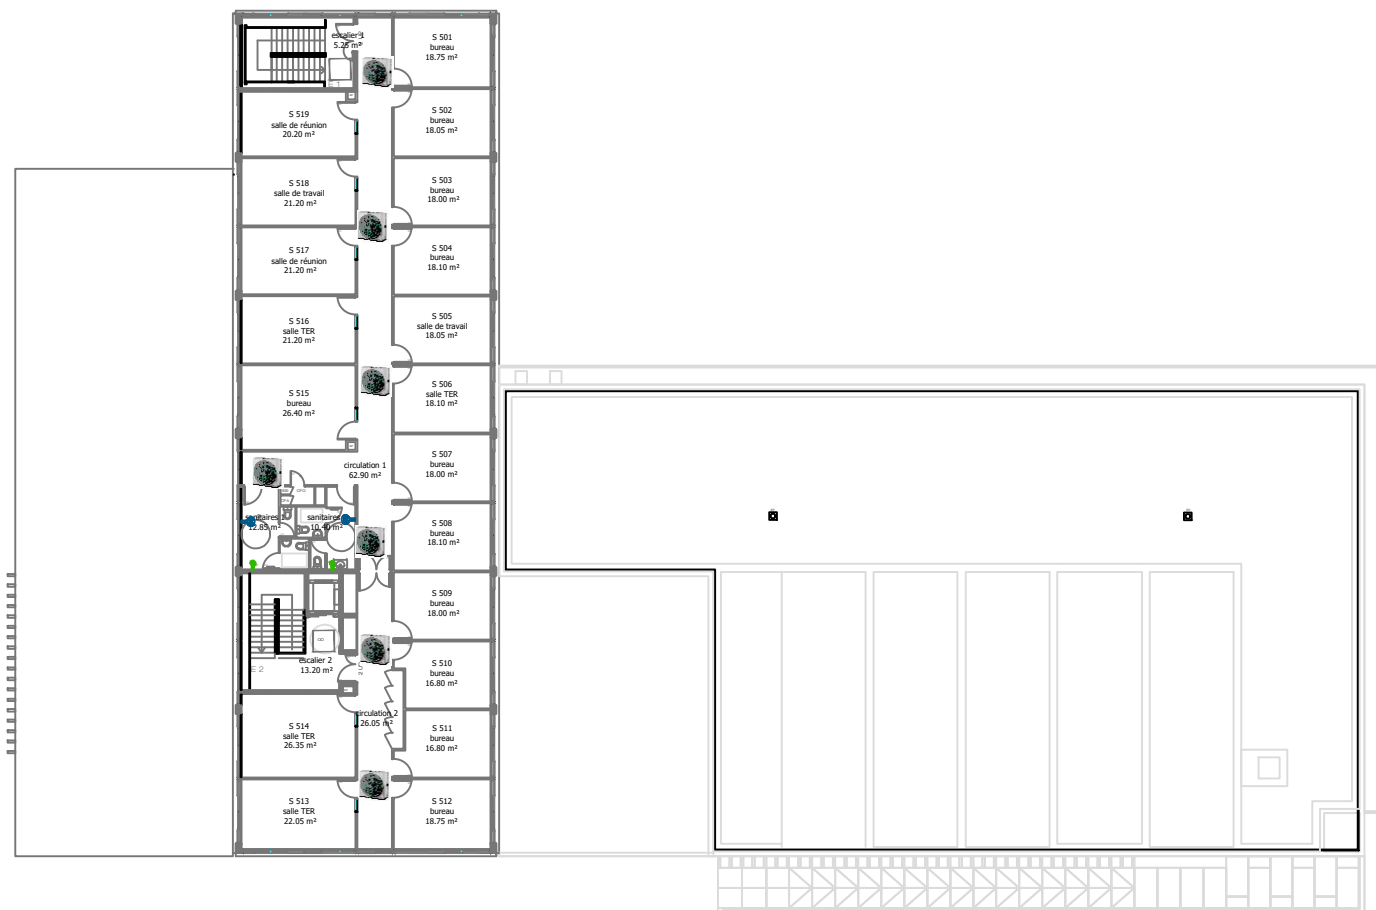

Sym.	Désignation
	Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
	Système de Sonorisation de Sécurité
	Haut-parleurs
	Diffuseur Lumineux d'évacuation
	Diffuseur Lumineux Technique Bleu PPMS
	Arrêt d'installation technique L16



UR 2 - Campus Villejean
- Bâtiments DLRS
Place du Recteur H. Le Moal
35000 RENNES



Conseil, Etudes, Prévention SSI - Sureté

Coordination SSI & MOE

77 Le Clos Relis - 35480 Guipry-Messac
Tél : +33 (0) 7 69 69 54 76 - E-mail : cepssi35@gmail.com

Système Sécurité Incendie
Mission MOE

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
A	18/12/2024	Première émission	DESIGNATIONS	DC
Indices	Dates	Objet :	N° Affaire :	Echelle :
		Bâtiment S	24-061101	SANS
		Mise en Place SSS	Phase :	N° Document :
		Plan implantation matériel SSS et PPMS	DCE	01
		Tous Niveaux		