


N
NIVEAU 000



N
NIVEAU 100

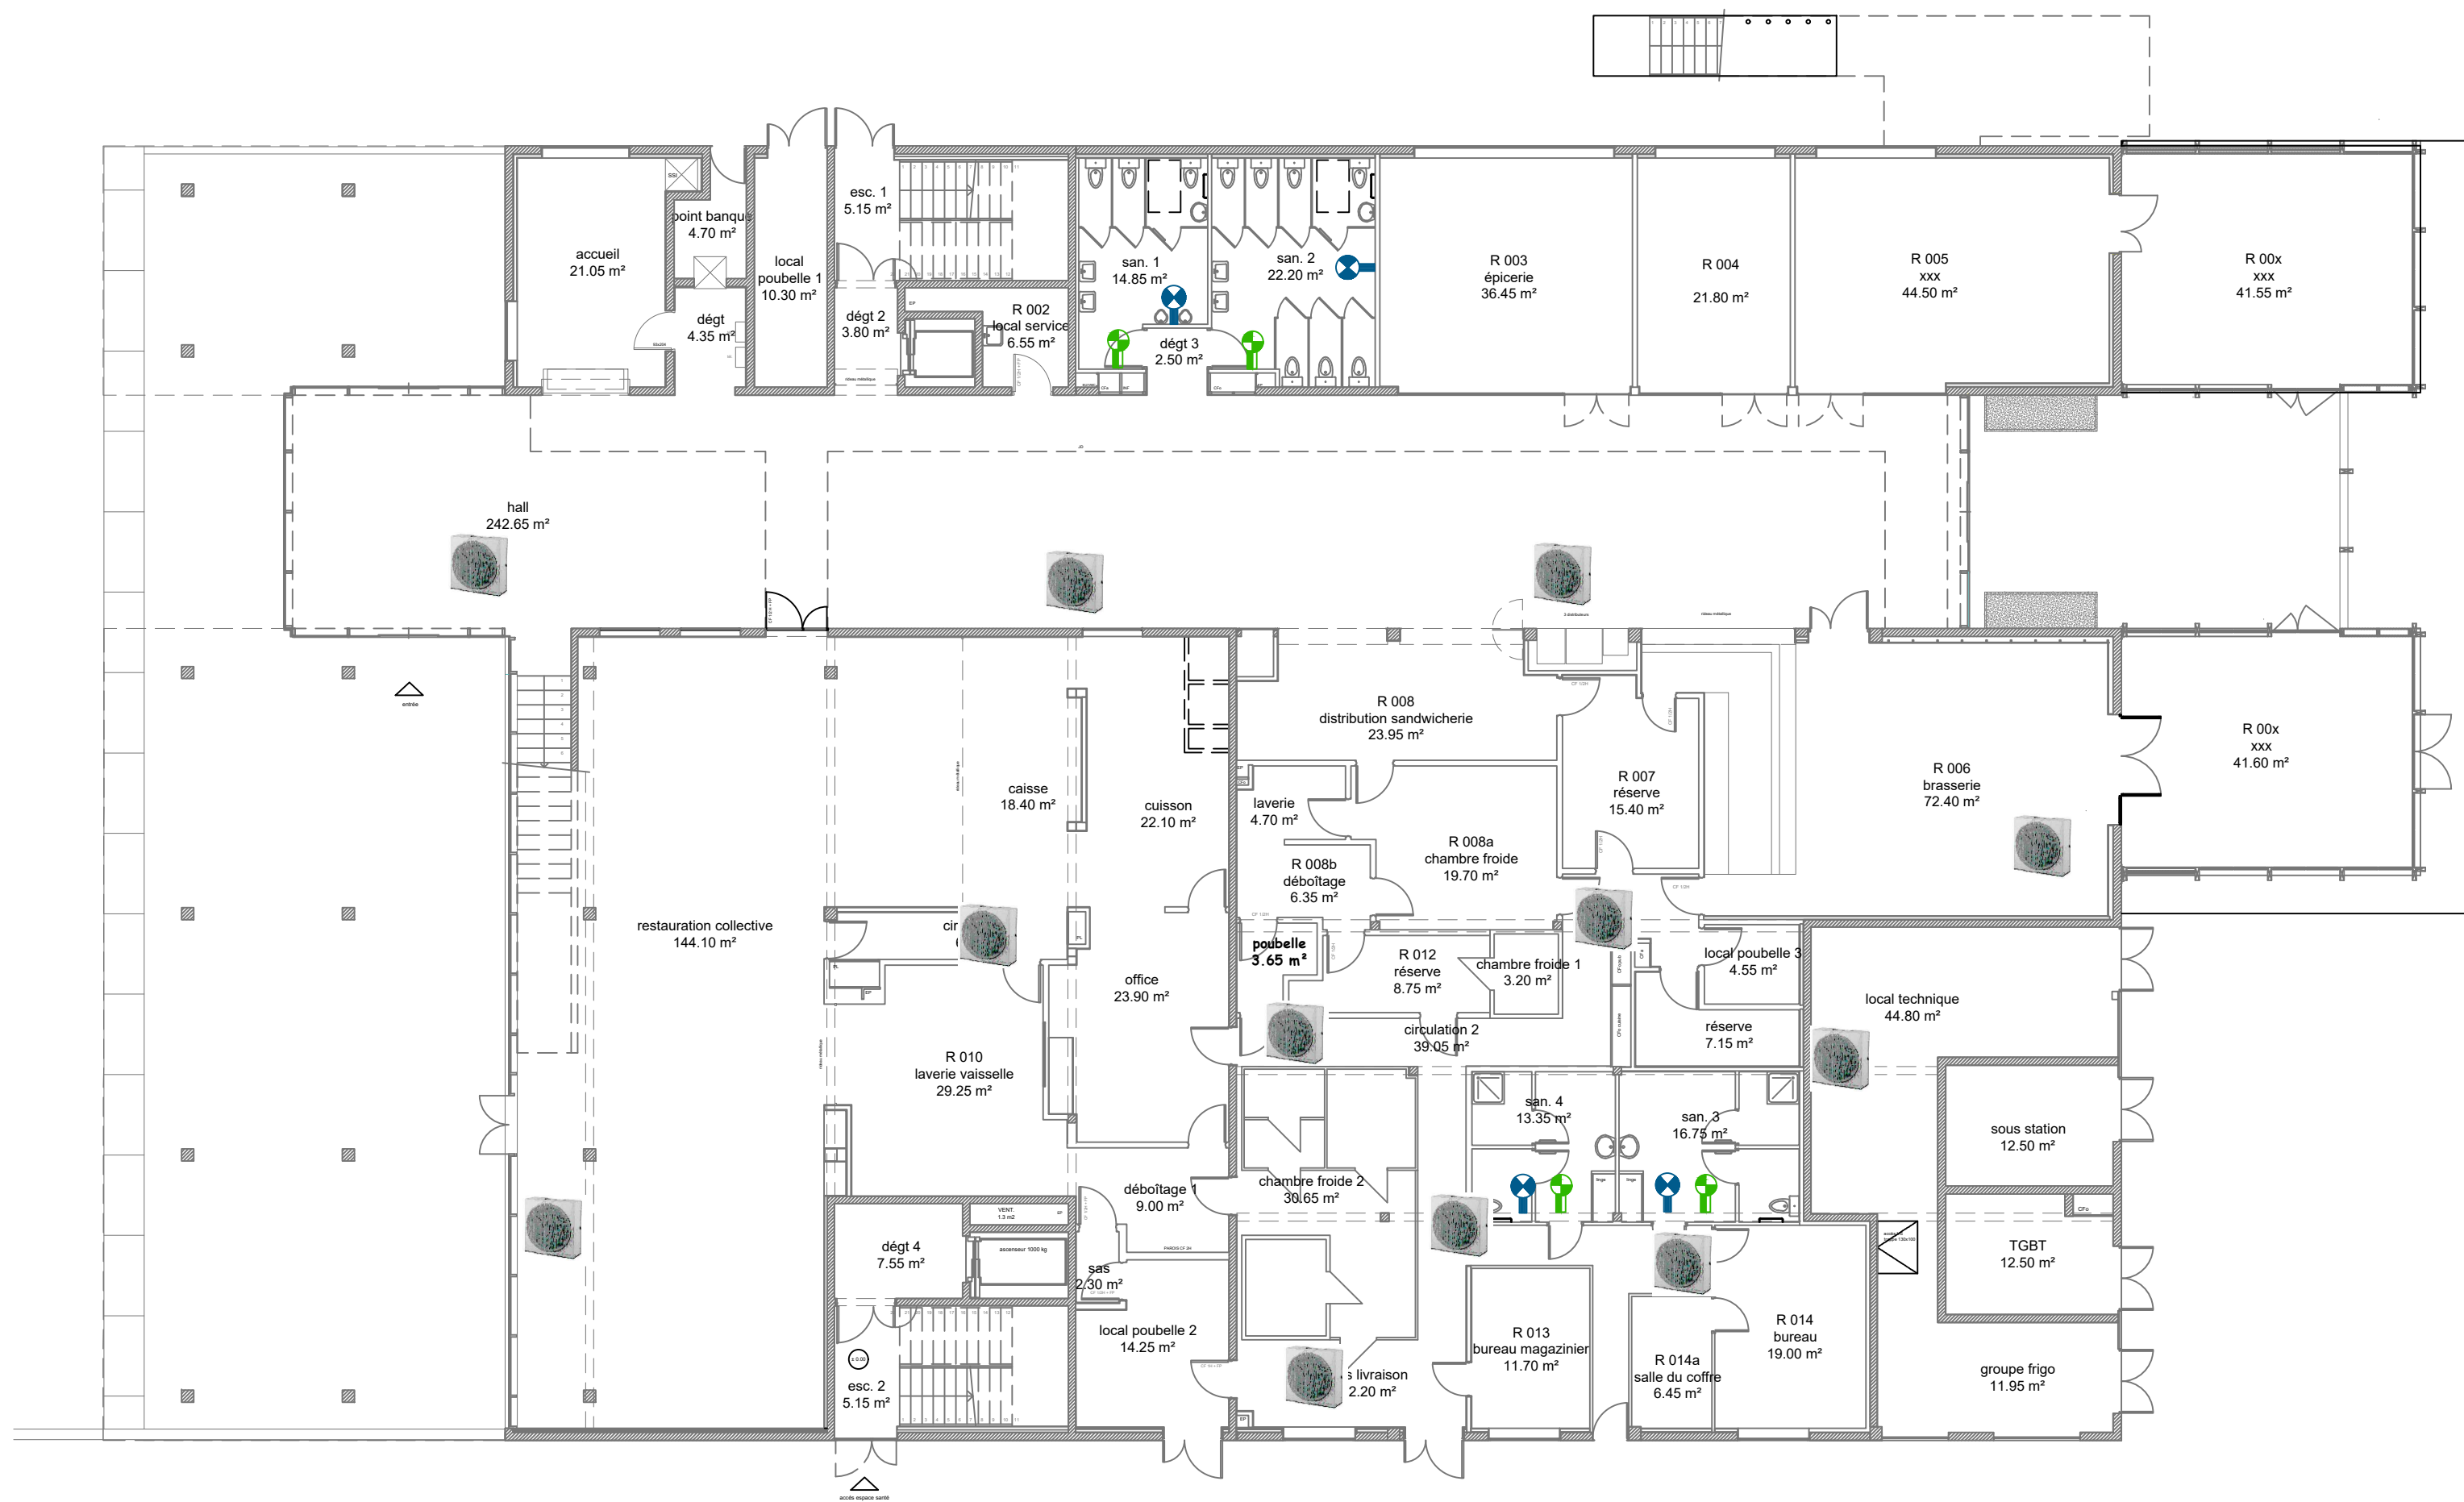

N
NIVEAU 200



Sym.	Désignation
	Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
	Système de Sonorisation de Sécurité
	Haut-parleurs
	Diffuseur Lumineux d'évacuation
	Diffuseur Lumineux Technique Bleu PPMS
	Arrêt d'installation technique L16



UR 2 - Campus Villejean
- Bâtiments DLRS
Place du Recteur H. Le Moal
35000 RENNES



Conseil, Etudes, Prévention SSI - Sureté

Coordination SSI & MOE

77 Le Clos Relis - 35480 Guipry-Messac
Tél : +33 (0) 7 69 69 54 76 - E-mail : cepssi35@gmail.com

Système Sécurité Incendie
Mission MOE

B	05/03/2025	Mise à jour HP	DC
A	18/12/2024	Première émission	DC
Indices	Dates	DESIGNATIONS	Dess.
		Objet :	N° Affaire :
		Batiment R	24-061101
		Mise en Place SSS	SANS
		Plan Implantation matériel SSS-PPMS	Phase :
		Tous Niveaux	N° Document :
			DCE
			01/1