



NIVEAU 000



NIVEAU 100

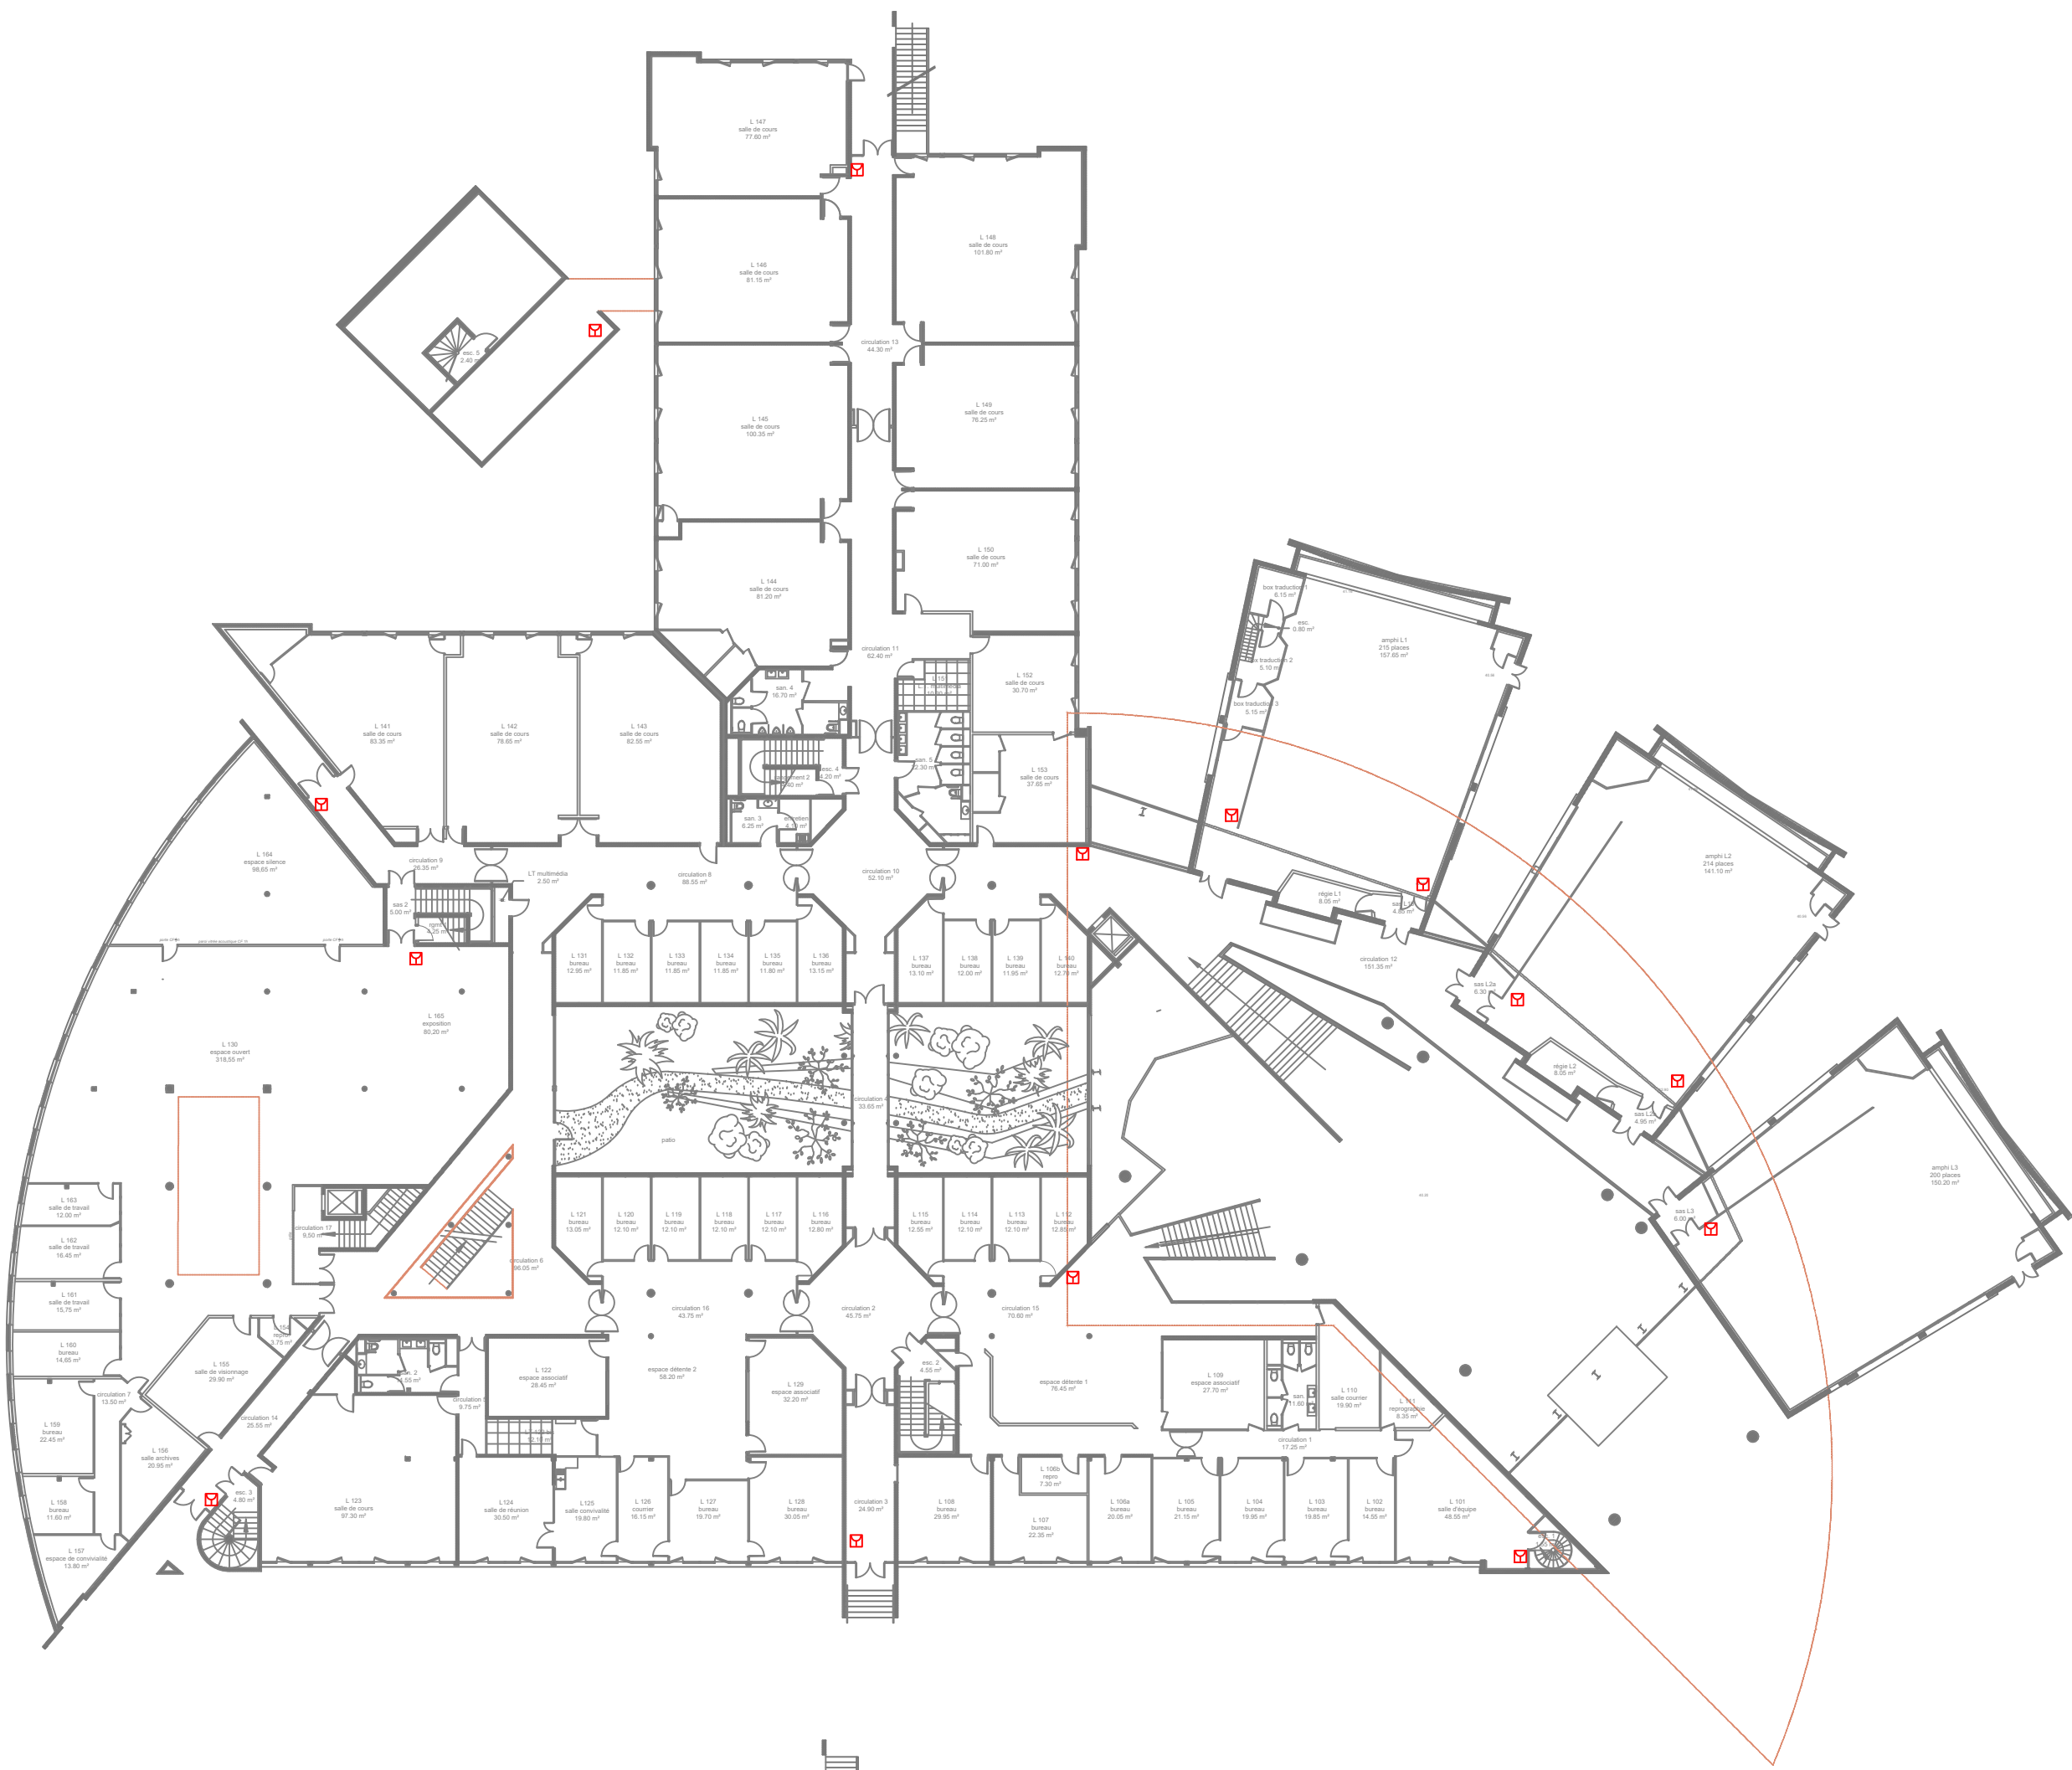


NIVEAU 200

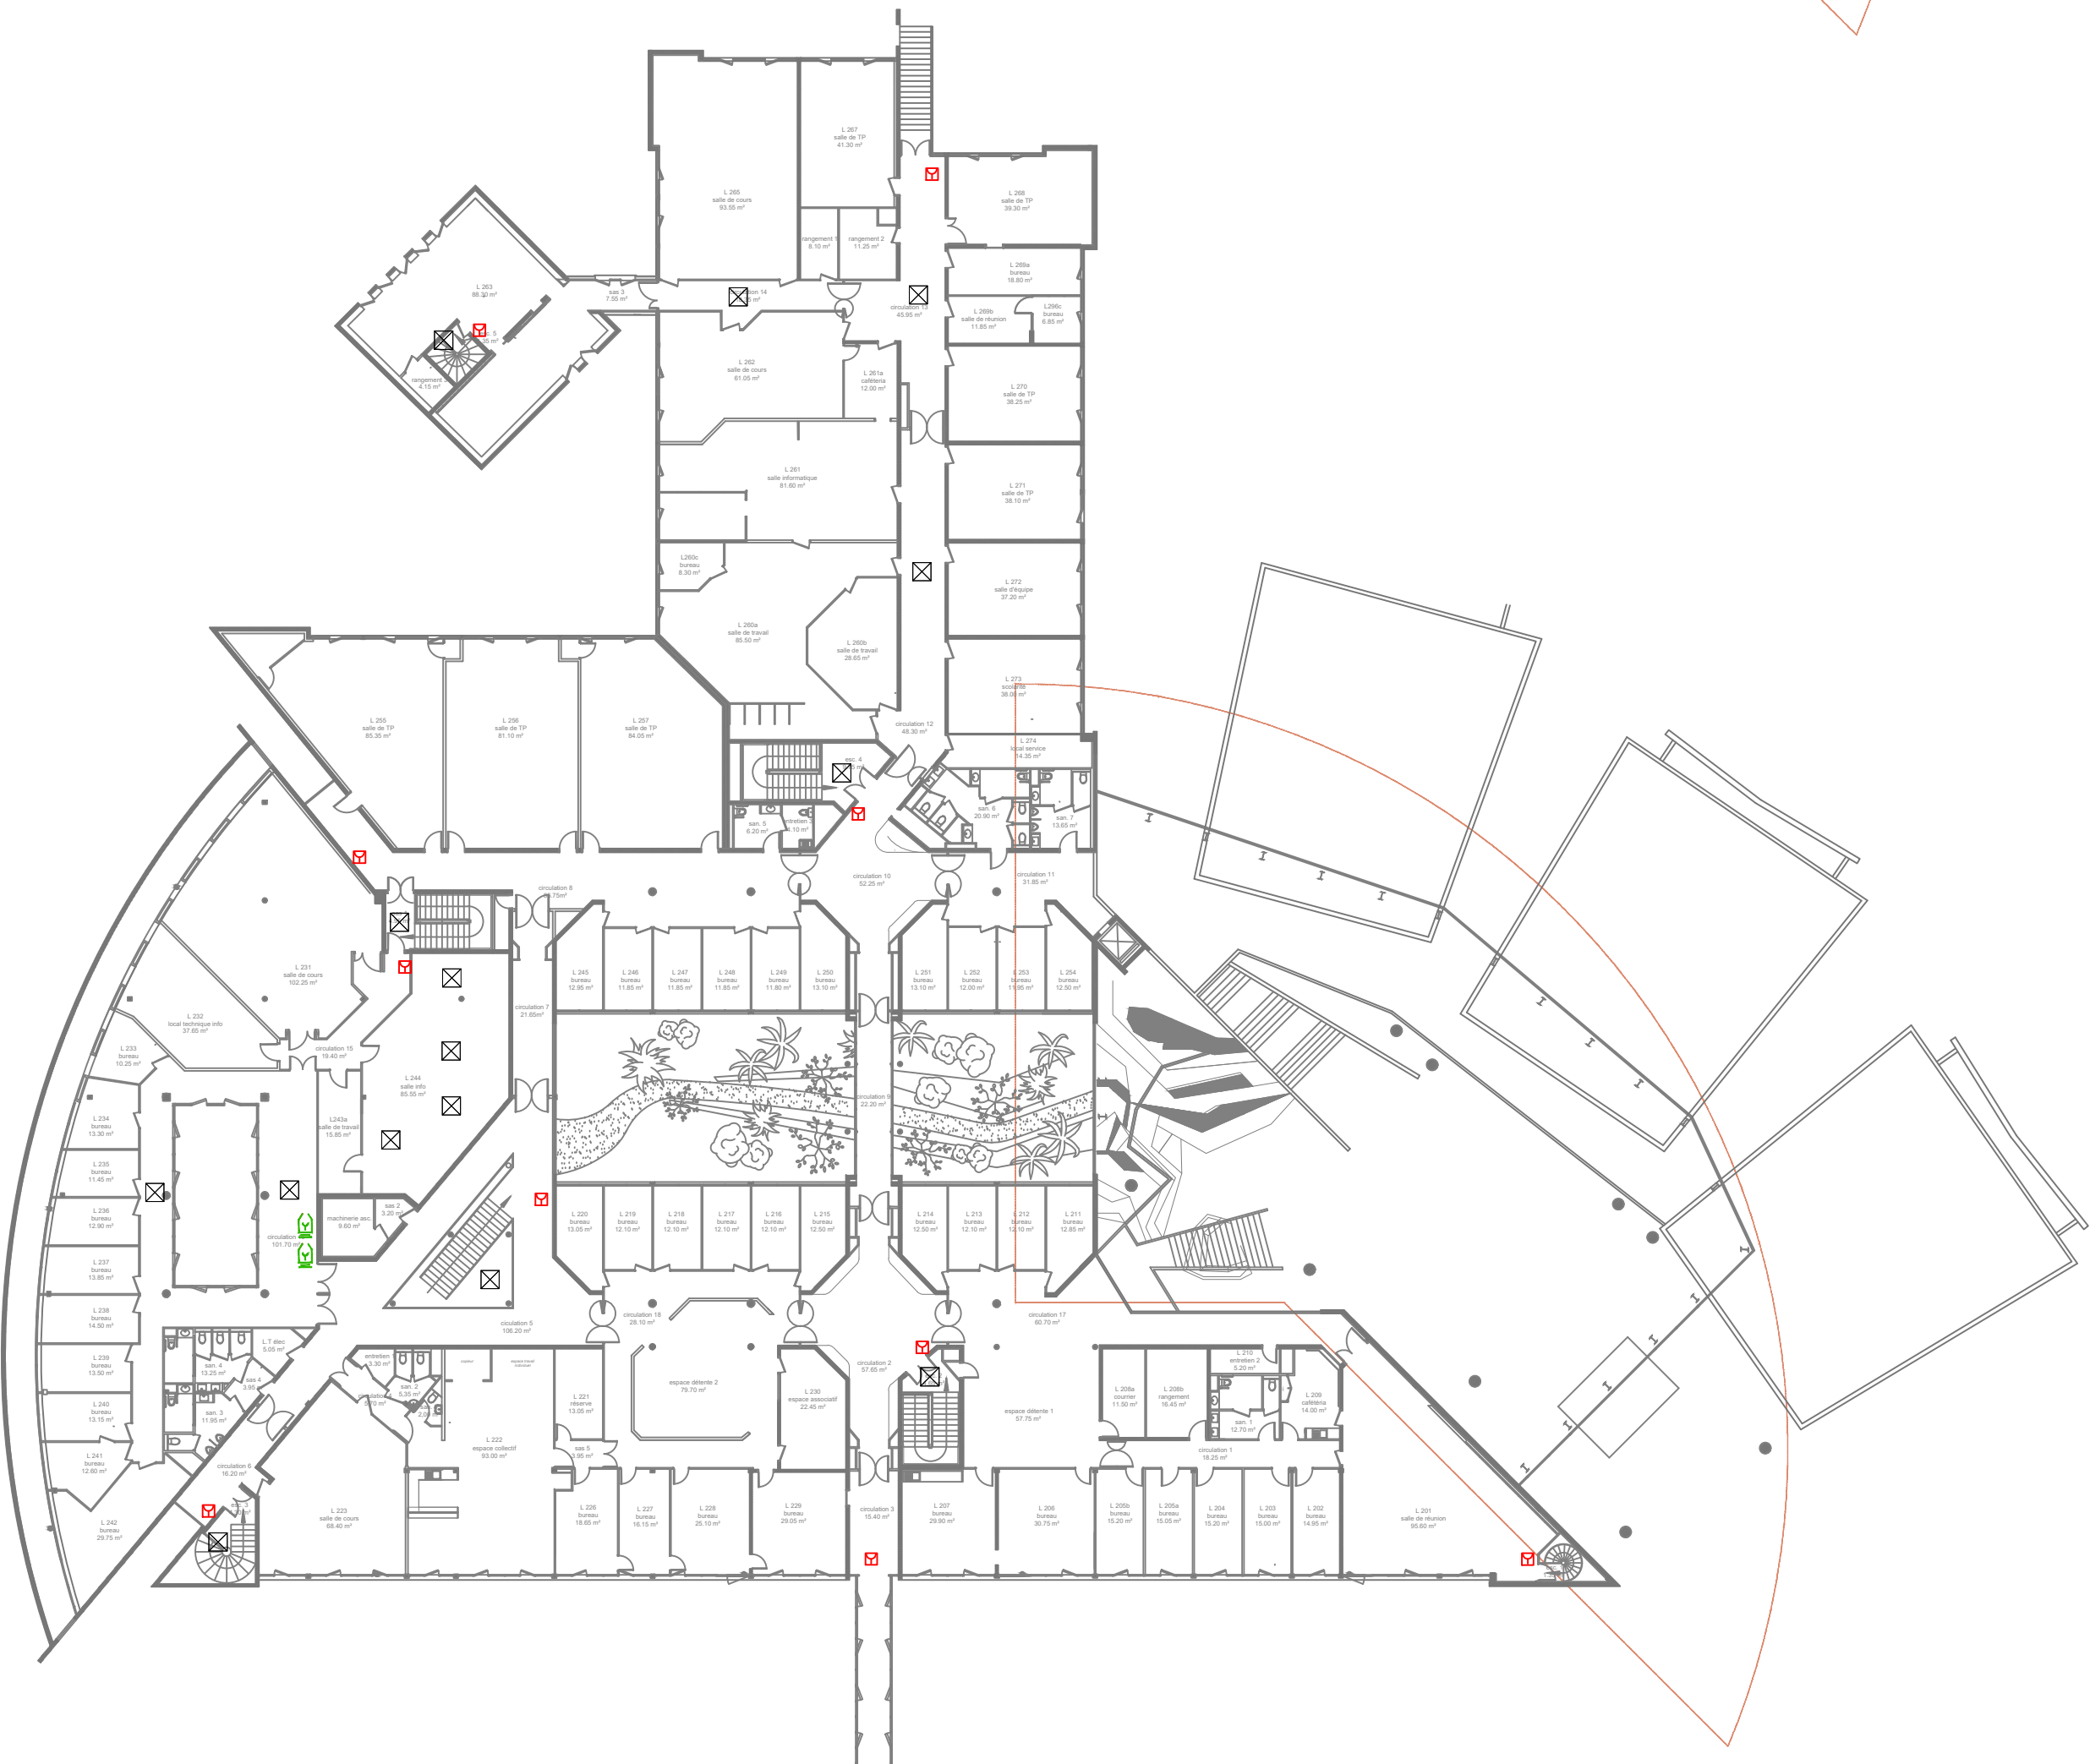

Sym.	Désignation
	Equipement de controle et de signalisation
	Déclencheur Manuel
	Détecteur Optique de fumée

Sym.	Désignation
	Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
	Diffuseur Lumineux
	Volet bas de désenfumage
	Volet haut de désenfumage
	Arrêt Technique L16
	Dispositif Adaptateur de Commande
	Dispositif natuel d'évacuation des fumées- skydome
	Espace d'Attente Sécurisé

 **UNIVERSITÉ
RENNES 2**

UR 2 - Campus Villejean
- Bâtiments DLRS
Place du Recteur H. Le Moal
35000 RENNES

 **CEPSSI**

Conseil, Etudes, Prévention SSI - Sureté

Coordination SSI & MOE

77 Le Clos Relis - 35480 Guipry-Messac
Tél : +33 (0) 7 69 69 54 76 - E-mail : cepssi35@gmail.com

Système Sécurité Incendie
Mission MOE

B	17/02/2025	Mise à jour		DC
A	18/12/2024	Première émission		DC
Indices	Date	DESIGNATIONS		Dess.
Objet : Batiment L Remplacement du SSI - Mise en Place SSS Plan implantation SDI - SMSI Tous niveaux			N° Affaire : 24-061101 Phase : DCE	Echelle : SANS N° Document : 01