


N  
NIVEAU 000



N  
NIVEAU 100

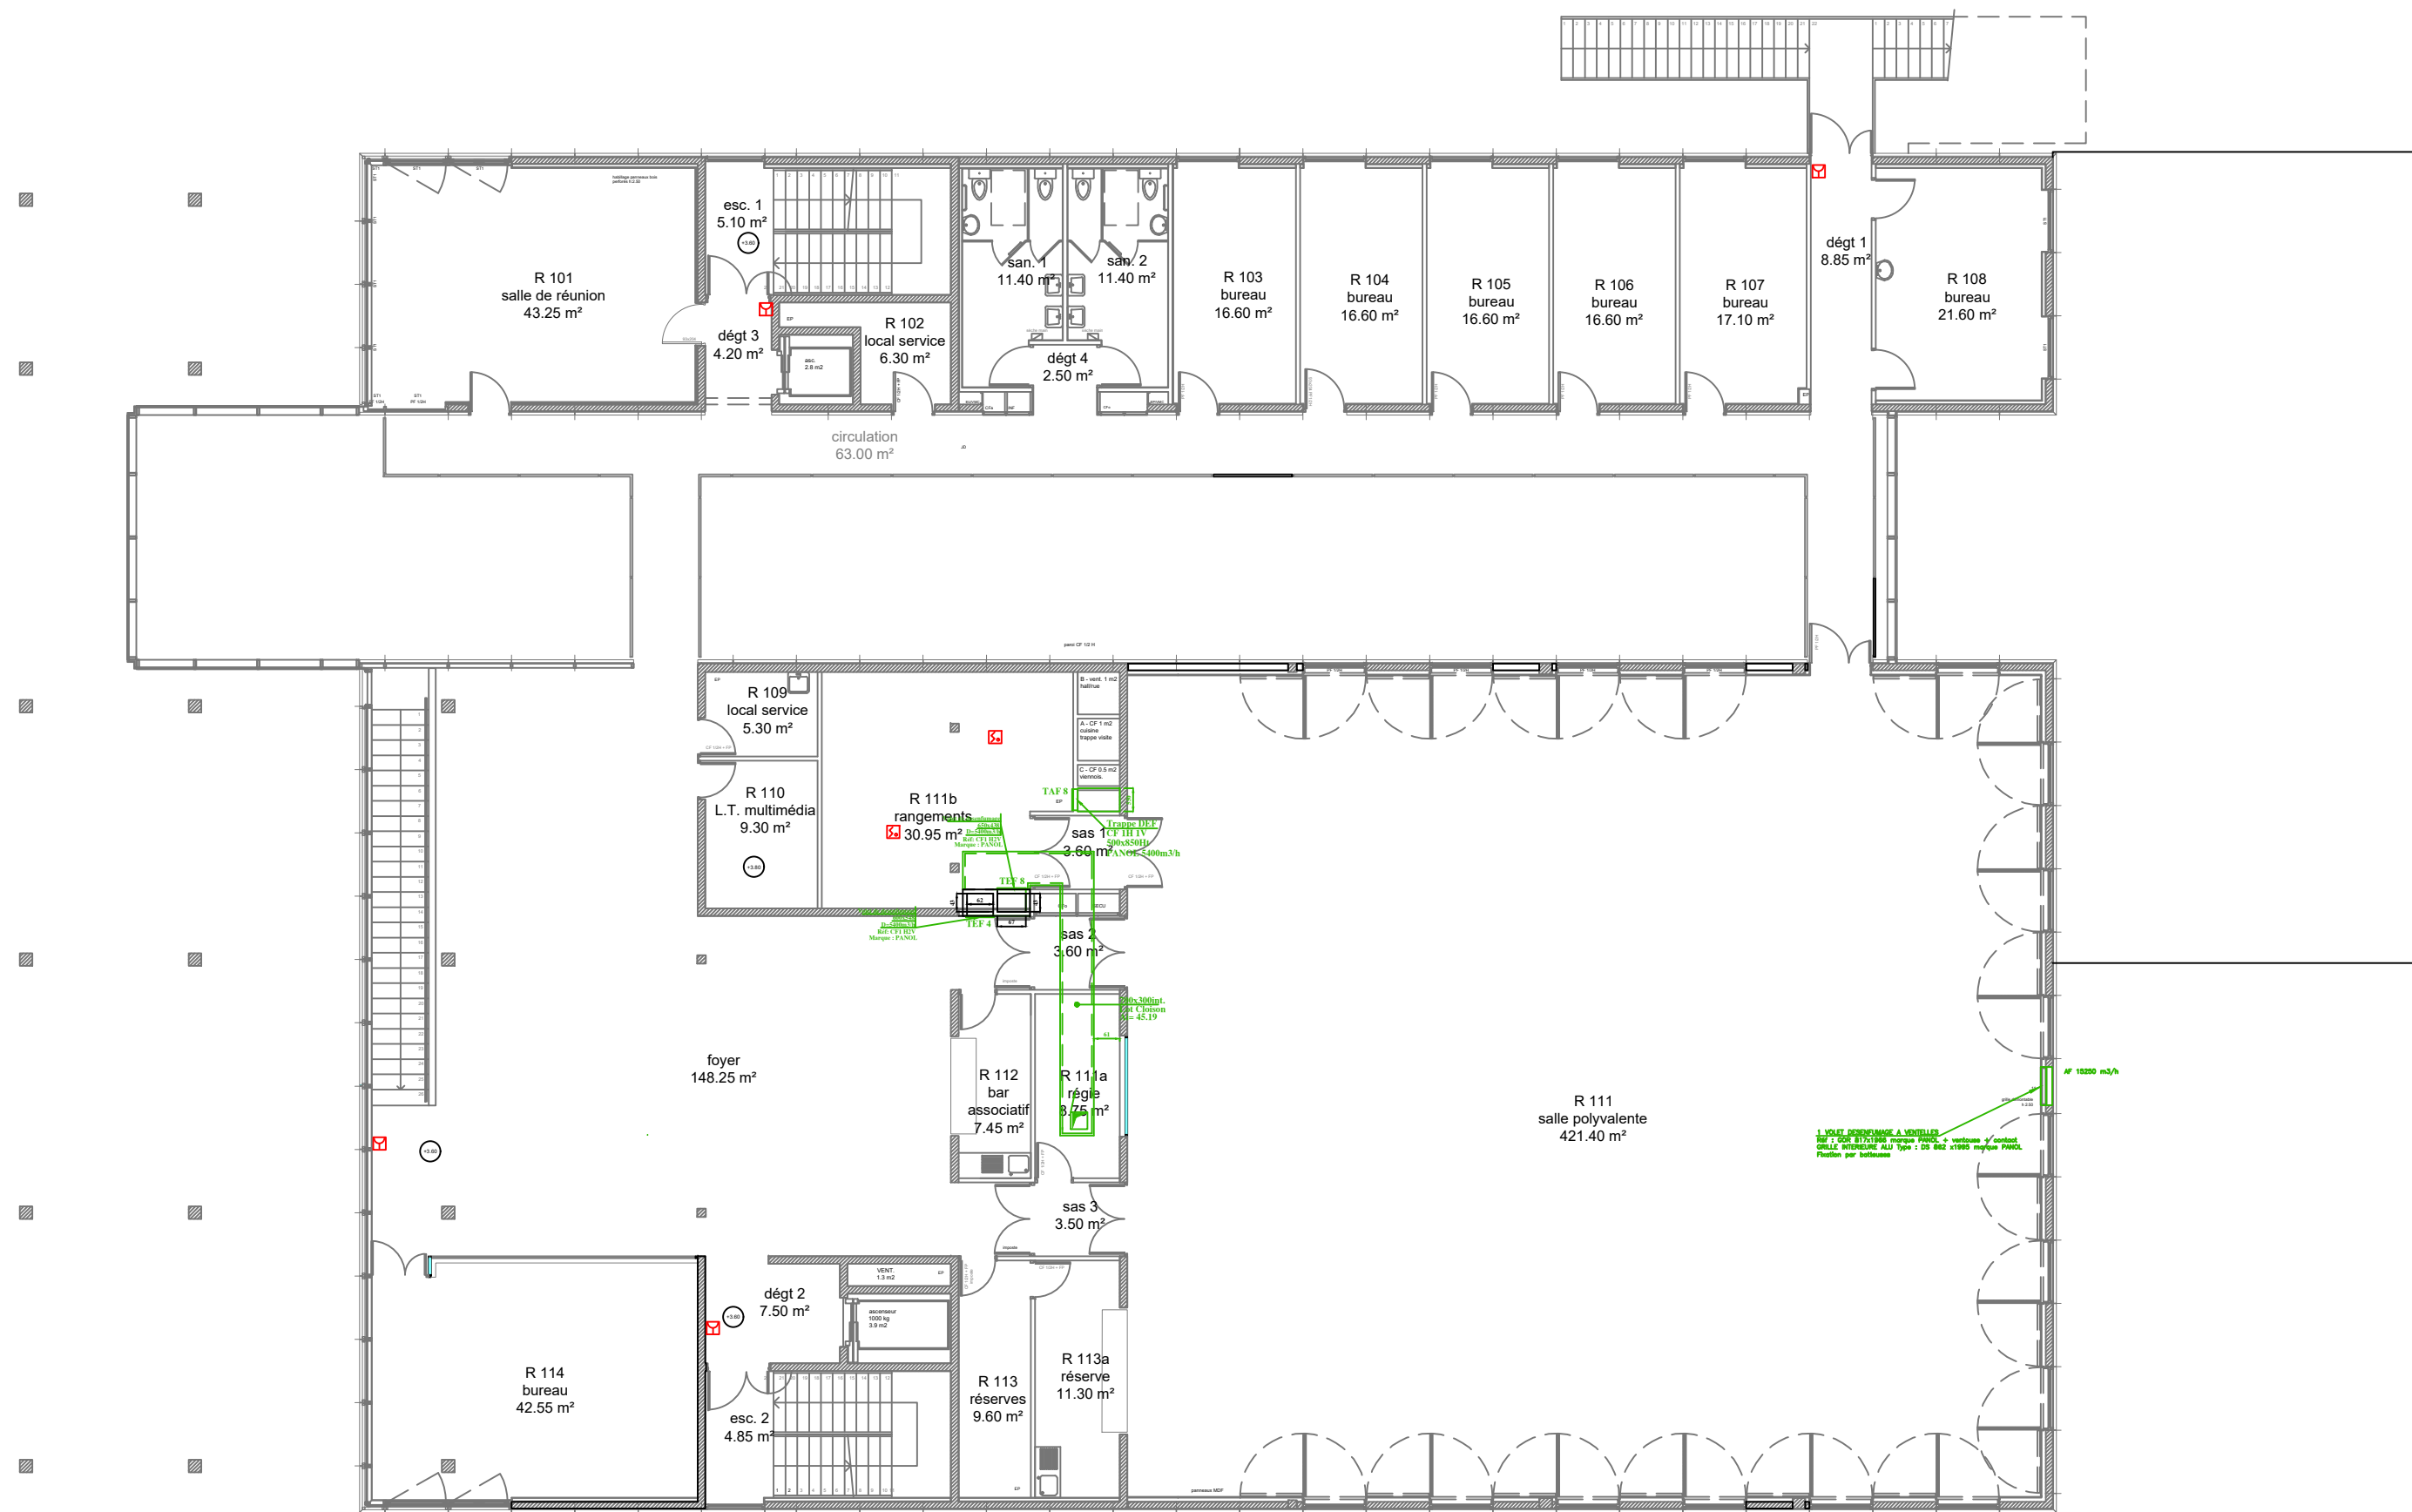

N  
NIVEAU 200



Sym.	Désignation
ECS	Equipement de controle et de signalisation
	Déclencheur Manuel
	Détecteur Optique de fumée
	Détecteur Optique linéaire

Sym.	Désignation
	Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
	Arrêt Technique L16
	Dispositif Adaptateur de Commande
	Volet bas de désenfumage
	Volet haut de désenfumage
	Espace d'Attente Sécurisé
	Dispositif natuel d'évacuation des fumées- skydome



UR 2 - Campus Villejean  
- Bâtiments DLRS  
Place du Recteur H. Le Moal  
35000 RENNES



Conseil, Etudes, Prévention SSI - Sureté  
**Coordination SSI & MOE**  
77 Le Clos Relis - 35480 Guipry-Messac  
Tél : +33 (0) 7 69 69 54 76 - E-mail : cepssi35@gmail.com

Système Sécurité Incendie  
Mission MOE

B	17/02/2025	Mise à jour			DC
A	18/12/2024	Première émission			DC
Indices	Dates	DESIGNATIONS	Objet :	N° Affaire :	Echelle :
			Bâtiment R	24-061101	SANS
			Remplacement SSI et Mise en Place SSS	Phase :	N° Document :
			Plan implantation matériel SDI et SMSI	DCE	01
			Tous Niveaux		