




# LEGENDE

- DD** Détecteur de fumée optique - adressable - DO1131A Siemens
- IA** Indicateur d'action DJ 1192 Siemens
- DC** Boîtier de reprise d'information adressable DC1131 Siemens
- DM** Déclencheur manuel - adressable - DM1131 Siemens
- AD1** Coffret aspirant de détection multiponctuelle 1 voie
- AD2** Coffret aspirant de détection multiponctuelle 2 voies
- TSD** Terminal d'exploitation DI déporté CT11 Siemens
- TR** Tableau de report d'alarme B3Q580 Siemens
- UA** Terminal d'exploitation CMSI déporté TE 11 Siemens
- AES** Alimentation électrique de sécurité 24V

SDI

BUS 1-1


1 BUS (Boucle) = 128 points maxi  
cable 1p 9/10 STY1

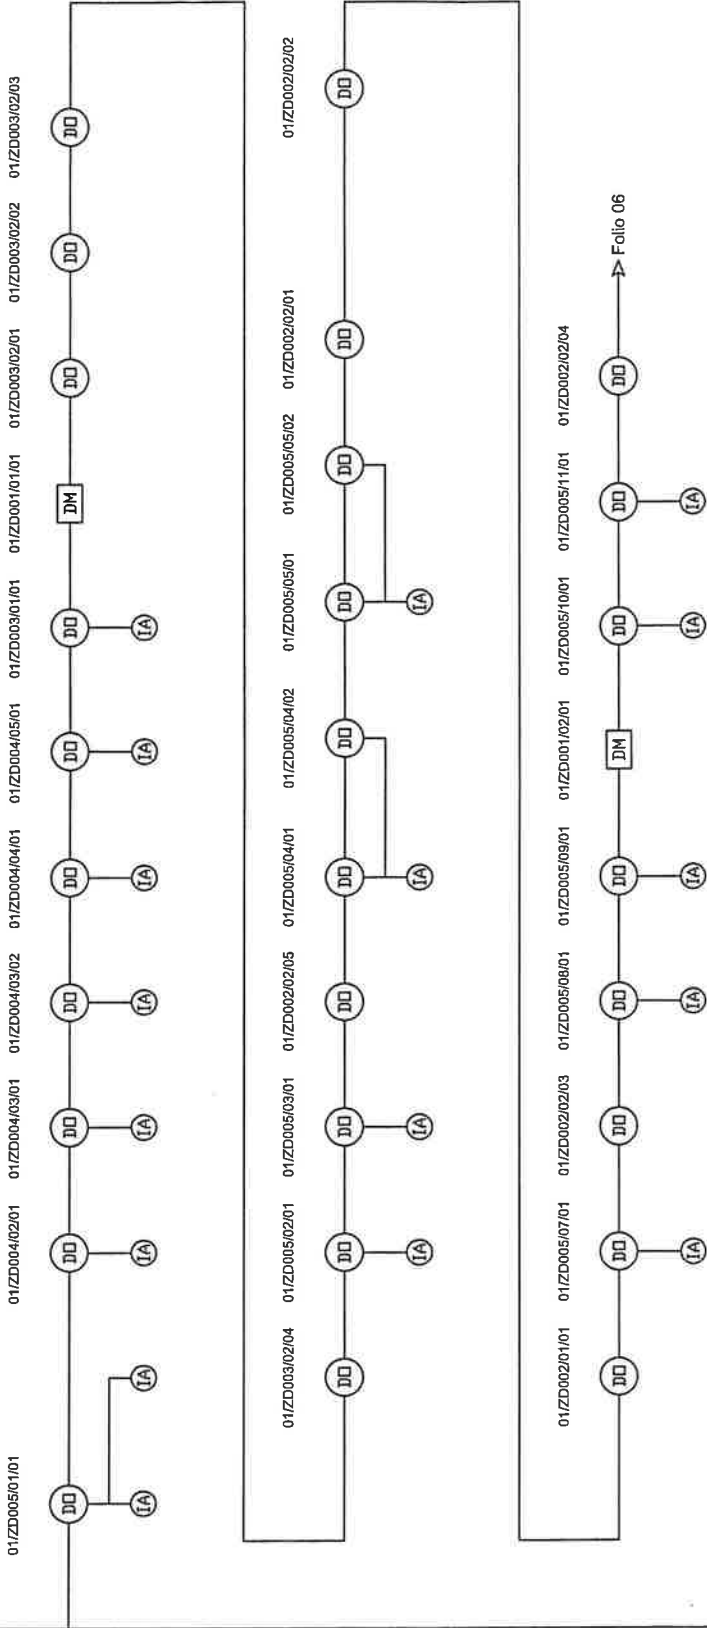

SDI

BUS 1


1 BUS (Boucle) = 128 points maxi  
cable 1p 9/10 STY1

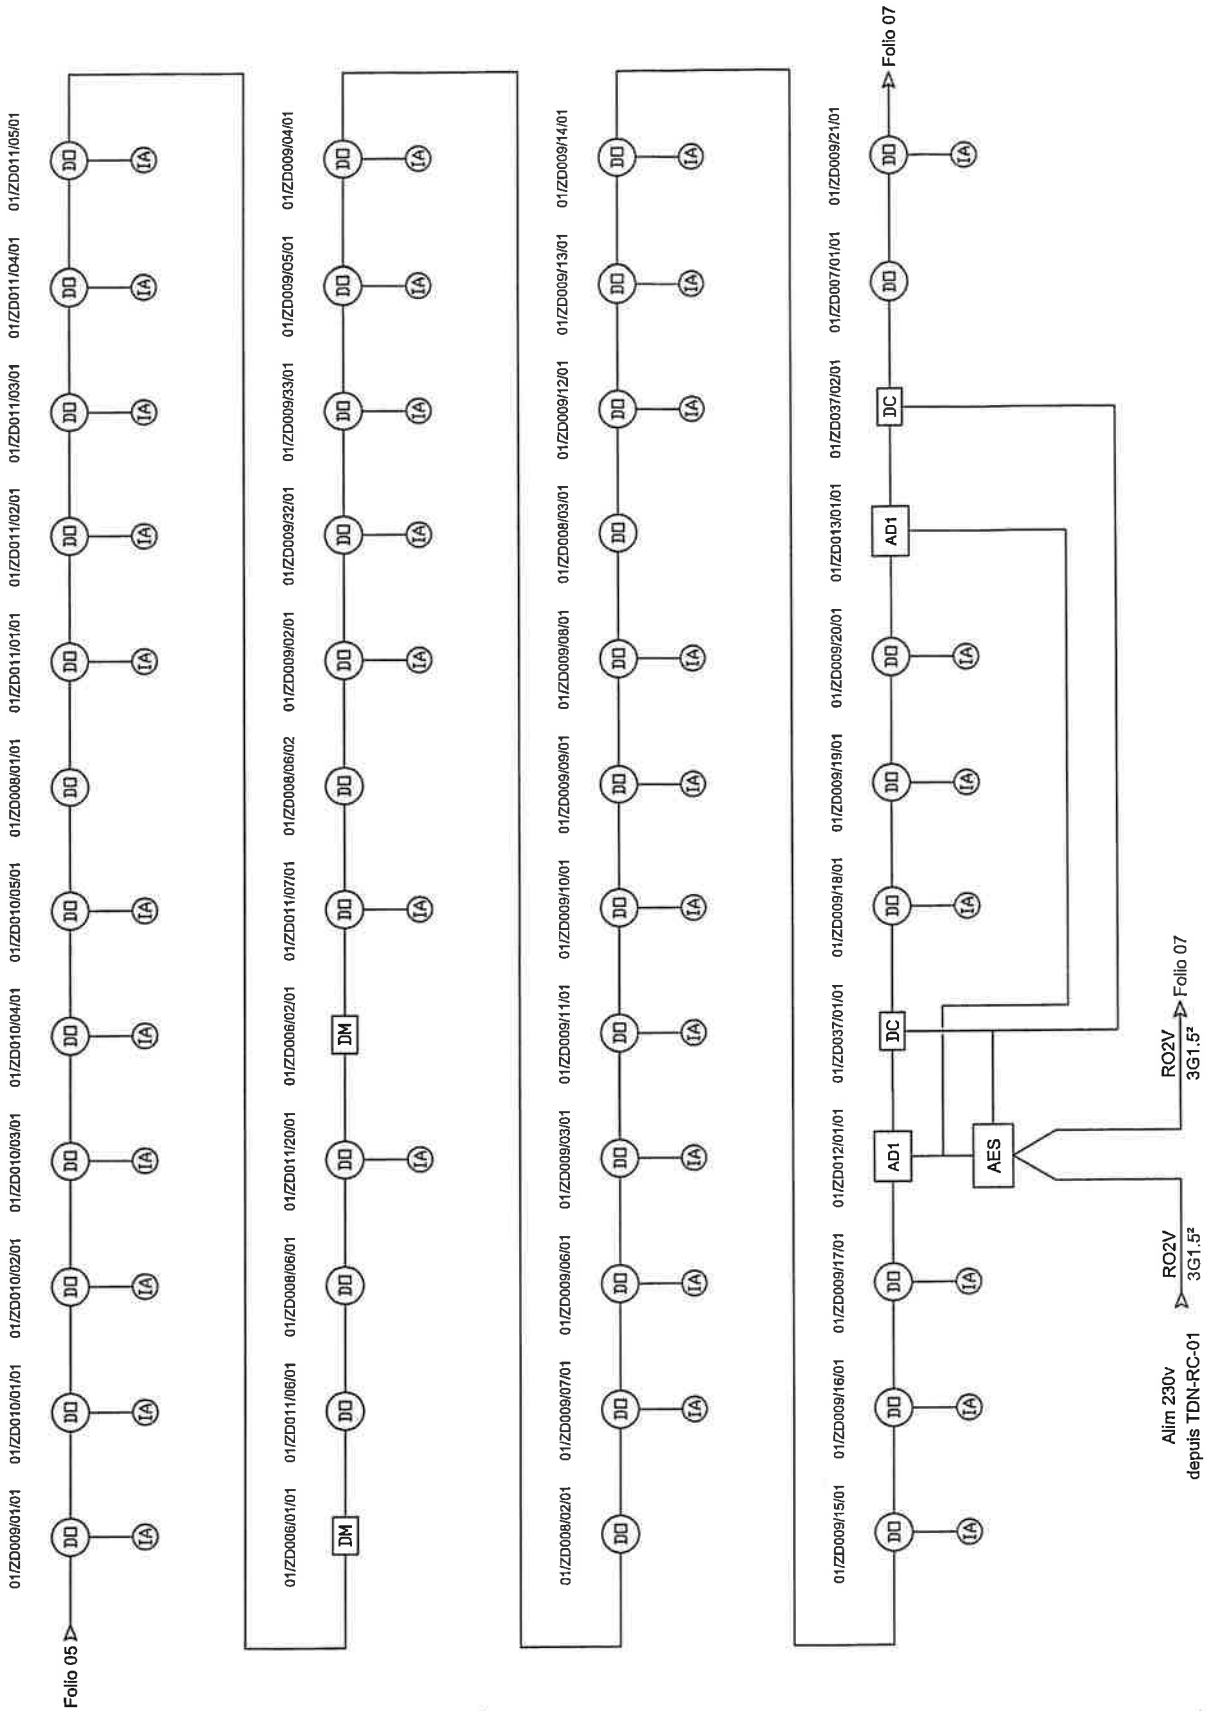

|  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |   |  |                                    |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|
| SOCHALEG ELECTRICITE AUTOMATISMES<br>SOCIETE CHALONNAISE D'ELECTRICITE GENERALE<br>14, RUE PAUL SABATIER 71100 CHALON-SUR-SAONE<br>Tél: 03 85 46 21 25 Fax: 03 85 46 90 20<br>_geo@sochaleg.fr |  |  |  | DERNIERE MODIFICATION<br>Nom DARBON Jérôme<br>Date 05/09/05<br>Modif Mise à jour fin de chantier |  | n° Cde 18209<br>Chantier 19/01/05<br>Tirage 08/09/05 06:26 |  | CENTRE HOSPITALIER DE MACON |  | BATIMENT PSYCHIATRIQUE<br>Synoptique Détection incendie |  | Dossier n° 1706-T/R<br>Folio n° 06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  | Détection RdC   |  |                                    |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  | Aile A  |  | Groupe: D.I                        |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  | Fichier: 1706-06.dwg                                    |  | Logiciel: AutoCad version : 14     |  |

# BUS 1


1 BUS (Boucle) = 126 points maxi  
cable 1p 9/10 STY1

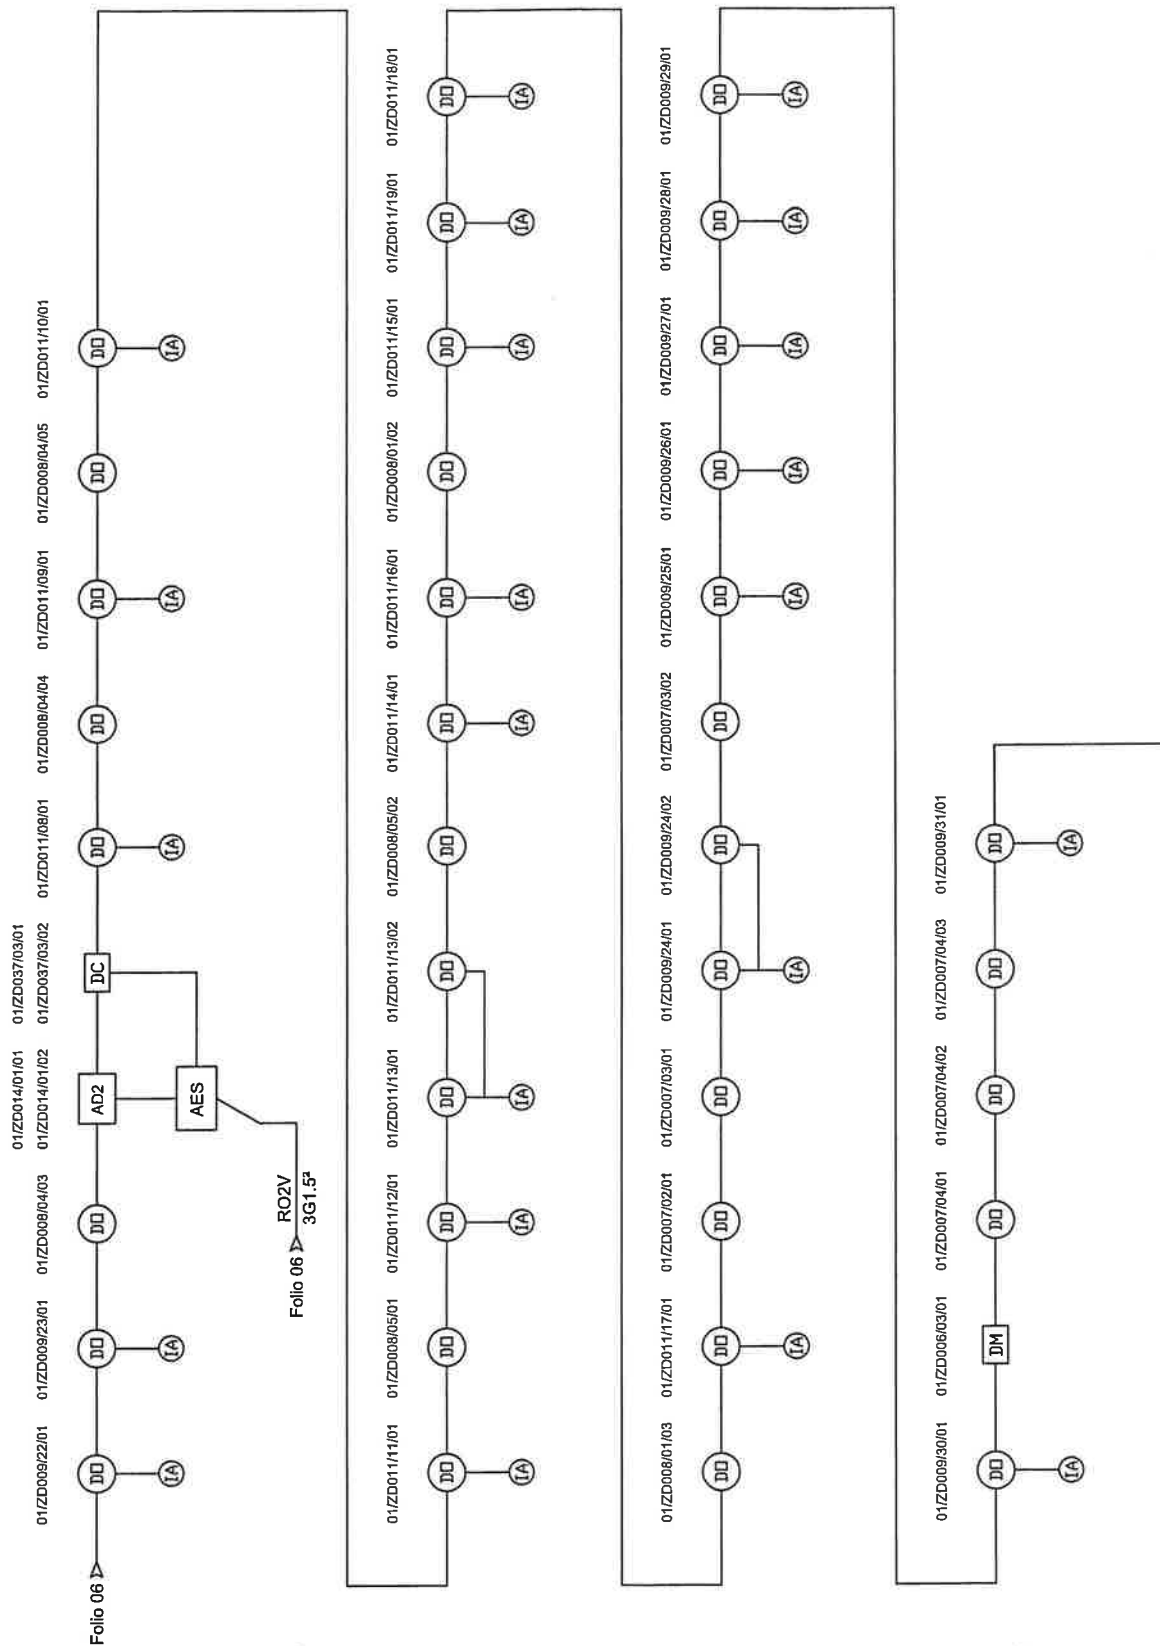

SDI

BUS 1-2

1 BUS (Boucle) = 128 points maxi  
cable 1p 9/10 STY1

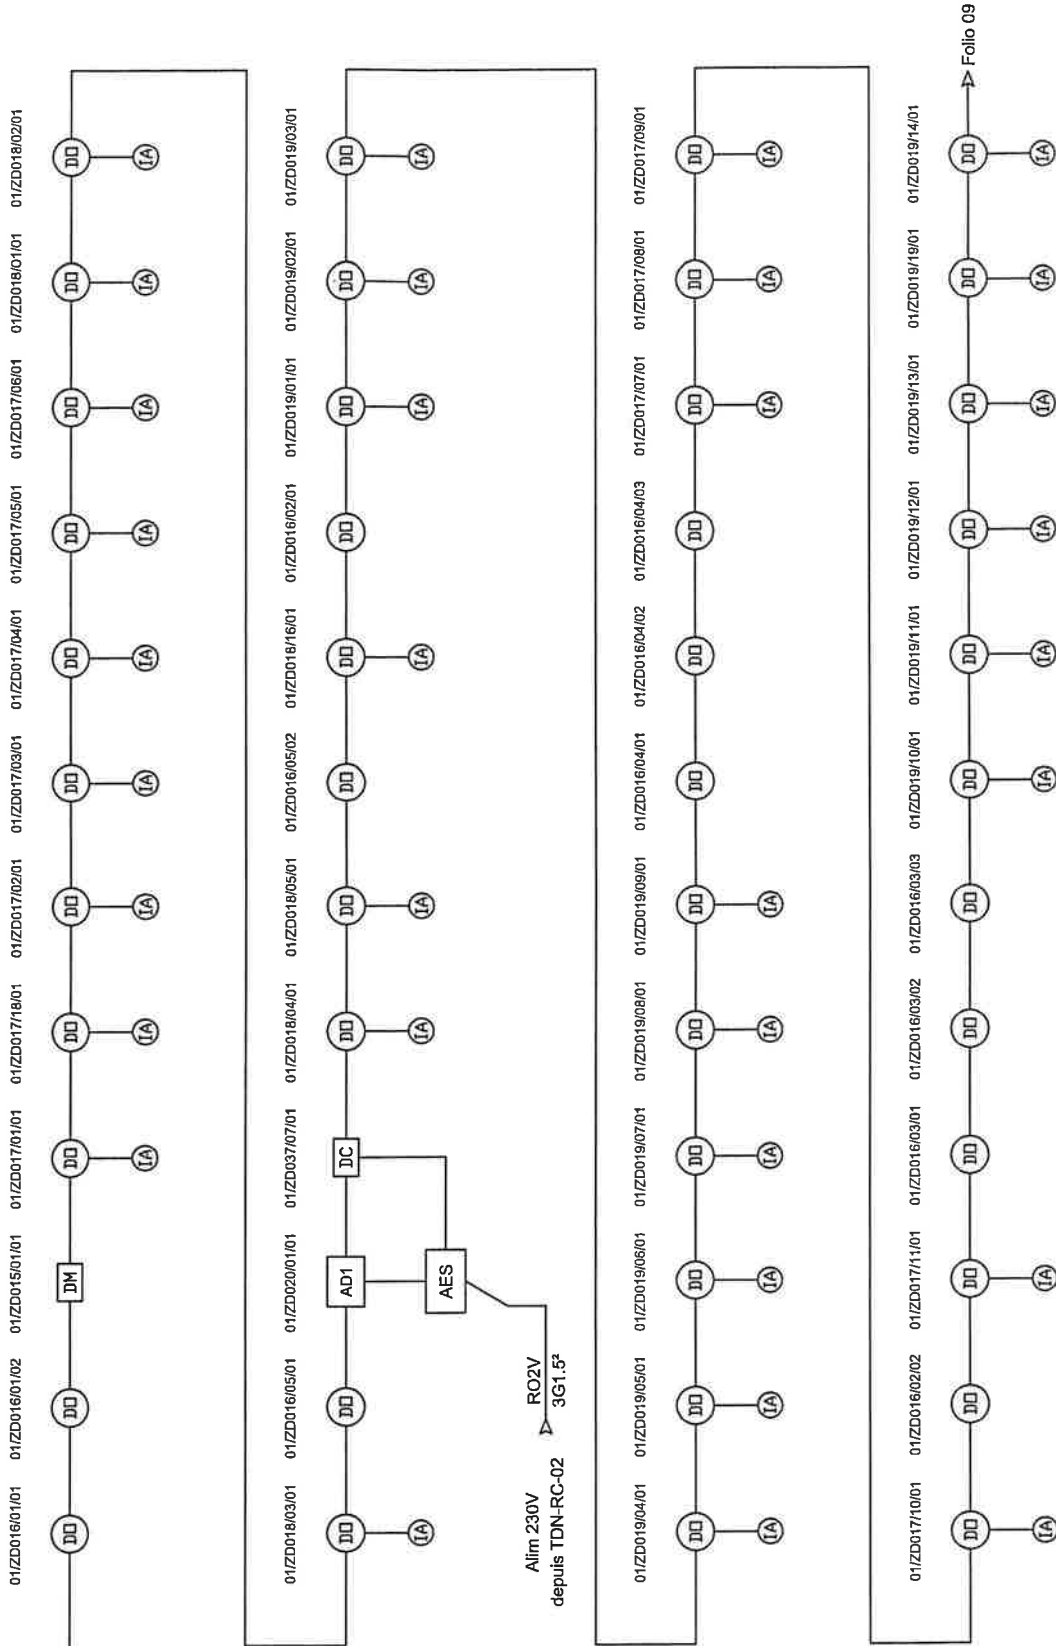




SDI

BUS 1-2

DO : 77  
DM : 3  
TOTAL : 80 points

1 BUS (Boucle) = 128 points maxi  
cable 1p 9/10 STY1

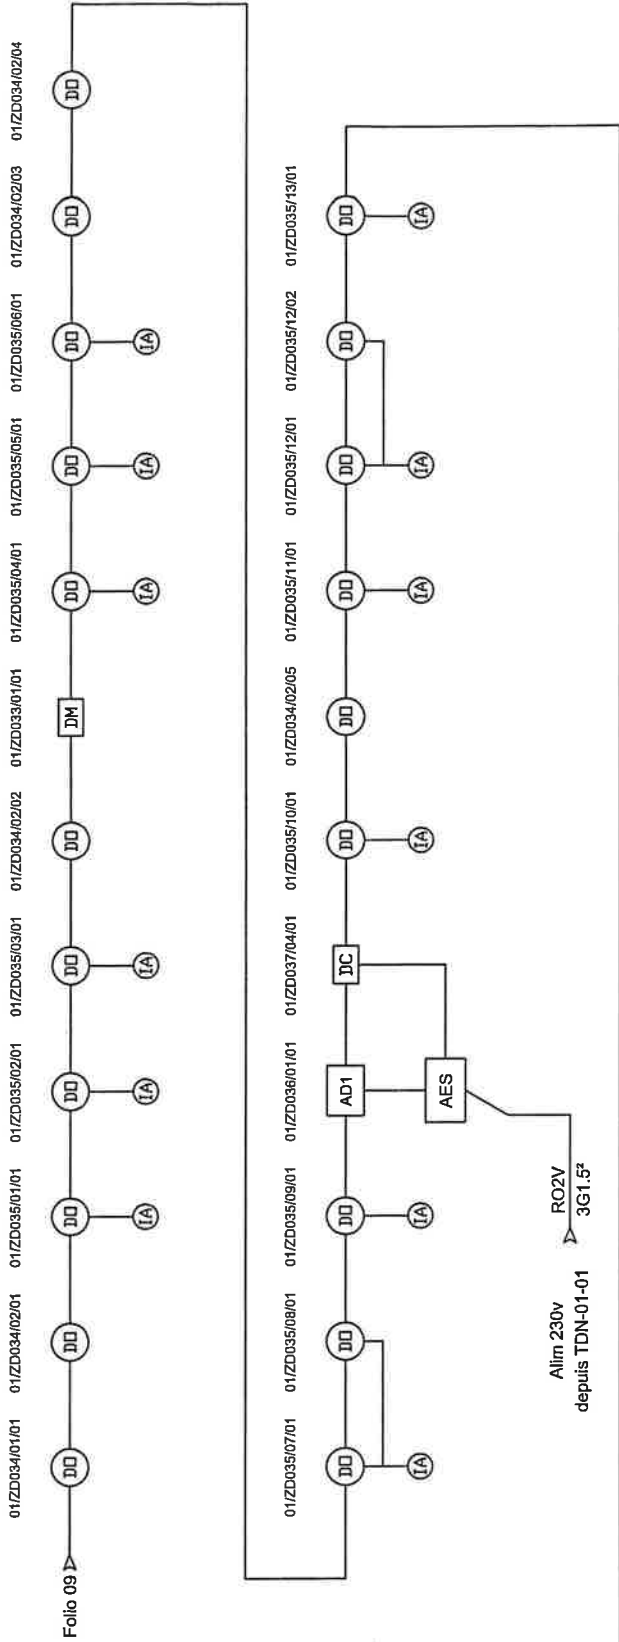




SDI


BUS 1-3

1 BUS (Boucle) = 128 points maxi  
cable 1p 9/10 STY1

01ZD022/01/01 01ZD022/02/01 01ZD021/01/01 01ZD023/18/01 01ZD023/01/01 01ZD023/02/01 01ZD023/03/01 01ZD023/04/01 01ZD023/05/01 01ZD023/06/01 01ZD024/01/01 01ZD024/02/01




01ZD024/03/01 01ZD022/05/01 01ZD026/01/01 01ZD037/05/01 01ZD024/04/01 01ZD024/05/01 01ZD022/06/01 01ZD022/07/01 01ZD025/01/01 01ZD025/02/01 01ZD025/03/01

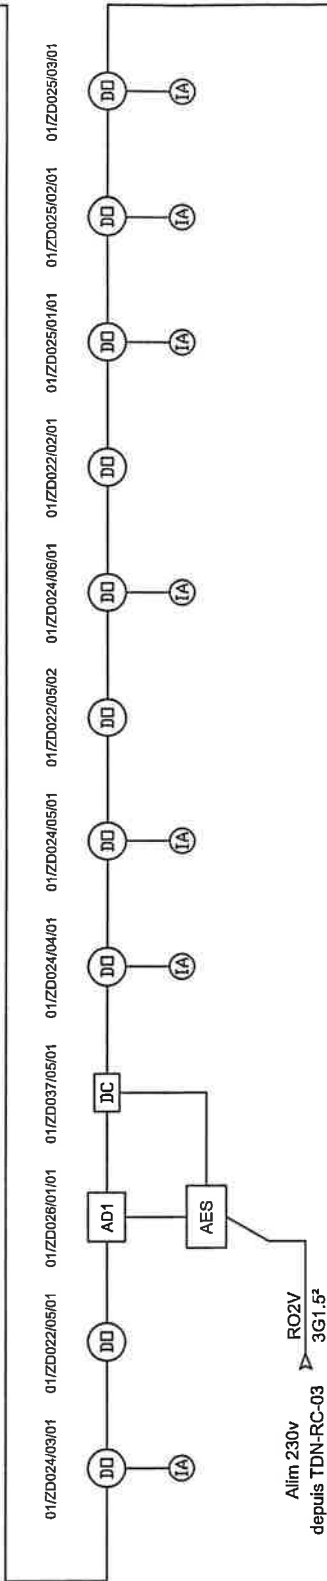


Alim 230v  
depuis TDN-RC-03

01ZD025/04/01 01ZD025/05/01 01ZD025/06/01 01ZD025/07/01 01ZD025/08/01 01ZD022/09/01 01ZD025/09/01 01ZD022/10/01 01ZD022/11/01 01ZD022/12/01 01ZD023/01/01 01ZD023/02/01

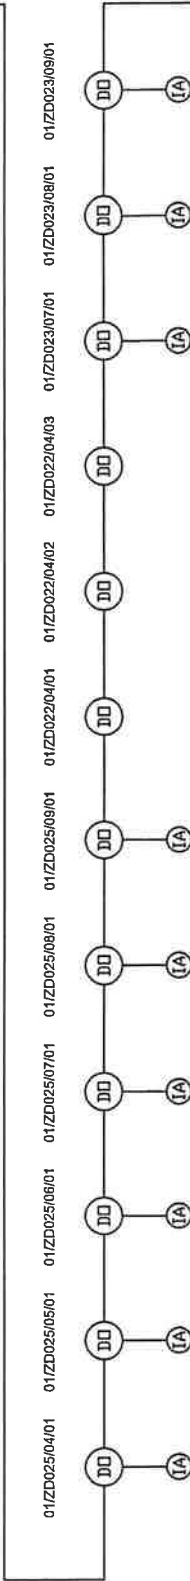

01ZD023/10/01 01ZD022/10/02 01ZD023/11/01 01ZD022/12/03/01 01ZD022/13/02 01ZD022/14/03 01ZD025/14/01 01ZD025/15/01 01ZD025/16/01 01ZD025/17/01 01ZD025/18/01 01ZD025/19/01


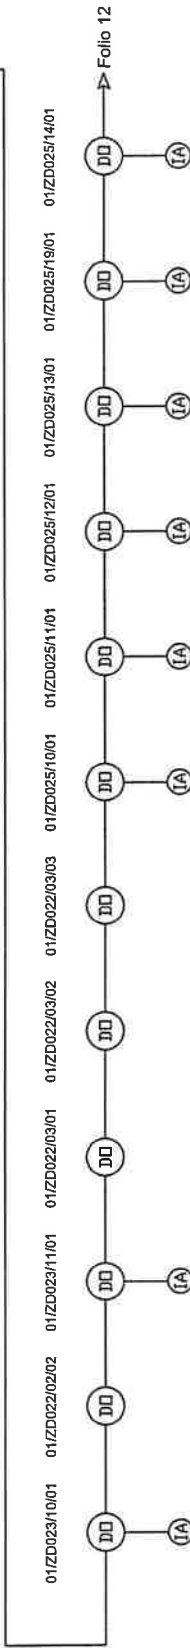


SDI

BUS 1-3

DO : 58  
DM : 2  
TOTAL : 58 points

1 BUS (Boucle) = 128 points maxi  
cable 1p 9/10 STY1

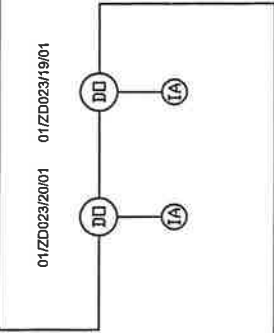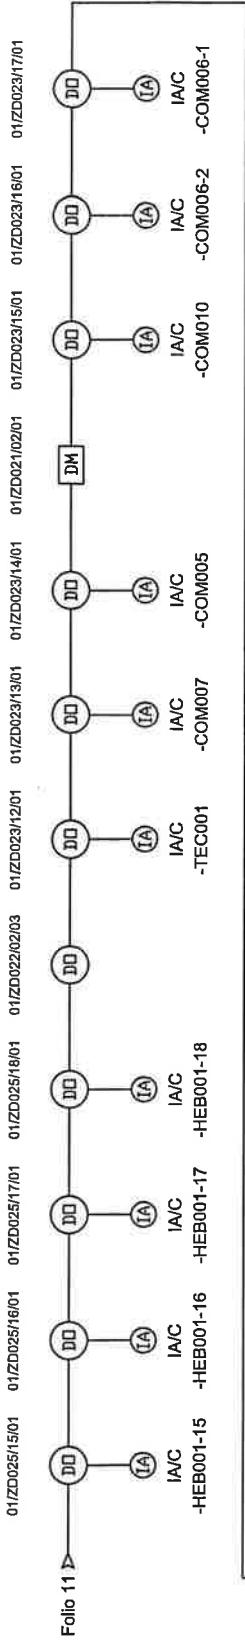


CR1 3G1.5f  
CR1 1p9/10e  
TR

SDI

BUS 1-4

1 BUS (Boucle) = 128 points maxi  
cable 1p 9/10 STY1

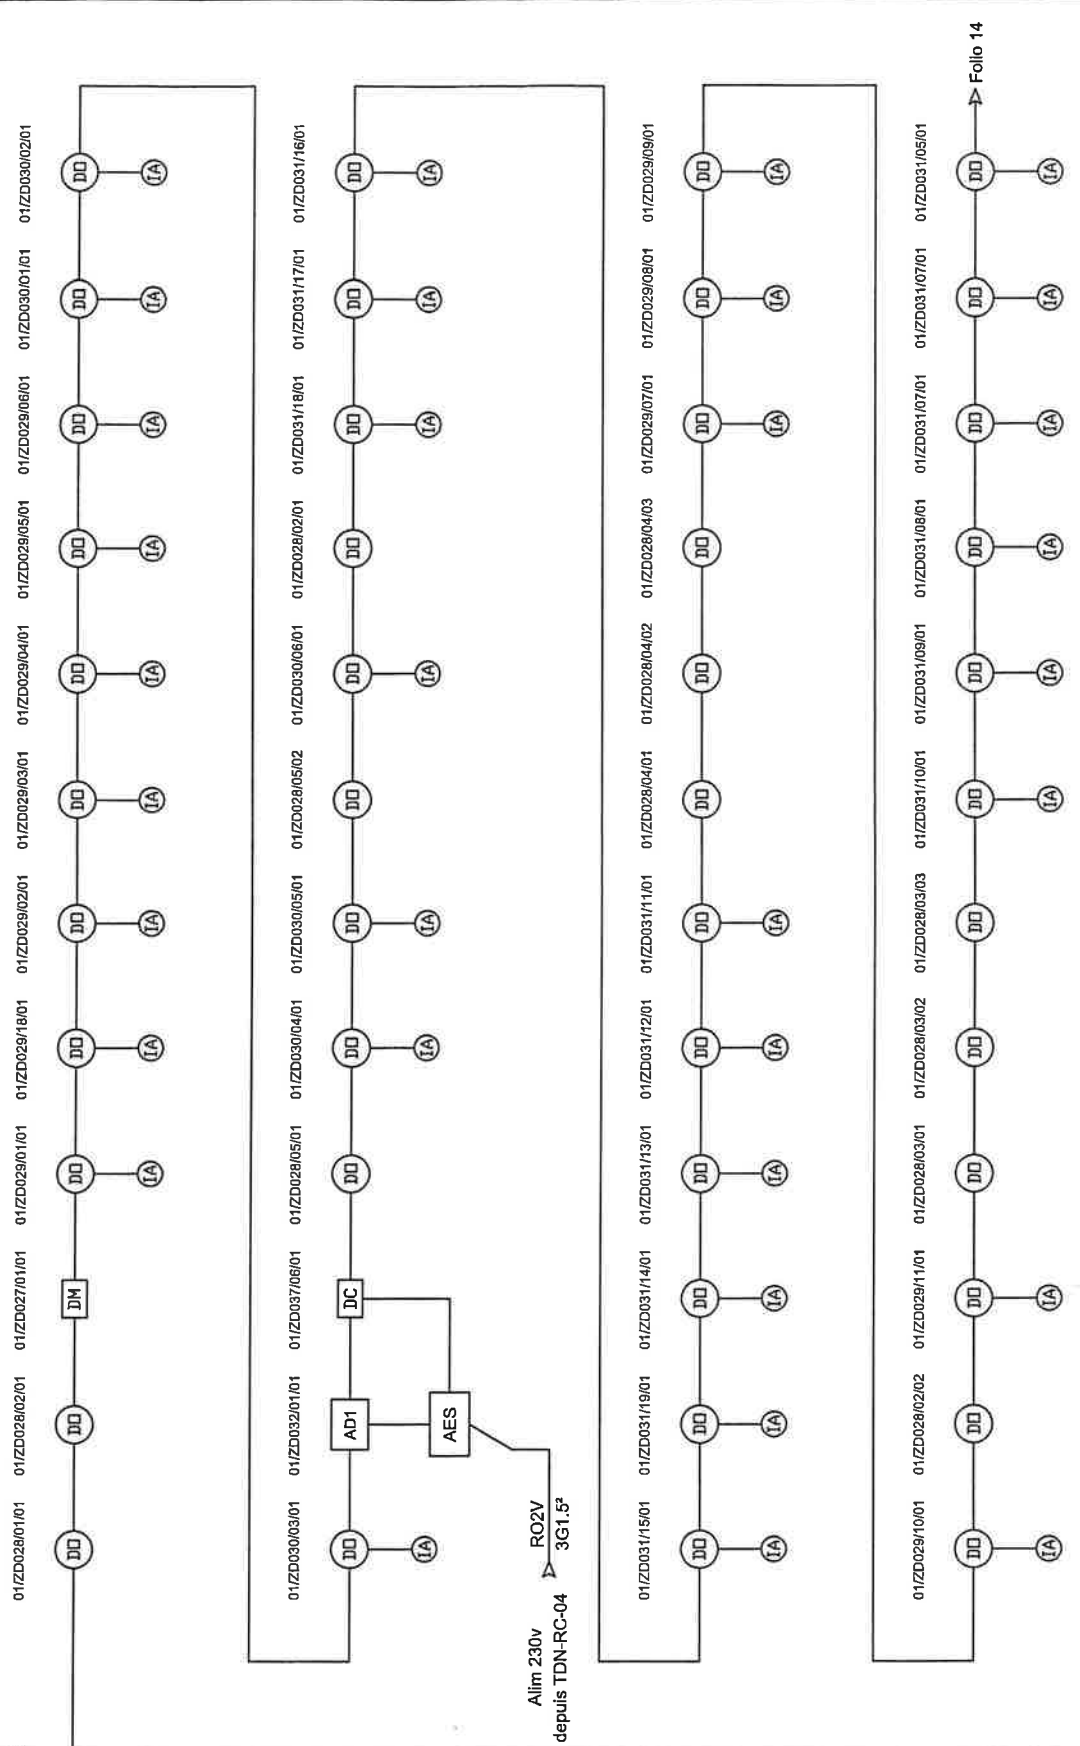


|   |  |  |   |  |  |  |  |  |                               |  |                                |  |
|---|--|--|---|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--------------------------------|--|
| <b>SOCHALEG</b> ELECTRICITE AUTOMATISMES<br>INDUSTRIELS<br>SOCIETE CHALONNAISE ELECTRICITE GENERALE<br>14, RUE PAUL SABATIER 71100 CHALON-SUR-SAONE<br>Tel: 03 85 46 21 26 Fax: 03 85 46 90 20<br>dan@sochaleg.fr |  |  | DERNIERE MODIFICATION<br>Nom <b>DARBON Jérôme</b><br>Date <b>05/09/05</b><br>Modél <b>Mise à jour fin de chantier</b> |  | n° Cds<br><b>18209</b><br>Création<br><b>19/01/05</b><br>Date<br><b>08/09/05 09:06</b> |  | <b>CENTRE HOSPITALIER DE MACON</b>                             |  | Fichier: 1706-13.dwg          |  | Logiciel: AutoCad version : 14 |  |
|   |  |  |   |  |  |  | <b>BATIMENT PSYCHIATRIQUE</b><br>Synoptique Détection incendie |  | Dossier n°<br><b>1706-T/R</b> |  | Folio n°<br><b>13</b>          |  |
|   |  |  |   |  |  |  |  |  | Détection RdC                 |  | 12                             |  |
|   |  |  |   |  |  |  |  |  | Alle D                        |  | 14                             |  |
|   |  |  |   |  |  |  |  |  | Groupe: D I                   |  |                                |  |

1

Follo 13 Δ

**TOTAL : 60 points**

cable 1p 9/10 STY1



|            |          |
|------------|----------|
| Dossier n° | Folio n° |
| 1706-T/R   | 14       |
|            | 13       |