

OBSERVATOIRE DE PARIS /
ACTS-BATIMENT B
LOCAL EGNOS SSI/IEAG
77 AVENUE DENFERT ROCHEREAU
75014 PARIS

B	MISE A JOUR	60CO-0037444	PLM	MGS	16/02/2023
A	BPO - Edition initiale	60CO-0037444	PLM	MGS	10/02/2023
Indice	Objet de la modification	N° d'affaire	Etude	Visa	Date
Projet	OBSERVATOIRE DE PARIS / ACTS-BATIMENT B				
Désignation	IMPLANTATION SSI + MATERIEL EXT DECT LOCAL EGNOS				
<div>SIEMENS</div> <div>SIEMENS SI - Agence de BEZONS 80 quai voltaire, 95870 BEZONS</div>		<div>Phases d'avancement</div> <div>SO : Sans objet</div> <div>DCE : Dossier de Consultation Entreprise</div> <div>BPO : Bon pour observation</div> <div>BPE : Bon pour exécution</div> <div>CAE : Conforme à exécution</div> <div>DOE : Dossier d'ouvrage exécute</div> <div>TQC : Tel que construit</div> <div>Classifications</div> <div>Sans objet</div> <div>Diffusion restreinte</div> <div>Confidentiel</div>		Suivi : PLM/MGS	
				Echelle : SO	
				N° de site : 0630000647	
				N° de Plan : 75-30000647-OBSERV-EGNOS-SDI-PLA-IMP-B.dwg	
				Classification : Sans objet	
		60CO-0037444			
		Document propriété de Siemens S.A.S.		Page :	1

LEGENDE Matériels DI

QTE-EGNOS	SYMBLES	REFERENCES	DESIGNATIONS
03		FDOOT241-9	Détecteur multicritères Fumée/chaueur SINTESO Type FDOOT241-A en AMBIANCE
01		FDAI92	INDICATEUR D'ACTION
01		FDCIO222	SOUS-ENSEMBLE 4 ENTREES/4 SORTIES - Sinteso
03			ELEMENT DE FIN DE LIGNE Tranzorb
		Hors lot Siemens	Tableau électrique 230V~

LEGENDE Matériels DECT

QTE-EGNOS	SYMBLES	REFERENCES	DESIGNATIONS
1			TELETANSMETEUR au RDC BAT.A PCS
1		XC1001	Coffret DECT (Dispositif Electrique de Contrôle et de Temporisation)
1		WPL/WENI-PC	AFFICHE LUMINEUSE ENTREE INTERDITE
3		WPL/WEVI-PC	AFFICHE LUMINEUSE EVACUATION IMMEDIATE Montage mural
1		SY/C/T/UCLs B/10-80V	DIFFUSEUR SONORE et LUMINEUX
1		DM1103L	DECLENCHEUR MANUEL AGENT EXTINCTEUR
2		BORA	BOITIER DE RACCORDEMENT COMMANDE PYROTECHNIQUE
2		3.3KΩ	ELEMENT DE FIN DE LIGNE Résistance de 3.3KΩ
1			ELEMENT DE FIN DE LIGNE Tranzorb


LEGENDE Câbles

COULEURS	REFERENCE	DESIGNATIONS
	1P 8/10° CR1	Câble détecteurs incendie de L'ECS au 1er détecteur et du dernier détecteur à l'ECS
	1P 8/10° C2	Câble Indicateur d'action

LEGENDE Câbles

COULEURS	REFERENCE	DESIGNATIONS
	1P 8/10° CR1	Câble Déclencheur manuel.
	2x1.5² CR1	Câble Avertisseur sonore
	2x1.5² CR1	Câble Avertisseur lumineux.
	1P 8/10° CR1	Câble Boîtier de raccordement du pyrotechnique - Pression agent extincteur.
	2x1.5² CR1	Câble Boîtier de raccordement du pyrotechnique - Déclencheur.
	3xG1.5² CR1	Câble Alimentation électrique 230V~.
	2x1.5² CR1	Câble Alimentation Tableau de montage extinction
	1P 8/10° CR1	Câble de signalisation Tableau de repérage extinction

Principe de Repérage des détecteurs & déclencheurs

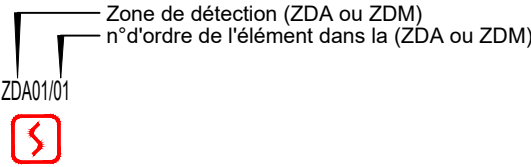

LEGENDE Etiquettes

ETIQUETTES	DESIGNATIONS
XX/DM	Déclencheur manuel.
XX/AVS	Avertisseur sonore et lumineux
XX/AVL	Avertisseur lumineux.
XX/BRPd	Boîtier de raccordement du pyrotechnique - Déclencheur.
XX/BRPp	Boîtier de raccordement du pyrotechnique - Pression agent extincteur.

Document propriété de Siemens S.A.S.

SIEMENS

Projet

OBSERVATOIRE DE PARIS / ACTS-BATIMENT B

N° de Plan : 75-30000647-OBSERV-EGNOS-SDI-PLA-IMP-B.dwg

Désignation


LEGENDE

N° de site : 0630000647

Page : 3

B

LOCAL EGNOS
SALLE ARCHIVES
R+4 TERRASSE
SURFACE=18.2m²
HAUTEUR = 2.50m

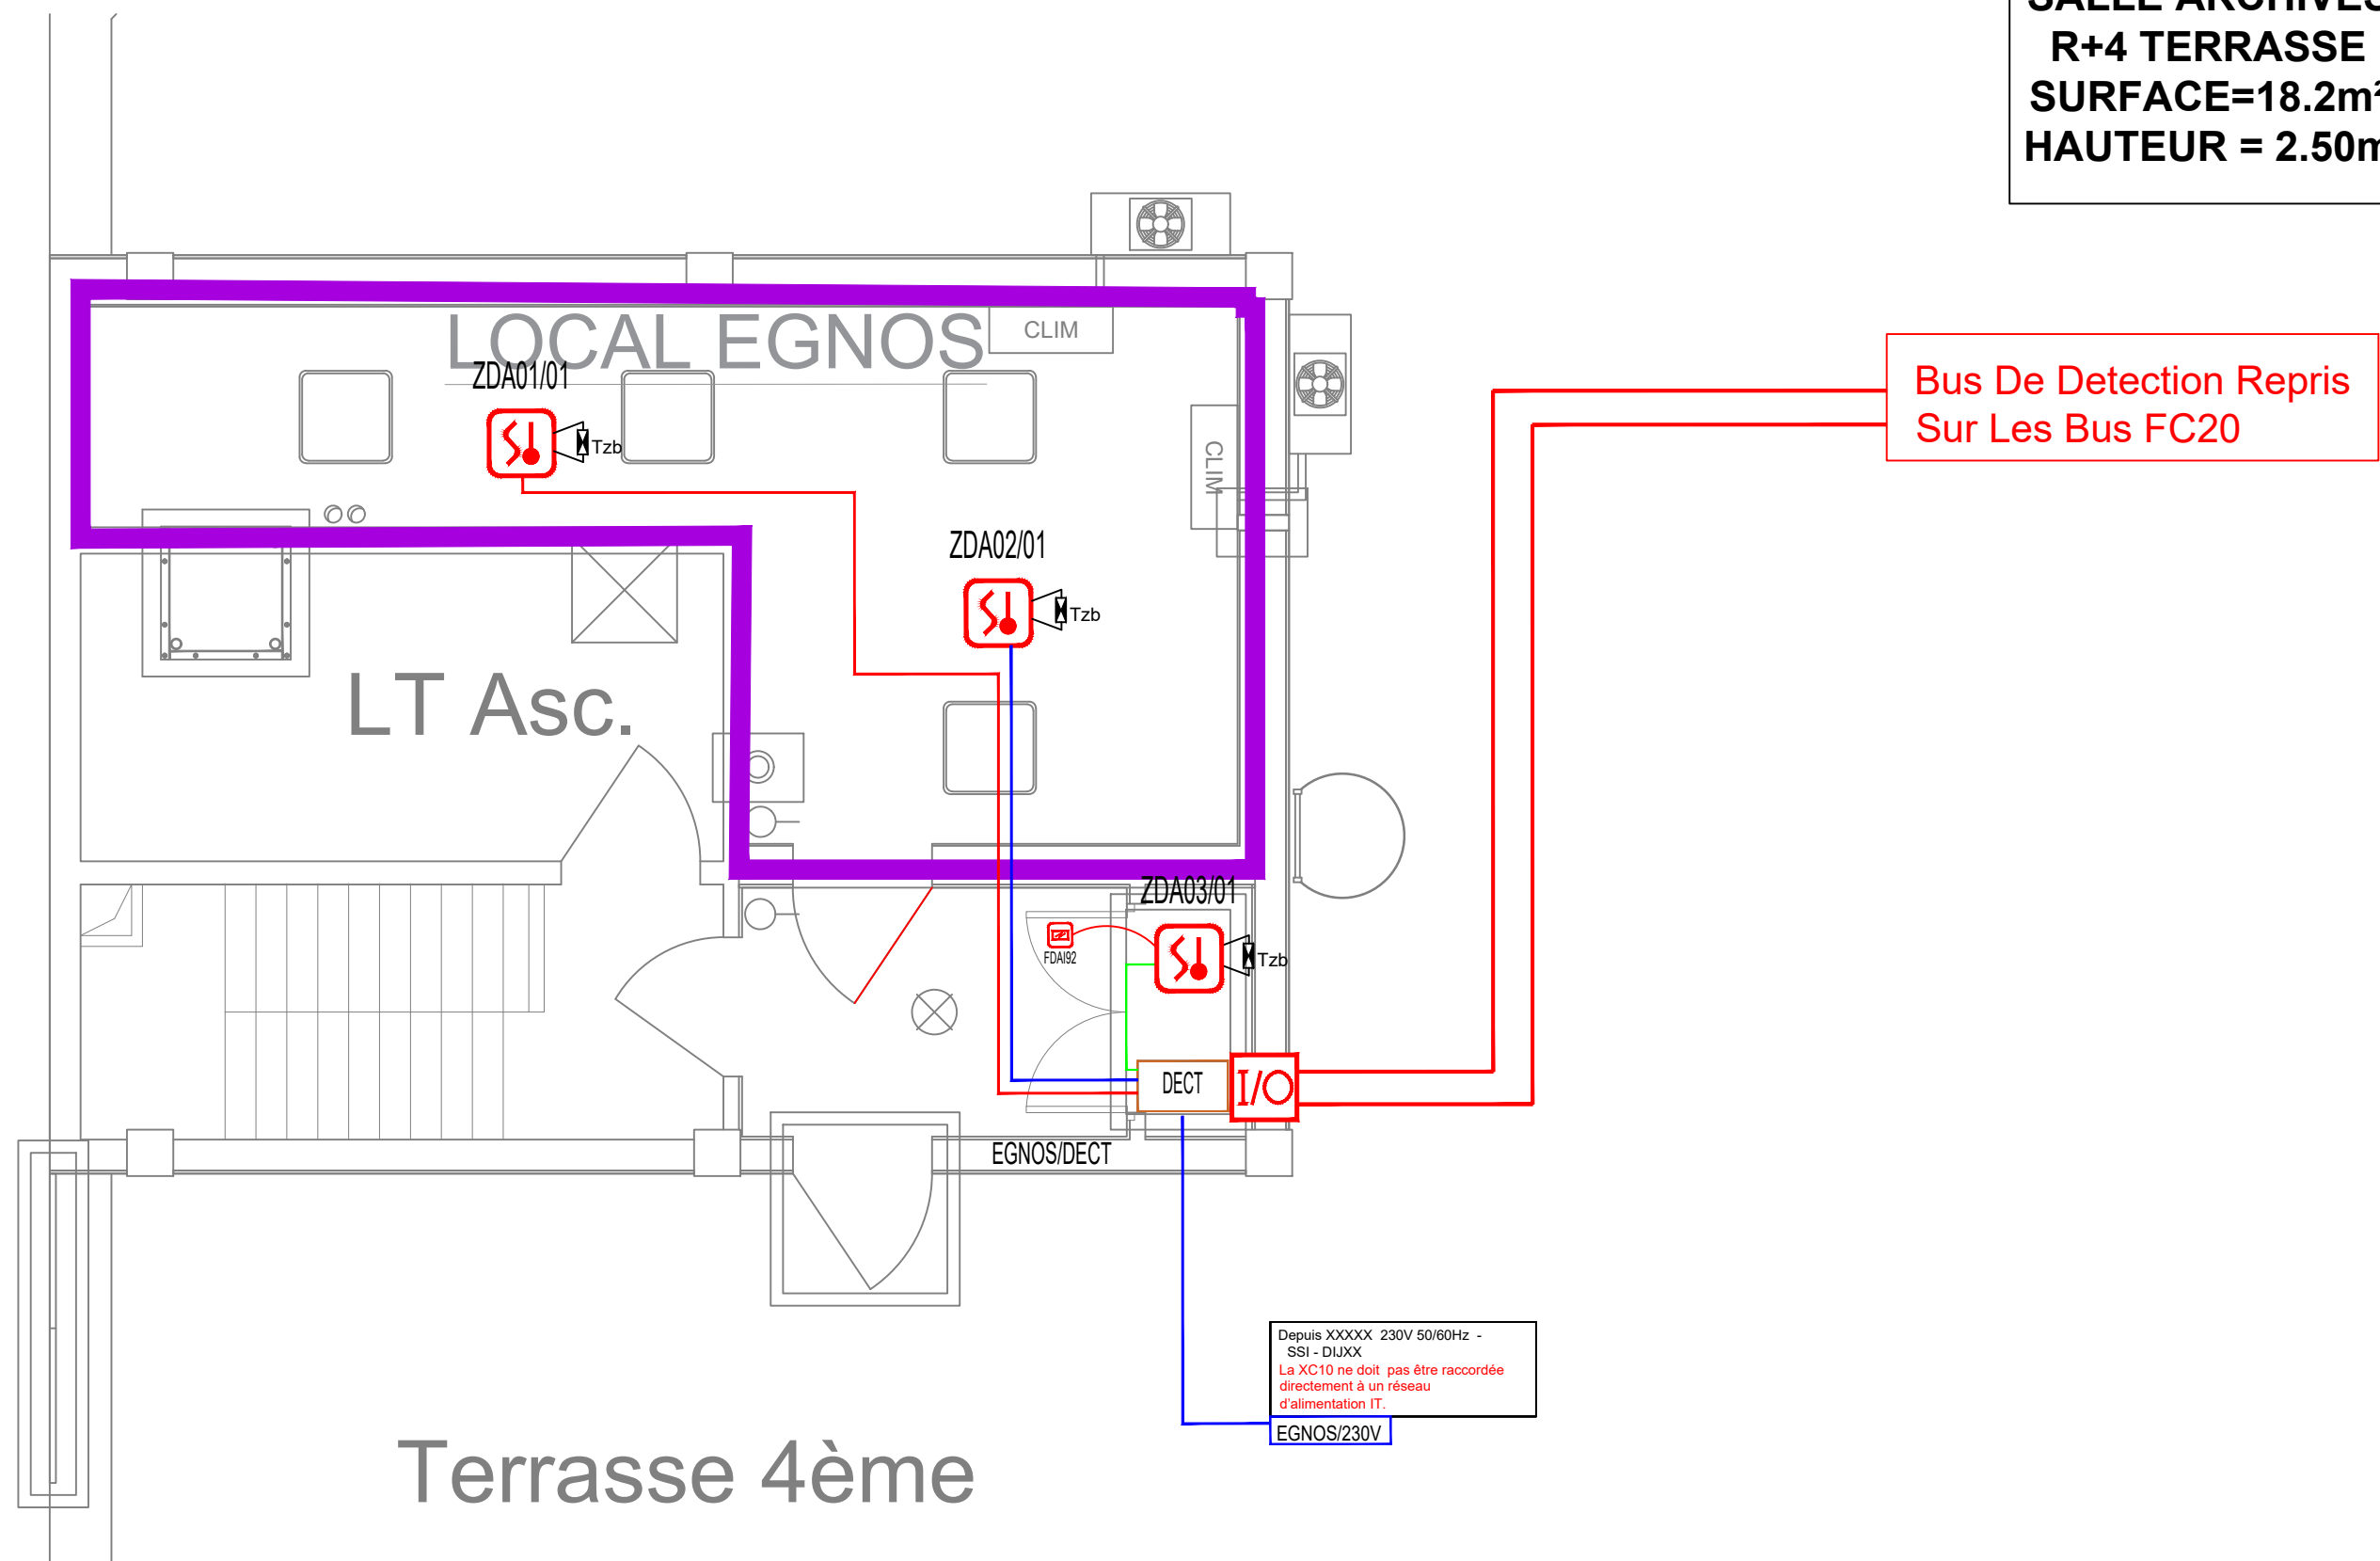

Terrasse 4ème

Document propriété de Siemens S.A.S.

SIEMENS

Projet

OBSERVATOIRE DE PARIS / ACTS-BATIMENT B

Désignation

IMPLANTATION SSI LOCAL EGNOS TERRASSE


N° de Plan : 75-30000647-OBSERV-EGNOS-SDI-PLA-IMP-B.dwg

N° de site : 0630000647

Page : 4

B

LOCAL EGNOS
SALLE ARCHIVES
R+4 TERRASSE
SURFACE=18.2m²
HAUTEUR = 2.50m

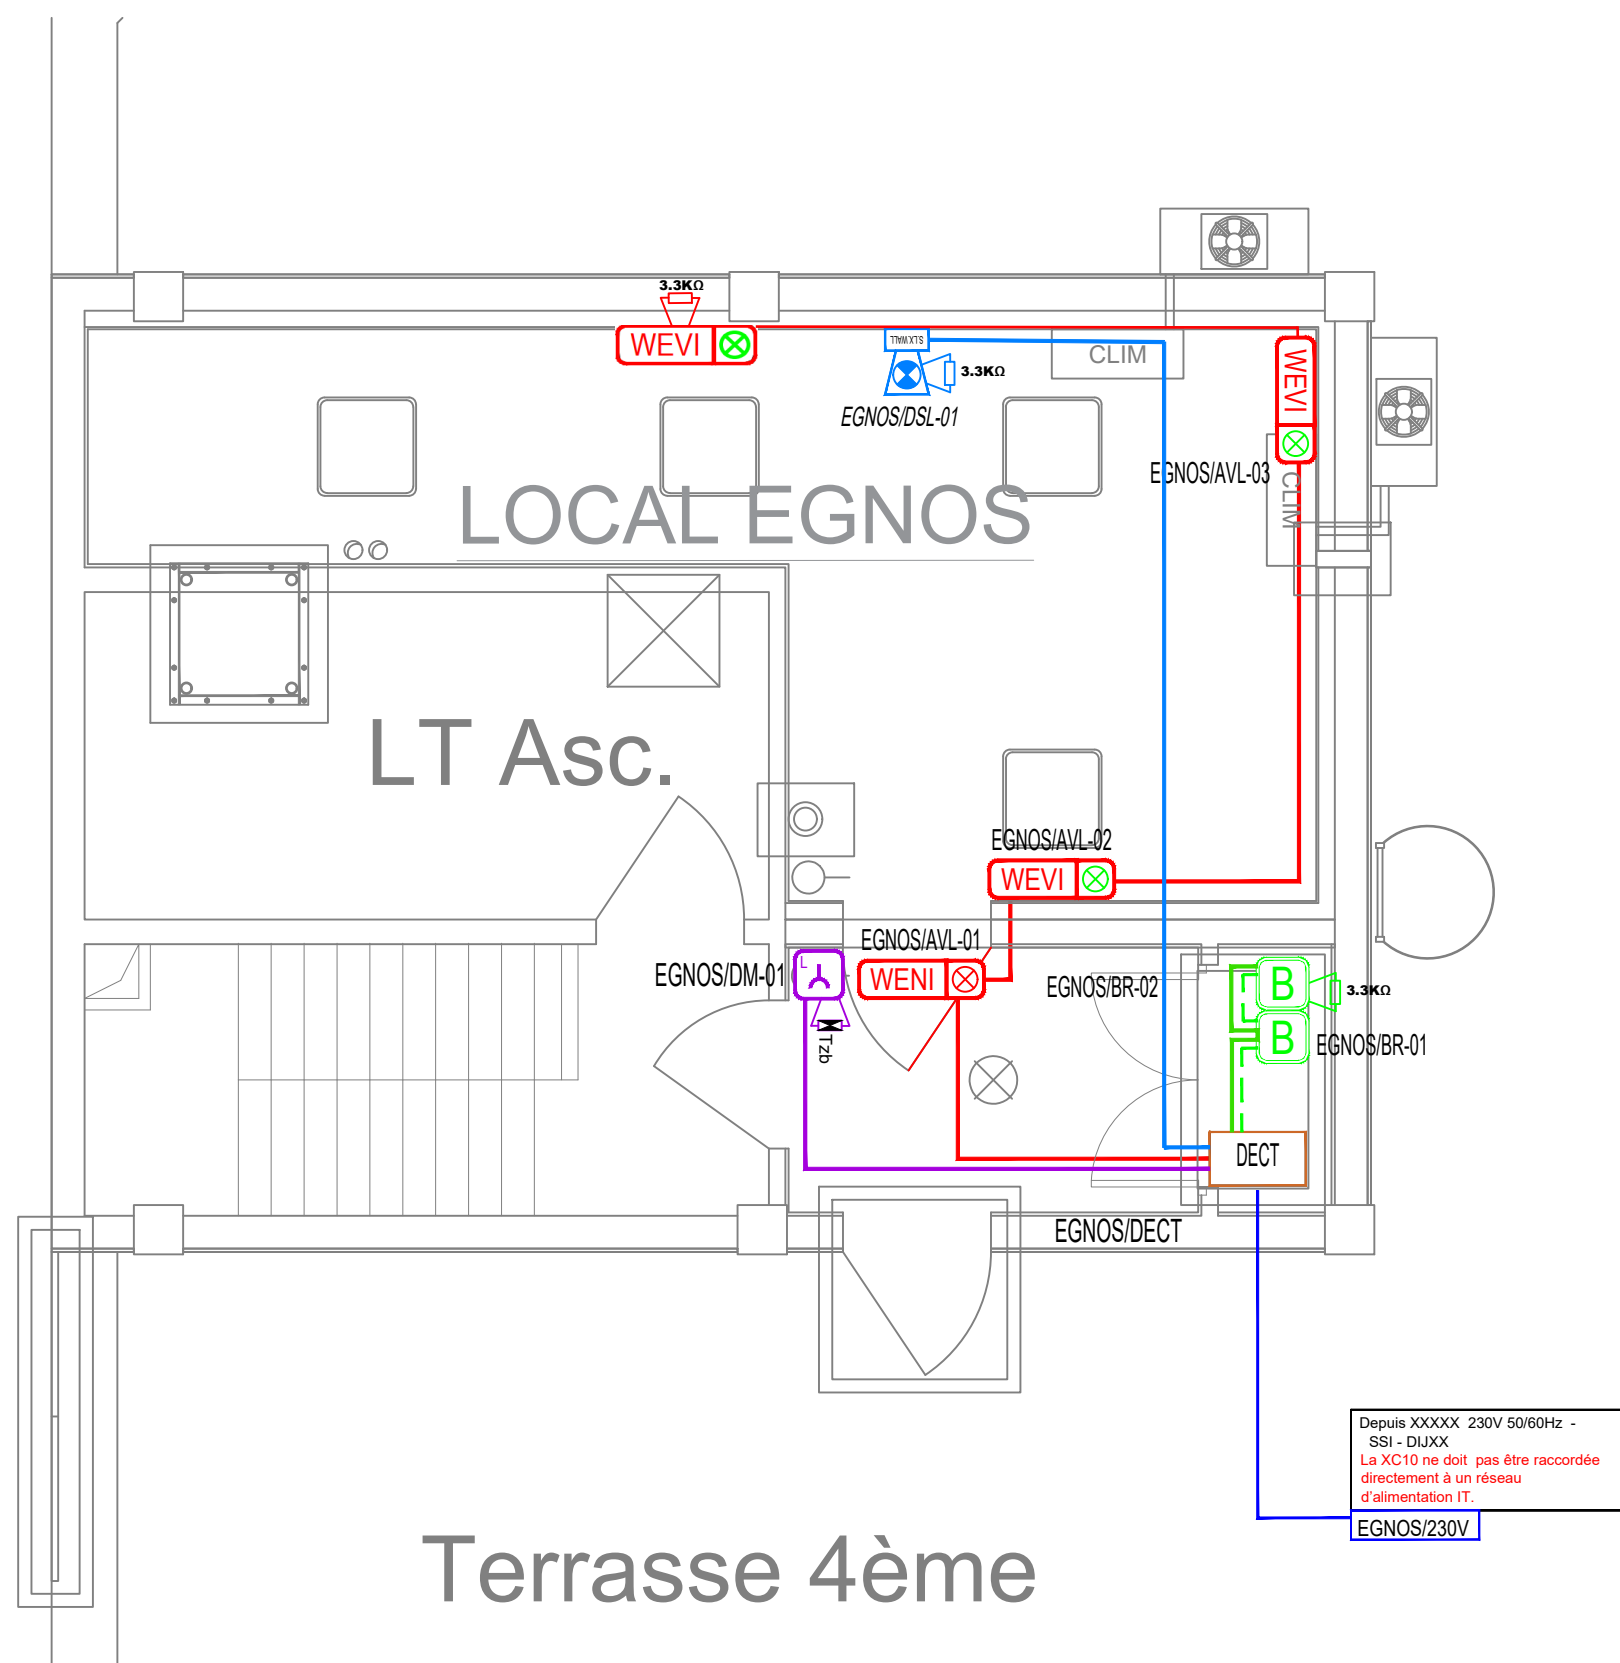

Terrasse 4ème